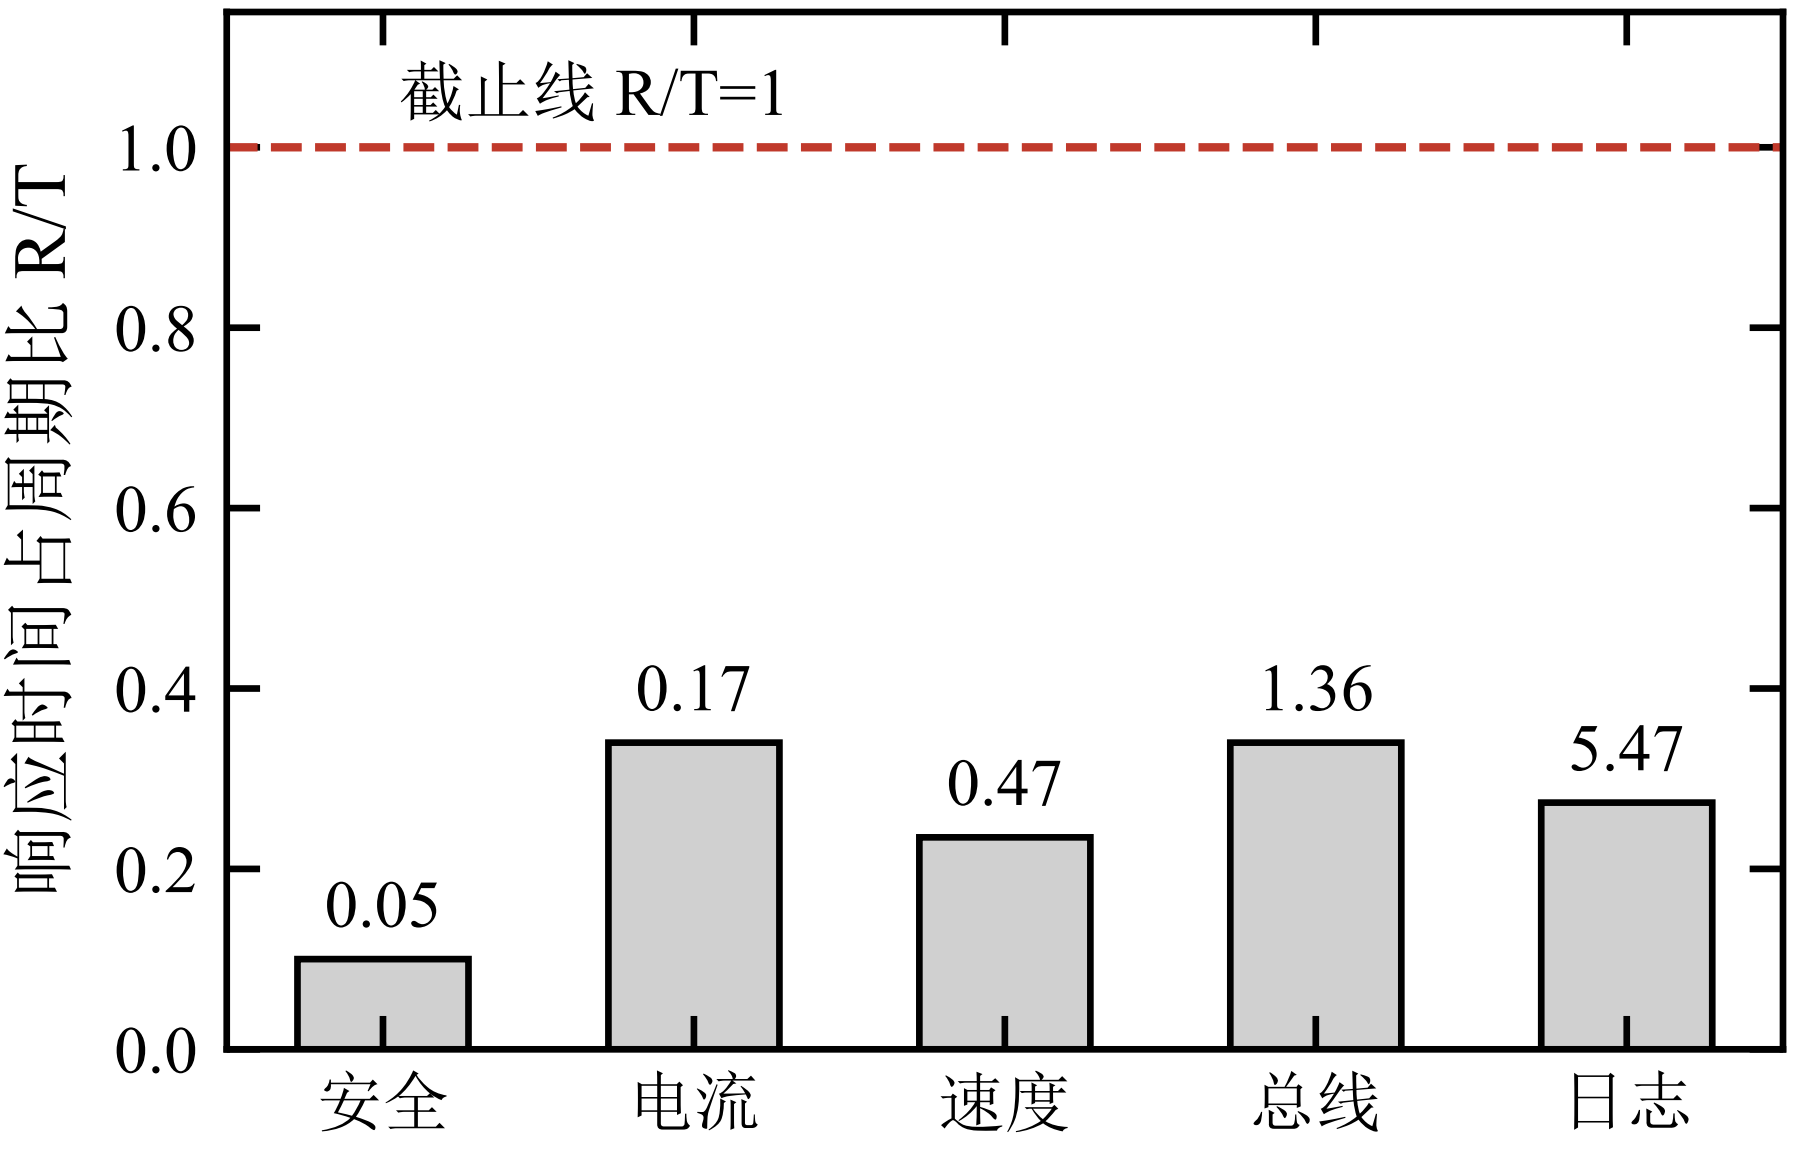
截止线 R/T=1
响应时间占周期比 R/T
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.05
0.17
0.47
1.36
5.47
安全
电流
速度
总线
日志