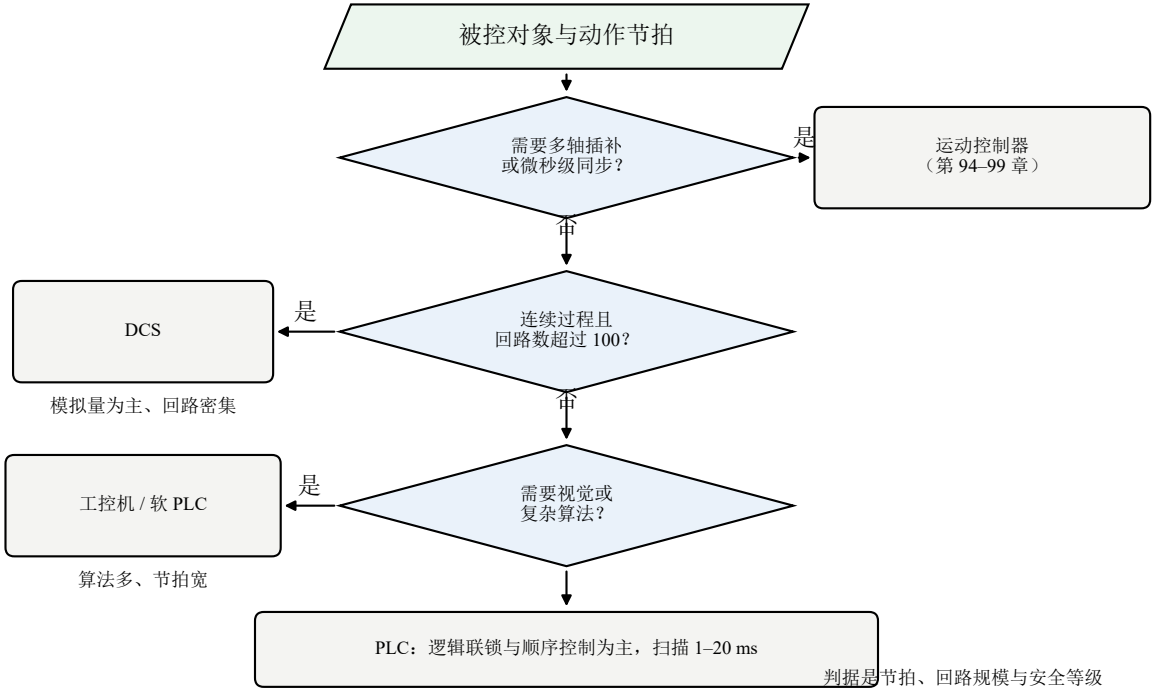
被控对象与动作节拍
需要多轴插补
或微秒级同步？
是
运动控制器
（第 94–99 章）
否
连续过程且
回路数超过 100？
是
DCS
模拟量为主、回路密集
否
需要视觉或
复杂算法？
是
工控机 / 软 PLC
算法多、节拍宽
PLC：逻辑联锁与顺序控制为主，扫描 1–20 ms
判据是节拍、回路规模与安全等级