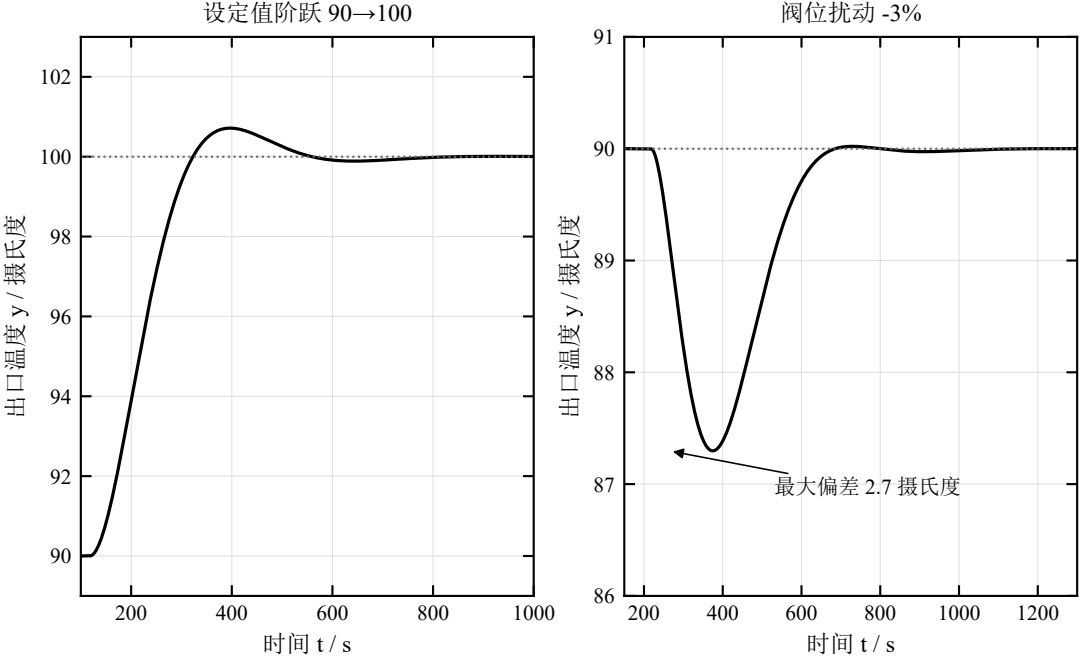
设定值阶跃 90→100
出口温度 y / 摄氏度
时间 t / s
102
100
98
96
94
92
90
200
400
600
800
1000
阀位扰动 -3%
出口温度 y / 摄氏度
时间 t / s
91
90
89
88
87
86
200
400
600
800
1000
1200
最大偏差 2.7 摄氏度