



DOCUMENTO TÉCNICO

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SUMÁRIO

1. Controle de Revisões
2. Dados da Empresa Elaboradora
3. Dados do Estabelecimento / Cliente
4. Introdução e Metodologia do PGR
5. Memorial Descritivo — Obra
6. Memorial Descritivo — Áreas de Vivência
7. Base Legal e Responsabilidades
8. Definições e Critérios de Avaliação
9. Levantamento Preliminar / Identificação de Perigos
10. Avaliação de Riscos — Metodologia e Matriz
11. Controle dos Riscos — Hierarquia de Prevenção
12. AEP e Fatores de Riscos Psicossociais (FRPRT)
13. Prevenção com Máquinas e Equipamentos (NR-12)
14. Preparação para Emergências e Simulados
15. Análise de Acidentes e Doenças Relacionadas
16. Indicadores de Monitoramento e Desempenho SST
17. Plano de Ação — Medidas de Prevenção (5W2H)
18. Contratação de Prestadores de Serviços
19. Introdução de Novas Tecnologias ou Mudanças
20. Procedimentos para Registro de Acidentes
21. CIPA — Comissão Interna de Prev. de Acidentes e de Assédio
22. Segurança com Produtos Químicos (NR-26)
23. Comunicação, Capacitação e Treinamento dos Trabalhadores
24. eSocial — Obrigações Decorrentes do GRO
25. Profissional Habilitado e Responsável pelo PGR
26. Inventário de Riscos das Funções
- 26.1 Inventário de Riscos Psicossociais
27. Inventário de Riscos das Funções – Empresas Terceirizadas
28. Documentos obrigatórios/ Anexos

1. CONTROLE DE REVISÕES

DATA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES	REV.	ELABORAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	RESP. IMPLEMENTAÇÃO
12/2025	Emissão inicial — PGR	0	Adriano G. / SECONCI	Pablo Andre dos Santos	Heráclito Henrique Cruz de Medeiros
08/2026	Atualização e inclusão Psicossocial	1	Adriano G. / SECONC	Pablo Andre dos Santos	Heráclito Henrique Cruz de Medeiros
09/2026	Adendo ao PGR - Inclusão da função Estagiário de Engenharia no GHE 03 - SUPERVISÃO DE EQUIPES.	1.1	Adriano G. / SECONC	Pablo Andre dos Santos	Heráclito Henrique Cruz de Medeiros
10/2026	Inclusão GHE 12 - Servente de Obras	[#]	[Nome]	[Nome]	[Nome]

2. DADOS DA EMPRESA ELABORADORA / RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás – SECONCI GO
CNPJ	36.863.637/0001-59
Endereço	Rua C 136 Nº 681 Qd 3037 – Lotes 20 e 21 – Jardim América – Goiânia/GO
Telefone	(62) 3250-7544
Eng. Responsável	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Registro CREA	CREA – GO n.º 101672344D-GO
Contato Direto	(62) 9 9430-0089
E-mail	segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br

3. DADOS DO ESTABELECIMENTO / CLIENTE

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	COOPERATIVA HABITACIONAL QUASAR BUENO
CNPJ	51.394.410/0001-03
Atividade Principal / CNA	4120-4/00 - Construção de edifícios
Grau de Risco (GR)	03
Endereço	Rua T55 esquina rua T30, nº 985, Quadra 108, Lotes 1-23 e lote 22, Setor Bueno, Goiânia, GO, CEP 74.215-170.
Horário de Trabalho	Seg à Qui: 07h - 17h Sex: 07h - 16h
Nº Total de Trabalhadores	23
Responsável da Empresa	Heráclito Henrique Cruz de Medeiros
Responsável pela Implementação	Heráclito Henrique Cruz de Medeiros
SESMT / Técnico de SST	Pablo Andre dos Santos

4. INTRODUÇÃO E METODOLOGIA DO PGR

Este documento constitui o **Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)** da organização, sendo a materialização do processo contínuo de **Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO)** exigido pela NR-01 (Capítulo 1.5), atualizada pela Portaria MTE n.º 1.419/2024. Enquanto o GRO é o macroprocesso de gestão, o PGR é o seu conjunto de documentos fundamentais, estabelecendo os procedimentos para identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos ocupacionais para todos os trabalhadores (próprios, terceirizados e estagiários) expostos no estabelecimento.

O PGR é composto por dois documentos fundamentais, conforme exige a NR-01 subitem 1.5.6.1: (a) o **Inventário de Riscos**, que registra os perigos identificados, os riscos avaliados e as medidas de prevenção existentes por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE); e (b) o **Plano de Ação**, que estabelece as medidas a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, com indicação de responsável, prazo e recursos. Estes documentos são interdependentes: o Inventário fundamenta o Plano de Ação, e o Plano de Ação é avaliado por meio dos indicadores definidos na Seção 16.

O PGR integra-se ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO — NR-07), ao qual fornece os agentes de risco identificados como subsídio para a determinação dos exames médicos periódicos. A integração é bidirecional: o PCMSO retroalimenta o PGR com agravos à saúde identificados nas avaliações médicas, gerando necessidade de revisão do Inventário de Riscos quando pertinente. O PGR também fundamenta as obrigações de envio de informações ao eSocial (eventos S-2240 e S-2245), conforme detalhado na Seção 24.

Normas regulamentadoras e referenciais técnicos que fundamentam este PGR: NR-01 (GRO), NR-05 (CIPA), NR-06 (EPI), NR-07 (PCMSO), NR-09 (Avaliação de Riscos), NR-10 (Eletricidade), NR-12 (Máquinas e Equipamentos), NR-15 (Insalubridade), NR-16 (Periculosidade), NR-17 (Ergonomia), NR-18 (Construção Civil), NR-23 (Proteção contra Incêndios), NR-24 (Condições Sanitárias), NR-26 (Sinalização de Segurança), NR-33 (Espaço Confinado), NR-35 (Trabalho em Altura), AIHA 2015 / Fundacentro (metodologia de avaliação posicional), e Manual GRO MTE 2025.

4.1 METODOLOGIA E ATUALIZAÇÃO OPERACIONAL

REQUISITO	FORMA DE ATENDIMENTO	REFERÊNCIA NR-01
Periodicidade de Revisão	Análise crítica a cada 2 anos ou quando ocorrerem modificações previstas na NR-01	Subitem 1.5.4.4.6
Gestão de Mudanças	Atualização dinâmica a cada transição de etapa construtiva ou alteração significativa em processos	Subitens 1.5.4.4.6 alíneas a–f
Ferramenta de Gestão	Ciclo PDCA e planos de ação 5W2H	Subitem 1.5.6.2
Solicitação de Revisão	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada mediante formulário específico	Subitem 1.5.4.4.6 alínea f

4.2 ABRANGÊNCIA DO GRO

- **Riscos Físicos** — ruído, vibração, calor, frio, radiação não ionizante (UV solar), umidade, pressões anormais;
- **Riscos Químicos** — poeiras respiráveis (sílica), fumos metálicos, gases, névoas, produtos químicos conforme FDS;
- **Riscos Biológicos** — micro-organismos, vetores, agentes biológicos em fossas e solos contaminados;
- **Riscos Ergonômicos** — levantamento manual de cargas, posturas inadequadas, repetitividade, monotonia;
- **FRPRT** — Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17);
- **Riscos de Acidentes / Eventos Perigosos** — queda de altura, queda de materiais, máquinas, eletricidade, incêndio;
- **Perigos Externos Previsíveis** — fatores externos que possam afetar a SST (NR-01 subitem 1.5.3.2).

5. MEMORIAL DESCRITIVO — OBRA / ESTABELECIMENTO

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO
Nome do Empreendimento	QUASAR BUENO
Tipo de Obra	Edifício residencial
Fase Atual	Fundação
Nº de Pavimentos	29 (vinte e nove)
Área Total Construída	20.601,73 m²
Duração Prevista	03 anos

6. MEMORIAL DESCRITIVO — ÁREAS DE VIVÊNCIA

Em conformidade com a NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto), o Anexo 04 apresenta o módulo de dimensionamento do canteiro de obras.

★ Integração com NR-24 obrigatória. Dimensionamento deve considerar o número efetivo de trabalhadores por turno, conforme NR-18 item 18.5.

7. BASE LEGAL E RESPONSABILIDADES (NR-01 GRO)

Todos os requisitos da NR-01 foram contemplados neste PGR, especialmente o capítulo 1.5 – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), atualizado pela Portaria MTE nº 1.419/2024 (vigência: 26/05/2026), utilizando a metodologia de Avaliação por Multiplicação Aritmética (Probabilidade x Severidade).

7.1 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

REQUISITO NR-01	COMO ATENDER / EVIDÊNCIA	SEÇÃO NESTE PGR
1.5.2 – Levantamento Preliminar	Realizado antes do início das atividades e nas mudanças	Seção 9
1.5.3 – Identificação de Perigos	Inventário de Riscos por GHE com indicação de trabalhadores expostos	Seção 9
1.5.4 – Avaliação de Riscos	Multiplicação Aritmética (P x S) — Matriz 5x5 / Fundacentro	Seção 10
1.5.4.4.2 – Critérios Documentados	Escalas de Probabilidade e Severidade documentadas e registradas	Seção 10
1.5.5 – Controle dos Riscos	Hierarquia de medidas de prevenção + Plano de Ação 5W2H	Seção 11 / Seção 17
1.5.5.3 – Monitoramento e Desempenho	Indicadores proativos e reativos com fórmulas e metas	Seção 16
1.5.5.4 – Integração com PCMSO	Tabela de exames por agente de risco; conexão com médico do trabalho	Seção 15
1.5.5.5 – Análise de Acidentes	Procedimento completo com causa raiz (5 Porquês / Ishikawa)	Seção 15
1.5.5.6 – Preparação para Emergências	Cenários identificados + brigada constituída + exercícios simulados obrigatórios	Seção 14
1.5.6 – Documentação do PGR	Critérios, Inventário de Riscos e Plano de Ação assinados e datados	Inventário + Seção 17

7.2 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITEMS 1.4 E 1.5.1)

REQUISITO	COMO IMPLEMENTAR	REGISTRO / EVIDÊNCIA
Participação no GRO (1.4.2.a)	Formulários de percepção de risco; inspeções com trabalhadores	Formulários preenchidos (Anexo 02)
Consulta via CIPA (1.4.2.b)	Item fixo na pauta das reuniões ordinárias da CIPA	Atas de reunião da CIPA
Comunicação dos riscos (1.4.2.c)	DDS focados nos riscos do PGR e Plano de Ação	Listas de presença dos DDS
Melhoria do desempenho (1.4.2.d)	Dashboards de SST; planos PDCA; lições aprendidas	Relatórios mensais de SST
Solicitação de revisão (1.5.4.4.6.f)	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada do PGR	Formulário de solicitação de revisão

7.3 RESPONSABILIDADES DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITEM 1.4.4)

Todos os trabalhadores, independentemente do vínculo empregatício (próprios, terceirizados ou estagiários), têm as seguintes responsabilidades no âmbito deste PGR:

- Cumprir as determinações deste PGR e das instruções de segurança aplicáveis à sua função, conforme treinamento recebido;
- Utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pela organização, conservando-os em perfeito estado e comunicando ao responsável qualquer avaria, vencimento ou necessidade de substituição;
- Comunicar imediatamente ao supervisor imediato e ao Técnico de SST qualquer situação de risco grave e iminente, quase-acidente ou condição insegura identificada no canteiro, sem aguardar autorização para tal;
- Participar obrigatoriamente dos treinamentos, Diálogos Diários de Segurança (DDS) e exercícios simulados programados pela organização, assinando as respectivas listas de presença;
- Colaborar ativamente com a identificação de perigos e com as inspeções de segurança realizadas pela equipe de SST e pela CIPA, respondendo a questionários e percepções de risco quando solicitado;
- Zelar pela ordem e limpeza do posto de trabalho, contribuindo com as práticas de 5S e as medidas de controle administrativo estabelecidas neste PGR;
- Recusar a execução de atividades que coloquem em risco grave e iminente a sua própria segurança ou a de terceiros, comunicando imediatamente o fato ao superior imediato e ao SST (NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158 da CLT).

★ O trabalhador que recusar a execução de atividade em condição de risco grave e iminente não poderá sofrer retaliação, penalidade ou qualquer forma de discriminação, conforme NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158, parágrafo único, da CLT.

7.4 ATRIBUIÇÕES DO SESMT / TÉCNICO DE SST (NR-01 SUBITEM 1.4.3)

Cabe ao SESMT ou ao Técnico de SST **subsidiar, orientar e assessorar tecnicamente** a organização no cumprimento das obrigações de SST, tendo como principais atribuições:

- **Subsidiar a elaboração:** fornecer suporte técnico para a criação, monitoramento e revisão do Inventário de Riscos e do Plano de Ação, em conjunto com o Engenheiro de Segurança responsável (SECONCI GOIÁS);
- **Orientar a prevenção:** realizar inspeções técnicas periódicas no canteiro para identificar desvios e orientar as equipes sobre as medidas corretivas necessárias;
- **Promover a capacitação:** ministrar ou coordenar os Diálogos Diários de Segurança (DDS), as integrações de novos trabalhadores e os treinamentos obrigatórios previstos;
- **Assessorar em acidentes:** conduzir tecnicamente a investigação de acidentes e incidentes, fornecendo subsídios para a análise de causas e sugestão de medidas preventivas;
- **Monitorar registros:** apoiar a organização na manutenção e atualização dos registros de entrega de EPIs e dos prontuários de SST dos trabalhadores;
- **Apoiar a CIPA:** participar das reuniões da CIPA, fornecendo dados técnicos e orientando o cumprimento das recomendações da comissão;
- **Consolidar indicadores:** organizar os indicadores de SST da Seção 16 e reportá-los mensalmente à direção da obra para subsidiar a tomada de decisão.

7.5 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO / EMPREGADOR (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

Cabe à organização, conforme as diretrizes da NR-01 e do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO):

- **Implementar o GRO:** garantir que o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais seja efetivo em todas as etapas da obra, provendo os recursos necessários;
- **Cumprir as Normas:** cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- **Informar os Trabalhadores:** informar aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas e os resultados das avaliações ambientais;
- **Elaborar Ordens de Serviço:** elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- **Permitir a Interrupção do Trabalho:** permitir que o trabalhador interrompa suas atividades quando constatar uma situação de trabalho que, por motivos razoáveis, considere envolver um risco grave e iminente para sua vida ou saúde;
- **Garantir a Integração:** assegurar que as empresas contratadas (terceirizadas) recebam informações sobre os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção do canteiro de obras.

8. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

8.1 DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS (NR-01 / MANUAL GRO MTE 2025)

TERMO	DEFINIÇÃO
Perigo	Fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Pode ser situação, objeto, substância ou comportamento (NR-01 subitem 1.3.2.1).
Risco Ocupacional	Combinação da probabilidade de ocorrência de lesão ou agravo à saúde com a severidade dessas lesões, decorrentes da exposição a um perigo (NR-01 subitem 1.3.2.2).
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais: conjunto de medidas para gestão dos riscos, incluindo o inventário de riscos e o plano de ação (NR-01 subitem 1.5.1).
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos: documento do GRO composto pelo Inventário de Riscos e Plano de Ação (NR-01 subitem 1.5.6).
GHE	Grupo Homogêneo de Exposição: trabalhadores com perfil de exposição similar a determinados agentes ocupacionais.
LEO / OEL / LT	Limite de Exposição Ocupacional (NR-09 revisada) — equivalente ao OEL (AIHA) e TLV-TWA (ACGIH). Parâmetro de referência quantitativa. Limite de Tolerância (LT): valor máximo permitido pela NR-15.
EPC / EPI	EPC: Equipamento de Proteção Coletiva. EPI: Equipamento de Proteção Individual — CA válido obrigatório, conforme NR-06.
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-07): integrado ao PGR para monitoramento da saúde dos trabalhadores.
FRPRT	Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório no GRO a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17).

8.2 ESCALA DE PROBABILIDADE (AIHA 2015 / FUNDACENTRO — ESCALA NUMÉRICA)

NÍVEL	CATEGORIA	AVALIAÇÃO QUANTITATIVA (% LEO/OEL)	AVALIAÇÃO QUALITATIVA (CONTROLES EXISTENTES)
1	Rara	Exposição < 10 % do LEO	Controle excelente – melhor tecnologia disponível; exposição improvável
2	Pouco Provável	10 % < Exposição ≤ 50 % do LEO	Controle em conformidade legal, mantido e monitorado adequadamente
3	Possível	50 % < Exposição ≤ 100 % do LEO	Controle adequado com pequenas deficiências; exposição controlável
4	Provável	100 % < Exposição ≤ 500 % do LEO	Controle incompleto ou com deficiências relevantes; exposição frequente
5	Muito Provável	Exposição > 5× LEO	Controle inexistente ou totalmente inadequado; exposição certa/contínua

★ Os critérios quantitativo e qualitativo são **alternativos e equivalentes** — não devem ser somados ou combinados. A metodologia AIHA 2015 / Fundacentro é baseada na multiplicação aritmética (P x S).

8.3 ESCALA DE SEVERIDADE (AIHA 2015)

NÍVEL	CATEGORIA	DANO À SAÚDE / INTEGRIDADE	DANO AO PROCESSO / PATRIMÔNIO
1	Leve (Insignificante)	Lesão leve sem necessidade de atenção médica; incômodo passageiro; sem afastamento.	Perda financeira insignificante; sem interrupção do processo.
2	Baixa (Menor)	Lesão ou doença séria reversível; afastamento temporário; sem sequelas permanentes.	Dano material de baixo custo; interrupção breve e localizada.
3	Moderada	Lesão ou doença crítica irreversível que pode limitar a capacidade funcional; sequelas permanentes parciais.	Interrupção parcial das atividades; dano material relevante.
4	Alta	Lesão ou doença incapacitante permanente ou mortal (até 10 trabalhadores).	Paralisação significativa; dano patrimonial alto; impacto reputacional.
5	Extrema (Catastrófica)	Mortes ou incapacidades múltiplas (mais de 10 trabalhadores) — acidente ampliado.	Paralisação total; dano irreversível; impacto social e legal grave.

★ NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam **documentados e registrados**. As Seções 8.2 e 8.3 constituem o registro formal e obrigatório dos critérios adotados pelo GRO desta organização, em conformidade com a referida exigência legal.

9. LEVANTAMENTO PRELIMINAR / IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

9.1 LEVANTAMENTO PRELIMINAR (NR-01 SUBITEM 1.5.2)

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado: (a) antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações; (b) para as atividades existentes; (c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

9.2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS (NR-01 SUBITEM 1.5.3)

GRUPO DE RISCO	EXEMPLOS DE PERIGOS / AGENTES IDENTIFICADOS
FÍSICO	Ruído, Vibração (mãos-braços e corpo inteiro), Calor (IBUTG), Frio, Radiação Não Ionizante (UV Solar, laser), Umidade, Pressões Anormais
QUÍMICO	Poeiras (respirável, sílica livre cristalina), Fumos Metálicos (soldagem), Gases e Vapores, Névoas, Produtos Químicos (FDS/SDS obrigatoria — NR-26)
BIOLÓGICO	Micro-organismos patogênicos, Vetores e pragas, Agentes biológicos em fossas, solos contaminados e resíduos orgânicos
ERGONÔMICO	Levantamento e transporte manual de cargas (>23 kg — NR-17), Posturas inadequadas e forçadas, Repetitividade/Monotonia, Ritmo excessivo de trabalho — <i>Psicossociais (FRPRT)</i> : Sobrecarga de trabalho, Falta de autonomia, Suporte social insuficiente, Assédio moral/sexual, Insegurança no trabalho, Conflitos de papéis — obrigatório a partir de 26/05/2026
ACIDENTE / EVENTO PERIGOSO	Queda de Altura (NR-35), Queda de Materiais, Máquinas sem proteção (NR-12), Eletricidade (NR-10), Incêndio/Explosão, Soterramento, Cortes e perfurações, Espaço Confinado (NR-33): deficiência ou enriquecimento de oxigênio, gases tóxicos e inflamáveis, soterramento e afogamento em fundações profundas, cisternas, galerias, poços e caixas de inspeção — verificar obrigatoriedade de PTE (Permissão de Trabalho em Espaço Confinado)
PERIGOS EXTERNOS	Condições climáticas extremas, vizinhança industrial, tráfego de veículos adjacente, interferências de terceiros no canteiro (NR-01 subitem 1.5.3.2)

9.3 CRITÉRIOS PARA REVISÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS (NR-01 SUBITEM 1.5.4.4.6)

#	GATILHO DE REVISÃO
1	Após implementação de medidas de prevenção — avaliação dos riscos residuais
2	Após mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho
3	Quando identificadas ineficácias das medidas de prevenção vigentes
4	Na ocorrência de acidentes, incidentes ou doenças relacionadas ao trabalho
5	Quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis
6	Mediante solicitação justificada dos trabalhadores ou da CIPA

Periodicidade máxima: a cada 2 anos ou até 3 anos para organizações com certificação em sistema de gestão de SST reconhecido pelo MTE.

10. AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS — METODOLOGIA E MATRIZ

10.1 FUNDAMENTO METODOLÓGICO — MULTIPLICAÇÃO ARITMÉTICA (P x S)

A avaliação de riscos adota a metodologia **AIHA 2015 / AS-NZS 4360 / BS 8800**, implementada por meio da **Multiplificação Aritmética (P x S)** — o nível de risco é determinado pelo produto exato da Probabilidade pela Severidade (P x S). As escalas de Probabilidade e Severidade utilizadas estão integralmente documentadas na Seção 8 deste PGR, em atendimento ao subitem 1.5.4.4.2 da NR-01.

10.2 MATRIZ DE RISCO 5x5 (MULTIPLICAÇÃO P x S)

Irrelevante Baixo Moderado Alto Crítico

PROB. / SEV.	SEV 1 — LEVE	SEV 2 — BAIXA	SEV 3 — MODERADA	SEV 4 — ALTA	SEV 5 — EXTREMA
Prob 5 — Muito Provável	MODERADO (5)	ALTO (10)	ALTO (15)	CRÍTICO (20)	CRÍTICO (25)
Prob 4 — Provável	MODERADO (4)	MODERADO (8)	ALTO (12)	ALTO (16)	CRÍTICO (20)
Prob 3 — Possível	BAIXO (3)	MODERADO (6)	MODERADO (9)	MODERADO (12)	ALTO (15)
Prob 2 — Pouco Provável	BAIXO (2)	BAIXO (4)	MODERADO (6)	MODERADO (8)	MODERADO (10)
Prob 1 — Rara	IRRELEVANTE (1)	BAIXO (2)	BAIXO (3)	BAIXO (4)	MODERADO (5)

10.3 NÍVEL DE RISCO E AÇÕES REQUERIDAS (NR-01 SUBITEM 1.5.5.1)

NÍVEL DE RISCO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO REQUERIDA
IRRELEVANTE	1	Aceitável	Manter controles existentes.
BAIXO	2, 3, 4*	Aceitável	Melhorias de baixo custo quando possível; verificar que controles estão mantidos.
MODERADO	4*, 5, 6, 8, 9, 10*, 12*	Atenção	Elaborar Plano de Ação com prazo definido; implementar controles organizacional em prazo razoável.
ALTO	10*, 12*, 15, 16	Urgente	Não iniciar a atividade sem controles adequados. Plano de Ação imediato com prazo curto.
CRÍTICO	20, 25	PARALISAÇÃO	PARALISAR a atividade IMEDIATAMENTE. Implementar controles eficazes antes de qualquer reinício.

★ **Nota (*):** Devido à assimetria da matriz, produtos 4, 10 e 12 possuem classificações distintas conforme a origem P×S — verificar diretamente na Matriz 10.2. NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam documentados. Esta seção constitui o registro formal dos critérios adotados pelo GRO desta organização.

11. CONTROLE DOS RISCOS — HIERARQUIA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO

As medidas de prevenção devem seguir obrigatoriamente a hierarquia estabelecida na NR-01 subitem 1.5.5.1.2. O EPI é **sempre o último recurso** e deve ser justificado quando EPCs são inviáveis ou insuficientes.

ORDEM	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EXEMPLO — CANTEIRO DE OBRAS
1ª	Eliminação	Remover completamente o perigo do processo produtivo	Eliminar etapa com exposição a agente cancerígeno; suprimir subida em andaime redesenhando o processo
2ª	Substituição	Substituir por agente, processo ou equipamento menos perigoso	Trocar produto químico por similar menos tóxico; substituir corte manual por equipamento mecanizado
3ª	Controles de Engenharia (EPC)	Barreiras físicas, enclausuramento, ventilação localizada, isolamento da fonte	Proteções em máquinas NR-12; linhas de vida fixas (NR-35); aspiração localizada; guarda-corpos
4ª	Controles Administrativos	Procedimentos, treinamentos, rodízio de postos, sinalização, limitação de tempo de exposição	DDS diário; NR-35 AR/PT; procedimento LOTO (NR-12); rotação de postos; 5S no canteiro
5ª	EPI — Último Recurso	Proteção individual complementar ou emergencial — apenas quando EPCs são inviáveis ou insuficientes	Capacete, cinturão tipo paraquedista, respirador (CA válido — NR-06); protetor auricular conforme dosimetria

12. AEP E FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS (FRPRT)

12.1 AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR (AEP) — NR-17 ART. 17.3.1.2

ÁREA DE AVALIAÇÃO	ASPECTOS VERIFICADOS	RESULTADO ESPERADO
1. Organização do trabalho	Jornada, ritmo, pausas, pressão por produtividade, autonomia	Identificação de sobrecarga e fatores psicossociais
2. Condições ambientais	Temperatura, ruído, iluminação, umidade, qualidade do ar	Subsídio para avaliação dos riscos físicos
3. Posto de trabalho e equipamentos	Layout, ferramentas, dimensões, adequação ao trabalhador	Identificação de inadequações posturais
4. Carga mental / cognitiva	Complexidade das tarefas, atenção requerida, monotonia	Avaliação da carga cognitiva e mental
5. FRPRT	Suporte social, assédio, insegurança, conflitos de papel	Obrigatório a partir de 26/05/2026 — NR-01/NR-17

12.2 FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO (FRPRT)

⚠ A partir de **26/05/2026**, a organização deve avaliar e gerenciar os FRPRT no âmbito do GRO, conforme NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17 e Guia de Riscos Psicossociais MTE (abril/2025).

FATOR PSICOSSOCIAL (FRPRT)	DESCRIÇÃO / COMO AVALIAR	INSTRUMENTO SUGERIDO
COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS	Conflitos e ambiguidade de papéis	Ambiguidade de função, exigências contraditórias
Qualquer forma de assédio no ambiente de trabalho	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS	Insegurança no trabalho
COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS	Conflitos e ambiguidade de papéis	Ambiguidade de função, exigências contraditórias
Assédio moral / sexual	Qualquer forma de assédio no ambiente de trabalho	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Insegurança no trabalho	Medo de demissão, instabilidade contratual, incerteza sobre o futuro	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Conflitos e ambiguidade de papéis	Ambiguidade de função, exigências contraditórias	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS

12.3 AET — QUANDO NECESSÁRIA

Quando a AEP identificar riscos ergonômicos (incluindo FRPRT) com classificação **Moderado ou superior**, a organização deverá contratar Análise Ergonômica do Trabalho (AET) detalhada por profissional habilitado, conforme NR-17 item 17.3.1.3.

13. PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (NR-12)

MÁQUINA / EQUIPAMENTO	LOCAL	PROTEÇÕES NR-12 (EPC)	DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA	LOTO
Betoneira		Proteção da coroa dentada; botão de parada de emergência; proteção dos pontos de aprisionamento	Manual; registro de manutenção preventiva; treinamento do operador	Procedimento de cadeamento e bloqueio
Serra Circular de Bancada		Protetor superior regulável; divisor de corte; empurrador; capuz de aspiração	NR-12 Checklist; CA dos EPIs; dossiê NR-18	Procedimento de desligamento antes de manutenção
Grua / Guincho		Limitadores de carga e de curso; proteção da cabine; dispositivo anticaída do cabo	Certificado ART; inspeção periódica; treinamento operador e sinaleiro	Procedimento de isolamento para manutenção
Elevador de Obra (Cremalheira)		Trava de segurança; portas nas paradas; limitador de carga e velocidade; para-choque	ART de instalação; inspeção mensal; dossiê NR-18; SPDA	Procedimento de bloqueio de manutenção

★ NR-12 item 12.135: o procedimento LOTO é obrigatório para todas as máquinas que requeiram manutenção com energias residuais. O dossiê por máquina deve ser mantido atualizado no canteiro.

14. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E EXERCÍCIOS SIMULADOS

14.1 CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA IDENTIFICADOS

CENÁRIO	PROBABILIDADE	MEDIDAS DE RESPOSTA	RESPONSÁVEL
Queda de Altura	Média	Primeiros socorros; SAMU 192; isolamento da área; comunicação ao SST; AR/análise de causas	Técnico SST / Encarregado
Incêndio / Explosão	Baixa-Média	Extinção com extintores adequados; abandono; ponto de encontro; CBMGO 193; brigada	Brigada de Incêndio
Soterramento	Baixa	Paralisação imediata; resgate especializado; CBMGO 193; não mover a vítima sem orientação	Encarregado / SST / CBMGO
Choque Elétrico	Baixa	Desligar energia (LOTO); PCR se necessário; SAMU 192; afastar vítima com material isolante	Eletricista NR-10 / SST
Acidente com Máquinas	Baixa-Média	Desligar equipamento; primeiros socorros; SAMU 192; preservar cena; emitir CAT	Operador / Encarregado / SST
Acidente Ampliado / Grande Magnitude	Muito Baixa	Plano de Emergências de Grande Magnitude (subitem 1.5.5.6.2); acionamento de Defesa Civil; comunicação ao MTE	SST / Engenheiro / Diretoria

14.2 BRIGADA DE INCÊNDIO — CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS (NR-23 / IT-17 CBMGO)

A Brigada de Incêndio é obrigatória nos canteiros de obras em conformidade com a NR-23 e com a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (IT-17 CBMGO). Sua constituição, treinamento e manutenção são responsabilidade do empregador, devendo atender aos seguintes requisitos mínimos:

- **Dimensionamento:** mínimo de [X] brigadistas, calculado conforme o número de trabalhadores por turno e o risco de incêndio do canteiro, observando a IT-17 CBMGO e a NR-23;
- **Treinamento teórico-prático:** carga horária mínima conforme IT-17 CBMGO, incluindo: prevenção e combate a incêndio com extintores portáteis, abandono de área, primeiros socorros básicos (RCP e DEA), e comunicação de emergência;
- **Periodicidade de reciclagem:** anual, ou sempre que houver renovação de mais de 50% dos brigadistas ou mudança de fase construtiva que altere o perfil de risco;
- **Registros obrigatórios:** lista de presença dos treinamentos, certificados individuais, designação formal dos brigadistas (portaria ou ato equivalente) e escala de cobertura por turno;
- **Equipamentos da brigada:** mapa de localização dos extintores, mangueiras e hidrantes (se houver), kit de primeiros socorros, rádio comunicador e dispositivo de alarme sonoro;
- **Ponto de encontro:** definir e sinalizar, no canteiro, o ponto de encontro para reunião dos trabalhadores após abandono de área, com distância segura da edificação.

⚠ A ausência de Brigada de Incêndio constituída e treinada configura não conformidade com a NR-23 e pode resultar em autuação fiscal.

14.3 DOCUMENTAÇÃO E EXERCÍCIOS SIMULADOS

AÇÃO	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	REGISTRO
Exercício Simulado (OBRIGATÓRIO)	Simulação de abandono e/ou emergência médica com avaliação de desempenho	Anual (mínimo) — NR-01 subitem 1.5.5.6.3	Relatório de exercício simulado assinado
Treinamento da Brigada	Primeiros socorros, combate a incêndio conforme CBMGO	Anual / conforme CBMGO	Lista de presença; certificado
Inspeção de Equipamentos de Emergência	Extintores, macas, kits de primeiros socorros	Mensal	Checklist de inspeção assinado
Atualização do Quadro de Emergências	SAMU 192, CBMGO 193, hospital de referência	Semestral	Quadro fixado em local visível no canteiro
Plano de Grande Magnitude	Eventos com potencial de múltiplas vítimas ou grandes perdas	Revisão anual	Documento aprovado; ART (se aplicável)

15. ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

O procedimento abaixo estabelece as 7 etapas obrigatórias para investigação de acidentes de trabalho, incidentes (quase-acidentes) e doenças relacionadas ao trabalho, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.5.5. O procedimento deve ser do conhecimento de todos os trabalhadores e da CIPA, e deve estar afixado no canteiro em local de fácil acesso. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos.

#	ETAPA	DETALHAMENTO E RESPONSÁVEL
1	Notificação Imediata	Comunicar ao Técnico de SST e responsável da obra imediatamente após o evento. Emitir Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em até 1 dia útil para acidentes com afastamento ou óbito (Lei n.º 8.213/91, art. 22). Para quase-acidentes, preencher o Registro de Quase-Acidente (Near Miss) no mesmo dia. <i>Responsável: Encarregado / Técnico de SST.</i>
2	Preservação da Cena	Não alterar o local do acidente até a realização da análise inicial pelo Técnico de SST, salvo risco imediato de novos acidentes ou necessidade de atendimento médico de urgência . Realizar registro fotográfico e croqui da cena o mais rapidamente possível. <i>Responsável: Encarregado / SST.</i>
3	Coleta de Dados e Evidências	Contextualização completa do cenário; coleta de depoimentos da vítima (quando possível), preposto e testemunhas — preferencialmente de forma independente. Levantamento de Análises de Risco (ARs), Permissões de Trabalho (PTTs), fichas de entrega de EPI, registros de treinamento, histórico de manutenção de equipamentos e ordens de serviço. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
4	Análise de Causa Raiz	Aplicar o método dos 5 Porquês para causas diretas e o Diagrama de Ishikawa (Causa-Efeito) para mapeamento sistêmico. Identificar e documentar: (a) causas imediatas — ato inseguro ou condição insegura que diretamente causou o evento; (b) causas básicas — fatores pessoais ou de trabalho que geraram as causas imediatas; (c) causa raiz — falha sistêmica de gestão ou processo que originou toda a cadeia causal. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
5	Elaboração do Relatório de Investigação	Redigir Relatório de Investigação de Acidente (RIA) contendo: descrição cronológica do evento, caracterização da vítima e do posto de trabalho, evidências coletadas, árvore de causas, diagrama de Ishikawa, avaliação das medidas de prevenção existentes e sua eficácia, conclusão sobre a causa raiz identificada. O RIA deve ser assinado pelo Técnico de SST e pelo Engenheiro de Segurança. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
6	Plano de Ação Corretivo	Elaborar ações corretivas e preventivas para eliminar ou controlar as causas identificadas, seguindo a hierarquia de medidas de prevenção da Seção 11. Cada ação deve ser inserida no Plano de Ação do PGR (Seção 17) com: descrição da ação, responsável, prazo de implementação e indicador de verificação. <i>Responsável: Técnico de SST / Gestão da Obra.</i>
7	Revisão do PGR e Comunicação	Rever obrigatoriamente o Inventário de Riscos e as medidas de prevenção afetadas pelo evento (gatilho NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea d). Comunicar os resultados da investigação, as causas identificadas e as ações corretivas adotadas a todos os trabalhadores que atuem em atividades similares, preferencialmente em DDS específico, com lista de presença. Encaminhar cópia do RIA à CIPA. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>

★ Todos os registros de acidentes, incidentes e relatórios de investigação devem ser arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos e devem estar disponíveis para auditoria do MTE a qualquer tempo. A comunicação do acidente ao eSocial (evento S-2210) deve ser feita no prazo legal.

16. INDICADORES DE MONITORAMENTO E DESEMPENHO EM SST

i OBSERVAÇÃO — CARÁTER MERAMENTE SUGESTIVO

Os indicadores, fórmulas e metas apresentados nesta seção **não têm caráter obrigatório** e representam exclusivamente uma **sugestão técnica** fundamentada nas boas práticas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), podendo adotar indicadores distintos, redefinir metas, alterar frequências ou substituir este conjunto por metodologia própria, conforme sua realidade organizacional. O único requisito legal aplicável é o monitoramento mínimo do GRO previsto na **NR-01 (subitem 1.5.7)**. A adoção de um sistema estruturado de indicadores é fortemente recomendada como boa prática de gestão, mas a escolha dos instrumentos é prerrogativa exclusiva da organização.

16.1 INDICADORES PROATIVOS (PREVENÇÃO)

INDICADOR	FÓRMULA / CÁLCULO	META	FREQUÊNCIA
Taxa de conclusão do Plano de Ação	$(\text{Ações concluídas} / \text{Total de ações}) \times 100$	$\geq 80 \%$	Mensal
Cobertura de DDS realizados	$(\text{DDS realizados} / \text{DDS programados}) \times 100$	$\geq 95 \%$	Mensal
Treinamentos em SST concluídos	$(\text{Trabalhadores treinados} / \text{Total expostos}) \times 100$	100 %	Trimestral
Inspeções de segurança realizadas	$(\text{Inspeções realizadas} / \text{Programadas}) \times 100$	100 %	Semanal
Ações corretivas atendidas	$(\text{Ações corrigidas} / \text{Não conformidades abertas}) \times 100$	$\geq 90 \%$	Mensal
EPIs entregues com recibo	$(\text{EPIs com recibo} / \text{Total EPIs entregues}) \times 100$	100 %	Contínuo
Exercícios simulados realizados	Nº realizados / Nº programados	100 % (mín. 1/ano)	Anual

16.2 INDICADORES REATIVOS (HISTÓRICO DE EVENTOS)

INDICADOR	FÓRMULA	META	FREQUÊNCIA
Taxa de Frequência de Acidentes (TF)	$(\text{Nº acidentes com afastamento} \times 1.000.000) / \text{HH trabalhadas}$	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Gravidade (TG)	$(\text{Dias perdidos} + \text{debitados} \times 1.000.000) / \text{HH trabalhadas}$	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Incidência de Doenças Ocupacionais	$(\text{Nº casos} \times 1.000) / \text{Nº trabalhadores}$	Tendência decrescente	Semestral
Quase-acidentes (near miss)	Número absoluto de quase-acidentes reportados	Tendência crescente (cultura de reporte)	Mensal
Absenteísmo por causas ocupacionais	$(\text{Dias afastamento ocup.} / \text{Dias totais trabalhados}) \times 100$	$< 2 \%$	Mensal
Índice de Gravidade de DORT/LER	Casos confirmados por 100 trabalhadores	Tendência decrescente	Semestral

17. PLANO DE AÇÃO — MEDIDAS DE PREVENÇÃO (5W2H)

Este Plano de Ação consolida as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, vinculadas ao Inventário de Riscos (Anexo I), em conformidade com a NR-01 subitem 1.5.6.1, alínea "b". Adota-se a abordagem **PDCA (Plan, Do, Check and Act)**, largamente utilizada nos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional.

NOTA — O detalhamento do Plano de Ação (medidas de prevenção por GHE/risco, metodologia PDCA) consta em documento anexo a este PGR, disponibilizado separadamente.

17.1 AVALIAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

DOCUMENTO	FINALIDADE / OBRIGATORIEDADE	STATUS
LIP — Laudo de Insalubridade e Periculosidade	NR-15, NR-16, eSocial (evento S-2240) — obrigatório para trabalhadores com exposição a agentes insalubres ou perigosos	
LTCAT — Laudo Técnico das Condições do Ambiente	Fins previdenciários e eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos para aposentadoria especial	
ART — Anotação de Responsabilidade Técnica	Responsabilidade técnica do PGR (Anexo 01) — obrigatório quando elaborado por Engenheiro de Segurança	
Avaliações Quantitativas	Ruído (NHO-01), poeira, calor (NHO-06), vibração (NHO-09), iluminação — subsidiar LIP, LTCAT, PCMSO e Inventário	
PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário	INSS / eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos com potencial de aposentadoria especial	

17.2 CRONOGRAMA DE PALESTRAS - SEGURANÇA DO TRABALHO

TEMA	DEZ/25	JAN/26	FEV/26	MAR/26	ABR/26	MAI/26	JUN/26	JUL/26	AGO/26	SET/26	OUT/26	NOV/26
O tema será definido livremente pela empresa.	✓											
O tema será definido livremente pela empresa.		✓										
O tema será definido livremente pela empresa.			✓									
O tema será definido livremente pela empresa.				✓								
Abril verde -- Prevenção aos acidentes de trabalho					✓							
Maio amarelo -- Prevenção a acidentes de trânsito						✓						
O tema será definido livremente pela empresa.							✓					
O tema será definido livremente pela empresa.								✓				
O tema será definido livremente pela empresa.									✓			
O tema será definido livremente pela empresa.										✓		
O tema será definido livremente pela empresa.											✓	
O tema será definido livremente pela empresa.												✓

18. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (TERCEIRIZADOS)

O Inventário de Riscos das empresas prestadoras de serviços (terceirizadas) está integrado ao PGR do canteiro de obras, em conformidade com o disposto na NR-01 — Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. As atividades, perigos e riscos

identificados nos processos executados pelas contratadas foram incorporados ao Inventário de Riscos consolidado do estabelecimento, assegurando a gestão unificada de todos os agentes ocupacionais presentes no canteiro, independentemente do vínculo empregatício dos trabalhadores expostos.

Toda nova contratação de empresa prestadora de serviços deve acionar a revisão do Inventário de Riscos, configurando-se como gatilho obrigatório de Gestão de Mudanças, nos termos da NR-01, subitem 1.5.4.4.6, alínea "b" — que determina a reavaliação dos riscos sempre que houver mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho. A entrada de novos prestadores no canteiro pode introduzir perigos antes não mapeados, alterar os níveis de exposição existentes ou exigir medidas de prevenção adicionais, razão pela qual o processo de revisão deve ser conduzido previamente ao início das atividades da contratada.

Cabe à organização contratante:

- Exigir da prestadora de serviços a entrega do seu Inventário de Riscos específico, que será analisado e integrado ao PGR do canteiro;
- Verificar a compatibilidade entre os riscos declarados pela contratada e os riscos efetivamente presentes no ambiente do canteiro;
- Manter dossiê individual dos trabalhadores terceirizados com cópias de: ASO vigente, comprovantes de treinamentos obrigatórios (NRs aplicáveis), fichas de entrega de EPIs e habilitação para operação de máquinas e equipamentos;
- Verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria pela empresa terceirizada, conforme NR-05;
- Garantir que os trabalhadores terceirizados participem das ações de integração de SST do canteiro, incluindo DDS, treinamentos e exercícios simulados de emergência.

A organização contratante deve exigir da prestadora de serviços a entrega formal de seu Inventário de Riscos específico, que deve ser analisado e incorporado fisicamente aos anexos deste PGR para garantir a gestão unificada de riscos no canteiro.

★ A integração do Inventário de Riscos dos terceirizados ao PGR do canteiro é obrigatória e deve ser formalizada por meio de registro documental. A ausência de revisão do Inventário quando da contratação de novos prestadores configura descumprimento do processo de Gestão de Mudanças previsto na NR-01.

19. INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU MUDANÇAS

A organização deve manter um processo contínuo de **Gestão de Mudanças**, assegurando que o Inventário de Riscos e o Plano de Ação sejam revisados sempre que ocorrerem alterações nas condições de trabalho. Em conformidade com o subitem 1.5.4.4.6 da NR-01 e as diretrizes da Inspeção do Trabalho (CANPAT), a revisão do PGR é obrigatória nos seguintes casos:

- **A) Implementação de Medidas de Prevenção:** Após a adoção de novos controles, para avaliar o risco residual;
- **B) Inovações ou Modificações:** Introdução de novas tecnologias, equipamentos, produtos químicos ou mudanças nos processos e organização do trabalho;
- **C) Inadequações ou Ineficácia:** Quando identificadas falhas, insuficiências ou ineficácia nas medidas de prevenção existentes;
- **D) Acidentes ou Doenças:** Na ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho;
- **E) Mudanças Legais:** Quando houver alteração nos requisitos legais aplicáveis (normas regulamentadoras).

Independentemente dos critérios acima, a avaliação de riscos deve ser revista a cada **2 (dois) anos**, ou em até 3 (três) anos para organizações com sistema de gestão de SST certificado. Toda mudança significativa deve ser precedida de Análise de Risco (AR/APR) e registro no formulário de Gestão de Mudanças.

20. PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE ACIDENTES E INCIDENTES

Seguir as 7 etapas da Seção 15 deste PGR. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos e devem estar disponíveis para auditoria a qualquer tempo. O procedimento deve ser comunicado a todos os trabalhadores e à CIPA (NR-01 subitem 1.5.5.5 / Manual GRO MTE 2025, seção 12.4). O acidente de trabalho deve ser notificado ao eSocial pelo evento S-2210 no prazo legal estabelecido.

21. CIPA — COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA) deve ser constituída conforme os requisitos da NR-05 e do Quadro I de dimensionamento, levando em conta o número de empregados e o Grau de Risco da atividade principal do estabelecimento. A CIPA é um órgão bipartite, composto por representantes eleitos pelos trabalhadores e indicados pelo empregador.

21.1 CONSTITUIÇÃO E DIMENSIONAMENTO

- **Dimensionamento:** conforme Quadro I da NR-05, com base no número total de empregados do estabelecimento e no Grau de Risco da atividade (CNAE), verificar o número de membros titulares e suplentes por parte do empregador e dos trabalhadores — [preencher após consulta ao Quadro I para o CNAE específico] ;
- **Mandato:** 1 (um) ano, com uma única reeleição permitida para os membros eleitos pelos trabalhadores;
- **Processo eleitoral:** organizado pelo empregador com prazo mínimo de 60 dias de antecedência do término do mandato vigente, garantida a participação de todos os trabalhadores com registro no estabelecimento;
- **Obrigatoriedade de CIPA própria por terceirizadas:** empresas prestadoras de serviços instaladas em estabelecimentos de Grau de Risco 3 ou 4 devem verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria, conforme NR-05 item 5.6.

21.2 ATRIBUIÇÕES DA CIPA NO ÂMBITO DO GRO (NR-01 SUBITEM 1.4.2.B)

- Participar da identificação de perigos e da avaliação de riscos, fornecendo a percepção dos trabalhadores sobre as condições de trabalho no canteiro;
- Acompanhar a implementação e o monitoramento das medidas do Plano de Ação, verificando prazos e eficácia;
- Analisar acidentes e incidentes ocorridos no canteiro, emitindo recomendações e acompanhando as ações corretivas;
- Investigar e encaminhar denúncias de assédio moral e sexual, em conformidade com a nova denominação da comissão e com as disposições da Lei n.º 14.457/2022;
- Elaborar e manter atualizado o Mapa de Riscos do canteiro, como instrumento complementar de comunicação dos riscos aos trabalhadores;
- Solicitar a revisão justificada do Inventário de Riscos ou do PGR sempre que identificar condições de risco não contempladas ou medidas de prevenção ineficazes (NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea f).

21.3 PAUTA MÍNIMA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Análise dos acidentes e incidentes ocorridos desde a última reunião;
- Acompanhamento do Plano de Ação do PGR — verificação do status de cada ação;
- Análise de denúncias de assédio e condições de risco reportadas pelos trabalhadores;
- Verificação dos indicadores de SST da Seção 16;
- Definição de assuntos a tratar na próxima reunião e atribuição de responsabilidades.

★ As atas de reunião da CIPA constituem evidência documental obrigatória do funcionamento do GRO e devem ser assinadas por todos os membros presentes, arquivadas por no mínimo 5 anos e disponibilizadas ao MTE quando solicitado.

22. SEGURANÇA EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS (NR-26)

Manter relação atualizada de todos os produtos químicos utilizados com as respectivas FDS (Fichas com Dados de Segurança — NR-26). O inventário completo de produtos químicos deve ser integrado ao Inventário de Riscos do PGR. Os trabalhadores devem ser treinados sobre os riscos e as medidas de controle de cada produto utilizado, com registro em lista de presença.

As FDS de todos os produtos químicos devem estar disponíveis no local de trabalho, em idioma português, em local de fácil acesso e conhecimento pelos trabalhadores, conforme NR-26 item 26.4. A rotulagem dos produtos deve estar em

conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS). Produtos químicos cancerígenos, mutagênicos ou tóxicos para a reprodução devem receber atenção prioritária no Inventário de Riscos, com adoção de medidas de controle na ordem hierárquica da Seção 11.

23. COMUNICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES (NR-01 subitem 1.5.1)

A organização deve assegurar que todos os trabalhadores — próprios, terceirizados e estagiários — sejam informados sobre os riscos identificados no Inventário de Riscos referentes às suas atividades, bem como sobre as medidas de prevenção adotadas e os procedimentos de emergência vigentes, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.1 e subitem 1.4.2, alínea "c".

23.1 INTEGRAÇÃO DE NOVOS TRABALHADORES

Todo trabalhador admitido — próprio ou terceirizado — deve passar por integração de SST antes de iniciar suas atividades no canteiro. A integração deve abordar, no mínimo:

- Apresentação do PGR: estrutura, objetivos e como acessá-lo;
- Riscos identificados para a função/GHE do trabalhador, conforme Inventário de Riscos;
- Medidas de prevenção em vigor: EPCs disponíveis, procedimentos de trabalho seguro e EPIs obrigatórios para cada atividade;
- Procedimentos de emergência: cenários identificados na Seção 14, pontos de encontro, números de emergência e atribuições da brigada;
- Direitos do trabalhador: recusa de atividade em risco grave e iminente (NR-01 subitem 1.4.4.1); canais para comunicação de riscos e solicitação de revisão do PGR;
- Procedimento para registro de quase-acidentes (near miss).

★ A integração deve ser documentada com lista de presença assinada pelo trabalhador, data e conteúdo abordado. Cópia deve ser arquivada no dossiê do trabalhador e no prontuário de SST do canteiro.

23.2 CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR NR

TREINAMENTO	NORMA	CARGA HORÁRIA MÍNIMA	PERIODICIDADE DE RECICLAGEM	TRABALHADORES-ALVO
Integração de SST / GRO	NR-01 subitem 1.5.1	4 h	Admissão; retorno após afastamento > 30 dias	Todos
EPI — Uso, Guarda e Conservação	NR-06	2 h	Anual	Todos
Saúde e Segurança na Construção Civil	NR-18	6 h	Anual	Todos do canteiro
Trabalho em Altura	NR-35	8 h (básico)	A cada 2 anos	Trabalhadores em altura ≥ 2 m
Eletricidade — Segurança	NR-10	40 h (básico)	A cada 2 anos	Eletricistas / expostos
Máquinas e Equipamentos	NR-12	Conforme risco	Mudança de Risco / equipamento	Operadores
Brigada de Incêndio	NR-23 / IT-17 CBMGO	Conforme IT-17	Anual	Brigadistas designados
Espaço Confinado	NR-33	16 h (supervisor/vigia)	Anual	Quando aplicável
Ergonomia e FRPRT	NR-17 / NR-01	4 h	Anual — obrigatório a partir de 26/05/2026	Todos
CIPA — Formação de Cipeiros	NR-05	20 h	A cada mandato (1 ano)	Membros da CIPA

★ Os treinamentos listados acima são obrigatórios por norma regulamentadora, com carga horária e periodicidade mínimas fixadas em lei. A empresa contratante pode incluir, a seu critério, treinamentos complementares além dos listados, conforme a realidade e os riscos específicos de suas atividades.

23.3 DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA (DDS)

i OBSERVAÇÃO — CARÁTER MERAMENTE SUGESTIVO

O quadro de DDS Semanal por fase da obra apresentado nesta subseção **não tem caráter obrigatório** e representa exclusivamente uma **sugestão técnica** de boa prática de gestão, podendo adotar periodicidade, temas ou formato distintos, conforme sua realidade organizacional e o cronograma real da obra.

O DDS deve ser realizado diariamente, no início de cada turno de trabalho, com duração mínima de 5 a 10 minutos. Cada DDS deve abordar temas relevantes ao trabalho do dia, com foco nos riscos do Inventário de Riscos e nas medidas de prevenção. O registro do DDS deve conter: data, tema abordado, nome do condutor e lista de presença assinada por todos os trabalhadores presentes. Os registros devem ser arquivados por no mínimo 2 anos.

Além do DDS diário, recomenda-se a realização de um **DDS Semanal** (Diálogo Semanal de Segurança), com abordagem mais aprofundada de um tema específico, cuja periodicidade e foco variam conforme a fase da obra:

FASE DA OBRA	PERIODICIDADE SUGERIDA DO DDS SEMANAL	FOCO TEMÁTICO SUGERIDO
Serviços Preliminares / Canteiro	Semanal	Organização do canteiro, sinalização, EPIs básicos, riscos de instalação
Fundação e Escavação	Semanal	Escavações, taludes, espaço confinado, máquinas pesadas

Estrutura (Fôrma, Armação, Concretagem)	Semanal	Trabalho em altura, içamento de cargas, concretagem, quedas
Alvenaria e Instalações	Semanal	Ferramentas manuais/elétricas, eletricidade, ergonomia
Acabamento	Quinzenal	Produtos químicos, andaimes, trabalho em altura reduzido
Entrega / Desmobilização	Quinzenal	Desmontagem de equipamentos, organização final, encerramento de frentes

24. eSocial — OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO GRO

O eSocial é o sistema de registro digital de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias instituído pelo Governo Federal, e constitui o principal mecanismo de fiscalização eletrônica do cumprimento das obrigações do GRO pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pela Receita Federal. As informações do PGR e do PCMSO devem ser registradas no eSocial nos seguintes eventos obrigatórios:

EVENTO ESOCIAL	CONTEÚDO	PRAZO / PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL
S-2220 — Monitoramento da Saúde do Trabalhador	Registro dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASOs) emitidos pelo médico do PCMSO: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco e demissional	Até o dia 15 do mês subsequente ao do evento	Médico Responsavel pelo PCMSO / RH
S-2240 — Condições Ambientais do Trabalho	Registro dos agentes nocivos aos quais o trabalhador está exposto, com base no Inventário de Riscos e no LIP/LTCAT: agente, intensidade, técnica utilizada, limite de tolerância e EPC/EPI utilizados	Antes do início da exposição; atualizar em até 15 dias após qualquer alteração	SST
S-2210 — Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)	Registro de qualquer acidente ou doença do trabalho, independentemente de haver afastamento ou de sua duração	Até o 1º dia útil após o acidente; em caso de óbito: imediatamente	Empregador / RH / SST



O não preenchimento ou preenchimento incorreto do evento S-2240 configura descumprimento das obrigações acessórias do eSocial e pode resultar em multas administrativas e impactar a concessão de aposentadoria especial ao trabalhador. A consistência entre o Inventário de Riscos do PGR e os dados enviados ao S-2240 deve ser verificada a cada revisão do PGR.

25. PROFISSIONAL HABILITADO E RESPONSÁVEL PELO PGR

Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira

Engenheiro de Segurança do Trabalho
SECONCI GOIÁS
CREA: 101672344 D-GO

Heráclito Henrique Cruz de Medeiros

Responsável pela Implementação do PGR — Cliente

LOCAL E DATA

Goiâni-GO , 6 de Agosto de 2026.

26. ANEXO I — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES

O presente anexo apresenta o Inventário de Riscos detalhado por função/cargo existente no canteiro de obras, em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1. O inventário contempla a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção aplicáveis a cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Os níveis de Probabilidade (P) e Severidade (S) utilizados seguem as escalas documentadas na Seção 8 deste PGR, e a classificação do risco segue a Matriz 5×5 da Seção 10.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais, aplicáveis aos GHEs deste item, estão descritos no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada mediante medição, conforme especificado no plano de ação PDCA; até que seja executada a medição, a avaliação dos GHEs deste item será qualitativa, por julgamento técnico.

MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS POR FUNÇÃO

GHE 01 - ADMINISTRATIVO

Cargo / Função	Analista Administrativo Nível 1, Analista Financeiro, Assistente de Departamento Pessoal
Qt. Trabalhadores	03
Descrição das Atividades	CBO:2521-05 Analista Administrativo Nível 1: Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras, implementam programas e projetos, elaboram planejamento organizacional, promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. Prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas CBO:2525-45 Analista Financeiro: Administram fundos e carteiras de investimentos em instituições financeiras. Desenvolvem, implantam e administram produtos e serviços bancários. Analisam operações de crédito e de cobrança e operacionalizam contratos de financiamento e/ou empréstimos. Controlam recursos para crédito obrigatório e gerenciam cobranças. Preparam e consolidam informações gerenciais e econômico-financeiras. Estabelecem relacionamento entre empresa e mercado financeiro. Relatam aos setores, clientes e investidores, oralmente ou por escrito, a situação dos produtos e serviços. CBO:4110-30 Assistente de Departamento Pessoal: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades. Atuam na área de captação de recursos, planejando e implementando estratégias de captação e contato com doadores/ parceiros.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em ambiente de escritório, com pé-direito de aproximadamente 3 metros. A iluminação e a ventilação podem variar de acordo com as características do local de trabalho, podendo ser naturais e/ou artificiais.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Permanência prolongada em postura sentada.	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Deslocamento pelas áreas do ambiente administrativo	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Não aplicável	Não aplicável

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE 02 - ADMINISTRATIVO DE OBRAS

Cargo / Função	Administrativo de Obras
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:4141-10 Administrativo de Obras: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diferentes áreas do canteiro de obras, incluindo ambientes internos, como escritórios, e áreas externas e de campo. As condições de pé-direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com as características e o local de execução das atividades, podendo ser naturais e/ou artificiais.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auricular	Avaliação quantitativa realizada por meio de dosimetria, conforme metodologia estabelecida na NHO-01 (FUNDACENTRO), com critério de referência da NR-15, Anexo 1. Resultado: Dose = 7,42% / Nível de Exposição Normalizado (NEN) = 66,09 dB(A). Valor abaixo do Limite de Tolerância (85 dB(A)) e do Nível de Ação (80 dB(A)).

Ergonômico	Postural	Permanência prolongada em postura sentada.	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Materiais, estruturas e objetos com partes pontiagudas ou perfurantes dispostos nas áreas de trabalho e circulação.	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular	Não aplicável
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação.	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Trabalho em Altura	Execução de atividades em locais com diferença de nível e altura superior a 2,0 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; talabarte duplo com absorvedor de energia; capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE: 03 - SUPERVISÃO DE EQUIPE

Cargo / Função	Encarregado de Armação, Encarregado de Carpintaria, Engenheiro Civil, Estagiário de Engenharia, Mestre de Obras
Qt. Trabalhadores	03
Descrição das Atividades	CBO:7102-05 Encarregado de Armação: Coordena todo serviço referente à armação como: Eventuais cortes e dobra dos aços e estruturais conforme projeto, para colocação nas formas de pilares, vigas e lajes, transporte dos aços até às paias, separação dos resíduos para reciclagem. CBO:7701-10 Encarregado de Carpintaria: Planejam e supervisionam montagem e desmontagem de forma e escoramento, baldrames, pilares, vigamento lajes e etc, Supervisão de atividades como: instalação de corrimão provisório nas escadas, construção de proteções coletivas de madeira, execução de desmonte de andaime, limpeza do local de trabalho, operação de serra circular e ferramentas manuais. CBO:4141-05 Engenheiro Civil: Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. CBO:901 Estagiário de Engenharia: Auxilia no planejamento, execução e acompanhamento dos projetos da obra, faz pedido de materiais. CBO:7102-05 Mestre de Obras: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diferentes áreas do canteiro de obras, incluindo ambientes internos, como escritórios, e áreas externas e de campo. As condições de pé-direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com as características e o local de execução das atividades, podendo ser naturais e/ou artificiais.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auricular	Avaliação quantitativa realizada por meio de dosimetria, conforme metodologia estabelecida na NHO-01 (FUNDACENTRO), com critério de referência da NR-15, Anexo 1. Resultado: Dose = 32,24% / Nível de Exposição Normalizado (NEN) = 76,69 dB(A). Valor abaixo do Limite de Tolerância (85 dB(A)) e do Nível de Ação (80 dB(A)).
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠️ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.

Ergonômico	Postural	Permanência prolongada em postura sentada ou em pé.	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Materiais, estruturas e objetos com partes pontiagudas ou perfurantes dispostos nas áreas de trabalho e circulação.	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular	Não aplicável
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação.	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Trabalho em Altura	Execução de atividades em locais com diferença de nível e altura superior a 2,0 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; talabarte duplo com absorvedor de energia; capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE: 04 - SESMT

Cargo / Função	Estagiário de Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:901 Estagiário de Segurança do Trabalho: Realiza estudos sobre controle de doenças, acidentes e qualidade de vida, pesquisando sobre o desenvolvimento de ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho CBO:3516-05 Técnico de Segurança do Trabalho: Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst), realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área, identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho, participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho, gerenciam documentação de sst, investigam, Analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diferentes áreas do canteiro de obras, incluindo ambientes internos, como escritórios, e áreas externas e de campo. As condições de pé-direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com as características e o local de execução das atividades, podendo ser naturais e/ou artificiais.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auricular	Avaliação quantitativa realizada por meio de dosimetria, conforme metodologia estabelecida na NHO-01 (FUNDACENTRO), com critério de referência da NR-15, Anexo 1. Resultado: Dose = 12,25% / Nível de Exposição Normalizado (NEN) = 69,71 dB(A). Valor abaixo do Limite de Tolerância (85 dB(A)) e do Nível de Ação (80 dB(A)).
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Ergonômico	Postural	Permanência prolongada em postura sentada ou em pé.	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável

Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Materiais, estruturas e objetos com partes pontiagudas ou perfurantes dispostos nas áreas de trabalho e circulação.	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular	Não aplicável
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação.	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Trabalho em Altura	Execução de atividades em locais com diferença de nível e altura superior a 2,0 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; talabarte duplo com absorvedor de energia; capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE 05 - ALMOXARIFADO

Cargo / Função	Almoxarife
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:4141-05 Almoxarife: Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diferentes áreas do canteiro de obras, incluindo ambientes internos, como escritórios, e áreas externas e de campo. As condições de pé-direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com as características e o local de execução das atividades, podendo ser naturais e/ou artificiais.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auricular	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável
Ergonômico	Postural	Permanência prolongada em postura sentada ou em pé.	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Materiais, estruturas e objetos com partes pontiagudas ou perfurantes dispostos nas áreas de trabalho e circulação.	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular	Não aplicável

Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação.	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Trabalho em Altura	Execução de atividades em locais com diferença de nível e altura superior a 2,0 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; talabarte duplo com absorvedor de energia; capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE 06 - PRODUÇÃO

Cargo / Função	Pedreiro
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:7152-10 Pedreiro: Organizam e preparam o local de trabalho na obra, constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contra pisos.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde as condições de pé-direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Radiação não ionizante	Exposição à radiação ultravioleta proveniente da luz solar durante atividades realizadas a céu aberto.	Exaustão pelo calor, sudorese e desidratação; ceratite, conjuntivite e catarata.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Touca Arabe; Protetor Solar	Não aplicável

Físico	Ruido	Operação de máquina eletroportátil (furadeiras, marteletes).	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auricular	Avaliação quantitativa realizada por meio de dosimetria, conforme metodologia estabelecida na NHO-01 (FUNDACENTRO), com critério de referência da NR-15, Anexo 1. Resultado: Dose = 38,94% / Nível de Exposição Normalizado (NEN) = 78,05 dB(A). Valor abaixo do Limite de Tolerância (85 dB(A)) e do Nível de Ação (80 dB(A)).
Físico	Vibrações localizadas (mão- braço)	Operação de máquina eletroportátil (furadeiras, marteletes).	Síndrome dos dedos brancos; danos a juntas, músculos e nervos da mão.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Luva antivibração	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho.	Irritação de pele e olhos, com queimadura e dano à córnea; pode afetar o pulmão.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro; Luva para proteção contra riscos térmicos e mecânicos	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas durante as atividades e processos executados no canteiro de obras.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Sílica livre	Poeiras contendo sílica livre geradas durante as atividades e processos executados no canteiro de obras.	Risco de doenças autoimunes e de câncer em diversos órgãos.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF3; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável
Ergonômico	Postural	Permanência prolongada em postura de pé.	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável

Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Materiais, estruturas e objetos com partes pontiagudas ou perfurantes dispostos nas áreas de trabalho e circulação.	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Máquinas e equipamentos	Operação de máquina eletroportátil (furadeiras, marteletes).	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro; Luva para proteção contra riscos mecânicos	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular	Não aplicável
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação.	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Trabalho em Altura	Execução de atividades em locais com diferença de nível e altura superior a 2,0 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; talabarte duplo com absorvedor de energia; capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE 07 - CARPINTARIA

Cargo / Função	Carpinteiro
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:7155-05 Carpinteiro : Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam formas metálicas. Confeccionam formas de madeira e forro de laje (painéis), constroem andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado. Escoram lajes de pontes, viadutos e grandes vãos. Montam portas e esquadrias. finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de formas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde as condições de pé-direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Radiação não ionizante	Exposição à radiação ultravioleta proveniente da luz solar durante atividades realizadas a céu aberto.	Exaustão pelo calor, sudorese e desidratação; ceratite, conjuntivite e catarata.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Touca Arabe; Protetor Solar	Não aplicável
Físico	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Serra Circular manual, furadeira, lixadeira e martelo).	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auricular	Avaliação quantitativa realizada por meio de dosimetria, conforme metodologia estabelecida na NHO-01 (FUNDACENTRO), com critério de referência da NR-15, Anexo 1. Resultado: Dose = 69,97% / Nível de Exposição Normalizado (NEN) = 82,28 dB(A). Valor abaixo do Limite de Tolerância (85 dB(A)) e acima do Nível de Ação (80 dB(A)).
Físico	Vibrações localizadas (mão- braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Serra Circular manual, furadeira, lixadeira e martelo).	Síndrome dos dedos brancos; danos a juntas, músculos e nervos da mão.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Luva antivibração	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.

Químico	Ácido Oleico	Utilização do produto químico VEDACIT (aditivo redutor de permeabilidade para concretos e argamassas).	Irritação da pele e dos olhos.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Óculos de proteção incolor e/ou escuro; Luva para proteção contra riscos térmicos e mecânicos	Não aplicável
Químico	Poeira de Madeira	Poeira de madeira gerada durante as atividades e processos de carpintaria.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas durante as atividades e processos executados no canteiro de obras.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Silicato de Sódio	Utilização do produto químico VEDACIT (aditivo redutor de permeabilidade para concretos e argamassas).	Irritação da pele e dos olhos.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Óculos de proteção incolor e/ou escuro; Luva para proteção contra riscos térmicos e mecânicos	Não aplicável
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável
Ergonômico	Postural	Permanência prolongada em postura de pé.	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Materiais, estruturas e objetos com partes pontiagudas ou perfurantes dispostos nas áreas de trabalho e circulação.	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável

Acidente	Máquinas e equipamentos	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Serra Circular manual, furadeira, lixadeira e martelo).	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro; Luva para proteção contra riscos mecânicos; Avental de raspa	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular	Não aplicável
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação.	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Trabalho em Altura	Execução de atividades em locais com diferença de nível e altura superior a 2,0 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; talabarte duplo com absorvedor de energia; capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 08 - ARMAÇÃO

Cargo / Função	Armador
Qt. Trabalhadores	07
Descrição das Atividades	CBO:7153-15 Armador: Preparam a confecção de armações e estruturas de concreto e de corpos de prova. Cortam e dobram ferragens de lajes. Montam e aplicam armações de fundações, pilares e vigas. moldam corpos de prova.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde as condições de pé-direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Radiação não ionizante	Exposição à radiação ultravioleta proveniente da luz solar durante atividades realizadas a céu aberto.	Exaustão pelo calor, sudorese e desidratação; ceratite, conjuntivite e catarata.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Touca Arabe; Protetor Solar	Não aplicável
Físico	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira, lixadeira).	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auricular	Avaliação quantitativa realizada por meio de dosimetria, conforme metodologia estabelecida na NHO-01 (FUNDACENTRO), com critério de referência da NR-15, Anexo 1. Resultado: Dose = 27,19 % / Nível de Exposição Normalizado (NEN) = 75,46 dB(A). Valor abaixo do Limite de Tolerância (85 dB(A)) e do Nível de Ação (80 dB(A)).
Físico	Vibrações localizadas (mão- braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira, lixadeira).	Síndrome dos dedos brancos; danos a juntas, músculos e nervos da mão.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Luva antivibração	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Poeira Metálica	Poeiras Meálicas gerada durante operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira, lixadeira).	Siderose, pneumoconiose, fibrose pulmonar, irritação das vias respiratórias.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.

Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas durante as atividades e processos executados no canteiro de obras.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável
Ergonômico	Postural	Permanência prolongada em postura de pé.	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Materiais, estruturas e objetos com partes pontiagudas ou perfurantes dispostos nas áreas de trabalho e circulação.	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Máquinas e equipamentos	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Serra Circular manual, furadeira, lixadeira e martelo).	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro; Luva para proteção contra riscos mecânicos; Avental de raspa	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular	Não aplicável
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação.	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável

Acidente	Trabalho em Altura	Execução de atividades em locais com diferença de nível e altura superior a 2,0 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; talabarte duplo com absorvedor de energia; capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
----------	--------------------	---	---	---	---	------------------------	---	---	---------------

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cargo / Função	Eletricista
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:7156-10 Eletricista: Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde as condições de pé-direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira).	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auricular	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Físico	Vibrações localizadas (mão- braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira).	Síndrome dos dedos brancos; danos a juntas, músculos e nervos da mão.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Luva antivibração	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.

Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável
Ergonômico	Postural	Permanência prolongada em postura de pé.	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Materiais, estruturas e objetos com partes pontiagudas ou perfurantes dispostos nas áreas de trabalho e circulação.	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Eletricidade	Atividade em redes energizadas, realizando instalações e serviços de distribuição de alta e baixa tensão.	Contrações musculares violentas e arritmia cardíaca; risco de queimadura e óbito.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	Luvas isolantes dielétricas; Capacete dielétrico; Calçado dielétrico; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Máquinas e equipamentos	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira).	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro; Luva para proteção contra riscos mecânicos;	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular	Não aplicável
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação.	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Trabalho em Altura	Execução de atividades em locais com diferença de nível e altura superior a 2,0 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; talabarte duplo com absorvedor de energia; capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 10 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Cargo / Função	Encanador
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:7241-10 Encanador : Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem traçados e dimensionam tubulações, especificam, quantificam e inspecionam materiais, preparam locais para instalações, realizam pré-montagem e instalam tubulações. realizam testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade. protegem instalações e fazem manutenções em equipamentos e acessórios.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde as condições de pé-direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira, lixadeira).	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auricular	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Físico	Vibrações localizadas (mão- braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira, lixadeira).	Síndrome dos dedos brancos; danos a juntas, músculos e nervos da mão.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Luva antivibração	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	2 - propanona	Utilização de adesivo plástico para PVC e CPVC, solução limpadora e preparadora para tubos e conexões.	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara com filtro para vapores orgânicos; luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	2,5-tiofenodilbis (5-tercbutil-1,3-benzoxazole)	Utilização de adesivo plástico para PVC e CPVC, solução limpadora e preparadora para tubos e conexões.	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara com filtro para vapores orgânicos; luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.

Químico	Acetato de Etila	Utilização de adesivo plástico para PVC e CPVC, solução limpadora e preparadora para tubos e conexões.	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara com filtro para vapores orgânicos; luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Acetona	Utilização de adesivo plástico para PVC e CPVC, solução limpadora e preparadora para tubos e conexões.	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara com filtro para vapores orgânicos; luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Ciclohexanona	Utilização de adesivo plástico para PVC e CPVC, solução limpadora e preparadora para tubos e conexões.	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara com filtro para vapores orgânicos; luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Copolímero de PVC	Utilização de adesivo plástico para PVC e CPVC, solução limpadora e preparadora para tubos e conexões.	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara com filtro para vapores orgânicos; luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Metiletilcetona	Utilização de adesivo plástico para PVC e CPVC, solução limpadora e preparadora para tubos e conexões.	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara com filtro para vapores orgânicos; luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável
Ergonômico	Postural	Permanência prolongada em postura de pé.	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável

Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Materiais, estruturas e objetos com partes pontiagudas ou perfurantes dispostos nas áreas de trabalho e circulação.	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Máquinas e equipamentos	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira, lixadeira).	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro; Luva para proteção contra riscos mecânicos;	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular	Não aplicável
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação.	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Trabalho em Altura	Execução de atividades em locais com diferença de nível e altura superior a 2,0 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; talabarte duplo com absorvedor de energia; capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE 11 - LIMPEZA

Cargo / Função	Auxiliar de limpeza
Qt. Trabalhadores	03
Descrição das Atividades	CBO:5143-20 Auxiliar de limpeza: Realizar serviços de copa e zelar pela conservação e limpeza das dependências Administrativas da Obra, dentre outros inerentes à sua função.
Local de Trabalho	O profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auricular	⚠️ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠️ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Produtos Domissanitários	Uso de saneantes domissanitários: detergente, água sanitária e desinfetante.	Irritação na pele; inalação pode bloquear as vias respiratórias.	3	1	BAIXO (3)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor; Calçado de segurança com biqueira em PVC; Calçado de borracha ou PVC com solado antiderrapante; Avental de PVC ou látex	⚠️ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Biológico	Agentes patogênicos	Higienização das instalações sanitárias	Infecções em geral	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor; Calçado de segurança com biqueira em PVC; Calçado de borracha ou PVC com solado antiderrapante; Avental de PVC ou látex	Não aplicável
Ergonômico	Postural	Permanência prolongada em postura de pé.	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não aplicável

Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Materiais, estruturas e objetos com partes pontiagudas ou perfurantes dispostos nas áreas de trabalho e circulação.	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular	Não aplicável
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação.	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não aplicável

Legenda (P x S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

GHE 12 - SERVENTE DE OBRAS

Cargo / Função	Servente de Obras
Qt. Trabalhadores	A definir
Descrição das Atividades	CBO:7170-20 Servente: Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas, preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde as condições de pé-direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Radiação não ionizante	Exposição à radiação ultravioleta proveniente da luz solar durante atividades realizadas a céu aberto.	Exaustão pelo calor, sudorese e desidratação; ceratite, conjuntivite e catarata.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Touca Arabe; Protetor Solar	Não avaliado.
Físico	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra. Operação de máquina eletroportátil (furadeiras, marteletes). Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Serra Circular manual, furadeira, lixadeira e martelo). Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira, lixadeira). Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira).	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auricular	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Físico	Vibrações localizadas (mão- braço)	Operação de máquina eletroportátil (furadeiras, marteletes). Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Serra Circular manual, furadeira, lixadeira e martelo). Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira, lixadeira). Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira).	Síndrome dos dedos brancos; danos a juntas, músculos e nervos da mão.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Luva antivibração	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	2 - propanona	Utilização de adesivo plástico para PVC e CPVC, solução limpadora e preparadora para tubos e conexões.	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara com filtro para vapores orgânicos; luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.

Químico	2,5-tiofenodilbis (5-tercbutil-1,3-benzoxazole)	Utilização de adesivo plástico para PVC e CPVC, solução limpadora e preparadora para tubos e conexões.	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara com filtro para vapores orgânicos; luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Acetato de Etila	Utilização de adesivo plástico para PVC e CPVC, solução limpadora e preparadora para tubos e conexões.	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara com filtro para vapores orgânicos; luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Acetona	Utilização de adesivo plástico para PVC e CPVC, solução limpadora e preparadora para tubos e conexões.	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara com filtro para vapores orgânicos; luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Ácido Oleico	Utilização do produto químico VEDACIT (aditivo redutor de permeabilidade para concretos e argamassas).	Irritação da pele e dos olhos.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Óculos de proteção incolor e/ou escuro; Luva para proteção contra riscos térmicos e mecânicos	Não avaliado.
Químico	Ciclohexanona	Utilização de adesivo plástico para PVC e CPVC, solução limpadora e preparadora para tubos e conexões.	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara com filtro para vapores orgânicos; luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho.	Irritação de pele e olhos, com queimadura e dano à córnea; pode afetar o pulmão.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro; Luva para proteção contra riscos térmicos e mecânicos	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.

Químico	Copolímero de PVC	Utilização de adesivo plástico para PVC e CPVC, solução limpadora e preparadora para tubos e conexões.	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara com filtro para vapores orgânicos; luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Metiletilcetona	Utilização de adesivo plástico para PVC e CPVC, solução limpadora e preparadora para tubos e conexões.	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara com filtro para vapores orgânicos; luvas de nitrila; Óculos de proteção incolor	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Poeira de Madeira	Poeira de madeira gerada durante as atividades e processos de carpintaria.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Poeira Metálica	Poeiras Metálicas gerada durante operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira, lixadeira).	Siderose, pneumoconiose, fibrose pulmonar, irritação das vias respiratórias.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas durante as atividades e processos executados no canteiro de obras.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF2; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Sílica livre	Poeiras contendo sílica livre geradas durante as atividades e processos executados no canteiro de obras.	Risco de doenças autoimunes e de câncer em diversos órgãos.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Respirador PFF3; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	⚠ Avaliação ainda qualitativa -- resultado quantitativo pendente de medição.
Químico	Silicato de Sódio	Utilização do produto químico VEDACIT (aditivo redutor de permeabilidade para concretos e argamassas).	Irritação da pele e dos olhos.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Óculos de proteção incolor e/ou escuro; Luva para proteção contra riscos térmicos e mecânicos	Não avaliado.

Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não avaliado.
Ergonômico	Postural	Permanência prolongada em postura sentada ou em pé. Permanência prolongada em postura de pé.	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não avaliado.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Materiais, estruturas e objetos com partes pontiagudas ou perfurantes dispostos nas áreas de trabalho e circulação.	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não avaliado.
Acidente	Eletricidade	Atividade em redes energizadas, realizando instalações e serviços de distribuição de alta e baixa tensão.	Contrações musculares violentas e arritmia cardíaca; risco de queimadura e óbito.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	Luvas isolantes dielétricas; Capacete dielétrico; Calçado dielétrico; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não avaliado.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Operação de máquina eletroportátil (furadeiras, marteletes). Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Serra Circular manual, furadeira, lixadeira e martelo). Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira). Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis e manuais (Furadeira, lixadeira).	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro; Luva para proteção contra riscos mecânicos; Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro; Luva para proteção contra riscos mecânicos; Avental de raspa Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro; Luva para proteção contra riscos mecânicos;	Não avaliado.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular	Não avaliado.

Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação.	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado de segurança com biqueira em PVC; Capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não avaliado.
Acidente	Trabalho em Altura	Execução de atividades em locais com diferença de nível e altura superior a 2,0 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; talabarte duplo com absorvedor de energia; capacete com jugular; Óculos de proteção incolor e/ou escuro	Não avaliado.

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

* Replicar o modelo acima para cada função/cargo existente no canteiro de obras. O preenchimento completo do Inventário com dados reais de cada GHE é **obrigatório para a validade do PGR** (NR-01 subitem 1.5.6.1 alínea "a").

★ O Inventário de Riscos das Funções deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições de trabalho, mudança de fase construtiva, introdução de novos processos ou contratação de novas empresas prestadoras de serviços, conforme gatilhos de revisão da NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

26.1 INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS

O presente inventário contempla os riscos psicossociais identificados por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1 e com as diretrizes da Portaria MTE n.º 1.419/2024. A avaliação segue a Matriz 5×5 da Seção 10 deste PGR.

A classificação dos riscos psicossociais constante deste Inventário deve ser interpretada segundo o enquadramento conceitual do COPSQ, que considera três categorias interpretativas relativas ao potencial impacto sobre a saúde do trabalhador: Situação Favorável, Situação Intermediária e Situação de Risco à Saúde. Considerando a equivalência metodológica adotada para compatibilização dos resultados com os critérios de classificação da NR-1, conforme explicitado na Seção Metodologia, os níveis de risco Irrelevante e Baixo correspondem à Situação Favorável do COPSQ, indicando condições favoráveis à saúde dos trabalhadores e, portanto, não requerendo medidas preventivas adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existentes. Os níveis Médio, Alto e Crítico permanecem sujeitos às medidas de gerenciamento previstas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), observadas as prioridades estabelecidas pela matriz de riscos.

INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS POR GHE

GHE: ADMINISTRATIVO / OPERACIONAL

Cargo / Função	Execução de atividades operacionais, técnicas, administrativas e de supervisão em canteiro de obras e áreas de apoio, envolvendo serviços de construção civil, montagem e desmontagem de estruturas, armação de ferragens, carpintaria, alvenaria, concretagem, limpeza e organização do canteiro, movimentação de materiais, operação de máquinas e equipamentos, inspeção e acompanhamento das frentes de serviço, controle e distribuição de equipes, fiscalização da execução das atividades, apoio às ações de segurança do trabalho, controle administrativo da obra, atendimento e controle de acesso, além do cumprimento de procedimentos operacionais, normas internas e requisitos de segurança e saúde ocupacional.
Qt. Trabalhadores	20
Local de Trabalho	Ambiente de trabalho composto por áreas administrativas, canteiro de obras, frentes de serviço e áreas de apoio operacional, com atividades realizadas em ambientes abertos e fechados.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	MEDIDAS ADICIONAIS
Psicossocial (Ergonômico)	Demandas no trabalho Sobrecarga de trabalho / Excesso de demandas	Refere-se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.	Transtorno mental; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.
Psicossocial (Ergonômico)	Influência e desenvolvimento Falta de autonomia / Baixo controle sobre o trabalho	Diz respeito ao grau de controle do trabalhador sobre suas atividades e às oportunidades de desenvolvimento profissional.	Transtorno mental; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	2	2	BAIXO (4)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.
Psicossocial (Ergonômico)	Significado e compromisso Desvinculação organizacional / Falta de propósito	Relaciona-se à percepção de utilidade e propósito do trabalho, bem como ao vínculo com a organização.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.
Psicossocial (Ergonômico)	Relações interpessoais Conflitos interpessoais / Baixo suporte social	Refere-se à qualidade das relações entre colegas, incluindo apoio e cooperação no ambiente de trabalho.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.
Psicossocial (Ergonômico)	Liderança Liderança inadequada / Falta de suporte da chefia	Abrange a qualidade da gestão, suporte da chefia e clareza na condução do trabalho.	Transtornos mentais.	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.
Psicossocial (Ergonômico)	Satisfação no trabalho Insatisfação organizacional / Desmotivação	Refere-se à avaliação global do trabalhador sobre seu trabalho e suas condições.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.

Psicossocial (Ergonômico)	Conflitos família e trabalho Interferência trabalho-família	Refere-se à interferência do trabalho na vida pessoal, especialmente pelo consumo de tempo e energia.	Transtornos mentais.	3	2	MODERADO (6)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.
Psicossocial (Ergonômico)	Valores no local de trabalho Falta de confiança e justiça organizacional	Relaciona-se à confiança, justiça e coerência nas práticas organizacionais e na gestão.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.
Psicossocial (Ergonômico)	Comportamentos ofensivos Assédio / Violência / Comportamentos abusivos	Refere-se à exposição a assédio, violência ou comportamentos abusivos no trabalho.	Transtornos mentais.	4	2	MODERADO (8)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Legenda (P x S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

* O inventário de riscos psicossociais deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições organizacionais de trabalho, mudança de gestão ou identificação de novos fatores de risco, conforme NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

27. ANEXO II — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES – EMPRESAS TERCEIRIZADAS

NOTA — Integração dos PGRs das Empresas Terceirizadas

A contratante deverá informar às empresas terceirizadas os riscos gerais existentes no canteiro, enquanto as contratadas deverão apresentar seus Inventários de Riscos e Planos de Ação, referentes às atividades sob sua responsabilidade.

Os PGRs das empresas terceirizadas deverão estar alinhados às diretrizes, metodologia e critérios estabelecidos neste PGR, utilizando, a mesma Matriz de Riscos e os critérios de Probabilidade (P), Severidade (S) e classificação de riscos adotados neste documento.

As empresas terceirizadas deverão integrar-se ao Plano de Atendimento a Emergências (PAE) do canteiro, não sendo permitida a adoção de procedimentos conflitantes ou paralelos.

O início das atividades da empresa terceirizada estará condicionado à apresentação do seu PGR à contratante, que será responsável pela análise e validação do documento antes do início dos serviços. Após a validação, o PGR deverá ser integrado ao acervo documental da obra e mantido atualizado durante a execução das atividades.

FUNÇÕES TERCEIRIZADAS

FUNÇÃO / CARGO
Auxiliar Administrativo; Assistente de Engenharia; Poceiro; Ajudante de Obras; Pedreiro; Operador de Escavadeira; Encarregado de Obras; Engenheiro(a) Civil; Motorista; Operador de Minicarregadeira (Bobcat); Operador de Escavadeira Hidráulica.

28. DOCUMENTOS E PROJETOS OBRIGATÓRIOS — NR-18 E NORMAS CORRELATAS

#	DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	STATUS
1	Projeto da Área de Vivência do Canteiro (NR-18 item 18.5)	Profissional legalmente habilitado (ART)	
2	Projeto Elétrico das Instalações Temporárias	Engenheiro Elétrico (ART)	
3	Projetos dos Sistemas de Proteção Coletiva (SPC)	Engenheiro Civil (ART)	
4	Projeto do SPIQ — Sistema de Proteção Individual contra Quedas (NR-35)	Engenheiro (ART)	
5	Relação e Especificações Técnicas dos EPIs por GHE	SECONCI / SST	
6	Prontuário de Instalações Elétricas — PIE (acima de 75 KVA)	Engenheiro Elétrico (ART)	
7	Dossiê de Máquinas e Equipamentos (NR-12)	SST / Fabricante	

28.1 ART — ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ELABORADOR

07/01/2026, 11:01

Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1.137/2023




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250394670

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a) ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA Título profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho,		RNP: 1016723644 Registro: 1016723644D-GO				
2. Dados do Contrato Contratante: Cooperativa Habitacional Quasar Bueno Avenida Deputado Jamel Cecilio, Nº 985 Quadra: 108 Lote: 1-23 Complemento: Bairro: Jardim Goiás E-Mail: rh@unionltda.com.br Cidade: Goiânia-GO Contrato: 01 Celebrado em: 30/12/2025 Valor Obra/Serviço R\$: 3.000,00 Fone: (62)3255-5100 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável						
3. Dados da Obra/Serviço Avenida Deputado Jamel Cecilio, Nº 985 Quadra: 108 Lote: 1-23 Complemento: Bairro: Jardim Goiás CEP: 74810-100 Data de Início: 30/12/2025 Previsão término: 30/12/2027 Cidade: Goiânia-GO Finalidade: Outro Coordenadas Geográficas: -16.704495,-49.2406885 Proprietário(a): Cooperativa Habitacional Quasar Bueno CPF/CNPJ: 51.394.410/0001-03 E-Mail: rh@unionltda.com.br Fone: (62) 3255-5100 Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado						
4. Atividade Técnica ATUACAO LAUDO TECNICO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR Quantidade 1,00 Unidade UNIDADES O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART						
6. Declarações Acessibilidade: Não. Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.						
7. Entidade de Classe NENHUMA		9. Informações - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.  www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200				
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Local _____ de _____ de _____ Data _____ ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 012.408.001-42 Cooperativa Habitacional Quasar Bueno - CPF/CNPJ: 51.394.410/0001-03						
Valor da ART: 108,39	Registrada em 05/01/2026	Valor Pago R\$ 108,39	Nosso Numero 28320690126001520	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT

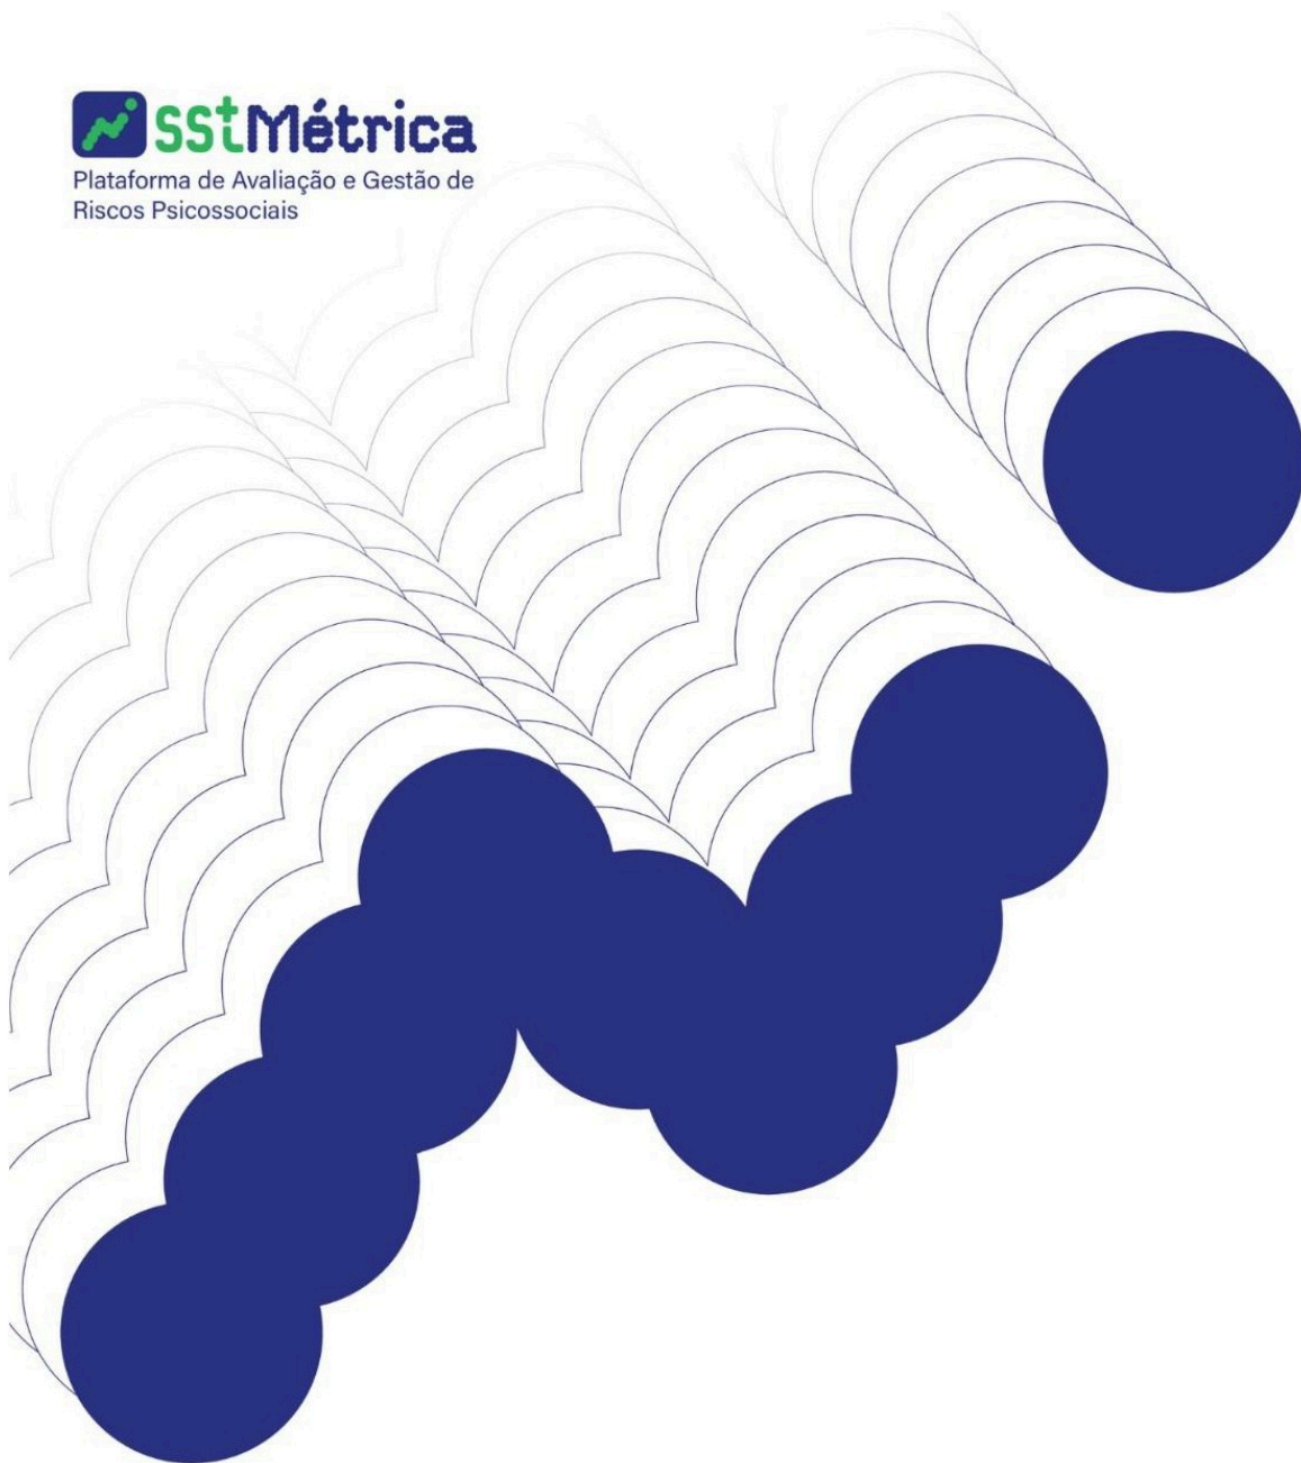

Relatório de Avaliação de Riscos Psicossociais no Trabalho

Este relatório foi elaborado no âmbito da Plataforma SSTmétrica por meio da aplicação do Instrumento de Avaliação Qualitativa de Riscos Psicossociais no Trabalho - COPSOQ II, em conformidade com as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

Responsáveis Técnicos

Francisco Edison Sampaio

Engenheiro de Segurança do Trabalho | UFG
Mestre em Ciências Ambientais e Saúde | PUC Goiás
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais | FEUP - Portugal
CREA-PI 1964/D

Luciana Mercês de Lucena

Psicóloga | CEUB
Mestre em Psicologia | CEUB
Doutora em Psicologia do Trabalho e das Organizações | UnB
CRP-DF: 01/8625

Nota Técnica de Responsabilidade

Este relatório contempla a avaliação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, realiza-se por meio do instrumento Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ II (Versão Brasileira), operacionalizado pela Plataforma de Avaliação e Gestão de Riscos Psicossociais – SSTmétrica.

A responsabilidade técnica dos especialistas refere-se exclusivamente ao processo de avaliação e à elaboração do relatório final conclusivo, contendo o detalhamento da metodologia aplicada, os resultados alcançados e o inventário dos riscos, nos termos da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

A operacionalização da coleta de dados e a definição da população-alvo constituem responsabilidade da organização avaliada ou da consultoria por ela designada, cabendo à Plataforma SSTmétrica o processamento dos dados obtidos segundo a metodologia adotada.

A elaboração e execução do Plano de Ação no âmbito do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) constituem responsabilidade exclusiva da organização avaliada ou de consultoria por ela formalmente designada.

As recomendações técnicas disponibilizadas pela plataforma, decorrentes da avaliação, possuem caráter técnico-orientativo e têm por finalidade subsidiar a tomada de decisão da organização na definição do Plano de Ação.

Direitos Autorais e Uso Restrito

Este relatório é de uso exclusivo da organização contratante e não poderá ser reproduzido, distribuído ou alterado, total ou parcialmente, sem autorização expressa dos responsáveis técnicos e da Plataforma SSTmétrica.

FICHA CADASTRAL

RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

NOME FANTASIA
SECONCI-GORAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSTRUCAO
ESTADO DE GOIASCNPJ
36863637000159INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSENTOCNAE
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a
consultasTELEFONE DA EMPRESA
0EMAIL INSTITUCIONAL
coord.seguranca@seconcigoias.com.brCONTATO (TELEFONE ALTERNATIVO)
ADRIANO OLIVEIRA / E-MAIL: coord.seguran-
ca@seconcigoias.com.br / 62 99430-0089CIDADE
GoiâniaESTADO
GO

DADOS DA EMPRESA AVALIADA

NOME FANTASIA
COOP. QUASAR BUENORAZÃO SOCIAL
COOP. QUASAR BUENOCNPJ
51394410000103INSCRIÇÃO ESTADUAL
-CNAE
4120-4/00TELEFONE DA EMPRESA
-CIDADE
GoiâniaESTADO
GO

1. Introdução

A inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) tornou-se uma exigência legal a partir da alteração do item 1.5 da Norma Regulamentadora nº 1 (NR 1), promovida pela Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024 (BRASIL, 2024). Essa atualização ampliou a abrangência dos perigos ocupacionais ao estabelecer, no item 1.5.3.1, que os fatores psicossociais passam a integrar expressamente o grupo de fatores de riscos ergonômicos a serem avaliados pelas organizações. A obrigatoriedade de aplicação dessa mudança foi definida pela Portaria MTE nº 765, de 15 de maio de 2025 (BRASIL, 2025), que fixou a vigência da alteração para 26 de maio de 2026. Dessa forma, todas as organizações, independentemente de porte ou setor econômico, estão legalmente obrigadas a realizar a avaliação dos fatores de riscos psicossociais e incluí-los em seu Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), garantindo sua plena integração ao processo de gestão dos riscos ocupacionais.

A avaliação dos riscos psicossociais no trabalho, realizada na com base no Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ II (Versão Brasileira), tem como finalidade oferecer uma compreensão abrangente das condições psicossociais que podem influenciar a saúde, o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores. Os fatores de riscos psicossociais, no entendimento de Sampaio (2023), podem ser descritos como “as características intrínsecas à organização do trabalho, com potencial de danos à saúde mental, física e social, além de efeitos no desempenho laboral e satisfação do trabalhador, que interage com o modo operatório da organização”.

A avaliação abrange um conjunto amplo de fatores psicossociais associados à organização do trabalho, incluindo as demandas laborais, o conteúdo do trabalho, as relações sociais, o ambiente organizacional e os indicadores de saúde e satisfação. A partir destes elementos, é possível estabelecer um diagnóstico das condições psicossociais do trabalho, identificando fatores com potencial de agravos ou de proteção à saúde do trabalhador, com base na percepção evidenciada pelos respondentes.

Com base nas informações coletadas, é gerado o relatório de avaliação contendo o inventário e a classificação dos riscos psicossociais identificados, em conformidade com os requisitos aplicáveis da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1). Adicionalmente, é disponibilizada na plataforma uma estrutura de Plano de Ação destinada a apoiar a gestão dos riscos identificados, cabendo à organização avaliada a definição das medidas de prevenção e controle, dos responsáveis, dos prazos de execução e dos critérios de acompanhamento e avaliação da eficácia das ações implementadas. O relatório, o inventário de riscos e o Plano de Ação constituem importantes subsídios para a priorização de intervenções, apoiando a organização na promoção de um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e alinhado às boas práticas de gestão dos riscos psicossociais.

2. Metodologia de Avaliação

2.1. Instrumento utilizado

A avaliação dos riscos psicossociais foi realizada por meio do *Copenhagen Psychosocial Questionnaire* – COPSOQ, instrumento desenvolvido por um grupo de pesquisadores liderados por Tage S. Kristensen e Vilhelm Borg no *Danish National Research Centre for the Working Environment*, entre 1995 e 2007 (COPSOQ NETWORK, 2021). A versão brasileira (COPSOQ II), utilizada nesta avaliação, foi adaptada e validada por Josiane Sotrate Gonçalves e colaboradores, atendendo aos requisitos de equivalência semântica, cultural e psicométrica. O questionário validado é constituído de 11 dimensões e 40 perguntas no formato de escala Likert com 5 alternativas. De acordo com Gonçalves et al. (2021), a versão curta do COPSOQ II-Br apresentou propriedades psicométricas adequadas para utilização no contexto brasileiro.

2.2. Procedimentos de Aplicação e Coleta de Dados

A aplicação do COPSOQ II ocorreu por meio de questionário eletrônico disponibilizado individualmente aos trabalhadores. O fluxo operacional compreendeu as seguintes etapas: a) geração do link exclusivo da avaliação na Plataforma SSTmétrica; b) envio do link diretamente ao trabalhador pela empresa de consultoria em Segurança e Saúde no Trabalho que atende a empresa avaliada ou pela própria plataforma, quando a avaliação for solicitada sem a participação de consultoria e c) resposta individual e anônima ao questionário, sem identificação pessoal.

Antes da aplicação propriamente dita do instrumento, é realizado o cadastramento da avaliação na plataforma SSTmétrica, etapa em que são definidos os Grupos Homogêneos de Exposição (GHEs), considerando-se as atividades desenvolvidas, os ambientes de trabalho e os quantitativos de trabalhadores elegíveis em cada grupo.

Ressalta-se que a participação dos trabalhadores deve ocorrer de forma individual, anônima e voluntária, em condições que assegurem que as respostas reflitam a percepção livre de cada respondente, sem a presença ou supervisão direta de representantes da empresa avaliada, exceto os profissionais de segurança e saúde no trabalho que devem se limitar à orientação operacional, sem interferência nas respostas.

Excepcionalmente, nos casos em que um ou mais trabalhadores apresentem dificuldades de leitura dos instrumentos de avaliação, poderá ser designado um responsável sem vínculo com a empresa avaliada, exceto se for da área de segurança e saúde no trabalho, para prestar suporte direto, mantendo a isenção absoluta sobre as respostas do trabalhador. O objetivo é garantir que todos os participantes compreendam adequadamente as questões apresentadas, assegurando a eficácia e a fidedignidade da avaliação realizada.

2.3. Processamento das respostas

Os questionários eletrônicos respondidos são automaticamente enviados à plataforma e, em seguida, processados com o devido tratamento estatístico, conforme os critérios técnicos do COPSOQ II, permitindo a classificação dos resultados das dimensões psicossociais em três níveis interpretativos: Situação Favorável, Situação Intermediária e Situação de Risco à Saúde, correspondentes, respectivamente, a níveis de risco baixo, médio e alto. Esses resultados são apresentados de forma percentual para cada dimensão que integra o instrumento, configuração que segue o padrão internacional do COPSOQ em todas as suas versões.

Embora este método de avaliação seja reconhecido e amplamente aceito nos meios acadêmico, corporativo e governamental em nível mundial, como um método robusto de avaliação de riscos psicossociais, no Brasil, por força normativa, a classificação dos riscos ocupacionais deve ser obtida pela combinação da probabilidade de ocorrência de danos à saúde do trabalhador com a severidade do referido dano, conforme definido no item 1.5 da NR-1 (BRASIL, 2025). Assim, tornou-se necessário expressar os resultados do COPSOQ II nos termos exigidos pela NR-1, por meio da aplicação de uma matriz de riscos proposta por Franchi, Quadros e Amaral (2023), do tipo 5 × 5, cujos níveis são classificados em irrelevante, baixo, médio, alto e crítico.

Equivalência metodológica entre o COPSOQ II e a matriz de riscos da NR-1

O COPSOQ II classifica originalmente os resultados de cada dimensão psicossocial em três categorias interpretativas relativas ao potencial impacto sobre a saúde do trabalhador: Situação Favorável, Situação Intermediária e Situação de Risco à Saúde. Considerando que a NR-1 exige a classificação dos riscos ocupacionais mediante matriz de probabilidade e severidade, adotou-se uma equivalência metodológica destinada exclusivamente à compatibilização dos resultados da ferramenta com os critérios de classificação previstos na norma, preservando o significado conceitual originalmente atribuído ao instrumento, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Equivalência metodológica entre as categorias interpretativas do COPSOQ II e os níveis de risco da NR-1

Classificação original do COPSOQ II	Interpretação	Classificação de risco (NR-1)
Situação Favorável	Condições favoráveis à saúde do trabalhador	Irrelevante ou Baixo
Situação Intermediária	Condições que requerem atenção	Médio
Situação de Risco à Saúde	Condições que representam risco à saúde do trabalhador	Alto ou Crítico

Após estabelecida essa equivalência metodológica, a classificação final dos riscos ocupacionais passou a ser obtida mediante a aplicação da matriz de riscos apresentada na Figura 1.

5 Altamente Provável	Médio	Alto	Alto	Crítico	Crítico
4 Provável	Médio	Médio	Alto	Alto	Crítico
3 Pouco Provável	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
2 Improvável	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio
1 Altamente Improvável	Irrelevante	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
Probabilidade / Severidade	1 Leve Reversível	2 Moderado Reversível	3 Grave Reversível	4 Grave Irreversível	5 Crítico ou Fatal

Figura 1 - Matriz de riscos, adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023)

A conversão teve como base o nível de risco por dimensão (risco global), obtido pelo escore médio de todas as respostas dos trabalhadores para cada uma das dimensões do questionário.

A determinação da probabilidade ajustada utilizada na matriz de riscos considerou, além dos resultados obtidos em cada dimensão do COPSOQ II, o reconhecimento, pelos próprios trabalhadores, das medidas preventivas já existentes na organização para o gerenciamento dos fatores de risco psicossociais avaliados.

A classificação dos riscos psicossociais, além de atender os requisitos estabelecidos pela NR-1, está em consonância com a NR-17, especialmente no que se refere ao item 17.4 - Organização do Trabalho, que estabelece a necessidade de se considerar, entre outros, as normas de produção, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas (BRASIL, 2022).

2.4. Geração do relatório de avaliação

Concluído o processamento dos dados e a classificação dos riscos, a plataforma gera automaticamente um Relatório Preliminar da Avaliação contendo o inventário de riscos psicossociais e a estrutura do Plano de Ação organizada por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), contemplando os resultados classificados nos níveis de risco Médio, Alto e Crítico. A estrutura disponibilizada tem caráter exclusivamente informativo e de apoio à gestão dos riscos identificados, cabendo à organização avaliada a elaboração do Plano de Ação, a definição das medidas de prevenção e controle, dos responsáveis, dos prazos de execução e dos critérios de acompanhamento e avaliação da eficácia das ações implementadas. Adicionalmente, são apresentadas recomendações técnicas associadas às dimensões avaliadas, de natureza orientativa e não vinculante.

Posteriormente, o relatório preliminar é submetido à análise dos responsáveis técnicos pela avaliação, que procedem à validação dos resultados e à emissão do relatório final, o qual é disponibilizado aos interessados na plataforma.

2.5. Diretrizes para Interpretação dos Resultados

O *Copenhagen Psychosocial Questionnaire* – COPSOQ II reúne diferentes dimensões relacionadas às condições psicossociais de trabalho, estruturadas a partir dos principais modelos teóricos internacionais sobre estresse ocupacional e saúde no trabalho. Para fins de interpretação dos resultados, recomenda-se que as dimensões avaliadas sejam compreendidas em três grupos: Dimensões Organizacionais, relacionadas às condições e à gestão do trabalho; Dimensões de Vivência Organizacional, relacionadas à forma como os trabalhadores percebem e experimentam essas condições; e Dimensões de Saúde e Consequências, relacionadas ao bem-estar e aos possíveis efeitos das condições psicossociais de trabalho sobre os trabalhadores.

A análise dos resultados deve considerar tanto cada dimensão individualmente quanto uma leitura sistêmica e integrada do conjunto das dimensões avaliadas. Em especial, os resultados observados nas Dimensões de Saúde e Consequências devem ser interpretados à luz dos resultados obtidos nas Dimensões Organizacionais e de Vivência Organizacional, uma vez que podem refletir a forma como os trabalhadores percebem, experimentam e respondem às condições psicossociais presentes no contexto laboral.

É importante compreender que os resultados das Dimensões Organizacionais e de Vivência Organizacional não se refletem necessariamente de forma direta ou linear nas Dimensões de Saúde e Consequências, considerando a complexidade dos processos que envolvem a percepção, a adaptação e o adoecimento relacionados ao trabalho. Entretanto, para fins de interpretação dos resultados, é possível adotar as seguintes linhas gerais de raciocínio:

- I. exposição elevada + dano elevado → situação coerente que demanda intervenção;
- II. exposição elevada + dano baixo → possível fase inicial de exposição, existência de fatores protetivos ou adoção de estratégias individuais e coletivas de enfrentamento das condições de trabalho;
- III. exposição baixa + dano elevado → necessidade de investigação complementar, podendo indicar a influência de fatores não capturados pelo instrumento ou de fatores ocupacionais e/ou extraocupacionais não identificados na avaliação.

Para fins de atendimento à Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), os resultados obtidos pelo COPSQ II foram convertidos para uma matriz de risco baseada na combinação entre probabilidade e severidade. Assim, a definição das prioridades de ação deve considerar, de forma complementar, tanto os resultados originais do COPSQ II quanto a classificação final dos riscos obtida segundo os critérios da NR-1.

Qualidade dos dados obtidos na aplicação do questionário

A interpretação dos resultados da avaliação deve também levar em consideração a qualidade dos dados obtidos na aplicação do questionário, especialmente quanto à relação entre o número de respondentes e o total de trabalhadores elegíveis por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). A baixa participação dos trabalhadores ou mesmo o excesso de respondentes (número de respostas superior ao total de trabalhadores elegíveis por GHE) podem comprometer a aplicação dos resultados no inventário de riscos e no plano de ação. Para essa finalidade, foram adotados critérios metodológicos para avaliação da suficiência e da consistência dos dados, uma vez que, na data desta avaliação, não foi identificada legislação aplicável que estabelecesse parâmetros quantitativos específicos para esse fim. A qualidade dos dados constitui condição indispensável para a adequada utilização dos resultados na gestão dos riscos psicossociais.

3. Resultados

Os resultados, a seguir apresentados, estão dispostos em tabelas e gráficos, seguindo os padrões característicos do Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ II (Versão Brasileira) para a avaliação de fatores de riscos psicossociais relacionados com o trabalho, bem como os resultados expressos nos termos da NR - 1, conforme explicado no item metodologia.

Registre-se que se trata de uma avaliação de riscos e não de diagnósticos de adoecimento. Portanto, a interpretação correta dos resultados para cada Dimensão/Perigo Psicossocial refere-se à probabilidade de danos à saúde física, mental e social dos trabalhadores em função do grau de risco associado à cada uma das dimensões. Assim, em uma situação hipotética para a Dimensão/Perigo Psicossocial Satisfação no Trabalho, cujos resultados fossem: Risco Baixo: 48%, Risco Médio: 27% e Risco Alto: 25%, uma interpretação ou leitura adequada com o método COPSOQ, seria:

O nível de risco relacionado à dimensão Satisfação no Trabalho foi classificado como baixo por 48% dos participantes, indicando que para essa parcela dos trabalhadores a probabilidade de danos à saúde física, mental e social é improvável. Entretanto, para 27% e 25% dos trabalhadores, o nível de risco foi classificado como médio e alto, respectivamente, indicando uma chance elevada de danos pessoais e consequente necessidade de medidas de prevenção relativas a este fator de risco para evitar potenciais danos à saúde dos trabalhadores.

Os resultados são exibidos inicialmente conforme os níveis de risco atribuídos pelo COPSOQ II e, na sequência, apresentados segundo a classificação exigida pela NR 1, obtida por meio da matriz de risco probabilidade × severidade.

Resultados da avaliação de riscos psicossociais por GHE, obtidos via COPSOQ II e convertidos para os padrões da NR - 1.

Para atendimento às exigências estabelecidas na Norma Regulamentadora (NR-1), são apresentados os resultados da avaliação dos riscos psicossociais obtidos por meio do COPSOQ II para cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Recomenda-se, preferencialmente, que os GHEs possuam pelo menos trinta integrantes ($n \geq 30$), em consonância com as recomendações metodológicas usualmente adotadas para instrumentos quantitativos. Quando essa condição não for observada, os resultados devem ser interpretados com cautela, em razão da redução da representatividade amostral. Não é recomendável a aplicação deste instrumento em GHEs com menos de dez trabalhadores ($n < 10$), situação em que métodos qualitativos tendem a constituir alternativa metodológica mais adequada. Na sequência, os resultados são convertidos para os padrões exigidos pela NR-1 mediante a aplicação da matriz de riscos descrita na Seção Metodologia de Avaliação.

Grupos Homogêneos de Exposição (GHEs)

GHE - ADMINISTRATIVO / OPERACIONAL

Atividade Executada

Execução de atividades operacionais, técnicas, administrativas e de supervisão em canteiro de obras e áreas de apoio, envolvendo serviços de construção civil, montagem e desmontagem de estruturas, armação de ferragens, carpintaria, alvenaria, concretagem, limpeza e organização do canteiro, movimentação de materiais, operação de máquinas e equipamentos, inspeção e acompanhamento das frentes de serviço, controle e distribuição de equipes, fiscalização da execução das atividades, apoio às ações de segurança do trabalho, controle administrativo da obra, atendimento e controle de acesso, além do cumprimento de procedimentos operacionais, normas internas e requisitos de segurança e saúde ocupacional.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

Ambiente de trabalho composto por áreas administrativas, canteiro de obras, frentes de serviço e áreas de apoio operacional, com atividades realizadas em ambientes abertos e fechados.

Total de Trabalhadores: 20


Total de Respondentes: 15

Quadro 1 – Distribuição dos níveis de risco psicossocial (COPSOQ II) por dimensão, GHE ADMINISTRA-TIVO / OPERACIONAL

ORD.	DIMENSÃO COPSOQ II	BAIXO (%)	MÉDIO (%)	ALTO (%)
1	Demandas no trabalho	93%	0%	7%
2	Influência e desenvolvimento	54%	33%	13%
3	Significado e compromisso	87%	13%	0%
4	Relações interpessoais	66%	27%	7%
5	Liderança	73%	27%	0%
6	Satisfação no trabalho	100%	0%	0%
7	Conflitos família e trabalho	60%	33%	7%
8	Valores no local de trabalho	80%	13%	7%
9	Saúde geral	67%	20%	13%
10	Burnout e estresse	93%	0%	7%
11	Comportamentos ofensivos	100%	0%	0%

Gráfico 1 – Distribuição percentual dos níveis de risco psicossocial por dimensão (COPSOQ II)

GHE: ADMINISTRATIVO / OPERACIONAL

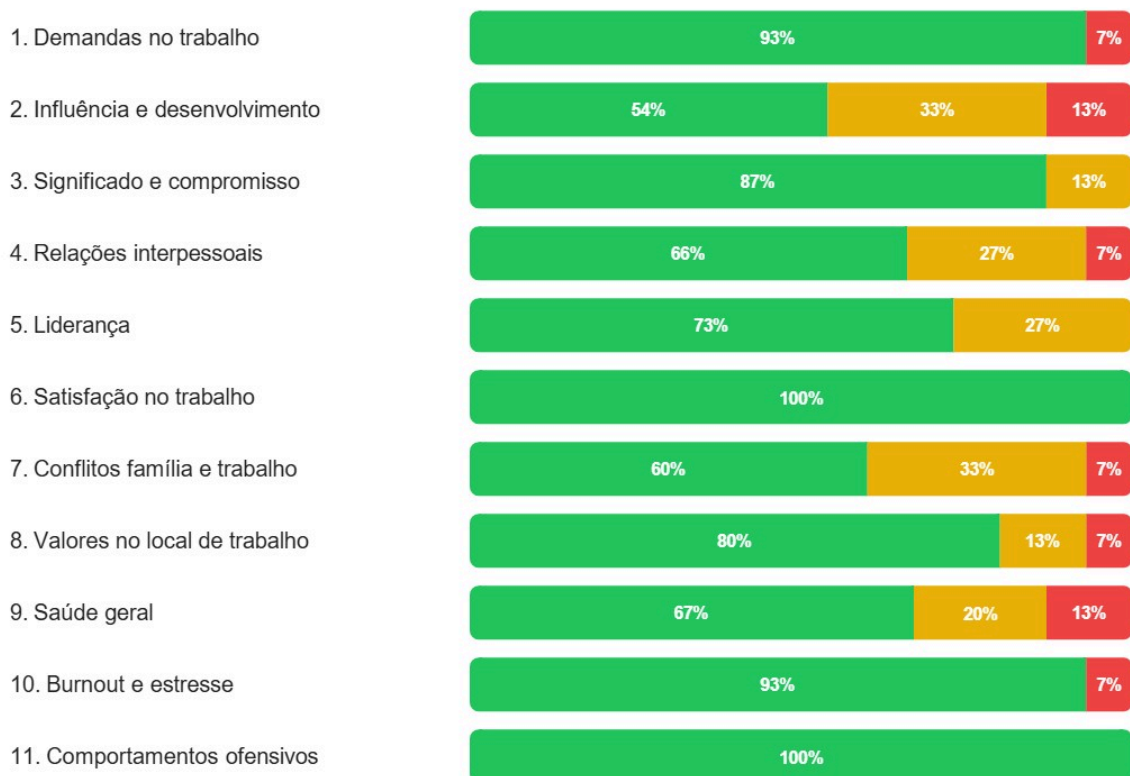

Legenda

■ Baixo
 ■ Médio
 ■ Alto

Quadro 2 – Classificação dos riscos psicossociais por dimensão, segundo os requisitos da NR-1, obtida a partir dos resultados do COPSOQ II e da metodologia de conversão da SSTmétrica

ADMINISTRATIVO / OPERACIONAL

Trabalhadores expostos: 20 | Respondentes: 15

DIMENSÃO	RISCO GLOBAL COPSOQ II	SEVERIDADE	PROBABILIDADE AJUSTADA	NÍVEL DE RISCO (NR-1)
1. Demandas no trabalho	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
2. Influência e desenvolvimento	RISCO MÉDIO	2	2	BAIXO
3. Significado e compromisso	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
4. Relações interpessoais	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
5. Liderança	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
6. Satisfação no trabalho	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
7. Conflitos família e trabalho	RISCO MÉDIO	3	2	MÉDIO
8. Valores no local de trabalho	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
9. Saúde geral	RISCO MÉDIO	2	2	BAIXO
10. Burnout e estresse	RISCO BAIXO	4	1	BAIXO
11. Comportamentos ofensivos	RISCO BAIXO	4	2	MÉDIO

Nota: A probabilidade ajustada é determinada considerando a existência de medidas de prevenção adotadas pela organização, conforme reconhecidas ou não pelos respondentes.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

O Inventário de Riscos Psicossociais consolida os resultados da avaliação, apresentando-os segundo os critérios de análise de risco previstos na NR-1, por meio da combinação entre probabilidade ajustada e severidade dos efeitos potenciais à saúde. A classificação final considera os níveis Irrelevante, Baixo, Médio, Alto e Crítico, conforme matriz de risco ocupacional proposta por Franchi, Quadros e Amaral (2023). Este inventário representa a consolidação técnica da avaliação dos fatores de riscos psicossociais e de seus respectivos níveis de risco, constituindo a principal referência técnica para o planejamento de medidas preventivas e corretivas.

A classificação dos riscos psicossociais constante deste Inventário deve ser interpretada segundo o enquadramento conceitual do COPSQ, que considera três categorias interpretativas relativas ao potencial impacto sobre a saúde do trabalhador: Situação Favorável, Situação Intermediária e Situação de Risco à Saúde. Considerando a equivalência metodológica adotada para compatibilização dos resultados com os critérios de classificação da NR-1, conforme explicitado na Seção Metodologia, os níveis de risco Irrelevante e Baixo correspondem à Situação Favorável do COPSQ, indicando condições de trabalho compatíveis com a preservação da saúde dos trabalhadores e, portanto, não requerendo medidas preventivas adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existentes. Os níveis Médio, Alto e Crítico permanecem sujeitos às medidas de gerenciamento previstas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), observadas as prioridades estabelecidas pela matriz de riscos.

ADMINISTRATIVO / OPERACIONAL

Trabalhadores expostos: 20 | Respondentes: 15

Demandas no trabalho**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Fadiga, estresse ocupacional, exaustão mental, distúrbios do sono e risco de acidentes.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

3**Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:**

As atividades são planejadas para evitar sobrecarga, pressão excessiva e ritmo de trabalho muito acelerado. - 33.33%

A empresa organiza o volume de trabalho e os prazos de forma compatível com o número de trabalhadores e o tempo disponível. - 40%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Influência e desenvolvimento**BAIXO****Descrição:**

Diz respeito ao grau de controle do trabalhador sobre suas atividades e às oportunidades de desenvolvimento profissional.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desmotivação, sofrimento psíquico, baixa realização profissional.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

2**Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:**

A empresa oferece oportunidades de aprendizado, uso de habilidades e desenvolvimento profissional. - 33.33%

O trabalhador tem autonomia para decidir como realizar suas tarefas no dia a dia. - 33.33%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Significado e compromisso**BAIXO****Descrição:**

Relaciona-se à percepção de utilidade e propósito do trabalho, bem como ao vínculo com a organização.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desengajamento, sofrimento psíquico, perda de sentido no trabalho.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:**

O trabalho realizado é reconhecido como importante e com propósito claro dentro da organização. - 46.67%

A empresa promove o engajamento e o sentimento de pertencimento dos trabalhadores. - 46.67%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Relações interpessoais**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à qualidade das relações entre colegas, incluindo apoio e cooperação no ambiente de trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Conflitos interpessoais, isolamento, estresse emocional.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:**

Existe cooperação e apoio entre os colegas de trabalho nas atividades do dia a dia. - 26.67%

A empresa promove um ambiente de respeito, diálogo e convivência saudável entre os trabalhadores. - 26.67%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Liderança**BAIXO****Descrição:**

Abrange a qualidade da gestão, suporte da chefia e clareza na condução do trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Estresse ocupacional, insegurança, conflitos e sofrimento psíquico.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

3**Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:**

A liderança oferece apoio, orientação clara e acompanhamento adequado das atividades. - 40%

Os gestores organizam o trabalho de forma justa e com boa comunicação com a equipe. - 40%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Satisfação no trabalho**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à avaliação global do trabalhador sobre seu trabalho e suas condições.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desmotivação, sofrimento psíquico

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:**

Os trabalhadores têm espaço para dar feedback e contribuir com melhorias no trabalho. - 33.33%

A empresa busca manter boas condições de trabalho e um ambiente organizacional positivo. - 33.33%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Conflitos família e trabalho**MÉDIO****Descrição:**

Refere-se à interferência do trabalho na vida pessoal, especialmente pelo consumo de tempo e energia.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Estresse, exaustão, conflitos familiares, distúrbios do sono.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

3**Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:**

A organização evita jornadas excessivas e demandas que consumam tempo e energia além do razoável. - 26.67%

Há flexibilidade ou acordos para conciliar as demandas do trabalho com a vida pessoal e familiar. - 40%

Prioridade da Ação:**Curto Prazo**

As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Valores no local de trabalho**BAIXO****Descrição:**

Relaciona-se à confiança, justiça e coerência nas práticas organizacionais e na gestão.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Sofrimento moral, desconfiança, estresse e conflitos organizacionais.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:**

A empresa atua com transparência e fornece informações confiáveis aos trabalhadores. - 40%

As decisões e a distribuição do trabalho são feitas de forma justa e respeitosa. - 40%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Saúde geral**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à percepção do trabalhador sobre seu estado geral de saúde.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Redução da capacidade funcional, adoecimento físico e mental.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

2**Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:**

A empresa promove ações voltadas à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores. - 33.33%

As condições de trabalho são organizadas para não prejudicar a saúde física e mental. - 33.33%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Burnout e estresse**BAIXO****Descrição:**

Relaciona-se ao desgaste físico e emocional decorrente do trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Síndrome de burnout, ansiedade, depressão, exaustão.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

4**Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:**

A empresa monitora sinais de estresse e esgotamento e atua preventivamente. - 20%

Existem pausas, apoio e organização do trabalho que evitam o desgaste excessivo. - 33.33%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Comportamentos ofensivos**MÉDIO****Descrição:**

Refere-se à exposição a assédio, violência ou comportamentos abusivos no trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Transtornos mentais, sofrimento intenso, afastamentos.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

4**Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:**

Existem regras claras e ações para prevenir assédio, violência e desrespeito no trabalho. - 0%

Há canais seguros para denúncia e tratamento adequado de situações de abuso. - 0%

Prioridade da Ação:**Curto Prazo**

As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

5. Considerações Finais

A presente avaliação de riscos psicossociais foi realizada com base em metodologia cientificamente validada, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), considerando os dados coletados, analisados e interpretados de forma técnica e sistemática. Os resultados obtidos expressam os níveis de risco associados às dimensões do instrumento aplicado, possibilitando a elaboração do Inventário de Riscos Psicossociais e a estruturação de um Plano de Ação correspondente.

Para as dimensões classificadas para inclusão no plano de ação elaborado pela organização avaliada, são apresentadas recomendações técnicas por especialistas da SSTMétrica, considerando os resultados da avaliação realizada. Cabe à organização avaliada decidir pela inclusão parcial ou integral dessas recomendações, conforme seus critérios técnicos, organizacionais e operacionais. A implementação, o acompanhamento e a avaliação da eficácia das ações adotadas são de responsabilidade da organização.

Responsáveis Técnicos

11-08-26

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO EDISON SAMPAIO
Data: 11/08/2026 20:36:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Edison Sampaio

Engenheiro de Segurança do Trabalho
Mestre em Ciências Ambientais e Saúde
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais
CREA-PI 1964/D

Documento assinado digitalmente
 LUCIANA MERCES DE LUCENA
Data: 13/08/2026 11:31:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciana Mercês de Lucena

Psicóloga, Mestre em Psicologia
Doutora em Psicologia do Trabalho e das Organizações
CRP-DF: 01/8625

Fontes de Consulta

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora no 1: Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Brasília: MTE, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora no 17: Ergonomia. Brasília: MTE, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE no 1.419, de 27 de agosto de 2024. Altera a Norma Regulamentadora no 1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 ago. 2024.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE no 765, de 15 de maio de 2025. Estabelece a vigência das alterações da Norma Regulamentadora no 1 referentes à inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 maio 2025.

COPSOQ NETWORK. Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ): International Network and Guidelines. Copenhagen, Denmark, 2021. Disponível em: <https://www.copsoq-network.org/>. Acesso em: 31 maio 2026.

FRANCHI, Maurício Rodrigues; QUADROS, Bruna Carolina de; AMARAL, Fernando Gonçalves. Matriz de nível de risco ocupacional: proposta de um modelo segundo os requisitos normativos da Norma Regulamentadora no 01. Revista da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho - ENIT, Brasília, v. 3, n. 1, p. 1-23, 2023.

GONÇALVES, Josiane Sotrate; MORIGUCHI, Cristiane Shinohara; CHAVES, Thaís Cristina; SATO, Tatiana de Oliveira. Cross-cultural adaptation and psychometric properties of the short version of COPSOQ II-Brazil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 55, n. 69, 2021. DOI: 10.11606/s1518-8787.2021055003123. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055003123>. Acesso em: 31 maio 2026.

SAMPAIO, Francisco Edison. Absenteísmo-doença de servidores públicos: Ausências Laborais no Poder Legislativo. São Paulo: Editora Dialética, 2023. ISBN 978-65-270-1875-9.