

PGR / PCMAT

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MAIO 2024 / ABRIL 2025

Obra de Adequação da Iluminação e Reforço Estrutural da Passarela de Manutenção dos Projetores Estádio Serra Dourada

Executora da Obra:



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA OBRA, SEJA POR QUE MEIO FOR (XEROX, MIMEOGRAFIA, DATILOGRAFIA, GRAVAÇÃO, ETC.) SEM A PERMISSÃO POR ESCRITO DO AUTOR OU DOS EDITORES - LEI Nº. 5.988, ARTIGOS 122 E 130 DE 14/12/1973.

EDNALDO TELES COUTINHO - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA: 1000937089/D

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Devido às constantes mudanças nos códigos do e-Social, recomenda-se à empresa, sempre atualizar estas informações neste PGR, pois os referidos são do dia 13/05/2024. Sendo que o autor não se responsabiliza por multas em virtude de mudanças futuras nos códigos.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ÍNDICE

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DA OBRA

- 1.1 - TELEFONES DE EMERGÊNCIA
- 1.2 - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM CASO DE ACIDENTES
- 1.3 - FUNÇÕES EXISTENTES NO CANTEIRO DE OBRAS
- 1.4 - EMPRESA PROPRIETÁRIA DA OBRA
- 1.5 - EMPRESA TERCEIRIZADA
- 1.6 - O EMPREENDIMENTO

2 - OBJETIVO DO PGR

- 2.1 - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3 - COVID-19 – ORIENTAÇÕES GERAIS

- 3.1 - MEDIDAS DE CONTROLE A SEREM ADOTADAS
- 3.2 - PROCEDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DO CONTÁGIO POR COVID-19
- 3.3 - MODELO DE PLANILHAS PARA MEDIDAS DE CONTROLE A SEREM ADOTADAS PELA EMPRESA

PAE

4 - PLANO DE EMERGÊNCIA – RESGATE E REMOÇÃO

- 4.1 - FINALIDADE DO PLANO DE EMERGÊNCIA
- 4.2 - EXIGÊNCIAS MÍNIMAS QUANTO AO GRAU DE RISCO
- 4.3 - DAS RESPONSABILIDADES
- 4.4 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
- 4.5 - DAS EQUIPES
- 4.6 - DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM EMERGÊNCIAS
- 4.7 - PLANO DE RESPOSTA À EMERGÊNCIA
- 4.8 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- 4.9 - ISOLAMENTO
- 4.10 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
- 4.11 - ENTREGA DO LOCAL
- 4.12 - ANÁLISE E RESUMO

IDENTIFICAÇÃO DE RISOS E PERIGOS / PLANO DE AÇÃO

5 - PLANILHA DE ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS E PERIGOS

- 5.1 - PLANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
- 5.2 - INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS E PLANO DE AÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AOS FATORES DE RISCO

6 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR

NR-09

1 - OBJETIVOS DA NR-09

- 1.1 - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

2 - DA ESTRUTURA DA NR-09

- 2.1 - DA ESTRUTURA DA NR-09

3 - DO DESENVOLVIMENTO DA NR-09

- 3.1 - ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS
- 3.2 - ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE
- 3.3 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES
- 3.4 - IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SUA EFICÁCIA
- 3.5 - MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO AOS RISCOS

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

3.6 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

4 - RISCOS AMBIENTAIS

4.1 - AGENTES FÍSICOS - eSocial 02.01.000

4.2 - AGENTES QUÍMICOS - eSocial 01.01.000

4.3 - AGENTES BIOLÓGICOS - eSocial 03.01.000

4.4 - AGENTES ERGONÔMICOS - eSocial 05.01.000

4.5 - ACIDENTES - eSocial 05.01.000

5 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR

POP

6 - PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA DO TRABALHO

6.1 - REGIME DE MÃO DE OBRA

6.2 - CONTROLES DE FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS

7 - ASPECTOS GERAIS

7.1 - COMUNICAÇÃO PRÉVIA

7.2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO – SESMT

7.3 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA

7.4 - ORDEM E LIMPEZA

7.5 - CANTEIRO DE OBRAS

8 - PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

8.1 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA

8.2 - DO TRABALHO EM ALTURAS

8.3 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS

8.4 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SERRALHERIA

8.5 - PRINCIPAIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

8.6 - ENERGIA ELÉTRICA

8.7 - IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS DE MADEIRA (ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS)

9 - ESPECIFICAÇÃO DOS EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) NR-06

9.1 - PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO DOS EPI'S

9.2 - RELAÇÃO DOS EPI POR FUNÇÃO EXISTENTE NO CANTEIRO DE OBRAS

9.3 - RELAÇÃO DE EPI'S OBRIGATÓRIOS, DE ACORDO COM A EXPOSIÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS

9.4 - FICHA DE CONTROLE DE EPI E UNIFORME

10 - CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PGR / NR-09

11 - PROGRAMA EDUCATIVO

11.1 - PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS

11.2 - NR-18 - TREINAMENTO ADMISSIONAL

11.3 - TREINAMENTO DE USO CORRETO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE EPI's

11.4 - CONTROLE DE TREINAMENTOS/CURSOS/ PALESTRAS

11.5 - QUESTIONÁRIO PARA O TRABALHADOR QUANTO À PERCEPÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS – NR 01, ITEM 1.5.3.3

12 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR

13 - BIBLIOGRAFIA PESQUISADA

14 - PROTEÇÕES COLETIVAS

FISPQ – FICHAS DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Goiânia, 13 de maio de 2024.

À

Ricco Construtora Ltda.

Eng. Henrique Fernandes Fonseca

Engenheiro Responsável

Prezado Sr.,

Atendendo solicitação de V.S.a conforme visita, levantamento e reconhecimento dos riscos nos locais de trabalho, estamos encaminhando o Documento Base do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos da Obra de Adequação da Iluminação e Reforço Estrutural da Passarela de Manutenção dos Projetores – Estádio Serra Dourada, situada à Av. Fued Jose Sebba, 1170, Jardim Goiás, Goiânia - GO.

Esclarecemos que este programa contém informações e os riscos existentes na fase de construção em que a obra se encontra bem como a antecipação das máquinas e equipamentos utilizados no processo construtivo e das antecipações dos riscos conforme determina a NR-18 e NR-09, para fins da elaboração do PGR.

Fazem parte do conteúdo deste trabalho, dados sobre a empresa, dados sobre a obra e recomendações quanto à segurança do trabalho, as proteções coletivas que devem ser implementadas pela empresa, com o objetivo de dar cumprimento às Normas do MTE (NR-18 e outras), visando eliminar os riscos de acidentes e doenças do trabalho, durante a construção da edificação.

Salientamos que a implementação, acompanhamento e avaliação do programa no estabelecimento é de responsabilidade da empresa Contratante (**Ricco Construtora Ltda.**), que deverá designar um responsável para fazer cumprir as ações do programa.

Informamos que a implementação do PGR não exige a empresa de cumpriras demais Normas Regulamentadoras da Portaria 3214.

Importante: O PGR juntamente com seu Anexo Proteções Coletivas são **orientadores de condutas a serem seguidas**, baseado nas legislações vigentes, onde são descritas as situações individuais da empresa, além das antecipações dos riscos, das atividades realizadas, aos quais os trabalhadores estarão passíveis, durante a sua vigência; medidas preventivas existentes no momento da vistoria para elaboração do mesmo; e propostas, para adequações.

A não observância destas normas, bem como das orientações descritas nestes documentos, podem gerar multas, tanto pela implementação, quanto pela sua elaboração, que serão de total responsabilidade da empresa Contratante (Ricco Construtora Ltda.).

Por este motivo, orientamos que qualquer mudança no: sistema produtivo ou tecnológico; no Layout do canteiro de obras e área de vivência; no Layout das máquinas e equipamentos; bem como das proteções coletivas e proteções individuais; em relação às descritas nestes documentos, deve ser comunicada em tempo hábil ao autor do Programa, durante sua vigência, para adequar o PGR e o Anexo Proteções Coletivas, à realidade da empresa, evitando multas e transtornos.

Reiteramos que a não observância das orientações descritas nestes documentos desobrigam ao autor do Programa à arcar com custos de futuras adequações. Portanto, é de responsabilidade da empresa Contratante as alterações do PGR e de Projetos de Proteções Coletivas, que deverão ser pagas separadamente.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas ou informações, lembrando ainda que este Programa deverá ser articulado, em especial, com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO.

Atenciosamente.

Ednaldo Teles Coutinho

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA: 1000937089/D

Responsável pelo PGR

Ricco Construtora Ltda.

Eng. Henrique Fernandes Fonseca

CREA 19.694/D-GO

Engenheiro Responsável

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DA OBRA

Empresa:	Ricco Construtora Ltda.
CNPJ:	12.350.844/0001-41.
Atividade principal:	Construção de edifícios.
CNAE:	41.20-4-00.
Grau de risco:	3.
Grupo NR-05 (CIPA):	C-18a.
Endereço Escritório:	Al. Alcides de Araújo Romão, nº 1116, Qd. 63, Lt. 4, Loteamento Faiçalville, Goiânia – GO.
CEP:	74.350-030.
Telefone do escritório:	(62) 3087-7333.
Obra:	Obra de Obra de Adequação da Iluminação e Reforço Estrutural da Passarela de Manutenção dos Projetores – Estádio Serra Dourada.
Endereço da obra:	Av. Fued Jose Sebba, 1170, Jardim Goiás, Goiânia - GO.
CEP:	74.805-100.
Data de retomada da obra:	17/03/2024.
Previsão de termino:	13/11/2024.
Nº. trabalhadores:	03 (Três) funcionários.
Previsão máxima de trabalhadores:	10 (Dez) funcionários.
Engenheiro responsável:	Eng. Henrique Fernandes Fonseca CREA 19.694/D-GO.
Engenheiro residente:	Mailson de Sousa do Nascimento CREA 1020526610/D-GO.
Horário de trabalho:	Segunda à quinta – 07:00 às 12:00 – 13:00 às 17:00 h. Sexta – 07:00 às 12:00 – 13:00 às 16:00 h.
Hospital para emergência:	HUGO - Hospital de Urgências de Goiânia: Av. 31 de Março, s/n, Av. Pedro Ludovico, Goiânia - GO, 74820-300. Telefone: (62) 3201-4355.
Elaboração do PGR:	13 de maio de 2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICANÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.350.844/0001-41 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/08/2010NOME EMPRESARIAL
RICCO CONSTRUTORA LTDA.TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RICCO CONSTRUTORAPORTE
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifíciosCÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimesCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
AL ALCIDES DE ARAUJO ROMAONÚMERO
1116COMPLEMENTO
QUADRA63 LOTE 4CEP
74.350-030BAIRRO/DISTRITO
LOTEAMENTO FAICALVILLEMUNICÍPIO
GOIANIAUF
GOENDEREÇO ELETRÔNICO
FINANCEIRO@RICCOCONSTRUTORA.COMTELEFONE
(62) 3087-7333ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/08/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

PGR

1.1 - TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Em situações de emergência, os seguintes trabalhadores deverão ser imediatamente contatados:

FUNÇÃO	NOME COMPLETO	TELEFONE
Engenheiro Responsável	Henrique F. Fonseca	(62) 99929-3044
Engenheiro Residente	Mailson de Sousa do Nascimento	(62) 98192-6110
Mestre de Obras	Jose Francisco Ferreira dos Santos	(62) 99690-3947
Adm. de Obras		
Diretor		
Téc. em Segurança	Mônica do Nascimento Sousa	(62) 99240-7151
Auxiliar de Engenharia		
Encarregado		
Pedreiro	Jose Nascimento Souza	(62) 99215-6722

OBS: Os dados desta tabela serão preenchidos a mão, devido à rotatividade de pessoal, contratação de novos funcionários e deverá ser constantemente atualizada.

- TELEFONES PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

ÓRGÃO	TELEFONE
SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência	192
Corpo de Bombeiros	193
Polícia Civil	197
Polícia Militar	190

1.2 - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM CASO DE ACIDENTES

PRINCIPAL HOSPITAL:

- **HUGO - Hospital de Urgências de Goiânia:** Av. 31 de Março, s/n, Av. Pedro Ludovico, Goiânia - GO, 74820-300. Telefone: (62) 3201-4355.
- Outros locais onde a empresa possui convênio ou em locais próximos à obra.

Em caso de ocorrência de acidente, onde a vítima precisa ser removida para centro de atendimento, devem ser tomadas as seguintes providências:

Acidente de Gravidade Baixa: (pequenos cortes, perfurações, contusões, etc.)

Encaminhar a vítima para o almoxarifado da obra (canteiro de apoio), onde se encontram os materiais de primeiros socorros e um funcionário treinado para o atendimento de emergência.

Todas as frentes de serviços deverão estar equipadas de estojo de primeiros socorros e trabalhador treinado para socorro.

Acidentes de gravidade média e alta:

Sem óbito:

Encaminhar a vítima para:

- Outros locais onde a empresa possui convênio ou em locais próximos à obra.

Atendimento básico:

- Prestar primeiro socorro à vítima (quando possível);
- Comunicar ao departamento de recursos humanos da empresa.

Com Óbito:

- Isolar a área do acidente;
- Não tocar na vítima;
- Não abandonar o local;
- Comunicar a Polícia Civil local;
- Comunicar à Delegacia Regional do Trabalho;
- Não mexer no local até liberação por parte da polícia ou DRT.

CLASSIFICAÇÃO DOS ACIDENTES

1. GRAVES – São aqueles em que a vítima corre perigo de vida.

Ex.: Parada respiratória, parada cardíaca, hemorragias, choques, envenenamento, ferida aberta no tórax e abdome, traumatismo craniano, grandes queimaduras, estado de inconsciência e etc.

Procedimentos:

- Avaliar o estado geral da vítima, (verificando seu estado de consciência, respiração e pulso).
- Transportá-la de maneira adequada (ambulância);
- Ver a possibilidade de aplicar os primeiros socorros; e
- Imediatamente promover a remoção da vítima nas melhores condições possíveis.

2. MÉDIOS - Entorses, luxações, fraturas e etc.

Procedimentos:

- Avaliar o estado da geral da vítima;
- Aplicar os primeiros socorros;
- Encaminhar a vítima para o hospital mais próximo.

3. LEVES - Pequenos cortes e etc.

Procedimentos:

- Avaliar o estado do ferimento;
- Aplicar os primeiros socorros;
- Efetuar o seu retorno ao trabalho.

SUGESTÃO DE EQUIPE DE REMOÇÃO E RESGATE:

- 01 - Auxiliar de Enfermagem do Trabalho;
- 02 - Socorristas voluntários (funcionários treinados pela própria empresa);
- 01 - Técnico de Segurança do Trabalho (funcionário treinado para socorro, pela própria empresa).

HORÁRIO ÚNICO DE TRABALHO

EMPREGADOR:	RICCO CONSTRUTORA LTDA.	DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO	OBRA DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DA PASSARELA DE MANUTENÇÃO DOS PROJETORES – ESTÁDIO SERRA DOURADA				
RUA:	AV. FUED JOSE SEBBA, JARDIM GOIÁS.	Nº	1170	CIDADE / UF:	GOIÂNIA - GO	ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº DE ORDEM	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	SEÇÃO	CARTEIRA DE TRABALHO		ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	DESCANSO SEMANAL	VISTO DO FISCAL
				NÚMERO	SÉRIE					
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

OBSERVAÇÕES:

O atual modelo de quadro de trabalho está previsto na Portaria Ministerial MTE nº 576/1941. De acordo com o que Estabelece a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), em seu art. 74, que o horário de trabalho constará de quadro, organizado conforme modelo expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e afixado em lugar bem visível. No caso de não ser o horário único para todos os empregados de uma mesma seção ou turma, o citado quadro será discriminativo

GOIÂNIA (GO), ____ de ____ de ____

ASSINATURA DO EMPREGADOR OU SEU REPRESENTANTE

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.3 - FUNÇÕES EXISTENTES NO CANTEIRO DE OBRAS

FUNÇÕES	QUANTIDADE
Encarregado de Obras	01
Pedreiro	01
Técnico de Segurança do Trabalho	01
Total	03

- FUNÇÕES A CONTRATAR

FUNÇÕES
Ajudante
Ajudante de Eletricista
Ajudante de Soldador
Almoxarife
Apontador
Armador
Auxiliar de Engenheiro
Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho
Azulejista
Carpinteiro
Eletricista
Encarregado de Eletricista
Engenheiro
Gesseiro
Mestre de Obras
Montador de Andaime
Motorista
Operador de Betoneira
Operador de Bobcat
Operador de Cremalheira
Operador de Guindaste
Operador de Munck
Pintor
Soldador

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.4 - EMPRESA PROPRIETÁRIA DA OBRA

<u>Empresa:</u>	Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes.
<u>CNPJ:</u>	03.520.933/0001-06.
<u>Atividade principal:</u>	Administração pública em geral.
<u>CNAE:</u>	84.11-6-00.
<u>Grau de risco:</u>	1.
<u>Grupo NR-05 (CIPA):</u>	C-33.
<u>Endereço da empresa:</u>	Av. Governador Jose Ludovico de Almeida, 20, BR-153, km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia – GO.
<u>CEP:</u>	74.775-013.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.520.933/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/11/1999
NOME EMPRESARIAL AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GOINFRA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 111-2 - Autarquia Estadual ou do Distrito Federal		
LOGRADOURO AV GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA	NÚMERO 20	COMPLEMENTO BR-153 - KM 3,5
CEP 74.775-013	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO CAICARA	MUNICÍPIO GOIANIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO agetop@agetop.go.gov.br		UF GO
TELEFONE (62) 2654-000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) GO		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/11/1999	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.5 - EMPRESA TERCEIRIZADA

<u>Empresa:</u>	Modular Engenharia Ltda.
<u>CNPJ:</u>	54.924.433/0001-62.
<u>Atividade principal:</u>	Construção de edifícios.
<u>CNAE:</u>	41.20-4-00.
<u>Grau de risco:</u>	3.
<u>Grupo NR-05 (CIPA):</u>	C-18a.
<u>Endereço da empresa:</u>	Av. Flamingo, s/n, Qd. 04, Lt. 18, Sala 03, Colina Azul, Aparecida de Goiânia – GO.
<u>CEP:</u>	74.970-580.
<u>Serviço realizado:</u>	Acompanhamento técnico na área de engenharia.
<u>Nº. trabalhadores:</u>	01 (Um) funcionário.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 54.924.433/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/04/2024
NOME EMPRESARIAL MODULAR ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FLAMINGO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA04 LOTE 18 SALA 03
CEP 74.970-580	BAIRRO/DISTRITO COLINA AZUL	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO WACONTABIL01@GMAIL.COM		
TELEFONE (62) 8192-6110/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/04/2024
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

- FUNÇÕES EXISTENTES NO CANTEIRO DE OBRAS


FUNÇÕES	QUANTIDADE
Engenheiro	01
Total	01

1.6 - O EMPREENDIMENTO

A empresa Ricco Construtora Ltda. está iniciando os trabalhos de revitalização do Estádio Serra Dourada, responsável pela adequação da iluminação e reforço estrutural da passarela de manutenção dos projetores.

1.6.1- LOCALIZAÇÃO

A obra é realizada no Estádio Serra Dourada situado à Av. Fued Jose Sebba, 1170, Jardim Goiás, Goiânia - GO.

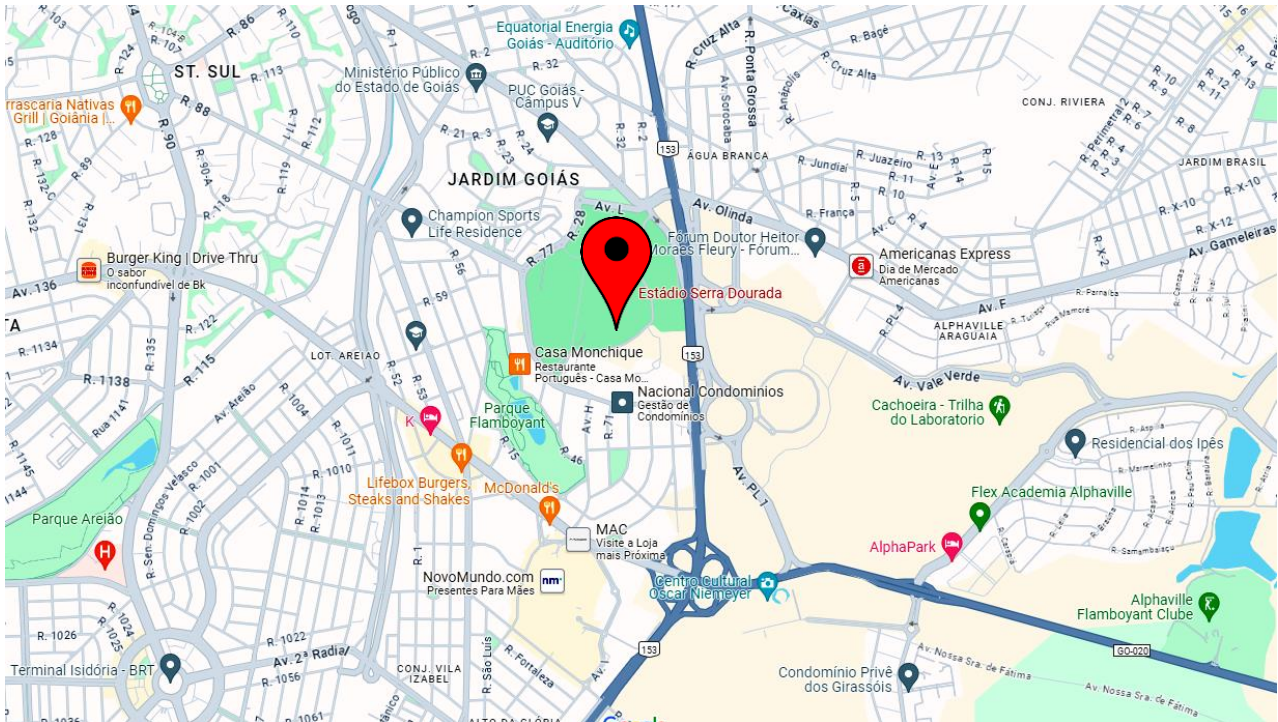

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.6.2 - FASE ATUAL DA EDIFICAÇÃO NO DIA 13/05/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS / EM EXECUÇÃO:

Serviços Executados / Em Execução	GERAL									
	Andamento da Obra									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Implantação de tapume										
Adequação da iluminação										
Troca dos refletores										
Escavação manual										
Aterro compactação										
Concretagem										
Montagem de fôrmas e ferragens										
Montagem de estruturas metálicas										
Reforço estrutural										

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO – ATIVIDADES EM EXECUÇÃO



2 - OBJETIVO DO PGR

De acordo com a NR-01, item 1.5.1, o PGR deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais.

O novo texto base para o PGR dispõe que o mesmo deve ser harmonizado com a norma internacional ISO 45001 – Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional e relacionado com as NRs 7, 9 e 17.

OBJETIVO:


São obrigatórias a elaboração e a implementação do PGR nos canteiros de obras em geral, além de canteiros de obras com até 7 m (sete metros) de altura e com, no máximo, 10 (dez) trabalhadores, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção.

O PGR tem o objetivo de estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que visam à implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

O PGR identifica os fatores ocupacionais de risco que podem causar danos a saúde ou integridade física das pessoas e a busca da melhoria contínua, utilizando a estrutura básica do conceito PDCA (Plan-Do-Check-Act) – Planejar – Dirigir – Checar – Agir, identificado na ISO 45001.



GERENCIAMENTO DE RISCOS

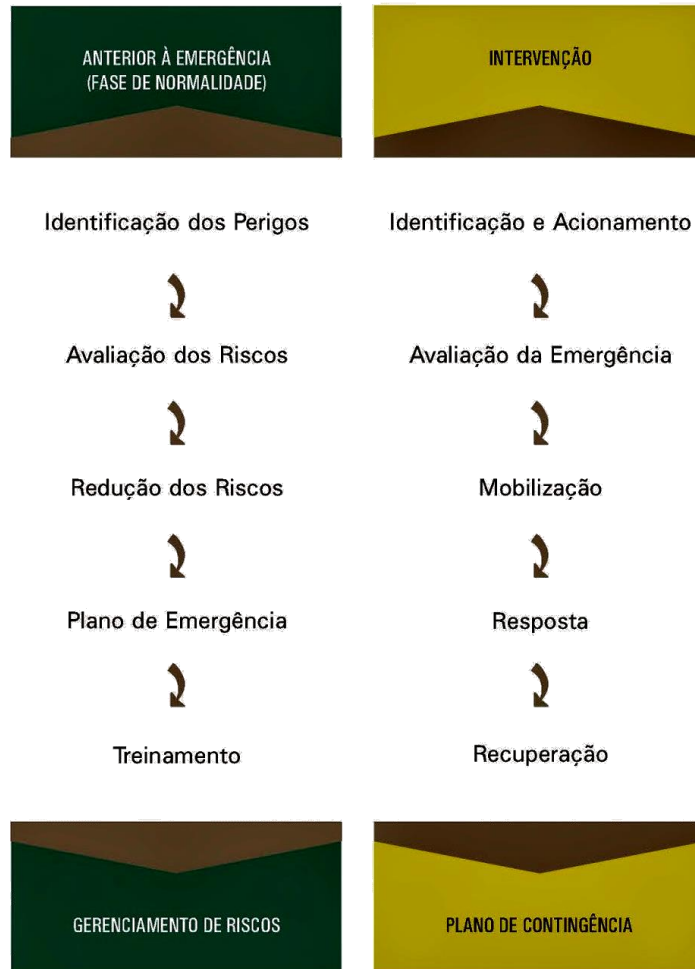

2.1 - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

a) Organização da Obra:

- Vedar o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras sem que estejam resguardados pelas medidas previstas na NR-18;
- Fazer a Comunicação Prévia de Obras em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, antes do início das atividades, de acordo com a legislação vigente.

3 - COVID-19 – ORIENTAÇÕES GERAIS

3.1 - MEDIDAS DE CONTROLE A SEREM ADOTADAS

A empresa deverá manter em documentos atualizados para apresentação ao fiscal quando solicitado, documentos específicos relativos à prevenção de COVID-19, contendo no mínimo:

- Relação de empregados próprios, em planilha EXCEL, discriminando nome, idade, situação atual de trabalho (ativo, afastado, contrato suspenso ou outra situação), data de admissão, função de trabalho e setor de trabalho.

- Relação de empregados próprios afastados do trabalho com suspeita ou confirmação da COVID-19, em planilha EXCEL, discriminando nome, função de trabalho, setor de trabalho, data de afastamento, tempo total de afastamento, data de retorno ao trabalho, se foi realizado ou não teste laboratorial para confirmação e resultado, se houver.

- Documento contendo Análise por escrito dos dados dos afastamentos de empregados próprios, apresentados na planilha acima, como por exemplo, quantos casos ocorreram, em quais setores de trabalho ocorreram, confirmação de caso por exame laboratorial, etc.

- Todas as CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) emitidas relativas à COVID-19 para empregados próprios.

- Documento com a Relação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adquiridos para fornecimento, gratuito, aos trabalhadores visando a prevenção de contágio e propagação da COVID-19 e declaração, com assinatura dos trabalhadores, comprovando o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), com o quantitativo de cada EPI fornecido para cada trabalhador, e que são necessários para a prevenção de contágio e propagação da COVID-19.

- Cópias das Notas Fiscais de Compra dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários para a prevenção de contágio e propagação da COVID-19.

- Documento informando em caso de deficiência na aquisição e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (EPI), quais os EPI que se encontram nessa situação e os motivos da não aquisição ou não fornecimento.

- Documento do Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho (SESMT), SE HOUVER, contendo as medidas implantadas, relativas à prevenção e propagação da COVID-19, aplicável aos ambientes de trabalho, que devem conter, no mínimo, os critérios de seleção, distribuição, uso e substituição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), conforme as atividades desempenhadas e os riscos ocupacionais existentes.

- Documento, contendo assinatura dos trabalhadores, comprovando o fornecimento de informações sobre as medidas de controle adotadas pela empresa para reduzir ou eliminar os riscos de contágio e propagação do COVID-19 e os resultados dos exames complementares de diagnóstico de contágio do COVID-19, caso tenham sido realizados.

- Documento discriminando a quantidade de lavatórios existentes na empresa por setores de trabalho e o tipo de torneiras utilizadas nestes lavatórios.

- Declaração da existência de Equipamentos para Controle da Temperatura Corporal dos Trabalhadores, contendo quantidade, modelo e fabricante.

- Documento discriminando a quantidade de bebedouros existentes na empresa por setores de trabalho e o seu tipo (jato inclinado ou não).

- Declaração contendo o tipo do processo da alimentação tomada pelos trabalhadores, se através de cozinha própria, de cozinha terceirizada ou alimentação trazida pelos próprios trabalhadores.

- Documento discriminando a quantidade de lugares (assentos) do refeitório da empresa e a quantidade de trabalhadores que utilizam o refeitório por turno de trabalho para a realização de suas refeições.

- Declaração assinada pelo responsável legal pela empresa ou por preposto habilitado informando a inexistência de algum dos documentos solicitados (pela ausência de elaboração ou pelo fato de a exigência não se aplicar à empresa), contendo justificativa por escrito, em documento formal e endereçado à Auditoria Fiscal do Trabalho.

3.2 - PROCEDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DO CONTÁGIO POR COVID-19

Como se proteger¹

- Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente público (ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), quando utilizar estrutura de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado.

- Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo.
- Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não higienizadas.
- Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado.
- Manter distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio social. Evitar abraços, beijos e apertos de mãos. Adotar um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.

- Higienizar com frequência o celular, brinquedos das crianças e outro objetos que são utilizados com frequência.

- Não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos.
- Manter os ambientes limpos e bem ventilados.
- Se estiver doente, evitar contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, busque orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde.

- Dormir bem e ter uma alimentação saudável.

- Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. As máscaras de tecido (caseiras/artesanais), não são Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas podem funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas.

Quanto tempo leva após a exposição à COVID-19 para desenvolver sintomas?²

- O tempo entre a exposição à COVID-19 e o momento em que os sintomas começam (período de incubação) é geralmente de cinco a seis dias, mas pode variar de 1 a 14 dias.

Quanto tempo o vírus sobrevive nas superfícies?

- O mais importante a se saber sobre a presença de coronavírus em superfícies é que elas podem ser facilmente limpas com desinfetantes domésticos comuns, que matam o vírus. Estudos demonstraram que o vírus da COVID-19 pode sobreviver por até 72 horas em plástico e aço inoxidável, menos de 4 horas em cobre e menos de 24 horas em papelão. Como sempre, limpe suas mãos com um higienizador à base de álcool ou lave-as com água e sabão. Evite tocar nos olhos, na boca ou no nariz.

- Para pessoas com deficiência, é importante se certificar de que os produtos assistivos, se usados, sejam desinfetados com frequência; estes incluem cadeiras de rodas, bengalas, andadores, macas, bengalas brancas ou qualquer outro item que seja manuseado com frequência e usado em espaços públicos.

¹ Fonte: <https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#como-se-proteger>

² Fonte: <https://www.paho.org/pt/covid19>

O que posso fazer para evitar a propagação da COVID-19 no meu local de trabalho?

- As medidas para impedir a transmissão da COVID-19 que se aplicam a todos os locais de trabalho e a todas as pessoas no local de trabalho incluem lavagem das mãos com água e sabão ou desinfetante para as mãos à base de álcool, higiene respiratória (como cobrir a tosse), distanciamento físico de pelo menos 1 metro ou mais (de acordo com as recomendações nacionais), uso de máscaras onde o distanciamento físico não é possível, limpeza e desinfecção regular do ambiente e limitação de viagens desnecessárias.

- Políticas e mensagens claras, treinamento e educação para funcionários e gerentes, de modo a aumentar a conscientização sobre a COVID-19 são essenciais. O manejo de pessoas com COVID-19 ou seus contatos também é essencial -- por exemplo, os trabalhadores que não estiverem se sentindo bem ou que apresentarem sintomas condizentes com a COVID-19 devem ser instados a ficar em casa, a se autoisolar e a entrar em contato com um médico ou com a linha local de informações sobre a COVID-19 para obter orientação sobre exames e encaminhamento.

- As pessoas que estiveram em contato próximo no local de trabalho com pessoas com COVID-19, confirmado em laboratório, devem ficar em quarentena por 14 dias a partir da última vez em que houve contato.

Uso da máscara³

- O uso da máscara continua sendo instrumento fundamental para o controle da pandemia e as dicas mais importantes de uso são as seguintes:

- A máscara é individual e não deve ser compartilhada com ninguém.

- As máscaras devem ser trocadas sempre que estiverem úmidas ou com sujeira aparente. Não se deve ficar mais do que três horas com a mesma máscara.

- Como serve de barreira física ao vírus, o ideal é que tenha pelo menos duas camadas de pano.

- Usar sempre que precisar sair de casa e lembrar de levar uma reserva e uma sacola para guardar a máscara usada quando precisar trocar.

- Deve cobrir o nariz e a boca e ser usada de forma permanente no rosto, ou seja, não deve ser manipulada para o queixo ou pendurada em uma das orelhas, por exemplo.

Cuidados Complementares

- O álcool 70% é um importante aliado de higienização na luta contra a Covid-19. Mas é importante estar atento ao seu uso para evitar queimaduras. Não utilizar próximo ao fogo!

- Ao usar a máscara, passar protetor solar para evitar marcas de queimaduras de sol indesejáveis no rosto.

- O ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas opções de máscaras de pano, em caso rompimento do elástico ou de umidade excessiva na mesma.

- Ter cuidado com o descarte das máscaras descartáveis. Vedar a máscara com uma sacola e jogar diretamente na lixeira.

³ <http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/6085-prevencao-e-a-principal-medida-para-o-combate-a-covid-19>

MODELOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA COMBATE À COVID-19

Como higienizar as mãos com álcool em gel?

Duração do procedimento: 20 a 30 seg

1a



Aplique uma quantidade suficiente de preparação alcoólica em uma mão em forma de concha para cobrir todas as superfícies das mãos.

1b



2



Friccione as palmas das mãos entre si.

3



Friccione a palma direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa.

4



Friccione a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados.

5



Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa.

6



Friccione o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento circular e vice-versa.

7



Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo um movimento circular e vice-versa

8



Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras.

Como higienizar as mãos com água e sabonete?

Duração do procedimento: 40 a 60 seg

0




Molhe as mãos com água

1



Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos.

2



Ensaboe as palmas das mãos friccionando-as entre si.

3



Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa

6



Esfregue o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento circular e vice-versa

4



Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais.

5



Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa

7



Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa

8



Enxágue bem as mãos com água

10



No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha.

9



Seque as mãos com papel toalha descartável

11



Agora suas mãos estão seguras

#TchauCovid

Cuidados com máscaras de pano:

- A máscara é individual
- Tenha pelo menos duas
- Procure sempre ter uma de reserva na bolsa
- Lave-as diariamente. Deixe por 20 minutos de molho.
- O manuseio dela deve ser feito sempre pelos elásticos ou aros

ANS
ans.gov.br
0800 701 9656

HIGIENE E DISTÂNCIAMENTO!

#TchauCovid

ANS
ans.gov.br
0800 701 9656

Orientações gerais para trabalhadores e empregadores em função da pandemia do COVID-19

A sociedade moderna passa por um período único em sua história. Grandes desafios se apresentam e demandam decisões céleres para preservação da vida, do emprego e da renda dos cidadãos, de modo que possamos enfrentar a emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19).

Nesse contexto, o governo tem apresentado um conjunto de medidas necessárias à prevenção, controle e mitigação dos riscos, o que demandará esforço conjunto de todos para minimização dos impactos sociais e econômicos, até que o estado de calamidade se encerre.

Em relação às exigências de Segurança e Saúde no Trabalho, as medidas não significam qualquer supressão das Normas Regulamentadoras, sendo imperativo a manutenção do foco na prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho orienta que trabalhadores e empregadores observem as medidas seguintes, como forma de prevenir/diminuir o contágio da COVID-19 e manter os empregos e a atividade econômica, certos de que superaremos as dificuldades que se apresentam.

Por fim, salienta-se que, em razão do avanço no conhecimento e controle da pandemia, tais orientações poderão ser revistas ou atualizadas.



conheça mais:

Medidas gerais
Higiene e boa conduta
Refeições
SESMT e CIPA
Utilização de Máscaras
Medidas administrativas
Grupo de Risco

Medidas de caráter geral

1. Criar e divulgar protocolos para identificação e encaminhamento de trabalhadores com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus antes de ingressar no ambiente de trabalho. O protocolo deve incluir o acompanhamento da sintomatologia dos trabalhadores no acesso e durante as atividades nas dependências das empresas;
2. Orientar todos trabalhadores sobre prevenção de contágio pelo coronavírus (COVID-19) e a forma correta de higienização das mãos e demais medidas de prevenção;
3. Instituir mecanismo e procedimentos para que os trabalhadores possam reportar aos empregadores se estiverem doentes ou experimentando sintomas;
4. Adotar procedimentos contínuos de higienização das mãos, com utilização de água e sabão em intervalos regulares. Caso não seja possível a lavagem das mãos, utilizar imediatamente sanitizante adequado para as mãos, como álcool 70%;
5. Evitar tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos;
6. Manter distância segura entre os trabalhadores, considerando as orientações do Ministério da Saúde e as características do ambiente de trabalho;
7. Emitir avisos sobre evitar contatos muito próximos, como abraços, beijos e apertos de mão;
8. Adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato pessoal entre trabalhadores e entre esses e o público externo;
9. Agendar horários para evitar a aglomeração e distribuir o fluxo de pessoas;
10. Distribuir a força de trabalho ao longo do dia, evitando concentrá-la em um turno só;
11. Limpar e desinfetar os locais de trabalho e áreas comuns no intervalo entre turnos ou sempre que houver a designação de um trabalhador para ocupar o posto de trabalho de outro;
12. Reforçar a limpeza de sanitários e vestiários;
13. Adotar procedimentos para, na medida do possível, evitar tocar superfícies com alta frequência de contato, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos etc;
14. Reforçar a limpeza de pontos de grande contato como corrimões, banheiros, maçanetas, terminais de pagamento, elevadores, mesas, cadeiras etc;
15. Privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho. No caso de aparelho de ar condicionado, evite recirculação de ar e verifique a adequação de suas manutenções preventivas e corretivas;
16. Promover teletrabalho ou trabalho remoto. Evitar deslocamentos de viagens e reuniões presenciais, utilizando recurso de áudio e/ou videoconferência;

**Orientações gerais para trabalhadores e empregadores
em função da pandemia do COVID-19**

INSPEÇÃO
DO TRABALHO





PRÁTICAS QUANTO A REFEIÇÕES

22. As comissões internas de prevenção de acidentes - CIPA existentes poderão ser mantidas até o fim do período de estado de calamidade pública, podendo ser suspensos os processos eleitorais em curso;
23. Realizar as reuniões da CIPA por meio de videoconferência;
24. SESMT e CIPA, quando existentes, devem instituir e divulgar a todos os trabalhadores um plano de ação com políticas e procedimentos de orientação aos trabalhadores;
25. Os trabalhadores de atendimento de saúde do SESMT, como enfermeiros, auxiliares e médicos, devem receber Equipamentos de Proteção Individual - EPI de acordo com os riscos, em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde;

PRÁTICAS QUANTO À CIPA E AO SESMT

22. As comissões internas de prevenção de acidentes - CIPA existentes poderão ser mantidas até o fim do período de estado de calamidade pública, podendo ser suspensos os processos eleitorais em curso;
23. Realizar as reuniões da CIPA por meio de videoconferência;
24. SESMT e CIPA, quando existentes, devem instituir e divulgar a todos os trabalhadores um plano de ação com políticas e procedimentos de orientação aos trabalhadores;
25. Os trabalhadores de atendimento de saúde do SESMT, como enfermeiros, auxiliares e médicos, devem receber Equipamentos de Proteção Individual - EPI de acordo com os riscos, em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde;





PRÁTICAS REFERENTES A TRANSPORTE DE TRABALHADORES

26. Manter a ventilação natural dentro dos veículos através da abertura das janelas. Quando for necessária a utilização do sistema de ar condicionado, deve-se evitar a recirculação do ar;

27. Desinfetar regularmente os assentos e demais superfícies do interior do veículo que são mais frequentemente tocadas pelos trabalhadores;

28. Os motoristas devem observar: a) a higienização do seu posto de trabalho, inclusive volantes e maçanetas do veículo; b) a utilização de álcool gel ou água e sabão para higienizar as mãos

PRÁTICAS REFERENTES A MÁSCARAS

29. A máscara de proteção respiratória só deve ser utilizada quando indicado seu uso. O uso indiscriminado de máscara, quando não indicado tecnicamente, pode causar a escassez do material e criar uma falsa sensação de segurança, que pode levar a negligenciar outras medidas de prevenção como a prática de higiene das mãos;

30. O uso incorreto da máscara pode prejudicar sua eficácia na redução de risco de transmissão. Sua forma de uso, manipulação e armazenamento devem seguir as recomendações do fabricante. Os trabalhadores devem ser orientados sobre o uso correto da máscara;

31. A máscara nunca deve ser compartilhada entre trabalhadores;

32. Pode-se considerar o uso de respiradores ou máscaras PFF2 ou N95, quando indicado seu uso, além do prazo de validade designado pelo fabricante ou sua reutilização para atendimento emergencial aos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19, conforme NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020; 33. As empresas devem fornecer máscaras cirúrgicas à disposição de seus trabalhadores, caso haja necessidade;



**Orientações gerais para trabalhadores e empregadores
em função da pandemia do COVID-19**

INSPEÇÃO
DO TRABALHO



SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

34. Fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais durante o período de calamidade, conforme MP Nº 927/20, devendo ser realizados até o prazo de 60 dias da data de encerramento do estado de calamidade pública;

35. O exame médico demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias;

36. Na hipótese de o médico coordenador de PCMSO considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização;

37. Durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras;

38. Os treinamentos periódicos e eventuais serão realizados no prazo de 90 dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública;

39. Durante o estado de calamidade pública, todos os treinamentos previstos nas Normas Regulamentadoras (NR), incluindo os admissionais, poderão ser realizados na modalidade de ensino a distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança;



TRABALHADORES DO GRUPO DE RISCO

40. Os trabalhadores pertencentes a grupo de risco (com mais de 60 anos ou com comorbidades de risco, de acordo com o Ministério da Saúde) devem ser objeto de atenção especial, priorizando sua permanência na própria residência em teletrabalho ou trabalho remoto;

41. Caso seja indispensável a presença na empresa de trabalhadores pertencentes a grupo de risco, deve ser priorizado trabalho interno, sem contato com clientes, em local reservado, arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho;

**Orientações gerais para trabalhadores e empregadores
em função da pandemia do COVID-19**



Disposições gerais

42. As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho apresentam uma série de medidas de prevenção aos trabalhadores e podem ser consultadas no sítio eletrônico enit.trabalho.gov.br/;

43. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia disponibiliza ao cidadão o serviço de informações pela Central de Atendimento Alô Trabalho, com ligação gratuita pelo telefone 158. O horário de atendimento da Central é das 7 às 19 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto nos feriados nacionais.

Consulte todas as orientações específicas para diversos setores da atividade econômica em:
<https://enit.trabalho.gov.br/portal/index.php/covid-19-coronavirus>

INSPEÇÃO
DO TRABALHO



**Orientações gerais para trabalhadores e empregadores
em função da pandemia do COVID-19**

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

3.3 - MODELO DE PLANILHAS PARA MEDIDAS DE CONTROLE A SEREM ADOTADAS PELA EMPRESA

		GESTÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA FRENTE À COVID-19			
PLANO DE AÇÃO					
#	Descrição da Ação	Responsável	Prazo	Status (Em andamento / Concluído)	Observação
1.1	Adoção de medidas coletivas de prevenção e proteção nos ambientes de trabalho.				
1.1.1	Aferir a temperatura dos trabalhadores, antes de adentrar ao local de trabalho.				
1.1.2	Monitorar os colaboradores quanto aos sintomas gripais.				
1.1.3	Instalar bebedouro industrial de coluna, bebedouro de galão e/ou fornecimento de copos de água mineral.				
1.1.4	Disponibilizar suporte adequado para retirada e descarte de copos descartáveis.				
1.1.5	Avaliar a necessidade do fornecimento de 01 jogo de uniforme, 01 vez por semana.				
1.2	Orientações e Treinamentos				
1.2.1	Treinar colaboradores quanto à higienização das mãos, etiqueta respiratória (para tosse e espirros), e demais precauções quanto à transmissão da COVID 19.				
1.2.2	Treinar colaboradores quanto ao uso de máscara de proteção facial e higienização de mãos no uso do transporte coletivo, quando fornecido pela empresa.				
1.2.3	Treinar os colaboradores quanto às ações de higiene necessárias da utilização do transporte público.				
1.2.4	Treinar mão de obra responsável pela limpeza das áreas comuns.				
1.2.5	Treinar equipe responsável pelo refeitório e entrega da alimentação (café da manhã e almoço).				
1.2.6	Treinar colaboradores quanto ao uso de máscara de proteção facial e higienização de mãos no uso do transporte coletivo, quando fornecido pela empresa.				
1.2.7	Treinar os colaboradores quanto ao uso adequado do álcool gel, considerando seu risco de combustão, que produz chamas invisíveis e pode causar acidentes e queimaduras no corpo.				
1.2.8	Disponibilizar, nos canteiros de obra cartazes/banners com informações educativas sobre: higienização das mãos, etiqueta respiratória (tosse e espirros), evitar contatos interpessoais e compartilhamento de objetos pessoais.				
1.2.9	Gerar evidências de todos os treinamentos realizados (registros fotográficos e listas de presença), assim como das ações desenvolvidas (disponibilização de álcool em gel nos ambientes de trabalho, lavatórios, mudança dos layouts dos refeitórios, sanitização dos ambientes e etc.), nos setores administrativos e				
1.3	Medidas de Higienização				
1.3.1	Monitorar diariamente através de Controle de limpeza e higienização dos locais com grandes circulações (sanitários, refeitórios).				
1.3.2	Verificar a quantidade de lavatórios distribuídos nos locais de trabalho (canteiro de obras) são suficientes e estão próximos das frentes de serviços.				
1.3.3	Verificar se nos lavatórios possuem os itens para higiene para as mãos (água, sabonete, papel toalha, álcool 70% e lixeira).				

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



GESTÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA FRENTE À COVID-19

PLANO DE AÇÃO

#	Descrição da Ação	Responsável	Prazo	Status (Em andamento / Concluído)	Observação
1.3.4	Monitorar através de Ficha de limpeza e higienização dos bebedouros.				
1.3.5	Monitorar através de Ficha de limpeza e higienização dos aparelhos de ar condicionado (filtros e dutos)				
1.4	Adoção de medidas em relação aos visitantes (Público Externo)				
1.4.1	Limitar a entrada e circulação de pessoas que não trabalham nos canteiros de obras e, quando necessária a entrada, restringir seu tempo de permanência;				
1.4.2	Orientar a higienização das mãos antes do ingresso, com água e sabão e/ou sanitizante adequado para as mãos, como álcool 70%;				
1.4.3	Verificar a temperatura do visitante antes de adentrar o ambiente de trabalho;				
1.4.4	Orientar, previamente ao visitante, que ao visitar a obra ou empresa use máscara de tecido ou em caso de não portar a mesma, fornecer a máscara descartável ao visitante.				
1.5	Adoção de medidas referentes ao transporte de trabalhadores (quando fornecido pelo empregador)				
1.5.1	Estabelecer rotina de medição de temperatura dos trabalhadores, preferencialmente antes deles entrarem nos transportes coletivos da empresa;				
1.5.2	Disponibilizar álcool em gel na entrada do veículo;				
1.5.3	Determinar espaçamento efetivo mínimo de 2 (dois) metros entre os bancos;				
1.5.4	Manter a ventilação natural dentro dos veículos através da abertura das janelas e alçapão;				
1.5.5	Adotar medidas de desinfecção para a higienização regular dos assentos e demais superfícies do interior do veículo que são mais frequentemente tocadas pelos trabalhadores;				
1.5.6	Orientar aos motoristas (Registrar treinamento): a) a utilização de álcool gel ou água e sabão para higienizar as mãos; b) a higienização do seu posto de trabalho, inclusive volantes, alavancas de câmbios, painéis de comandos e maçanetas do veículo.				
1.6	Adoção de medidas quanto aos locais de refeições				
1.6.1	Estabelecer horários alternados para acesso do refeitório.				
1.6.2	Instalar locais para lavar as mãos e disponibilizar material para higienização.				
1.6.3	Proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados.				
1.6.4	Espaçar as cadeiras para aumentar as distâncias interpessoais (adotar mínimo de 2 metros).				
1.6.5	Promover nos refeitórios maior espaçamento entre as pessoas na fila, orientando para que sejam evitadas conversas.				
1.6.6	Definir fornecimento de alimentação e treinar pessoal responsável pelo refeitório.				
1.6.7	Orientar os trabalhadores para evitar aglomerações e atividades em grupo durante o intervalo de almoço.				
1.7	Horários de Trabalho				
1.7.1	Estabelecer horários espaçados para o início das atividades no canteiro de obra ou empresa;.				
1.7.2	Adotar medidas para evitar aglomeração no registro de Ponto.				

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



GESTÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA FRENTE À COVID-19

[illegible]

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



GESTÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA FRENTE À COVID-19

PLANO DE AÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO DE RISCO		RECOMENDAÇÕES	QUANTIDADE
1	Pessoas com 60 anos ou mais	Avaliação pelo clínico-geral ou de outro especialista, caso tenha alguma doença pré-existente, para liberação.	
2	Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada):	Avaliação pelo cardiologista para liberação.	
3	Diabéticos	Avaliação pelo clínico-geral ou endocrinologista para liberação.	
4	Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, DPOC):	Recomendação de mantê-los afastados do trabalho.	
SIM/ NÃO	Imunodeprimidos e portadores de doenças imunológicas/autoimunes	Recomendação de mantê-los afastados do trabalho.	
6	Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5):	Recomendação de mantê-los afastados do trabalho.	
7	Gestantes de alto risco	Recomendação de mantê-las afastadas do trabalho e que tenham acompanhamento obstétrico regular.	

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



GESTÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA FRENTE À COVID-19

[illegible]

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



GESTÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA FRENTE À COVID-19

[illegible]

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



GESTÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA FRENTE À COVID-19

PLANO DE AÇÃO		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MONITORAMENTO DIÁRIO DE TEMPERATURA			RESPONSÁVEL:		
#	Nome	Função	Data de aferição	Horário da aferição	Temperatura (>37.8}C)	Possui sintomas gripais?	Observação
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

ANEXO DO PGR

PAE

Plano de Atendimento e Emergência

Item 4

Obra de Adequação da Iluminação e Reforço Estrutural da Passarela de Manutenção dos Projetores - Estádio Serra Dourada

Executora da Obra:



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS:

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA OBRA, SEJA POR QUE MEIO FOR (XEROX, MIMEOGRAFIA, DATILOGRAFIA, GRAVAÇÃO, ETC.) SEM A PERMISSÃO POR ESCRITO DO AUTOR E OU DOS EDITORES – LEI Nº. 5.988, ARTIGO 122 E 130 DE 14/12/1973.

EDNALDO TELES COUTINHO - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA: 1000937089/D

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Devido às constantes mudanças nos códigos do e-Social, recomenda-se à empresa, sempre atualizar estas informações neste PGR, pois os referidos são do dia 13/05/2024. Sendo que o autor não se responsabiliza por multas em virtude de mudanças futuras nos códigos.

4 - PLANO DE EMERGÊNCIA – RESGATE E REMOÇÃO

4.1 - FINALIDADE DO PLANO DE EMERGÊNCIA

Em atendimento às Legislações vigentes, tais como Portarias do Ministério do Trabalho em suas Normas Regulamentadora – NR's, além da Lei nº 15.802/2006 – o Plano de Atendimento à Emergência – PAE, visa estabelecer diretrizes e estratégias a se adotar em situações de acidentes e emergências, garantindo a integridade física dos colaboradores, prestadores de serviços e clientes, minimizando impactos tanto à população quanto ao meio ambiente.

4.2 - EXIGÊNCIAS MÍNIMAS QUANTO AO GRAU DE RISCO

- Saída de emergência sinalizada com placas;
- Sinalização de orientação de segurança;
- Extintores de incêndio;
- Materiais e equipamentos de primeiros socorros;
- Proteções contra queda de altura;
- Acesso para viaturas.

4.3 - DAS RESPONSABILIDADES

Os encarregados juntamente com os responsáveis pela segurança do trabalho da empresa deverão reunir-se com os funcionários responsáveis pelo projeto, para verificação da Análise Preliminar de Riscos - APR, antes de iniciar qualquer atividade.

Atividades não rotineiras, só poderão ser iniciadas após o preenchimento de Permissão de Trabalho – PT.

Quando necessárias alterações no processo de trabalho, as atividades deverão ser paralisadas e somente após correções na APR, reconhecimento e assinatura dos responsáveis, as mesmas poderão ser retomadas.

De acordo com a NR-10, item 10.12.3, a empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação. E ainda, de acordo com a NR-35, item 35.6.2, o empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para as respostas a emergências, e em seu item 35.6.1.1, define que a equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura, em função das características das atividades.

4.4 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Todos os colaboradores deverão passar por treinamento de Controle de Incêndio, Pânico e Primeiros Socorros, tão logo sejam contratados.

A empresa deverá indicar colaboradores com maior habilidade, para responderem em possíveis emergências, para realização de atendimento básico. Além disso, os supervisores devem estar presentes durante todo o atendimento de emergência, para coordenação da equipe de resgate; quando não for possível, deverá indicar um substituto para tal.

Os funcionários receberão treinamento de Primeiros Socorros e Combate a Incêndio, de, no mínimo, 8 horas; treinamento de Serviços de Segurança em Instalações Elétricas de 40 horas; e Curso de NR-35 – Segurança no Trabalho em Altura, de 08 horas.

Conteúdo programático mínimo para o curso de Primeiros socorros:

- Atendimento Inicial:
 - a) Segurança no Atendimento;
 - b) Avaliação Primária (A,B,C,D e E);
- Emergências Traumáticas:
 - a) Obstrução Respiratória;
 - b) Parada Respiratória (Respiração Artificial -'' Boca a Boca'', Mascaras);
- Portáteis e uso de EPI's:
 - a) Para cardiorrespiratória (RCP)
- Estado de Choque:
 - a) Reconhecimento;
 - b) Tratamento;
- Hemorragias:
 - a) Tipos de Hemorragias;
 - b) Reconhecimento;
 - c) Tratamento;
- Ferimentos Diversos:
 - a) Objetos Transfixados;
 - b) Fraturas;
 - c) Queimaduras (Grau 1º, 2º e 3º);
- Emergências Médicas mais Comuns:
 - a) Infarto;
 - b) Epilepsia;
 - c) Choque Elétrico;
 - d) Queda de Altura;
- Ações e Orientações Práticas:
- Uso de Vítimas;
- EPC's e EPI's (máscara, colar cervical, talas moldáveis, improvisação e Bandagens);
- Transporte correto e acionamento dos órgãos competentes (Corpo de Bombeiro - 193 e Samu - 192).

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Conteúdo programático mínimo para o curso de Combate a incêndio:

AÇÕES E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS

- Prevenção Contra Incêndio (educativa, fiscalizadora, repressiva);
- Teoria do Fogo (classes, identificação, propagação);
- Identificação de Áreas de Risco;
- Identificação dos Tipos de Extintores;
- Normas de Armazenamento (seleção das classes de incêndio);
- Noções Básicas de Controle de Pânico;
- Noções Básicas de Salvamento e Proteção;
- Noções Básicas de Evacuação;
- Utilização dos Equipamentos de Combate a Incêndio;
- Procedimento para evacuação dos locais de trabalho com segurança;
- Dispositivos de alarme existentes;

AÇÕES E ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

- Uso de Extintores.

SIMULADO

- Uso de Fogo Real.

Conteúdo programático mínimo para o curso de Trabalho em Altura:

- Normas e Regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
- Sistemas e procedimentos para trabalho em altura;
- Análise de riscos e condições impeditivas;
- Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
- Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção Coletiva;
- Equipamentos de proteção individual para trabalho em Altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
- Acidentes típicos em trabalhos em altura;
- Aprendizado de nós;
- Material suspenso;
- Condutas em situações de emergência, noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros;
- Instalação e deslocamento de linha de vida;
- Comentários sobre Instalações de pontos de fixação;
- Comentários sobre utilização de andaimes;
- Sistemas de ancoragem.

Os treinamentos devem ser ministrados por instrutor(es) com comprovada proficiência no assunto, sob responsabilidade de profissional qualificado na área de segurança do trabalho.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os trabalhadores capacitados com curso de NR-23 são:

[illegible]

OBS: Os dados desta tabela serão preenchidos a mão, devido à rotatividade de pessoal, contratação de novos funcionários e atualização da tabela.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os trabalhadores capacitados com curso de NR-07 são:

[illegible]

OBS: Os dados desta tabela serão preenchidos a mão, devido à rotatividade de pessoal, contratação de novos funcionários e atualização da tabela.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os trabalhadores capacitados com curso de NR-35 são:

[illegible]

OBS: Os dados desta tabela serão preenchidos a mão, devido à rotatividade de pessoal, contratação de novos funcionários e atualização da tabela.

4.5 - DAS EQUIPES


Colaboradores da empresa serão treinados para que, além de suas atividades normais, atuem numa possível emergência. Esses colaboradores serão conhecidos como Grupo de Socorristas.

Deverá ser realizado treinamento para Equipe de Brigada de Incêndio, sendo que esta deverá ser definida de acordo com a Norma Técnica 17/2014 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.


A empresa definirá a equipe de resgate, observando os alunos que obtiveram melhor desempenho durante o treinamento, ou que possuam experiência em atendimento de primeiros socorros, combate a incêndio e controle de pânico. Porém na sua ausência, outro funcionário capacitado, que estiver mais próximo do sinistro poderá realizar o resgate.

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

Fluxograma de acionamento e atendimento

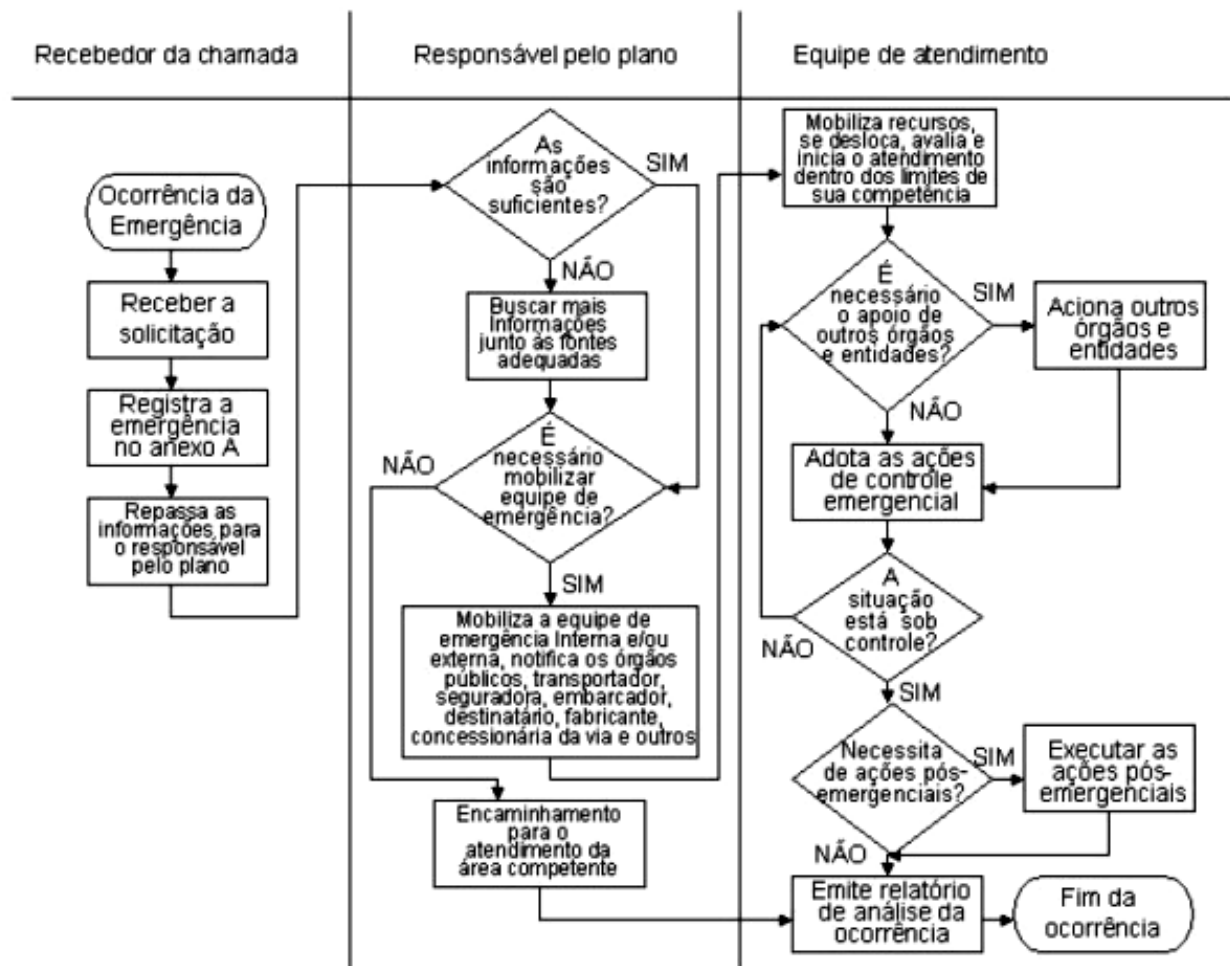

Fluxograma de Procedimentos de Emergência

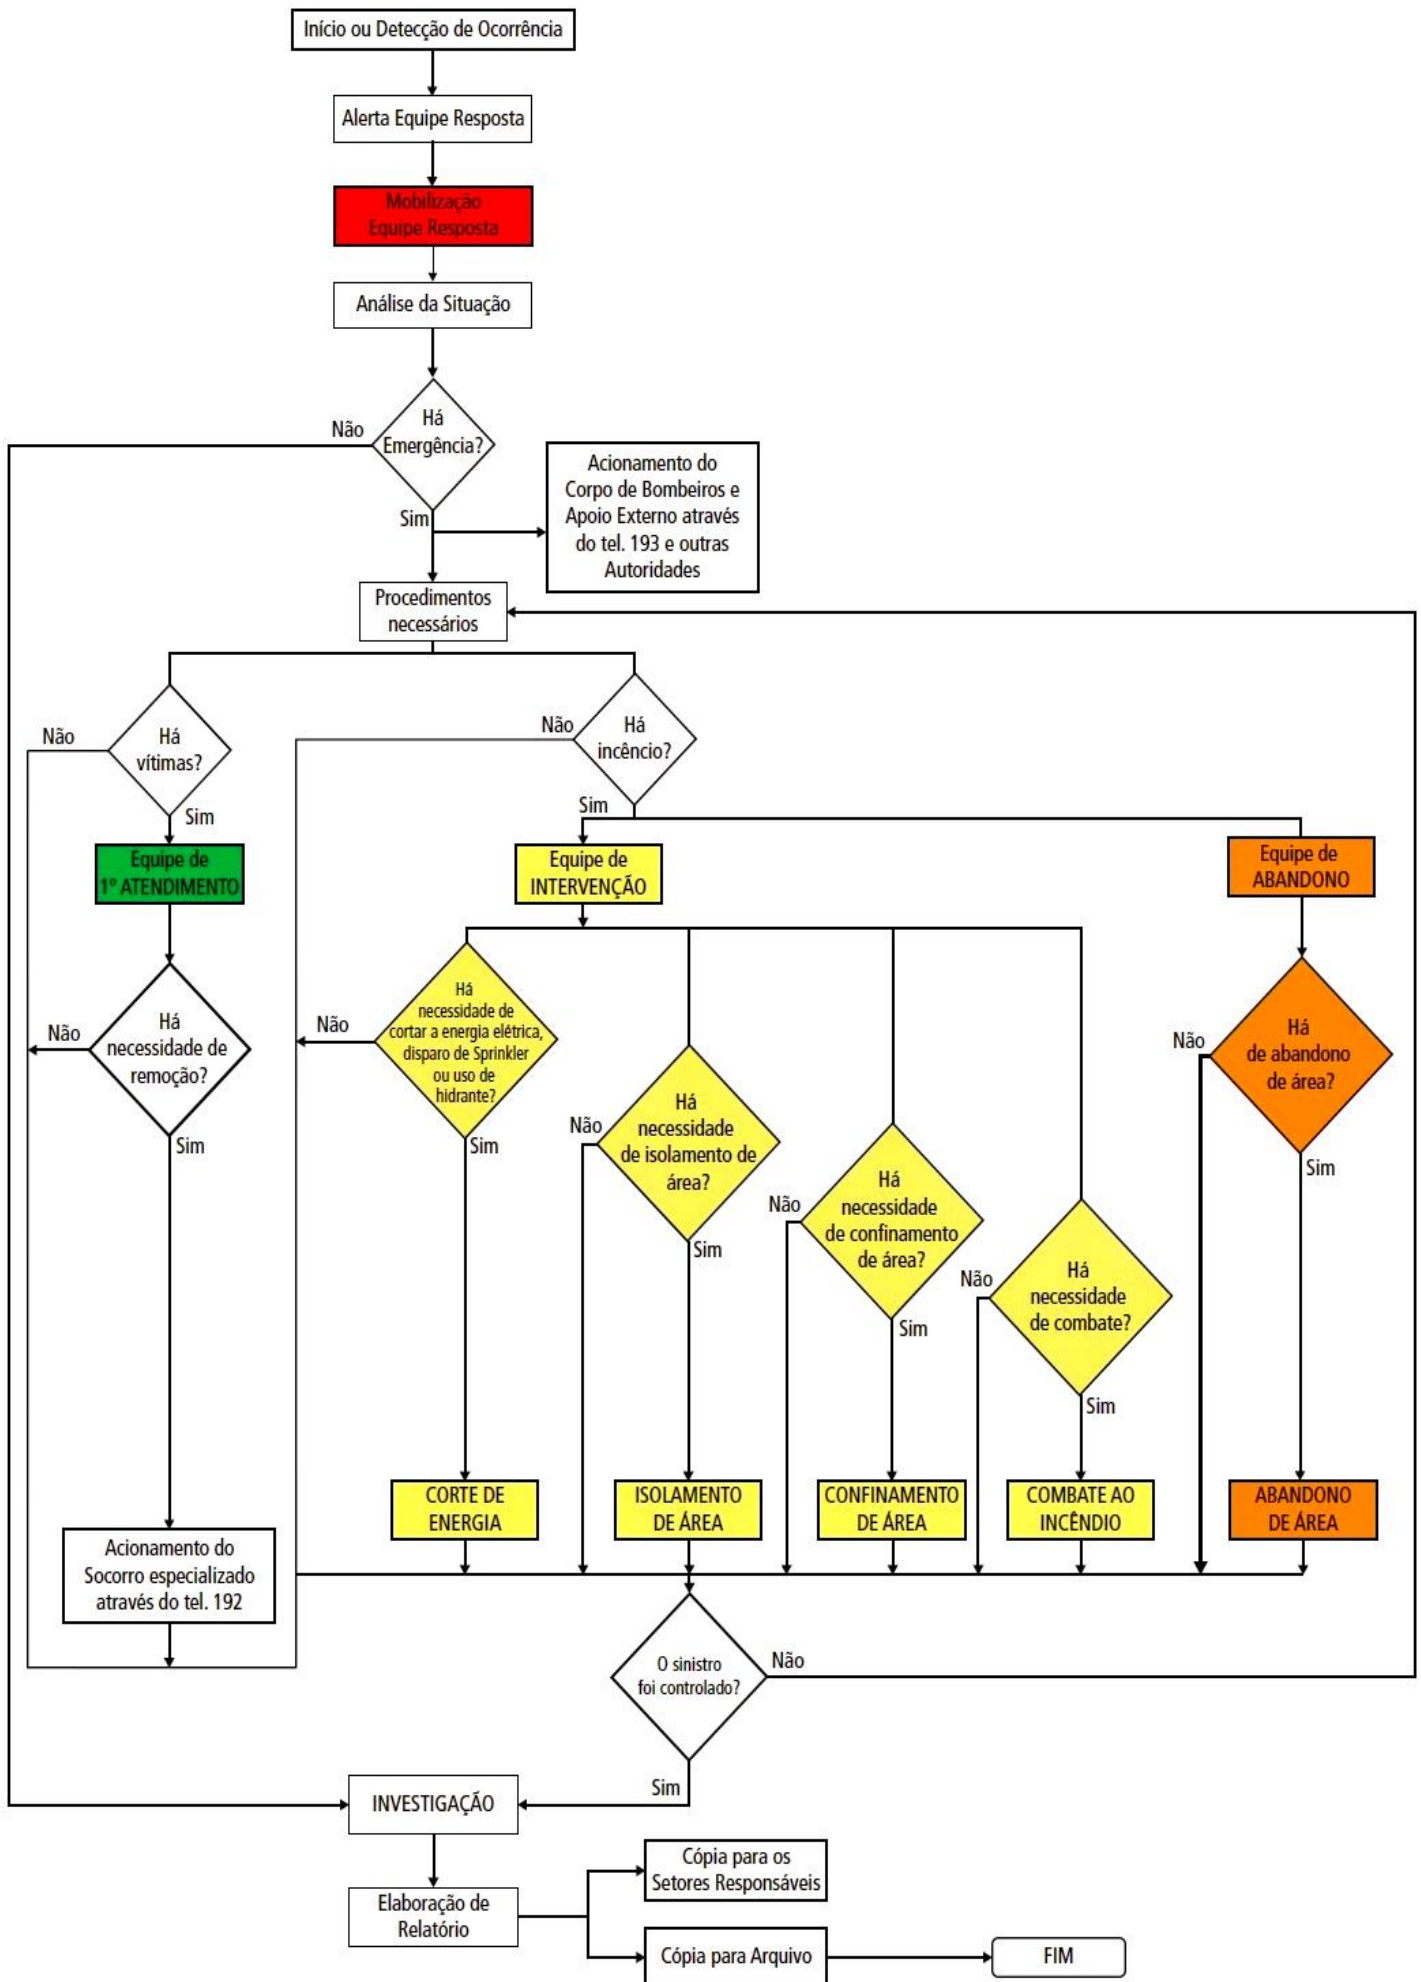

OBS: Os dados desta tabela serão preenchidos a mão, devido à rotatividade de pessoal, contratação de novos funcionários e atualização da tabela.

- IDENTIFICAÇÃO DOS SOCORRISTAS

[illegible]

OBS: Os dados desta tabela serão preenchidos a mão, devido à rotatividade de pessoal, contratação de novos funcionários e atualização da tabela.

4.6 - DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM EMERGÊNCIAS

No canteiro de obras são utilizados equipamentos de proteção coletiva, além da disponibilização de equipamentos de proteção individual. Outros dispositivos e equipamentos poderão ser utilizados durante possíveis ocorrências de emergências, tais como:

- Andaimés;
- Escadas simples;
- Escadas, rampas e passarelas com guarda-corpo;
- Linhas de vida;
- Sinalizações de segurança;
- Extintores de incêndio.


A equipe de socorrista deverá possuir equipamentos de proteção individual para os atendimentos de emergência tais como:

- Luvas de vaqueta ou similar suficientes para o número de socorristas;
- Botinas de segurança;
- Capacetes com jugular;
- Cintos de segurança com talabarte duplo;
- Cordas de segurança;
- Trava quedas;
- Mosquetões.

Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida; manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim.

Deverá ser colocado na sala da Administração ou Almoxarifado um estojo para **Primeiros Socorros**, contendo no mínimo o seguinte:

- Álcool hidrófilo;
- Espadrado;
- Band-aid;
- Ataduras;
- Analgésicos;
- Tesoura ponta romba;
- Água boricada;
- Soro fisiológico ou solução de iodo;
- Gases esterilizadas;
- Termômetro;
- Máscaras Proteção Facial;
- Luvas tipo cirúrgica (látex);
- Óculos de proteção (transparente).

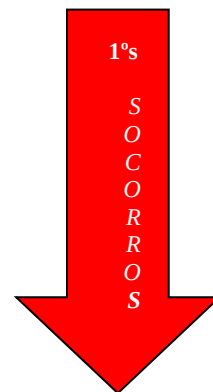

O estojo deverá estar sinalizado com uma **cruz vermelha**; sinalizar na parede próxima onde ficará guardado, com uma placa ou cartaz.

- Manter em local bem visível o telefone de emergência do **SAMU e Corpo de Bombeiros** da região.

192 / 193

- Em caso de emergência encaminhar para o Hospital conveniado com o SUS mais próximo da obra.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

A empresa deverá possuir também:

- Maca rígida com presilha;
- Colete Cervical;
- Jogo de tala para imobilização em E.V.A. com 4 tamanhos.



Modelo Maca Rígida com Presilhas



Modelo Colar Cervical de Plástico.



Modelo Colar Cervical de Espuma.

4.7 - PLANO DE RESPOSTA À EMERGÊNCIA

A Unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás mais próximo, está localizado a 550 m de distância, situado à Av. Fued José Sebba, s/n, Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74805-010, sendo gastos em média de 01 minuto até o canteiro de obras. Por este motivo, em casos de emergência, recomenda-se manter o local do acidente isolado e imediatamente solicitar apoio do Corpo de Bombeiros. Com exceção de casos em que o trabalhador estiver suspenso com risco de Síndrome da Suspensão Inerte e ainda, **se não oferecer risco aos socorristas.**

Jamais algum trabalhador irá realizar resgate onde o mesmo ficará suspenso por cordas. A Equipe de Resgate poderá realizar apenas Resgate Simples.

Os socorristas estarão habituados com os métodos e técnicas disponíveis para ações em casos de emergência, sendo eles:

- Identificação do tipo de emergência;
- Alertas de emergência;
- Contato com equipe de resgate;
- Avaliação do grau de risco;
- Isolamento da área;
- Indicação e participação de grupo de apoio (segurança patrimonial, eletricitistas, técnicos especializados, encanadores, entre outros);
- Corte de energia;
- Realização de primeiros socorros;
- Verificação da situação do acidentado, para o caso de ser ou não enviado para a unidade hospitalar mais próxima da empresa;
- Abandono de área;
- Extinção de sinistros;
- Investigação de sinistros.

4.8 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro em caso de incêndio.

A sinalização de emergência divide-se em sinalização básica e sinalização complementar:

- Sinalização básica com as categorias: Proibição, Alerta, Orientação, salvamento e Equipamentos;

- Sinalização complementar: para indicar rotas de saída; identificar obstáculos, mensagens escritas complementares na sinalização básica; informar especificidades em ambientes; demarcar áreas para assegurar corredores de circulação destinados às rotas de saídas, acesso a equipamentos de combate a incêndio e alarme, em locais ocupados por estacionamento de veículos, depósitos de mercadorias e máquinas ou equipamentos; e identificar sistemas hidráulicos fixos de combate a incêndio.

FORMAS GEOMÉTRICAS PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Proibição	
Alerta	
Orientação, salvamento e equipamentos	
	

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA BÁSICA

Código	Símbolo	Significado
P1		Proibido fumar
P2		Proibido produzir chama
P3		Proibido utilizar água para apagar o fogo
P4		Proibido utilizar elevador em caso de incêndio
P5		Proibido obstruir este local

Código	Símbolo	Significado
A1		Alerta geral
A2		Cuidado, risco de incêndio
A3		Cuidado, risco de explosão
A4		Cuidado, risco de corrosão
A5		Cuidado, risco de choque elétrico
A6		Cuidado, risco de radiação
A7		Cuidado, risco de exposição a produtos tóxicos

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Código	Símbolo	Significado	Código	Símbolo	Significado
S1		Saída de emergência	S8		Escada de emergência
S2			S9		
S3			S10		
S4			S11		
S5			S12		Saída de emergência
S6			S13		
S7			S14		
			S15		Saída de emergência
			S16		


PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Código	Símbolo	Significado
S17	Exemplos	Número do pavimento
	 	
S18		Instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico
S19		
S20		
S21		Acesso a um dispositivo para abertura de uma porta de saída

Código	Símbolo	Significado
E1		Alarme sonoro
E2		Comando manual de alarme ou bomba de incêndio
E3		
E4		Telefone ou interfone de emergência
E5		Extintor de incêndio

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Código	Símbolo	Significado
E6		Mangotinho
E7		Abrigo de mangueira e hidrante
E8		Hidrante de incêndio
E9		Coleção de equipamentos de combate a incêndio
E10		Válvula de controle do sistema de chuveiros automáticos

Código	Símbolo	Significado
E11		Extintor de incêndio tipo carreta
E12		Manta antichama
E13		Seta à esquerda, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme
E14		Seta à direita, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme
E15		Seta diagonal à esquerda, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme
E16		Seta diagonal à direita, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme
E17		Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio (hidrantes e extintores)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTINUADA

Código	Símbolo	Significado
C1		Direção da rota de saída
C2		
C3		
C4		
C5		
C6		
C7		

Código	Símbolo	Significado
O1		Obstáculo
O2		Obstáculo

Observação: A implantação da sinalização de emergência deverá seguir as diretrizes da Norma Técnica 20/2014 – Sinalização de Emergência do Corpo de Bombeiros.

4.8.1 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA


Sinalização é a forma de indicação ou advertência quanto à existência de obstáculos ou riscos. Podem ser utilizados cones ou placas de advertência apropriadas.

Toda a obra deverá ser sinalizada com avisos e pictogramas de advertência. Estas placas de sinalização serão divididas em: placas de perigo, de advertência e de aviso.

O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:

- a) indicar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras;
- b) indicar as saídas por meio de dizeres ou setas;
- c) manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares;
- d) advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamentos;
- e) advertir contra riscos de quedas;
- f) alertar quanto ao uso do EPI;
- g) alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho ou guindaste;
- h) identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra;
- i) identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas.


MODELOS DE PLACAS ALUSIVAS A SEGURANÇA DO TRABALHO

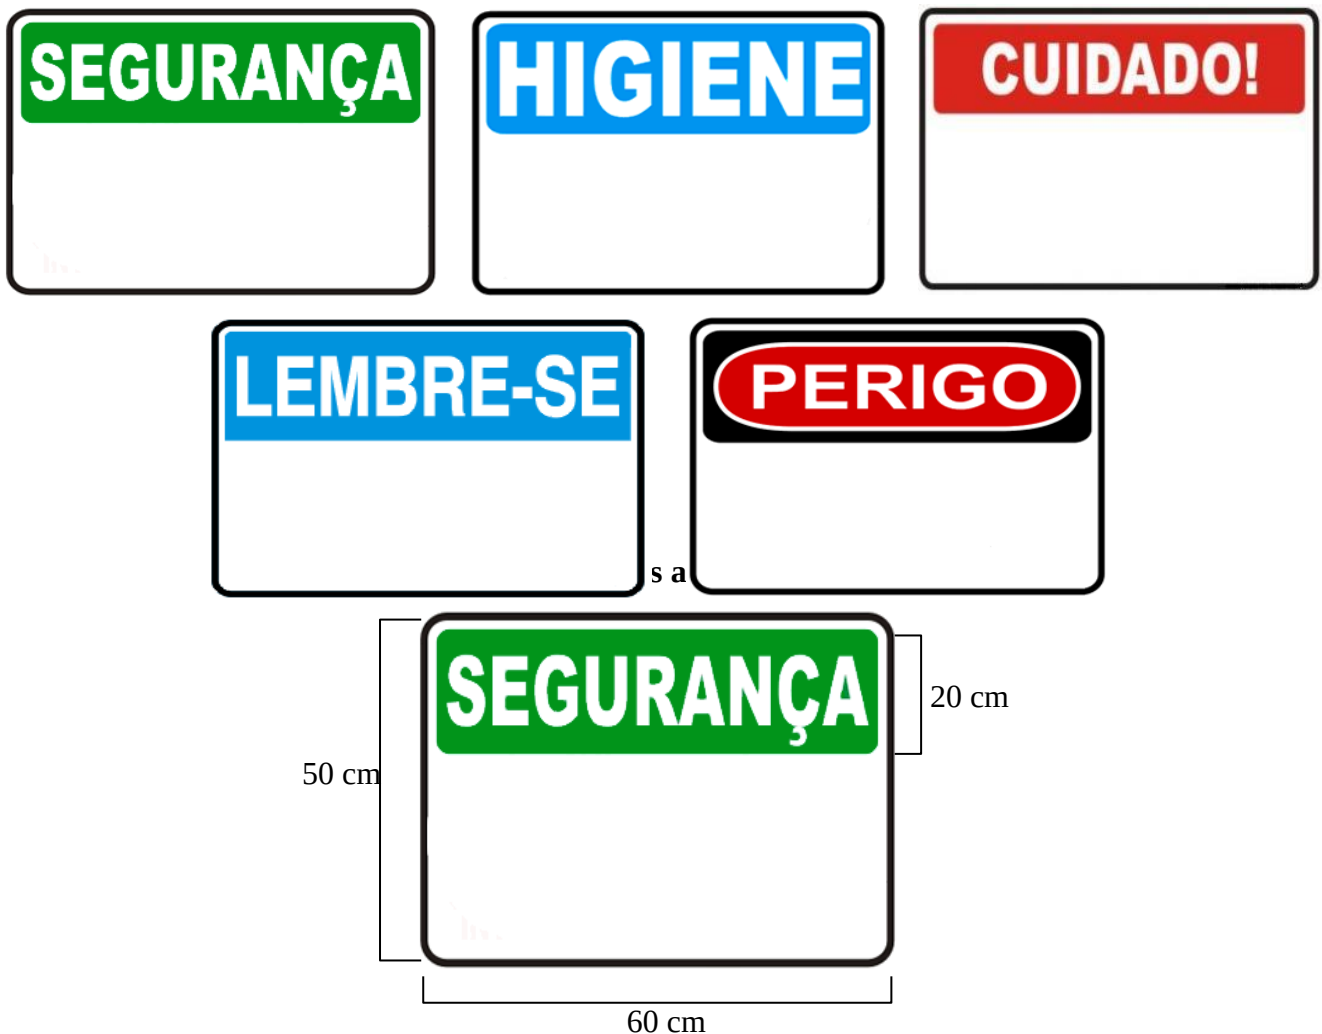

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Sinalização Externa

A execução de serviços externos (fora dos limites do canteiro, principalmente na rua) deve ter sinalização adequada com cavaletes, cones e fita zebra e sinalizador eletrônico (ver Fig. Abaixo).

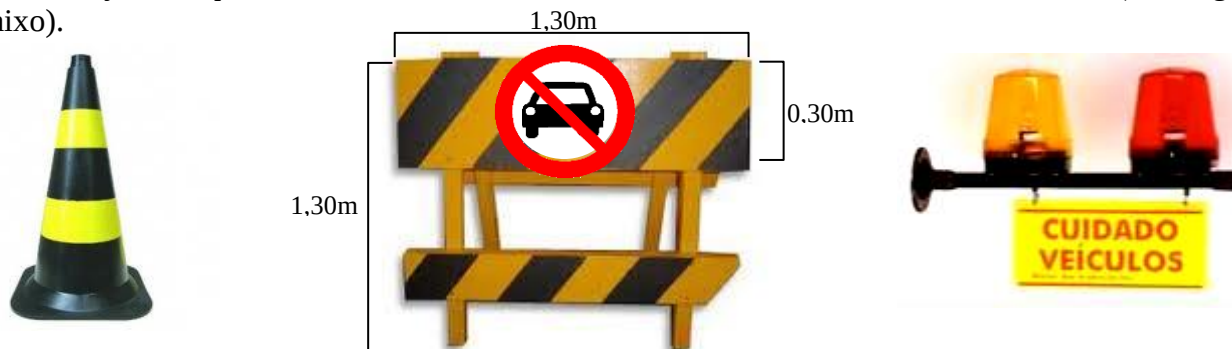

- Local de fixação das placas alusivas a segurança do trabalho

TIPO DE CARTAZ	LOCAL RECOMENDADO
Uso obrigatório de Máscara de Respiração	Próximo a betoneira, queima de cal, recinto fechado de pintura ou colocação de carpete (com cola), corte de tijolo ou cerâmica
Uso obrigatório de Capacete	Entrada da obra (ao lado do relógio de ponto), no balcão do almoxarifado e outros locais a critério da empresa.
Use Protetor Auricular	Próximo à serra circular, policorte, pistola pregadeira (pneumática), betoneira e a máquina muito ruidosa (serra mármore, finca pino, lixadeira de concreto, mesa vibratória e outras)
Obrigatório uso de Luvas	Próximo a locais de fechamento com alvenaria, concretagem, carga e descarga de materiais, preparação de ferragens, lavagem de pastilhas, impermeabilização.
Obrigatório Uso de Botas	Em locais com excesso de umidade, fundação, concretagem, queima de cal, preparo de argamassa.
Uso obrigatório de Óculos de Segurança ou Protetor Facial	Próximo de equipamento tipo: serra circular, policorte, serra mármore, ou em pedestais próximo de serviços com entalhadoras, chapisco, emboço, reboco de parede e teto, concretagem, lavagem de pastilhas e outros a critério da empresa.
Uso Obrigatório de Cinto de Segurança	Colocar em pedestal próximo das beiradas da laje em execução, afixar em andaimes, entre outros.
Coloque o lixo na Lixeira	No local de refeições, no vestiário, no almoxarifado, na sala do mestre e do engenheiro.
Primeiros Socorros	Colocar na caixa de primeiros socorros ou no Ambulatório médico.
Cuidado! Queda de Objetos	Em serviços de telhado (logo abaixo do local de trabalho ou a critério da empresa).
Cuidado! Eletricidade	Nas caixas de distribuição elétrica e locais energizados.
Não Fume neste Local	Em ambientes fechados, no refeitório, vestiário, e em locais onde haja combustíveis e ou gases.

4.9 - ISOLAMENTO

Isolamento de área é a delimitação do espaço de trabalho resgatista (socorrista), auxiliares e equipamentos em razão de emergência ou de áreas de risco temporário. O isolamento poderá ser feito com fita de isolamento, sendo amarrada em locais disponíveis, como árvores, postes e, em último caso, viaturas.

O isolamento deverá ter a distância mínima de 10 metros para todos os lados, lembrando também que, onde tivermos um desencarcerador sendo operado, não podemos ter ninguém a uma distância menor de que 5 metros sem EPI.

4.10 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Armar uma linha de prevenção com unidades extintoras e pessoal preparado para o uso destes equipamentos.

4.10.1 - PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO



O canteiro de obras deve ser provido de unidades extintoras apropriadas para a classe de fogo a extinguir nos diversos setores, atividades, máquinas e equipamentos.

São recomendadas unidades extintoras de 06 kg, com fixação em local desobstruído, devidamente sinalizado, de fácil acesso e quando colocado em salas e escritórios, de preferência os extintores fiquem no lado externo próximo à entrada.

As unidades extintoras mais usadas na construção civil e o pó Químico, porém estes extintores deixam resíduo, que danificam o equipamento.

Para equipamentos elétricos e eletrônicos, recomendamos o uso do Extintor de CO₂;

A altura de fixação máxima do extintor é de 1,60m;

Deverá ser fixado um extintor próximo a: Serra circular de mesa, Betoneira, Policorte, Almojarifado, Sala Técnica, e no vestiário dos trabalhadores.

A empresa deve treinar um grupo de trabalhadores para combate a princípio de incêndio;

Tintas, vernizes, solventes, diluentes devem ser guardados em locais apropriados, fora de risco de curto circuito, bem como de centelhas de fogo;

Cuidado especial com produtos deve ser tomado para combustíveis inflamáveis;

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O local da serra deve ser organizado e limpo para evitar princípios de incêndio;

É proibido o uso de ligações de equipamentos elétricos e eletrônicos e “T”, devido o risco de sobrecarga de energia;

Todos os equipamentos elétricos devem possuir o conjunto plug e tomadas para sua ligação, pois isto evitará o curto circuito;



Lembre-se: Um incêndio hoje, desemprego amanhã.

4.11 - ENTREGA DO LOCAL

Após a operação realizada e as vítimas removidas, o local do acidente deve ser deixado em perfeita segurança (protegido). Nos acidentes que envolvem edificações, estas deverão ser vistoriadas quanto a riscos de desabamento.

Se houver necessidade de preservar o local para perícia, deve ser sinalizado e deixado sob a responsabilidade do policiamento que se encontrar no local.

Anotar todos os dados necessários para a confecção do relatório e da documentação pertinente.

4.12 - ANÁLISE E RESUMO

Fazer avaliações dos acertos e erros cometidos, discutindo as técnicas e os meios empregados.

ANEXO DO PGR

Identificação de Riscos e Perigos / Plano de Ação

Item 5

Obra de Adequação da Iluminação e Reforço Estrutural da Passarela de Manutenção dos Projetores - Estádio Serra Dourada

Executora da Obra:



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS:

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA OBRA, SEJA POR QUE MEIO FOR (XEROX, MIMEOGRAFIA, DATILOGRAFIA, GRAVAÇÃO, ETC.) SEM A PERMISSÃO POR ESCRITO DO AUTOR E OU DOS EDITORES – LEI Nº. 5.988, ARTIGO 122 E 130 DE 14/12/1973.

EDNALDO TELES COUTINHO - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA: 1000937089/D

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Devido às constantes mudanças nos códigos do e-Social, recomenda-se à empresa, sempre atualizar estas informações neste PGR, pois os referidos são do dia 13/05/2024. Sendo que o autor não se responsabiliza por multas em virtude de mudanças futuras nos códigos.

5 - PLANILHA DE ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS E PERIGOS

5.1 - PLANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

5.1.1 - TABELAS DE GRADAÇÃO QUALITATIVA DA EXPOSIÇÃO

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE RISCO						NÍVEIS DE RISCO POSSÍVEIS
PROBABILIDADE			EFEITO			NÍVEL DE RISCO
Significado	Peso	Descrição	Significado	Peso	Descrição	Nível
1- Não há exposição	0	Nenhum contato com o agente ou contato improvável	1- Pouca importância	0	Efeitos reversíveis de pouca importância, ou não são conhecidos, ou apenas suspeitos	0- Trivial
2- Exposição a níveis baixos	1	Contatos não frequentes com o agente	2- Preocupantes	1	Efeitos reversíveis preocupantes	1- Baixo
3- Exposição moderada	2	Contato frequente com o agente a baixas concentrações ou não frequentes a altas concentrações	3- Severos	2	Efeitos reversíveis severos e preocupantes	2- Moderado
4- Exposição elevada	3	Contato frequente com o agente a altas concentrações	4- Irreversíveis	3	Efeitos irreversíveis preocupantes	3- Alto
5- Exposição elevadíssima	4	Contato frequente com o agente a concentrações elevadíssimas	5- Ameaça	4	Ameaça a vida ou doença/lesão incapacitante	4- Muito Alto

MATRIZ PARA DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE RISCOS						
EFEITO		PROBABILIDADE				
		1- Não há exposição (Peso 0)	2- Exposição a níveis baixos (Peso 1)	3- Exposição moderada (Peso 2)	4- Exposição elevada (Peso 3)	5- Exposição elevadíssima (Peso 4)
	5- Ameaça (Peso 4)	Baixo	Moderado	Moderado	Alto	Muito alto
	4- Irreversíveis (Peso 3)	Trivial	Moderado	Moderado	Alto	Alto
	3- Severos (Peso 2)	Trivial	Baixo	Moderado	Moderado	Moderado
	2- Preocupantes (Peso 1)	Trivial	Baixo	Baixo	Baixo	Moderado
	1- Pouca importância (Peso 0)	Trivial	Trivial	Trivial	Trivial	Baixo

CLASSIFICAÇÕES DE PRIORIDADE DE RISCO	
Classificação de Risco	
Classificação	Significado
1- Irrelevante	Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional
2- De atenção	Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico.
3- Crítica	Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE
4- Não tolerável	Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

5.1.2 - EXPOSIÇÃO À FATORES DE RISCO POR ATIVIDADE EXISTENTE NO CANTEIRO DE OBRAS

A tabela abaixo relaciona os riscos à que os trabalhadores estão expostos, de acordo com as atividades realizadas em cada função.

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Encarregado de Obra Supervisiona equipes de trabalhadores da construção civil que atua em canteiros de obras civis e ferrovias. Elabora documentação técnica e controla recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controla padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administra o cronograma da obra.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Equipamentos como: impressoras, rádio, celular, telefone, no escritório da obra / Ambiente da construção).	02.01.001	Habitual/ Intermitente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Encarregado de Obra Supervisiona equipes de trabalhadores da construção civil que atua em canteiros de obras civis e ferrovias. Elabora documentação técnica e controla recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controla padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administra o cronograma da obra.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura sentada por longos períodos, Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Mobiliário e/ou superfícies com quinas vivas, rebarbas ou elementos de fixação expostos (Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)
		- Ferimentos (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Escritório da obra / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamento elétrico / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Quedas no nível (Escritório da obra / Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Pedreiro Organiza e prepara o local de trabalho na obra; constrói fundações e estruturas de alvenaria. Aplica revestimentos e contra pisos.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Furadeira, serra mármore, vibrador de concreto / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Ruído impulsivo ou de Impacto (Compactador de solo, martetele)	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Vibrações Localizadas (Mão-Braço)	01.01.015	Habitual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Umidade (Argamassa e cimento / Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E)
		- Produtos químicos (Massa de cimento Portland e argamassa – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Pedreiro Organiza e prepara o local de trabalho na obra; constrói fundações e estruturas de alvenaria. Aplica revestimentos e contra pisos.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Condições difíceis de trabalho (Levantamento e transporte de peso / Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Escoriações (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Projeção de material nos olhos (massa, concreto / corte de materiais, lixamento de madeira– e-Social: Objetos cortantes e/ou perfurocortantes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Técnico de Segurança do Trabalho Supervisiona equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis. Elabora documentação técnica e controla recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controla padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administra o cronograma da obra.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Equipamentos como: impressoras, rádio, celular, telefone, no escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	02.01.001	Habitual/ Intermitente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros - e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	CONTINUAÇÃO						Eliminação ou Controle Existente
				Avaliação de Risco						
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Técnico de Segurança do Trabalho Participa da elaboração e implementa política de saúde e segurança do trabalho; realiza diagnóstico da situação de SST da instituição; identifica variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolve ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; integra processos de negociação. Participa da adoção de tecnologias e processos de trabalho; investiga, analisa acidentes de trabalho e recomenda medidas de prevenção e controle.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura sentada por longos períodos, Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Mobiliário e/ou superfícies com quinas vivas, rebarbas ou elementos de fixação expostos (Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)
		- Ferimentos (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Escritório da obra / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamento elétrico / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Quedas no nível (Escritório da obra / Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

5.1.3 - EXPOSIÇÃO À FATORES DE RISCO POR ATIVIDADE A CONTRATAR

A tabela abaixo relaciona os riscos à que os trabalhadores estão expostos, de acordo com as atividades realizadas em cada função.

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Ajudante Demole edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; prepara canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetua manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos. Realiza escavações e prepara massa de concreto e outros materiais.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Furadeira, serra mármore, vibrador de concreto / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Ruído impulsivo ou de Impacto (Compactador de solo, martetele);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Vibrações Localizadas (Mão-Braço).	02.01.002	Habitual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Umidade (Argamassa e cimento / Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolortex (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E)
		- Produtos químicos (Massa de cimento Portland e argamassa – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolortex (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros - e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Ajudante Demole edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; prepara canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetua manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos. Realiza escavações e prepara massa de concreto e outros materiais.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Condições difíceis de trabalho (Levantamento e transporte de peso / Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Escoriações (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextátil (E) Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Projeção de material nos olhos (massa, concreto / corte de materiais, lixamento de madeira – e-Social: Objetos cortantes e/ou perfurocortantes – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (escorregão sem queda, etc. – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Ajudante de Eletricista Auxilia o Eletricista em suas funções: Planeja serviços elétricos, realiza instalação de distribuição de baixa tensão. Monta e repara instalações elétricas e equipamentos auxiliares.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Furadeira, cortadeira de parede / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Ajudante de Eletricista Auxilia o Eletricista em suas funções: Planeja serviços elétricos, realiza instalação de distribuição de baixa tensão. Monta e repara instalações elétricas e equipamentos auxiliares.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Condições difíceis de trabalho (Levantamento e transporte de peso / Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Escoriações (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Projeção de material nos olhos (Uso de Equipamentos elétricos – e-Social: Objetos cortantes e/ou perfurocortantes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Ajudante de Soldador Auxilia o Soldador em suas atividades: Une e corta peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Prepara equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplica estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Aparelho de solda / Ambiente da construção).	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E) Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Máscara / Óculos de soldador (E) Respirador com carvão (E)
		- Radiações não ionizante (Radiação visível e infravermelho próximo – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Máscara / Óculos de soldador (E) Respirador com carvão (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Máscara / Óculos de soldador (E) Respirador com carvão (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H)
		- Fumos nocivos (Resina de vareta (eletrodo arame) de solda, produtos da decomposição térmica (breu) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Pó de Ferragem (Alumínio metal e compostos insolúveis – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Ajudante de Soldador Auxilia o Soldador em suas atividades: Une e corta peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Prepara equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplica estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Condições difíceis de trabalho (Levantamento e transporte de peso / Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Equipamento de solda, furadeira, lixadeira / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Escoriações (Equipamento de solda, furadeira, lixadeira / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (instalações elétricas e equipamentos elétricos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Equipamento de solda, furadeira, lixadeira / Estruturas metálicas / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Queimadura de pele (Soldas – Superfícies e/ou materiais aquecidos expostos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queimadura dos olhos (Soldas / Raios UV – Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara / Óculos de soldador (E) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Incêndio (Soldas / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Explosão (Soldas / Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Esmagamentos de Membros (Estruturas metálicas – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Projeção de material nos olhos (Corte de ferragens – e-Social: Objetos cortantes e/ou perfurocortantes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara / Óculos de soldador (E) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Almoxarife Recepciona, confere e armazena produtos e materiais em almoxarifados e depósitos. Faz os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controla os estoques. Distribui produtos e materiais a serem expedidos. Organiza o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Empacota ou desempacota os produtos, realiza expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxilia no processo de logística.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Equipamentos como: impressoras, rádio, celular, telefone, no escritório da obra / Ambiente da construção)	02.01.001	Habitual/ Intermitente	Sonora	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
		- Produtos químicos (colas, tintas, solventes estocados no almoxarifado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros - e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Almoxarife Recepciona, confere e armazena produtos e materiais em almoxarifados e depósitos. Faz os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controla os estoques. Distribui produtos e materiais a serem expedidos. Organiza o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Empacota ou desempacota os produtos, realiza expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxilia no processo de logística.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura sentada por longos períodos, Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Mobiliário e/ou superfícies com quinas vivas, rebarbas ou elementos de fixação expostos (Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)
		- Ferimentos (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Escritório da obra / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamento elétrico / Escritório da obra / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Quedas no nível (Escritório da obra / Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Apontador Aponta a produção e controla a frequência de mão-de-obra. Acompanha atividades de produção, confere cargas e verifica documentação. Preenche relatórios, guias, boletins, plano de carga e recibos. Controla movimentação de carga e descarga nos portos, terminais portuários e embarcações. Pode liderar equipes de trabalho.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Equipamentos como: impressoras, rádio, celular, telefone, no escritório da obra / Ambiente da construção).	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros - e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Apontador Aponta a produção e controla a frequência de mão-de-obra. Acompanha atividades de produção, confere cargas e verifica documentação. Preenche relatórios, guias, boletins, plano de carga e recibos. Controla movimentação de carga e descarga nos portos, terminais portuários e embarcações. Pode liderar equipes de trabalho.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura sentada por longos períodos, Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Mobiliário e/ou superfícies com quinas vivas, rebarbas ou elementos de fixação expostos (Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)
		- Ferimentos (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Escritório da obra / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamento elétrico / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Quedas no nível (Escritório da obra / Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Armador Prepara a confecção de armações e estruturas de concreto e de corpos de prova. Corta e dobra ferragens de lajes. Monta e aplica armações de fundações, pilares e vigas. Molda corpos de prova.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Policorte, furadeira / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Vibrações Localizadas (Mão-Braço).	02.01.002	Habitual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botina de Segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botina de Segurança (H) Capa de chuva (E)
		- Pó de Ferragem (Alumínio metal e compostos insolúveis – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botina de Segurança (H) Capa de chuva (E)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros - e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Armador Prepara a confecção de armações e estruturas de concreto e de corpos de prova. Corta e dobra ferragens de lajes. Monta e aplica armações de fundações, pilares e vigas. Molda corpos de prova.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Condições difíceis de trabalho (Levantamento e transporte de peso / Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Policorte, furadeira / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Escoriações (Policorte, furadeira / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Policorte, furadeira, lixadeira / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas de Vaqueta (E) Botina de Segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Policorte, lixadeira / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Luvas de Vaqueta (E) Botina de Segurança (H)
		- Incêndio (Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Projeção de material nos olhos (corte de ferragens – e-Social: Objetos cortantes e/ou perfurocortantes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E) Protetor facial (E)
		- Quedas no nível (Armação da laje – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Auxiliar de Engenheiro Auxilia na elaboração de projetos de engenharia civil, gerenciamento de obras, controle da qualidade de empreendimentos; na coordenação da operação e manutenção do empreendimento.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Equipamentos como: impressoras, rádio, celular, telefone, no escritório da obra / Ambiente da construção).	02.01.001	Habitual/ Intermitente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros - e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Auxiliar de Engenheiro Auxilia na elaboração de projetos de engenharia civil, gerenciamento de obras, controle da qualidade de empreendimentos; na coordenação da operação e manutenção do empreendimento.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura sentada por longos períodos, Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Mobiliário e/ou superfícies com quinas vivas, rebarbas ou elementos de fixação expostos (Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)
		- Ferimentos (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Escritório da obra / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamento elétrico / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Quedas no nível (Escritório da obra / Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho Auxilia do Técnico de Segurança do Trabalho em suas atividades: Supervisiona equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis. Elabora documentação técnica e controla recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controla padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administra o cronograma da obra.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Equipamentos como: impressoras, rádio, celular, telefone, no escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	02.01.001	Habitual/ Intermitente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros - e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho Auxilia do Técnico de Segurança do Trabalho em suas atividades: Supervisiona equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis. Elabora documentação técnica e controla recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controla padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administra o cronograma da obra.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura sentada por longos períodos, Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Mobiliário e/ou superfícies com quinas vivas, rebarbas ou elementos de fixação expostos (Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)
		- Ferimentos (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Escritório da obra / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamento elétrico / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Quedas no nível (Escritório da obra / Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Azulejista Planeja o trabalho e prepara o local de trabalho. Estabelece os pontos de referência dos revestimentos e executa revestimentos em paredes, pavimentos, muros e outras partes de edificações com ladrilhos, pastilhas, mármore, granitos, ardósia ou material similar, tacos e tábuas de madeira. Faz polimento e lustra revestimentos.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Furadeira, serra mármore, vibrador de concreto / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Vibrações Localizadas (Mão-Braço)	01.01.015	Habitual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Umidade (Argamassa e cimento / Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E)
		- Produtos químicos (Massa de cimento Portland e argamassa – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Azulejista Planeja o trabalho e prepara o local de trabalho. Estabelece os pontos de referência dos revestimentos e executa revestimentos em paredes, pavimentos, muros e outras partes de edificações com ladrilhos, pastilhas, mármore, granitos, ardósia ou material similar, tacos e tábuas de madeira. Faz polimento e lustra revestimentos.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Condições difíceis de trabalho (Levantamento e transporte de peso / Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Escoriações (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Projeção de material nos olhos (argamassa / corte de materiais – e-Social: Objetos cortantes e/ou perfurocortantes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Carpinteiro Planeja trabalhos de carpintaria, prepara canteiro de obras e monta fôrmas metálicas. Confecciona fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constrói andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado e grandes vãos. Monta portas e esquadrias. Finaliza serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Serra circular, furadeira / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Vibrações Localizadas (Mão-Braço).	02.01.002	Habitual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextátil (E) Avental de raspa (E) Botina de Segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextátil (E) Avental de raspa (E) Botina de Segurança (H)
		- Pó de Serragem (Madeira, poeiras - Todas as outras espécies – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextátil (E) Avental de raspa (E) Botina de Segurança (H)
		- Produtos químicos (Cola madeira - Acetato de vinila – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)
		- Produtos químicos (Vernizes, óleos protetores de formas – e-Social: outros)	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextátil (E) Avental de raspa (E) Botina de Segurança (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Carpinteiro Planeja trabalhos de carpintaria, prepara canteiro de obras e monta fôrmas metálicas. Confecciona fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constrói andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado e grandes vãos. Monta portas e esquadrias. Finaliza serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Condições difíceis de trabalho (Levantamento e transporte de peso / Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Escoriações (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas de Vaqueta (E) Avental de raspa (E) Botina de Segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção, entre outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Luvas de Vaqueta (E) Avental de raspa (E) Botina de Segurança (H)
		- Incêndio (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Projeção de material nos olhos (corte de madeira – e-Social: Objetos cortantes e/ou perfurocortantes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E) Protetor facial (E)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Eletricista Planeja serviços elétricos, realiza instalação de distribuição de baixa tensão. Monta e repara instalações elétricas e equipamentos auxiliares.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Furadeira, cortadeira de parede / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Eletricista Planeja serviços elétricos, realiza instalação de distribuição de baixa tensão. Monta e repara instalações elétricas e equipamentos auxiliares.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Condições difíceis de trabalho (Levantamento e transporte de peso / Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Escoriações (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Projeção de material nos olhos (Uso de Equipamentos elétricos – e-Social: Objetos cortantes e/ou perfurocortantes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Encarregado de Eletricista Supervisiona equipes de trabalhadores da construção civil que atua em canteiros de obras civis e ferrovias. Elabora documentação técnica e controla recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controla padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administra o cronograma da obra.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Equipamentos como: impressoras, rádio, celular, telefone, no escritório da obra / Ambiente da construção).	02.01.001	Habitual/ Intermitente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Encarregado de Eletricista Supervisiona equipes de trabalhadores da construção civil que atua em canteiros de obras civis e ferrovias. Elabora documentação técnica e controla recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controla padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administra o cronograma da obra.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura sentada por longos períodos, Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Mobiliário e/ou superfícies com quinas vivas, rebarbas ou elementos de fixação expostos (Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)
		- Ferimentos (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Escritório da obra / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamento elétrico / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Quedas no nível (Escritório da obra / Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Engenheiro Elabora projetos de engenharia civil, gerencia obras, controla a qualidade de empreendimentos. Coordena a operação e manutenção do empreendimento.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Equipamentos como: impressoras, rádio, celular, telefone, no escritório da obra / Ambiente da construção).	02.01.001	Habitual/ Intermitente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros - e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Engenheiro Elabora projetos de engenharia civil, gerencia obras, controla a qualidade de empreendimentos. Coordena a operação e manutenção do empreendimento.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura sentada por longos períodos, Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Mobiliário e/ou superfícies com quinas vivas, rebarbas ou elementos de fixação expostos (Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)
		- Ferimentos (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Escritório da obra / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamento elétrico / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Quedas no nível (Escritório da obra / Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Gesseiro Prepara ferramentas, equipamentos, materiais e seleciona peças de acordo com o projeto de decoração. Fabrica e recompõem placas, peças e superfícies de gesso. Reveste tetos e paredes e rebaixa tetos com placas de painéis e gesso. Realiza decorações com peças de gesso e monta paredes divisórias com blocos e painéis de gesso.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Furadeira / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Umidade (Gesso / Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
		- Produtos químicos (Gesso - Sulfato de cálcio – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
		- Produtos químicos (Hidróxido de Cálcio – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Gesseiro Prepara ferramentas, equipamentos, materiais e seleciona peças de acordo com o projeto de decoração. Fabrica e recompõem placas, peças e superfícies de gesso. Reveste tetos e paredes e rebaixa tetos com placas de painéis e gesso. Realiza decorações com peças de gesso e monta paredes divisórias com blocos e painéis de gesso.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Condições difíceis de trabalho (Levantamento e transporte de peso / Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Furadeira / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Escoriações (Furadeira / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Furadeira / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Espátula e desempenadeira / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextácil (E) Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Furadeira / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Respingos de produtos químicos nos olhos (utilização de produtos químicos – e-Social: Objetos cortantes e/ou perfurocortantes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Mestre de Obras Supervisiona equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis. Elabora documentação técnica e controla recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controla padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administra o cronograma da obra.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Equipamentos como: impressoras, rádio, celular, telefone, no escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	02.01.001	Habitual/ Intermitente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros - e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Mestre de Obras Supervisiona equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis. Elabora documentação técnica e controla recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controla padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administra o cronograma da obra.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura sentada por longos períodos, Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Mobiliário e/ou superfícies com quinas vivas, rebarbas ou elementos de fixação expostos (Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)
		- Ferimentos (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Escritório da obra / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamento elétrico / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Quedas no nível (Escritório da obra / Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Montador de Andaime Confecciona gabaritos e modelos de peças de estruturas metálicas diversas; prepara peças da estrutura; monta, instala e recupera estruturas metálicas. Realiza manutenção produtiva de máquinas e equipamentos. Organiza o local de trabalho para executá-lo conforme normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança e preservação do meio ambiente.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Aparelho de solda / Ambiente da construção).	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E) Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Máscara / Óculos de soldador (E) Respirador com carvão (E)
		- Radiações não ionizante (Radiação visível e infravermelho próximo – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Máscara / Óculos de soldador (E) Respirador com carvão (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Máscara / Óculos de soldador (E) Respirador com carvão (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H)
		- Fumos nocivos (Resina de vareta (eletrodo arame) de solda, produtos da decomposição térmica (breu) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Pó de Ferragem (Alumínio metal e compostos insolúveis – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)
	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Montador de Andaime Confecciona gabaritos e modelos de peças de estruturas metálicas diversas; prepara peças da estrutura; monta, instala e recupera estruturas metálicas. Realiza manutenção produtiva de máquinas e equipamentos. Organiza o local de trabalho para executá-lo conforme normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança e preservação do meio ambiente.	E	- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Condições difíceis de trabalho (Levantamento e transporte de peso / Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Escoriações (Equipamentos elétricos / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (instalações elétricas e equipamentos elétricos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Equipamentos elétricos / Estruturas metálicas / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Queimadura de pele (Soldas – Superfícies e/ou materiais aquecidos expostos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queimadura dos olhos (Soldas / Raios UV – Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara / Óculos de soldador (E) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Incêndio (Soldas / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Explosão (Soldas / Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Esmagamentos de Membros (Estruturas metálicas – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Projeção de material nos olhos (Corte de ferragens – e-Social: Objetos cortantes e/ou perfurocortantes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara / Óculos de soldador (E) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Motorista Dirige e manobra veículos e transporta pessoas, cargas, valores. Realiza verificações e manutenções básicas do veículo e utiliza equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetua pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Caminhão / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Vibração de corpo inteiro (Caminhão).	02.01.003	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Umidade (Chuvas e locais alagados – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
		- Gases e vapores (Dióxido de carbono – gás carbônico) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
		- Químicos (Combustível - hidrocarbonetos totais).	01.17.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)
		- Micro-organismos (Contato com solo – Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Máscara de tecido (H) Botinas de segurança (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Motorista Dirige e manobra veículos e transporta pessoas, cargas, valores. Realiza verificações e manutenções básicas do veículo e utiliza equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetua pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura sentada por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Máquinas pesadas / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Máquinas pesadas / Ambiente da construção – Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	
		- Queda de nível (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	
		- Atropelamento (Áreas de trânsito de veículos sem demarcação – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Atropelamento (Áreas de movimentação de materiais sem demarcação – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Atropelamento (Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Movimentação de materiais – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Tombamento (Tombamento da máquina em locais de declive e active – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de segurança da máquina (H)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Operador de Betoneira Programa a produção e o fornecimento de concreto e mistura seus agregados. Prepara o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Betoneira / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Vibrações Localizadas (Mão-Braço).	02.01.002	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Umidade (Argamassa e cimento / Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Avental de PVC (H) Botina de Segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Avental de PVC (H) Botina de Segurança (H)
		- Produtos químicos (cimento portland – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Avental de PVC (H) Botina de Segurança (H)
		- Produtos químicos (Hidróxido de Cálcio – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Avental de PVC (H) Botina de Segurança (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)
		- Micro-organismos (Areia poluída dos córregos / rios – Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Avental de PVC (H) Botina de Segurança (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Operador de Betoneira Programa a produção e o fornecimento de concreto e mistura seus agregados. Prepara o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Condições difíceis de trabalho (Levantamento e transporte de peso / Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Escoriações (Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Neolátex (E) Luvas Flextáctil (E) Avental de PVC (H) Botina de Segurança (H)
		- Incêndio (Equipamento elétrico / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Projeção de material nos olhos (massa / concreto – e-Social: Objetos cortantes e/ou perfurocortantes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de nível (rampa de abastecimento – Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Piso escorregadio e/ou irregular.	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Operador de Bobcat Prepara movimentação de carga e a movimenta. Organiza carga, interpretando simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento e separando carga não-conforme. Realiza manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Máquinas pesadas / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Vibração de corpo inteiro (Máquinas pesadas).	02.01.003	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Umidade (Chuvas e locais alagados – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
		- Gases e vapores (Dióxido de carbono – gás carbônico) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
		- Químicos (Combustível - hidrocarbonetos totais).	01.17.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Botinas de segurança (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)
		- Micro-organismos (Contato com solo – Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Botinas de segurança (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Operador de Bobcat Prepara movimentação de carga e a movimenta. Organiza carga, interpretando simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento e separando carga não-conforme. Realiza manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura sentada por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Máquinas pesadas / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Máquinas pesadas / Ambiente da construção – Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	
		- Queda de nível (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	
		- Atropelamento (Áreas de trânsito de veículos sem demarcação – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Atropelamento (Áreas de movimentação de materiais sem demarcação – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Atropelamento (Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Movimentação de materiais – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Tombamento (Tombamento da máquina em locais de declive e active – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de segurança da máquina (H)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Operador de Cremalheira Prepara movimentação de carga e a movimenta. Organiza carga, interpretando simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento e separando carga não-conforme. Realiza manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Cremalheira / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Vibração de corpo inteiro (Cremalheira).	02.01.003	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória PFF-1 (E) Botinas de segurança (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Operador de Cremalheira Prepara movimentação de carga e a movimenta. Organiza carga, interpretando simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento e separando carga não-conforme. Realiza manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Capacete (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas nitrílicas (E) Luva de PVC (E) Botina de couro (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas nitrílicas (E) Luva de PVC (E) Botina de couro (H)
		- Incêndio (Equipamento elétrico / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de materiais sobre membros do corpo (Ambiente da construção – Queda de objetos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de segurança tipo paraquedista com extensor retrátil (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Operador de Guindaste Prepara movimentação de carga e a movimenta. Organiza carga, interpretando simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento e separando carga não-conforme. Realiza manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Guindaste / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Vibração de corpo inteiro (Guindaste).	02.01.003	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória PFF-1 (E) Botinas de segurança (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Operador de Guindaste Prepara movimentação de carga e a movimenta. Organiza carga, interpretando simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento e separando carga não-conforme. Realiza manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Capacete (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas nitrílicas (E) Luva de PVC (E) Botina de couro (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas nitrílicas (E) Luva de PVC (E) Botina de couro (H)
		- Incêndio (Equipamento elétrico / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de materiais sobre membros do corpo (Ambiente da construção – Queda de objetos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de segurança tipo paraquedista com extensor retrátil (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Operador de Munk Opera máquinas e equipamentos de elevação, ajustando comandos, acionando movimentos das máquinas. Avalia condições de funcionamento das máquinas e equipamentos, interpretando painel de instrumentos de medição, verificando fonte de alimentação, testando comandos de acionamento. Prepara área para operação dos equipamentos e transporta materiais em máquinas e equipamentos de elevação. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Caminhão munk / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Vibração de corpo inteiro (Caminhão munk).	02.01.003	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Umidade (Chuvas e locais alagados – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
		- Gases e vapores (Dióxido de carbono – gás carbônico) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
		- Químicos (Combustível - hidrocarbonetos totais).	01.17.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Botinas de segurança (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)
		- Micro-organismos (Contato com solo – Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Botinas de segurança (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Operador de Munk Opera máquinas e equipamentos de elevação, ajustando comandos, acionando movimentos das máquinas. Avalia condições de funcionamento das máquinas e equipamentos, interpretando painel de instrumentos de medição, verificando fonte de alimentação, testando comandos de acionamento. Prepara área para operação dos equipamentos e transporta materiais em máquinas e equipamentos de elevação. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura sentada por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Máquinas pesadas / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Caminhão munk / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	
		- Queda de nível (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	
		- Atropelamento (Áreas de trânsito de veículos sem demarcação – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Atropelamento (Áreas de movimentação de materiais sem demarcação – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Atropelamento (Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Movimentação de materiais – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Tombamento (Tombamento da máquina em locais de declive e active – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de segurança da máquina (H)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Pintor Prepara superfícies a serem pintadas. Identifica, prepara e aplica tintas em superfícies, retoca superfícies pintadas.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Compressor de ar com pistola / Ambiente da construção);	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Vibrações Localizadas (Mão-Braço)	01.01.015	Habitual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Umidade (Argamassa e cimento / Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H)
		- Produtos químicos (tintas e vernizes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Pintor Prepara superfícies a serem pintadas. Identifica, prepara e aplica tintas em superfícies, retoca superfícies pintadas.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Condições difíceis de trabalho (Levantamento e transporte de peso / Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Compressor de ar com pistola / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Escoriações (Compressor de ar com pistola / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Compressor de ar com pistola / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Espátula e desempenadeira / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamento elétrico / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Respingos de produtos químicos no olhos (utilização de tintas e solventes – e-Social: Objetos cortantes e/ou perfurocortantes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Soldador Une e corta peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Prepara equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplica estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Aparelho de solda / Ambiente da construção).	02.01.001	Habitual/ Permanente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E) Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Máscara / Óculos de soldador (E) Respirador com carvão (E)
		- Radiações não ionizante (Radiação visível e infravermelho próximo – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Máscara / Óculos de soldador (E) Respirador com carvão (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H) Máscara respiratória com filtro (E) Máscara / Óculos de soldador (E) Respirador com carvão (E) Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Botinas de segurança (H)
		- Fumos nocivos (Resina de vareta (eletrodo arame) de solda, produtos da decomposição térmica (breu) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Pó de Ferragem (Alumínio metal e compostos insolúveis – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Soldador Une e corta peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Prepara equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplica estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Condições difíceis de trabalho (Levantamento e transporte de peso / Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Ferimentos (Equipamento de solda, furadeira, lixadeira / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Escoriações (Equipamento de solda, furadeira, lixadeira / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (instalações elétricas e equipamentos elétricos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Equipamento de solda, furadeira, lixadeira / Estruturas metálicas / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Luvas Gladiador (E) Luvas Neolates (E) Luvas Flextáctil (E) Luvas de Vaqueta (E) Botinas de segurança (H)
		- Queimadura de pele (Soldas – Superfícies e/ou materiais aquecidos expostos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queimadura dos olhos (Soldas / Raios UV – Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara / Óculos de soldador (E) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Incêndio (Soldas / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Explosão (Soldas / Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Esmagamentos de Membros (Estruturas metálicas – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Projeção de material nos olhos (Corte de ferragens – e-Social: Objetos cortantes e/ou perfurocortantes – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara / Óculos de soldador (E) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Quedas no nível (Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

5.1.3 - EXPOSIÇÃO À FATORES DE RISCO POR ATIVIDADE TERCEIRIZADA

A tabela abaixo relaciona os riscos à que os trabalhadores estão expostos, de acordo com as atividades realizadas em cada função.

Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Engenheiro Elabora projetos de engenharia civil, gerencia obras, controla a qualidade de empreendimentos. Coordena a operação e manutenção do empreendimento.	F	- Ruído contínuo ou intermitente (Equipamentos como: impressoras, rádio, celular, telefone, no escritório da obra / Ambiente da construção).	02.01.001	Habitual/ Intermitente	Sonora	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB (E) Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB (E)
		- Radiação ultravioleta (Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra) – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Umidade (Intempérie – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Capa de chuva (E)
	Q	- Poeira (Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição moderada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Máscara de tecido (H)
	B	- Micro-organismos (Vírus SARS-CoV-2 - COVID-19 - Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros - e-Social: Outros Agentes Nocivos).	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Aferição diária de temperatura antes do início das atividades (H) Álcool 70% em gel (H) Máscara de tecido (H) Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas (H) Bebedouros com copos descartáveis (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTINUAÇÃO										
Função	Tipo de Risco	Identificação de Perigo / Risco	Código e-Social	Avaliação de Risco						Eliminação ou Controle Existente
				Tempo de Exposição	Meio de Propagação	Probabilidade	Efeito	Nível de Risco	Classificação	
Engenheiro Elabora projetos de engenharia civil, gerencia obras, controla a qualidade de empreendimentos. Coordena a operação e manutenção do empreendimento.	E	- Posições forçadas (Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Posições forçadas (Postura sentada por longos períodos, Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Postura de pé por longos períodos – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Posições forçadas (Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevada	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
		- Gestos repetitivos (Frequente execução de movimentos repetitivos LER/DORT – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Habitual/ Permanente	Contato	Exposição elevadíssima	Preocupante	2 - Moderado	2 - De Atenção	
	A	- Intempérie (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Vestimenta de trabalho (H) Protetor Solar FPS 30 (H) Touca tipo Árabe (E)
		- Mobiliário e/ou superfícies com quinas vivas, rebarbas ou elementos de fixação expostos (Escritório da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)
		- Ferimentos (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H) Óculos de Segurança cinza (E) Óculos de Segurança transparente (E)
		- Escoriações (Escritório da obra / Ambiente da construção – Arranjo físico deficiente ou inadequado – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H) Vestimenta de trabalho (H)
		- Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade (Escritório da obra / Ambiente da construção – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Objetos cortantes e/ou perfurocortantes (Ambiente da obra – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Botinas de segurança (H)
		- Incêndio (Equipamento elétrico / Ambiente da construção - Condições perigosas previstas na legislação trabalhista – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Cutânea Respiratório Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Quedas no nível (Escritório da obra / Ambiente da construção – Diferença de nível menor ou igual a dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Treinamento dos trabalhadores (H)
		- Queda de altura (Ambiente da construção - Diferença de nível maior que dois metros – e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Cinto de Segurança tipo Paraquedista (E)
		- Piso irregular (e-Social: Outros Agentes Nocivos);	05.01.001	Eventual/ Intermitente	Contato	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	1 - Baixo	1- Irrelevante	Organização do local de trabalho (H)

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

5.2 - INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS E PLANO DE AÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AOS FATORES DE RISCO

As tabelas abaixo serão preenchidas à mão, pela equipe técnica da obra, acompanhando as atividades para eliminação e/ou redução dos riscos das atividades

RISCO	FONTE GERADORA	DANOS A SAÚDE	Medidas de Controle existentes – EPC/ EPI	Medidas de Controle Propostas EPC/ EPI	DATA PREVISTA	DATA REALIZAÇÃO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
FÍSICO RÚIDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE 02.01.001	Ruído contínuo ou intermitente em ambiente de escritório.		A empresa fornece aos trabalhadores: - Avaliação médica ocupacional e complementar, com exames de audiometria para acompanhamento da saúde auditiva dos trabalhadores; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB.	Realizar exames audiométricos por ocasião da contratação, em todos os trabalhadores que serão expostos ao ruído e sempre que necessário (conforme orientações do médico do trabalho da empresa).	Auditoria a cada _____ meses	____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
	Ruído contínuo ou intermitente em ambiente de construção.	- O corpo humano começa a reagir ao barulho a partir de 70 dB, podendo ocorrer alterações físicas, mentais e emocionais, estreitamento dos vasos sanguíneos, aumento da pressão sanguínea, contração dos músculos, ansiedade e tensão e insônia. Pode causar alterações menstruais e impotência sexual, zumbido nos ouvidos, trauma acústico, perdas auditivas temporárias e perda auditiva permanente. - EFEITOS NO TRABALHO: Problemas na comunicação, baixa concentração, desconforto, cansaço, nervosismo, baixo rendimento e acidentes.		Manutenção periódica dos equipamentos para redução da vibração, através de alinhamento preciso, substituição de peças soltas e gastas, lubrificação, aperto de peças soltas, a fim de reduzir o ruído, sempre que necessário.	Auditoria a cada _____ meses	____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
	Motor de máquinas e equipamentos.			Fornecer protetor auditivo tipo concha a todos os trabalhadores que estão expostos aos ruídos de máquinas como: serra circular, betoneira, furadeira e outros equipamentos ruidosos, mantendo a Ficha de Controle de EPIS's atualizada.	Auditoria a cada _____ meses	____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
				Obs.: Os protetores auditivos devem ser fornecidos mediante treinamentos.		____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
				O protetor auditivo também deve ser fornecido aos auxiliares (serventes que estiverem trabalhando nas proximidades de máquinas ruidosas. Ex. auxiliar dos carpinteiros, operador de betoneira e outros).		____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
	FÍSICOS RÚIDO IMPULSIVO OU DE IMPACTO 02.01.001	Motor de máquinas e equipamentos.					

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO	FONTE GERADORA	DANOS A SAÚDE	Medidas de Controle existentes – EPC/ EPI	Medidas de Controle Propostas EPC/ EPI	DATA PREVISTA	DATA REALIZAÇÃO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
FÍSICO RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, EXCETO RADIAÇÃO NA FAIXA 400 A 320 NM (LUZ NEGRA) 05.01.001	Carga solar	- O calor excessivo pode oferecer problemas sérios, sendo os danos mais frequentes: dor de cabeça, prostração térmica (resultado de um distúrbio circular), tendo como sintomas dores de cabeça, tontura, mal estar, fraqueza e câibras de calor; queimaduras na pele que pode evoluir para câncer de pele.	A empresa fornece aos trabalhadores: - Avental de raspa; - Avental de PVC; - Botinas de segurança; - Capa de chuva; - Capacete de segurança; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista; - Luvas de Vaqueta; - Luvas Flextáctil; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolortex; - Máscara de tecido; - Máscara respiratória com filtro; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Protetor facial; - Protetor Solar FPS 30; - Touca tipo Árabe; - Vestimenta de trabalho.	A empresa deve fornecer aos trabalhadores e fiscalizar o uso de protetor solar ou bloqueador solar com, no mínimo fator de proteção 30.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
FÍSICOS VIBRAÇÕES LOCALIZADAS (MÃO-BRAÇO) 02.01.002	Equipamentos e ferramentas elétricas Motor de / máquinas equipamentos.	- Levam preferencialmente a manifestações de desgaste na coluna vertebral tais como hérnias e lombalgias. No caso de frequências muito baixas (inferiores a 1 Hz), o mecanismo de ação das vibrações centra-se nas variações de aceleração provocadas no aparelho vestibular do ouvido, que se manifesta por náuseas e por vômitos. As vibrações de baixas e médias frequências (de alguns Hertz a algumas dezenas de Hertz) podem gerar patologias diversas ao nível da coluna vertebral, do aparelho digestivo, da visão, da função respiratória, da função cardiovascular, além de inibição de reflexos.		Manutenção periódica dos equipamentos para redução da vibração, através de alinhamento preciso, substituição de peças soltas e gastas, lubrificação, aperto de peças soltas, a fim de reduzir o ruído, sempre que necessário.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
FÍSICOS VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO 02.01.003	Motor de máquinas pesadas.					____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
FÍSICOS UMIDADE 05.01.001	Concreto; Cimento; Argamassa.	- A exposição à umidade excessiva pode causar doenças respiratórias, nevralgia, mialgias e dermatoses.		Os trabalhadores devem utilizar calçados impermeáveis, para evitar contato dos pés com a água. Fornecer luvas de borracha para os trabalhadores que manuseiam argamassa e concreto. É obrigatório o uso de botas de borracha durante a concretagem.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
				Não deixar água acumulada nas proximidades da betoneira.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO	FONTE GERADORA	DANOS A SAÚDE	Medidas de Controle existentes – EPC/ EPI	Medidas de Controle Propostas EPC/ EPI	DATA PREVISTA	DATA REALIZAÇÃO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
FÍSICOS UMIDADE 05.01.001	Intempéries	- A exposição à umidade excessiva pode causar doenças respiratórias, nevralgia, mialgias e dermatoses.		Fornecer capa de chuva para os trabalhadores, bem como botas de borracha para períodos chuvosos.	Auditoria a cada _____ meses	____/ ____/ ____ ____/ ____/ ____ ____/ ____/ ____ ____/ ____/ ____ ____/ ____/ ____ ____/ ____/ ____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
QUÍMICO CIMENTO PORTLAND 05.01.001	Materiais como: Cimento, massa de cimento e argamassa.	- Produtos químicos e poeira quando em contato frequentemente com a pele pode: Ressecar, irritar ou ferir a pele no local do contato, seja nas mãos, ou nos pés ou em qualquer outro local da pele, onde a massa permanecer por certo tempo. Também pode produzir reações alérgicas. Obs.: As FISPQ dos produtos químicos utilizados no canteiro de obras serão anexadas a este PGR.	A empresa fornece aos trabalhadores: - Avental de raspa; - Avental de PVC; - Botinas de segurança; - Capa de chuva; - Capacete de segurança; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista; - Luvas de Vaqueta; - Luvas Flextáctil; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolortex; - Máscara de tecido; - Máscara respiratória com filtro; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Protetor facial; - Protetor Solar FPS 30; - Touca tipo Árabe; - Vestimenta de trabalho.	Treinar os trabalhadores para evitar contato com o cimento ou massa por tempo prolongado.	Auditoria a cada _____ meses	____/ ____/ ____ ____/ ____/ ____ ____/ ____/ ____ ____/ ____/ ____ ____/ ____/ ____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
				No manuseio com a massa usar luva de borracha para evitar dermatoses.		____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
				O operador da betoneira deve usar vestimenta adequada, avental de PVC, botas e luvas de borracha com forro para proteger contra contatos com cimento.	Auditoria a cada _____ meses	____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
				Orientar os trabalhadores a lavar as mãos antes de quaisquer refeições; e higienização pessoal adequada após o expediente.	Auditoria a cada _____ meses	____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____
						____/ ____/ ____	Nome / Função: _____

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO	FONTE GERADORA	DANOS A SAÚDE	Medidas de Controle existentes – EPC/ EPI	Medidas de Controle Propostas EPC/ EPI	DATA PREVISTA	DATA REALIZAÇÃO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
QUÍMICO PRODUTOS QUÍMICOS 05.01.001	Hidróxido de Cálcio					____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
QUÍMICO MADEIRA - TODAS AS OUTRAS ESPÉCIES 05.01.001	Pó de serragem de madeira			Fornecer respirador PFF1 para as seguintes atividades: - Abastecimento da betoneira com cimento, areia, cal; - Coagem de areia.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
QUÍMICO ALUMÍNIO METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS 05.01.001	Pó de ferragens (limalha de ferro).		A empresa fornece aos trabalhadores: - Avental de raspa; - Avental de PVC; - Botinas de segurança; - Capa de chuva; - Capacete de segurança; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista; - Luvas de Vaqueta; - Luvas Flextáctil; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolortex; - Máscara de tecido; - Máscara respiratória com filtro; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Protetor facial; - Protetor Solar FPS 30; - Touca tipo Árabe; - Vestimenta de trabalho.				
QUÍMICO PRODUTOS QUÍMICOS 05.01.001	Óleos protetores de formas.	- Produtos químicos e poeira quando em contato frequentemente com a pele pode: Ressecar, irritar ou ferir a pele no local do contato, seja nas mãos, ou nos pés ou em qualquer outro local da pele, onde a massa permanecer por certo tempo. Também pode produzir reações alérgicas.		Fornecer respirador PFF2 contra névoas e fumos metálicos, com elástico, aos trabalhadores durante a execução das seguintes atividades: - Carga e descarga de cimento, cal, areia, brita, etc.; - Serviços de pinturas.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
	Colas, adesivos e soluções.	Obs.: As FISPQ dos produtos químicos utilizados no canteiro de obras serão anexadas a este PGR.					
	Produtos de limpeza						
QUÍMICO COLA MADEIRA - ACETATO DE VINILA 05.01.001	Colas, soluções, etc.						
QUÍMICO POEIRA – OUTROS 05.01.001	Poeira do solo.			Orientar aos trabalhadores para que na limpeza do piso, umidificar o local, a fim de reduzir a produção de poeiras.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO	FONTE GERADORA	DANOS A SAÚDE	Medidas de Controle existentes – EPC/ EPI	Medidas de Controle Propostas EPC/ EPI	DATA PREVISTA	DATA REALIZAÇÃO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
QUÍMICO PRODUTOS QUÍMICOS 05.01.001	GLP (Gás de Liquefeito Petróleo)	As fumaças provenientes dos gases podem provocar irritações das vias respiratórias, moléstias gastrointestinais e asfixia (quando em local fechado).	A empresa fornece aos trabalhadores: - Avental de raspa; - Avental de PVC; - Botinas de segurança; - Capa de chuva; - Capacete de segurança; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista; - Luvas de Vaqueta; - Luvas Flextáctil; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolates; - Máscara de tecido; - Máscara respiratória com filtro; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB;	- Orientar o trabalhador para não fumar nem comer durante o manuseio de produtos químicos (educação para prevenção da ingestão acidental). - Manipular produtos químicos em áreas ventiladas, evitar o contato com os olhos.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
QUÍMICO FUMOS NOCIVOS (Resina de vareta - de solda, produtos da decomposição térmica (breu) – e-Social: Outros Agentes Nocivos); 05.01.001	Cortes para de tubulação paredes; Atividades de soldagem.	Os Fumos Metálicos podem ser irritantes e causadores de doenças pulmonares.	- Protetor facial; - Protetor Solar FPS 30; - Touca tipo Árabe; - Vestimenta de trabalho.	- Solda: As fumaças produzidas devem ter evacuação fácil, o que exige locais bem arejados e ventilados; - Instalar exaustores nas proximidades da atividade de soldagem para retirar os vapores tóxicos do ambiente; - Quando o ambiente for fechado ou não possuir ventilação adequada, munir o soldador de máscara respiratória adequada.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
QUÍMICOS COMBUSTÍVEL (hidrocarbonetos totais). 01.17.001	Óleo Diesel; Gasolina; Graxas; Lubrificantes; Fluidos para freios de veículos e máquinas.	Produtos químicos quando em contato frequentemente com a pele podem: Ressecar, irritar ou ferir a pele no local do contato, seja nas mãos, ou nos pés ou em qualquer outro local da pele, onde a massa permanecer por certo tempo. Também pode produzir reações alérgicas.		- Orientar o trabalhador para não fumar nem comer durante o manuseio de produtos químicos (educação para prevenção da ingestão acidental). - Manipular produtos químicos em áreas ventiladas, evitar o contato com os olhos. - Lavar as mãos antes de quaisquer refeições; - Higienização pessoal adequada após o expediente.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO	FONTE GERADORA	DANOS A SAÚDE	Medidas de Controle existentes – EPC/ EPI	Medidas de Controle Propostas EPC/ EPI	DATA PREVISTA	DATA REALIZAÇÃO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
BIOLÓGICO AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS: BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS , FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS 05.01.001	Utilização de areia / Manipulação de solo (Bactérias e vermes devido ao contato direto com areia).	- Doenças infectocontagiosas	A empresa fornece aos trabalhadores: - Avental de raspa; - Avental de PVC; - Botinas de segurança; - Capa de chuva; - Capacete de segurança; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista; - Luvas de Vaqueta; - Luvas Flextáctil; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolates; - Máscara de tecido; - Máscara respiratória com filtro; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Protetor facial; - Protetor Solar FPS 30; - Touca tipo Árabe; - Vestimenta de trabalho.	O trabalhador deve usar vestimenta adequada, botas e luvas de borracha com forro para proteger contra contatos com a terra que manuseia evitando assim, dermatoses e ou verminoses.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
	Limpeza de ambientes.						
	Vírus SARS-CoV-2 – COVID-19.				Em relação ao combate ao COVID-19, a empresa oferece aos trabalhadores: - Álcool 70% em gel; - Máscara de tecido; - Lavatórios na área de vivência com sabão, detergente líquido e toalhas; - Bebedouros com copos descartáveis.	Os protocolos estabelecidos para combate ao COVID-19 deverão ser obedecidos, evitando o contágio dos trabalhadores no ambiente de trabalho.	Auditoria a cada _____ meses

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO	FONTE GERADORA	DANOS A SAÚDE	Medidas de Controle existentes – EPC/ EPI	Medidas de Controle Propostas EPC/ EPI	DATA PREVISTA	DATA REALIZAÇÃO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
ERGONOMÍCOS POSIÇÕES FORÇADAS (EXIGÊNCIA DE POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS) 05.01.001	Abaixar e levantar (vistoria de serviços).	- Os agentes ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e podem provocar sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e no estado emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança.	A empresa realiza DDS com os trabalhadores, além de buscar meios para melhorar o desenvolvimento das atividades dos trabalhadores, como: utilização de bancadas de trabalho em alturas adequadas, ferramentas manuais de fácil pega, entre outros.	Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
ERGONOMÍCOS POSIÇÕES FORÇADAS (EXIGÊNCIA DE POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS) 05.01.001	Abaixar e levantar (Coagem de areia, enchimento do carrinho de mão, regularização de piso, durante colocação de reboco e revestimentos; serviços de carpintaria e armação. Trabalho com membros superiores estendidos acima da cabeça, etc.)			Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
ERGONOMÍCOS CONDIÇÕES DIFÍCEIS DE TRABALHO (LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS OU VOLUMES) 05.01.001	Sacos de cimento, latas de tintas, argamassa, carrinho com materiais (areia, massa, carretéis de fios e cabos, ferragens, madeiras, entre outros).			Cargas acima de 60 kg devem ser levantadas e transportadas por mais de 2 trabalhadores.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO	FONTE GERADORA	DANOS A SAÚDE	Medidas de Controle existentes – EPC/ EPI	Medidas de Controle Propostas EPC/ EPI	DATA PREVISTA	DATA REALIZAÇÃO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
ERGONÔMICOS POSIÇÕES FORÇADAS (POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS) 05.01.001	Trabalho em pé parado; Trabalho em pé andando.	- Os agentes ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e podem provocar sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e no estado emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança.	A empresa realiza DDS com os trabalhadores, além de buscar meios para melhorar o desenvolvimento das atividades dos trabalhadores, como: adequação de postos de trabalho, entre outros.	Treinamento para os trabalhadores quanto à posturas ergonomicamente corretas, durante as atividades em canteiro de obras.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
ERGONÔMICOS POSIÇÕES FORÇADAS (POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS) 05.01.001	Trabalho sentado (Administrativo).			Treinamento para os trabalhadores quanto à posturas ergonomicamente corretas, durante as atividades em posição sentado.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
ERGONÔMICOS POSIÇÕES FORÇADAS (CONSTANTE DESLOCA- MENTO A PÉ DURANTE A JORNADA DE TRABALHO) 05.01.001	Trabalho em pé parado; Trabalho em pé andando.			Estipulação de pausas de 10 minutos a cada hora de trabalho intenso, com colocação de bancos para os trabalhadores utilizarem para descanso.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
ERGONÔMICOS GESTOS REPETITIVOS (FREQUENTE EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS REPETITIVOS LER/DORT) 05.01.001	Movimentação repetitiva.						

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO	FONTE GERADORA	DANOS A SAÚDE	Medidas de Controle existentes – EPC/ EPI	Medidas de Controle Propostas EPC/ EPI	DATA PREVISTA	DATA REALIZAÇÃO	ASSINATURA RESPONSÁVEL		
RISCOS DE ACIDENTES (e-SOCIAL - OUTROS AGENTES NOCIVOS 0 INTEMPÉRIE) 05.01.001	Radiação solar	- O calor excessivo pode oferecer problemas sérios, sendo os danos mais frequentes: dor de cabeça, prostração térmica (resultado de um distúrbio circular), tendo como sintomas dores de cabeça, tontura, mal estar, fraqueza e câibras de calor; queimaduras na pele que pode evoluir para câncer de pele.		Fornecimento de protetor solar FPS 30 aos trabalhadores.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____		
RISCOS DE ACIDENTES (e-SOCIAL - OUTROS AGENTES NOCIVOS) 05.01.001	Ferimentos diversos com máquinas, equipamentos, ferramentas manuais, ambiente da construção.	- Provocam lesões corporais ou perturbações funcionais que podem resultar em morte, na perda ou em redução, permanente ou temporária, das capacidades físicas ou mentais do trabalhador.		Somente trabalhadores qualificados podem operar máquinas como a serra circular, serra mármore, furadeira, e outras..	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____		
				Não retirar a coifa protetora do disco da serra durante o corte de madeira.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____		
				É obrigatório o uso do protetor facial durante o corte de madeira na serra circular e corte de ferragens na policorte.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____		
				Proteger pontas de vergalhões.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____		

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

[illegible]

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO	FONTE GERADORA	DANOS A SAÚDE	Medidas de Controle existentes – EPC/ EPI	Medidas de Controle Propostas EPC/ EPI	DATA PREVISTA	DATA REALIZAÇÃO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
RISCOS DE ACIDENTES (e-SOCIAL - OUTROS AGENTES NOCIVOS - OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES) 05.01.001	Cortes, Respingos nos olhos, Projeção de objetos: Corte de madeira; Corte de ferragens; Uso de outras ferramentas cortantes; Pontas de vergalhões desprovidas de proteção; Presença de pregos no piso das escadas; Projeção de objetos nos olhos.	- Provocam lesões corporais ou perturbações funcionais que podem resultar em morte, na perda ou em redução, permanente ou temporária, das capacidades físicas ou mentais do trabalhador.	Treinamento admissional periódico e aos trabalhadores. Fornecer EPI's adequados aos trabalhadores de cada função, fiscalizar o uso dos mesmos e seu estado de conservação.	Somente trabalhadores qualificados podem operar máquinas como a serra circular, serra mármore, furadeira e outras. Manutenção da organização e limpeza do canteiro de obras evitando objetos perfurocortantes no piso e em escadas. Fornecimento e fiscalização do uso de EPI's.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
	RISCOS DE ACIDENTES (e-SOCIAL - OUTROS AGENTES NOCIVOS - CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA) 05.01.001		Incêndio Explosão: Madeiras; Equipamentos elétricos (Serra circular, betoneira, motores de máquinas e equipamentos, etc.); Embalagens de papel (sacos de cimento); Instalações elétricas; Serviços de soldagem.	Disponibilização de unidades extintoras de incêndio. Treinamento de prevenção e combate a incêndio aos trabalhadores. A empresa realiza DDS com os trabalhadores.	Treinamento periódico quanto a princípios básicos de prevenção contra incêndio. Instalar extintor de incêndio de PQS ou CO2 nas proximidades das máquinas elétricas. Manter as instalações elétricas do canteiro em bom estado, a fim de evitar curtos circuitos.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____
					Retirar no final do expediente, restos de madeira e pó de serragem das proximidades da serra circular. Embalagens vazias de saco de cimento somente poderão ser armazenadas no canteiro de obras se forem mantidas úmidas.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

[illegible]

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO	FONTE GERADORA	DANOS A SAÚDE	Medidas de Controle existentes – EPC/ EPI	Medidas de Controle Propostas EPC/ EPI	DATA PREVISTA	DATA REALIZAÇÃO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
RISCOS DE ACIDENTES (e-SOCIAL - OUTROS AGENTES NOCIVOS - SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS) 05.01.001	Queimadura de pele: Soldas		Disponibilização de unidades extintoras de incêndio. Treinamento admissional e periódico aos trabalhadores. A empresa realiza DDS com os trabalhadores.	Somente trabalhadores qualificados podem operar máquinas de solda; Manutenção preventiva e periódica em máquinas e equipamentos; Seguir as orientações de segurança descritas no PGR para serviços de soldagem.	Auditoria a cada _____ meses	____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____
RISCOS DE ACIDENTES e-SOCIAL - OUTROS AGENTES NOCIVOS 05.01.001	Esmagamentos de Membros: Estruturas metálicas.	- Provocam lesões corporais ou perturbações funcionais que podem resultar em morte, na perda ou em redução, permanente ou temporária, das capacidades físicas ou mentais do trabalhador.	Treinamento admissional e periódico aos trabalhadores. Fornecer EPI's adequados aos trabalhadores de cada função, fiscalizar o uso dos mesmos e seu estado de conservação. Implantação e implementação de proteções coletivas, de acordo com caderno anexo do PGR, tais como: guarda-corpo de madeira e tela; proteção de aberturas de piso, linha de vida, etc.	Seguir as orientações de segurança descritas no PGR para serviços de soldagem.	Auditoria a cada _____ meses	____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____	Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____ Nome / Função: _____

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO	FONTE GERADORA	DANOS A SAÚDE	Medidas de Controle existentes – EPC/ EPI	Medidas de Controle Propostas EPC/ EPI	DATA PREVISTA	DATA REALIZAÇÃO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
RISCOS DE ACIDENTES (e-SOCIAL - OUTROS AGENTES NOCIVOS - ÁREAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS SEM DEMARCAÇÃO) 05.01.001	Atropelamento	- Provocam lesões corporais ou perturbações funcionais que podem resultar em morte, na perda ou em redução, permanente ou temporária, das capacidades físicas ou mentais do trabalhador.		Seguir as orientações de segurança descritas no PGR para serviços com máquinas pesadas.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/____	Nome / Função: _____
RISCOS DE ACIDENTES (e-SOCIAL - OUTROS AGENTES NOCIVOS - ÁREAS DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS SEM DEMARCAÇÃO) 05.01.001	Atropelamento					Treinamento admissional periódico aos trabalhadores. Fornecer EPI's adequados aos trabalhadores de cada função, fiscalizar o uso dos mesmos e seu estado de conservação.	____/____/____
RISCOS DE ACIDENTES (e-SOCIAL - OUTROS AGENTES NOCIVOS - MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS) 05.01.001	Transporte de materiais		Implantação e implementação de proteções coletivas, de acordo com caderno anexo do PGR, tais como: guarda-corpo de madeira e tela; proteção de aberturas de piso, linha de vida, etc.	Auditoria a cada _____ meses	____/____/____	Nome / Função: _____	
RISCOS DE ACIDENTES e-SOCIAL - OUTROS AGENTES NOCIVOS 05.01.001	Tombamento: Tombamento da máquina em locais de declive e active.		Manter a sinalização de áreas de movimentação de veículos e cargas.		____/____/____	Nome / Função: _____	
RISCO DE ACIDENTES (e-SOCIAL - OUTROS AGENTES NOCIVOS - PISO IRREGULAR) 05.01.001	Ambiente de Canteiro de obras				____/____/____	Nome / Função: _____	

6 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR

Elaboração e Supervisão:

Ednaldo Teles Coutinho
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA: 1000937089/D.

Implantação:

Funcionário designado pelo empregador par acompanhar o Programa na Obra:

Nome:

Função/Cargo:

Assinatura

ANEXO DO PGR

NR-09

***Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais
a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos***

Itens 1 a 5

***Obra de Adequação da Iluminação e Reforço
Estrutural da Passarela de Manutenção dos
Projetores - Estádio Serra Dourada***

Executora da Obra:



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS:

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA OBRA, SEJA POR QUE MEIO FOR (XEROX, MIMEOGRAFIA, DATILOGRAFIA, GRAVAÇÃO, ETC.) SEM A PERMISSÃO POR ESCRITO DO AUTOR E OU DOS EDITORES – LEI Nº. 5.988, ARTIGO 122 E 130 DE 14/12/1973.

EDNALDO TELES COUTINHO - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA: 1000937089/D

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Devido às constantes mudanças nos códigos do e-Social, recomenda-se à empresa, sempre atualizar estas informações neste PGR, pois os referidos são do dia 13/05/2024. Sendo que o autor não se responsabiliza por multas em virtude de mudanças futuras nos códigos.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ÍNDICE

1 - OBJETIVOS DA NR-09

1.1 - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

2 - DA ESTRUTURA DA NR-09

2.1 - DA ESTRUTURA DA NR-09

3 - DO DESENVOLVIMENTO DA NR-09

3.1 - ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

3.2 - ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE

3.3 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES

3.4 - IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SUA EFICÁCIA

3.5 - MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO AOS RISCOS

3.6 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

4 - RISCOS AMBIENTAIS

4.1 - AGENTES FÍSICOS - eSocial 02.01.000

4.2 - AGENTES QUÍMICOS - eSocial 01.01.000

4.3 - AGENTES BIOLÓGICOS - eSocial 03.01.000

4.4 - AGENTES ERGONÔMICOS - eSocial 05.01.000

4.5 - ACIDENTES - eSocial 05.01.000

5 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Goiânia, 13 de maio de 2024

À

Ricco Construtora Ltda.

Eng. Henrique Fernandes Fonseca

Engenheiro Responsável

Prezado Sr.,

Atendendo solicitação de V.S.a, conforme visita levantamento e reconhecimento dos riscos nos locais de trabalho, estamos encaminhando o Documento Base do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos.

Fazem parte do conteúdo deste trabalho, dados sobre a empresa, dados sobre as atividades realizadas em canteiros de obras de frentes de serviços e recomendações quanto à segurança do trabalho, que devem ser implementadas, com o objetivo de dar cumprimento às Normas do MTBE (NR-09 e outras), visando eliminar os riscos de acidentes e doenças do trabalho, durante as atividades.

Salientamos que a implementação, acompanhamento e avaliação do programa no estabelecimento são de responsabilidade da empresa Contratante (**Ricco Construtora Ltda.**), que deverá designar um responsável para fazer cumprir as ações do programa.

Ainda ressaltamos que a implementação do PGR não exime a empresa de cumprir as demais Normas Regulamentadoras da Portaria 3214.

Importante: O PGR juntamente com seu Anexo Proteções Coletivas são orientadores de condutas a serem seguidas, baseado nas legislações vigentes, onde são descritas as situações individuais da empresa, além das antecipações dos riscos, das atividades realizadas, aos quais os trabalhadores estarão passíveis, durante a sua vigência; medidas preventivas existentes no momento da vistoria para elaboração do mesmo; e propostas, para adequações.

A não observância destas normas, bem como das orientações descritas nestes documentos, podem gerar multas, tanto pela implementação, quanto pela sua elaboração, que serão de total responsabilidade da empresa Contratante (**Ricco Construtora Ltda.**).

Por este motivo, orientamos que qualquer mudança no: sistema produtivo ou tecnológico; no Layout do canteiro de obras e área de vivência; no Layout das máquinas e equipamentos; bem como das proteções coletivas e proteções individuais; em relação às descritas nestes documentos, deve ser comunicada em tempo hábil ao autor do Programa, durante sua vigência, para adequar o PGR e o Anexo Proteções Coletivas, à realidade da empresa, evitando multas e transtornos.

Reiteramos que a não observância das orientações descritas nestes documentos desobrigam ao autor do Programa à arcar com custos de futuras adequações. Portanto, é de responsabilidade da empresa Contratante as alterações do PGR e de Projetos de Proteções Coletivas, que deverão ser pagas separadamente.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas ou informações, lembrando ainda que este Programa deverá ser articulado, em especial, com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO.

Atenciosamente.

Ednaldo Teles Coutinho

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA: 1000937089/D

Responsável pelo PGR

Ricco Construtora Ltda.

Eng. Henrique Fernandes Fonseca

CREA 19.694/D-GO

Engenheiro Responsável

1 - OBJETIVOS DA NR-09

OBJETIVO:


Quando uma empresa envolver até 19 trabalhadores, o empregador deve fazer um planejamento (PGR) que dê conta da prevenção de todos os riscos da produção. Esse planejamento abrange o cumprimento das normas ambientais, a prevenção de danos nas edificações vizinhas, e todos os procedimentos dentro da empresa que assegurem a segurança e a saúde dos trabalhadores.

O PGR tem como objetivo, informar a política, as diretrizes e as responsabilidades de Segurança do Trabalho, visando à preservação da integridade física dos funcionários, instalações, equipamentos e ferramentas, bem como a melhoria da qualidade de vida e a continuidade operacional.

O PGR visa:

- Garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores;
- Evitar ações ou situações perigosas por falta de prevenção;
- Definir atribuições, responsabilidade e autoridade ao pessoal que administra, desempenha e verifica atividades que influem na segurança e que intervêm no processo produtivo;
- Determinar as medidas de proteção e prevenção;
- Fazer a previsão dos riscos que derivam do processo de execução da obra;
- Aplicar técnicas de execução que reduzam ao máximo possível estes riscos.

Na entrada do canteiro de obras - frente de serviços deverá ser fixada uma placa alusiva a segurança do trabalho com os seguintes dizeres.

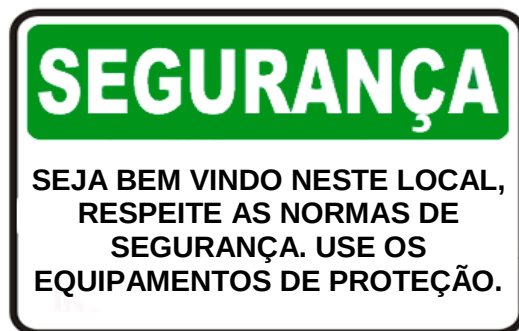

1.1 - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

a) Gerência da Obra:

- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentadoras da portaria n.º 3214/78 do Ministério do Trabalho, bem como, os procedimentos internos da Empresa quanto à Segurança e Medicina do Trabalho (PGR e PCMSO);
- Apoiar moral e financeiramente os Programas de Segurança e Medicina do Trabalho da Empresa (PGR e PCMSO);
- Acompanhar os resultados dos programas de Segurança do Trabalho.

b) Engenheiro de Obra:

- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentadora da Portaria n.º 3214/78 do Ministério do Trabalho, bem como, os procedimentos internos da Empresa.
- Exigir de seus subordinados o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual.
- Instruir sua equipe de trabalho sobre as normas e regulamentos de segurança para cada serviço a ser executado.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, procedimentos de segurança estabelecidos pela Empresa.
- Providenciar correção das situações de riscos verificadas na sua área de atuação.
- Comunicar a ocorrência de acidentes ou incidentes, ocorridos no canteiro de obra.
- Planejar a execução das tarefas, de modo a prevenir falhas que possam causar perdas humanas, materiais / e ou financeiras.
- Divulgar este manual a todos os funcionários envolvidos direta ou indiretamente com as diversas atividades do canteiro de obra, bem como zelar e obrigar o cumprimento das normas estabelecidas.
- Providenciar tudo o que for necessário para o cumprimento das normas estabelecidas neste manual.
- Solicitar treinamento ao Departamento de Segurança da Empresa para todos os funcionários.

c) Mestres e Encarregados:

- Exigir de seus subordinados o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual.
- Instruir sua equipe de trabalho sobre as Normas e procedimentos de Segurança para cada serviço a ser executado.
- Cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, procedimentos de segurança estabelecidos pela Empresa.
- Inspecionar as instalações, equipamentos e ferramentas de serviço, providenciando correção das situações irregulares.
- Comunicar a ocorrência de acidentes e incidentes, sucedidos na sua área, ao Serviço de Segurança do Trabalho. Investigar suas causas e propor medidas corretivas e preventivas.
- Garantir o perfeito funcionamento dos dispositivos de proteção coletivos.

d) Trabalhadores:

- Usar obrigatoriamente os equipamentos de proteção individual, de maneira correta, e zelar pela sua conservação.
- Executar as diversas tarefas, de maneira correta e segura, de acordo com as recomendações da Empresa.
-
- Zelar pela guarda e conservação adequada dos equipamentos e ferramentas de trabalho.
- Eliminar situações de risco ou, na impossibilidade, comunicar ao seu chefe imediato.
- Alertar seus colegas de trabalho quanto ao uso dos equipamentos de segurança e à prática de segurança do trabalho.
- Cumprir as orientações dadas durante os treinamentos.

e) Departamento de Segurança da Empresa:

- Acompanhar e controlar os programas de prevenção de acidentes do trabalho, bem como, avaliar os resultados.
- Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos recursos humanos da empresa, com relação à prevenção de acidentes.
- Manter cadastro de acidentes do trabalho.
- Analisar os acidentes, investigando suas causas e propondo medidas corretivas.
- Especificar equipamentos de proteção individual.
- Analisar os riscos de acidentes e propor medidas preventivas e / ou corretivas.

2 - DA ESTRUTURA DA NR-09

2.1 - DA ESTRUTURA DA NR-09

2.1.1 - PLANEJAMENTO ANUAL COM ESTABELECIMENTO DE METAS

O planejamento anual com estabelecimento de metas e prioridades está estabelecido através de Cronograma de Ações em anexo, determinando as atividades que serão executadas no decorrer do desenvolvimento das atividades da empresa no período de validade do PGR.

2.1.2 - ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO

Foram realizadas vistorias técnicas para identificação dos riscos a que os trabalhadores estão expostos durante as atividades desenvolvidas. Em seguida, a empresa estabeleceu estratégias para tentar eliminar os referidos riscos. Quando não houver possibilidade de eliminação, serão adotadas medidas de controle.

2.1.3 - FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Deverá ser mantido um registro de dados (riscos ambientais, medições, medidas de controles, metas, prazos, etc.), estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PGR, registrando todas as ações em relatórios.

Treinamentos internos deverão ser anotados em Fichas de Controle de Treinamento, conforme anexadas neste trabalho.

Treinamentos externos deverão ser anotados em Dossiês do treinando.

Divulgação de dados poderá ser realizada através de DDS – Diálogos Diários de Segurança, que constitui basicamente na reserva de um pequeno espaço de tempo, recomendado antes do início das atividades diárias na empresa e com duração de 5 a 15 minutos, para a discussão e instruções básicas de assuntos ligados à segurança no trabalho que devem ser utilizadas e praticadas por todos os participantes.

2.1.4 - PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA NR-09

O documento base PGR tem duração de 01 (um) ano devendo ser reavaliado no fim de sua validade. Os documentos deverão ser guardados no arquivo morto por um período de 20 (vinte) anos, conforme a legislação vigente.

As atividades descritas no PGR serão monitoradas periodicamente pelo encarregado e por diretores da empresa, durante o desenvolvimento das atividades.

Ao final do período de validade, será realizada uma avaliação das atividades propostas e cumpridas, visando ponderar o desenvolvimento e definir parâmetros para os ajustes necessários e o estabelecimento de novas metas e prioridades.

3 - DO DESENVOLVIMENTO DA NR-09

3.1 - ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

ANTECIPAÇÃO

Esta etapa envolve a análise de novos projetos, instalações, produtos, métodos ou processos de trabalho ou de modificação das já existentes.

O objetivo é a identificação dos riscos potenciais e a introdução das medidas de controle necessárias, antecipando-se a exposição ao risco ambiental.

RECONHECIMENTO

Esta etapa envolve a identificação qualitativa e a explicitação, dos riscos existentes nos ambientes de trabalho. As informações necessárias nesta etapa são:

A determinação e localização das possíveis fontes geradoras, trajetórias e meios de propagação, caracterização das atividades e do tipo de exposição, identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos ao risco.

A obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrentes do trabalho, possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica.

A descrição das medidas de controle já existentes na empresa e das possíveis alterações para aumentar a sua eficiência na redução ou eliminação dos riscos ambientais e informações obtidas nos seguintes documentos:

- Mapas de Riscos Ambientais.
- Levantamentos de Riscos nos Postos de Trabalho.
- Análise Preliminar de Riscos – APR.

3.2 - ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE

Envolve a adoção de medidas necessárias e suficientes para a eliminação ou redução dos riscos ambientais.

As medidas preventivas serão obrigatórias sempre que for atingido o nível de ação, incluindo o monitoramento periódico, informação aos trabalhadores e o controle médico.

O PGR será de abrangência e profundidade gradual às características dos riscos e das necessidades de controle, sendo que nos locais onde não sejam identificados riscos, se limitará ao registro e divulgação dos dados coletados em campo.

Quando detectada alguma exposição à saúde dos empregados, será comunicado ao Médico do Trabalho coordenador do PCMSO, para as devidas providências. Da mesma forma, toda vez que houver suspeita médica com relação à exposição ambiental, o Médico do Trabalho responsável pelo PCMSO, acionará o técnico responsável pelo PGR, para as avaliações e sugestões de controles necessários à eliminação, redução a níveis toleráveis de exposição e/ou aplicação de medidas de proteção aos empregados.

3.3 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES

Envolve o monitoramento dos riscos ambientais para a determinação da intensidade dos agentes físicos a concentração dos agentes químicos e biológicos, visando o dimensionamento da exposição dos trabalhadores.

Para elaboração do PGR foram realizadas avaliações quantitativas de ruído e avaliações qualitativas de exposição a agentes físicos e biológicos.

A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos identificados na etapa de reconhecimento, dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de controle.

3.4 - IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SUA EFICÁCIA

Serão propostas medidas necessárias e suficientes para a eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais nas Planilhas de Reconhecimento de Riscos em anexo, onde foram observados:

- Riscos potenciais na fase de antecipação;
- Quando forem constatados riscos evidentes a saúde na fase de reconhecimento;
- Quando os resultados das avaliações quantitativas forem superiores aos valores limites previstos na NR-15 ou na ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).
- Quando, após a avaliação quantitativa dos agentes, for constatada exposição acima dos Níveis de ação, quais sejam: para agentes químicos, metade dos Limites de Tolerância; para ruído, a dose de 0,5.
- Finalmente quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos.

As medidas de controle a serem implantadas obedecerão a seguinte ordem hierárquica:

1 - Medidas de controle coletivo:

- Implantação de proteções de uso coletivas;
- Substituição do agente agressivo;
- Enclausuramento da fonte;
- Limitação do tempo de exposição;

2 - Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho; e

- Mudança ou alteração do processo ou operação;
- Segregação do processo ou operação;
- Modificação de projetos;

3 - Utilização de EPI.

- Fornecimento de equipamento de proteção individual;
- Monitoramento e utilização de equipamento de proteção individual;
- Outras.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

3.5 - MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO AOS RISCOS

O monitoramento da exposição aos riscos será realizado através de Análise de Risco da Tarefa - ART e Permissão de Trabalho – PT.

3.6 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Os dados serão registrados em relatórios e anexados ao PGR.

A divulgação dos dados será realizada em forma de DDS – Diálogos Diários de Segurança, conforme descrito no item 8.3 deste programa.

4 - RISCOS AMBIENTAIS

4.1 - AGENTES FÍSICOS - eSocial 02.01.000

Conceito: Consideram-se agentes Físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.

Riscos físicos são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores aos agentes: temperaturas extremas, umidade, ruído, vibrações, radiações ionizantes, pressões anormais, infrassom e ultrassom.

- RUÍDO - CONCEITO

A legislação Brasileira considera como prejudicial à saúde as atividades ou operações que implicam exposições a níveis de ruído contínuo ou intermitente, por tempos superiores aos limites de tolerância fixados na tabela III (Norma Regulamentadora NR-15, Anexo I da portaria 3.214, de 03/11/78, do Mtb).

Para fins de aplicação dos limites de tolerância é considerando ruído contínuo ou intermitente o ruído que não é de impacto. Ruído de impacto é o que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1(um) segundo.

Os "Limites de Tolerância" relacionam níveis de pressão sonora com tempos de exposição e representam as condições sob as quais a maioria dos trabalhadores pode ficar continuamente exposta, durante toda sua vida laboral, sem sofrer efeitos adversos a sua capacidade de ouvir e compreender uma conversação normal.

Em se tratando de um programa de controle da exposição ao ruído, os valores constantes da tabela III não devem ser entendidos como linhas separatórias definitivas entre os níveis seguros e perigosos, devido à variação de suscetibilidade individual dos trabalhadores. Os níveis de ruído deverão ser mantidos o mais baixo que a tecnologia permitir.

As exposições máximas permissíveis referem-se ao termo total de exposição a um mesmo nível por dia de trabalho, quer a exposição seja contínua ou composta de vários períodos de curta exposição.

- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

A metodologia, descrita a seguir, é a recomendada pela FUNDACENTRO, em seu manual de avaliações de higiene ocupacional, metodologia esta, utilizada por seus técnicos em avaliações ambientais, ou seja, são métodos padronizados onde são descritas as técnicas, instrumental utilizado, calibrações a ser realizada, a forma de se utilizar os instrumentos, etc.

Se a soma das seguintes frações:

$$\frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \dots + \frac{C_n}{T_n}$$

Onde C_n = indica o tempo total diário de exposição a um nível específico de ruído:

T_n = indica a máxima exposição diária permissível a este nível (Tabela III) exceder a unidade (1), o valor limite de exposição deverá ser considerado ultrapassado.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Obs.: Exposições a níveis de pressão sonora inferiores a 85 dB (a) não são considerados nos cálculos acima mencionados.

Para os valores encontrados de nível de ruído intermediário aos estabelecidos na tabela III, será considerada a máxima exposição diária permissível relativa ao nível imediatamente superior.

- LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO DE IMPACTO

O Anexo n. 02 da NR-15, Portaria 3.214/78, prevê limites de tolerância para ruído de impacto:

- a) LT= 130 dB medido em escala linear e resposta p/ impacto ou
- b) LT= 120 dB (C) medido na escala C e resposta rápida do aparelho.

Obs.: A atual legislação não prevê número de impactos diários para os referidos níveis.

- PAINPSE - PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR NÍVEL DE PRESSÃO SONORA ELEVADOS

Algumas características da PAINPSE:

- É sempre neurossensorial, por causar danos às células do órgão de CORTI;
- É irreversível e quase sempre similar bilateralmente;
- É passível de não progressão, uma vez cessada a exposição ao ruído intenso.

O ruído é um agente físico universalmente distribuído, estando presente em praticamente todos os ramos de atividade. O surgimento da doença está relacionado com o tempo de exposição ao agente agressor, às características físicas do ruído e à susceptibilidade individual. O surgimento de PAINPSE pode ser potencializado por exposição concomitante a produtos químicos - principalmente os solventes orgânicos, a vibração, por uso de medicação ototóxica. Se o trabalhador for portador de diabetes, poderá ter elevada sua susceptibilidade ao ruído.

O diagnóstico da PAINPSE só pode ser estabelecido através de um conjunto de procedimentos: anamnese clínica e ocupacional, exame físico, avaliação audiológica e, se necessário, outros testes complementares.

A exposição ao ruído, além de perda auditiva, acarreta alterações importantes na qualidade de vida do trabalhador em geral, na medida em que provoca ansiedade, irritabilidade, aumento da pressão arterial, isolamento e perda da autoimagem. No seu conjunto, esses fatores comprometem as relações do indivíduo na família, no trabalho e na sociedade.

Sendo a PAINPSE uma patologia que atinge um número cada vez maior de trabalhadores em nossa realidade, e tendo em vista o prejuízo que causa ao processo de comunicação, além das implicações psicossociais que interferem e alteram a qualidade de vida de seu portador, é imprescindível que todos os esforços sejam feitos no sentido de evitar sua instalação. A PAINPSE é um comprometimento auditivo neurossensorial sério que, todavia, pode e deve ser prevenido.

Procedimento: uma vez confirmado o quadro de PAINPSE, o trabalhador deverá ser afastado do agente agressor. Notificação e investigação do caso. Solicitar emissão da CAT pela empresa e preenchimento do LEM (Laudo de Exame Médico).

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- INFORMATIVO QUANTO A EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO RUÍDO PARA FINS DE ELABORAÇÃO DO PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Objetivo:

Foi realizada a avaliação quantitativa de ruído ambiente (ruído de fundo), próximo às máquinas existentes no canteiro de obras, para simples orientação do ruído existente no ambiente.

Este levantamento não serve para outros fins, somente como avaliação parcial dos níveis de ruídos existentes no dia da vista técnica para levantamento das informações para elaboração do programa.

2. Preliminar:

A avaliação quantitativa do ruído (ruído de fundo) foi realizada nos setores de trabalho do canteiro da Obra de Adequação da Iluminação e Reforço Estrutural da Passarela de Manutenção dos Projetores – Estádio Serra Dourada, situada à Av. Fued Jose Sebba, 1170, Jardim Goiás, Goiânia - GO.

Porém é necessário que a empresa faça o laudo de dosimetria por grupo Homogêneo de todas as funções existentes no canteiro de obras, com a emissão do Relatório de Minuto a Minuto, com duração de 08 horas, conforme exigências da NR-09, item 9.34.1, e de acordo com a NHO – 01 e a Portaria 25/1994.

3. Calibração do aparelho, Aferições Técnicas e Nível de Pressão Sonora:

Foi utilizado para avaliar os níveis de pressão sonora, o Dosímetro de ruído RS-232 de Marca Instrutherm de Avaliação de Ruído modelo DOS-500 série 120400049 com as seguintes características:

Display de Cristal Líquido (LCD) de 4 dígitos, Fabricado conf. normas ANSI S1. 25 (1991) / ISO 1999 BS 402 (1983) e IEC 651 Classe 2, Escala selecionável: 70 a 140 dB, Precisão: ± 1.5 dB, SPL (Dosímetro), DOSE (TWA), Frequência de ponderação: A, Microfone de eletreto condensado, Nível de Critério: 80, 84, 85 ou 90 dB (selecionável), Detector de nível alto: 115 dB, Sinalização de pico: 140 dB, Dose: 0,01 a 99,99%, Resolução: 0,1 dB, Marcador de tempo real, Taxa de troca: 3,4,5 ou 6 dB, Frequência: 20 Hz a 10 KHz, Resposta: Rápida e Lenta, Indicação de escala alta ou baixa.

Dados de conferencia de calibragem do equipamento para uso de campo:

- Calibrador acústico, Classe 2, modelo HCD-90, Marca Hikari, número de série: 070309485.
- Termo-Higrômetro Digital Haar-Sunth-Hygro, RBC-LV 32077-13R0, número de identificação: 11174.

Metodologia da Calibração do equipamento para uso de campo:

- HS-PCA-003 – Medição da intensidade sonora no aparelho à calibrar, método de calibração por comparação, de acordo com a Norma IEC 942; 1988 – Sound Calibrators.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente

Nível de Ruído (dB)	Máxima exposição diária permissível
85	8 horas
86	7 horas
87	6 horas
88	5 horas
89	4 horas 30 min.
90	4 horas
91	3 horas 30 min.
92	3 horas
93	2 horas e 40 min.
94	2 horas e 15 min.
95	2 horas
96	1 horas e 46 min.
98	1 horas e 15 min.
100	1 horas
102	45 min
104	35 min.
105	30 min.
106	25 min.
108	20 min.
110	15 min.
112	10 min.
114	8 min.
115	7 min.

Legislação: Portaria 3214/78 - Norma Regulamentadora NR-15 Anexo 1

3.1. Limite de Tolerância para Ruído de Impacto

O Anexo nº. 02 da NR-15, Portaria 3.214/78, prevê limites de tolerância para ruído de impacto:

- a) LT= 130 dB medido em escala linear e resposta p/ impacto ou
- b) LT= 120 dB(C) medido na escala C e resposta rápida do aparelho.

Obs.: A atual legislação não prevê número de impactos diários para os referidos níveis.

EXIGENCIA DA NR-09, ITEM 9.34.1, AVALIAÇÃO DE RUÍDO CONFORME NHO – 01, PORTARIA 25/1994

Embora tenha sido realizada a avaliação de ruídos de fundo das máquinas e equipamentos neste programa, a empresa é obrigada a atender as exigências contida no item 9.3.4 da NR-09, com redação da Portaria nº 25/1994, e fazer a avaliação de ruído, conforme NHO 01 - Norma de Higiene Ocupacional da Fundacentro. Todos os trabalhadores envolvidos no estudo de exposição a este agente devem ser considerados, identificando os grupos de trabalhadores que apresentem iguais características de exposição (Grupos Homogêneos de Exposição). Não foi mencionado, pelo avaliador, o critério adotado para seleção dos trabalhadores, que deve contemplar, necessariamente, um ou mais trabalhadores cuja situação corresponde à exposição (típica) de cada grupo considerado.

Para a interpretação dos Resultados para Ruído Contínuo ou Intermitente (Dose diária), deve ser considerado que, quando a dose diária de exposição a ruído determinada for superior a 100%, o limite de exposição estará excedido e exigirá a adoção imediata de medidas de controle. Se a dose diária estiver entre 50% e 100% a exposição deve ser considerada acima do nível de ação, devendo ser adotadas medidas preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições aos ruídos causem prejuízos à audição do trabalhador e evitar que o limite de exposição seja ultrapassado. Não é permitida, em nenhum momento da jornada de trabalho, exposição a níveis de ruído contínuo ou intermitente acima de 115 dB(A) para indivíduos que não estejam protegidos, independentemente dos valores obtidos para dose diária ou para o nível de exposição (FUNDACENTRO, 2001).

OBSERVAÇÃO: A EMPRESA DEVERÁ FAZER A AVALIAÇÃO DE RUÍDO DE ACORDO AS EXIGÊNCIAS CONTIDA NO ITEM 9.3.4 DA NR-09, COM REDAÇÃO DA PORTARIA Nº 25/1994

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

QUADRO GERAL DE DOSIMETRIA DE RUÍDO AMBIENTE (RUÍDO DE FUNDO)

Agente	Fonte Geradora	Setor	Pontos de Coleta	Ruído em dB	Medidas de Controle Implantar*	Nível de Ruído (Db) com proteção	Tempo de exposição (h/dia)
RUÍDO	Compactador de solo	Serviços de fundação	- Na altura do ouvido do trabalhador.	90,0	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB	77,0	Eventual
RUÍDO	Martelete rompedor de concreto	Serviços diversos	- Na altura do ouvido do trabalhador.	100,00	Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB	80,0	Eventual
RUÍDO	Bob Cat	Serviços de terraplanagem e escavação	- Na altura do ouvido do trabalhador.	89,0	Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB	69,0	Habitual
RUÍDO	Guindaste	Transporte de materiais	- Na altura do ouvido do trabalhador.	75,0	Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB	57,0	Habitual
RUÍDO	Caminhão carroceria	Transporte de materiais	- Na altura do ouvido do trabalhador.	75,0	Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB	57,0	Habitual
RUÍDO	Caminhão Munck	Guincho para transporte de objetos em canteiro de obras	- Na altura do ouvido do trabalhador.	75,0	Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB	57,0	Habitual
RUÍDO	Serra circular de mesa	Carpintaria	- Na altura do ouvido do trabalhador.	105,0	Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB	85,0	Eventual
RUÍDO	Serra circular manual	Carpintaria	- Na altura do ouvido do trabalhador.	93,5	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB	80,5	Eventual
RUÍDO	Betoneira	Central de concreto	- Na altura do ouvido do trabalhador.	89,0	Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB	71,0	Habitual
RUÍDO	Vibrador de Concreto	Geral	- Na altura do ouvido do trabalhador.	71,0	Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB	58,0	Habitual
RUÍDO	Furadeira	Geral	- Na altura do ouvido do trabalhador.	97,0 – 100,0	Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB	73,0 – 76,0	Eventual
RUÍDO	Serra mármore	Geral	- Na altura do ouvido do trabalhador.	92,0 – 104,0	Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB	72,0 – 84,0	Eventual
RUÍDO	Lixadeira	Geral	- Na altura do ouvido do trabalhador.	99,0	Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB	79,0	Eventual

OBSERVAÇÃO:

A EMPRESA DEVERÁ FAZER A DOSIMETRIA DE RUÍDO POR FUNÇÃO, DE ACORDO COM O ANEXO I DA NR-15, PORTARIA 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978.

*Com capacidade de redução dos níveis sonoros conforme NR-15;

4. Considerações Finais

O nível de ruído (ruído de fundo) encontrado nas máquinas existentes no canteiro de obras está dentro do limite de tolerância estabelecido pela NR-15. Contudo, há exposição do trabalhador ao Agente Físico Ruído.

Esta exposição oferece o risco de perda da audição, e desconforto aos trabalhadores, devido o nível do ruído que dificulta a concentração necessária para o desempenho de suas atividades. Porém, a empresa disponibiliza aos seus trabalhadores o protetor auricular; e com a utilização do mesmo, este risco é minimizado.

Observação: Para fins de exposição diária (dose) de ruído do trabalhador, a empresa deverá providenciar a Dosimetria de Ruído por função, de acordo com o Anexo I, da NR-15, Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978.

4.1- Recomendações para evitar a perda da auditiva dos trabalhadores, devido ao ruído:

Manutenção dos equipamentos - Uma medida importante é a manutenção dos equipamentos para reduzir os níveis de ruído.

- Alinhamento preciso dos equipamentos para reduzir as vibrações;
- Manutenção periódica dos equipamentos, por pessoas legalmente habilitadas;
- Substituição de peças móveis gastas;
- Aperto das peças soltas.

Especificação dos EPI's

- Protetor auricular tipo plug com capacidade de redução de níveis sonoros conforme NR-15;
- Protetor auricular tipo concha com capacidade de redução de níveis sonoros conforme NR-15

Obs.

- Por motivo de segurança, não se recomenda a utilização do plug de inserir, devido a condições de má higienização e técnica de introdução do mesmo no ouvido, o que pode ocasionar risco de infecções.

Medidas relativas ao pessoal:

- Os funcionários realizarão exames conforme exposição e será submetido a avaliação constante de audiometria pelo serviço médico da empresa, conforme determina o PCMSO.
- Ministrará treinamento aos trabalhadores quanto à utilização das proteções individuais (EPI).

Este é o relatório

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

UMIDADE

A exposição à umidade excessiva pode causar doenças respiratórias, nevralgia, mialgias e dermatoses.

A maior incidência de umidade é quando é feita a limpeza dos ambientes, porém é feita uma vez por semana, e o profissional usa os EPI's adequados.

4.2 - AGENTES QUÍMICOS - eSocial 01.01.000

Conceito: Consideram-se agentes químicos as substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão.

OCORRÊNCIA E CARACTERÍSTICAS DOS AGENTES QUÍMICOS

Agentes químicos são os agentes ambientais causadores em potencial de doenças profissionais devido a sua ação química sobre o organismo dos trabalhadores.

Podem ser encontrados tanto na forma sólida, líquida ou gasosa.

Além de grande número de materiais e substâncias tradicionalmente utilizados em uma variedade enorme de vários agentes químicos em potencial, vai sendo encontrado, devido à quantidade sempre crescente de novos processos e compostos desenvolvidos.

Na apreciação dos riscos que os agentes químicos oferecem, estes aspectos devem ser levados em consideração, além dos demais fatores desencadeantes das doenças profissionais.

ABSORÇÃO E ELIMINAÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

As três possíveis vias de penetração dos agentes químicos ao organismo são:

- VIA RESPIRATÓRIA,
- VIA CUTÂNEA E
- VIA DIGESTIVA.

A via respiratória é inegavelmente a mais importante. Devido ao fato de que a maior parte dos agentes químicos encontra-se suspensa ou dispersa na atmosfera ambiente, na forma de poeira, gases e vapores.

Muitos agentes químicos, entretanto, possuem a propriedade de penetrar através da pele produzindo contaminações e intoxicação.

É o caso, por exemplo, de diversos solventes industriais, fenóis, e de outras substâncias mais, que exige a proteção adequada do trabalhador para impedir a sua penetração pela via cutânea.

A penetração dos agentes químicos através da via digestiva, ocorre acidentalmente nos casos onde o trabalhador come, bebe ou fuma no ambiente de trabalho contaminado. Em tais condições, graves intoxicações poderão ocorrer. Estas podem ser de dois tipos: Agudas ou crônicas.

As intoxicações agudas:

São aquelas que em certo espaço de tempo provoca alterações profundas no organismo humano, são causadas por contaminantes muito tóxicos, ou por outros, que embora menos tóxico, se encontra em altas concentrações no ambiente.

As intoxicações crônicas:

Podem produzir danos consideráveis no organismo, porém em longo prazo. Originam-se normalmente, de exposições contínuas e de baixos níveis de concentração dos produtos.

DOENÇAS DAS VIAS AÉREAS:

As doenças das vias aéreas diretamente relacionadas aos materiais inalados nos ambientes de trabalho dependem das propriedades físico-químicas dos agentes, da susceptibilidade individual e do local de deposição de partículas - nariz, traquéia, brônquios ou parênquima pulmonar. Quando o local de deposição é o nariz, geralmente, a resposta clínica é a rinite, a perfuração septal ou câncer nasal; quando se localiza na traquéia ou nos brônquios, pode-se observar broncoconstrição, devido à reação antígeno x anticorpo, ou induzida por reflexo devido à irritação; quando o depósito localiza-se no parênquima pulmonar pode ocorrer: alveolite alérgica extrínseca, como no caso das poeiras orgânicas; Pneumoconiose, como no caso das poeiras minerais; ou, então, lesão pulmonar aguda, bronquiolite e edema pulmonar. No caso de poeiras e gases radioativos, tem-se observado câncer pulmonar. Dado à magnitude do problema, serão priorizadas a notificação e a investigação das Pneumoconiose.

PNEUMOCONIOSE:

São patologias resultantes da deposição de partículas sólidas no parênquima pulmonar, levando a um quadro de fibrose, ou seja, ao endurecimento intersticial do tecido pulmonar. As Pneumoconioses mais importantes são aquelas causadas pela poeira de sílica, configurando a doença conhecida como Silicose, e aquelas causadas pelo asbesto, configurando a Asbestose.

Silicose: É a principal pneumoconiose no Brasil, causada por inalação de poeira de sílica livre cristalina (quartzo). Caracteriza-se por um processo de fibrose, com formação de nódulos isolados nos estágios iniciais e nódulos conglomerados e disfunção respiratória nos estágios avançados. Atinge trabalhadores inseridos em diversos ramos produtivos, no caso da construção civil, onde os trabalhadores podem estar expostos a grande quantidade de poeiras finas de sílica em operações como: talhar, utilizar marteletes, perfurar, cortar, moer, serrar, movimentar materiais e carga, trabalho de pedreiros, serventes, poceiros, demolição, jato abrasivo de concreto (mesmo se a areia não for usada como abrasivo), varredura a seco, limpeza de concreto ou alvenaria com ar comprimido, entre outras.

Os sintomas, normalmente, aparecem após períodos longos de exposição, cerca de 10 a 20 anos. É uma doença irreversível, de evolução lenta e progressiva. Sua sintomatologia inicial é discreta - tosse e escarros. Nesta fase não se observa alteração radiografia. Com o agravamento do quadro, surgem sintomas como dispnéia de esforço e astenia, Em fases mais avançadas, pode surgir insuficiência respiratória, com dispnéia aos mínimos esforços e até em repouso. O quadro pode evoluir para o cor pulmonale crônico. A forma aguda, conhecida como Silicose Aguda, é uma doença extremamente rara, estando associada à exposição a alta concentração de poeira de sílica.

O diagnóstico está fundamentado na história de exposição, que se obtém através da história ocupacional, no exame físico e pelas alterações encontradas nas radiografias de tórax. Estas deverão ser realizadas de acordo com técnica preconizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Também a leitura da radiografia deverá ser feita de acordo com a classificação da OIT, que, entre outros parâmetros, estipula que a leitura deverá ser realizada por três profissionais diferentes. Poderão ser realizadas provas de função pulmonar, que não têm aplicação no diagnóstico da silicose, mas são úteis no estabelecimento da capacidade funcional pulmonar.

Medidas de controle: Exames anuais exigidos através do PCMSO (Raio-X do tórax e Raio-X do pulmão).

Procedimento: Afastamento imediato e definitivo da exposição, mesmo nas formas iniciais; notificação e investigação do caso; solicitação de emissão de CAT pela empresa e preenchimento do LEM (Laudo de Exame Médico). Outras medidas poderão ser tomadas, diante de cada caso.

Asma Ocupacional: É a obstrução difusa e aguda das vias aéreas, de caráter reversível, causada pela inalação de substâncias alergênicas, presente no ambiente de trabalho, como por exemplo, poeiras de algodão, linho, borracha, couro, sílica, madeira vermelha, etc. O quadro é o de uma asma brônquica, sendo que os pacientes queixam-se de falta de ar, aperto no peito, chiado no peito e tosse, acompanhados de rinorréia, espirros e lacrimejamento, relacionados com as exposições ocupacionais às poeiras e vapores. Muitas vezes, uma tosse noturna persistente é a única queixa dos pacientes. Os sintomas podem aparecer no local da exposição ou após algumas horas, desaparecendo, na maioria dos casos, nos finais de semana ou nos períodos de férias ou afastamentos.

Procedimento: Afastamento imediato da exposição; conduta clínica idêntica aos demais casos de asma (uso de broncodilatador, etc.); solicitação de emissão de CAT pela empresa e preenchimento do LEM, notificação do caso e avaliação dos ambientes de trabalho para supressão dos agentes causadores.

DERMATOSE OCUPACIONAL

Dermatose Ocupacional – DO é qualquer alteração da pele, mucosa e anexos, direta ou indiretamente causada, condicionada, mantida ou agravada por agentes presentes na atividade ocupacional ou no ambiente de trabalho, como, por exemplo, produtos físicos e químicos que causam alergia e irritação.

As dermatoses ocupacionais ou dermatites de contato são visíveis em locais de trabalho que usam solvente, óleos minerais, cimento, cal e outros. A pele está sujeita a uma grande quantidade de doenças como resultado da falta de asseio agravada por fatores ligados à idade, ao sexo, ambiente de moradia, trabalho e transporte, e outras condições. Esses males, que constituem o grupo das dermatoses, são principalmente as piodermites, que são infecções inflamatórias diretamente provocadas por bactérias nas diversas camadas da pele, além de certas verminoses e micoses. Resultam de contágio e são transmissíveis por contato, sendo mais frequentemente incidentes durante a época mais quente e húmida do ano.

A melhor maneira de prevenção dessa doença é através do uso de luvas, botas e vestimentas de trabalho, que impeçam o contato agressivo com esses agentes.

CLASSIFICAÇÃO E CLÍNICA

Dermatites de Contato: As Dermatites de Contato classificam-se em: Dermatite de Contato Irritativa - DCI e Dermatite de Contato Alérgica - DCA. As DCIs são as mais importantes nas DOs, pela frequência com que ocorrem (80% das DCs). As lesões surgem após exposições à substância irritante, sucessivas ou não, restritas às áreas de contato. As lesões ocorrem de acordo com a frequência e a duração da exposição. A DCI pode ser causada por irritante relativo ou absoluto. O irritante relativo induz ao aparecimento gradual de lesões após sucessivas exposições, ao passo que o absoluto leva ao aparecimento imediato de lesões. Dependendo de sua concentração, uma mesma substância pode ser irritante absoluto (concentração alta) ou irritante relativo (concentração baixa). Uma única exposição a uma substância em concentração baixa, porém de duração prolongada, também pode induzir a uma irritação absoluta. Quando ocorre acometimento das mãos, este é mais intenso na mão dominante e mais frequente nas regiões palmares.

Na DCA, as lesões ocorrem nas áreas de contato com a substância sensibilizante, onde são mais intensas, e também à distância, podendo ser disseminadas. Após a exposição prévia, as lesões surgem em períodos de tempo variáveis, sendo necessário um período mínimo de uma semana para a sensibilização, e podem ocorrer após meses ou anos de contato. A DCA pode surgir de forma abrupta após contato prévio com o sensibilizante. A cada reexposição, a intensidade e a extensão das lesões podem piorar e surgir mais rapidamente. A DCI facilita o desencadeamento da reação alérgica (DCA).

Dermatites de Contato Eczematosas: As lesões eczematosas podem ter evolução aguda (eritema, edema, vesículas, bolhas e exsudação), subaguda (exsudação e crostas) e crônica (xerose, descamação, queratose, infiltração, liquenificação e fissuras). Em geral, a DCI relativa é crônica e a DCI absoluta é aguda, e esta se manifesta como uma "queimadura" com: eritema, edema, necrose, bolhas, crostas e ulcerações. A DCA pode apresentar as três fases evolutivas. As fotodermatites são causadas por agentes fototóxicos e o aspecto é o de uma DCI absoluta (sumo de frutas cítricas) ou fotoalérgicos com aspecto de DCA (drogas modificadas pela luz ultravioleta) e predominam em áreas expostas.

Dermatites de Contato Não Eczematosas: As dermatites de contato não eczematosas são mais raras. As mais frequentes são: disidrose (metais, óleos de corte); dermatite liquenoide de contato (reveladores fotográficos, resina epóxi, Ni e Cu); urticária de contato não imunológica e imunológica (mediada por IgE), que ocorrem minutos depois do contato (látex, alimentos, plantas, medicamentos, conservantes, fragrâncias); vitiligo químico – leucodermia de contato (hidroquinona); erupção purpúrica de contato (produtos da borracha e branqueadores de roupas); eritema polimorfo – símile de contato (plantas, madeiras, medicamentos e pesticidas); erupção pustulosa (metais e pomadas); dermatite queratósica de contato (DCA por borracha); DC hiperchromiante pós-eczematosa ou não (cremes, conservantes de óleos, perfumes, corantes, madeira, sabão em pó e limão).

Acnes: Elaiioconiose – acomete áreas expostas ou cobertas por vestimentas sujas, frequente em metalúrgicos (óleos de corte) e mecânicos (graxas); cloracne – forma grave de acne ocupacional, causada por contaminação ambiental ou uso industrial de hidrocarbonetos clorados, presentes nos defensivos agrícolas. Ocorre por obstrução dos folículos pilosos, com irritação e infecção secundária.

Ceratoses: Traumáticas e pré-cancerosas (solar, arsenical e por óleos de corte).

Cânceres: estão relacionados a agentes físicos, virais e químicos. Os carcinomas basocelular e espinocelular são os mais comuns e, em geral, manifestam-se como lesões papulosas, nódulo-tumorais e/ou ulceradas em áreas expostas. Mais raramente, ocorrem melanomas. É controverso se linfomas (em < especial, de células T) podem estar relacionados à dermatite crônica actínica.

Granuloma de Corpo Estranho: plantas, limalha de metais e pêlos de humanos ou animais – “fístula pilosa”.

Infecções: Em geral, é difícil estabelecer a relação ocupacional (riscos fora da ocupação). Doenças como erisipeloide (açougueiro), carbúnculo ou antraz e nódulo dos ordenhadores (pecuaristas) e esporotricose (floristas) são eminentemente profissionais.

Oníquias: Infecciosas, traumáticas e discrômicas (melanoníquias e leuconíquias).

COMPLICAÇÕES

As complicações são as relacionadas a cada dermatite ocupacional. As principais consistem em: infecções secundárias, sequelas (hipercromia, hipocromia e cicatrizes), diminuição da produção e incapacidade profissional. As queratoses pré-cancerosas e os cânceres ocupacionais apresentam as complicações próprias da malignidade de cada tipo histológico, basicamente, ulcerações, sangramentos e metastização. As infecções ocupacionais podem ter as complicações da patogenia de cada agente e de sua localização

DERMATITES OCUPACIONAIS NOS PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

A construção civil tem mais de duzentas ocupações. Em geral, os pedreiros apresentam DCIs e 50% deles apresentam DCAs, principalmente, pelas condições de trabalho e pela falta de equipamentos de proteção individual (EPI). Os riscos são: metais contaminantes do cimento (cromo hexavalente e cobalto), vulcanizadores da borracha das luvas (tiurans, carbamatos, mercaptobenzotiazóis, parafenilenodiamina e hidroquinona) e madeiras. A pele ressecada e a presença de DCIs facilitam a sensibilização. Os EPIs de borracha podem desencadear DCIs (suor, pH das luvas, irritantes do produto), DCAs (vulcanizadores de borracha) e urticária de contato (mediada por IgE, pelo látex). O pó de cimento é muito irritante (alcalino, higroscópico e abrasivo) e, quando molhado ($\text{pH} > 12$), torna-se mais irritante, podendo acarretar desde DCI relativa até absoluta (quando permanece, por muito tempo, sob pressão, atrito e oclusão), levando à formação de “queimaduras”, com bolhas, necrose e “ulcerações do cimento”. A composição básica do cimento (silicatos e aluminatos de cálcio, óxidos de ferro e magnésio, álcalis e sulfatos) não é sensibilizante, mas, como o produto é contaminado por metais muito alergizantes, provenientes de seu preparo, desencadeia DCA.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Para o diagnóstico e o estabelecimento das condutas adequadas às DOs, confirmadas ou suspeitas, é importante considerar os seguintes aspectos:

- Quadro clínico;
- História de exposição ocupacional, observando-se concordância entre o início do quadro e o início da exposição, bem como a localização das lesões em áreas de contato com os agentes suspeitos;
- Melhora com o afastamento e piora com o retorno ao trabalho.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Exames laboratoriais podem contribuir para o diagnóstico das DOs, porém, nenhum desses recursos substitui uma boa anamnese, o exame físico cuidadoso e o conhecimento por parte do profissional dos principais produtos e seus riscos, potencialmente presentes no trabalho, capazes de provocar dermatoses.

PREVENÇÃO

As medidas de prevenção nas DOs são extremamente importantes. As empresas devem adotar medidas coletivas para proteção, como exames médicos periódicos e orientações ao trabalhador, para evitar recidivas e o aparecimento de novos casos de DOs, pois estas geram desconforto para o trabalhador, incapacidade para a profissão, mudança de função, diminuição da produção e, conseqüentemente, dos rendimentos do trabalhador e da empresa, e aumento dos custos médicos e previdenciários.

A higiene pessoal deve ser cuidadosa e é indicado o uso de emolientes. As vestimentas devem ser mantidas limpas. As áreas do corpo contaminadas com agentes nocivos devem ser lavadas imediatamente e hidratadas com cremes sem fragrância. A orientação mais importante na prevenção das DCs é o afastamento do fator irritante ou alergênico. No que diz respeito à DO, pode-se enfatizar como cuidados pessoais o uso de EPIs adequados (botas, touca de proteção do sol, máscara que neutralize o risco possivelmente exposto, avental e luvas), roupas especiais e conscientização da higiene pessoal. Os cremes de barreira são comumente utilizados. Devem ser usados antes de a dermatite se desenvolver, uma vez que seus componentes podem causar dermatite de contato irritativa e alérgica, especialmente, se usados na pele lesada. A fotoproteção por roupas e tópicos fotoprotetores é fundamental nos que se expõem a raios ultravioleta.

4.3 - AGENTES BIOLÓGICOS - eSocial 03.01.000

Os Riscos Biológicos são gerados por vírus, fungos, bactérias, parasitas, bacilos, animais peçonhentos, roedores e insetos, Protozoários, Vírus, entre outros micro-organismos, sendo que estes agentes são comuns em depósitos, e em serviços de limpeza do modo em geral.

MICROORGANISMOS

Os agentes biológicos causadores de doenças, com os quais pode o trabalhador entrar em contato, no exercício de suas atividades profissionais. Esses agentes biológicos surgem através do contato de micro-organismos com o homem no ambiente de trabalho.

Vírus, bactérias, parasitas, fungos e bacilos, são exemplos de micro-organismos, aos quais, frequentemente ficam expostos médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais, laboratório de análises biológicas, limpeza em sanitários, coleta de lixo, contato com as instalações não higienizadas adequadamente, funcionários de farmácia, principalmente os que lidam diretamente com a aplicação de injeções.

Entre inúmeras doenças profissionais causadas pelos agentes biológicos, incluem-se, por exemplo, a tuberculose, a brucelose, a malária, a febre amarela e o carbúnculo.

Evidentemente, tais doenças que podem ser causadas por esses agentes, quando presentes no ambiente de trabalho. São consideradas profissionais, quando estiver diretamente relacionada com exposições ocupacionais aos micro-organismos patológicos isto é, quando causados diretamente pelas condições de trabalho.

Apesar de se conhecer razoavelmente bem sobre os efeitos de tais micro-organismos nos seres humanos, as técnicas de avaliações quantitativas dos mesmos, bem como os estudos sobre as máximas concentrações permissíveis no ar. Ainda assim se encontram nos estágios iniciais.

Por esse motivo todo o cuidado deve ser tomado nas atividades em que os trabalhadores possam ficar expostos aos agentes biológicos.

Para controle do pessoal exposto aos agentes biológicos, as medidas preventivas mais essenciais:

- Vacinação;
- Esterilização;
- Rigorosa higiene pessoal;
- Equipamento de proteção individual;
- Ventilação adequada; e
- Principalmente o controle médico.

4.4 - AGENTES ERGONÔMICOS - eSocial 05.01.000

Norma Regulamentadora visa estabelecer parâmetro que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

A ergonomia é uma ciência que estuda as relações entre o homem e o seu ambiente de trabalho, e estuda aspectos do comportamento humano no trabalho e fatores para projeto de sistemas: O homem, a máquina, características do ambiente físico durante o trabalho, informação, organização, consequências do trabalho.

RISCOS ERGONÔMICOS

São os riscos ligados à execução e a organização de todos os tipos de tarefas. Por exemplo, a altura inadequada do assento da cadeira, tipo da cadeira, a monotonia do trabalho, o treinamento inadequado, ao levantamento, transporte e descarga de materiais e etc.

Os agentes ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e podem provocar sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e no estado emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança. Para evitar que esses agentes comprometam a atividade é necessário adequar o homem às condições de trabalho do ponto de vista da participação, conforto físico e psíquico e do visual agradável. Isso reduz a possibilidade da ocorrência de acidentes, essa adequação pode ser obtida por meio de melhores condições de higiene no local de trabalho, melhoria do relacionamento entre pessoas, modernização de máquinas e equipamentos, uso de ferramentas, alterações no ritmo de tarefas, postura adequada, racionalização, simplificação e diversificação do trabalho.

Agentes facilitadores para ação dos riscos ergonômicos:

- Monotonia no trabalho;
- Stress no trabalho;
- Jornada de trabalho excessiva;
- Conteúdo do trabalho;
- Cobranças inadequadas de líderes;
- Condições de trabalho;
- Fatores organizacionais;
- Ambiente de trabalho;
- Normas de produção,
- Modo operatório,
- Exigência de tempo,
- Conteúdo de tempo,
- Ritmo de tempo;
- Trabalho sentado;
- Trabalho em pé;
- Esforços repetitivos;
- Posturas e levantamento de pesos inadequados;
- Conteúdo das tarefas.

INDICAÇÕES DE UMA ANÁLISE ERGONÔMICA

Gravidade de acidentes elevados queixa de dores musculares, trabalho exigindo posturas rígidas ou fixas (só sentado), exigindo grande precisão e qualidade.


MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO POSIÇÃO SENTADA

Indicação:

- Todos os itens de ciclo de trabalho estão ao alcance das mãos sem movimentar tronco;
- Todos os itens de ciclo de trabalho estão à altura máxima de 6 cm do nível de trabalho;
- Inexistência de pesos acima de 3,0 Kg;
- Tarefas que exigem escritas frequentemente;
- Uso frequente do computador.

RECOMENDAÇÕES DE ERGONOMIA PARA O TRABALHO POSIÇÃO SENTADA

- A cadeira de trabalho deve ser estofada com tecido que permita a transpiração;
- A altura da cadeira deve ser regulável;
- A dimensão anteroposterior do assento nem muito comprida, nem muito curta;
- A borda anterior do assento deve ser arredondada;
- Assento horizontal, desejável inclinação 10° a 15° de inclinação para trás são inadequados;
- Apoio para o dorso;
- Ângulo dorso assento dever ser regulável, se estático deverá ser igual a 100°;
- Apoio deve ter forma que acompanhe curvas da coluna sem aumentar ou retificar;
- Apoio para dorso, regulável em altura;
- Espaço na cadeira para acomodar as nádegas;
- Pés sempre apoiados;
- Cadeira giratória para postos de trabalho semicircular ou perpendicular;
- Espaço suficiente para as pernas embaixo da mesa.

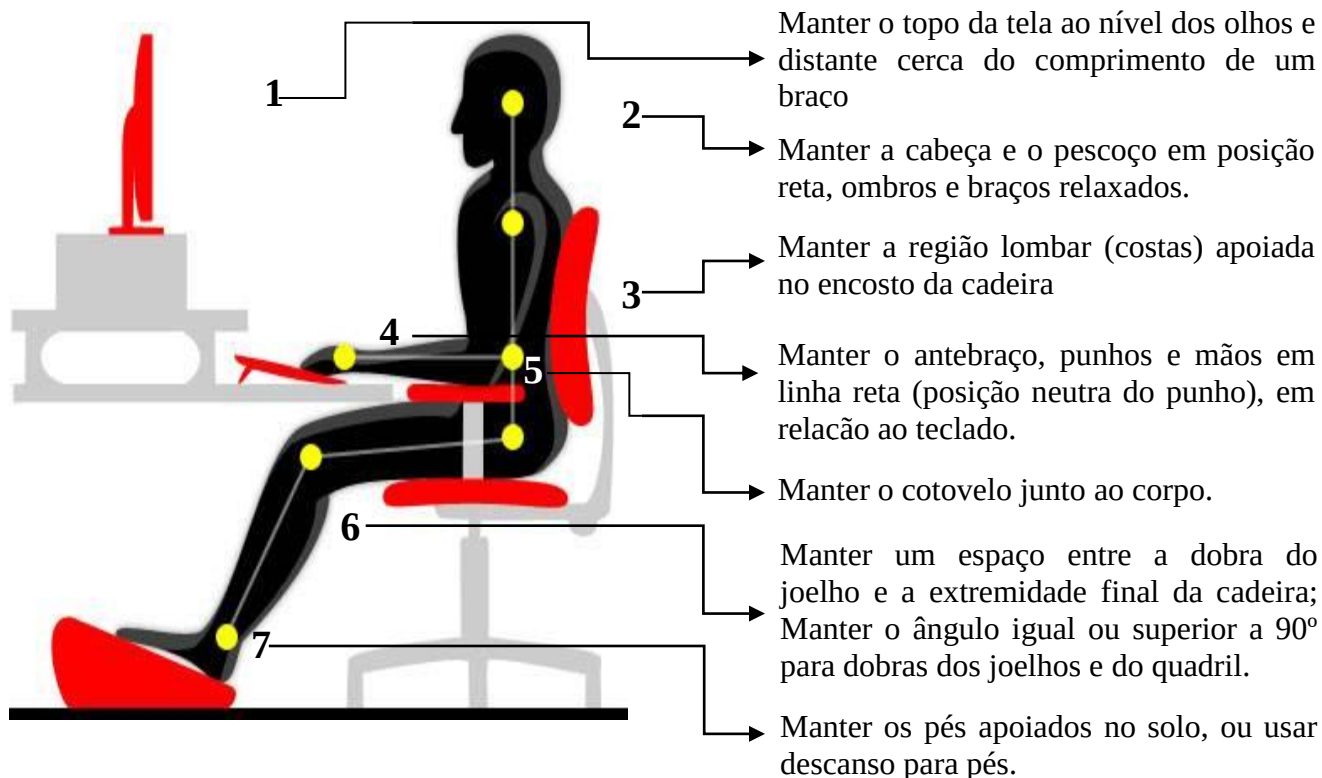

RECOMENDAÇÕES DE ERGONOMIA PARA O TRABALHO NA POSIÇÃO EM PÉ


Para trabalho manual que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho;
- b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador;
- c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais.

Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas.

Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.

A medida base para altura de bancada recomendada, é a altura do cotovelo, que em média corresponde a 105 cm para homens e 98 cm para mulheres, acima do chão.

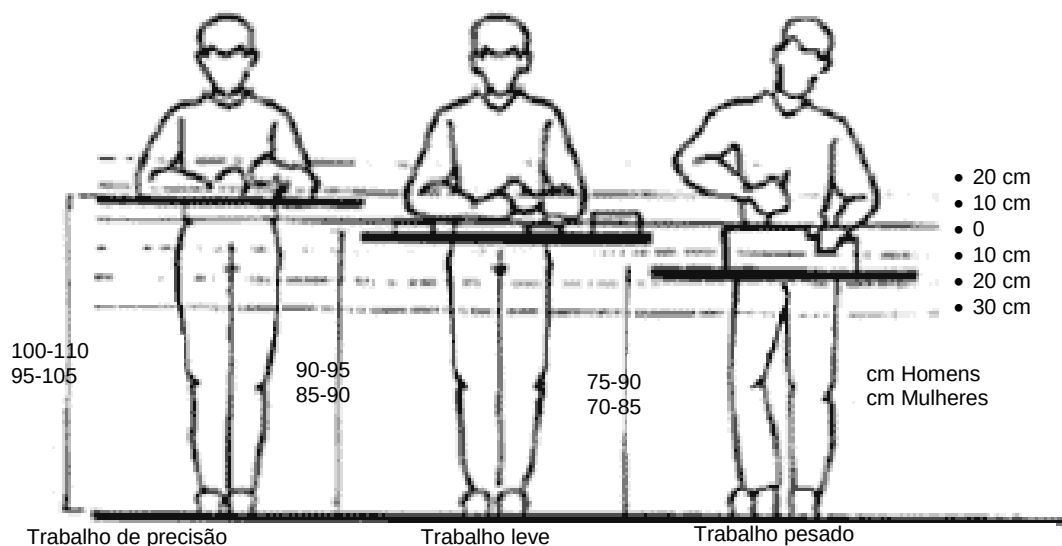

Lesões por Esforços Repetitivos – L.E.R.

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao trabalho – D.O.R.T.

As lesões por esforços repetitivos (L.E.R. / D.O.R.T.) é um conjunto de doenças inflamatórias dos tendões e músculos dos braços, que pode ser facilmente reversível em seus estágios iniciais, e pode ser terrível quando tratado tardiamente.

O que é?

A L.E.R./D.O.R.T. É a inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores, que são causadas pela sua utilização incorreta, resultando em dor, fadiga, incapacidade temporária, e conforme o caso pode evoluir para uma síndrome dolorosa crônica.

É composta de uma série de lesões, cada qual com um tratamento específico e cada qual com um prognóstico específico, como, por exemplo, a tenossinovite, tendinite, entre outras.

A L.E.R./D.O.R.T. É decorrente, de forma combinada ou não, do uso repetitivo de grupos musculares, do uso esforçado dos grupos musculares, e a manutenção de postura inadequada.

Os sinais precoces da L.E.R./D.O.R.T. São muitas vezes subjetivos, e estão subordinados à sensação nervosa periférica de cada um. A sensação de peso ou desconforto do segmento afetado, a diminuição da sensibilidade tátil ou dolorosa, formigamento e a dor explícita em suas várias nuances, resulta do comprometimento da inervação periférica.

Os sinais mais frequentes, no estado avançado da lesão, são: edema aparente, variação de calor e cor locais, dor forte persistente espontânea ou provocada, seguidas da redução da mobilidade do membro afetado.

Ocupação profissional pode provocar a doença:

A L.E.R./D.O.R.T. se manifesta com a repetitividade de atividades, que são executadas de modo incorreto, tais como:

No trabalho, as atividades que exigem força excessiva com as mãos, postura incorreta com os membros superiores, repetitividade de um mesmo movimento e compressão mecânica de suas estruturas.

Em casa, nas atividades domésticas que exigem muito das mãos.

Na prática de esportes, com atividades que exigem grandes esforços dos membros superiores, como o vôlei, tênis e basquete.

Qualquer uma dessas atividades, quando praticadas com um tempo insuficiente e sem um descanso apropriado podem causar a L.E.R./D.O.R.T.

Formas clínicas da L.E.R./D.O.R.T.:

É necessário que sejam especificadas as condições de trabalho, para saber qual é o segmento do processo, já que a definição de L.E.R./D.O.R.T. é muito abrangente, que podem ser de diversas origens e portanto, terão diversas formas de tratamento. A L.E.R./D.O.R.T. pode ser em função de:

Tenossinovites - Tendenites:

São inflamações das fâscias que cobre os tendões dos músculos. Quando os músculos acometidos possuem uma cobertura por bainha sinovial denomina-se tenossinovite, e quando não possui, é tendinite. É uma das formas mais frequentes, caracterizada por calor e rubor locais com dor e impotência funcional.

Dedo em gatilho:

É uma forma de tendinite nos dedos das mãos, devido à compressão dos tendões que percorrem os dedos. É a impossibilidade de estender o dedo após flexão máxima.

Epicondilites:

Trata-se da ruptura ou estiramento dos músculos flexores ou extensores do cotovelo . Esse processo de ruptura ou estiramento resulta em dor intensa e inflamação crônica, de difícil recuperação.

Síndrome do Túnel do Carpo:

Decorre da compressão do nervo mediano ao nível do carpo, que se apresenta muito espessado e enrijecido. Aparecem dor e impotência funcional, que atingem a mão e os dedos.

Síndrome do Desfiladeiro:

Trata-se da compressão de nervos e vasos entre o pescoço e os ombros. Geralmente é causada pelo posicionamento do membro em posição muito elevada.

Fibromialgia do pescoço:

Trata-se de uma síndrome dolorosa acometendo os músculos do pescoço. Há dor, hipersensibilidade na porção dos músculos do pescoço, espasmo local e endurecimento.

Cervicobraquialgia:

Trata-se da denominação genérica dada aos quadros em que, além da dor cervical, acresce-se a irradiação da dor para o membro superior, devido à compressão do feixe neuro vascular ao atravessar os músculos do pescoço. Os sintomas são dor, geralmente mal definida, irradiando-se para todo o membro superior, e é acompanhada de sensação de desconforto e disestesia.

Veja como prevenir o problema

De acordo com a fase da L.E.R./D.O.R.T. comprometendo tendões, músculos ou nervos, o quadro clínico é específico a cada caso. Pode-se enquadrar da seguinte maneira:

Grau I: sensação de peso e desconforto do membro afetado. Dor espontânea localizada nos membros superiores, às vezes com pontadas que aparecem ocasionalmente, não interferindo nos trabalhos realizados. É geralmente leve, e melhora com o repouso.

Grau II: a dor é persistente e mais intensa, e aparece durante o trabalho. É tolerável e permite o desempenho da atividade, mas há redução da produtividade. A dor é mais localizada e pode ser acompanhada de formigamento e calor, além de leves distúrbios de sensibilidade. Pode haver uma irradiação. A recuperação é mais demorada, e mesmo cm repouso pode aparecer dor.

Grau III: a dor é persistente, mais forte e tem irradiação mais definida. O repouso em geral só atenua a intensidade da dor, nem sempre desaparecendo. É frequente a perda da força muscular e parestesias.

Grau IV: a dor é forte, contínua, por vezes insuportável, levando a pessoa a um intenso sofrimento. Os movimentos acentuam consideravelmente a dor, que em geral se estende a todo membro afetado. Há perda da força e do controle dos movimentos. Caracteriza-se a invalidez, pela impossibilidade de executar um trabalho regular.

Quando aparecerem sinais de L.E.R./D.O.R.T. deve-se procurar um médico especializado, que orientará o que deverá ser feito, e o procedimento a ser tomado.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS


Além da orientação médica, devem ser evitados qualquer movimento doloroso, atividades domésticas ou qualquer atividade que afete o membro lesionado.

A prevenção da L.E.R./D.O.R.T. baseia-se na adoção de algumas medidas, tais como: Exames pré-admissionais;

- Evitar horas extras;
- Evitar o segundo emprego em atividades que exige atividades com os braços e mãos;
- Pausas programadas;
- Organização do trabalho;
- Estabelecer rodízios de atividades;
- Práticas de exercício para evitar a Tenossinovite.
- Adequação de máquinas, móveis, dispositivos, equipamentos e ferramentas de trabalho às características dos trabalhadores.

Além disso, é recomendada a prática de exercícios de distencionamento, nas pausas das atividades. Os exercícios devem ser iniciados lentamente e gradativamente, de forma a não sentir dor, por aproximadamente 20 a 30 segundos.

O QUE MAIS DOI:

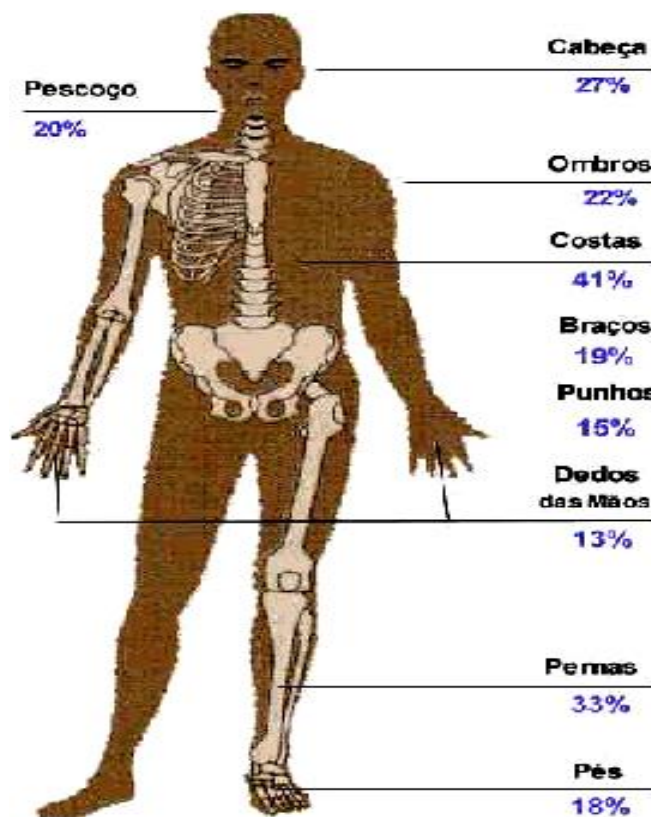

PROCEDIMENTO

Caso haja suspeita da relação entre doença e trabalho, o trabalhador deverá ser avaliado, levando-se em conta sua história clínico-ocupacional. Uma vez confirmado o caso, o tratamento deverá ser iniciado, com a administração de anti-inflamatórios não esteroides e realização de fisioterapia. O trabalhador deverá ser afastado de suas atividades laborais. Deverá ser realizada a notificação nos instrumentos do SUS. Solicitar e acompanhar a emissão da CAT pela empresa e preencher o LEM (Laudo de Exame Médico). Realizar orientações previdenciárias e trabalhistas. Proceder à investigação do local de trabalho.

O Estresse Ocupacional

Refere-se aos estímulos do ambiente de trabalho que exigem respostas adaptativas por parte do empregado e que excedem a sua habilidade de enfrentamento (*coping*); estes estímulos são comumente chamados de estressores organizacionais.

A caracterização de um fenômeno de estresse depende da percepção do indivíduo em avaliar os eventos como estressores, portanto o cognitivo tem papel importante no processo que ocorre entre os estímulos potencialmente estressores e as respostas do indivíduo a eles, sendo capaz de perceber e avaliar demandas do trabalho como estressoras que excedendo a sua habilidade de enfrentamento causam no sujeito reações negativas a nível psicológico, fisiológico e comportamental.

Um trabalhador que relata a existência de excesso de trabalho pode não considerá-lo como prejudicial, mas como positivo e estimulante devido à características situacionais e pessoais que interferem no julgamento do indivíduo.

O estresse, segundo os autores Seeger & Van Elderen (1996, p. 212-213), é resultante da percepção entre a discordância das exigências da tarefa e os recursos pessoais para cumprir as referidas exigências.

Uma pessoa pode sentir esta discordância como desafio e, em consequência, reagir dedicando-se à tarefa; por outro lado, se a discordância for percebida como ameaçadora, então o trabalhador estará exposto a uma situação estressante negativa, que pode conduzi-lo a evitar a tarefa.

Os elementos percebidos na situação de trabalho podem agir como estressores e podem conduzir a reações de tensão e estresse, precipitados pela ambiguidade e conflito de funções, incerteza a respeito do futuro no trabalho e outros, em que o sujeito perceba a potencialidade de confronto como insuficiente, então poderão produzir reações de estresse psicológico, físico e de conduta e, desta maneira conduzir eventualmente à doenças e ao absenteísmo.

A Dra.Susan Andrews (2003, p.59-60), pontua que o estresse é a resposta do corpo a qualquer mudança, seja ela boa e considerada excitante, assim como, as situações ruins e trágicas, sendo necessário à vida do ser humano não podendo nem devendo ser eliminado.

O sistema nervoso funciona como a corda de um instrumento musical: deve estar suficientemente tensa para produzir um som, mas não tão tensa a ponto de arrebentar; portanto, é primordial um relativo nível de estresse para estímulo do desempenho máximo e utilização plena do potencial.

O *eustress*, em inglês, ou estresse bom mantém o indivíduo motivado, inspirado e produtivo, enquanto o *distress*, em inglês, ou estresse prejudicial pode levar o indivíduo a adoecer. Não se deve acabar totalmente com o estresse porque isso exporia o ser humano a inúmeros riscos, mas desenvolver habilidades para responder adequadamente a ele que sendo percebido como um desafio pode despertar o que há de melhor no ser humano.

4.5 - ACIDENTES - eSocial 05.01.000

Os Riscos de Acidentes (Mecânicos) são muitos diversificados e podem estar presentes em ferramentas defeituosas, máquinas, equipamentos ou parte destes.

RISCOS DE ACIDENTES:

- Ferimentos, escoriações;
- Choque elétrico por instalações elétricas inadequadas;
- Queda de nível;
- Queda no nível;
- Cortes em ferramentas manuais com defeitos; e outros;
- Quedas e atropelamento por máquinas e ou veículos;
- Tombamento de máquinas e ou veículos;
- Animais peçonhentos;
- Soterramento;
- Desabamento de taludes;
- Entre outros.

Iluminação:

- A iluminação é condição capital no desenvolvimento da tarefa, influenciando decisivamente no seu conforto e na sua eficiência, devendo ser mantido um nível ideal em redor de 500 lux, sendo iluminação difusa (indireta), para evitar reflexão dos raios luminosos em superfícies polidas.

- A colocação das luminárias, de preferência parabólicas de luz mista, deve ser paralela ao usuário e perpendicular ao teclado, ficando longe da linha visual do usuário.

- As luminárias devem conter, desde que fluorescente, sempre mais de um tubo, para evitar fenômenos estroboscópios.

- Em algumas situações a iluminação acessória será necessária, devendo ser dirigida para a tarefa, e nunca para a tela.

- Quando os reflexos e contrastes são difíceis de controlar, devemos lançar mão de filtros para tela (fabricação Kodak, Polaroid, 3 m, Leadership etc.).

- Também poderão ser usados filtros em lentes dos óculos (lentes Vídio-lux,) que atuam atenuando os reflexos bem como as cores (filtro rosa para vídeo fósforo verde, filtro azul para vídeo fósforo âmbar e filtro cruxite para vídeo fósforo branco).

4.5.1 - ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS

1 - ESCORPIÕES

Os escorpiões, dentre os aracnídeos, são os que mais frequentemente causam acidentes. Os mais comuns no Brasil são: *Tytilus bahiensis* (escorpião preto) e *Tytilus serrulatus* (escorpião amarelo).

Frequentemente, a picada de escorpião é seguida de dor (moderada ou intensa) ou formigamento do local do acidente.

Tais sintomas (dor, formigamento) podem ser tratados com **analgésico** ou **bloqueios anestésicos locais**, além de **observação** do surgimento de outros sintomas por, no mínimo, 6 a 12 horas, principalmente em crianças menores de 7 anos e idosos.

São sintomas de gravidade que merecem ser observados com atenção:

- Náuseas ou vômito;
- Suor excessivo;
- Agitação;
- Tremores;
- Salivação.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Aumento da frequência cardíaca (taquicardia) e da pressão arterial,

Neste caso, procurar **atendimento hospitalar** o mais rápido possível, mantendo o paciente em repouso, para avaliação da necessidade de soroterapia anti-escorpiônica, levando o animal para identificação, se possível.

2 - ARANHAS

As principais aranhas causadoras de acidentes no Brasil, são a *Phoneutria* (armadeira),

- A *Loxosceles* (aranha marrom);
- A *Lycosa* (tarântula); e
- A caranguejeira.

A armadeira quando surpreendida coloca-se em posição de ataque, apoiando-se nas pernas traseiras, ergue as dianteiras e procura picar. A picada causa dor imediata, inchaço local, formigamento, sudorese no local da picada. Deve-se combater a dor com analgésicos e observação rigorosa de sintomas.

A preocupação deve ser com o surgimento de vômitos, aumento da pressão arterial, dificuldade respiratória, tremores, espasmos musculares, caracterizando acidente grave. Assim, há necessidade de internação hospitalar e soroterapia.

A aranha marrom provoca menos acidentes, sendo pouco agressiva. Na hora da picada a dor é fraca e despercebida, após 12 a 24 horas, dor local com inchaço, náuseas, mal-estar geral, manchas, bolhas e até necrose local. Nos casos graves, a urina fica cor de coca-cola. Orienta-se procurar atendimento médico para avaliação.

A tarântula (aranha que vive em gramados ou jardins) pode provocar pequena dor local, podendo evoluir para necrose. Utiliza-se analgésicos para tratamento da dor e não há soroterapia específica, assim como para as caranguejeiras.

COMO EVITAR ACIDENTES POR ARANHAS E ESCORPIÕES

- Manter jardins e quintais limpos. Evitar o acúmulo de entulhos, lixo doméstico, material e construção nas proximidades das casas, inclusive terrenos baldios.
- Evitar folhagens densas (trepadeiras, bananeiras e outras) junto às casas; manter a grama aparada.
- Em zonas rurais, casas de campo, sacudir roupas e sapatos antes de usar.
- Não pôr a mão em buracos, sob pedras, sob troncos "podres".
- O uso de calçado e de luvas pode evitar acidentes.
- Vedar as soleiras das portas e janelas ao escurecer.

3 - COBRAS

A *jararaca*, também conhecida por caíçaca, jararacuçu, urutu ou cotiara, é uma cobra que vive em locais úmidos, sendo responsável pelo maior número de acidentes. O envenenamento causado pela jararaca é chamado de *botrópico*.

O veneno dessa cobra provoca:

Manifestações Precoces, ou seja, até 3 horas do acidente:

- Dor imediata;
- Inchaço, calor e vermelhidão no local picado;
- Hemorragia no local da picada ou distante dela.

Complicações:

- Bolhas, gangrena e abscesso;
- Insuficiência renal aguda.

A *surucucu*, também chamada de pico de jaca ou surucutinga, provoca reações semelhantes ao veneno das jararacas (hemorragia, inchaço no local da picada, diarreia). Essas cobras causam o chamado envenenamento ***laquético***.

A *cascavel*, conhecida também como boicininga ou maracambóia, possui veneno que não provoca importante reação no local da picada, mas pode levar à morte. O envenenamento causado pela cascavel é chamado de ***crotálico***.

A pessoa que recebeu uma picada pode apresentar:

Nas primeiras horas:

- Dificuldade em abrir os olhos;
- "visão dupla" ou "visão turva";
- Dor muscular;
- Urina avermelhada.

Após 6 - 12 horas:

- Escurecimento da urina.

Complicações:

- Insuficiência renal aguda.

A ação do veneno das cobras *corais* no organismo é muito rápida, os sinais e sintomas aparecem em questão de minutos. O envenenamento é denominado de ***elapídico***.

Sinais e sintomas:

- Dificuldade em abrir os olhos;
- "cara de bêbado";
- Falta de ar;
- Dificuldade em engolir;
- Insuficiência respiratória aguda.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MEDIDAS A SEREM TOMADAS EM CASO DE ACIDENTES COM COBRAS

Muitas vezes, mesmo adotando cuidados de prevenção, podem ocorrer acidentes com cobras. Como medida de primeiros socorros, até que se chegue ao serviço de saúde para tratamento, recomenda-se:

- NÃO amarrar ou fazer torniquetes, o que impede a circulação do sangue, podendo produzir necrose ou gangrena.
- NÃO colocar nenhuma substância, folhas ou qualquer produto na picada.
- NÃO cortar ou chupar o local da picada.
- NÃO dar bebida alcóolica ou querosene ao acidentado.
- Manter o acidentado em REPOUSO, evitando que ele ande, corra ou se locomova, o que facilita a absorção do veneno. No caso de picadas em braços ou pernas, é importante mantê-los em POSIÇÃO MAIS ELEVADA.
- Levar o acidentado para o centro de tratamento mais próximo, para receber soro próprio (substância que neutraliza o veneno).

COMO SABER SE UMA COBRA É VENENOSA OU NÃO:

Observe atentamente essa tabela de reconhecimento de serpentes peçonhentas e sem peçonha.

Venenosas



Cabeça chata, triangular, bem destacada.



Olhos pequenos, com pupila em fenda vertical e fosseta loreal entre os olhos e as narinas (quadrado preto).



Escamas do corpo alongadas, pontudas, imbricadas, com carena mediana, dando ao tato uma impressão de aspereza.




Cabeça com escamas pequenas semelhantes às do corpo.

Não Venenosas



Cabeça estreita, alongada, mal destacada.



Olhos grandes, com pupila circular, fosseta lacrimal ausente.



Escamas achatadas, sem carena, dando ao tato uma impressão de liso, escorregadio.



Cabeça com placas em vez de escamas.

Coral falsa

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Mas outra forma de reconhecimento de serpente varia pelas cores como por ex: a cobra coral.

A coral verdadeira contem tonalidades de cores diferentes da falsa. Observe a imagem abaixo:

A coral falsa contém uma sequência de cores diferentes da verdadeira, com cores vivas e com um grande brilho, contém as listas brancas muito mais largas que as verdadeiras, assim tornando-as inofensivo ao homem.

Coral verdadeira

A coral verdadeira possui um esquema de cores bem definidos, com finas extensões do branco e desaparecendo por fim em sua calda o vermelho, tornando a uma inimiga do homem.

A cobras que não contem veneno, mas pode matar uma pessoa como por exemplo: a Phyton, a Jiboia e a Sucuri (Conhecida como Anaconda). Os métodos que elas usam são os de estrangulamento (se enroscando na vitima, deixando-a sem ar e quebrando então seus ossos).

5 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR

Elaboração e Supervisão:

Ednaldo Teles Coutinho
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA: 1000937089/D.

Implantação:

Funcionário designado pelo empregador par acompanhar o Programa na Obra:

Nome:

Função/Cargo:

Assinatura

ANEXO DO PGR

POP

Procedimento Operacional das

Atividades

Itens 6 a 14

Obra de Adequação da Iluminação e Reforço

Estrutural da Passarela de Manutenção dos

Projetores - Estádio Serra Dourada

Executora da Obra:



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS:

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA OBRA, SEJA POR QUE MEIO FOR (XEROX, MIMEOGRAFIA, DATILOGRAFIA, GRAVAÇÃO, ETC.) SEM A PERMISSÃO POR ESCRITO DO AUTOR E OU DOS EDITORES – LEI Nº. 5.988, ARTIGO 122 E 130 DE 14/12/1973.

EDNALDO TELES COUTINHO - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA: 1000937089/D

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Devido às constantes mudanças nos códigos do e-Social, recomenda-se à empresa, sempre atualizar estas informações neste PGR, pois os referidos são do dia 13/05/2024. Sendo que o autor não se responsabiliza por multas em virtude de mudanças futuras nos códigos.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ÍNDICE

- 6 - AVALIAÇÃO GLOBAL DO PGR
- 7 - PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA DO TRABALHO
 - 7.1 - REGIME DE MÃO DE OBRA
 - 7.2 - CONTROLES DE FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS
- 8 - ASPECTOS GERAIS
 - 8.1 - COMUNICAÇÃO PRÉVIA
 - 8.2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO – SESMT
 - 8.3 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA
 - 8.4 - ORDEM E LIMPEZA
 - 8.5 - CANTEIRO DE OBRAS
- 9 - PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS
 - 9.1 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO
 - 9.2 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA
 - 9.3 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO
 - 9.4 - DO TRABALHO EM ALTURAS
 - 9.5 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS
 - 9.6 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES GASES HOSPITALARES
 - 9.7 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA, AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO
 - 9.8 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SERRALHERIA
 - 9.9 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS
 - 9.10 - PRINCIPAIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
 - 9.11 - ENERGIA ELÉTRICA
 - 9.12 - IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS DE MADEIRA (ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS)
- 10 - ESPECIFICAÇÃO DOS EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) NR-06
 - 10.1 - PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO DOS EPI'S
 - 10.2 - RELAÇÃO DOS EPI POR FUNÇÃO EXISTENTE NO CANTEIRO DE OBRAS
 - 10.3 - RELAÇÃO DE EPI'S OBRIGATÓRIOS, DE ACORDO COM A EXPOSIÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS
 - 10.4 - FICHA DE CONTROLE DE EPI E UNIFORME
- 11 - CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PGR / NR-09
- 12 - PROGRAMA EDUCATIVO
 - 12.1 - PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS
 - 12.2 - NR-18 - TREINAMENTO ADMISSINAL
 - 12.3 - TREINAMENTO DE USO CORRETO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE EPI's
 - 12.4 - CONTROLE DE TREINAMENTOS/CURSOS/ PALESTRAS
 - 12.5 - QUESTIONÁRIO PARA O TRABALHADOR QUANTO À PERCEPÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS – NR 01, ITEM 1.5.3.3
- 13 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR
- 14 - BIBLIOGRAFIA PESQUISADA
- PROTEÇÕES COLETIVAS**
- 15 - PROTEÇÕES COLETIVAS
- FISPQ – FICHAS DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Goiânia, 13 de maio de 2024.

À

Ricco Construtora Ltda.

Eng. Henrique Fernandes Fonseca

Engenheiro Responsável

Prezado Sr.,

Atendendo solicitação de V.S.a conforme visita, levantamento e reconhecimento dos riscos nos locais de trabalho, estamos encaminhando o Documento Base do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos da Obra de Adequação da Iluminação e Reforço Estrutural da Passarela de Manutenção dos Projetores – Estádio Serra Dourada, situada à Av. Fued Jose Sebba, 1170, Jardim Goiás, Goiânia - GO.

Esclarecemos que este programa contém informações e os riscos existentes na fase de construção em que a obra se encontra bem como a antecipação das máquinas e equipamentos utilizados no processo construtivo e das antecipações dos riscos conforme determina a NR-18 e NR-09, para fins da elaboração do PGR.

Fazem parte do conteúdo deste trabalho, dados sobre a empresa, dados sobre a obra e recomendações quanto à segurança do trabalho, as proteções coletivas que devem ser implementadas pela empresa, com o objetivo de dar cumprimento às Normas do MTE (NR-18 e outras), visando eliminar os riscos de acidentes e doenças do trabalho, durante a construção da edificação.

Salientamos que a implementação, acompanhamento e avaliação do programa no estabelecimento é de responsabilidade da empresa Contratante (**Ricco Construtora Ltda.**), que deverá designar um responsável para fazer cumprir as ações do programa.

Informamos que a implementação do PGR não exime a empresa de cumpriras demais Normas Regulamentadoras da Portaria 3214.

Importante: O PGR juntamente com seu Anexo Proteções Coletivas são **orientadores de condutas a serem seguidas**, baseado nas legislações vigentes, onde são descritas as situações individuais da empresa, além das antecipações dos riscos, das atividades realizadas, aos quais os trabalhadores estarão passíveis, durante a sua vigência; medidas preventivas existentes no momento da vistoria para elaboração do mesmo; e propostas, para adequações.

A não observância destas normas, bem como das orientações descritas nestes documentos, podem gerar multas, tanto pela implementação, quanto pela sua elaboração, que serão de total responsabilidade da empresa Contratante (Ricco Construtora Ltda.).

Por este motivo, orientamos que qualquer mudança no: sistema produtivo ou tecnológico; no Layout do canteiro de obras e área de vivência; no Layout das máquinas e equipamentos; bem como das proteções coletivas e proteções individuais; em relação às descritas nestes documentos, deve ser comunicada em tempo hábil ao autor do Programa, durante sua vigência, para adequar o PGR e o Anexo Proteções Coletivas, à realidade da empresa, evitando multas e transtornos.

Reiteramos que a não observância das orientações descritas nestes documentos desobrigam ao autor do Programa à arcar com custos de futuras adequações. Portanto, é de responsabilidade da empresa Contratante as alterações do PGR e de Projetos de Proteções Coletivas, que deverão ser pagas separadamente.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas ou informações, lembrando ainda que este Programa deverá ser articulado, em especial, com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO.

Atenciosamente.

Ednaldo Teles Coutinho

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA: 1000937089/D

Responsável pelo PGR

Ricco Construtora Ltda.

Eng. Henrique Fernandes Fonseca

CREA 19.694/D-GO

Engenheiro Responsável

6 - PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA DO TRABALHO

Constituição Brasileira de 1988

Artigo 7º

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria e condição social:

XXII - Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

XXVIII - Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir, a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

Consolidações das Leis do Trabalho - CLT

Título II.

Capítulo V

Artigo 157 - Cabe às empresas:

I - Cumprir e fazer cumprir as Normas de Segurança do Trabalho;

II - Instruir os empregados através de Ordens de Serviço, quando às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;

III - Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente;

IV - Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.

Código Civil Brasileiro

Artigo 30 da Lei de Introdução:

Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não conhece.

Artigo 159

Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, ou imperícia, causar dano à outra pessoa, obriga-se a indenizar o prejuízo.

Artigo 1524

O que ressarcir o dano causado por outro pode reaver, daquele por quem pagou o que houver pago (Ressarcir ao INSS todos os custeios).

Código Penal

Artigo 121

Quando o acidente decorre de culpa grave, caracterizando em processo criminal, o causador do evento fica sujeito:

1º Se resulta morte do trabalhador:

Parágrafo 3º - Detenção de 1 a 3 anos;

Parágrafo 4º - Aumento de um terço da pena se o crime for resultante de inobservância de regra técnica de profissão

Artigo 129

Se resulta lesão corporal de natureza grave ou incapacidade permanente para o trabalho:

Parágrafo 6º - Detenção de 2 meses a 1 ano;

Parágrafo 7º - Aumento de um terço da pena se o crime foi resultante de inobservância da regra técnica de profissão.

Artigo 132

Expor a vida ou a saúde do trabalhador a perigo direto e iminente:

Pena: Detenção de 3 meses a 1 ano.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

6.1 - REGIME DE MÃO DE OBRA

No dia do levantamento das informações para elaboração do Documento Base do PGR, verificou-se que o regime de mão de obra utilizado para contratação de trabalhadores é conforme a C.L.T. e parceira com algumas empresas terceirizadas de mão de obras.

Informamos à empresa que o regime de mão de obra de empreitada do serviço, mesmo que seja de parceria, traz a responsabilidade da Segurança, Saúde e Integridade Física destes trabalhadores à empresa Contratante (**Ricco Construtora Ltda.**).

Esta deverá zelar pela segurança e qualidade de vida de todos os trabalhadores da obra, bem como fiscalizar as empresas contratadas em relação dos direitos sociais de cada trabalhador, do cumprimento das exigências legais das normas de segurança e medicina do trabalho, da legislação trabalhista Brasileira, bem como dos tributos e encargos sociais devidos aos tesouros: Municipal, Estadual e Federal.

Procedimentos que devem ser tomados com o regime de parceria de mão de obra:

- Manter todos os documentos legais das empresas parceiras no canteiro de obras, tais como:
- Cópia do contrato social, cópia das fichas de registro de todos os trabalhadores, exame médico admissional e periódico, dos trabalhadores, folha de recolhimento de INSS e FGTS.
- Manter a disposição da obra o formulário de comunicação de acidentes do trabalho.

CASO A EMPRESA OPTE PELA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

LEI Nº 13.429, DE 31 DE MARÇO DE 2017.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10º, o parágrafo único do art. 11 e o art. 12 da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º As relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, na empresa de prestação de serviços e nas respectivas tomadoras de serviço e contratante regem-se por esta Lei.” (NR)

“Art. 2º Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços.

§ 1º É proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei.

§ 2º Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal.” (NR).

“Art. 4º Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica, devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente.” (NR).

“Art. 5º Empresa tomadora de serviços é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no art. 4º desta Lei.” (NR).

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

“Art. 6º São requisitos para funcionamento e registro da empresa de trabalho temporário no Ministério do Trabalho:

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;

II - Prova do competente registro na Junta Comercial da localidade em que tenha sede;

III - Prova de possuir capital social de, no mínimo, R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Parágrafo único. (Revogado).” (NR).

“Art. 9º O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços será por escrito, ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviços e conterá:

I - Qualificação das partes;

II - Motivo justificador da demanda de trabalho temporário;

III - Prazo da prestação de serviços;

IV - Valor da prestação de serviços;

V - Disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independentemente do local de realização do trabalho.

§ 1º É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado.

§ 2º A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante, ou local por ela designado.

§ 3º O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora de serviços.” (NR).

“Art. 10. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário.

§ 1º O contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo empregador, não poderá exceder ao prazo de cento e oitenta dias, consecutivos ou não.

§ 2º O contrato poderá ser prorrogado por até noventa dias, consecutivos ou não, além do prazo estabelecido no § 1º deste artigo, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram.

§ 3º (VETADO).

§ 4º Não se aplica ao trabalhador temporário, contratado pela tomadora de serviços, o contrato de experiência previsto no parágrafo único do art. 445 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

§ 5º O trabalhador temporário que cumprir o período estipulado nos §§ 1º e 2º deste artigo somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato temporário, após noventa dias do término do contrato anterior.

§ 6º A contratação anterior ao prazo previsto no § 5º deste artigo caracteriza vínculo empregatício com a tomadora.

§ 7º A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. ” (NR).

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

6.2 - CONTROLES DE FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS

6.2.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO MOBILIÁRIO DE GOIANIA

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021 / 2023 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALIMENTAÇÃO

Os empregadores fornecerão a todos os seus empregados, café da manhã, composto de leite, café, 02 pães franceses de 50 gramas (um dos pães poderá ser substituído por bolo ou fruta) e margarina, bem como as refeições nos intervalos intrajornada.

§1º- Os empregadores cujos locais de trabalho tenham menos de vinte empregados, pactuarão livremente a forma de fornecimento do café da manhã.

§2º- Os empregadores poderão utilizar quaisquer das modalidades de fornecimento das refeições, ou seja, diretamente, utilizando cozinha própria, indiretamente, através de restaurantes conveniados, desde que atenda às exigências do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador.

§3º- Os empregadores fornecerão a todos os empregados contribuintes, gratuitamente, café da manhã, com a composição mínima prevista na presente cláusula.

§4º- A empresa fornecerá ainda, a todos os seus empregados contribuintes, de forma gratuita, refeição nos intervalos intrajornada, conforme disposto no art. 71 da C.L.T.

§5º- A alimentação fornecida pelos empregadores na forma prevista nesta cláusula não integrará o salário do empregado para quaisquer efeitos.

§6º- A gratuidade prevista na presente cláusula está restrita aos trabalhadores contribuintes, ou seja, aquele que autorizar de forma expressa e espontânea, junto a empresa, os descontos previstos nas cláusulas 26 e 27 da presente Convenção Coletiva de Trabalho, em favor da entidade laboral, nos moldes da Autorização de Descontos, que segue anexo a este instrumento.

§7º- A Autorização de Descontos informado na cláusula anterior terá vigência equivalente ao da Convenção Coletiva de Trabalho.

§8º- O trabalhador que autorizar o desconto e posteriormente, por motivos diversos, requerer a restituição perderá imediatamente o direito à gratuidade, prevista na presente cláusula, e terá do valor a ser restituído o desconto proporcional aos meses que recebeu o referido benefício.

§9º- Ao trabalhador não contribuinte caberá o custeio de 20% (vinte por cento) do valor do benefício recebido (café da manhã e refeição), percentual este que será descontado pela empresa, mensalmente, devendo o referido desconto constar do contracheque do trabalhador.

6.2.2 - SEGURO DE VIDA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO MOBILIÁRIO DE GOIANIA

CONVENÇÃO COLETIVA 2021 / 2023 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO:

As empresas farão, em favor de seus empregados, independentemente da forma de contratação, um Seguro de Vida e Acidentes Pessoais em Grupo, observadas as seguintes coberturas mínimas:

- I- Valor de acordo com a convenção sindical atualizada, em caso de morte do empregado (a) independente do local de ocorrência;
- II- Valor de acordo com a convenção sindical atualizada, que será somado ao item I acima em caso de Morte Acidental do empregado (a).
- III- Valor de acordo com a convenção sindical atualizada, em caso de Invalidez Permanente (Total ou Parcial) do empregado(a), causada por acidente, independentemente do local ocorrido, atestado por médico devidamente qualificado, discriminando detalhadamente, no laudo médico, as sequelas definitivas, mencionando o grau ou percentagem, respectivamente, da invalidez deixada pelo acidente.
- IV- Valor de acordo com a convenção sindical atualizada, em caso de Invalidez Permanente total adquirida no exercício profissional - PAED - será pago ao empregado 100% (cem por cento) do Capital Básico Segurado para a Cobertura de MORTE, limitado ao Capital Segurado mínimo exigido pela Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, mediante declaração médica, em modelo próprio fornecido pela seguradora, assinada pelo médico ou junta médica, responsável pelo laudo, caracterizando a incapacidade decorrente da doença profissional, obedecendo ao seguinte critério de pagamento:

§1º. Ocorrendo a morte do empregado (a), independentemente do local ocorrido, os beneficiários do seguro deverão receber 50 kg de alimentos;

§2º. Ocorrendo a morte do empregado (a), a apólice de Seguro de Vida em Grupo deverá contemplar uma cobertura para os gastos com a realização do velório e do sepultamento do mesmo, no valor de acordo com a convenção sindical atualizada.

§3º. Ocorrendo o nascimento de filho(s) do(a) empregado(a), o(a) mesmo(a), receberá, a título de doação, DUAS CESTAS-NATALIDADE, caracterizadas como um KIT MÃE: composto de 25 kg de produtos alimentícios especiais e um KIT BEBÊ: composto de 12 itens de produtos de higiene, que deverão ser entregues diretamente na residência do(a) colaborador(a), acrescentadas pelo BÔNUS POR NASCIMENTO, no valor de acordo com a convenção sindical atualizada, multiplicado pelo número de filho(s), nascidos vivos no mesmo parto, referente ao pagamento das despesas diretamente vinculadas ao nascimento da(s) criança(s), disponibilizados para gastos com: fraldas, vacinas e exames, devidamente comprovados por Notas Fiscais; consultas médicas pediátricas, devidamente comprovados por recibo emitido pelo médico; além de medicamentos e suplementos alimentares, estes contemplados se estiverem prescritos em receita médica. Este benefício será reembolsado ao(à) segurado(a) titular, de uma só vez, desde que comunicado à Seguradora em até 90 (noventa) dias corridos contados a partir da data de nascimento.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

§4º. As indenizações e reembolsos, independentemente da cobertura, deverão ser processadas e pagas aos beneficiários do seguro, no prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas após a entrega da documentação completa exigida pela Seguradora;

§5º. A partir do valor mínimo estipulado e das demais condições constantes do “caput” desta Cláusula, ficam os empregadores livres para pactuarem com os seus empregados outros valores, critérios e condições para concessão do seguro, bem como a existência ou não de subsídios por parte do empregador e a efetivação ou não de desconto no salário do (a) empregado (a).

§6º. O capital segurado da cobertura de Indenização Especial por Morte Acidental do titular e a cobertura de Morte do titular do seguro se acumulam para efeito de indenização.

§7º. A presente cláusula não tem natureza salarial, por não se constituir em contraprestação de serviços.

§8º. Sem qualquer prejuízo para os empregadores na decisão da escolha da seguradora, a qual deverá garantir todas as exigências mínimas desta cláusula, o Sinduscon-GO recomenda a adesão à apólice nacional CBIC / PASI, pois:

- Disponibiliza as indenizações em 24 horas após o recebimento da completa documentação na Central PASI de Atendimento, permitindo que os beneficiários do seguro aguardem com tranquilidade as obrigações trabalhistas e sociais da empresa e do governo;

- Não limita a idade e não possui carência para os (as) empregados (as) ativos (as), legalizados;

- Dispensa exame médico e preenchimento de declaração pessoal de saúde;

- Permite acessibilidade de trabalhadores em regime de contrato temporário de prestação de serviços, estágio e terceirizados;

- Proporciona a liberdade de escolha pela empresa na indicação e intermediação da contratação do seguro de seu tradicional e/ou preferencial corretor de seguros;

- Cobertura ampla para o trabalhador dentro e fora do local de trabalho todos os dias do ano

§09. O Seguro de Vida, previsto no caput da presente cláusula, será contratado de forma gratuita em favor dos trabalhadores contribuintes, ou seja aquele que autorizar de forma expressa e espontânea, junto a empresa, os descontos previstos nas cláusulas 26 e 27 da presente Convenção Coletiva de Trabalho, em favor da entidade laboral, nos moldes da Autorização de Descontos, que segue anexo neste instrumento.

§10. A Autorização de Descontos informado na cláusula anterior terá vigência equivalente à da Convenção Coletiva de Trabalho.

§11. O trabalhador que autorizar o desconto e posteriormente, por motivos diversos, requerer a restituição perderá imediatamente o direito à gratuidade, prevista na presente cláusula, e terá do valor a ser restituído o desconto proporcional aos meses que recebeu o referido benefício.

§12. Ao trabalhador não contribuinte caberá o custeio de 10% (dez por cento) do valor do valor unitário contratado (seguro de vida), percentual este que será descontado pela empresa, mensalmente, devendo o referido desconto constar do contracheque do trabalhador.

§13. As empresas que possuírem apólice de Seguro de Responsabilidade Civil, que contemplem as coberturas e importâncias mínimas seguradas pela presente cláusula, ficam desobrigadas de contratar o Seguro de Vida previsto no caput desta cláusula.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

§14. Na eventual hipótese de discussão judicial acerca da responsabilidade objetiva e/ou subjetiva da empresa na ocorrência de sinistro coberto pelo presente Seguro de Vida, a quantia auferida (valor da indenização) pelo segurado e ou seu(s) beneficiário(s), deverá ser deduzida, a título de antecipação, do(s) valor(es) que venha(m) ser devido(s) e/ou exigido(s) da empresa em caso de condenação.

6.2.3 - VALE TRANSPORTE

1 – De acordo com a Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, o Vale Transporte será pago pelo beneficiário até o limite de 6% (seis por cento) de seu salário (excluídos adicionais ou vantagens), e pelo empregador, no que exceder esse limite;

2 - No caso em que o valor total dos vales recebidos for inferior a 6% (seis por cento) do salário, o empregado poderá optar pelo recebimento antecipado do Vale Transporte, cujo valor será integralmente descontado por ocasião do pagamento do respectivo salário;

3 - Não é permitido substituir o fornecimento do Vale Transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, salvo no caso de falta ou insuficiência de Vale Transporte.

7 - ASPECTOS GERAIS

A segurança do trabalho deve ser garantida pelo planejamento e controle dos serviços, métodos corretos e fornecimentos de equipamentos e veículos adequados.

A continuidade operacional da Empresa deve ser garantida através da proteção adequada dos seus recursos humanos e materiais, bem como, dos terceiros, direta ou indiretamente afetados pelo seu trabalho.

Na execução de todo e qualquer serviço, deve ser levada em consideração a segurança do empregado; nenhuma razão deve ser utilizada para justificar a falta de segurança.

É assegurado, a qualquer empregado, de qualquer nível, que se sentir pressionado a desobedecer às medidas de segurança, recorrer a seus níveis sucessivos de chefia, ou ao Serviço de Segurança do Trabalho.

É dever de cada chefia criar um ambiente em que o empregado se sinta em condições de exercer os direitos acima.

7.1 - COMUNICAÇÃO PRÉVIA

É obrigatória a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades, das seguintes informações:

- a) endereço correto da obra;
- b) endereço correto e qualificação (CEI, CGC ou CPF) do contratante, empregador ou condomínio;
- c) tipo de obra;
- d) datas previstas do início e conclusão da obra;
- e) número máximo previsto de trabalhadores na obra.

7.2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO – SESMT

O SESMT é o órgão mais adequado para planejar, elaborar e coordenar a execução das Medidas Preventivas numa Obra, sempre em íntima ligação com a Produção. Cabe ao SESMT, selecionar as Medidas de Segurança mais eficientes, não só para a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores como também para facilitar os objetivos da Produção.

Conforme a NR-04, o SESMT deve ser instalado e mantido, obrigatoriamente, por todas as empresas privadas e públicas, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade dos trabalhadores no local de trabalho.

DIMENSIONAMENTO DO SESMT

NR-04, Anexo - Quadros I e II

De acordo com a Portaria Nº 24, de 27-5-1999, e Portaria Nº 33, de 27-10-1983

Grau de Risco	Nº de Empregados no Estabelecimento	50	101	251	501	1001	2001	3501	Acima de 5000 para cada grupo de 4000 ou fração acima de 2000"
		a	a	a	a	a	a	a	
	Técnicos	100	250	500	1000	2000	3500	5000	
3	Técnico Seg. Trabalho		1	2	3	4	6	8	3
	Engenheiro Seg. Trabalho				1*	1	1	2	1
	Aux. Enfermagem do Trabalho					1	2	1	1
	Enfermeiro do Trabalho							1	
	Médico do Trabalho				1*	1	1	2	1

(*) – Tempo parcial (mínimo de três horas)

(**) – O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento da faixa de 3501 a 5000, mais o dimensionamento do(s) grupo(s) de 4000 ou fração acima de 2000.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Todos os componentes do SESMT devem ser empregados da empresa, exceto nos casos com asteriscos, o expediente é integral:

- Engenheiro de Segurança – 6 horas.
- Médicos do Trabalho – 6 horas.
- Demais categorias – 8 horas.

De acordo com a NR-04, o SESMT deverá ser registrado no Órgão Regional do Ministério do Trabalho.

Obs.: Nesse caso a Lei nº 6.514, de 22/12/1977, regulamentada pela Portaria nº 3214, de 08/06/1978, considerando o grau de risco e o número de operários, para a obra em questão, não há necessidade legal de se ter operários técnicos especializados em segurança do trabalho no canteiro de obras. A lei prevê o seguinte:

NR-04 - 4.14. As empresas cujos estabelecimentos não se enquadrem no Quadro II, anexo a esta NR, poderão dar assistência na área de segurança e medicina do trabalho a seus empregados através de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho comuns, organizados pelo sindicato ou associação da categoria econômica correspondente ou pelas próprias empresas interessadas.

7.3 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA NAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

A empresa que possuir na mesma cidade 1 (um) ou mais canteiros de obra ou frentes de trabalho, com menos de 70 (setenta) empregados, deve organizar CIPA centralizada.

A CIPA centralizada será composta de representantes do empregador e dos empregados, devendo ter pelo menos 1 (um) representante titular e 1 (um) suplente, por grupo de até 50 (cinquenta) empregados em cada canteiro de obra ou frente de trabalho, respeitando-se a paridade prevista na NR-05.

A empresa que possuir 1 (um) ou mais canteiros de obra ou frente de trabalho com 70 (setenta) ou mais empregados em cada estabelecimento, fica obrigada a organizar CIPA por estabelecimento.

Quadro de dimensionamento da CIPA de acordo com os grupos C-18 e C-18a.

Portarias: Nº 24, de 27/05/1999 e a portaria Nº33 de 27/10/1983.

QUADRO I - Dimensionamento de CIPA

Grau de Risco	Nº de Empregados no Estabelecimento	20 a 50	51 a 100	101 a 500	501 a 1000	1001 a 2500	2501 a 5000	5001 a 10000	Acima de 10.000 para cada grupo de 2.500 acrescentar
	Nº de Membros da CIPA								
3	Representantes do Empregador	1	2	4	6	8	10	12	2
	Representantes dos Empregados	1	2	4	6	8	10	12	2

Obs.: A empresa Ricco Construtora Ltda. deverá indicar 01 representante para a CIPA nesta obra, até que atinja a quantidade de trabalhadores para implantação da mesma, conforme determina a NR-05 e a NR-18, de acordo com a Portaria nº 24, de 27-5-1999, e Portaria nº 33, de 27-10-1983.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os trabalhadores capacitados com curso de NR-05 são:

[illegible]

OBS: Os dados desta tabela serão preenchidos a mão, devido à rotatividade de pessoal, contratação de novos funcionários e atualização da tabela.

7.4 - ORDEM E LIMPEZA

RECOMENDAÇÕES DA NR-18, QUANTO AOS AMBIENTES NO INTERIOR DO CANTEIRO DE OBRAS:

a) Escritórios da administração da obra

- O escritório é uma construção, normalmente de madeira, cujo acabamento é feito com maior ou menor esmero, conforme a previsão do prazo de funcionamento no local ou das características da obra. Compõem-se, geralmente, de dependências para os seguintes elementos da Administração da Obra:

- Engenharia (Gerentes e Engenheiros).
- Estagiários e Técnicos.
- Mestre de Obras.
- Encarregado de Escritório e Auxiliares.
- Segurança do Trabalho.
- Ambulatório.
- Sanitários.
- Encarregados.

- De preferência, devem ter visão para o canteiro de obras;
- Devem ser bem iluminados, ventilados, limpos e arrumados;
- Na sala do apontador e/ou do administrativo de obra deve ficar uma relação de telefonemas de emergência e no caso de a obra não comportar enfermaria, ficar também um estojo de Primeiros Socorros.

- É comum prever-se uma sala de reuniões, destinada a estudar o planejamento e a coordenar os serviços, além de controlar sua execução e desenvolvimento. De preferência, os escritórios do Engenheiro e Mestre de Obras devem ter visão para o Canteiro de Obras.

b) Portaria:

- Deve ficar junto à porta de acesso do pessoal e ser suficientemente ampla para manter um estoque de capacetes, a ser fornecidos aos visitantes;

- O porteiro não deve permitir a entrada de pessoas na obra sem uso de capacetes.
- A guarita deve ser localizada de modo que o vigia possa controlar os acessos da obra.

- O Encarregado ou Chefe da Portaria, além de anotar o nome e a identidade dos visitantes, não deve permitir a sua entrada na obra, sem os Equipamentos de Proteção Individuais determinados pelas normas da empresa, e deve consultar a administração ou gerência da obra, para autorização do acesso aos visitantes.

c) Almoxarifado:

- O almoxarifado deve ser construído, de preferência, separado dos escritórios, porém nas suas proximidades e ser mantido limpo e arrumado.

- Deve ficar próximo das entradas e ser localizado de modo que permita uma fácil distribuição dos materiais dos canteiros.

- Os depósitos são locais destinados a estocagem de materiais volumosos ou de uso corrente, podendo ser a céu aberto ou cercados, para possibilitar o controle.

d) Demais locais da obra:

- O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagem e escadaria.

- O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e removidos. Por ocasião de sua remoção, devem ser tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos.

- Quando houver diferença de nível, a remoção de entulhos ou sobras de materiais deve ser realizada por meio de equipamentos mecânicos ou calhas fechadas.

- É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras.

- É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro de obras.

7.5 - CANTEIRO DE OBRAS

Local destinado a ser realizar alguns trabalhos de infraestrutura e colocação das máquinas e equipamentos.

ESTUDO PRELIMINAR DO CANTEIRO DE OBRAS

No estudo preliminar do Canteiro de Obras, ainda na fase de planejamento, diversos itens de vital importância devem ser considerados. Entre eles:

- Ligações de água, energia elétrica, esgoto e telefone, devendo ser solicitadas, junto às respectivas Concessionárias, as informações necessárias.

- Localização e dimensionamento, em função do volume da Obra, de áreas para armazenamento de materiais a granel (areia, brita, etc.).

- Localização e dimensionamento, em função do efetivo máximo previsto para a Obra, das Áreas de Vivência, com as instalações para:

- Sanitários.

- Vestiários.

- Alojamento (de acordo com a necessidade da obra);

- Local de Refeições.

- Cozinha (quando for previsto o preparo de refeições);

- Lavanderia (de acordo com a necessidade da obra);

- Área de Lazer (de acordo com a necessidade da obra);

- Ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores.

- Localização e dimensionamento das centrais de:

- Massa (betoneira).

- Minicentral de concreto, quando houver.

- Armação de Ferro, quando houver.

- Serra Circular, quando houver.

- Armação de forma, quando houver.

- Pré-montagem de Instalações, quando houver.

- Soldagem e Corte a Quente, quando houver.

- Outras.

- Localização e dimensionamento dos Equipamentos de Transporte de Materiais e Pessoas:

- Guincho de coluna fixo, quando houver.

- Tapumes ou barreiras para impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços.

- Verificação das diversas interferências com a comunidade e vice-versa.

- Análise cronológica da instalação do Canteiro e das atividades de Máquinas e Equipamentos fixos, para determinar, com antecedência, sua disposição e construção.

FASE DE FUNCIONAMENTO

a) Implantação do Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT.

b) Implantação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA

c) Implantação do canteiro de obras:

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Recomendações gerais:

Não permitir o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam asseguradas todas as medidas de segurança previstas na Norma Regulamentadora NR-18, compatíveis com a fase da obra.

Acompanhar, a empresa contratante, o cumprimento pelas empresas contratadas, que atuam no seu estabelecimento, das medidas de segurança e saúde no trabalho.

- Tapume

Com o propósito de prevenir riscos de acidentes com o próprio pessoal da obra e com terceiros, deverá ser isolado o local de trabalho por meio de cercas, telas ou tapumes resistentes, de modo a sinalizar, evitar a entrada de pessoas e veículos não autorizados ao local de trabalho e ainda evitar queda de pessoas em valas ou cavas abertas.

Esses tapumes, cercas e telas, deverão ser mantidos permanentemente em bom aspecto e deverão ser pintados sempre que necessário, a critério da Fiscalização.

Deverão ser instalados e no período noturno, mantidos acesos: lâmpadas e outros avisos luminosos, em cada ângulo ou extremidade de cerca protetora, em cada cavalete de aviso e ao longo do canteiro de trabalho.

Podem ser empregadas placas laterais, chapas de madeira compensada, tábua de madeira ou chapas de metal na sua fabricação. Os suportes das placas deverão garantir a estabilidade das mesmas e poderão ser de madeira ou metálicos.

OBS.: Os tapumes deverão ser construídos e fixados de forma resistente, com altura mínima de 2,20m, em relação ao nível do terreno.

FOTO DO TAPUME EXISTENTE NO CANTEIRO DE OBRAS



PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Área de vivência e salas de apoio

Será utilizada a área de vivência do estádio. A empresa disponibilizou banheiro químico para a proximidade da obra.

A área de vivência deverá atender às exigências da NR-18.

⇒ **Sanitários**

Os banheiros deverão atender as características abaixo:

- Devem, de preferência, ser feitos com bacias turcas, por serem mais higiênicas e duráveis;
- Devem ser feitos em compartimentos individuais e dotadas de portas com trincos;
- A ventilação deve ser natural para o exterior através de aberturas (janelas);
- As paredes divisórias devem ter altura de 2,10 m e frestas inferiores de 15 centímetros;
- Cada compartimento deve possuir recipiente para depósito de papeis usados;
- O papel higiênico deve ficar à disposição dos usuários nos sanitários;
- Devem ser mantidos em bom estado de conservação e higiene;
- As paredes devem ser de material lavável, podendo ser de madeira;
- Devem ter piso impermeável, lavável e de acabamento antiderrapante;
- Deve possuir lavatório e vaso sanitário, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração;
- Possuir mictório, na proporção de um mictório para cada 20 trabalhadores ou fração;
- Saboneteira com sabão líquido;
- Porta papel com papel toalha.

Obs.:

- Recomenda-se um sanitário especial para o sexo feminino, para possíveis trabalhadoras.
- Todo o canteiro de obra deve possuir um sanitário especial para visitantes e clientes, o que melhora a imagem da empresa, e tem uma conotação especial de organização.

⇒ **Chuveiros**

Os chuveiros devem obedecer às seguintes características:

- Deve possuir chuveiro, na proporção de 1 (um) para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração;
- Piso cimentado antiderrapante ou serem dotados de estrado de madeira;
- Porta sabonete para cada chuveiro;
- Cabide para toalha em cada chuveiro;
- A ventilação deve ser natural, através de aberturas;
- Devem ser dotados de água quente e fria;
- Devem ser aterrados eletricamente;
- A limpeza deve ser permanente, sempre no início do expediente, retirando o estrado de madeira.

⇒ **Local para Vestiário**

Todo canteiro de obra deve possuir vestiário para troca de roupa dos trabalhadores que não residem no local.

O vestiário deve obedecer às seguintes características:

- Piso cimentado;
- Área de ventilação correspondente a 1/10 da área do piso;
- Armários individuais dotados de cadeado;
- Armários para ferramentas;
- Higienização diária;
- Banco com largura de 30 cm;
- Armário para calçados.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

⇒ **Local para Refeições**

Nos canteiros de obras é obrigatória a existência de local adequado para refeições e café da manhã.

O local para refeições deve obedecer às seguintes características:

- Ter paredes que permitam o isolamento durante as refeições (pode ser vedado com tela e madeira);
- Ter mesa e assento em número suficiente;
- As mesas devem ter tampos forrados com material impermeável;
- Lixeira para resíduos;
- Limpeza realizada após o almoço, todos os dias;
- Lavatório nas proximidades ou no interior;
- Saboneteira com sabão líquido;
- Porta papel com papel toalha;

Obs.: em todo canteiro de obras deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro para o aquecimento.

O local para aquecimento não é dispensável nem mesmo quando for fornecida alimentação para todos os trabalhadores, devido à possibilidade de haver alguns trabalhadores que necessitem de dieta especial e ser obrigados a trazer sua refeição de casa.

⇒ **Ambulatório**

Em caso de necessidade será disponibilizado pelo cliente.

Recomendações gerais:

As frentes de trabalho com 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores devem ter um ambulatório.

Neste ambulatório, deve haver o material necessário à prestação de Primeiros Socorros, conforme as características da atividade desenvolvida. Este material deve ser mantido guardado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim.

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DA ÁREA DE VIVÊNCIA ATUAL – SANITÁRIO



8 - PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

8.1 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA

8.1.1 - SERVIÇOS DE MADEIRAMENTO

Os principais riscos

Ferimentos nas mãos, detritos nos olhos, imprensamento de mãos e dedos, quedas de peças nos pés, queda de nível, incêndio (que pode ser provocado por curto circuito em máquinas, pó de serragem, madeiras, etc.), ferimento por pregos, problemas de postura inadequada, levantamento e transporte de peso, desabamento de pilhas de materiais e outros.

Recomendações

Não devem ser usadas no madeiramento peças partidas, lascadas, deterioradas, com nós e buracos. Também deve-se evitar o uso de materiais de resistência desconhecida.

O carpinteiro deve ser habilitado para executar suas atividades e ainda para realização de trabalho em altura.

Todo trabalhador executando madeiramento para telhado, nas proximidades de beirada do mesmo, a mais de 2m de altura, deve usar cinto de segurança ligado a um cabo de segurança ou à estrutura.

Não se deve empilhar painéis, chapas de compensado, tábuas, longarinas, escoras, etc., próximo da beiradas de telhado. Toda precaução deve ser tomada para evitar desabamento de pilhas.

Todo cuidado deve ser tomado para evitar que ferramentas portáteis como martelo, serrote, torquês, trado, furadeira elétrica, etc., caiam do telhado, atingindo operários no nível.

Não utilizar objetos como escadas provisórias.

Equipamentos de Proteção Individual

- **Capacete de Segurança** – em todas as atividades;
- **Calçado de segurança**;
- **Cinto de segurança**: Em alturas superiores a 2 m, que houver risco de quedas; e içamento de peças próximo à beirada de telhados.
- **Luvras de raspas** – nas atividades de manuseio de madeira; desfôrma e outras atividades que manuseiam materiais abrasivos.
- **Protetor facial** – Atividades de corte com a serra circular (caso a empresa adote o uso da máquina);
- **Protetor auricular** – Trabalhos expostos a ruído intenso (corte com serra circular e outros);
- **Máscara para pó** – Deve ser utilizada para serviços de corte de madeira com serra circular, (caso a empresa adote o uso da máquina).

Proteção Coletiva

Verificação:

- Inspeção dos dispositivos e equipamentos de proteção por profissional habilitado;
- Inspeção de peças e máquinas utilizadas;
- Verificação da utilização dos EPI's pelos trabalhadores.

Execução:

- Instalação de quadro móvel de tomadas para ligação de máquinas;
- Instalação de medidas de proteção contra queda de alturas, na beirada de telhados, a partir do início dos serviços;
- Estocagem de materiais em local afastado da circulação obrigatória de trabalhadores e de forma adequada;
- Sinalização e delimitação de locais de trabalho com a utilização de cordas ou fitas;
- Organização e limpeza permanente da obra.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- PRINCIPAIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MADEIRAMENTO

Máquinas/ Equipamentos/ Ferramentas ruidosas
Serra circular de Mesa
Serra circular Manual

As máquinas e equipamentos elétricos serão aterrados adequadamente.


Todos os operadores de máquinas e equipamentos devem receber treinamentos específicos e orientações sobre como proceder para evitar os riscos existentes, sendo que quando da realização dos cursos, estes devem ser anotados em carteira de trabalho do operador, bem como deve ser feita a alteração em sua função e cartão de ponto.

- Serra circular

Somente será operada por funcionários qualificados, identificados e com os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI (Capacete, calçado de segurança, Protetor facial e Protetor auditivo tipo concha);


Atenderá os seguintes requisitos mínimos:

- Coifa protetora para o disco e cutelo divisor, auto ajustável, feita em chapa de aço com identificação do fabricante;
- Disco afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar trincas, dentes quebrados ou empenados;
- Mesa estável com fechamento de suas faces inferior, anterior e posterior, feita de material resistente;
- Empurradores (para corte de cunhas);
- Caixa coletora de serragem;
- Chave de comando (partida e parada) tipo botoeira instalada de maneira a permitir o fácil acesso ao operador;
- Transmissões de força protegidas por anteparos fixos e resistentes;
- Carcaça do motor aterrada eletricamente;
- Instalada em local coberto e bem iluminado;
- Ter em suas proximidades extintor de incêndio tipo CO2 de 6kg ou PQS (Pó Químico) de 6kg;
- Ter extintor de incêndio de água pressurizada instalado a uma distância máxima de 25m;
- O local será mantido sempre limpo, isento de serragem e tocos de madeiras.
- A empresa deve colocar no local da carpintaria uma placa conforme modelo:

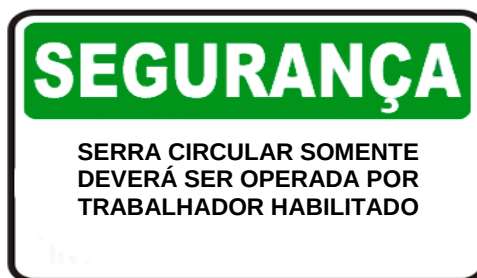

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Obs.: Nas operações de corte de madeira, utilizar o dispositivo empurrador e guia de alinhamento.

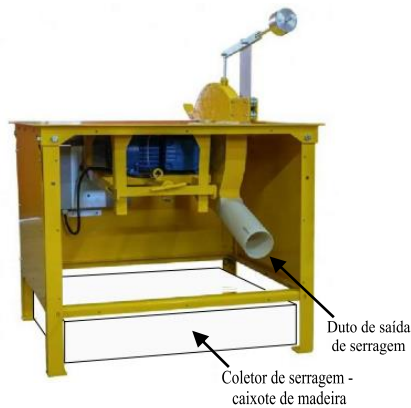


Serra circular manual




Imagem ilustrativa

Obs.: Dotar de iluminação necessária as áreas destinadas aos serviços com máquinas.

Modelo de Local para a serra circular de mesa:

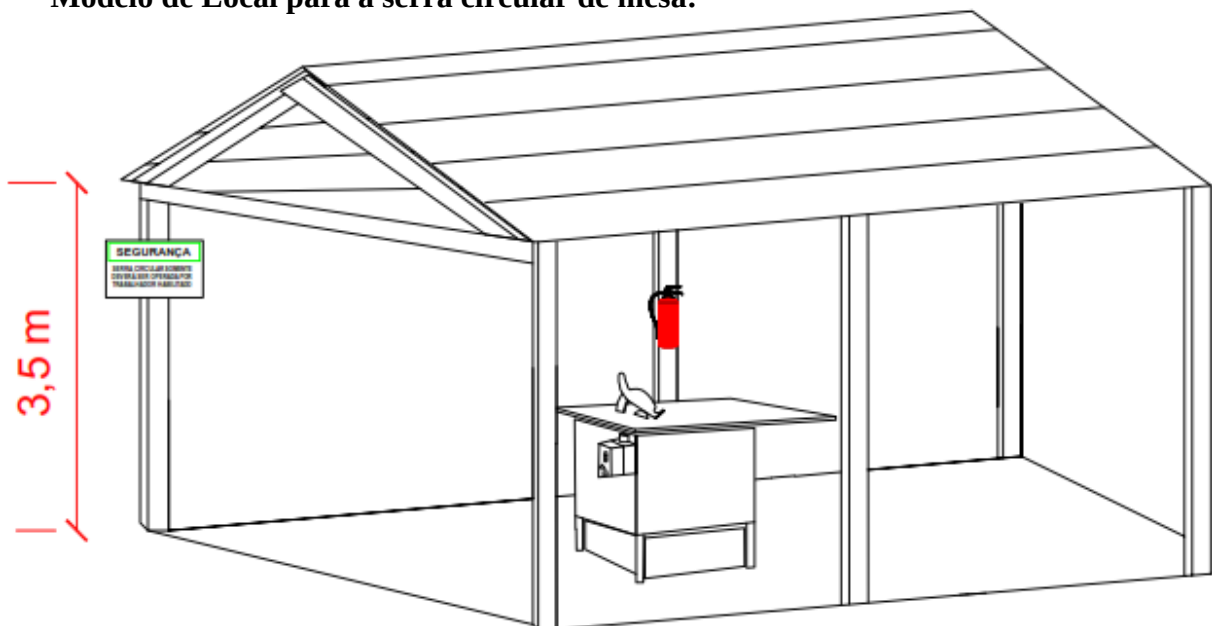

Modelos de empurradores para corte de cunha

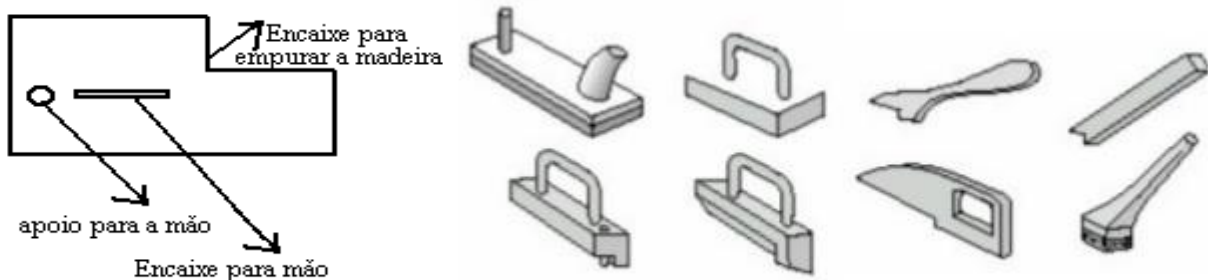

- Os pregos das madeiras deverão ser retirados após a sua utilização.
- As madeiras deverão ficar em local organizado, separado por tipo e por bitolas.
- Para maior segurança, os carpinteiros deverão ser vacinados com vacina Antitetânica.



PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Check List Serra Circular de Mesa

DATA: ____/____/____.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: _____

OPERADOR: _____

Check List

Ítems	Descrição	DIAS DA SEMANA				
		Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
1	As vidias da serra estão em condições de uso					
2	Os dentes da serra estão em condições de uso					
3	Existe coifa protetora					
4	Existe cutelo divisor					
5	A coifa esta instalada de forma correta					
6	Existe proteção nas polias e correias					
7	As polias estão sem rachaduras					
8	As correias estão sem folga					
9	O disco da serra esta afixado de forma correta					
10	Mesa estável e em material resistente					
11	Mesa com fechamento lateral					
12	Caixa coletora de serragem					
13	Utiliza-se empurradores e guia de alinhamento					
14	Existe cadeado no disjuntor de segurança					
15	Existe chave Liga-desliga					
16	A carcaça do motor está aterrada eletricamente					
17	Existe extintor de incendio					
18	O extintor esta com carga					
19	O extintor esta com o vencimento em dia					
20	A lâmpada esta protegida contra impactos					
21	A carpintaria tem piso nivelado, antiderrapante e cobertura					
22	A área esta sinalizada					
23	Existe placa de "Proibido Fumar"					
24	O operador recebeu treinamento para operar a serra					
25	Foi realizada APR para a atividade					
26	Existe placa de operador responsável pela serra					

LEGENDA

C - Conforme

NC - Não Conforme

NA - Não aplicável


Observações / Medidas

Assinatura do responsável pela verificação

Assinatura Técnico em segurança do Trabalho

8.1.2 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRO

EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRO

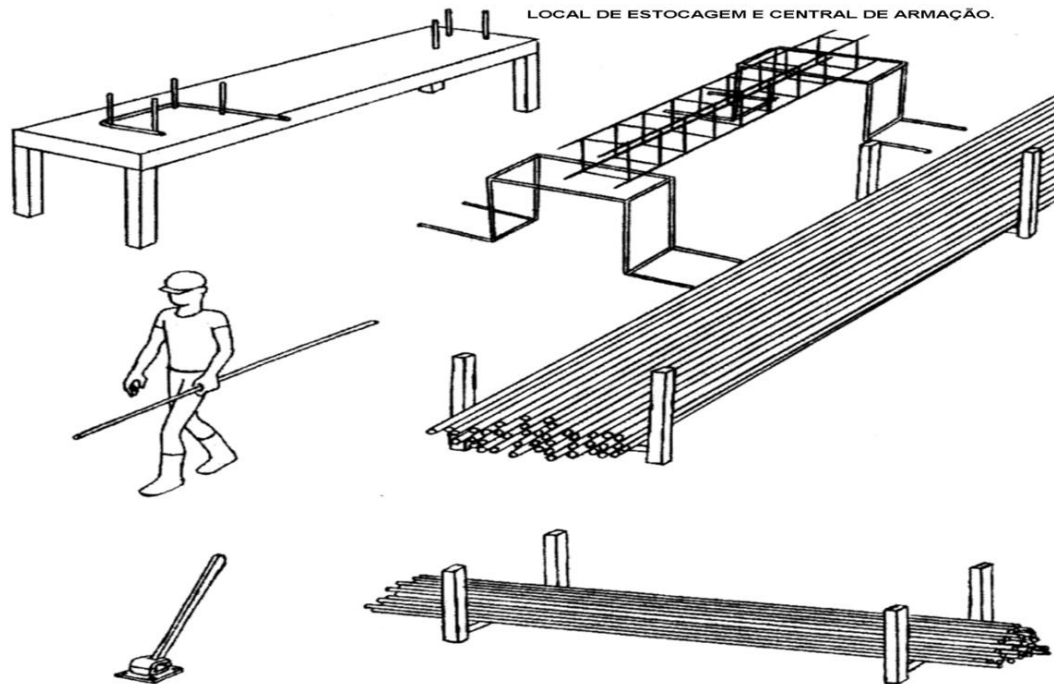

A armação de ferro é uma das etapas da construção civil que envolve diversos riscos de acidentes. Por ser perigosa, passaremos a descrever alguns acidentes básicos, para que as atividades possam ser desenvolvidas com segurança.

Nos trabalhos de armação de ferro, os equipamentos básicos de proteção individual são compostos por avental e luvas de raspa de couro, óculos de segurança, botina de segurança e capacete. Dependendo da etapa desenvolvida, outros equipamentos específicos tais como protetor auditivo, máscaras, óculos para serviços de soldagem, protetor facial e cinto de segurança, serão necessários.

Recebimento e Armazenamento de Vergalhões

No descarregamento dos vergalhões de cima dos caminhões por equipamentos de elevação de cargas (grua, guindaste, guincho), a primeira providência a ser tomada é só isolar e sinalizar a área de descarga.

A maneira correta de erguer este tipo de carga é fazendo um estopo duplo ou eslinga, em forma de triângulo com cabo de aço, evitando o uso de corda de fibra. Deve-se ter especial cuidado em inspecionar periodicamente os cabos de aço, verificando se apresentam desfiamento ou sinais de quebra de fios.

Se o descarregamento for manual, o caminhão deve estar o mais próximo possível do local de estocagem.

Quando o descarregamento provisório for na calçada, devemos tomar as seguintes providências:

- Estacionar o caminhão próximo ao portão de descarga da obra;
- Interromper, isolar e sinalizar a passagem de pedestre no fluxo de descarga;
- Usar a calçada somente como estocagem provisória;
- O transporte dos feixes ao local de estocagem da obra deve ser somente após o término da descarga;

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Antes do início do transporte dos feixes, recomenda-se uma vistoria no trajeto a ser percorrido, evitando riscos de acidentes, tais como: quedas em buracos, valetas, materiais deixados no caminho, componentes elétricos desprotegidos etc.
- Os feixes de ferro devem ser transportados por no mínimo 2 trabalhadores com altura equivalente.

Armazenamento dos feixes

O local de armazenagem deve ficar próximo das bancadas de armação e distante de instalações elétricas em geral, de locais de circulação, entrada e saída da obra, equipamentos e estacionamento de veículos.

Os feixes devem ser armazenados sobre pontaletes ou vigas e estes sobre brita, separados por bitola. O local de armazenagem, além de estar sinalizado, deve ser isolado e posicionado onde não haja circulação de trabalhadores. Devem ser colocadas escoras de travamento entre os feixes para evitar o rolamento dos mesmos.

Fabricação de Armações

O setor de armação deve ser coberto para evitar que os trabalhadores e os maquinários fiquem expostos e intempéries, como chuva, sol, etc. O piso deve ser nivelado, resistente e antiderrapante. O local de trabalho deve ser bem iluminado. A bancada de serviço deverá ser construída com madeira de boa qualidade, sem nós ou rachaduras.

Corte das barras

As barras de aço podem ser cortadas de várias maneiras, tais como corte manual, serra policorte, guilhotina manual, solda elétrica e oxicorte.

- Riscos no corte manual:
 - Acidente de contato com a lâmina da serra;
 - Impacto dos braços devido aos movimentos de corte;
 - Ruptura da lâmina projetando estilhaço.

Deve-se, portanto, usar lâminas de serra de boa qualidade, prendê-las firmemente, usar óculos de segurança e trabalhar com bastante cuidado e atenção.

- Riscos na utilização da máquina de corte de ferro:
 - Choque elétrico por falta de aterramento;
 - Ruptura do disco de corte;
 - Falta de proteção do disco de corte;

O disco deve ser periodicamente inspecionado, inutilizando-se aquele onde haja irregularidades, deve também ser protegido por coifa metálica. São obrigatórios o aterramento elétrico da máquina de corte de ferro e a proteção das correias e polias de transmissão.

- Riscos no corte com guilhotina manual:
 - Corte dos dedos das mãos;
 - Esforço humano excessivo;

Nos trabalhos com guilhotina manual, o trabalhador não deve se sujeitar a esforço que possam prejudicá-lo, nem deve usar alongadores de cabos.

- Riscos no corte com guilhotina elétrica:
 - Choque elétrico por falta de aterramento, falta de botoeira de comando, falta de fusíveis e outros dispositivos de proteção elétrica;
 - Amputação por acionamento involuntário da máquina;
 - Projeção de fragmentos, por falta de proteção coletiva.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

A guilhotina elétrica deve ser aterrada eletricamente, além de possuir botoeira de comando e fusíveis de proteção. Deve haver guarda de proteção para evitar projeção de pedaços de ferro.

Deve dispor de proteção coletiva que evite contato dos dedos com o ponto de operação.

Armação de aço

Os principais riscos são: ferimentos nas mãos, detritos nos olhos, queda de nível (trabalho na periferia de laje), queda de sobra de vergalhões, transporte de peso, Imprensamento de mãos e dedos (serviços de colocação de armação).

Recomendações

- O local destinado à estocagem de vergalhões deve ficar próximo à central de armação (onde são cortados e dobrados), se amplo e bem ventilado e não ficar nas proximidades de passagens obrigatórias de trabalhadores, entrada da obra, máquinas e equipamentos fixos, alojamento, refeitório e banheiro.

- A dobragem e corte de vergalhões deve ser feita sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis, apoiadas em superfícies resistentes, niveladas e não escorregadias, afastadas da área de circulação dos trabalhadores, devendo esta área ter cobertura resistente contra queda de materiais e intempéries.

- Durante a descarga de vergalhões, quando no interior da obra, a área de movimentação deve ser isolada.

- Os trabalhadores que executam operações de manuseio operações de manuseio, dobramento ou corte de vergalhões, devem usar luvas de raspa de couro e os que cortam arame, devem usar, além disso, óculos de segurança.

- A execução do trabalho acima e na mesma direção de pontas verticais de vergalhões desprotegidos devem ser evitados; quando, porém, isso não for possível, tais pontas devem ser recurvadas ou amarradas em feixes e recobertas com madeira ou outro material de resistência equivalente.

- As armações de pilares, vigas e outras estruturas verticais devem ser apoiadas e escoradas para evitar tombamento e desmoronamento.

Medidas Preventivas

- Armação de Aço:

Verificação

- Bancada de dobragem e corte de vergalhões afastadas da circulação de pessoas;
- Cobertura das bancadas resistentes contra queda de materiais e intempéries;
- Lâmpadas protegidas contra impactos;
- Operação da máquina de corte de ferro por trabalhador qualificado;
- Transmissão de fôrmas mecânicas protegidas;
- Chave de acionamento blindada;
- Extintor de incêndio tipo PQS, de 6 Kg, nas proximidades;
- Utilização dos protetores auriculares e facial pelos operadores de máquina de corte de ferro.

Execução:

- Apoiar e escorar as armações de vigas para evitar tombamento e desmoronamento;
- Colocação de pranchas de madeira sobre as armações para circulação de trabalhadores;
- Proteção das pontas verticais de vergalhões de aço;
- Isolamento de área na descarga de vergalhões de aço;
- Inspeção do disco de corte diariamente para detectar trincas e rachaduras, e substituição caso necessário;
- Manutenção da área de operação sempre limpa e desobstruída.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Equipamentos de Proteção Individual

- **Capacete de Segurança** – em todas as atividades;
- **Calçado de Segurança** – em todas as atividades;
- **Cinto de segurança**: Montagem de fôrmas ou armação, em alturas superiores a 2 m, que houver risco de quedas; e içamento de peças próximo à beirada de lajes.
- **Luvas de raspa** – nas atividades de descarga manual de vergalhões; dobramento ou corte de vergalhões e corte de arame.
- **Proteção para os ombros** – Na descarga manual de vergalhões;
- **Protetor facial** – Atividades de corte com a máquina de corte de ferro;
- **Protetor auricular** – Trabalhos expostos a ruído intenso (máquina de corte e outros);
- **Avental de raspa** – Corte com a máquina de corte de ferro;
- **Óculos de segurança** – Corte de arame;
- **Máscara PFF-1** – Corte de ferragens.

Proteção Coletiva

Verificação:

- Inspeção dos dispositivos e equipamentos de proteção por profissional habilitado;
- Inspeção de peças e máquinas utilizadas;
- Verificação da utilização dos EPI's pelos trabalhadores.

Execução:

- Instalação de quadro móvel de tomadas para ligação de máquinas;
- Instalação de medidas de proteção contra queda de alturas, na periferia das lajes, a partir do início dos serviços.
- Estocagem de materiais em local afastado da circulação obrigatória de trabalhadores e de forma adequada;
- Sinalização e delimitação de locais de trabalho com a utilização de cordas ou fitas;
- Organização e limpeza permanente da obra.

8.1.3 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONCRETO

SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONCRETO COM BETONEIRA

Descrição das Atividades

- Produção de concreto em betoneiras.

Riscos Mais Frequentes

- Presença de umidade, por trabalhos com massa de cimento;
- Ruído da betoneira;
- Vibração da betoneira;
- Dermatoses, devido ao contato da pele com o cimento;
- Pneumoconiose, devido à aspiração de pó de cimento;
- Pancadas e quedas de pessoas por falta de sinalização dos acessos, no manuseio e circulação de gericas;
- Acidentes por falta de proteção das partes móveis da betoneira; contatos elétricos;
- Levantamento e transporte manual de peso;
- Posturas incorretas.

Medidas Preventivas

- No Uso de Betoneira:

- Os dispositivos, cabos, alavancas e acessórios deverão ser inspecionados periodicamente;
- Ao terminar a operação de fabricação de concreto ou ao finalizar os trabalhos, a caçamba deve ficar apoiada no solo ou em posição levantada, completamente imobilizada;
- A betoneira deverá estar provida de aterramento elétrico, com todas as partes móveis protegidas.
- A carcaça do motor e o quadro elétrico devem ficar isolados e fechados.

- Transporte de Concreto em Gérica:

- Para o transporte de concreto em gérica é necessário que a superfície do terreno seja desprovida de obstáculos e a da laje forrada com madeira;
- O transporte de carga excessiva deve ser evitado;
- Quando gericas contendo concreto forem transportadas em guincho, devem ser amarradas à estrutura da prancha, para evitar a queda da gérica ou do concreto.

Equipamento de Proteção Individual

- Capacete de segurança;
- Botas de borracha impermeável;
- Avental e luvas de PVC/látex;
- Óculos de segurança;
- Máscara contra poeira;
- Luvas impermeáveis;
- Calçado de segurança.

Medidas de Proteção Coletiva:

- Isolar o motor e o sistema de transmissão da betoneira;
- Aterrar eletricamente o motor da betoneira;
- Proteger os elementos elétricos;
- Sinalizar e isolar a área do lançamento de concreto – caminhão betoneira.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- PRINCIPAIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE CONCRETO

Máquinas/ Equipamentos/ Ferramentas ruidosas
Betoneira

As máquinas e equipamentos elétricos serão aterrados adequadamente.

Todos os operadores de máquinas e equipamentos devem receber treinamentos específicos e orientações sobre como proceder para evitar os riscos existentes, sendo que quando da realização dos cursos, estes devem ser anotados em carteira de trabalho do operador, bem como deve ser feita a alteração em sua função e cartão de ponto.

- Betoneira

Será utilizada betoneira com carregador e misturador. Somente será operada por funcionários qualificados, identificados e com o devido EPI (capacete, vestimenta de trabalho, protetor auditivo, bota de borracha, luvas de raspa de couro ou luvas de borracha e quando necessário usar Protetor respiratório e óculos ampla visão).

A Betoneira deverá atender os seguintes requisitos mínimos:

- Chave de comando (partida e parada do motor) instalada na própria betoneira de maneira a permitir fácil acesso ao operador;
- Instalação elétrica feita com fios de bitola adequada, embutida e protegida por eletroduto;
- Todas as partes metálicas, como carcaça do motor e corpo da betoneira serão aterradas eletricamente com o objetivo de evitar possíveis choques elétricos no operador;
- Ser instalada em local coberto, bem ventilado e iluminado;
- Ser lavada diariamente e ser lubrificada no mínimo semanalmente pelo próprio operador, de acordo com a utilização. Lubrificar engrenagens, cabos e trilhos.
- A empresa deve colocar no local da betoneira placas conforme modelo abaixo:



Obs.: Dotar de iluminação necessária as áreas destinadas aos serviços com máquinas.

Modelo para local da betoneira:



PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Betoneira						Folha 1/1	
Checklist para Inspeção diária							
Período semanal de ensaios	Empresa				Nome do operador		
Modelo	Número de Série				Local instalada:		
√ = <i>perfeito estado</i>				X = <i>danificado</i>			
Componentes	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
Condições do Equipamento							
Funcionamento do motor (ruído vibrações)							
Base de Apoio							
Travas de Segurança							
Cabos de aços diversos							
Piso resistente, nivelado e antiderrapante							
Cobertura do posto de trabalho							
Fiação elétrica em geral							
Impedimento circulação de pessoas nas proximidades							
Aterramento elétrico do motor							
Funcionário qualificado/habilitado							
Chave liga desliga							
Uso de EPI e placas indicativas							
Limpeza do local							
Extintores							
Outras situações:							
Betoneira funcionou normalmente das 07:00 às 17:00 hs.							
Quantos traços massa de alvenaria:							
Quantos traços massa de reboco interino:							
Quantos traços chapisco:							
Quantos traços farofa:							
Quantos traços concreto:							
Quantos traços massa pe pilar							
Quantos traços massa para bomba							
Detalhes e defeitos encontrados e reparados							
Responsável pela inspeção		Assinatura			Empresa		

- SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO



Foto ilustrativa

Descrição das Atividades

- Bombeamento de concreto.

Riscos Mais Frequentes

- Dermatoses, devido ao contato da pele com o cimento;
- Pneumoconiose, devido à aspiração de pó de cimento;
- Acidentes por utilização de equipamento elétrico;
- Queda de altura;
- Desconexão dos dutos do bombeamento de concreto por descargaste e vibrações (falta de dispositivo de segurança para impedir a separação das partes);
- Projeção violenta do concreto na saída do mangote flexível;
- Acidentes causados pelo entupimento dos dutos.

Medidas Preventivas

- Em Operação de Bombeamento de Concreto:

- Utilizar concreto com granulometria adequada e consistência plástica para evitar entupimento dos dutos;
- Os dutos e conexões devem ser escorados e fixados em todo o seu trecho, principalmente nas curvas;
- Aliviar a pressão dos dutos antes da desmontagem, se durante o funcionamento da bomba ocorrer entupimento;
- As atividades de transporte de concreto devem ser sinalizadas.
- Somente trabalhadores qualificados poderão realizar serviços em alturas superiores a 2,0m.

Equipamento de Proteção Individual

- Capacete de segurança;
- Botas de borracha impermeável;
- Óculos de segurança;
- Máscara contra poeira;
- Luvas impermeáveis;
- Calçado de segurança;
- Protetor auricular;
- Cinto de segurança tipo paraquedista com extensor retrátil ou talabarte duplo e absorvedor de energia, para serviços em altura superior a 2,0m.

Medidas de Proteção Coletiva:

- Aterrar eletricamente o motor de máquinas e equipamentos;
- Proteger os elementos elétricos;
- Sinalizar e isolar a área do lançamento de concreto.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- PRINCIPAIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO BOMBEAMENTO DE CONCRETO

Máquinas/ Equipamentos/ Ferramentas ruidosas
Vibrador de concreto

As máquinas e equipamentos elétricos serão aterrados adequadamente.

Todos os operadores de máquinas e equipamentos devem receber treinamentos específicos e orientações sobre como proceder para evitar os riscos existentes, sendo que quando da realização dos cursos, estes devem ser anotados em carteira de trabalho do operador, bem como deve ser feita a alteração em sua função e cartão de ponto.

- Vibrador de concreto



Imagem ilustrativa

- Somente será operado por funcionário qualificado e com o devido EPI's.

Normas a serem seguidas pelo operador de Vibrador de concreto:

- Não operar o equipamento sem a utilização dos EPI's (Vestimenta, óculos de proteção, capacete, cinto de segurança tipo paraquedista com extensor retrátil ou talabarte duplo e absorvedor de energia, protetor auricular tipo plug de inserir com capacidade de redução de níveis sonoros de 14 dB, protetor facial, bota de borracha, luva de látex);
- Não operar equipamento danificado;
- Não improvisar as ligações do equipamento no quadro de energia elétrica, utilizar sempre o conjunto plug e tomada;
- Todas as emendas dos cabos de energia elétrica deverão ser feitas com fita isolante especial de alta fusão;
- Não será permitido o uso de fios comuns ou fios flexíveis para ligação de energia do vibrador;
- A chave de ligação do vibrador de concreto deve ser de boa qualidade, de acordo com o fabricante, e em perfeita condição de uso, sendo vetado qualquer tipo de adaptação que não seja a chave original do fabricante do equipamento;
- As ligações elétricas dos vibradores de concreto somente deverão ser feitas através de cabos protegidos de boa qualidade e com poucas emendas, sendo estas devidamente isoladas com fita isolante de alta fusão.

8.2 - DO TRABALHO EM ALTURAS

De acordo com a NR-35, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.

Cabe ao empregador:

- a) garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma;
- b) assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, a emissão da Permissão de Trabalho - PT;
- c) desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura;
- d) assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis;
- e) adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma pelas empresas contratadas;
- f) garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle;
- g) garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta Norma;
- h) assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível;
- i) estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura;
- j) assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade;
- k) assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta Norma.

Cabe aos trabalhadores:

- a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador;
- b) colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta Norma;
- c) interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis;
- d) zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho.

Ainda de acordo com a NR-35, considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de oito horas, cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir:

- a) normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
- b) análise de Risco e condições impeditivas;
- c) riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
- d) sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;
- e) equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
- f) acidentes típicos em trabalhos em altura;
- g) condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado em segurança no trabalho.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Planejamento, Organização e Execução do Trabalho em Alturas

Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado.

A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para trabalho em altura.

No planejamento do trabalho devem ser adotadas, de acordo com a seguinte hierarquia:

- a) medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução;
- b) medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma;
- c) medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado.

Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade.

A execução do serviço deve considerar as influências externas que possam alterar as condições do local de trabalho já previstas na análise de risco.

Todo trabalho em altura deve ser precedido de Análise de Risco, que deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar:

- a) o local em que os serviços serão executados e seu entorno;
- b) o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho;
- c) o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem;
- d) as condições meteorológicas adversas;
- e) a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes e aos princípios da redução do impacto e dos fatores de queda;
- f) o risco de queda de materiais e ferramentas;
- g) os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos;
- h) o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas regulamentadoras;
- i) os riscos adicionais;
- j) as condições impeditivas;
- k) as situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador;
- l) a necessidade de sistema de comunicação;
- m) a forma de supervisão.

Para atividades rotineiras de trabalho em altura a análise de risco pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional, que devem conter, no mínimo:

- a) as diretrizes e requisitos da tarefa;
- b) as orientações administrativas
- c) o detalhamento da tarefa;
- d) as medidas de controle dos riscos características à rotina;
- e) as condições impeditivas;
- f) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários;
- g) as competências e responsabilidades.

As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante Permissão de Trabalho.

Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, acessórios e sistemas de ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiência, o conforto, a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de segurança, em caso de eventual queda e seu uso deve ser precedido de inspeção rotineira.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O cinto de segurança deve ser do tipo paraquedista e dotado de dispositivo para conexão em sistema de ancoragem. O sistema de ancoragem deve ser estabelecido pela Análise de Risco.

O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o período de exposição ao risco de queda.

O talabarte, o extensor retrátil ou o dispositivo trava-quedas, deve estar fixado acima do nível da cintura do trabalhador, ajustado de modo a restringir a altura de queda e assegurar que, em caso de ocorrência, minimize as chances do trabalhador colidir com estrutura inferior.

Os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais.

ITENS EXIGIDOS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA SERVIÇOS REALIZADOS EM ALTURAS, CONFORME A NR-35:

• Documentação Exigida:

- Análise de Risco – AR;
- Procedimentos Operacionais para Trabalhos em Altura nas atividades rotineiras;
- Permissão de Trabalho – PT, nas atividades não rotineiras;
- Certificados de Treinamentos para trabalho em altura;
- Plano de Emergência da empresa;
- Registros das inspeções de EPI's / Acessórios / Ancoragens;
- Projeto para instalação das Linhas de Vida com os pontos de ancoragem determinados por profissional legalmente habilitado com ART.

• Atividades que deverão apresentar documentação acima:

Atividades executadas acima de 2,0 m do nível inferior, com risco de queda, tais como:

- Atividades executadas em andaimes (fachadeiros, suspensos, em balanço, incluindo a montagem e desmontagem);
 - Montagem e desmontagem da torre do elevador;
 - Execução de marcação de alvenaria em periferias;
- Atividades executadas em poços de ventilação e poços do elevador, incluindo instalação de proteções, reboco, entre outros;
 - Montagem de proteções de periferias;
 - Operação de guincho do tipo velox em periferias;
 - Montagem do Sistema Limitador de Queda em Altura;
 - Trabalho sobre taludes;
 - Serviços de forma e desforma;
 - Serviços de armação;

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

REGISTRO DE INSPEÇÃO DE EPI's PARA TRABALHO EM ALTURA - CHECK LIST DO CINTO DE SEGURANÇA					
Nº do cinto:	C.A do cinto:	CA do extensor retrátil:	Data da 1ª vistoria:		
AValiação BIMESTRAL					
☐ EXTENSOR RETRÁTIL		☐ CINTO DE SEGURANÇA			
PREENCIMENTO: SIM / NÃO / NA (NÃO SE APLICA)	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
DESCRIÇÃO	1ª Vistoria	2ª Vistoria	3ª Vistoria	4ª Vistoria	5ª Vistoria
As cintas apresentam partes queimadas					
As cintas apresentam rupturas					
As cintas apresentam cortes					
As cintas estão limpas					
Os Pontos de costuras apresentam desfiamentos					
Existem 8 Pontos de costura esta descosturando					
O mosquetão apresenta deformidades					
A trava de segurança do mosquetão apresenta corrosão					
A trava de segurança do mosquetão apresenta trincas					
O extensor retrátil apresenta deformidades					
O extensor retrátil apresenta desfiamentos					
O extensor retrátil apresenta queimado					
O extensor retrátil apresenta cortes					
O anel de fixação do extensor retrátil apresenta alongamento					
O anel de fixação do extensor retrátil apresenta trincas					
O anel de fixação do extensor retrátil apresenta corrosão					
Resultado da avaliação do cinto de segurança	☐ Aprovado ☐ Reprovado	☐ Aprovado ☐ Reprovado	☐ Aprovado ☐ Reprovado	☐ Aprovado ☐ Reprovado	☐ Aprovado ☐ Reprovado
DECLARAÇÃO DE RESULTADO 1ª VISTORIA					
Declaro que após inspeção minuciosa deste equipamento, considero que o mesmo está:					
A) () Apto para o uso.		B) () Inapto para o uso, devendo ser descartado.			
_____ Assinatura do responsável pela avaliação					
DECLARAÇÃO DE RESULTADO 2ª VISTORIA					
Declaro que após inspeção minuciosa deste equipamento, considero que o mesmo está:					
A) () Apto para o uso.		B) () Inapto para o uso, devendo ser descartado.			
_____ Assinatura do responsável pela avaliação					
DECLARAÇÃO DE RESULTADO 3ª VISTORIA					
Declaro que após inspeção minuciosa deste equipamento, considero que o mesmo está:					
A) () Apto para o uso.		B) () Inapto para o uso, devendo ser descartado.			
_____ Assinatura do responsável pela avaliação					
DECLARAÇÃO DE RESULTADO 4ª VISTORIA					
Declaro que após inspeção minuciosa deste equipamento, considero que o mesmo está:					
A) () Apto para o uso.		B) () Inapto para o uso, devendo ser descartado.			
_____ Assinatura do responsável pela avaliação					
DECLARAÇÃO DE RESULTADO 5ª VISTORIA					
Declaro que após inspeção minuciosa deste equipamento, considero que o mesmo está:					
A) () Apto para o uso.		B) () Inapto para o uso, devendo ser descartado.			
_____ Assinatura do responsável pela avaliação					

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

		ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR)			N°.		
					Data:		
Projeto:		Local/ Área de Entorno:		Descrição da Tarefa:		As situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo da supervisão inerte do trabalhador são atendidas? Sim () Não ()	
Forma de supervisão:			Forma de Supervisão: IN LOCO: ENCARREGADO () MESTRE DE OBRA () Técnico segurança do trabalho ()		Responsável pelo acompanhamento:		Manter check list de inspeção dos equipamentos de proteção coletivas e individual contra queda, preenchidos e arquivados
Os trabalhadores receberam quais treinamentos? NR-05 () NR-18 () NR-06 () NR-35 () NR-07 () Outras:		Ferramentas/Equipamentos relacionados à tarefa: () Makita () Lixadeira () Furadeira () Cinto de segurança		Check list para iniciar os serviços? () Sim () Não		Isolamento e sinalização da área em torno? () Sim () Não	
						Trabalho simultâneo que apresenta risco específico? () Sim () Não QUAL?..... Necessita Sistema de Comunicação? RADIO () Sim () Não	
Etapas da Tarefa		Fator de Risco ou Potencial de Acidente			Causas e efeitos		Medidas preventivas
		RISCOS EXISTENTES	SIM	NÃO	NA		
		Queda de materiais, ferramentas?					
		Queda de pessoas?					
		Postura inadequada					
		Condições impeditivas					
		Isolamento da área em torno					
		Condições meteorológicas					
		Projeção de fragmentos e partículas nos olhos					
		Queda de escoras?					
		Corte e ferimento nas mãos, braços, pernas e pés, provocados.					
		Queda de carga suspensa;					
		Quedas de pessoas do mesmo nível;					
		Choque elétrico.					
		Riscos adicionais					
		Ruídos excessivos.					
		Execução em solo úmido					
		Contato com concreto					
		Circulação de pessoas					
		Prensagem de dados					
		Deslizamento de terra					
Vibração, por uso de vibradores							
Ruptura de formas.							
Supervisor responsável pela atividade:	Engenheiro responsável pela atividade/Obra:			SESMET:		Encarregado / Mestre de obra:	

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PERMISSÃO PARA TRABALHO EM ALTURA – (ATIVIDADE)

LOCAL DE SERVIÇO:							
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:							
DATA: ____/____/____		VALIDADE: ____/____/____		PRORROGADO ATÉ O DIA: ____/____/____			
MAO DE OBRA ☐ INTERNA ☐ TERCEIROS N° FUNC.				NOME DA EMPRESA: NOME DO SUPERVISOR:			
PERIGOS POTENCIAIS ☐ ELÉTRICO ☐ BIOLÓGICO ☐ ERGONÓMICOS ☐ MEIO AMBIENTE ☐ DANOS EQUIP/MATERIAIS ☐ MECÂNICO ☐ QUÍMICO ☐ FÍSICO/RUÍDO ☐ INCÊNDIO/EXPLOÇÃO							
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS ☐ ANDAIMES ☐ ESCADA ☐ LIXADEIRA ☐ MINI-GRUA ☐ OUTROS _____ ☐ CABO DE AÇO ☐ CORDA ☐ MOTOR VIBRADOR ☐ SERRA CIRCULAR							
RESPONSÁVEL DA ATIVIDADE E RESPONSÁVEL PELA ÁREA							
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO							
GERAL	SIM	NÃO	N.A	ANDAIMES	SIM	NÃO	N.A
1. Os executantes foram devidamente treinados?				1. O piso de sustentação é estável e nivelado?			
2. As áreas de trabalho em altura estão adequadamente sinalizadas e isoladas?				2. Existe sapata ajustáveis para os andaimes?			
3. A base de apoio / fixação de escadas e andaimes possuem condições adequadas?				3. Os andaimes possuem guarda corpo e travessas horizontais?			
4. Os meios de acesso a níveis elevados (escadas, andaimes, cabos de aço, etc.) apresentam condições adequadas para uso?				4. Os andaimes são resistentes aos esforços e peso dos executantes do trabalho?			
5. Os níveis elevados de acesso possuem sistema de proteção adequada (guarda corpo, sinalização, etc.)?				5. Os pranchões apresentam condições adequadas?			
6. Área de trabalho esta limpa e desobstruída.				6. A plataforma está completa?			
7. Há proteções coletivas (poço dos elevadores, aberturas no piso, escadas)?				7. Os pranchões estão travados e amarrados?			
LINHA DE VIDA							
1. Existe linha de vida para cada executante do trabalho?							
2. Foi executada conforme projeto?							
ESCADA							
1. As condições gerais da escada foram verificadas?							
2. Existem pontos de fixação para as escadas de mão?							
3. A parte superior da escada está a um metro?							
4. Escadas fixas possuem sistemas de proteção?							
RECOMENDAÇÕES:							
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO OBRIGATORIOS							
☐ Extensor	☐ Capacetes c/ jugular	☐ Trava quedas					
☐ Óculos de Segurança	☐ Avental: PVC/Raspa	☐ Cinto de Segurança					
☐ Botas de Couro/PVC/Borracha	☐ Extensor retrátil	☐ Cordas (cabos guias)					
☐ Protetor Auricular	☐ Luvas: Couro/PVC/Raspa						
RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO DA PERMISSÃO							
Assinatura:							
RESPONSÁVEL PELA EQUIPE							
Assinatura:							
BAIXA DA PERMISSÃO DE TRABALHO - PT							
Trabalho terminado ?	☐ Sim	☐ Não	Data: ____/____/____	Hora:			
Responsável pela inspeção:							
1 – Siga rigorosamente as recomendações relativas às atividades/ tarefas a serem executadas.							
2 – Antes de iniciar os serviços inspecione o local, elabore uma APR e certifique-se que todos cuidados foram tomados.							
3 – Esta PTE é válida somente quando assinada pelo Emitente.							

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

LISTA DE PRESENÇA TRABALHADORES AUTORIZADOS PARA TRABALHO EM ALTURAS – (ATIVIDADE)

FUNCIONARIOS DA EMPRESA

SIM () NÃO ()

EMPREITEIROS: SIM ()

NOME DA EMPRESA.....

OBJETIVO DO TREINAMENTO

A (EMPRESA) VEM ATRAVEZ DESTE DOCUMENTO AUTORIZAR OS TRABALHADORES, DEVIDAMENTE TREINADOS A EXERCEREM SUAS ATIVIDADES EM TRABALHO EM ALTURAS: (ATIVIDADE)

	Nome	Cargo	Assinatura
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Responsável pela avaliação:

Data:

ASSINATURAS

RECURSOS HUMANOS

INSTRUTORES

8.3 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Nesta fase, serão desenvolvidas as atividades de:

- Corte de paredes para introdução das instalações;
- Instalações elétricas;
- Instalações hidráulicas;

- RISCOS MAIS COMUNS

Corte de paredes para introdução das instalações:

- Os riscos que estão envolvidos nas atividades de cortes de paredes para instalações hidráulicas, elétricas, telefônicas e de gás são:

- Exposição a poeiras;
- Risco de choque elétrico, pelo uso de máquinas energizadas;
- Pequenos ferimentos nos membros superiores (mãos), pelo manuseio constante com ferramentas manuais;

Instalações Elétricas:

- Choque elétrico;
- Incêndios e explosões;
- Sequelas irreversíveis ou até morte;
- Queimaduras elétricas.

Instalações Hidráulicas:

- Os riscos que estão presentes nos serviços de instalação hidráulica são:
- Pancadas e cortes nas mãos ou outras partes do corpo;
- Lesões oculares por projeção de fragmentos ou de partículas;
- Ruído provocado pelo uso de máquinas Ex.: furadeira, rosqueadeira de tubos motorizada;
- Incêndios;
- Intoxicação por produtos químicos.

- MEDIDAS PREVENTIVAS

Instalações Elétricas:

- Deverão ser feitas por trabalhadores Qualificados;
- Empregar materiais especificados pelo autor do projeto;
- Os serviços deverão ser acompanhados pelo encarregado e responsável técnico;
- Não realizar serviços em circuito energizado;
- Quando não for possível desligar o circuito elétrico;
- Adotar medidas de proteção complementares;
- Usar ferramentas apropriadas;
- Usar EPI específicos;
- Não permitir a existência de partes vivas expostas no circuito e vistoriar diariamente os circuitos elétricos provisórios;
- Não obstruir a circulação de pessoas e materiais;
- Proteger os circuitos elétricos contra impactos mecânicos, umidade e agente corrosivos;
- Quando o circuito provisório se tornar inoperante ou indispensável, retirá-lo imediatamente;
- O quadro geral de distribuição deve ser mantido trancado e seus circuitos identificados;
- Máquinas e equipamentos elétricos só devem ser ligados por conjunto plug-tomada;
- Não utilizar armação de aço para aterramento de equipamentos ou máquinas móveis;
- A ligação do QGD ao ponto de utilização deve ser protegida por eletroduto e, de preferência, embutida no piso do terreno. Caso não seja possível, fixá-la em teto ou paredes, com isoladores, a uma altura mínima de 3m;
- Não instalar rede elétrica próxima a tapumes de madeira;

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Não improvisar tomadas e interruptores no canteiro;
- As verificações que devem ser realizadas com tensão só poderão ser feitas depois da comprovação do término da instalação elétrica;
- As ferramentas manuais devem ser verificadas periodicamente, para evitar cortes e pancadas durante o uso.

Instalações Hidráulicas:

- As máquinas portáteis devem ter duplo isolamento;
- Manter recipientes de cola sempre fechados;
- Verificar as condições das ferramentas manuais diariamente, para corte e golpes durante o uso.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Instalações Hidráulicas:

- Capacete de segurança;
 - Calçado de Segurança;
 - Os encanadores deverão usar luvas, óculos de proteção e máscara respiratória.
-
- Instalações Elétricas:
 - Capacete de segurança;
 - Calçado de Segurança
 - Luvas de segurança para eletricitista;
 - Cinto de segurança para eletricitista;
 - Cinto de segurança paraquedista.

PROTEÇÕES COLETIVAS

Instalações Hidráulicas:

- As escadas, plataformas e andaimes usados na construção das instalações deverão estar em perfeitas condições de uso, sendo adotado de guarda-corpos resistentes e rodapé.

Instalações Elétricas:

- O local de trabalho deve estar sempre limpo, em ordem e iluminado adequadamente;
- As escadas devem ser providas de tirantes, para limitar sua abertura; se forem de mão, devem ser de maneira com elemento antiderrapante em sua base;
- Sinalizar os locais de trabalho.

8.4 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SERRALHERIA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

- Montagem de estrutura em aço.

RISCOS MAIS COMUNS

- Ruído;
- Radiações (raios ultravioletas e infravermelhos);
- Calor;
- Fumos nocivos;
- Poeira;
- Tintas / solventes / diluentes;
- Levantamento de peso;
- Posturas Ergonômicas Inadequadas;
- Choque Elétrico;
- Queimadura na Pele;
- Queimadura nos olhos (Raios UV);
- Incêndio / Explosão.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Os trabalhadores expostos devem utilizar protetores auditivos durante a realização de atividades de instalação e manutenção com máquinas ruidosas;
- Oferecer treinamento aos trabalhadores quanto ao uso dos protetores auriculares;
- Realizar exames audiométricos admissionais e periódicos em todos os trabalhadores expostos a ruídos elevados (conforme PCMSO);
- Realizar manutenção dos equipamentos: substituição de peças móveis e gastas; lubrificação regular; aperto de peças soltas.
- Evitar a exposição tanto à radiação direta, quanto indireta, do trabalhador na atividade de soldagem;
- Todas as pessoas que se encontrarem nas proximidades de solda com arco elétrico devem ser protegidas contra radiações;
- Proteger com uso de máscaras com filtros de luz adequados (o uso de máscara é obrigatório, pois os óculos, mesmo especiais, não protegem a face do soldador contra a irradiação do arco);
- Usar luvas nas duas mãos em bom estado de conservação, para proteger contra as irradiações dos arcos;
- Fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção individual durante a execução das atividades de corte;
- As fumaças produzidas devem ter evacuação fácil, o que exige locais bem arejados e ventilados;
- Quando o ambiente for fechado ou não possuir ventilação adequada, munir o soldador de máscara respiratória adequada.
- O local para utilização de produtos químicos deve ser bem ventilado (natural ou com exaustores);
- Evitar o contato de produtos químicos com a pele e mucosas;
- Orientar o trabalhador para não fumar nem comer durante o manuseio de produtos químicos.
- Usar luvas ou cremes protetores para as mãos e calçados impermeáveis, durante o manuseio de produtos químicos;
- Não reutilizar as embalagens dos produtos químicos;
- Fornecer e fiscalizar o uso de máscara respiratória que neutralize poeiras e produtos químicos e fazer a manutenção dos filtros das mesmas;
- O armazenamento dos produtos deverá ser realizado em local próprio, com boa ventilação e manter rótulos com identificação.

- PRINCIPAIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE SERRALHERIA

Máquinas/ Equipamentos/ Ferramentas ruidosas
Aparelho de solda

As máquinas e equipamentos elétricos serão aterrados adequadamente.

Todos os operadores de máquinas e equipamentos devem receber treinamentos específicos e orientações sobre como proceder para evitar os riscos existentes, sendo que quando da realização dos cursos, estes devem ser anotados em carteira de trabalho do operador, bem como deve ser feita a alteração em sua função e cartão de ponto.

- Aparelho de solda



Imagem Ilustrativa

Os serviços de solda expõem os trabalhadores aos riscos de queimaduras dos olhos através de raios ultravioletas, queimaduras da pele através de calor emitido da solda, aos fumos de soldas que são prejudiciais ao aparelho respiratório, choque elétrico devido a falta de aterramento, ruídos acima do limite de conforto com a batida da marreta em pontos de soldas.


Os cuidados com este tipo de atividade devem-se ao uso dos equipamentos de proteção individual tais como: vestimenta, Avental de raspa, mangote de raspa, luvas de raspa, botina de segurança. Protetor auricular, Mascara respiratória com filtro adequado PFF-2 para gases, mascara de soldador com filtro de proteção para raios ultravioletas n.º 14, óculos de proteção para solda tipo pontilhamento com filtro n.º 14.

Normas a serem seguidas:


- Um treinamento adequado na operação e manutenção de qualquer equipamento elétrico é essencial para se evitar acidentes;
- Sempre que possível, trabalhar em locais especialmente previstos para soldagem ou corte ao arco elétrico;
- Locais onde se solde ou corte não devem conter líquidos inflamáveis (gasolina, tintas, solventes, etc), sólidos combustíveis (papel, materiais de embalagem, madeira, etc.) ou gases inflamáveis (oxigênio, acetileno, hidrogênio, etc.);
- Quando as operações de soldagem ou corte não podem ser efetuadas em locais específicos e especialmente organizados, instalar biombos metálicos ou proteções não inflamáveis ou combustíveis para evitar que o calor, as faíscas, os respingos ou as escórias possam atingir materiais inflamáveis;
- Extintores apropriados, baldes de areia e outros dispositivos anti incêndio devem ficar a proximidade imediata da área de soldagem ou corte;
- Antes de se iniciar uma operação de soldagem ou corte num local não especificamente previsto para esta finalidade, ele deve ser inspecionado por pessoa habilitada para a devida autorização de uso;
- Nunca soldar, cortar ou realizar qualquer operação a quente numa peça que não tenha sido adequadamente limpa;

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Proceder à inspeção da área de trabalho após ter-se completado a soldagem ou o corte. Apagar ou remover fagulhas ou pedaços de metal quente que, mais tarde, possam provocar algum incêndio;
- O local de trabalho deve possuir ventilação adequada de forma a eliminar os gases, vapores e fumos usados e gerados pelos processos de soldagem e corte e que podem ser prejudiciais à saúde dos trabalhadores;
- O soldador ou operador deve sempre manter a cabeça fora da área de ocorrência dos fumos ou vapores gerados por um arco elétrico de forma a não respirá-los;

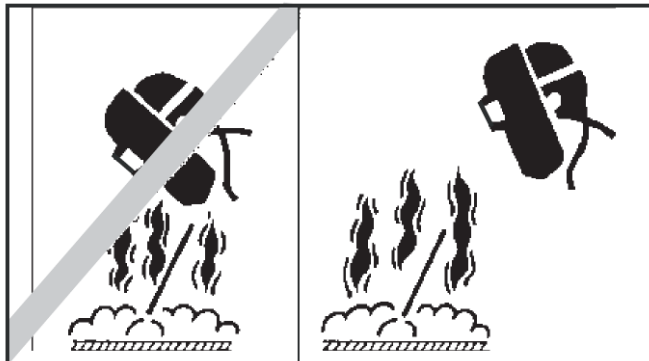

- Alguma irritação nos olhos, no nariz ou na garganta durante a soldagem ou o corte pode ser indício de uma contaminação do local de trabalho e de uma ventilação inadequada. O trabalho deve ser interrompido, as condições do ambiente devem ser analisadas e as providências necessárias para melhorar a ventilação do local devem ser tomadas;
- Observar as características físicas e químicas dos gases usados e seguir rigorosamente as regras de segurança específicas indicadas pelo fornecedor;
- Somente usar gases reconhecidamente adequados ao processo de soldagem ou corte e à aplicação previstos;
- Somente usar um regulador de pressão específico para o gás usado e de capacidade apropriada à aplicação;
- Sempre conservar as mangueiras e conexões de gás em boas condições de trabalho;
- Os cilindros de gás devem sempre ser mantidos em posição vertical;
- Quando não estiverem em uso, cilindros de gás devem permanecer com sua válvula fechada, mesmo que estejam vazios;
- Sempre manter cilindros de gás distantes de chamas e de fontes de faíscas ou de calor;
- Ao abrir a válvula do cilindro, manter o rosto afastado do regulador de pressão/vazão;
- Aterrar os equipamentos e seus acessórios a um ponto seguro de aterramento;
- Garantir bons contatos elétricos na peça soldada e nos terminais de saída da máquina;
- Manter o local de trabalho limpo e seco;
- Usar roupa e equipamentos de proteção individual adequados, em bom estado, limpos e secos;
- Ao soldar ou cortar, não usar quaisquer adornos, acessórios ou objetos corporais metálicos;
- O soldador ou operador de uma máquina de soldar ou cortar deve trabalhar em cima de um estrado ou plataforma isolante;
- Nunca se deve enrolar cabos de soldagem em torno do corpo;
- Nunca usar uma máquina de soldar ou cortar com parte do seu gabinete removida ou mesmo aberta;
- Nunca operar equipamentos defeituosos.

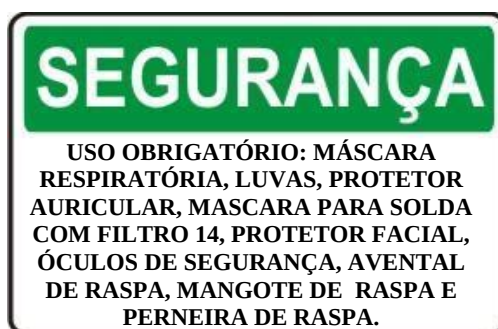

8.5 - PRINCIPAIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Máquinas/ Equipamentos/ Ferramentas ruidosas
Compactador de solo
Martelete rompedor de concreto
Bob Cat
Caminhão
Caminhão Munck
Furadeira
Serra mármore
Lixadeira
Ferramentas diversas
Elevador de cremalheira
Guincho de coluna fixo
Andaimes

As máquinas e equipamentos elétricos serão aterrados adequadamente.

Todos os operadores de máquinas e equipamentos devem receber treinamentos específicos e orientações sobre como proceder para evitar os riscos existentes, sendo que quando da realização dos cursos, estes devem ser anotados em carteira de trabalho do operador, bem como deve ser feita a alteração em sua função e cartão de ponto.

- Compactador de solo a gasolina



Imagem ilustrativa

- Somente será operado por funcionário qualificado, e com o devido EPI's.
- O Equipamento deverá ser operado por dois funcionários, sendo que um trabalhador auxiliará a direção do compactador através de corda fixada na frente do equipamento com comprimento mínimo de 3 m;
- Deverá ser feito revezamento de operador no máximo a cada duas horas, para evitar o trabalho penoso em excesso.

Normas a serem seguidas pelo operador de compactador de solo:

- Não operar o equipamento sem a utilização dos EPI's (Vestimenta, capacete, protetor auricular tipo concha, protetor facial, bota de couro com biqueira de aço, luvas antivibratória e luva de raspa);
- Não operar equipamento danificado, sempre substituir componentes gastos ou danificados;
- A chave de ligação do compactador deve ser de boa qualidade, de acordo com o fabricante, e em perfeita condição de uso, sendo vetado qualquer tipo de adaptação que não seja a chave original do fabricante do equipamento;

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Remova toda a sujeira e poeira. Limpe especialmente as proximidades da partida, motor e placa;
- Verifique o nível do óleo do motor;
- Sempre remover ou desconectar a vela de ignição do motor antes de qualquer manutenção;
- Certificar que todas as pessoas estão em uma distância segura da área de trabalho;
- Manter o equipamento desligado quando não estiver sendo operado e durante a limpeza;
- Não transportar o equipamento ligado;
- O abastecimento do tanque deve ser realizado em áreas ventiladas;
- Sempre verifique o estado de conservação do tanque de combustível (vazamento, rachaduras ou quaisquer outras avarias), tampa de combustível e combustível;
- Sempre recoloque a tampa do tanque de combustível após o reabastecimento;
- Nunca opere a máquina em áreas fechadas ou onde haja pouco fluxo de ar, a menos que possua ventilação adequada. O escape do motor libera gases venenosos como o monóxido de carbono; exposição ao monóxido de carbono pode causar perda de consciência e pode levar à morte;
- Não fume durante o funcionamento do motor;
- Não reabasteça motor quente, em execução ou perto de chamas;
- Não derrame combustível durante o abastecimento do motor;
- Não opere a máquina perto de chamas;
- Não opere a máquina se há vazamentos de combustível, se não há a tampa do tanque ou outras anomalias.

- Martelete rompedor de concreto



Imagem ilustrativa

- Somente será operado por funcionário qualificado, e com o devido EPI's.
- Deverá ser feito revezamento de operador no máximo a cada duas horas, para evitar o trabalho penoso em excesso;

Normas a serem seguidas pelo operador de martelete:

- Não operar o equipamento sem a utilização dos EPI's (Vestimenta, capacete, protetor auricular tipo concha com TRS de 24 dB, protetor facial, bota de couro com biqueira de aço, luvas antivibratória e luva de raspa);
- Não operar equipamento danificado;
- Não improvisar as ligações do equipamento no quando de energia elétrica, utilizar sempre o conjunto plug e tomada;
- Todas as emendas dos cabos de energia elétrica deverão ser feita com fita isolante;
- Não será permitido o uso de fios comuns ou fios flexíveis para ligação de energia do martelete;
- A chave de ligação do compactador deve ser de boa qualidade, de acordo com o fabricante, e em perfeita condição de uso, sendo vetado qualquer tipo de adaptação que não seja a chave original do fabricante do equipamento;
- A ligação elétrica do martelete somente deverá ser feitas através de cabos Sitenax de boa qualidade e com poucas emendas, sendo estas devidamente isoladas com fita isolante.

- Bob Cat



Imagem ilustrativa

Somente será operada por funcionários qualificados, identificados e com os devidos Equipamentos de Proteção Individual EPI (vestimenta, óculos de segurança, protetor auditivo tipo concha, com capacidade de redução dos níveis sonoros conforme NR-15 e calçado de segurança);

Atenderá os seguintes requisitos mínimos:

- Em todo o equipamento será indicado, em lugar visível, a carga máxima de trabalho permitida.
- Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação, com o nome e fotografia, em lugar visível.
- Chave de comando (partida e parada) instalada de maneira a permitir o fácil acesso ao operador;
- Fiação elétrica protegida;
- Carcaça do motor protegida;
- Possuir extintor de incêndio tipo CO2 de 6kg ou PQS (Pó Químico) de 6kg;
- Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina).
- Deve ser permanentemente inspecionada e as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas.
- Deve possuir sinal sonoro de ré;
- Deve possuir cinto de segurança;
- Deve possuir sinal luminoso para o caso de trabalhos noturnos;
- Deve possuir teto de fibra ou metal;
- Deve possuir proteção frontal de vidro ou acrílico;
- Fazer check list diário para verificar condições do equipamento.
- Ao parar o equipamento certificar-se que o freio está acionado e o equipamento está em local plano e com a pá abaixada;
- Fazer uso dos EPI's corretamente;
- Ao abastecer o equipamento durante o trabalho, mantê-lo desligado e preferencialmente afastar-se do equipamento.
- Pedir ao motorista do caminhão a ser carregado que saia da cabine e afaste-se;
- É proibido carona;
- Não transportar ou suspender pessoas com o auxílio da pá.
- Qualquer alteração no seu funcionamento, comunicar ao superior, imediatamente.
- Ao descarregar máquinas e implementos, verifique se os mesmos estão corretamente calçados.

- Caminhão



Imagem ilustrativa

Somente será operada por funcionários qualificados, identificados e com os devidos Equipamentos de Proteção Individual EPI (vestimenta, óculos de segurança, protetor auditivo tipo concha, com capacidade de redução dos níveis sonoros conforme NR-15 e calçado de segurança);

Atenderá os seguintes requisitos mínimos:

- Em todo o equipamento será indicado, em lugar visível, a carga máxima de trabalho permitida.
- Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação, com o nome e fotografia, em lugar visível.
- Chave de comando (partida e parada) instalada de maneira a permitir o fácil acesso ao operador;
- Fiação elétrica protegida;
- Carcaça do motor protegida;
- Possuir extintor de incêndio tipo CO2 de 6kg ou PQS (Pó Químico) de 6kg;
- Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina).
- Deve ser permanentemente inspecionada e as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas.
- Deve possuir sinal sonoro de ré;
- Deve possuir cinto de segurança;
- Deve possuir sinal luminoso para o caso de trabalhos noturnos;
- Deve possuir teto de fibra ou metal;
- Deve possuir proteção frontal de vidro ou acrílico;
- Fazer check list diário para verificar condições do equipamento.
- Ao parar o equipamento certificar-se que o freio está acionado e o equipamento está em local plano;
- Fazer uso dos EPI's corretamente;
- Ao abastecer o equipamento durante o trabalho, mantê-lo desligado e preferencialmente afastar-se do equipamento.
- É proibido carona;
- Qualquer alteração no seu funcionamento, comunicar ao superior, imediatamente.
- Ao descarregar máquinas e implementos, verifique se os mesmos estão corretamente calçados.

- Caminhão Munck

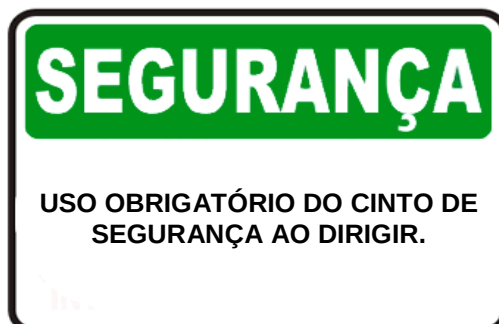


Imagem ilustrativa

Somente será operado por funcionários qualificados, identificados e com os devidos Equipamentos de Proteção Individual EPI (vestimenta, capacete, protetor auditivo tipo concha, com capacidade de redução dos níveis sonoros conforme NR-15, luvas e calçado de segurança);

Atenderá os seguintes requisitos mínimos:

- Em todo o equipamento será indicado, em lugar visível, a carga máxima de trabalho permitida.
- Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação, com o nome e fotografia, em lugar visível.
- Chave de comando (partida e parada) instalada de maneira a permitir o fácil acesso ao operador;
 - Fiação elétrica protegida;
 - Carcaça do motor protegida;
 - Possuir extintor de incêndio tipo CO2 de 6kg ou PQS (Pó Químico) de 6kg;
 - Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina).
 - Deve ser permanentemente inspecionada e as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas.
 - Deve possuir sinal sonoro de ré;
 - Deve possuir cinto de segurança;
 - Deve possuir sinal luminoso para o caso de trabalhos noturnos;
 - Deve possuir teto de fibra ou metal;
 - Deve possuir proteção frontal de vidro ou acrílico;
 - Fazer check list diário para verificar condições do equipamento.
 - Ao parar o equipamento certificar-se que o freio está acionado e o equipamento está em local plano;
 - Fazer uso dos EPI's corretamente;
 - Ao abastecer o equipamento durante o trabalho, mantê-lo desligado e preferencialmente afastar-se do equipamento.
 - Pedir ao motorista do caminhão a ser carregado que saia da cabine e afaste-se;
 - É proibido carona;
 - Não transportar ou suspender pessoas com o auxílio do guindaste.
 - Qualquer alteração no seu funcionamento, comunicar ao superior, imediatamente.
 - Ao descarregar máquinas e implementos, verifique se os mesmos estão corretamente calçados.
- A empresa deve colocar no caminhão um adesivo conforme modelo:




PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Vantagens do Trabalho com Cintas e Eslingas de Poliéster

Fatores	Cintas / Eslingas de Poliéster	Eslingas de Cabo de Aço
Peso	Aproximadamente 1/3 do peso do laço de cabo de aço com a mesma carga de ruptura. Menor peso proporciona facilidade no manuseio e na preparação do material a ser içado. Resultado: Maior rapidez e produtividade nas operações de içamento.	Devido ao maior peso, dificulta a instalação e manuseio das eslingas. Cabos de bitolas maiores podem causar problemas ergonômicos. (ex.:dores nas costas)
Estabilidade	Não danifica a superfície do material a ser içado. O posicionamento das eslingas é fácil e rápido. Pode ainda ajudar na conformação do material durante o içamento devido à maior área de contato. Resultado: Içamento mais prático e seguro.	Pode danificar o material a ser içado. Posicionamento lento e complicado. Exige o uso de luvas para manuseio seguro.
Durabilidade	Durável contra-ataques químicos. Menor raio de dobramento devido à maior flexibilidade. Resultado: maior durabilidade.	Facilmente oxidável em exposição a ácidos, alcalinos e até umidade excessiva. Devido à baixa flexibilidade, pode ocorrer fadiga e consequente ruptura.
Armazenagem	Pequeno espaço necessário para armazenagem devido à alta flexibilidade e baixo peso específico. Resultado: menor custo de armazenagem.	É necessário grande espaço para armazenagem, totalmente livre de umidade.
Segurança	Inspecção fácil e simples, podendo ser realizada pelo próprio usuário ao içar o material. Devido à elasticidade, o poliéster estica antes de romper quando sobrecarregado. Resultado: Içamento mais seguro em todos os aspectos.	Inspecção difícil e complexa. Exige técnico altamente especializado. Em caso de sobrecarga, pode romper bruscamente.

Inspecção:

- Inspecionar as cintas antes de cada uso (observando se há danos) e assegurar que a identificação e especificação estão corretas (etiquetado produto).
- Caso haja dúvida quanto a adequação para o uso, ou se quaisquer marcações forem perdidas ou se tornarem ilegíveis, deve-se retirar a cinta de serviço e enviá-la à uma pessoa treinada para análise.
- Proteger as cintas de bordas cortantes, fricção e abrasão, utilizando-se reforços e proteções complementares, de modo a garantir a segurança e vida útil da cinta.
- Verificar a existência de cantos vivos e preparar proteções para evitar danos à cinta.
- Não utilizar em arestas sem as devidas proteções ou arrastar a carga com a cinta.
- Nunca utilizar cintas danificadas (gastas por abrasão, cortes no sentido transversal ou longitudinal, rachaduras na superfície, ataque químico ou danos por aquecimento ou fricção).

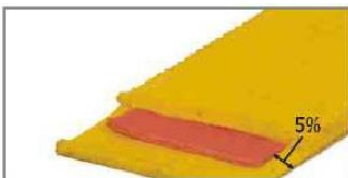

Fita de Inspecção

Alguns fabricantes instalam uma fita extra no corpo da cinta, o que garante a correta inspeção de cortes laterais. O aparecimento da fita de inspeção indica que o corte lateral foi superior ao permitido por norma e a cinta deve ser retirada de uso.

- Furadeira / Furadeira de Impacto



Imagem ilustrativa

Instruções gerais para uso:

- Usar a ferramenta apropriada para cada tipo de serviço;
- Examinar, antes de iniciar o trabalho, se a ferramenta não apresenta fios partidos ou está sem isolamento, mau contato nos terminais e se tem dupla isolamento;
- Não usar ferramentas que apresentem superaquecimento, faiscamento ou choque elétrico;
- Não usar ferramentas elétricas molhadas e/ou com as mãos molhadas e quando estiver trabalhando em pisos úmidos e se necessário, use luvas de borracha e/ou estrado isolante e/ou tapete de borracha;
- Certificar-se de que os fios de alimentação e fio terra das ferramentas não oferecem perigo de provocar tropeços ou quedas.
- Sempre que possível esses fios devem ficar suspensos à altura suficiente para permitir a passagem de pessoas.
- Quando os fios estiverem rente ao piso oferecendo risco de queda de pessoas, devem ser cobertos (protegidos) para evitar que as pessoas tropecem ou a área deve ser isolada e sinalizada.
- Evitar que os fios entrem em contato com óleo, graxa, água, superfícies quentes ou substâncias químicas;
- Não utilizar ferramentas elétricas que gerem faíscas, onde houver gases, explosivos, ou vapores inflamáveis;
- Não sobrecarregar a ferramenta elétrica além da capacidade do motor;
- Segurar sempre que possível, as ferramentas com ambas as mãos;
- Não deixar as ferramentas em escadas, passagens e locais elevados;
- Não limpar, reparar, lubrificar ou ajustar uma ferramenta ou máquina elétrica com o motor em movimento.
- Não pendurar ferramentas elétricas pelo cabo de alimentação e nem passá-las, assim, aos outros;
- Todo funcionário deve estar devidamente treinado, ou seja, capacitado para o uso destas ferramentas e máquinas.
- Em caso de dúvidas, este deve solicitar auxílio ou consultar os manuais;
- As ferramentas e máquinas devem ser inspecionadas periodicamente, de maneira que se cumpram as instruções de conservação do fabricante;
- Os trabalhos com estas ferramentas e máquinas deverão ser realizados sempre em posição estável;
- As conexões das ferramentas pneumáticas e hidráulicas deverão receber inspeções periódicas;
- A ferramenta deve ser apropriada para o serviço e corretamente utilizada. Não devem ser feitas improvisações ou uso inadequado de qualquer ferramenta. Ex: uma chave de fenda não pode funcionar como alavanca ou talhadeira;
- Não usar ferramentas improvisadas ou defeituosas, gastas ou deformadas.
- Ao constatar qualquer irregularidade com a ferramenta, esta deve ser separada do uso e imediatamente reparada ou trocada.
- Para ferramentas requisitadas junto a Ferramentaria da Contratada, as irregularidades devem ser comunicadas ao funcionário responsável pelo recebimento destas;
- Não carregar os acessórios das ferramentas nos bolsos; transportá-las em dispositivos adequados e guardá-las em gavetas, fazendo com que as partes cortantes das ferramentas fiquem voltadas para baixo;

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Não arremessar ferramentas. Levá-las a quem as pediu ou solicitar que venham buscá-las;
- Manter o local limpo e organizado sempre após o uso de máquinas ou ferramentas;
- Não utilizar anéis, pulseiras, piercings, colares ou vestimentas com mangas compridas e soltas.
- Estes podem ser puxados pelas partes móveis das ferramentas e máquinas. O mesmo se aplica a cabelos compridos.

- Serra mármore



Imagem ilustrativa

Somente será operada por funcionários qualificados, identificados e com os devidos Equipamentos de Proteção Individual - EPI (Capacete, calçado de segurança, Protetor facial e Protetor auditivo, óculos de segurança e máscara respiratória).

Atenderá os seguintes requisitos mínimos:

- Coifa protetora auto-ajustável, feita em chapa de aço com indicação do fabricante;
- Proteção da polia e correias;
- Chave de comando (partida e parada) tipo botoeira instalada de maneira a permitir o fácil acesso ao operador;
- Fiações elétricas protegidas por eletrodutos.

Normas a serem seguidas pelos operadores da Makita:

- Não operar o equipamento sem a utilização dos EPI's;
- Não operar equipamento danificado;
- Inspeccionar o disco de corte diariamente para detectar trincas e rachaduras, e substituí-lo caso necessário;
- O operador não deve utilizar roupas folgadas e ou desabotoadas, anéis, pulseiras, relógio, etc.;
- O operador deverá utilizar máscara com filtro PFF1, com elástico, para proteção contra sílica livre, oriunda de corte de cerâmica;
- Não permitir brincadeiras no local de trabalho;
- Fazer utilização de água para corte de cerâmica com utilização da makita;
- Manter a área de operação sempre limpa e desobstruída;
- Não utilizar a serra mármore para outras finalidades.

- Lixadeira



Imagem ilustrativa

Riscos mais comuns:

- a) Projeção de partículas;
- b) Choque elétrico;
- c) Ruído excessivo;
- d) Ferimentos nas mãos e olhos (Torções, cortes, traumas, escoriações e perfurações)

montado o rebolo, colocar a proteção e nunca retirá-la a não ser para reparos ou substituição do rebolo;

Recomendações de Segurança:

- Manter fios, cabos e conexões do equipamento em perfeitas condições para evitar descargas elétricas;
 - Usar óculos de proteção e protetor facial, independentemente da existência de dispositivos de proteção adaptados à própria máquina.
 - Não usar rebolos em motores com velocidade (r.p.m.) superior à indicada pelo fabricante do rebolo;
 - Não usar rebolos rachados, defeituosos, gastos ou que estejam fora de centro;
 - Usar lixa e rebolo adequado para cada tipo de trabalho;
 - Antes de utilizar a lixadeira, faça-o girar até atingir plena velocidade;
 - Fazer uso apoio de encosto (espera) para apoiar a peça à ser lixada, o apoio deve ser fixado no máximo à distância de 3mm do disco abrasivo (rebolo). Conforme a distância entre o rebolo e o encosto aumenta e excede os 3 mm, deve ser feita nova regulagem;
 - Não ajustar a posição do apoio com o esmeril em movimento;
 - Quando não for possível fazer uso de apoio (espera), manter a peça a ser esmerilada um pouco abaixo do nível do eixo do esmeril;
 - Segurar firmemente a peça a ser lixada, exercendo, com ela, sobre a superfície da lixadeira, pressão moderada, contínua e uniforme, evitando esforços laterais;
 - Não lixar a peça usando a lateral do rebolo;
 - Não deixar o motor ligado ao terminar o serviço nem deixar a lixadeira enquanto estiver girando;
 - Ao colocar o rebolo, verificar se ele se ajusta ao eixo. Em nenhum caso deve ficar folgado ou apertado;
 - Não lixar alumínio, latão, cobre ou outros metais em uma lixadeira destinada a aço ou ferramentas, permanecer sempre que possível ao lado do rebolo durante o lixamento;
 - A superfície do rebolo deve estar plana e uniforme. Qualquer ranhura, buraco, trinca ou deformação deve ser eliminada;
 - Após o uso manter o equipamento limpo e organizado.
 - Especial atenção para a lixadeira. Deve ser verificada principalmente a coifa protetora do disco. O operador obrigatoriamente deverá usar abafador de ruído e será submetido a avaliação constante de audiometria pelo serviço médico da empresa (a cada 6 meses).
- Os trabalhadores com lixadeiras, deverão utilizar óculos de proteção, protetor facial, protetor auricular, máscara de proteção respiratória, vestimenta e calçado de segurança.

- A segurança do trabalho e a qualidade do serviço dependem do trabalho executado com ferramentas de boa qualidade, de seu uso correto e de sua manipulação.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

As causas dos acidentes do trabalho mais frequentes com ferramentas manuais são:

- Uso de ferramentas inadequadas;
- Uso de ferramentas defeituosas;
- Uso incorreto de ferramentas;
- Falta de habilitação no uso das mesmas;
- Falta de manutenção e cuidado com as mesmas;
- Armazenamento inadequado das ferramentas;
- Transporte inadequado.

- Materiais

Deve ser armazenado em locais adequados, separados por categoria, não deve ficar em locais que prejudiquem a circulação dos trabalhadores, bem como locais de acesso as saídas.

- ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

Deve ser feito de maneira cruzadas para evitar a queda das pilhas, as madeiras reutilizadas devem ser retiradas os pregos.

Tubos e vergalhões: Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão devem ser arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção, separados de acordo com o tipo de material e a bitola das peças.

Cimento: em camadas cruzadas não se recomenda guardar os sacos furados junto dos perfeitos.

Tijolos: em pilha máxima de 2m, em face vertical caso haja necessidade de pilha maior, deve fazer uma forma de pirâmide.

Produtos: Químicos: em local separado com a máxima segurança.

Explosivos e Inflamáveis: devem ser armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente.

Todos os materiais devem ser armazenados em superfície firme e nivelados, deve evitar lugares úmidos para armazenamento de materiais. Os equipamentos, máquinas que auxiliam no transporte de materiais devem estar em perfeitas condições de uso bem como ser operados por pessoas habilitadas.

Quando houver pisos elevados, e não existir paredes ou qualquer proteção os materiais devem ser empilhados a uma distância da borda menor que a altura da pilha.

A cal virgem deve ser armazenada em local seco, tomando-se precauções para evitar durante sua extinção reações violentas.

A retirada de materiais empilhados deve ser efetuada sem prejudicar a estabilidade das pilhas. As madeiras de andaimes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente após a retirada dos pregos, arames e fitas de amarração. É de 60 kg o peso máximo para transporte e descarga individual, realizado manualmente, para levantamento individual de 40kg. Tijolos devem ser empilhados na altura máxima de 2,00m, ou em forma de pirâmide obedecendo a amarração.

Cimento deve ser empilhado em forma de amarração com pilha máxima de unidades. As alturas máximas aconselháveis para empilhamentos de materiais são:

A	Sacos de cimento	10 unidades
B	Madeiras em geral	1,50m
C	Perfil metálico	1,50m
D	Tubos	1,80m
E	Tijolos e blocos de concreto	2,00m

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- MÁQUINAS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS:

Todas as máquinas devem ser inspecionadas regularmente, sendo que as inspeções devem ser registradas no prontuário próprio.

As transmissões de força e engrenagens expostas das máquinas devem possuir proteções seguras para evitar acidentes.

Serra circular: deve possuir proteções na correia, coifa de proteção, lâmina separadora, contra-coifa, unidade extintora, protetor facial e auricular, placa de proibição de uso de pessoas não habilitadas.

Betoneiras: só deve ser operada por pessoa qualificada, deve possuir aterramento as partes móveis devem ser sempre inspecionadas, deve acompanhar um óculos de proteção, protetor auricular, luvas de raspa e unidade extintora.

Marretas: As marretas devem ser sempre inspecionadas, quando estiver com rebarbas deve ser esmeriladas não deve usar marretas sem o óculos de proteção. Todas as ferramentas devem ser transportadas em locais apropriados, ferramentas pneumáticas devem possuir dispositivo de partida.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Andaimes

- A empresa deverá comprovar que os andaimes foram confeccionados, dimensionados e sua estrutura de sustentação e fixação foram elaboradas por um profissional legalmente habilitado, através de projeto de execução detalhado, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

- Os trabalhadores em andaimes deverão receber treinamento de trabalho em altura com carga horária de 08 (oito) horas. O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado em segurança no trabalho.

- Os trabalhadores que forem executar atividades de trabalho em altura, serão encaminhados para realizar exames para trabalho em altura, conforme definição do coordenador do PCMSO. Devendo o médico informar em ASO – Atestado de Saúde Ocupacional, aptidão do trabalhador.

- O andaime fachadeiro, é baseado em um sistema de componentes modulares para cobrir totalmente às necessidades que se apresentam.

- O sistema de encaixe nos montantes dos painéis, servindo também como elemento estrutural, proporcionando maior segurança, melhor distribuição de cargas e substituindo as peças de madeira usadas nos andaimes, para apoio do compensado.

- O local para fixação dos andaimes deve ter piso nivelado ou regularização com segurança através sapatas ajustáveis.

Os andaimes devem:

- Devem ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos;

- Os andaimes devem ser fixados em todos os lances, com segurança na estrutura do corpo do prédio ou parede em que for utilizado;

- Dotar os andaimes de escada incorporada à estrutura, proteção com tela resistente em toda sua dimensão externa e forração completa em toda plataforma de trabalho. Todos os painéis deverão ser travados com parafusos, contra pinos, braçadeiras ou similar;

- Dotar os rodízios dos andaimes móveis de travas, evitando descolamento acidentais;

- É proibido trabalho em andaime sem a utilização do Cinto de segurança, com corda independente e travas quedas;

- O piso de trabalho deve ter forração completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente;

- As madeiras utilizadas nos andaimes devem ser de boa qualidade;

- Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras e em todo o perímetro;

- É proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilização de escadas e outros meios para se atingir lugares mais altos.

- Devem ser totalmente protegidas as partes externas com tela de segurança em Nylon ou Tela galvanizadas.

- Devem ser tomadas precauções especiais, quando da montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas.

- Quando a rede de energia elétrica for próxima ao andaime, deve ser feita a análise com a concessionária de energia para fazer a devida proteção da rede elétrica, antes de iniciar as atividades.

Não utilizar andaimes tubulares junto a redes e equipamentos elétricos desprotegidos.

- Elevador de Cremalheira

No caso de utilização de elevadores de cremalheira, as empresas deverão cumprir os seguintes dispositivos legais:

- Possuir a cabina do elevador, isolamento físico para que o operador não fique junto aos materiais;
- Chave de partida e bloqueio que impeça o acionamento do elevador por pessoa não autorizada;
- Obedecer as especificações do fabricante para montagem, operação, manutenção e desmontagem, e estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado;
- Deixar os manuais de orientação do fabricante à disposição no canteiro de obras;
- Identificar o equipamento através de placas, de forma indelével no interior da cabina;
- Possuir sistema de travamento das proteções com o sistema elétrico através de chaves de segurança que impeça a movimentação da cabine quando:

- I. A porta de acesso da cabine não estiver fechada;
- II. A rampa de acesso à cabine não estiver devidamente recolhida;
- III. A porta da cancela de qualquer um dos pavimentos estiver aberta.

- Possuir dispositivo eletromecânico de emergência que impeça a queda livre da cabina de forma a freá-la quando ultrapassar a velocidade de descida nominal, interrompendo automática e simultaneamente a corrente elétrica da cabine;

- Sistema de segurança que impeça que a cabine ultrapasse a ultima parada superior ou inferior.

ESPECIFICAÇÕES DO ELEVADOR DE CREMALHEIRA

Nos edifícios em construção com 12 (doze) ou mais pavimentos, ou altura equivalente é obrigatório a instalação de, pelo menos, um elevador de passageiros, devendo o seu percurso alcançar toda a extensão vertical da obra.



Foto para simples orientação

O elevador deve possuir Laudo Técnico elaborado por engenheiro mecânico, com a devida A.R.T. e é vetado qualquer tipo de manutenção do elevador pelo operador.

O elevador de passageiros deve ser instalado, ainda, a partir da execução da 7ª laje dos edifícios em construção com 08 (oito) ou mais pavimentos, ou altura equivalente, cujo canteiro possua, pelo menos, 30 (trinta) trabalhadores.

O elevador de transporte de materiais e pessoas só poderá ser operado por funcionário qualificado, que possua o ensino fundamental completo, o qual terá sua função anotada em Carteira de Trabalho.

O treinamento deve ter carga horária de 16 (dezesseis) horas e deverá ser realizado por profissional legalmente habilitado.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e materiais deverão obedecer às especificações do fabricante para montagem, operação, manutenção e desmontagem, e estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

O elevador de cremalheira deve possuir projeto de instalação e especificações do sistema de frenagem de emergência para ser apresentado ao contratante.

Detalhar e documentar melhor os projetos, procedimentos técnicos das instalações dos sistemas de frenagem e de emergência.

A Entrega Técnica Inicial desses equipamentos e as respectivas manutenções sucessivas realizadas pelas instaladoras do equipamento deverão ser recebidas pelo responsável técnico da obra ou profissional legalmente habilitado por ele designado.

Requisitos para Entrega Técnica, que devem ser verificados e/ou testados são os seguintes itens, quando couber:

- a) O equipamento deve estar de acordo com o contratado.
- b) O equipamento deve estar identificado com placas de forma indelével no interior da cabina
- c) (1)- Placa de Identificação do Equipamento:
 - Nome do fabricante e/ou fornecedor.
 - Ano de revisão.
 - Número de série de fabricação.
 - Tensão de alimentação.
 - Velocidade de trabalho.
 - Capacidade de carga e/ou pessoas.

d) (2)- Placa de Identificação do Equipamento, com no mínimo as seguintes informações:

	FABRICANTE	ÚLTIMA REVISÃO
Torre		
Cabine		
*Guincho		
Dispositivo de Freio		



Foto para simples orientação

O Elevador de cremalheira é destinado ao transporte vertical de pessoas, materiais e equipamentos em obras de construção civil.

Sua cabine se movimenta ao longo de uma torre metálica por meio do sistema de pinhão e cremalheira, diferentemente do elevador de obra convencional, movido pela ação de cabos de aço. Instalado no início da fase de estrutura da obra, logo após as fundações, o equipamento é utilizado até o término da construção.

Comparado ao elevador convencional, o cremalheira é mais seguro e reduz o risco de acidentes, embora o elevador a cabo possa apresentar custos um pouco menores, o de cremalheira reduz os gastos ao longo do tempo por melhorar a logística da obra.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

"O elevador de cremalheira tem melhor funcionalidade, ou seja, não exige constantes interrupções por falhas mecânicas".

É também uma máquina de fácil instalação, montagem e operação e tem capacidade de carga equivalente a outras soluções de transporte vertical, como a grua.

Especificações:

Existem diferentes modelos de elevadores de cremalheira: com cabine simples (plataforma única) ou dupla (duas plataformas independentes correndo em lados opostos de uma mesma torre).

Há ainda um tipo de cabine com compartimento isolado para o operador. A escolha por um ou outro modelo depende da necessidade de abastecimento dos pavimentos. Antes de locar, é importante conferir se a capacidade de carga do equipamento e as dimensões da cabine são compatíveis com a demanda da obra.

Os produtos disponíveis no mercado suportam entre uma e duas toneladas e, em geral, têm velocidade de deslocamento vertical entre 30 m/min e 40 m/min.

Quais são as principais diferenças entre os elevadores de cremalheira e a cabo, levando em consideração aspectos como manutenção, custos e produtividade?

No aspecto da produtividade, apesar de ter menor peso e ser mais fácil de ser instalado, o elevador a cabo é limitado ao uso de uma cabine por torre, até mesmo porque sua tecnologia usa a torre como guia da cabine. Além disso, é preciso interditar o equipamento para complementos de torres.

No caso dos elevadores de cremalheira, é possível a instalação de duas cabines na mesma torre, desde que esta seja construída de forma quadrada e dimensionada aos esforços solicitados.

No canteiro de obras, o elevador a cabo ocupa um maior espaço na instalação, precisa atender rigorosamente às necessidades de projetos de base do fabricante.


Já o elevador de cremalheira ocupa um espaço menor, a base de concreto atende apenas às necessidades de carga da torre. Em termos de custos, para os elevadores a cabo o investimento é baixo na compra, os preços são competitivos e a tecnologia é de custo baixo.

Já o elevador de cremalheira pode ter preço até quatro vezes superior ao da tecnologia a cabo.

Logística:

Embora o transporte do elevador seja, em geral, de responsabilidade do contratante, o serviço deve ser orientado e fiscalizado, sempre que possível, pela contratada para evitar acidentes durante a locomoção. No momento do recebimento, é importante verificar a quantidade e o estado de conservação das peças e exigir da locadora a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de montagem e do equipamento.

Para evitar o armazenamento, é aconselhável programar a chegada do elevador na etapa de sua utilização. A construtora deve atentar para as especificações técnicas da ligação elétrica e da base de concreto onde será fixada a torre. Ambas são de responsabilidade da contratante e devem estar prontas na chegada do equipamento. Caso seja necessário locar o elevador com antecedência, principalmente para garantir disponibilidade, deve-se reservar um local limpo, livre de intempéries e com piso nivelado para a armazenagem das peças.



PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Cuidados durante a instalação e utilização:

É fundamental escolher um local de fácil acesso para instalar o elevador de cremalheira, de preferência próximo ao portão ou à área de carga e descarga, mas principalmente onde ele não interfira na construção de outros sistemas como caixilhos, vigas e colunas. "Por ser uma peça fundamental para a logística e, conseqüentemente, para o desempenho produtivo, o estudo da utilização, montagem e desmontagem do elevador deve ser contemplado no planejamento do empreendimento e no projeto do canteiro de obras".

Aconselha-se desenvolver um cronograma físico para materiais, equipamentos e mão de obra e, a partir daí, elaborar o plano de uso do transporte vertical, com todos os horários diários de operação pré-definidos, levando em conta a demanda por pavimento, a produtividade das equipes e a capacidade do equipamento.

Durante a utilização deve-se respeitar a capacidade máxima de carga e checar os itens de segurança como o freio de trabalho, de emergência e o sistema de cancelas, que impede que o elevador se mova com as portas abertas. Vale reforçar que a revisão e a manutenção preventiva são fundamentais.

Normas técnicas:

Duas normas técnicas regulamentam o uso do elevador de cremalheira no Brasil. A NR-18 normatiza as "Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção" e possui um item específico para "Movimentação e Transporte de Materiais e Pessoas" (18.14). Há também a NB 233, que regulamenta "Elevadores de Segurança para Canteiros de Obras de Construção Civil" e estabelece as condições mínimas para projeto e execução de elevadores de obra. Segundo Expedito Arena, propostas de mudanças no uso e fabricação de elevadores de obra estão hoje em debate no CPN (Comitê Permanente Nacional sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e poderão trazer mudanças às normas vigentes no Ministério do Trabalho.

Checklist:

O local de instalação deve ser estudado no projeto do canteiro para não interferir em outros sistemas construtivos.

O local do elevador de cremalheira deverá ser isolado, com proteção resistente, para evitar passagens de trabalhadores por baixo da cabina, quando esta estiver em movimento afim de evitar acidentes com quedas de materiais ou esmagamento de trabalhadores pela cabina.

Os horários de operação devem ser programados conforme a demanda de cada pavimento, a produtividade das equipes e a capacidade do equipamento.

A manutenção periódica é fundamental e deve estar incluída no contrato de locação.

Deve-se sempre exigir da locadora o ART de montagem e do equipamento.

A carga máxima suportada deve ser respeitada.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Empresa	Elevador de Cremalheira Checklist para Inspeção diária	Folha 1/1
----------------	---	------------------

Nome do operador	Pavimentos instalados
-------------------------	------------------------------

Modelo do Elevador	Número de Série	Data da ultima Manutenção
---------------------------	------------------------	----------------------------------

A (APROVADO)	R (REPROVADO)	N (NÃO EXISTE)
---------------------	----------------------	-----------------------

Nº	DESCRIÇÃO	COND.		
1	INSTALAÇÃO	A	R	N
01.1	Chave geral próximo da base do elevador			
1.2	Cabo de Força (conexão, estado)			
1.3	Auto- transformador (conexões, proteções)			
1.4	Cabo de Alimentação			
2	TORRE	A	R	N
2.1	Poço (limpeza, água, etc.)			
2.2	Base metálica (fixação, estado)			
2.3	Molas (estado)			
2.4	Módulos (fixação, estado, prumo)			
2.5	Cremalheira (fixação, lubrificação, alinhamento, desgaste, dentes quebrados)			
2.6	Ancoragens (fixação, estado)			
2.7	Suporte de cabo de força			
2.8	Suporte de sensores de cancela			
3	CABINA	A	R	N
3.1	Portas			
3.2	Teto (teto e alçapão)			
3.3	Piso			
3.4	Laterais (frontal e traseira)			
3.5	Montante			
3.6	Roletes guia tubo			
3.7	Suporte de cabo			
3.8	Suporte de sensor da cabina			
4	MOTORIZAÇÃO (Conjunto Motriz)	A	R	N
4.1	Pinhão (lubrificação, desgaste, dentes quadrados e engranamento)			
4.2	Roletes guia cremalheira			
4.3	Testar o alívio do freio			
4.4	Eixo da motorização			
5	FREIO DE EMERGÊNCIA (Pára-Quedas)	A	R	N
5.1	Engrenagem (desgaste, estado)			
5.2	Engrenamento			
5.3	Rolete guia cremalheira			
6	TROLLEY	A	R	N
6.1	Polia			
6.2	Rolete guia tubo			

Nº	DESCRIÇÃO	COND.		
7	ELÉTRICA	A	R	N
7.1	Quadro de comando			
7.1.1	Inversor de Frequência			
7.1.2	Revisor de Frenagem			
7.1.3	Conexão de cabo de força (entrada)			
7.1.4	Conexão de cabo de motores (saída)			
7.1.5	Disjuntor geral			
7.1.6	Disjuntores de comando			
7.1.7	Fixação do trafo de comando			
8	BOTEIRAS / SINALIZADORES	A	R	N
8.1.1	Botão sobe			
8.1.2	Botão desce			
8.1.3	Botão badil			
8.1.4	Botão de emergência			
8.1.5	Botão de nivelamento			
9	LIMITADORES	A	R	N
9.1.1	Limitador de subida (LS)			
9.1.2	Limitador de descida (LD)			
9.1.3	Limitador fim de curso (LFC)			
9.1.4	Limite desliga disjuntor (LDJ)			
9.1.5	Limites das portas da cabina (LPC1 / LPC2)			
9.1.6	Limites de freio pára-quedas (LF1 / LF2)			
9.1.7	Limite de segurança do alçapão			
10	KITS DE PAVIMENTO (Cancelas)	A	R	N
10.1.1	Fixação			
10.1.2	Conservação			
10.1.3	Limite de segurança			
10.1.4	Botoeira de chamada			
10.1.5	Campainha			
11	PROTEÇÃO DE BASE	A	R	N
11.1.1	Fixação			
11.1.2	Conservação			
11.1.3	Limite de segurança			
12	OUTROS	A	R	N
12.1.1	Voltagem			
12.1.2				

Observações gerais

Responsável pela inspeção	Responsável pela obra
----------------------------------	------------------------------

H. ENTRADA:	
H. SAÍDA:	

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

		Elevador de Cremalheira				Folha 1/1		
		Checklist para Inspeção Semanal						
Período semanal de ensaios		Empresa			Código da obra			
Modelo do Elevador		Número de Série			Pavimentos instalados			
√ = perfeito estado		X = danificado		n° de portas/módulos instalados				
Componentes do Elevador					1ª Sem	2ª Sem		
Alarmes sonoros funcionando normalmente e nas ocasiões adequadas					3ª Sem	4ª Sem		
Antenas de sinalização fixadas e atuantes					5ª sem			
Ausência de ruídos atípicos no motor, redutor e freio								
Botoeira externa da cabine funcionando adequadamente								
Botoeira interna funcionando normalmente								
Botoeiras de pavimentos funcionando normalmente								
Braço de coluna fixado adequadamente e mantendo a coluna perfeitamente alinhada								
Cabina (teto/piso) livre de entulhos e limpa								
Cabo de aço enrolando adequadamente e sem torções								
Controles de emergência funcionando corretamente								
Equipamento com carga nivelando e mantendo-se nivelado sem deslizos								
Equipamento atendendo todo o percurso sem interrupções de funcionamento								
Fechamento da base e suas travas impedindo acesso ao espaço de passagem da cabina								
Limites (superiores, inferior, subida e descida) posicionados, atuando e funcionando corretamente.								
Placas de avisos posicionadas na cabina e nas portas legíveis e em bom estado								
Porta de cabina funcionando e travando corretamente								
Proteção do local de passagem da cabina impedindo acesso de pessoas em todos os pavimentos								
Quadro de comando funcionando adequadamente								
Quadro de sinalização com todos os leds em bom estado								
Rampas de acesso a cabine devidamente executadas e firmes								
Roldana "louca" lubrificada e correndo livremente								
Todas as portas de pavimento fazendo o fechamento através de travas elétrica e mecânica								
Torre lubrificada e em bom estado de conservação								
Vão de deslocamento (passagem) da cabina livre de obstrução								
Detalhes e defeitos encontrados e reparados								
Responsável pela inspeção		Assinatura			RT da Obra			

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

[illegible]

Engenheiro Responsável

- Guincho de Coluna Fixo



Imagem Ilustrativa

Também chamada de guindaste universal de torre, é um equipamento desenvolvido para auxiliar no transporte de cargas, tanto na horizontal como na vertical. Desta forma podemos dizer que é um equipamento de grande durabilidade e versatilidade, tendo manutenção adequada, poderá ser utilizado por várias décadas. Ela é uma estrutura metálica de grande porte, pode ter altura de trabalho de 10 metros até 150 metros ou mais.

A grande evolução havida com os guinchos de coluna fixo atualmente, ocorreu a partir de 1997, quando houve a inserção junto ao sistema de comando dos motores elétricos convencionais existentes, o sistema eletrônico de variador de frequência ou conversor de torque, fazendo com que o guinchos de coluna fixo trabalhe mais suavemente, com arranque menos brusco acarretando menores manutenções e menor desgaste, inclusive com maior economia no consumo de energia elétrica.

Cercar-se de cuidados é primordial, principalmente quando se trata de um equipamento com grande potencial de gerar acidentes. Os erros vão desde problemas com o próprio equipamento até descasos com regras de transporte.

"O operador que força o guinchos de coluna fixo a levantar uma carga com o cabo inclinado, por exemplo, corre risco". "Há casos, ainda, de o operador tentar levantar materiais presos, e na hora de puxar o equipamento dá um solavanco. Tudo isso pode derrubar um guincho de coluna fixo". O operador, nesses casos, tem uma enorme responsabilidade: um profissional bem-treinado e que entenda do equipamento pode evitar que acidentes como esses aconteçam.

A empresa deve manter um programa de treinamento e acompanhamento de operadores e sinaleiros. E isso envolve não apenas o lado profissional, mas de comportamento. O operador deve ser um profissional capacitado, além de treinado e qualificado para o trabalho. A empresa determina o que irá levar, quando, para onde, por que lado vai passar, quanto tempo irá trabalhar e qual o ritmo da obra.

Essas orientações são passadas pelo sinaleiro, um funcionário da construtora que está diretamente subordinado ao engenheiro da obra. Esse profissional dá as instruções ao operador e amarra as cargas.

Recomendações:

- A ponta da lança e o cabo de aço de levantamento da carga devem ficar no mínimo a 3 m de qualquer obstáculo e ter afastamento da rede elétrica que atenda orientação da concessionária local.
- É proibido qualquer trabalho sob intempéries ou outras condições desfavoráveis que exponham a risco os trabalhadores da área.
- O guincho de coluna fixo deve dispor de dispositivo automático com alarme sonoro que indique a ocorrência de ventos superiores a 42 km/h.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- A estrutura do o guincho de coluna fixo deve estar devidamente aterrada de acordo com a NBR 5419 e o referido aterramento deve ser dimensionado e executado por profissional legalmente habilitado.

- É proibida a utilização de guinchos de coluna fixo para arrastar peças, içamento de cargas inclinadas ou em diagonal ou potencialmente ancoradas, como desforma de elementos pré-moldados.

- Somente será operada por funcionários qualificados, identificados e com os devidos Equipamentos de Proteção Individual EPI (vestimenta, óculos de segurança, protetor auditivo tipo plug de inserir com capacidade de redução dos níveis sonoros conforme NR 15 e calçado de segurança);

Guincho de coluna fixo de pequeno porte para içamento de materiais em obras. Instalada na última laje, com dois elementos de fixação na última e penúltima laje. Os módulos de torre são inseridos entre os elementos e instalados o pivô sobre os módulos e, por último, a lança.

Atenderá os seguintes requisitos mínimos:

- Possuir itens de segurança: limite de capacidade de carga; limite de subida; alarme sonoro; luz piloto e aterramento.

- Devem ser realizados teste de capacidade de carga e teste de fim de curso de içamento de carga, executados na obra antes da entrega técnica do equipamento.

- A instalação deverá ser executada por dois profissionais;

- Deverá atender aos requisitos da NR-18;

- Deverá ser respeitada a capacidade de Carga do equipamento;

- Isolar a área de transporte vertical e horizontal de materiais, proibindo a permanência de pessoas sob a área de movimentação das cargas.

Check-list:

- O operador deverá ser qualificado e possuir treinamento atualizado;

- O operador deverá gozar de perfeito estado de saúde;

- O sinaleiro deverá ser qualificado e possuir treinamento atualizado;

- Elaborar laudo técnico de montagem, funcionamento e aterramento, por um profissional habilitado;

- Definir os pontos de recebimento de materiais/componentes e de estocagem;

- Definir os pontos de entrega de materiais/componentes nos postos de trabalho;

- Avaliar risco de contato com a rede de fornecimento de energia elétrica;

- Avaliar as interferências com construções vizinhas ou outros casos de limitação de giro da lança;

- Escolher a posição do guincho de coluna fixo que melhor interligue esses pontos;

- Consultar projetistas e fornecedores especializados quanto às demandas estruturais para a implementação do guincho de coluna fixo;

- Escolher o momento de entrada do guincho de coluna fixo no canteiro (o mais próximo possível do momento de seu efetivo uso, desde que não atrapalhe outros serviços, dificulte demais a montagem e sejam obedecidos os prazos definidos pelo fornecedor);

- Elaborar um contrato que defina as responsabilidades de acompanhamento e manutenção preventiva;

- Estabelecer um plano de uso do guincho de coluna fixo, incluindo procedimentos de operação, cronograma de utilização, responsabilidades, entre outros;

- Treinar os responsáveis (ou exigir treinamento por parte do fornecedor) pela operação, percepção de problemas e cuidados com a segurança;

- Fazer manutenção preventiva e corretiva;

- Zelar para que os procedimentos adequados sejam seguidos;

- Buscar ajuda técnica para quaisquer problemas.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	Plano de manutenção diário Guincho de Coluna Fixo modelo _____	Folha 1/1
Período semanal de ensaios	Empresa	Código da obra
Modelo do Guincho de Coluna	Número de Série	Pavimentos instalados
√ = perfeito estado	X = danificado	n° de portas/módulos instalados

Componentes do Guincho de Coluna Fixo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
Como está o cabo de aço 3/8" de içamento das peças							
Como está a estabilidade da torre							
Como estão os botões de subida ou descida do guincho de coluna fixo							
Como está a chave de segurança para parar o equipamento							
Como estão as condições das correias A 46 do motor							
Como estão os componentes elétricos (botoeira, moto, etc.)							
Como estão as cordas utilizadas para puxar a lança de içamento do material							
Como está o travamento e acunhamento da torre							
Como está o nivelamento da torre							
Como está o gancho mosquetão							
Como estão os cabos elétricos de energização do guincho de coluna fixo							
Como está a base de apoio do guincho de coluna fixo							
Como estão as barras de aço de 25 mm para apoio a torre							
Como estão os cabos de aço de tração para subida da torre							
Como estão as engrenagens de tração da torre							
Como está o cabo de aço 3/8" de estaiamento da lança							
Como está o cabo de aço 1/4" de liberação do giro 360° da lança							

Responsável pela inspeção	Assinatura	Empresa
----------------------------------	-------------------	----------------

Orientações de segurança no trabalho

O profissional deve estar apto para operação do equipamento;

O operador de utilizar cinto de segurança (EPI) fixado a torre durante a operação do equipamento;

A comunicação entre o operador e o sinaleiro / amarrador deverá ser feita via rádio, com frequência exclusiva para o mesmo;

O operador deve estimar o peso dos materiais a subir evitando exceder capacidade de carga máxima (500 kg) do equipamento;

O operador somente deve iniciar a subida após a liberação do amarrador de cargas;

O operador deve observar se há riscos dos materiais "enroscarem" na estrutura durante a subida

O material deverá ser retirado por outro profissional para garantir a segurança tanto do operador como do processo;

O operador deve estar atento para que o gancho ou material toque a lança durante o processo de subida;

O gancho fixado na porta do cabo de aço NUNCA DEVE TOCAR O CHÃO;

Acionar imediatamente a chave de segurança se o operador retirar o dedo do botão de subida e descida e o equipamento continuar em movimento;

Comunicar imediatamente a seu superior qualquer avaria na máquina.

8.6 - ENERGIA ELÉTRICA

- A obra deverá possuir quadro geral de distribuição de energia elétrica, onde deverá constar uma chave geral do tipo blindada, de acordo com a aprovação da concessionária local.
- No quadro geral deverão estar identificados os disjuntores das instalações de apoio, iluminação do canteiro, máquina e equipamentos (betoneira, serra circular, serra policorte e outros).
- O quadro geral deverá estar aterrado, além de dispor de terminal neutro para alimentar o sistema monofásico.
- Os quadros gerais de distribuição deverão ser mantidos trancados e seus circuitos identificados.
- Proteger todos os circuitos elétricos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos;
- Fazer o isolamento adequado dos condutores, evitando qualquer tipo de gambiarra na parte elétrica, não deixando condutores obstruírem as circulações e passagens de pessoas e material, nem partes vivas expostas de circuitos e equipamentos elétricos;
- A rede de distribuição nas instalações de apoio deve ser protegida por mangueiras de PVC.
- As estruturas e carcaças de equipamentos elétricos deverão ser aterradas.
- O quadro de energia deve possuir a seguinte placa alusiva a segurança do trabalho:



ACIDENTES COM DESCARGAS ELÉTRICAS:

Principais causas:

- Ausência de duplo isolamento em ferramentas elétricas portáteis.
- Instalação elétrica provisórias na obra em mau estado de conservação.
- Falta de implantação de sistema de para raios.

Medidas Preventivas:

- Utilizar somente ferramentas elétricas com dupla insolação.
 - As instalações elétricas provisórias devem ser executadas e mantidas por pessoal qualificado e a sua supervisão feita por profissional legalmente habilitado, seguindo todas as exigências que assegurem o isolamento do contato elétrico com pessoas.
- Providenciar sistema de para raios no canteiro de obras.

⇒ Instalações elétricas em canteiro de obras

A eletricidade é uma forma de perigo, podendo causar a morte das pessoas que trabalham sem tomar cuidados especiais.

Ela é perigosa, mesmo quando é utilizada em “baixas tensões”, como, por exemplo, as de 110 volts.

1.0 - Dispositivos legais

Instalações Elétricas - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

As execuções das instalações elétricas temporárias e definitivas devem atender ao disposto na Norma Regulamentadora n.º 10 (NR-10) - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - do Ministério do Trabalho.

As instalações elétricas temporárias devem ser executadas e mantidas conforme projeto elétrico elaborado por profissional legalmente habilitado.

Os serviços em instalações elétricas devem ser realizados por trabalhadores autorizados conforme NR-10.

É proibida a existência de partes vivas expostas e acessíveis pelos trabalhadores em instalações e equipamentos elétricos.

Os condutores elétricos devem:

- a) ser dispostos de maneira a não obstruir a circulação de pessoas e materiais;
- b) estar protegidos contra impactos mecânicos, umidade e contra agentes capazes de danificar a isolação;
- c) ser compatíveis com a capacidade dos circuitos elétricos aos quais se integram;
- d) possuir isolação em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes;
- e) possuir isolação dupla ou reforçada quando destinados à alimentação de máquinas e equipamentos elétricos móveis ou portáteis.

As conexões, emendas e derivações dos condutores elétricos devem possuir resistência mecânica, condutividade e isolação compatíveis com as condições de utilização.

As instalações elétricas devem possuir sistema de aterramento elétrico de proteção e devem ser submetidas a inspeções e medições elétricas periódicas, com emissão de respectivo laudo por profissional legalmente habilitado, em conformidade com o projeto das instalações elétricas temporárias e com as normas técnicas nacionais vigentes.

As partes condutoras das instalações elétricas, máquinas, equipamentos e ferramentas elétricas não pertencentes ao circuito elétrico, mas que possam ficar energizadas quando houver falha da isolação, devem estar conectadas ao sistema de aterramento elétrico de proteção.

É obrigatória a utilização do dispositivo Diferencial Residual - DR como medida de segurança adicional nas instalações elétricas, nas situações previstas nas normas técnicas nacionais vigentes.

Os quadros de distribuição das instalações elétricas devem:

- a) ser dimensionados com capacidade para instalar os componentes dos circuitos elétricos que o constituem;
- b) ser constituídos de materiais resistentes ao calor gerado pelos componentes das instalações;
- c) garantir que as partes vivas sejam mantidas inacessíveis e protegidas;
- d) ter acesso desobstruído;
- e) ser instalados com espaço suficiente para a realização de serviços e operação;
- f) estar identificados e sinalizados quanto ao risco elétrico;
- g) ter classe de proteção;
- h) ter seus circuitos identificados.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

É vedada a guarda de quaisquer materiais ou objetos nos quadros de distribuição.

Os dispositivos de manobra, controle e comando dos circuitos elétricos devem:

- a) ser compatíveis com os circuitos elétricos que operam;
- b) ser identificados;
- c) possuir condições para a instalação de bloqueio e sinalização de impedimento de ligação.

Em todos os ramais ou circuitos destinados à ligação de equipamentos elétricos, devem ser instalados dispositivos de seccionamento, independentes, que possam ser acionados com facilidade e segurança.

Máquinas e equipamentos móveis e ferramentas elétricas portáteis devem ser conectadas à rede de alimentação elétrica, por intermédio de conjunto de plugue e tomada, em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes.

Os circuitos energizados em alta tensão e em extrabaixa tensão devem ser instalados separadamente dos circuitos energizados em baixa tensão, respeitadas as definições de projetos.

As áreas de transformadores e salas de controle e comando devem ser separadas por barreiras físicas, sinalizadas e protegidas contra o acesso de pessoas não autorizadas.

As áreas onde ocorram intervenções em instalações elétricas devem ser isoladas e sinalizadas de modo a evitar a entrada e permanência no local de pessoas não autorizadas.

Os canteiros de obras devem estar protegidos por sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, projetado, construído e mantido conforme normas técnicas nacionais vigentes.

É dispensado o uso de SPDA – sistema de proteção contra descargas atmosféricas – nas situações previstas em normas técnicas nacionais vigentes, mediante laudo emitido por profissional legalmente habilitado.

O trabalho em proximidades de redes elétricas e energizadas internas ou externas ao canteiro de obra só é permitido quando protegidas contra contatos acidentais de trabalhadores e de equipamentos e contra o risco de indução.

Nas atividades de montagens metálicas, onde houver a possibilidade de acúmulo de energia estática, deverá ser realizado aterramento da estrutura desde o início da montagem.

Definições:

Dispositivos de Comando Elétrico: são equipamentos com a finalidade de enviar um sinal elétrico para acionamento ou interrupção de um circuito de comando, permitindo ou não a passagem de corrente elétrica entre um ou mais pontos do mesmo (interruptor, disjuntor).

Dispositivos de Manobra e Seccionamento: dispositivos que promovem a total descontinuidade elétrica (separando os contatos a uma distância considerada segura), obtida mediante o acionamento de dispositivo apropriado (chave seccionadora, interruptor, disjuntor) acionado por meios manuais ou automáticos.

Instalações Elétricas: é um conjunto de equipamentos e dispositivos elétricos interligados e coordenados entre si, de modo definitivo ou temporário, devidamente projetado de acordo com as normas técnicas vigentes.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Instalações Elétricas Temporárias: são instalações previstas para uma duração limitada às circunstâncias que a motivam. São admitidas durante o período de construção, reforma, manutenção, reparo ou demolição de edificação, estruturas, equipamentos ou atividades similares.

Isolamento/Isolação Elétrica: processo destinado a impedir a passagem de corrente elétrica, por interposição de materiais isolantes e adequados para a tensão aplicada.

2.0. Instalações elétricas em canteiros de obras:

As instalações elétricas nos canteiros de obras são realizadas para ligar máquinas e iluminar o local da construção, sendo desfeitas quando a obra termina. Mas precisam ser feitas de forma correta, para que sejam seguras.

Antes do começo da obra, é preciso saber que tipo de fio ou cabo deve ser usado, onde ficarão os quadros de força, quantas máquinas serão utilizadas e ainda, quais as ampliações que serão feitas nas instalações elétricas.

3.0. Medidas de prevenção contra acidentes de origem elétrica:

3.1. Quadro de distribuição

Numa obra os quadros de distribuição representam um papel importante na prevenção de acidentes. Segundo suas características de utilização podem ser: principal, intermediário ou terminal.

- Os quadros devem ser de preferência metálicos, a fim de proteger os componentes elétricos contra umidade, poeira, batidas e ter em seu interior o desenho do circuito elétrico.
- Devem ficar fechados para que os operários não encostem nas partes energizadas (“vivas”) e não guardem roupas, garrafas, marmitas ou outros objetos dentro deles.
- Os quadros de distribuição devem ficar em locais bem visíveis, sinalizados e de fácil acesso.
- Devem ficar longe da passagem de pessoas, materiais e equipamentos tais como: caminhões, escavadeiras, tratores e guindastes.
- Devem estar instalados sobre superfícies que não transmitam eletricidade.
- Se isto for possível, os quadros elétricos devem estar aterrados.

3.2. Chaves elétricas

- As chaves elétricas do tipo faca devem ser blindadas, para os trabalhadores não encostarem nas partes energizadas (“viva”).
- Devem fechar para cima e de tal forma que os porta-fusíveis não fiquem energizados (“vivos”) quando as chaves estiverem abertas.
- As chaves elétricas do tipo faca, blindadas, não devem ser usadas para ligar diretamente equipamentos, como serra circular, betoneiras, policorte e outros.
- Nunca se deve ligar ou desligar as chaves elétricas, quando algum equipamento estiver sendo utilizado.

3.3. Fio e Cabos:

- Os fios e cabos devem ser estendidos em lugares que não atrapalhem a passagem de pessoas, máquinas e materiais.
- Se os fios e cabos tiverem de ser estendidos em locais de passagem, devem ser protegidos por calhas de madeira, canaletas ou eletrodutos.
- Podem, também, ser colocados a uma certa altura de forma que não deixe que as pessoas e máquinas encostem neles.
- Se forem enterrados, é necessário protegê-los por eletrodutos.
- O caminho das redes elétricas enterradas deve ser marcado por placas.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Os fios e cabos devem ser fixados em isoladores, argolas, braçadeiras, e nunca materiais que não sejam isolantes, por exemplo: arames, canos, metálicos, pára-raios e vergalhões.
- Não colocar os fios e cabos sem proteção, em locais de passagem, para não estragar a isolação.
- As emendas que forem feitas nos fios e cabos devem ficar firmes e bem isoladas, não deixando partes descobertas.
- Quando os fios e cabos forem puxados para tomadas e interruptores ou quando atravessarem paredes, é preciso protegê-los por eletrodutos ou calhas.

3.4. Ligações elétricas:

- A ligação dos equipamentos à rede elétrica sempre deve ser feita através do conjunto plugue-tomada.
- Os equipamentos elétricos devem estar desligados da tomada, quando não estiverem sendo usados.
- Os equipamentos elétricos devem ter o dispositivo liga-desliga, sendo proibido fazer ligações direta.
- Nunca se deve pendurar ou puxar os equipamentos elétricos pelo fio, para não estragar as ligações.

4.0. Medidas de proteção contra contatos com eletricidade:

Todas as instalações elétricas devem ser consideradas perigosas, porque podem causar acidentes fatais.

Por isso, nos trabalhos com eletricidade, é preciso conhecer o serviço e saber quais as formas de se proteger contra os acidentes.

Duas dessas formas de proteção são:

- Proteção contra os contatos diretos;
- Proteção contra os contatos indiretos.

4.1. Proteção contra contato direto

O contato direto é o que ocorre quando uma pessoa encosta em partes energizadas (“vivas”).

As maneiras de evitar que os trabalhadores sofrem acidentes por contato são:

- Pelo afastamento do trabalhador da rede elétrica;
- Pelo uso de barreiras;
- Pela isolação bem feita.

4.1.1. Pelo afastamento do trabalhador da rede elétrica

Pode-se evitar acidentes, não deixando que os trabalhadores e equipamentos cheguem perto da rede elétrica.

É bom deixar uma distância mínima de 5m entre a rede elétrica e o local de trabalho.

É preciso ter certeza de que o material transportado e as ferramentas usadas pelo trabalhador fiquem afastados da rede elétrica. O mesmo cuidado se deve ter na movimentação de andaimes, guias, veículos basculantes, porque podem encostar na rede elétrica.

4.1.2. Pelo uso de barreiras

As barreiras são colocadas para não deixar que os trabalhadores entrem em contato com a eletricidade.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Elas devem ser fixas e firmes. Devem estar sinalizadas, para que os trabalhadores entendam que naquele lugar existe risco elétrico.

4.2. *Proteção contra contato indireto*

O contato indireto acontece quando uma pessoa encosta em peças metálicas que por erro na instalação elétrica ou defeitos de isolação ficam energizadas (“vivas”).

Canalizações metálicas e carcaças de equipamentos elétricos são armadilhas para o trabalhador, se a rede elétrica ou os equipamentos não estiverem aterrados.

5.0. *Como funciona o aterramento elétrico*

Se a carcaça de uma máquina estiver energizada (“viva”), pode acontecer que:

A máquina não está aterrada:

- Se um trabalhador encosta na carcaça da máquina, a corrente elétrica vai passar pelo seu corpo e causar um choque.

A máquina está aterrada:

- Neste caso, a corrente elétrica de fuga seguirá para o ponto de aterramento pelo “condutor terra”, não passando pelo corpo do trabalhador que tocar em sua carcaça.

5.1. *Como fazer o aterramento:*

Este serviço deve ser feito por um eletricista que conheça perfeitamente a importância das conexões bem feitas e com condições de medir a resistência elétrica do solo, que deve ser a menor possível (2 Ohms no máximo). Caso não se tenha como medir a resistência do solo, é necessário prepará-lo, a fim de diminuir sua resistência.

5.1.1. *Aterramento de equipamento manual:*

Para fazer o aterramento de um equipamento manual, é preciso que o cabo de alimentação tenham o fio de proteção “terra” (verde ou amarelo) e que este seja ligado ao equipamento, e verificar se do lado da instalação existe a ligação elétrica entre a tomada e a haste de aterramento.

6.0. *Lugares Úmidos:*

Antes de começar a trabalhar com eletricidade em lugares molhados ou úmidos, é preciso examinar os fios e cabos, os equipamentos e as ligações elétricas. Qualquer defeito que for encontrado deve ser logo consertado.

O perigo aumenta porque a umidade facilita a passagem da corrente elétrica pelo corpo do trabalhador.

7.0. *Isolamento de área*

Em caso de galerias a céu aberto deve-se fazer uso de placas para isolamento da área.



Obs.: todas as galerias devem possuir escoramentos.

8.7 - IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS DE MADEIRA (ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS)

Os acessos temporários de madeira utilizados na indústria da construção são superfícies de passagens para trânsito de pessoas de um local para outro. Se forem construídos inadequadamente, podem levar seus usuários a riscos de acidentes do trabalho.

Na construção de acessos temporários de madeira observam-se cuidados especiais com a madeira a ser utilizada, que deverá ser de boa qualidade, estar completamente seca, e não apresentar nós e rachaduras que venham a comprometer sua estabilidade.

Para a conservação de escadas (degraus) rampas e passarelas recomenda-se, de preferência, aplicar duas demãos de verniz claro ou óleo de linhaça quente. É proibida a pintura com tinta, pois ela poderia encobrir nós, rachaduras e eventuais defeitos da madeira.

Para a manutenção de condições seguras de uso, recomendam-se inspeções frequentes nos acessos temporários de madeira.

Na utilização dos acessos temporários de madeira, efetuar a limpeza do solado dos calçados quando estiverem sujos e/ou impregnados com quaisquer materiais que possam provocar escorregões.

As superfícies de passagem deverão ser dotadas de sistema antiderrapante para evitar que o trabalhador escorregue – chanfros, fitas adesivas antiderrapantes, ranhuras, régua, frisos, entre outros, devem ser adequados a cada tipo de superfície de passagem (escadas (degraus), rampas e passarelas).

As partes estruturais das superfícies de passagem que serão tocadas pelas mãos dos trabalhadores (montantes das escadas de uso individual (de mão), corrimão das rampas, passarelas e escadas de uso coletivo) devem ser lixadas de maneira a não provocar ferimentos por farpas, rebarbas ou imperfeições.

Os acessos temporários de madeira devem estar devidamente fixados, para que haja garantia de estabilidade.

Somente trabalhadores qualificados devem construir os acessos temporários de madeira, para que sejam bem executados, duráveis e seguros.

As escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para a circulação de pessoas e materiais devem ser de construção sólida, dotada de corrimão e rodapé.

Os corrimões em escadas basicamente serão construídos com caibros estroncados verticalmente e sarrafos acompanhando a inclinação das escadas, com altura de 1,20m, rodapé de 20 cm, revestidos de tela de nylon com resistência para 150kg.

A transposição de pisos com diferenças de nível superior a 0,40m (quarenta centímetros) deve ser feita por meio de escadas ou rampas.

É obrigatória a instalação de rampa ou escada provisória de uso coletivo para transposição de níveis como meio de circulação de trabalhadores.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

⇒ Escadas

- As escadas provisórias de uso coletivo devem ser dimensionadas em função do fluxo de trabalhadores, respeitando-se a largura mínima de 0,80 (oitenta centímetros), devendo ter pelo menos 2,90m de altura um patamar intermediário.

- Os patamares devem ter largura e comprimento, no mínimo, iguais à largura a escada.

- A escada de mão deve ter seu uso restrito para acessos provisórios e serviços de pequeno porte.

- As escadas de mão poderão ter até 7,0m de extensão e o espaçamento entre os degraus deve ser uniforme, variando entre 0,25m (vinte e cinco centímetros) a 0,30m (trinta centímetros).

- É proibido:

- O uso de escada de mão com montante único;

- Colocar escada de mão:

- Nas proximidades de portas ou áreas de circulação;
- Onde houver risco de queda de materiais;
- Nas proximidades de aberturas e vãos.

- A escada de mão deve:

- Ultrapassar em 1m o piso superior;

- Ser fixada nos pisos inferior ou ser dotada de dispositivo que impeça o seu escorregamento;

- Ser dotada de degraus antiderrapantes;

- Ser apoiada em piso resistente.

- É proibido o uso de escada de mão junto a redes e equipamentos elétricos desprotegidos.

- A escada de abrir deve ser rígida, estável e provida de dispositivos que a mantenham com abertura constante, devendo ter comprimento máximo de 6m quando fechada.

- A escada extensível deve ser dotada de dispositivo limitador de curso, colocando-o quando vão a contar da catraca. Caso não haja o limitador de curso, quando estendida, deve permitir uma sobreposição de no mínimo 1m.

- A escada fixa, tipo marinheiro, 6m ou mais de altura, deve ser provida de gaiola protetora a partir de 2m acima da base de até 1m acima da última superfície de trabalho.

- Para cada lance de 9m, deve existir um patamar intermediário de descanso, protegido por guarda-corpo e rodapé.

- Dados estatísticos têm demonstrado que o número de acidentes ocorrido devido a quedas de trabalhadores de escadas, rampas e passarelas são em números consideráveis e que a maioria dos casos são acidentes graves. Para reduzir este quadro siga algumas das recomendações abaixo:

- Inspeccionar antes de usar;

- Não se deve pintar escadas, exceto o número;

- Não usar escadas como escora, extensão ou bancada de trabalho, ou qualquer outro uso que não o próprio;

- Se for necessário colocar uma escada em um acesso (ex.: porta) isolar a área e colocar um aviso;

- Quando subir ou descer de escadas, não carregar nada nas mãos;

- Manter os dois pés sobre os degraus da escada, quando em atividade; não suba muito nem coloque um pé sobre linha ou peça de equipamento. Mudar a posição de escada quantas vezes for necessário;

- Ficar de frente para a escada. Exija uso de cinto de segurança se houver necessidade de trabalhar de costas para a escada;

- Apenas um homem sobre a escada de cada vez;

- Escadas de metal não devem ser usadas para soldas elétricas, ou próximas de qualquer linha elétrica ou de serviços;

- Quando não estiver em uso, devolver a escada para o depósito;

- Geralmente as escadas não devem ser usadas em andaimes.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

⇒ Escadas retas de extensão

- Dever ter cordas para amarrar os pés para que não deslize;
- O topo da escada deve ultrapassar pelo menos 50 centímetros, a parte que a suporta, quando usada como acesso em uma área elevada;
- Depois que a extensão foi colocada na altura desejada, verificar se os mordentes e travas estão engatadas e se a corda de extensão está bem amarrada na base da escada;
- Não separar as escadas de extensão para usar a parte destacada separadamente.

⇒ Escadas de abrir

- Sempre usá-las abertas, niveladas em todos os quatro pés e com travas. Não usá-las como uma escada reta;
- Nunca permanecer no topo deste tipo de escada;
- Não colocar ferramentas ou material nos degraus ou na plataforma;
- Em certas condições devem ser amarradas.

⇒ Rampas e passarelas

- As rampas e passarelas provisórias devem ser construídas e mantidas em perfeitas condições de uso e segurança.
- As rampas provisórias devem ser fixadas no piso inferior e superior, não ultrapassando 30° de inclinação em relação ao piso.
- Nas rampas provisórias, com inclinação superior a 18°, devem ser fixadas peças transversais, espaçadas em 0,40m (quarenta centímetros), no máximo, para apoio dos pés.
- As rampas provisórias usadas para trânsito de caminhões devem ter largura mínima de 4m e ser fixada em suas extremidades.
- Não devem existir ressaltos entre o piso da passarela e o piso do terreno.
- Os apoios das extremidades das passarelas devem ser dimensionadas em função do comprimento total das mesmas e das cargas a que estarão submetidas.
- As passarelas devem possuir sinalização de ambos os lados e apoio das extremidades devidamente dimensionados e fixados, de tal modo que suportem a carga a que serão submetidas.
- Para obter maior fluxo de trabalhadores na transposição da passarela, sua largura deve ser obtida em função do número de trabalhadores que a utilizam:

Nº de Trabalhadores	Largura Mínima (m)
< 45	0,80
> 45 e < 90	1,20
> 90 e < 135	1,50*
> 135	2,00*

* Com reforço inferior intermediário.

9 - ESPECIFICAÇÃO DOS EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) NR-06

Os Equipamentos de Proteção Individual formam, em conjunto, um recurso amplamente utilizado para a segurança do trabalhador no exercício de suas funções. Assumem, por essa razão, papel de grande responsabilidade para a preservação do trabalhador contra os mais variados riscos aos quais está sujeito, nos ambientes de trabalho.

Os EPI são empregados, na maioria dos casos, quando recursos de ordem geral não são aplicáveis ou não se encontram disponíveis para a neutralização de riscos que comprometam a segurança e a saúde do trabalhador.

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento e exigir o seu uso.

Obrigações do Empregador Quanto ao EPI:

- Adquirir o tipo adequado à atividade do empregado;
- Fornecer ao empregado somente EPI com Certificado de Aprovação (CA);
- Treinar o trabalhador sobre seu uso adequado;
- Tornar obrigatório o seu uso;
- Substituí-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado;
- Responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica;
- Comunicar ao ministério do trabalho qualquer irregularidade observada no EPI;
- Fornecê-lo, gratuitamente, ao seu empregado.

Obrigações do Empregado Quanto ao EPI:

- Usá-lo apenas à finalidade a que se destina;
- Responsabilizar-se pela guarda e conservação do EPI que lhe for confiado;
- Comunicar ao empregador qualquer alteração no EPI que o torne impróprio para seu uso.

Ficha de Controle de EPI:

- Cabe ao empregador manter uma ficha de fornecimento de EPI para cada funcionário. Esta ficha é um documento legal e comprovante da empresa pelo fornecimento dos EPI's aos trabalhadores, portanto, qualquer funcionário que seja transferido para outra obra deve ser acompanhado por esta ficha. Caso o funcionário seja dispensado ou peça demissão, é importante que esta ficha fique arquivada na sua pasta de documentos.

- Na ficha deve conter: Nome do funcionário, função, EPI fornecido, data da retirada, data da entrega, assinatura do funcionário e assinatura do responsável pela entrega do Equipamento (ver modelo em anexo).

Manutenção dos EPI

- Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) devem ser escolhidos criteriosamente para cada função. Os equipamentos utilizados precisam ter boa qualidade e garantir efetiva proteção em eventuais acidentes.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

9.1 - PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO DOS EPI'S

Para conservação dos EPI (realizado pelos funcionários), os procedimentos mais comuns nos canteiros de obras devem ser os seguintes:

<i>EPI</i>	<i>Procedimentos de conservação</i>
Calçados de Segurança	Devem ser engraxados semanalmente
Bota de borracha	Lavá-las, de acordo com a necessidade
Capacete	Lavar semanalmente (se estiver muito riscado é possível recuperá-lo passando massa polidora e silicone).
Óculos de proteção	Lavar e secar com pano limpo, evitando riscar a lente.
Óculos ampla visão	Passar pano úmido, evitando riscar o acrílico. Deve ser guardado separado de outros materiais.
Protetor facial	Passar pano úmido, evitando riscar o acrílico. Deve ser guardado separado de outros materiais.
Ombreira de raspa	Deve-se evitar o contato com água.
Luvas de látex	Não devem ser secadas ao sol, apenas lavar ou passar pano.
Luvas de nitril	Devem ser lavadas após o uso.
Luvas de raspa	Evitar o contato com água. Não jogue fora as luvas, quando uma delas estiver danificada. A que sobrou pode ser utilizada com outra.
Cinto de Segurança.	Verificar as fivelas de ajuste, o mosquetão e especialmente as condições do extensor retrátil, que não deve apresentar fios soltos que comprometa sua resistência. Após o uso, limpar e guardar em lugar seco.
Protetores respiratórios	Cada modelo de protetor tem sua forma correta de conservação. Em geral os protetores devem ser limpos diariamente. Verificar a perfeita vedação no rosto, os filtros e as válvulas. Após o uso limpar por parte e guardar em local seco.
Abafadores de ruído	Evitar a abertura excessiva do arco do protetor (tipo concha), que pode quebrar. Deve ser limpo com pano úmido, principalmente as partes de contato com a orelha do funcionário.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

9.2 - RELAÇÃO DOS EPI POR FUNÇÃO EXISTENTE NO CANTEIRO DE OBRAS

FUNÇÃO	EPI (Uso obrigatório)	EPI (Uso eventual)	Outros dispositivos fornecidos pela empresa	
			(Uso obrigatório)	(Uso eventual)
Encarregado de Obra	- Capacete de segurança; - Máscara de tecido; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Pedreiro	- Capacete de segurança; - Máscara de tecido; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolates; - Luvas Flextáctil; - Máscara respiratória com filtro; - Luvas de Vaqueta; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Técnico de Segurança do Trabalho	- Capacete de segurança; - Máscara de tecido; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- RELAÇÃO DOS EPI POR FUNÇÃO A CONTRATAR

FUNÇÃO	EPI (Uso obrigatório)	EPI (Uso eventual)	Outros dispositivos fornecidos pela empresa	
			(Uso obrigatório)	(Uso eventual)
Ajudante	- Capacete de segurança; - Máscara de tecido; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolates; - Luvas Flextáctil; - Máscara respiratória com filtro; - Luvas de Vaqueta; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Ajudante de Eletricista	- Capacete de segurança; - Máscara de tecido; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Luvas de Vaqueta; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Ajudante de Soldador	- Capacete de segurança; - Máscara de tecido; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara respiratória com filtro; - Máscara / Óculos de soldador; - Respirador com carvão; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolates; - Luvas Flextáctil; - Luvas de Vaqueta; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- RELAÇÃO DOS EPI POR FUNÇÃO A CONTRATAR (CONTINUAÇÃO)

FUNÇÃO	EPI (Uso obrigatório)	EPI (Uso eventual)	Outros dispositivos fornecidos pela empresa	
			(Uso obrigatório)	(Uso eventual)
Almoxarife	- Capacete de segurança; - Máscara de tecido; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Luvas Neolates; - Luvas Flextáctil; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Apontador	- Capacete de segurança; - Máscara de tecido; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Armador	- Capacete de segurança; - Máscara de tecido; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara respiratória com filtro; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolates; - Luvas Flextáctil; - Luvas de Vaqueta; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Protetor facial; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- RELAÇÃO DOS EPI POR FUNÇÃO A CONTRATAR (CONTINUAÇÃO)

FUNÇÃO	EPI (Uso obrigatório)	EPI (Uso eventual)	Outros dispositivos fornecidos pela empresa	
			(Uso obrigatório)	(Uso eventual)
Auxiliar de Engenheiro	- Capacete de segurança; - Máscara de tecido; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho	- Capacete de segurança; - Máscara de tecido; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Azulejista	- Capacete de segurança; - Máscara de tecido; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolates; - Luvas Flextáctil; - Máscara respiratória com filtro; - Luvas de Vaqueta; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- RELAÇÃO DOS EPI POR FUNÇÃO A CONTRATAR (CONTINUAÇÃO)

FUNÇÃO	EPI (Uso obrigatório)	EPI (Uso eventual)	Outros dispositivos fornecidos pela empresa	
			(Uso obrigatório)	(Uso eventual)
Carpinteiro	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara respiratória com filtro; - Máscara de tecido; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolates; - Luvas Flextáctil; - Avental de raspa; - Luvas de Vaqueta; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Protetor facial; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Eletricista	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara de tecido; - Luvas de Vaqueta; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Encarregado de Eletricista	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara de tecido; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**- RELAÇÃO DOS EPI POR FUNÇÃO A CONTRATAR (CONTINUAÇÃO)**

FUNÇÃO	EPI (Uso obrigatório)	EPI (Uso eventual)	Outros dispositivos fornecidos pela empresa	
			(Uso obrigatório)	(Uso eventual)
Engenheiro	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara de tecido; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Gesseiro	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara de tecido; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolates; - Luvas Flextátil; - Máscara respiratória com filtro; - Luvas de Vaqueta; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Mestre de Obras	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara de tecido; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- RELAÇÃO DOS EPI POR FUNÇÃO A CONTRATAR (CONTINUAÇÃO)

FUNÇÃO	EPI (Uso obrigatório)	EPI (Uso eventual)	Outros dispositivos fornecidos pela empresa	
			(Uso obrigatório)	(Uso eventual)
Montador de Andaime	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara respiratória com filtro; - Máscara de tecido; - Máscara / Óculos de soldador; - Respirador com carvão; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolates; - Luvas Flextáctil; - Luvas de Vaqueta; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Motorista	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança; - Cinto de segurança da máquina.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara de tecido; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Operador de Betoneira	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança; - Avental de PVC.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara de tecido; - Luvas Neolates; - Luvas Flextáctil; - Máscara respiratória com filtro; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- RELAÇÃO DOS EPI POR FUNÇÃO A CONTRATAR (CONTINUAÇÃO)

FUNÇÃO	EPI (Uso obrigatório)	EPI (Uso eventual)	Outros dispositivos fornecidos pela empresa	
			(Uso obrigatório)	(Uso eventual)
Operador de Bobcat	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança; - Cinto de segurança da máquina.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara de tecido; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Operador de Cremalheira	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara respiratória PFF-1; - Máscara de tecido; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Luvas nitrílicas; - Luva de PVC; - Cinto de segurança tipo paraquedista com extensor retrátil.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30; - Touca tipo Árabe.	- Capa de chuva.
Operador de Guindaste	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara respiratória PFF-1; - Máscara de tecido; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Luvas nitrílicas; - Luva de PVC; - Cinto de segurança tipo paraquedista com extensor retrátil.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30; - Touca tipo Árabe.	- Capa de chuva.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- RELAÇÃO DOS EPI POR FUNÇÃO A CONTRATAR (CONTINUAÇÃO)

FUNÇÃO	EPI (Uso obrigatório)	EPI (Uso eventual)	Outros dispositivos fornecidos pela empresa	
			(Uso obrigatório)	(Uso eventual)
Operador de Munck	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança; - Cinto de segurança da máquina.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara de tecido; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Pintor	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara de tecido; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolates; - Luvas Flextáctil; - Máscara respiratória com filtro; - Luvas de Vaqueta; - Luvas de Vaqueta; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.
Soldador	- Capacete de segurança; - Botinas de segurança.	- Eventuais necessários; - Protetor auricular tipo plug TRS 13 dB; - Protetor auricular tipo concha TRS 20 dB; - Máscara respiratória com filtro; - Máscara de tecido; - Máscara / Óculos de soldador; - Respirador com carvão; - Luvas Gladiador; - Luvas Neolates; - Luvas Flextáctil; - Luvas de Vaqueta; - Óculos de Segurança cinza; - Óculos de Segurança transparente; - Cinto de Segurança tipo Paraquedista.	- Vestimenta de trabalho; - Protetor Solar FPS 30.	- Touca tipo Árabe; - Capa de chuva.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

9.3 - RELAÇÃO DE EPI'S OBRIGATÓRIOS, DE ACORDO COM A EXPOSIÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS

De acordo com a NR-06, Anexo I, os EPI's abaixo indicados são de uso obrigatório para o exercício da atividade com exposição aos agentes ambientais. A empresa deverá adequar-se à Legislação em vigor.

Reiteramos que o PGR é um Programa que visa orientar quanto as Normas relacionadas à Segurança do Trabalho na construção civil, que deve ser observado e seguido.

EPI'S INDICADOS POR EXPOSIÇÃO AMBIENTAL	
RISCOS FÍSICOS	
EXPOSIÇÃO	EPI
Ruído	- Abafador de ruído tipo plug com capacidade de redução de níveis sonoros conforme NR-15. - Abafador de ruído tipo concha om capacidade de redução de níveis sonoros conforme NR-15.
Umidade	- Luva de PVC; - Avental de PVC; - Avental de borracha; - Bota de PVC; - Bota de borracha tipo 7 léguas; - Capa de chuva.
Vibração	- Luva de segurança anti-vibração.
Radiação não ionizante	- Protetor solar FPS 30; - Vestimenta de trabalho.
Calor (intempéries)	- NA
Calor (metais aquecidos e arco elétrico de soldagem)	- Escudo de proteção para solda; - Máscara respiratória com filtro químico para solda; - Luva de raspa; - Avental de raspa de couro; - Botina de couro sem componentes metálicos.
RISCOS QUÍMICOS	
EXPOSIÇÃO	EPI
Poeira	- Máscara PFF-1; ou - Máscara PFF-2.
Produtos químicos (cimento, cal, argamassa)	- Máscara PFF-1; ou - Máscara PFF-2.
Produtos químicos (tintas, solventes, gesso, colas, adesivos)	- Máscara com filtro químico;
Névoas e fumos	- Máscara respiratória com filtro químico para solda.
RICOS BIOLÓGICOS	
EXPOSIÇÃO	EPI
Micro-organismos (areia de rios e lagos poluído)	- Luva borracha; - Luva de PVC; - Avental de PVC; - Avental de borracha; - Bota de PVC; - Bota de borracha.
Micro-organismos (limpeza de ambientes)	- Luva látex; - Luva de borracha tipo 7 léguas; - Avental de borracha; - Bota de borracha.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCOS ERGONÔMICOS	
EXPOSIÇÃO	EPI
Levantamento e transporte manual de peso	- NA
Posturas incorretas	- NA
RISCOS DE ACIDENTES	
EXPOSIÇÃO	EPI
Choque elétrico	- Luva de borracha; - Luva de PVC; - Botina de couro sem componentes metálicos; - Bota de borracha.
Cortes	- Luva de raspa de couro; - Luva de malha de aço; - Avental de raspa de couro; - Bota de PVC; - Botina de couro com biqueira de PVC.
Ferimentos e escoriações	- Óculos de segurança; - Óculos de ampla visão; - Protetor facial acrílico; - Luvas tricotadas em algodão; - Luva de PVC; - Luva de raspa; - Luva de vaqueta; - Luva de algodão com látex; - Luva de malha de aço; - Bota de PVC; - Botina de couro com biqueira de PVC.
Impactos no crânio	- Capacete aba frontal com jugular e carneira; - Capacete aba total com jugular e carneira.
Projeções de partículas	- Óculos de segurança; - Óculos de ampla visão; - Protetor facial acrílico.
Incêndio	- NA
Quedas com diferença de nível	- Cinto de segurança tipo paraquedista com extensor retrátil.
Queimaduras (metais aquecidos e arco elétrico de soldagem)	- Escudo de proteção para solda; - Máscara respiratória com filtro químico para solda; - Luva de raspa; - Luva de vaqueta - Avental de raspa de couro; - Botina de couro sem componentes metálicos.
Queimaduras – serviços de impermeabilização	- Luva de PVC; - Luva de borracha; - Luva de látex; - Luva de raspa; - Avental de raspa de couro; - Bota de borracha.
Atropelamento, tombamento de máquinas, acidentes em trânsito	- Cinto de segurança da máquina / veículo.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

9.4 - FICHA DE CONTROLE DE EPI E UNIFORME

FICHA DE CONTROLE DE EPI E UNIFORME - Exemplo

[illegible]

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

10 - CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PGR / NR-09

AÇÃO	DATA / MÊS / ANO					REALIZADO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
	PREVISTO						
Reconhecimento dos Riscos Ambientais	13/05/2024					Atendido	
Levantamento Quantitativo (ruído) das máquinas existentes	Após a implantação das máquinas no canteiro de obras						
Elaboração do Documento Base do PGR	14/05/2024					Atendido	
Entrega do Documento Base do PGR	16/05/2024					Atendido	
Elaboração das APR e PT para atividades em exposição de risco dos trabalhadores.	Antes do início de cada atividade de risco						
Curso de capacitação dos trabalhadores em trabalhos em alturas.	No ato da contratação e renovação bianual						
Curso de capacitação dos trabalhadores em prevenção em combate a princípios de incêndios.	No ato da contratação e renovação anual						
Montagem da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).	Ao atingir a quantidade necessária de trabalhadores						
Curso de formação de Cipeiros.	Ao atingir a quantidade necessária de trabalhadores						
Curso de capacitação dos trabalhadores em Noções Básicas de Primeiros Socorros.	No ato da contratação e renovação anual						
Implantação de Check List dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI's).	Trimestral						
	05/24 —	08/24 —	11/24 —	02/25 —			
Implantação de Check List dos Equipamentos de Proteção Coletivo (EPC's).	Trimestral						
	05/24 —	08/24 —	11/24 —	02/25 —			
Implantação de Check List das máquinas e equipamentos utilizados na obra.	Junho/2024						

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PGR / NR-09 (CONTINUAÇÃO)														
AÇÃO	DATA / MÊS / ANO													
	PREVISTO												REALIZADO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
Inspeção técnica de máquinas e equipamentos.	Mensal													
	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04		
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Inspeção técnica de cinto de segurança.	Mensal													
	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04		
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Palestra (tema): Corona Vírus - Qual a atual situação? Carga Horária: 01 hora.	14/06/2024													
Palestra (tema): Princípios Básicos de Segurança do Trabalho. Carga Horária: 01 hora.	16/08/2024													
Palestra (tema): Equipamentos de Segurança, Porque o seu Uso é Obrigatório, Guarda e Conservação. Carga Horária: 01 hora.	18/10/2024													
Palestra (tema): Levantamento e transporte de peso. Carga Horária: 01 hora.	20/12/2024													
Palestra (tema): Máquinas e Equipamentos, Perigo de Acidentes.. Carga Horária: 01 hora.	28/02/2025													
Avaliação do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos.	18/04/2025													

Observações Importantes:

• As ações acima citadas devem ser executadas de acordo com a programação deste cronograma; sob pena de multa, decorrente de fiscalização do Ministério do Trabalho.

• É de total responsabilidade da empresa (**Ricco Construtora Ltda.**), tanto a realização das ações citadas, bem como o preenchimento do campo **Realizado** e **Assinatura do Responsável**, neste Cronograma.

Qualquer alteração do Cronograma das Etapas deste PGR feito pela empresa, deverá ser comunicado imediatamente ao autor do mesmo, para as devidas alterações no documento.

11 - PROGRAMA EDUCATIVO

ROTEIRO PARA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA PARA RECÉM ADMITIDOS

O treinamento admissional deve ser ministrado dentro do horário de trabalho, antes de o trabalhador iniciar suas atividades.

Deve ter carga horária mínima de 6h.

O treinamento deve constar de:

- Informações sobre as Condições e Meio Ambiente de Trabalho;
- Riscos inerentes a sua função;
- Uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
- Informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, existentes no canteiro de obra.

Roteiro básico para integração de Segurança para recém-admitidos:

- Apresentação dos membros do SESMT e dos membros da CIPA;
- A Empresa;
- O Empreendimento / obra;
- Administração da Obra;
- Organização, arrumação e limpeza, refeitório, sanitário, vestiário, local de trabalho e ferramentas;
- Exposição da área de risco:
 - o Riscos inerentes a cada função;
 - o Riscos inerentes a cada fase da obra;
- Respeito aos colegas de trabalho e a sinalização do canteiro de obras (cartazes, placas e outras proteções existentes);
- Utilização obrigatória de equipamentos de proteção individual – EPI;
- Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC;
- Esclarecer sobre normas de segurança da empresa;
- Outros (Benefícios / cartão de ponto/ dia de pagamento, etc.).

PROGRAMAÇÃO ANUAL DAS PALESTRAS EM SEGURANÇA DO TRABALHO

TEMA	DATA DA REALIZAÇÃO
Corona Vírus - Qual a atual situação?	14/06/2024
Princípios Básicos de Segurança do Trabalho	16/08/2024
Equipamentos de Segurança, Porque o seu Uso é Obrigatório, Guarda e Conservação.	18/10/2024
Levantamento e transporte de peso.	20/12/2024
Máquinas e Equipamentos, Perigo de Acidentes.	28/02/2025

Obs.: Arquivar lista de presença em pasta própria de treinamentos do PGR

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

11.1 - PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS

**PROGRAMA DE TREINAMENTOS PARA OS TRABALHADORES
DO CANTEIRO DE OBRAS**

PROGRAMA DE TREINAMENTOS E PALESTRAS ITEM REFERENTE AO PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PGR						
	O que deve ser feito?	Porque deve ser feito?	Quando deve ser feito?	Onde deve ser feito?	Por quem deve ser feito?	Como deve ser feito?
1	Integração de segurança para recém admitidos	Tomar conhecimento das Normas da Empresa e conhecer o ambiente de trabalho.	Na admissão	Sala de treinamento e locais de trabalho (canteiro de obras).	Profissionais de Seg. do trabalho contratado pela empresa - Engenheiro - Mestre de obras - Encarregado - Cipeiros.	Exposição oral e aula prática.
2	Palestras e treinamentos sobre EPI	Definir a todos os EPIs de uso obrigatório nos respectivos locais de trabalho e atividades.	De acordo com o cronograma de atividades.	Na sala de treinamento e nos locais de trabalho.	Professor de Seg. contratados pela empresa. - Engenheiros - Mestre de obras - Encarregados	Análise junto às atividades dos setores, exposição oral e aula prática.
3	Diálogo de Segurança	Atender programa de segurança – PGR	Pelo menos uma vez por mês	Canteiro de obras.	Profissionais de Seg. Engenheiro Mestre de obras Cipeiros.	Exposição oral
4	Palestras Prevencionistas	Dar maiores conhecimento sobre os riscos de acidentes e doenças profissionais.	De acordo com o cronograma de atividades.	Sala de treinamento (canteiro de obras) ou em outro local	Profissionais das áreas de Saúde e de Segurança do trabalho	Exposição oral, mostra de vídeo e outros recursos.
5	Avaliação do programa	Atender exigência da NR-18	A cada 12 meses da elaboração do programa.	Em todo o canteiro de obras	Profissionais das áreas de saúde e segurança do trabalho	Relatório final do PGR

Obs.: Treinamento / palestra / curso deve ser registrado (controle de participação).

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

11.2 - NR-18 - TREINAMENTO ADMISSIONAL

Local:	Data:	Carga horária: 6 horas
---------------	--------------	-------------------------------

Nome do funcionário:
Responsável pelo treinamento:
Função:

Conteúdo programático:

Boas vindas ao Trabalhador.

Informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho, riscos inerentes a sua função.

EPI's finalidade dos Equipamentos de Proteção Individual;responsabilidade do uso dos Equipamentos de Proteção Individual,conservação, higiene e guarda dos EPI's.

Informações sobre os Equipamentos de Proteção - EPC, existentes no canteiro de obra,**finalidade** dos Equipamentos de Proteção Coletiva.

Riscos Ambientais: tipos de riscos ambientais existentes.

Segurança do Trabalho na Construção: Conceitos e Legislação. - Acidente de Trabalho: Conceitos, Tipos deAcidentes, Causase Consequências Negativas do Acidente de Trabalho.

Relação dos possíveis danos a saúde do trabalhador e medidas de controle derisco de doenças ocupacionais.

Combate e prevenção a principio de incêndio, como se usa o extintor, quais os principais tiposde incêndios.

Como funciona a empresa,quem são os responsáveis, quem é o encarregado, como funciona o pedido de material, como é fornecido a refeição, o vale transporte, qual o dia do pagamento, como funciona o adiantamento de salário, salário produção o que a empresa espera de cada trabalhador, conduta pessoal, como deve ser o comportamento do trabalhador na empresa.

DECLARAÇÃO:

Declaro que participei do Treinamento Admissional,e recebi uma cópia do treinamento Admissional conforme determina a NR-18 realizado no dia:_____ / _____ / _____.

Assinatura do participante

11.3 - TREINAMENTO DE USO CORRETO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE EPI's

Data:	Carga horária: 1 hora
Nome do funcionário:	
Função:	

Objetivo

O objetivo principal deste treinamento é conscientizar o funcionário do uso correto e conservação dos equipamentos de uso individual (E.P.I's) para a finalidade que se destina.

Definições

EPI - Equipamento de Proteção Individual NR-06 – Norma Regulamentadora Nº 06 da portaria 3214 de 08/06/1978.

Legislação

Segundo a NR-06, considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis.

Quando utilizar o EPI's:

- A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho; b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e, c) para atender a situações de emergência.

Obrigações do empregador

- a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
- b) exigir seu uso;
- c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
- d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado guarda e conservação;
- e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
- f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e,
- g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

Obrigações dos empregados

Cabe ao empregado quanto ao EPI:

- a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
- b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;
- c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e,
- d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

DECLARAÇÃO

Declaro pelo presente, que recebi da empresa o treinamento adequado por profissional qualificado para o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual EPI's declaro que estou ciente dos riscos de acidentes e doenças ocupacionais inerentes da minha atividade, e assumo o compromisso de usá-lo em os EPI's a mim fornecidos durante a execução dos trabalhos, zelar pela sua guarda e conservação e devolvê-lo ao setor competente da empresa (almoxarife) quando se tornar impróprio para uso ou por motivo de demissão ou afastamento.

Em caso de perda, extravio ou inutilização proposital do material recebido autorizo a empresa, na forma prevista no parágrafo 1º do Art. 462 da CLT, a descontar de meu salário, inclusive no que me couber a título de indenização por rescisão de contrato de trabalho, a importância correspondente ao valor do material.

Por ser verdade a presente e devidamente de acordo, dato com meu próprio punho e assino a presente.

Goiânia (GO) ____/____/____.

Assinatura

11.4 - CONTROLE DE TREINAMENTOS/CURSOS/ PALESTRAS

Conteúdo programático: Palestra expositiva, Filme.

Assinatura do Diretor

- CONTROLE DE TREINAMENTOS/CURSOS/ PALESTRAS

Conteúdo programático: Palestra expositiva, Filme.

Assinatura do Diretor

- CONTROLE DE TREINAMENTOS/CURSOS/ PALESTRAS

Conteúdo programático: Palestra expositiva, Filme.

Assinatura do Diretor

- CONTROLE DE TREINAMENTOS/CURSOS/ PALESTRAS

Conteúdo programático: Palestra expositiva, Filme.

Assinatura do Diretor

- CONTROLE DE TREINAMENTOS/CURSOS/ PALESTRAS

Conteúdo programático: Palestra expositiva, Filme.

Assinatura do Diretor

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

11.5 - QUESTIONÁRIO PARA O TRABALHADOR QUANTO À PERCEPÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS – NR 01, ITEM 1.5.3.3

Nome do trabalhador:

Função:

Data:

Informações Importantes:

Classifique suas respostas, assinalando com um X na situação que melhor descreve na sua opinião:

Ao final de cada questão, avalie a pontuação geral, assinalando com X no quadro em que o sinal da avaliação tenha sido marcado mais vezes.

1- RUÍDO				
Considera que há ruído elevado em seu ambiente de trabalho? (leve em consideração se há máquinas ou equipamentos ruidosos, barulhos externos, etc.)			☐ Sim	☐ Não
Classificação geral (bom - ruim)	☐ Bom	☐ Razoável	☐ Mal	☐ Muito Mal
2- AMBIENTE TÉRMICO				
Considera boa a temperatura do seu ambiente de trabalho? (considere se pode alterar a temperatura)			☐ Sim	☐ Não
Classificação geral (bom - ruim)	☐ Bom	☐ Razoável	☐ Mal	☐ Muito Mal
3- ILUMINAÇÃO				
Considera boa a iluminação do seu ambiente de trabalho? (leve em consideração se há reflexos luminosos)			☐ Sim	☐ Não
Classificação geral (bom - ruim)	☐ Bom	☐ Razoável	☐ Mal	☐ Muito Mal
4- ESPAÇO DE TRABALHO				
Marque com X a resposta que descreva seu trabalho				
Avalie sua bancada de trabalho (altura, acabamento, tamanho, etc.)	☐ Bom	☐ Razoável	☐ Mal	☐ Muito Mal
Avalie suas ferramentas de trabalho (quanto à pega, se fácil utilização, se emite ruído, se emite vibrações)	☐ Bom	☐ Razoável	☐ Mal	☐ Muito Mal
Classificação geral (melhor – pior):	☐ Bom	☐ Razoável	☐ Mal	☐ Muito Mal
5- TAREFAS DE ELEVAÇÃO				
Marque com X a resposta que descreva seu trabalho				
Realiza levantamento manual de peso	☐ Sim	☐ Não		
Quantidade em média (Kg) por objeto				
A empresa fornece equipamento para auxiliar no transporte de peso	☐ Sim	☐ Não		
Classificação geral (mais leve – mais pesado):	☐ +Leve	☐ Leve	☐ Pesado	☐ +Pesado
6- RISCOS DE ACIDENTE				
1- Você já ouviu falar a respeito do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos?			☐ Sim	☐ Não
2- Foram apresentados à você os riscos relacionados à sua função, antes do início de suas atividades?			☐ Sim	☐ Não
3- É possível que uma sobrecarga sobre a atenção do trabalhador cause um acidente? (Atenção especial a aspectos como: ruído elevado, visibilidade insuficiente, umidade excessiva, etc. que possam afetar a percepção do trabalhador)			☐ Sim	☐ Não

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

[illegible]

12 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR
--

**Elaboração do PGR, Supervisão e
Projetos de Proteções Coletivas:**

Ednaldo Teles Coutinho
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA: 1000937089/D.

Implantação:

Funcionário designado pelo empregador par acompanhar o Programa na Obra:

Nome:

Função/Cargo:

Assinatura

13 - BIBLIOGRAFIA PESQUISADA

- NOVO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
- CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
- ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT.
- REVISTA CIPA.
- REVISTA PROTEÇÃO.
- MANUAL DE LEGISLAÇÃO ATLAS – SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
89ª EDIÇÃO.
- PGR –SINDUSCON/ PR
- PGR – SINDUSCON-GO
- PGR – SINDUSCON/ SP
- PGR – ENG. PAULO CÉSAR DOS REIS
- MANUAL TÉCN. DE SEG. DO TRABALHO EM EDIFICAÇÕES PREDIAIS / EDISON DA
SILVA ROUSSELET E CÉSAR FALCÃO.
- CURSO DE ENGENHARIA DO TRABALHO – VOLUMES: 1,2,3,4,5,6 e 7 – FUNDACENTRO.
- PRINCÍPIOS BÁSICOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - SENAI

ANEXO DO PGR

PROTEÇÕES COLETIVAS

Obra de Adequação da Iluminação e Reforço Estrutural da Passarela de Manutenção dos Projetores Estádio Serra Dourada

Executora da Obra:



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA OBRA, SEJA POR QUE MEIO FOR (XEROX, MIMEOGRAFIA, DATILOGRAFIA, GRAVAÇÃO, ETC.) SEM A PERMISSÃO POR ESCRITO DO AUTOR OU DOS EDITORES - LEI Nº.5.988 ARTIGO 122 E 130 DE 14/12/1973.

EDNALDO TELES COUTINHO - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA: 1000937089/D

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Devido às constantes mudanças nos códigos do e-Social, recomenda-se à empresa, sempre atualizar estas informações neste PGR, pois os referidos são do dia 13/05/2024. Sendo que o autor não se responsabiliza por multas em virtude de mudanças futuras nos códigos.

14 - PROTEÇÕES COLETIVAS

Goiânia, 13 de maio de 2024.

À

Ricco Construtora Ltda.

Eng. Henrique Fernandes Fonseca

Engenheiro Responsável

Prezado Sr.,

Atendendo solicitação de V.S.a conforme visita, levantamento e reconhecimento dos riscos nos locais de trabalho, estamos encaminhando em anexo os Projetos das Proteções Coletivas do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos da Obra de Adequação da Iluminação e Reforço Estrutural da Passarela de Manutenção dos Projetores – Estádio Serra Dourada, situada à Av. Fued Jose Sebba, 1170, Jardim Goiás, Goiânia - GO.

Importante: O PGR juntamente com seu Anexo Proteções Coletivas são **orientadores de condutas a serem seguidas**, baseado nas legislações vigentes, onde são descritas as situações individuais da empresa, além das antecipações dos riscos, das atividades realizadas, aos quais os trabalhadores estarão passíveis, durante a sua vigência; medidas preventivas existentes no momento da vistoria para elaboração do mesmo; e propostas, para adequações.

A não observância destas normas, bem como das orientações descritas nestes documentos, podem gerar multas, tanto pela implementação, quanto pela sua elaboração, que serão de total responsabilidade da empresa Contratante (Ricco Construtora Ltda.).

Por este motivo, orientamos que qualquer mudança no: sistema produtivo ou tecnológico; no Layout do canteiro de obras e área de vivência; no Layout das máquinas e equipamentos; bem como das proteções coletivas e proteções individuais; em relação às descritas nestes documentos, deve ser comunicada em tempo hábil ao autor do Programa, durante sua vigência, para adequar o PGR e o Anexo Proteções Coletivas, à realidade da empresa, evitando multas e transtornos.

Reiteramos que a não observância das orientações descritas nestes documentos desobrigam ao autor do Programa à arcar com custos de futuras adequações. Portanto, é de responsabilidade da empresa Contratante as alterações do PGR e de Projetos de Proteções Coletivas, que deverão ser pagas separadamente.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas ou informações, lembrando ainda que os projetos devem ser implantados de acordo com as particularidades de cada um.

Atenciosamente.

Ednaldo Teles Coutinho

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA: 1000937089/D

Responsável pelo PGR

Ricco Construtora Ltda.

Eng. Henrique Fernandes Fonseca

CREA 19.694/D-GO

Engenheiro Responsável