

VIGÊNCIA: 10.2025
VALIDADE: 24 MESES OU A
CADA MUDANÇA DE ETAPA
DA OBRA

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR/ GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS - GRO

 **CONSCIENTE**
CONSTRUTORA & INCORPORADORA

AURO
CONSCIENTE

DIREITOS RESERVADOS

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA OBRA POR QUALQUER MEIO SEM
AUTORIZAÇÃO ESCRITA E REGISTRADA DO AUTOR CONFORME LEI 9610/1998.

Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Seconci-GO)

Entidade de Utilidade Pública Municipal (Lei nº 7.319 de 10/06/94) e Estadual (Lei nº 11.636 de 19/12/91)
Rua C-136, nº 681, Qd. 307, Lotes 20 e 21, Jardim América, Goiânia-GO - CEP: 74275-050
(62) 3250-7500 - contato@seconcigoias.com.br - www.seconcigoias.com.br

   @seconcigoias

Sumário

1. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR.....	3
2. ESCLARECIMENTOS SOBRE A METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO.....	3
3. DADOS CRONOLÓGICOS SOBRE A ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO	3
4. MEMORIAL DESCRITIVO.....	4
5. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO/ LOCALIZAÇÃO	4
6. RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DA AÇÕES/ ORGANOGRAMA.....	5
7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E FLUXO DE ATENDIMENTO NORMATIVO	5
8. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS	10
9. AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS	10
10. INVENTÁRIO DE RISCOS – METODOLOGIA.....	12
11. AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR.....	19
12. PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19
13. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS.....	19
14. ATENDIMENTO A DEMAIS ITENS DA NORMA REGULAMENTADORA - NR 18.....	19
15. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.....	20
16. INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU MUDANÇAS EXISTENTES.....	20
17. ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA REGISTRO DE ACIDENTES E INCIDENTES.....	20
18. COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA)	21
19. SEGURANÇA EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS	22
20. AVALIAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	22
21. CUMPRIMENTOS DAS DEMAIS NORMAS	22
22. PROFISSIONAL HABILITADO.....	22
23. RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO PGR/EMPRESA.....	22
BIBLIOGRAFIA.....	23
DOCUMENTOS INTEGRADOS	
ANEXOS	

1. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR

Nome:	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Título:	Engenheiro de Segurança do Trabalho
Cargo:	Coordenador de Segurança do Trabalho – SECONCI GOIÁS
Registro:	CREA – GO n.º 101672344D-GO
ART nº	1020250304775
Contato	62 99340-0089
Contato	62 3250-7544
E-mail	coord.seguranca@seconcigoias.com.br

2. ESCLARECIMENTOS SOBRE A METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO

Com a finalidade de desvincular toda e qualquer previsibilidade total e não criar documentos “genéricos” o documento foi focado no cumprimento das Norma Regulamentadoras, em específico nas metodologias e contemplações citadas na 01 e 18 quanto ao Programa de Gerenciamento de Riscos e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Quanto ao processo construtivo, em relação aos perigos, riscos, inventários e agregados, este documento foi realizado e continuará a ser atualizado por **etapa/fase da obra, revisado anualmente ou renovado após 2 anos** para que sejam observadas todas as características reais, de gestão, projetos, ações e atualizações a cada mudança de etapa construtiva, bem como, otimização de todas as ações (metodologia PDCA, 5W2H e demais ferramentas também utilizadas na gestão da qualidade) voltadas totalmente para a prevenção de acidentes, doenças e assédios originados no trabalho.

3. DADOS CRONOLÓGICOS SOBRE A ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

TABELA DE REVISÕES		
Mês/Ano: 10/2025		Paginação 1 de 1
Número Revisão	Capítulo Revisão	Histórico de Revisão
Rev. 00	10.2025	00
Rev. 01 - PROGRAMADA		

GESTÃO DE VERSÃO DOCUMENTAL	
Mês/Ano	Descrição
10/2025	Levantamento e Desenvolvimento
10/2025	Finalização do Documento Base


4. MEMORIAL DESCRITIVO - RESUMO

Edifício residencial com as seguintes características: θ Fundações: Tipo direta, sapata e tubulões. θ Estrutura: Concreto armado, laje maciça, formas, escoras metálicas e concreto usinado. θ Fachada / Acabamento: Pintura, textura. θ Acabamentos: Esquadrias em alumínio, corrimão metálico, porta cortafogo convencionais, pisos porcelanato. θ Outras características o Estrutura da cobertura em laje e impermeabilizada; o Caixa d'água impermeabilizada; o Prédio residencial, com 42 pavimentos, sendo 02 subsolos, 01 térreo, 02 mezaninos de garagem, 01 pavimento lazer, 35 pavimentos tipo, 02 penthouse, 01 academia no 39º pavimento. o Redes de esgoto em PVC; o Pontos de fixação de equipamentos para manutenção pós obra.


5. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO/LOCALIZAÇÃO

Razão Social	Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda
CNPJ:	47.402.911/0001-09
Atividade Principal/CNAE :	4120-4/00 - Construção de edifícios
Grau de Risco:	3
Endereço:	R.148, rua 142 – C - Setor Marista, Goiânia-GO
Horário de Trabalho:	Turno de segunda a segunda a quinta-feira: 07h – 17h Turno de sexta-feira: 07h-16h Horas extras: Negociadas em casos de necessidade com a equipe.
Responsável da empresa construtora:	Iézio Inácio Ferreira
Responsável pelo acompanhamento e informações para elaboração do PGR	Juliano Alves Lacerda – Lider de Segurança do Trabalho
Responsável pela implementação das ações, monitoramento e acionamento em caso de atualizações, dúvidas e afins:	Mateus Alves Costa – Coordenador do PGR

LOCALIZAÇÃO – FLUXO DE TRÂNSITO

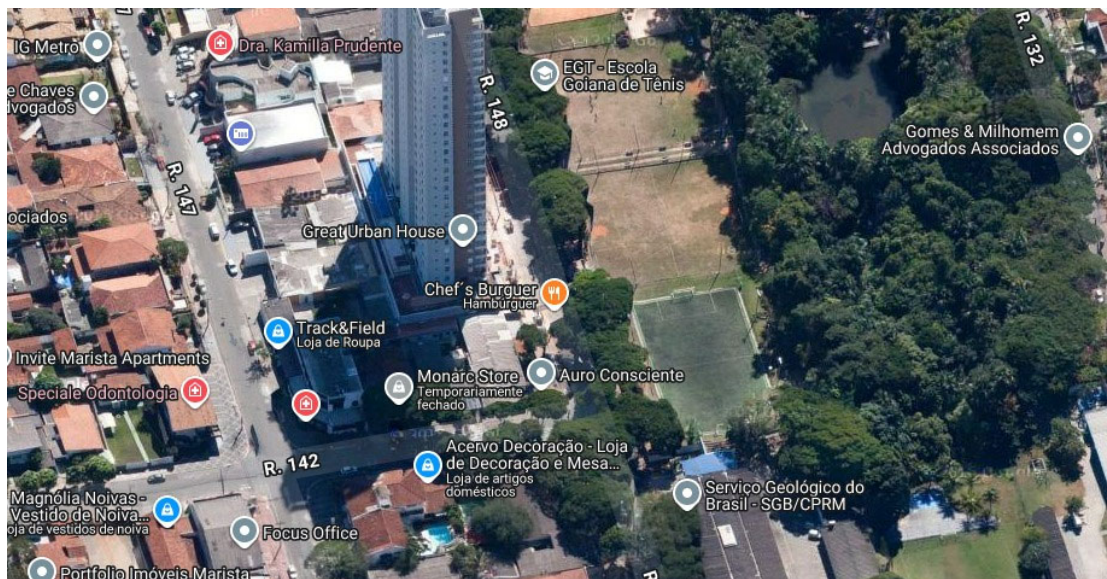

6. RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES/ COMPOSIÇÃO DO SESMT (ORGANOGRAMA)

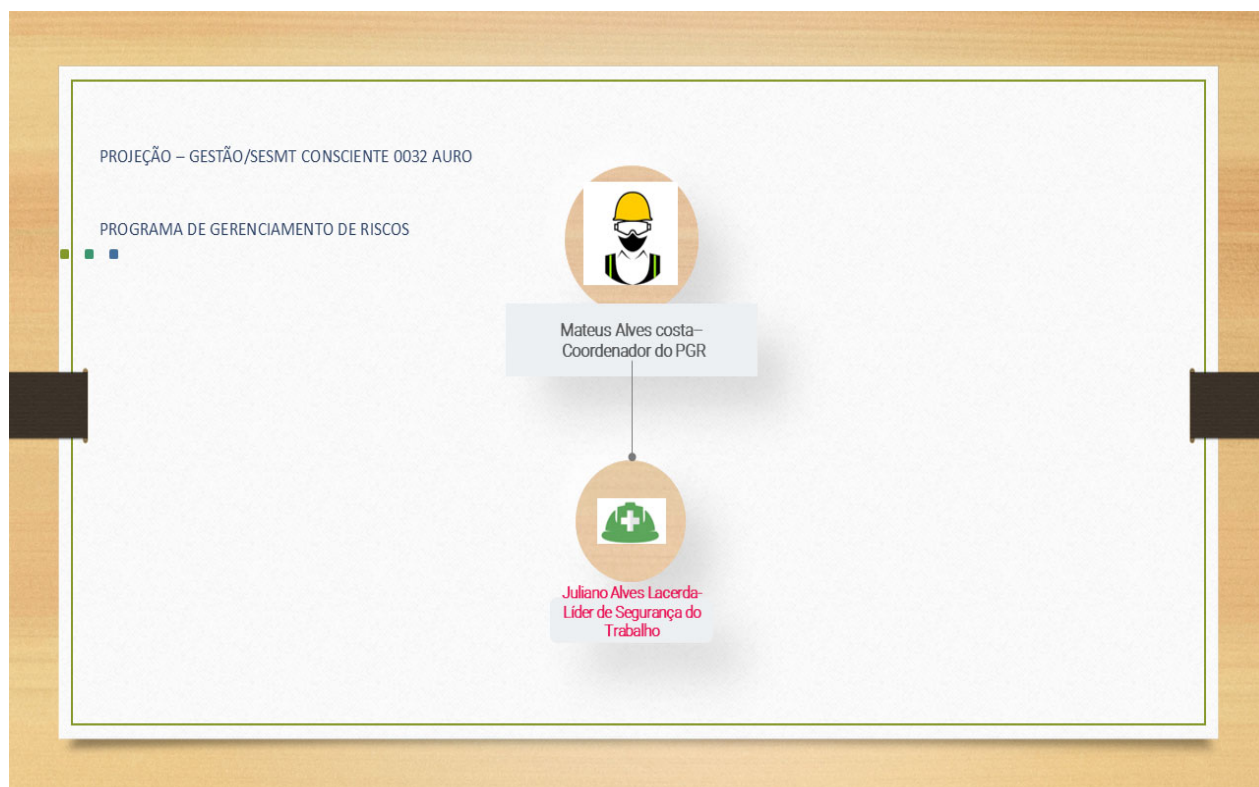

Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Seconci-GO)

Entidade de Utilidade Pública Municipal (Lei nº 7.319 de 10/06/94) e Estadual (Lei nº 11.636 de 19/12/91)
Rua C-136, nº 681, Qd. 307, Lotes 20 e 21, Jardim América, Goiânia-GO - CEP: 74275-050
(62) 3250-7500 - contato@seconcigoias.com.br - www.seconcigoias.com.br

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E FLUXO DE ATENDIMENTO NORMATIVO

INTRODUÇÃO


Este Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado de acordo com os requisitos da Norma Regulamentadora (NR) I, com redação dada pela Portaria SEPRT nº 6.730, de 09/03/2020, publicada no Diário Oficial da União de 12/03/2020.

“1.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST”

BASE LEGAL:

Todos os requisitos da NR 01 foram cumpridos neste PGR, sendo que destacamos:


Responsabilidades de âmbito geral (NR 01)

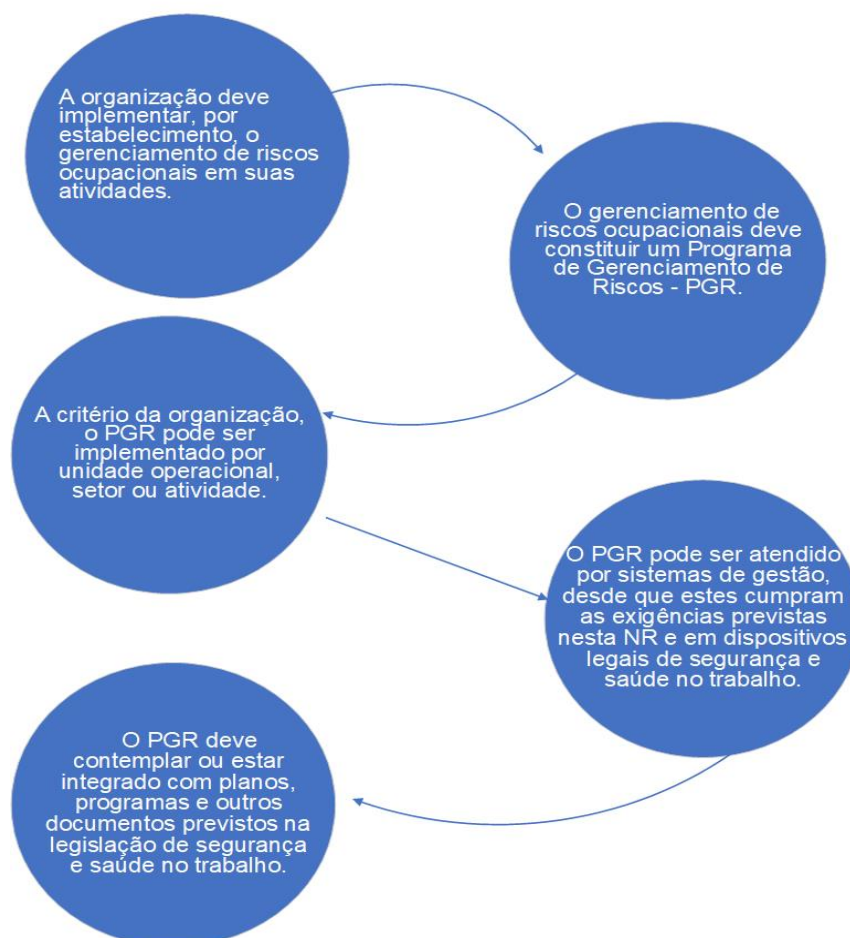

Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Seconci-GO)


Entidade de Utilidade Pública Municipal (Lei nº 7.319 de 10/06/94) e Estadual (Lei nº 11.636 de 19/12/91)
Rua C-136, nº 681, Qd. 307, Lotes 20 e 21, Jardim América, Goiânia-GO - CEP: 74275-050
(62) 3250-7500 - contato@seconcigoias.com.br - www.seconcigoias.com.br

A organização deve, através do PGR:

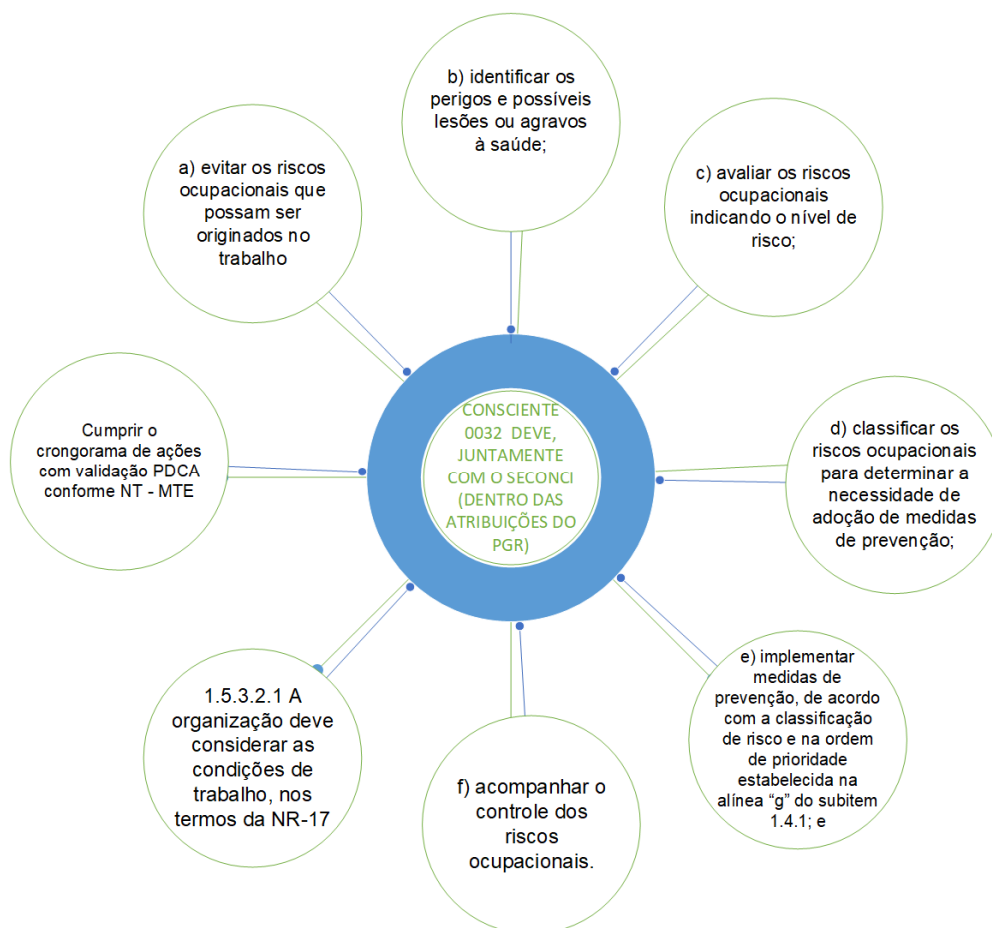

A organização deve adotar mecanismos para:

- a) consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, quando houver;

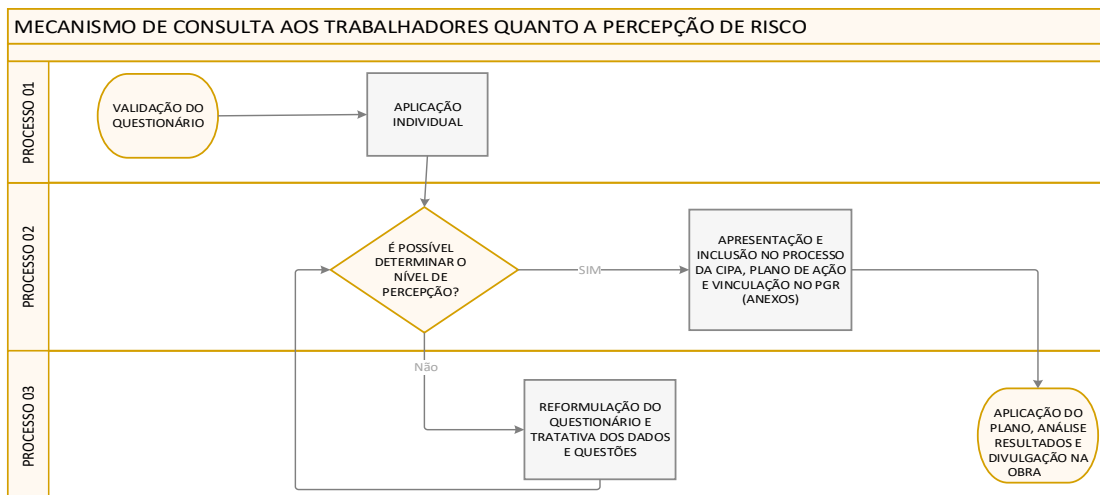


Fluxograma do mecanismo

Conteúdo a ser utilizado no formulário para o mecanismo de pesquisa:

- ✓ *Você tem conhecimento sobre os riscos aos quais está exposto no ambiente de trabalho? Comente sobre eles.*
- ✓ *Você sabe o que são medidas de proteção coletiva e individuais? Cite 2 proteções de cada.*
- ✓ *Cite quais são os Equipamentos de Proteção Individuais que precisa usar no dia-a-dia.*
- ✓ *Você recebeu treinamento na empresa para as atividades? Sabe quais são os procedimentos?*
- ✓ *Cite dois treinamentos que tenha recebido (caso a resposta seja positiva)*
- ✓ *Você sabe o que é uma condição impeditiva de trabalho? Explique (se possível) com suas palavras ao menos uma da sua atividade.*
- ✓ *Na sua visão, quais poderiam ser as melhorias para a proteção e trabalho seguro?*
- ✓ *Na sua visão, quais equipamentos de trabalho poderiam trazer mais segurança?*

- b) comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR.

Meios recomendados para veiculação das informações:

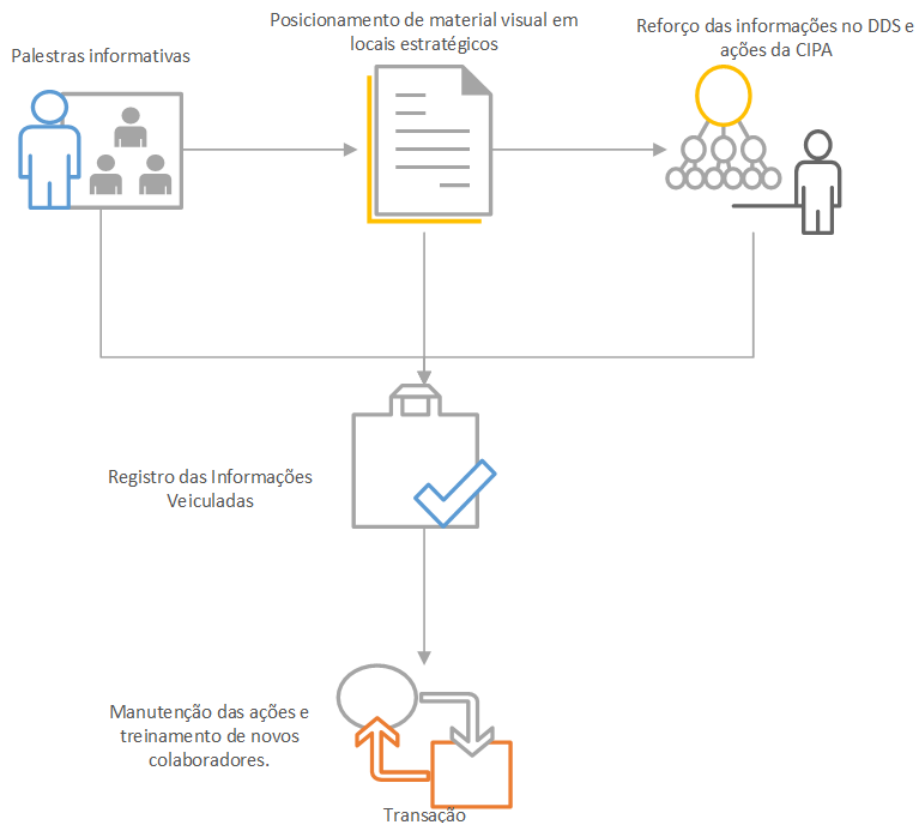


A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em SST.

Utilizar a ferramenta da gestão da qualidade 5W2H (exceto no plano de ação, onde já é utilizado PDCA conforme nota técnica do Ministério do Trabalho.)

O QUÊ? (What?)	POR QUÊ? (Why?)	ONDE? (Where?)	QUANDO? (When?)	QUEM? (Who?)	COMO? (How?)	QUANTO CUSTA? (How Much?)
Descrição da ação a ser implantada.	Razão do desenvolvimento da ação.	Local de desenvolvimento da ação.	Prazo para execução da ação.	Responsável pela execução da ação.	Procedimento para desenvolvimento da ação.	Estimativa de valor para implementar a ação.

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS

O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas Normas Regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho.

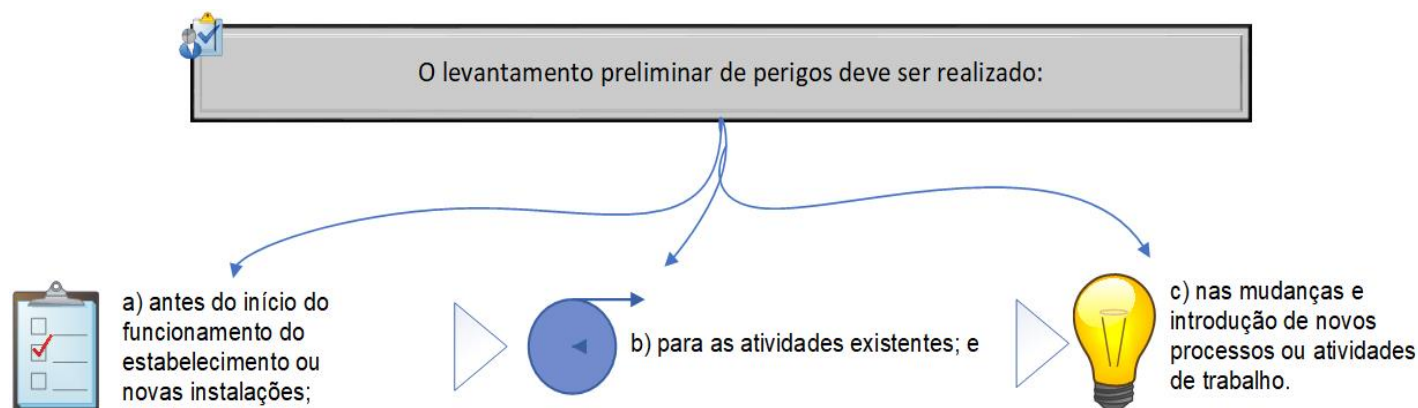


Quando na fase de levantamento preliminar de perigos o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, conforme disposto nos subitens seguintes.

A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos.

8. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS



9. AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

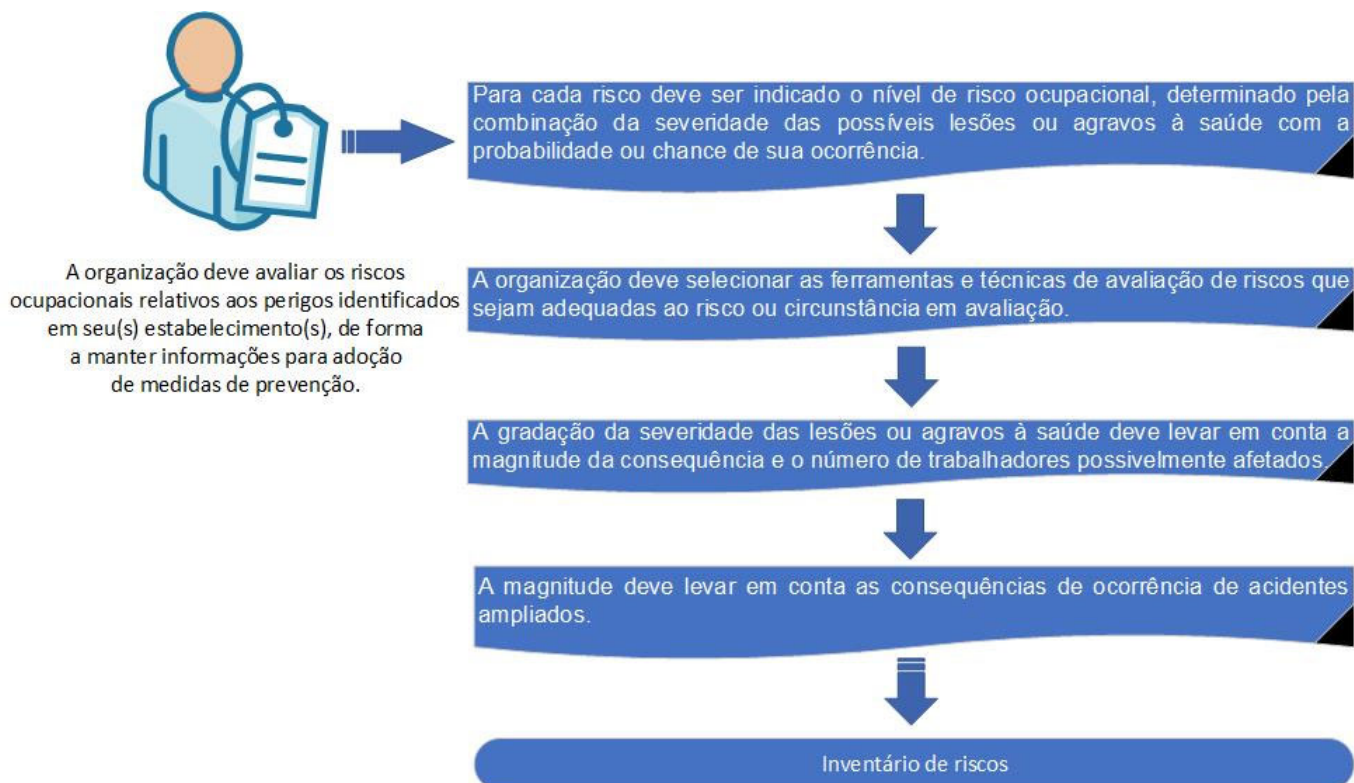

Rastreabilidade: **Metodologia de classificação e matriz/inventário de riscos por grupo homogêneo de exposição – GHE**

A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:

- a) os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;
- b) as medidas de prevenção implementadas;
- c) as exigências da atividade de trabalho; e
- d) a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR-09.

Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observado o subitem para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação.

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

- a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;
- b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
- c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
- d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
- e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

No caso de organizações que possuem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos.

Controle dos riscos

Medidas de prevenção

A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que:

- a) exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem;
- b) a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem anteriormente citado;
- c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados.

Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

- a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
- b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.

A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção.

10. INVENTÁRIO DE RISCOS – METODOLOGIA

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS PERSONALIZADA, COM COLETA DE ELEMENTOS E METODOLOGIA ANALISANDO: ISO 31000, 45000, BRITISH STANDARD 8800, OSHAS, AIHA E DEMAIS FONTES.

Termos, nomenclaturas e definições utilizadas; Condições de Operação (O)

Identifica a natureza da atividade da qual decorre o perigo e a possível ocorrência de um acidente.

Classificação:

Normal (N) – Atividade de rotina;

Eventual (E) – Atividade não rotineira;

Atípica (A) – Decorre de uma situação ou ação de emergência;

Temporalidade (T):

Situação da atividade analisada de forma temporal.

Classificação:

Corrente (C) – Atividade já existente;

Planejada (P) – Não iniciada;

Avaliação de riscos A avaliação de riscos é qualitativa e transformada numa escala a partir do uso de atributos numéricos. A avaliação foi conduzida em três etapas. Inicialmente definimos os critérios de avaliação do risco que compreende a definição dos critérios para avaliação qualitativa da probabilidade, severidade e risco; em seguida definimos as classes de risco que foram utilizadas na construção da matriz da avaliação dessas classes de risco e finalmente a classificação dos riscos.

A avaliação ocorreu em dois estágios. Primeiro, avaliamos a probabilidade de acontece um acidente decorrente da interação de algum colaborador com aquele perigo e em seguida avaliamos a severidade da consequência de um acidente que possa ocorrer associado ao perigo em questão.

Matematicamente, o risco é o produto da probabilidade pela severidade, conforme a equação apresentada:

$$R = P \times S$$

Onde, R= Risco P=Probabilidade S=Severidade. O risco foi expresso por um valor numérico resultante do produto do valor apresentado pela probabilidade por aquele representado pela severidade.

Definição dos critérios de avaliação qualitativa da probabilidade Utilizamos critérios qualitativos a partir de julgamento e comparação numa escala cuja construção inclui atribuição de valores de maneira que a escolha da situação de cada variável significa uma pontuação correspondente.

Para o cálculo da probabilidade optamos por utilizar a operação matemática simples de soma considerando que a soma é adotada quando os efeitos são acumulativos de mesma natureza.

Na metodologia apresentada a avaliação qualitativa da probabilidade é definida como resultado da soma dos valores atribuídos às quatro variáveis adotadas:

Frequência de Exposição ao Perigo (EP):

Avalia o tempo ou exposição a determinado perigo.

Eficácia das medidas de controle (EC):

Avalia a extensão das proteções ou tipologia de prevenções adotadas pela empresa.

Reconhecimento e identificação prévia do perigo (CP):

Mede a compreensão com que as pessoas são capazes de identificar o perigo.

Número de Pessoas Expostas (PE):

Avalia a extensão em relação a quantidade de operários expostos ao perigo.

As faixas de classificação e os critérios de avaliação são:

Frequência de Exposição ao Perigo (EP)		
Eventual	Intermitente	Contínuo
✓ Baixa exposição ou frequência. Classificação conforme avaliação qualitativa do elaborador. ✓ Exposição inferior a 15% da jornada de trabalho com adoção de medidas de controle; ✓ Baixa exposição ao Limite de Exposição Ocupacional LEO. (< a 10%).	✓ Exposição ou frequência considerada sistêmica, mas não continuada, com intervalos regulados. Classificada conforme avaliação qualitativa do elaborador. ✓ Exposição entre 16% a 65% da jornada de trabalho com uso proteção individual ou coletiva. ✓ Exposição próxima ao Limite de Exposição Ocupacional - LEO ou Nível de Ação NA.	✓ Exposição ou frequência considerada sistêmica e contínua com poucos intervalos apontados. Classificada conforme avaliação qualitativa do elaborador. ✓ Exposição acima de 65% da jornada de trabalho sem comprovação técnica da eficácia das medidas de controle. ✓ Exposição acima do Limite de Exposição Ocupacional – LEO.
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Eficácia das medidas de controle (EC)

Eficaz	Variável	Precário
Medidas de controle capazes de atuar mesmo com distração ou desvio comportamental com ato inseguro do trabalhador.	Medidas de controle que possam evitar e/ou atenuar a lesão, doença ou dano, ou cuja ação dependa de atitude, posicionamento ou implantação de quem executa.	Se não existir nenhuma forma de controle ou dispositivo que possibilite evitar ou atenuar a lesão, doença ou danos.
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Reconhecimento e identificação prévia do perigo (CP)

Simple	Moderado	Complexo
✓ Se qualquer pessoa com baixo nível de experiência ou conhecimento da atividade é capaz de identificar o perigo existente na atividade. ✓ Quando, no GHE, a equipe possuir nível de interpretação e leitura compatível com a sinalização e que essa esteja de forma visível no local onde a atividade é executada, alertado quanto aquele perigo.	✓ Se o perigo pode ser identificado por meio de análise realizada por pessoas com experiência, nível de escolaridade básico (leitura e interpretação).	✓ Se o perigo deverá ser analisado por meio sistêmico, equipe técnica específica, uso de documentos de suporte como: análise de risco, permissão de trabalho ou instrumentos de medição apropriados.
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Número de Pessoas Expostas (PE)		
Pequeno	Médio	Grande
✓ Número de pessoas expostas ao perigo for correspondente a 70% do efetivo do GHE.	✓ Número de pessoas expostas ao perigo for - 100% do efetivo do GHE.	✓ Número de pessoas expostas ao perigo for 95% do efetivo da obra.
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Definição dos Critérios Qualitativos da Severidade

As variáveis adotadas referem-se à gravidade da consequência potencial do acidente, caso ele ocorra, e a abrangência desse acidente em termos de impacto nas pessoas.

Utilizamos critérios qualitativos a partir de julgamento e comparação numa escala cuja construção inclui atribuição de valores de maneira que a escolha da situação de cada variável significa uma pontuação correspondente.

Para o cálculo da probabilidade optamos por utilizar a operação matemática simples de soma.

A avaliação qualitativa da severidade é definida como resultado da soma dos valores atribuídos a duas variáveis:

Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional (GV):

Avalia a possível consequência no indivíduo.

Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial (EA):

Avalia a extensão do dano sobre outras pessoas no mesmo ambiente, adotando os critérios para atribuição dos valores às situações.

Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional (GV)

Baixa	Média	Alta	Extrema
✓ Se a lesão, doença ou dano for inexistente ou sem necessidade de atendimento específico, tais como (exemplo): Lesões superficiais, arranhões, irritação simples nos olhos, desconforto rápido ou temporário, infecções passageiras, irritações e incômodos, todos os eventos típicos de primeiros socorros ou sem necessidade de atendimento.	✓ Se a lesão resultar em desabilidade não permanentes e sem incapacidade para o trabalho, tais como (exemplo): Corte ou queimaduras superficiais, fraturas menores, contusões e torções, perdas de pequenas partes do corpo, tais como polpa de dedo ou unha. Dermatites, doenças de pele ou agregados de simples tratamento. Lesões a médio e longo prazo incapacitantes como surdez, cegueira, LER/DORT, doenças agudas provocadas por exposição ao agente. Passividade de lesões incapacitantes ou morte, cujas medidas de controles são efetivas.	✓ Se houver potencial para danos severos, tais como (exemplo): Amputações, esmagamentos, fraturas múltiplas, queimaduras de segundo ou terceiro grau e/ou generalizadas. Passividade de lesões incapacitantes ou morte, mas cuja medidas de controles não possuem efetividade comprovada.	✓ Se resultar em câncer ocupacional, doenças degenerativas, incapacitantes ou morte por curta exposição ou alto risco. Passividade de lesões incapacitantes ou morte, cuja medidas de controle não foram identificadas.
Graduação para cálculo (peso)			
01	03	06	09

Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial (EA)

Isolada	Limitada	Ampla
✓ Se a lesão ou doença decorrente é limitada a apenas uma pessoa no exercício das suas atividades ou Grupo Homogêneo de Exposição GHE, e/ ou; ✓ Em caso apenas de perda material na atividade relacionada.	✓ Se a lesão ou doença pode ou não abranger mais de um Grupo Homogêneo de Exposição, mas se limita aos trabalhadores da obra; ✓ Em caso de perda material que possa afetar a área onde ocorreu, sem prejuízo a terceiros (pedestres, veículos, vizinhos a obra, edificações ou instituições diversas)	✓ Se a lesão ou doença pode abranger, além das pessoas na sua área de trabalho, outras áreas adjacentes ou pedestres que circulam próximo ou no raio que possa ser atingido, e/ou; ✓ Em caso de perdas materiais quando elas podem afetar as atividades da empresa e/ou prejudicar terceiros (veículos, vizinhos a obra, edificações ou instituições diversas).
Graduação para cálculo (peso)		
01	03	05

Avaliação qualitativa

Os Riscos serão analisados conforme o grau de exposição e os efeitos à saúde para cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) da empresa.

O termo Grupo homogêneo de Exposição (GHE) é definido pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho responsáveis por tais considerações e relaciona o grupo de colaboradores que estão expostos aos mesmos agentes. Isto é corresponde ao um grupo de trabalhadores engajados em atividades semelhantes. Deve-se inclusive na avaliação realizar medições onde pode ser considerado a Exposição de Maior Risco (EMR) e generalizar para todo o grupo.

Avaliação quantitativas e análises das fichas de informações de segurança dos produtos químicos

Os Riscos serão analisados conforme o grau de exposição e os efeitos à saúde para cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) da empresa.

O termo Grupo homogêneo de Exposição (GHE) é definido pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho responsáveis por tais considerações e relaciona o grupo de colaboradores que estão expostos aos mesmos agentes. Isto é corresponde ao um grupo de trabalhadores engajados em atividades semelhantes.

Deve-se inclusive na avaliação realizar medições onde pode ser considerado a Exposição de Maior Risco EMR quando aplicável e generalizar para todo o grupo.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - MATRIZ:

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO – ÍNDICE PARA DIMENSIONAMENTO NA MATRIZ:

SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168
Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das classes de risco								
Até 36 = Tolerável									
Até 56 = Moderado									
Até 98 = Substancial									
> 98 = Intolerável									

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário.
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido.

11. AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR

O inventário de riscos contempla a Avaliação Ergonômica Preliminar - AEP quanto a exposição ocupacional aos agentes ergonômicos para atender a demanda do PGR, de acordo com atualização da NR 01 Item 1.1 e item da Norma Regulamentadora 17 abaixo:

“17.3.1.2 A avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nas etapas do processo de identificação de perigos e de avaliação dos riscos descrito no item 1.5.4 da Norma Regulamentadora nº 01 (NR 01) – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.”

Rastreabilidade: **Matriz/inventário de riscos por grupo homogêneo de exposição – GHE.**

12. PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Necessário o desenvolvimento de dossiê por cada máquina estacionária contemplando o exigido na Norma Regulamentadora 12/ 18 e anexada a este ou em pasta específica.

Todo o material contido deverá estar em língua portuguesa, bem como, as informações nas máquinas, manuais e afins.

13. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades.

Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever:

- a) os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono;
- b) as medidas necessárias para os cenários de emergências de grande magnitude, quando aplicável.

A empresa deve elaborar o Plano de Ações Emergenciais/ Resposta e treinar equipe com efetivo compatível levando em consideração as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás – CMBGO e considerar a quantidade necessária de pessoas treinadas para as possíveis eventualidades.

14. ATENDIMENTO A DEMAIS ITENS DA NORMA REGULAMENTADORA - NR 18

- a) projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado;
- b) projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado;
- c) projetos dos sistemas de proteção coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado;
- d) projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicável, elaborados por profissional legalmente habilitado;

e) relação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e suas respectivas especificações técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes.

Todos os serviços acima devem ser providenciados pela empresa, podendo ser contratados para o documento através de nova proposta do departamento comercial/ técnico do SECONCI GOIÁS. Apenas a letra E) deste documento está contemplada neste, portanto, ficará a critério e responsabilidade da empresa, o cumprimento dos demais itens.

15. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

As empresas contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades, o qual deve ser contemplado no PGR do canteiro de obras.

Através da inserção do anexo, análise da situação real, plano de ações, procedimentos e demais necessários serão desenvolvidos para a segurança, saúde e qualidade de vida que envolva todos trabalhadores. Deverão ser oficialmente enviados em via digital através de e-mail.

Recomendação sobre documentação:

Criação de controle de acesso e dossiê individual (cópia) dos trabalhadores tereirizados, bem como, procedimentos da empresa, análise documental de máquinas e todo o agregado que envolva os treinamentos, máquinas, anuências e afins.

16. INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU MUDANÇAS EXISTENTES

Toda e qualquer introdução de nova tecnologia ou mudança das existentes deverá ser antecedida de criteriosa análise de risco, conforme padrões gerenciais da empresa. Ao implementar nova (as) tecnologia (as) ou mudanças nas existentes, o departamento técnico do SECONCI deverá ser notificado via e-mail.

Este Programa permanecerá válido por 24 meses ou enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos exigirão novas análises.

17. ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE ACIDENTES E INCIDENTES

A empresa deverá criar procedimentos para os registros de acidentes e incidentes na obra. Recomenda-se as seguintes etapas:

- ✓ Método adequado
- ✓ Coleta os dados
- ✓ Contextualização do cenário
- ✓ Registro de depoimentos fazendo perguntas à vítima, preposto e testemunhas.
- ✓ Análise específica de circunstâncias anormais

- ✓ Detalhamento do evento.
- ✓ Emissão de Relatório
- ✓ Implementação de soluções

18. COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA)

São parâmetros para a constituição da CIPA das organizações contratadas para prestação de serviços, tendo-se como base a NR 05- COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO - CIPA:

A organização de prestação de serviços deverá constituir CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) centralizada quando o número total de seus empregados na Unidade da Federação se enquadrar no Quadro I da NR 05 (quadro a seguir).

Como a empresa presta serviços a terceiros e se o estabelecimento do contratante estiver enquadrado em grau de risco 3 ou 4 e o número total de seus empregados no estabelecimento da contratante se enquadrar no Quadro I da NR, deverá constituir CIPA própria no estabelecimento, considerando o grau de risco da contratante.

O número total de empregados da organização contratada para prestação de serviços, para efeito de dimensionamento da CIPA centralizada, deve desconsiderar os empregados alcançados por CIPA própria.

A CIPA se encerra quando se encerrarem as atividades no estabelecimento.

Toda a documentação referente à CIPA deverá ser mantida no estabelecimento à disposição da inspeção do trabalho pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

Se houver alteração do grau de risco do estabelecimento, o redimensionamento da CIPA deve ser efetivado na próxima eleição.

Quadro I – Dimensionamento da CIPA

NÚMERO DE EMPREGADOS NO ESTABELECIMENTO															
GRAU de RISCO*	Nº de INTEGRANTES da CIPA	0 a 19	20 a 29	30 a 50	51 a 80	81 a 100	101 a 120	121 a 140	141 a 300	301 a 500	501 a 1000	1001 a 2500	2501 a 5000	5001 a 10.000	Acima de 10.000 para cada grupo de 2500 acrescentar
1	Efetivos					1	1	1	1	2	4	5	6	8	1
	Suplentes					1	1	1	1	2	3	4	5	6	1
2	Efetivos				1	1	2	2	3	4	5	6	8	10	1
	Suplentes				1	1	1	1	2	3	4	5	6	8	1
3	Efetivos		1	1	2	2	2	3	4	5	6	8	10	12	2
	Suplentes		1	1	1	1	1	2	2	4	4	6	8	8	2
4	Efetivos		1	2	3	3	4	4	4	5	6	9	11	13	2
	Suplentes		1	1	2	2	2	2	3	4	5	7	8	10	2

*Grau de Risco conforme estabelecido no Quadro I da NR-04 - Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (Versão 2.0), com correspondente Grau de Risco - GR para fins de dimensionamento do SESMT.

19. SEGURANÇA EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS

É de responsabilidade da empresa manter atualizada, e arquivada no PGR ou eletronicamente a relação dos produtos químicos utilizados em seus processos de trabalho (poderão ser anexados a este) de acordo com a NR 26 e dados constantes na FDS (Ficha com Dados de Segurança).

Recomendamos inventariar todos os projetos químicos da empresa para melhor gestão e fluxo do PGR quanto a exposição química.

20. AVALIAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

*As avaliações quantitativas são fundamentais para o desenvolvimento do programa. Após as contratações, deverão ser iniciadas imediatamente para complementar o plano de ação, definir estratégias de proteção, manutenção, controle e E-SOCIAL.

*Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP): Obrigatório para cumprimento das Normas Regulamentadoras 15 e 16 (também presente na 01) e ESOCIAL.

*Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT: Laudo obrigatório para fins previdenciário e ESOCIAL.

21. CUMPRIMENTO DAS DEMAIS NORMAS

Ressaltamos a importância das demais exigências normativas a serem cumpridas pela empresa.

Com o intuito de atender dinamicamente, serão enviados em modelo digital. Se necessário o arquivo físico, a empresa deverá solicitar conforme contrato.

22. PROFISSIONAL HABILITADO

ADRIANO AUGUSTO
GONCALVES DE
OLIVEIRA:01240800142

Assinado de forma digital por
ADRIANO AUGUSTO GONCALVES
DE OLIVEIRA:01240800142
Dados: 2025.10.30 16:20:41 -03'00'

Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Engenheiro de Segurança do Trabalho – SECONCI GOIÁS
CREA: 101672344 D-GO

23. RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO PGR/EMPRESA

Mateus Alves Costa
Coordenador do PGR

DOCUMENTOS INTEGRADOS

1. INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS
2. PLANO DE AÇÃO
3. CRONOGRAMA DE PALESTRAS

ANEXOS (PODERÃO SER ADQUIRIDOS EM NOVO CONTRATO ESPECÍFICO COM O SECONCI GOIÁS OU REALIZADO PELA CONSTRUTORA E ANEXADO A ESTE)

4. PROJETOS DE ÁREAS DE VIVÊNCIA E LAYOUT DA OBRA
5. LAUDO DE ATERRAMENTO / VERIFICAR APLICAÇÃO DO PRONTUÁRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – PIE
6. CONSULTAR OS TRABALHADORES SOB PERCEPÇÃO DE RISCO (CIPA E AFINS) – NR 01
7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE EPIS (INVENTÁRIO) E DEVERÁ SER ANEXADO PELA OBRA OS DADOS DO EPI COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.)
8. FORNECER (INVENTÁRIO DE RISCOS) ANEXAR AO PGR E ENVIAR PARA SECONCI PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA
9. ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS/PROJETOS (PLANO DE AÇÃO)
10. PROJETO(S) DE SISTEMA DE PROTEÇÃO COLETIVA CONTRA QUEDAS - SPCQ
11. PROJETO (S) DE SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA QUEDAS – SPIQ
12. PROJETO, MONITORAMENTO E REGISTRO - ESCORAMENTO E AGREGADOS
13. ANÁLISE ERGONOMICA DO TRABALHO - AET
14. PLANO DE RESPOSTA A CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA (DEVERÁ CONTER PLANO DE AÇÃO E SIMULADO)
15. CRONOGRAMA DE INSPEÇÕES MENSAIS (SE APLICÁVEL)
16. CHECKLIST DE INSPEÇÃO MENSAL (SE APLICÁVEL)
17. AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

BIBLIOGRAFIA - fontes

NORMAS REGULAMENTADORAS – Portaria N.º 3.214, no dia 8 de junho de 1978

CLT – Consolidação das Leis de Trabalho - DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Series

AIHA - American Industrial Hygiene Association

GHE 01 - ENGENHARIA**Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda****Data: 08/10/2025****Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 08****Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira****Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda****Descrição do Ambiente:** O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS**

ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
	Auxilia o engenheiro nas atividades de engenharia, medições de serviços terceirizados e conferência de serviços		3121-05 Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.	Auxiliar de Engenharia
	Auxilia o engenheiro nas atividades de engenharia		4110-10. Auxilia o departamento de engenharia no acompanhamento das etapas da obra, como documentação pertinentes, conferência de serviço no canteiro com projetos. Demais atividades inerentes a sua função.	Estagiário de Engenharia

	Auxilia o engenheiro nas atividades de engenharia		3121-05. Acompanham projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Auxilia na coordenação da operação e manutenção do empreendimento. Demais atividades inerentes a sua função.	Assistente de Engenharia
			411010 - Distribuição de projetos, levantamentos, índices, rastreabilidades, conferência de serviços e treinamentos de mão de obra. Demais atividades inerentes a sua função.	Estagiário de Obra

[illegible]

FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Eventual	Corrente	1	1	2	1	5	3	3	6	30	Tolerável

QUÍMICO																			
Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	Danos ao sistema respiratório	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será NOTA 01*)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/C alcular conforme anexo NR 15	Eventual	Corrente	1	1	2	1	5	6	3	9	45	Moderado

BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
ERGONÔMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável

ACIDENTE	Arranjo fisico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamento s e oeirntações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
----------	--	--	-----------------------	------	--	--	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

ACIDENTE																				Moderado	
	Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda	Queda de altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamento de proteção individual e sistemas de proteção coletiva	****	Eventual	Corrente	1	2	1	3	7	3	3	6	42		

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda.	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	1	4	28	Tolerável

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ										
SEVERIDADE	PROBABILIDADE									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96	
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144	
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168	

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha OU PVC cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17 quanto a ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios Brigada de Emergência	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 02 - SESMT	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 04	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
	Gerenciam documentações de sst, processos e fiscalização em segurança do trabalho	NA	3516-05 - Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst), realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área, identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho, participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho, gerenciam documentação de sst, investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle, dentre outros inerentes à sua função.	Técnico de Segurança do Trabalho

FÍSICO	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra. Eletroportáteis: furadeira, parafusadeira, lixadeira, serras manuais, martelete, vibrador de imersão e demais utilizados por outros operários. Estacionárias: Serra circular, elevador, betoneira e afins. Eventuais: caminhão, pá carregadeira e outros como por exemplo: bomba, lança e demais utilizados na concretagem, polimento de piso e etc).	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	2	1	1	1	5	6	3	9	45	Moderado

FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	1	5	3	3	6	30	Tolerável

QUÍMICO	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	Inalação, contato com a pele (dérmico), risco de câncer	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, osso, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/ Calcular conforme anexo NR 15	Eventual	Corrente	1	1	2	1	5	6	3	9	45	Moderado
---------	--------------	--	---	--	---	---	--	--	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

ERGONOMICO	BIOLÓGICO																			NA
	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, ósseas, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável

ACIDENTE																			
Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda	Queda de altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode- se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	1	2	1	3	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	1	2	1	1	5	3	3	6	30	Tolerável
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por (trânsito)	Atividades externas, com deslocamento em via pública (bater contra ou ser atingido por outro veículo)	Acidente de trânsito	****	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamento de Direção defensiva	****	Normal	Corrente	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Moderado

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira /de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bota de borracha OU PVC cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 17 quanto a ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios Brigada de Emergência	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 03 - SUPERVISÃO DE ATIVIDADES EM OBRA	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 04	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Estrutura/ Acabamento	Supervisiona as atividades , responsável pela realização de todos os serviços descritos em projeto	NA	7102-05 - Supervisionam as equipes nas frentes de serviço, administra andamento da obra, dentre outros inerentes à sua função.	Mestre de Obras
	Acompanhamento de execução de serviços		7102-05 - Supervisionam as frentes de serviço, administra andamento da obra, dentre outros inerentes a função.	Encarregado de Pedreiro
	Acompanhamento da execução dos serviços de hidráulica conforme projetos		7102-05 -Atividade de compor equipe, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas, interpretando projetos, elaborando relatórios, redistribuindo tarefas, remanejando pessoal, zelando pelo serviço hidráulico e sanitário da obra, guarda e controle de todo material, garantindo a qualidade dos serviços prestado na obra, dentre outros inerentes a função.	Encarregado de Hidráulica
	Acompanhamento da execução dos serviços de elétrica conforme projetos		9501-05 - Compor equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas, interpretando projetos, elaborando relatórios, redistribuindo tarefas, remanejando pessoal, zelando pelo serviço elétrico da obra, guarda e controle de todo o material, garantindo a qualidade dos serviços prestados na obra, dentre outros inerentes à sua função.	Encarregado de Elétrica

Estrutura/ Acabamento	Supervisiona as atividades , responsável pela realização de todos os serviços pintura	NA	7201-35 - Supervisionam as frentes de serviço, administra andamento da obra, dentre outros inerentes a função.	Encarregado de Pintor
	Compõe equipes de carpintaria e Acompanhamento de execução de serviços conforme projeto		7701-10 - Compor equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas, interpretando projetos, elaborando relatórios, redistribuindo tarefas, remanejando pessoal, zelando pela confecção de estruturas para cobertura, forro, forma, assentamento de esquadria de madeira e painéis, guarda e controle de todo o material, garantindo a qualidade dos serviços prestados nas obras. Demais atividades inerentes a sua função.	Encarregado de Carpinteiro
	Supervisiona as atividades das frentes de serviços de elétrica		7301-05 - Processo de supervisionar as atividades nas frentes de serviços, Orientar, conduzir equipes, realizar pedidos de materiais, dentre outros inerentes à sua função.	Supervisor de Instalações Elétricas

	Fiscalizar e orientar entrada e saída de pessoas, auxiliar no serviços de portaria e auxiliar nas manutenções corretivas da obra		4221-05 - Fiscalizar, observar e orientar a entrada e saída de pessoas, receber, identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários. Abrir e fechar as dependências da obra. Manter o serviço de portaria e auxiliar no serviço de segurança interna da obra. Ajudar na manutenção corretiva ou pequenas alterações da obra, sempre que necessário, demais atividades inerentes a sua função.	Auxiliar de Obra
--	--	--	--	------------------

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade /Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limit e tolerância												

FÍSICO	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra. Eletroportáteis: furadeira, parafusadeira, lixadeira, serras manuais, martetele, vibrador de imersão e demais utilizados por outros operários. Estacionárias: Serra circular, elevador, betoneira e afins. Eventuais: caminhão, pá carregadeira e outros como por exemplo: bomba, lança e demais utilizados na concretagem, polimento de piso e etc).	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	2	1	1	1	5	6	3	9	45	Moderado

FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável

QUÍMICO	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	Danos ao sistema respiratório	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/C alcular conforme anexo NR 15	Eventual	Corrente	1	1	2	1	5	6	3	9	45	Moderado
	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA

BIOLÓGICO

ERGONÔMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
------------	----------	------------------------------------	--	------	--	---	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

ACIDENTE																			
Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda	Queda de Altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamento de proteção individual (conforme lista abaixo) e sistema de proteção conforme projeto	****	Eventual	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a proteções coletivas)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e reuniões no Diário de Segurança (DDS)	****	Eventual	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e reuniões no Diário de Segurança (DDS)	****	Eventual	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE																				
	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas	****	Eventual	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	
																				Tolerável

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário.
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido.

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira/ de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ ou transparente	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 17 - Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 04 - ALMOXARIFADO	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 02	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do almoxarifado e em campo.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Estrutura/ Acabamento	Recebimento de materiais;Controlar a entrada e saída de materiais; Conferindo as notas fiscais com os pedidos de compras	NA	4141-05. Receber as mercadorias no almoxarifado, conferindo as notas fiscais com os pedidos de compra,organizando e realizando a contagem dos mesmos, zelando pelo correto armazenamento nos locais indicados e solicitando a reposição dos materiais, conforme a necessidade, dentre outros inerentes à sua função.	Almoxarife
	Auxiliar no recebimento de materiais; Auxiliar no controle de entrada e saída de materiais. Auxiliar no controle de entrada e saída de ferramentas e equipamentos		4141-05 - Receber mercadorias no almoxarifado, organizando e realizando a contagem dos mesmos, organizando a estocagem dos materiais, de forma a preservar a sua integridade física e condições de uso, conforme a necessidade dentre outros inerentes à sua função.	Auxiliar de Almoxarifado

	Recebimento de materiais; Controlar a entrada e saída de materiais; Controlar a entrada e saída de ferramentas e equipamentos.		4141-05 Receber os materiais, controlar ferramentas, identificar materiais, solicitar reposição de materiais e receber devolvido os materiais locados, dentre outros inerentes à sua função.	Assistente de Almoxarifado
	Supervisiona pessoas e processos fazer o controle do almoxarifado, fazer contratos e prestar suporte ao departamento		4141-05.Supervisionar pessoas e processos, receber materiais, lançar notas fiscais, fazer o controle do almoxarifado, realizar medições e contrato e prestar suporte ao departamento., dentre outros inerentes à sua função	Supervisor de Almoxarifado

FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
QUÍMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	2	1	1	5	3	3	6	30	Tolerável

ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanha das conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	2	1	7	1	3	4	28	Tolerável
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte de madeira, tábuas, painéis, escoras e agregados	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanha das conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	2	2	7	3	1	4	28	Tolerável

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamento s e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamento s e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes .	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	1	4	28	Tolerável
----------	-------------------------------	--	----------------------	------	--	--	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

ACIDENTE		RISCO DE ACIDENTE															NÍVEL DE RISCO		
Atividade	Local	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda	Queda de Altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação e nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas	Uso de equipamento de proteção individual (conforme lista abaixo) e sistema de proteção conforme projeto	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Bloquador Solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Bota de borracha OU PVC cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 17 - Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios Brigada de Emergência	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 05 - LIMPEZA	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 01	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Estrutura/ Acabamento	Fazer a limpeza do local de trabalho; Realizar a higiene dos vestiários e banheiros dos setores demandados.	NA	5143-20 .Realizar serviços de copa e zelar pela conservação e limpeza das dependências Administrativas da Obra, dentre outros inerentes à sua função.	Auxiliar de limpeza e conservação

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade /Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limit e tolerância												

FÍSICO																			
Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra. Eletroportáteis: furadeira, parafusadeira, lixadeira, serras manuais, martelete, vibrador de imersão e demais utilizados por outros operários. Estacionárias: Serra circular, elevador, betoneira e afins. Eventuais: caminhão, pá carregadeira e outros como por exemplo: bomba, lança e demais utilizados na concretagem, polimento de piso e etc).	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	6	3	9	36	Tolerável

FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
QUIMICO	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/C alcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	3	3	6	36	Tolerável

QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	3	3	6	36	Tolerável
----------------	-------------------	---	----------	--	--	---	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

QUÍMICO	Produtos Domissanitários	Uso de saneantes domissanitários, substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação	Exposição a produtos de limpeza	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Irritação imediata no contato com a pele, quando inalado pode causar bloqueio das vias respiratórias.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Eventual	Corrente	1	1	1	1	4	6	3	9	36	Tolerável
	Microorganismos (Bactérias, vírus, fungos e protozoários)	Higienização das instalações sanitárias	Exposição em contato com materiais biológicos	****	Infecções em geral	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	3	1	2	8	3	1	4	32	Tolerável

ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

[illegible]

ACIDENTE	inadequado (Perfuração)	rotineiras no canteiro de obras.	corrosão e perfuração	****	dermatológicas e até mesmo consequências mais graves,	(Verificar plano de ação PDCA)	coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda	Queda de mesmo nível	****	fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização de	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Luva Nitrilica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou Pvc cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 17 - Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 06 - ADMINISTRAÇÃO	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 01	Descrição do Ambiente: Os profissionais realizam suas atividades no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente natural e artificial. OBS: Aprendiz (a partir de 18 anos)
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Estrutura/ Acabamento	Realizar atividades inerentes ao departamento pessoal como contrações, emitindo relatórios e fechamento de folhas entre outros.	NA	4131-05 -Realizar as atividades referentes ao Departamento de Administração de Pessoal, registrando as novas admissões, realizando os procedimentos administrativos necessários para as novas contratações, emitindo relatórios pertinentes área, esclarecendo dúvidas e atendendo solicitações dos funcionários relacionadas com o vínculo empregatício, realizando apontamentos de produtividades por serviço/função para fechamento da folha de pagamento mensal, cálculos de pagamento e lançamentos na folha, providenciando também as homologações das rescisões no sindicato, dentre outros inerentes à sua função.	Analista de Administração de Pessoal
	Prestar apoio as atividades referentes aos serviços relacionados ao departamento pessoal		4110-05 -Prestar apoio na realização das atividades referentes ao Departamento de Administração de Pessoal, registrando as novas admissões, realizando cálculos de pagamento e lançamentos na folha, auxiliando nos procedimentos administrativos, visando o cumprimento da legislação e o atendimento dos funcionários dentro das normas da empresa, dentre outros inerentes à sua função.	Assistente de Administração de Pessoal

	Auxiliar na realização de atividades referentes ao departamento pessoal	NA	4110-05 -Auxiliar na realização das atividades referentes ao Departamento de Administração de Pessoal, visando o cumprimento da legislação e o atendimento dos funcionários dentro das normas da empresa. Demais atividades inerentes a sua função.	Auxiliar de Administração de Pessoal
	Auxilia os departamentos administrativos da obra na organização documental		4110-10-Auxilia os departamentos administrativos da obra na organização documental, entrega de EPI, serviços burocráticos de escritório como arquivar documentos em pastas, dentre outros relativos a função.	Aprendiz Administrativo de Obra

	Realiza a atividade de solicitar material, de coordenar as atividades do setor	NA	4110-10 -Realiza a atividade de solicitar material, de coordenar as atividades do setor, fazer anotações em fichário, dentre outros inerentes à sua função.	Assistente Administrativo de Obras
--	--	----	---	------------------------------------

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade/Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limite e tolerância												

FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra. Eletroportáteis: furadeira, parafusadeira, lixadeira, serras manuais, martetele, vibrador de imersão e demais utilizados por outros operários. Estacionárias: Serra circular, elevador, betoneira e afins. Eventuais: caminhão, pá carregadeira e outros como por exemplo: bomba, lança e demais utilizados na concretagem, polimento de piso e etc).	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	2	2	2	1	7	1	3	6	36	Tolerável
--------	-------	---	---------------------------	------------------------------	---	--	--	--------------------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Eventual	Corrente	2	2	2	1	7	1	3	6	36	Tolerável
QUÍMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	ar conforme	Normal	Corrente	2	2	2	1	7	1	3	6		Tolerável

ERGONÔMICO	Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
------------	----------	--------------------------------------	--	------	--	---	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS)	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Tolerável
----------	--	---	-----------------------	------	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas	****	Normal	Corrente	1	2	2	2	7	3	3	6	42	Moderado
	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Queda de materiais na área da edificação	Queda de Altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	1	1	2	1	5	6	3	9	45	Moderado

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bota de borracha OU PVC cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17 - Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e Bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios Brigada de Emergência	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e Bienal

GHE 07 - PRODUÇÃO 01	
CConsciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 02	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais do canteiro de obras,, podendo estar exposto a intempéries.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Estrutura/ Acabamento	Alvenaria, reboco, contra-piso, impermeabilização em cimento, revestimentos	NA	7152-10 . Ergue parede, assenta blocos e azulejos, faz reboco, enche coluna de concreto, faz piso, demarca caixa em esquadros, assenta objetos de banheiros em geral, demais atividades inerentes a função.	Pedreiro

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFIC AÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade /Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano	Nível de ação/Limit e tolerância												
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamento eletroportáteis (Serra marmore, Lixadeira, Furadeira, Furadeira de Impacto, Pistola Finca Pino e Parafusadeira, Vibrador de concreto, Martetele, Soprador Térmico Elétrico, Politriz Elétrica. Manuais: Martelo, Enxada, Pá, colher de pedreiro,cortador de piso manual).	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	6	3	9	54	Moderado

FISICO																			
Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamento eletroportáteis (Serra marmore, Lixadeira, Furadeira de Impacto, Pistola Finca Pino e Parafusadeira, Vibrador de concreto, Martelete, Soprador Térmico Elétrico, Politriz Elétrica. Manuais: Martelo, Enxada, Pá, colher de pedreiro,cortador de piso manual).	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Verificar Plano de ação PDCA	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	5m/s²	Normal	Corrente	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Moderado

FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
QUÍMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/C alcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	2	1	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável

QUIMICO	Silicato tricálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	--------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Silicato Dicálcico	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriorment e será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irrita ção das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	-----------------------	--------------------------------------	--	---	--	---	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Ferro- aluminato de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriorment e será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irrita ção das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	----------------------------------	--------------------------------------	--	---	--	---	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Sulfato de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	-------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Aluminato de Cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da booca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Carbonato de Cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	--	---	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Óxido de magnésio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	-------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Óxido de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	-----------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	--	---	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Hidróxido de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Ingestão; Causa queimaduras na mucosa da boca, garganta e esôfago, podendo provocar desconforto no peito e abdômen, náuseas, vômito, diarreia, cólica estomacal, fraqueza, tontura, sonolência ou coma. Olhos: Pode ocorrer severa irritação, ocasionando dor, excesso de lacrimejamento, edema e hemorragia da conjuntiva, edema de córnea e opacidade. Exposições a longo prazo podem causar queima química ou ulceração dos olhos. Exposições repetidas e prolongadas a baixas concentrações podem provocar conjuntivite. Pele: Pode causar irritação com aparecimento de vermelhidão e inchaço. Exposição crônica pode causar ressecamento, rachaduras e dermatite.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Hidróxido de magnésio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Ingestão; Causa queimaduras na mucosa da boca, garganta e esôfago, podendo provocar desconforto no peito e abdômen, náuseas, vômito, diarreia, cólica estomacal, fraqueza, tontura, sonolência ou coma. Olhos: Pode ocorrer severa irritação, ocasionando dor, excesso de lacrimejamento, edema e hemorragia da conjuntiva, edema de córnea e opacidade. Exposições a longo prazo podem causar queima química ou ulceração dos olhos. Exposições repetidas e prolongadas a baixas concentrações podem provocar conjuntivite. Pele: Pode causar irritação com aparecimento de vermelhidão e inchaço. Exposição crônica pode causar ressecamento, rachaduras e dermatite.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de eletrodutos, fios, perfilados e eletrocalhas	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável

ACIDENTE	
Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda
Queda de altura	

Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressa, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados .	
Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	
Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	

Normal	
Corrente	
2	
2	
1	
3	
8	
3	
3	
6	
48	
Moderado	

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a proteções coletivas)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	2	2	1	1	6	3	3	6	36	Tolerável
ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Atividades com maquinas e equipamentos	Prensamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações de membros, queimaduras	****	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	1	2	2	7	3	3	6	42	Moderado

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Luva nitrilica	Uso para produtos químicos ou substâncias tóxicas	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Luva de raspa	Uso para agentes térmicos e mecânicos	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de Segurança do Trabalho em máquinas e equipamentos conforme NR 12	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17 quanto a ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 26 - Sinalização - FISPQ e agregados	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 08 - PRODUÇÃO 02	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 01	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais do canteiro de obras, podendo estar exposto a intempéries.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Estrutura/ Acabamento	Auxilia o carpinteiro, pedreiro e demais profissionais da obra	NA	7170-20 . Auxilia carpinteiro, pedreiro, fazendo e carregando massa, carga e descarga de material diversos, cava valas, auxilia na concretagem, auxilia outros profissionais na obra, demais atividades pertinentes da função.	Ajudante de produção civil

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade /Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limite e tolerância												

FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamento eletroportáteis (Serra marmore, Lixadeira, Furadeira de Impacto, Pistola Finca Pino e Parafusadeira, Vibrador de concreto, Martelete, Soprador Térmico Elétrico, Politriz Elétrica. Manuais: Martelo, Enxada, Pá, colher de pedreiro,cortador de piso manual).	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Verificar Plano de ação PDCA	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	5m/s²	Normal	Corrente	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Moderado
--------	-------------------------------------	---	--	------------------------------	---	--	---	-------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
QUÍMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/C alcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	2	2	2	2	8	3	1	4	32	Tolerável

QUIMICO	Silicato tricálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca, esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
	Silicato Dicálcico	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca, esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial

QUIMICO	Ferro-aluminato de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
QUIMICO	Sulfato de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial

QUIMICO	Aluminato de Cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da booca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Carbonato de Cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca, esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
QUIMICO	Óxido de magnésio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca, esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial

QUIMICO	Óxido de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca, esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que incluam: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	Danos ao sistema respiratório	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na pele, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/C alcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	2	1	2	1	6	6	3	9	54	Moderado

QUIMICO	Hidróxido de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Ingestão; Causa queimaduras na mucosa da boca, garganta e esôfago, podendo provocar desconforto no peito e abdômen, náuseas, vômito, diarreia, cólica estomacal, fraqueza, tontura, sonolência ou coma. Olhos: Pode ocorrer severa irritação, ocasionando dor, excesso de lacrimejamento, edema e hemorragia da conjuntiva, edema de córnea e opacidade. Exposições a longo prazo podem causar queima química ou ulceração dos olhos. Exposições repetidas e prolongadas a baixas concentrações podem provocar conjuntivite. Pele: Pode causar irritação com aparecimento de vermelhidão e inchaço. Exposição crônica pode causar ressecamento, rachaduras e dermatite.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Hidróxido de magnésio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Ingestão; Causa queimaduras na mucosa da boca, garganta e esôfago, podendo provocar desconforto no peito e abdômen, náuseas, vômito, diarreia, cólica estomacal, fraqueza, tontura, sonolência ou coma. Olhos: Pode ocorrer severa irritação, ocasionando dor, excesso de lacrimejamento, edema e hemorragia da conjuntiva, edema de córnea e opacidade. Exposições a longo prazo podem causar queima química ou ulceração dos olhos. Exposições repetidas e prolongadas a baixas concentrações podem provocar conjuntivite. Pele: Pode causar irritação com aparecimento de vermelhidão e inchaço. Exposição crônica pode causar ressecamento, rachaduras e dermatite.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
ERGONÔMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável

ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de eletrodutos, fios, perfilados e eletrocalhas	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Queda de altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados .	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	3	8	3	3	6	48	Moderado

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a proteções coletivas)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	2	2	1	1	6	3	3	6	36	Tolerável
ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Atividades com maquinas e equipamentos	Prensamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações de membros, queimaduras	****	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	1	2	2	7	3	3	6	42	Moderado

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDAD	PROBABILIDADE								
E	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

ACÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancia I	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Luva nitrilica	Uso para produtos químicos ou substâncias tóxicas	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Luva de raspa	Uso para agentes térmicos e mecânicos	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de Segurança do Trabalho em máquinas e equipamentos conforme NR 12	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17 quanto a ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 26 - Sinalização - FISPQ e agregados	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 09 - CARPINTARIA	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 02	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS																									
ETAPA		PROCESSO		SUBPROCESSO		CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE										FUNÇÃO									
Estrutura/ Acabamento		Confecciona, monta e desmonta formas e painéis de madeira		NA		7155-05 . Confecciona, monta e desmonta formas, preparação de caixarias, montagem e desmontagem de escoramentos, andaimes, demarca gabarito para fundação, dentre outros inerentes à sua função.										Carpinteiro									
Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados														O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																					
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade/ Concetração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limite tolerância																	

FÍSICO	Ruido	Operação de máquinas,equipa mentos eletroportatéis (Serra circular manual, Serra Circular de Bancada, Lixadeira, Furadeira, Parafusadeira. Manuais: Martelo de carpinteiro, Turquesa, esquadro,pluno de fassee,plumo de centro,linha,nive l a laser).	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	6	3	9	54	Moderado
--------	-------	---	---------------------------	------------------------------	---	--	--	--------------------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

FISICO	Vibração (mãos e braços)	Operação de máquinas,equipa mentos eletroportatéis (Serra circular manual, Serra Circular de Bancada, Lixadeira, Furadeira, Parafusadeira. Manuais: Martelo de carpinteiro, Turquesa, esquadro,pluno de fasse , plumo de centro,linha,nive l a laser).	Doenças vasculares, neurológicas e musculares	Verificar Plano de ação PDCA	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo), revezamentos e pausas durante as atividades.	5m/s²	Normal	Planejada	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Moderado
--------	--------------------------	--	---	------------------------------	---	--	---	-------	--------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas..	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
QUÍMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/Calcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	3	3	6	36	Tolerável

QUIMICO	Poeira de madeira	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Irritação das vias respiratórias, irritação da pele. Irritação, queimadura e danos nos olhos e córnea	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	3	3	6	36	Tolerável
	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	3	3	6	36	Tolerável

[illegible]

ERGONOMIA	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
ERGONOMIA	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte de materiais da construção civil	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	3	1	4	24	Tolerável

ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação das formas de madeiras	Picada ou lesão causada pelo animal	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro	NA	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	6	1	7	28	Tolerável
----------	---------------------	---	-------------------------------------	------	---	-------------	-----------------------------------	----	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	2	2	1	1	6	3	3	6	36	Tolerável
ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Atividades com maquinas e equipamentos	Prensamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações de membros, queimaduras	****	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	Qualitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Princípios de Incêndio	Trabalho com maquinas e equipamentos	Queimaduras, danos ao sistema respiratório	****	Queimaduras, desidratação, exaustão	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Planejada	1	2	1	2	6	3	1	4	24	Tolerável

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
DE	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira/ de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ ou incolor	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bota de borracha OU PVC cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor semi-facial	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Avental de raspa	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Luva de raspa	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Luva Nitrilica	Uso para produtos químicos ou substâncias tóxicas	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de Segurança do Trabalho em máquinas e equipamentos conforme NR 12	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17 quanto a ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios Brigada de Emergência	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 26 Sinalização FISPQs e agregados	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 10 - ARMAÇÃO	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 02	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS																									
ETAPA		PROCESSO		SUBPROCESSO		CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE										FUNÇÃO									
Estrutura/ Acabamento		Dobrar, cortar e fazer amarração de vigas e pilares		NA		7153-15 . Processo de armação, corte e dobra de ferragem em geral de acordo com projetos, dentre outros inerentes à sua função.										Armador									
Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados														O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																					
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade/ Concetração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limite e tolerância																	

FÍSICO	
Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Lixadeira, Furadeira e Parafusadeira, Policorte. Manuais: Turquesa, chave para dobrar ferro).
Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA
A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*
80dB(A) 85dB(A)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)
Normal	Corrente
1	2
1	2
6	6
3	9
54	Moderado

FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
FÍSICO	Vibração (mãos e braços)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Lixadeira, Furadeira e Parafusadeira, Policorte. Manuais: Turquesa, chave para dobrar ferro).	Doenças vasculares, neurológicas e musculares	Verificar Plano de ação PDCA	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo), revezamentos e pausas durante as atividades.	5m/s²	Normal	Corrente	1	2	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável

QUIMICO	Poeiras Respiráveis/Metálicas	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Comprometimento do sistema respiratório	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	2	1	1	5	3	3	6	30	Tolerável
----------------	-------------------------------	---	---	--	--	--	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
ERGONÔMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável

ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
------------	--	---	--	------	--	---	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

ACIDENTE																			
Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Queda de Altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano	****	Eventual	Corrente	1	2	1	2	6	6	3	9	54	Moderado

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de acompanhamento de serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	1	6	3	3	6	36	Tolerável
	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Prensamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações de membros, queimaduras.	****	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
DE	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira/ de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ ou incolor	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bota de borracha OU PVC cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor semi-facial	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Avental de raspa	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Luva de raspa	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Luva Nitrílica	Uso para produtos químicos ou substâncias tóxicas	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de Segurança do Trabalho em máquinas e equipamentos conforme NR 12	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17 quanto a ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios Brigada de Emergência	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 26 Sinalização FISPQs e agregados	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 11 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 02	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Estrutura/ Acabamento	Instalar e prover a manutenção de sistemas hidráulicos	NA	7241-10 . Executar instalações de ramais de hidro sanitários, prumadas hidro sanitárias e de incêndio, instalação de louças e de metais sanitários, demais atividades pertinentes da função.	Encanador
Estrutura/ Acabamento	Auxilia o encanador no serviço de hidráulica	NA	7241-10 . Auxilia no transporte de ferramentas, canos e tubos, abrir valas para passagem de tubos, quebrar paredes, demais atividades pertinentes da função.	Auxiliar de Encanador

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados															O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																						
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade / Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limite tolerância																		
FÍSICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Furadeira, Pistola Finca Pino, Parafusadeira, Lixadeira, Máquina de Rosquear Elétrica. Manuais: Alicate, Alicate de Pressão, Chave Chave canto, Chave Inglesa, Chave de fenda, Serra tubo manual).	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	6	3	9	45	Modera do						

FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Furadeira, Pistola Finca Pino, Parafusadeira, Lixadeira, Máquina de Rosquear Elétrica. Manuais: Alicate, Alicate de Pressão, Chave Chave canto, Chave Inglesa, Chave de fenda, Serra tubo manual).	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Verificar Plano de ação PDCA	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	5m/s²	Eventual	Corrente	1	2	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável I
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável I

QUÍMICO	Óleo de soja	Na execução do trabalho de encanação	Lesões nos olhos e pele	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Nos olhos pode provocar o aparecimento de pequena irritação momentânea e sem efeitos ou danos permanentes. Se ingerido pode provocar náuseas e vômitos. Na pele Pode causar irritação da pele.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	1	5	1	1	2	10	Trivial
QUÍMICO	Hidróxido de sódio	Na execução do trabalho de encanação	Lesões nos olhos e pele	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Nos olhos pode provocar o aparecimento de pequena irritação momentânea e sem efeitos ou danos permanentes. Se ingerido pode provocar náuseas e vômitos. Na pele Pode causar irritação da pele	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	1	5	1	1	2	10	Trivial
QUÍMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/Calculador conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	2	2	2	1	7	3	1	4	28	Tolerável

QUIMICO	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	2	2	1	7	3	1	4	28	Tolerável I
QUIMICO	Hidróxido de Potássio	Na execução do trabalho de encanação	Lesões nos olhos e pele	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Nos olhos pode provocar o aparecimento de pequena irritação momentânea e sem efeitos ou danos permanentes. Se ingerido pode provocar náuseas e vômitos. Na pele Pode causar irritação da pele	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	1	5	1	1	2	10	Trivial

QUIMICO	Acetato de etila	para execução de soldagem em tubos e conexões de PVC-U	Danos ao sistema respiratorio e corporal	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente e será feita a avaliação quantitativa	Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	LT N/D / TLV TWA ACGIH 20 ppm2 / TLV STEL ACGIH 50 ppm2 / REL STEL NIOSH 300 ppm / PEL TWA OSHA 50 ppm (200 mg/m³) 5	Normal	Corrente	1	1	2	1	5	1	1	2	10	Trivial
	Acetona	Na execução do trabalho de encanação	Dandos ao sistema respiratorio e corporal	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente e será feita a avaliação quantitativa	Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Em elevadas concentrações pode provocar hipotensão, taquicardia, vasodilatação, tonturas, incoordenação, cefaleia, confusão, estupor e coma.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	LT 156 ppm1 / TLV TWA ACGIH 50 ppm3 / TLV STEL ACGIH 100 ppm3 / REL STEL NIOSH N/D / PEL TWA OSHA N/D	Normal	Corrente	2	1	1	1	5	1	1	2	10	Trivial

QUÍMICO	Metiletilcetona (MEK)	Na execução do trabalho de encaenação	Dando ao sistema respiratório e corporal	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	LT 156 ppm1 / TLV TWA ACGIH 50 ppm3 / TLV STEL ACGIH 100 ppm3 / REL STEL NIOSH N/D / PEL TWA OSHA	Normal	Corrente	2	1	1	1	5	1	1	2	10	Trivial
----------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	---	---------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------------

ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável I
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável I

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Modera do
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Queda de altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	****	Eventual	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Modera do

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a proteções coletivas)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Modera do
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	1	2	2	1	6	3	3	6	36	Toleráve I

ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Trabalho com maquinas e equipamentos	Prensamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações de membros, queimaduras.	****	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Modera do

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ										
SEVERIDADE	PROBABILIDADE									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
	6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
	8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
	10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
	14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial

Até 36 = Tolerável

Até 56 = Moderado

Até 98 = Substancial

> 98 = Intolerável

Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bota de borracha cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Luva anti vibração	Quando exposto a vibração	A critério da empresa
Luva Latéx/Nitrílica	Uso para produtos químicos ou substâncias tóxicas	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e biena
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de Segurança do Trabalho em máquinas e equipamentos conforme NR 12	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17 quanto a ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e biena
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios Brigada de Emergência	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento em NR 26 de Segurança para produtos químicos conforme FDS do produto	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e biena

GHE 12 - ELÉTRICA	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 02	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Estrutura/ Acabamento	Instalação de cabos de alimentação elétrica da edificação ; Realizam instalação de distribuição de baixa tensão; Montagem de quadros, perfilados, eletrodutos, eletrocalhas e demais atividades necessárias	NA	7156-15 Processo de passar fiação, tubular laje, montar extensão, trocar lâmpadas, montagem de quadro, tubular caixinha, dentre outros inerentes a sua função.	Eletricista
	Auxilia o eletricista nos serviços de eletricidade		7156-15 . Auxilia na montagem de extensão, na montagem da rede provisória, movimentando escada e transportando ferramenta, dentre outros inerentes a sua função.	Auxiliar de eletricista

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade / Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limit e tolerância												
FÍSICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Furadeira, Serra copo, Talhadeira de parede elétrica, Parafusadeira, Máquina de Crimpagem Elétrica, Lixadeira. Manuais: Alicate de Corte Alicate de Bico Fino, Alicate de Crimpagem, Chave Phillips, Chave de Boca ou Estrela, Chave Inglesa, Chave de fenda, Chave de Teste ou Caneta Teste, Tesoura de Electricista).	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	6	3	9	45	Moderado

FÍSICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Furadeira, Serra copo, Talhadeira de parede elétrica, Parafusadeira, Máquina de Crimpagem Elétrica, Lixadeira. Manuais: Alicate de Corte Alicate de Bico Fino, Alicate de Crimpagem, Chave Phillips, Chave de Boca ou Estrela, Chave Inglesa, Chave de fenda, Chave de Teste ou Caneta Teste, Tesoura de Electricista).	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Verificar Plano de ação PDCA	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	5m/s²	Eventual	Corrente	1	2	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável
--------	-------------------------------------	--	--	------------------------------	---	--	---	-------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/C alcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	1	1	2	1	5	3	3	6	30	Tolerável

[illegible]

ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
----------	--	--	-----------------------	------	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Queda de altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	1	2	1	6	6	3	9	54	Moderado
	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a proteções coletivas)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Trabalho com maquinas e equipamentos	Prensamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações de membros, queimaduras.	****	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Choque elétrico	Trabalho com rede energizada	Risco de choque	****	O choque elétrico pode ocasionar contrações violentas dos músculos, a fibrilação ventricular do coração, lesões térmicas e não térmicas podendo levar a óbito, como efeito indireto temos as quedas e batidas	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
----------	-----------------	------------------------------	-----------------	------	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	###	120
12	48	60	72	84	96	108	120	###	144
14	56	70	84	98	112	126	140	###	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira/ de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ ou incolor	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bota de borracha cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor semi-facial	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Avental de raspa	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Luva isolante para eletricista	Em trabalho com eletricidade	A critério da empresa
Luva de raspa	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Luva anti vibração	Quando exposto a vibração	A critério da empresa
Luva Nitrilica	Uso para produtos químicos ou substâncias tóxicas	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento em NR 10 - Segurança em Instalações e serviços em Eletricidade	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento de Segurança do Trabalho em máquinas e equipamentos conforme NR 12	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17 quanto a ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios Brigada de Emergência	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento em NR 26 de Segurança para produtos químicos conforme FDS do produto	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 13 - BETONEIRA	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 02	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais do canteiro de obras, podendo estar exposto a intempéries.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

FÍSICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamentos (Betoneira. Manuais: Carrinho de mão, Pá, Enxada, marreta de borracha, balde.)	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Verificar Plano de ação PDCA	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	5m/s²	Normal	Corrente	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Moderado
--------	-------------------------------------	--	--	------------------------------	---	--	---	-------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
FISICO	Umidade	Área de operação da betoneira, trabalho por longos períodos executando massas de concreto e reboco. (trabalho por longo período com água e produtos molhados).	Doenças do aparelho respiratório, pele	Verificar Plano de ação PDCA	Doenças do aparelho respiratório, tosse, bronquite, asma, doenças de pele, doenças circulatórias, entre outras.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial

QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabela r/Calcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	-------------------	---	----------	--	--	--	---	--	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Silicato tricálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	--------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUÍMICO	Silicato Dicálcico	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriorment e será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irrita ção das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	-----------------------	--------------------------------------	--	---	---	---	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Ferro- aluminato de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriorment e será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irrita ção das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	----------------------------------	--------------------------------------	--	---	---	---	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Sulfato de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	-------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Aluminato de Cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	--	---	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Carbonato de Cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Óxido de magnésio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	-------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Óxido de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da booca,esôfago e estômago.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	-----------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Hidróxido de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Ingestão; Causa queimaduras na mucosa da boca, garganta e esôfago, podendo provocar desconforto no peito e abdômen, náuseas, vômito, diarreia, cólica estomacal, fraqueza, tontura, sonolência ou coma. Olhos: Pode ocorrer severa irritação, ocasionando dor, excesso de lacrimejamento, edema e hemorragia da conjuntiva, edema de córnea e opacidade. Exposições a longo prazo podem causar queima química ou ulceração dos olhos. Exposições repetidas e prolongadas a baixas concentrações podem provocar conjuntivite. Pele: Pode causar irritação com aparecimento de vermelhidão e inchaço. Exposição crônica pode causar ressecamento, rachaduras e dermatite.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	---	---	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUÍMICO	Hidróxido de magnésio	Exposição a cimento e concreto	Inalação, contato com pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Ingestão; Causa queimaduras na mucosa da boca, garganta e esôfago, podendo provocar desconforto no peito e abdômen, náuseas, vômito, diarreia, cólica estomacal, fraqueza, tontura, sonolência ou coma. Olhos: Pode ocorrer severa irritação, ocasionando dor, excesso de lacrimejamento, edema e hemorragia da conjuntiva, edema de córnea e opacidade. Exposições a longo prazo podem causar queima química ou ulceração dos olhos. Exposições repetidas e prolongadas a baixas concentrações podem provocar conjuntivite. Pele: Pode causar irritação com aparecimento de vermelhidão e inchaço. Exposição crônica pode causar ressecamento, rachaduras e dermatite.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	1	1	2	10	Trivial
---------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	---	---	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

[illegible]

ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de eletrodutos, fios, perfilados e eletrocalhas	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a proteções coletivas)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	1	2	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável
ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Atividades com maquinas e equipamentos	Prensamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações de membros, queimaduras	****	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	1	2	2	7	3	3	6	42	Moderado

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Luva nitrilica/Latex	Uso para produtos químicos ou substâncias tóxicas	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Luva anti vibração	Uso para agentes térmicos e mecânicos	A critério da empresa
Avental de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de Segurança do Trabalho em máquinas e equipamentos conforme NR 12	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17 quanto a ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 26 - Sinalização - FISPQ e agregados	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 14 - SINALIZAÇÃO DE GRUA	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 01	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Estrutura/ Acabamento	Amarração e coordenação para içamentos de materiais	NA	7821-45 . Auxilia na amarração da carga a ser içada, Prepara toda sinalização antes de iniciarem suas atividades, Inspeccionam as cintas e demais instrumentos antes de iniciarem as atividades, dentre outros inerentes à sua função.	Sinaleiro

[illegible]

FÍSICO	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra. Eletroportáteis: furadeira, parafusadeira, lixadeira, serras manuais, martelo, vibrador de imersão e demais utilizados por outros operários. Estacionárias: Serra circular, elevador, betoneira e afins. Eventuais: caminhão, pá carregadeira e outros como por exemplo: bomba, lança e demais utilizados na concretagem, polimento de piso e etc).	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	6	3	9	54	Moderado

FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/Calculador conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	3	3	6	36	Tolerável

QUIMICO																			
Silica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	Inalação, irritação da pele e lesão de órgãos internos	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/Calcular conforme anexo NR 15	Eventual	Corrente	2	1	2	1	6	6	3	9	54	Moderado

BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
ERGONÔMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materias de construção civil em geral	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanha das conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
	Trabalho em Altura	Atividades superiores a 2m com risco de queda	Queda de altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	3	2	1	3	9	3	3	6	48	Moderado

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamento e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
----------	--------------------	--	------------------------------------	------	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras no canteiro de obras.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves,	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS)	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	1	4	28	Tolerável

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
DE	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira ou de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ ou transparente	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Luva Nitrilica /Latex	Uso quando exposto a produtos químicos ou poeiras geradas	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de Segurança do Trabalho em máquinas e equipamentos conforme NR 12	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17 quanto a ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios Brigada de Emergência	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 15 - OPERAÇÃO DE GRUA	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 01	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Estrutura/ Acabamento	Operação de grua	NA	7821-10. Operam máquinas e equipamentos de elevação no içamento de material, ajustando comandos, acionando movimentos das máquinas. Avaliam condições de funcionamento das máquinas e equipamentos, interpretando painel de instrumentos de medição, verificando fonte de alimentação, testando comandos de acionamento. Preparam área para operação dos equipamentos e transportam pessoas e materiais em máquinas e equipamentos de elevação. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente, dentre outros inerentes à sua função.	Operador de grua

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade/Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limite e tolerância												

FISICO	Vibração (corpo inteiro)	Operação de Máquinas (Elevador de carga).	Doenças vasculares, neurológicas e musculares	Verificar Plano de ação PDCA	Dores musculares, dores abdominais, náuseas e até mesmo aumento dos batimentos cardíacos por conta do estresse geral	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	5m/s²	Normal	Corrente	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Moderado
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável

[illegible]

ERGONOMICO																				
Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanha das conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável	
ACIDENTE																				
Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Queda de altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	3	2	1	3	9	3	3	6	54	Moderado	

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamento e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Eventual	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
----------	--------------------	--	------------------------------------	------	--	--	--	------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

ACIDENTE																			
Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras no canteiro de obras	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves,	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	****	Eventual	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	3	3	6	36	Tolerável
----------	-------------------------------	--	----------------------	------	--	--	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

ACIDENTE																			
Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Prensamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações de membros, queimaduras.	****	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	3	2	1	2	8	6	1	7	56	Moderado

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira/ de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ ou transparente	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte duplo	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Luva Nitrilica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 17 - Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento Específico para Operador de Grua conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios Brigada de Emergência	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 16 - OPERAÇÃO COM ELEVADOR DE CARGA	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 01	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Estrutura/ Acabamento	Operação de elevador de carga	Transporte de pessoas e materiais	7822-05.Realizar a operação do guincho e/ou cremalheira, acionando e dirigindo para os locais desejados, transportando cargas, materiais e matérias-primas, instruindo e verificando a carga e descarga de material e pessoas dentro da cabine, cumprindo com as obrigações de segurança durante a execução dos serviços de montagem, desmontagem, ascensão e manutenção do elevador, conforme estabelecido no PGR, dentre outros inerentes à sua função.	Operador de Elevador de carga

[illegible]

FÍSICO	Ruido	Operação de máquinas (Elevador de carga).	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	6	3	9	54	Moderado
--------	-------	--	---------------------------	------------------------------	---	---	--	--------------------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

FÍSICO	Vibração (corpo inteiro)	Operação de Máquinas (Elevador de carga).	Doenças vasculares, neurológicas e musculares	Verificar Plano de ação PDCA	Dores musculares, dores abdominais, náuseas e até mesmo aumento dos batimentos cardíacos por conta do estresse geral	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	5m/s²	Normal	Corrente	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Moderado
FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável

QUÍMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/Calcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	3	3	6	36	Tolerável
---------	-------------------	---	----------	--	--	--	---	---------------------------------------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

ERGONÔMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
-------------------	----------	------------------------------------	--	------	--	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materias de construção civil em geral	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
-------------------	--	--	--	------	--	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

ACIDENTE																			
Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda	Queda de altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	3	2	1	2	8	3	3	6	48	Moderado

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamento s e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	3	1	1	1	6	6	3	9	54	Moderado
----------	--------------------	--	------------------------------------	------	--	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves,	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	2	2	1	1	6	3	3	6	36	Tolerável

ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Prensamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações de membros, queimaduras.	****	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	3	2	1	2	8	6	1	7	56	Moderado
-----------------	-------------------------	--	---	------	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, a fim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira/ de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ ou transparente	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Luva de raspa ou pigmentada	Uso durante carrega e descarga de materiais	A critério da empresa
Luva Nitrilica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de Segurança do Trabalho em máquinas e equipamentos conforme NR 12	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 17 quanto a ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios Brigada de Emergência	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 26 - Sinalização - FISPQ e agregados	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 17 - PINTURA	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 01	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Estrutura/ Acabamento	Pintura	NA	7166-10 . Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, correndo massa e lixando, cobrindo as mesmas com uma ou várias camadas de tinta, revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e, para tanto, entre outras atividades, reparam as superfícies a revestir, combinam materiais, outros.	Pintor

[illegible]

FÍSICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Lixadeiras Elétricas, Máquinas de Pintura Airless, Sopradores de Ar Quente, ou Pistolas de Ar Quente, Misturador de tinta elétrico, Politrizes Elétricas, Compressor, Pistola de Pintura Elétrica ou Pulverizador de Pintura. Manuais: desempenadeira, espátola, pincel, rolo.)	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	6	3	9	54	Moderado
--------	-------	---	---------------------------	------------------------------	---	--	--	--------------------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Lixadeiras Elétricas, Máquinas de Pintura Airless, Sopradores de Ar Quente, ou Pistolas de Ar Quente, Misturador de tinta elétrico, Politrizes Elétricas, Compressor, Pistola de Pintura Elétrica ou Pulverizador de Pintura. Manuais: desempenadeira ,espatola,pinsel, rolo.)	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Verificar Plano de ação PDCA	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	5m/s²	Normal	Corrente	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Moderado
--------	-------------------------------------	--	--	------------------------------	---	--	---	-------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
QUÍMICO	Massa corrida/ Tinta acrílica - 1,2-benzotiazolin-3-ona	Exposição a tintas e seus componentes.	irritação de pele	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação moderada à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	1	1	2	12	Trivial
QUÍMICO	Massa corrida/ Tinta acrílica - 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona	Exposição a tintas e seus componentes.	irritação de pele	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação moderada à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	1	1	2	12	Trivial

QUIMICO																			
	Tolueno	Exposição a tintas e seus componentes.	irritação de pele	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Provoca danos ao fígado e sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada, podendo ocasionar confusão mental, dificuldade de concentração e irritabilidade.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	TLV – TWA (ACGIH,2014): 100 ppm TLV-STEL (ACGIH, 2014): 150 ppm LT (NR-15, 1978): 78 ppm Éter monobutílico de etilenoglicol PEL: 50 ppm, 125 mg/	Normal	Corrente	2	2	2	2	8	1	1	2	16

QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/C alcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	1	2	2	2	7	3	1	4	28	Tolerável
	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/C alcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	2	2	2	2	8	3	1	4	32	Tolerável

QUIMICO																			
Metiletilcetona	Exposição a tintas e seus componentes.	irritação de pele e olhos	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Provoca danos ao fígado e sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada, podendo ocasionar confusão mental, dificuldade de concentração e irritabilidade.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	MTE - NR15 - LT: 155 ppm (460 mg/m³); ACGIH - TLV - TWA: 75 ppm (*); ACGIH - TLV - STEL: 150 ppm (*);	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	1	1	2	12	Trivial

QUIMICO																			
Xileno	Exposição a tintas e seus componentes.	irritação de pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Provoca danos ao fígado e sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada, podendo ocasionar confusão mental, dificuldade de concentração e irritabilidade. Em elevadas concentrações pode provocar hipotensão, taquicardia, vasodilatação, tonturas, incoordenação, cefaleia, confusão, estupor e coma.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	TLV – TWA (ACGIH,2014): 100 ppm TLV-STEL (ACGIH, 2014): 150 ppm LT (NR-15, 1978): 78 ppm	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	1	1	2	12	Trivial

QUIMICO	Derivados Isotiazolonas e Semi-Acetais	Exposição a tintas e seus componentes.	irritação de pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	1	1	2	12	Trivial
---------	--	--	----------------------------	--	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Carbonato de Cálcio ppt	Exposição a tintas e seus componentes.	irritação de pele e olhos.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	1	1	2	12	Trivial
	Silicato de Alumínio hidratado	Exposição a tintas e seus componentes.	tosse, dor no peito, dificuldades respiratórias.	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	1	1	2	12	Trivial

QUIMICO	Carbonato de cálcio natural	Exposição a tintas e seus componentes.	queimadura na pele e olhos	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	1	1	2	12	Trivial
---------	-----------------------------	--	----------------------------	--	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Massa acrílica - Hidróxido de amônia (24°Be)	Exposição a tintas e seus componentes.	queimadura na pele e olhos	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	1	1	2	12	Trivial
QUIMICO	Massa acrílica - Polímeros acrílicos aquosos (a 50%)	Exposição a tintas e seus componentes.	queimadura na pele e olhos	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	1	1	2	12	Trivial

ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de tintas e argamassa	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Queda de altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados .	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	3	8	3	3	6	48	Moderado

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a proteções coletivas)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	2	2	1	1	6	3	3	6	36	Tolerável
ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Atividades com maquinas e equipamentos (compressor de ar, lixadeira e etc...)	Esmagamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações de membros	****	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteção	****	Normal	Corrente	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Moderado

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Luva nitrilica	Uso para produtos químicos ou substâncias tóxicas	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Luva de raspa	Uso para agentes térmicos e mecânicos	A critério da empresa
Mascara Semi facial com cartucho	Uso para produtos químicos ou substâncias tóxicas	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de Segurança do Trabalho em máquinas e equipamentos conforme NR 12	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 17 quanto a ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 26 - Sinalização - FISPQ e agregados	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 18 - SERRALHERIA	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda	Data: 08/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 02	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS																						
ETAPA			PROCESSO			SUBPROCESSO			CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE										FUNÇÃO			
Estrutura/ Acabamento			Fazer serviços de serralheria			NA			7244-40 . Fazer cortes, furações e soldas em metais como ferro e alumínio, portas, janelas, grades e esquadrias, dentre outros inerentes à sua função.										Serralheiro			
Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados										O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	
				Perfil de exposição																		
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade/ Concetreção	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/L imite tolerância														

FÍSICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Lixadeira, Furadeira e Parafusadeira, Policorte. Manuais: Turquesa, chave para dobrar ferro).	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A)) 85dB(A))	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	6	3	9	54	Moderado
--------	-------	--	---------------------------	------------------------------	---	---	--	------------------------------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
FISICO	Vibração (mãos e braços)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Lixadeira, Furadeira e Parafusadeira, Máquina de solda, Policorte. Manuais: Turquesa, chave para dobrar ferro).	Doenças vasculares, neurológicas e musculares	Verificar Plano de ação PDCA	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo), revezamentos e pausas durante as atividades.	5m/s²	Normal	Corrente	1	2	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável

QUÍMICO	Poeiras Respiráveis/ Metálicas	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Comprometimento do sistema respiratório	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	2	1	1	5	3	3	6	30	Tolerável
----------------	-----------------------------------	---	---	--	--	--	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar /Calcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	1	2	1	1	5	3	3	6	30	Tolerável
	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar /Calcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	1	2	1	1	5	3	3	6	30	Tolerável

QUIMICO																			
Celulose	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Comprometi- mento do sistema respiratório e olhos	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriorment e será feita a avaliação quantitativa	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos. Exposição prolongada crônica pode afetar funções pulmonares. Exposição excessiva ao manganês e compostos de manganês acima dos limites de segurança pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, incluindo os sintomas fala ininteligível (enrolada), letargia, tremor, fraqueza muscular, distúrbios psicológicos, e espasticidade muscular. Tratamento sintomático.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	1	3	4	16	Trivial

QUÍMICO																			
Ferro	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Comprometimento do sistema respiratório e olhos	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos. Exposição prolongada crônica pode afetar funções pulmonares. Exposição excessiva ao manganês e compostos de manganês acima dos limites de segurança pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, incluindo os sintomas fala ininteligível (enrolada), letargia, tremor, fraqueza muscular, distúrbios psicológicos, e espasticidade muscular. Tratamento sintomático.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	1	3	4	16	Trivial

QUÍMICO	Calcário	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Comprometimento do sistema respiratório e olhos	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secreta ou irritações do nariz, garganta ou olhos. Exposição prolongada crônica pode afetar funções pulmonares.	Exposição excessiva ao manganês e compostos de manganês acima dos limites de segurança pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, incluindo os sintomas fala ininteligível (enrolada), letargia, tremor, fraqueza muscular, distúrbios psicológicos, e espasticidade muscular.	Tratamento sintomático.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa)	NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	1	3	4	16	Trivial

QUÍMICO	Manganês	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Comprometimento do sistema respiratório e olhos	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos. Exposição prolongada crônica pode afetar funções pulmonares. Exposição excessiva ao manganês e compostos de manganês acima dos limites de segurança pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, incluindo os sintomas fala ininteligível (enrolada), letargia, tremor, fraqueza muscular, distúrbios psicológicos, e espasticidade muscular. Tratamento sintomático.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	1	3	4	16	Trivial
---------	----------	---	---	--	--	--	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUÍMICO	Quartzo	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Comprometimento do sistema respiratório e olhos	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos. Exposição prolongada crônica pode afetar funções pulmonares. Exposição excessiva ao manganês e compostos de manganês acima dos limites de segurança pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, incluindo os sintomas fala ininteligível (enrolada), letargia, tremor, fraqueza muscular, distúrbios psicológicos, e espasticidade muscular. Tratamento sintomático.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	1	3	4	16	Trivial
---------	---------	---	---	--	--	--	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Silicatos	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Comprometi- mento do sistema respiratório e olhos	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriorment e será feita a avaliação quantitativa	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos. Exposição prolongada crônica pode afetar funções pulmonares. Exposição excessiva ao manganês e compostos de manganês acima dos limites de segurança pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, incluindo os sintomas fala ininteligível (enrolada), letargia, tremor, fraqueza muscular, distúrbios psicológicos, e espasticidade muscular. Tratamento sintomático.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	1	3	4	16	Trivial
---------	-----------	---	---	---	--	---	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

QUIMICO	Óxido de titânio	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Comprometi- mento do sistema respiratório e olhos	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriorment e será feita a avaliação quantitativa	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos. Exposição prolongada crônica pode afetar funções pulmonares. Exposição excessiva ao manganês e compostos de manganês acima dos limites de segurança pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, incluindo os sintomas fala ininteligível (enrolada), letargia, tremor, fraqueza muscular, distúrbios psicológicos, e espasticidade muscular. Tratamento sintomático.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	1	3	4	16	Trivial
---------	------------------	---	---	---	--	---	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável

ACIDENTE																				Risco
	Evento	Descrição	Consequência	Gravidade	Descrição	Prevenção	Gravidade	Gravidade	Gravidade	Gravidade	Gravidade	Gravidade	Gravidade	Gravidade	Gravidade	Gravidade	Gravidade	Gravidade	Gravidade	
	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Queda de Altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano	****	Eventual	Corrente	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Moderado

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
----------	--------------------	--	------------------------------------	------	--	-------------	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de acompanhamento de serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
----------	--	--	-----------------------	------	---	-------------	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	1	6	3	3	6	36	Tolerável
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Prensamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações de membros, queimaduras.	****	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Trabalho á Quente	Atividades com máquinas (Máquina de solda)	Lesão por contato em superfície aquecida	****	Queimaduras por aquecimento, lesões na pele	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
----------	-------------------	--	--	------	---	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
DE	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira/ de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ ou incolor	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bota de borracha OU PVC cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor semi-facial	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Avental de raspa	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Luva de raspa	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Luva Nitrilica	Uso para produtos químicos ou substâncias tóxicas	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de Segurança do Trabalho em máquinas e equipamentos conforme NR 12	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17 quanto a ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios Brigada de Emergência	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 26 Sinalização FISPQs e agregados	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 19 - MONTAGEM	
Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0028 Ltda	Data: 01/10/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 01	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Responsável pela empresa: Ilézio Inácio Ferreira	
Coordenador do PGR: Juliano Alves Lacerda	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Estrutura/ Acabamento	Montagem	NA	7251-05.Realizar atividade no processo de instalação, montagem, desmontagem e manutenção de elevadores, dentre outros inerentes à sua função, dentre outros inerentes à sua função.	Montador

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade/Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limite e tolerância												

FÍSICO	Ruido	Operação de máquinas (elevadores)	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	1	1	1	2	5	6	3	9	45	Moderado
--------	-------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	---	--	--------------------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamento eletroportáteis (Lixadeira, , Furadeira de Impacto, Parafusadeira).	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Verificar Plano de ação PDCA	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	5m/s²	Normal	Corrente	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Moderado
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável

QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/C alcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
QUIMICO	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Foi feita a avaliação qualitativa e posteriormente será feita a avaliação quantitativa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/C alcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável

BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
ERGONÔMICO	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanha das conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
ERGONÔMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanha das conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Queda de altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	3	2	1	3	9	3	3	6	54	Moderado
----------	--------------------	---	-----------------	------	--	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Eventual	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de acompanhamento de serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Eventual	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	3	3	6	36	Tolerável
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Empenamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações	****	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	3	2	1	2	8	6	1	7	56	Moderado

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ										
SEVERIDADE	PROBABILIDADE									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96	
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144	
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168	

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira/ de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ ou transparente	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte duplo	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Luva Nitrilica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa


Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 17 - Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento Específico para Operador de Grua conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios Brigada de Emergência	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 26 - Sinalização - FISPQ e agregados	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

PLANO DE AÇÃO - PDCA

Nota Técnica SEI nº 51363/2021/ME

5. “Destaca-se que a NR 01 foi atualizada para que o resultado de todo o amplo processo de gerenciamento de riscos ocupacionais esteja contemplado num PGR, o qual, em função da estruturação normativa, adota uma abordagem PDCA (Plan, Do, Check and Act), largamente utilizada nos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional, compulsórios ou voluntários.”

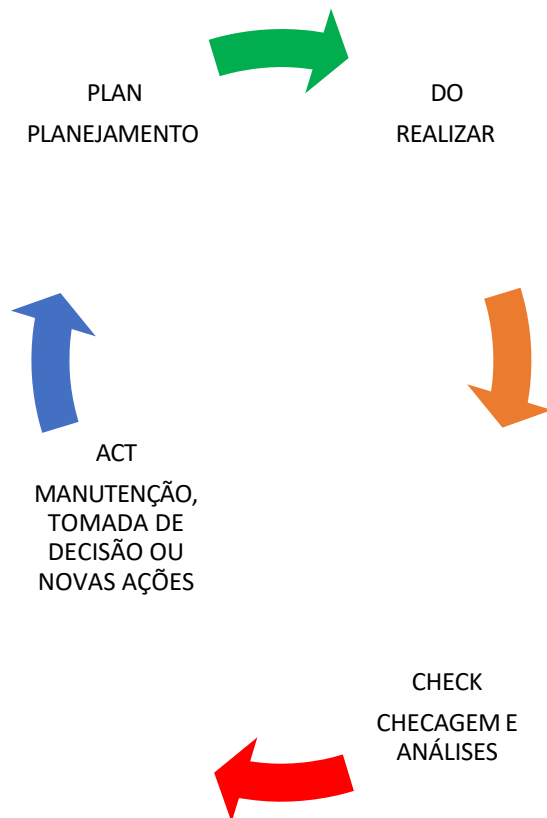

1	ATUALIZAÇÃO DO PGR & GRO			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Alinhar com engenheiro e sesmt responsável pela obra a atualização e novas avaliações para atualização do programa para as novas etapas / fases da obra					
Do (Realizar): Enviar ao engenheiro e coordenadores do documento e gestores de segurança responsáveis			Check (Checagem e Análises): Recebimento do programa digital e físico		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manutenção do documento sempre que necessário e adendos de novas funções sem GHE's trabalhadores neste.					
Local/ Informações complementares:		Por fase / etapa da obra			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

2	ELABORAÇÃO DO PCMSO & RENOVAÇÃO			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Alinhar com o elaborador do Programa de Gerencimaneto de Riscos PGR o fornecimento do documento base para elaboração do Programa Médico de Saúde Ocupacional					
Do (Realizar): Enviar ao médico coordenador			Check (Checagem e Análises): Verificar o documento e exames		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manutenção do documento sempre que necessário e adendos de novos colaboradores					
Local/ Informações complementares:		RENOVAÇÃO ANUAL COM EMISSÃO DE RELATORIO			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

3	PROJETO DA AREA DE VIVÊNCIA (Dimensionamento para o efetivo) de acordo NR-18 e 24			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Verificar responsável que para realizar a comunicação antes do início das atividades Verificar de acordo com NR 18 item 18.5 e NR 24					
Do (Realizar): Realizar com profissional legalmente qualificado e habilitado elaborar projeto das instalações provisoria da area de vivencia em conformidade com as normas de segurança			Check (Checagem e Análises): Verificar o protocolo e arquivar, podendo incluir anexar uma cópia a este.		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Revisar, atualizar de acordo as fases e etapas da obra					
Local/ Informações complementares:		Arquivos fisicos ou digital			
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

4		REFEITÓRIO (Dimensionamento para o efetivo) de acordo NR-18 e 24		Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Realizar projeto e executar prevendo o refeitório coberto, dimensionado com área compatível com o nº de trabalhadores, mesas com tampos lisos, cadeiras/bancos suficiente. Lavatório, sabão, papel toalha, lixeira com tampa separado por classe de resíduos. Fazer as instalações em conformidade com projeto e com a NR-18 e NR-24					
Do (Realizar): Realizar margeando pico máximo na etapa atual			Check (Checagem e Análises): Verificar compatibilidade entre projeto e o que foi executado		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais se necessário e manter sempre atualizado					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas: DISPOR DE VENTILAÇÃO NATURAL OU ARTIFICIAL					

5		ÁGUA POTÁVEL		Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Planejar a estrutura e prover de bebedouro tipo freezer nas dependências ou proximidades do refeitório, e um tipo jato inclinado na frente de serviço. Bebedouro tipo jato, 1 para cada grupo de 25 trabalhadores ou a cada 5 pavimentos de acordo a NR-18 e NR-24					
Do (Realizar): Realizar margeando pico máximo na etapa atual			Check (Checagem e Análises): Inspeccionar periodicamente		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar aos locais se necessário e manter sempre atualizado					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

6		COMUNICADO DE INICIO DE OBRA		Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Realizar comunicado antes do inicio das atividades					
Do (Realizar): Fazer comunicado em site especifico junto ao MTE			Check (Checagem e Análises): Verificar emissão do recibo com nº do protocolo e manter a disposição da fiscalização		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Uma unica vez, dar baixa com o termino da obra					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas: DISPOR DE VENTILAÇÃO NATURAL OU ARTIFICIAL					

7		CONTRATAÇÃO E REGISTRO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO		Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Verificar aplicabilidade do SESMT – NR 04					
Do (Realizar): Prover de tecnico de segurança para o empreendimento. Exigir registro no sesmt			Check (Checagem e Análises): Ter protocolo nos arquivos disponivel para fins de fiscalização		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Dar baixa quando desligado do empreendimento e refazer registro do novo profissional					
Local/ Informações complementares:		Fazer o registro do SESMT junto ao departamento pessoal			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

8	TREINAMENTO INICIAL/BÁSICO/PERÍODICO – NR 01/ 18			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Realizar treinamentos com todos colaboradores antes do início das atividades.					
Do (Realizar): Realizar cumprindo carga horária descritas nas normas.			Check (Checagem e Análises): Evidenciar por meio dos certificados e lista de presença		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Se os colaboradores não adotarem a postura preventiva esperada, realizar novo treinamento.					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

9	TREINAMENTO DE SEGURANÇA - ETAPAS			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Planejar o treinamento por fase conforme NR 18 (aplicabilidade conforme fundação/estrutura)					
Do (Realizar): Dispor do treinamento para todos envolvidos			Check (Checagem e Análises): Evidenciar através da lista de presença do treinamento		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Se os colaboradores não adotarem a postura preventiva esperada, realizar novo treinamento.					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

10	TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO			Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Planejar e executar treinamento para equipe no ato da admissão/indicação em cada GHE.				
Do (Realizar): Realizar capacitações conforme citado			Check (Checagem e Análises): Certificado / Lista de presença	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Se os colaboradores não adotarem a postura preventiva esperada, realizar novo treinamento.				
Local/ Informações complementares:				
Data da Implantação:		____/____/____	Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado		
Observações ou notas:				

11	TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO SPCQ/SPIQ (VERIFICAR APLICABILIDADE NR 18/35)			Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Planejar e executar treinamento para equipe no ato da admissão verificando aplicabilidade e projetos				
Do (Realizar): Realizar treinamento com todas uma vez que a empresa não possui equipe específica			Check (Checagem e Análises): Certificado / Lista de presença	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Se os colaboradores não adotarem a postura preventiva esperada, realizar novo treinamento.				
Local/ Informações complementares:		Cada trabalhador deve ter conhecimento dos projetos referente aos equipamentos de proteção contra queda		
Data da Implantação:		____/____/____	Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado		
Observações ou notas:				

PLANO DE AÇÃO - PDCA

12	CAPACITAÇÃO – NORMA REGULAMENTADORA 10, CURRÍCULO BÁSICO E SEP			Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Planejar o treinamento para equipe de eletricitas, funções expostas ao ponto energizado ou zona de risco e envolvidos				
Do (Realizar): Realizar treinamento			Check (Checagem e Análises): Certificado / Lista de presença	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Reciclagem a cada 2 anos ou de acordo demais itens normativos e de acordo a necessidade. Se os colaboradores não adotarem a postura preventiva esperada, realizar novo treinamento.				
Local/ Informações complementares:		Avaliação de eficácia do treinamento visando reciclagem no período inferior a 2 anos		
Data da Implantação:		____/____/____	Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado		
Observações ou notas:				

13	TREINAMENTO DE DIREÇÃO DEFENSIVA			Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Planejar e executar treinamento para equipe que se desloca da obra. (mesmo que eventual)				
Do (Realizar): Realizar treinamento			Check (Checagem e Análises): Diário	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Verificar diariamente a estocagem dos materiais e separação dos mesmos.				
Local/ Informações complementares:				
Data da Implantação:		____/____/____	Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado		
Observações ou notas:				

PLANO DE AÇÃO - PDCA

14	TREINAMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO EMERGENCIAL			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Curso de 1º socorros, Curso de prevenção e combate a incêndio, Curso de salvamento e resgate emergencial anual com simulados semestral					
Do (Realizar): Realizar margeando 20% da equipe (pico máximo na etapa atual) ou conforme PRE/ NT 17			Check (Checagem e Análises): Evidências através dos certificados e lista de presença		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Repor trabalhadores sempre que necessário para manter os 20% treinados					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

15	APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Implantar e Treinar gestores das equipes para aplicar com suas equipes na prevenção dos acidentes e demais envolvidos					
Do (Realizar): Semanal (sugestão), por tipo de atividade e risco ou conforme			Check (Checagem e Análises): Evidenciar através do registro em documento próprio		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Sempre que iniciar a semana ou uma nova atividade					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

16	PT – PERMISSÃO PARA O TRABALHO			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Para toda atividade de risco NÃO ROTINEIRA					
Do (Realizar): Concretagens, montagem e desmontagem de bandejas e outras.			Check (Checagem e Análises): Inpeção periodica		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais, recapacitar os colaboradores se necessário e manter sempre atualizados					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

17	PROJETO DA ESCAVAÇÃO/ APLICAÇÃO COM RELAÇÃO A ESCORAS, TALUDES, RAMPAS E AFINS			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Dispor do projeto da execução da escavação disponível na obra					
Do (Realizar): Prover em acordo a NR-18			Check (Checagem e Análises): Físico e digital		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais se necessário e manter sempre atualizado					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

18	ESCADA DE ACESSO			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Projetar as escadas de acesso a fase da fundação e as escadas para acesso as lajes de forma e concretagem					
Do (Realizar): Ter disponível em uso no canteiro de obra			Check (Checagem e Análises): Inspeções periódicas e análise de atendimento normativo		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais se necessário					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

19	ANÁLISE, ESCOLHA E VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA O SISTEMA DE ANCORAGEM PARA SPCQ E SPIQ			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Projetar de forma a atender todas as atividade ou situações com risco de queda de altura.					
Do (Realizar): Instalação por equipe treinada e capacitada			Check (Checagem e Análises): Inspeções periódicas		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar projetos, estruturas e locais se necessário e manter sempre atualizado					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

20	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EM GERAL			Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Cotar os projetos por etapa ou todos. (Forração shafts, fossos, guarda corpo janelas, entre outros) e demais necessários para a obra – NR 18/ Julgamento técnico do profissional habilitado.				
Do (Realizar): Executar todos necessários da etapa atual			Check (Checagem e Análises): Verificar compatibilidade entre projeto e o que foi executado	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais se necessário e manter sempre atualizado				
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas		
Data da Implantação:		____/____/____	Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado		
Observações ou notas:				

21	LAYOUT DA OBRA E ROTA DE FUGA			Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Projetar de acordo com a etapa da obra rota e fuga determinando ponto de apoio em casos de incêndios conforme PRE.				
Do (Realizar): Executar de acordo o projeto.			Check (Checagem e Análises): Verificar compatibilidade entre projeto e o que foi executado	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais se necessário e manter sempre atualizado				
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas		
Data da Implantação:		____/____/____	Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado		
Observações ou notas:				

PLANO DE AÇÃO - PDCA

22		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Instalação de extintor ABC nas proximidades das instalações sanitarias (banheiro, vestiário, sanitários), no refeitório, próximo as salas administrativas, nos setores das máquinas e equipamentos e para acompanhar as concretagens devidamente sinalizado e identificado. Verificar aplicabilidades no PRE.					
Do (Realizar): Realizar para cada setor				Check (Checagem e Análises): Verificar e validar	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais se necessário e manter sempre atualizado					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

23		PIE – PRONTUARIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ LAUDOS DE ATERRAMENTO E PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS Plano de Ação Prioridade: alta			
Plan (Planejar): Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos antes do início das atividades.					
Do (Realizar): Realizar conforme normas e leis vigentes				Check (Checagem e Análises): Verificar compatibilidade entre projeto e o que foi executado	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais se necessário e manter sempre atualizado					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

24	ANÁLISE ERGONOMICA DO TRABALHO - AET			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Cotar por etapa, levantamento em campo e planejamento das diretrizes da NR 17.					
Do (Realizar): Executar o documento e planos ação			Check (Checagem e Análises): Checar a eficácia e monitorar afastamentos		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Analisar efetividade anualmente na revisão do documento.					
Local/ Informações complementares:					
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

25	REALIZAR O PLANO DE AÇÕES EMERGENCIAIS/ RESPOSTA A EMERGÊNCIAS PRE			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Cotar o plano para a etapa atual – simulados e práticas com acidentes mais comuns nessa etapa.					
Do (Realizar): Realizar plano e capacitação			Check (Checagem e Análises): Verificar compatibilidade com o exigido e avaliar treinamento.		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manter equipe de resposta conforme margeado pela obra em número suficiente conforme NT 17 e plano atualizado.					
Local/ Informações complementares:					
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

26	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Planejar as avaliações quantitativas para os agentes físicos e químicos.					
Do (Realizar): por grupo homogêneo			Check (Checagem e Análises): Laudo técnico com conclusões para ações		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Revisar de acordo com novos GHE's ou estratégia do elaborador.					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

27	CENTRAL DE ARMAÇÃO			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Prover de piso resistente, nivelado e antiderramante. Local coberto capaz de proteger contra os intempéries (chuva, sol) e queda de materiais. Iluminação natural ou artificial protegida contra impactos de possíveis projeção de materiais. Prover de álcool em gel					
Do (Realizar) Isolar área de movimentação de vergalhões de aço evitando movimentação de pessoas que não esteja envolvidas nas atividades. Os feixes de vergalhões de aço que forem deslocados por equipamentos de guindar devem ser devidamente amarrados de modo a evitar o escorregamento			Check (Checagem e Análises): Inspeções periódicas		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais se necessário e manter sempre atualizado					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

28	SINALIZAÇÃO			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Sinalização de conscientização a saúde e higiene pessoal, limpeza, organização, alerta aos riscos biológicos, prevenção de acidentes com as instalações sanitárias, piso escorredio, choques elétricos, setores e demais departamentos de acordo com a NR18.					
Do (Realizar): Realizar margeando pico máximo na etapa atual			Check (Checagem e Análises): Verificar Área de vivência e demais setores do canteiro de obra		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar aos locais se necessário e manter sempre atualizado					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

29	PROTEÇÃO SOLAR			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Fornecer protetor solar e camisa de uniforme com manga longa					
Do (Realizar): Protetor solar manter disponível nas frentes de serviços.			Check (Checagem e Análises): Registro em ficha de epi pelo recebimento do uniforme de manga longa e protetor solar na frente de serviço disponível para todos		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Repor, trocar, substituir sempre que necessário					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

30	SERRA CIRCULAR			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Projetada por profissional legalmente habilitado, estrutura metálica estavel, disco afiado e travado sendo substituído sempre que necessário, dispositivo que impeça o aprisionamento e o retrocesso da madeira. Empurrador de pequenas peças e guia de alinhamento, coletor de serragem, Ter coifa ou outro dispositivo que impeça a projeção do disco de corte					
Do (Realizar): Instalação em piso resistente, nivelado e antiderrapante, local coberto e isolado, área restrita a pessoas autorizadas, devidamente sinalizada com placas de segurança. Ter extintor em condições de uso instalado em área 1m² livre de obstrução. Equipamento operado por profissional treinado e autorizado. Iluminação natural ou artificial por meio de lâmpadas devidamente protegidas contra projeção de partículas e materiais em geral. Prover de álcool em gel no local			Check (Checagem e Análises): Documentação em conformidade com NR-12 (procedimento de segurança e operacional, Plano de manutenção, cronograma das manutenções, Laudo de aterramento. Termo de entrega técnica inicial e periódica de forma que seja validado as reais condições de segurança para o trabalho continuamente mês a mês. Verificar compatibilidade entre projeto e o que foi executado		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar aos locais se necessário e manter sempre atualizado					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

31	FORMA E DESFORMA			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Ser supervisionada por profissional legalmente qualificado e habilitado (encarregado)					
Do (Realizar): Executar de acordo o projeto e ter a supervisão antes e durante as concretagens			Check (Checagem e Análises): Verificar compatibilidade entre projeto e o que foi executado		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais se necessário e manter sempre atualizado					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

32	ORGANIZAR E DISPOR DE FORMA IDENTIFICAVEL OS MATERIAIS DO ALMOXARIFADO				Plano de Ação / Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Planejar rotina de inspeção para cobrar organização e identificação dos materiais do almoxarifado.						
Do (Realizar): Manter os materiais separados e identificados				Check (Checagem e Análises): Diário		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Verificar a disposição com frequência determinada pela gestão da obra.						
Local/ Informações complementares:						
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por		
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído			
Observações ou notas:						

33	ORGANIZAÇÃO NOS LOCAIS DE ACESSO				Plano de Ação / Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Planejar rotina de inspeção para cobrar a organização						
Do (Realizar): Manter os locais de acesso desobstruído				Check (Checagem e Análises): Diário		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Aplicar medidas administrativas caso não evidencie a limpeza do mesmo (recomendação)						
Local/ Informações complementares:						
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por		
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído			
Observações ou notas:						

PLANO DE AÇÃO - PDCA

34	ORDEM DE SERVIÇO				Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Verificar funções e antecipar a elaboração de ordem de serviços conforme PGR e NR 01.						
Do (Realizar): Montar e manter arquivadas				Check (Checagem e Análises): Validar as informações contidas		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manter em conformidade, adequar se necessário e sempre realizar nova análise em caso de funções não constantes no documento.						
Local/ Informações complementares:						
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:		
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído			
Observações ou notas:						

35	CONSULTAR OS TRABALHADORES SOB PERCEPÇÃO DE RISCO (CIPA E AFINS) – NR 01				Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Verificar formulário e realizar de forma individual ou traçar espaço amostral						
Do (Realizar): Fornecer e realizar a consulta com o formulário Ver NR 01 item 1.5.3.3 Ver na 1ª contratação				Check (Checagem e Análises): Verificar as informações e gerar plano de ações se necessário.		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Executar ações necessárias e continuar a realizar com novos colaboradores.						
Local/ Informações complementares:		Se espaço amostral, definir e cumprir a cota mínima.				
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:		
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído			
Observações ou notas:						

PLANO DE AÇÃO - PDCA

36	ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE TERCEIRIZADOS (INVENTÁRIO DE RISCOS)			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Verificar e enviar a documentação de terceirizados para o elaborador para anexagem no documento a amplitude das ações.					
Do (Realizar): Verificar e manter arquivada			Check (Checagem e Análises): Verificar compatibilidade com o exigido.		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Executar ações necessárias e continuar a realizar com novos colaboradores.					
Local/ Informações complementares:					
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

37	EPI - FORNECIMENTO E CONTROLE			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Verificar e levantar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) com Aprovação emitidos pelo MTE -Orientar quanto a uso e registrar em formulário próprio.					
Do (Realizar): Comprar conforme especificação necessária			Check (Checagem e Análises): Verificar compatibilidade com o exigido e avaliar treinamento.		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manter estoque mínimo e trocar, se necessário, algum dos modelos.					
Local/ Informações complementares:					
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

38	COBRAR USO DE EPI DE TRABALHADORES PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS				Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Planejar rotina de inspeção sobre o uso.						
Do (Realizar): Entregar e cobrar o uso do EPI				Check (Checagem e Análises): Diário		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Aplicar advertência verbal ou medidas disciplinares caso não evidenciado o uso.						
Local/ Informações complementares:						
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por		
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído			
Observações ou notas:						

39	ADEQUAR MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO CONFORME NR 17 / VERIFICAR APLICABILIDADE DA AET				Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Cotar e realizar análise ergonomica do trabalho AET.						
Do (Realizar): Seguir o que está previsto na AET				Check (Checagem e Análises): Verificar mensalmente se a mobília está adequada		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Se inadequada, ajustar mobiliário						
Local/ Informações complementares:						
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por		
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído			
Observações ou notas:						

PLANO DE AÇÃO - PDCA

40	MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Verificar indicação e manter caixa de primeiros socorros em conformidade mínima com PCMSO e Plano de Ação Emergencial.					
Do (Realizar): Realizar aquisição e posicionar de forma estratégica			Check (Checagem e Análises): Verificar compatibilidade com o exigido e datas de vencimento.		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Executar ações necessárias e continuar a realizar com novos colaboradores.					
Local/ Informações complementares:		Se espaço amostral, definir e cumprir a cota mínima.			
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

41	DOCUMENTAÇÃO DE MONITORAMENTO E RESULTADOS DAS ESCAVAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E OBRAS PRÓXIMAS				
Plano de Ação Prioridade: alta					
Plan (Planejar): Planejar monitoramento de escoramento diário.					
Do (Realizar): Realizar e registrar o monitoramento			Check (Checagem e Análises): Checar e alinhar com superiores se identificadas falhas.		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Se necessárias ações de controle, deverão ser anexadas a este.					
Local/ Informações complementares:					
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

42	PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA TRABALHO EM ALTURA				Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Cotar, manter ou atualizar (caso a empresa já possua)						
Do (Realizar): Validar, anexar a este e treinar equipe.				Check (Checagem e Análises): Checar as informações e compatibilidade		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Embargar as atividades em caso de risco grave e eminente e manter frequência diária de inspeção.						
Local/ Informações complementares:						
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:		
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído			
Observações ou notas:						

43	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Desenvolvimento de dossiê por cada máquina estacionária contemplando o exigido na Norma Regulamentadora 12/ 18 e anexada a este ou em pasta específica. Realizar checagem e procedimentos de segurança antes da atividades com as eletroportáteis.						
Do (Realizar): Montar e manter em conformidade conforme normas citadas acima.				Check (Checagem e Análises): Validar o local e verificar com a frequência indicada pelo dossiê ou gestor		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manter em conformidade, adequar se necessário e sempre realizar nova avaliação, manutenção e/ou em caso de mudança de layout/localização, adequação.						
Local/ Informações complementares:						
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:		
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído			
Observações ou notas:						

PLANO DE AÇÃO - PDCA

44	SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE INFLAMAVÉIS CONFORME NR-26				Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Planejar rotina de inspeção para cobrar separação, identificação e organização dos produtos inflamáveis						
Do (Realizar): Manter os produtos inflamáveis separados e identificados				Check (Checagem e Análises): Cronograma definido pela obra		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Verificar diariamente a estocagem dos produtos inflamáveis e separação dos mesmos.						
Local/ Informações complementares:						
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por		
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído			
Observações ou notas:						

45	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS				Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Analisar GHE's e necessidades específicas das avaliações						
Do (Realizar): Realizar (podendo ser utilizadas do LTCAT)				Check (Checagem e Análises): Validar as informações contidas		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manter em conformidade, adequar se necessário e sempre realizar nova análise em caso de funções não constantes no documento.						
Local/ Informações complementares:						
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:		
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído			
Observações ou notas:						

PLANO DE AÇÃO - PDCA

46	TRABALHO A QUENTE			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Verificar aplicabilidade da NR 18 item 18.7.6					
Do (Realizar): Cumprir determinações da norma			Check (Checagem e Análises): Suoervisão da atividade para conferência do cumprimneto normativo		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): trtavés da análise dos dado stomar decisão sobre novo treinamento ou novas ações ou mater o procedimento atual					
Local/ Informações complementares:					
Data da Implantação:		____/____/____	Realizado por:	-	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado			☐ Concluído
Observações ou notas:					

CRONOGRAMA DE PALESTRAS - SEGURANÇA DO TRABALHO

[illegible]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250304775

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)

ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA

RNP: **1016723644**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho,**

Registro: **1016723644D-GO**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda**

CPF/CNPJ: **47.402.911/0001-09**

Avenida T 2, Nº 201

Bairro: Setor Bueno

CEP: 74210-005

Quadra: SN Lote: SN

Complemento:

Cidade: Goiânia-GO

E-Mail: VINICIUS.ALVES@CONSCIENTE.COM.BR

Fone: (62)3086-5000

Contrato: 01

Celebrado em: 23/09/2025

Valor Obra/Serviço R\$: 14.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Rua 148, Nº SN

Bairro: Setor Marista

CEP: 74170-110

Quadra: 65 Lote: 01/02

Complemento:

Cidade: Goiânia-GO

Data de Início: 23/09/2025

Previsão término: 23/09/2027

Coordenadas Geográficas: -16.6945398,-49.259951

Finalidade: **Outro**

Proprietário(a): **Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda**

CPF/CNPJ: **44.033.129/0001-71**

E-Mail: VINICIUS.ALVES@CONSCIENTE.COM.BR

Fone: (62) 3086-5000

Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado

4. Atividade Técnica

ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA

LAUDO TECNICO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT

Quantidade

Unidade

LAUDO TECNICO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR

1,00

UNIDADES

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____, _____ de _____ de _____
Data
Assinado de forma digital por ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA:01240800142
Dados: 2025.10.30 16:21:05 -03'00'

ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 012.408.001-42

Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0032 Ltda - CPF/CNPJ: 47.402.911/0001-09

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200



Valor da ART: 103,03	Registrada em 16/10/2025	Valor Pago R\$ 103,03	Nosso Numero 28320690125297136	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------