

存档



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC329

样品名称: XHY 聚氨酯复合保温板

Sample Name

受检单位: 北京盛信鑫源新型建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
2012003084M 2012建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC329

第 1 页 共 3 页

产品名称	XHY 聚氨酯复合保温板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京盛信鑫源新型建材有限公司	生产日期	2013 年 01 月
生产单位	北京盛信鑫源新型建材有限公司	规格型号	芯材(1200×600×40)mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	盛信鑫源 鑫浩阳
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	芯材 B ₁ 级
抽样日期	2013 年 03 月 29 日	抽样数量	1 组
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	20m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》		
检验项目	1. 燃烧性能 (B ₁ 级)		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中难燃材料 B₁ 级的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013 年 05 月 30 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注: 委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。			

批 准:

张策

审 核:

王英

编 制:

张

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC329

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (B ₁ 级)	检验结果	单项 结论
1	燃烧性能 (芯材)	可燃性	点火开始后 20s 内,火焰尖端均未达到刻度线,且不允许有滴落物引燃滤纸的现象	点火开始后 20s 内,火焰尖端均未达到刻度线,且无滴落物引燃滤纸的现象	合格
		燃烧剩余长度 最小值, mm	> 0	334	合格
		燃烧剩余长度 平均值, mm	≥ 150	356	合格
		平均烟气 温度峰值, °C	≤ 200	95	合格
		烟密度等级 (SDR)	≤ 75	68	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201303AC329

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称

XHY 聚氨酯复合保温板

(样品照片)

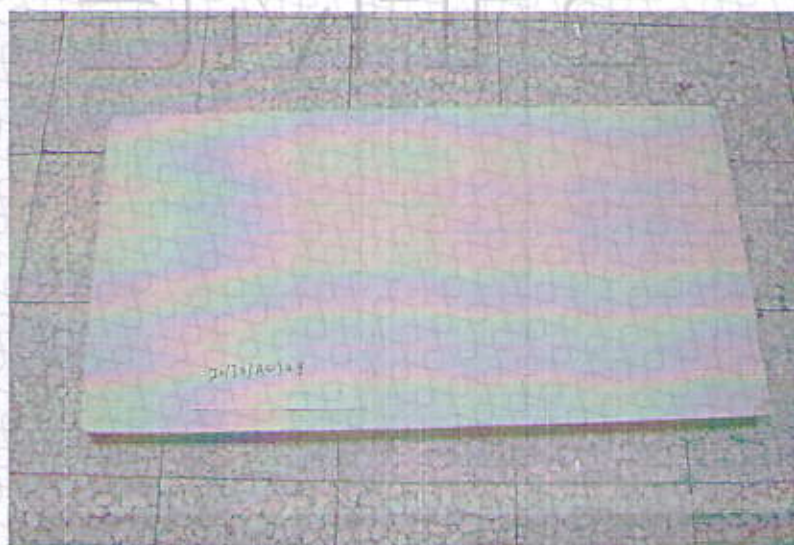

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry