

存档



150002283084

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW257

样品名称: 改性石墨挤塑板

Sample Name

委托单位: 河北普莱斯德绝热材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW257

第 1 页 共 3 页

样品名称	改性石墨挤塑板	检验类别	委托检验
委托单位	河北普莱斯德绝热材料有限公司	商 标	—
生产单位	河北普莱斯德绝热材料有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 11 月	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 08 日	规格型号	1200mm×600mm×50mm
样品数量	20 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》		
检验项目	1. 压缩强度    2. 导热系数    3. 尺寸稳定性    4. 燃烧性能等级 5. 表观密度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的压缩强度、导热系数、尺寸稳定性的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X200 的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B<sub>1</sub> (C) 级难燃材料(制品)的技术指标要求; 依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进行检验, 表观密度的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 03 月 27 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

段策

审 核:

张帆

编 制:

孙士杰

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW257

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (X200)	检验结果	单项 结论	
1	压缩强度, kPa		≥200	210	合格	
2	导热系数, W/(m·K)		≤0.030	0.026(平均温度 25.00℃)	合格	
3	尺寸稳定性, % (70℃±2℃下, 48h)		≤2.0	0.27	合格	
4	燃烧 性能 等级 (B <sub>1</sub> 级)	C 级	燃烧增长速率指数, (W/s)	≤250	214	合格
			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘, m	<试样边缘	<试样边缘	符合
			600s 的总放热量, MJ	≤15	11.2	合格
			60s 内焰尖高度, mm	≤150	114	合格
			60s 内燃烧滴落物引 燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
		氧指数值, %	≥30	32.9	合格	
5	表观密度, kg/m <sup>3</sup>		—	37.0	—	

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201603AW257

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称

改性石墨挤塑板

(样品照片)

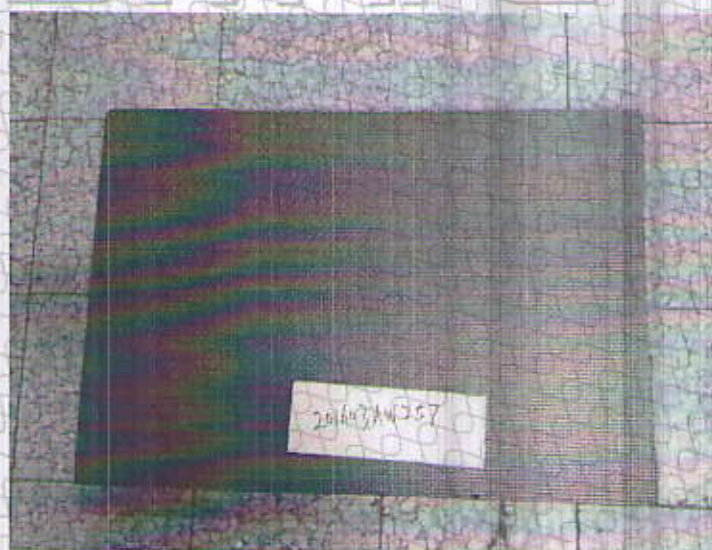

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

DMTC