



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303EW105

样品名称: 挤塑保温板

Sample Name

委托单位: 北京宏伟瑞达新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303EW105

第 1 页 共 3 页

样品名称	挤塑保温板	检验类别	委托检验
委托单位	北京宏伟瑞达新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京宏伟瑞达新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	2013 年 01 月 03 日	样品编号	—
来样日期	2013 年 03 月 28 日	规格型号	(1200×600×80)mm
样品数量	18 块	样品状态	板状
检验依据	GB/T 10801.2-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 GB 8624-1997 《建筑材料燃烧性能分级方法》		
检验项目	1. 压缩强度 2. 吸水率 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的压缩强度、吸水率、导热系数、尺寸稳定性的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X250 的技术指标要求, 燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中可燃类材料 B₂ 级技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 05 月 17 日 (检验测试章)</p>		
备注: 委托方要求使用 GB 8624-1997 检验。			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303EW105

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (X250)	检验结果	单项结论
1	压缩强度/kPa	≥ 250	260	合格
2	吸水率, 浸水 96h/ %(体积分数)	≤ 1.0	0.84	合格
3	导热系数(平均温度 25℃)/ W/(m·K)	≤ 0.030	0.029 (平均温度 25.00℃)	合格
4	尺寸稳定性, (70℃ \pm 2℃下, 48h) /%	≤ 1.5	0.88	合格
5	燃烧性能 (B ₂ 级)	点火开始后 20S 内, 火 焰尖端均未 达到刻度 线, 且不允 许有滴落物 引燃滤纸的 现象	点火开始后 20S 内, 火焰尖端均未 达到刻度线, 且无 滴落物引燃滤纸的 现象	符合
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

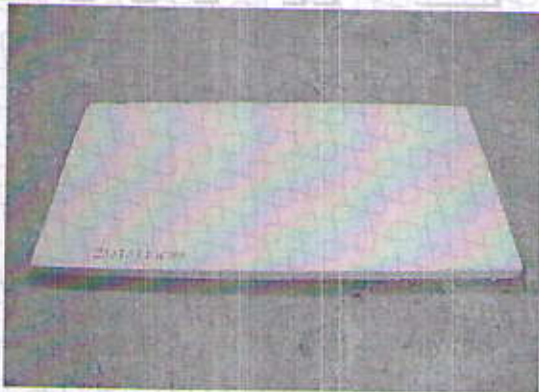
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303EW105

第 3 页 共 3 页

样品名称	挤塑保温板
试件说明	试样是 80mm 厚挤塑板。
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

