存档

MA 2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201305AC188

样品名称：挤塑板

Sample Name

受检单位：北京正华兴业保温建材有限公司

Client

检验类别：抽样检验

Test Type

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201305AC188

产品名称	挤塑板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京正华兴业保温建材有限公司	生产日期	2013 年 02 月
生产单位	北京正华兴业保温建材有限公司	规格型号	（1200×600×70）mm
抽样地点	企业成品库房	商　标	——
抽 样 人	王明轩　苏亮	等　级	B_1 级
抽样日期	2013 年 05 月 17 日	抽样数量	8 块
样品状态	板状，外观完好	抽样基数	$20m^3$
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》		
检验项目	1. 压缩强度　2. 导热系数　3. 燃烧性能（B_1 级）　4. 表观密度		
检验结论	*经检验，抽检样品的压缩强度，导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X150 的技术指标要求；燃烧性能（B_1 级）的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中难燃材料 B_1 级的技术指标要求；依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验，表观密度的检验结果见第 2 页。* 签发日期：2013 年 07 月 10 日 （检验测试章）		
备注：委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验			

批　准：　　审　核：　　编　制：

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼　电话：010-51164723　邮编：100024

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201305AC188　　第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求		检验结果	单项结论
1	压缩强度，kPa		X150	≥150	166	合格
2	导热系数（平均温度 25℃），W/(m·K)			≤0.030	0.030(平均温度：25.00℃)	合格
3	燃烧性能（B_1级）	可燃性	点火开始后 20s 内，火焰尖端均未达到刻度线，且不允许有滴落物引燃滤纸的现象		点火开始后 20s 内，火焰尖端均未达到刻度线，且无滴落物引燃滤纸的现象	合格
		燃烧剩余长度最小值，mm	>0		338	合格
		燃烧剩余长度平均值，mm	≥150		354	合格
		平均烟气温度峰值，℃	≤200		114	合格
		烟密度等级（SDR）	≤75		61	合格
4	表观密度，kg/m³		——		31	——

（以下空白）

备注：（此处空白）

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201305AC188　　第 3 页 共 3 页

样 品 名 称	挤塑板

（样品照片）

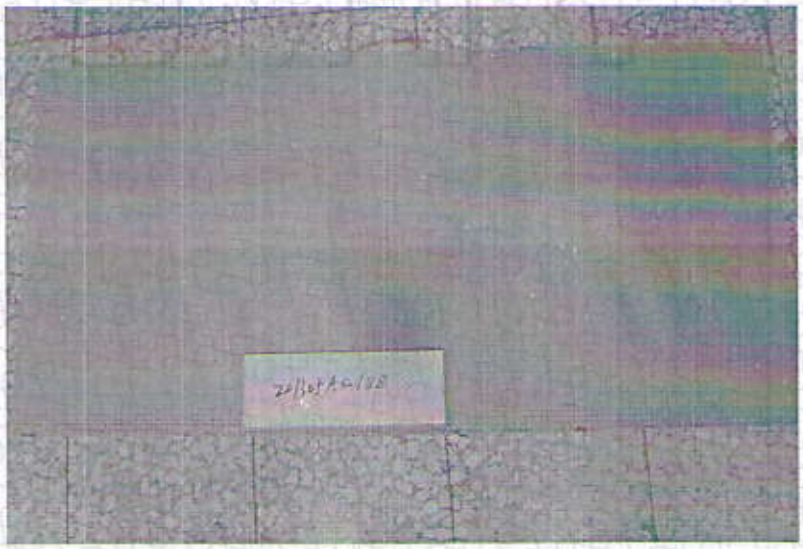

备注：（此处空白）

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼　　电话：010-51164723　　邮编：100024