



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW105



样品名称: 热固性防火保温板 PROPOR (不老泡)

Sample Name

委托单位: 波尔玛张家口保温材料科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW105

第 1 页 共 3 页

样品名称	热固性防火保温板 PROPOR (不老泡)	检验类别	委托检验
委托单位	波尔玛张家口保温材料科技有限公司	商 标	—
生产单位	波尔玛张家口保温材料科技有限公司	等 级	B <sub>1</sub> 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 04 月 01 日	规格型号	1200mm × 600mm × 50mm
样品数量	20 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 压缩强度      2. 导热系数      3. 尺寸稳定性      4. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的压缩强度、导热系数、尺寸稳定性的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 III 类的技术指标要求; 燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B<sub>1</sub> (C) 级难燃材料 (制品) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 04 月 15 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准

审 核

编 制

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW105

第 2 页 共 3 页

第 2 页 共 5 页

序号	检验项目		标准要求 (Ⅲ类)	检验结果	单项 结论	
1	压缩强度, kPa		≥150	202	合格	
2	导热系数, W/(m·K)		≤0.039	0.038(平均温度: 25.00℃)	合格	
3	尺寸稳定性, %		≤2	0.53	合格	
4	燃烧性能 (B <sub>1</sub> 级)	C级	燃烧增长速率指数, (W/s)	≤250	220	合格
			火焰横向蔓延未到达 试样长翼边缘, m	< 试样边缘	< 试样边缘	合格
			600s 的总放热量, MJ	≤15	13.2	合格
			60s 内焰尖高度, mm	≤150	130	合格
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	合格
		氧指数值, %		≥30	32	合格

(以下空白)

**备注:** 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201404AW105

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称

热固性防火保温板 PROPOR (不老泡)

(样品照片)

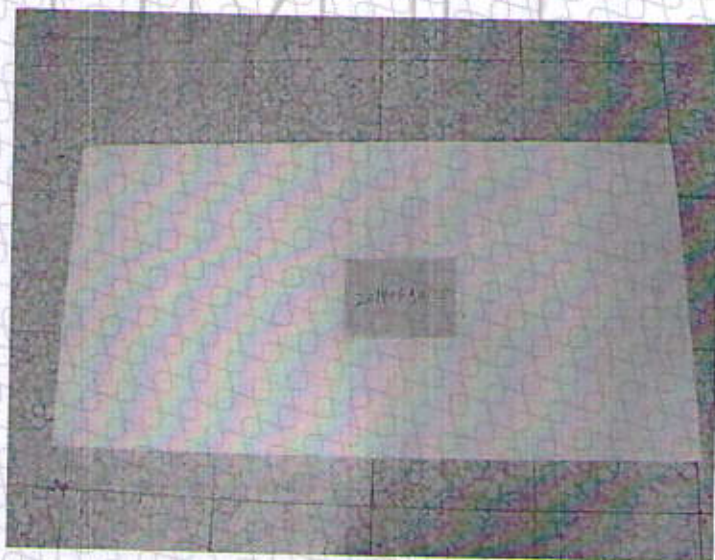

备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024