

存档



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307AC166

DMTC

样品名称: 挤塑板

Sample Name

受检单位: 廊坊市永跃保温建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307AC166

第 1 页 共 4 页

产品名称	挤塑板	检验类别	抽样检验
受检单位	廊坊市永跃保温建材有限公司	生产日期	2013 年 07 月
生产单位	廊坊市永跃保温建材有限公司	规格型号	(1200 × 600 × 50) mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	B ₁ 级
抽样日期	2013 年 07 月 17 日	抽样数量	8 块
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	30m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 10801.2-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 GB 8624-1997 《建筑材料燃烧性能分级方法》 GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》		
检验项目	1. 外观质量 2. 允许偏差 3. 压缩强度 4. 吸水率 5. 透湿系数 6. 导热系数 7. 热阻 8. 尺寸稳定性 9. 燃烧性能 (B ₁ 级) 10. 表观密度		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的外观质量、允许偏差、压缩强度、吸水率、透湿系数、导热系数、热阻、尺寸稳定性的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X150 的技术指标要求; 燃烧性能 (B₁ 级) 的检验结果符合标准 GB8624-1997 中难燃材料 B₁ 级的技术指标要求; 依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验, 表观密度的检验结果见第 3 页。*</p> <p>签发日期: 2013 年 08 月 07 日 (检验测试章)</p>		
备注: 委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。			

批 准:

段策

审 核:

王健

编 制:

苏亮

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307AC166

第 2 页 共 4 页

序号	检验项目		标准要求 (X150)	检验结果	单项 结论
1	外观质量		表面平整, 无夹杂物, 颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷, 如起 泡、裂口、变形等	表面平整, 无夹杂物, 颜色均 匀。无可见缺 陷, 起泡、裂口、 变形等	合格
2	允许偏差, mm	长度 (1000≤ L<2000)	±7.5	-2~+2	合格
		宽度 (L<1000)	±5	-2~+2	合格
		厚度 (h≥50)	±3	0~+1	合格
		对角线差 (1000 ≤T<2000)	≤7	3	合格
3	压缩强度, kPa		≥150	160	合格
4	吸水率(浸水 96h), %		≤1.5	0.92	合格
5	透湿系数, ng/(msPa) (23℃, RH50%)		≤3.5	2.1	合格
6	导热系数 W/(m·K)	平均温度 10℃	≤0.028	0.027(平均温度 10.00℃)	合格
		平均温度 25℃	≤0.030	0.029(平均温度 25.00℃)	合格
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307AC166

第 3 页 共 4 页

序号	检验项目		标准要求 (X150)	检验结果	单项 结论
7	热阻, ($\text{m}^2 \cdot \text{K}$)/W (厚度 25mm 时)	平均温度 10℃	≥ 0.89	0.92(平均温度 10.00℃)	合格
		平均温度 25℃	≥ 0.83	0.86(平均温度 25.00℃)	合格
8	尺寸稳定性, % (70℃±2℃下, 48h)		≤ 2.0	0.93	合格
9	燃烧性能 (B ₁ 级)	可燃性	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未 达到刻度线, 且不 允许有滴落物引燃 滤纸的现象	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未 达到刻度线, 且无 滴落物引燃滤纸的 现象	合格
		燃烧剩余长度 最小值, mm	> 0	268	合格
		燃烧剩余长度 平均值, mm	≥ 150	295	合格
		平均烟气 温度峰值, ℃	≤ 200	110	合格
		烟密度等级 (SDR)	≤ 75	62	合格
10	表观密度, kg/m^3		—	31	—
备注: 透湿系数试验方法为干燥剂法, 试样厚度为 25mm。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center for Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201307AC166

第 4 页 共 4 页

样 品 名 称

挤塑板

(样品照片)

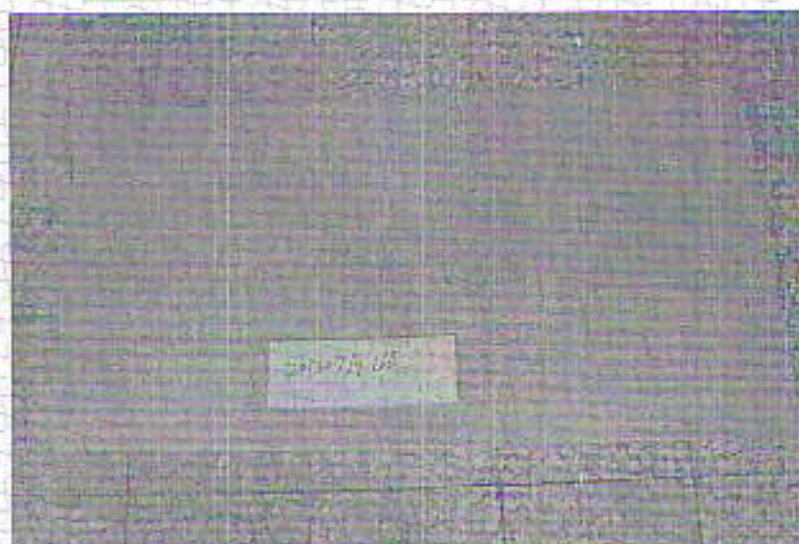

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry