



150002283084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW119



样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

委托单位: 高碑店寅伟建筑材料有限公司

Client


检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

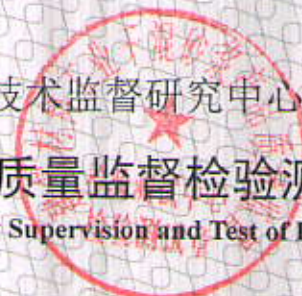

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW119

第 1 页 共 2 页

样品名称	砌筑砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	高碑店寅伟建筑材料有限公司	商 标	—
生产单位	高碑店寅伟建筑材料有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 10 月 14 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 11 月 06 日	规格型号	干粉型 DMM7.5
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》		
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 28d 抗压强度 4. 拌合物的表观密度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度、拌合物的表观密度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M7.5 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 12 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW119

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆- 普通砌筑砂浆 M7.5)	检验结果	单项结论
1	保水率/%	≥ 88	90.1	合格
2	凝结时间/h	3~9	4.2	合格
3	28d 抗压强度/MPa	≥ 7.5	8.2	合格
4	拌合物的表观密度/ (kg/m^3)	≥ 1800	2170	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.18。				



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024