

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC102

QIVTC

样品名称: 聚苯乙烯模塑板

Sample Name

受检单位: 河北燕龙环保科技有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC102

第1页 共4页

产品名称	聚苯乙烯模塑板	检验类别	型式检验
受检单位	河北燕龙环保科技有限公司	生产日期	2015年06月
生产单位	河北燕龙环保科技有限公司	规格型号	1200mm×600mm×70mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	燕鹏
抽 样 人	王明轩 张攀	等 级	B ₁ 级
抽样日期	2015年09月01日	抽样数量	20块
样品状态	板状, 外观完好	抽样基数	30m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 外观 2. 尺寸允许偏差 3. 表观密度 4. 压缩强度 5. 导热系数 6. 尺寸稳定性 7. 水蒸气透过系数 8. 吸水率 9. 熔结性 10. 燃烧性能等级		
检验结论	*经检验, 抽检样品的外观、尺寸允许偏差、表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、水蒸气透过系数、吸水率、熔结性的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B ₁ (C) 级难燃材料 (制品) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015年10月08日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC102

第 2 页 共 4 页

序号		检验项目	标准要求 (II类)	检验结果	单项 结论
1	外观	色泽	均匀	均匀	符合
		外形	表面平整, 无明显收缩变形和膨胀变形	表面平整, 无明显收缩变形和膨胀变形	
		熔结	熔结良好	熔结良好	
		杂质	无明显油渍和杂质	无明显油渍和杂质	
2	尺寸 允许 偏差, mm	长度 (1000~2000)	±8	-2~+1	合格
		宽度 (<1000)	±5	-2~+1	合格
		厚度 (50~75)	±3	0~+1	合格
		对角线差 (1000~2000)	≤7	3	合格
3	表观密度, kg/m ³		≥20.0	20.2	合格
4	压缩强度, kPa		≥100	136	合格
5	导热系数, W/(m·K)		≤0.041	0.038(平均温度: 25.00℃)	合格
6	尺寸稳定性, %		≤3	0.5	合格
7	水蒸气透过系数, ng/(Pa·m·s)		≤4.5	2.5	合格
8	吸水率 (体积分数), %		≤4	2.8	合格
9	熔结 性	断裂弯曲负荷, N	≥25	26	合格
		弯曲变形, mm	≥20	21	合格
备注: 水蒸气透过系数试验方法为干燥剂法, 试样厚度为 25mm, 温度: 23℃, 湿度: 50%。					



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC102

第 3 页 共 4 页

序号			检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
10	燃烧性能等级 (B ₁ 级)	C级	燃烧增长速率指数, (W/s)	≤250	224	合格
			火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘, m	<试样边缘	<试样边缘	符合
			600s 的总放热量, MJ	≤15	12.6	合格
			60s 内焰尖高度, mm	≤150	128	合格
			60s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	符合
				氧指数值, %	≥30	31.9
(以下空白)						
备注: 燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。						



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

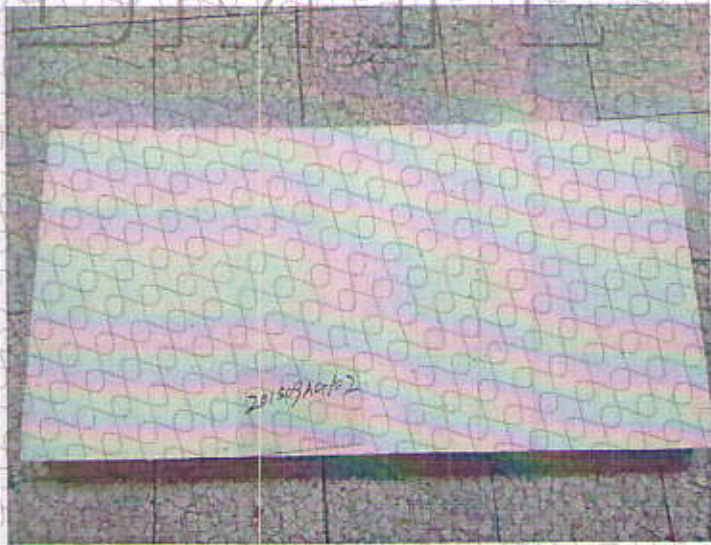
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC102

第 4 页 共 4 页

样 品 名 称	聚苯乙烯模塑板
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

