



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW537

EN 12607

样品名称: 挤塑聚苯板

Sample Name

委托单位: 北京芳业达建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
150002283084

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW537

第 1 页 共 4 页

|            |  |      |                       |
|------------|--|------|-----------------------|
| 样品名称       | 挤塑聚苯板  | 检验类别 | 委托检验                  |
| 委托单位       | 北京芳业达建材有限公司  | 商 标  | —                     |
| 生产单位       | 北京芳业达建材有限公司  | 等 级  | B <sub>1</sub> 级 X300 |
| 生产日期       | —  | 样品编号 | —                     |
| 来样日期       | 2017 年 03 月 29 日   | 规格型号 | 1200mm×600mm×30mm     |
| 样品数量       | 20 块   | 样品状态 | 板状                    |
| 检验依据       | GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》<br>GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》<br>GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表现密度的测定》<br>GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》  |      |                       |
| 检验项目       | 1. 允许偏差 2. 压缩强度 3. 吸水率 4. 透湿系数<br>5. 导热系数 6. 尺寸稳定性 7. 表现密度 8. 燃烧性能等级   |      |                       |
| 检验结论       | <p>*经检验, 送检样品的允许偏差(长度、宽度、厚度、对角线差)、压缩强度、吸水率、透湿系数、导热系数、尺寸稳定性的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X300 的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B<sub>1</sub>(C) 级难燃材料(制品)的技术指标要求; 依据标准 GB/T 6343-2009、GB/T 29906-2013 规定的试验方法进行检验, 表现密度、允许偏差(板边平直度、板面平整度)的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2017 年 04 月 09 日<br/>(检验测试章)</p> |      |                       |
| 备注: (此处空白) |  |      |                       |

批 准:  审 核:  编 制: 朱亮

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW537

第 2 页 共 4 页

| 序号                             | 检验项目                              |                       | 标准要求<br>(X300) | 检验结果                  | 单项<br>结论 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------|
| 1                              | 允许偏差,<br>mm                       | 长度 (1000≤L<2000)      | ±7.5           | -1~+2                 | 合格       |
|                                |                                   | 宽度 (L<1000)           | ±5             | -1~+2                 | 合格       |
|                                |                                   | 厚度 (h<50)             | ±2             | 0~+1                  | 合格       |
|                                |                                   | 对角线差<br>(1000≤T<2000) | ≤7             | 3                     | 合格       |
|                                |                                   | 板边平直度                 | —              | 1.2                   | —        |
|                                |                                   | 板面平整度                 | —              | 1.0                   | —        |
| 2                              | 压缩强度, kPa                         |                       | ≥300           | 310                   | 合格       |
| 3                              | 吸水率(浸水 96h), %                    |                       | ≤1.0           | 0.81                  | 合格       |
| 4                              | 透湿系数, ng/(m·s·Pa)<br>(23℃, RH50%) |                       | ≤3.0           | 1.7                   | 合格       |
| 5                              | 导热系数, W/(m·K)                     |                       | ≤0.030         | 0.027(平均温度<br>25.00℃) | 合格       |
| 6                              | 尺寸稳定性, %<br>(70℃±2℃下, 48h)        |                       | ≤1.5           | 0.56                  | 合格       |
| 7                              | 表观密度, kg/m <sup>3</sup>           |                       | —              | 32.0                  | —        |
| 备注: 透湿系数试验方法为干燥剂法, 试样厚度为 25mm。 |                                   |                       |                |                       |          |

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW537

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 检验项目                      |     |                      | 标准要求       | 检验结果    | 单项结论 |
|----|---------------------------|-----|----------------------|------------|---------|------|
| 8  | 燃烧性能等级 (B <sub>1</sub> 级) | C 级 | 燃烧增长率指数 0.4MJ, (W/s) | $\leq 250$ | 214     | 合格   |
|    |                           |     | 火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘, m   | < 试样边缘     | < 试样边缘  | 符合   |
|    |                           |     | 600s 的总放热量, MJ       | $\leq 15$  | 12.0    | 合格   |
|    |                           |     | 60s 内焰尖高度, mm        | $\leq 150$ | 121     | 合格   |
|    |                           |     | 60s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象     | 无引燃滤纸现象    | 无引燃滤纸现象 | 符合   |
|    |                           |     | 氧指数值, %              | $\geq 30$  | 30.9    | 合格   |

(下一页续)

备注: (1) 表观密度依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进行检验;  
(2) 允许偏差 (板边平直度、板面平整度) 依据标准 GB/T 29906-2013 规定的试验方法进行检验;  
(3) 燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

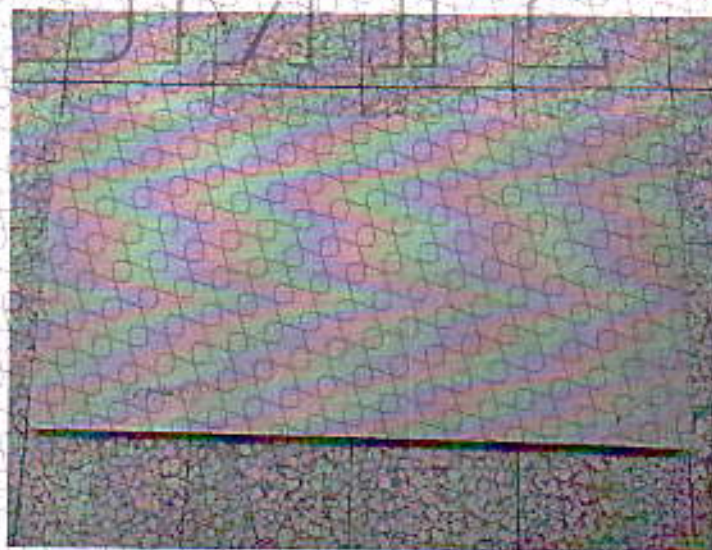
中心编号(No.): 201703AW537

第 4 页 共 4 页

样 品 名 称

挤塑聚苯板

(样品照片)



备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



## 说 明

### Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。  
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。  
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。  
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。  
Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。  
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律責任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。  
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。  
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail): [dmte2007@163.com](mailto:dmte2007@163.com)

