



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AW124

201512AW124

样品名称: 挤塑板

Sample Name

委托单位: 内蒙古包头市新宝保温材料有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMYC





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AW124

第 1 页 共 3 页

样品名称	挤塑板	检验类别	委托检验
委托单位	内蒙古包头市新宝保温材料 有限责任公司	商 标	—
生产单位	内蒙古包头市新宝保温材料 有限责任公司	等 级	B <sub>1</sub> 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 12 月 10 日	规格型号	1200mm×600mm×70mm
样品数量	20 块	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X150 的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B<sub>1</sub>(C) 级难燃材料(制品)的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 01 月 06 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AW124

第 2 页 共 3 页

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (X150)	检验结果	单项 结论	
1	压缩强度, kPa		≥150	168	合格	
2	导热系数, W/(m·K)		≤0.030	0.030(平均温度 25.00℃)	合格	
3	燃烧 性能 等级 (B <sub>1</sub> 级)	C 级	燃烧增长速率指 数, (W/s)	≤250	228	合格
			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘, m	<试样边缘	<试样边缘	符合
			600s 的总放热量, MJ	≤15	12.6	合格
			60s 内焰尖高度, mm	≤150	130	合格
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
			氧指数值, %	≥30	30.8	合格
(以下空白)						
备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。						



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

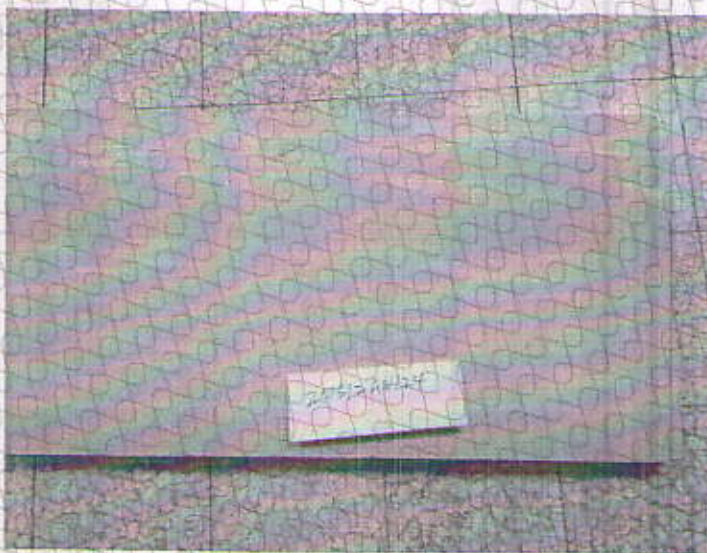
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AW124

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称	挤塑板
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Inspection and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024