

存档



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406DW168

DMTC

样品名称: 聚氨酯喷涂板

Sample Name

委托单位: 北京城建一建设发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406DW168

第 1 页 共 3 页

样品名称	聚氨酯喷涂板	检验类别	委托检验
委托单位	北京城建一建设发展有限公司	商 标	—
生产单位	北京新兴诚信防腐保温工程有限责任公司	等 级	—
生产日期	2014 年 06 月 19 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 06 月 26 日	规格型号	1000mm×500mm×90mm
样品数量	4 块	样品状态	板状
检验依据	GB 50404-2007 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 GB 8624-1997 《建筑材料燃烧性能分级方法》		
检验项目	1. 密度 2. 导热系数 3. 不透水性(无结皮) 4. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的密度、导热系数、不透水性(无结皮)的检验结果符合标准 GB 50404-2007 中屋面用喷涂硬泡聚氨酯Ⅲ型的技术指标要求; 燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中难燃材料 B₁ 级的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 07 月 15 日 (检验测试章)</p>		
<p>备注: (1)工程名称: 住房和城乡建设部幼儿园抗震节能综合改造工程; (2)委托方要求使用标准 GB 8624-1997 进行检验。</p>			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406DW168

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (屋面用喷涂硬 泡聚氨酯Ⅲ型)	检验结果	单项结论
1	密度, kg/m^3		≥ 55	73	合格
2	导热系数, $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		≤ 0.024	0.024 (平均温度: 25.00℃)	合格
3	不透水性(无结 皮)0.2MPa, 30min		不透水	不透水	合格
4	燃烧 性能 (B ₁ 级)	可燃性	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均 未达到刻度线, 且不允许有滴 落物引燃滤纸 的现象	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均 未达到刻度线, 且无滴落物引 燃滤纸的现象	合格
		燃烧剩余长度最 小值, mm	> 0	410	合格
		燃烧剩余长度平 均值, mm	≥ 150	432	合格
		平均烟气温度峰 值, °C	≤ 200	98	合格
		烟密度等级 (SDR)	≤ 75	60	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

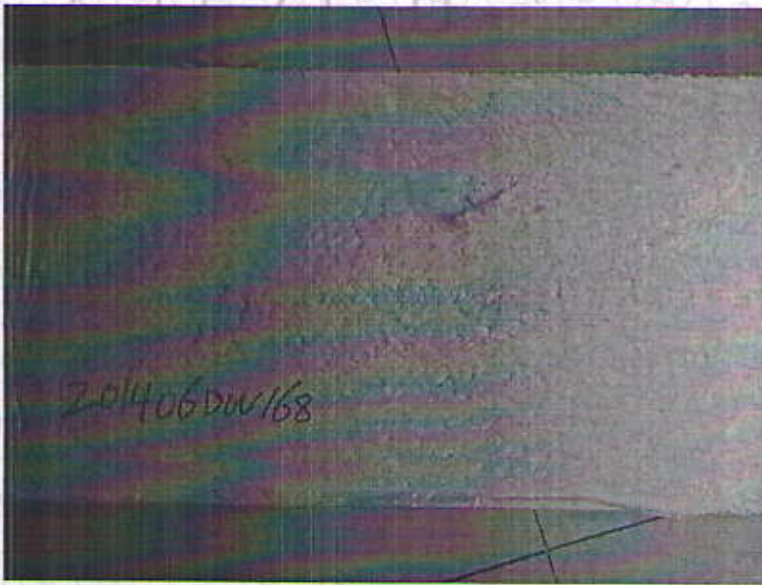
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406DW168

第 3 页 共 3 页

样品名称	聚氨酯喷涂板
试件说明	试样表面涂有防火层
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC