



2012003084M

2012)建材质监认字(24号

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC263

DMTC

样品名称: 薄抹灰外保温系统

Sample Name

受检单位: 北京迪百斯特科技发展有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC263

第 1 页 共 3 页

产品名称	薄抹灰外保温系统	检验类别	抽样检验
受检单位	北京迪百斯特科技发展有限公司	生产日期	——
生产单位	北京迪百斯特科技发展有限公司	规格型号	普通型(P型)
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	——
抽样日期	2014 年 04 月 26 日	抽样数量	20m <sup>2</sup>
样品状态	粉状+板状+钉状+网状+液状	抽样基数	1500m <sup>2</sup>
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 耐候性		
检验结论	<p>*经检验,抽检样品的耐候性的检验结果符合标准 JG 149-2003 中薄抹灰外保温系统的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 07 月 25 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

[Signature]

审 核:

[Signature]

编 制:

[Signature]



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC263

第 2 页 共 3 页

### 耐候性试样制备及试验步骤:

耐候性试样基层: 宽度 3.00m、高度 2.10m、面积为  $6.3\text{m}^2$  的混凝土板。墙体上方有一个宽 0.40m、高 0.60m 的窗口, 用于检验窗口部位性能。

保温层: 刮涂胶粘剂 (粉: 水=4: 1), 粘结膨胀聚苯板。


锚固: 塑料锚栓锚固。

保护层: 刮涂抹面胶浆 (粉: 水=4: 1) + 压入耐碱网格布 + 抹面胶浆。

饰面层: 刮涂外墙柔性腻子 (粉: 水=1: 0.40), 刷涂外墙涂料。

试验进行 80 次热/雨周期[热/雨周期喷水量:  $1.3\text{L}/(\text{m}^2\cdot\text{min})$ ], 5 次热/冷周期。

### 耐候性试样:

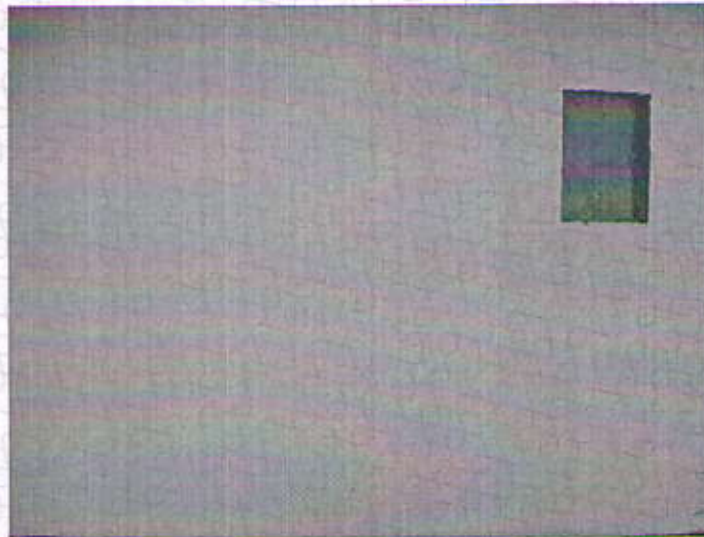

备注: (此处空白)





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC263

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (薄抹灰 外保温系统)	检验结果	单项结论
1	耐候性 (试样经 80 次热/雨周期, 5 次热/冷周期后性能)	表面无裂纹、粉 化和剥落现象	未出现裂纹、粉 化和剥落现象	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

