



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW149G1

样品名称: 硬泡聚氨酯复合保温板

Sample Name

委托单位: 廊坊中捷新型建筑板材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW149G1

第 1 页 共 3 页

样品名称	硬泡聚氨酯复合保温板	检验类别	委托检验
委托单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	商 标	中捷
生产单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	等 级	B <sub>1</sub> 级
生产日期	2013 年 03 月	样品编号	—
来样日期	2013 年 05 月 10 日	规格型号	(1200×600×30) mm
样品数量	6 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 8624-1997 《建筑材料燃烧性能分级方法》		
检验项目	1. 燃烧性能 (芯材: B <sub>1</sub> 级)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的燃烧性能 (芯材: B<sub>1</sub> 级) 的检验结果符合标准 GB8624-1997 中难燃材料 B<sub>1</sub> 级的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 05 月 23 日 (检验测试章)</p>		
备注: 委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。			

批 准: 段策

审 核: 王凌帆

编 制: 隋人

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW149G1

第 2 页 共 3 页

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能 (芯材: B <sub>1</sub> 级)	可燃性	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到刻度线, 且不允许有滴落物引燃滤纸的现象	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到刻度线, 且无滴落物引燃滤纸的现象	合格
		燃烧剩余长度 最小值, mm	> 0	265	合格
		燃烧剩余长度 平均值, mm	≥ 150	324	合格
		平均烟气 温度峰值, °C	≤ 200	110	合格
		烟密度等级 (SDR)	≤ 75	61	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

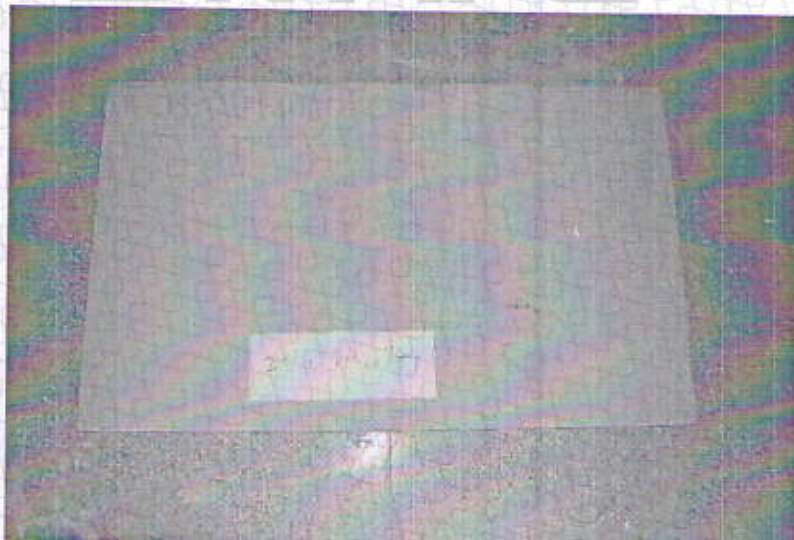
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW149G1

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称	硬泡聚氨酯复合保温板
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry