



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW001

EN 12607

样品名称: 硬泡聚氨酯

Sample Name

委托单位: 北京科尔德制冷设备有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW001

第 1 页 共 3 页

样品名称	硬泡聚氨酯	检验类别	委托检验
委托单位	北京科尔德制冷设备有限公司	商 标	—
生产单位	北京科尔德制冷设备有限公司	等 级	B ₁ 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 03 日	规格型号	厚 100mm
样品数量	10m ²	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 密度 2. 压缩性能 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级		
检验结论	*经检验, 送检样品的密度、压缩性能、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 50404-2007 中外墙用硬泡聚氨酯板的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B ₁ (C) 级难燃材料 (制品) 的技术指标要求。 *		
备注: (此处空白)	<p>签发日期: 2015 年 08 月 17 日</p> <p>(检验测试章)</p>		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW001

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求		检验结果	单项结论
1	密度, kg/m ³		外墙用硬泡聚氨酯板	≥35	40	合格
2	压缩性能 (形变 10%), kPa			≥150	182	合格
3	导热系数, W/(m·K)			≤0.024	0.022(平均温度: 25.00℃)	合格
4	燃烧性能等级 (B ₁ 级)	C级	燃烧增长速率指数, (W/s)	≤250	238	合格
			火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘, m	<试样边缘	<试样边缘	符合
			600s 的总放热量, MJ	≤15	12.8	合格
			60s 内焰尖高度, mm	≤150	132	合格
			60s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	符合
		氧指数值, %	≥30	30	合格	
备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

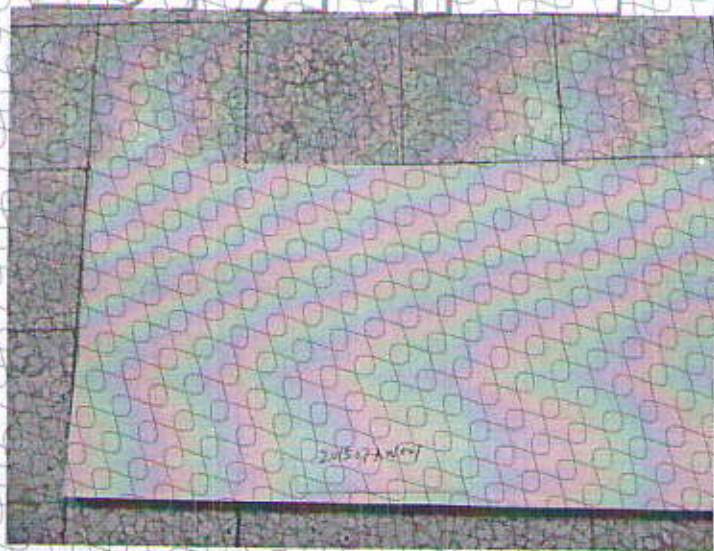
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW001

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称	硬泡聚氨酯
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry