



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC195

样品名称: 复合酚醛保温板

Sample Name

受检单位: 河间市隆运兆化工建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC195

第 1 页 共 3 页

产品名称	复合酚醛保温板	检验类别	抽样检验
受检单位	河间市隆运兆化工建材有限公司	生产日期	2013 年 01 月
生产单位	河间市隆运兆化工建材有限公司	规格型号	芯材(600×1200×70) mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	等 级	A 级
抽样日期	2013 年 04 月 16 日	抽样数量	8 块
样品状态	复合夹芯材料	抽样基数	20m <sup>3</sup>
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 20974-2007《绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》		
检验项目	1. 体积密度      2. 压缩强度      3. 导热系数(平均温度 25℃±2℃) 4. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验,抽检样品的体积密度、压缩强度、导热系数(平均温度 25℃±2℃)的检验结果符合标准 GB/T 20974-2007 中Ⅱ类 A 的技术指标要求;燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中 A 级复合(夹芯)材料的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 06 月 05 日 (检验测试章)</p>		
备注: 委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC195

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (Ⅱ类 A)	检验结果	单项 结论	
1	芯 材	体积密度/(kg/m <sup>3</sup> )	≤ 60	40	合格	
2		压缩强度/kPa	≥ 100	182	合格	
3		导热系数/[W/(m·K)] (平均温度 25℃±2℃)	≤ 0.035	0.035 (平均温 度 25.00℃)	合格	
4	复 合 板  [A 级 复合 (夹芯) 材料]	燃烧 性能	燃烧剩余长度 最小值/mm	> 200	496	合格
			燃烧剩余长度 平均值/mm	≥ 350	536	合格
			平均烟气温度/℃	≤ 125	94	合格
			烟密度等级	≤ 15	4	合格
			热值/(MJ/kg)	≤ 4.2	3.5	合格
			热释放量/( MJ/m <sup>2</sup> )	≤ 16.8	14.5	合格
			烟气毒性浓度/( mg/L)	≥ 25	28	合格
(以下空白)						
备注：(此处空白)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

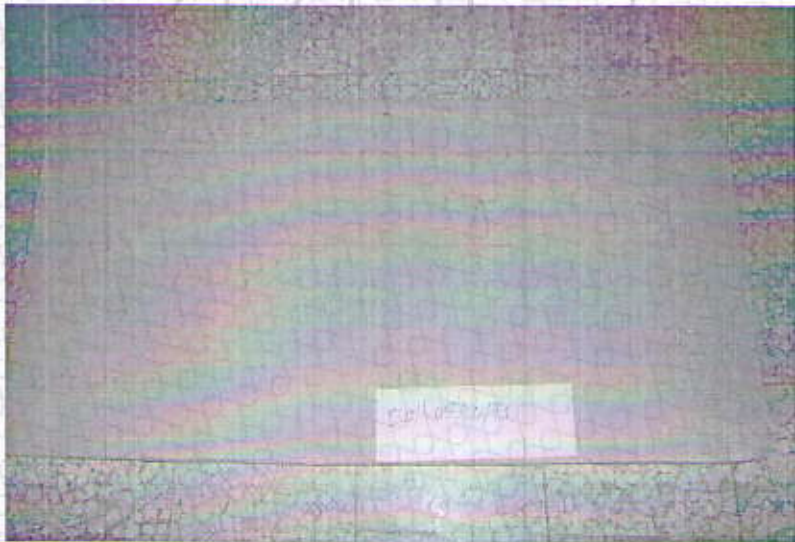
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC195

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称	复合酚醛保温板
试件说明	试样为复合夹芯板,上下复合层为 10mm 水泥砂浆,芯材是 70mm 厚酚醛板。整体制品面密度是 40.8kg/m <sup>2</sup> 。
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	