

存档



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW155



样品名称: 污泥再生轻质隔墙板

Sample Name

委托单位: 北京北京安环保科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW155

第 1 页 共 3 页

样品名称	污泥再生轻质隔墙板	检验类别	委托检验
委托单位	北京北京安环保科技有限公司	商 标	—
生产单位	北京北京安环保科技有限公司	等 级	A 级
生产日期	2014 年 04 月 08 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 05 月 13 日	规格型号	1200mm×600mm×115mm
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	JG/T 169-2005 《建筑隔墙用轻质条板》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 空气声隔声量 2. 面密度 3. 抗压强度 4. 放射性(放射性比活度) 5. 燃烧性能等级		
检验结论	*经检验, 送检样品的空气声隔声量、面密度、抗压强度、放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 JG/T 169-2005 中板厚 120mm 的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A(A ₁) 级不燃材料(制品)的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 06 月 10 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW155

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (板厚 120mm)				检验结果			单项结论	
1	空气声隔声量/dB	≥ 40				42			合格	
中心频率, Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	
隔声量, dB	25.8	24.2	26.3	32.3	31.5	38.9	35.3	34.8	38.3	
中心频率, Hz	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
隔声量, dB	39.8	44.8	45.8	48.6	48.9	48.1	48.4	50.1	52.8	
计权隔声量, Rw	Rw(C; Ctr)=42(-1; -5) dB									

试件的隔声特性曲线图

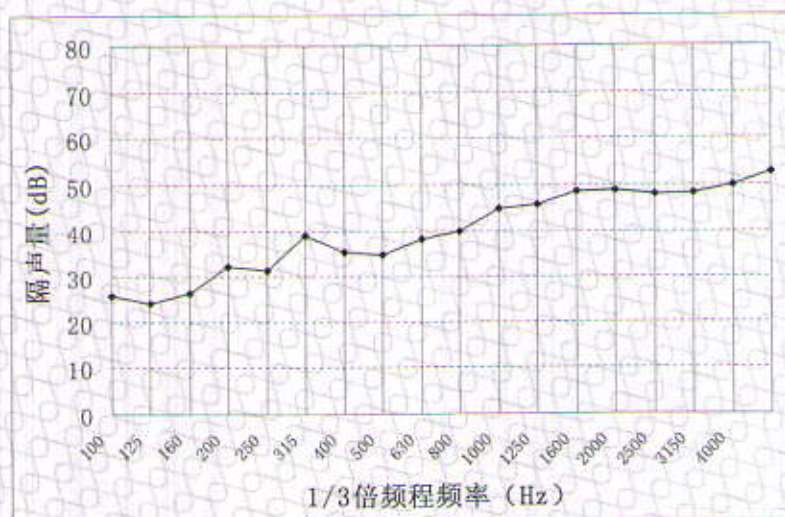

备注: 空气声隔声量试验外分包。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW155

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (板厚 120mm)	检验结果	单项结论
2	面密度/(kg/m ²)		≤ 110	70	合格
3	抗压强度/MPa		≥ 3.5	3.5	合格
4	放射性(放射性比活度) (空心板)		内照射指数 (I _{Ra}) ≤ 1.0	0.1	合格
			外照射指数 (I _γ) ≤ 1.3	0.2	合格
5	燃烧 性能 等级 [A(A ₁) 级]	炉内温升/℃	≤ 30	3	合格
		质量损失率/%	≤ 50	7	合格
		持续燃烧时间/s	0	0	合格
		总热值/(MJ/kg)	≤ 2.0	0.25	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

