

存档



150002283034

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC163

CONTRACT

样品名称: 石墨聚苯板

Sample Name

受检单位: 北京德润佳业新型建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002233064

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC163

第 1 页 共 3 页

产品名称	石墨聚苯板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京德润佳业新型建材有限公司	生产日期	——
生产单位	北京德润佳业新型建材有限公司	规格型号	——
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	B ₁ 级
抽样日期	2016 年 01 月 11 日	抽样数量	20 块
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	30m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 29906-2013 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 表观密度 2. 导热系数 3. 压缩强度 4. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的表观密度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 29906-2013 中模塑板-033 级的技术指标要求; 压缩强度的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 I 类的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B₁ (C) 级难燃材料(制品)的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 02 月 22 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC163

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求		检验结果	单项结论
1	表观密度, kg/m^3		模塑板	18~22	18	合格
2	导热系数, $\text{W/(m}\cdot\text{K)}$		-033级	≤ 0.033	0.032(平均温度: 25.00°C)	合格
3	压缩强度, kPa		I类	≥ 60	108	合格
4	燃烧性能等级(B ₁ 级)	燃烧增长速率指数, (W/s)	≤ 250		210	合格
		火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘, m	< 试样边缘		< 试样边缘	符合
		600s 的总放热量, MJ	≤ 15		11.8	合格
		60s 内焰尖高度, mm	≤ 150		120	合格
		60s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象		无引燃滤纸现象	符合
		氧指数值, %	≥ 30		34.6	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201601AC163

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称

石墨聚苯板

(样品照片)

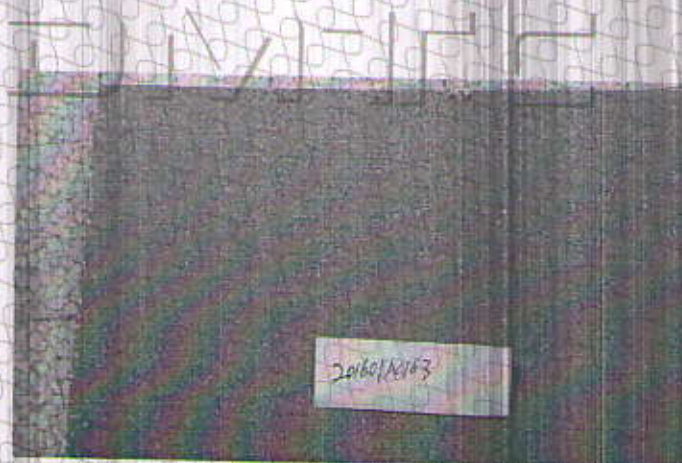

备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

Technical Supervision and Research Center of Building Materials Industry