

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604EW102



样品名称: 石墨聚苯板

Sample Name

委托单位: 北京众智达新型建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

150002283084

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604EW102

第 1 页 共 3 页

样品名称	石墨聚苯板	检验类别	委托检验
委托单位	北京众智达新型建筑材料有限公司	商 标	—
生产单位	北京众智达新型建筑材料有限公司	等 级	—
生产日期	2016 年 02 月 06 日	样品编号	—
来样日期	2016 年 04 月 15 日	规格型号	1200mm×600mm ×80mm
样品数量	18 块	样品状态	无缺损板状
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验,送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料及制品燃烧性能等级和分级判据 B₁(B-s1, d1, t0)级的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 04 月 25 日</p> <p>(检验测试章)</p> <p>检验测试专用章</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604EW102

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求		检验结果	单项结论	
1	燃烧性能等级	燃烧增长速率指数, (W/s)	B ₁ (B)级	≤120	47	合格	
		600s 的总放热量, MJ		≤7.5	2.3	合格	
		火焰横向蔓延		未达到 试样长 翼边缘	符合要求	符合	
		点火 时间 30s	60s 内焰尖高度, mm	≤150	48	合格	
			60s 内燃烧滴落物	无燃 烧 滴 落 物 引 燃 滤 纸 现 象	符合要求	符合	
		烟气生成速率指数, m ² /s ²	600s 内总烟气生成量, m ²	s1	≤30	22	合格
					≤50	45	
		600s 内燃烧滴落物/微粒	d1	600s 内 燃烧滴 落物/微 粒, 持续 时间不 超过 10 s	符合要求	符合	
		烟气毒性等级	t0	达到 ZA1	ZA1	合格	
		氧指数, %	≥30		30.6	合格	

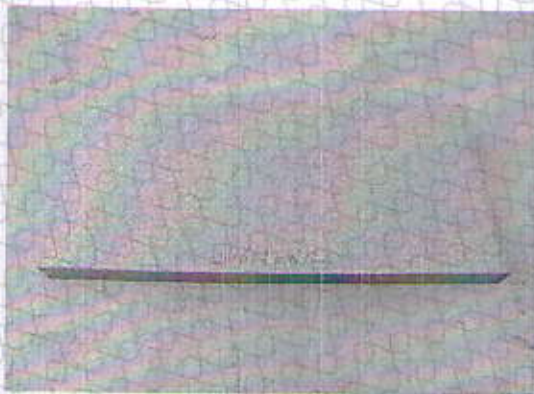
备注：本试验结果只与制品的试样在特定的试验条件下的性能相关，不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604EW102

第 3 页 共 3 页

样品名称	石墨聚苯板
试件说明	试样 80mm 厚的石墨聚苯板。
<p>(样品照片)</p> 	
备注: (此处空白)	