

存档



2012003084M



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC187



样品名称: 聚苯板

Sample Name

受检单位: 北京正华兴业保温建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

2012建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC187

第 1 页 共 3 页

产品名称	聚苯板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京正华兴业保温建材有限公司	生产日期	2013 年 02 月
生产单位	北京正华兴业保温建材有限公司	规格型号	(1200×600×80) mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	B ₁ 级
抽样日期	2013 年 05 月 17 日	抽样数量	8 块
样品状态	板状, 外观完好	抽样基数	20m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-1997 《建筑材料燃烧性能分级方法》		
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能 (B ₁ 级)		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的表观密度、压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求; 燃烧性能 (B₁ 级) 的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中难燃材料 B₁ 级的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013 年 07 月 10 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注: 委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。			

批 准: 段策

审 核: 王斐

编 制: 隋

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC187

第 2 页 共 3 页

序号		检验项目		标准要求		检验结果		单项结论	
1		表观密度, kg/m ³		II 类	≥ 20.0	20.2		合格	
2		压缩强度, kPa			≥ 100	136		合格	
3		导热系数, W/(m·K)			≤ 0.041	0.039(平均温度: 25.00℃)		合格	
4	燃烧性能 (B ₁ 级)	可燃性	点火开始后 20s 内,火焰尖端均未 达到刻度线,且不 允许有滴落物引 燃滤纸的现象		点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到 刻度线, 且无滴落 物引燃滤纸的现象	合格			
		燃烧剩余长度 最小值, mm	> 0	312		合格			
		燃烧剩余长度 平均值, mm	≥ 150	346		合格			
		平均烟气 温度峰值, ℃	≤ 200	112		合格			
		烟密度等级 (SDR)	≤ 75	58		合格			
(以下空白)									
备注: (此处空白)									

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

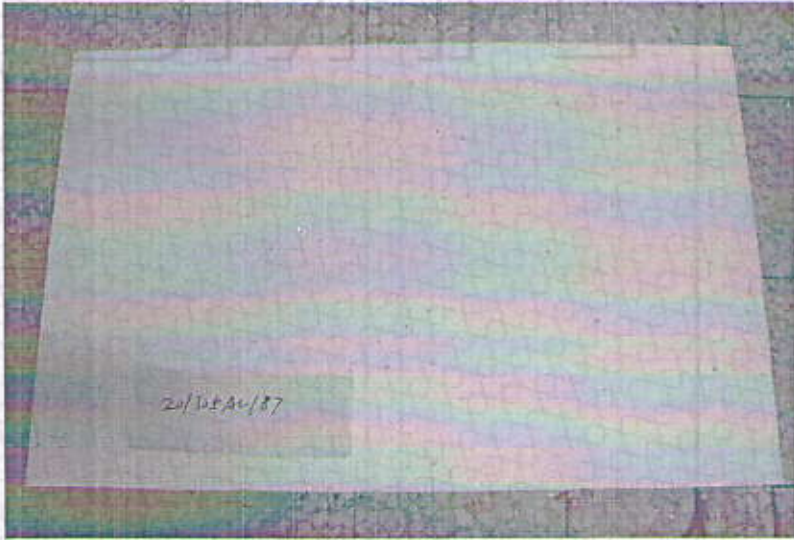
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC187

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称	聚苯板
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry