



150002283034

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC160

DMTC

样品名称: 挤塑板

Sample Name

受检单位: 北京德润佳业新型建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



国家建筑材料工业技术监督研究中心
National Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC160

第 1 页 共 3 页

产品名称	挤塑板	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京德润佳业新型建材有限公司	生产日期	——			
生产单位	北京德润佳业新型建材有限公司	规格型号	——			
抽样地点	企业成品库房	商 标	——			
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	B ₁ 级			
抽样日期	2016 年 01 月 11 日	抽样数量	20 块			
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	30m ³			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB/T 10801.2-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》					
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 燃烧性能等级 4. 表观密度					
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X200 的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B₁ (C) 级难燃材料 (制品) 的技术指标要求; 依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验, 表观密度的检验结果见第 2 页。*</p>					
签发日期: 2016 年 02 月 22 日 (检验测试章)						
备注: (此处空白)						

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Research and Supervision Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC160

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	压缩强度, kPa		≥ 200	220	合格
2	导热系数, W/(m·K)		≤ 0.030	0.029(平均温度: 25.00°C)	合格
3	燃烧性能等级 (B ₁ 级)	燃烧增长速率指数, (W/s)	≤ 250	228	合格
		火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘, m	< 试样边缘	< 试样边缘	符合
		600s 的总放热量, MJ	≤ 15	12.4	合格
		60s 内焰尖高度, mm	≤ 150	126	合格
		60s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	符合
		氧指数值, %	≥ 30	30.8	合格
4	表观密度, kg/m ³		—	32.0	—

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201601AC160

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称

挤塑板

(样品照片)

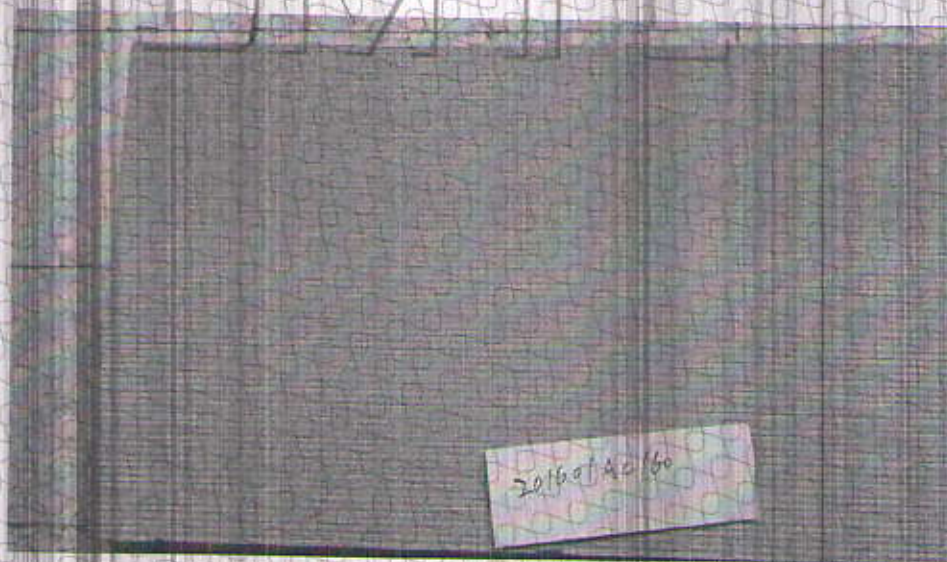

备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024