



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201701AC146

DMTC

样品名称: 挤塑板

Sample Name

受检单位: 北京高圣佳保温材料厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201701AC146

第 1 页 共 4 页

产品名称	挤塑板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京高圣佳保温材料厂	生产日期	2016 年 10 月
生产单位	北京高圣佳保温材料厂	规格型号	1200mm×600mm×100mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	孙士震 谷冰莹	等 级	B ₁ 级
抽样日期	2017 年 01 月 16 日	抽样数量	20 块
样品状态	板状	抽样基数	30m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 DB11/T 584-2013《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规范》		
检验项目	1. 允许偏差 2. 导热系数 3. 表观密度 4. 弯曲变形 5. 尺寸稳定性 6. 吸水率 7. 燃烧性能 8. 垂直于板面抗拉强度 9. 压缩强度		
检验结论	*经检验, 抽检样品的允许偏差、导热系数、表观密度、弯曲变形、尺寸稳定性、吸水率、燃烧性能、垂直于板面抗拉强度的检验结果符合标准 DB11/T 584-2013 中保温板(挤塑板-带表皮)的技术指标要求; 压缩强度的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X250 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2017 年 02 月 14 日 (检验检测章)	

批 准:

审 核:

编 制: 朱亮

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201701AC146

第 2 页 共 4 页

第 2 页 共 4 页

序号	检验项目		标准要求 保温板（挤塑板- 带表皮）	检验结果	单项 结论
1	允许偏差, mm	长度（>900）	±2.5	-2.0~+2.0	合格
		宽度	±1.5	-1.0~+1.0	合格
		厚度（≥50）	±2.0	0~+1.0	合格
		对角线差	≤3.0	2.0	合格
		板边平直	±2.0	1.0~1.6	合格
		板面平整度	≤1.5	1.0	合格
2	导热系数（25℃），W/（m·K）		≤0.030	0.028（平均温度 25.00℃）	合格
3	表观密度，kg/m ³		22~35	34	合格
4	弯曲变形，mm		≥20	22	合格
5	尺寸稳定性，% （70℃，2d）		≤1.0	0.53	合格
备注：（此处空白）					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201701AC146

第 3 页 共 4 页

序号	检验项目	标准要求 保温板(挤塑板-带表皮)	检验结果	单项结论
6	吸水率 (v/v), %	≤ 1.5	0.82	合格
7	燃烧性能	不低于 C (B1) 级	C (B1) 级	符合
8	垂直于板面抗拉强度, MPa	≥ 0.20	0.25	合格
9	压缩强度, kPa (X250)	≥ 250	262	合格

(下一页续)

备注: (1) 允许偏差试验依据标准 GB/T 6342-1996 规定的试验方法进行检验;
(2) 导热系数试验依据标准 GB/T 10294-2008 规定的试验方法进行检验;
(3) 表观密度试验依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进行检验;
(4) 弯曲变形试验依据标准 GB/T 8812.1-2007 规定的试验方法进行检验;
(5) 尺寸稳定性试验依据标准 GB/T 8811-2008 规定的试验方法进行检验;
(6) 吸水率试验依据标准 GB/T 8810-2005 规定的试验方法进行检验;
(7) 燃烧性能试验依据标准 GB 8624-2012 规定的试验方法进行检验;
(8) 垂直于板面抗拉强度试验依据标准 JGJ144-2004 规定的试验方法进行检验。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201701AC146

第 4 页 共 4 页

样 品 名 称

挤塑板

(样品照片)

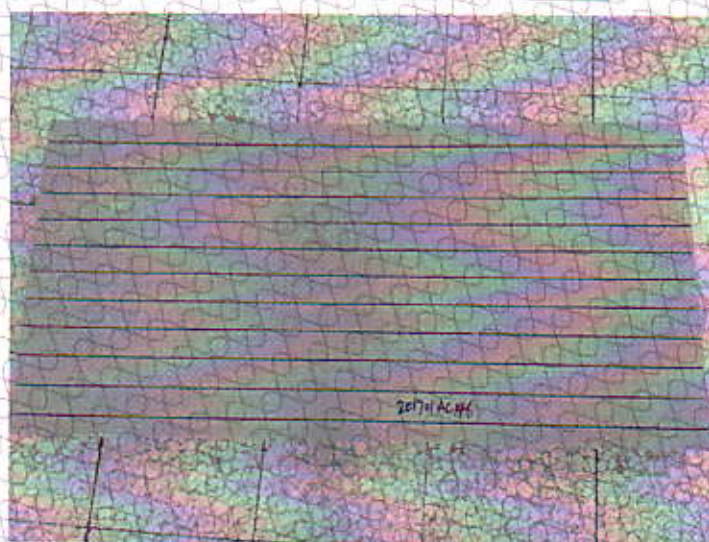

备注：燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话：010-51164723

邮编：100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律責任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail): dmtd2007@163.com

