

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW106

201506AW106

样品名称: 聚合聚苯板

Sample Name

委托单位: 北京通强泡沫制品有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW106

第 1 页 共 3 页

样品名称	聚合聚苯板	检验类别	委托检验
委托单位	北京通强泡沫制品有限公司	商 标	通强
生产单位	北京通强泡沫制品有限公司	等 级	A ₂ 级
生产日期	2015 年 03 月 13 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 06 月 01 日	规格型号	1200 mm×600 mm×50 mm
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A₂) 级不燃材料 (制品) 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 06 月 29 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW106

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能等级 [A (A ₂) 级]	总热值/(MJ/kg)	≤3.0	2.7	合格
		燃烧增长速率指数/(W/s)	≤120	108	合格
		火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘/m	<试样边缘	<试样边缘	符合
		600s 的总放热量/MJ	≤7.5	6.6	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

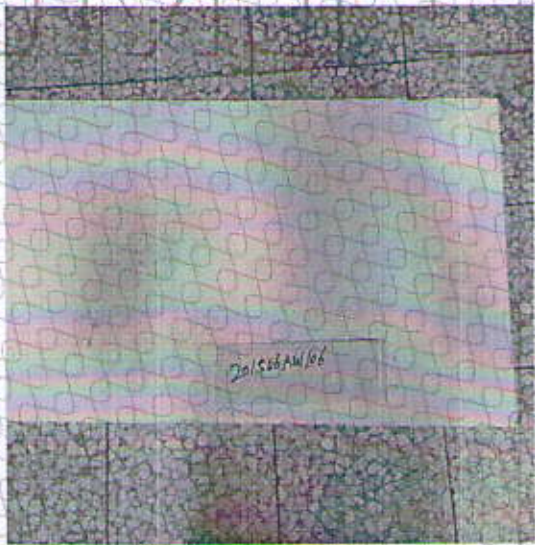
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW106

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称	聚合聚苯板
<p style="text-align: center;">(样品照片)</p> 	
备注: (此处空白)	

