



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW319



样品名称: 金属面聚氨酯复合板 (芯材)

Sample Name

委托单位: 阳泉市聚丰新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW319

第 1 页 共 3 页

样品名称	金属面聚氨酯复合板 (芯材)	检验类别	委托检验
委托单位	阳泉市聚丰新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	阳泉市聚丰新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 03 月 19 日	规格型号	50mm 聚氨酯板, 表面带铝箔
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 50404-2007 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 GB/T 21558-2008 《建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料》		
检验项目	1. 芯密度 2. 压缩强度或形变 10% 压缩应力 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级		
检验结论	*依据标准 GB 50404-2007 规定的试验方法进行检验, 送检样品的芯密度、压缩强度或形变 10% 压缩应力、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 21558-2008 中 III 类的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B ₁ (C) 级难燃材料 (制品) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	<div style="text-align: right;"> 签发日期: 2015 年 04 月 01 日 (检验测试章) </div>		

批 准:

张策

审 核:

王机

编 制:

孙士杰

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technology Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW319

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论	
1	芯密度/ (kg/m ³)		≥35	50	合格	
2	压缩强度或形变 10%压缩应力/kPa		≥180	310	合格	
3	导热系数/[W/ (m·K)] (平均温度: 23℃±2℃)		≤0.024	0.021 (平均温度: 23.00℃)	合格	
4	燃烧性能等级 (B ₁ 级)	C级	燃烧增长速率指数/ —— (W/s)	≤250	140	合格
		火焰横向蔓延未到达 试样长翼边缘/m	<试样边缘	<试样边缘	符合	
		600s 的总放热量/MJ	≤15	9.0	合格	
		60s 内焰尖高度/mm	≤150	128	合格	
		60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合	
		氧指数值/%	≥30	30	合格	
(以下空白)						
备注: 燃烧性能等级试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201503AW319

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称

金属面聚氨酯复合板 (芯材)

(样品照片)

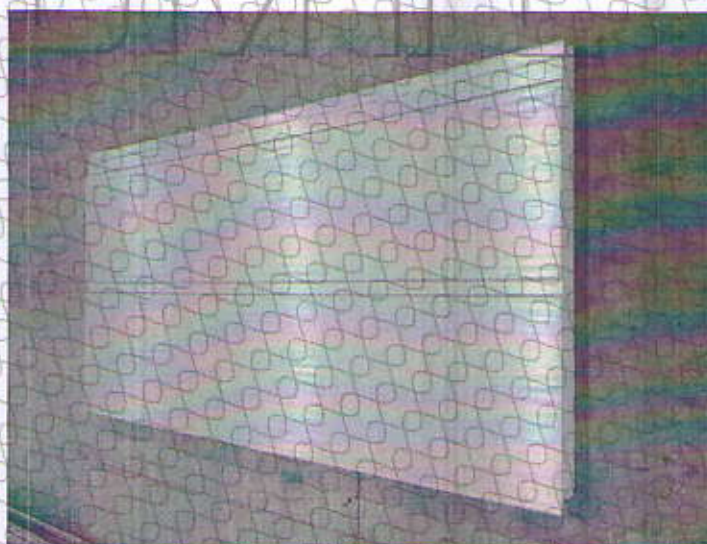

备注: (此处空白)