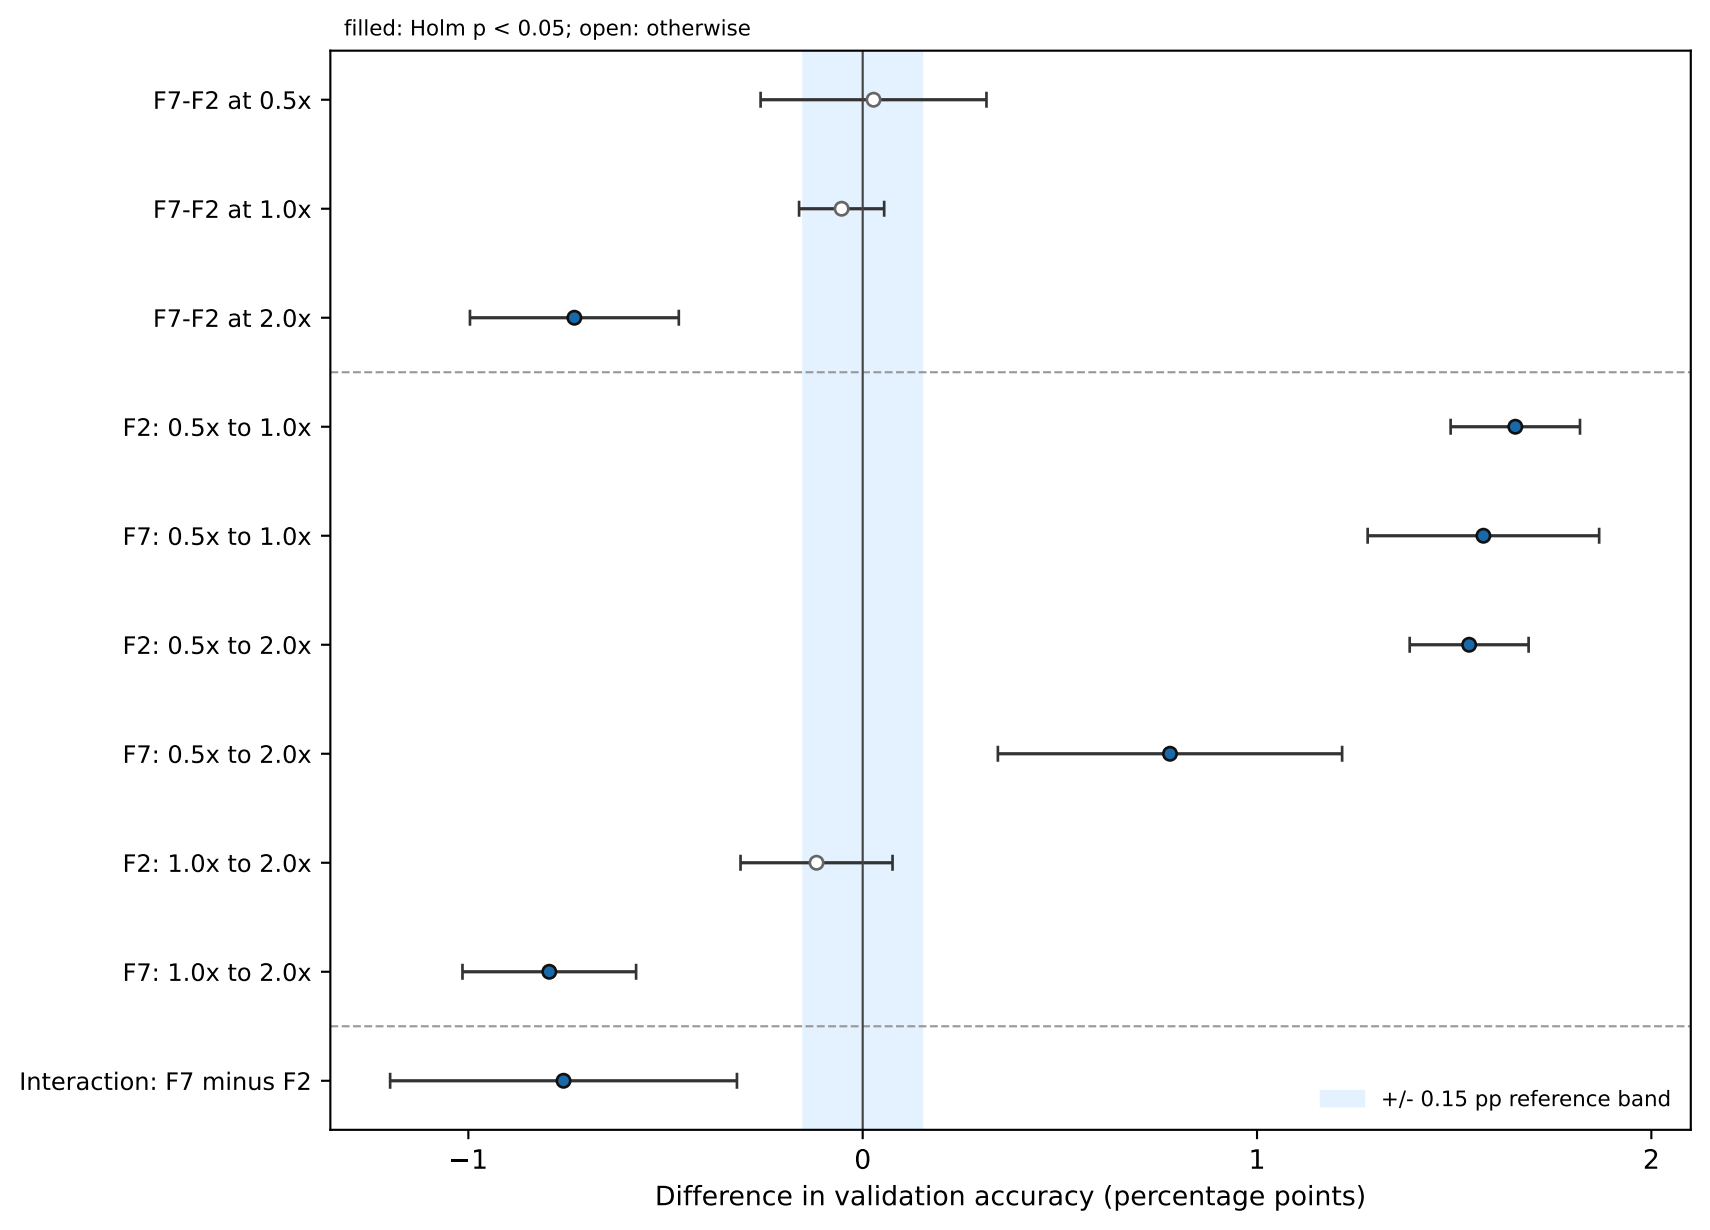
filled: Holm p < 0.05; open: otherwise
F7-F2 at 0.5x
F7-F2 at 1.0x
F7-F2 at 2.0x
F2: 0.5x to 1.0x
F7: 0.5x to 1.0x
F2: 0.5x to 2.0x
F7: 0.5x to 2.0x
F2: 1.0x to 2.0x
F7: 1.0x to 2.0x
Interaction: F7 minus F2
+/- 0.15 pp reference band
−1
0
1
2
Difference in validation accuracy (percentage points)