微网与外部电网电力调控策略

摘要

关键词：

1 问题重述

1.1 问题背景

微网在运行过程中需要同时满足用户负荷、光伏出力和储能状态的变化需求。当光伏出力不能覆盖负荷时，微网从外部电网购电。当光伏出力超过用电需求时，多余电量可以由储能吸收，也可以弃光。储能的充放电受到容量、功率和效率限制，相邻时段的储能状态必须保持连续。题目将一天划分为 144 个十分钟时段，要求在给定运行条件下安排各时段的购电和储能动作，使供电可靠性与经济性得到兼顾。

本文围绕固定电价、不确定供需、滚动信息更新和波动电价四种情形展开研究。各情形沿用同一套能量平衡和储能运行约束，区别在于决策时能够获得的信息、计划的更新方式和最终的费用结算方式。

1.2 问题概述

问题一给出了典型日各时段的负荷、光伏出力和固定购电价格。需要根据全天的供需变化，确定每个十分钟时段的外部购电量、储能充电量和储能放电量。在满足能量平衡、储能容量边界、充放电功率上限以及日初和日末储能状态要求的条件下，求得总购电费用最低的运行计划。

问题二考虑未来负荷和光伏出力不能完全提前获知的情形。决策者可以使用此前已经观测到的负荷和光伏数据形成日前预测，并据此制定连续日期的购电和储能计划。实际运行时，真实负荷和光伏出力可能偏离预测值，计划无法覆盖实际需求时允许使用应急购电。该问题要求评价日前计划在连续运行过程中的可行性和经济性。

问题三在日前计划的基础上增加日内预测更新。系统在 0 时、6 时、12 时和 18 时获得新的负荷与光伏预测，已经执行的时段保持不变，只有尚未执行的时段可以重新安排。每次调整都要沿真实时间顺序推进，并根据原始计划与修订计划的差异完成费用结算。由此需要确定更新时刻、未来计划的重算范围、应急购电的使用方式和多次调整的结算规则。

问题四进一步考虑分时变化的外部电网价格。价格变化会改变购电时机和储能使用时机，因此需要在供需预测、储能约束和价格水平之间重新安排运行计划。第一种情形沿用日前计划方式，利用已经获得的负荷、光伏和价格信息完成一次计划。第二种情形沿用日内滚动更新方式，在新的预测到达后调整未来计划，并按照实际发生的价格进行顺序回放和结算。实际价格不能作为预测时刻尚未获得的信息直接输入计划过程。

1.3 命题意义

本题具有较强的现实意义。随着分布式光伏在园区、校园和工业厂区中的应用增加，负荷变化、光伏波动和电价变化会共同影响微网的运行成本与供电稳定性。建立能够处理预测误差、储能限制和动态价格的调度方法，可以帮助运行人员减少高价购电和应急购电，提高光伏电量的就地利用水平，并增强局部能源系统对外部电网变化的适应能力。相关研究还能够为园区能源管理、储能容量配置和可再生能源消纳提供量化参考，对降低运行成本和促进低碳用能具有一定的社会效益。本题所研究的微网调度问题具有明确的现实背景。分布式光伏接入规模不断扩大，负荷变化和光伏波动使供需平衡面临更高要求。储能能够在不同时间段之间转移电能，但其容量和充放电功率有限，调度方案需要在设备约束、预测误差和电价变化之间取得平衡。

对该问题进行系统研究，可以为微网运营者安排购电和储能动作提供量化依据，减少不必要的高价购电和应急购电，提高光伏电量的就地利用水平。滚动调整机制还能够帮助运行人员根据新获得的信息及时修正计划，降低预测偏差对供电可靠性和运行成本的影响。

从更广的应用范围看，形成可复现的调度模型有助于不同微网之间开展方案比较，也可为园区、校园、工业厂区等场景的能源管理提供参考。合理利用光伏和储能能够减少对外部电网峰时供电的依赖，提升局部能源系统的灵活性，并为可再生能源消纳和低碳运行提供支持。本文的分析结果仅适用于题目给定的数据和运行规则，但所采用的建模思路可以为具有相似结构的微网调度问题提供基础。

2 问题分析

2.1 问题挑战

微网调度首先受到储能动态约束的限制。每个时段的购电量必须与负荷、光伏出力以及储能充放电动作相互匹配，储能状态还要在相邻时段之间连续变化，日初和日末的状态也需要满足给定要求。因此，调度决策不能按照时段分别处理，而要在完整时间范围内统筹安排。这构成了确定条件下典型日调度的基本困难。

当运行范围扩展到不确定的全年连续运行时，新的困难来自信息偏差和跨日传递。未来负荷和光伏出力只能根据历史观测进行预测，预测值与实际值之间存在差异，前一天形成的储能状态还会影响后一天的可行计划。当预测结果不足以覆盖真实需求时，系统需要使用应急购电。此时需要同时处理预测误差、连续日期运行和运行费用变化。

日内信息逐步到达后，计划还面临执行不可逆的问题。新的预测在一天中的多个时刻更新，已经执行的计划无法追回，只有未来时段可以调整。每次更新都必须继承此前

形成的真实储能状态，并重新安排剩余时段。多次调整还会带来原始计划与修订计划之间的费用结算问题。

波动电价进一步改变了购电决策的条件。购电计划不仅取决于负荷和光伏出力，还受到不同时段价格水平的影响。系统需要区分计划阶段能够获得的价格信息和实际运行后才能用于结算的价格信息，并在有限信息下安排购电时机和后续调整。

2.2 处理思路

数据处理阶段的思路是建立可执行的统一信息边界。负荷、光伏出力和价格数据先被整理到相同的十分钟时间尺度，并统一功率与能量单位、日期顺序和缺失值处理方式。对于每一个决策时刻，只保留当时已经观测到的信息，使后续预测和调度能够对应真实运行条件。

预测阶段的思路是用历史信息估计未来输入。负荷和光伏预测按照时间顺序滚动训练和评价，不使用未来实际值，也不打乱训练样本与评价样本的先后关系。这样得到的预测结果能够反映决策者在实际运行中可以获得的信息，并为连续日期计划和日内更新提供输入。

优化阶段的思路是把预测输入转化为满足设备约束的购电计划。本文所说的统一微网优化模型，是以外部购电量、储能充电量、储能放电量、弃光量和应急购电量为决策变量，以购电及相关运行费用为目标函数，同时设置供需平衡、储能状态递推、容量边界和充放电功率边界。通过这一模型，预测结果可以转化为每个十分钟时段的可执行计划。

执行阶段的思路是按照真实时间顺序回放计划。确定输入下直接求解典型日计划，日前预测情形先形成连续日期计划，再使用真实负荷和光伏出力检验计划执行效果。日内更新情形在零时、六时、十二时和十八时获得新的预测，保留已经执行的时段，只重新安排未来时段。波动电价情形在相应计划中加入分时价格，并在计划完成后依据实际价格进行结算。

方案融合阶段的思路是先组合预测输入，再进行优化求解。U-B 和 U-C 表示两套负荷与光伏预测方案，U-BC 将两套预测输入按权重融合，得到新的负荷和光伏输入后，再送入统一微网优化模型求解。这样处理能够保留不同预测方案的信息，并使最终购电和储能动作由同一个物理模型统一约束。

验证阶段的思路是对计划、执行和结算结果进行独立检查。检查内容包括能量平衡、储能状态连续性、容量边界、功率边界、应急购电使用情况以及费用分项与总费用的一致性，从而保证结果能够回溯到相应的输入、程序和运行记录。

2.3 方法选择

本文采用统一线性规划、因果预测、滚动优化和输入层融合四项方法。线性规划用于生成满足能量平衡和储能边界的购电计划，具有计算稳定、结果清晰和便于核验的特点。因果预测按照信息实际到达的顺序形成负荷和光伏输入，能够避免未来信息泄漏，使评价结果更接近可执行水平。滚动优化只调整尚未执行的时段，可以保留真实运行状态并反映新信息的作用。输入层融合先组合 U-B 和 U-C 的预测输入，再由同一优化模型求解，有利于保持物理可行性和结果的一致性。

3 模型假设

为将微网的实际运行过程转化为可计算模型，本文在保留供需平衡和储能动态特征的基础上，对时间表示、计划执行、预测误差和未建模因素作出如下约定。这些约定用于限定模型的适用范围，不改变题目已经给出的设备参数和运行规则。

3.1 时间离散与区间表示

模型将每个数据记录视为对应时间区间的代表值，区间内的负荷、光伏出力、购电和储能动作采用统一的平均功率或区间能量表示。区间内部的瞬时波动不单独建模，储能状态变化和费用计算均在相邻区间之间完成。

3.2 计划执行与状态观测

模型假设优化得到的购电和储能计划能够按照时间顺序正常执行，运行过程中的储能状态能够被准确记录。本文不额外引入设备故障、通信中断和人为操作偏差，实际执行结果与计划之间的差异主要由负荷和光伏预测误差造成。该假设使研究重点集中在预测条件下的经济调度问题。

3.3 预测误差的样本外处理

模型不预先指定预测误差服从某一种固定概率分布。日前计划和滚动计划均由决策时刻可获得的信息形成，计划效果通过随后实际发生的负荷和光伏出力进行样本外检验。预测与实际之间的偏差不另行构造独立的随机过程，而是在顺序回放中直接体现为应急购电和计划调整需求。

3.4 滚动预测的短期有效性

模型假设历史负荷和光伏信息中包含的短期变化关系，在相邻预测窗口内仍具有一定参考价值，因此可以用于形成下一阶段的预测输入。该假设不要求全年数据保持稳定，

只要求滚动窗口内的历史关系具有有限的延续性。当这种延续性减弱时，预测误差将增大，调度结果的经济性也会受到影响。

3.5 未建模设备动态

本文将储能和微网设备的运行特性抽象为能量变化、功率边界和容量边界，不进一步描述电池衰减、温度变化、瞬时响应、电能质量和通信延迟等过程。这些因素需要额外的设备参数和更细的时间尺度才能建模，超出本文调度问题的研究范围。因此，本文结论主要适用于设备参数稳定、调度执行正常的并网微网场景。

4 符号说明

5 数据预处理

5.1 数据整理

本题的数据包括典型日运行数据、全年负荷与光伏运行数据、分时光伏预测数据以及随时段变化的价格数据。数据整理的目标是使不同来源的观测能够在同一时间尺度下进入预测和调度过程，同时保留各类数据原有的物理含义。典型日数据用于确定条件下的计划，全年数据用于连续运行和实际回放，分时预测数据用于日内调整，变化价格数据用于波动电价情形的计划评价。

整理过程中统一采用十分钟区间作为基本记录单位。负荷和光伏出力保留功率含义，进入费用计算和储能状态递推时按区间长度换算为电量。价格保留元每千瓦时的计价含义，避免将功率量和能量量混用。各类记录按照原有时间顺序排列，夜间光伏为零的记录保留为有效观测，不进行缺失值填补。

对于全年运行数据，负荷、实际光伏和价格被整理为能够连续推进的时序输入。对于预测数据，除预测值外还保留预测形成时刻和目标时段，使计划生成时只能读取当时已经可以获得的信息。实际值只在样本外评价、运行回放和费用结算阶段使用，不参与对应时刻之前的预测输入。

整理后的数据形成两类模型输入。第一类是确定情形下直接进入优化模型的负荷、光伏和价格。第二类是用于日前计划和日内更新的预测序列，它与实际运行数据通过统一的日期连接。两类输入分别服务于计划的生成和检验，避免预测值与实际值在同一计算环节中混用。数据整理还为结果核验提供了统一路径和接口，方便模型的运行和检测。

5.2 数据特征

整理后的数据具有明显的时序结构。每个自然日由 144 个十分钟时段组成，负荷在全天均有记录，光伏出力则主要出现在有日照的时段，夜间记录为零。负荷与光伏的变化不同步，使净负荷在一天内经历持续购电和局部富余两种状态。储能的作用由此体现为跨时段转移能量，调度决策必须同时考虑当前供需和后续时段的状态。

全年运行数据按照日期和时段连续排列，既保留日内曲线的变化，也保留相邻日期之间的衔接关系。储能状态在日期之间传递，前一日的实际执行结果会影响下一日可用的调节能力。预测数据还带有预测形成时刻和目标时段两个时间标识，同一目标时段的可用信息取决于决策发生的时刻，这使预测数据具有明确的信息时序属性。计划生成时只读取决策时刻以前的数据，以保证预测真实性，防止未来信息泄露。

负荷预测与光伏预测面对的误差来源不同。负荷序列通常具有较强的日内规律，光伏出力受日照变化影响，在出力爬升、回落和突变时更容易形成偏差。预测误差因此不能只用一个全年平均水平概括，误差的时段位置和连续性会改变储能的备用需求。将实际值与预测值按日期和时段对齐后形成的残差，能够为不确定场景和样本外评价提供统一依据。

价格数据同时包含固定价格口径和波动价格口径。固定价格用于比较供需预测和储能调度本身的效果，波动价格则改变了各时段购电的相对价值，使储能可能因价格变化提前充电或延后放电。两种价格口径在数据层面分别保留，进入模型时由对应问题可获取数据的权限决定，避免模型拿到题目要求以外的数据。

6 问题一：确定条件下的计划购电策略

问题一给出了典型日各时段的负荷、光伏预测和固定购电价格，要求在设备参数确定的条件下安排全天购电与储能运行。本文将 144 个十分钟时段作为一个完整调度周期，输出各时段计划购电量和储能充放电安排，并以全天购电费用最小为目标。

6.1 模型建立

设 $t = 1, 2, \ldots, 144$ 表示十分钟时段。记 L_t 为负荷功率，P_t 为光伏功率，π_t 为购电价格。决策变量 G_t、C_t、D_t、W_t 分别表示外部购电功率、储能充电功率、储能放电功率和弃光功率，S_t 表示时段开始时的储能电量。十分钟对应的时间长度记为 $\Delta t = 1/6$ 小时。

在每个时段，外部购电、储能放电和未弃用的光伏共同满足负荷及充电需求，供需平衡写为

$$G_t + D_t + P_t - W_t = L_t + C_t. \tag{6-1}$$

储能按照充放电效率进行状态递推，满足

$$S_{t+1} = S_t + \eta_c C_t \Delta t - \frac{D_t \Delta t}{\eta_d}, \tag{6-2}$$

其中 η_c 和 η_d 分别为充电效率和放电效率。

变量边界取为

$$0 \le G_t, \quad 0 \le C_t \le \overline{C}, \quad 0 \le D_t \le \overline{D}, \tag{6-3}$$

$$0 \le W_t \le P_t, \quad \underline{S} \le S_t \le \overline{S}. \tag{6-4}$$

日初和日末储能状态均设为 6000 kWh。以购电费用最小为优化目标，目标函数为

$$\min \ F = \sum_{t=1}^{144} \pi_t G_t \Delta t. \tag{6-5}$$

上述目标函数和约束均为线性形式，因而问题一构成确定性线性规划模型。

6.2 模型求解

模型输入直接读取典型日数据中的负荷、光伏预测和固定价格序列，并按照时段编号依次送入确定性线性规划程序。程序对输入数组的长度、非负性和有限性进行检查，再按照购电、充电、放电、弃光和储能状态的顺序建立变量向量。

求解时，购电功率的目标函数系数由对应价格乘以 Δt 得到，供需平衡和储能递推分别作为等式约束加入，变量上下界用于表达设备运行范围。程序调用线性规划求解器得到最优解，并输出逐时段购电、充放电、弃光和储能状态。正式结果表中的计划购电量按照十分钟时段能量口径记录。

6.3 计算结果

正式结果表给出了 144 个十分钟时段的计划购电量和六个四小时区间的充放电汇总。题目要求的指定时段购电量、全天购电量和全天购电费列于表 6-1，六个四小时区间的充放电量及日初、日末储能电量列于表 6-2。

表 6-1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	486.4029	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	394.9315	18:00-18:10	636.9826	20:00-20:10	0.0000
全天购电量		59482.6990	全天购电费		35126.9486

表 6-2 储能设备在指定时间段的充放电量及日初、日末储能电量

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00-4:00	4500.0000	0.0000	4:00-8:00	833.3333	6365.8412
8:00-12:00	4787.9643	1702.9970	12:00-16:00	5286.0352	91.1014
16:00-20:00	0.0000	5780.1319	20:00-24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储能电量		6000.0000	24:00 储能电量		6000.0000

表 6-1显示，全天计划购电量为 59482.6990 kWh，全天购电费为 35126.9486 元。表 6-2显示，储能在各四小时区间均有充放电安排，且日初、日末储能电量均为 6000.0000 kWh。逐时段结果保留了时间段、计划购电量和储能运行信息，可与两张汇总表相互核对。

6.4 结果分析

从四小时汇总结果可以看出，储能在全天不同阶段承担了不同的调节作用。前四小时只有充电安排，说明模型优先利用该阶段的可用条件形成储能余量。4:00 至 8:00 以及 16:00 至 20:00 的放电量较大，储能主要用于补充这些阶段的供需缺口。12:00 至 16:00 的放电量很小，同时充电量较高，表明模型在保持后续调节能力的同时利用了可充电时段。

储能调度按照全天时间轴统筹安排，并满足日初和日末状态相同的条件。某一时段的充电会增加后续可用电量，放电则会消耗储能余量并受到效率损失影响。最终计划购电量和充放电量共同满足供需平衡，全天购电费用由各时段购电量与固定价格逐项累加得到。

6.5 模型检验

模型检验采用正式结果清单中的核对结论，并结合逐时段程序输出复算。正式结果表中的计划购电量等于逐时段计划购电功率除以 6，最大换算误差为 0。

六个四小时区间的充放电汇总分别由对应的 24 个十分钟时段累加得到，充电汇总最大误差为 0，放电汇总最大误差小于 10^{-12} kWh。逐时段程序检验了供需平衡、储能状态递推、储能上下界、充放电功率上限和弃光范围，验证状态为通过。日初和日末储能均为 6000 kWh，满足模型边界条件。逐时段费用重新汇总后与正式结果清单中的全天购电费用一致。

7 统一模型框架

问题一已经给出了确定输入下的完整调度模型，但问题二至问题四并没有改变微网中能量传递的基本规律。它们分别改变了输入信息的确定程度、计划更新的时间方式和

购电价格的形成方式。如果对三个问题逐一重新推导全部约束，读者很难分辨哪些内容属于模型本体，哪些内容只是题目条件的变化。

因此，本章先把问题一中已经验证的物理关系抽象为统一模型，再说明三个问题在统一模型上的扩展位置。统一模型承担已有模型的结构化整理功能，不另行建立与问题一并列的模型。后续章节只展开本问题新增的输入、目标项或决策规则，并引用本章的共同定义。这样安排能够同时保留问题一的确定性基准和问题二至问题四的技术差异，也便于对不同分支的结果进行同口径核验。

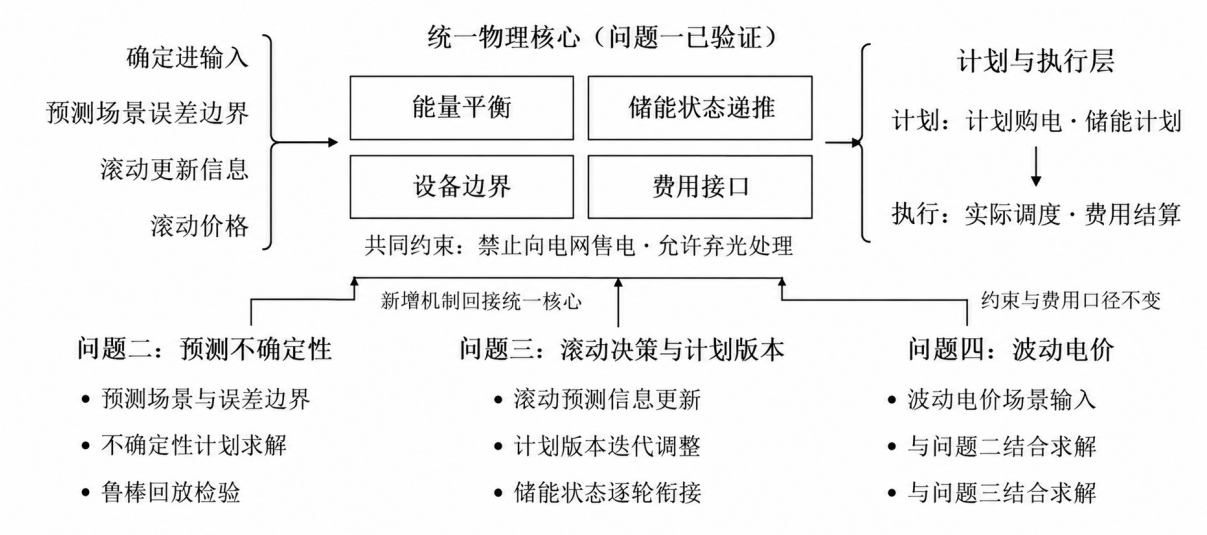


图 7-1 统一模型框架与问题扩展关系

7.1 统一目标与变量

问题一至问题四的共同任务是，在给定的时间范围内安排微网与外部电网之间的能量交换，并利用储能平衡负荷和光伏出力的时序差异。为避免在不同问题中重复定义变量，本文先建立统一记号，后续章节只对新增的输入和费用项进行扩展。

设 $n \in \mathcal{D}$ 表示自然日，$t \in \mathcal{T} = \{1, 2, \ldots, 144\}$ 表示日内十分钟时段，$\Delta t = 1/6\ \mathrm{h}$ 为单个时段的长度。问题一使用单日索引 t，问题二至问题四使用 (n, t) 连接全年数据。记 $L_{n,t}$、$P_{n,t}$ 和 $\pi_{n,t}$ 分别为负荷功率、光伏功率和购电价格。带有尖顶符号的 $\widehat{L}_{n,t}$ 和 $\widehat{P}_{n,t}$ 表示计划生成时获得的预测值，未带尖顶符号的量表示实际运行或确定性输入。价格是否为固定口径或波动口径由具体问题指定，符号 $\pi_{n,t}$ 始终表示该问题在相应决策和结算环节实际采用的价格。

统一调度变量包括 $G_{n,t}$、$C_{n,t}$、$D_{n,t}$、$W_{n,t}$ 和 $S_{n,t}$。其中 $G_{n,t}$ 为外部购电功率，$C_{n,t}$ 和 $D_{n,t}$ 分别为储能充电功率和放电功率，$W_{n,t}$ 为弃光功率，$S_{n,t}$ 为时段开始时的储能电量。相应的上界参数记为 $\overline{C}$、$\overline{D}$ 和 $\overline{S}$，下界记为 $\underline{S}$，充放电效率记为 η_c 和 η_d。这些变量描述的是计划阶段的能量安排，是四个问题共同继承的决策主体。

当计划需要在实际数据下回放时，使用上标 act 表示实际执行量，例如 $G_{n,t}^{\text{act}}$、$C_{n,t}^{\text{act}}$、$D_{n,t}^{\text{act}}$、$W_{n,t}^{\text{act}}$ 和 $S_{n,t}^{\text{act}}$。计划购电量与实际执行购电量分开记录，二者的差异由实际负荷、实际光伏和储能状态共同决定。若计划供电不足，$E_{n,t}$ 表示紧急购电量；若计划需要调整，$A_{n,t}^{+}$ 和 $A_{n,t}^{-}$ 分别表示相对于原计划的增加量和减少量。问题一不引入预测回放，问题二至问题四根据各自的执行规则决定是否使用这些变量。

为描述预测不确定性，设 $\omega \in \Omega_n$ 表示目标日 n 的一个可用场景，$p_{n,\omega}$ 为场景权重，并满足 $p_{n,\omega} \geq 0$ 且 $\sum_{\omega \in \Omega_n} p_{n,\omega} = 1$。场景中的负荷和光伏输入分别记为 $L_{n,t}^{\omega}$ 和 $P_{n,t}^{\omega}$。当采用区间形式描述误差时，使用 $L_{n,t}^{\min}$、$L_{n,t}^{\max}$、$P_{n,t}^{\min}$ 和 $P_{n,t}^{\max}$ 表示对应时段的边界。场景集合和边界集合均属于模型输入，具体采用哪一种形式由问题二及其后续扩展确定。

在统一记号下，U-A、U-B、U-C 和 U-BC 是输入处理路线的模型名称，线性规划中的物理调度变量仍为前述购电、储能和弃光变量。各路线的输入构造方式、场景处理方式和组合参数将在 7.2 节中集中阐释。

问题三还需要记录信息到达和计划版本。设 $k \in \mathcal{K}$ 表示一次计划生成或更新事件，τ_k 为该事件的决策时刻，v_k 为事件生成的计划版本。版本 v_k 只对尚未执行的时段有效，已经执行的时段保留实际运行结果。问题四沿用同一套时间和版本记号，并只替换相应的价格输入和结算方式。

费用统一分解为能源费用 C^{en}、调整费用 C^{adj}、紧急购电费用 C^{em} 和其他费用 C^{oth}，总费用记为 C^{tot}。若某一问题的目标函数还需要在期望费用和稳健费用之间进行权衡，统一记对应系数为 λ_{obj}，其具体含义由该问题的目标函数单独规定。该系数与输入层融合系数 λ 分开记录。

7.2 统一模型

统一框架由物理调度层和输入处理层组成。物理调度层只有一个线性规划模型，负责在给定负荷、光伏和价格序列后安排购电、充电、放电与弃光，并通过储能状态递推连接相邻时段。输入处理层根据可获得的信息生成该线性规划所需的输入。U-A、U-B、U-C 和 U-BC 属于这一层的路线名称，它们共享同一组调度变量和物理约束，差异集中在输入构造、场景回放与结果组合方式上。这样的划分使模型结构保持稳定，也使每个问题的新增条件能够落在明确的模块中。

设 $\mathcal{F}(\boldsymbol{L}, \boldsymbol{P}, \boldsymbol{\pi}; \Theta)$ 表示统一物理调度模型。输入为一日内的负荷向量 $\boldsymbol{L}$、光伏向量 $\boldsymbol{P}$、购电价格向量 $\boldsymbol{\pi}$ 以及设备参数 Θ，输出为 $\boldsymbol{G}$、$\boldsymbol{C}$、$\boldsymbol{D}$、$\boldsymbol{W}$ 和 $\boldsymbol{S}$。函数 $\mathcal{F}$ 的目标是最小化输入价格下的购电费用，约束采用本章后续给出的能量平衡、储能递推和设备边界。所有路线最终都调用这一物理模型，路线本身不另行改变设备的能量传递规律。

U-A 使用确定性点输入。计划生成时直接读取决策时刻已经确定的负荷、光伏和价格序列，记为 $(\widehat{\boldsymbol{L}}, \widehat{\boldsymbol{P}}, \boldsymbol{\pi})$，并求得

$$\boldsymbol{x}^{A} = \mathcal{F}(\widehat{\boldsymbol{L}}, \widehat{\boldsymbol{P}}, \boldsymbol{\pi}; \Theta), \tag{7-1}$$

其中 $\boldsymbol{x}^{A}$ 表示统一调度变量的集合。该路线不构造额外场景，也不对计划进行预测回放，适用于问题一的确定条件，并作为其他路线比较时的基准解。

U-B 利用决策时刻已经可见的历史残差构造期望输入。本文涉及的预测路线以 P-A、P-B 和 P-C 表示，其中 P-B 指滚动冻结日历回归路线。该路线把前一日和前七日滞后、短期滚动统计量以及日内、星期和年度周期特征作为输入，在每个冻结窗口内用窗口之前的样本拟合回归模型，再对后续日期生成预测。对目标日 n 的场景 ω，负荷和光伏残差分别记为 $\varepsilon_{n,t}^{L,\omega}$ 和 $\varepsilon_{n,t}^{P,\omega}$，场景权重记为 $p_{n,\omega}$。价格在该路线中沿用当前问题给定的价格序列。按场景权重汇总残差，得到

$$\Delta_{n,t}^{L,B} = \sum_{\omega \in \Omega_n} p_{n,\omega} \varepsilon_{n,t}^{L,\omega}, \qquad \Delta_{n,t}^{P,B} = \sum_{\omega \in \Omega_n} p_{n,\omega} \varepsilon_{n,t}^{P,\omega}. \tag{7-2}$$

由此得到 U-B 的计划输入

$$L_{n,t}^{B} = \max\left(\widehat{L}_{n,t} + \Delta_{n,t}^{L,B}, 0\right), \qquad P_{n,t}^{B} = \max\left(\widehat{P}_{n,t} + \Delta_{n,t}^{P,B}, 0\right). \tag{7-3}$$

计划阶段将历史场景压缩为一组确定的负荷和光伏输入，再调用统一物理模型

$$\boldsymbol{x}^{B} = \mathcal{F}(\boldsymbol{L}^{B}, \boldsymbol{P}^{B}, \boldsymbol{\pi}; \Theta). \tag{7-4}$$

场景权重只使用决策时刻以前已经发布的记录，目标日的真实值不进入计划生成。实际运行阶段再将计划置于真实轨迹下回放，并按同一套结算口径统计费用。

U-C 采用预算鲁棒输入。对每个时段，设 $b_{n,t}^{L} \geq 0$ 为负荷上偏幅度，$b_{n,t}^{P} \geq 0$ 为光伏下偏幅度，Γ_L 和 Γ_P 为两类偏差的预算强度。鲁棒计划输入定义为

$$L_{n,t}^{C} = \widehat{L}_{n,t} + \Gamma_L b_{n,t}^{L}, \qquad P_{n,t}^{C} = \max\left(\widehat{P}_{n,t} - \Gamma_P b_{n,t}^{P}, 0\right). \tag{7-5}$$

在该输入下调用同一物理模型得到

$$\boldsymbol{x}^{C} = \mathcal{F}(\boldsymbol{L}^{C}, \boldsymbol{P}^{C}, \boldsymbol{\pi}; \Theta). \tag{7-6}$$

负荷上偏会提高计划供电需求，光伏下偏会减少可利用的本地出力，二者共同把计划推向更紧的供需条件。计划完成后，再利用有限个压力场景进行回放，计算紧急购电、调整费用和总费用，用于检验鲁棒输入对不利偏差的覆盖程度。U-C 的作用集中在计划输入的保护性修正，物理调度层仍保持线性结构。

U-BC 在计划输入层同时采用 U-B 与 U-C 的修正结果。设 $\lambda \in [0,1]$，则

$$L_{n,t}^{BC} = \lambda L_{n,t}^{B} + (1-\lambda) L_{n,t}^{C}, \qquad P_{n,t}^{BC} = \lambda P_{n,t}^{B} + (1-\lambda) P_{n,t}^{C}. \tag{7-7}$$

当 $\lambda = 1$ 时退化为 U-B 输入，当 $\lambda = 0$ 时退化为 U-C 输入。正式实验的取值由对应问题的结果方案确定。融合完成后只调用一次统一物理模型，随后沿用相同的实际回放和费用结算方法。λ 只描述输入层的组合关系，与目标函数中的 λ_{obj} 分开记录。

7.3 统一物理约束

对任意一个已确定的负荷和光伏输入，统一模型都沿用问题一的能量平衡关系。以 $G_{n,t}$、$C_{n,t}$、$D_{n,t}$、$W_{n,t}$ 和 $S_{n,t}$ 表示计划变量时，有

$$G_{n,t} + D_{n,t} + P_{n,t} - W_{n,t} = L_{n,t} + C_{n,t}. \tag{7-8}$$

左侧表示可用于供电的外部购电、储能放电和未弃用光伏，右侧表示负荷消耗和储能充电。对于不确定输入，只需将 $L_{n,t}$ 和 $P_{n,t}$ 替换为相应场景或边界下的值，能量流的定义不发生变化。

储能状态是连接相邻时段的核心状态变量。其递推关系为

$$S_{n,t+1} = S_{n,t} + \eta_c C_{n,t} \Delta t - \frac{D_{n,t} \Delta t}{\eta_d}. \tag{7-9}$$

该式将充电损耗和放电损耗同时纳入状态变化，使储能不能通过循环充放电虚增可用能量。对跨日运行，上一日末的实际储能状态作为下一日的运行初值，日内状态递推和跨日状态传递使用同一关系。

统一边界包括

$$G_{n,t} \geq 0, \quad 0 \leq C_{n,t} \leq \overline{C}, \quad 0 \leq D_{n,t} \leq \overline{D}, \tag{7-10}$$

$$0 \leq W_{n,t} \leq P_{n,t}, \quad \underline{S} \leq S_{n,t} \leq \overline{S}. \tag{7-11}$$

弃光变量只允许削减当期可用光伏，模型不设置向外部电网售电的决策变量。日初和日末储能状态、充放电效率、储能容量及功率上限由题目参数和具体运行协议给定。

在计划阶段，价格通过购电量进入费用目标，基本能源费用写为

$$C^{\text{en}} = \sum_{n} \sum_{t} \pi_{n,t} G_{n,t} \Delta t. \tag{7-12}$$

7.4 问题扩展路径

问题一采用确定性输入，负荷、光伏和价格序列在计划生成前已经给定，统一模型直接求解单日购电和储能计划。

问题二在输入层增加负荷与光伏的不确定性，输入构造采用 7.2 节相应路线。问题三在此基础上增加日内滚动更新，按照决策时刻重新生成尚未执行时段的计划。问题四增加波动价格，并在相应的价格条件下完成计划生成与运行评价。

问题二改输入，问题三加更新，问题四改价格，统一物理内核不变。

7.5 统一求解与评价

统一框架将计划生成、实际回放和费用结算分为三个相互衔接的环节。计划生成时，模型只读取决策时刻已经可见的输入。对于目标日 n 和决策时刻 τ，动态场景或边界快照的可用条件写为

$$\text{available_from} \leq \tau. \tag{7-13}$$

在满足该条件的记录中选取不晚于 τ 的最新快照，形成当前问题的输入。输入构造直接采用 7.2 节的相应路线，确定后调用 7.3 节的统一物理模型求解购电和储能计划。无论采用哪种路线，计划变量都必须满足能量平衡、储能递推和设备边界。

实际运行阶段按时间顺序回放计划。记计划购电功率为 $G_{n,t}^{\text{plan}}$，实际负荷和实际光伏分别为 $L_{n,t}^{\text{act}}$ 和 $P_{n,t}^{\text{act}}$，实际储能状态由上一时段状态递推得到。实际值只在顺序回放中使用，已执行时段不再被后续更新改写，滚动计划只作用于尚未执行的时段。当实际供需缺口超过计划购电能够覆盖的范围时，产生紧急购电量 $E_{n,t}$；当实际购电量相对于计划发生变化时，记录增加量 $A_{n,t}^{+}$ 和减少量 $A_{n,t}^{-}$。

对于存在购电计划调整的问题三及其波动电价扩展，节点结算采用以下口径。正常购电费用、计划减少的调整费用、计划增加的调整费用和紧急购电费用分别写为

$$C_{n,t}^{\text{en}} = \pi_{n,t} \min\left(G_{n,t}^{\text{plan}}, G_{n,t}^{\text{act}}\right) \Delta t, \tag{7-14}$$

$$C_{n,t}^{-} = 0.5 \pi_{n,t} A_{n,t}^{-} \Delta t, \qquad C_{n,t}^{+} = 1.5 \pi_{n,t} A_{n,t}^{+} \Delta t, \tag{7-15}$$

$$C_{n,t}^{\mathrm{em}} = 5\pi_{n,t} E_{n,t} \Delta t. \tag{7-16}$$

其中 $C_{n,t}^{-} + C_{n,t}^{+}$ 构成调整费用。问题一和问题二不发生上述计划调整，其费用分别按对应问题的计划购电规则计算，具体见相应章节。单个节点的总费用和评价周期总费用分别为

$$C_{n,t}^{\mathrm{tot}} = C_{n,t}^{\mathrm{en}} + C_{n,t}^{-} + C_{n,t}^{+} + C_{n,t}^{\mathrm{em}}, \tag{7-17}$$

$$C^{\mathrm{tot}} = \sum_{n} \sum_{t} C_{n,t}^{\mathrm{tot}}. \tag{7-18}$$

统一检验包括输入可见性、物理约束、费用恒等式和结果汇总四项。输入记录须满足日期、时段和可见性要求，逐时段复核能量平衡、储能递推及设备边界，独立汇总各项费用并核对总费用，最后检查计划、回放结果与正式结果表的汇总关系。

8 问题二：不确定负荷与光伏条件下的计划购电策略

问题二把统一模型放在日前信息不完备的运行环境中。每天零时只能依据当时已经获得的负荷和光伏预测制定计划，真实负荷和真实光伏在计划冻结后才按时段到达。本文将预测修正、日前调度和实际回放连接为一个连续过程，并用固定价格下的实际运行费用评价不确定输入对计划执行的影响。

8.1 不确定输入构造

问题二的输入由日前预测、历史预测残差和固定价格序列组成。设 $\widehat{L}_{n,t}$ 和 $\widehat{P}_{n,t}$ 分别表示日期 n 在时段 t 的负荷预测和光伏预测，$L_{n,t}^{\mathrm{act}}$ 和 $P_{n,t}^{\mathrm{act}}$ 表示随后实际发生的负荷和光伏出力。预测残差定义为

$$\varepsilon_{n,t}^{L} = L_{n,t}^{\mathrm{act}} - \widehat{L}_{n,t}, \qquad \varepsilon_{n,t}^{P} = P_{n,t}^{\mathrm{act}} - \widehat{P}_{n,t}. \tag{8-1}$$

残差只用于构造在决策时刻已经可见的不确定输入，目标日的真实值不在计划生成阶段使用。

正式运行选用 P-B 的滚动冻结日历回归预测结果。P-B 表示本文采用的日历回归预测路线，输入包括前一日和前七日滞后、短期滚动统计量，以及日内、星期和年度周期特征。在每个冻结窗口内，模型仅用窗口之前的历史样本拟合线性回归，再对后续日期生成非负预测；窗口冻结后参数不再变化。对日期 n，记 Ω_n 为零时以前已经发布且

来源日期不晚于 n 的历史场景集合。每个场景 $\omega \in \Omega_n$ 包含 144 个时段的负荷残差和光伏残差。为使场景权重同时反映两类预测对象，先计算

$$r_{n,\omega} = \frac{1}{2}\frac{\sum_{t\in\mathcal{T}}\left|\varepsilon_{n,t}^{L,\omega}\right|}{\max\limits_{\omega'\in\Omega_n}\sum\limits_{t\in\mathcal{T}}\left|\varepsilon_{n,t}^{L,\omega'}\right|} + \frac{1}{2}\frac{\sum_{t\in\mathcal{T}}\left|\varepsilon_{n,t}^{P,\omega}\right|}{\max\limits_{\omega'\in\Omega_n}\sum\limits_{t\in\mathcal{T}}\left|\varepsilon_{n,t}^{P,\omega'}\right|}. \tag{8-2}$$

当某一维度的最大残差和为零时，该维度的归一化项取零。按照 $r_{n,\omega}$ 的 20%、40%、60% 和 80% 分位点将场景划分为 B0 至 B4 五个等级。五个等级的基础权重依次为 0.40、0.30、0.20、0.08 和 0.02。权重设置遵循两个原则。低风险场景出现频率较高，代表预测误差的主体，因此 B0、B1 和 B2 合计分配 0.90 的权重，使计划输入不过度受少数极端残差牵引。B3 和 B4 虽然出现较少，但对应供需缺口扩大的情形，仍保留 0.10 的合计权重，用于维持对尾部风险的响应。五个权重严格递减且总和为 1，既体现风险等级的顺序，又便于不同日期之间保持同一评价口径。权重在正式运行前固定，不根据目标日的实际值回调。设 $b(\omega)$ 为场景 ω 所属等级，$N_{n,b}$ 为该等级的场景数，则有效场景权重写为

$$p_{n,\omega}^{B} = \frac{\rho_{b(\omega)}}{\sum\limits_{b'\in\mathcal{B}_n}\rho_{b'}}\cdot\frac{1}{N_{n,b(\omega)}}, \qquad \sum_{\omega\in\Omega_n} p_{n,\omega}^{B} = 1, \tag{8-3}$$

其中 ρ_b 为等级基础权重，$\mathcal{B}_n$ 为日期 n 中实际出现的等级集合。由此得到 U-B 的加权残差

$$\Delta_{n,t}^{L,B} = \sum_{\omega\in\Omega_n} p_{n,\omega}^{B}\varepsilon_{n,t}^{L,\omega}, \qquad \Delta_{n,t}^{P,B} = \sum_{\omega\in\Omega_n} p_{n,\omega}^{B}\varepsilon_{n,t}^{P,\omega}. \tag{8-4}$$

U-B 的计划输入为

$$L_{n,t}^{B} = \max\left(\widehat{L}_{n,t} + \Delta_{n,t}^{L,B}, 0\right), \qquad P_{n,t}^{B} = \max\left(\widehat{P}_{n,t} + \Delta_{n,t}^{P,B}, 0\right). \tag{8-5}$$

该处理把历史残差压缩为一组确定的计划输入，之后只需调用一次统一调度模型。

U-C 采用误差边界构造压力输入。对每个目标时段，从零时以前已经发布的边界快照中选取最新的 0.95 分位边界。记 $b_{n,t}^{L,+}$ 为负荷正向偏差边界，$b_{n,t}^{P,-}$ 为光伏负向偏差幅度，正式计算取 $\gamma_L = \gamma_P = 0.5$，于是

$$L_{n,t}^{C} = \max\left(\widehat{L}_{n,t} + \gamma_L b_{n,t}^{L,+}, 0\right), \qquad P_{n,t}^{C} = \max\left(\widehat{P}_{n,t} - \gamma_P b_{n,t}^{P,-}, 0\right). \tag{8-6}$$

负荷上偏和光伏下偏分别增加供电需求、减少可用光伏，因而直接反映储能不足时可能出现的供电压力。价格不参与 U-C 的误差边界构造。

U-BC 在计划输入层融合两类结果。设 $\lambda \in [0,1]$，则

$$L_{n,t}^{BC} = \lambda L_{n,t}^{B} + (1-\lambda) L_{n,t}^{C}, \qquad P_{n,t}^{BC} = \lambda P_{n,t}^{B} + (1-\lambda) P_{n,t}^{C}. \tag{8-7}$$

正式结果取 $\lambda = 0.7$。该值由步长为 0.1 的网格比较确定，在 0 至 1 之间共检查 11 个候选值。每个候选值均使用相同的 334 天真实顺序回放、统一物理约束和费用结算口径，以评价期实际总费用作为比较指标，$\lambda = 0.7$ 的费用最低，因而被锁定为正式方案。当 $\lambda = 1$ 时只保留 U-B 输入，当 $\lambda = 0$ 时只保留 U-C 输入。2025 年 2 月 1 日没有可用的历史残差和边界快照，三类输入均退化为当天的基础预测，作为冷启动日。所有场景和边界均满足 `available_from` 不晚于决策日期，避免将未来信息带入计划。

8.2 预测路线与参数确定

P-A、P-B 和 P-C 是在同一滚动样本外评价协议下保留的五类预测路线。P-A 包含 P-A/previous_day、P-A/previous_week 和 P-A/rolling_median_7d 三个成员，分别使用前一天、前一周和前七日同一时段的中位数预测，结构透明，适合描述日周期、周周期和短期持续性；P-B 在历史滞后量基础上加入日内、星期和年度周期项，采用扩展窗口普通最小二乘，适合用线性关系表达趋势和日历效应；P-C 对上述三个 P-A 成员和 P-B 进行固定权重融合，用于检验不同预测成员是否具有互补误差。五类路线先在相同日期、相同时段和相同指标下进行滚动样本外比较，再进入调度实验。路线成员的保留不是凭经验指定，也不通过贪心算法逐步替换预测器，而是在统一评价窗口内保留可复现的候选，并以实际调度成本完成筛选。P-C 内部的融合权重则另行采用坐标式贪心搜索确定。

问题二采用 P-B 作为 U-B 和 U-C 的点预测输入。问题二的固定电价日前计划需要稳定且可解释的全天输入，P-B 能够同时表达滞后关系和日历周期，适合作为两类不确定性修正的共同基准。U-B 的五级场景权重先由联合残差风险分位点确定，再对 balanced_risk、risk_averse 和 economic_priority 三组预先定义配置进行完整回放比较，正式配置由实际总费用确定。该过程属于有限候选比较，不是逐步贪心调参。

U-C 的误差分位数和预算参数也通过候选实验确定。边界分位数比较 0.90、0.95 和 0.99，负荷与光伏预算分别在候选网格中检验。问题二最终采用 0.95 分位边界和 $\gamma_L = \gamma_P = 0.5$，因为该组合通过验证并进入正式 U-BC 网格。每个候选均使用相同回放程序和费用函数评价，未使用目标日未来实际值。P-C 的权重采用坐标式贪心搜索。程序先以四个成员等权作为初始点，在每一轮中固定其他成员权重，只对负荷、光伏和价

格三个目标依次枚举满足非负且和为 1 的候选权重，使用 rolling_test 的实际调度总费用选择当前目标的最低候选；一轮结束后，若总费用仍有下降则进入下一轮，直至没有候选能够改善结果。搜索过程保留 checkpoint、搜索路径和候选排行榜，最终权重由完整回放结果确定，不使用 final_test 数据。

8.3 计划模型扩展

问题二的计划模型沿用第七章的统一物理约束，只替换负荷和光伏输入。令 $X \in \{B, C, BC\}$ 表示输入路径，对每个日期分别求解

$$\min_{G,C,D,W,S} \sum_{t \in \mathcal{T}} \pi_t G_{n,t} \Delta t. \tag{8-8}$$

供需平衡在当前输入下写为

$$G_{n,t} + D_{n,t} + P^{X}_{n,t} - W_{n,t} = L^{X}_{n,t} + C_{n,t}. \tag{8-9}$$

储能状态递推、功率边界和容量边界直接采用第七章的统一定义，本节只说明新增输入在约束中的位置。

每个日期只生成一份日前计划。计划初始储能状态取前一日实际运行结束后的储能状态，计划末储能状态设为 6000 kWh。这样，计划阶段的状态约束与实际运行阶段的状态传递保持一致，同时允许不同日期之间通过实际储能状态产生联系。

日前线性规划的目标只计算计划购电费用，不预先加入应急购电量。应急购电量只有在真实负荷和真实光伏进入回放后才能确定，因此不作为计划阶段的已知量。U-B、U-C 和 U-BC 均在输入确定后调用同一线性规划模型，U-BC 在融合输入后只进行一次求解。

8.4 求解与执行

正式运行分为初始化、滚动测试和最终测试三个时间段。2025 年 1 月 1 日至 1 月 31 日用于形成滚动预测所需的历史信息，2025 年 2 月 1 日至 10 月 31 日为滚动测试阶段，共 273 天，2025 年 11 月 1 日至 12 月 31 日为最终测试阶段，共 61 天。正式评价从 2025 年 2 月 1 日开始，到 2025 年 12 月 31 日结束，共 334 天，每天包含 144 个十分钟时段。

在每个日期的零时，程序读取当天的基础预测，筛选因果可用的场景和边界，形成 $L^{BC}_{n,t}$ 与 $P^{BC}_{n,t}$，然后求解当天的日前线性规划。求解完成后，计划购电功率和计划储能动作被冻结，真实数据按照时段顺序进入回放。优化器在当天计划生成时不会读取当天真实负荷、真实光伏或未来残差。

为说明回放过程，定义实际供需缺口

$$r_{n,t} = L_{n,t}^{\text{act}} - P_{n,t}^{\text{act}} - G_{n,t}^{\text{plan}}. \tag{8-10}$$

记 $[x]^+ = \max(x, 0)$。在实际供需不足时，储能优先放电，实际放电功率为

$$D_{n,t}^{\text{act}} = \min\left([r_{n,t}]^+, \overline{D}, \frac{\eta_d (S_{n,t}^{\text{act}} - \underline{S})}{\Delta t} \right). \tag{8-11}$$

在实际供需出现富余时，储能优先充电，实际充电功率为

$$C_{n,t}^{\text{act}} = \min\left([-r_{n,t}]^+, \overline{C}, \frac{\overline{S} - S_{n,t}^{\text{act}}}{\eta_c \Delta t} \right). \tag{8-12}$$

应急购电量和实际购电功率分别为

$$E_{n,t} = \left[r_{n,t} - D_{n,t}^{\text{act}} \right]^+, \qquad G_{n,t}^{\text{act}} = G_{n,t}^{\text{plan}} + E_{n,t}. \tag{8-13}$$

指定日期的应急购电记录汇总于表 8-1。其中，2025 年 3 月 20 日和 2025 年 6 月 21 日未发生应急购电，表中以“无”和 0 表示；其余空白行表示该日期没有更多应急记录。

表 8-1 微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
无	0.000000	无	0.000000	20:20-20:30	6.375000	07:50-08:00	6.321025

未能被储能吸收的富余光伏计为实际弃光，实际储能状态按第七章的状态递推式更新，并作为下一时段和下一日期的初始状态。

问题二没有计划调整费用，正常购电费用和应急购电费用分别为

$$C_{n,t}^{\text{en}} = \pi_t G_{n,t}^{\text{plan}} \Delta t, \qquad C_{n,t}^{\text{em}} = 5\pi_t E_{n,t} \Delta t. \tag{8-14}$$

评价周期总费用为

$$C^{\text{tot}} = \sum_n \sum_t \left(C_{n,t}^{\text{en}} + C_{n,t}^{\text{em}} \right), \qquad C^{\text{adj}} = 0. \tag{8-15}$$

费用在真实回放完成后统一汇总，计划阶段不使用未来实际值估计应急购电。

8.5 结果分析

正式结果采用结果清单所列的 Q2 U-BC 正式运行结果。结果表覆盖 334 个连续日期及其 144 个十分钟时段，融合系数为 $\lambda = 0.7$。正式结果中的总费用为 14110545.98 元，其中常规购电费用为 13493655.25 元，应急购电费用为 616890.73 元，调整费用为 0 元。

常规购电费用占总费用约 95.63%，应急购电费用占约 4.37%。这说明在当前预测输入和储能边界下，大部分运行时段能够由日前购电计划覆盖，预测偏差造成的供电缺口仍会在部分时段转化为应急购电。应急购电采用固定价格的 5 倍计费，单位电量费用显著高于常规购电，因此应急事件是评价计划经济性时需要重点关注的结果。

结果分析按照计划购电、储能运行和应急事件三个层次展开。计划购电结果用于观察不确定输入对净负荷的修正，储能汇总用于观察充放电动作是否跨时段转移了供需压力，应急事件记录用于定位实际负荷偏高或实际光伏偏低时的费用增加。三类结果均来自同一份正式运行记录，分析时保持日期和时段索引一致。

问题二的重点在于评价日前计划在真实轨迹下的执行代价。后续问题三将在此基础上改变计划更新时点，问题四再改变价格输入，因此本节只讨论固定价格和一次日前计划条件下的结果，不对不同问题的总费用进行统一排序。

8.6 模型检验

模型检验分为数据完整性、信息边界、物理约束、跨日状态和费用一致性五个方面。

数据完整性检验确认正式运行包含 334 个日期，每个日期均有 144 个时段，日期和时段组合不存在重复，日期序列连续。信息边界检验确认计划阶段只使用固定价格序列、当前日期的预测字段以及决策时刻以前已经发布的负荷和光伏不确定信息，实际价格和价格残差不进入问题二的计算。

物理约束检验逐时段复核计划能量平衡、实际回放能量平衡、计划储能递推和实际储能递推。正式校验中，计划和实际能量平衡的最大误差分别约为 1.02×10^{-10} kW 和 1.01×10^{-10} kW，计划和实际储能递推的最大误差分别约为 1.05×10^{-10} kWh 和 1.04×10^{-10} kWh。计划储能状态始终位于 1200 kWh 至 10800 kWh 的边界内，跨日储能链的最大误差为 0。

费用检验独立汇总常规购电费用、应急购电费用和总费用。正式结果中，常规费用、应急费用和总费用的最大复算误差均小于 10^{-10} 元，调整费用保持为 0。正式结果清单和程序验证文件的状态均为 PASS，说明问题二的计划、回放和结算过程在给定数据和设备参数下具有一致的计算结果。

9 问题三：滚动预测下的购电策略调整

问题三在问题二的一次日前计划基础上增加日内信息更新。每天零时形成原始计划，六时、十二时和十八时获得新的预测后，只重新安排尚未执行的时段。已经执行的计划和实际储能状态被保留，后续计划以当前状态为起点继续求解。由此，问题三需要同时处理计划版本、执行顺序和相对于原始计划的费用结算。

9.1 滚动决策机制

设 $\tau_k \in \{0, 6, 12, 18\}$ 表示第 k 次预测发布时刻，τ_k 以小时计，$s_k = 6\tau_k$ 表示对应的十分钟时段位置。零时形成的购电计划记为 $G^0_{n,t}$，在发布时刻 τ_k 形成的修订计划记为 $G^k_{n,t}$。

当时刻 τ_k 到达时，已经执行的时段构成前缀

$$\mathcal{T}_k^{\text{past}} = \{1, 2, \ldots, s_k - 1\}, \tag{9-1}$$

尚未执行的时段构成后缀

$$\mathcal{T}_k^{\text{future}} = \{s_k, s_k + 1, \ldots, 144\}. \tag{9-2}$$

前缀的实际运行结果被保留，后缀才进入新的线性规划。计划更新因此只改变未来决策，不改写已经发生的购电、充放电和储能状态。

预测发布时刻采用当前日期的零时、六时、十二时和十八时。每个时刻只能使用已经到达的预测和历史滚动测试残差，当前日期尚未发生的真实负荷、真实光伏和未来残差不进入更新模型。更新时的初始储能状态取前一时段实际回放得到的状态，保证计划版本之间能够连续衔接。

问题三的参数选择和结果评价分开进行。2025 年 2 月 1 日至 10 月 31 日作为滚动测试阶段，用于选择融合系数；2025 年 11 月 1 日至 12 月 31 日作为最终测试阶段，在系数冻结后单独评价。最终测试数据不参与 λ 的选择。

9.2 日内计划更新

日内更新沿用第七章的统一物理模型，并在每个发布时刻重新构造尚未执行区间的负荷和光伏输入。U-B 使用 P-A 的上一周预测形成负荷点预测。选择该路线是因为在问题三滚动测试的负荷候选比较中，上一周基线在周期性负荷序列上具有较低的样本外误差，且结构透明，便于在每次更新时保持稳定的输入接口。U-B 再利用已经可见的负荷与光伏残差场景计算加权修正。U-C 使用 P-B 滚动冻结日历回归负荷预测，原因是该路

线能够在滚动冻结条件下利用滞后项和日历周期项描述趋势，作为压力边界的点预测基准。光伏输入取当前发布时刻最新可用的预测值，再根据 0.95 分位误差边界形成压力输入。P-C 虽保留为候选路线，但在问题三正式 U-C 重跑中没有采用，因为当前候选比较显示其负荷点输入会削弱滚动更新下的调度表现；该判断来自滚动测试回放，不是人为排除。

问题三将总不确定预算按照经济影响分配给负荷和光伏，取

$$\gamma_L = 0.4181294473, \qquad \gamma_P = 0.5818705527. \tag{9-3}$$

这两个预算系数不是人为设定的平均值。程序先在滚动测试残差中分别计算负荷正向偏差和光伏负向偏差对实际购电费用的加权影响，得到负荷贡献约为 1180.7039、光伏贡献约为 1643.0721，再将两者归一化为总预算 1，得到上述 γ_L 和 γ_P。因此光伏下偏在当前数据中的费用影响更大，分配到的预算也相应更高。该过程是基于经济影响的归一化计算，不是贪心算法。在发布时刻 τ_k，若 $b^{L,+}_{n,t,k}$ 表示当时可见的负荷正向偏差边界，$b^{P,-}_{n,t,k}$ 表示光伏负向偏差幅度，则 U-C 输入写为

$$L^{C,k}_{n,t} = \max\left(\widehat{L}^{C,k}_{n,t} + \gamma_L b^{L,+}_{n,t,k}, 0\right), \tag{9-4}$$

$$P^{C,k}_{n,t} = \max\left(\widehat{P}^{k}_{n,t} - \gamma_P b^{P,-}_{n,t,k}, 0\right). \tag{9-5}$$

U-B 输入记为 $L^{B,k}_{n,t}$ 和 $P^{B,k}_{n,t}$。两类输入在进入优化器前按同一融合系数组合

$$L^{k}_{n,t} = \lambda L^{B,k}_{n,t} + (1-\lambda) L^{C,k}_{n,t}, \qquad P^{k}_{n,t} = \lambda P^{B,k}_{n,t} + (1-\lambda) P^{C,k}_{n,t}. \tag{9-6}$$

该融合只作用于负荷和光伏输入，购电、充电、放电和弃光动作仍由同一线性规划模型决定。

在发布时刻 τ_k，模型只对 $\mathcal{T}^{\text{future}}_k$ 求解

$$\min_{G,C,D,W,S} \sum_{t \in \mathcal{T}^{\text{future}}_k} \pi_t G^{k}_{n,t} \Delta t. \tag{9-7}$$

当前储能状态作为新计划的初始值，储能状态递推和功率边界沿用第七章定义。对前缀时段，修订计划不再替换原有实际结果；对后缀时段，修订计划覆盖原计划并作为下一次更新的比较对象。

这里的退款需要先说明结算含义。计划费用在对应时段实际执行时结算，若修订后的购电量低于零时计划，减少部分原本就不再支付，但结算规则还要对该减少量收取正常价格 50% 的违约费用。为便于统一记账，本文采用先按原始计划全额计费，再将减少部分按正常价格 50% 记为负向调整费用的等价写法。费用结算始终以零时原始计划为基准。定义

$$A_{n,t}^{-}=\max\left(G_{n,t}^{0}-G_{n,t}^{\text{final}},0\right),\qquad A_{n,t}^{+}=\max\left(G_{n,t}^{\text{final}}-G_{n,t}^{0},0\right). \tag{9-8}$$

原始计划购电费用全部计入，计划减少部分按原价格的 50% 退款，计划增加部分按原价格的 1.5 倍计费。相应的调整费用为

$$C_{n,t}^{\text{adj}}=-0.5\pi_t A_{n,t}^{-}\Delta t+1.5\pi_t A_{n,t}^{+}\Delta t. \tag{9-9}$$

应急购电费用仍按统一模型中的 5 倍价格计算，最终费用由原始购电、调整和应急三部分组成。

9.3 计算结果

问题三采用 $\lambda=0.1,0.2,\ldots,1.0$ 的完整网格搜索。每个候选值先在滚动测试阶段运行完整的四次更新过程，再根据实际总费用进行比较。该过程逐一检验 11 个候选值，不采用贪心式的局部迭代。滚动测试阶段的最小实际总费用对应 $\lambda=0.8$，因此将该系数冻结后用于最终测试。

滚动测试覆盖 2025 年 2 月 1 日至 10 月 31 日，共 273 天。该阶段总费用为 10847214.81 元，其中常规购电费用为 10084108.83 元，调整费用为 431289.92 元，应急购电费用为 331816.06 元。常规购电、调整和应急费用占比分别约为 92.96%、3.98% 和 3.06%。

最终测试覆盖 2025 年 11 月 1 日至 12 月 31 日，共 61 天。该阶段总费用为 3029700.29 元，其中常规购电费用为 2849424.52 元，调整费用为 122518.86 元，应急购电费用为 57756.91 元。常规购电、调整和应急费用占比分别约为 94.05%、4.04% 和 1.91%。

两个评价阶段合计得到全年总费用 13876915.09 元。该数值由滚动测试和最终测试的实际结算费用相加得到，不用于反向选择融合系数。正式结果清单中的问题三验证状态为 PASS。

9.4 调整策略分析

滚动更新的直接作用是改变未执行时段的购电计划。六时更新只影响六时以后时段，十二时更新只影响十二时以后时段，十八时更新只影响十八时以后时段。已经执行的时段不再产生新的计划版本，因此每次更新的影响范围由发布时间自然确定。

结果分析应分别统计三类量。第一类是购电计划的减少量和增加量，用于观察新预测对原始计划的修正方向。第二类是对应的退款和增加费用，用于分析计划变化的经济代价。第三类是应急购电量及其费用，用于判断滚动更新是否减少了预测偏差造成的供电缺口。

典型日期的分析应由程序按照更新总量或调整费用自动选取。对该日期同时绘制零时原始计划、六时修订计划、十二时修订计划和十八时修订计划，观察购电曲线如何随着信息到达逐步改变。日内曲线还应结合实际储能状态分析，说明计划调整是由负荷变化、光伏变化还是储能可用容量变化引起。

从费用构成看，滚动测试阶段的调整费用和应急费用合计约占总费用的 7.04%，最终测试阶段约占 5.95%。这说明日内更新的经济影响同时来自计划版本变化和实际供需偏差，不能只用最终购电量评价更新策略。问题三的结论应限于同一评价阶段内部的费用和运行特征，不与问题二、问题四的总费用进行统一排序。

9.5 模型检验

模型检验包括时间记录、信息边界、计划冻结、物理约束、结算公式和跨日状态六个方面。

时间记录检验确认正式运行日期连续，每天包含 144 个十分钟时段，日期和时段组合唯一，更新时刻只出现在零时、六时、十二时和十八时。信息边界检验确认预测形成时刻早于对应目标时段，修订计划的来源时刻不晚于目标时段，最终测试阶段不读取未来真实值和最终测试残差。

计划冻结检验逐次检查已执行前缀是否保持原有实际结果，修订计划是否只覆盖未执行后缀。结算检验复核原始计划全额计费、减少量按 50% 退款、增加量按 1.5 倍计费，并检查每个时段的调整费用是否等于退款项和增加项之和。

物理约束检验逐时段复核能量平衡、储能递推、储能上下界、充放电功率边界和充放电互斥性。正式最终测试中，最大能量平衡残差约为 2.73×10^{-12} kW，最大储能递推残差约为 5.46×10^{-12} kWh，跨日储能链误差为 0。

最终测试包含 8784 条时段记录和 13176 条更新记录。总费用复算误差约为 4.55×10^{-13} 元，所有检查项均通过。滚动测试和最终测试分别完成独立校验，最终测试中的 $\lambda = 0.8$ 已在滚动测试阶段冻结，验证了参数选择和样本外评价之间的隔离。

10 问题四：波动电价下的购电策略

问题四在前述不确定输入和储能调度模型的基础上引入时段波动电价。每天不同时间段的购电价格不再相同，储能的充放电决策同时受到负荷、光伏出力、储能状态和价格水平的影响。本章分别考察单次日前计划与日内滚动更新两种情形，比较价格波动对购电计划、储能使用和费用构成的影响。

10.1 价格模型扩展

设 n 表示日期，t 表示日内十分钟时段，波动电价记为 $\pi_{n,t}$。价格与负荷、光伏及调度变量采用相同的日期和时段索引，每天包含 144 个时段，单个时段长度为 $\Delta t = 1/6$ 小时。统一物理模型中的能源费用改写为

$$C^{\text{en}} = \sum_{n} \sum_{t} \pi_{n,t} G_{n,t} \Delta t. \tag{10-1}$$

在实际回放阶段，若出现紧急购电量 $E_{n,t}$，其费用为

$$C^{\text{em}} = \sum_{n} \sum_{t} 5\pi_{n,t} E_{n,t} \Delta t. \tag{10-2}$$

Q4-2 每天零时形成一份完整计划，之后只按实际轨迹回放。Q4-3 在零时形成原始计划，并在六时、十二时和十八时重新安排未执行时段。两种情形均使用第七章的统一物理约束和 U-BC 输入融合，区别集中在价格信息的使用方式和计划更新机制。

10.2 波动电价下的问题二情形

Q4-2 对应波动电价下的单次日前计划。每天零时，程序根据当时可见的负荷、光伏预测及其不确定性修正构造 U-B、U-C 和 U-BC 输入，再调用一次统一线性规划。计划阶段不读取当天未来实际价格，实际价格只在运行回放和费用结算中使用。

U-BC 输入仍按

$$L_{n,t}^{BC} = \lambda L_{n,t}^{B} + (1-\lambda) L_{n,t}^{C}, \qquad P_{n,t}^{BC} = \lambda P_{n,t}^{B} + (1-\lambda) P_{n,t}^{C} \tag{10-3}$$

构造。价格波动通过目标函数中的 $\pi_{n,t}$ 进入计划，使模型能够评价不同时段购电的边际费用。储能是否充电或放电仍由能量平衡、储能容量、充放电功率和日末状态共同决定。

正式网格实验在 $\lambda = 0, 0.1, \ldots, 1.0$ 上进行。Q4-2 的最低实际总费用对应 $\lambda = 0.7$，全年总费用为 15035255.70 元，其中常规购电费用为 14046743.41 元，应急购电费用为

988512.29 元，计划调整费用为 0 元，验证状态为 PASS。该结果表示在单次日前模式下，当前波动价格和不确定输入条件对应的最低点位于 U-B 与 U-C 的融合区间内。

10.3 波动电价下的问题三情形

Q4-3 在 Q4-2 的基础上增加日内滚动更新。零时形成原始计划，六时、十二时和十八时分别重新优化尚未执行的后缀时段。已执行时段保留实际运行结果，当前实际储能状态作为下一次优化的初始状态。每次更新只能使用发布时间以前已经可见的预测和价格信息，未来实际价格不进入计划生成。

更新时间并非直接沿用题面设定。程序先在相同的预测输入、价格序列、物理约束和结算规则下，对 ‘UPDATE_00‘、‘UPDATE_00_06‘、‘UPDATE_00_06_12‘ 和 ‘UPDATE_ALL‘ 四种候选策略进行全年实际顺序回放。三条输入路线 U-A、U-B 和 U-C 的总费用均随更新时点增加而下降，‘UPDATE_ALL‘ 分别取得 14695800.41 元、15133523.94 元和 21304045.77 元的最低费用。因此，Q4-3 将 ‘UPDATE_ALL‘ 确定为正式更新策略。该选择来自更新时间消融实验的完整候选比较，属于有限枚举，不是凭经验指定，也不是由单日结果决定。

设 $G^{0}_{n,t}$ 为零时原始计划，$G^{\text{final}}_{n,t}$ 为最终有效计划，计划减少量和增加量分别为

$$A^{-}_{n,t} = \max(G^{0}_{n,t} - G^{\text{final}}_{n,t}, 0), \qquad A^{+}_{n,t} = \max(G^{\text{final}}_{n,t} - G^{0}_{n,t}, 0). \tag{10-4}$$

波动价格下的调整费用写为

$$C^{\text{adj}} = \sum_{n} \sum_{t} \left[-0.5\pi_{n,t} A^{-}_{n,t} + 1.5\pi_{n,t} A^{+}_{n,t} \right] \Delta t. \tag{10-5}$$

同一时段的多次修订以原始计划和最终有效计划的差额统一结算，避免更新次数增加导致重复计费。

Q4-3 采用 ‘UPDATE_ALL‘ 更新策略，正式网格实验确定 $\lambda = 0.9$。全年总费用为 14827648.08 元，其中常规购电费用为 13104781.67 元，调整费用为 836422.66 元，应急购电费用为 886443.76 元，验证状态为 PASS。与单次日前情形相比，滚动更新改变了费用构成，降低常规购电费用的同时产生了计划调整费用。

10.4 计算结果

表 10-1 汇总问题四的两种正式策略。两种策略均采用波动价格逐时结算，结果分别来自各自的正式 U-BC 实验。

表 10-1 问题四两种策略的正式结果

策略	λ	常规购电费用	调整费用	应急费用	总费用
单次日前计划	0.7	14046743.41	0.00	988512.29	15035255.70
滚动更新计划	0.9	13104781.67	836422.66	886443.76	14827648.08

单次日前计划不产生调整费用，全部计划在零时确定。滚动更新计划将部分决策留到日内信息到达后重新安排，因此费用由常规购电、计划调整和应急购电三部分共同构成。两种策略的总费用均由真实数据顺序回放得到，不能将其中任一费用分项单独视为策略优劣的充分依据。

10.5 结果分析

波动价格改变了购电量在不同时间段的经济价值。价格较高时，储能放电可以减少外部购电；价格较低时，储能充电或增加常规购电可能为后续高价时段保留调节空间。但实际动作还受到光伏出力、负荷水平、储能状态和功率上限共同影响，不能仅根据价格曲线判断调度结果。

Q4-2 的最优融合系数为 0.7，Q4-3 的最优融合系数为 0.9。两者不同，说明价格波动和日内信息更新改变了不确定输入对调度结果的作用。Q4-3 中，更新后的计划可以利用新到达的信息修正剩余时段，但计划变化需要承担调整费用，因此降低常规购电费用并不等同于总费用必然下降。

问题四的正式结论限于当前价格序列、预测输入、设备参数和结算规则。Q4-2 与 Q4-3 属于同一波动价格背景下的两种运行制度，可以进行费用构成和调度行为比较；问题四与固定电价问题之间不进行简单的绝对费用排序。

10.6 模型检验

模型检验首先检查价格与日期、时段的对应关系，确认每天 144 个价格记录与同日期的负荷、光伏和调度记录一一匹配，并核对功率到电量的 1/6 小时换算。

其次检查信息边界。Q4-2 的日前计划不读取未来实际价格，Q4-3 每次更新只使用发布时刻已经可见的信息，实际价格只进入顺序回放和费用结算。对 Q4-3 还逐次核对已执行时段是否冻结，修订计划是否只覆盖未执行后缀。

最后复核统一物理约束和费用恒等式，包括能量平衡、SOC 递推、储能边界、充放电功率限制、弃光非负、应急购电计算和总费用分解。补充验证资料显示，Q4-2 与 Q4-3 的 U-BC 网格实验均完成端点一致性核对，22 个实验全部通过独立验证。正式结果的验证状态均为 PASS。

11 灵敏度分析与稳健性检验

本章检验统一模型对关键输入参数和运行机制变化的响应。分析对象包括 U-BC 融合系数 λ、问题三和问题四中的计划更新时间，以及正式程序的物理约束、费用结算和信息边界。每次检验均保持实际数据、设备参数、物理约束和费用评价函数不变，只改变待考察的参数或运行机制。不同问题的费用口径分别保留，不将其合并为一个跨问题排名。

11.1 检验方法与评价指标

U-BC 的融合系数在 $0.0, 0.1, \ldots, 1.0$ 上逐点计算。对每个候选值，程序重新构造负荷和光伏输入，调用一次完整的物理线性规划，再按真实数据顺序回放并计算实际费用。该方法属于有限网格枚举，能够同时观察纯 U-C、纯 U-B 和中间融合状态。问题三先在 rolling_test 上选取 λ，再将冻结值用于 final_test；问题二和问题四在各自正式评价窗口内比较候选值。

主要经济指标为

$$C_{\text{total}} = C_{\text{energy}} + C_{\text{adjustment}} + C_{\text{emergency}}, \tag{11-1}$$

并辅以应急购电量、调整量和每日费用分布。可行性指标包括能量平衡残差、SOC 递推残差、SOC 越界次数、充放电功率越界次数、计划冻结违规次数和费用复算误差。

11.2 融合系数敏感性

四个问题的网格结果均表现出明确的实际费用低谷。问题二的最低点为 $\lambda = 0.7$，问题三在 rolling_test 中的最低点为 $\lambda = 0.8$，问题四的单次日前情形 Q4-2 的最低点为 $\lambda = 0.7$，滚动更新情形 Q4-3 的最低点为 $\lambda = 0.9$。这些参数均由逐点实际回放确定，最终测试数据没有参与问题三的参数选择。

四个最低点并不相同。固定电价下的问题二和波动电价下的 Q4-2 都在 0.7 处达到最低费用，说明单次日前计划对两类输入的折中程度相近。问题三加入日内信息更新后，最低点移动到 0.8；Q4-3 同时包含价格波动和滚动更新，最低点进一步移动到 0.9。参数变化反映了预测发布时点和价格系数对输入修正作用的改变，统一模型的物理结构没有改变。

从端点看，$\lambda = 0$ 对应纯 U-C，$\lambda = 1$ 对应纯 U-B。四组网格中间点的实际费用低于相应端点，说明当前数据下场景加权修正与压力边界修正具有互补作用。正式参数相邻网格点的费用差异应结合完整曲线解读，不能把某一个步长为 0.1 的点解释为脱离场景的唯一最优常数。

11.3 更新时间敏感性

问题三和 Q4-3 的更新机制只改变未执行时段。补充实验在 Q4-3 中比较了 ‘UPDATE_00‘、‘UPDATE_00_06‘、‘UPDATE_00_06_12‘ 和 ‘UPDATE_ALL‘ 四种策略。在 U-A 路线下，全年总费用由 16335919.67 元依次降至 15646426.01 元、15235733.83 元和 14695800.41 元；U-B 路线由 17509678.02 元降至 16800087.50 元、16208867.32 元和 15133523.94 元；U-C 路线由 23230634.35 元降至 23118115.24 元、22792164.49 元和 21304045.77 元。

三条路线均在 ‘UPDATE_ALL‘ 下取得本组实验的最低费用，表明在当前价格序列、预测接口和结算规则下，增加可用信息的更新时间能够改善剩余时段的计划。更新次数增加也会带来更多计划调整记录，因此评价时必须同时查看常规购电、调整费用和应急费用，不能只比较单一费用分项。

11.4 路线与参数的稳定性

U-B 的正式路线为 P-A/previous_week 与 economic_priority 权重。该选择来自相同滚动样本外协议下的候选比较，P-A 的上一周负荷基线在评价池中具有较低的误差，economic_priority 则在三组预先定义的等级权重中取得较低的实际调度费用。U-C 的点预测和边界参数也经过候选实验筛选，正式运行使用通过验证的分位数和预算配置。各项参数先形成有限候选，再在相同回放条件下比较，计算过程不采用逐步贪心调参。

U-BC 的端点检验进一步确认输入融合的实现方式。对每个问题，$\lambda = 0$ 的结果能够回到纯 U-C，$\lambda = 1$ 的结果能够回到纯 U-B；中间参数均在融合输入后重新求解物理线性规划，不对两套已求解动作向量进行插值。Q4-2 和 Q4-3 的 22 个 U-BC 实验均通过端点和独立验证。

11.5 物理约束与信息边界检验

所有正式实验均复核能量平衡、储能状态递推、SOC 上下界、充放电功率边界、弃光非负和跨日状态连续性。问题三最终测试中的最大能量平衡残差约为 2.73×10^{-12} kW，最大 SOC 递推残差约为 5.46×10^{-12} kWh，跨日 SOC 链误差为 0。费用复算误差约为 4.55×10^{-13} 元，说明费用分项和总费用能够保持数值一致。

信息边界检验确认预测输入的来源时刻不晚于决策时刻，实际负荷、实际光伏和实际价格只在顺序回放阶段使用。Q3 和 Q4-3 的已执行时段在更新后保持冻结，修订计划只覆盖未来后缀。Q4-2 不产生计划调整费用，Q4-3 的减少量、增加量和应急购电分别按照冻结的结算规则计算。正式结果清单中的相关实验验证状态均为 PASS。

11.6 结论与适用范围

灵敏度结果表明，统一模型在四个问题中均能通过有限网格确定适合当前场景的融合系数，且融合输入不会破坏物理可行性。更新时间实验表明，日内信息到达对滚动计划具有可观影响，但其经济收益需要与调整费用和应急费用共同判断。端点一致性、费用复算和信息边界检验进一步证明，结果差异来自输入和运行机制变化。

上述结论适用于本文给定的日期范围、价格序列、预测接口、设备参数和结算规则。不同微网的负荷周期、光伏波动、储能容量或价格制度发生变化时，应重新执行候选比较。当前实验未覆盖的参数扰动不作为本文的定量结论。

12 模型评价与推广

本文建立了由输入处理层和物理调度层组成的统一模型。U-A、U-B、U-C 和 U-BC 只改变负荷、光伏及价格信息的构造方式，能量平衡、储能递推、功率边界和跨日状态传递保持一致。问题一至问题四依次加入预测误差、日内更新和波动电价，均能在同一物理内核下完成计划生成、实际回放和费用结算。

模型的可靠性来自三方面。第一，正式结果均由真实数据顺序回放得到，计划费用、调整费用和应急购电费用能够逐项复算。第二，U-BC 的端点能够回到纯 U-B 和纯 U-C，参数变化不会破坏统一线性规划的物理可行性。第三，预测发布时间、实际值使用时点和滚动计划冻结规则均经过独立检查，正式实验验证状态为 PASS。

模型仍有适用边界。本文使用单年度数据和题目给定的设备参数，预测路线以滞后特征和可解释回归为主，设备模型未包含电池衰减、多节点潮流和复杂市场交易。若应用于多年运行、多节点微网或新的电价制度，需要重新建立数据接口、设备约束和费用函数，并在新的滚动评价窗口中重新确定预测路线、风险权重和融合系数。

在实际应用中，固定电价下可采用日前或滚动策略，波动电价下应同时考虑价格时段、预测更新和计划调整费用。本文模型能够作为微网购电和储能调度的计算基线，也可扩展到风电、电动汽车、可转移负荷和多种储能协同场景。

13 结论

本文以微网负荷、光伏、储能和外部电网之间的协调调度为对象，建立统一物理调度模型，并将预测输入、不确定性修正、日内更新和波动电价逐步纳入。问题一得到确定条件下的单日购电计划；问题二采用 U-BC 输入融合，正式融合系数为 $\lambda = 0.7$，全年实际总费用为 14110545.98 元；问题三采用四个日内计划时点，rolling_test 确定 $\lambda = 0.8$，全年实际总费用为 13876915.09 元；问题四中，Q4-2 的单次日前方案取 $\lambda = 0.7$，全年

实际总费用为 15035255.70 元，Q4-3 的滚动更新方案取 $\lambda = 0.9$，全年实际总费用为 14827648.08 元。

计算结果表明，统一模型能够在不同信息条件和价格机制下保持相同的物理约束，同时通过预测路线、风险权重、融合系数和更新时间适应具体运行场景。所有正式实验均完成能量平衡、SOC 递推、费用复算、信息边界和计划冻结检验。上述结论适用于本文给定的数据范围、设备参数和结算规则，可为微网日前购电、储能使用和日内计划调整提供可复现的分析方法。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于材料梳理、论文框架设计、语言润色和代码调试，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

附录 A　支撑材料文件列表

附录 B　源程序、运行命令与复现说明

附录 C　关键参数、公式与补充结果

附录 D　AI 工具使用详情