

Fécule de manioc

Guide d'utilisation

Pour Vérena et Ethel
SARL La Platine

À retenir


Situation	Action
Je retire de la féculé pour produire	Consommation matière première
Je compte la féculé restante	Mise à jour des quantités en stock
Une alerte de stock minimum apparaît	Je termine l'enregistrement et je note le niveau affiché
Je ne suis pas sûre de la quantité	J'annule avant de valider

Je prélève = Consommation. Je compte = Mise à jour du stock.

Où trouver les deux fonctions ?

Dans le menu Inventaire, ouvrir La Platine. Deux choix sont disponibles :

- **Consommation matière première**
quand vous retirez de la féculé pour la production.
- **Mise à jour des quantités en stock**
quand vous avez compté la féculé restante.

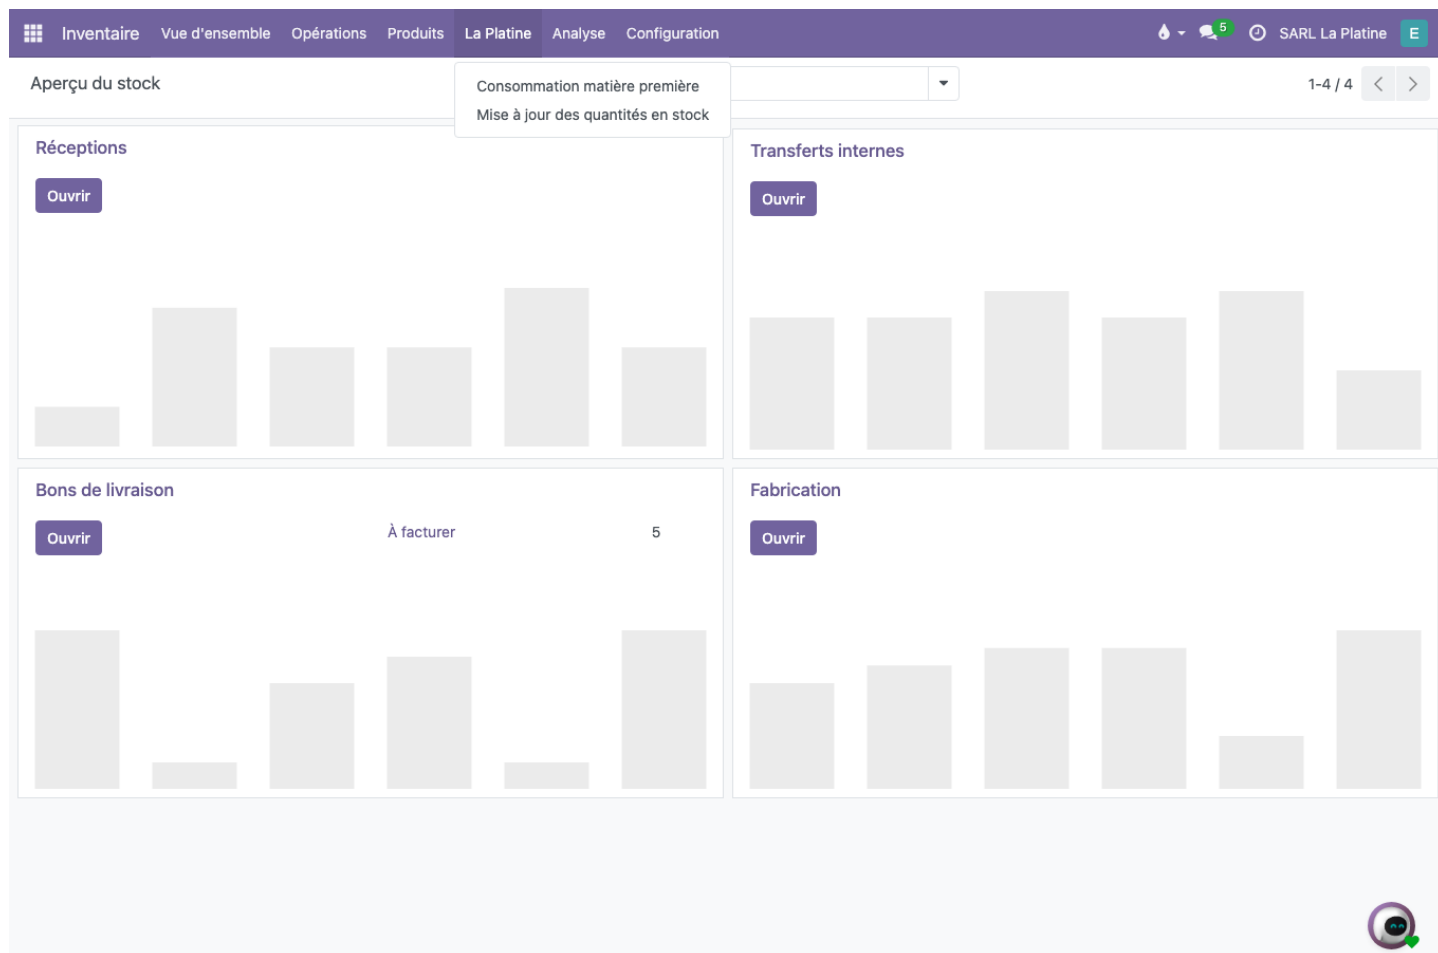

Les deux menus sous Inventaire > La Platine

1. Consommation de fécule

Quand utiliser cet écran ?

À chaque fois qu'une quantité de fécule de manioc est retirée du stock pour la production.

Comment faire ?

Inventaire > La Platine > Consommation matière première

1. Choisir **FÉCULE DE MANIOC** dans la liste.
2. Vérifier l'**emplacement** proposé (ne pas le modifier sauf consigne contraire).
3. Lire la **Quantité disponible (kg)**.
4. Saisir la **Quantité prélevée (kg)** : la quantité retirée, pas ce qu'il reste.
5. Cliquer sur **Enregistrer la consommation**.
6. Lire le message de confirmation (**quantité prélevée et stock restant**).

Exemple

Quantité disponible : 15 000,00 kg (lue à l'écran)
Quantité prélevée : 25,00 kg (ce que vous saisissez)
Stock restant : 14 975,00 kg (indiqué dans la confirmation)

Matière première

Localisation [WH/Stock/Conteneur Fécule](#)

Quantité disponible
(kg) 15 000,00

Quantité prélevée (kg)

FÉCULE DE MANIOC sélectionnée - quantité disponible et quantité prélevée

Consommation enregistrée

1 kg de FECULE DE MANIOC ont été prélevés.
Stock restant : 14 998 kg. Seuil de
réapprovisionnement atteint Stock restant : 14
998 kg Seuil minimum : 20 000 kg



Message de confirmation après Enregistrer la consommation

Important : la quantité saisie correspond à la fécule retirée du stock, pas à la quantité restante.

2. Mise à jour de la quantité en stock

Quand utiliser cet écran ?

Après un comptage physique, lorsque la quantité de féculé réellement présente est différente de celle affichée à l'écran.

Comment faire ?

Inventaire > La Platine > Mise à jour des quantités en stock

1. Choisir FÉCULE DE MANIOC.
2. Vérifier l'emplacement.
3. Lire la Quantité enregistrée dans Odoo.
4. Saisir la Quantité réellement comptée : le total présent après comptage, pas l'écart.
5. Renseigner le Motif (ex. Comptage du 05/07/2026).
6. Cliquer sur Mettre à jour le stock.
7. Confirmer dans la fenêtre qui s'ouvre.

Exemple

Quantité enregistrée dans Odoo : 14 997,00 kg
 Quantité réellement comptée : 14 950,00 kg (saisir le total compté)
 Écart calculé : -47,00 kg (calculé automatiquement)

Matière première	FECULE DE MANIOC
Localisation	
Quantité enregistrée dans Odoo	0,00
Quantité réellement comptée	14 950,00
Écart calculé	14 950,00
Motif	Comptage physique - exemple guide

Quantité Odoo, quantité comptée, écart et motif

Ensemble Opérations Produits La Platine Analyse Configuration

Mise à jour des quantités en stock

Matière première: FECULE DE MANIOC

Localisation:

Quantité enregistrée dans Odoo:

Quantité réellement comptée:

Écart calculé:

Motif: Comptage physique - exemple guide

Mettre à jour le stock Annuler

Confirmation

Confirmez-vous la mise à jour du stock selon la quantité comptée ?


Ok Annuler

Fenêtre de confirmation avant validation

A saisir : 14 950,00 kg**Ne pas saisir : -47,00 kg (l'écart seul)**

3. Alerte de stock minimum

Après Enregistrer la consommation ou Mettre à jour le stock, un message peut apparaître si le stock de fécule est faible par rapport au minimum défini.

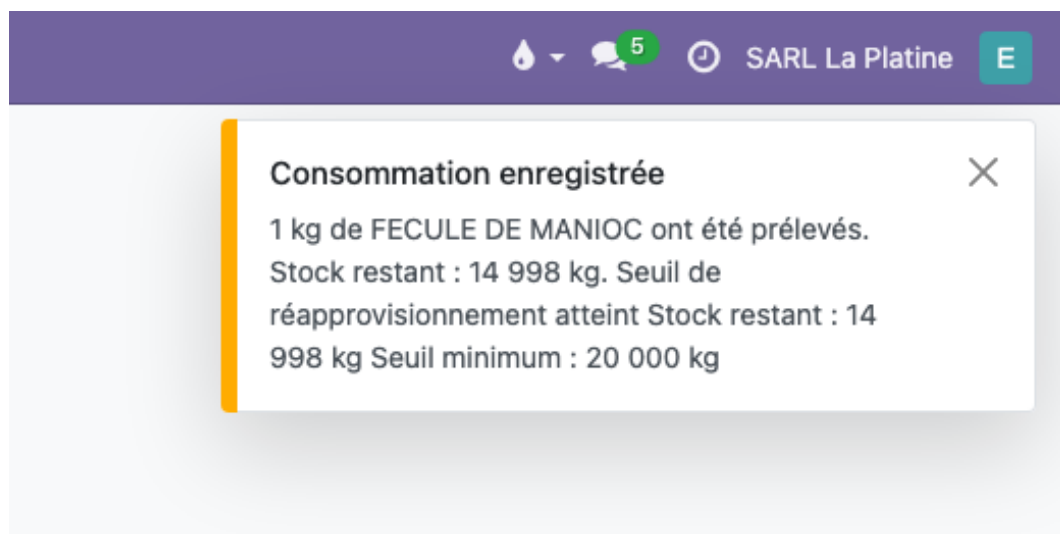

Alerte Seuil de réapprovisionnement atteint dans le message de confirmation

Ce qu'il faut savoir

- L'alerte s'affiche dans l'écran que vous utilisez. Pas besoin d'aller ailleurs.
- L'enregistrement n'est pas bloqué : l'opération est bien prise en compte.
- L'alerte vous informe que le niveau de fécule est bas par rapport au minimum.

4. En cas de doute

- Quantité incertaine : cliquer sur Annuler et recommencer après vérification.
- Mauvais écran : revenir au menu La Platine et choisir l'autre fonction (voir le tableau À retenir en page 1).