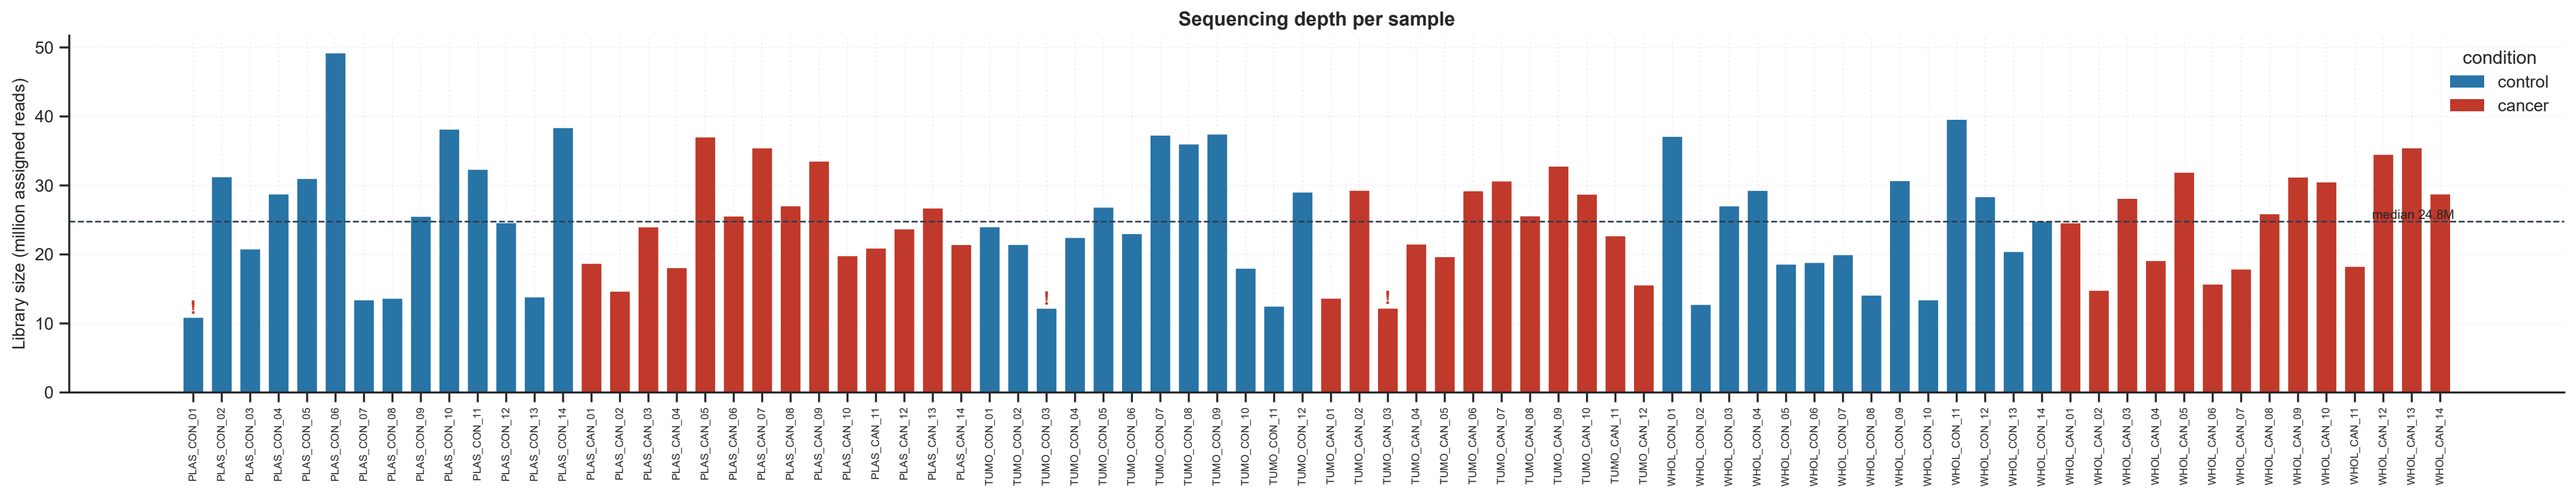
Sequencing depth per sample
Library size (million assigned reads)
0
10
20
30
40
50
median 24.8M
condition
control
cancer
PLAS_CON_01
PLAS_CON_02
PLAS_CON_03
PLAS_CON_04
PLAS_CON_05
PLAS_CON_06
PLAS_CON_07
PLAS_CON_08
PLAS_CON_09
PLAS_CON_10
PLAS_CON_11
PLAS_CON_12
PLAS_CON_13
PLAS_CON_14
PLAS_CAN_01
PLAS_CAN_02
PLAS_CAN_03
PLAS_CAN_04
PLAS_CAN_05
PLAS_CAN_06
PLAS_CAN_07
PLAS_CAN_08
PLAS_CAN_09
PLAS_CAN_10
PLAS_CAN_11
PLAS_CAN_12
PLAS_CAN_13
PLAS_CAN_14
TUMO_CON_01
TUMO_CON_02
TUMO_CON_03
TUMO_CON_04
TUMO_CON_05
TUMO_CON_06
TUMO_CON_07
TUMO_CON_08
TUMO_CON_09
TUMO_CON_10
TUMO_CON_11
TUMO_CON_12
TUMO_CAN_01
TUMO_CAN_02
TUMO_CAN_03
TUMO_CAN_04
TUMO_CAN_05
TUMO_CAN_06
TUMO_CAN_07
TUMO_CAN_08
TUMO_CAN_09
TUMO_CAN_10
TUMO_CAN_11
TUMO_CAN_12
WHOL_CON_01
WHOL_CON_02
WHOL_CON_03
WHOL_CON_04
WHOL_CON_05
WHOL_CON_06
WHOL_CON_07
WHOL_CON_08
WHOL_CON_09
WHOL_CON_10
WHOL_CON_11
WHOL_CON_12
WHOL_CON_13
WHOL_CON_14
WHOL_CAN_01
WHOL_CAN_02
WHOL_CAN_03
WHOL_CAN_04
WHOL_CAN_05
WHOL_CAN_06
WHOL_CAN_07
WHOL_CAN_08
WHOL_CAN_09
WHOL_CAN_10
WHOL_CAN_11
WHOL_CAN_12
WHOL_CAN_13
WHOL_CAN_14