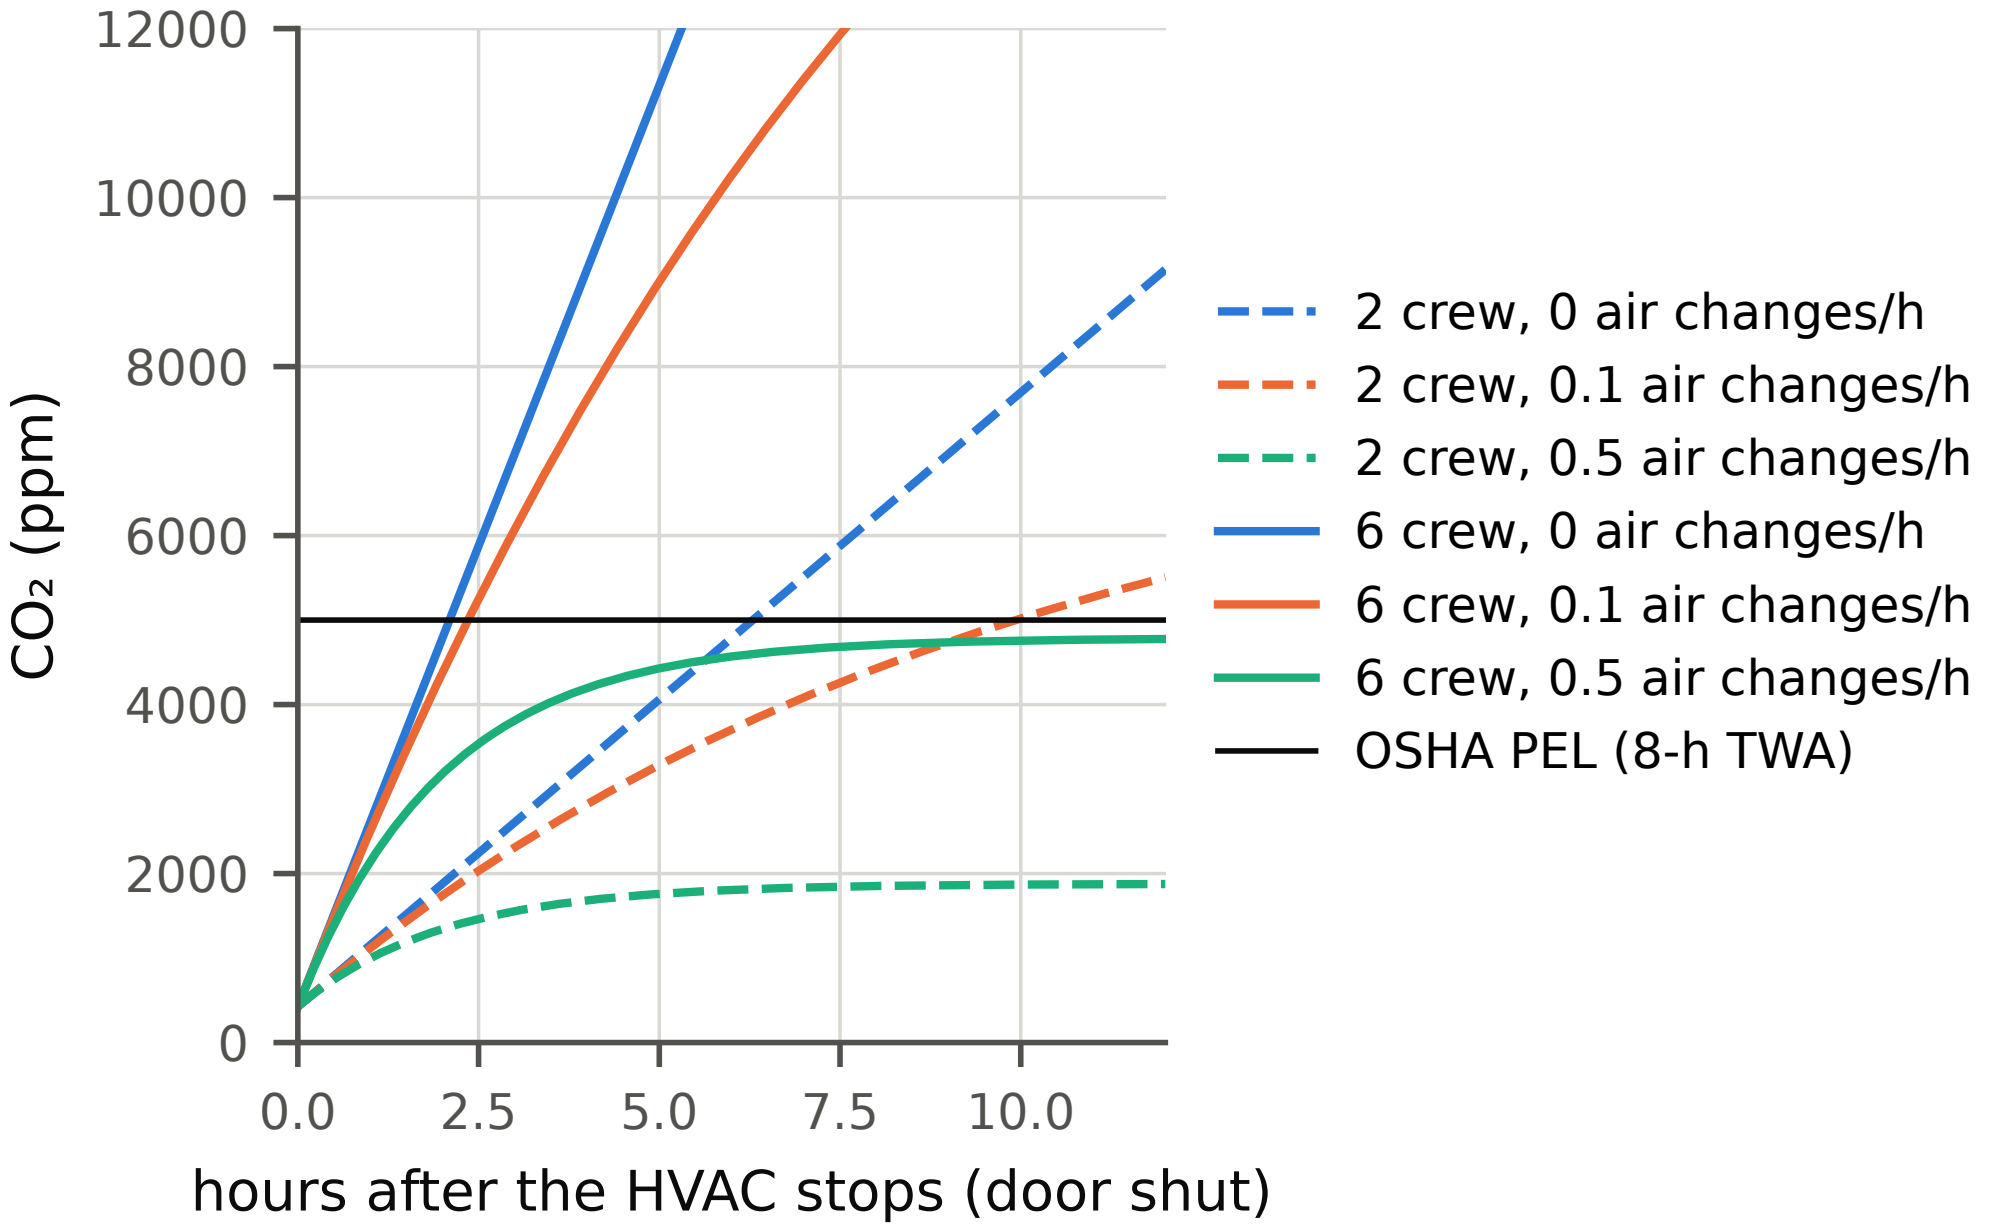
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
CO_2 (ppm)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
hours after the HVAC stops (door shut)
2 crew, 0 air changes/h
2 crew, 0.1 air changes/h
2 crew, 0.5 air changes/h
6 crew, 0 air changes/h
6 crew, 0.1 air changes/h
6 crew, 0.5 air changes/h
OSHA PEL (8-h TWA)