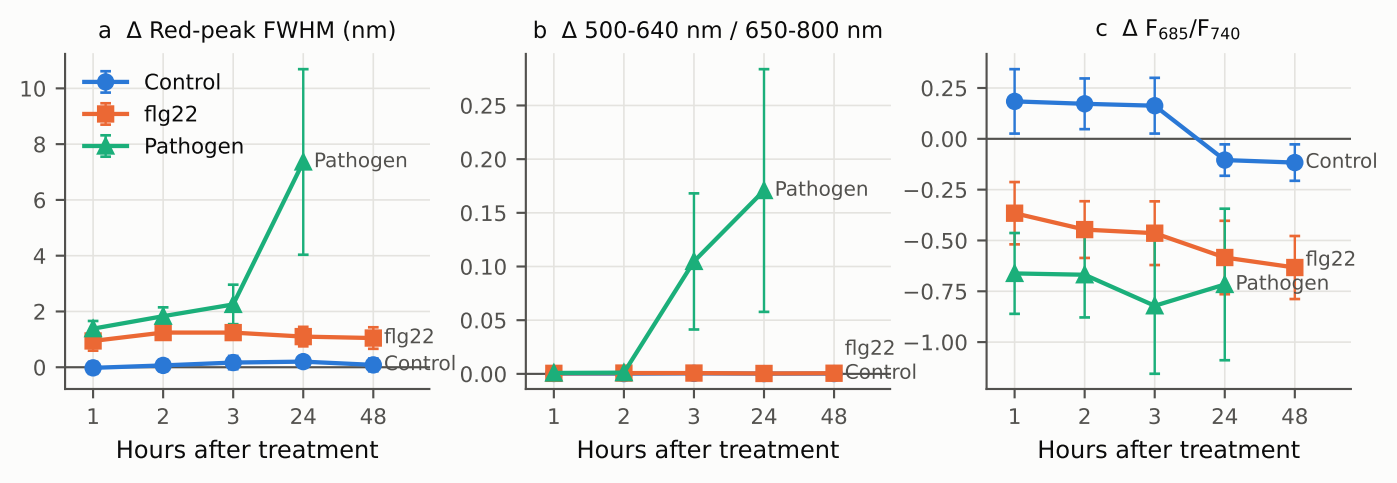
a Δ Red-peak FWHM (nm)
Control
flg22
Pathogen
10
8
6
4
2
0
1
2
3
24
48
Hours after treatment
b Δ 500-640 nm / 650-800 nm
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
c Δ F685/F740
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00