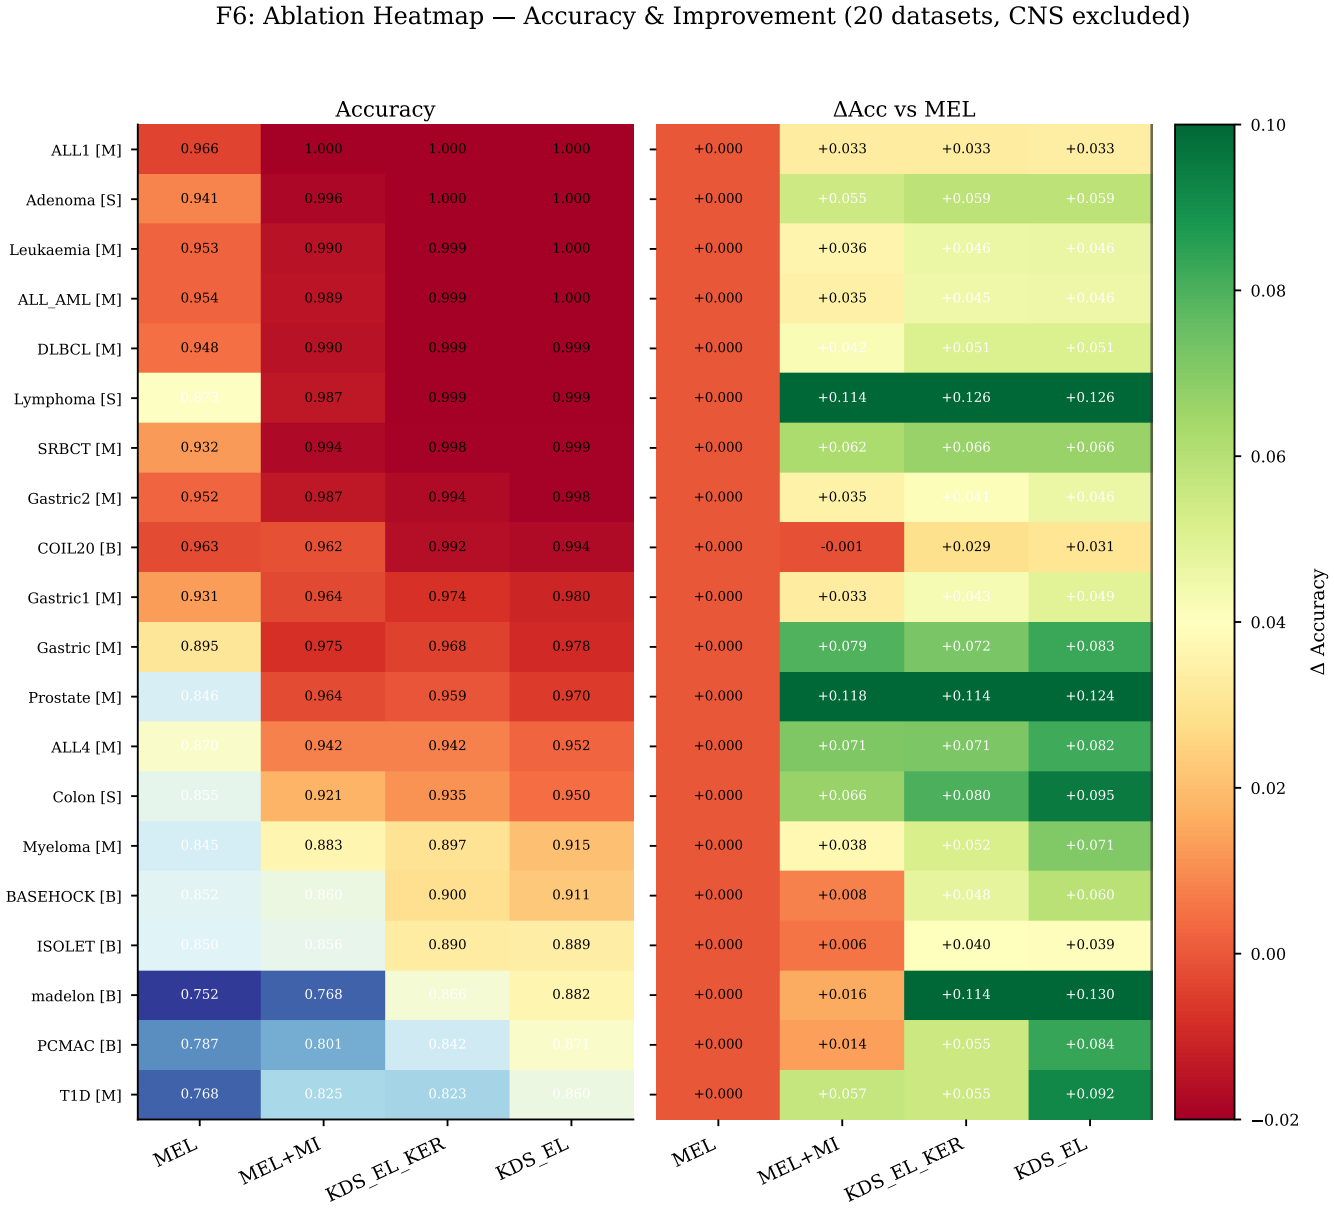
F6: Ablation Heatmap — Accuracy & Improvement (20 datasets, CNS excluded)
Accuracy
ΔAcc vs MEL
ALL1 [M] 0.966 1.000 1.000 1.000 +0.000 +0.033 +0.033 +0.033
Adenoma [S] 0.941 0.996 1.000 1.000 +0.000 +0.055 +0.059 +0.059
Leukaemia [M] 0.953 0.990 0.999 1.000 +0.000 +0.036 +0.046 +0.046
ALL_AML [M] 0.954 0.989 0.999 1.000 +0.000 +0.035 +0.045 +0.046
DLBCL [M] 0.948 0.990 0.999 0.999 +0.000 +0.042 +0.051 +0.051
Lymphoma [S] 0.873 0.987 0.999 0.999 +0.000 +0.114 +0.126 +0.126
SRBCT [M] 0.932 0.994 0.998 0.999 +0.000 +0.062 +0.066 +0.066
Gastric2 [M] 0.952 0.987 0.994 0.998 +0.000 +0.035 +0.041 +0.046
COIL20 [B] 0.963 0.962 0.992 0.994 +0.000 -0.001 +0.029 +0.031
Gastric1 [M] 0.931 0.964 0.974 0.980 +0.000 +0.033 +0.043 +0.049
Gastric [M] 0.895 0.975 0.968 0.978 +0.000 +0.079 +0.072 +0.083
Prostate [M] 0.846 0.964 0.959 0.970 +0.000 +0.118 +0.114 +0.124
ALL4 [M] 0.870 0.942 0.942 0.952 +0.000 +0.071 +0.071 +0.082
Colon [S] 0.855 0.921 0.935 0.950 +0.000 +0.066 +0.080 +0.095
Myeloma [M] 0.845 0.883 0.897 0.915 +0.000 +0.038 +0.052 +0.071
BASEHOCK [B] 0.852 0.860 0.900 0.911 +0.000 +0.008 +0.048 +0.060
ISOLET [B] 0.850 0.856 0.890 0.889 +0.000 +0.006 +0.040 +0.039
madelon [B] 0.752 0.768 0.866 0.882 +0.000 +0.016 +0.114 +0.130
PCMAC [B] 0.787 0.801 0.842 0.871 +0.000 +0.014 +0.055 +0.084
T1D [M] 0.768 0.825 0.823 0.860 +0.000 +0.057 +0.055 +0.092
MEL
MEL+MI
KDS_EL_KER
KDS_EL
MEL
MEL+MI
KDS_EL_KER
KDS_EL
Δ Accuracy
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02