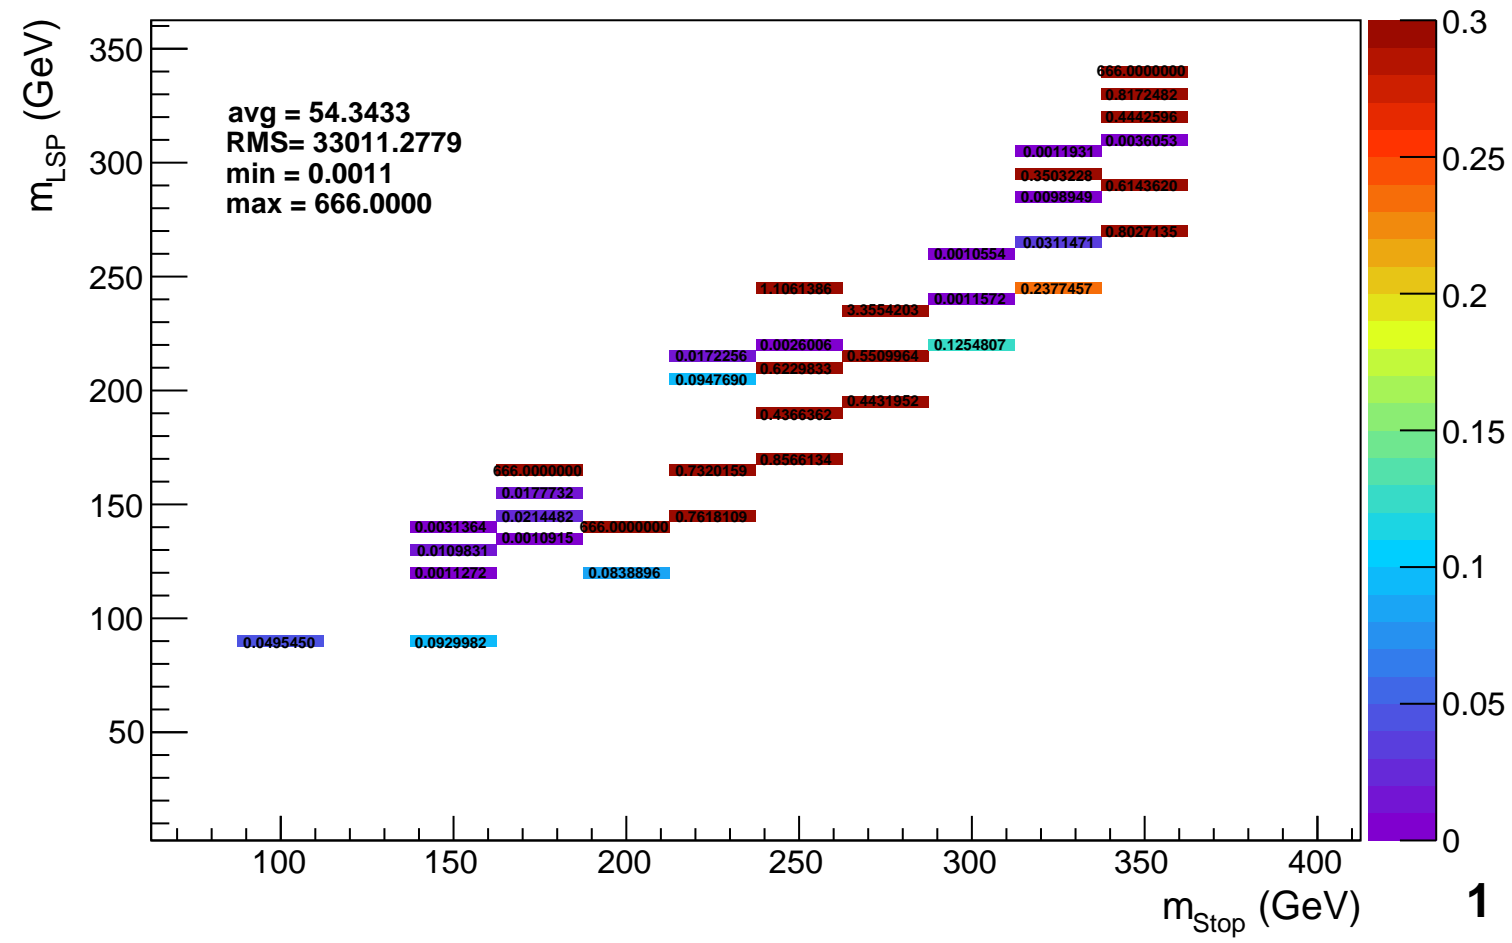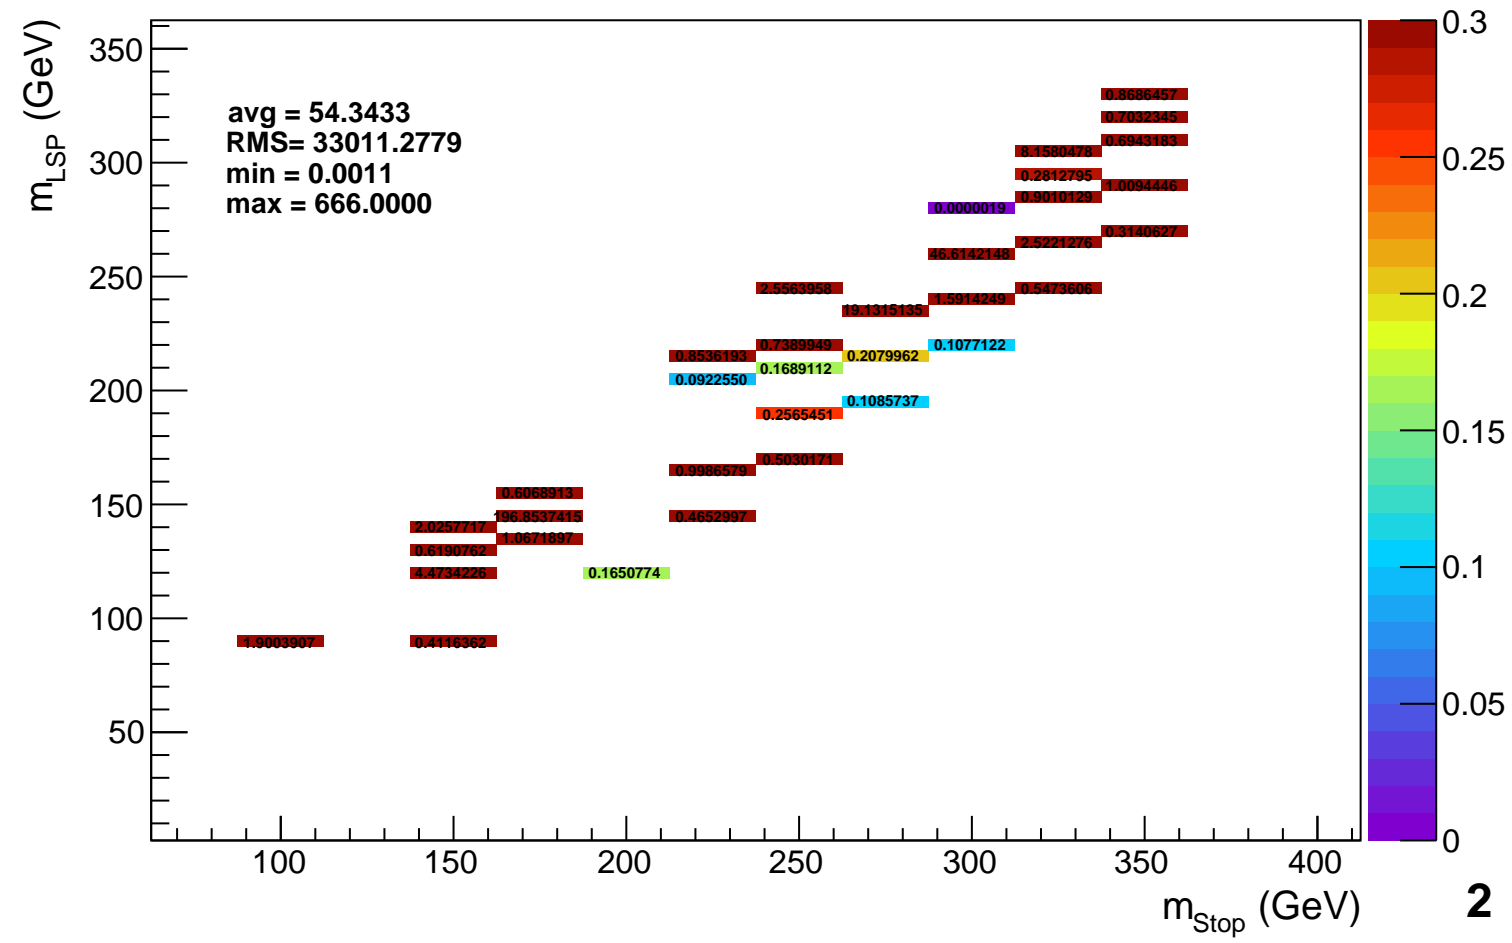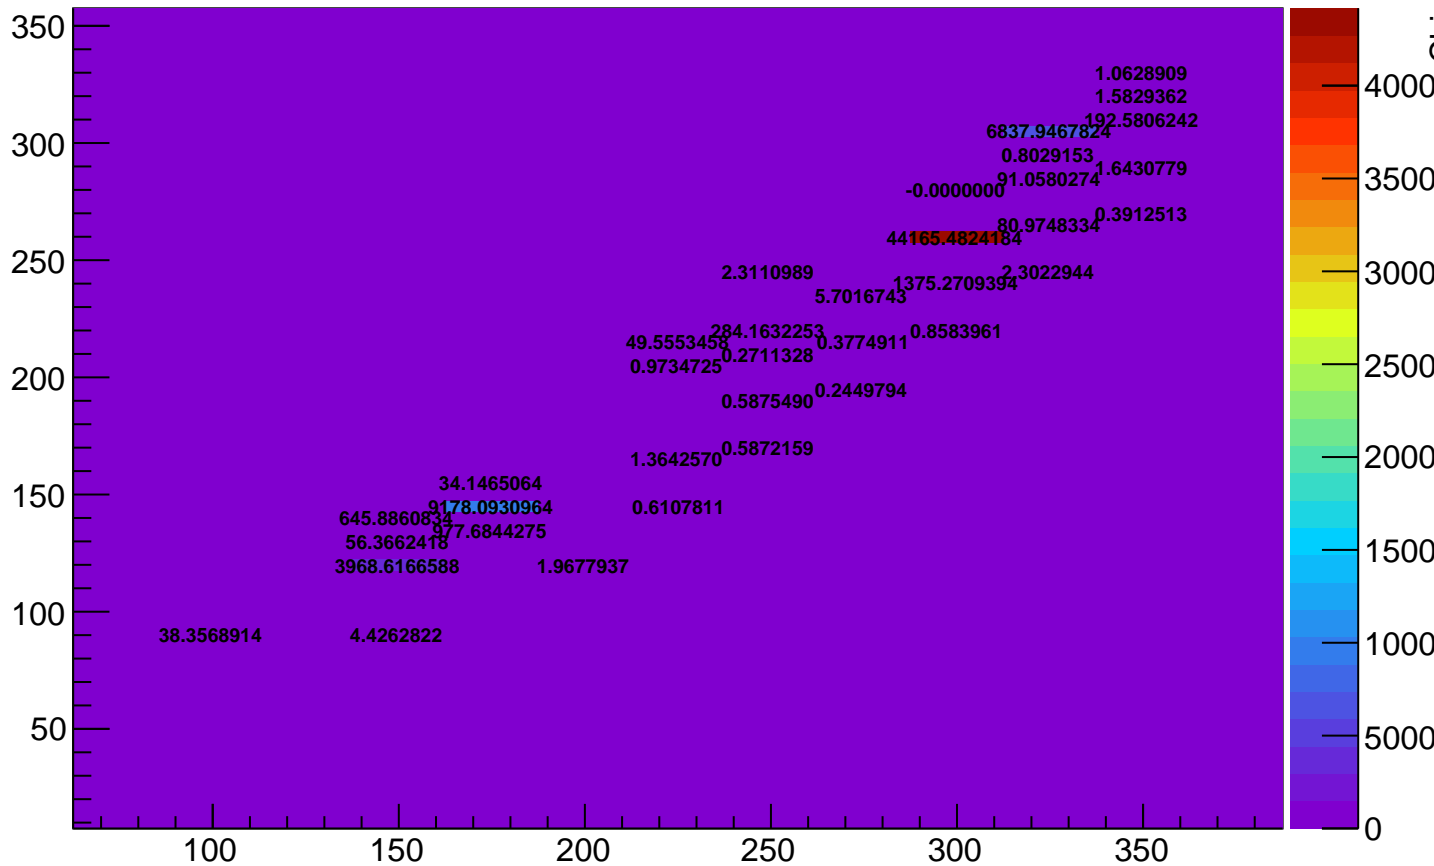JES Systematic - eq3b_le3j
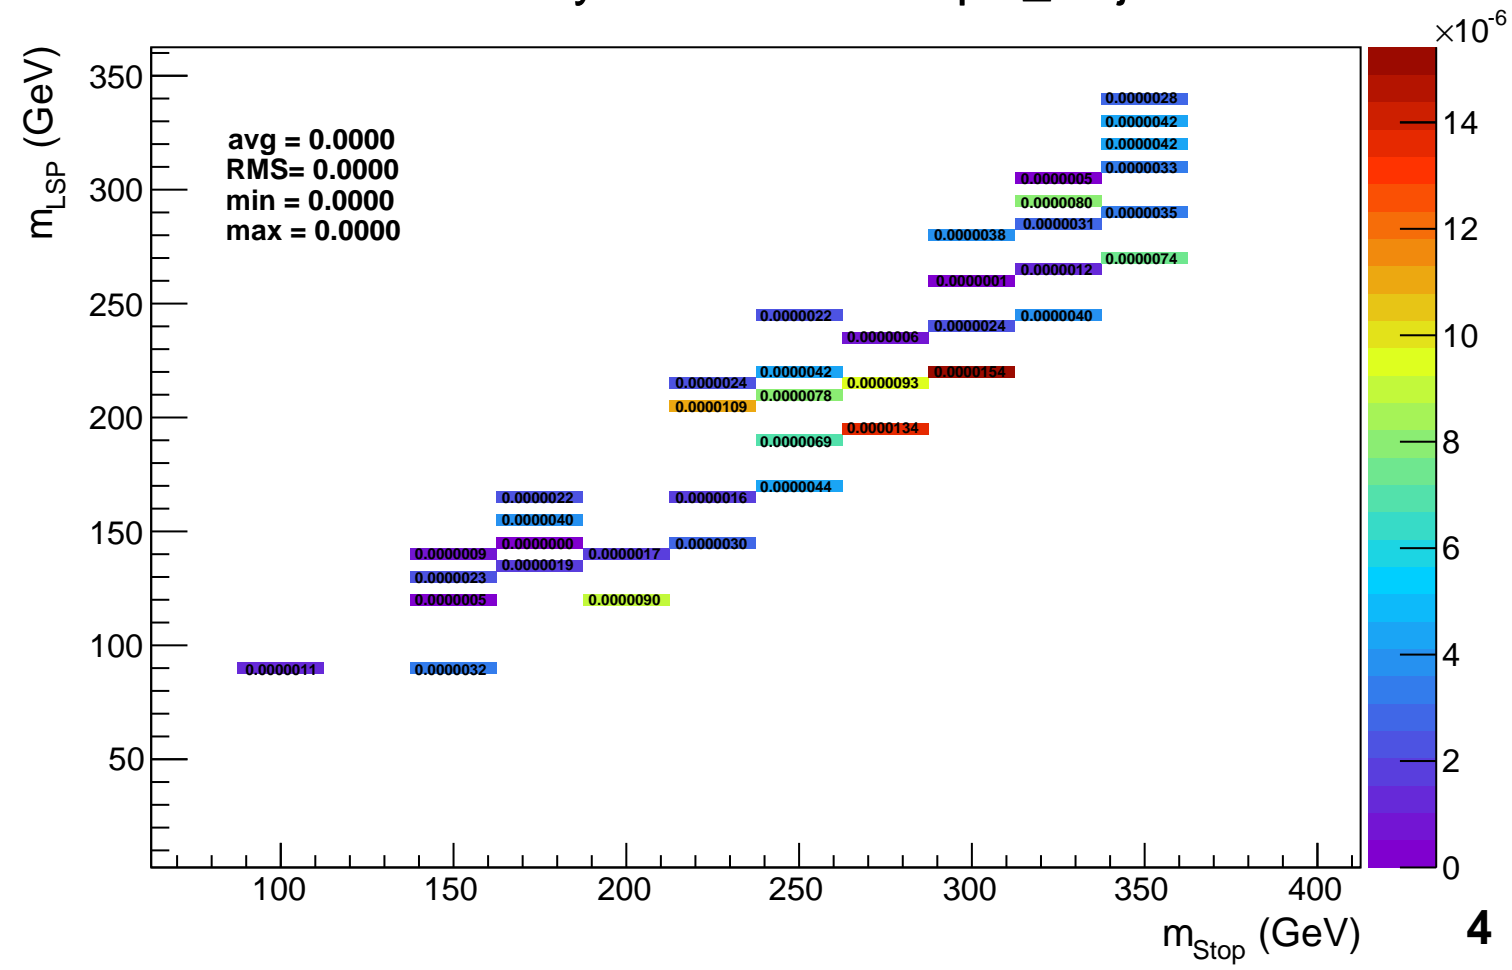
JES Systematic Error - eq3b_le3j

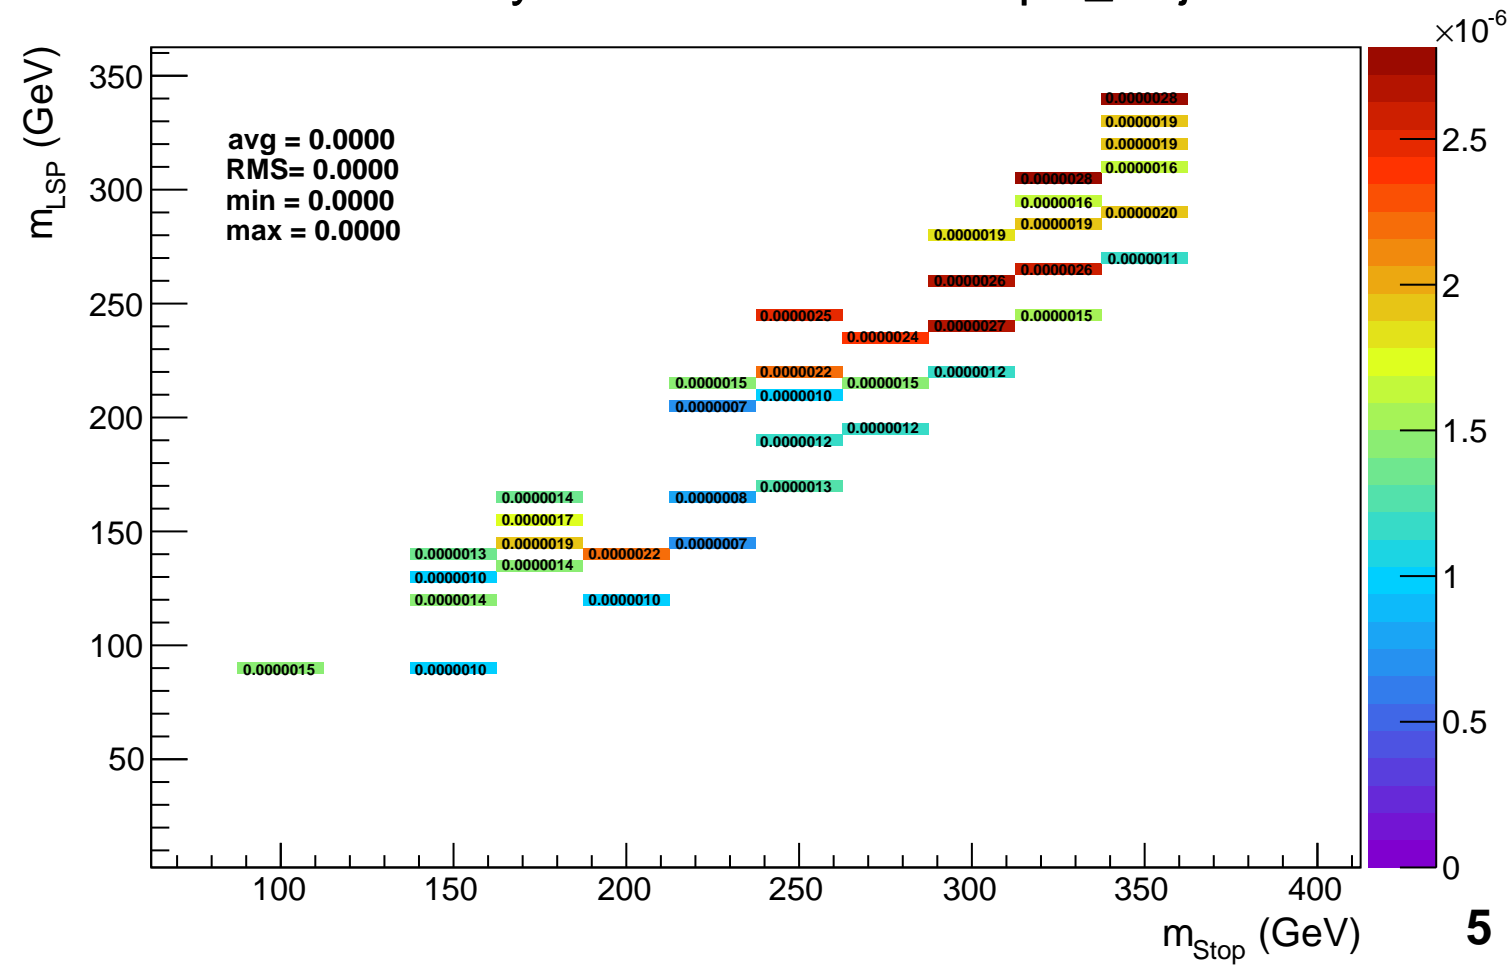avg = 54.3433
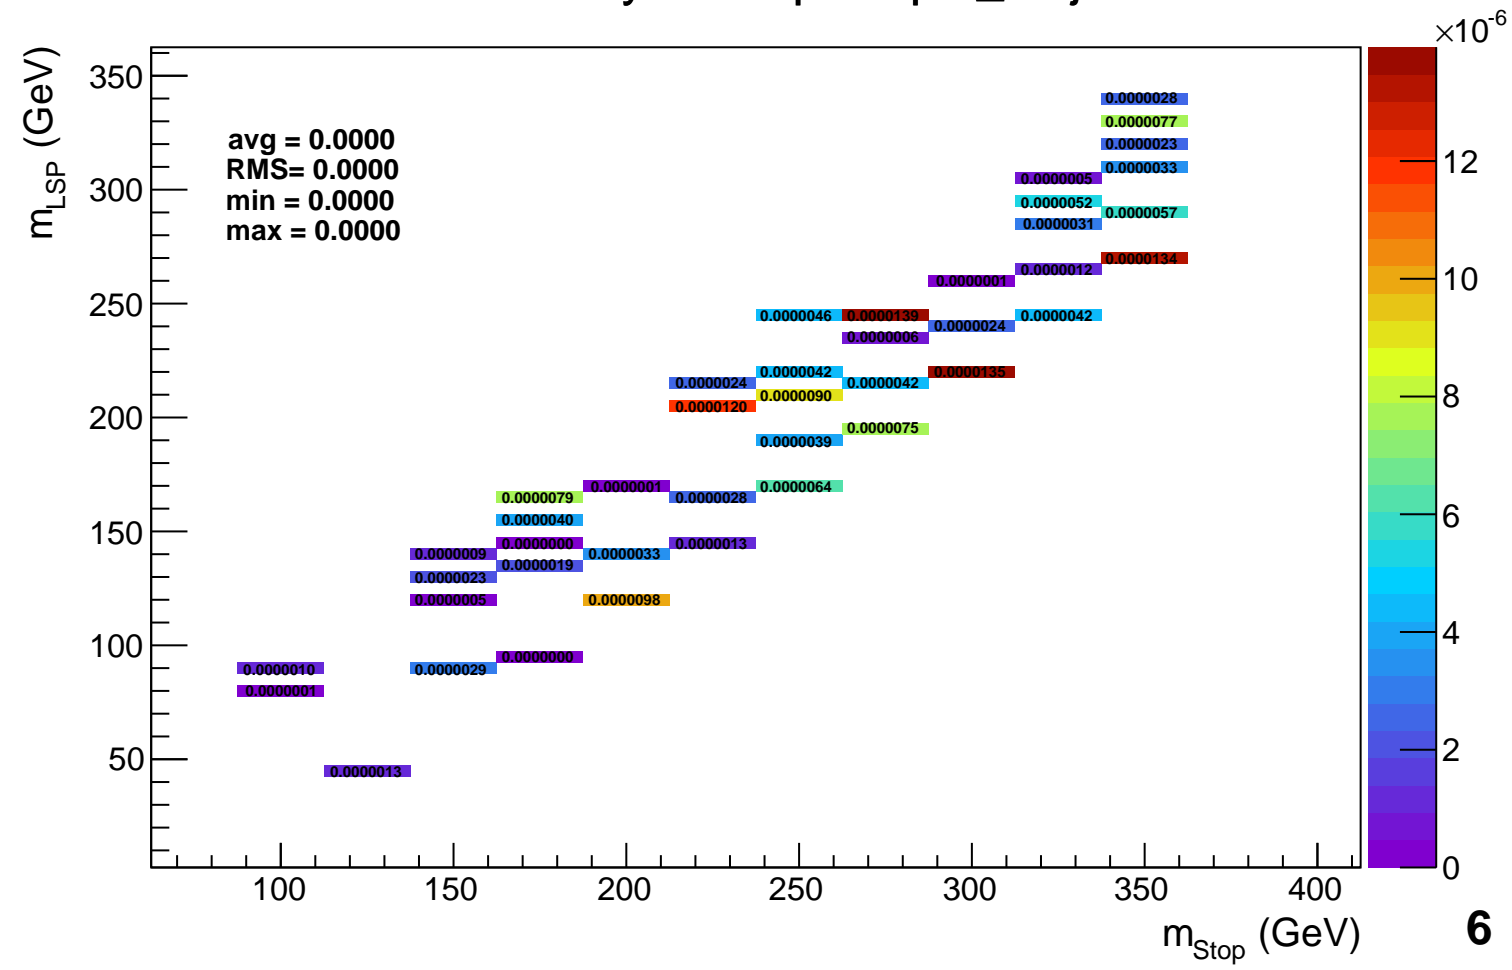RMS= 33011.2779
min = 0.0011
max = 666.0000

Relative Error

Efficiency JES central - eq3b_le3j

avg = 0.0000
RMS= 0.0000
min = 0.0000
max = 0.0000

4

Efficiency JES central Error - eq3b_le3j

avg = 0.0000
RMS= 0.0000
min = 0.0000
max = 0.0000

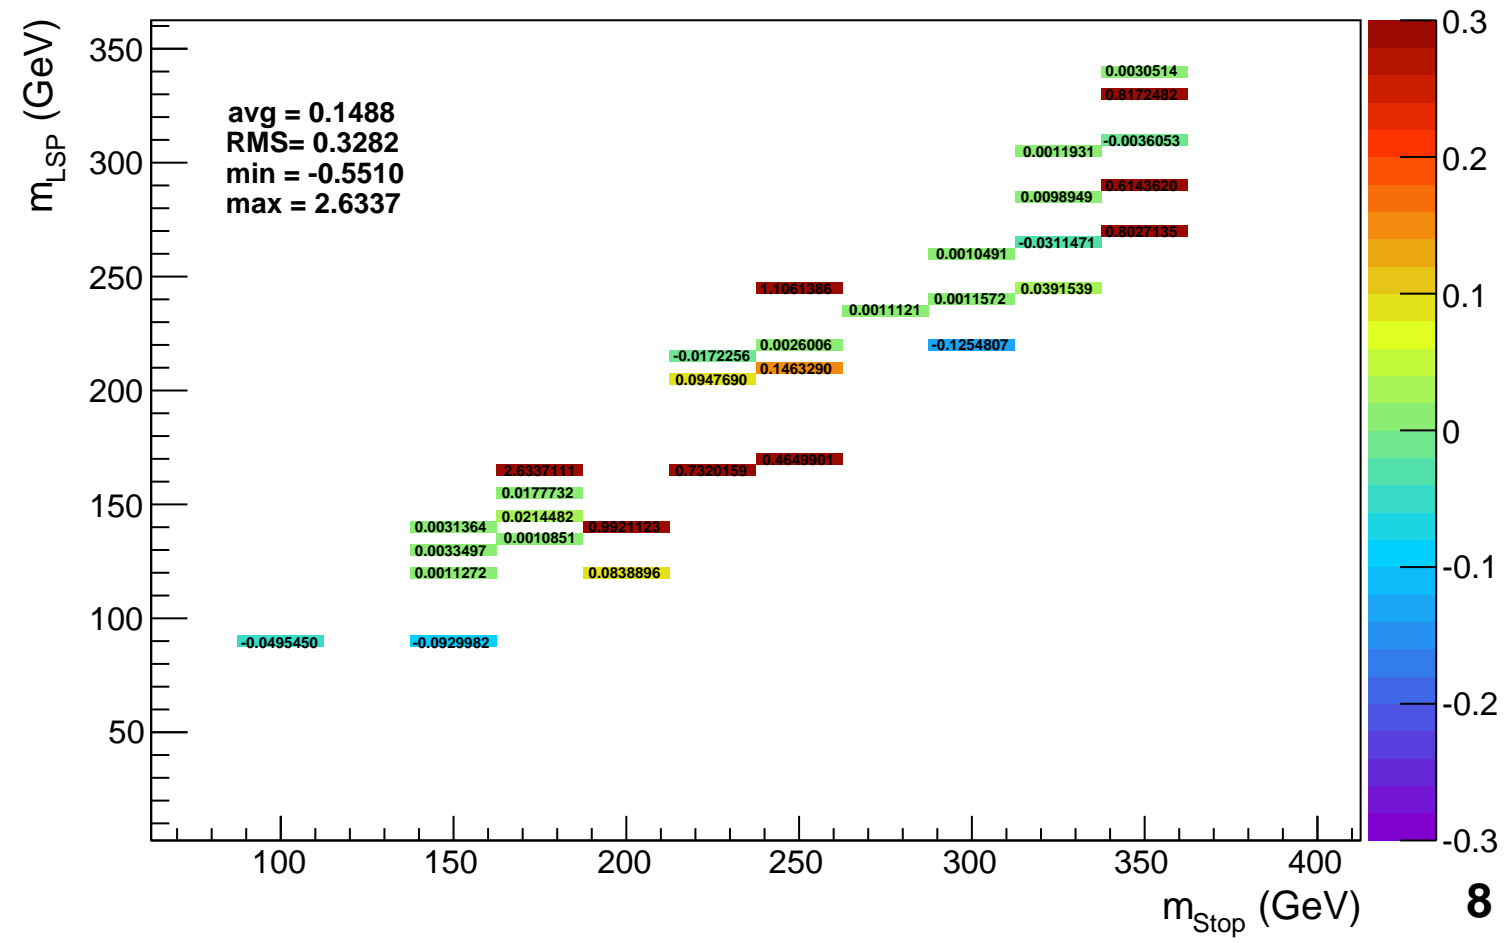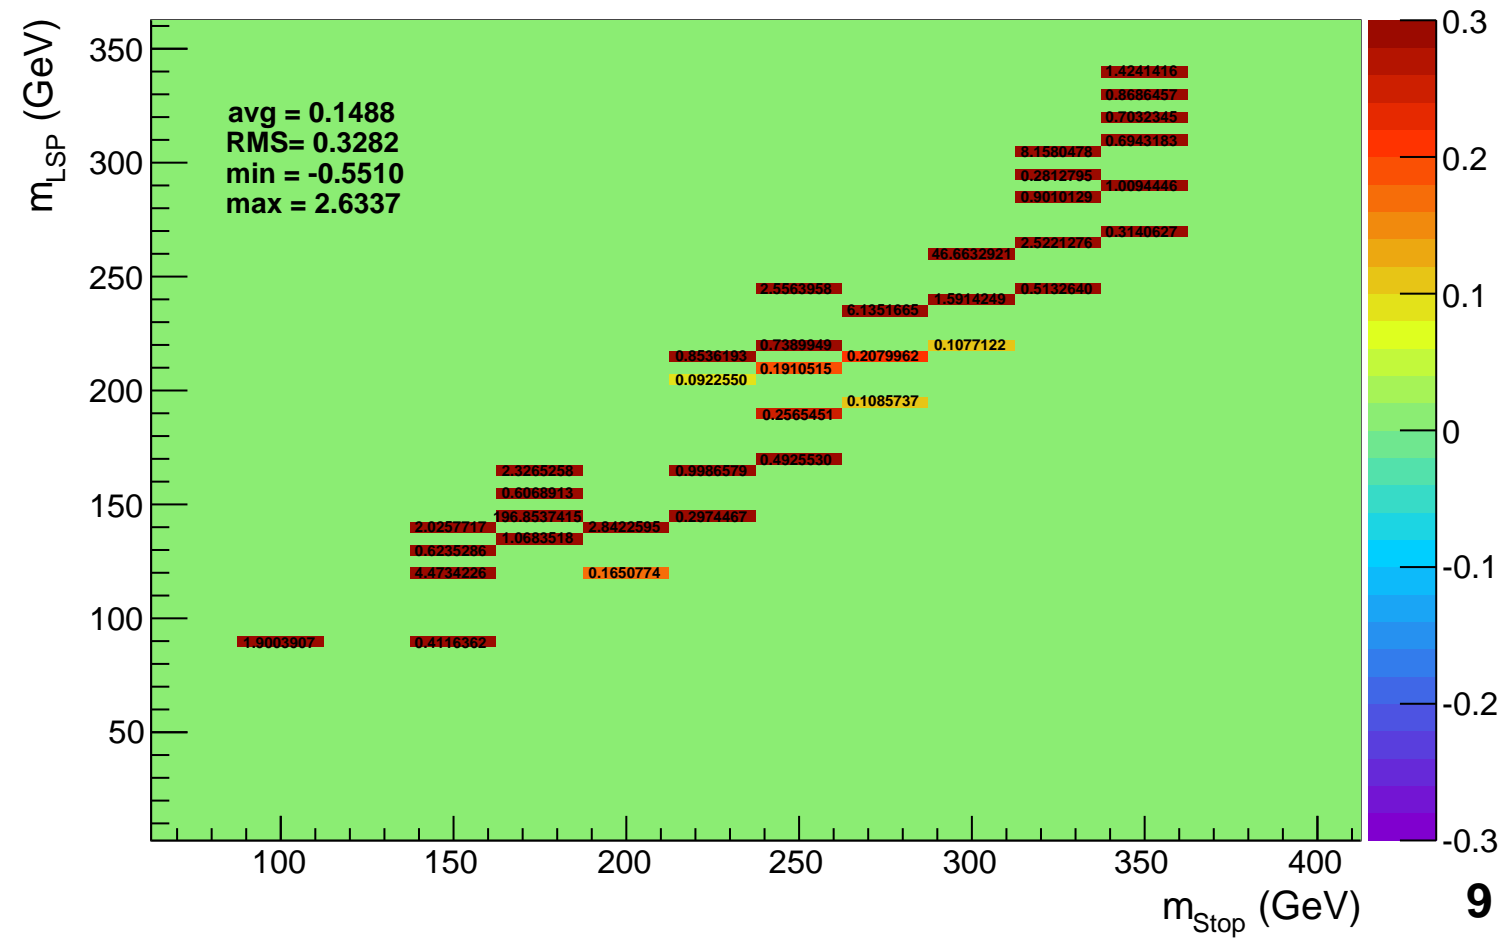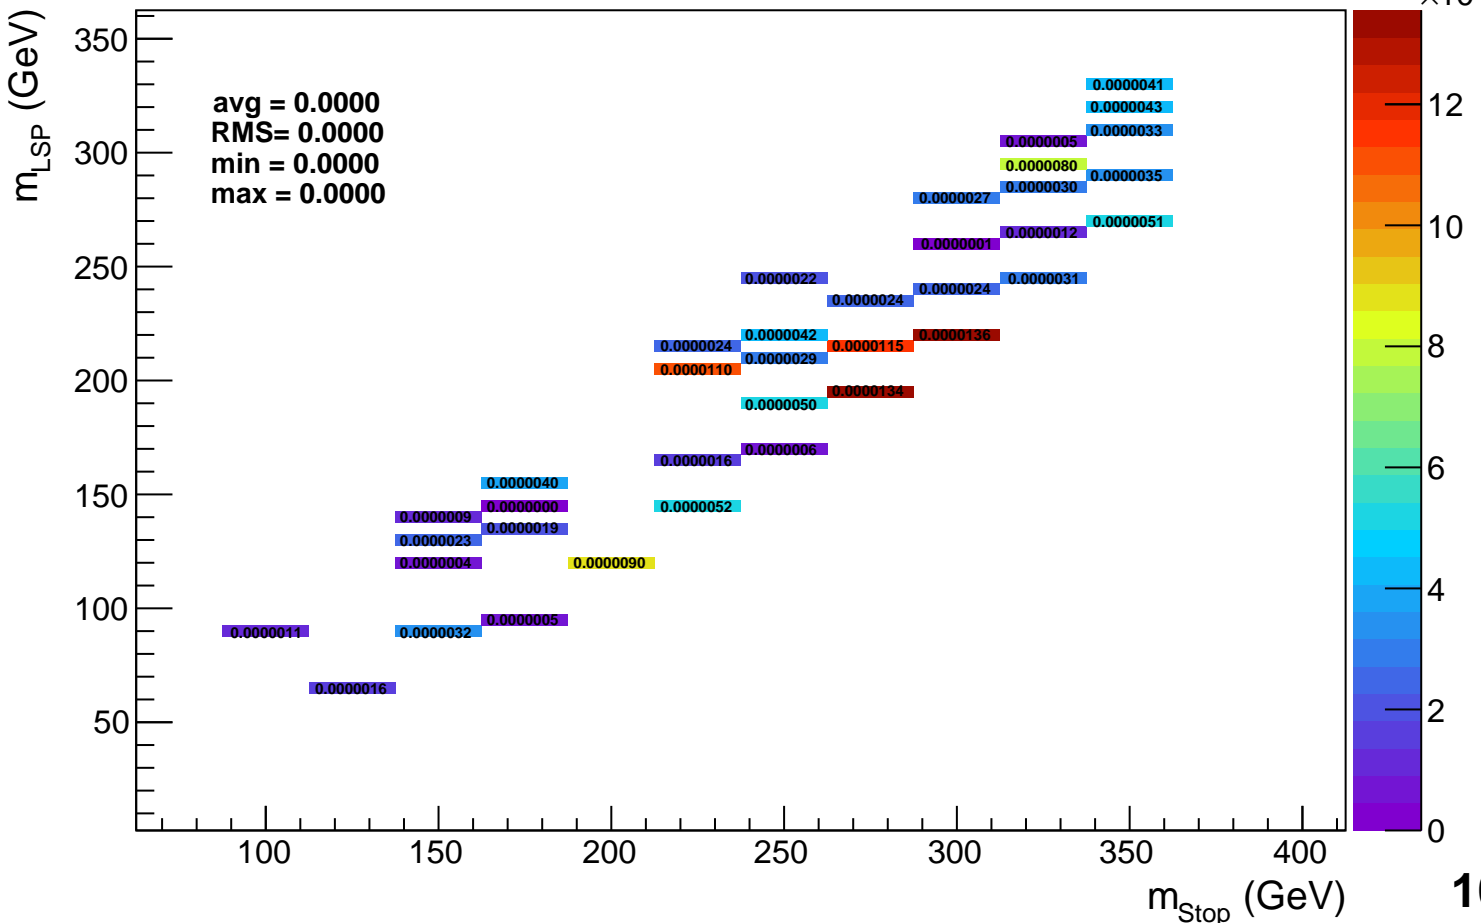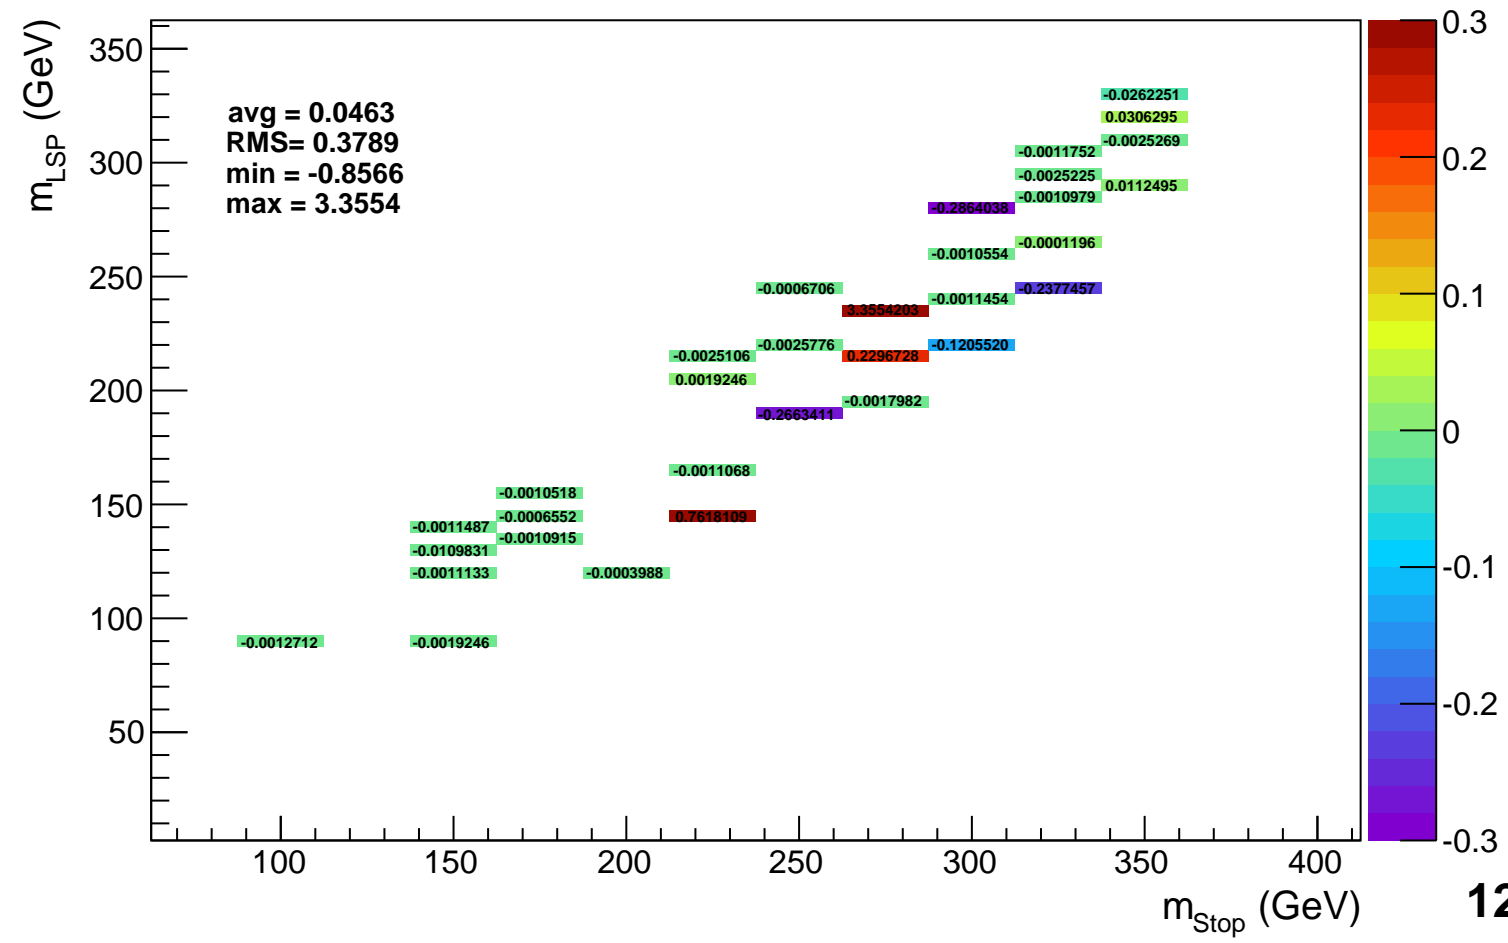Efficiency JES up - eq3b_le3j

Efficiency JES up Error - eq3b_le3j
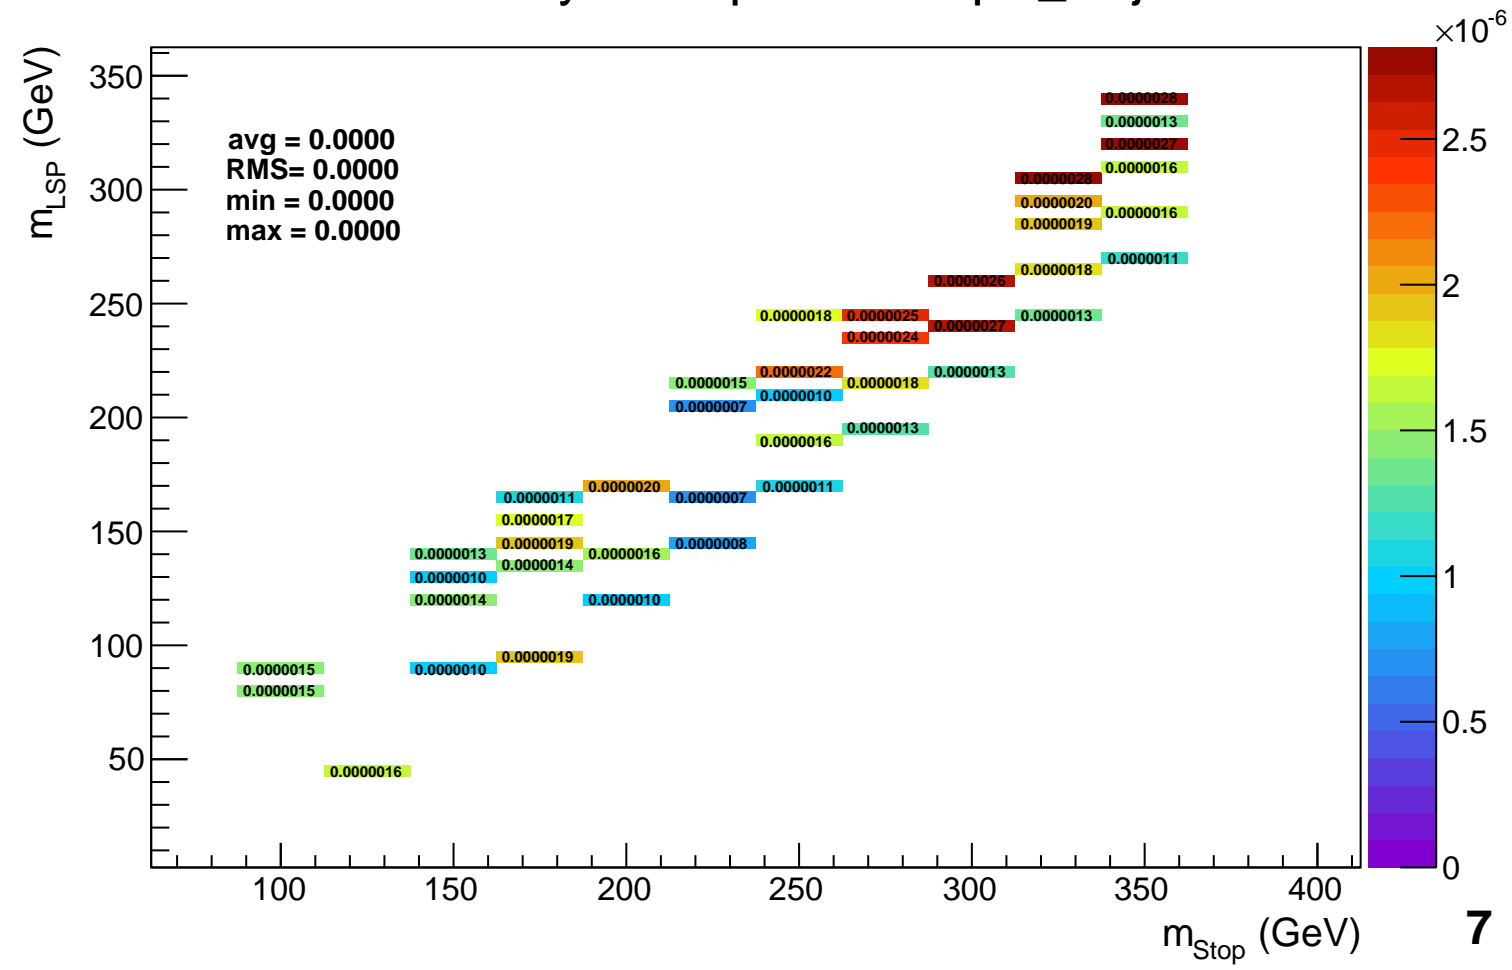
Efficiency JES up_change - eq3b_le3j

Efficiency JES up_change Error - eq3b_le3j

avg = 0.1488
RMS= 0.3282
min = -0.5510
max = 2.6337

Efficiency JES down - eq3b_le3j

avg = 0.0000
RMS= 0.0000
min = 0.0000
max = 0.0000

10

Efficiency JES down Error - eq3b_le3j

avg = 0.0000
RMS= 0.0000
min = 0.0000
max = 0.0000

11
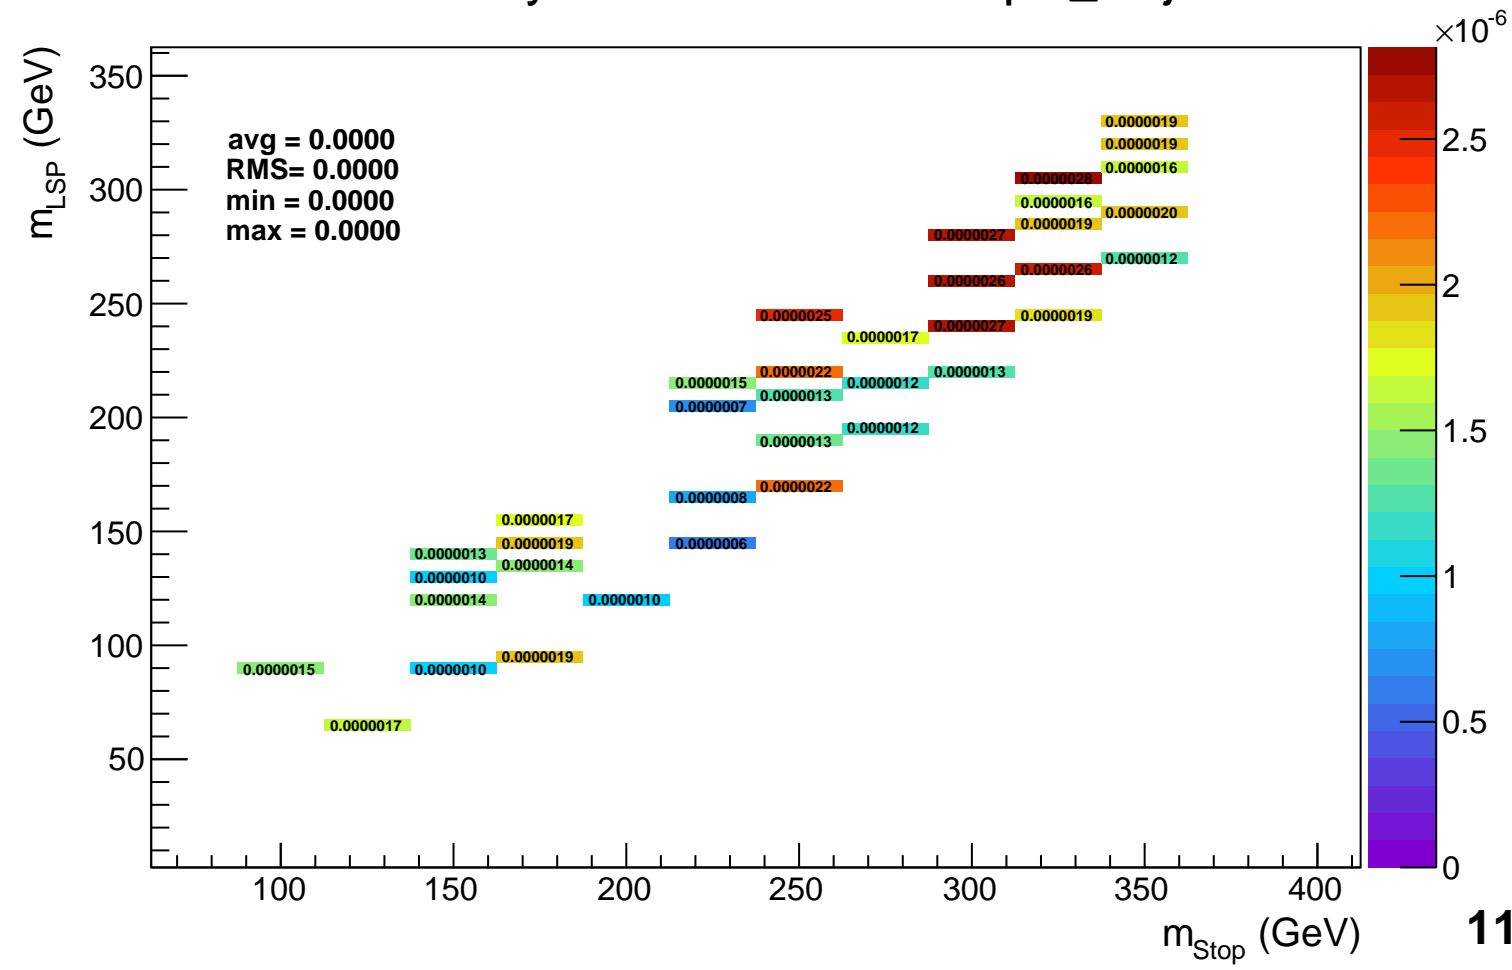
Efficiency JES down_change - eq3b_le3j

avg = 0.0463
RMS= 0.3789
min = -0.8566
max = 3.3554

Efficiency JES down_change Error - eq3b_le3j

avg = 0.0463
RMS= 0.3789
min = -0.8566
max = 3.3554