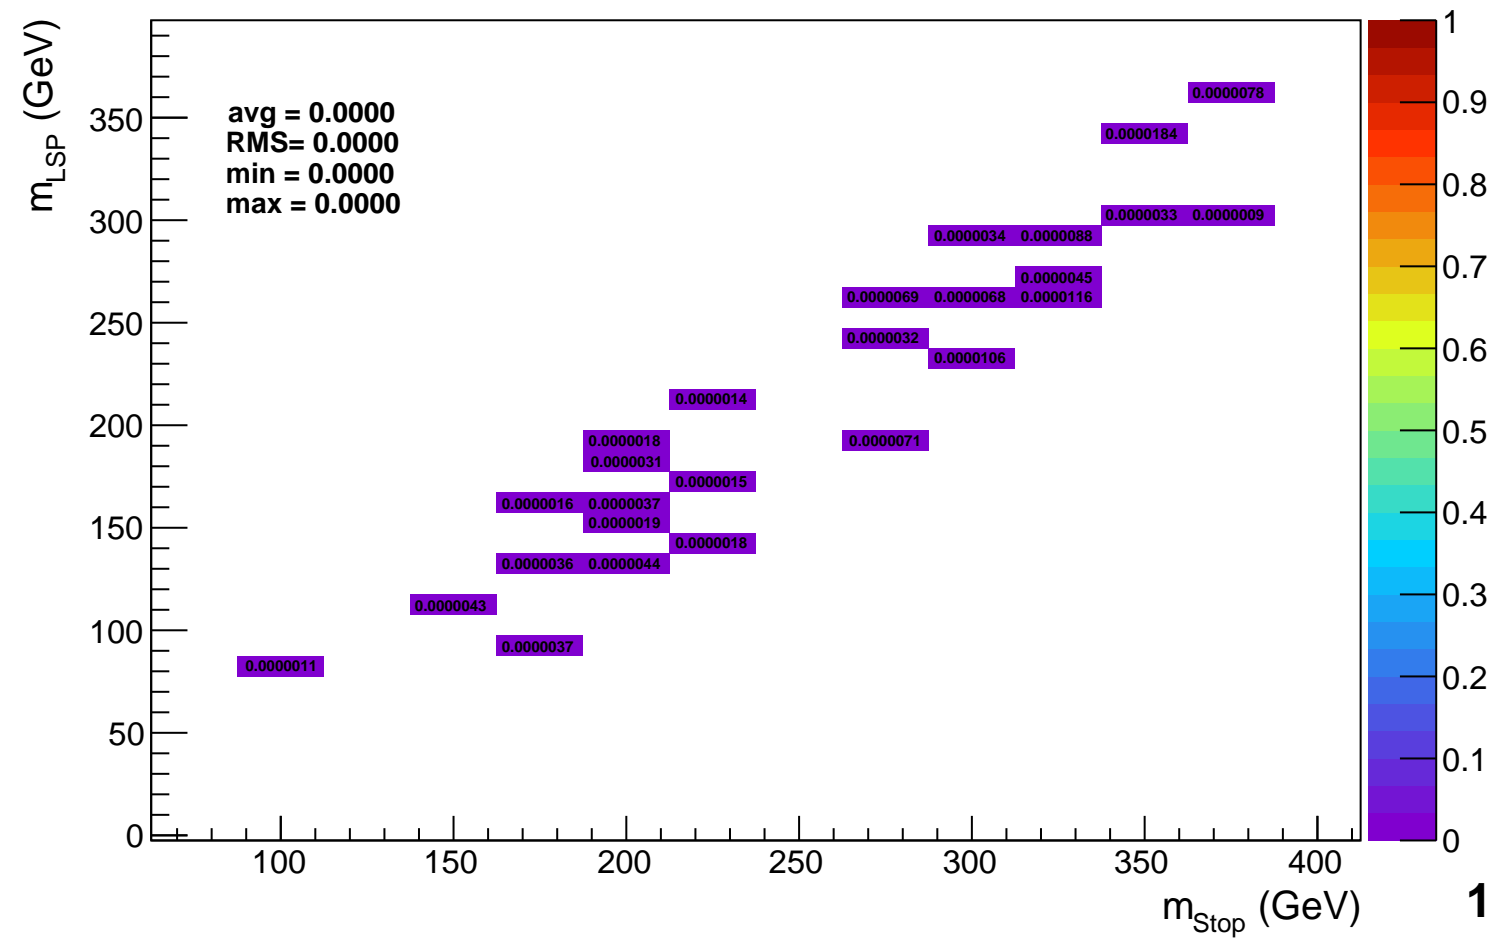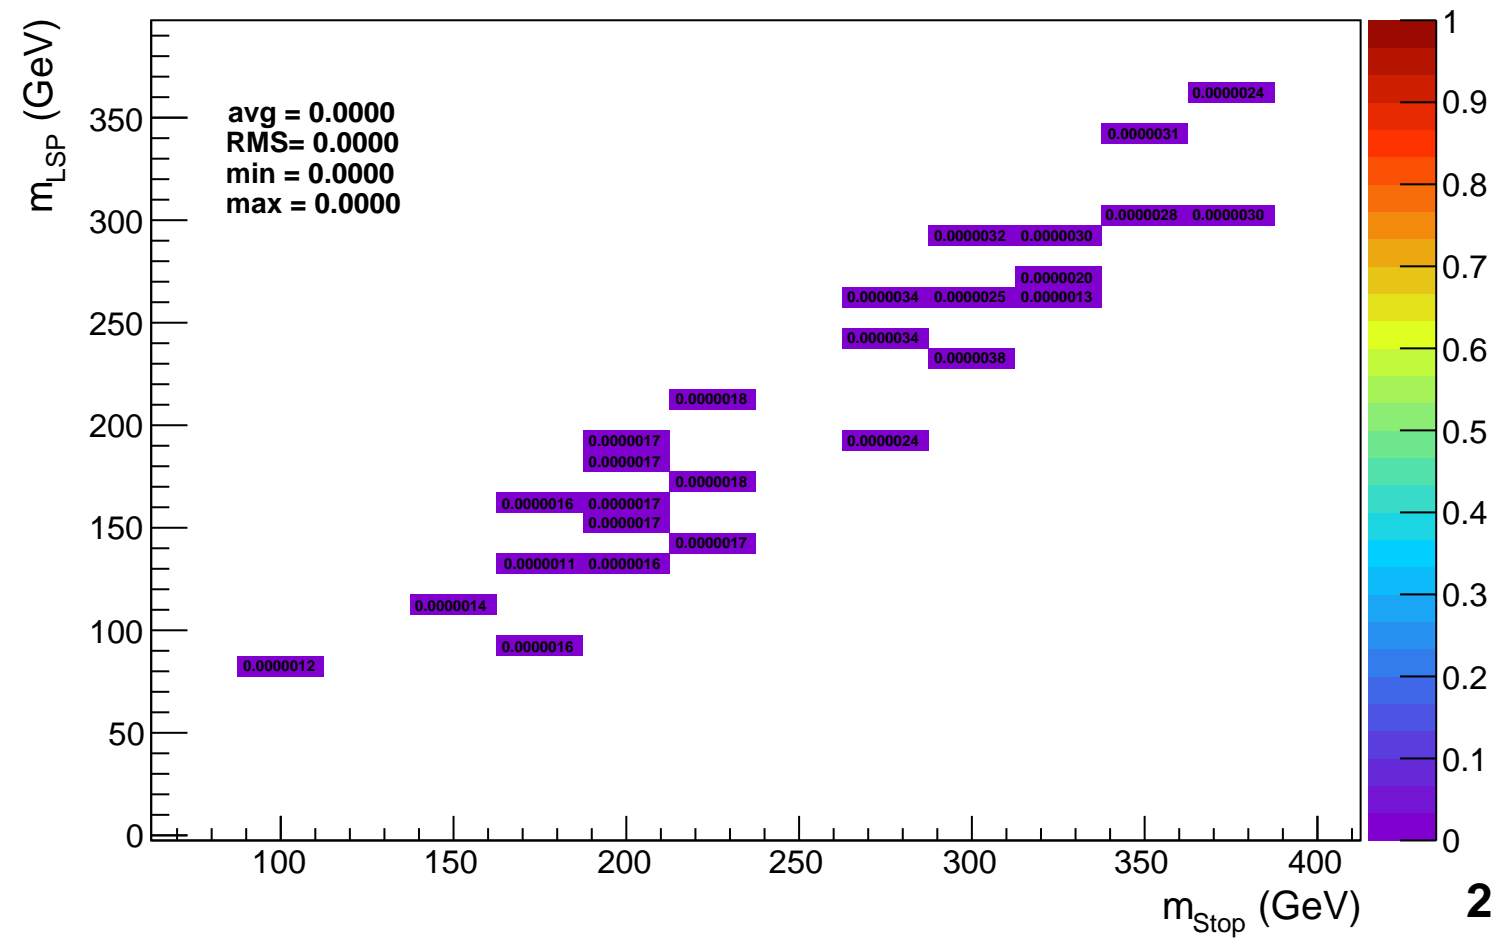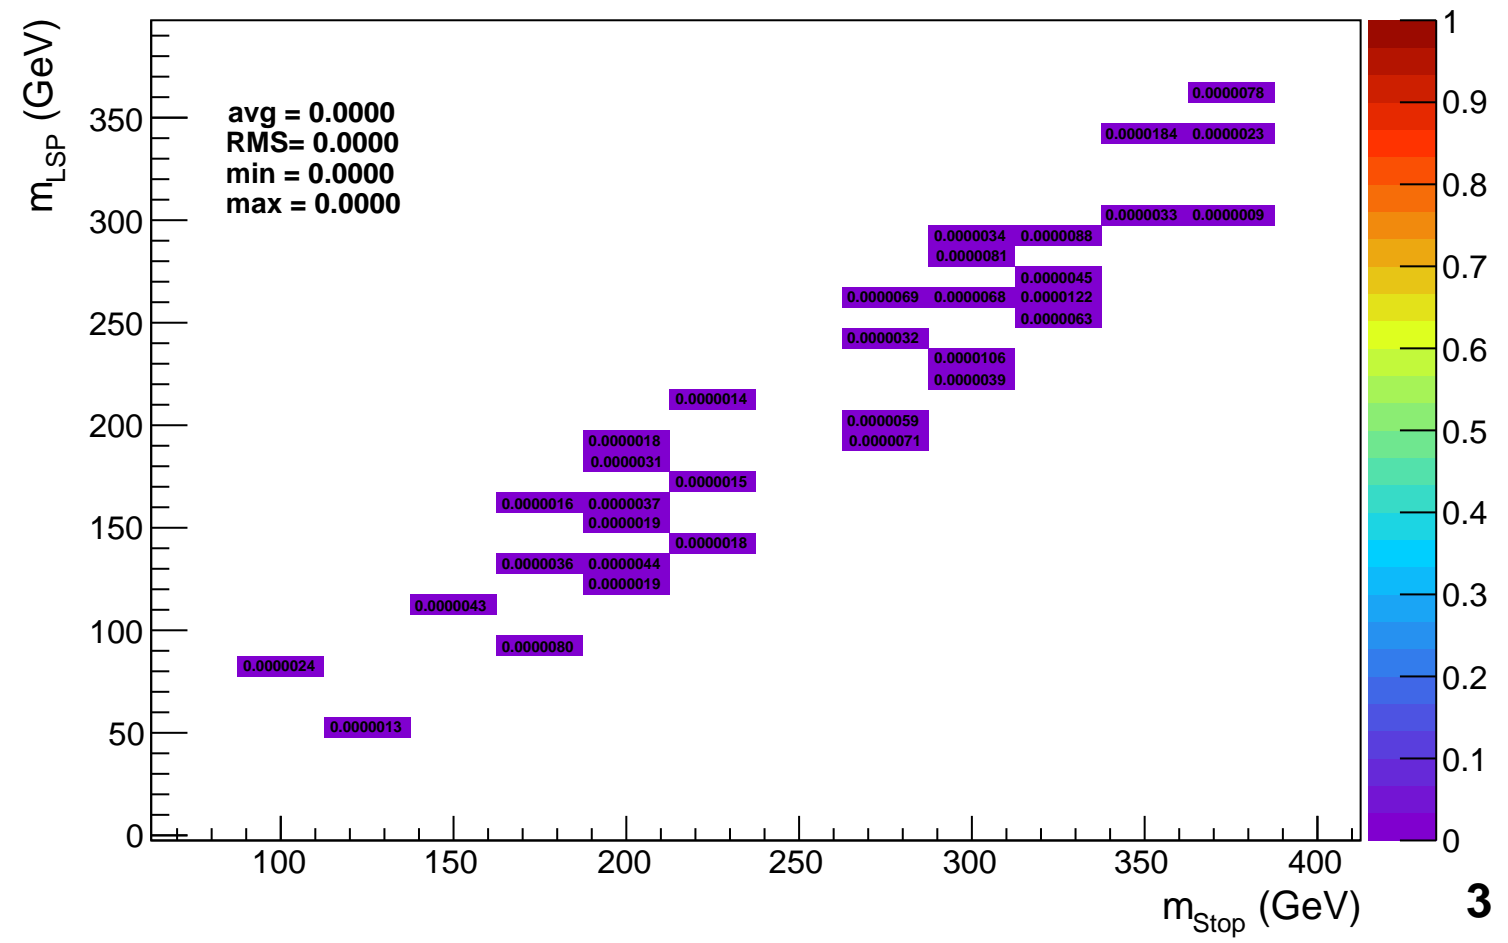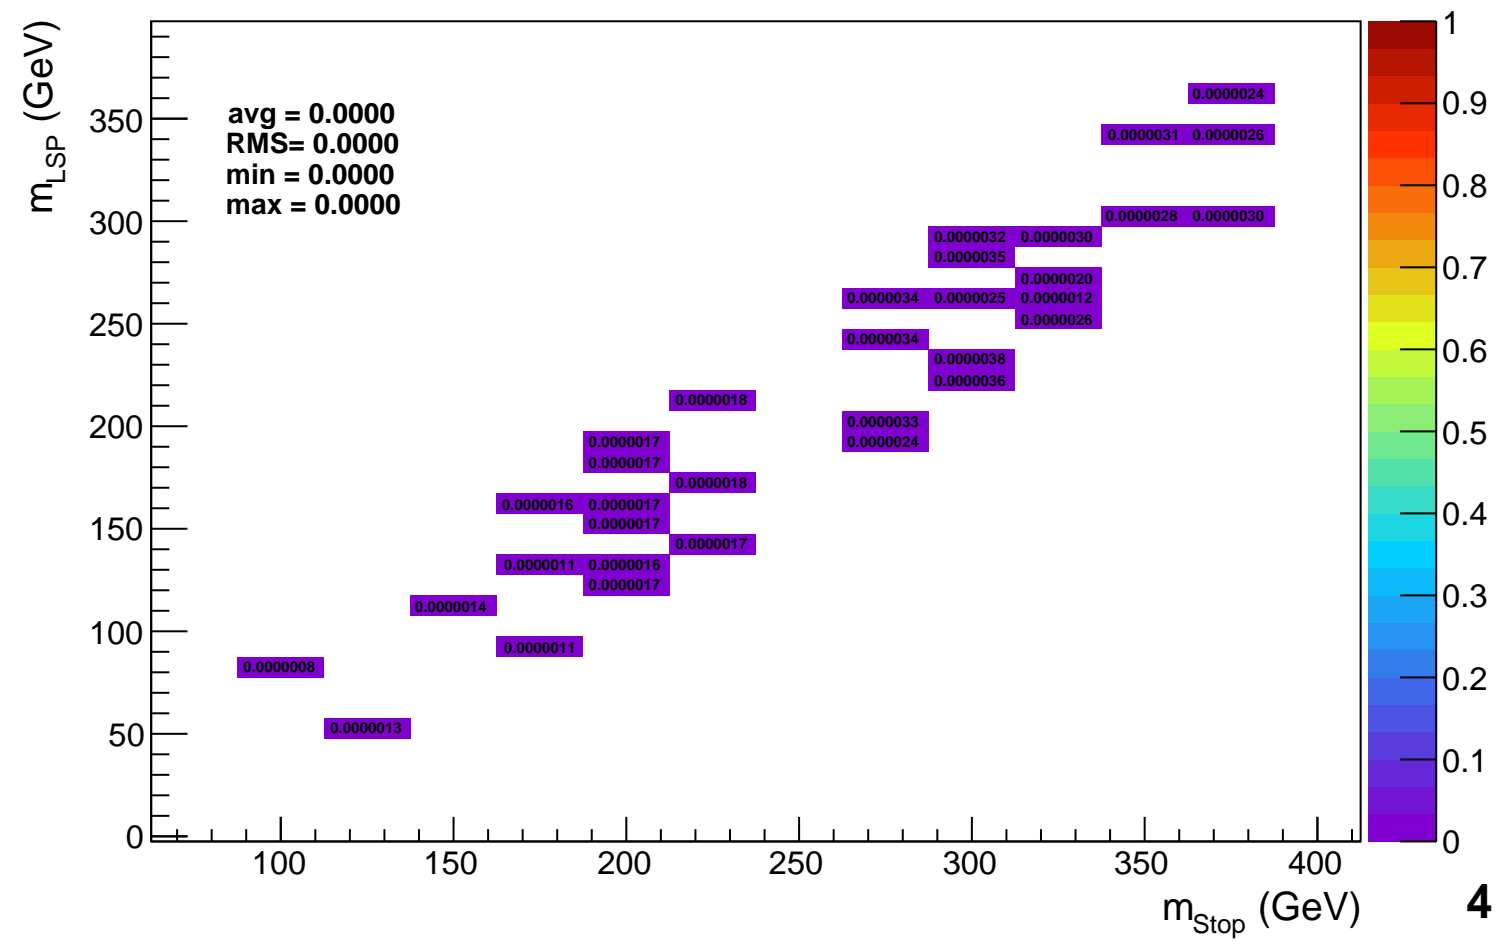Efficiency MHT_MET central - eq3b_le3j

Efficiency MHT_MET central Error - eq3b_le3j

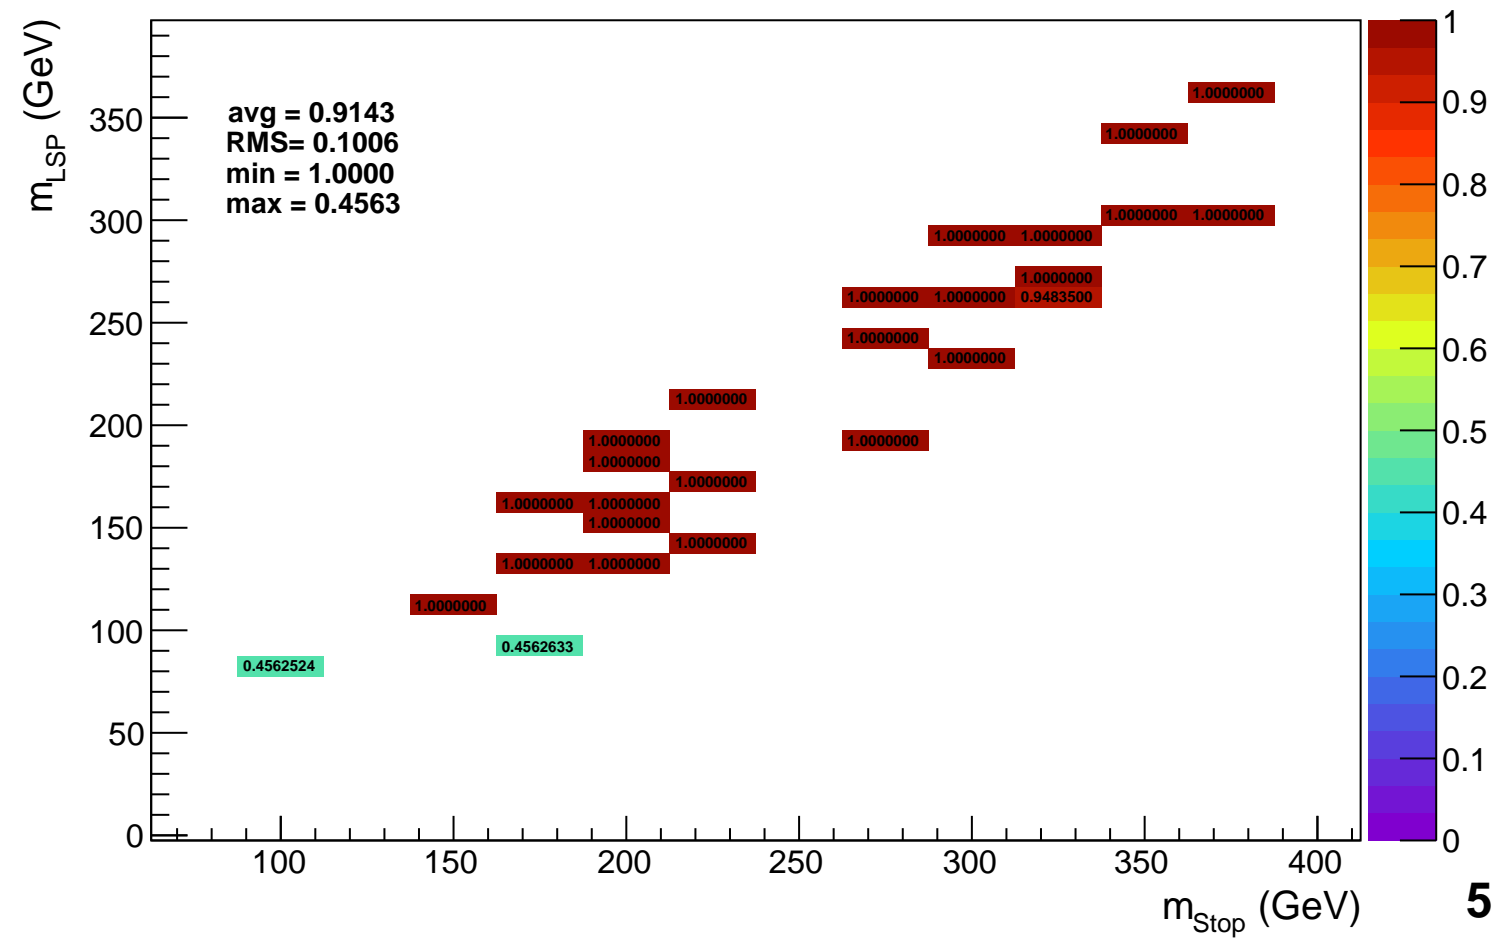Efficiency MHT_MET up - eq3b_le3j

Efficiency MHT_MET up Error - eq3b_le3j

Efficiency MHT_MET acceptance - eq3b_le3j

avg = 0.9143
RMS= 0.1006
min = 1.0000
max = 0.4563

$m_{LSP}$ (GeV)

$m_{Stop}$ (GeV)

**5**

Efficiency MHT_MET acceptance Error - eq3b_le3j

avg = 0.9143
RMS= 0.1006
min = 1.0000
max = 0.4563

**6**