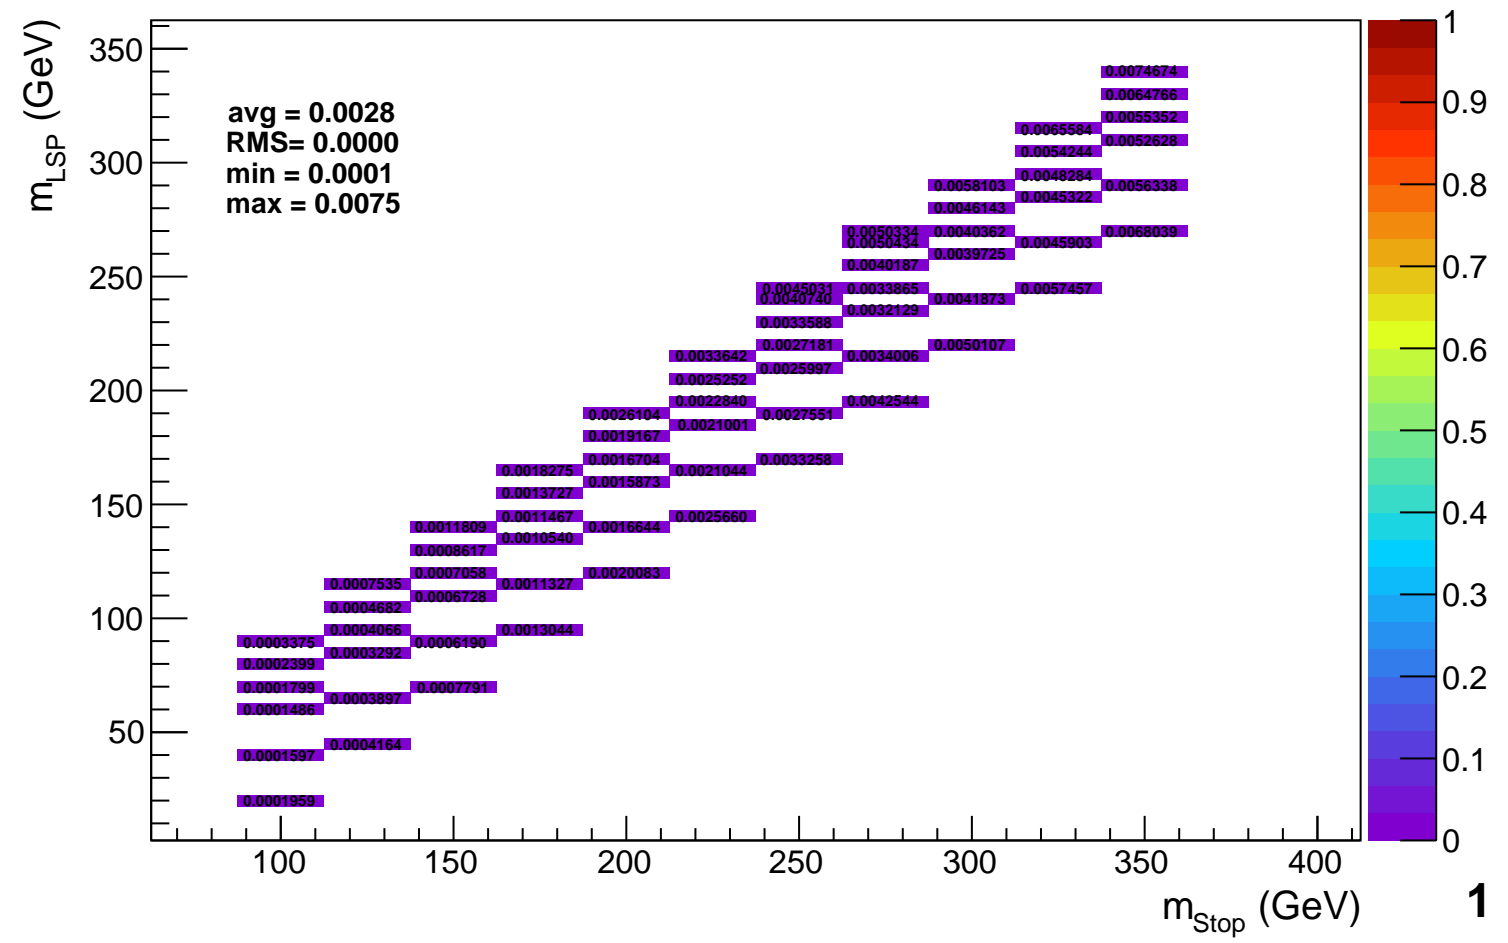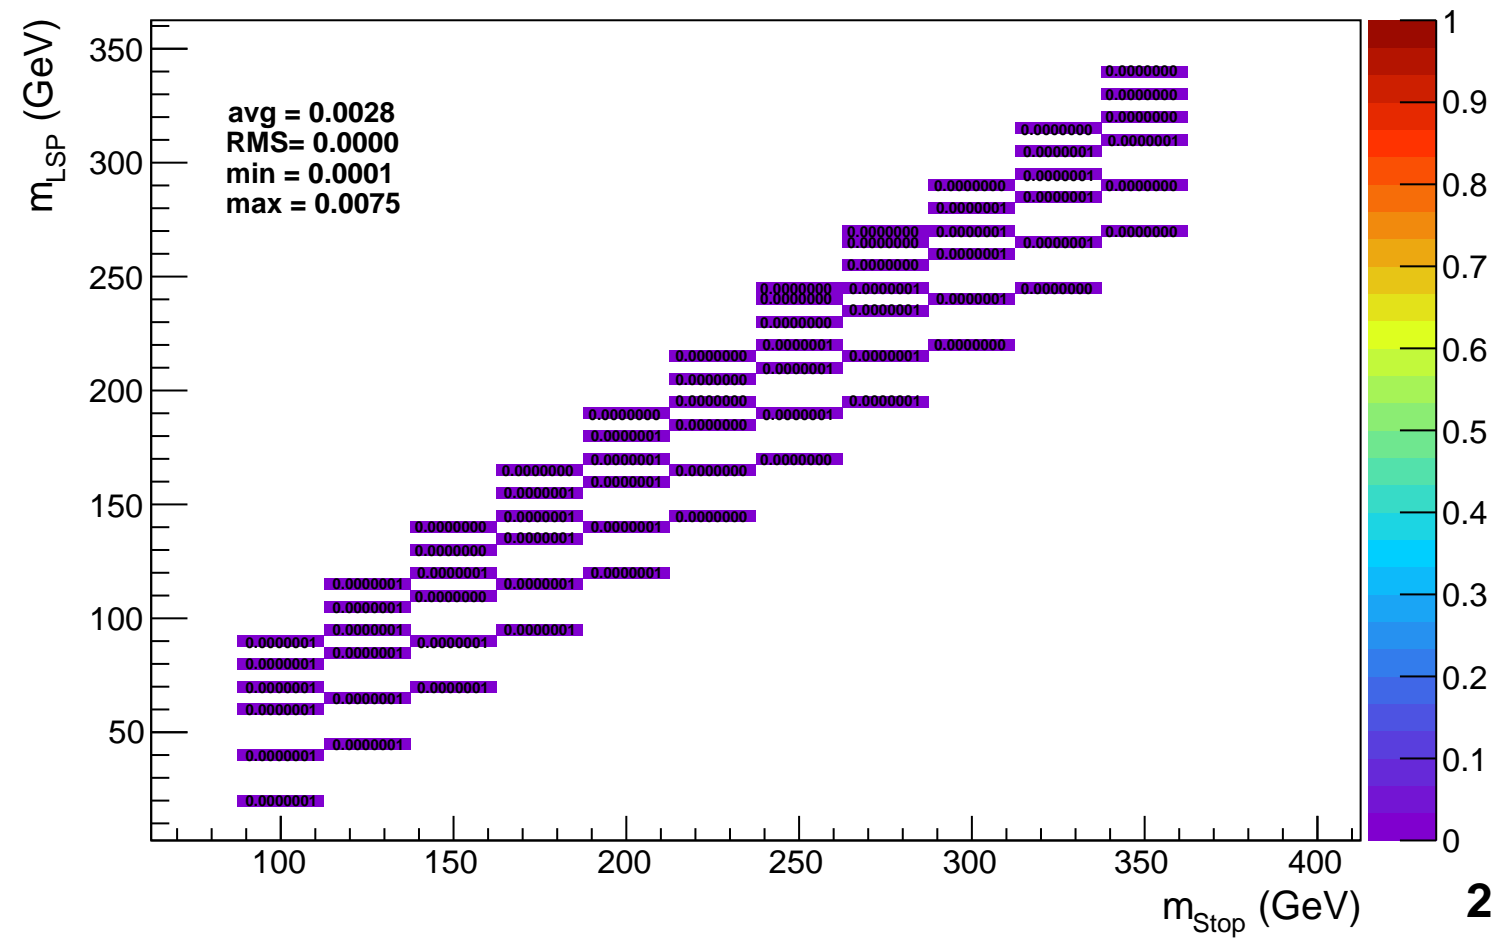Efficiency MHT_MET central - eq0b_ge2j

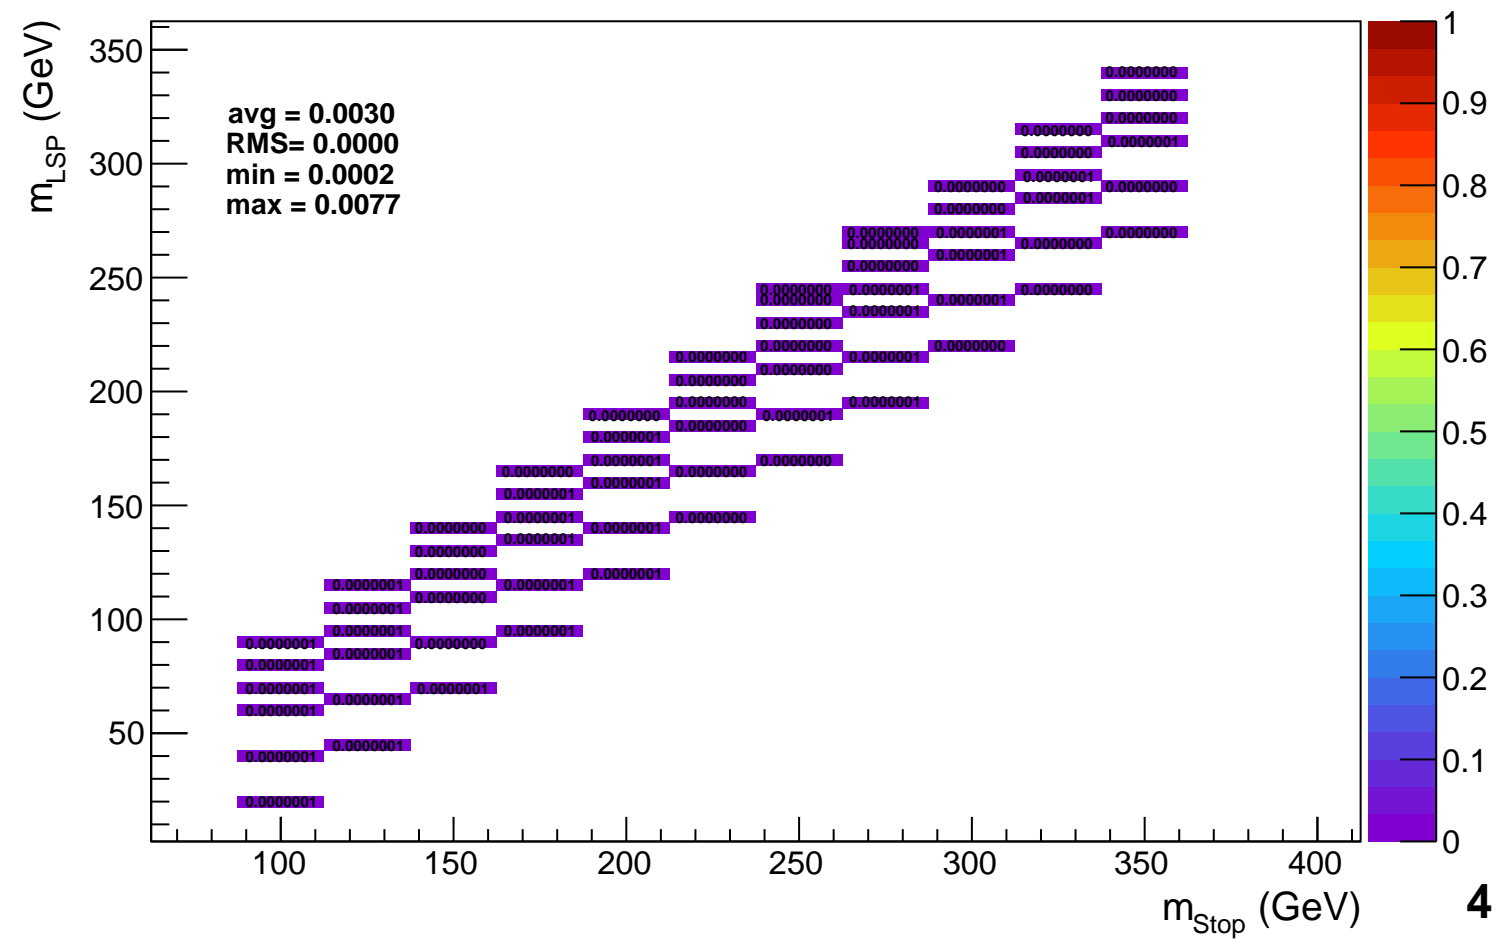Efficiency MHT_MET central Error - eq0b_ge2j

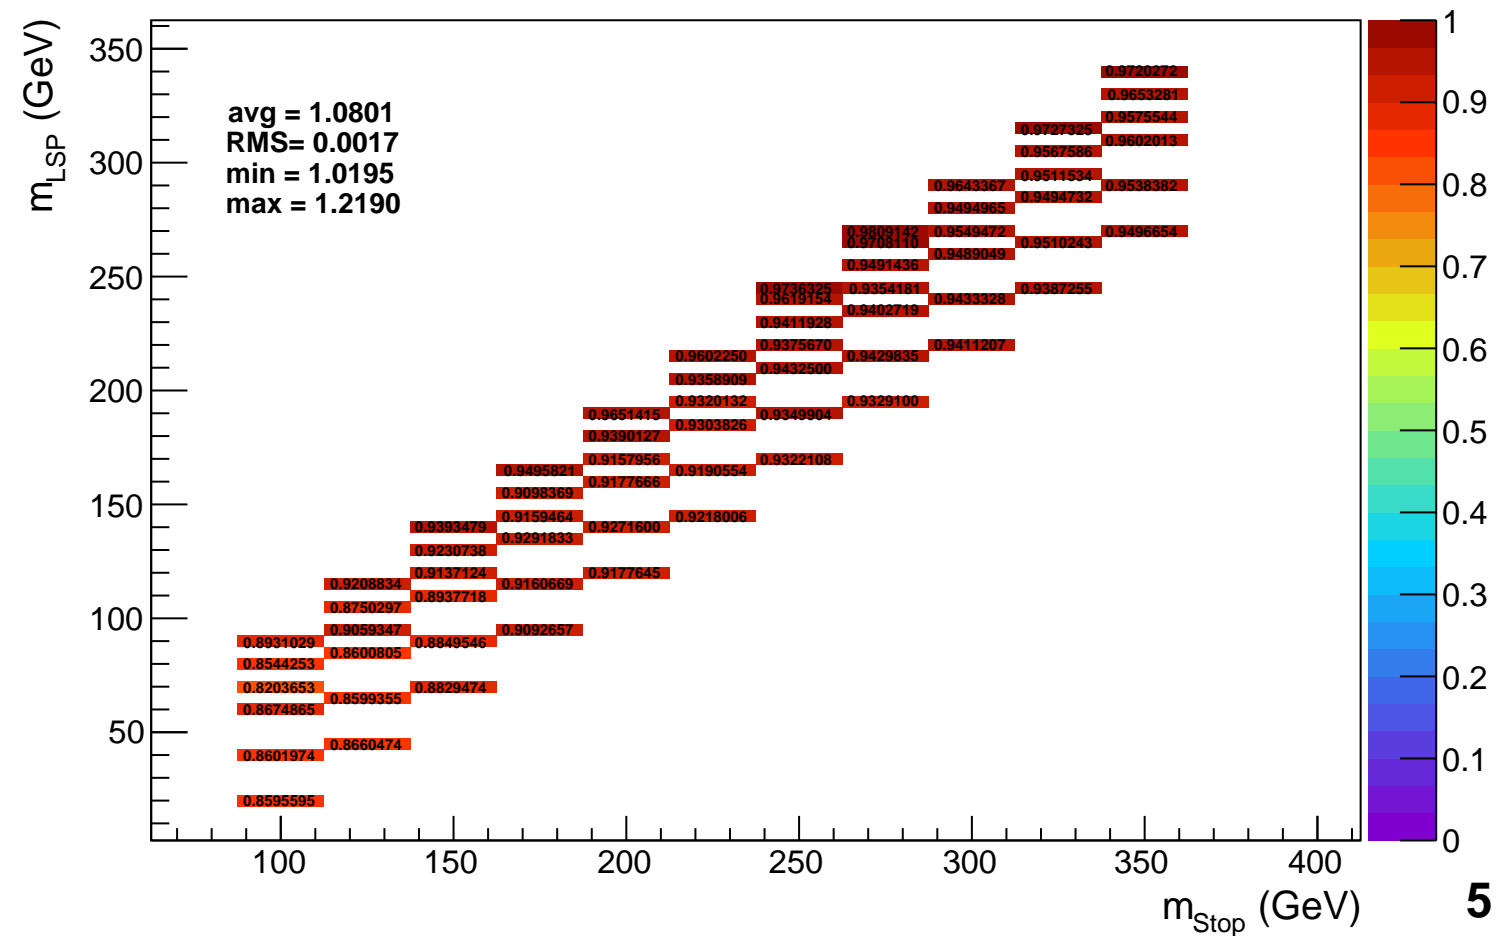avg = 0.0028
RMS= 0.0000
min = 0.0001
max = 0.0075

Efficiency MHT_MET up - eq0b_ge2j
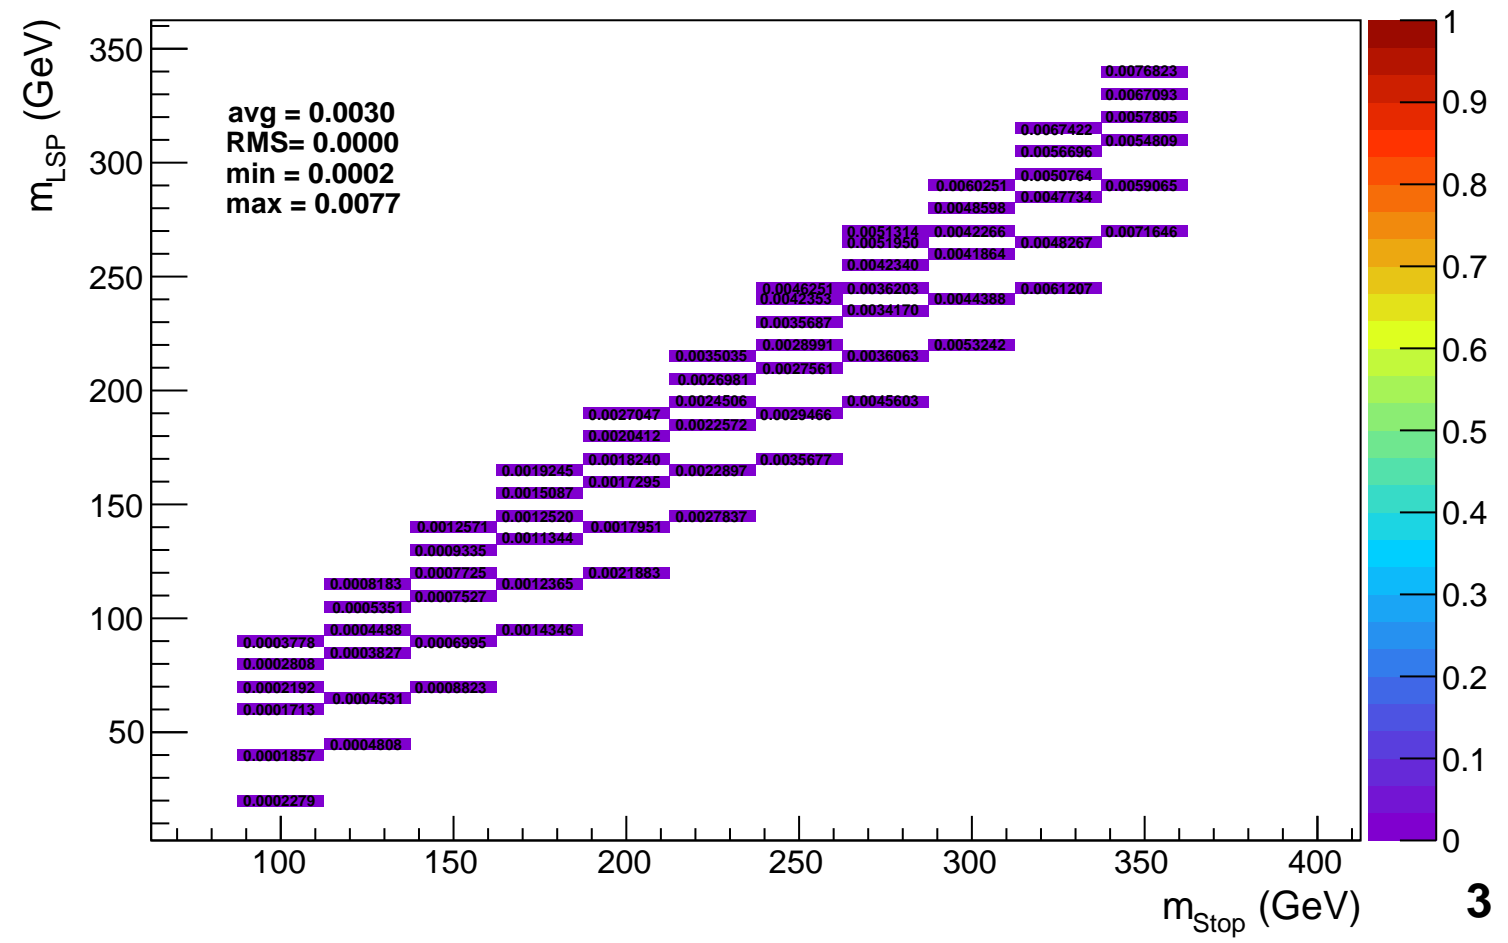
Efficiency MHT_MET up Error - eq0b_ge2j

Efficiency MHT_MET acceptance - eq0b_ge2j

avg = 1.0801
RMS= 0.0017
min = 1.0195
max = 1.2190

m_{LSP} (GeV)

m_{Stop} (GeV)

5

Efficiency MHT_MET acceptance Error - eq0b_ge2j

avg = 1.0801
RMS= 0.0017
min = 1.0195
max = 1.2190

6