



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх.№

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.
«Расчетные обоснования проектных решение и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности»**

2024-00375-01-0-АР.Р

1 Этап

Москва 2025г.



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


**Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.
«Расчетные обоснования проектных решение и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности»**

2024-00375-01-0-АР.Р

1 Этап

Заместитель директора

Главный инженер проекта

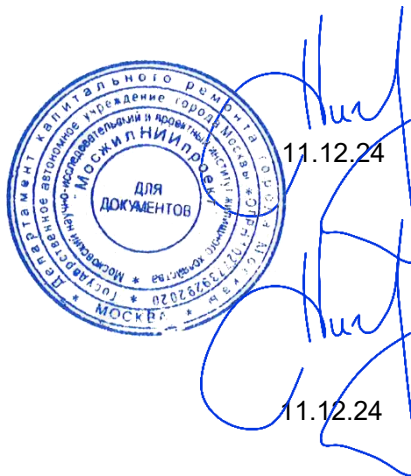

Н.Р. Нигматулин

Н.Р. Нигматулин

Москва 2025г.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Стр.
	Титульный лист	1
АР.Р.С	Содержание тома	2
АР.Р -ТЧ	Текстовая часть	3
АР.Р -РЧ	Расчет теплоэнергетических параметров сооружения	
	Прилагаемые документы:	
Приложение 1	Энергетический паспорт здания	

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						2024-00375-01-0-АР.Р.С			
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недрж	Подп.	Дата				
Разработал		Кортунов			02.25	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
ГИП					02.25		П		1
							ГАУ «МосжилНИИпроект»		
Н.контр.					02.25				

Пояснительная записка

Общие положения

Обоснование проектных решений в части требований к тепловой защите здания разработаны для объекта Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5.

При разработке расчетов подтверждающих выполнение требований к тепловой защите здания учтены требования следующих нормативных документов:

- федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (изм 1). Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;
- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
- СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций.
- СП 230.1325800.2015 «Конструкции, ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей»;
- ГОСТ 21.1101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 914 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815";
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

[illegible]

Расчетные параметры наружного климата приняты по СП 131.13330.2020 по г.Москва и составляют:

- температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 26 °С;
- строительно-климатическая зона - IIВ;
- условия эксплуатации ограждающих конструкций (СП 50.13330, таблица 2) – Б;
- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха $\leq 10^{\circ}\text{C}$ – 222 суток;
- средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха $\leq 10^{\circ}\text{C}$ - минус - 1,3°С.

Настоящими проектными решениями, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, и иных решений здания, а также не предусматривается изменение объемно-планировочных и технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей. Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений. В объеме капитального ремонта выполняется восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.

Существующие объемно-планировочные решения, функциональное назначение, параметры путей эвакуации без изменений и в данном проекте не затрагивается.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

2024-00375-01-0-AP.P

Лист

2

