

	
Испытательный центр «МЦК-испытания» Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный Центр качества в строительстве» (ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК») 249038, Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск, улица Любого, дом 9а ☎ Тел.: +7 (48439) 6-85-82, 5-75-65 тел./факс: +7 (48439) 5-74-09, (495) 632-48-66 E-mail: mck@stroyinf.ru Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ84 от 15.10.2023 г.	
 Утверждаю Руководитель испытательного центра Т.Н. Гудзь 2023 г.	
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 85/2023 (13.07.2023)	
Наименование продукции	Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей системы «КБЕ Эксперт» ЗАО «профайн РУС» со стеклопакетами
Код ОКПД2	22.29.29.000
Код ТН ВЭД	3925 20 000 0
Стандарты, на соответствие которым проверялась продукция	ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99
Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-проф филь»
Адрес заявителя	Россия, 119530, город Москва, проезд Стройкомбината, дом 1
Изготовитель продукции	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-проф филь»
Адрес производства	Россия, 119530, город Москва, проезд Стройкомбината, дом 1 от
Акт отбора образцов	06.07.2018 № 05-3444/7
Описание продукции (идентификация)	Блок оконный из ПВХ профилей системы «КБЕ Эксперт» с климатическим клапаном AEROMA T mini, со стальным армирующим профилем, одна створка неоткрывающаяся, другая - поворотно-откидная, два контура уплотнения, ширина профиля 70 мм, с двухкамерными стеклопакетам 4Зак-12-4М1-12-И6Зак
Начало испытаний	09.07.2023
Окончание испытаний	13.07.2023
НД на методы испытаний	ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-2016, ГОСТ 26602.4-2012, ГОСТ 26602.5-2001
Результаты испытаний	Приведены в приложении
Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы. Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»	

ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

Адрес лаборатории: Российская Федерация, 249010, Калужская область,
Боровский район, деревня Комлево, ул. Д.Н. Сенявина, д. 15

Средства испытаний	Термокамера для испытаний ограждающих конструкций инв. № 3, 2004 г.; установка для измерения звукоизоляции воздушного шума оконными блоками и фрагментами ограждающих конструкций – УИЗВШ инв. № 21, 2004 г.; шумомер инв. № 174, 2016г.; третьоктавный фильтр инв. № 162, 2016 г.; установка для определения общего коэффициента пропускания света; установка для определения сопротивления ветровой нагрузке
Цель испытаний	Сертификационные испытания
Заключение лаборатории	Испытанные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 по испытанным показателям

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения
Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

АНО "МЦК"

Калужская обл., г. Обнинск
ул. Любого, д. 9 А



РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ

Приложение

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП), ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на мето- ды испыта- ний	Результаты испытаний	Вывод о соот- ветствии
Маркировка за- казчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на про- дукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Блок оконный из поливинил- хлоридных про- филей системы «КБЕ Эксперт» ЗАО «профайн РУС» с клима- тическим клапа- ном AEROMAT	ОП ОСП.01	Приведенное сопротивление теплопередаче при $\beta = 0,7$, $\text{м}^2 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Вт}$	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.1	-	ГОСТ 26602.1-99	0,67	По результатам лабораторных испытаний
		Класс	ГОСТ 23166-99 п. 4.7.1			A1	Соответствует
	ОП ОСП.01	Воздухопрони- цаемость при $\Delta P = 100 \text{ Па}$, $\text{м}^3/(\text{ч м}^2)$	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.1	Не более 17	ГОСТ 26602.2-99	8,93	Соответствует
		Класс воздухо- и водопрони- цаемости	ГОСТ 23166-99 п. 4.7.2	Не ниже В		Б	

ул. Лобового, д. 9 А

АНО "МЦК"
г. Омск



Продолжение приложения

1	2	3	4	5	6	7	8
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей системы «КБЕ Эксперт» ЗАО «профайн РУС»	ОП ОСП.01	Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА Класс звукоизоляции	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.1 ГОСТ 23166-99 п. 4.7.3	Не менее 26 Не ниже Д	ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012, СНиП 23-03-2003	32 В	Соответствует
	ОП ОСП.01	Общий коэффициент светопропускания Класс	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.1 ГОСТ 23166-99 п. 4.7.4	0,35 – 0,60 (справочное значение) Не ниже Д	ГОСТ 26602.2-2012	0,47 Б	Соответствует
	ОП ОСП.01	Сопротивление ветровой нагрузке, Па Класс	ГОСТ 23166-99 п. 4.7.5	Не менее 200 Не ниже Д	ГОСТ 26602.5-2001	1000 (работоспособность образца не нарушена) Класс А	Соответствует

АНО "МЦК"
Калужская обл., г. Обнинск
ул. Любого, д. 9 А
249038



Результаты испытаний звукоизоляции блока оконного из ПВХ профиля системы «КБЕ Эксперт» ЗАО «профайн РУС»

Частота, Fm, гц	Изоляция воздушного шума в третьоктавных полосах частот, Rm, дБ	Изоляция воздушного шума, RA тран, дБА
Образец ОП ОСП.01		
100	30	
125	24	
160	22	
200	29	
250	30	
315	36	
400	33	
500	28	
630	28	32
800	34	
1000	39	
1250	40	
1600	42	
2000	44	
2500	45	
3150	42	
Звукоизоляция окна RA тран = 32 дБА. Окно относится к классу «В» по звукоизоляции (по ГОСТ 23166-99) Индекс изоляции воздушного шума Rw = 36,2 дБ		

АНО "МНЖ"

Калужская обл., г. Обнинск
ул. Любого, д. 9 А

249038





Испытательный центр «МЦК-испытания»
Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональный Центр качества в строительстве»
(ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»)
 249038, Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск, улица Любого, дом 9а
 ☎ Тел.: +7 (48439) 6-85-82, 5-75-65 тел./факс: +7 (48439) 5-74-09, (495) 632-48-66
 E-mail: mck@stroyinf.ru
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ84 от 15.10.2015 г.

Утверждаю
 Руководитель испытательного центра
 _____ Т.Н. Гудзь
 _____ 2019 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 84/2019
 (22.05.2019)

Наименование продукции	Витражные светопрозрачные ограждающие конструкции из алюминиевых сплавов (из профилей системы «VidnalProf» серии F50) со стеклопакетами
Код ОКПД2	25.11.23.119
Код ТН ВЭД	7610 90 000 0
Стандарты, на соответствие которым проверялась продукция	ГОСТ 21519-2003, ГОСТ 23166-99
Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ВидналПрофиль»
Адрес заявителя	142062, Московская область, г. Домодедово, село Радуново, д. 51, оф. 2
Изготовитель продукции	Общество с ограниченной ответственностью «Виста»
Адрес производства	142062, Московская область, г. Домодедово, с. Радуново, д. 51
Акт отбора образцов	от 25.02.2019 № 06-3526/7
Описание продукции (идентификация)	Витражная светопрозрачная стоечно-ригельная конструкция из алюминиевых сплавов (из профилей системы «VidnalProf» серии F 50), профили комбинированные с терморазрывом, ширина термовставки стойки, ригеля 43 мм, монтажная толщина 187 мм, состоящие из одной глухой части, с двухкамерным стеклопакетом СПД 6LifeglassClear-16Ar-6M1-16Ar-6OptitermS3, габаритные размеры 1460x1170 мм (образец В1.1)
Начало испытаний	19.03.2019
Окончание испытаний	17.05.2019
Результаты испытаний	Приведены в приложениях 1 - 2 на 13 листах (с 3 по 15)

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.
 Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения
 Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

Адрес лаборатории: Российская Федерация, 249010, Калужская область,
Боровский район, деревня Комлево, ул. Д.Н. Сенявина, д. 15

Средства испытаний	Термокамера для испытаний ограждающих конструкций на сопротивление теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, ветровой нагрузки ТК-1,8, инв. № 3, 2004 г. Установка для измерения звукоизоляции воздушного шума оконными блоками и фрагментами ограждающих конструкций – УИЗВШ инв. № 21, 2012 г.; шумомер инв. № 174, 2016 г.; третьоктавный фильтр инв. № 162, 2016 г. Рулетка металлическая измерительная инв. № 51, 2004 г.; штангенциркуль инв. № 38, 2015 г.; щупы инв. № 129, 2009 г.; линейка металлическая инв. № 79, 2010 г.
НД на методы испытаний	ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-2016, ГОСТ 26602.5-2001, ГОСТ 21519-2003, ГОСТ 24033-80, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89
Цель испытаний	Сертификационные испытания
Заключение лаборатории	Испытанные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 21519-2003, ГОСТ 23166-99 по испытанным показателям

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения
Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Приложение 1

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП), ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на мето- ды испыта- ний	Результаты испытаний	Вывод о соот- ветствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на про- дукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Витражная све- топрозрачная стоечно- ригельная кон- струкция из алюминиевых сплавов (из про- филей системы «VidnalProf» се- рии F50), со стеклопакетом 6LifeglassClear- 16Ar-6M1-16Ar- 6Optitherm S3 (B1.1)	Витраж.01	Приведенное сопротивление теплопередаче при $\beta = 0,7$, $\text{м}^2 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Вт}$ Класс	ГОСТ 21519-2003 п. 4.3.1 ГОСТ 23166-99 п. 4.7.1	-	ГОСТ 26602.1-99	0,85 A1	По результатам лабораторных испытаний Соответствует
	Витраж.01	Воздухопрони- цаемость при $\Delta P = 100 \text{ Па}$, $\text{м}^3/(\text{ч м}^2)$ Класс воздухо- проницаемости	ГОСТ 21519-2003 п. 4.3.1 ГОСТ 23166-99 п. 4.7.2	Не более 17 Не ниже В	ГОСТ 26602.2-99	1,98 А	Соответствует
	Витраж.01	Водопроница- емость, класс	ГОСТ 21519-2003 п. 4.3.1 ГОСТ 23166-99 п. 4.7.2	Не ниже В	ГОСТ 26602.2-99	Класс А	Соответствует классу А

Продолжение приложения 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Витражная светопрозрачная стоечно-ригельная конструкция из алюминиевых сплавов (из профилей системы «VidnalProf» серии F50), со стеклопакетом 6LifeglassClear-16Ar-6M1-16Ar-6Optitherm S3 (B1.1)	Витраж.01	Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА Класс звукоизоляции	ГОСТ 21519-2003 п. 4.3.1 ГОСТ 23166-99 п. 4.7.3	Не менее 26 Не ниже Д	ГОСТ 26602.3-2016	34 Б	Соответствует
	Витраж.01	Сопротивление ветровой нагрузке	ГОСТ 21519-2003 п. 4.3.7 ГОСТ 23166-99 п. 4.7.5	Должны выдерживать расчетную ветровую и другие нагрузки	ГОСТ 26602.5-2001	Перепад давлений - 799 Па. Целостность образца не нарушена.	Соответствует классу В

Продолжение приложения 1

Результаты измерений и расчета сопротивления теплопередаче витражной светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции из алюминиевых сплавов (из профилей системы «VidnalProf» серии F50) со стеклопакетом 6LifeglassClear-16Ar-6M1-16Ar-6Optitherm S3 при отношении площади остекления к площади заполнения светового проема 0,85

Характерная зона	Средняя температура внутренней поверхности тв, °C	Средняя температура наружной поверхности тн, °C	Средняя плотность тепло- вого потока по площади qі, Вт/м ²	Приведенное термическое сопротивление характерной зоны Rк, м ² °C/Вт	Приведенное сопротивле- ние теплопередаче Rопр, м ² °C/Вт
Витраж.01					
Светопропускающая часть оконного блока	13,6	-26,8	56,9	0,67	0,85
Непрозрачная часть оконного блока	11,2	-25,3	47,4	0,73	
Приведенное сопротивление теплопередаче при отношении площади остекления к площади заполнения светового проема β = 0,7 Ro = 0,85 м ² °C/Вт					

Испытательная лаборатория мебели

Испытательно-сертификационного центра «Унсертинг» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Саратовский государственный технический университет им Гагарина Ю.А."

Адрес осуществления деятельности:

410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77. Тел (845-2) 99-89-07

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра) выдан
№ RA.RU. 21CT49
от «29» января 2016г.
Дата внесения сведений в реестр
Аккредитованных лиц
«23» ноября 2015г.

Протокол испытаний

№74/16

от 30.12.2016г.

Страница 1 из 15

- 1. Основания для проведения испытаний:** Письмо-заявка ООО «Окна Эксперт» на проведение испытаний продукции от 12.12.2016г.
- 2. Наименование продукции:** Витражные светопрозрачные конструкции из алюминиевого профиля системы «СИАЛ» ООО «СИАЛ-Профиль» (Россия) тип ОСП, ГОСТ 21519-2003, ГОСТ 213166-99, код ОКП 52 7100, код ТН ВЭД 7610 10 000 0.
- 3. Производитель продукции:**
ООО «Окна Эксперт», 123056, г. Москва, Б. Кондратьевский пер., д.5.
- 4. Дата получения образцов:** 12.12.2016г.; акт отбора образцов (проб) от 12.12.2016г.
- 5. Сведения об испытанной пробе:**
 - Витражная светопрозрачная конструкция из алюминиевых комбинированных профилей, размером 1400x1300 мм – 3шт.; Площадь светопрозрачной части к общей площади витражного блока – 0,80.
Рамочные элементы витражного блока выполнены из алюминиевого комбинированного профиля систем: КП50К (стеклопакет СПД 4М1-12-4М1-12-И4, СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4, СПО И6-20Ar-И6), КПТ60 (стеклопакет СПД И4-12-4М1-12-И4), КПТ74 (стеклопакет СПО И6-20Ar-И6), с термоизоляционной вставкой;
 - Образцы сварных угловых соединений размером 250x250мм: створок – 3шт.; коробок – 3шт.
Стеклопакеты клееные общего применения ООО «Соларекс-Стайл» (Россия);
Механизмы «открывания/закрывания» - фурнитура фирмы «GIESSE» (Италия);
- 6. Регистрационные данные ИЛ № 74/16:** ОАК-1, ОАК-2, ОАК-3, УСС-1.1; УСС-1.2; УСС-1.3; УСК-1.1; УСК-1.2; УСК-1.3.
- 7. Дата испытания образцов:** 13.12.2016г. – 30.12.2016г.
- 8. Условия проведения испытаний:** температура воздуха в помещении 22°C, влажность воздуха 67%.
- 9. Результаты испытаний** приведены в приложениях.

Протокол испытаний распространяется только на изделия, подвергнутые испытаниям и перечисленные в протоколе.

Утвердил протокол

Руководитель ИЛ мебели

Провел испытания

Инженер



**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ:
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ**

Сведения об образцах				Дата испытания	Измеряемый показатель (ИП) ед. измер.	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний	Примечание
№ гистра-страции ИЛ	Дата изготовления	Маркировка заказчика	Маркировка ИЛ			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74/16	Декабрь 2016г.	ООО «Окна Эксперт» ОАК 1400x1300 ГОСТ 21519-2003 СИАЛ КП50К	ОАК-1	13.12. 2016г.	1. Габаритные размеры изделий и предельные отклонения от габаритных размеров, мм	ГОСТ 23166-99 ГОСТ 21519-2003 Конструкторская документация	ГОСТ 21519-2003	ГОСТ 23166-99 ГОСТ 21519-2003 ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 24033-80 ГОСТ 26602.4-99 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 266602.3-99 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26602.5-2001		
					1.1. Ширина		ГОСТ 21519-2003 (п. 4.2.2) 1300 +2,0÷-1,0	ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85		
					1.2. Высота		1400 +2,0÷-1,0			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74/16	Декабрь 2016г.	ООО «Окна Эксперт» ОАК 1400x1300 ГОСТ 21519- 2003 СИАЛ КП50К	ОАК-1	13.12. 2016г.	2. Предельные от- клонения от номи- нальных размеров элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом	ГОСТ 23166-99 ГОСТ 21519-2003	ГОСТ 21519- 2003 (п. 4.2.3, табл. 1)			
					2.1. Внутренний размер коробки, мм 2.1.1.Ширина (при размерном интерва- ле от 1000 до 2000 мм)		Не более +2,0÷-1,0	ГОСТ 26433.0-85	Среднее значение: +1,0	
			АОК-1		2.1.2. Высота (при размерном интерва- ле от 1000 до 2000 мм)		Не более +2,0÷-1,0	ГОСТ 26433.1-89	Среднее значение: +1,0	
			ОАК-1		2.2.Наружный раз- мер створок, мм 2.2.1. Ширина (при размерном интерва- ле до 1000 мм)		Не более -1,0	ГОСТ 26433.0-85	-0,5	
			ОАК-1		2.2.2. Высота (при размерном интерва- ле от 1000 до 2000 мм)		Не более ±1,0	ГОСТ 26433.1-89	+0,5	

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ:
ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ**

Сведения об образцах				Дата испытания	Измеряемый показатель (ИП) ед. измер.	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний	Приме- чание
№ реги- стра- ции ИЛ	Дата изготов- ления	Маркировка заказчика	Маркировка ИЛ			Обозначе- ние НД на продукцию	Норматив- ное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74/16	Декабрь 2016г.	ООО «Окна Эксперт» ОАК 1400x1300 ГОСТ 21519-2003 СИАЛ КП50К (СПД 4М1-12-4М1-12-4И) (СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4) (6И-20Ar-6И)	ОАК-1	14.12 ÷ 20.12. 2016г.	Приведенное сопротивление теплопередаче, м ² ° С/Вт	ГОСТ 21519-2003 ГОСТ 23166-99	ГОСТ 21519-2003 (п. 4.3.1) СНиП 23- 02-2003 Не менее 0,48	ГОСТ 26602.1-99	0,665 0,683 0,671	
		СИАЛ КПП60 (И4-12-4М1-12-И4)	ОАК-2						0,660	
		СИАЛ КПП74 (6И-20Ar-6И)	ОАК-3						0,655	

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ:
ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОГО ШУМА ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА**

Сведения об образцах				Дата испытания	Измеряемый показатель (ИП) ед. измер.	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний	Примечание
№ регистрации ИЛ	Дата изготовления	Маркировка заказчика	Маркировка ИЛ			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74/16	Декабрь 2016г.	ООО «Окна Эксперт» ОАК 1400х1300 ГОСТ 21519-2003	ОП-1	13.12. 2016г.	Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА	ГОСТ 21519-2003 ГОСТ 23166-99	ГОСТ 21519-2003 п. 4.3.1 табл. 2 Не менее 26	ГОСТ Р ИСО 10140- 2-2012	30,5 31,9 31,7	Класс В Класс В Класс В
		СИАЛ КП50К (СПД 4М1-12-4М1-12-4И) (СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4) (6И-20Ar-6И)								
		СИАЛ КПТ60 (И4-12-4М1-12-И4)								
		СИАЛ КПТ74 (6И-20Ar-6И)	ОП-3	20.12. 2016г.					31,3	Класс В



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «УралстройТест»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21CA04

620017, РОССИЯ, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2 А, стр. 7, пом. 5,

тел/факс(343)352-48-75, 372-29-45

e-mail: uralstroytest@yandex.ru

www.test-ural.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ «УралстройТест»

А. И. Шестаков

А. И. Шестаков

подпись

«24» декабря 2020 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ контрольных испытаний № 1239 от «24» декабря 2020 г.

Основание для проведения испытаний: Договор № 2941 от 21 апреля 2020 г.

Объект испытаний: Витраж из алюминиевых сплавов.

Заказчик: ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТЕКЛА», 620072, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой дом 41, кв. 21.

Дата получения образцов: 10 декабря 2020 г, лабораторный № K407/20.

Сведения об испытываемых образцах*: *: Светопрозрачная противопожарная конструкция, фрагмент витража (междуэтажного пояса) с пределом огнестойкости E60IW30, изготовленная из алюминиевых прессованных профилей системы «СИАЛ» серии КП50, со светопрозрачным заполнением более 25% (стеклопакет двухкамерный с применением огнестойкого стекла 6FireClass 60-12 Ar-44.2И-12 Ar-6FireClass 60. Наружное огнестойкое стекло FireClass60 изготовлено на основе закаливаемой версии мультифункционального стекла Energy Light).

Методика испытаний: ГОСТ 26602.1-99.

Цель испытаний: Определение приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента витража (междуэтажного пояса).

Дата испытания образцов: 21-23 декабря 2020 г.

Условия проведения испытаний: Испытания проводились в нормальных климатических условиях: температура воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$; относительная влажность не менее 55 %. Температура в климатической камере $-30 ^\circ\text{C}$

Применяемое при испытаниях оборудование и средства измерений:

Наименование, марка, зав. номер прибора	Метрологические (технические) характеристики		Дата окончания поверки, аттестации
	Класс точности (разряд), погрешность	Диапазон измерений	
1 Морозильная камера «Danfoss Commercial Compressors» КК-МА-014 № 001	-	$(-30 \div -5) ^\circ\text{C}$	09.11.2021
2 Измеритель плотности тепловых потоков и температуры ИТПМГ4.03-100 «Поток» № 001			
2.1 Датчик температуры 25 шт.	$\pm 0.2 ^\circ\text{C}$	$(-30) ^\circ\text{C}$ до $70 ^\circ\text{C}$	30.07.2021
2.2 Датчик теплового потока 25 шт.	$\pm 0,1 \%$	5-999Вт/м2	30.07.2021

Результаты испытаний: приведены на листе 2, всего листов 5.

* Информация предоставлена Заказчиком, ответственность ИЦ ограничена

Результаты испытаний

Маркировка и № регистрации ИЦ	Маркировка заказчика*	Контролируемый параметр	Критерий соответствия (нормативное значение)	Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний, М ² С/Вт
К407/20 Фрагмент витража	6FireClass 60-12 Ag-44.2И-12 Ag-6FireClass 60	Приведенное сопротивление теплопередаче при 86,1 % остекления	ГОСТ 23166-99 п.4.7.1	ГОСТ 26602.1-99	0,84

Заключение:

По результатам испытаний приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента витража из алюминиевых профилей системы «СИАЛ»* со стеклопакетами 6FireClass 60-12 Ag-44.2И-12 Ag-6FireClass 60 составляет **0,84 м²С/Вт**, что соответствует классу А1


Примечание: Результаты испытаний и заключения о соответствии (при наличии) относятся только к объектам, прошедшим испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководства ИЦ.

* Информация предоставлена Заказчиком, ответственность ИЦ ограничена

Инженер ИЦ  А.А. Энн


Схема

расположения однородных зон фрагмента витража

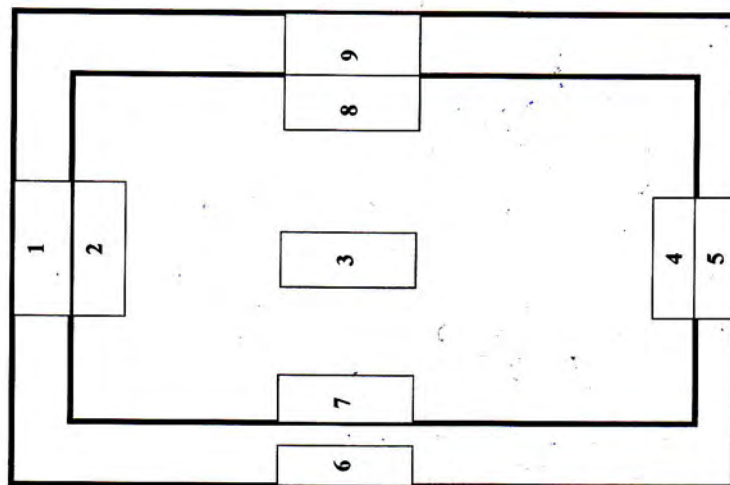

Схема

расстановки датчиков в однородных зонах фрагмента витража

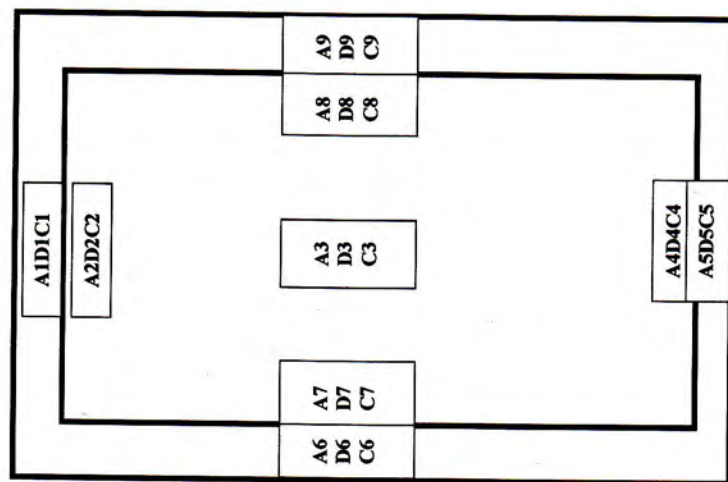

Инженер ИЦ А.А. Эпп


Заказчик: ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТЕКЛА»

Дата испытания: 21-23 декабря 2020 г.
Непрозрачная часть
Светопропускающая часть

стеклопакет* 6FireClass 60-12 Ar-44.2И-12 Ar-6FireClass 60

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

время съема показаний: начало 16:56 - 21.12 Окончание 09:41 - 23.12																	
№ однородной зоны	Площадь однородной зоны, м2	№ датчика температуры (+)	Температура внутренней поверхности окна (+), ОС				№ датчика температуры (-)	Температура наружной поверхности окна (-) ОС				№ ДТП	тепловой поток, Вт/м2				термическое сопротивление однородной зоны, м ОС/Вт
			показания датчиков			Среднее значение		показания датчиков			Среднее значение		показания датчиков			среднее значение	
			1	2	3			1	2	3			1	2	3		
1	0,06600	D1	12,60	11,90	11,40	C1	-17,20	-17,40	-17,33	A1	115,20	126,80	113,00	118,33	0,2476		
2	0,06100	D2	14,60	14,30	13,90	C2	-22,90	-23,00	-22,80	A2	59,00	65,60	54,70	59,77	0,6219		
3	1,41120	D3	16,90	16,70	16,60	C3	-29,00	-28,80	-28,70	A3	43,90	50,30	43,10	45,83	0,9913		
4	0,06100	D4	9,70	9,40	9,20	C4	-24,70	-24,70	-24,60	A4	90,20	92,40	89,80	90,80	0,3756		
5	0,06600	D5	6,80	6,60	6,50	C5	-18,40	-18,60	-18,60	A5	131,90	127,90	124,30	128,03	0,1966		
6	0,06800	D6	11,20	10,70	10,30	C6	-19,50	-19,70	-19,50	A6	102,00	110,50	98,00	103,50	0,2928		
7	0,06300	D7	13,30	13,00	12,80	C7	-26,00	-26,80	-26,50	A7	75,20	75,70	65,30	72,07	0,5518		
8	0,06300	D8	14,70	14,40	14,20	C8	-25,30	-25,40	-25,10	A8	46,50	47,70	42,00	45,40	0,8744		
9	0,06800	D9	13,50	13,20	13,00	C9	-14,40	-14,70	-14,60	A9	62,60	65,40	57,10	61,70	0,4511		

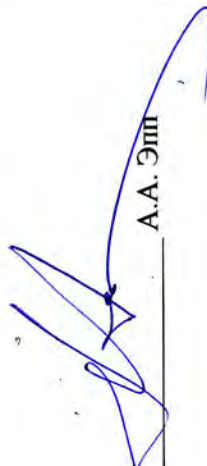Инженер ИЦ  А.А. Эпп

по непрозрачной части

площади однородных зон	термическое сопротивление однородной зоны	Ai/Ri
0,0660	0,2476	0,267
0,0660	0,1966	0,336
0,0680	0,2928	0,232
0,0680	0,4511	0,151
0,2680		0,9853

по светопропускающей части

площади однородных зон	термическое сопротивление однородной зоны	Ai/Ri
0,0610	0,6219	0,098
1,4112	0,9913	1,424
0,0610	0,3756	0,162
0,0630	0,5518	0,114
0,0630	0,8744	0,072
1,6592		1,8704

R_{нр}= 0,271987

R_{сп}= 0,887101

$R_0 = (A_{нр} + A_{сп}) / (A_{нр}/R_{нр} + A_{сп}/R_{сп})$


A_{общая}= 1,92720

R₀= 0,67486

R_{нр}= 0,84486

Процент остекления 86,1 %

Инженер ИЦ

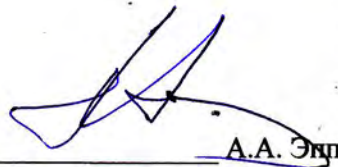

А.А. Зуп