

Схема расположения фундаментной плиты на отм. -1,460 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1

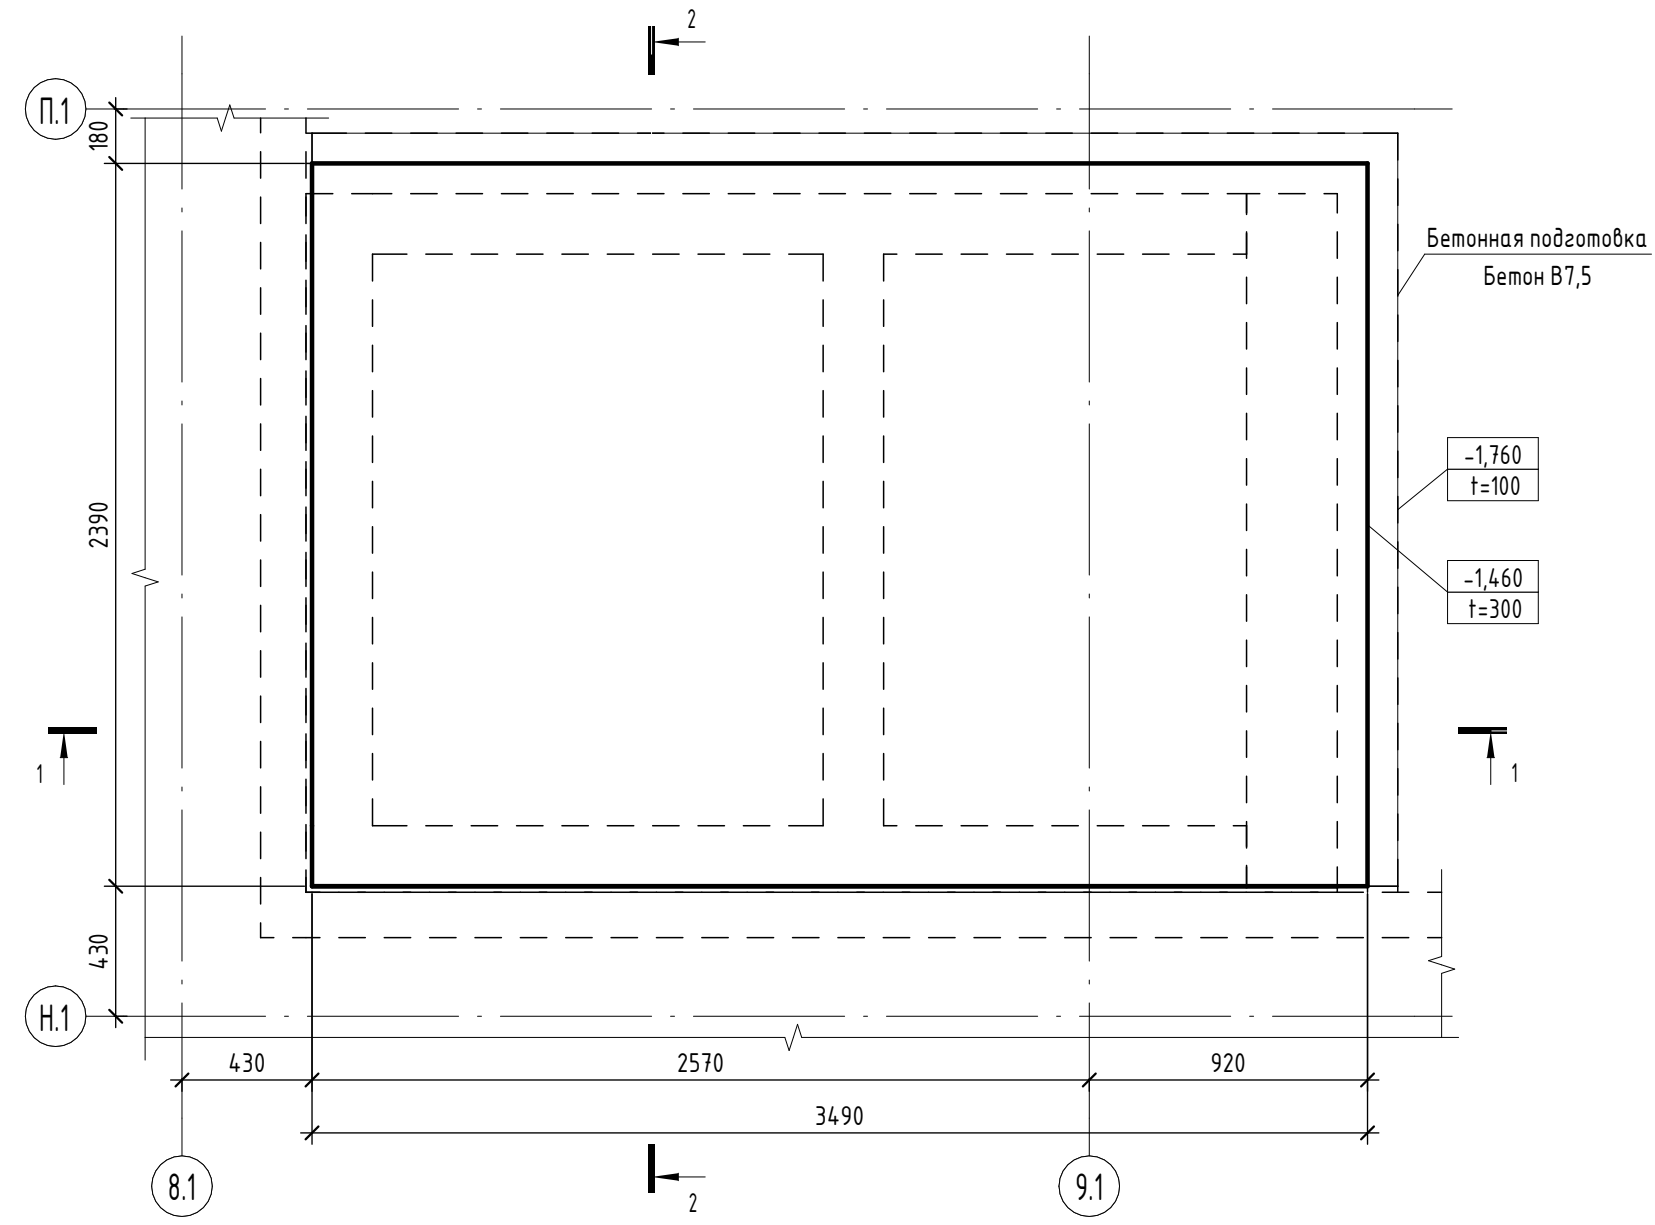


Схема расположения стен на отм. -1,460 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1




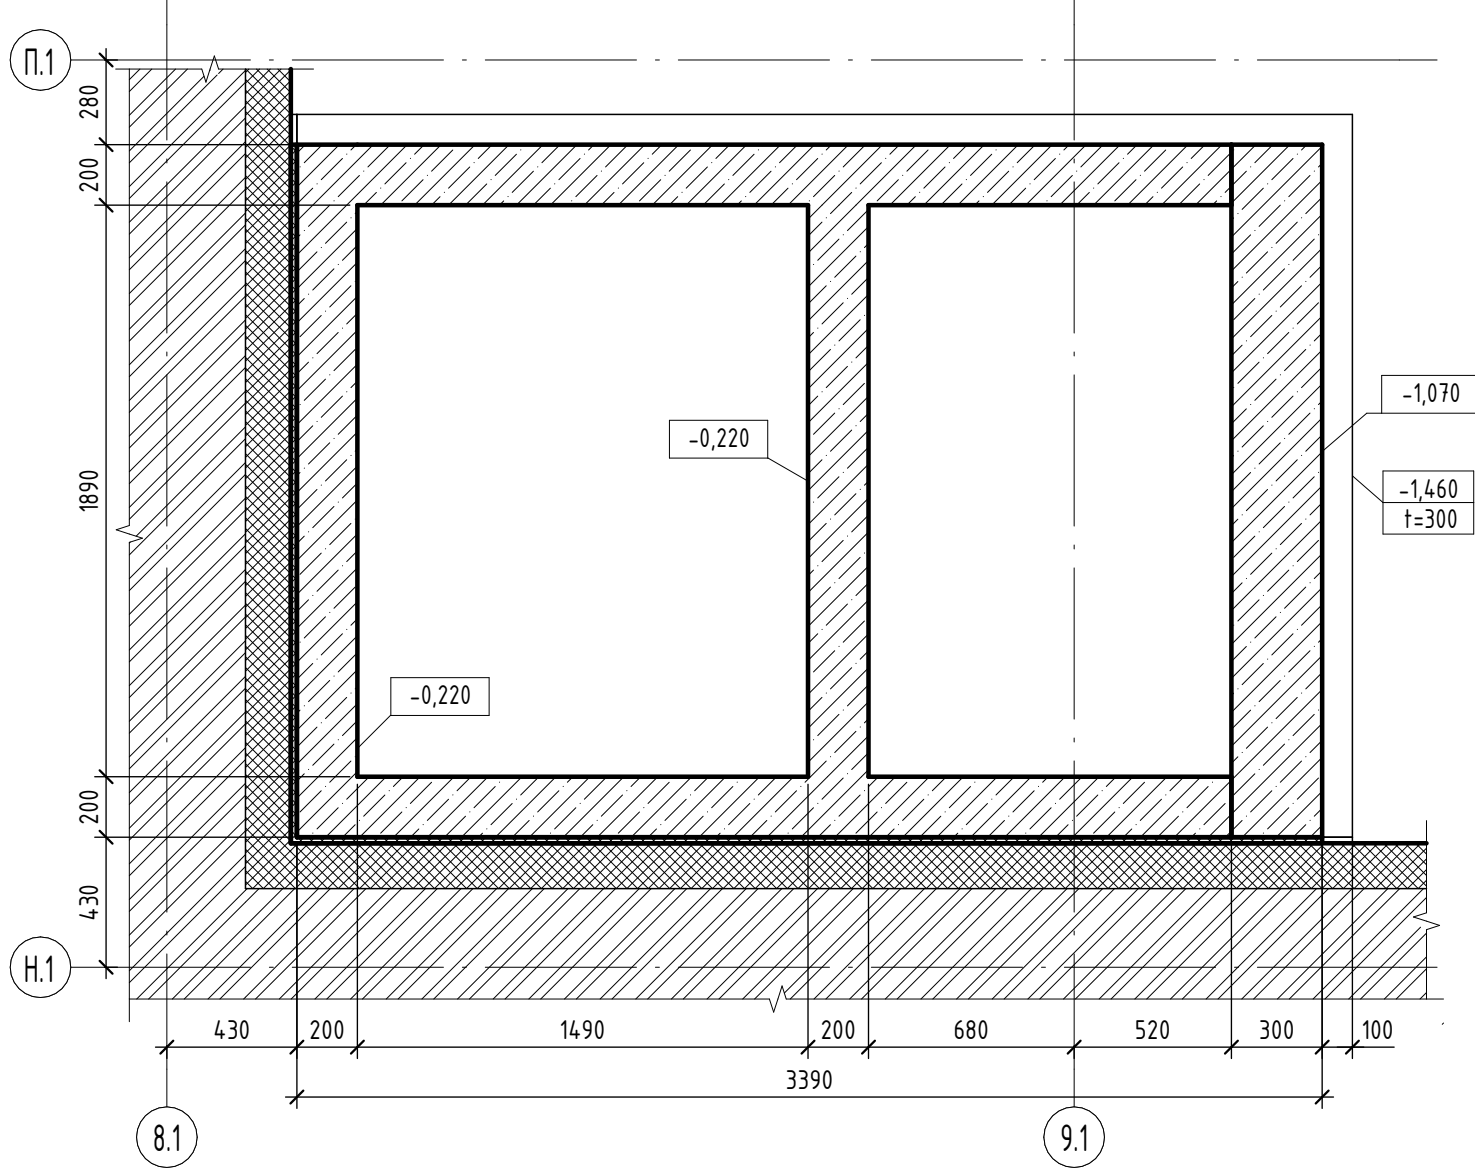


Схема расположения лестничного марша и площадки на отм. -0,020, -0,820 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1

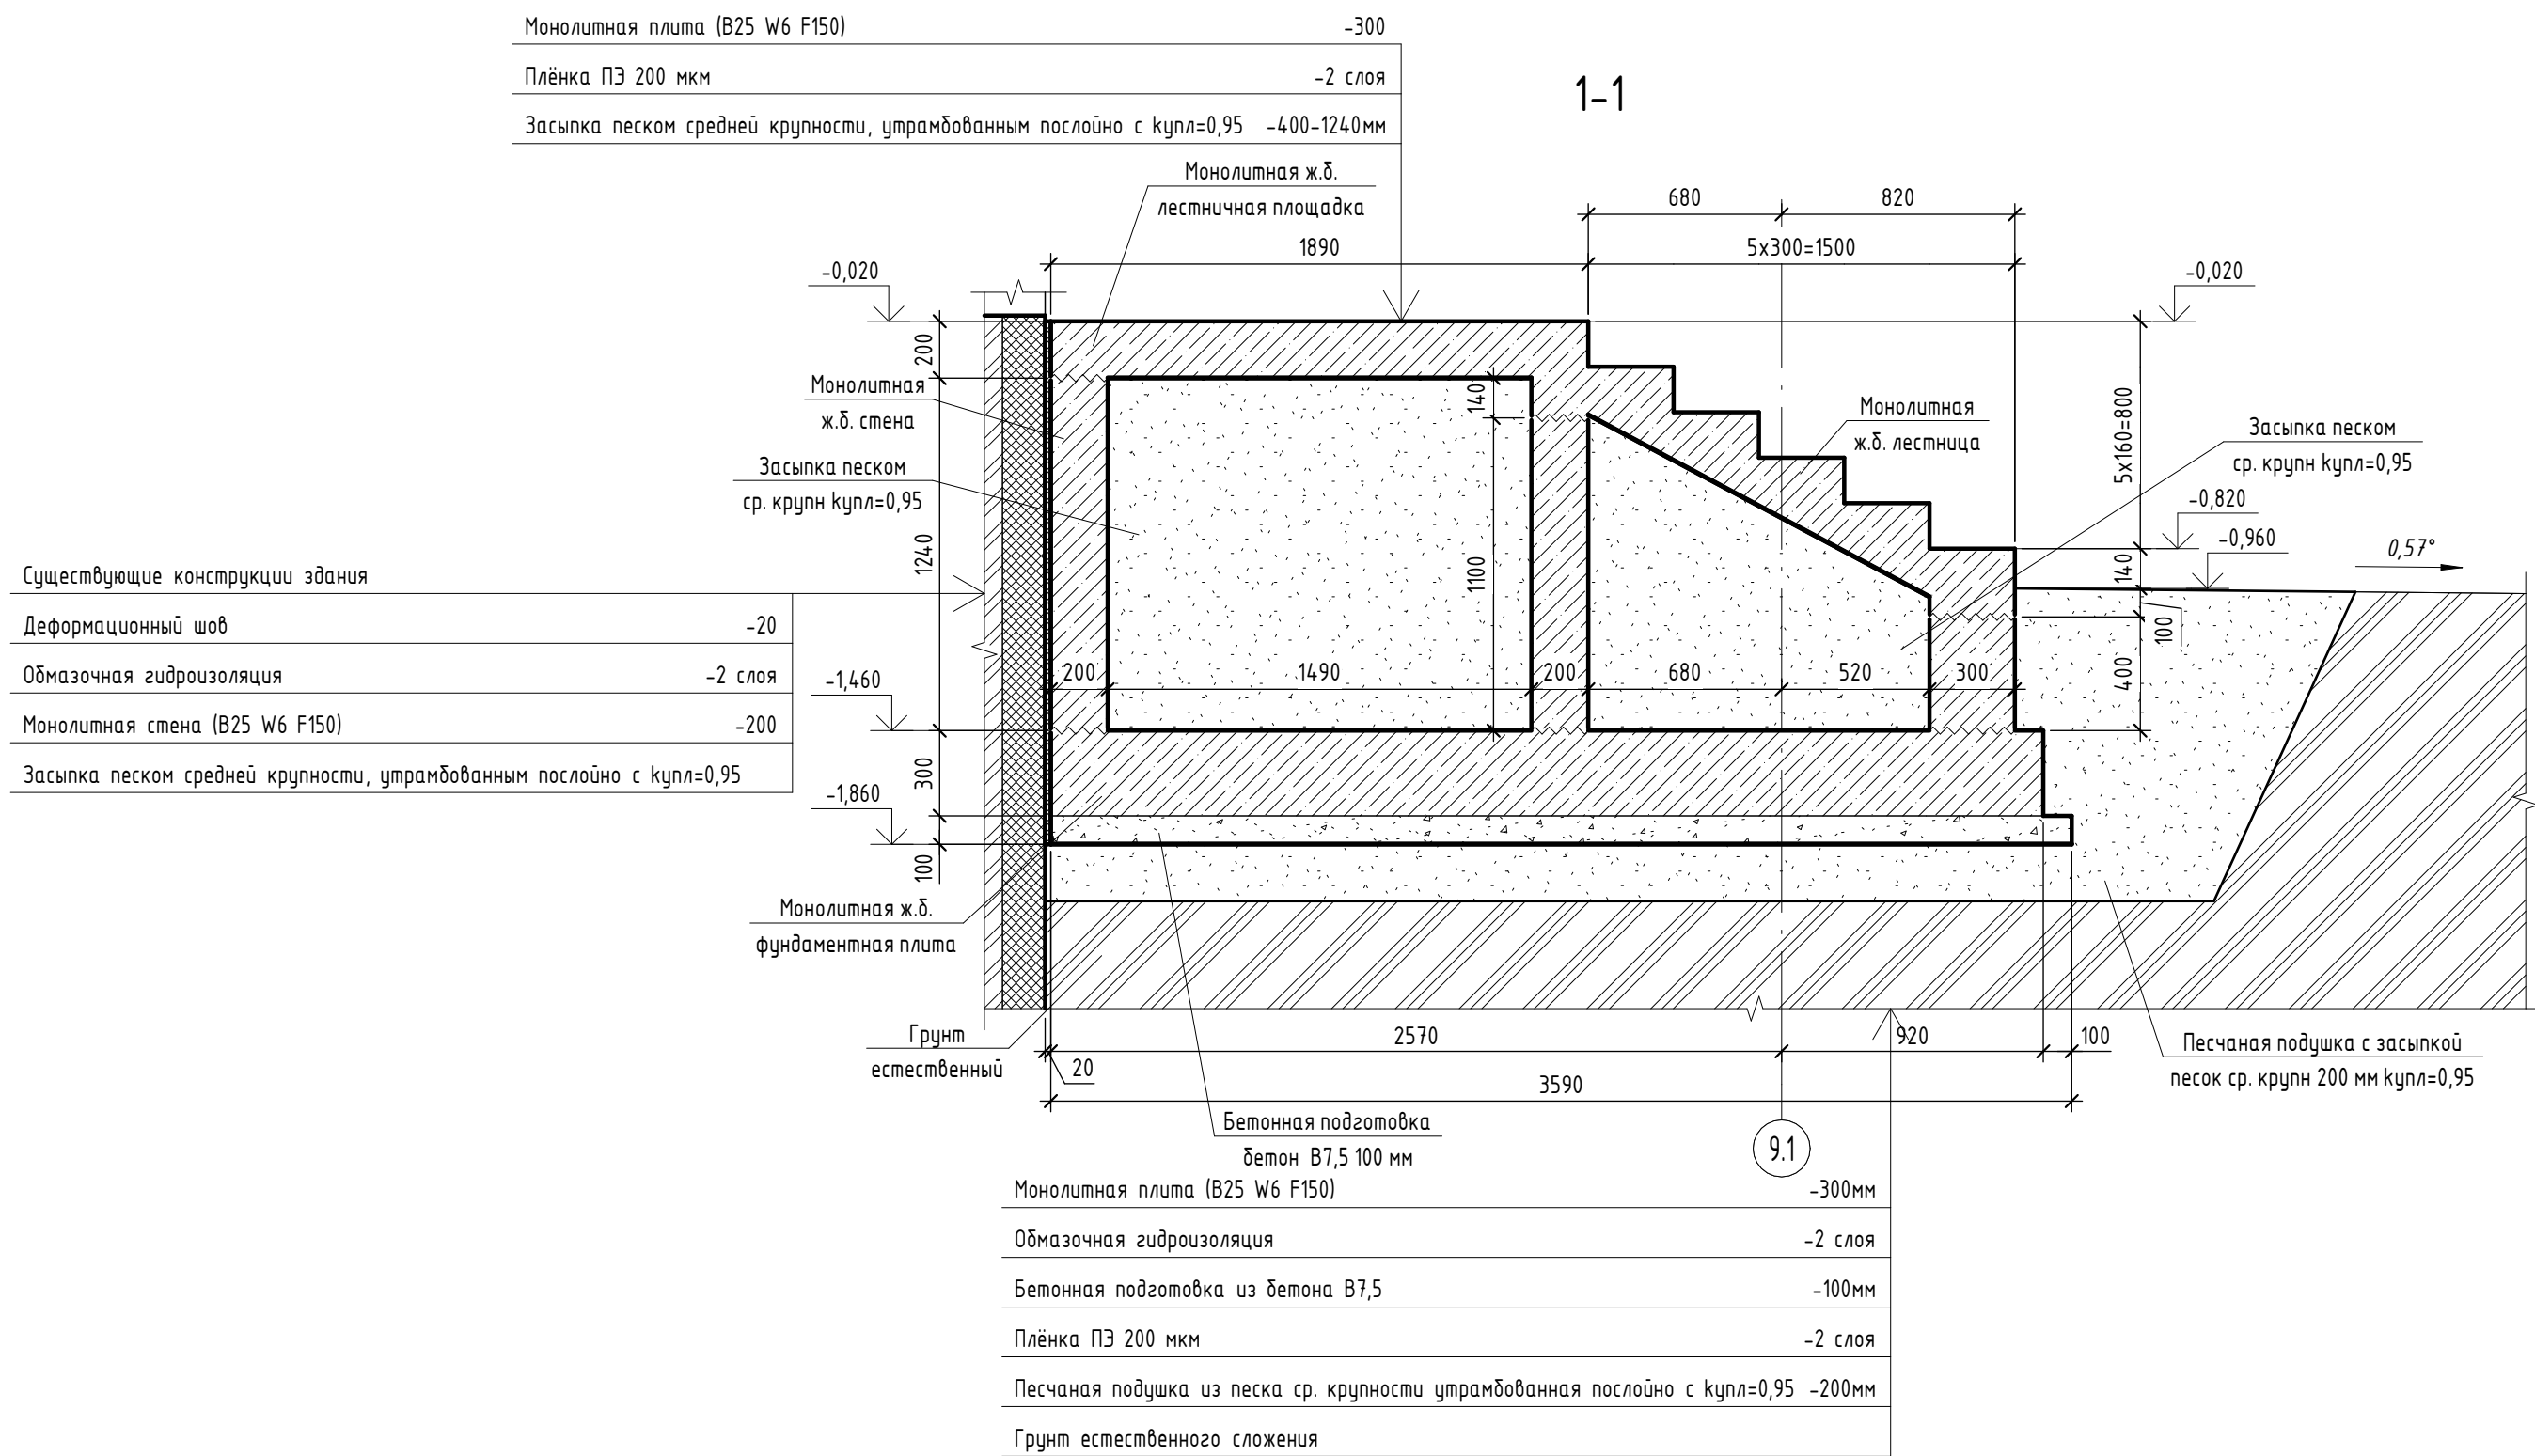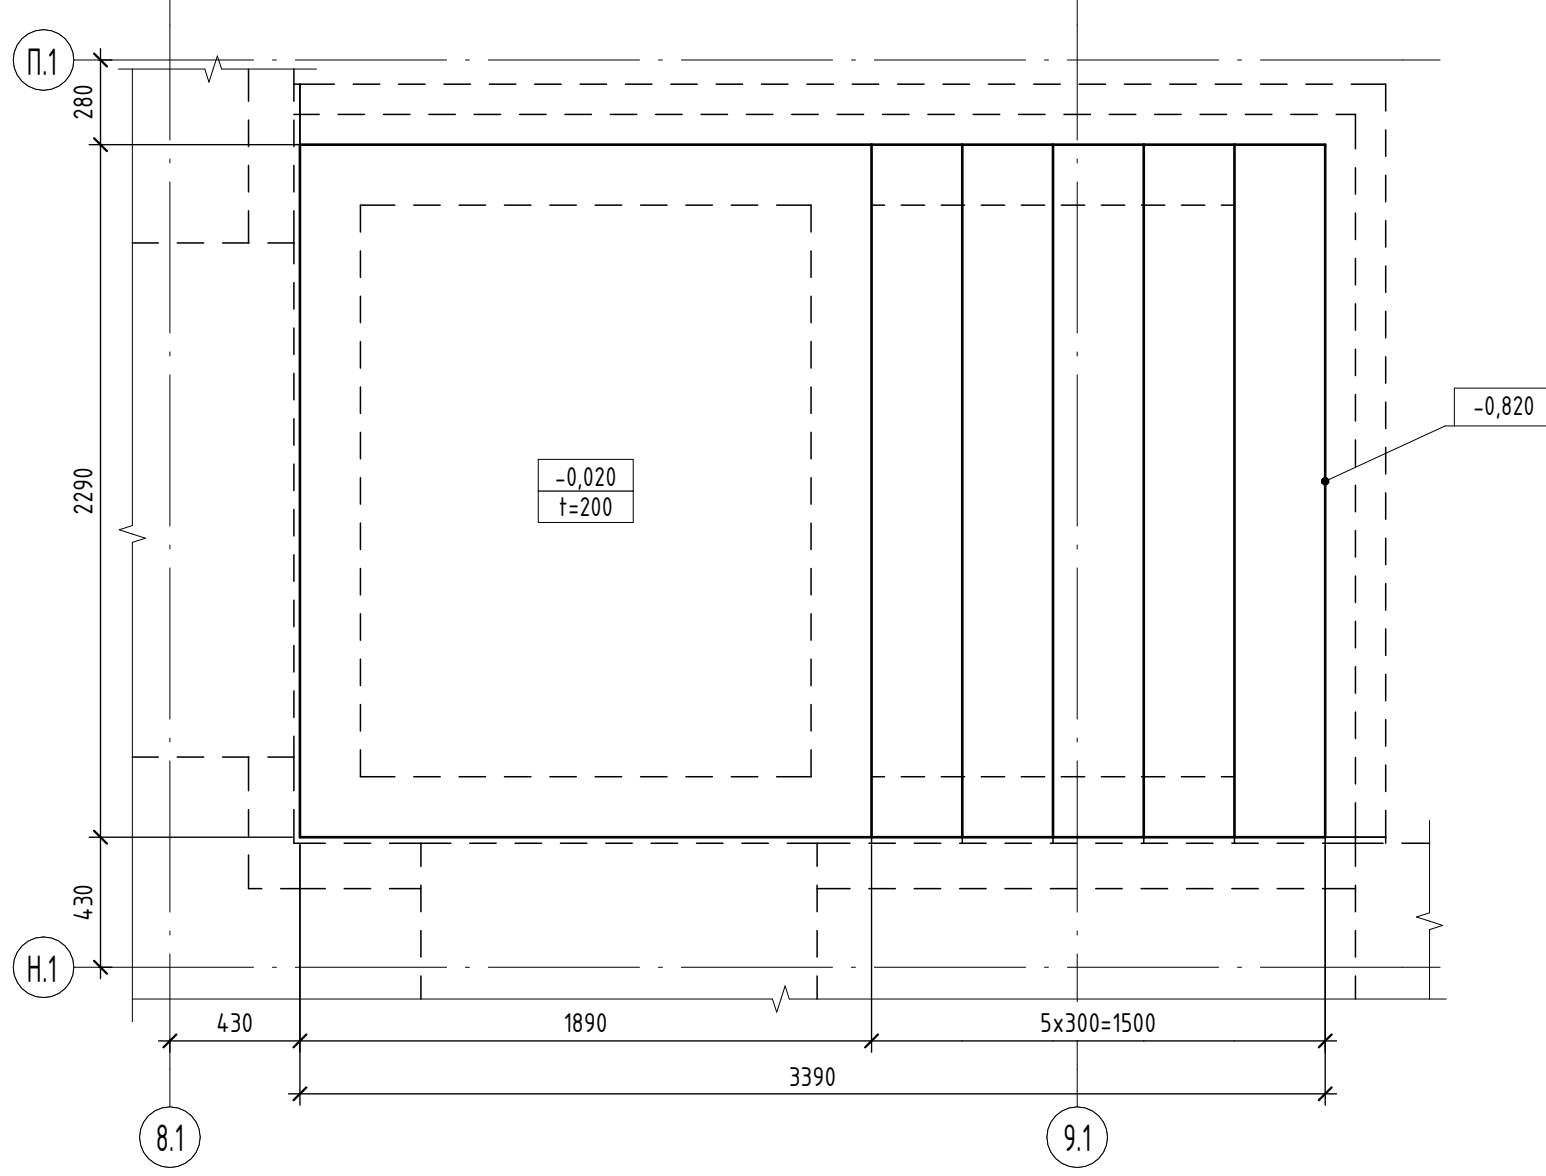

Существующие конструкции здания	
Деформационный шов	-20
Обмазочная гидроизоляция	-2 слоя
Монолитная стена (В25 W6 F150)	-200
Засыпка песком средней крупности, утрамбованным послойно с кулл=0,95	

Монолитная плита (В25 W6 F150)	-300мм
Обмазочная гидроизоляция	-2 слоя
Бетонная подготовка из бетона В7,5	-100мм
Плёнка ПЗ 200 мкм	-2 слоя
Песчаная подушка из песка ср. крупности утрамбованная послойно с кулл=0,95	-200мм
Грунт естественного сложения	

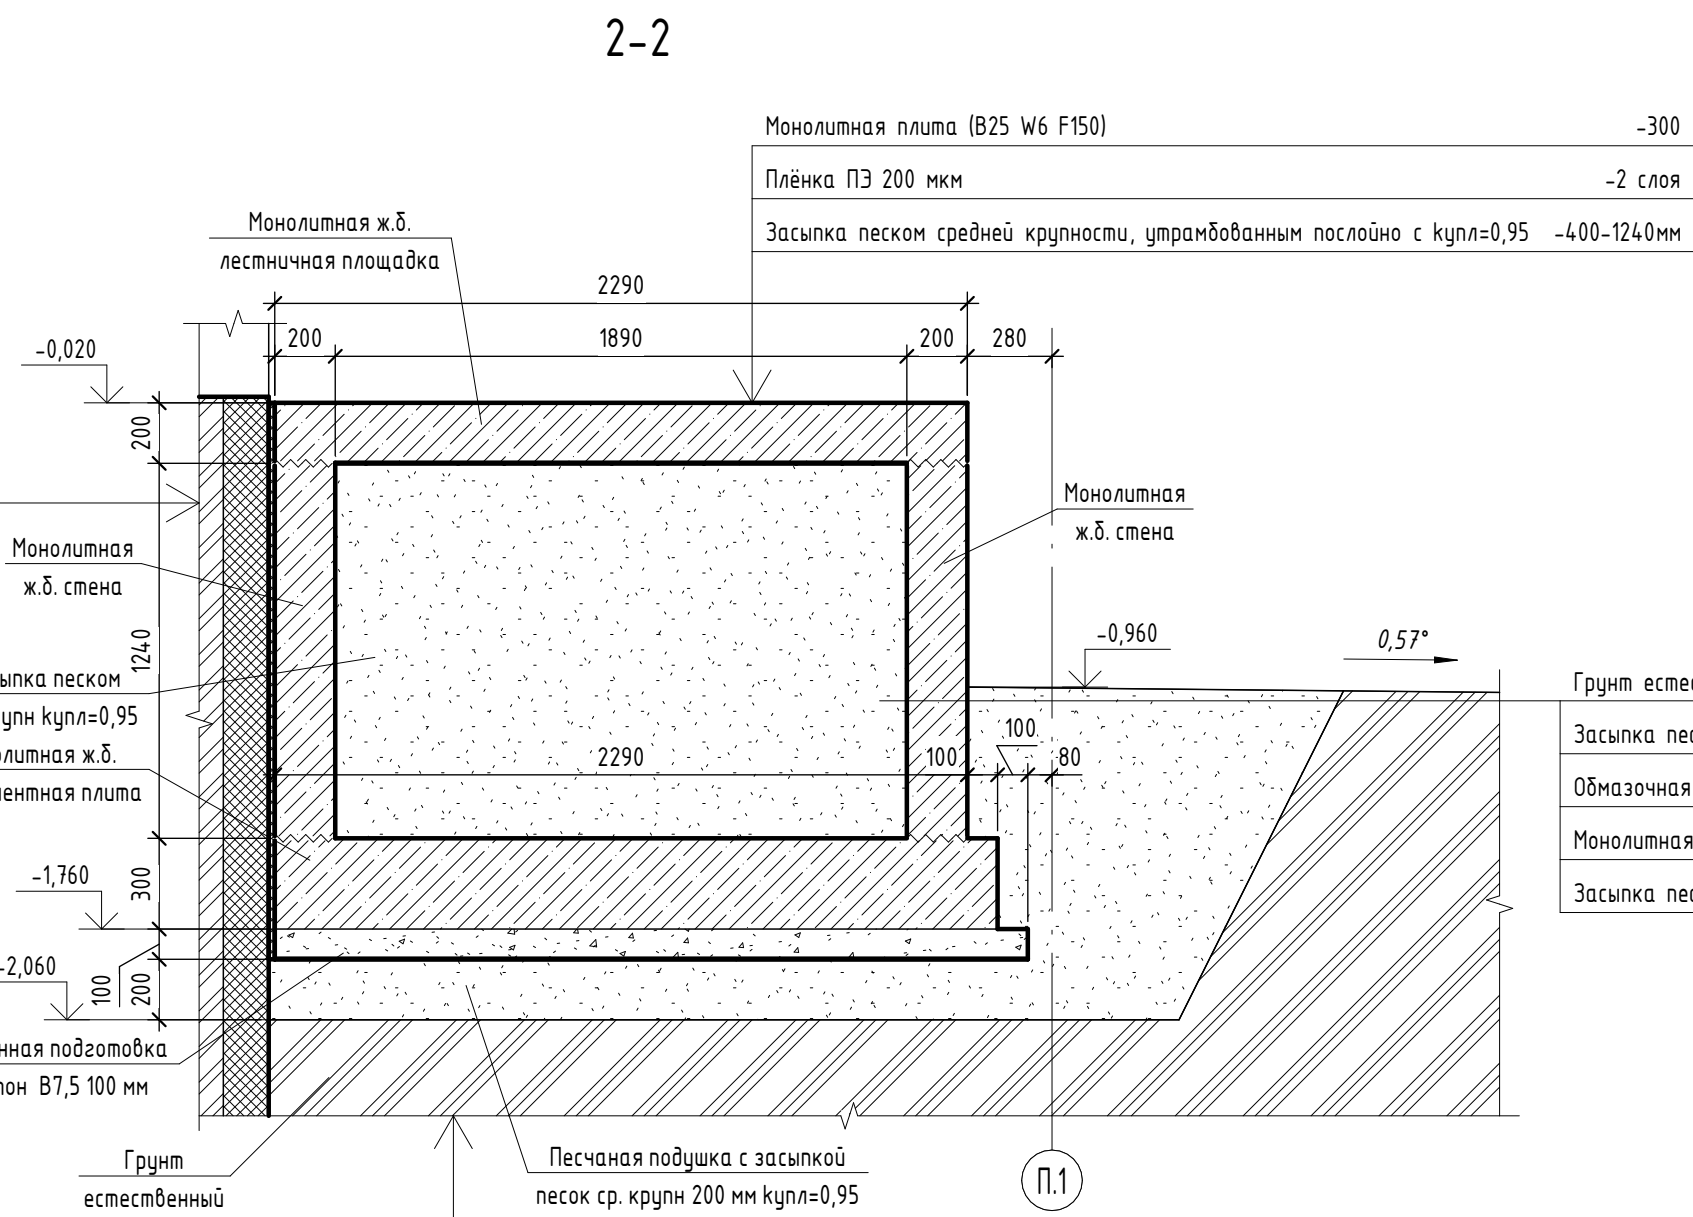

Грунт естественного сложения	
Засыпка песком средней крупности утрамбованным послойно с кулл=0,95	
Обмазочная гидроизоляция	-2 слоя
Монолитная стена (В25 W6 F150)	-200
Засыпка песком средней крупности, утрамбованным послойно с кулл=0,95	

Ведомость расхода материалов

Ведомость расхода стали, кг

Ведомость расхода бетона, м³

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
		Материалы			
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верт.)			4,6 м²
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.)			0,58 м²
	ГОСТ 8736-2014	Песок средней крупности (засыпка) кулл=0,95			5,28 м³
	Пароизоляция пленка полиэтиленовая 50,2мм ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая 0,2 мм (1 слой)			28,65 м²
	СТО 72746455-3.3.1-2012	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (деф. шов)			16,28 м³

Марка конструкции	Изделия арматурные							Всего
	Арматура класса							
	A240			A500С				
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 34028-2016				
	Ø6	Ø10	Итого	Ø8	Ø12	Итого		
	0	0	0	0	142,5	142,5	142,5	
Монолитные ж.б. стены	5,2	0	5,2	0	226,4	226,4	231,6	
Монолитный ж.б. лестничных марш и площадка	0	8,5	8,5	33,4	132,7	166,1	174,6	
Фундаментная плита	0	25,1	25,1	0	355,6	355,6	380,7	

Конструкция	Бетон класса		
	ГОСТ 26633-2015		
	В7,5	В25 F150 W6 гравий	Итого
Бетонная подготовка	0,89	0	0,89
Монолитные ж.б. стены	0	2,52	2,52
Монолитный ж.б. лестничные марши и площадка	0	1,72	1,72
Фундаментная плита	0	2,5	2,5
Всего	0,89	6,74	7,64

- Общие данные см. лист 1.
- Армирование входной группы см. лист 3.
- Все конструкции, соприкасающиеся с грунтом гидроизолировать 2 слоями обмазочной гидроизоляции на битумной основе по 2 слоям битумного праймера.

Условные обозначения:
з.с. - Защитный слой бетона
~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

|                                                                                                                                 |          |      |        |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|----------|
| 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                   |          |      |        |         |          |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, в.14 |          |      |        |         |          |
| Изм.                                                                                                                            | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подпись | Дата     |
| Разраб.                                                                                                                         | Варнашов |      |        |         | 26.06.26 |
| Проверил                                                                                                                        | Дидж     |      |        |         | 26.06.26 |
| Конструктивные решения                                                                                                          |          |      |        | Стация  | Лист     |
|                                                                                                                                 |          |      |        | Р       | 2        |
| Схемы расположения фундаментной плиты, вертикальных конструкций, лестницы на отм. -1,460 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1                 |          |      |        |         |          |
| Н.контр.                                                                                                                        | Губарева |      |        |         | 26.06.26 |
| ГИП                                                                                                                             | Маркова  |      |        |         | 26.06.26 |

Схема расположения армирования фундаментной плиты на отм. -1,460 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1

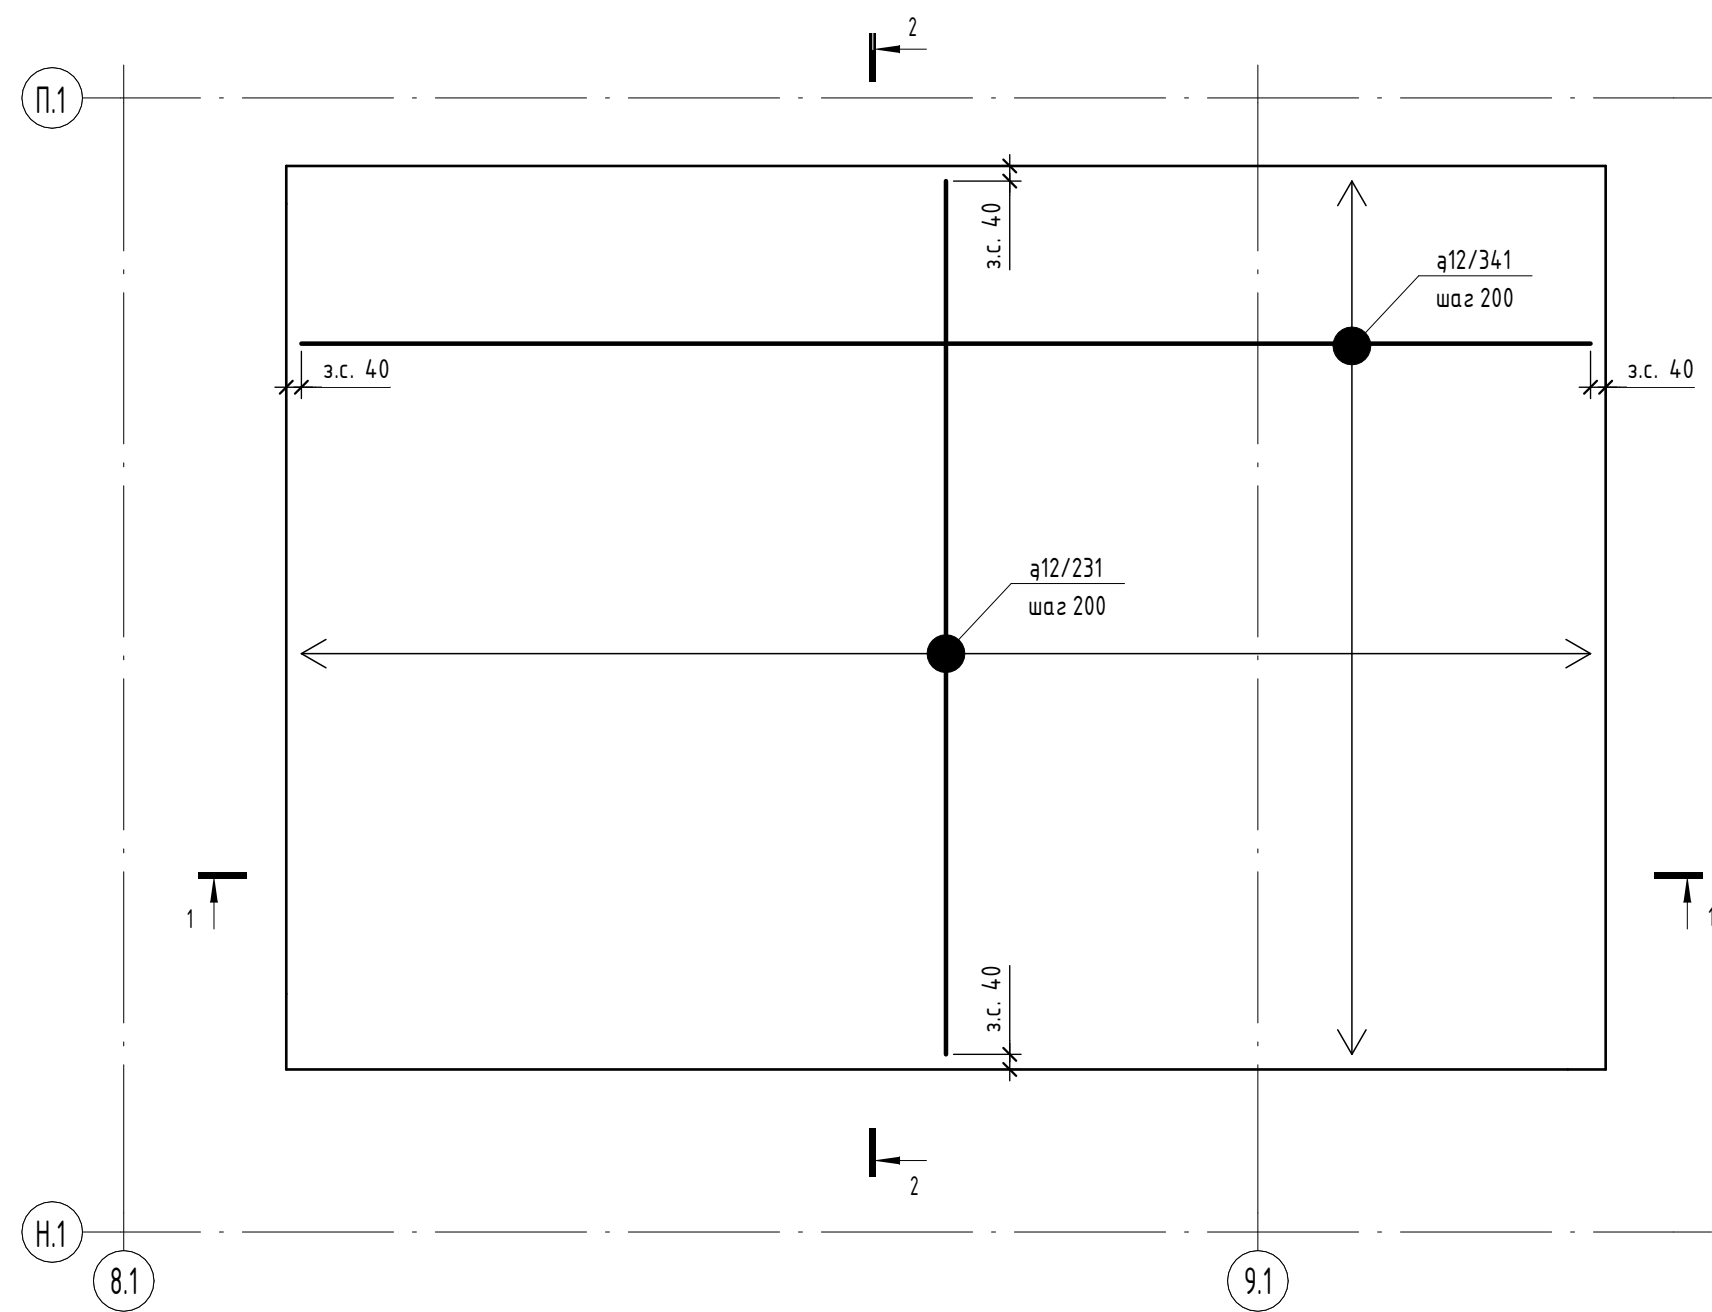


Схема расположения выпусков из фундаментной плиты на отм. -1,460 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1

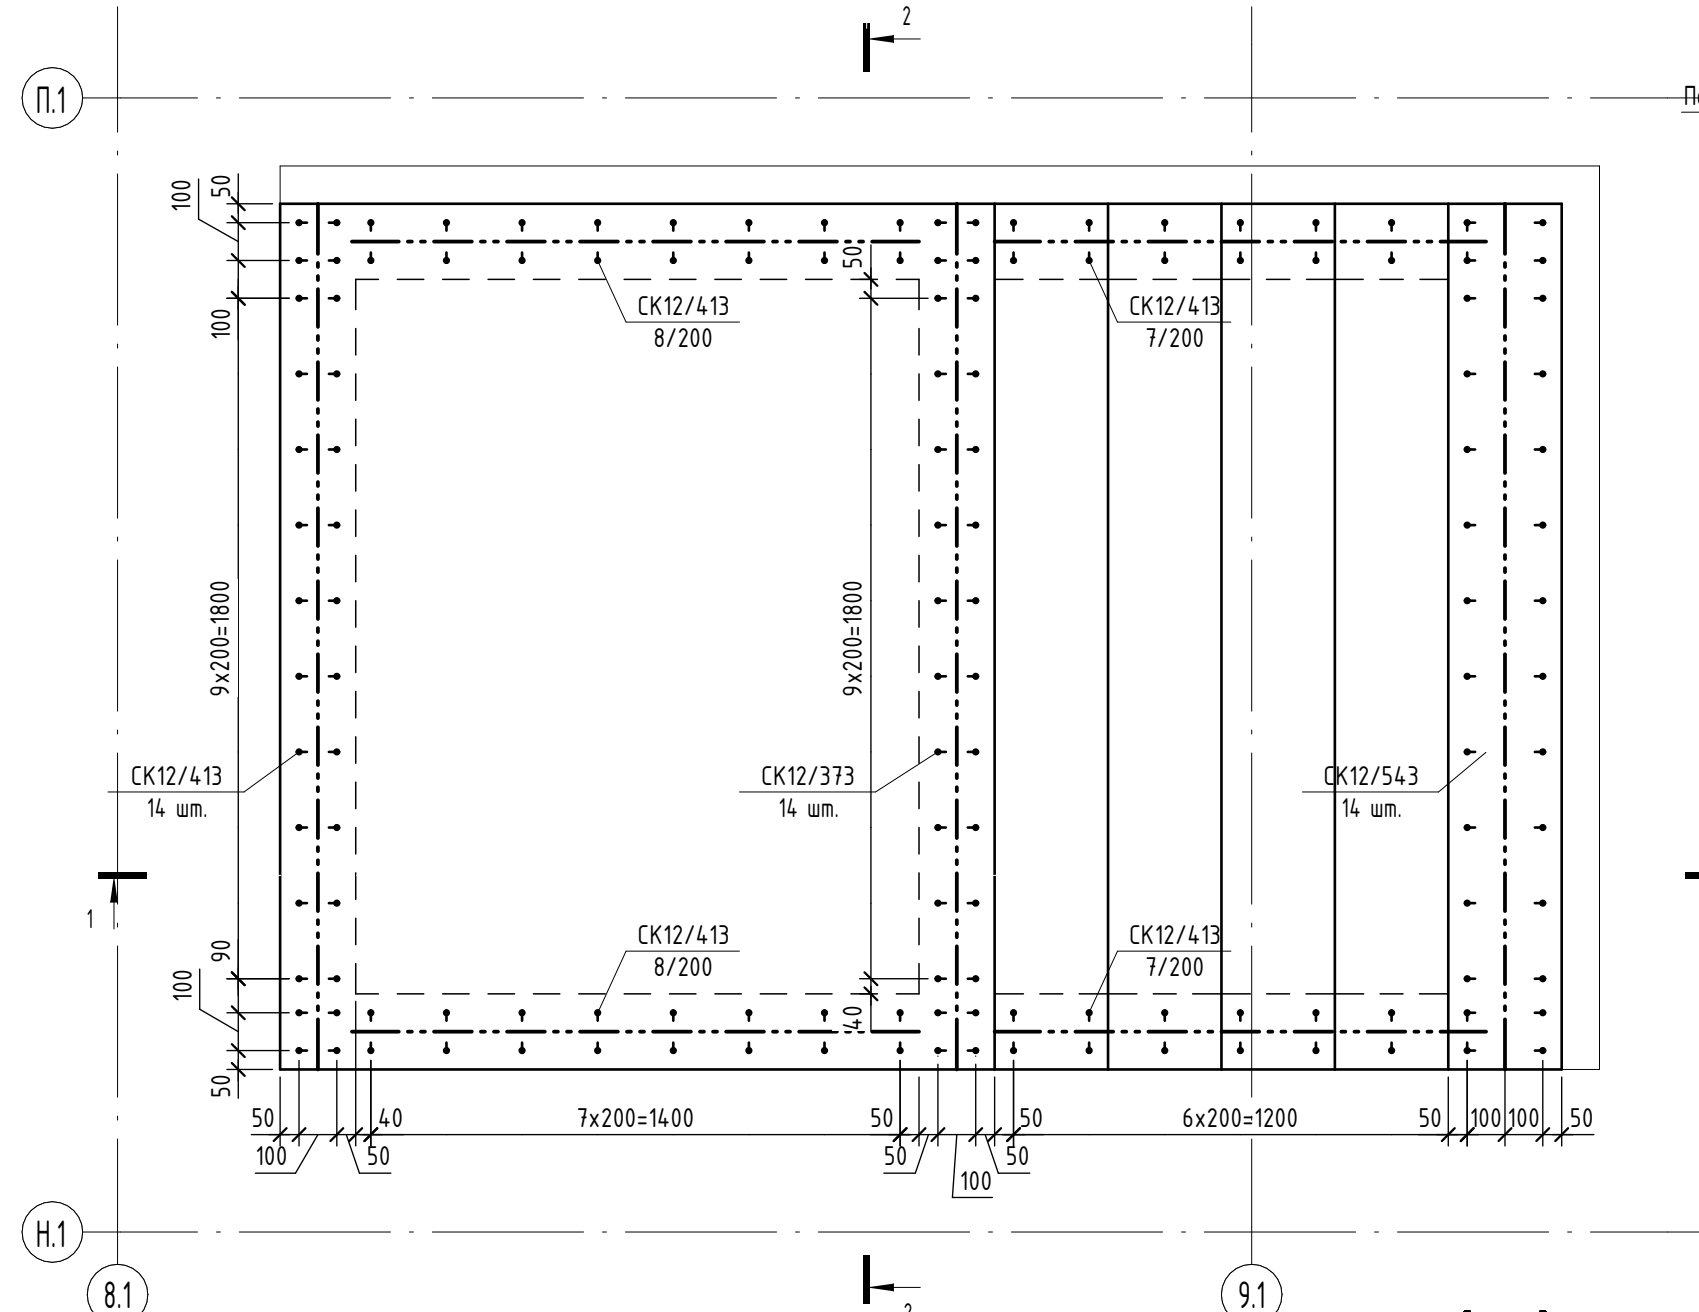


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке


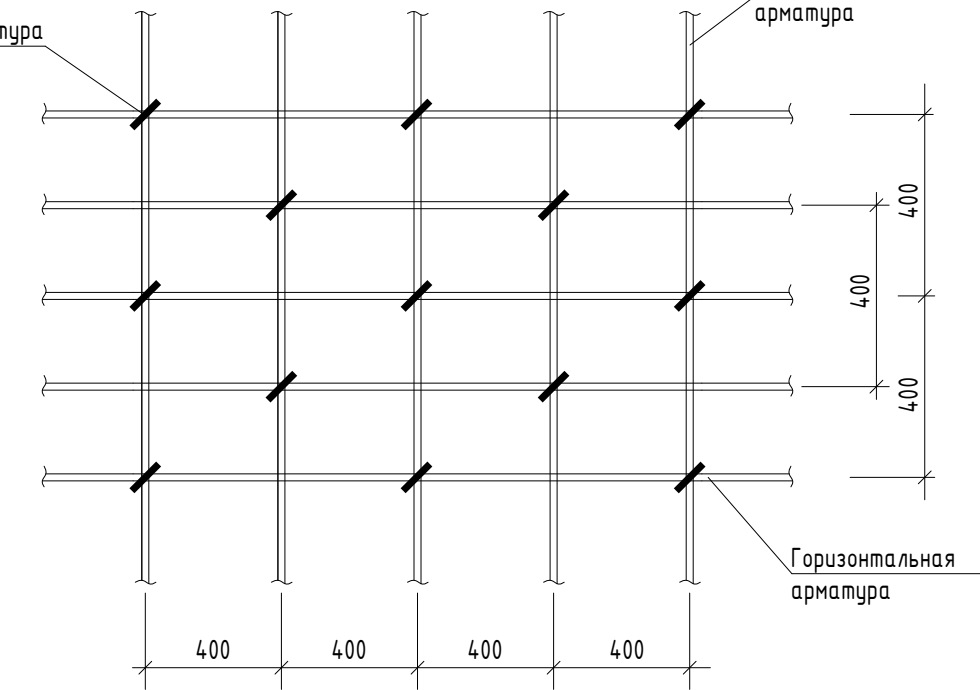


Схема расположения фиксаторов Ф1

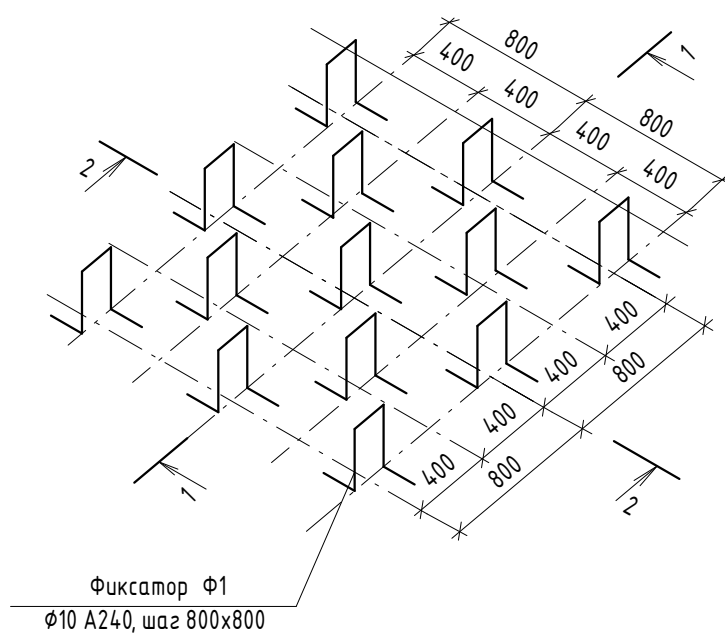

Диаметр гибки...

| Диаметр сержня, мм | Минимальный диаметр оправки, мм |
|--------------------|---------------------------------|
| A240               |                                 |
| Ø6                 | 15                              |
| Ø10                | 25                              |
| A500C              |                                 |
| Ø8                 | 40                              |
| Ø12                | 60                              |

Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)




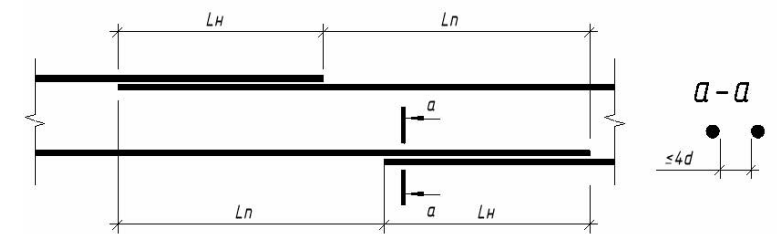


Схема расположения горизонтального армирования стен на отм. -1,460 в осях П.1-Н.1/8.1-9.1

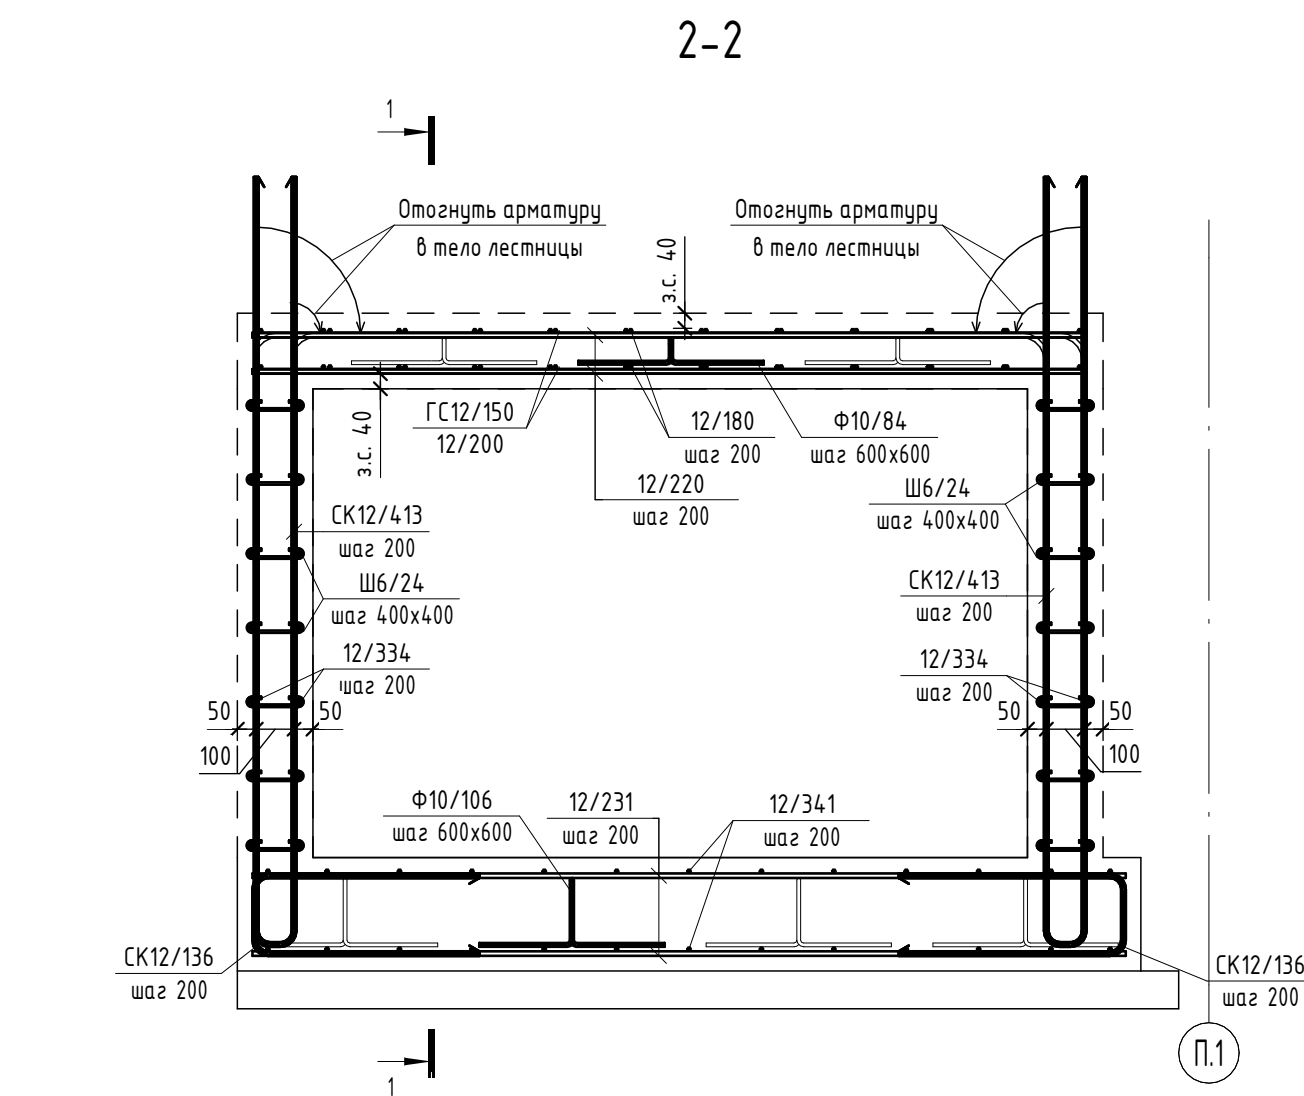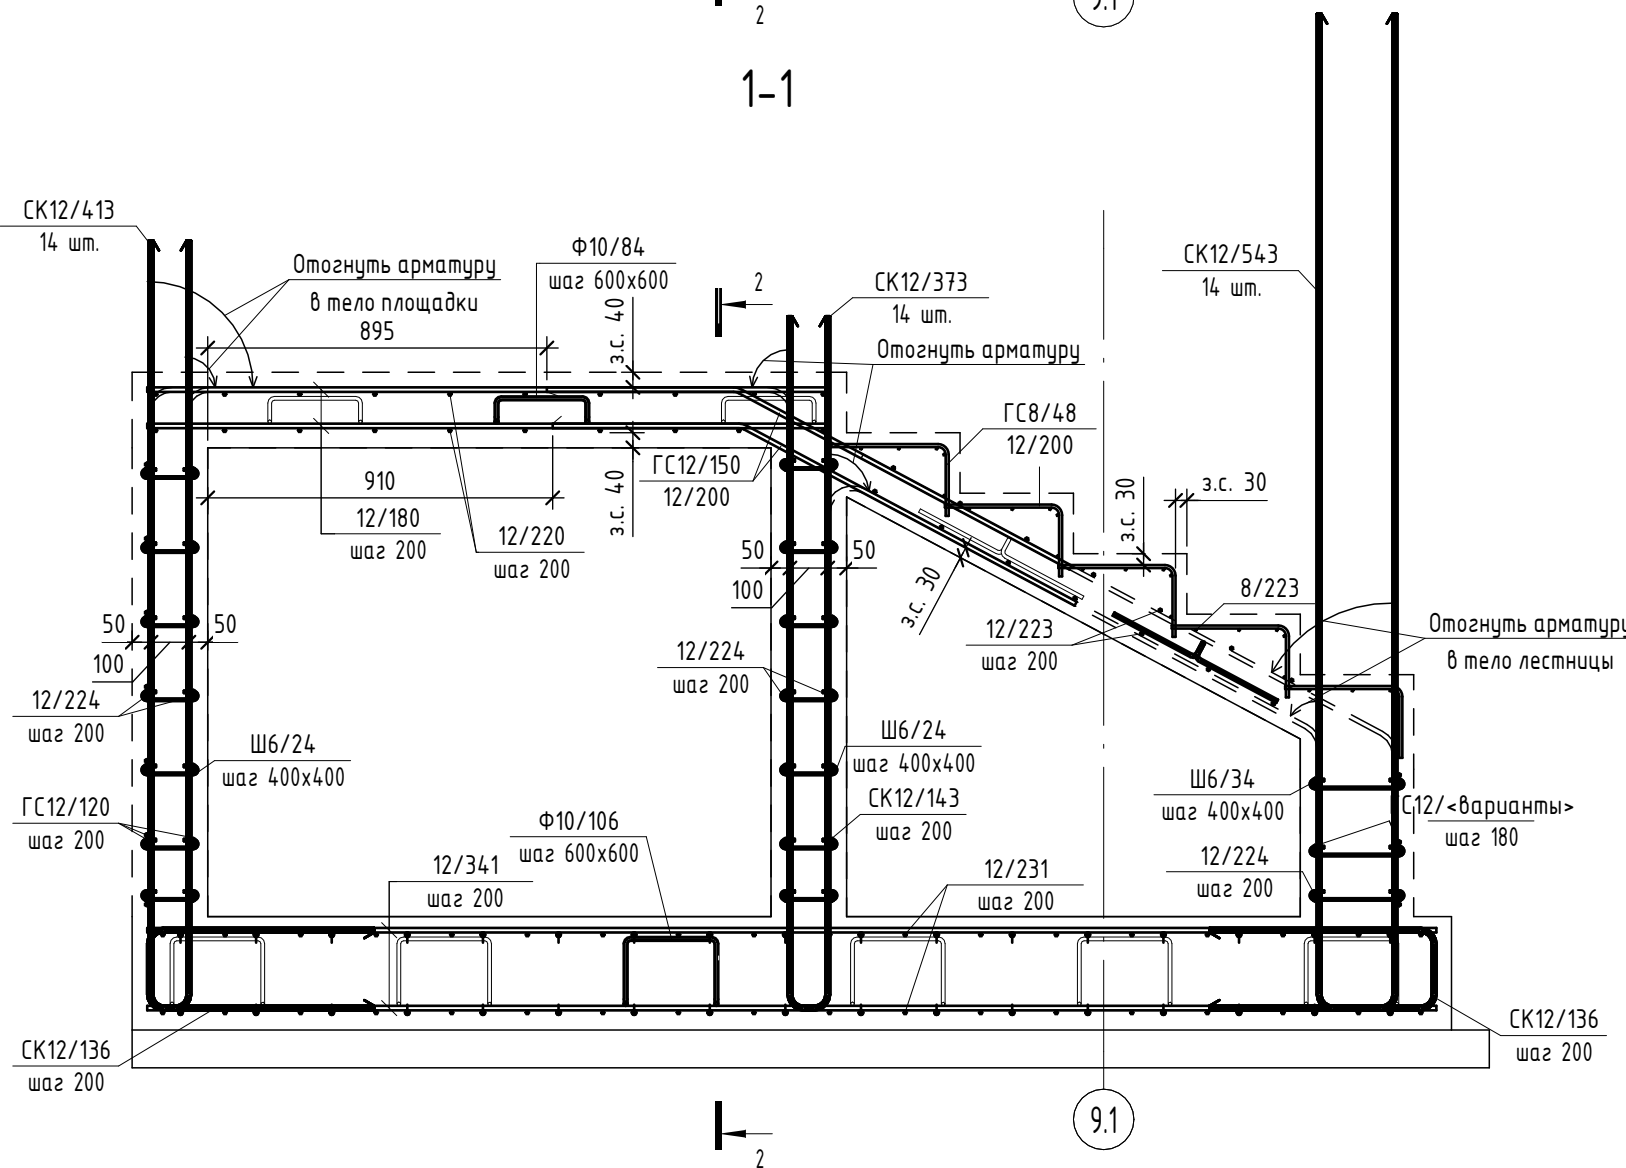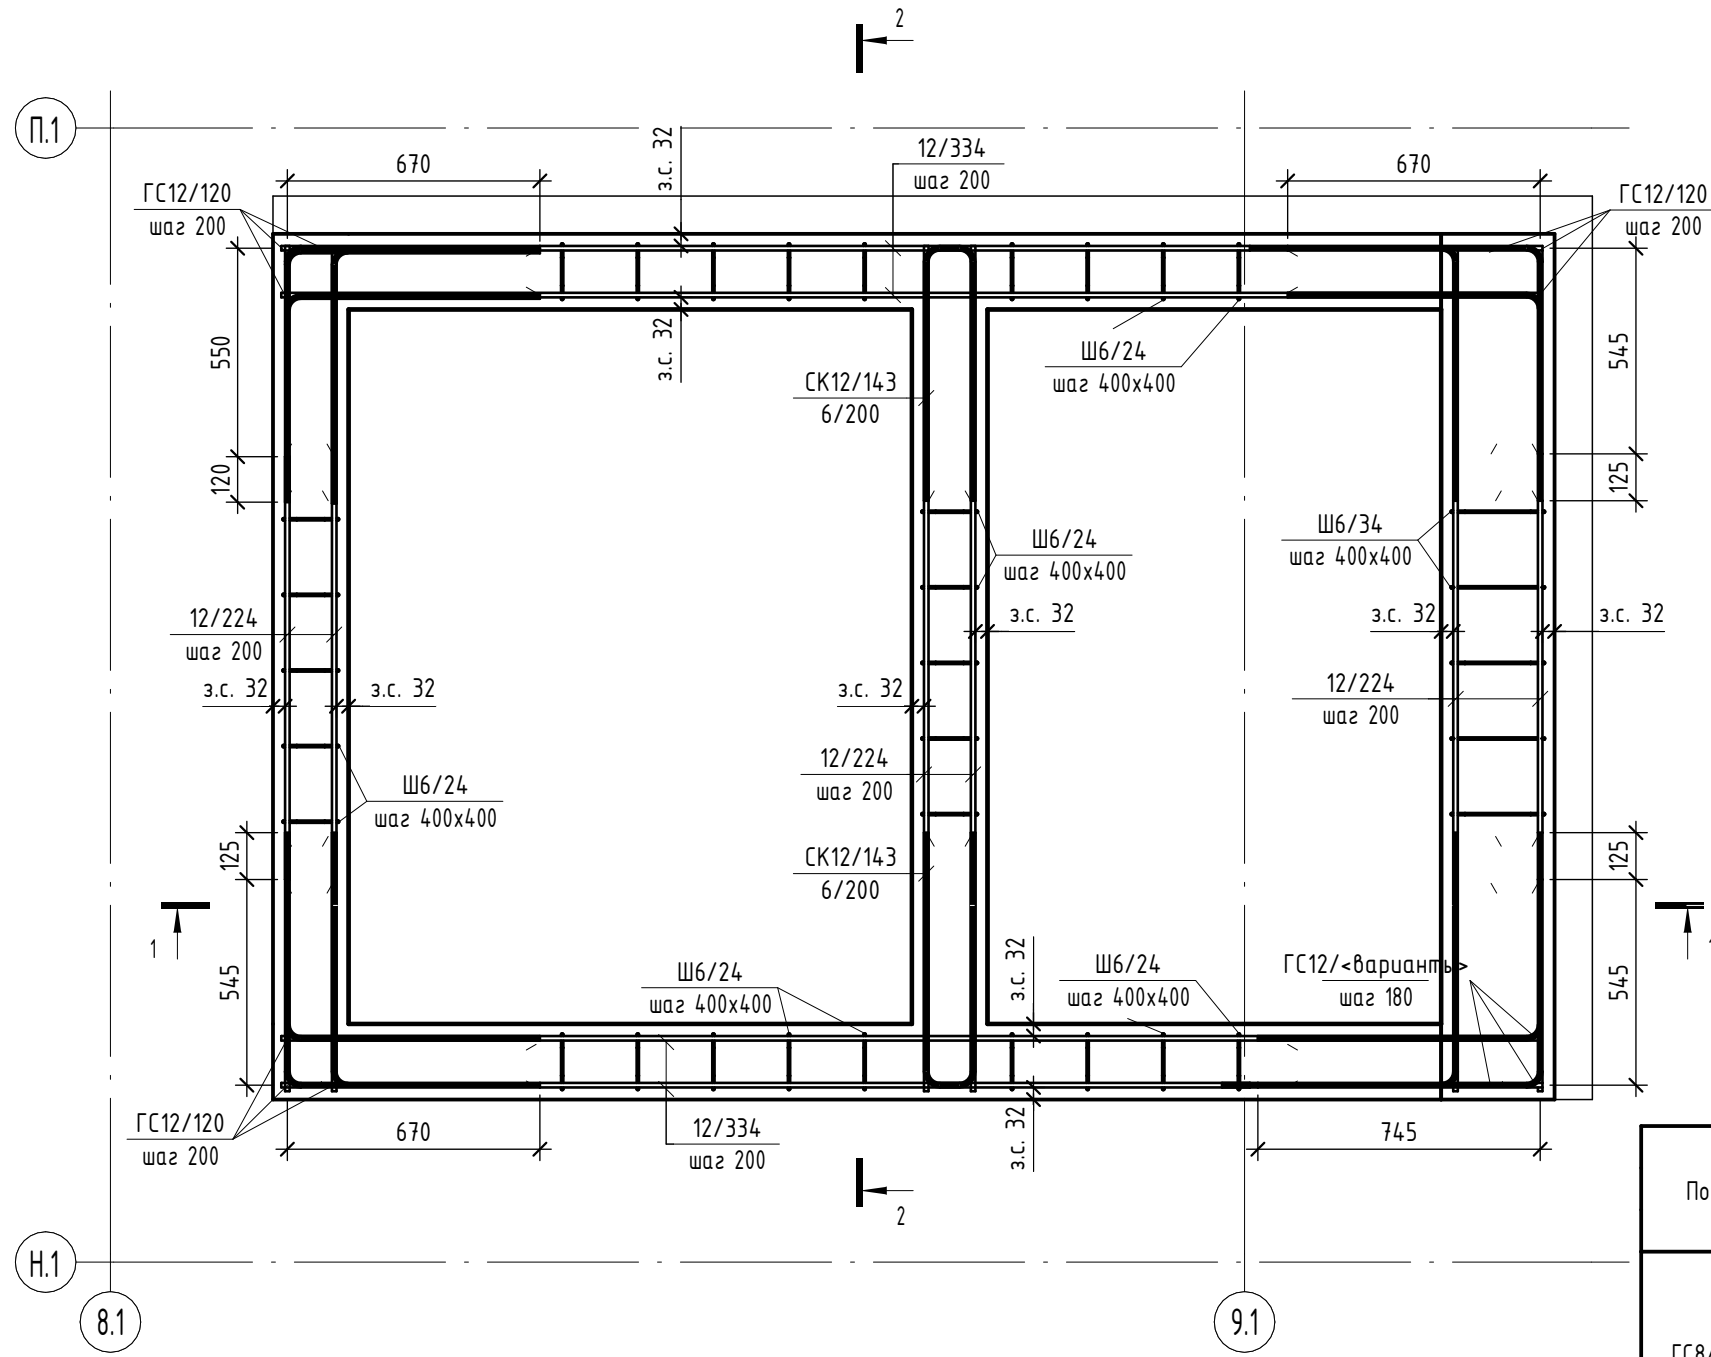

| Тип арматуры | Длина нахлеста Lw | Длина анкеровки | Смещение нахлеста Lw, не менее | Позиция |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| Ф8 А500С     | 400               | 335             | 550                            |         |
| Ф12 А500С    | 595               | 500             | 800                            |         |

Ведомость деталей

| Поз.                                                                                                                                                                                                     | Эскиз |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ГС8/48                                                                                                                                                                                                   |       |
| ГС12/120                                                                                                                                                                                                 |       |
| ГС12/150                                                                                                                                                                                                 |       |
| СК12/543                                                                                                                                                                                                 |       |
| СК12/413                                                                                                                                                                                                 |       |
| СК12/373                                                                                                                                                                                                 |       |
| Примечание:<br>1) Размеры скоб (СК) указаны по внутренним граням деталей.<br>2) Перед изготовлением гнутых элементов производителю работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием. |       |

Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/143 |       |
| СК12/136 |       |
| Ш6/34    |       |
| Ш6/24    |       |
| Ф10/106  |       |
| Ф10/84   |       |
| Ф10/81   |       |

Спецификация элементов армирования входной группы

| Поз.                                        | Обозначение     | Наименование      | Кол. | Масса ед, кг | Примечание |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|--------------|------------|
| Входная группа в осях П.1-Н.1/8.1-9.1 тип 2 |                 |                   |      |              |            |
| Детали                                      |                 |                   |      |              |            |
| 8/223                                       | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 2230  | 25   | 0,881        | 22,00      |
| 12/341                                      | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3410 | 26   | 3,029        | 78,76      |
| 12/334                                      | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3335 | 16   | 2,962        | 47,40      |
| 12/274                                      | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2740 | 4    | 2,434        | 9,72       |
| 12/244                                      | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2440 | 4    | 2,167        | 8,68       |
| 12/231                                      | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2310 | 36   | 2,052        | 73,86      |
| 12/224                                      | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2235 | 34   | 1,985        | 67,56      |
| 12/223                                      | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2230 | 15   | 1,981        | 29,72      |
| 12/220                                      | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2200 | 20   | 1,954        | 39,06      |
| 12/214                                      | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2140 | 4    | 1,901        | 7,60       |
| 12/180                                      | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1800 | 20   | 1,599        | 31,98      |
| ГС8/48                                      | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 480   | 60   | 0,19         | 11,40      |
| ГС12/120                                    | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1195 | 63   | 1,062        | 66,87      |
| ГС12/150                                    | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1500 | 24   | 1,332        | 31,96      |
| СК12/543                                    | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 5430 | 14   | 4,822        | 67,51      |
| СК12/413                                    | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4130 | 44   | 3,668        | 161,39     |
| СК12/373                                    | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3730 | 14   | 3,313        | 46,38      |
| СК12/143                                    | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1430 | 14   | 1,27         | 17,78      |
| СК12/136                                    | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1365 | 58   | 1,213        | 70,18      |
| Ш6/34                                       | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 340    | 7    | 0,076        | 0,53       |
| Ш6/24                                       | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 240    | 86   | 0,054        | 4,66       |
| Ф10/106                                     | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 1065  | 27   | 0,658        | 17,77      |
| Ф10/84                                      | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 845   | 14   | 0,522        | 7,31       |
| Ф10/81                                      | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 805   | 17   | 0,497        | 8,45       |

- Общие данные см. лист 1.
- Опалубочные чертежи см. л. 2.
- Арматурные выпуски при необходимости обрезать по месту.

Условные обозначения:  
з.с. - Защитный слой бетона  
~~~~~ - Разрыв шаг бетонирования

| | | | | | |
|---|----------|------|-------|---------|----------|
| 16-25/Г-Р-КР1 | | | | | |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, в.14 | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |
| Разраб. | Варнашов | | | | 26.06.26 |
| Проверил | Дидж | | | | 26.06.26 |
| Конструктивные решения | | | | Стация | Лист |
| | | | | Р | 3 |
| Схемы армирования фундаментной плиты, вертикальных конструкций, лестницы в осях П.1-Н.1/8.1-9.1 | | | | | |
| Н.контр. | Губарева | | | | 26.06.26 |
| ГИП | Маркова | | | | 26.06.26 |