

Схема расположения входной группы
на отм. -0,920 в/о Г.1-Е.1/2.1-3.1

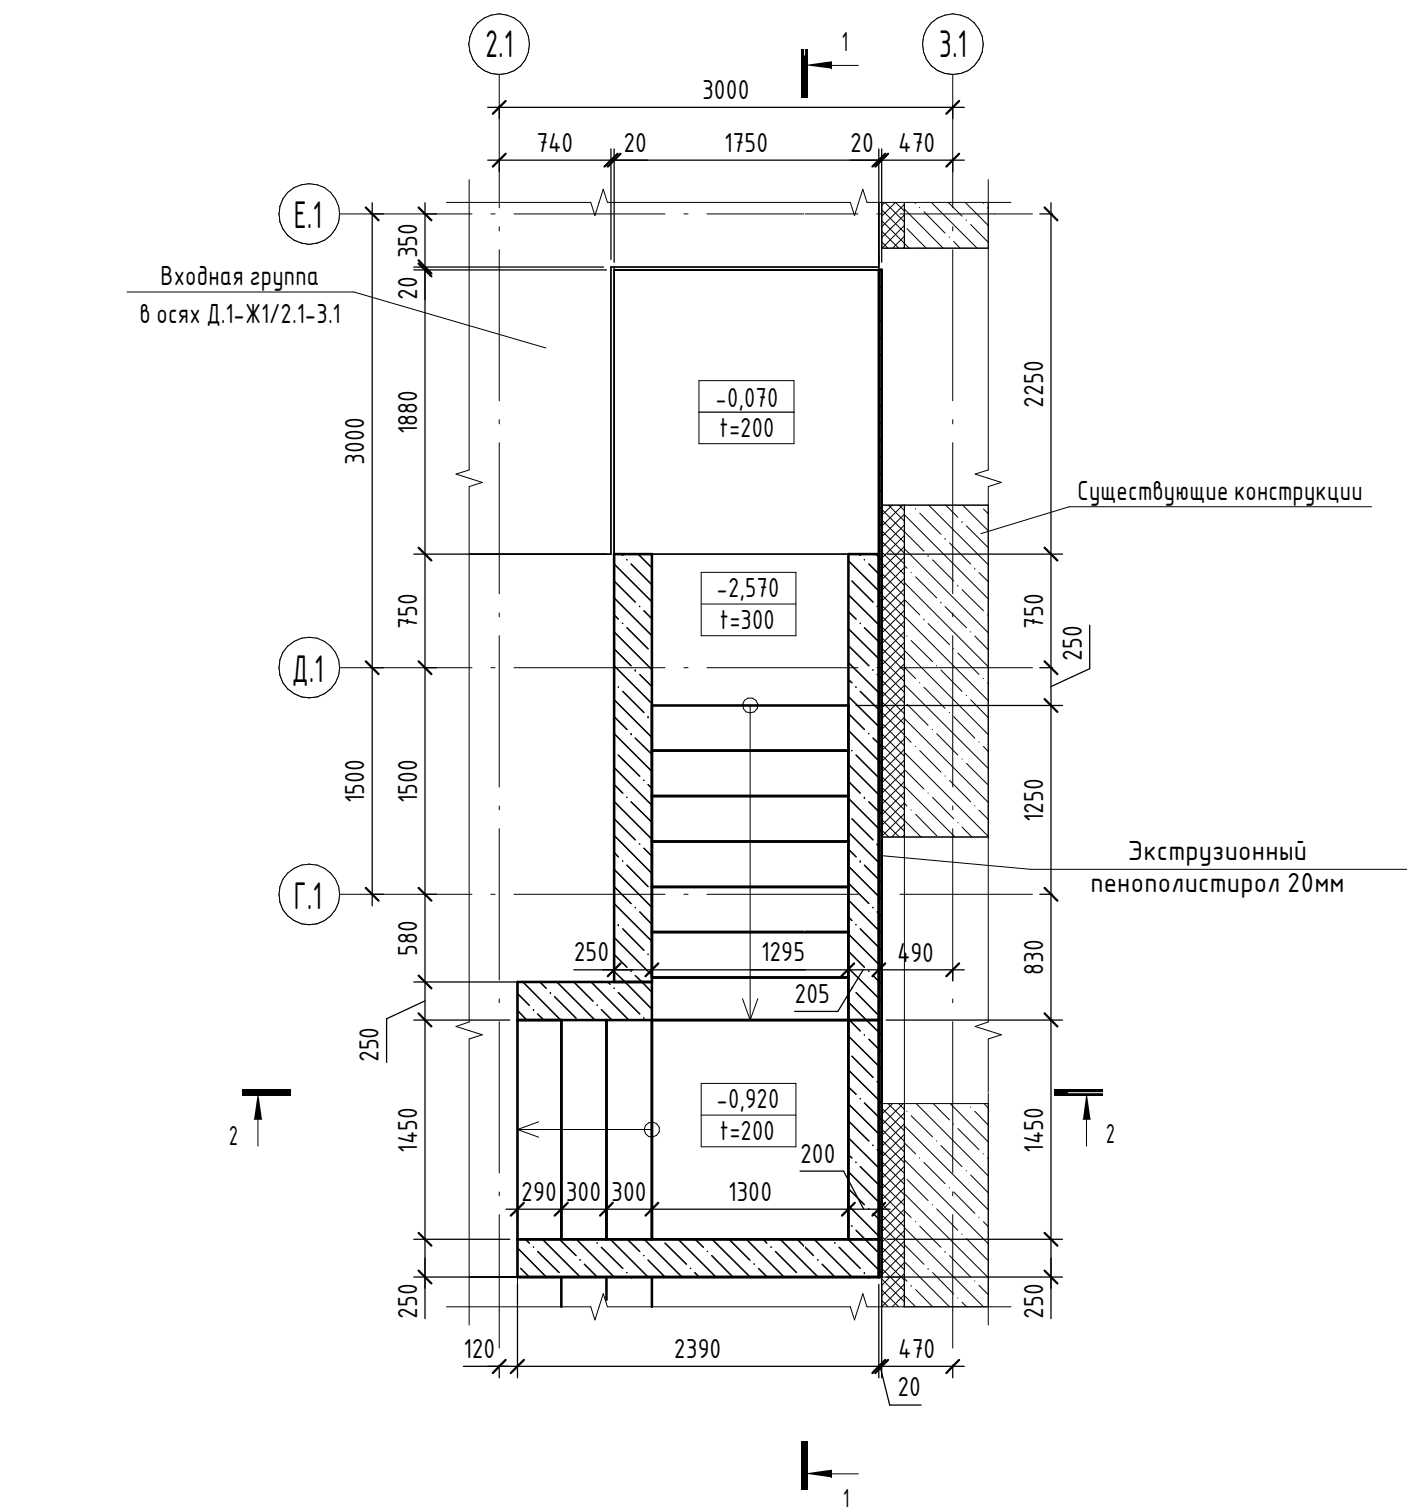


Схема расположения фундаментной
плиты на отм. -2,570 в/о
Г.1-Е.1/2.1-3.1



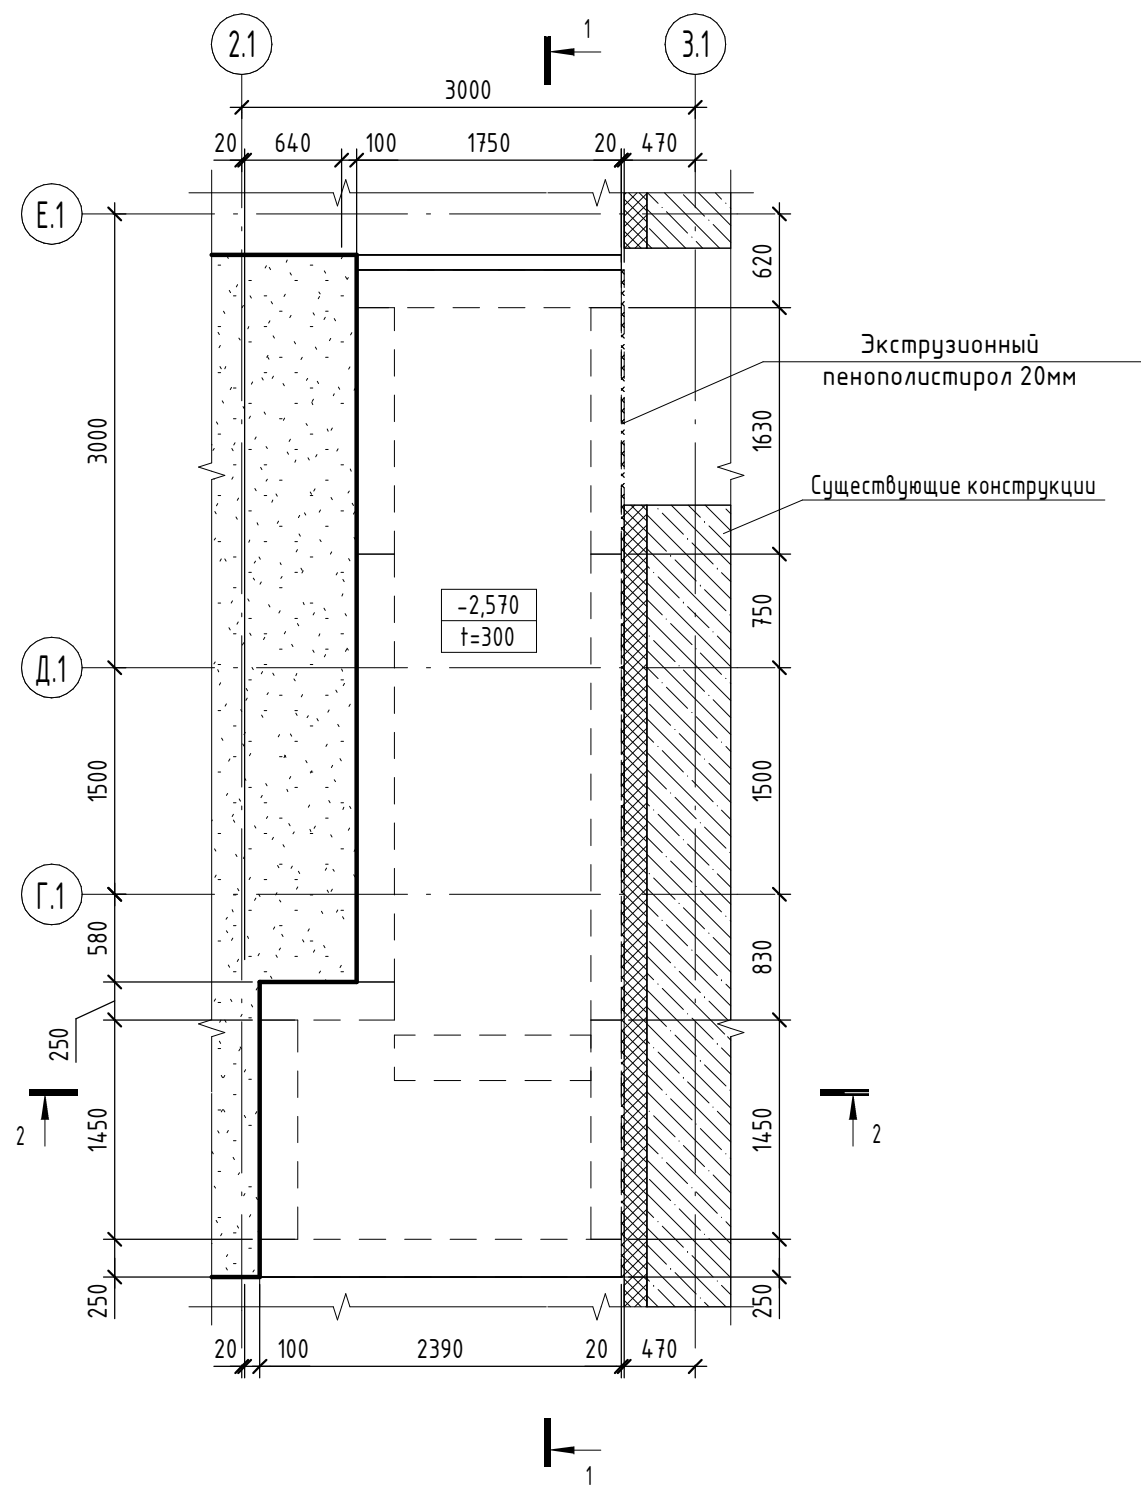



Схема расположения вертикальных
конструкций на отм. -2,570 в/о
Г.1-Е.1/2.1-3.1

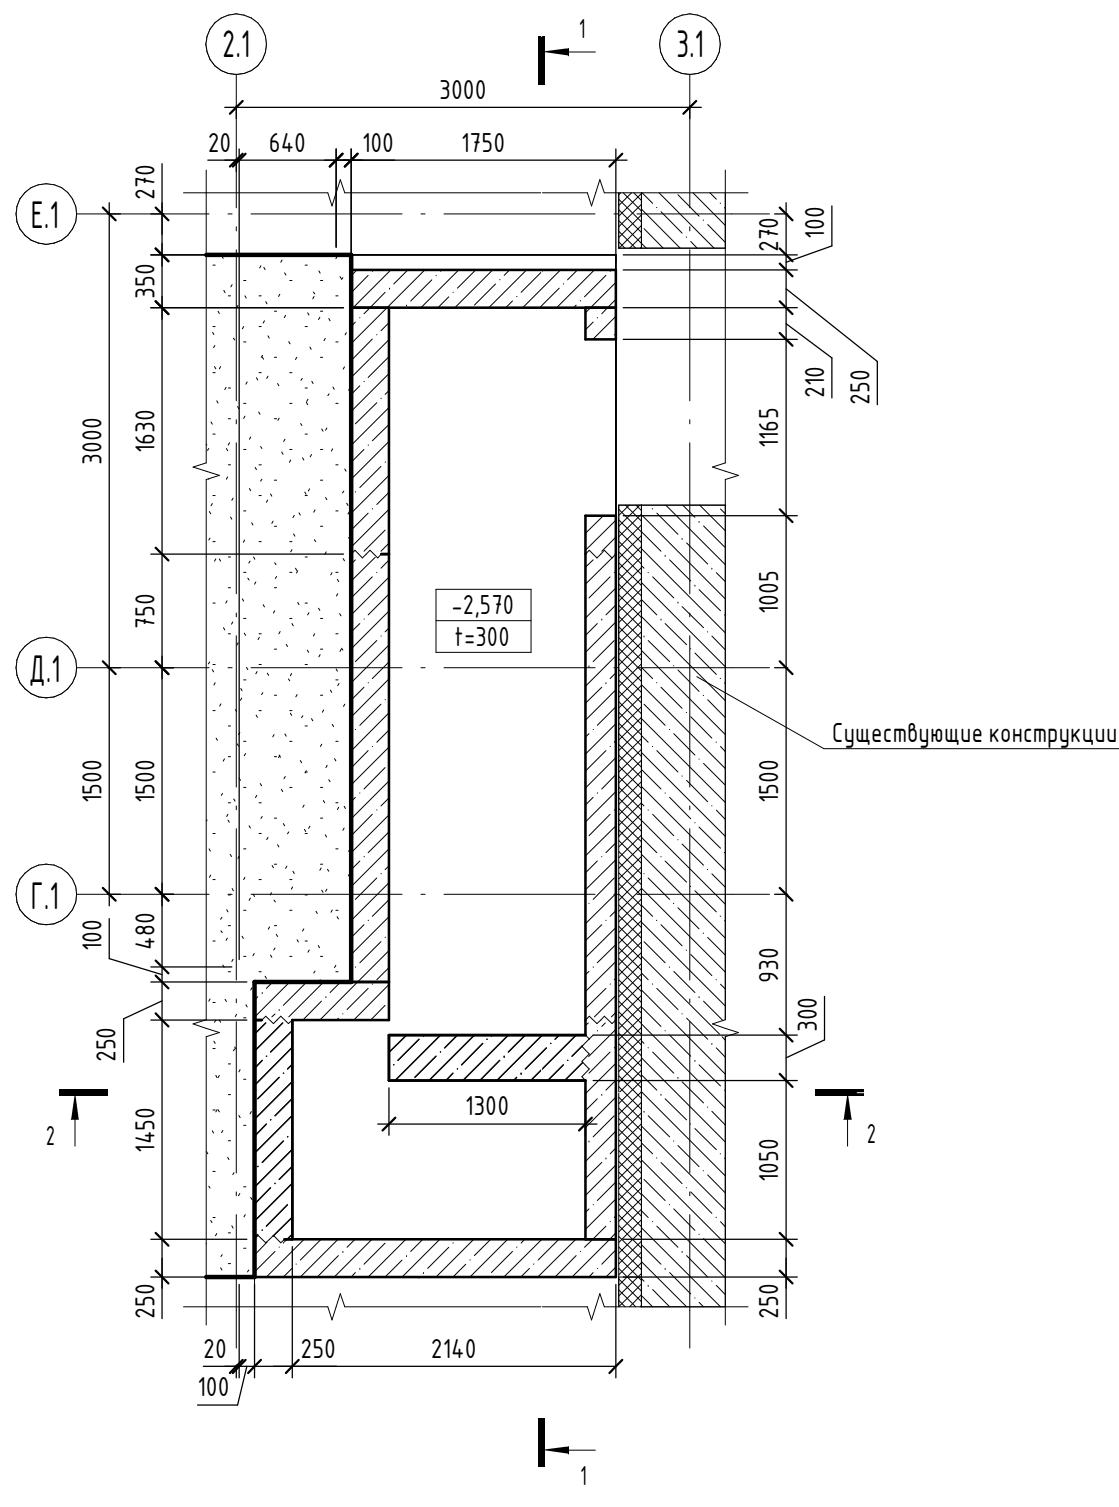

1-1

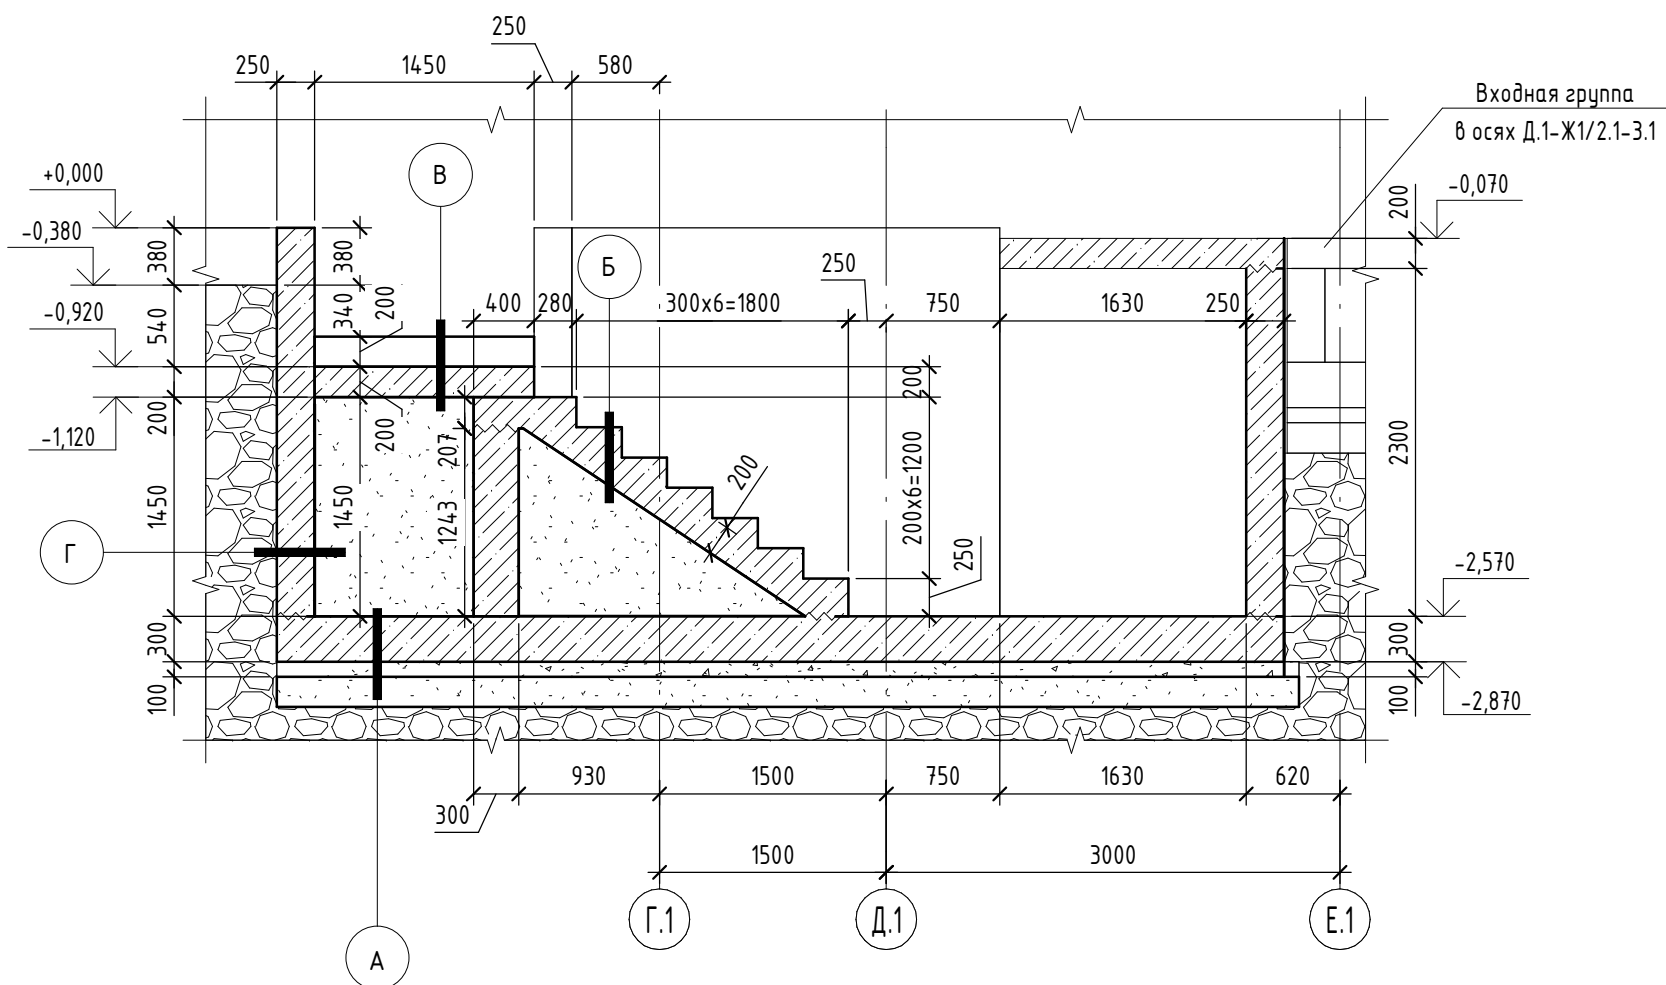

2-2

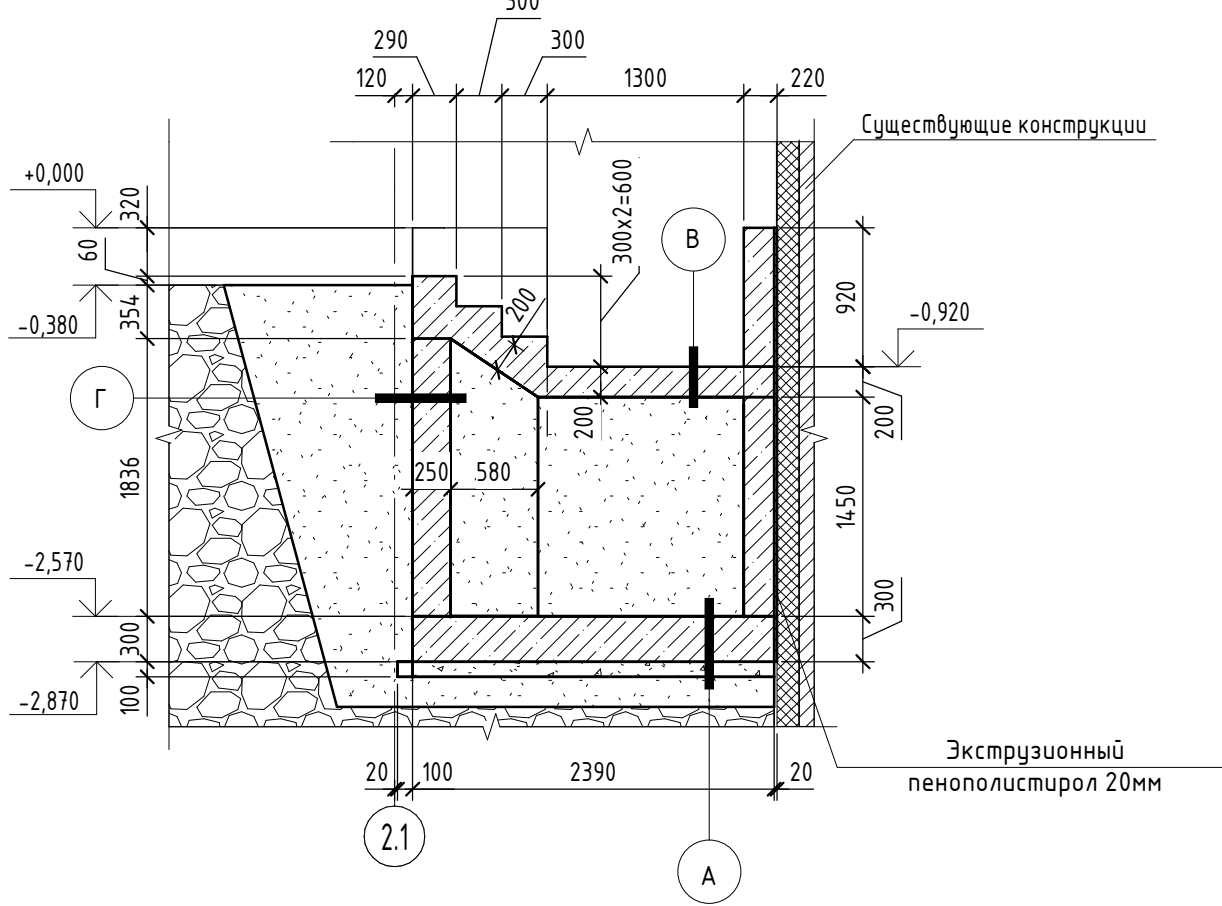

Ведомость проемов и отверстий

Марка отв.	Размеры, мм	Отм. низа проема, м	Назначение	Кол.	Примечание
П-1	1165x1970(h)	отм. низа -2,570 от верха плиты	АР	1	

Ведомость расхода материалов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме- чание
Материалы					
	ТУ 5775-039-72746455-2010	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27 (или аналог)			4,7,08 м ²
	ГОСТ 8736-2014	Песок средней крупности			32,72 м ³
	ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая 200 нм (2 слоя)			19,17 м ²
	ГОСТ 24045-2016	Профнастил Н57-750/80			4,84 м ²
	СТО 72746455-3.3.1-2012	Экструзионный пенополистирол 20мм			0,38 м ³







Ведомость расхода бетона, м ³			
Конструкция	Бетон класса		
	ГОСТ 26633-2015		
	В7,5	В25 F150 W6 Грабий	Итого
Монолитная фундаментная плита	0	3,87	3,87
Монолитная стена	0	9,58	9,58
Монолитная плита перекрытия	0	0,66	0,66
Монолитная лестница	0	1,9	1,9
Бетонная подготовка	1,38	0	1,38
Всего	1,38	16,01	17,39

А	Монолитная плита (В25 W6 F150) -200мм	Монолитная плита (В25 W6 F150) -200мм
	Пленка ПЭ 200мкм -1 слой	Пленка ПЭ 200мкм -1 слой
	Засыпка песком средней крупности	Засыпка песком средней крупности
	Гидроизоляция обмазочная	утрамбованным послойно (Купл=0,95)
	Песок средней крупности	Пленка ПЭ 200мкм -1 слой
Б	Пленка ПЭ 200мкм	Пленка ПЭ 200мкм
	Монолитная стена (В25 W6 F150) -200мм	Монолитная стена (В25 W6 F150) -200мм
	Пленка ПЭ 200мкм -1 слой	Пленка ПЭ 200мкм -1 слой
	Засыпка песком средней крупности	Засыпка песком средней крупности
	Гидроизоляция обмазочная	утрамбованным послойно (Купл=0,95)
Г	Песок средней крупности	Песок средней крупности
	Пленка ПЭ 200мкм	Пленка ПЭ 200мкм
	Монолитная плита (В25 W6 F150) -200мм	Монолитная плита (В25 W6 F150) -200мм
	Пленка ПЭ 200мкм -1 слой	Пленка ПЭ 200мкм -1 слой
	Засыпка песком средней крупности	Засыпка песком средней крупности

- Условные обозначения:
- з.с. - защитный слой бетона
 - шод бетонирования
 - 0,070 - отметка верха и
t=200 толщина плиты перекрытия
1. В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения $k=0,95$.
2. В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
3. Для заливочных поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
4. Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения $k=0,95$.

						16-25/Г-Р-КР1		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколовая гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Чех				07.2026		Р	2
Проверил	Дидиж				07.2026			
Н.контр.	Губарева Е.В.				07.2026	Схема расположения входной группы на отм. -0,920 в/о Г.1-Е.1/2.1-3.1		
ГИП	Маркова				07.2026			

2-2

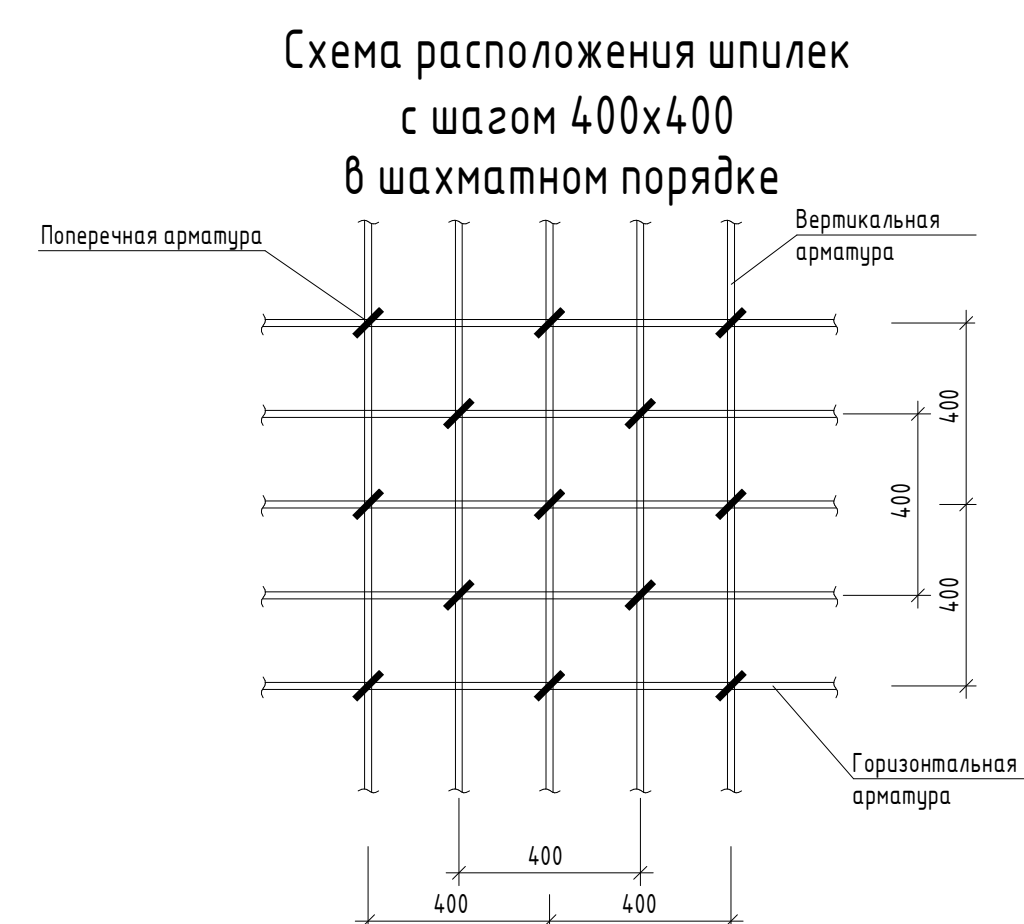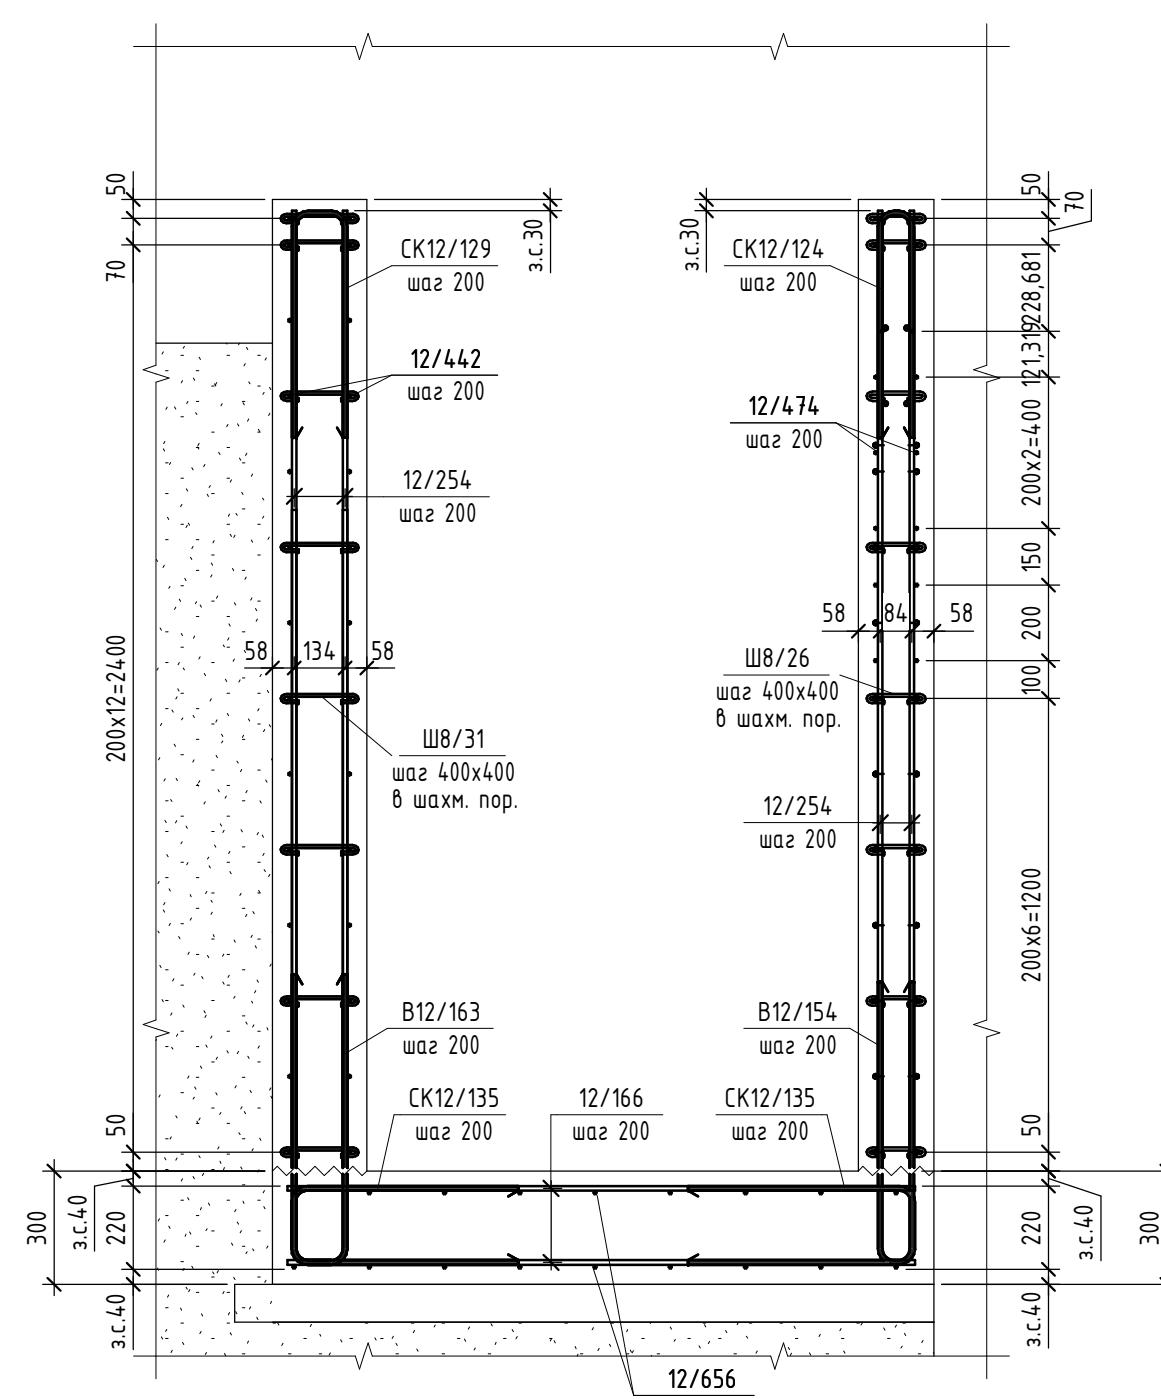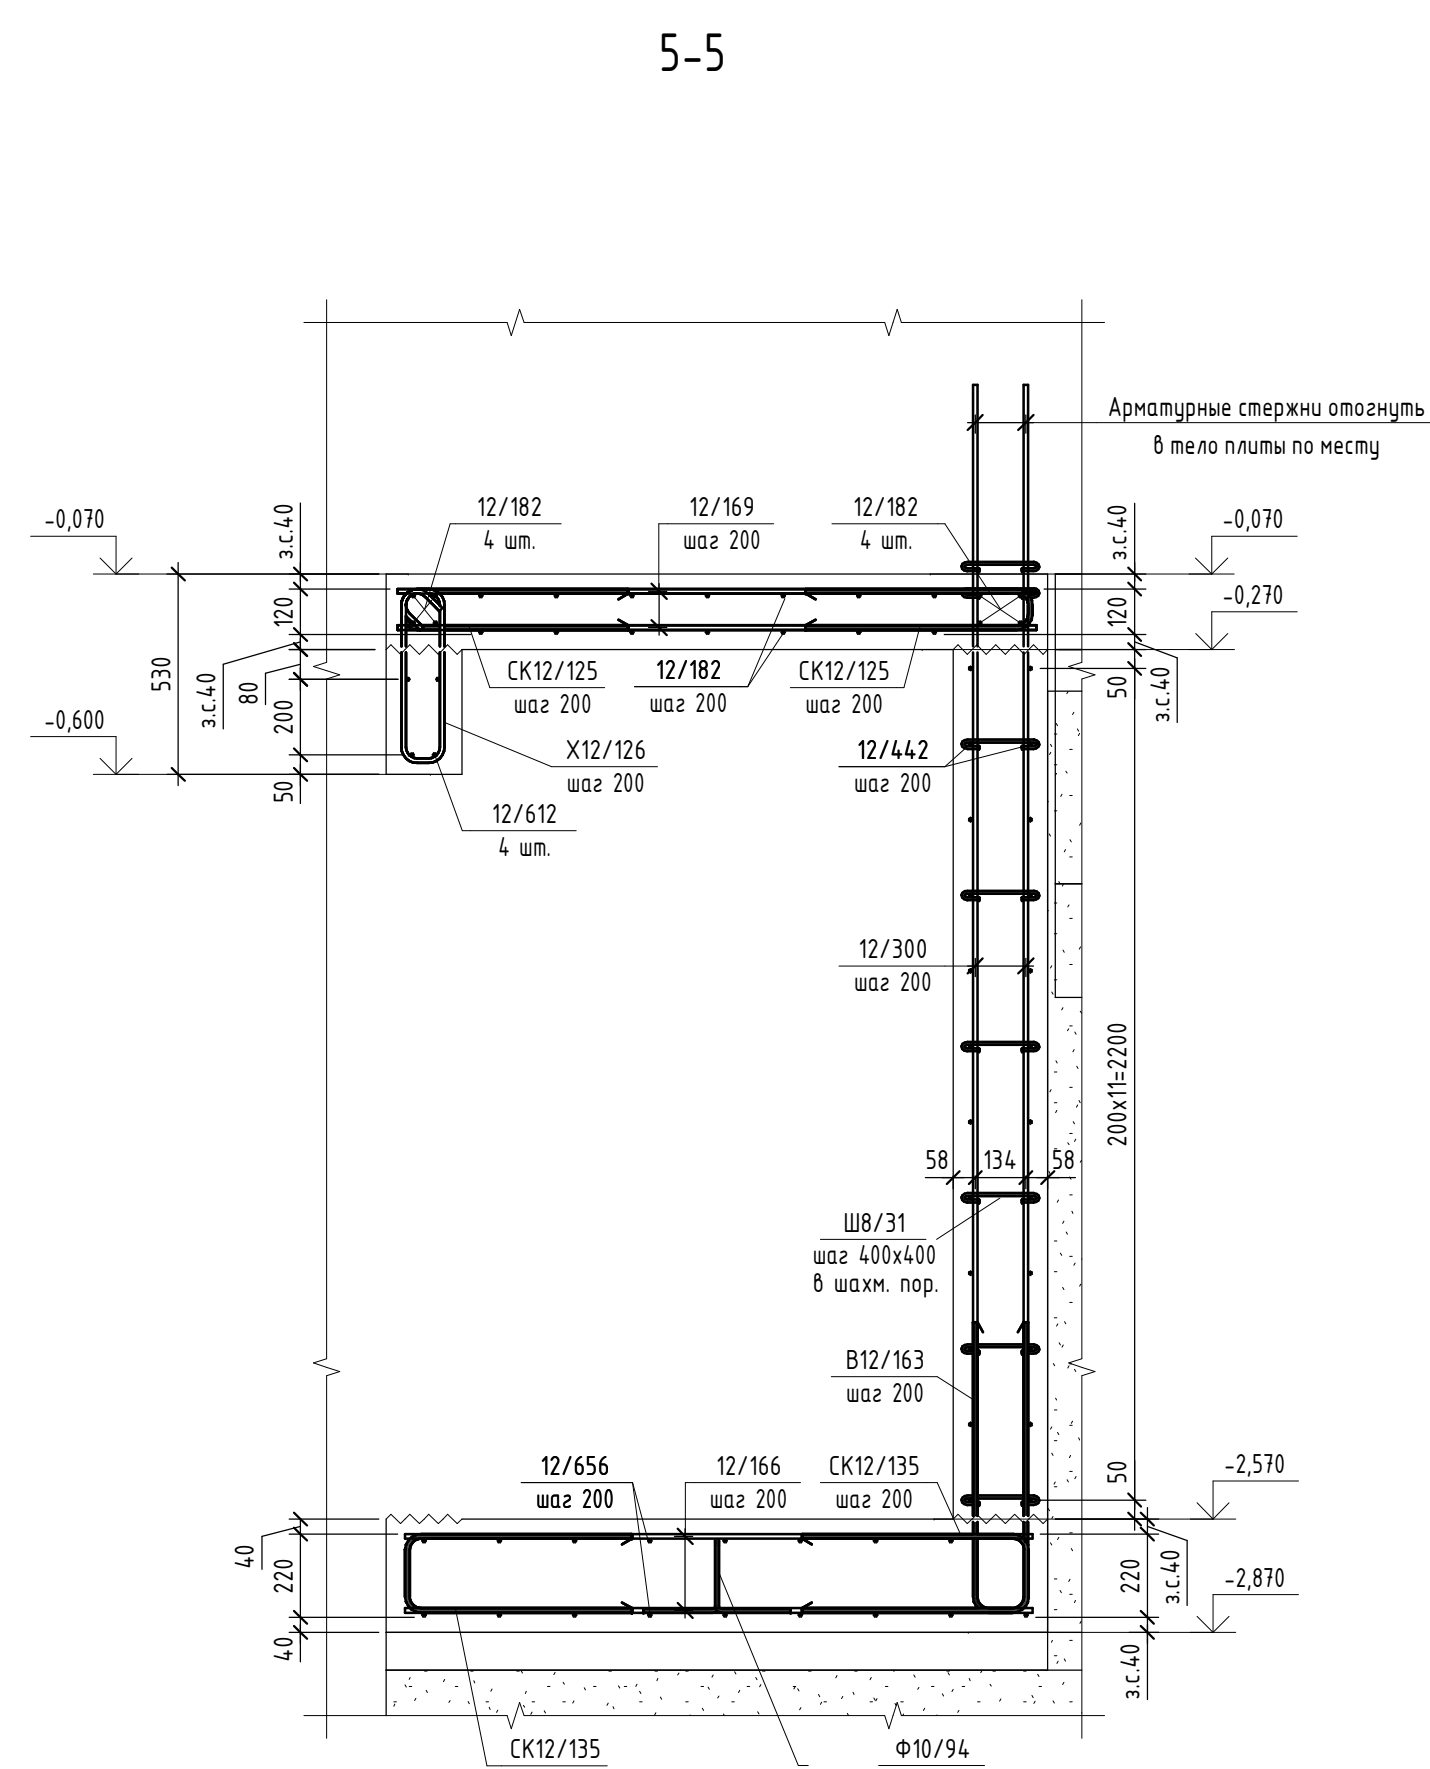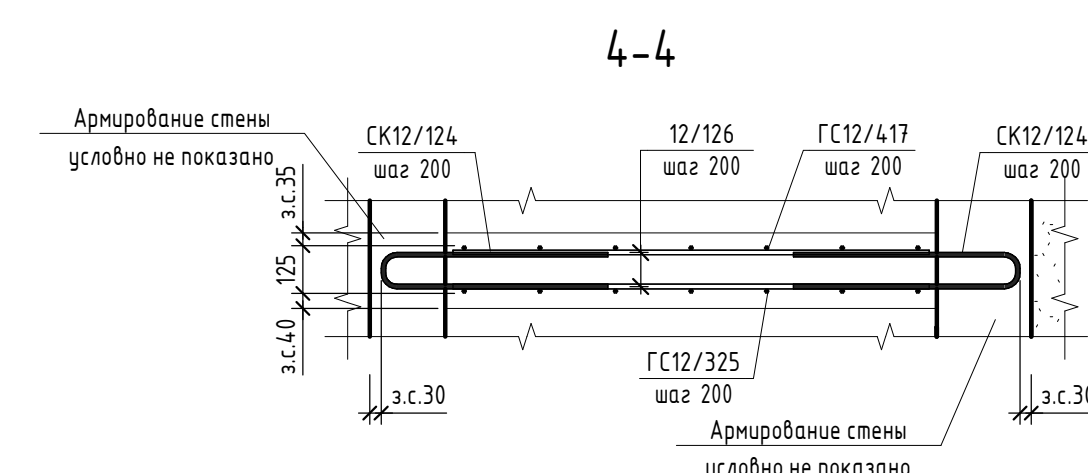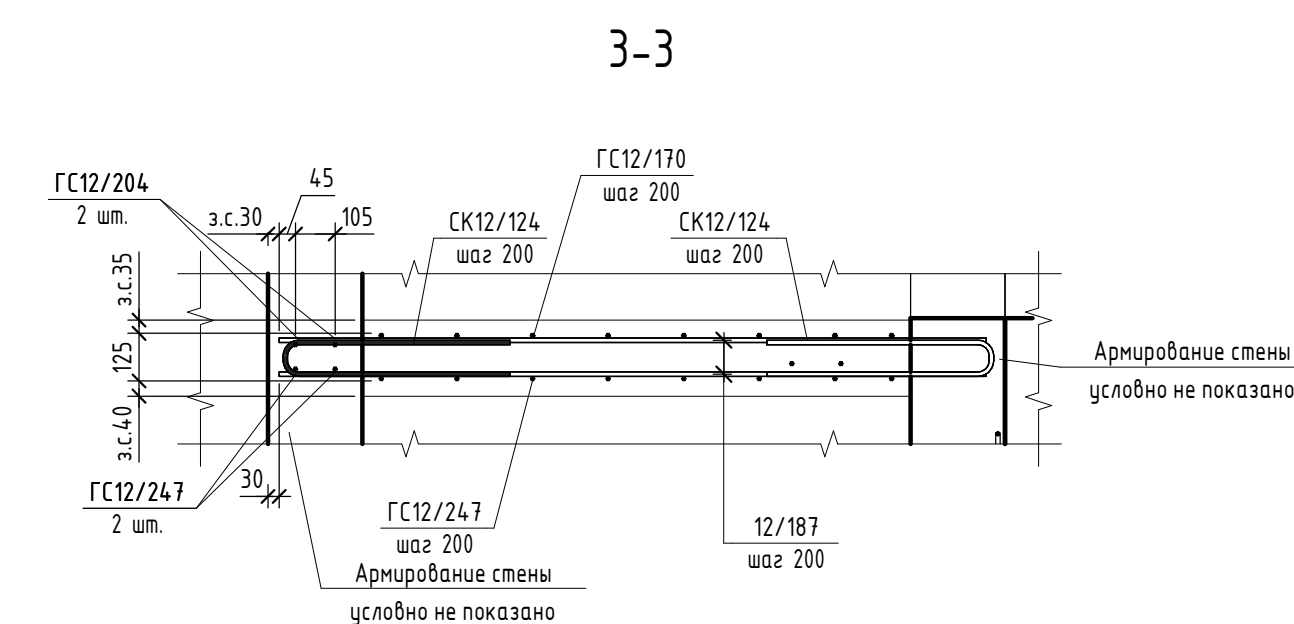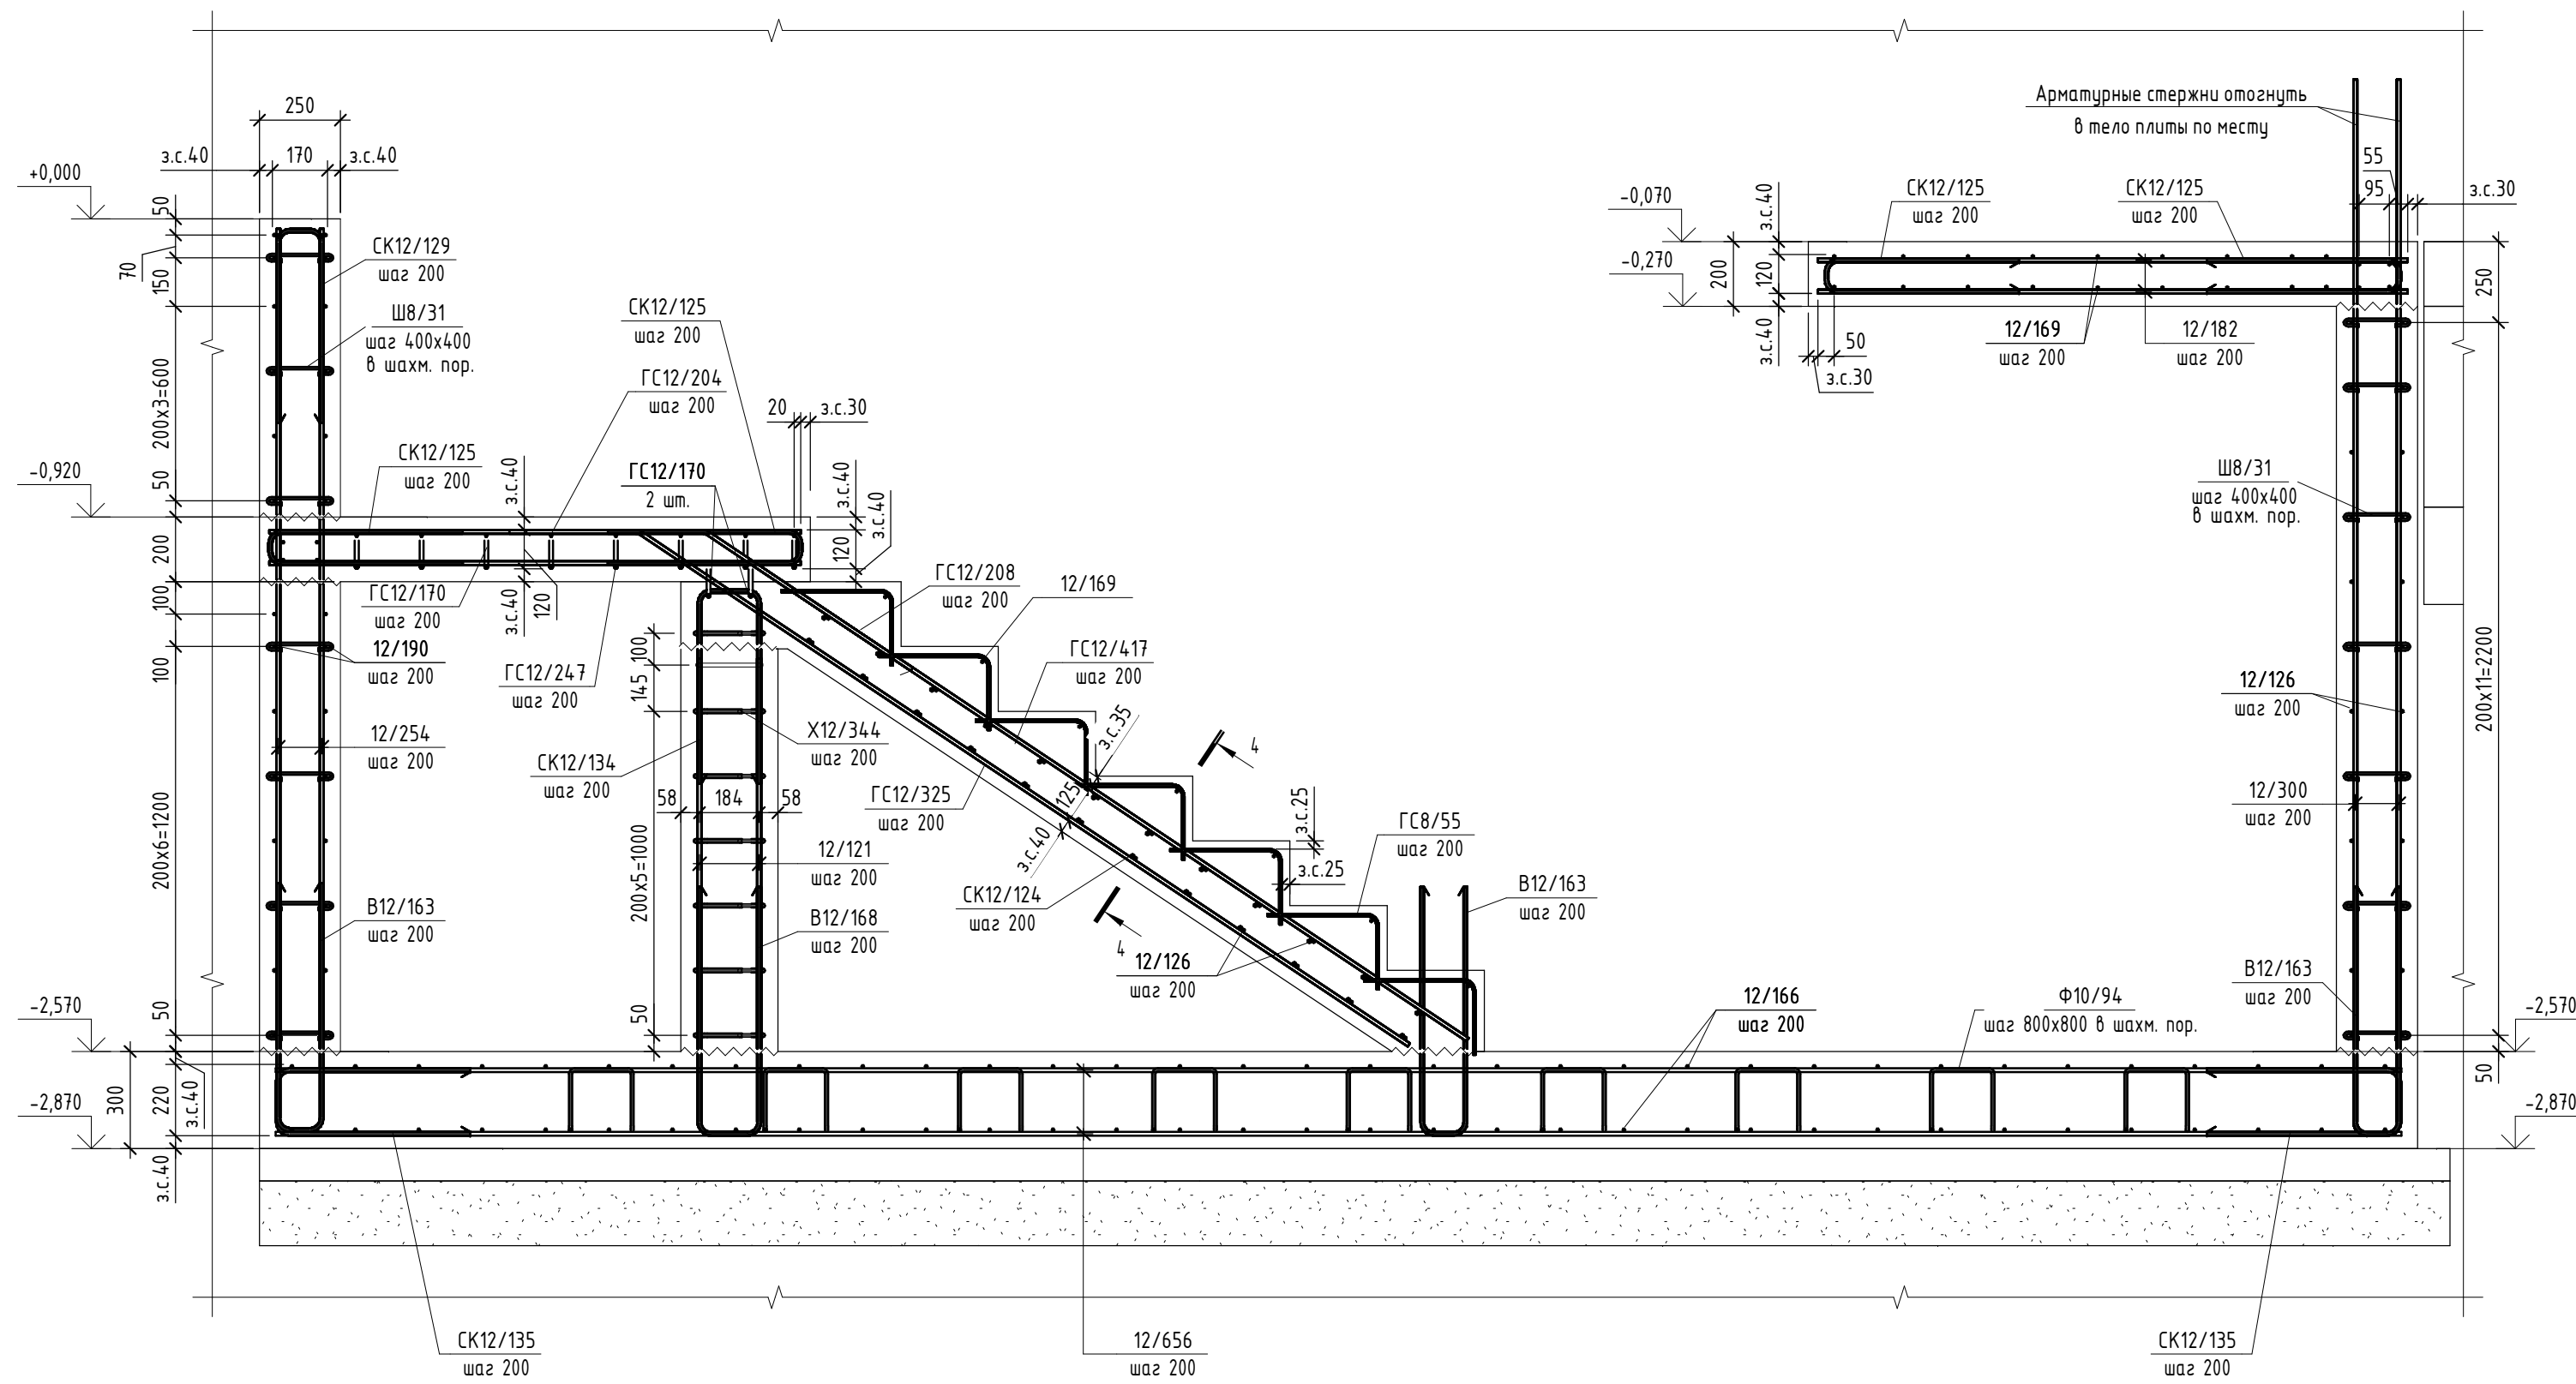


Условные обозначения:

з.л. - защитный слой бетона

~~~~~ - шов бетонирования

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| -0,070 | - Отметка верха и        |
| t=200  | толщина плиты перекрытия |



Маркировка позиций арматуры

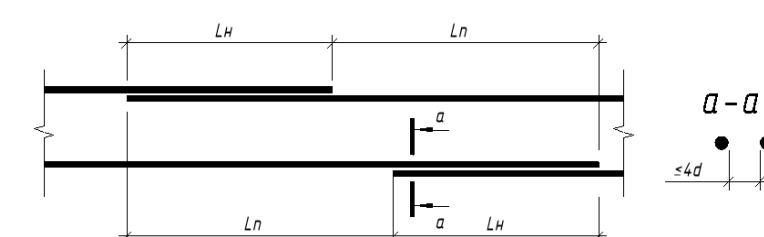

| Тип арматуры | Длина нахлеста L <sub>н</sub> | Длина анкеровки | Смещение нахлеста L <sub>п</sub> , не менее | Позиция    |
|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------|
| Ø12 A500C    | 595                           | 500             | 800                                         | «Варианты» |
| Ø8 A500C     | 400                           | 335             | 550                                         |            |

Тип зпной детали  
Диаметр стержня, мм  
Длина стержня, см  
X 12/140  
6/200  
Шаг установки стержней, мм  
Количество стержней, шт  
Диаметр стержня, мм  
12  
шаг 200  
Шаг установки стержней, мм

1. В основании фундамента принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$
2. В случае обнаружения ниже указанного фундаментов слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
3. Для контроля равномерности фундаментной плиты и стеной сопрягающихся с фундаментом, выполнять гидроизоляция 2 слоями горячего битума.
4. Обработку засыпки пазухи колодезя выполнять песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$ .

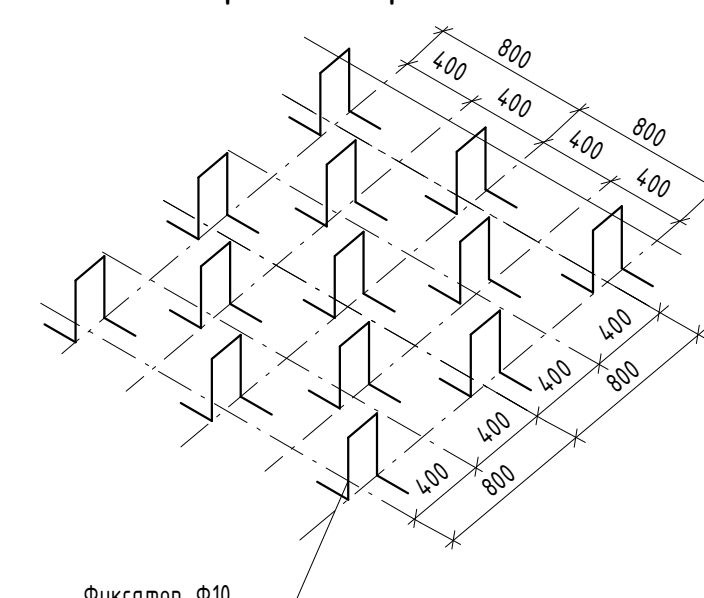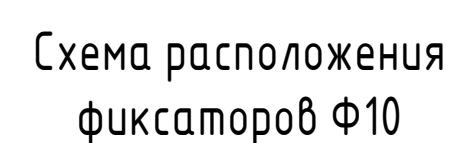[illegible]

| Спецификация монолитной конструкции |                 |                          |      |                 |            |  |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------|--|
| Поз.                                | Обозначение     | Наименование             | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |  |
|                                     |                 | Наименование конструкции |      |                 |            |  |
|                                     |                 | Детали                   |      |                 |            |  |
| 12/656                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 6560        | 18   | 5,826           | 104,86     |  |
| 12/612                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 6120        | 4    | 5,435           | 21,76      |  |
| 12/474                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4735        | 38   | 4,205           | 159,84     |  |
| 12/472                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4720        | 4    | 4,192           | 16,76      |  |
| 12/442                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4420        | 24   | 3,925           | 94,20      |  |
| 12/300                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3000        | 48   | 2,664           | 127,80     |  |
| 12/275                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2750        | 4    | 2,442           | 9,76       |  |
| 12/254                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2540        | 118  | 2,256           | 266,32     |  |
| 12/237                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2365        | 4    | 2,101           | 8,40       |  |
| 12/229                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2290        | 20   | 2,034           | 40,68      |  |
| 12/190                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1900        | 24   | 1,688           | 40,52      |  |
| 12/190                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1895        | 4    | 1,683           | 6,74       |  |
| 12/187                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1870        | 15   | 1,661           | 24,90      |  |
| 12/185                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1850        | 6    | 1,643           | 9,86       |  |
| 12/182                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1820        | 22   | 1,617           | 35,64      |  |
| 12/181                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1805        | 16   | 1,603           | 25,64      |  |
| 12/175                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1750        | 6    | 1,554           | 9,30       |  |
| 12/169                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1690        | 29   | 1,501           | 43,50      |  |
| 12/166                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1660        | 48   | 1,475           | 70,80      |  |
| 12/164                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1640        | 18   | 1,457           | 26,28      |  |
| 12/141                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1410        | 20   | 1,253           | 25,06      |  |
| 12/126                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1260        | 48   | 1,119           | 53,74      |  |
| 12/121                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1215        | 16   | 1,079           | 17,28      |  |
| B12/168                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1675        | 8    | 1,488           | 11,92      |  |
| B12/163                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1625        | 64   | 1,443           | 92,16      |  |
| B12/158                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1575        | 4    | 1,399           | 5,60       |  |
| B12/154                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1535        | 36   | 1,364           | 48,96      |  |
| Г8/55                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 555          | 57   | 0,22            | 12,54      |  |
| Г8/45                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 450          | 4    | 0,178           | 0,72       |  |
| ГC12/417                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4170        | 7    | 3,703           | 25,90      |  |
| ГC12/325                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3255        | 7    | 2,891           | 20,23      |  |
| ГC12/247                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2470        | 10   | 2,194           | 21,90      |  |
| ГC12/208                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2080        | 7    | 1,848           | 12,95      |  |
| ГC12/204                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2040        | 10   | 1,812           | 18,10      |  |
| ГC12/170                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1695        | 10   | 1,506           | 15,10      |  |
| CK12/183                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1825        | 14   | 1,621           | 22,68      |  |
| CK12/178                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1775        | 98   | 1,577           | 154,84     |  |
| CK12/173                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1730        | 11   | 1,537           | 16,94      |  |
| CK12/173                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1725        | 11   | 1,532           | 16,83      |  |
| CK12/135                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1355        | 91   | 1,204           | 109,20     |  |
| CK12/134                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1340        | 13   | 1,19            | 15,47      |  |
| CK12/129                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1290        | 33   | 1,146           | 37,95      |  |
| CK12/125                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1255        | 56   | 1,115           | 62,72      |  |
| CK12/124                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1240        | 58   | 1,102           | 63,80      |  |
| X12/344                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3440        | 8    | 3,055           | 24,48      |  |
| X12/212                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2120        | 14   | 1,883           | 26,32      |  |
| X12/126                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1255        | 7    | 1,115           | 7,84       |  |
| X12/116                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1160        | 14   | 1,031           | 14,42      |  |
| Ш8/31                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A240 L= 310           | 34,1 | 0,123           | 4,195      |  |
| Ш8/26                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A240 L= 260           | 273  | 0,103           | 28,12      |  |
| Ф10/94                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 940          | 650  | 0,58            | 377,00     |  |

| Ведомость расхода стали, кг   |                    |     |       |                 |        |        |        |  |
|-------------------------------|--------------------|-----|-------|-----------------|--------|--------|--------|--|
| Марка<br>конструкции          | Изделия арматурные |     |       |                 |        |        |        |  |
|                               | Арматура класса    |     |       |                 |        |        | Всего  |  |
|                               | A240               |     |       | A500C           |        |        |        |  |
|                               | ГОСТ 34028-2016    |     |       | ГОСТ 34028-2016 |        |        |        |  |
|                               | Ø8                 | Ø10 | Итого | Ø8              | Ø12    | Итого  |        |  |
| Монолитная лестница           | 0                  | 0   | 0     | 13,3            | 254,5  | 267,8  | 267,8  |  |
| Монолитная плита перекрытия   | 0                  | 0   | 0     | 0               | 109    | 109    | 109    |  |
| Монолитная стена              | 70,1               | 0   | 70,1  | 0               | 1228,4 | 1228,4 | 1298,5 |  |
| Монолитная фундаментная плита | 0                  | 377 | 377   | 0               | 494    | 494    | 871    |  |
| Общий расход                  | 70,1               | 377 | 447,1 | 13,3            | 2086   | 2099,2 | 2546,3 |  |

| Ведомость деталей |       |
|-------------------|-------|
| Поз.              | Эскиз |
| В12/168           |       |
| В12/163           |       |
| В12/158           |       |
| В12/154           |       |
| ГС8/55            |       |
| ГС8/45            |       |
| ГС12/417          |       |
| ГС12/325          |       |
| ГС12/247          |       |
| ГС12/208          |       |

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС12/204 |       |
| ГС12/170 |       |
| СК12/183 |       |
| СК12/178 |       |
| СК12/173 |       |
| СК12/173 |       |
| СК12/135 |       |
| СК12/134 |       |
| СК12/129 |       |
| СК12/125 |       |

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/124 |       |
| X12/344  |       |
| X12/212  |       |
| X12/126  |       |
| X12/116  |       |
| Ш8/31    |       |
| Ш8/26    |       |
| Ф10/94   |       |

| Диаметр гибки...                                                                      |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  |                                    |
| Диаметр стержня,<br>мм                                                                | Минимальный<br>диаметр оправки, мм |
| A240                                                                                  |                                    |
| Ø8                                                                                    | 20                                 |
| Ø10                                                                                   | 25                                 |
| A500C                                                                                 |                                    |
| Ø8                                                                                    | 40                                 |
| Ø12                                                                                   | 60                                 |

1. Общие данные см. лист 1.
2. Опалубку входной группы см. лист 2.
3. Армирование входной группы см. лист 3.

|           |              |      |        |                |         |                                                                                                                                    |  |  |       |                                                                                              |        |  |
|-----------|--------------|------|--------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|           |              |      |        |                |         | 16-25/Г -Р-КР1                                                                                                                     |  |  |       |                                                                                              |        |  |
|           |              |      |        |                |         | Капитальный ремонт объекта "ТБОУ "Школа №429 "Сокольная гора",<br>расположенного по адресу: г.Москва, ул.Сокольной Горы 5-ая, д.14 |  |  |       |                                                                                              |        |  |
| Изм.      | Кол.уч.      | Лист | № док. | Подпись        | Дата    |                                                                                                                                    |  |  | Станд | Лист                                                                                         | Листов |  |
| Разработ. | Чех          |      |        | <i>Сидик</i>   | 07.2026 |                                                                                                                                    |  |  |       |                                                                                              |        |  |
| Проверил  | Дудик        |      |        |                | 07.2026 | Конструктивные решения                                                                                                             |  |  |       | р                                                                                            | 4      |  |
| Н.контр.  | Губарев Е.В. |      |        | <i>Губарев</i> | 07.2026 | Спецификация арматурных элементов,<br>ведомость расхода стали, ведомость деталей                                                   |  |  |       |  АЗУРИТ |        |  |
| ГИП       | Маркова      |      |        | <i>Маркова</i> | 07.2026 |                                                                                                                                    |  |  |       |                                                                                              |        |  |

Схема расположения стоек и пластин  
металлического навеса в/о  
Г.1-Е.1/2.1-3.1

