



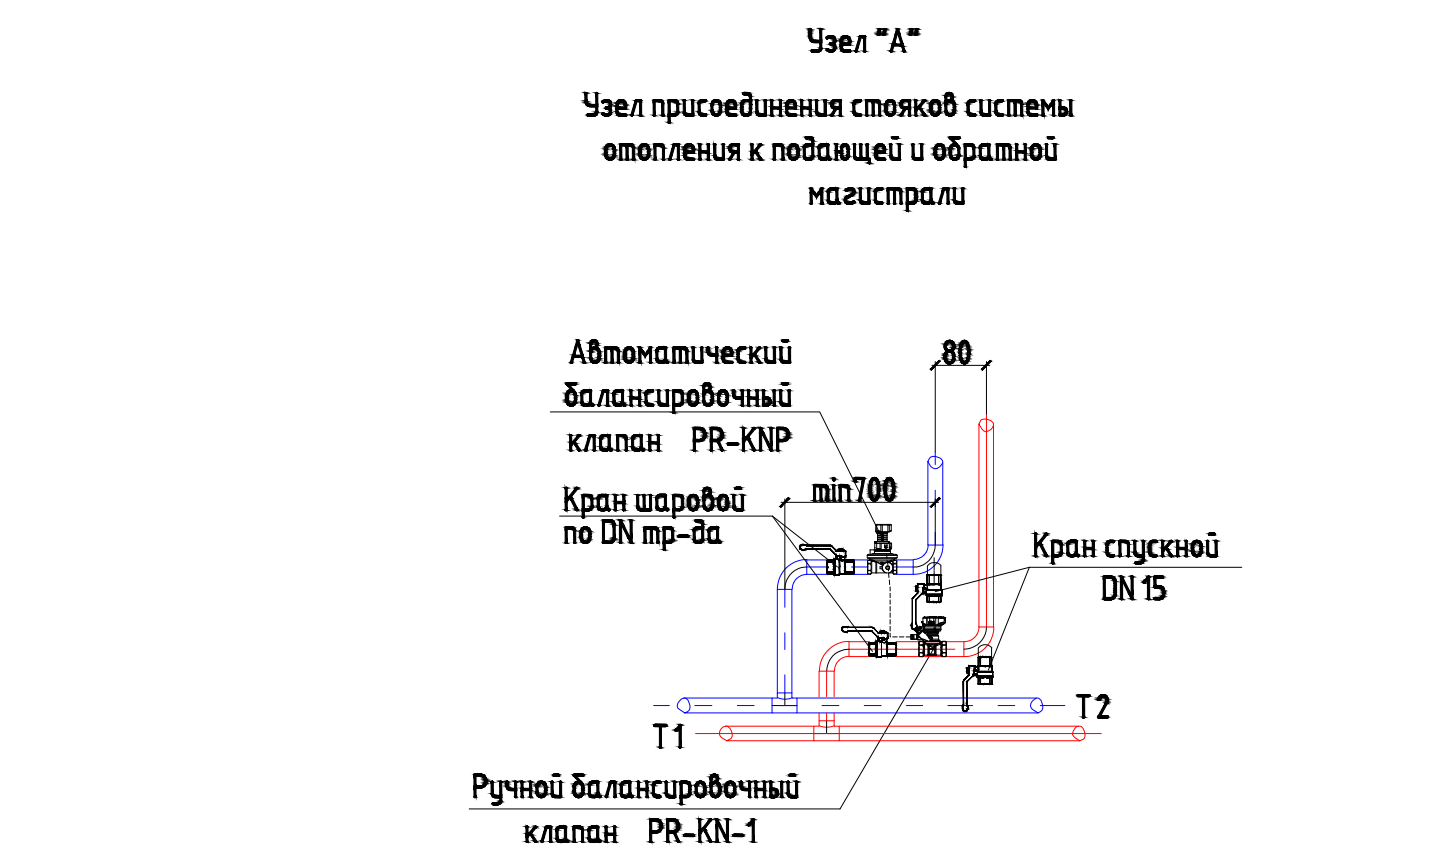

Условные обозначения:

	-подающий трубопровод системы отопления ВПП
	-обратный трубопровод системы отопления ВПП
	-Автоматический воздухоотводчик
	-Сливной кран
	-Панельный радиатор
	-Электрический конвектор
	-ВТЗ (ТЭН)

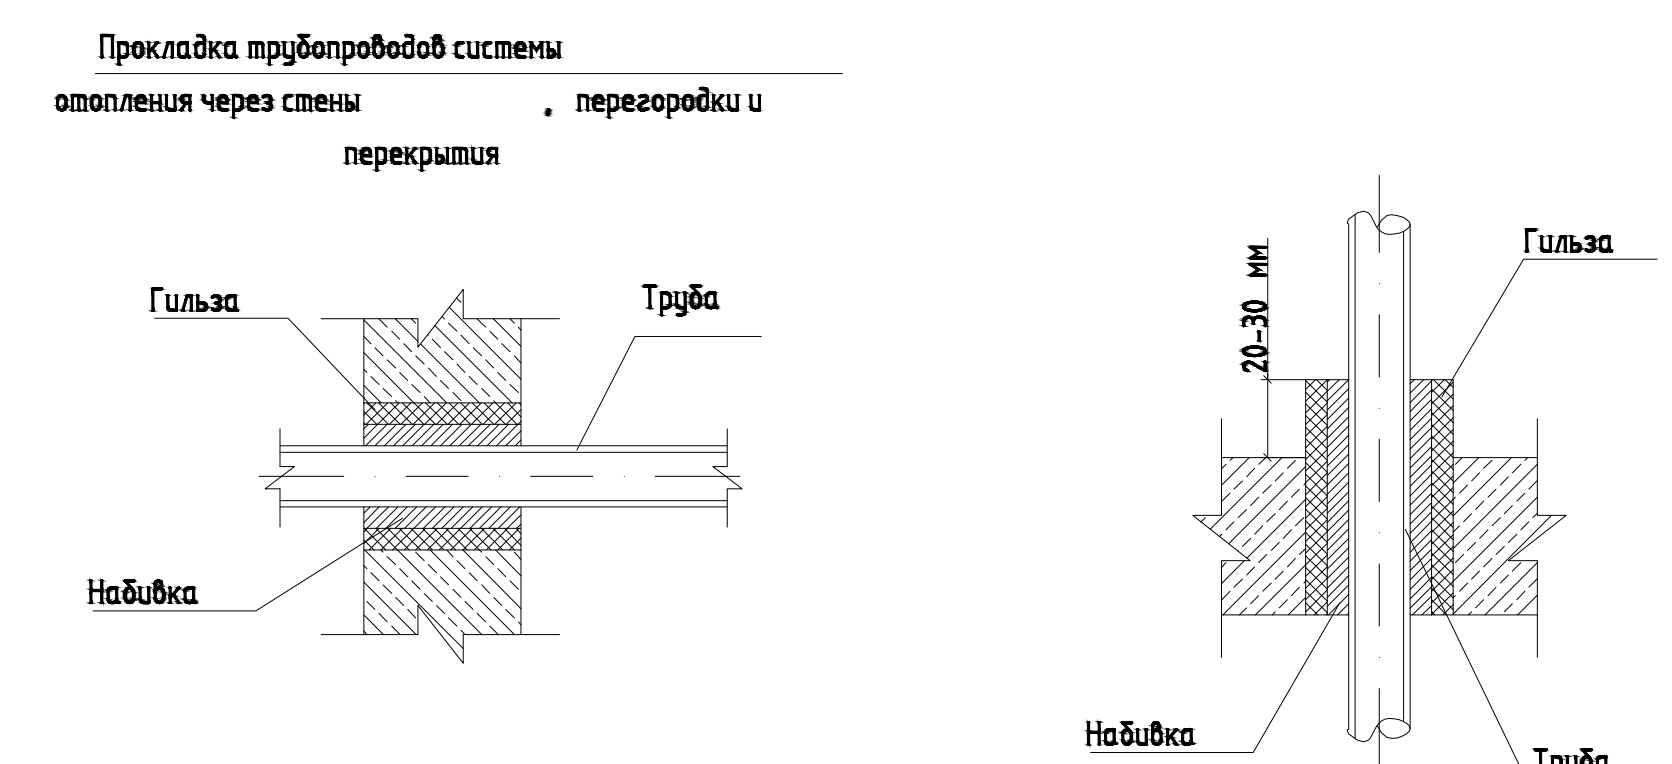


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку $\pm 0,000$ принята отметка цоколя чистого пола 1 этажа.
2. Все мажоритарные трубопроводы в подвале прокладываются открыто под потолком в теплоизоляции. Отпуск к отопительным приборам не изолируется.
3. Трубопроводы проложить с уклоном не менее 0,002. Отметки уточняются при монтаже с учетом строительных конструкций и проложенных коммуникаций.
4. В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних сливные краны.
5. Узлы подключения отопительных приборов см. лист 8.1


					№ 25/Г -П -081		
					Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Скопеловая гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Скопеловской горы 5-в, д.14		
Имя	Без	Адрес	№ документа	Подпись	Дата		
Разработ		Адрес	Адрес		2023.07.08		
Оплатежные						Стекло	Лист
						Р	З
И. номер	Губарева		2023.07.08		План подвала. М 1:100		
Г/П	Нарыба		2023.07.08				

План 1 этажа

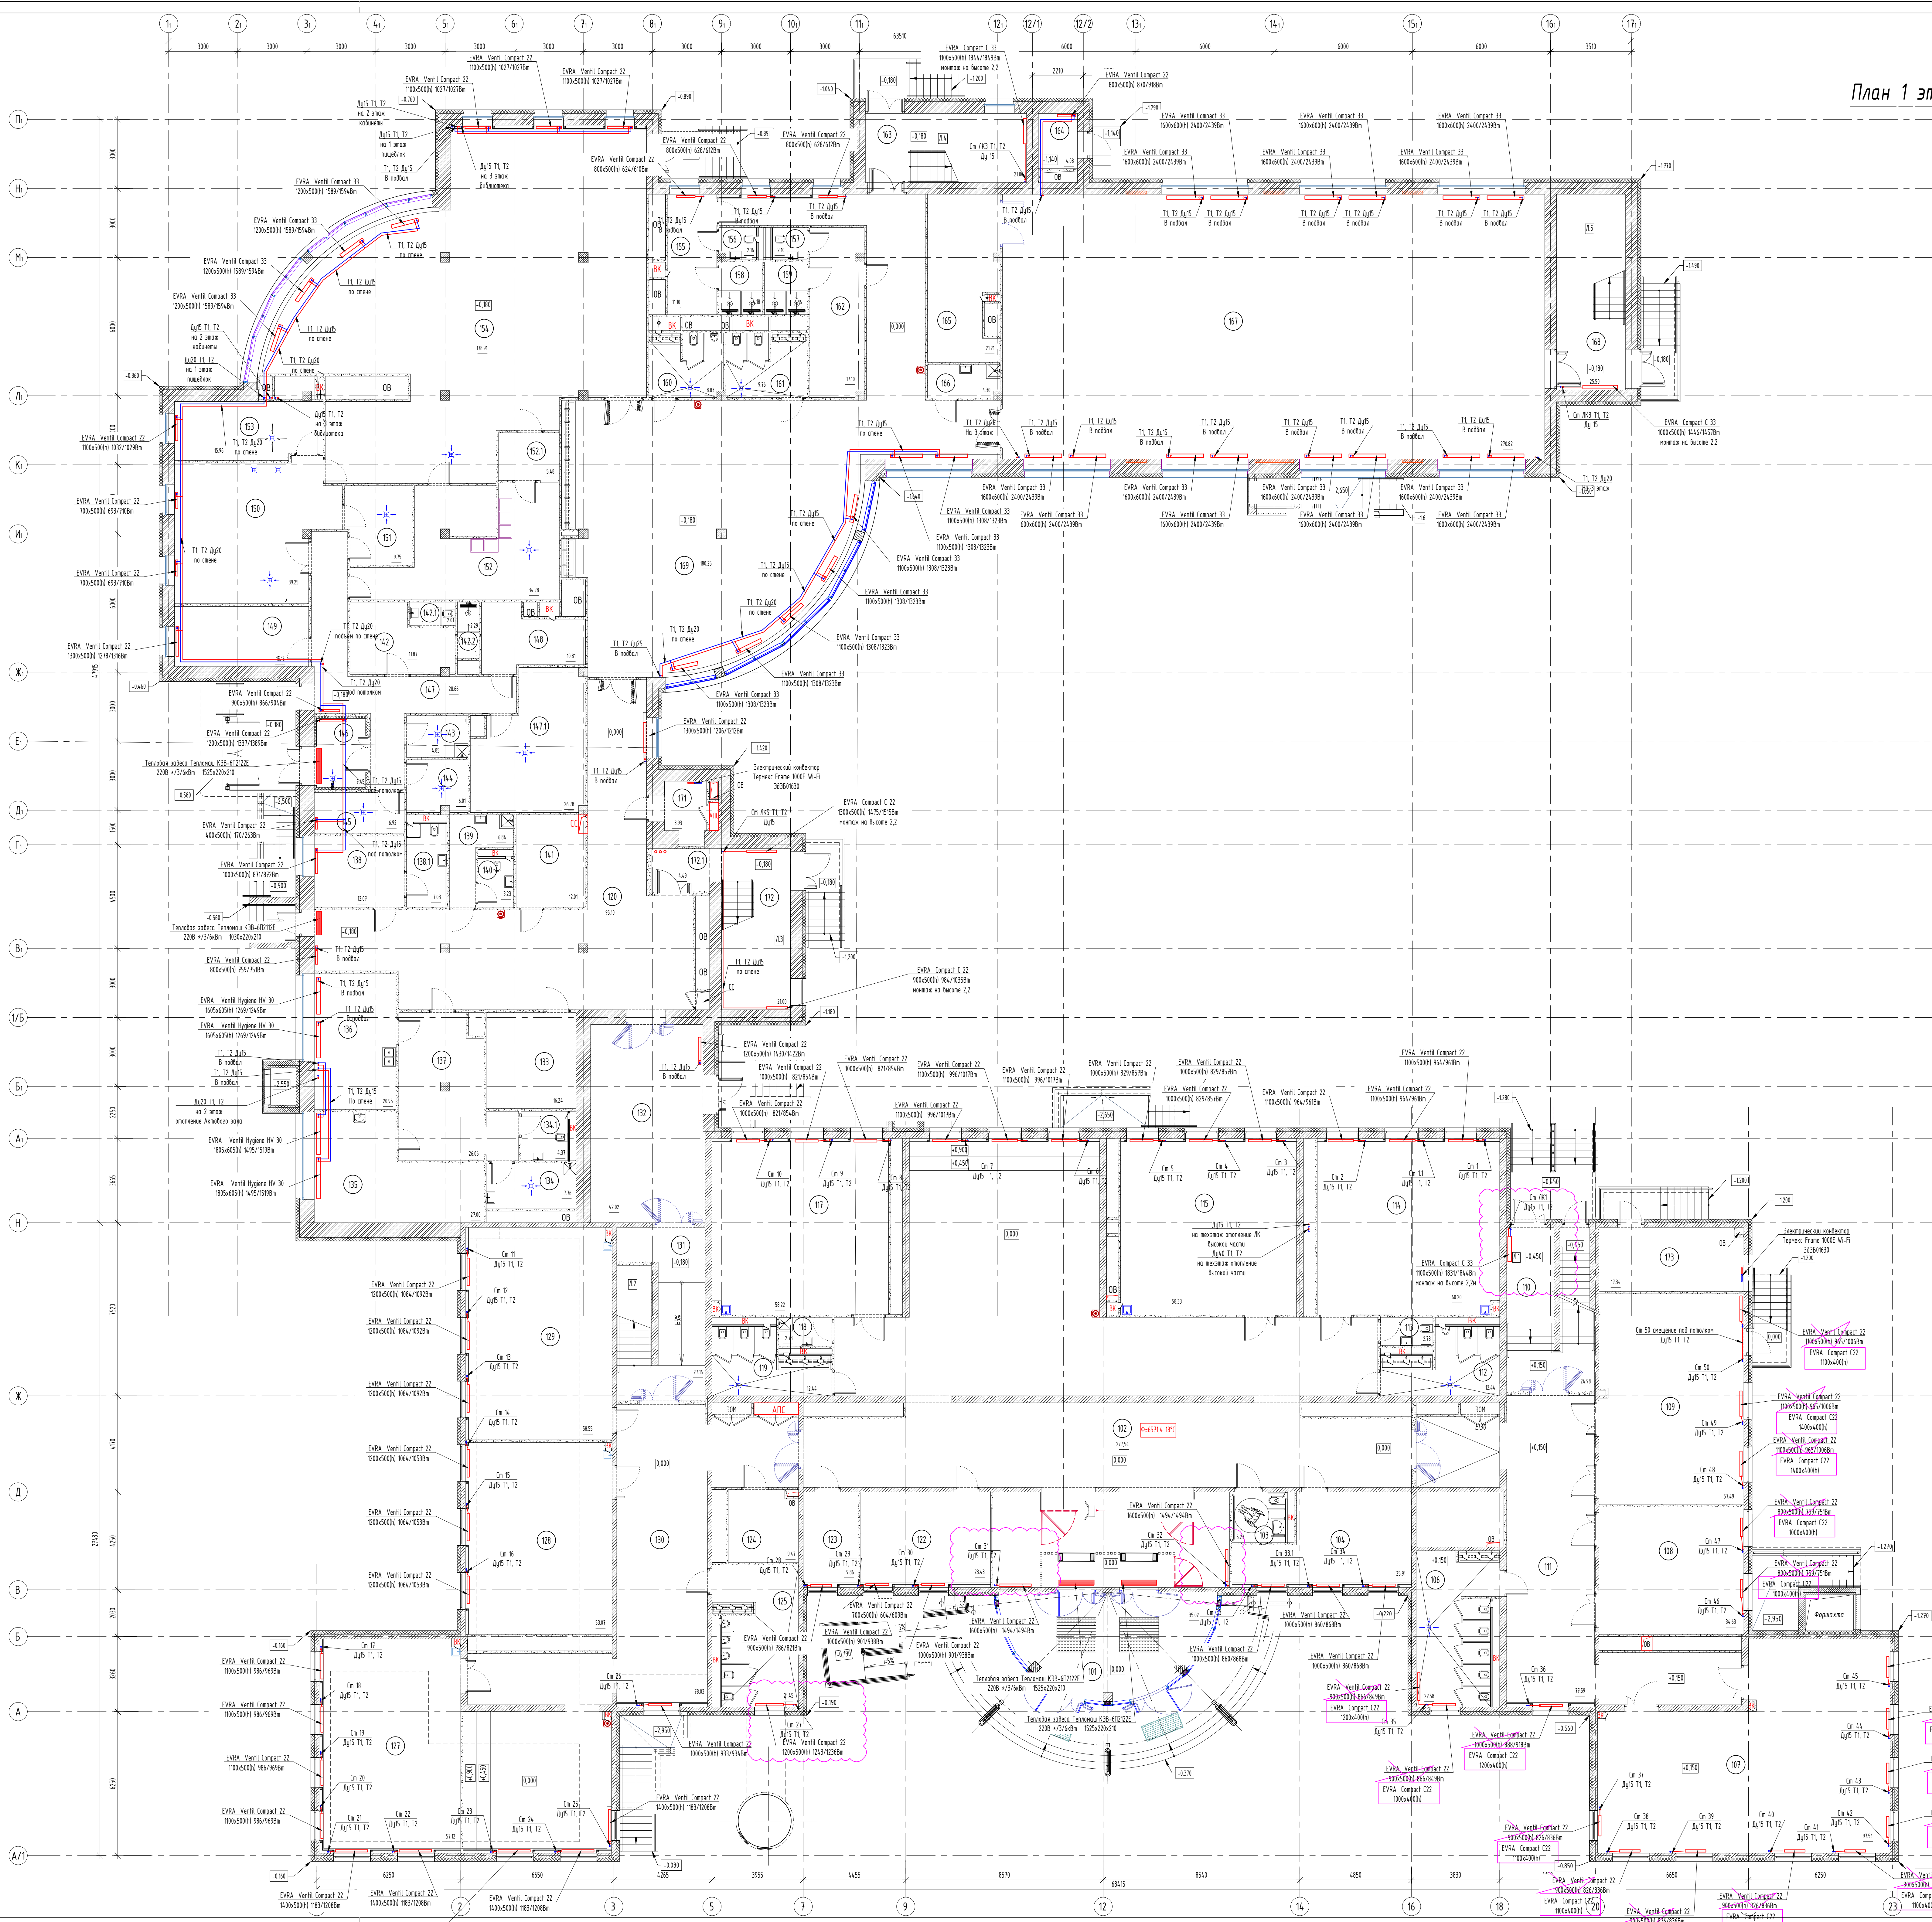

Узел "А"

Узел присоединения стояков системы
отопления к подающей и обратной

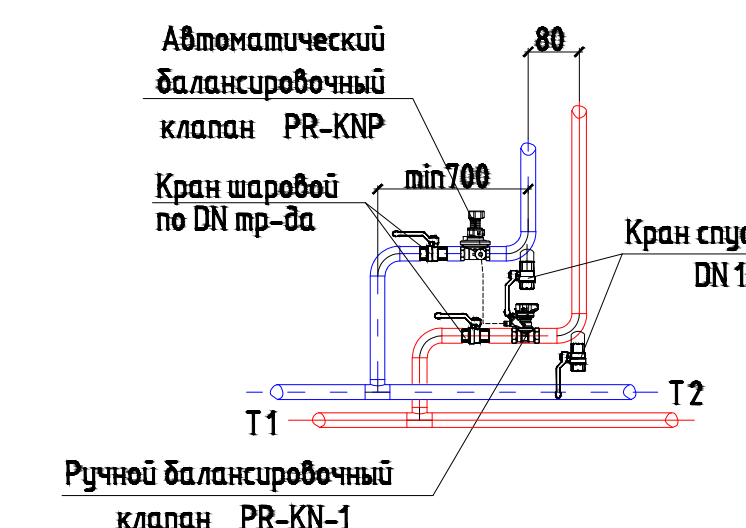

Условные обозначения.

— T11 — -подающий трубопровод системы отопления ВГП

— T21 — обратный трубопровод системы отопления ВГП


 -Автоматический воздухоотводчик

 -Сливной кран

☐ -Панельный радиатор

 -Электрический конвектор


Прокладка трубопроводов системы
отопления через стены, перегородки и

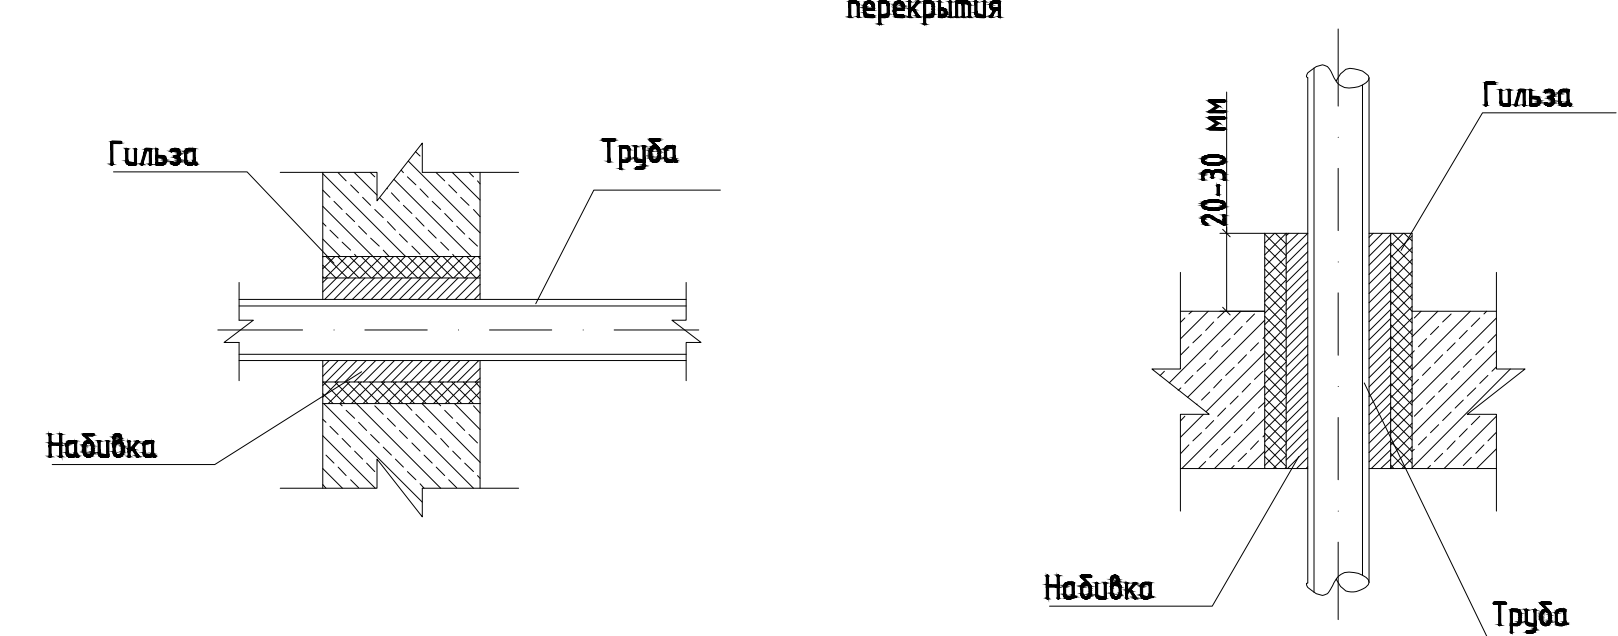

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку $\pm 0,000$ принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Все трубопроводы прокладываются в теплоизолирующей.
3. Уклон не менее $0,002$ выполнять в сторону стояков, сливных краев.
4. В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних сливные краны.
5. Значения подключения отопительных приборов см. лист 8.1


[illegible]

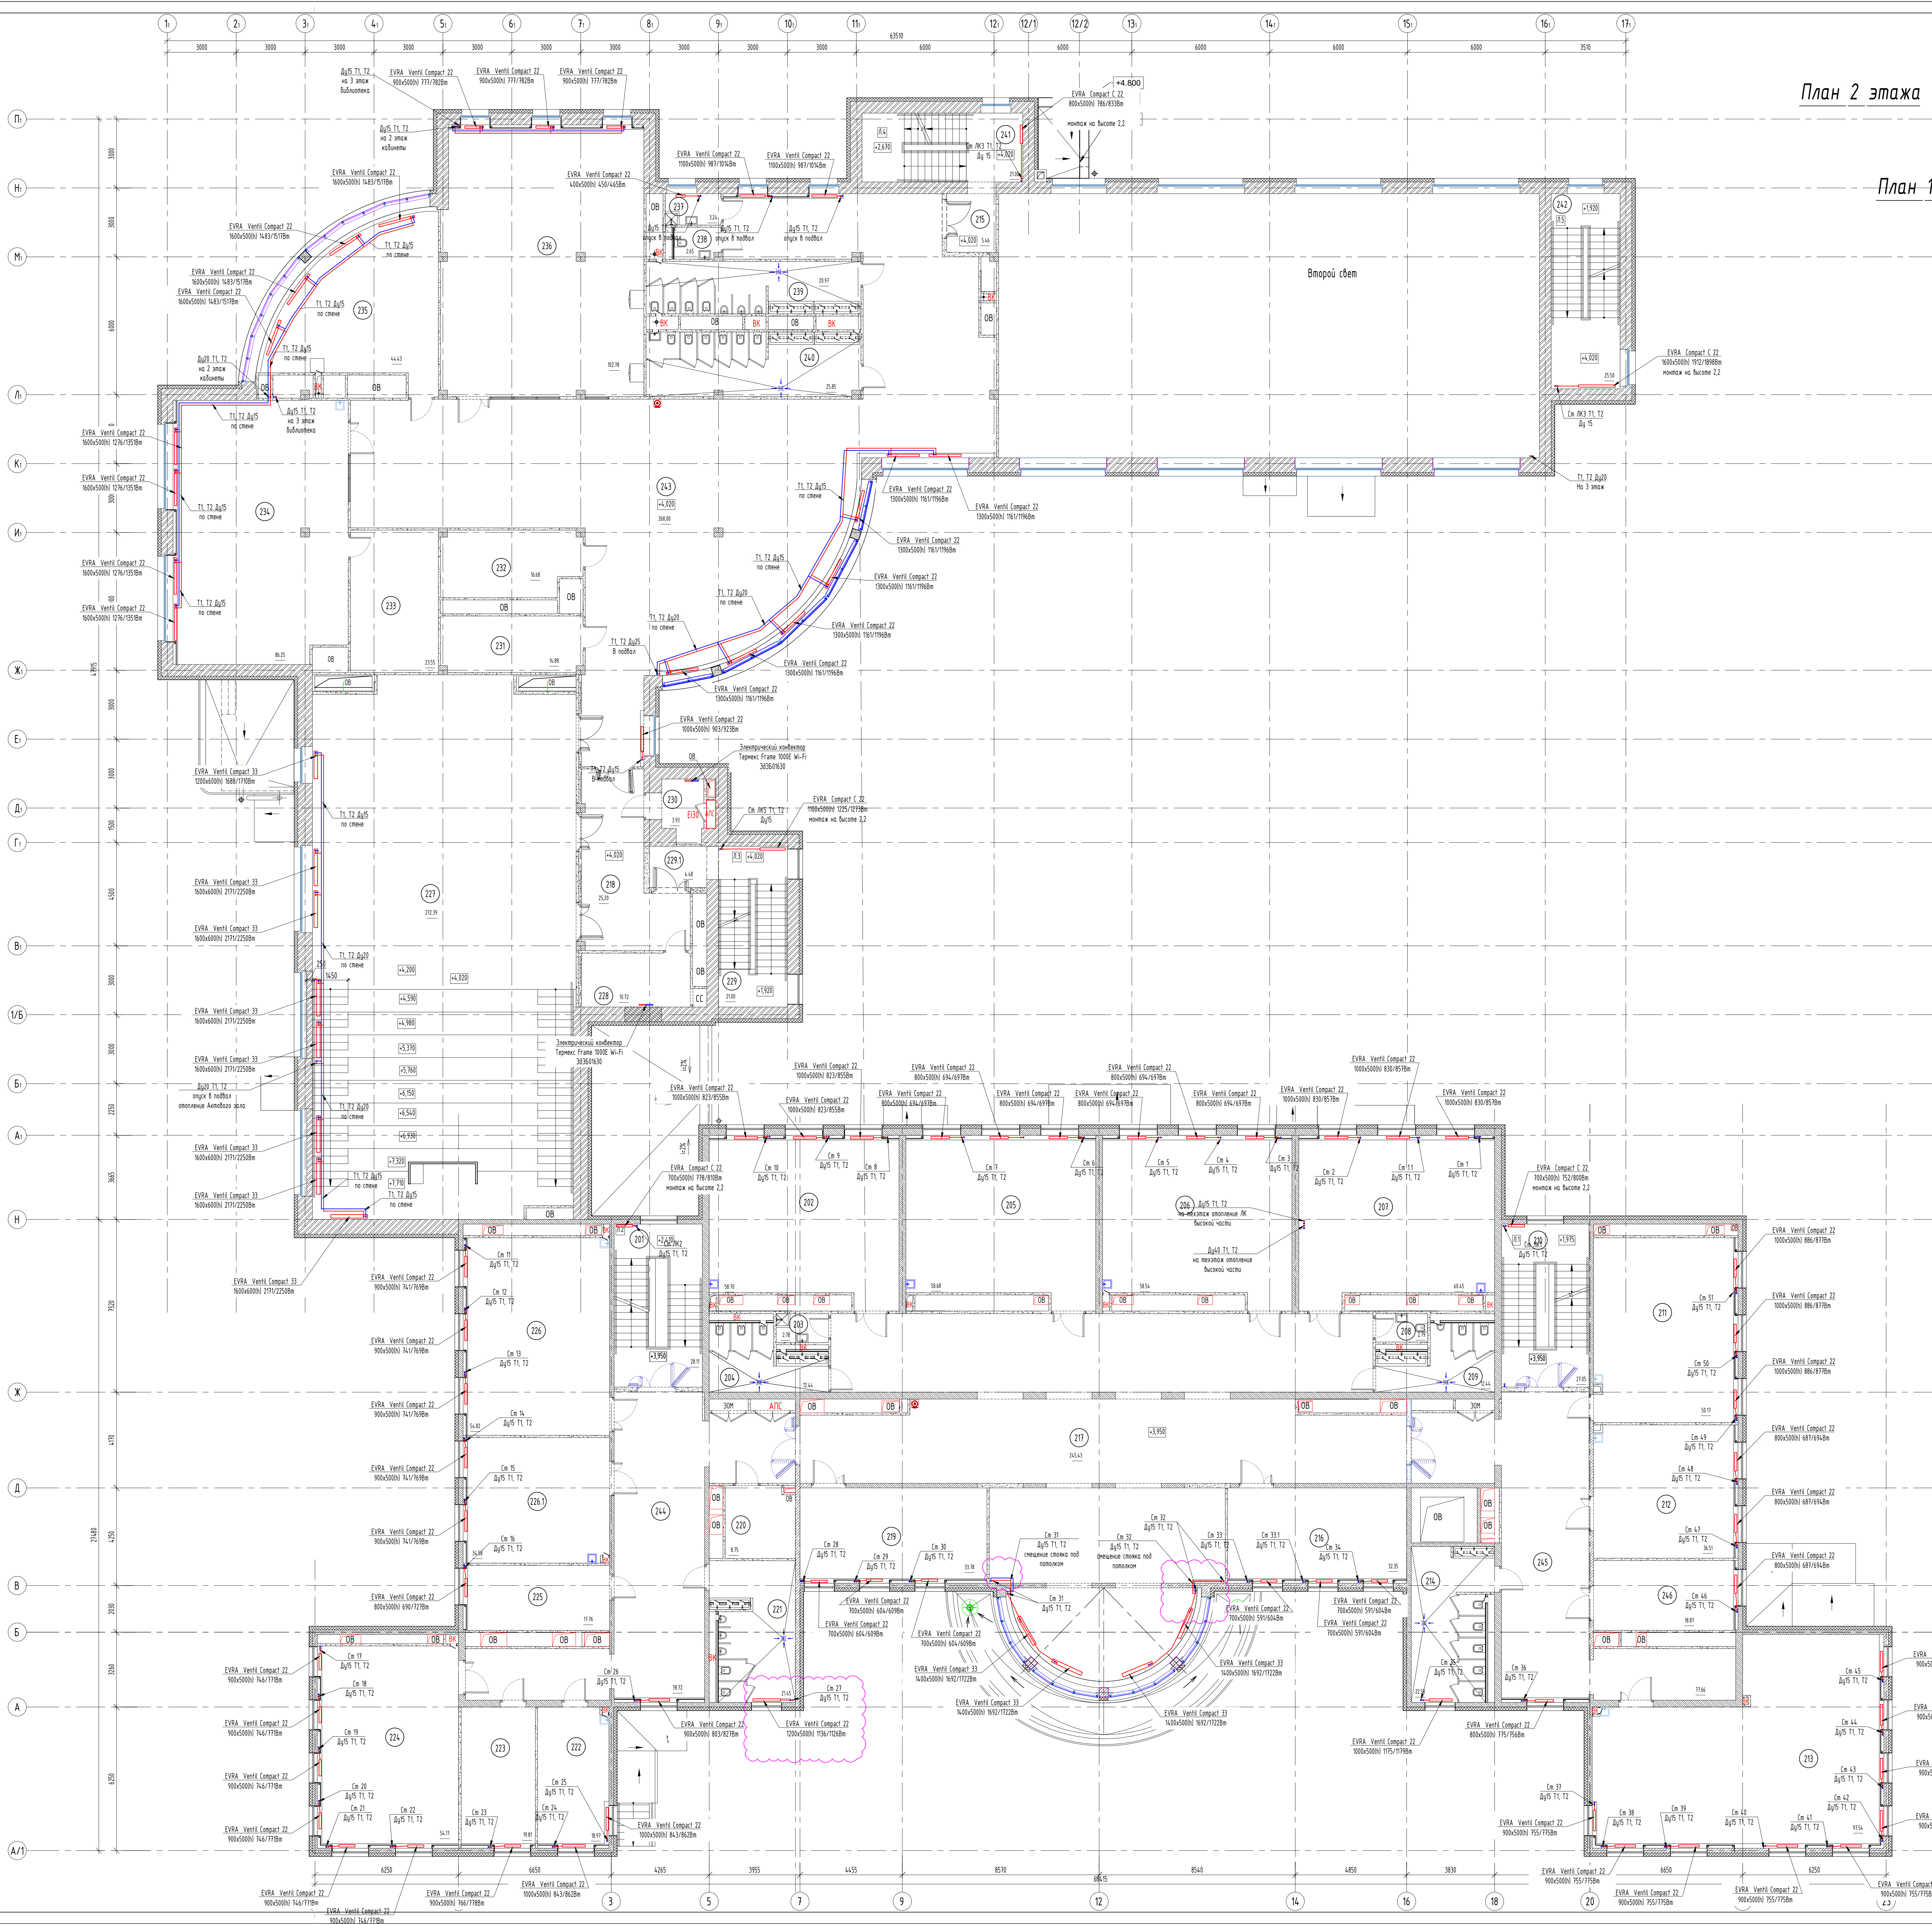

План 2 этажа

План 1 этажа


Узел "А"
Узел присоединения стояков системы
отопления к подающей и обратной
магистралью

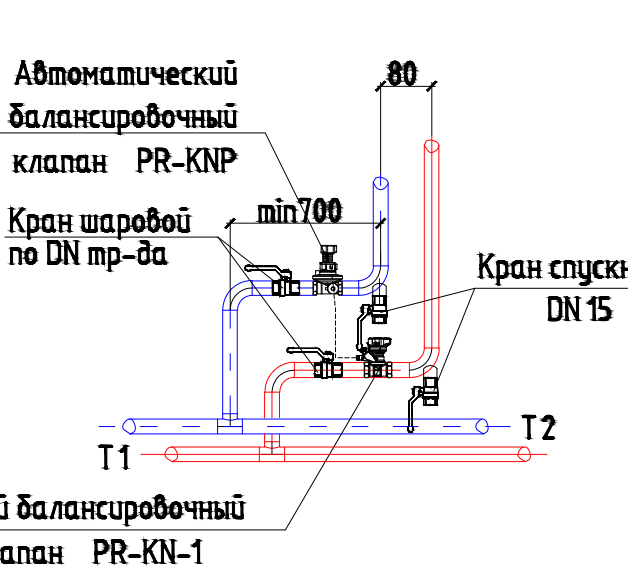

Условные обозначения:


- T11 — -подающий трубопровод системы отопления ВГП
- T21 — -обратный трубопровод системы отопления ВГП
- Автоматический воздушоводчик
- Сливной кран
- Панельный радиатор
- Электрический конвектор
- ВТЗ (ТЭН)

Прокладка трубопроводов через стены, перегородки и перекрытия

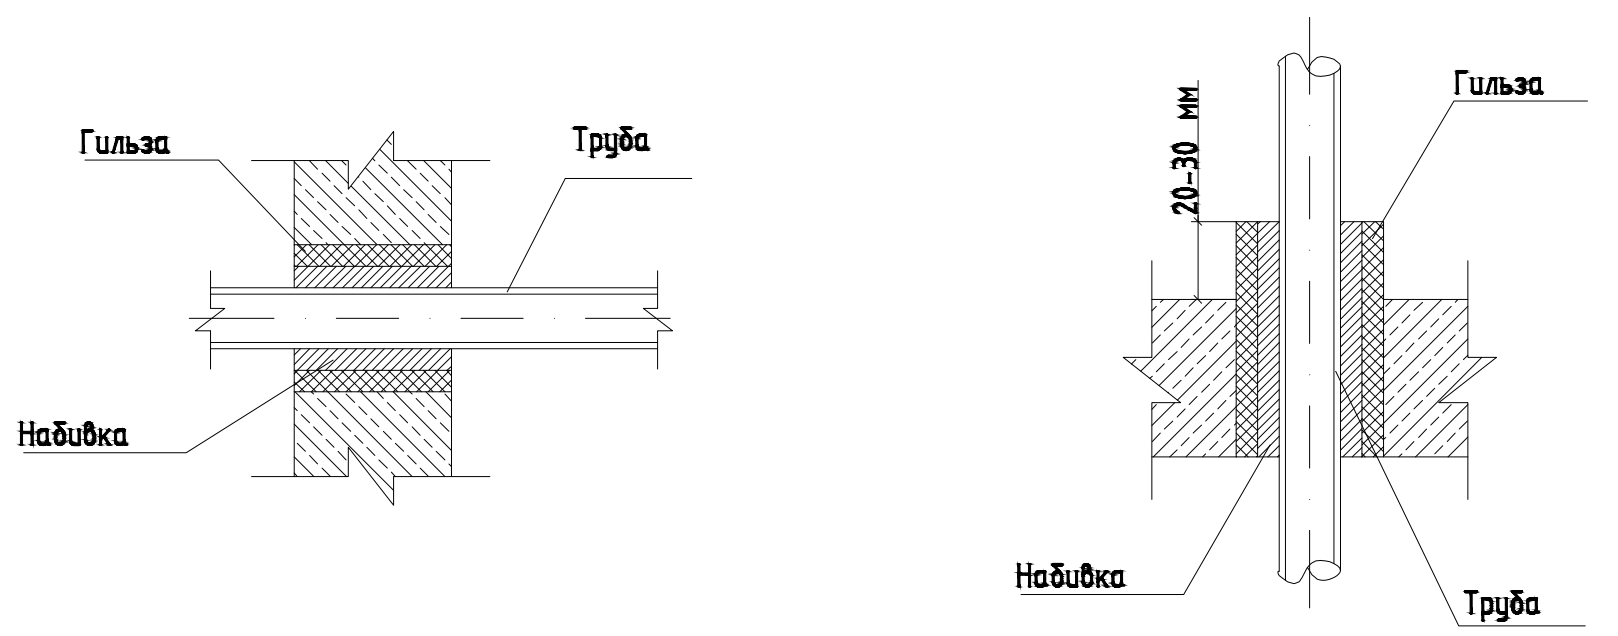


- ПРИМЕЧАНИЕ:
- За условные отметки +0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
 - Все трубопроводы прокладываются в теплоизоляции.
 - Вокруг не менее 0.002 выкатить в сторону стояков, сливных кранов.
 - В вертикальных точках установить воздушоводчики, в наклонных сливные краны.
 - Узлы подключения отопительных приборов см. лист 8.1

15-25/17-П-081			
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколовая гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколовой горы 5-я, 8.14.			
Имя	Колос	Лист	Листов
Разработчик	Липовская	Дата	2024.07.15
Отопление			
И. номер	Губарева	Лист	5
Гип	Нарбека	Лист	5
План 2 этажа. М 1:100			
АЗУРИТ			

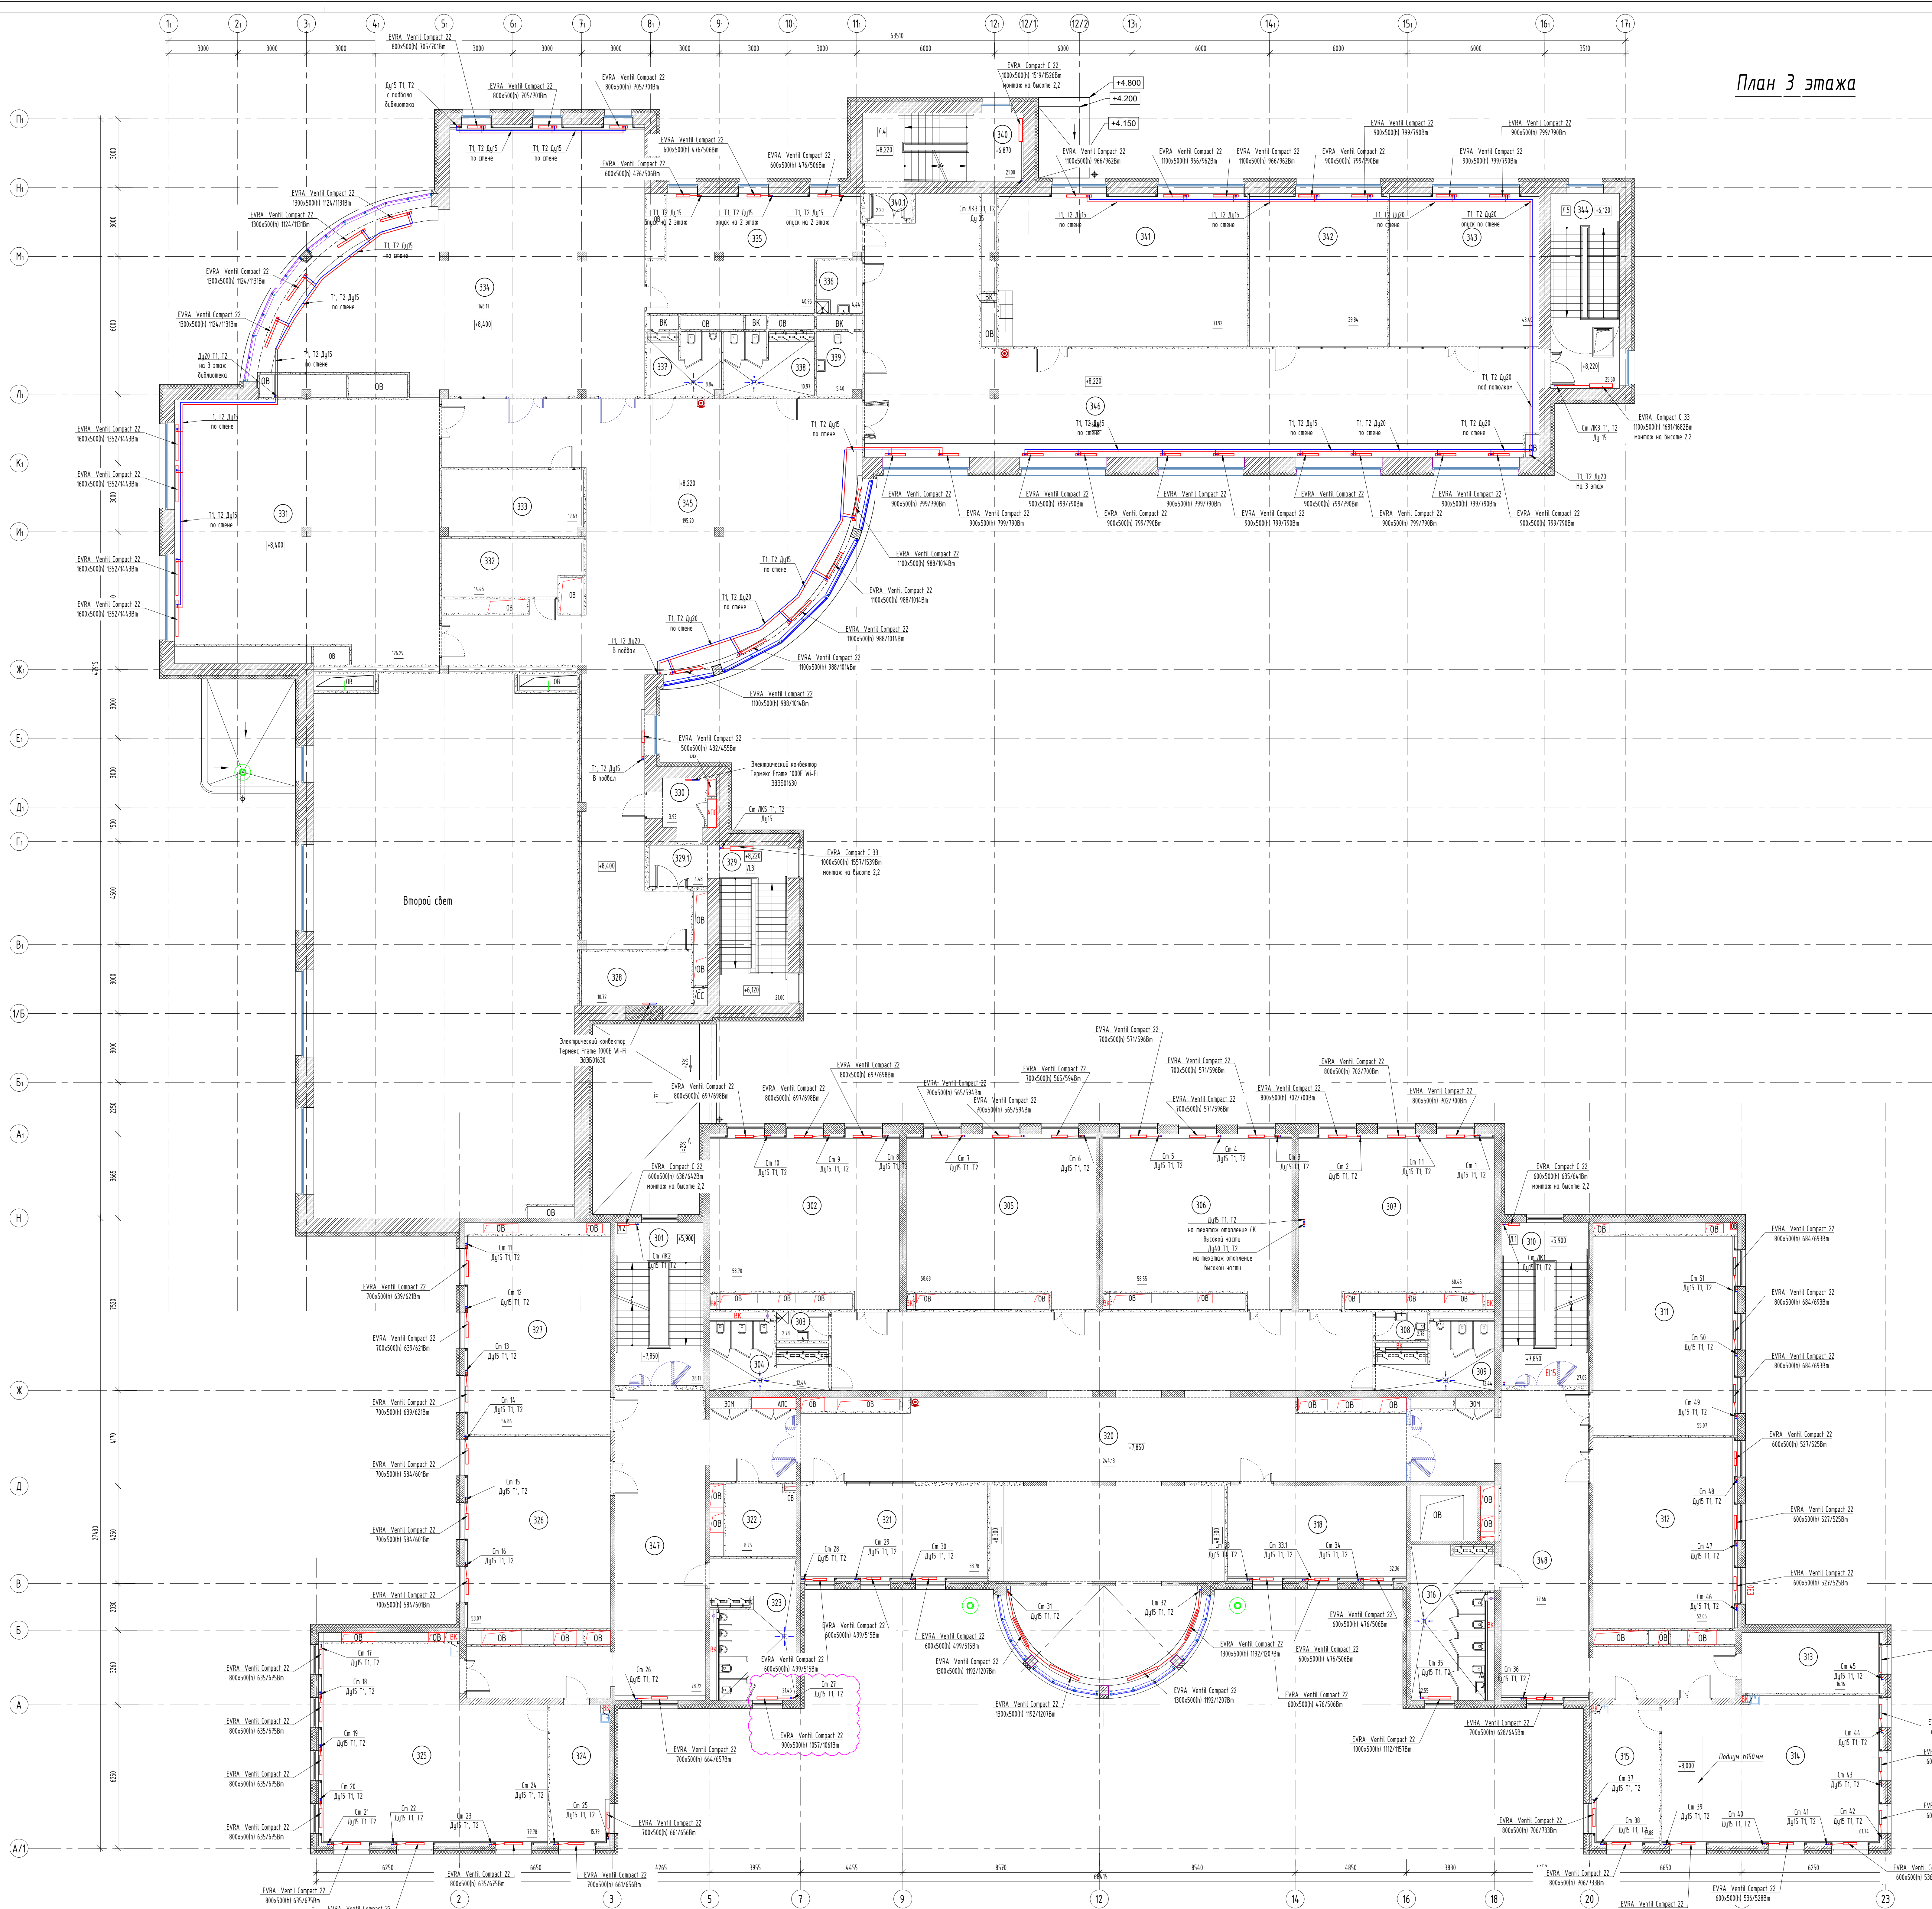


План 3 этажа

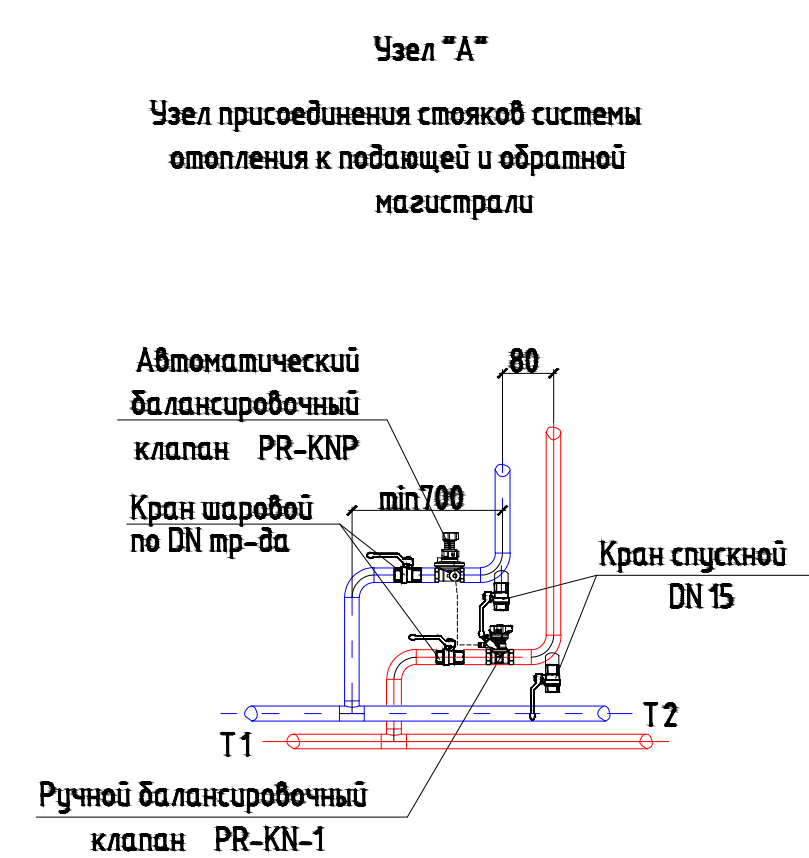

- Условные обозначения:
- T11 - подающий трубопровод системы отопления ВГП
 - T21 - обратный трубопровод системы отопления ВГП
 - Автоматический воздушоотводчик
 - Сливной кран
 - Панельный радиатор
 - Электрический конвектор
 - ВТЗ (ТЭН)


Прокладка трубопроводов через стены, перегородки и перекрытия

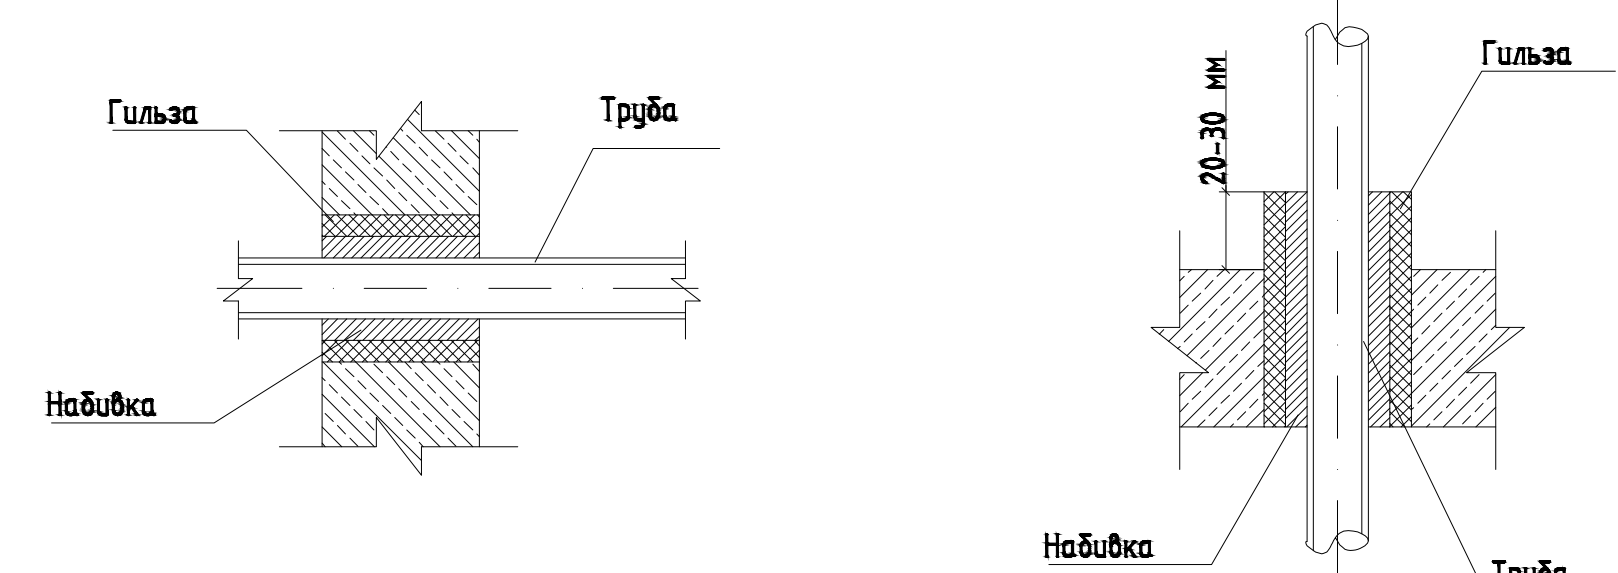


ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условные отметки ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Все трубопроводы прокладываются в теплоизоляции.
3. Склон не менее 0.002 выполнять в сторону стояков, сливных кранов.
4. В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних сливные краны.
5. Узлы подключения отопительных приборов см. лист В.1

15-25/17-П-08.1			
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколовая гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколовой горы 5-я, д. 14.			
Имя	Колос	Лист	№ 17
Разработчик	Липатова	Подпись	Дата
Отопление		Страница	Лист
План 3 этажа. М 1:100		Р	6
И. номер	Губарева	Подпись	Дата
Гип	Нарокова	Подпись	Дата

План 4 этажа

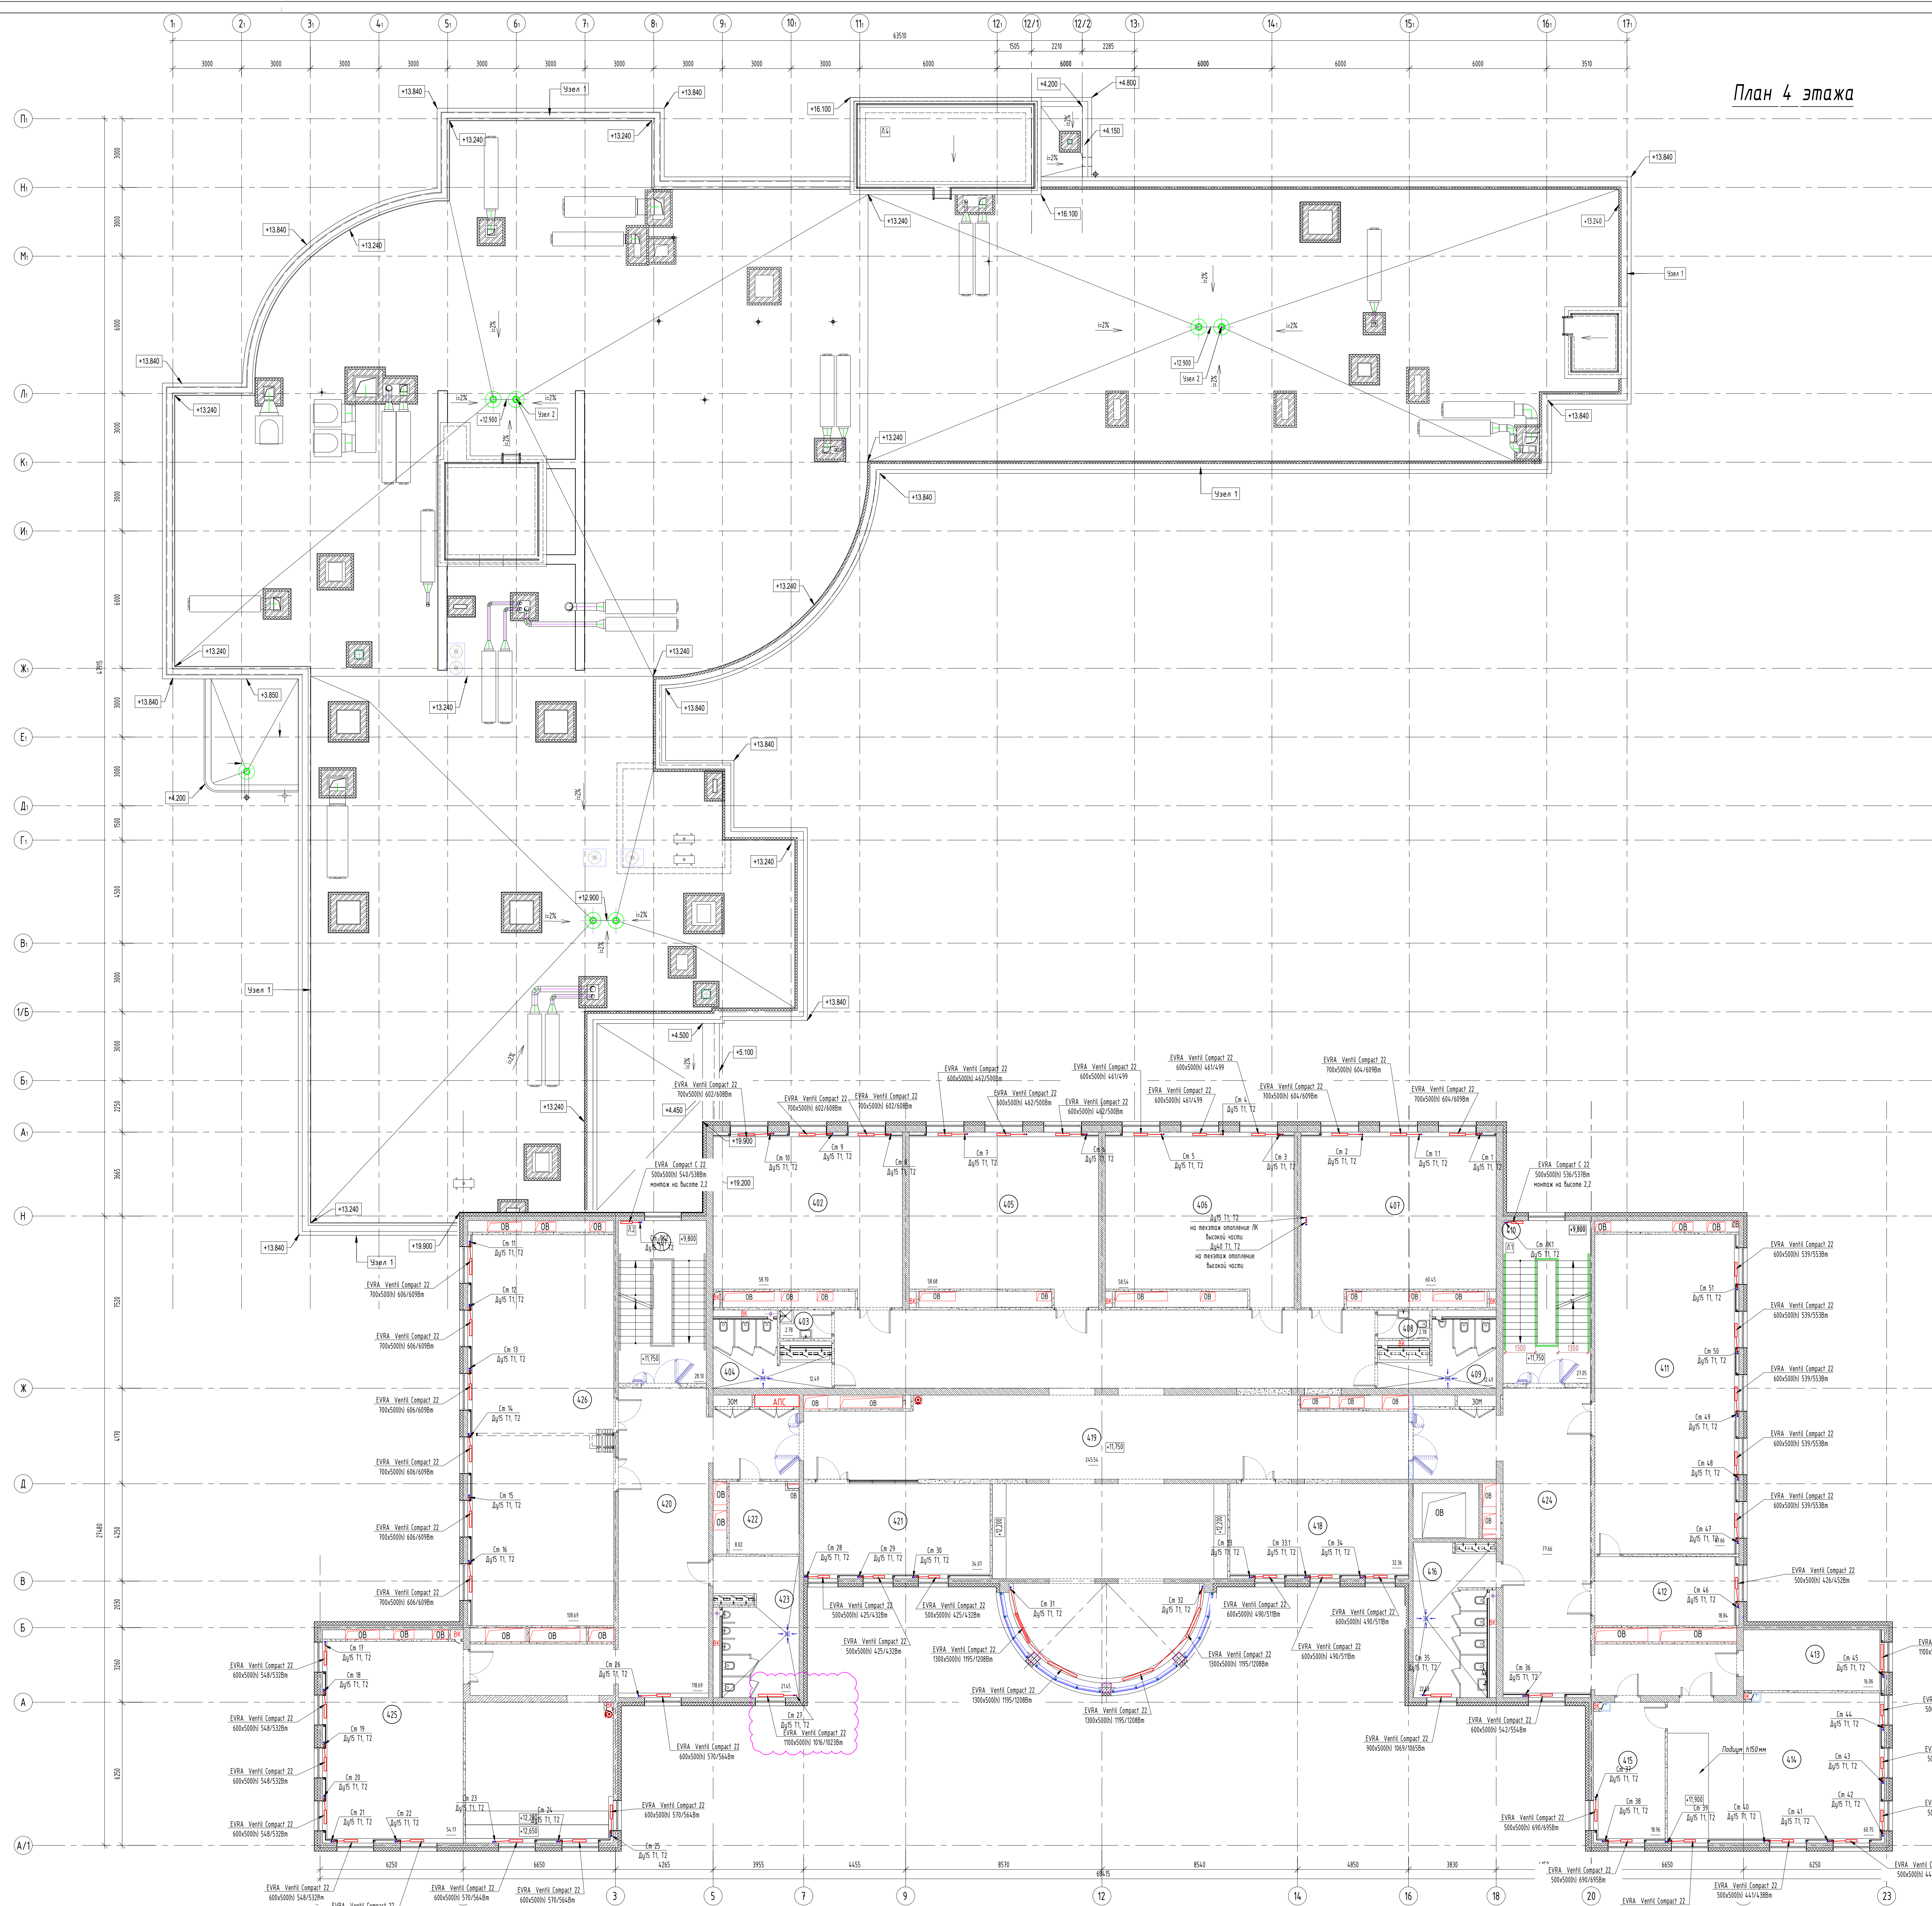

Узел "А"
Узел присоединения стояков системы
отопления к подающей и обратной
магистральной

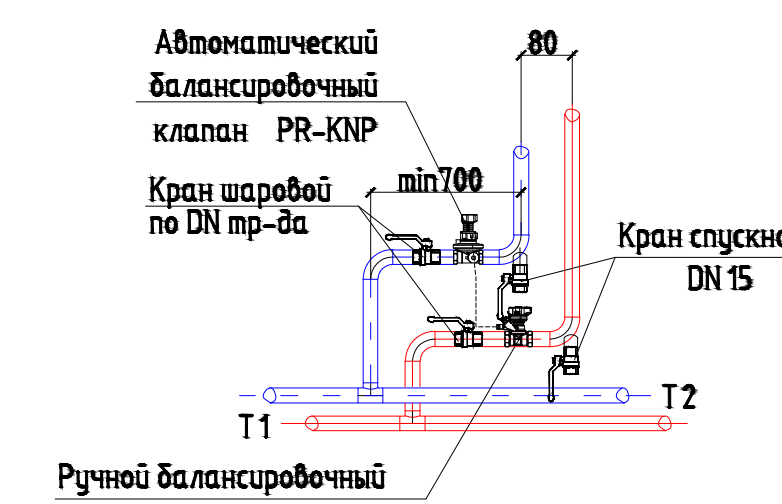

Условные обозначения:

— T11 — подающий трубопровод системы отопления ВГП

— T21 — обратный трубопровод системы отопления ВГП


 -Автоматический воздухоотводчик

 -Сливной кран

☐ -Панельный радиатор

-BT3 (ТЭН)

Прокладка трубопроводов через стены, перегородки и перекрытия

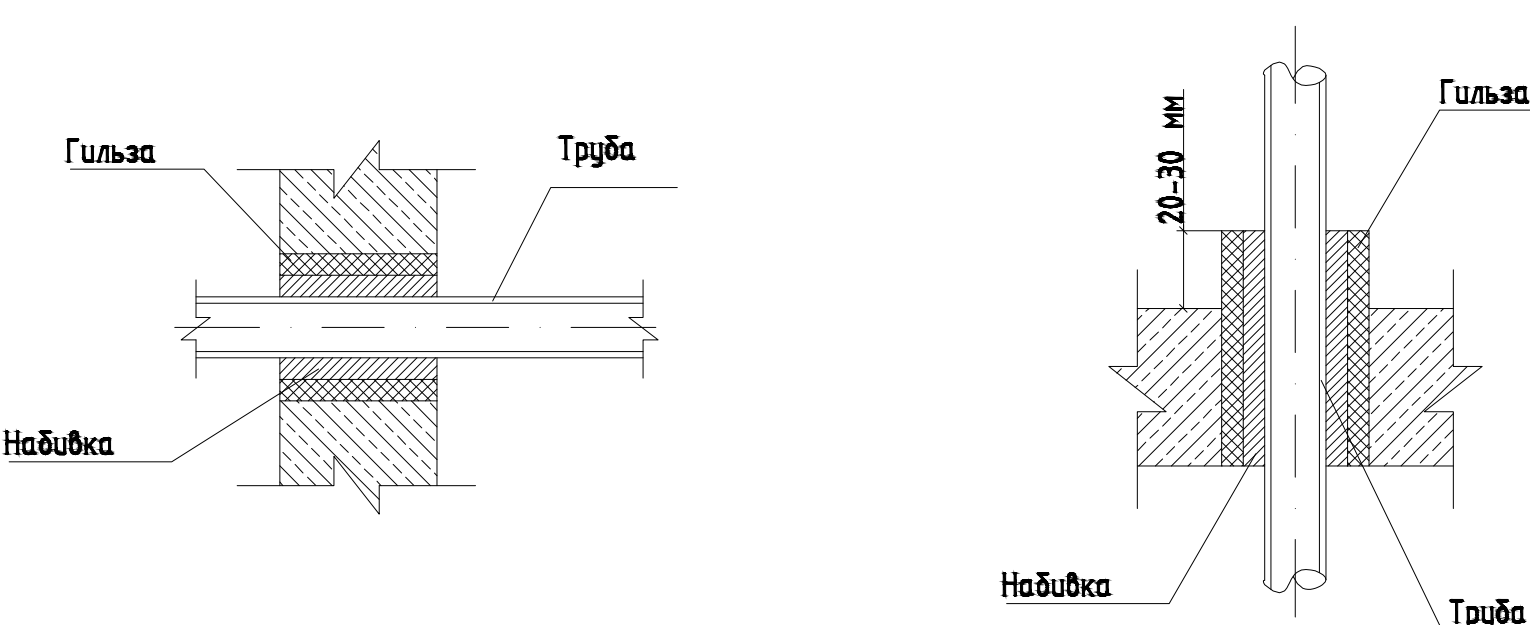

ПРИМЕЧАНИЕ:


- 1 За условную отметку $\pm 0,000$ принята отметка уровня чистого пола 1 эт
- 2 Все трубопроводы прокладываются в теплоизоляции.
- 3 Уклон не менее 0,002 выполнять в сторону стояков, сливных краев.
- 4 В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних сливные краны
- 5 Узлы подключения отопительных приборов см. лист 8.1

						16-25/Г-П-081								
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Скопальная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Скопальной горы 5-а, 8/14								
						Отопление								
						<table><tr><td>Служба</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Р</td><td>7</td><td></td></tr></table>			Служба	Лист	Листов	Р	7	
Служба	Лист	Листов												
Р	7													
Изм.	Возв.	Лист	№ док.	Подпись	Дата									
Разработ.		Литовская		<i>Литовская</i>	2020.07.01									
						Плеч 4 этажа. М 1:00								
И. констр.	Губарева			<i>Губарева</i>	2020.07.01									
Гипр	Мареева			<i>Мареева</i>	2020.07.01									
														

План технического этажа

Узел "А"


Узел присоединения стояков системы отопления к подающей и обратной магистрали

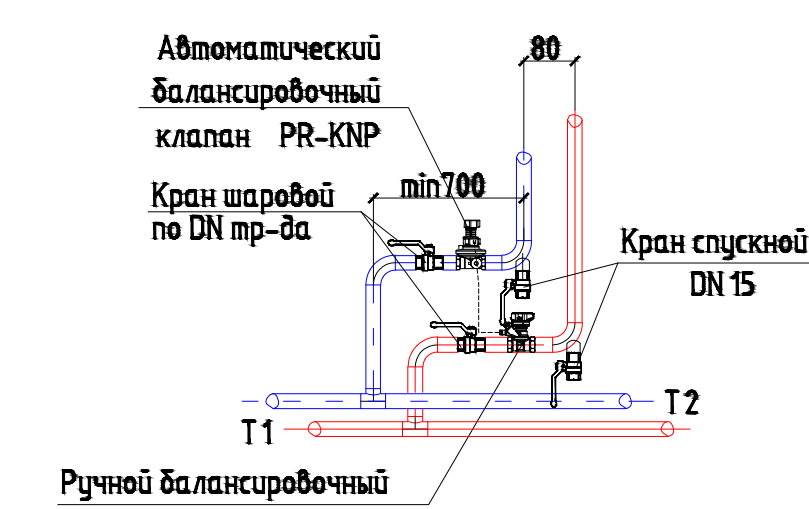

Условные обозначения:

- T11 - подающий трубопровод системы отопления ВГП
- T21 - обратный трубопровод системы отопления ВГП
- Автоматический воздушоводчик
- Сливной кран
- Панельный радиатор
- Электрический коннектор
- ВТЗ (ТЭН)


Прокладка трубопроводов через стены, перегородки и перекрытия

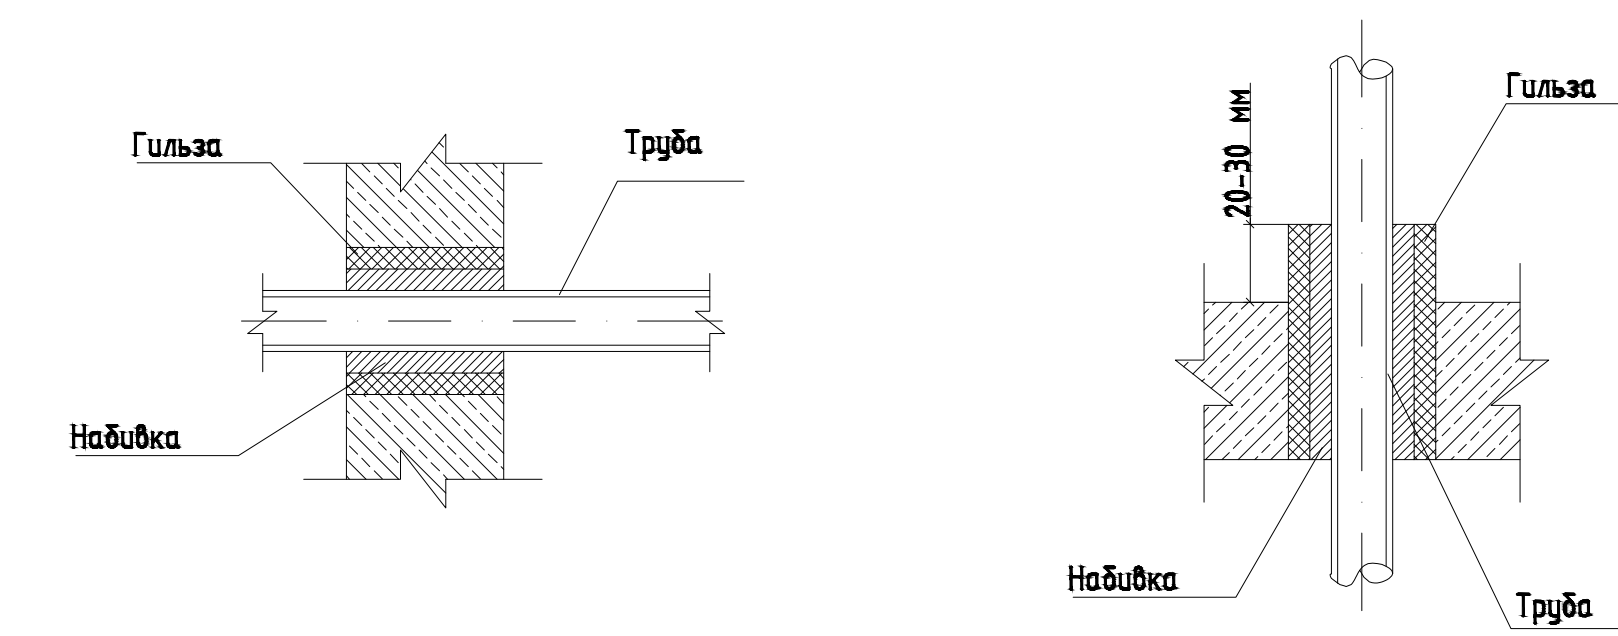

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За установку отметки ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Все трубопроводы прокладываются в теплоизоляции.
3. Уклон не менее 0.002 вытекать в сторону стояков, сливных кранов.
4. В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних сливные краны.
5. Узлы подключения отопительных приборов см. лист 8.1

16-25/17-П-08.1				
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколовая гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколовой горы 5-я, д. 14				
Отопление				
Им.	Колл.	Лист	№ докум.	Подпись
Разраб.	Литовский	Литовский	Литовский	Литовский
И. комп.	Губарева	Литовский	Литовский	Литовский
Гипр.	Нарбеков	Литовский	Литовский	Литовский
План технического этажа. М 1:100				
АЗУРИТ				


Узел 1. Схема обвязки радиаторов с боковым подключением (в подвале, кроме укрытия)

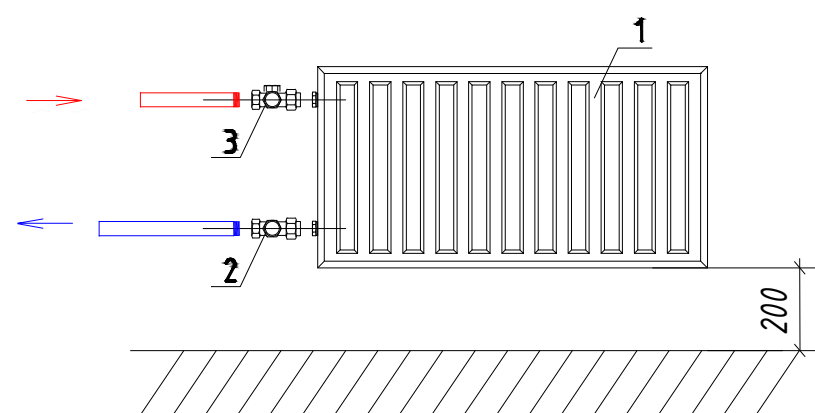

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль

Узел 2. Схема обвязки радиаторов с боковым подключением (для радиаторов в осях 18-23/А1-Н)

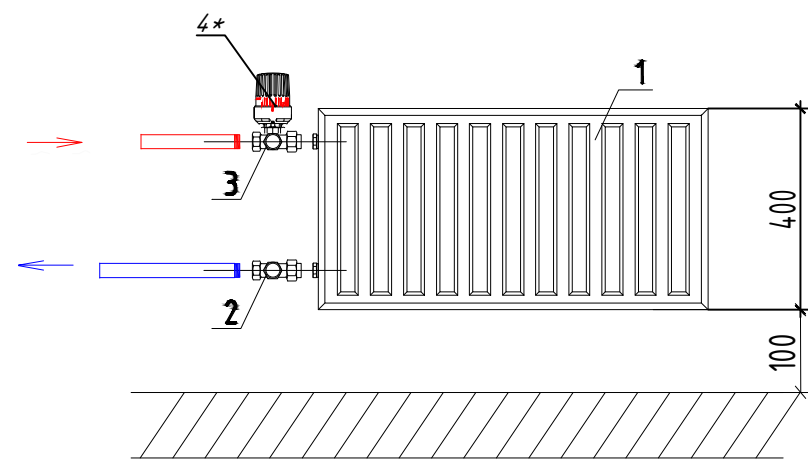


Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль
4	Термоголовка

* - для помещения 111 установить термоголовку с выносным датчиком, с капиллярной трубкой длиной 2м. Установку настенного датчика согласовать при монтаже с АР и Заказчиком


Узел 3. Схема обвязки радиаторов с нижним подключением (для пом. 167 (спортивный зал))

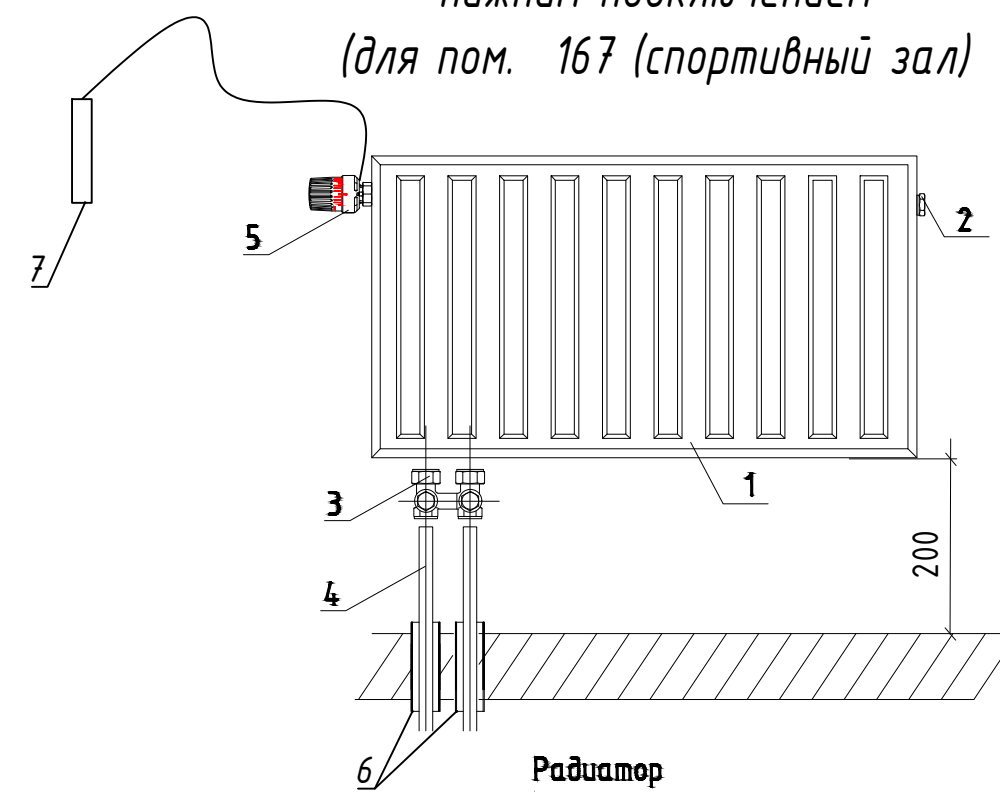

- Радиатор
2 Кран Маевского
3 Присоединительный узел прямой
4 Труба Ф15
5 Термоголовка с выносным настенным датчиком
6 Гильза межэтажная
7 Выносной настенный датчик


Примечание: термоголовка с выносным настенным датчиком имеет капиллярную трубку длиной 2м. Установку настенного датчика согласовать при монтаже с АР и Заказчиком

Узел 4. Схема обвязки радиаторов с нижним подключением, установленных открыто (для пом. 136, 132, 120 (радиатор около двери))

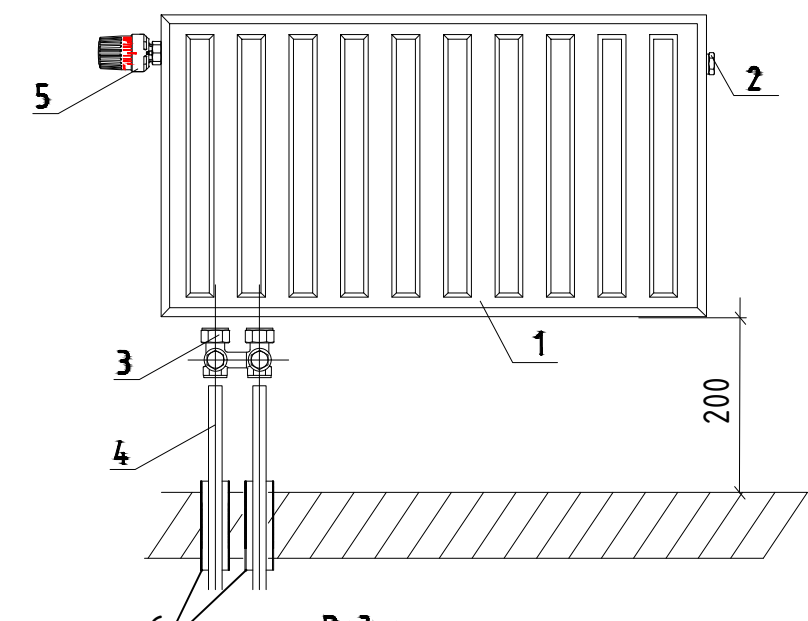

- Радиатор
2 Кран Маевского
3 Присоединительный узел прямой
4 Труба Ф15
5 Термоголовка
6 Гильза межэтажная


Узел 5. Схема обвязки радиаторов с нижним подключением, установленных в зашивке (кроме помещений указанных в узле 3)

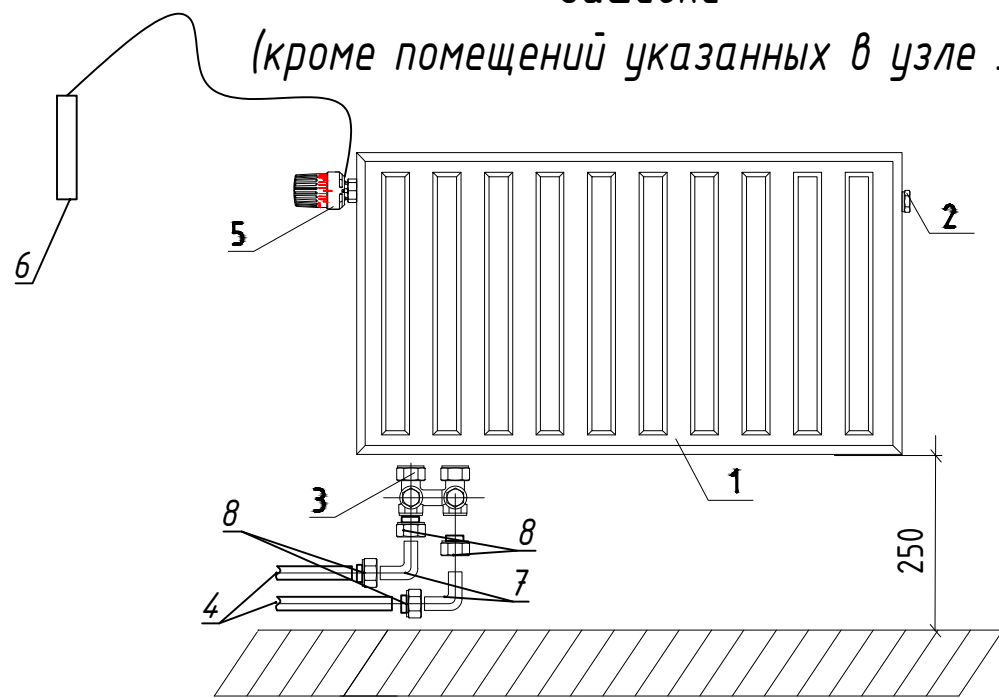

- 1 Радиатор
2 Кран Маевского
3 Присоединительный узел прямой
4 Труба Ф15
5 Термоголовка с выносным настенным датчиком
6 Выносной настенный датчик
7 Дуга 90° 12x12 из оцинкованной стали, арм. 1509011000, KAN-therm
8 Соединитель с накидной гайкой 15xG¾


Примечание: термоголовка с выносным настенным датчиком имеет капиллярную трубку длиной 2м. Установку настенного датчика согласовать при монтаже с АР и Заказчиком

Узел 6. Схема обвязки радиаторов с нижним подключением, установленных открыто (кроме помещений указанных в узле 4)

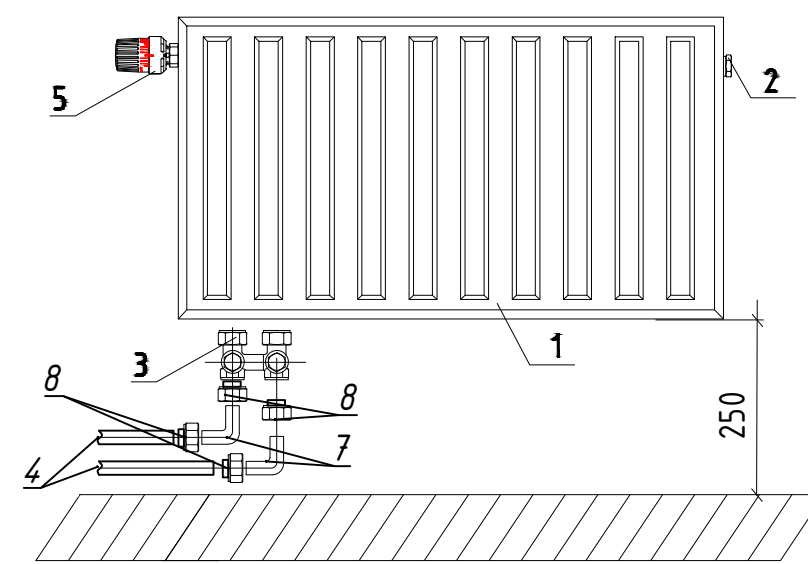

- 1 Радиатор
2 Кран Маевского
3 Присоединительный узел прямой
4 Труба Ф15
5 Термоголовка
7 Дуга 90° 12x12 из оцинкованной стали, арм. 1509011000, KAN-therm
8 Соединитель с накидной гайкой 15xG¾


Узел 7. Схема обвязки радиаторов с боковым подключением (для лестничных клеток)

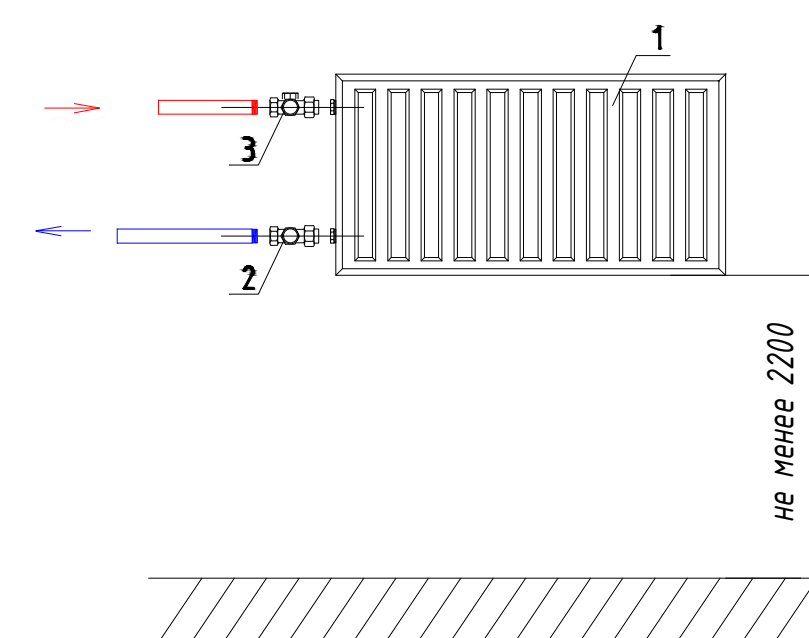

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль

Узел 8. Схема обвязки радиаторов с боковым подключением (в помещениях укрытия в подвале, на техэтаже)

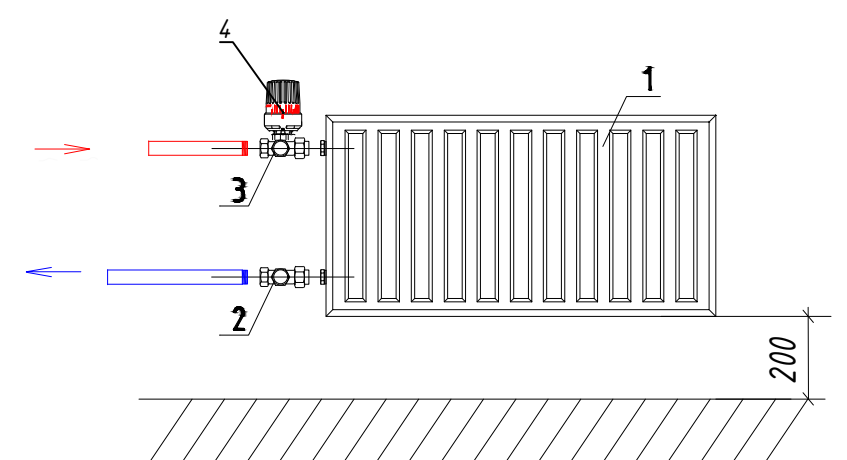

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль
4	Термоголовка

Создано	
Внесено	
Проверено	
Имя, И.И.О.	

16-25/Г-П-ОВ1					
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, в.14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Липовская			2026.07.01
Отопление				Р	Лист 8.1
Узлы подключения отопительных приборов				АЗУРИТ	
ФОРМАТ А1					