


Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный РЗ-Рубеж-20П
	xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-РЗ
	xBG Ay.z	Извещатель охраннй поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2
	xBGLy.z	Извещатель охраннй поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2
	xBGLy.z	Извещатель охраннй объемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2
	xBGBy.z	Извещатель охраннй магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2
	1UG1.157	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР
	xAy.z	Адресная метка АМ-1-РЗ
	БИУ1	Блок индикации и управления "Рубеж-БИУ"
Примечание. В перечне условных обозначений: х - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера), у - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера), z - значение адреса устройства, n - порядковый номер устройства.		

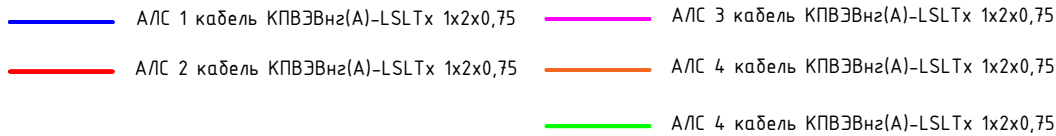

	Резервированный источник питания Скат-1200Д исп.2
	Блок защитный сетевой (БЗС)
	Приемно-контрольного прибор Приток-А-КОП-02
	Тревожная кнопка Астра-321
	Индикатор прибытия наряда БИГ-09
	Стационарное радиоприемное устройство РПУ Базальт 708
	Радиопередающее устройство однокнопочное РПД Базальт 91
	U/UTP cat5e 4x2x0,52 нз(А)-LSLTx -Линии связи телекоммуникационного шкафа системы СКС до приемно-контрольного приема Приток-А-КОП. Прокладка выполнена в металлической трубе
	КПСВВнз(А)-LSLTx 2x2x0,75 -Линии связи приемно-контрольного приема Приток-А-КОП с извещателями. Прокладка выполнена в гофрированной трубе d20
	Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58. Прокладка выполнена в металлической трубе
	Антенна панельная КН 2160 SOTA

						16-25/Г-П-ИОС5.9.1		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения		
						(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:		
						г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Блинов			06.26			
Проверил		Куликов			06.26	Школа №429		
						Стадия	Лист	Листов
						П		1
Н. контр.		Воробьев			06.26	Условные графические обозначения АЗУРИТ		
ГИП		Мурашов			06.26			

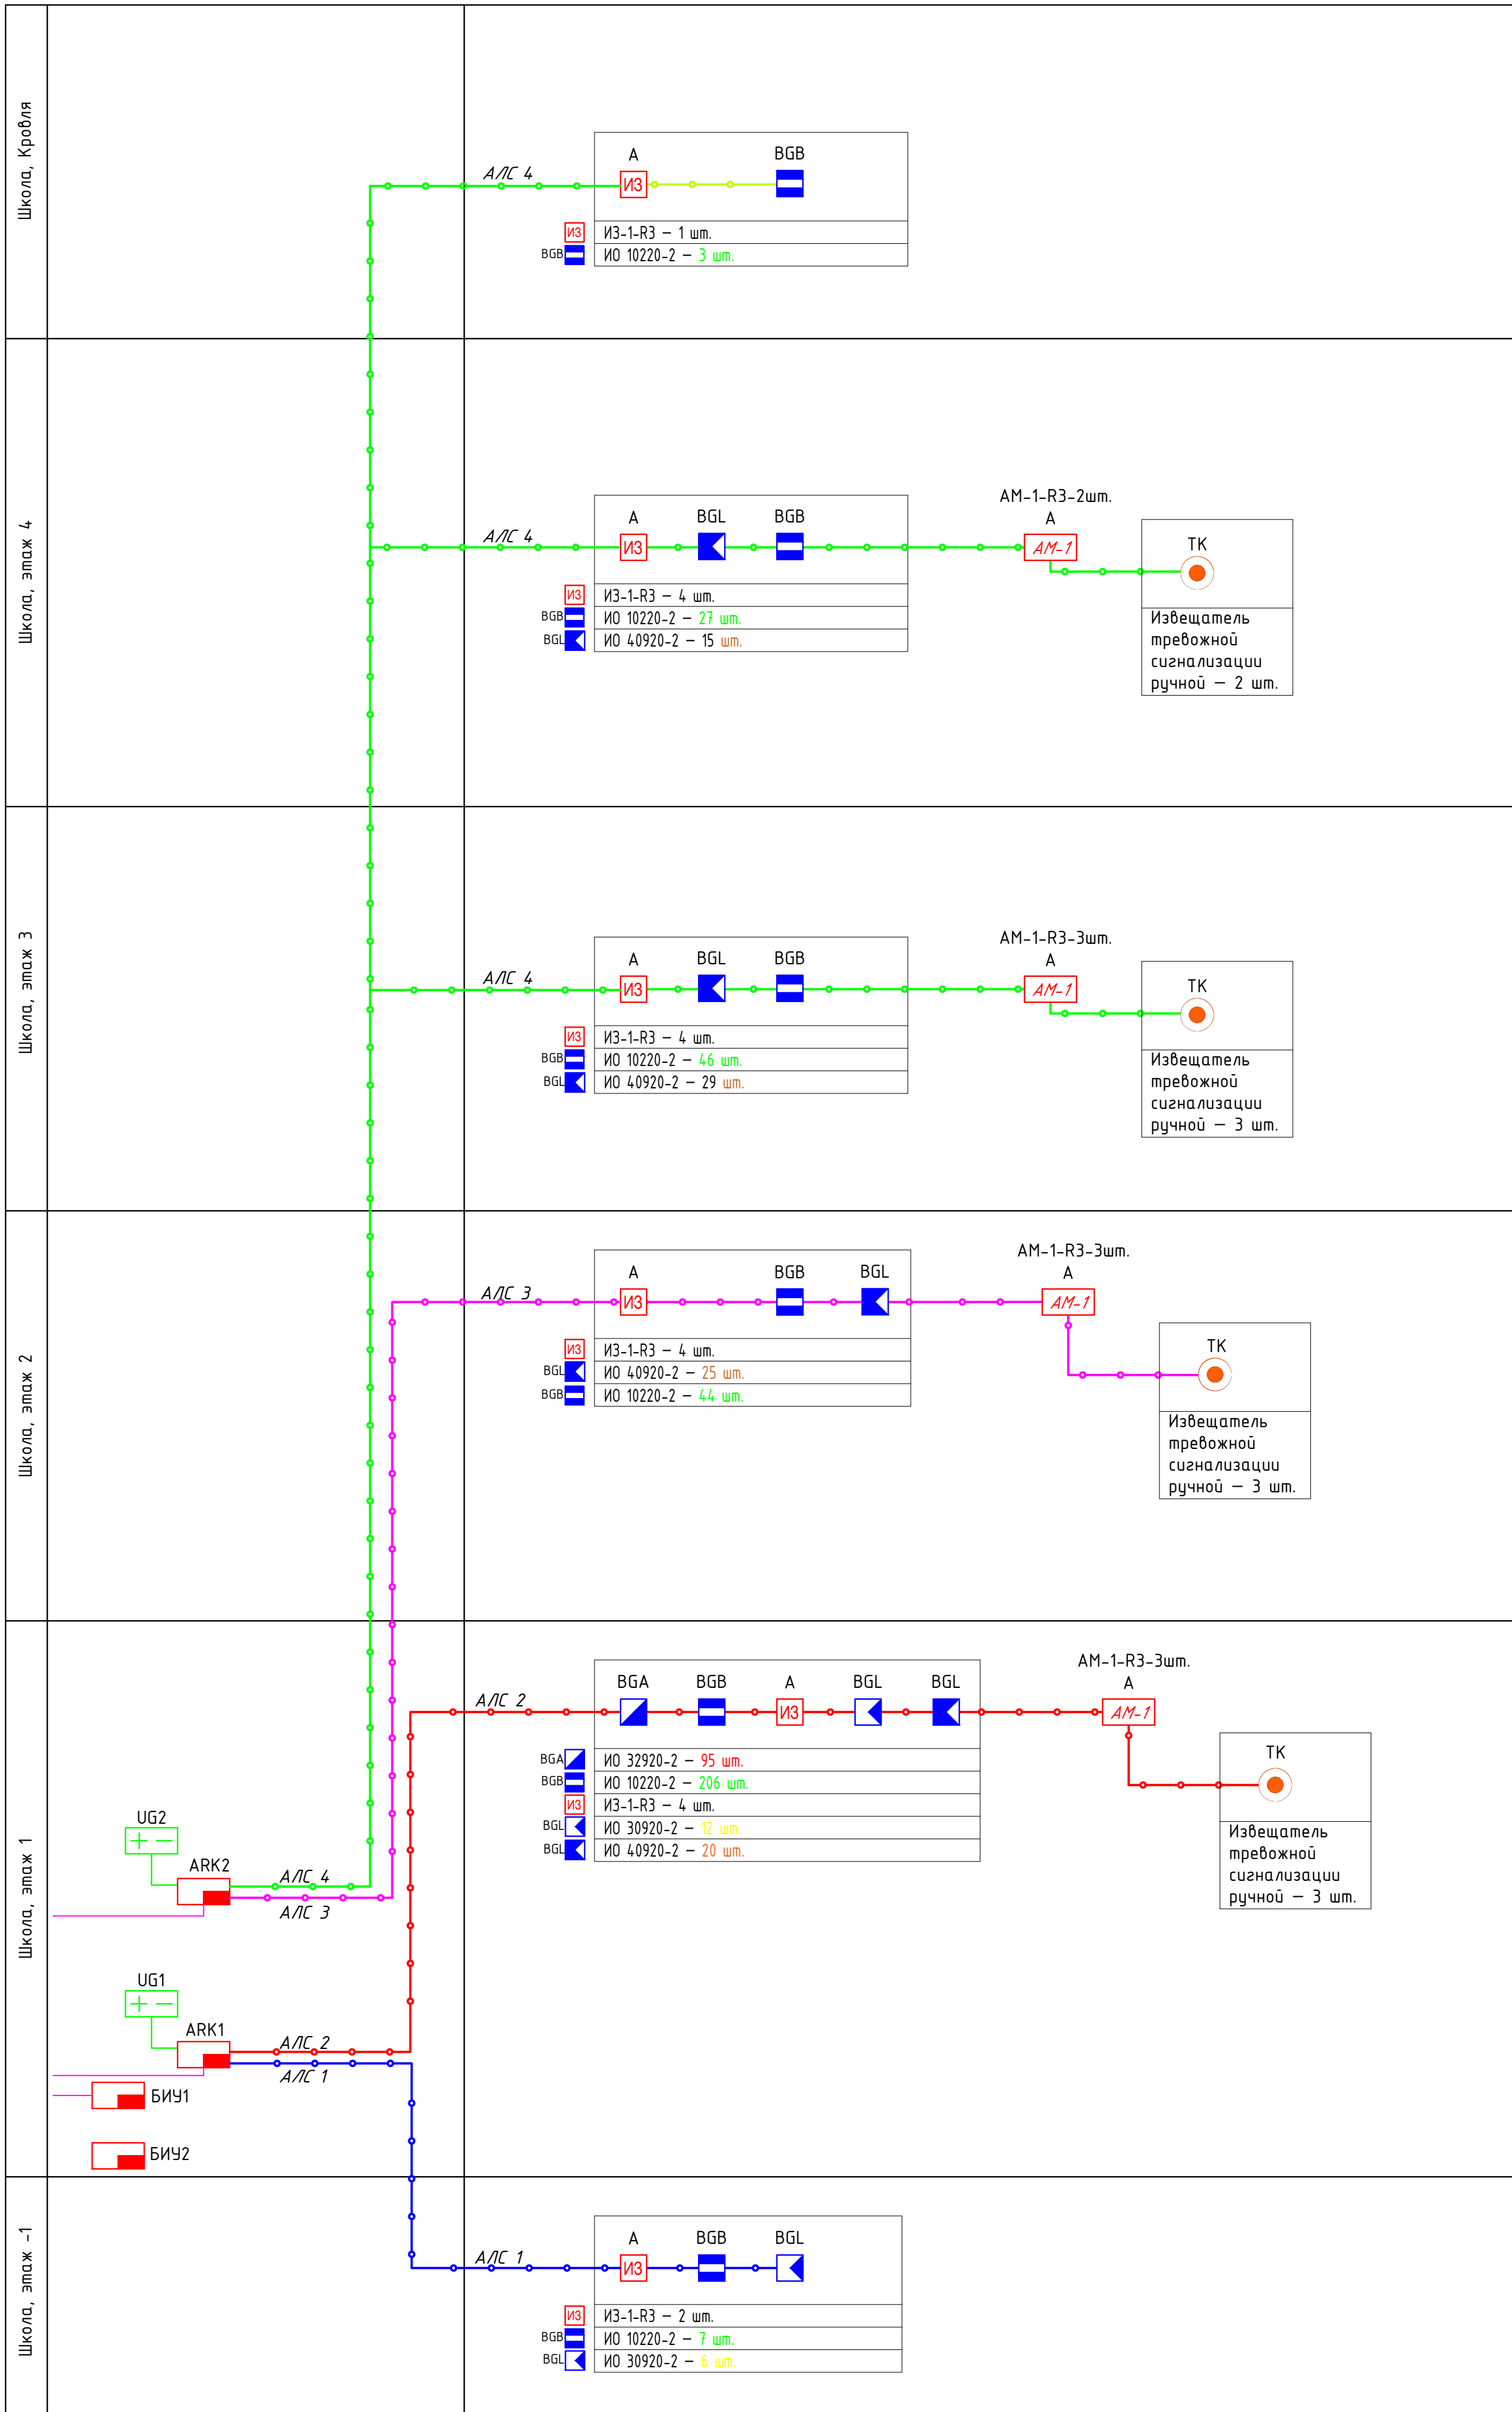


Таблица условно-графических обозначений		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный РЗ-Рудеж-20П
	хАу.з	Изолятор шлейфа ИЗ-1-Р3
	xBGAY.z	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2
	xBGLy.z	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2
	xBGLy.z	Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2
	xBGBu.z	Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2
	1UG1.157	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР
	хАу.з	Адресная метка AM-1-R3
	БИУ1	Блок индикации и управления "Рудеж-БИУ"
Примечание. В перечне условных обозначений: х - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера), у - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера), з - значение адреса устройства, п - порядковый номер устройства.		

- АЛС 1 кабель КПВЭВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75

АЛС 2 кабель КПВЭВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75


АЛС 3 кабель КПВЭВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75

АЛС 4 кабель КПВЭВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75


АЛС 4 кабель КПВЭВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75

Согласовано			
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	

	Резервированный источник питания Скат-1200Д исп.2
	Блок защитный сетевой (БЗС)
	Приемно-контрольного прибор Приток-А-КОП-02
	Тревожная кнопка Астра-321
	Индикатор прибытия наряда БИГ-09
	Стационарное радиоприемное устройство РПУ Базальт 708
	Радиопередающее устройство однокнопочное РПД Базальт 91
	U/UTP cat5e 4x2x0,52 нз(А)-LSLTx -Линии связи телекоммуникационного шкафа системы СКС до приемно-контрольного приема Приток-А-КОП. Прокладка выполнена в металлической трубе
	КПСВВнз(А)-LSLTx 2x2x0,75 -Линии связи приемно-контрольного приема Приток-А-КОП с извещателями. Прокладка выполнена в гофрированной трубе d20
	Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58. Прокладка выполнена в металлической трубе
	Антенна панельная КН 2160 SOTA

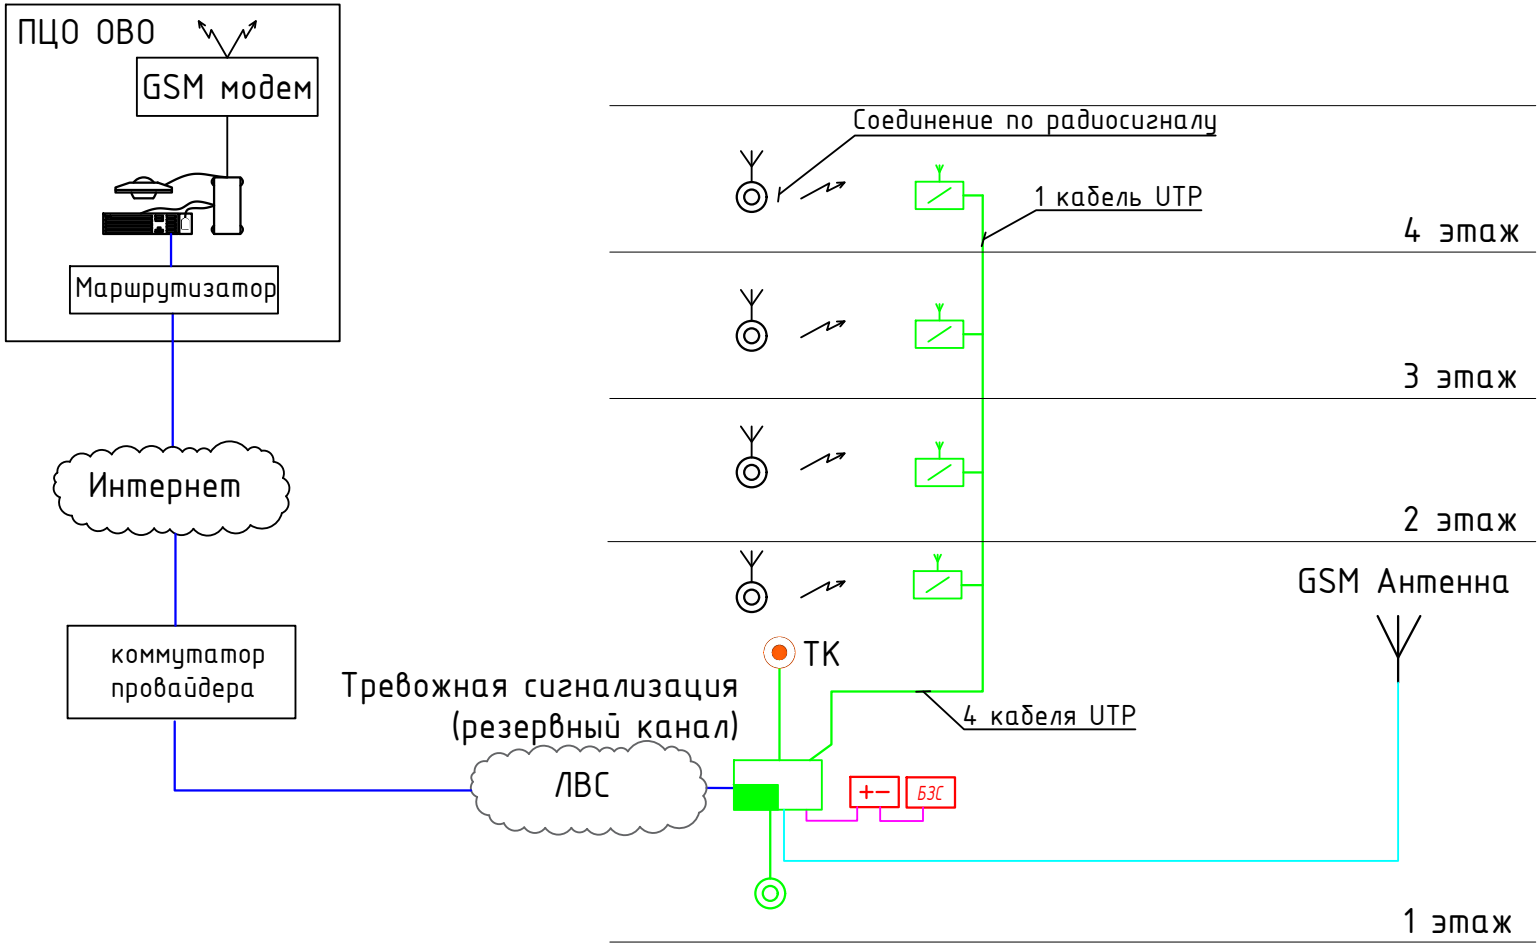

						16-25/Г-П-ИОС5.9.3		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения		
						(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:		
						г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Школа №429	Стадия	Лист
Разраб.	Блинов				06.26		П	1
Проверил	Куликов				06.26	Принципиальная схема тревожной сигнализации		АЗУРИТ
Н. контр.	Воробьев				06.26			
ГИП	Мурашов				06.26			

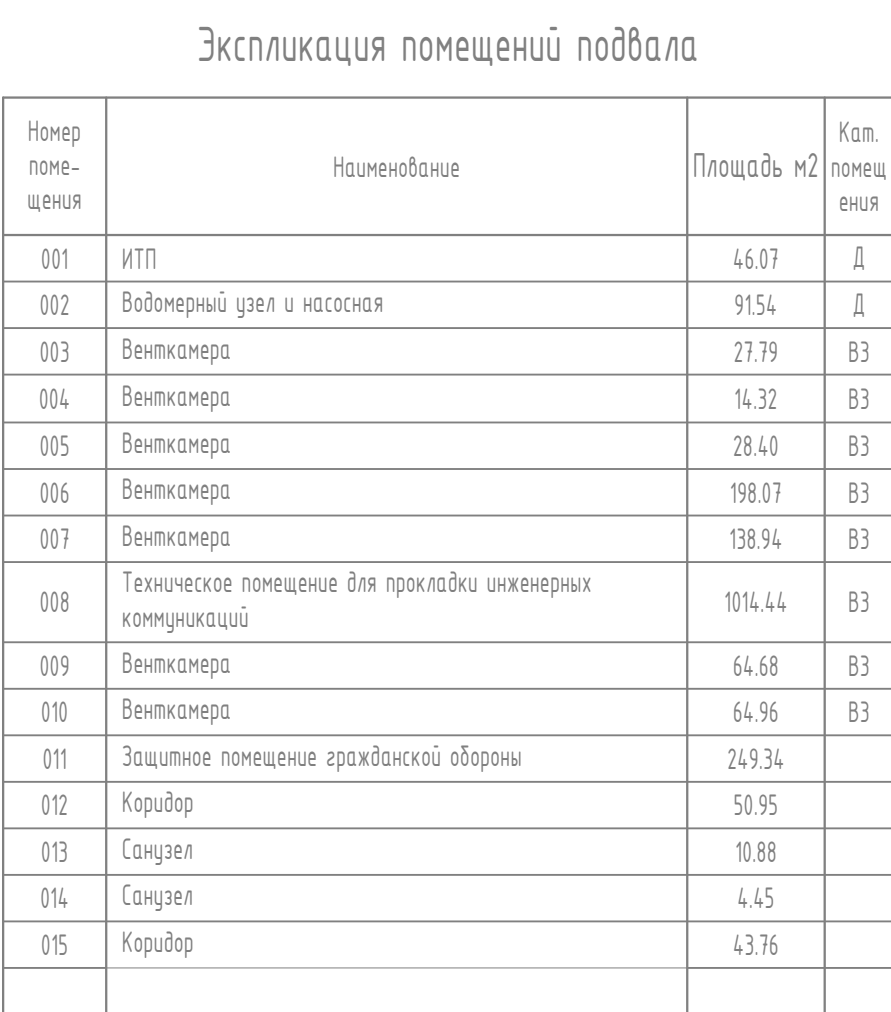

— А/С 1 кобель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75 — А/С 3 кобель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1x2x0,7
— А/С 2 кобель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75 — А/С 4 кобель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1x2x0,7
— А/С 4 кобель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1x2x0,7

Формат А0




						16-25/Г-П-ИО
--	--	--	--	--	--	--------------

Формат А0

	А/С 1 кабель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75		А/С 3 кабель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75
	А/С 2 кабель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75		А/С 4 кабель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75
			А/С 4 кабель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75


Примечания: В перечне условных обозначений:
 х - номер прибора управления (ППКОУ, контроллера),
 у - номер линии связи от прибора управления (ППКОУ, контроллера),
 z - значение адреса устройства,
 n - порядковый номер устройства.

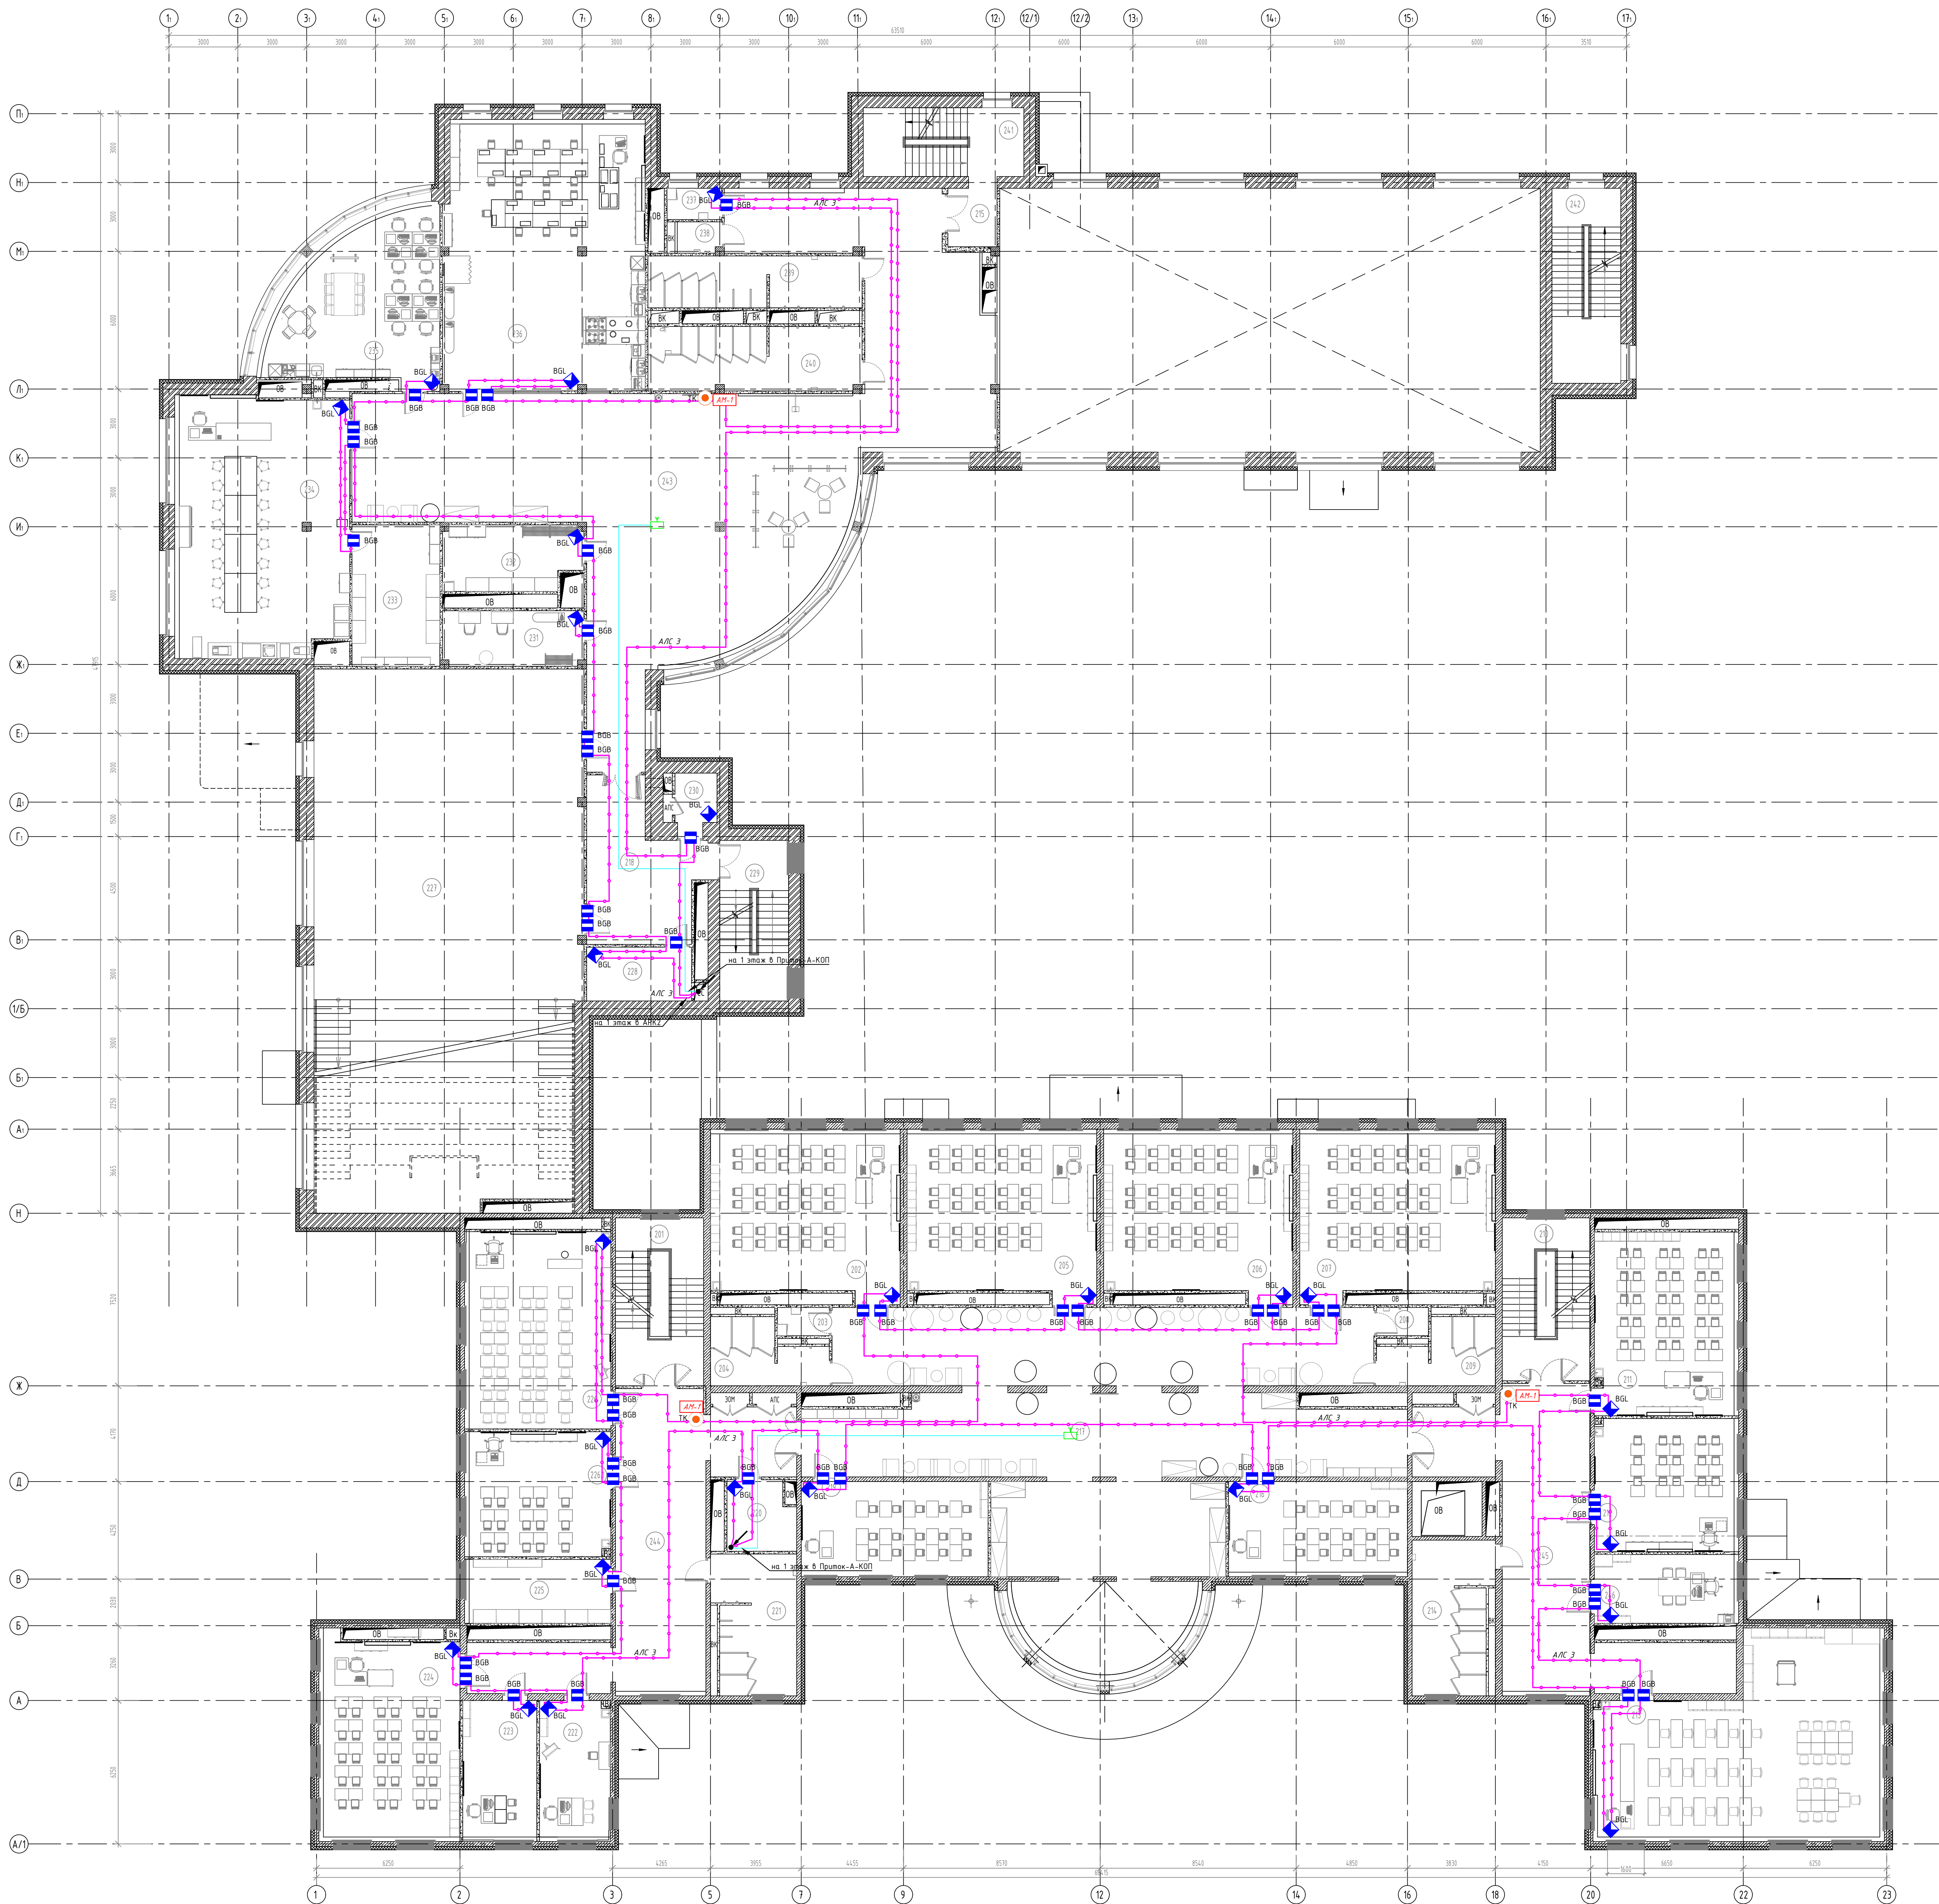

Экспликация помещений 2-го этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Класс помещения
201	Лестничная клетка (тип И2)	28,82	
202	Учебная кабинета (начальная школа)	59,33	
203	ПМ	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебная кабинета (начальная школа)	59,32	
206	Учебная кабинета (начальная школа)	59,38	
207	Учебная кабинета (начальная школа)	61,17	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (И1)	27,05	
211	Учебная кабинета (начальная школа)	58,17	
212	Кабинет инструментального класса с возможностью деления преобразователями на два помещения (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук	97,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Танцев	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,76	
218	Коридор	28,63	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение кабинета	6,75	В3
221	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 п.к. с учителями-наставниками	27,45	
222		18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 п.к. с коррекционными педагогами	19,22	
224	Учебная кабинета (начальная школа)	54,18	
225	Кабинет информатики (начальная школа)	17,75	В3
226	Психологическая лаборатория с возможностью деления преобразователями на два помещения	54,82	
226.1	Кабинет инструментального класса (начальная школа)	34,58	
227	Мультифункциональное пространство с функциями автозала (с парковкой 6 учебных авто)	272,39	
228	Классовая	10,72	В3
229	Лестничная клетка (И1)	21,00	
230	Электрощитовая	3,93	В4
231	Архитектурная	14,75	
232	Кабинет информатики	16,65	В3
233	Кабинет кабинета материальной техники	23,55	В3
234	Кабинет материальной техники тип 2	85,5	В3
235	Кабинет с рабочими местами для учителей тип 1 (начальная школа)	48,47	
236	Кабинет материальной техники тип 1	102,78	В3
237	ПМ	2,74	В4
238	Санузел для персонала	2,56	
239	Санузел для девочек (используется и старшая школа)	20,92	
240	Санузел для девочек (используется и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (И1)	21,00	
242	Лестничная клетка (И1)	25,50	
243	Коридор и рекреация (используется и старшая школа)	271,9	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	


УГО	Наименование оборудования
АВРП	Прибор противопожарный и управления охранно-пожарной сигнализацией (ИО-ПЖС-201)
ИДП-1-Б3	Индикатор сигнала ИДП-1-Б3
ИДП-2-Б3	Индикатор сигнала ИДП-2-Б3
ИДП-3-Б3	Индикатор сигнала ИДП-3-Б3
ИДП-4-Б3	Индикатор сигнала ИДП-4-Б3
ИДП-5-Б3	Индикатор сигнала ИДП-5-Б3
ИДП-6-Б3	Индикатор сигнала ИДП-6-Б3
ИДП-7-Б3	Индикатор сигнала ИДП-7-Б3
ИДП-8-Б3	Индикатор сигнала ИДП-8-Б3
ИДП-9-Б3	Индикатор сигнала ИДП-9-Б3
ИДП-10-Б3	Индикатор сигнала ИДП-10-Б3
ИДП-11-Б3	Индикатор сигнала ИДП-11-Б3
ИДП-12-Б3	Индикатор сигнала ИДП-12-Б3
ИДП-13-Б3	Индикатор сигнала ИДП-13-Б3
ИДП-14-Б3	Индикатор сигнала ИДП-14-Б3
ИДП-15-Б3	Индикатор сигнала ИДП-15-Б3
ИДП-16-Б3	Индикатор сигнала ИДП-16-Б3
ИДП-17-Б3	Индикатор сигнала ИДП-17-Б3
ИДП-18-Б3	Индикатор сигнала ИДП-18-Б3
ИДП-19-Б3	Индикатор сигнала ИДП-19-Б3
ИДП-20-Б3	Индикатор сигнала ИДП-20-Б3
ИДП-21-Б3	Индикатор сигнала ИДП-21-Б3
ИДП-22-Б3	Индикатор сигнала ИДП-22-Б3
ИДП-23-Б3	Индикатор сигнала ИДП-23-Б3
ИДП-24-Б3	Индикатор сигнала ИДП-24-Б3
ИДП-25-Б3	Индикатор сигнала ИДП-25-Б3
ИДП-26-Б3	Индикатор сигнала ИДП-26-Б3
ИДП-27-Б3	Индикатор сигнала ИДП-27-Б3
ИДП-28-Б3	Индикатор сигнала ИДП-28-Б3
ИДП-29-Б3	Индикатор сигнала ИДП-29-Б3
ИДП-30-Б3	Индикатор сигнала ИДП-30-Б3
ИДП-31-Б3	Индикатор сигнала ИДП-31-Б3
ИДП-32-Б3	Индикатор сигнала ИДП-32-Б3
ИДП-33-Б3	Индикатор сигнала ИДП-33-Б3
ИДП-34-Б3	Индикатор сигнала ИДП-34-Б3
ИДП-35-Б3	Индикатор сигнала ИДП-35-Б3
ИДП-36-Б3	Индикатор сигнала ИДП-36-Б3
ИДП-37-Б3	Индикатор сигнала ИДП-37-Б3
ИДП-38-Б3	Индикатор сигнала ИДП-38-Б3
ИДП-39-Б3	Индикатор сигнала ИДП-39-Б3
ИДП-40-Б3	Индикатор сигнала ИДП-40-Б3
ИДП-41-Б3	Индикатор сигнала ИДП-41-Б3
ИДП-42-Б3	Индикатор сигнала ИДП-42-Б3
ИДП-43-Б3	Индикатор сигнала ИДП-43-Б3
ИДП-44-Б3	Индикатор сигнала ИДП-44-Б3
ИДП-45-Б3	Индикатор сигнала ИДП-45-Б3
ИДП-46-Б3	Индикатор сигнала ИДП-46-Б3
ИДП-47-Б3	Индикатор сигнала ИДП-47-Б3
ИДП-48-Б3	Индикатор сигнала ИДП-48-Б3
ИДП-49-Б3	Индикатор сигнала ИДП-49-Б3
ИДП-50-Б3	Индикатор сигнала ИДП-50-Б3
ИДП-51-Б3	Индикатор сигнала ИДП-51-Б3
ИДП-52-Б3	Индикатор сигнала ИДП-52-Б3
ИДП-53-Б3	Индикатор сигнала ИДП-53-Б3
ИДП-54-Б3	Индикатор сигнала ИДП-54-Б3
ИДП-55-Б3	Индикатор сигнала ИДП-55-Б3
ИДП-56-Б3	Индикатор сигнала ИДП-56-Б3
ИДП-57-Б3	Индикатор сигнала ИДП-57-Б3
ИДП-58-Б3	Индикатор сигнала ИДП-58-Б3
ИДП-59-Б3	Индикатор сигнала ИДП-59-Б3
ИДП-60-Б3	Индикатор сигнала ИДП-60-Б3
ИДП-61-Б3	Индикатор сигнала ИДП-61-Б3
ИДП-62-Б3	Индикатор сигнала ИДП-62-Б3
ИДП-63-Б3	Индикатор сигнала ИДП-63-Б3
ИДП-64-Б3	Индикатор сигнала ИДП-64-Б3
ИДП-65-Б3	Индикатор сигнала ИДП-65-Б3
ИДП-66-Б3	Индикатор сигнала ИДП-66-Б3
ИДП-67-Б3	Индикатор сигнала ИДП-67-Б3
ИДП-68-Б3	Индикатор сигнала ИДП-68-Б3
ИДП-69-Б3	Индикатор сигнала ИДП-69-Б3
ИДП-70-Б3	Индикатор сигнала ИДП-70-Б3
ИДП-71-Б3	Индикатор сигнала ИДП-71-Б3
ИДП-72-Б3	Индикатор сигнала ИДП-72-Б3
ИДП-73-Б3	Индикатор сигнала ИДП-73-Б3
ИДП-74-Б3	Индикатор сигнала ИДП-74-Б3
ИДП-75-Б3	Индикатор сигнала ИДП-75-Б3
ИДП-76-Б3	Индикатор сигнала ИДП-76-Б3
ИДП-77-Б3	Индикатор сигнала ИДП-77-Б3
ИДП-78-Б3	Индикатор сигнала ИДП-78-Б3
ИДП-79-Б3	Индикатор сигнала ИДП-79-Б3
ИДП-80-Б3	Индикатор сигнала ИДП-80-Б3
ИДП-81-Б3	Индикатор сигнала ИДП-81-Б3
ИДП-82-Б3	Индикатор сигнала ИДП-82-Б3
ИДП-83-Б3	Индикатор сигнала ИДП-83-Б3
ИДП-84-Б3	Индикатор сигнала ИДП-84-Б3
ИДП-85-Б3	Индикатор сигнала ИДП-85-Б3
ИДП-86-Б3	Индикатор сигнала ИДП-86-Б3
ИДП-87-Б3	Индикатор сигнала ИДП-87-Б3
ИДП-88-Б3	Индикатор сигнала ИДП-88-Б3
ИДП-89-Б3	Индикатор сигнала ИДП-89-Б3
ИДП-90-Б3	Индикатор сигнала ИДП-90-Б3
ИДП-91-Б3	Индикатор сигнала ИДП-91-Б3
ИДП-92-Б3	Индикатор сигнала ИДП-92-Б3
ИДП-93-Б3	Индикатор сигнала ИДП-93-Б3
ИДП-94-Б3	Индикатор сигнала ИДП-94-Б3
ИДП-95-Б3	Индикатор сигнала ИДП-95-Б3
ИДП-96-Б3	Индикатор сигнала ИДП-96-Б3
ИДП-97-Б3	Индикатор сигнала ИДП-97-Б3
ИДП-98-Б3	Индикатор сигнала ИДП-98-Б3
ИДП-99-Б3	Индикатор сигнала ИДП-99-Б3
ИДП-100-Б3	Индикатор сигнала ИДП-100-Б3

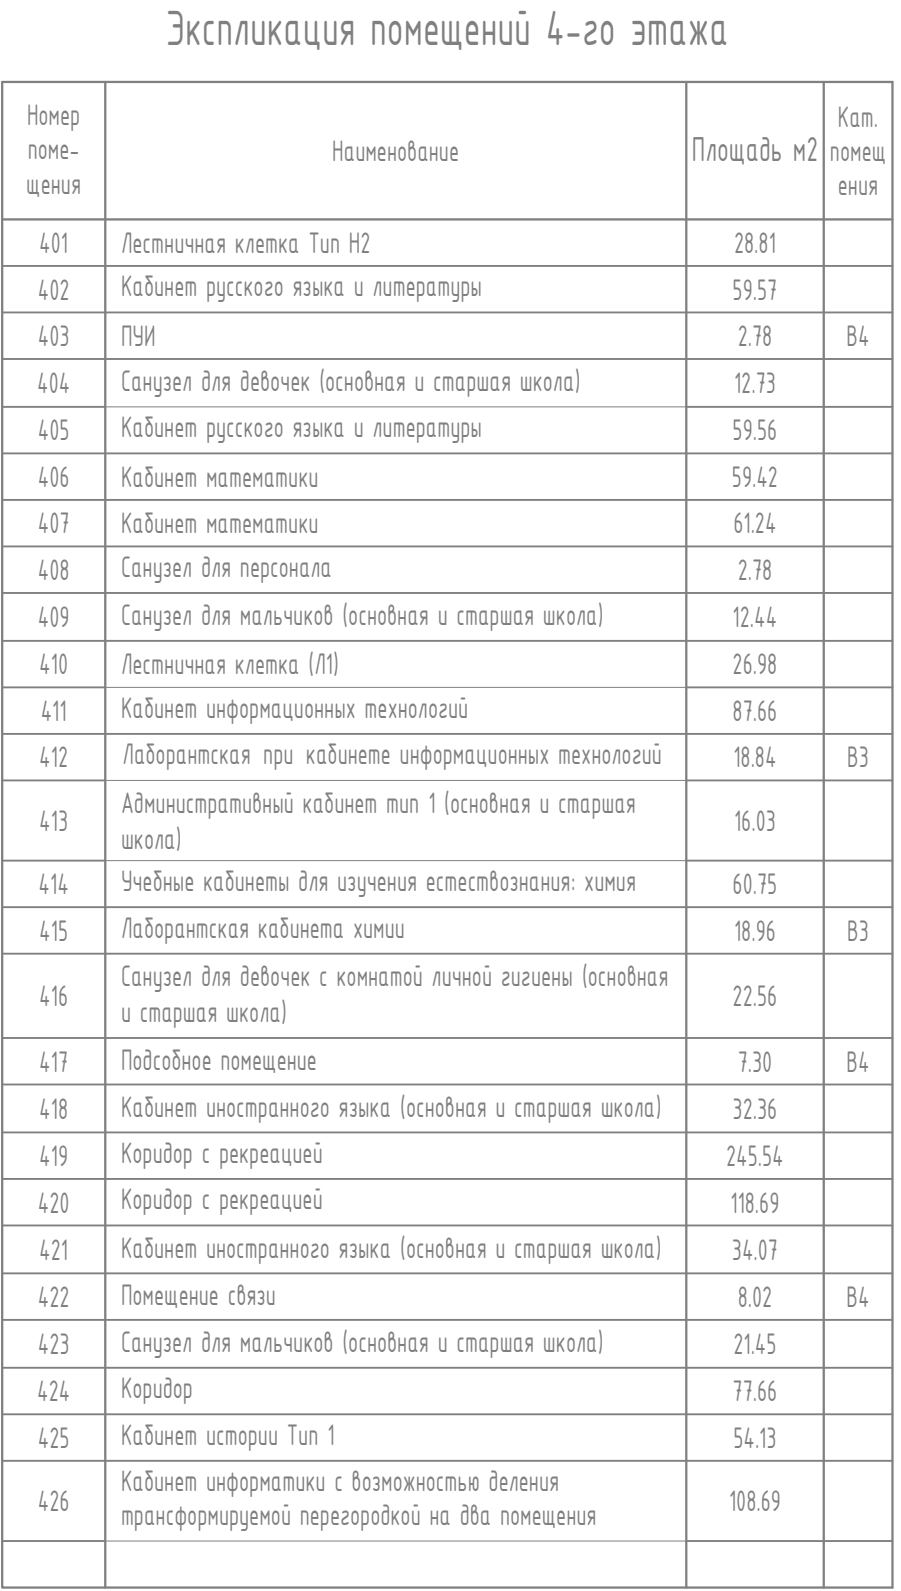

— А/С 1 кабель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75 — А/С 3 кабель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75
— А/С 2 кабель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75 — А/С 4 кабель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75
— А/С 5 кабель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75 — А/С 6 кабель КТБЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75

Формат A0

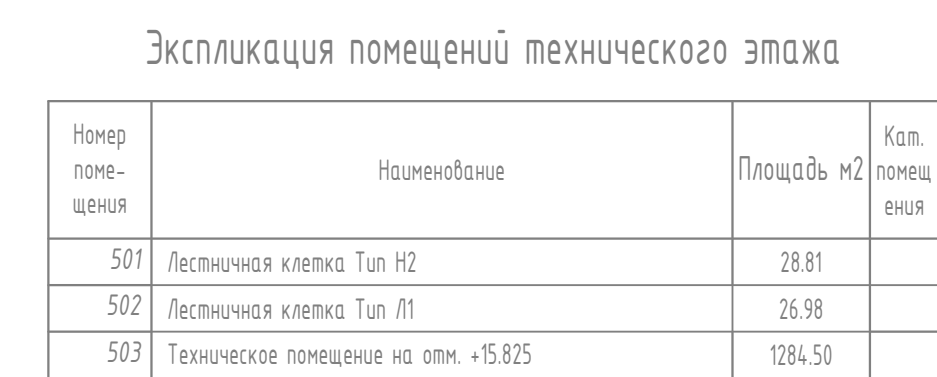[illegible]

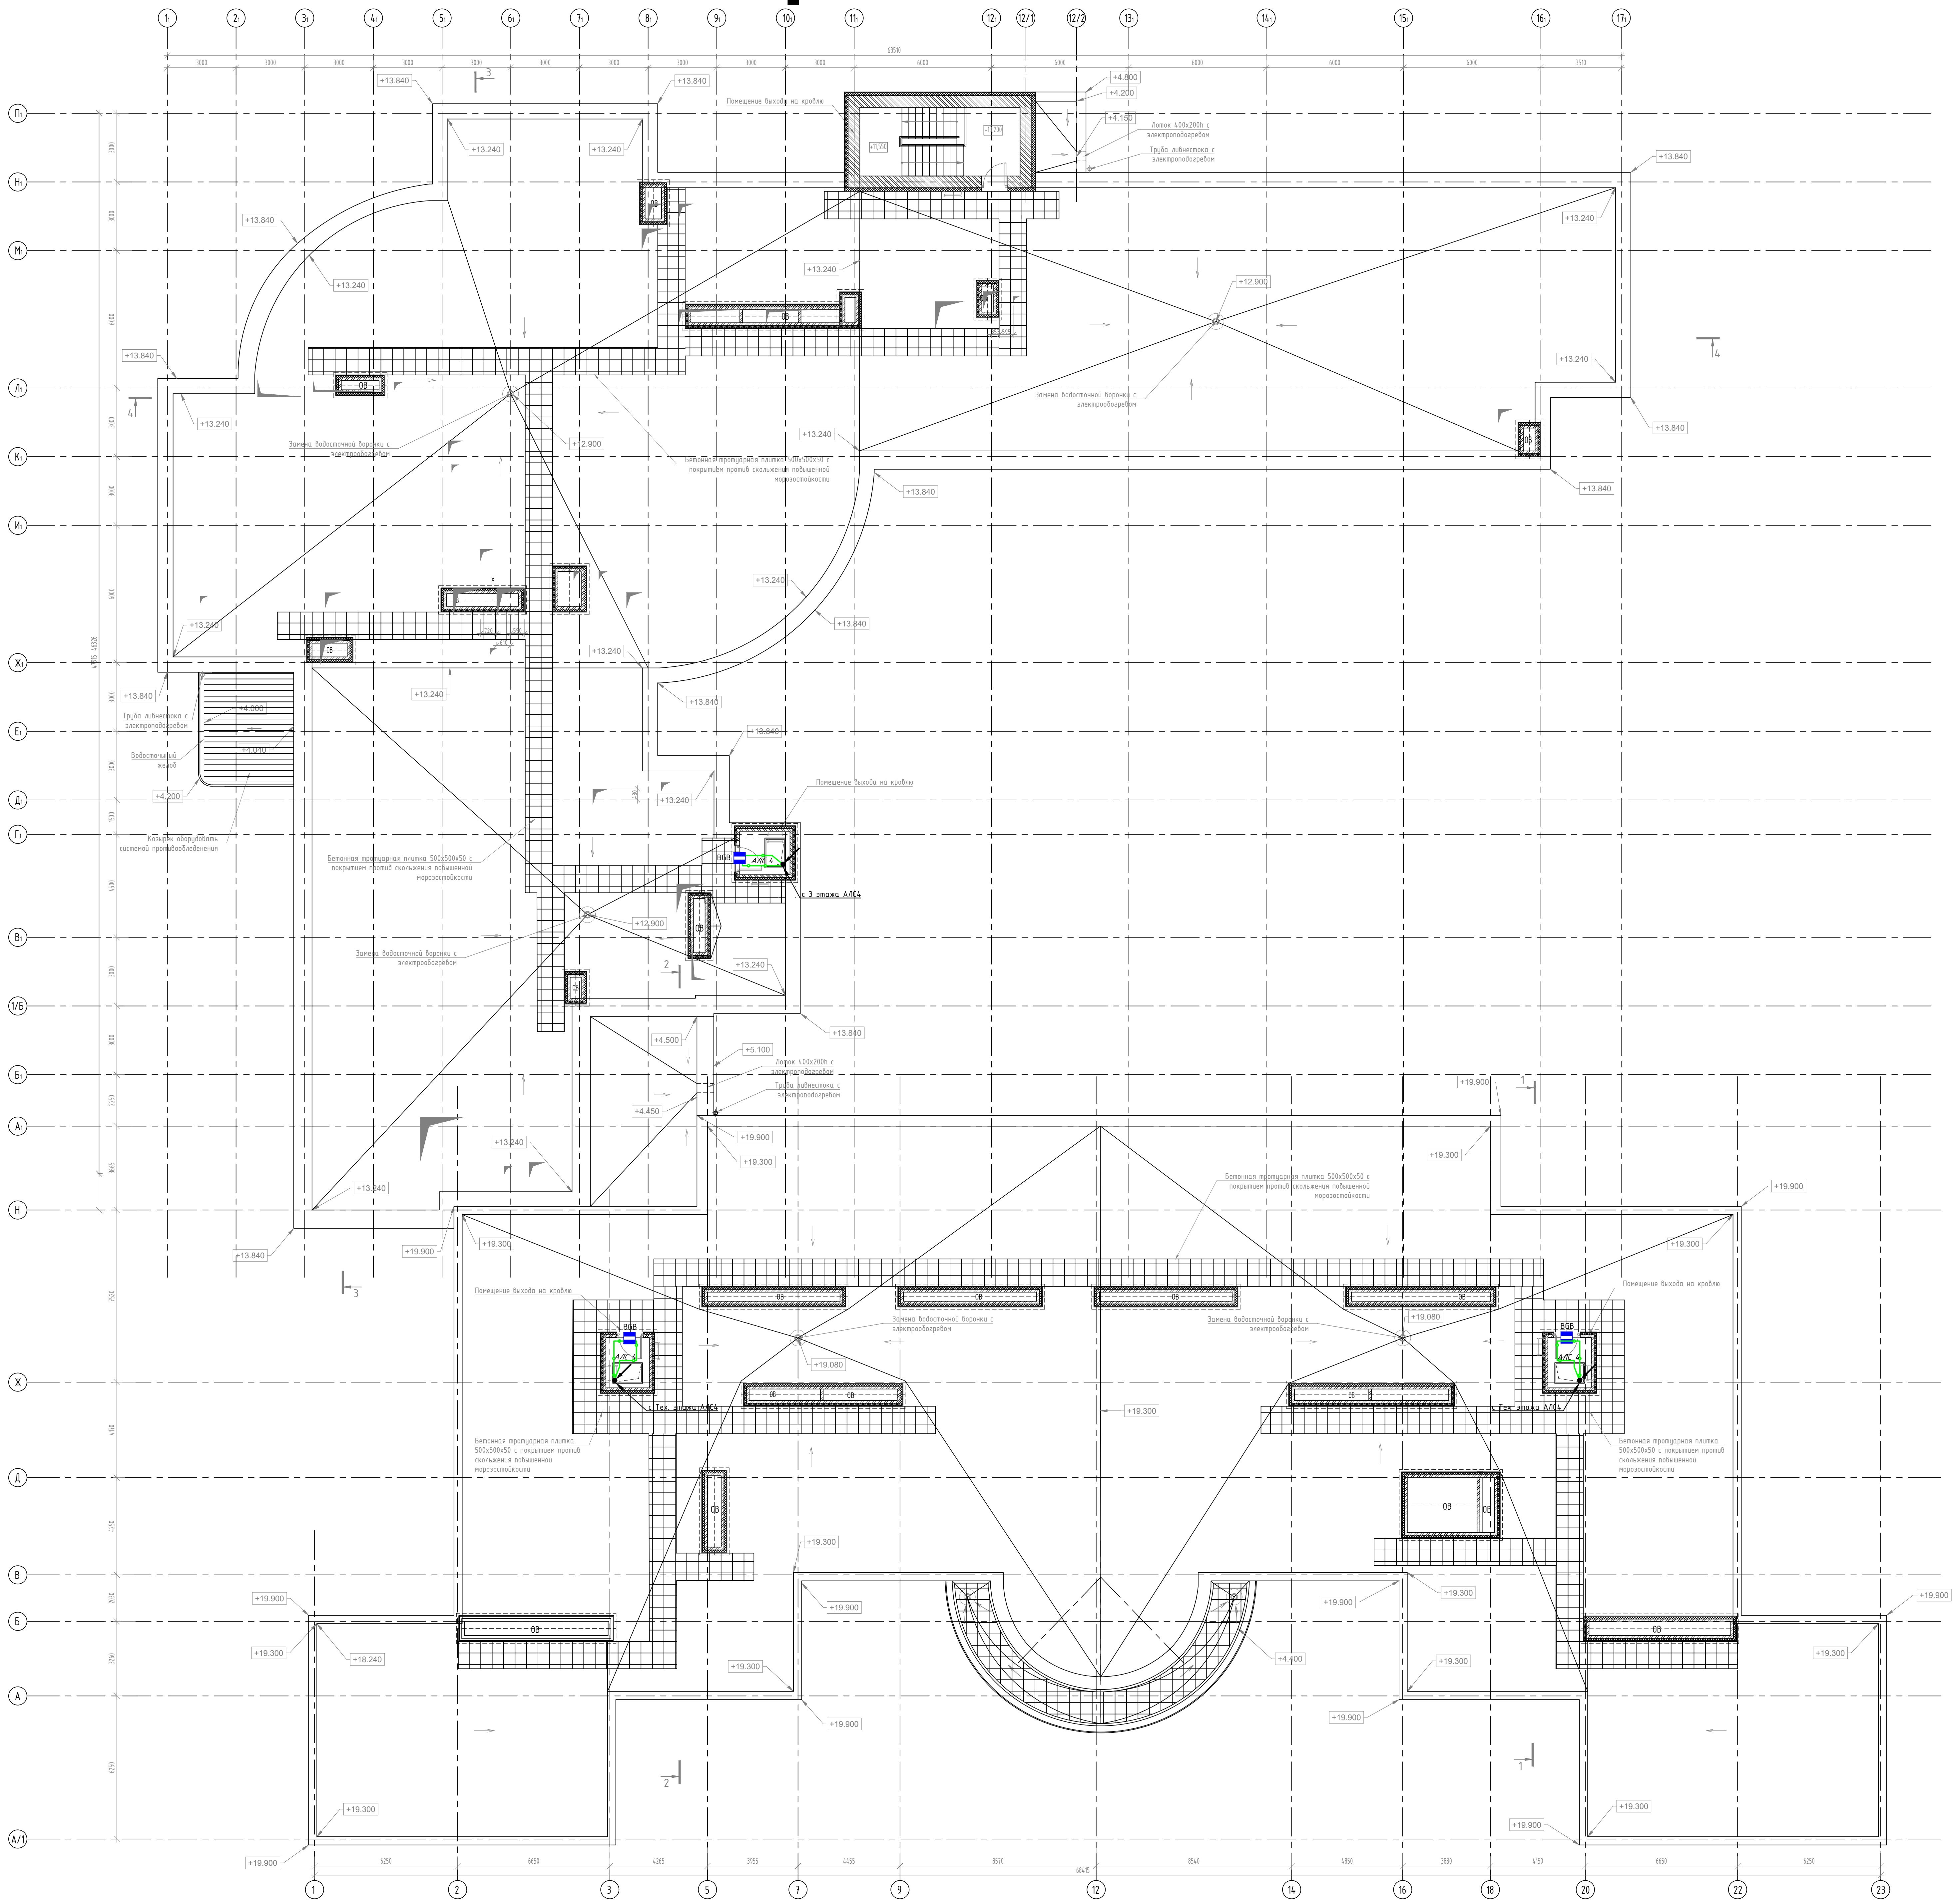[illegible]

— А/С 1 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75 — А/С 3 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75
— А/С 2 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75 — А/С 4 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75
— А/С 4 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75

						16-25/ГП–МОСХ.9					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ школа № 429), расположенное по адресу: г Москва, 5-ый эт. Соколовой Горы д 4					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата						
Разработ:		Блиннов			06.26						
Проверил:		Куликов			06.26						
						Школа №429					
						<u>Страница</u>		<u>Лист</u>		<u>Листов</u>	
						п				1	
Н. контр.		Ворожьев			06.26						
М. комп.		Мурашова			06.26						
						Лист распространения информации и поведенных прайс. Карты					
								AZURIT			