


Схема расположения фундаментной плиты и вертикальных конструкций на отм.-0.890 входной группы в осях 18-20/Н-А.1

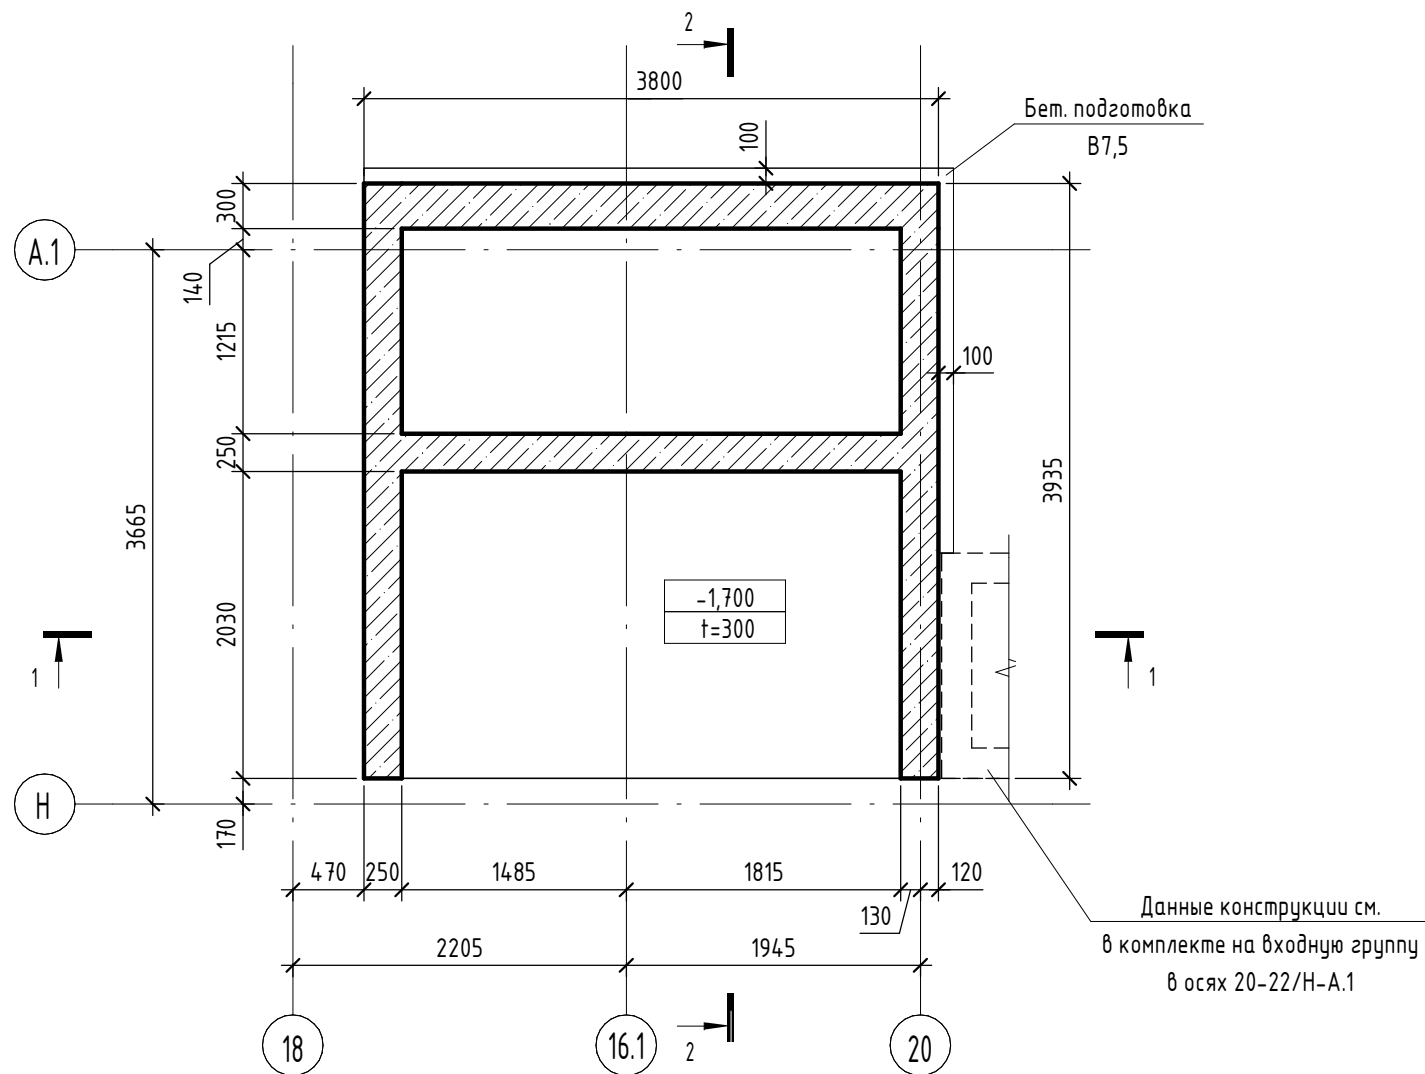

1-1



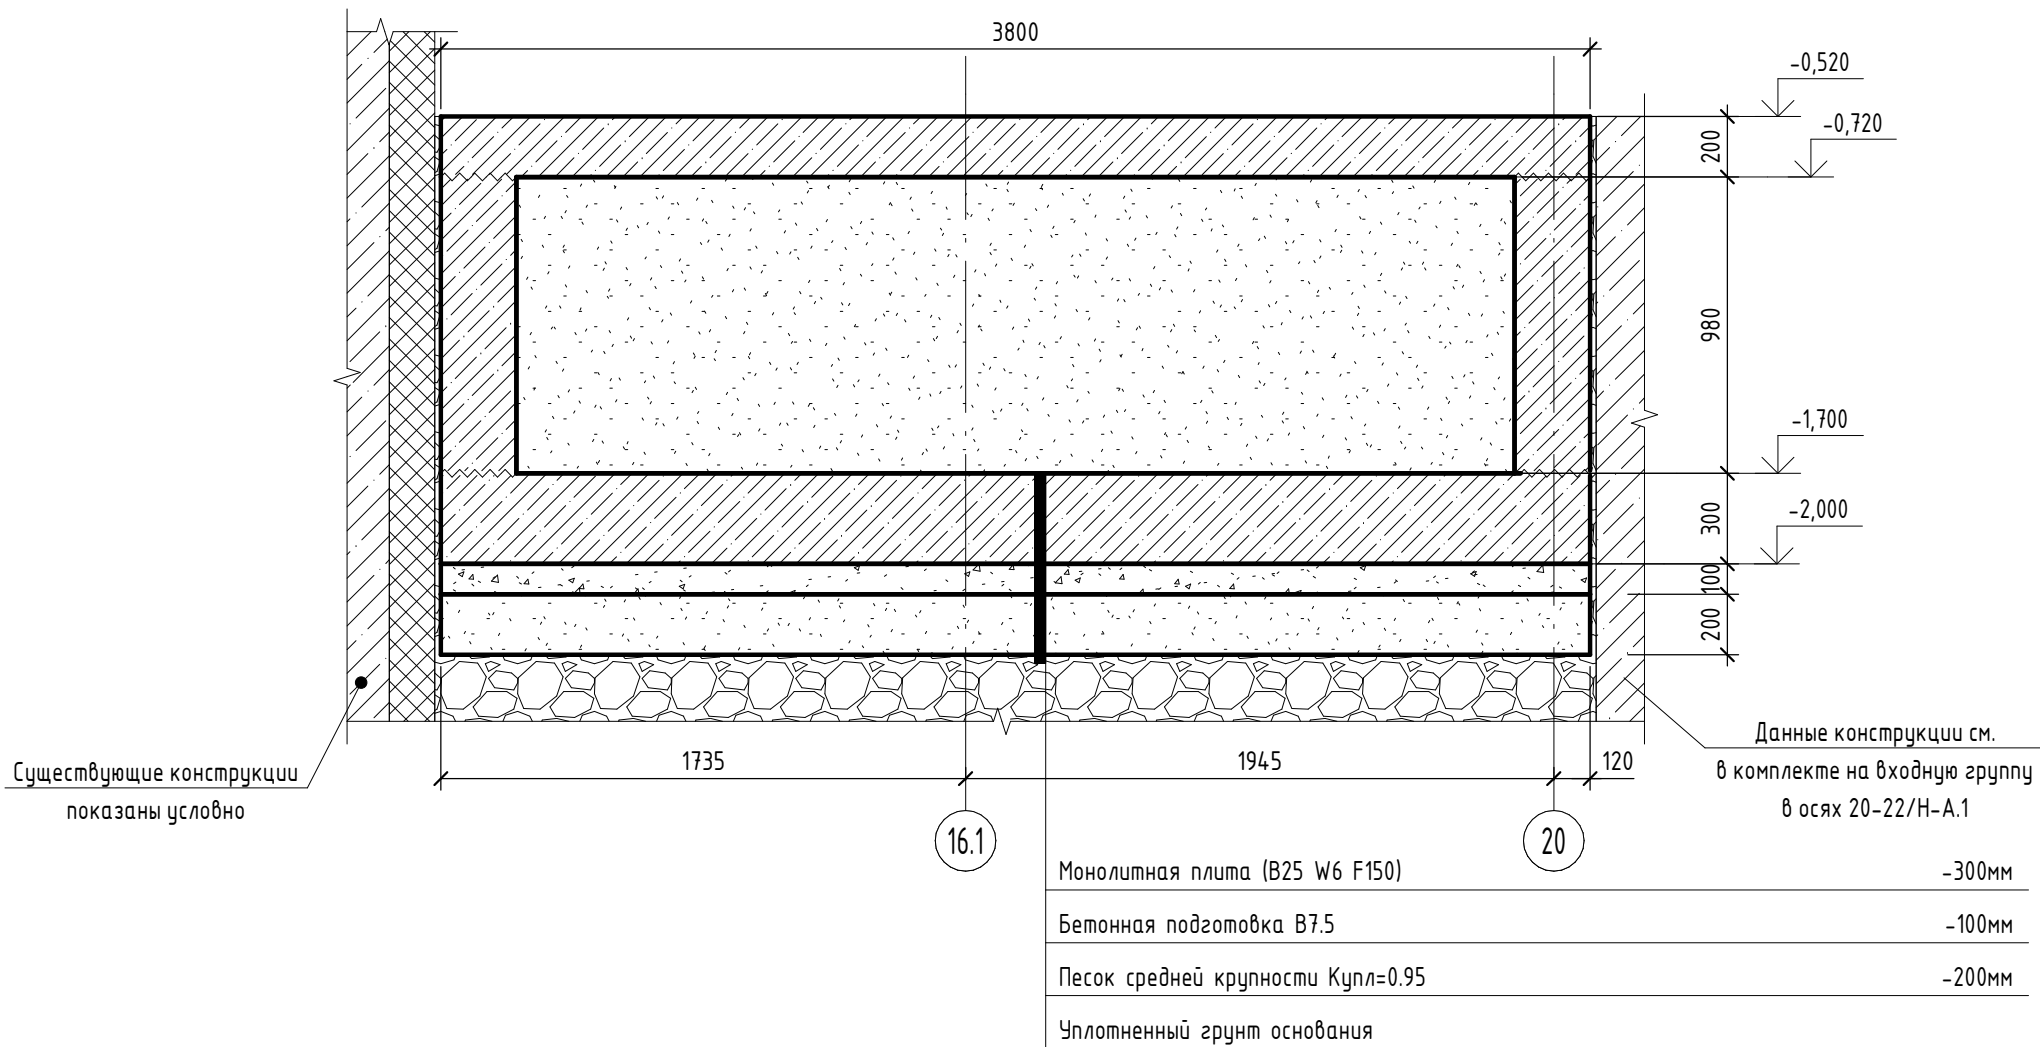


Схема расположения перекрытия на отм. -0.520 входной группы в осях 18-20/Н-А.1

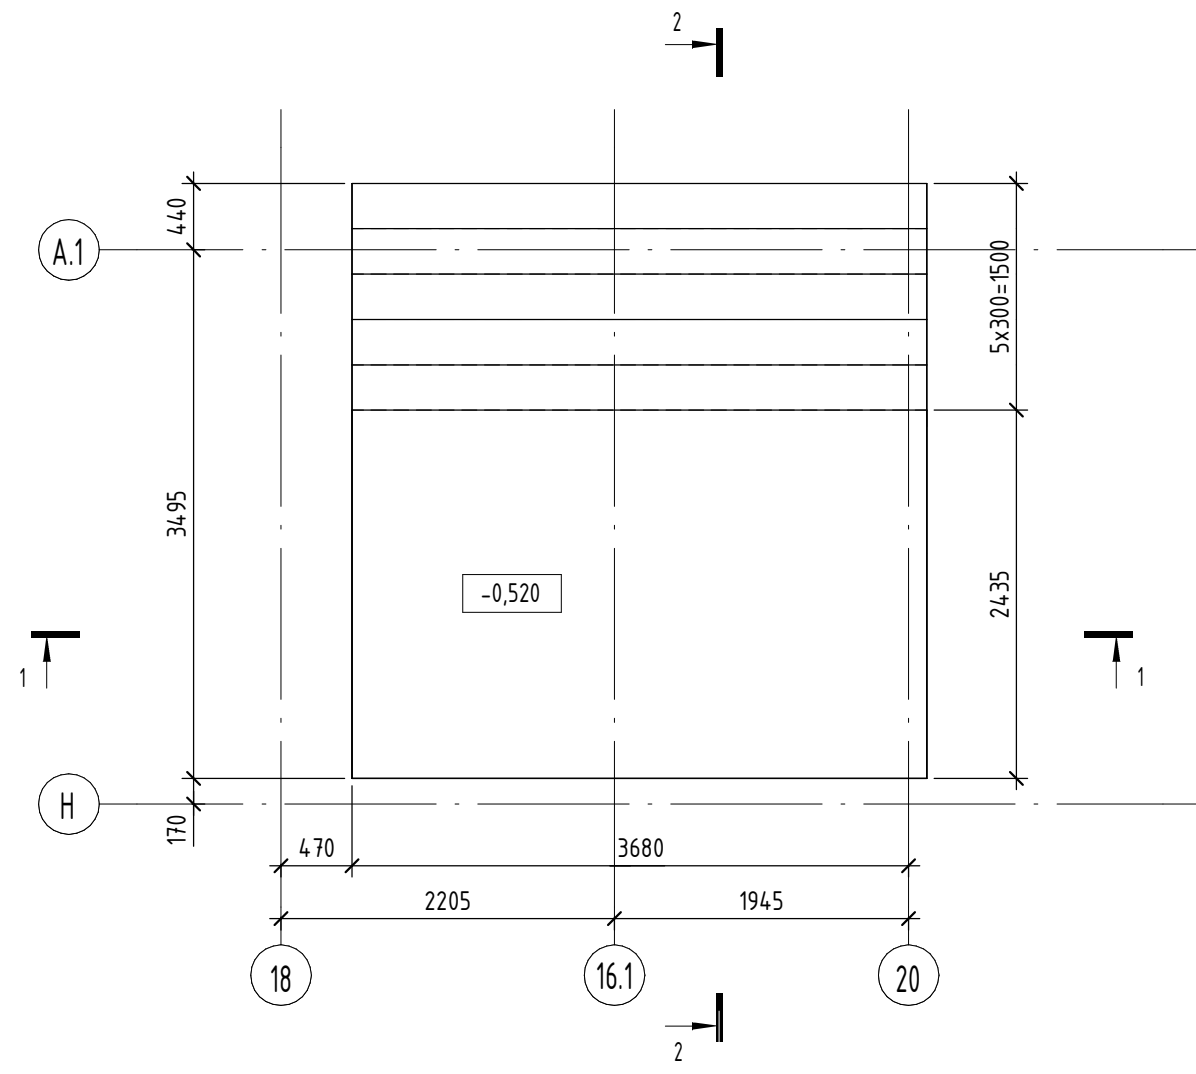

2-2

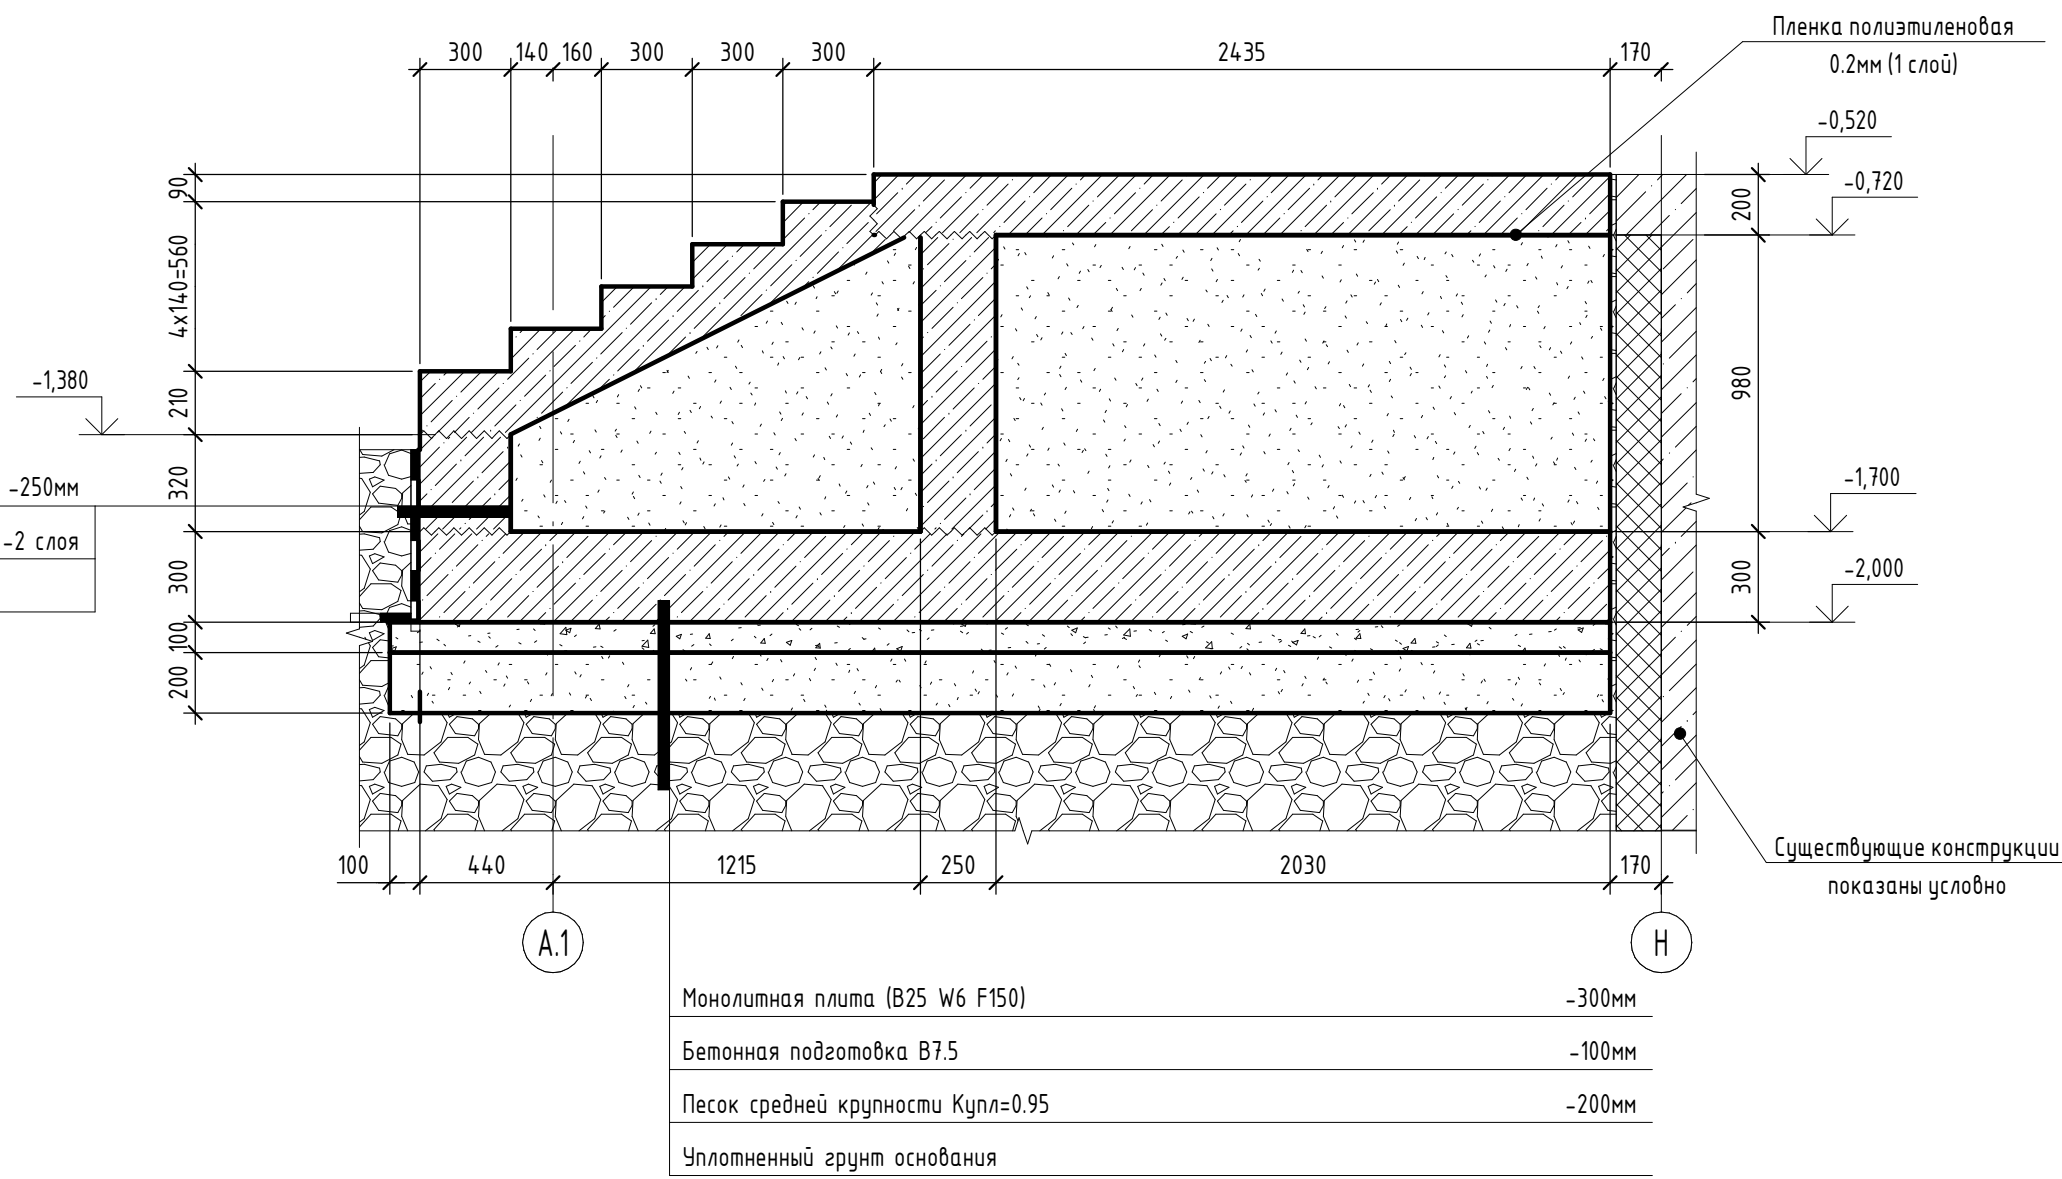

Ведомость расхода бетона, м³			
Конструкция	Бетон класса		
	ГОСТ 26633-2015		
	В7,5	В25 F150 W6 гравий	Итого
Бетонная подготовка	1,56	0	1,56
Монолитная лестница	0	1,41	1,41
Плита перекрытия	0	1,85	1,85
Стена монолитная	0	2,74	2,74
Фундаментная плита	0	4,49	4,49
Всего	1,56	10,49	12,05

Ведомость расхода материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
Материалы					
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верт.)			3,57 м²
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.)			0,63 м²
	ГОСТ 8736-2014	Песок средней крупности			12,63 м³
	Пароизоляция пленка полиэтиленовая s0,2мм ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая 0,2 мм (1 слой)			11,68 м²
	ТУ 5775-011-17925162-2003	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 или аналог (гориз.)			15,59 м²

Условные обозначения:
~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

1. Общие данные см. лист 1.
2. Армирование см. лист II.
3. В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения k=0.95.
4. В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
5. Для доковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
6. Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения k=0.95.

Схема расположения выпусков фундаментной плиты на отм.-0.450  
входной группы в осях 18-20/Н-А.1



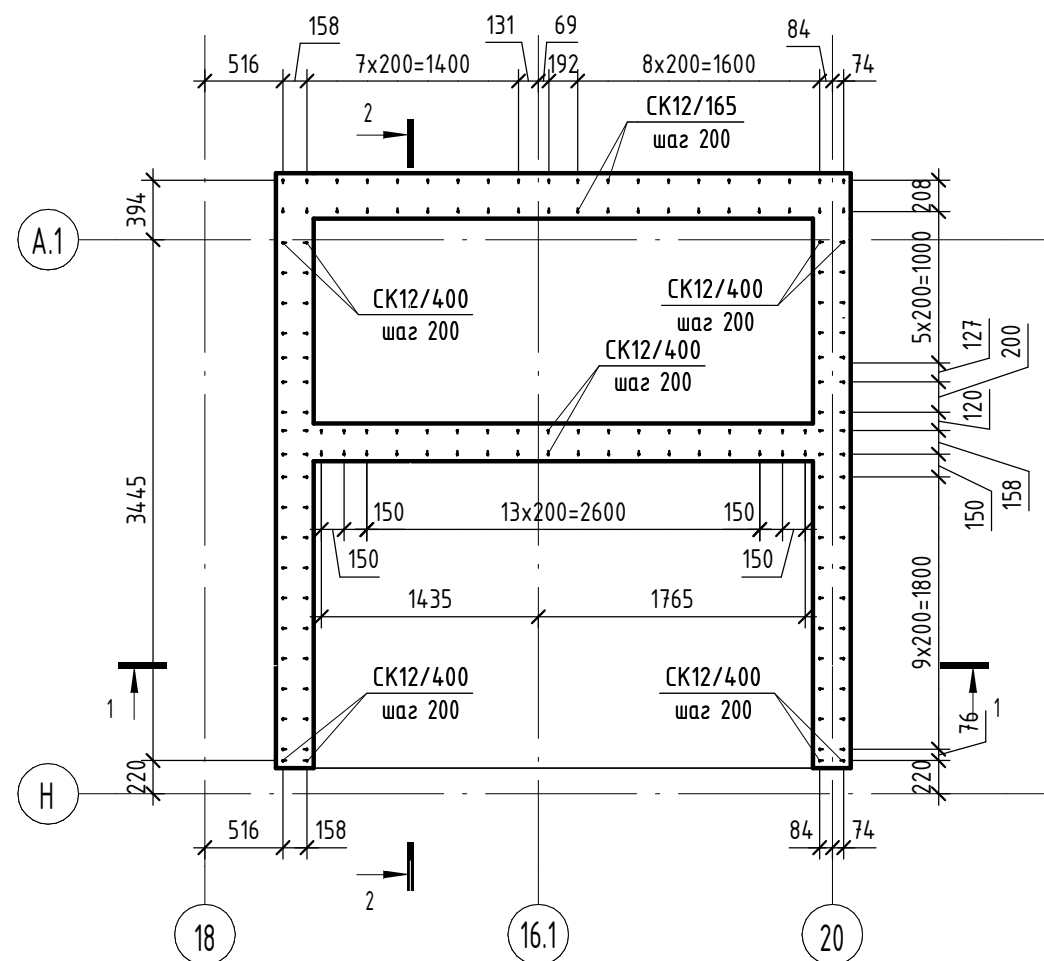


Схема армирования вертикальных конструкций входной группы в осях  
18-20/Н-А.1

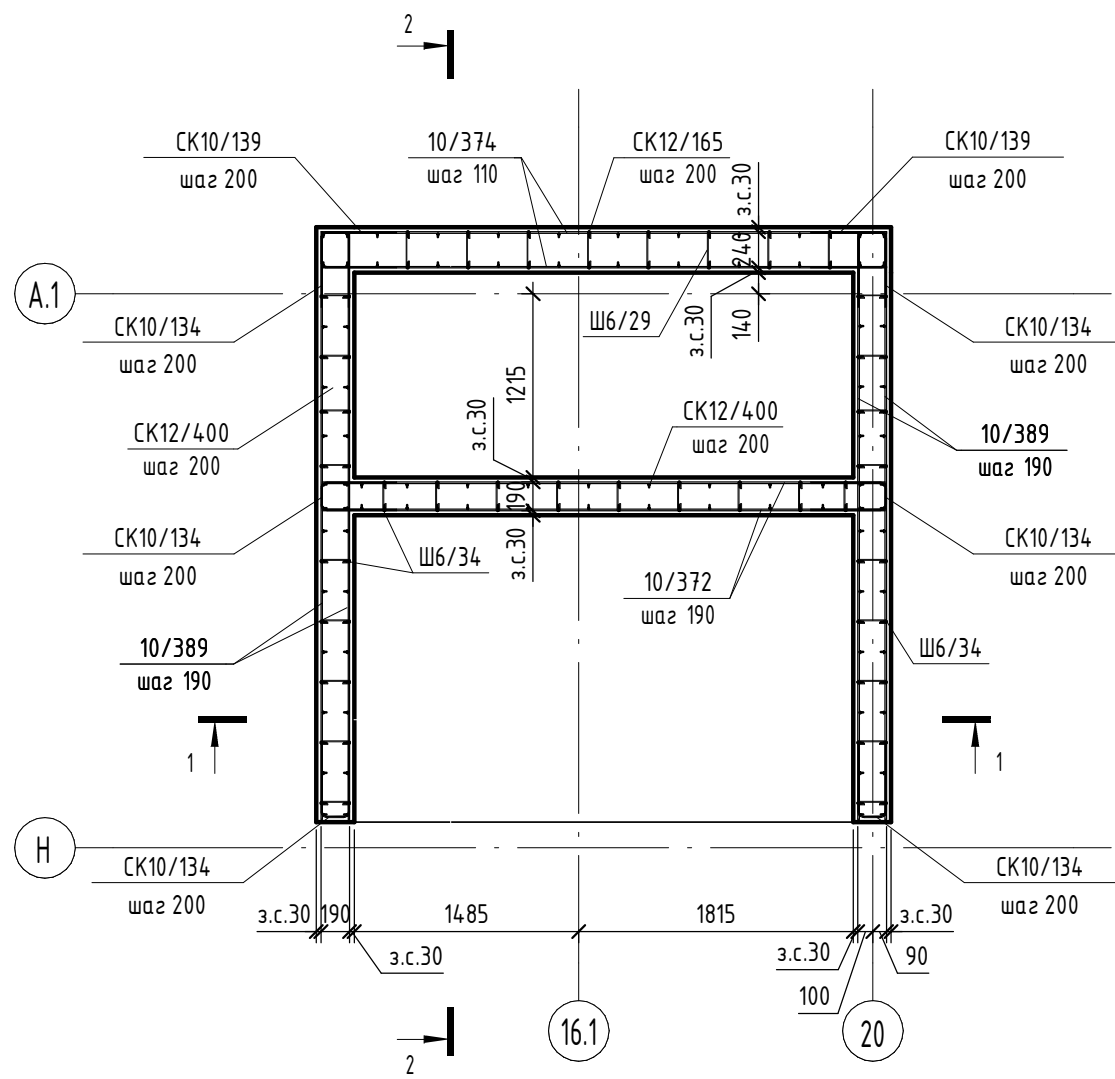

1-1

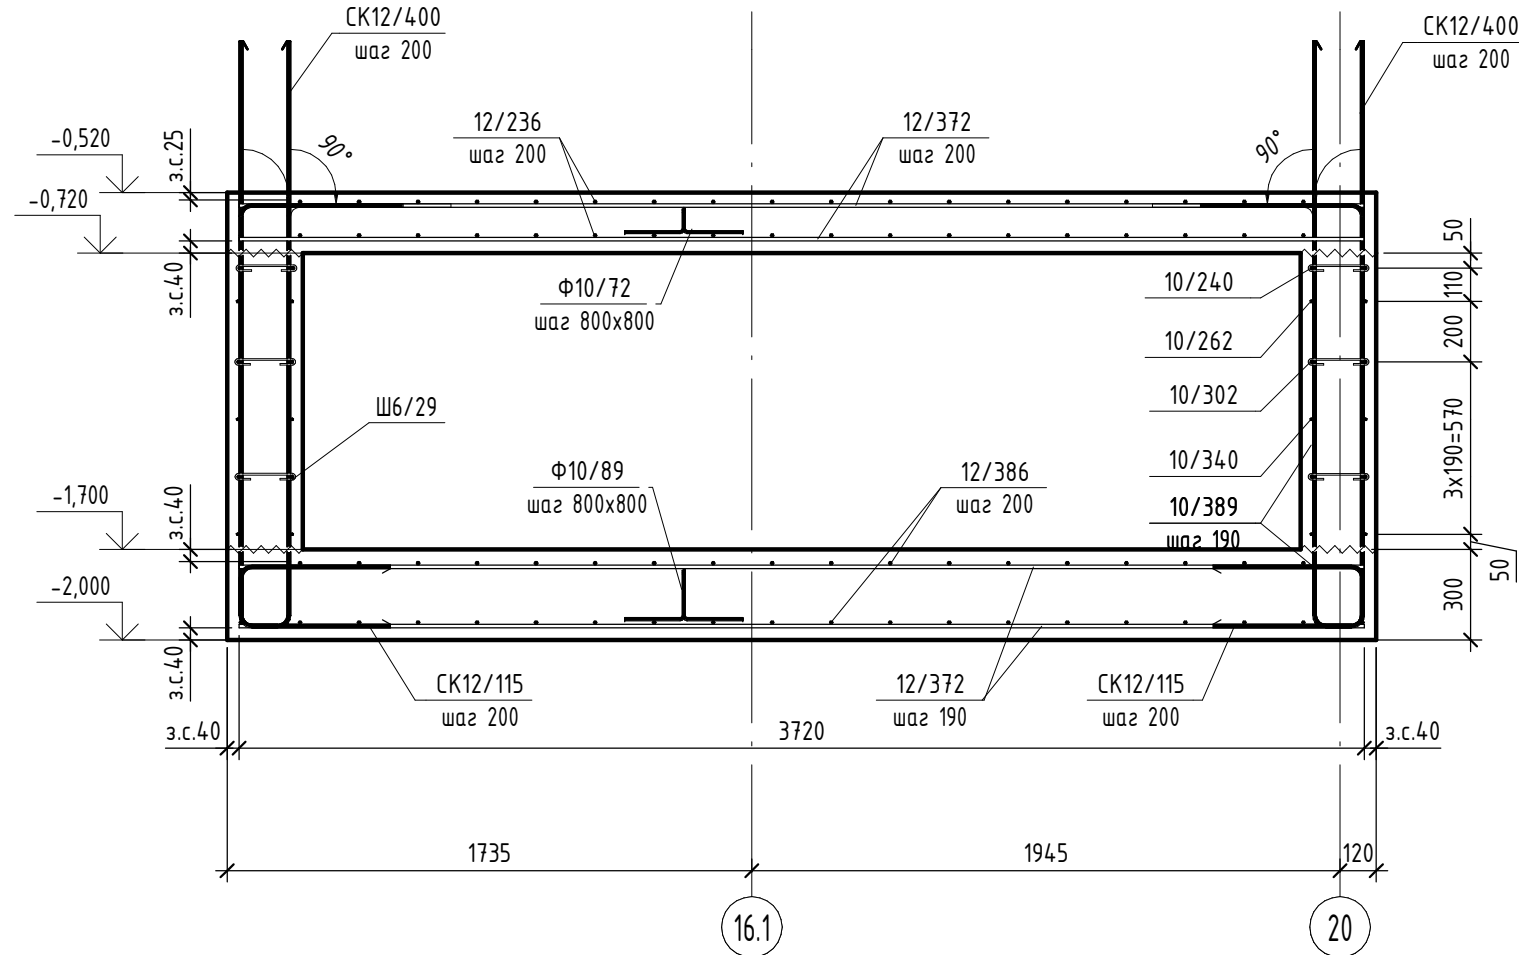

2-2

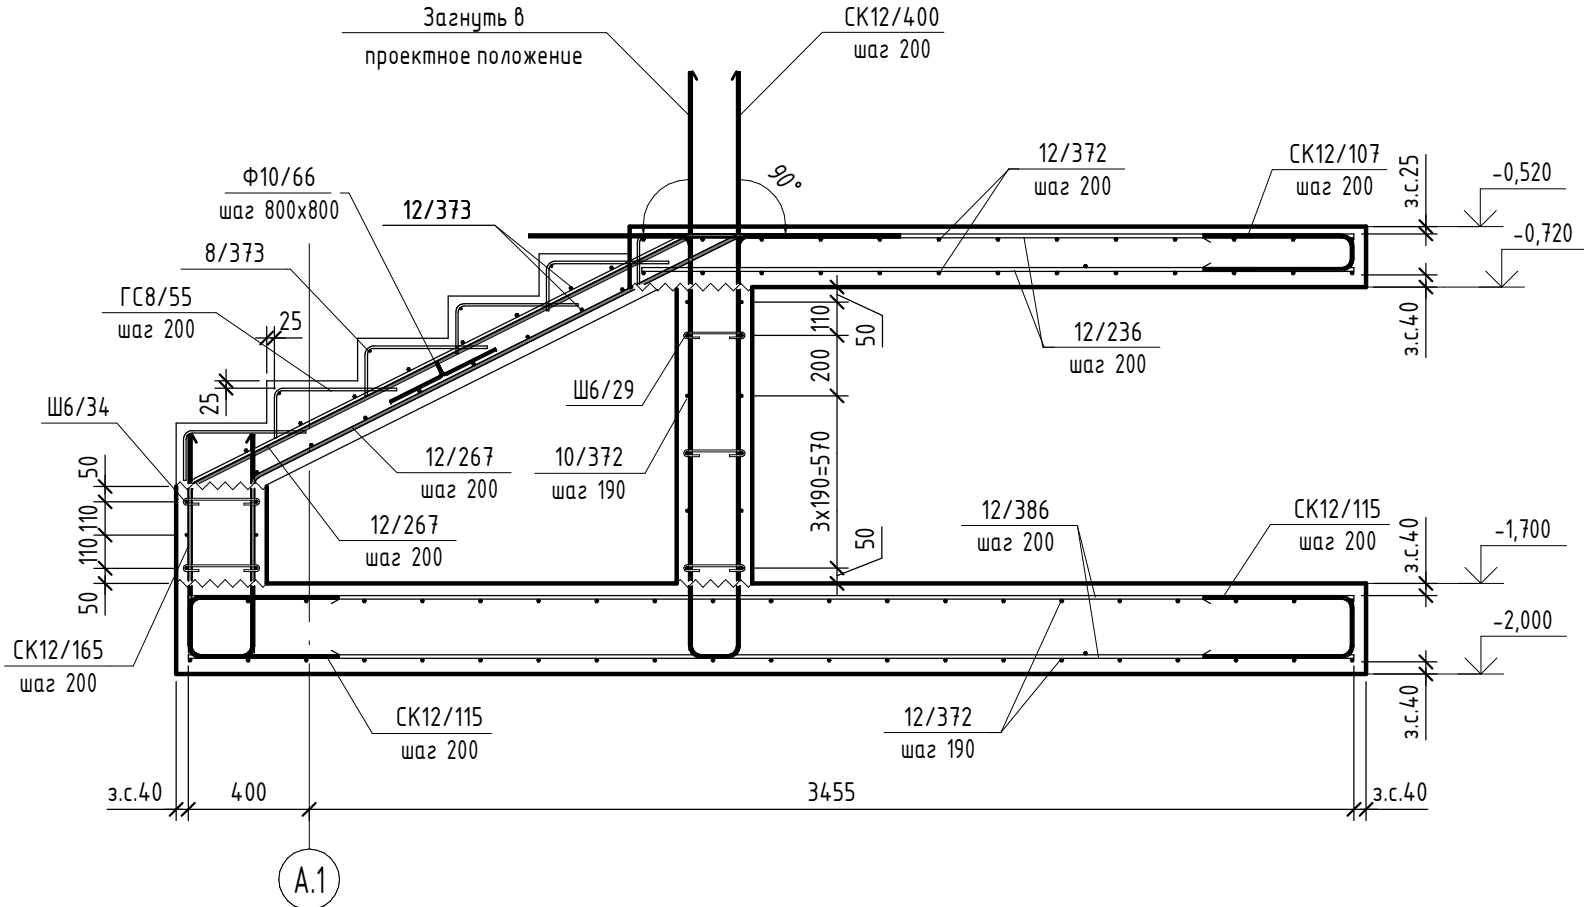


Схема расположения  
фиксаторов Ф10


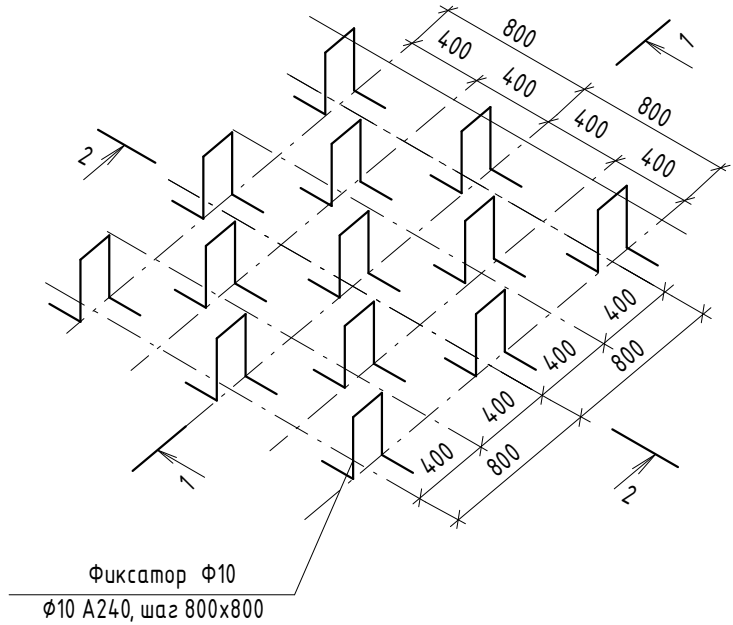


Схема расположения шпилек  
с шагом 400х400  
в шахматном порядке

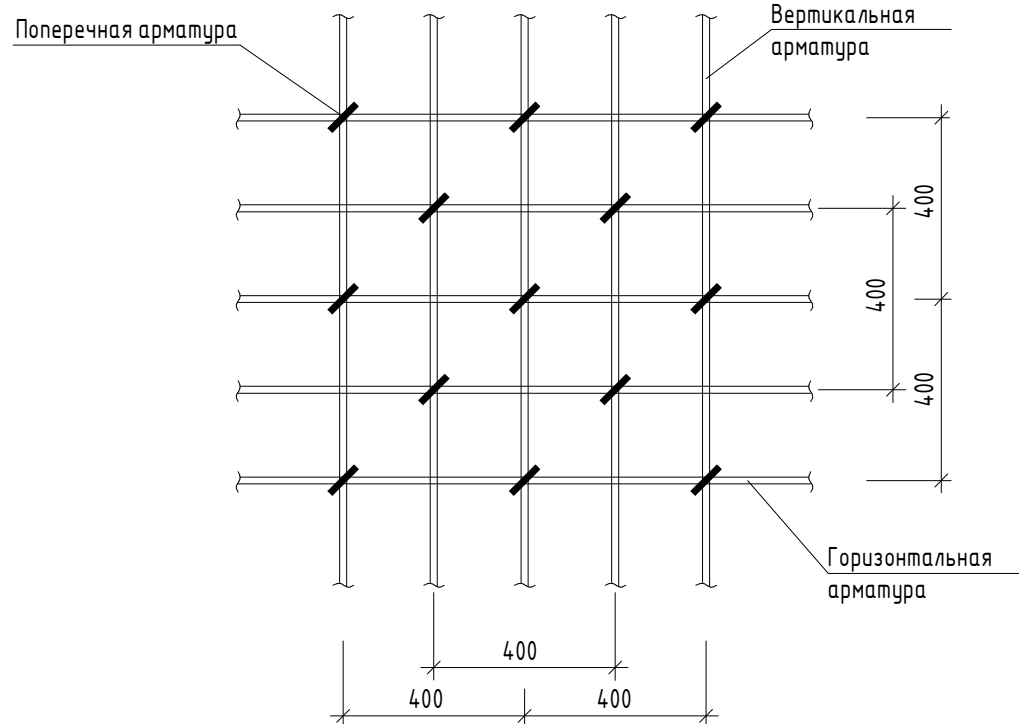

Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/56   |       |
| ГС8/55   |       |
| СК10/139 |       |
| СК10/134 |       |
| СК12/400 |       |
| СК12/165 |       |
| СК12/115 |       |
| СК12/107 |       |
| Ш6/34    |       |
| Ш6/29    |       |
| Ф10/89   |       |
| Ф10/72   |       |
| Ф10/66   |       |

Ведомость расхода стали, кг

| Марка<br>конструкции | Изделия арматурные |      |       |                 |       |       |        |        | Всего |
|----------------------|--------------------|------|-------|-----------------|-------|-------|--------|--------|-------|
|                      | Арматура класса    |      |       |                 |       |       |        |        |       |
|                      | A240               |      |       | A500С           |       |       |        |        |       |
|                      | ГОСТ 34028-2016    |      |       | ГОСТ 34028-2016 |       |       |        |        |       |
|                      | Ø6                 | Ø10  | Итого | Ø8              | Ø10   | Ø12   | Итого  |        |       |
| Монолитная лестница  | 0                  | 2,5  | 2,5   | 29,2            | 0     | 147,8 | 177    | 179,4  |       |
| Плита перекрытия     | 0                  | 4    | 4     | 5,9             | 0     | 187,6 | 193,5  | 197,6  |       |
| Стена монолитная     | 15                 | 0    | 15    | 0               | 116,9 | 0     | 116,9  | 132    |       |
| Фундаментная плита   | 0                  | 8,3  | 8,3   | 0               | 0     | 591,1 | 591,1  | 599,4  |       |
| Общий расход         | 15                 | 14,8 | 29,8  | 35,1            | 116,9 | 926,5 | 1078,5 | 1108,3 |       |

Спецификация монолитной конструкции

| Поз.     | Обозначение     | Наименование               | Кол. | Масса<br>ед. кг | Примечание |
|----------|-----------------|----------------------------|------|-----------------|------------|
|          |                 | Входная группа             |      |                 |            |
|          |                 | Детали                     |      |                 |            |
| 10/389   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 3885          | 8    | 2,398           | 19,20      |
| 10/374   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 3735          | 6    | 2,305           | 13,84      |
| 10/372   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 3720          | 8    | 2,296           | 18,36      |
| 10/340   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 3400          | 4    | 2,098           | 8,40       |
| 10/326   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 3260          | 4    | 2,012           | 8,04       |
| 10/302   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 3020          | 4    | 1,864           | 7,44       |
| 10/262   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 2620          | 4    | 1,617           | 6,48       |
| 10/240   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 2400          | 4    | 1,481           | 5,92       |
| 8/373    | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 3730           | 6    | 1,474           | 8,82       |
| 12/386   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3855          | 40   | 3,424           | 136,96     |
| 12/373   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3730          | 16   | 3,313           | 52,96      |
| 12/372   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3720          | 68   | 3,304           | 224,66     |
| 12/236   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2355          | 40   | 2,092           | 83,68      |
| ГС8/56   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 560            | 20   | 0,222           | 4,44       |
| ГС8/55   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 550            | 100  | 0,218           | 21,80      |
| СК10/139 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 1395          | 6    | 0,861           | 5,16       |
| СК10/134 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 1345          | 29   | 0,83            | 24,07      |
| СК12/400 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3995          | 58   | 3,548           | 205,78     |
| СК12/165 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1645          | 20   | 1,461           | 29,22      |
| СК12/115 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1155          | 78   | 1,026           | 80,34      |
| СК12/107 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1070          | 19   | 0,951           | 18,05      |
| Ш6/34    | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 340             | 32   | 0,076           | 2,43       |
| Ш6/29    | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 290             | 194  | 0,065           | 12,61      |
| Ф10/89   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 895            | 15   | 0,553           | 8,30       |
| Ф10/72   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 725            | 9    | 0,448           | 4,03       |
| Ф10/66   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 660            | 6    | 0,408           | 2,45       |
| 12/267   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2665 ... 2675 | 40   | 2,367 ... 2,376 | 94,86      |

Условные обозначения:

з.с. - защитный слой

~~~~~ - Рабочий шаг бетонирования

1. Общие данные см. лист 1
2. Опалубочные чертежи см. лист !!

0,000=156,92

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|------|--------|------------------|-------|---|--|--|---|--------|--------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР1 | | | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколинная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколинной Горы 5-ая, д.14 | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | | | Стация | Лист | Листов |
| Разраб. | Соловьева | | | <i>Соловьева</i> | 07.26 | | | | Р | 3 | |
| Проверил | Дидиж | | | <i>Дидиж</i> | 07.26 | Армирование входной группы в осях в осях 18-20/Н-А.1 | | |  | АЗУРИТ | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | | | <i>Губарева</i> | 07.26 | | | | | | |