



Схема расположения вертикальных конструкций
входной группы в/о А/1-А/3-5 на отм. -3,020

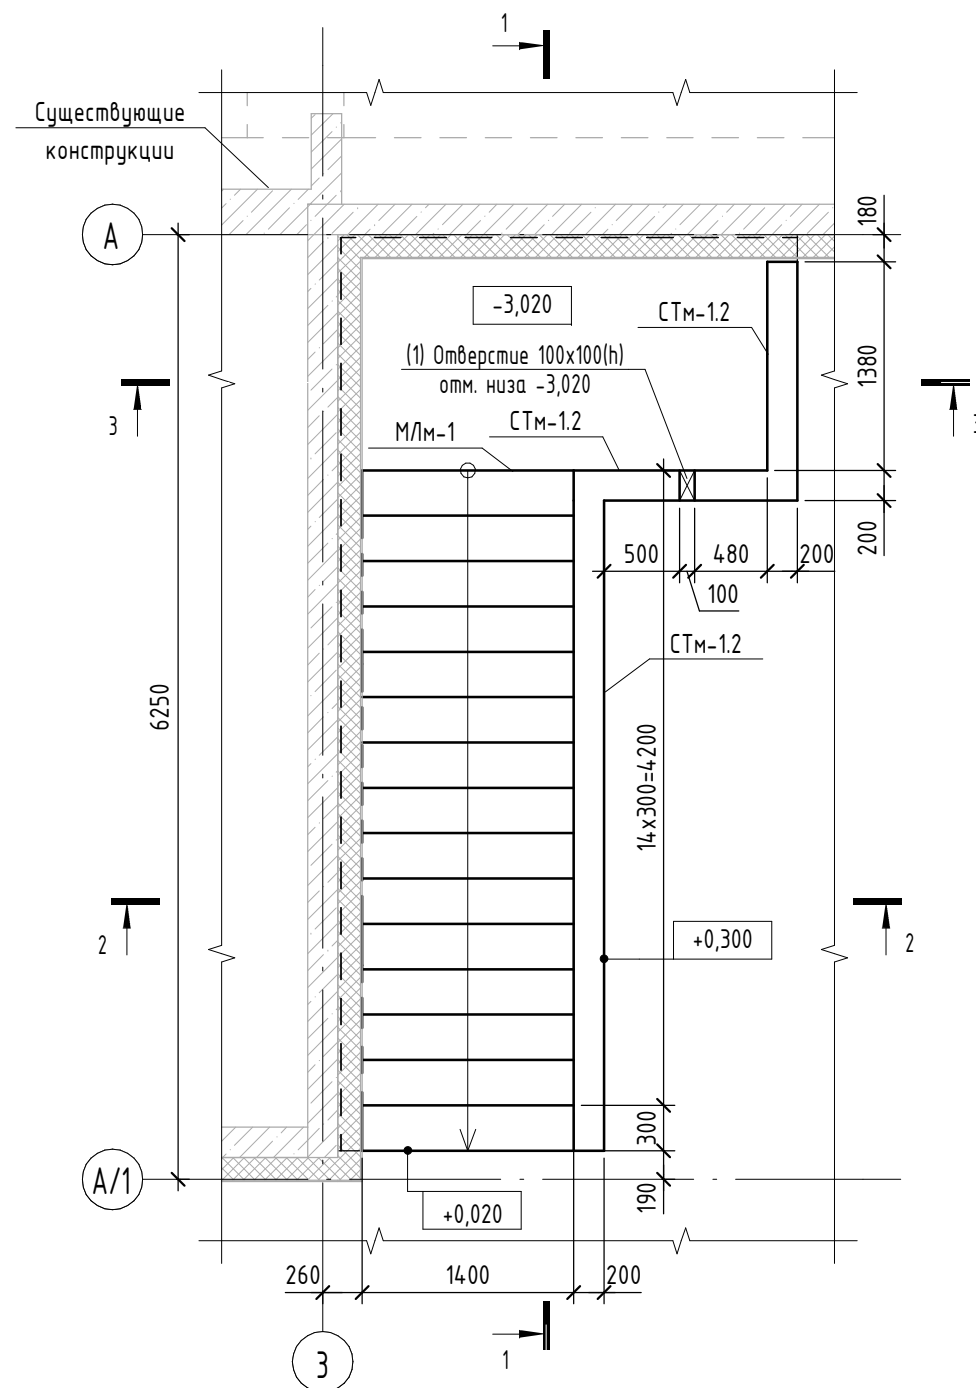

2-2

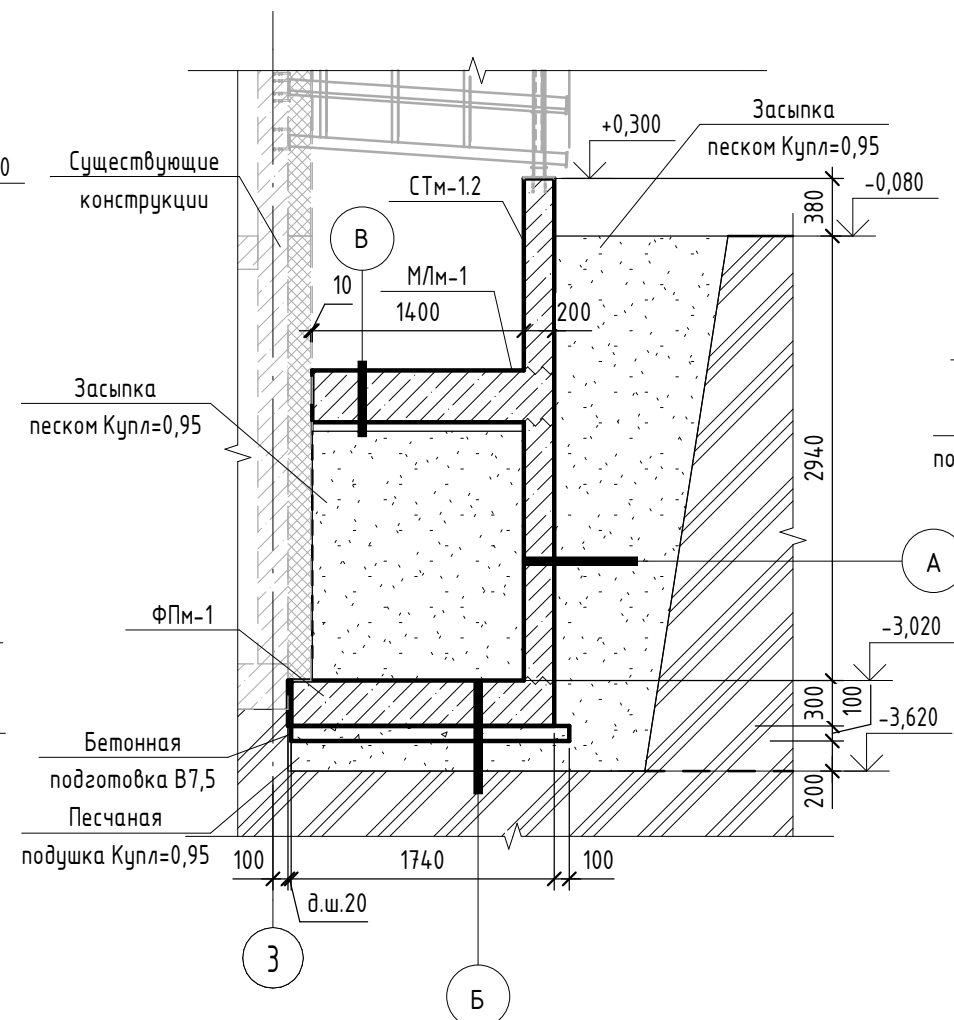

~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Монолитная лестница (B25 F150 W6)            | -200мм  |
| Бетонная подготовка В7,5                     | -50мм   |
| Пленка ПЭ 200мкм                             | -2 слоя |
| Засыпка песком средней крупности (Купл=0,95) |         |
| Пленка ПЭ 200мкм                             | -2 слоя |


**АЗУРИТ**

- |          |         |               |        |                      |          |
|----------|---------|---------------|--------|----------------------|----------|
|          |         |               |        |                      |          |
|          |         |               |        |                      |          |
|          |         |               |        |                      |          |
|          |         |               |        |                      |          |
| Изм.     | Кол.уч. | Лист          | № док. | Подпись              | Дат.     |
| Разраб.  |         | Иванова       |        | <i>Иванова</i>       | 06.07.19 |
| Проверил |         | Дидык         |        | <i>Дидык</i>         | 06.07.19 |
|          |         |               |        |                      |          |
|          |         |               |        |                      |          |
| Н.контр. |         | Губарева Е.В. |        | <i>Е.В. Губарева</i> | 06.07.19 |
| ГИП      |         | Маркова       |        | <i>Маркова</i>       | 06.07.19 |

Схема армирования монолитных конструкций  
входной группы в/о А/1-А/3-5 на отм. -3,020

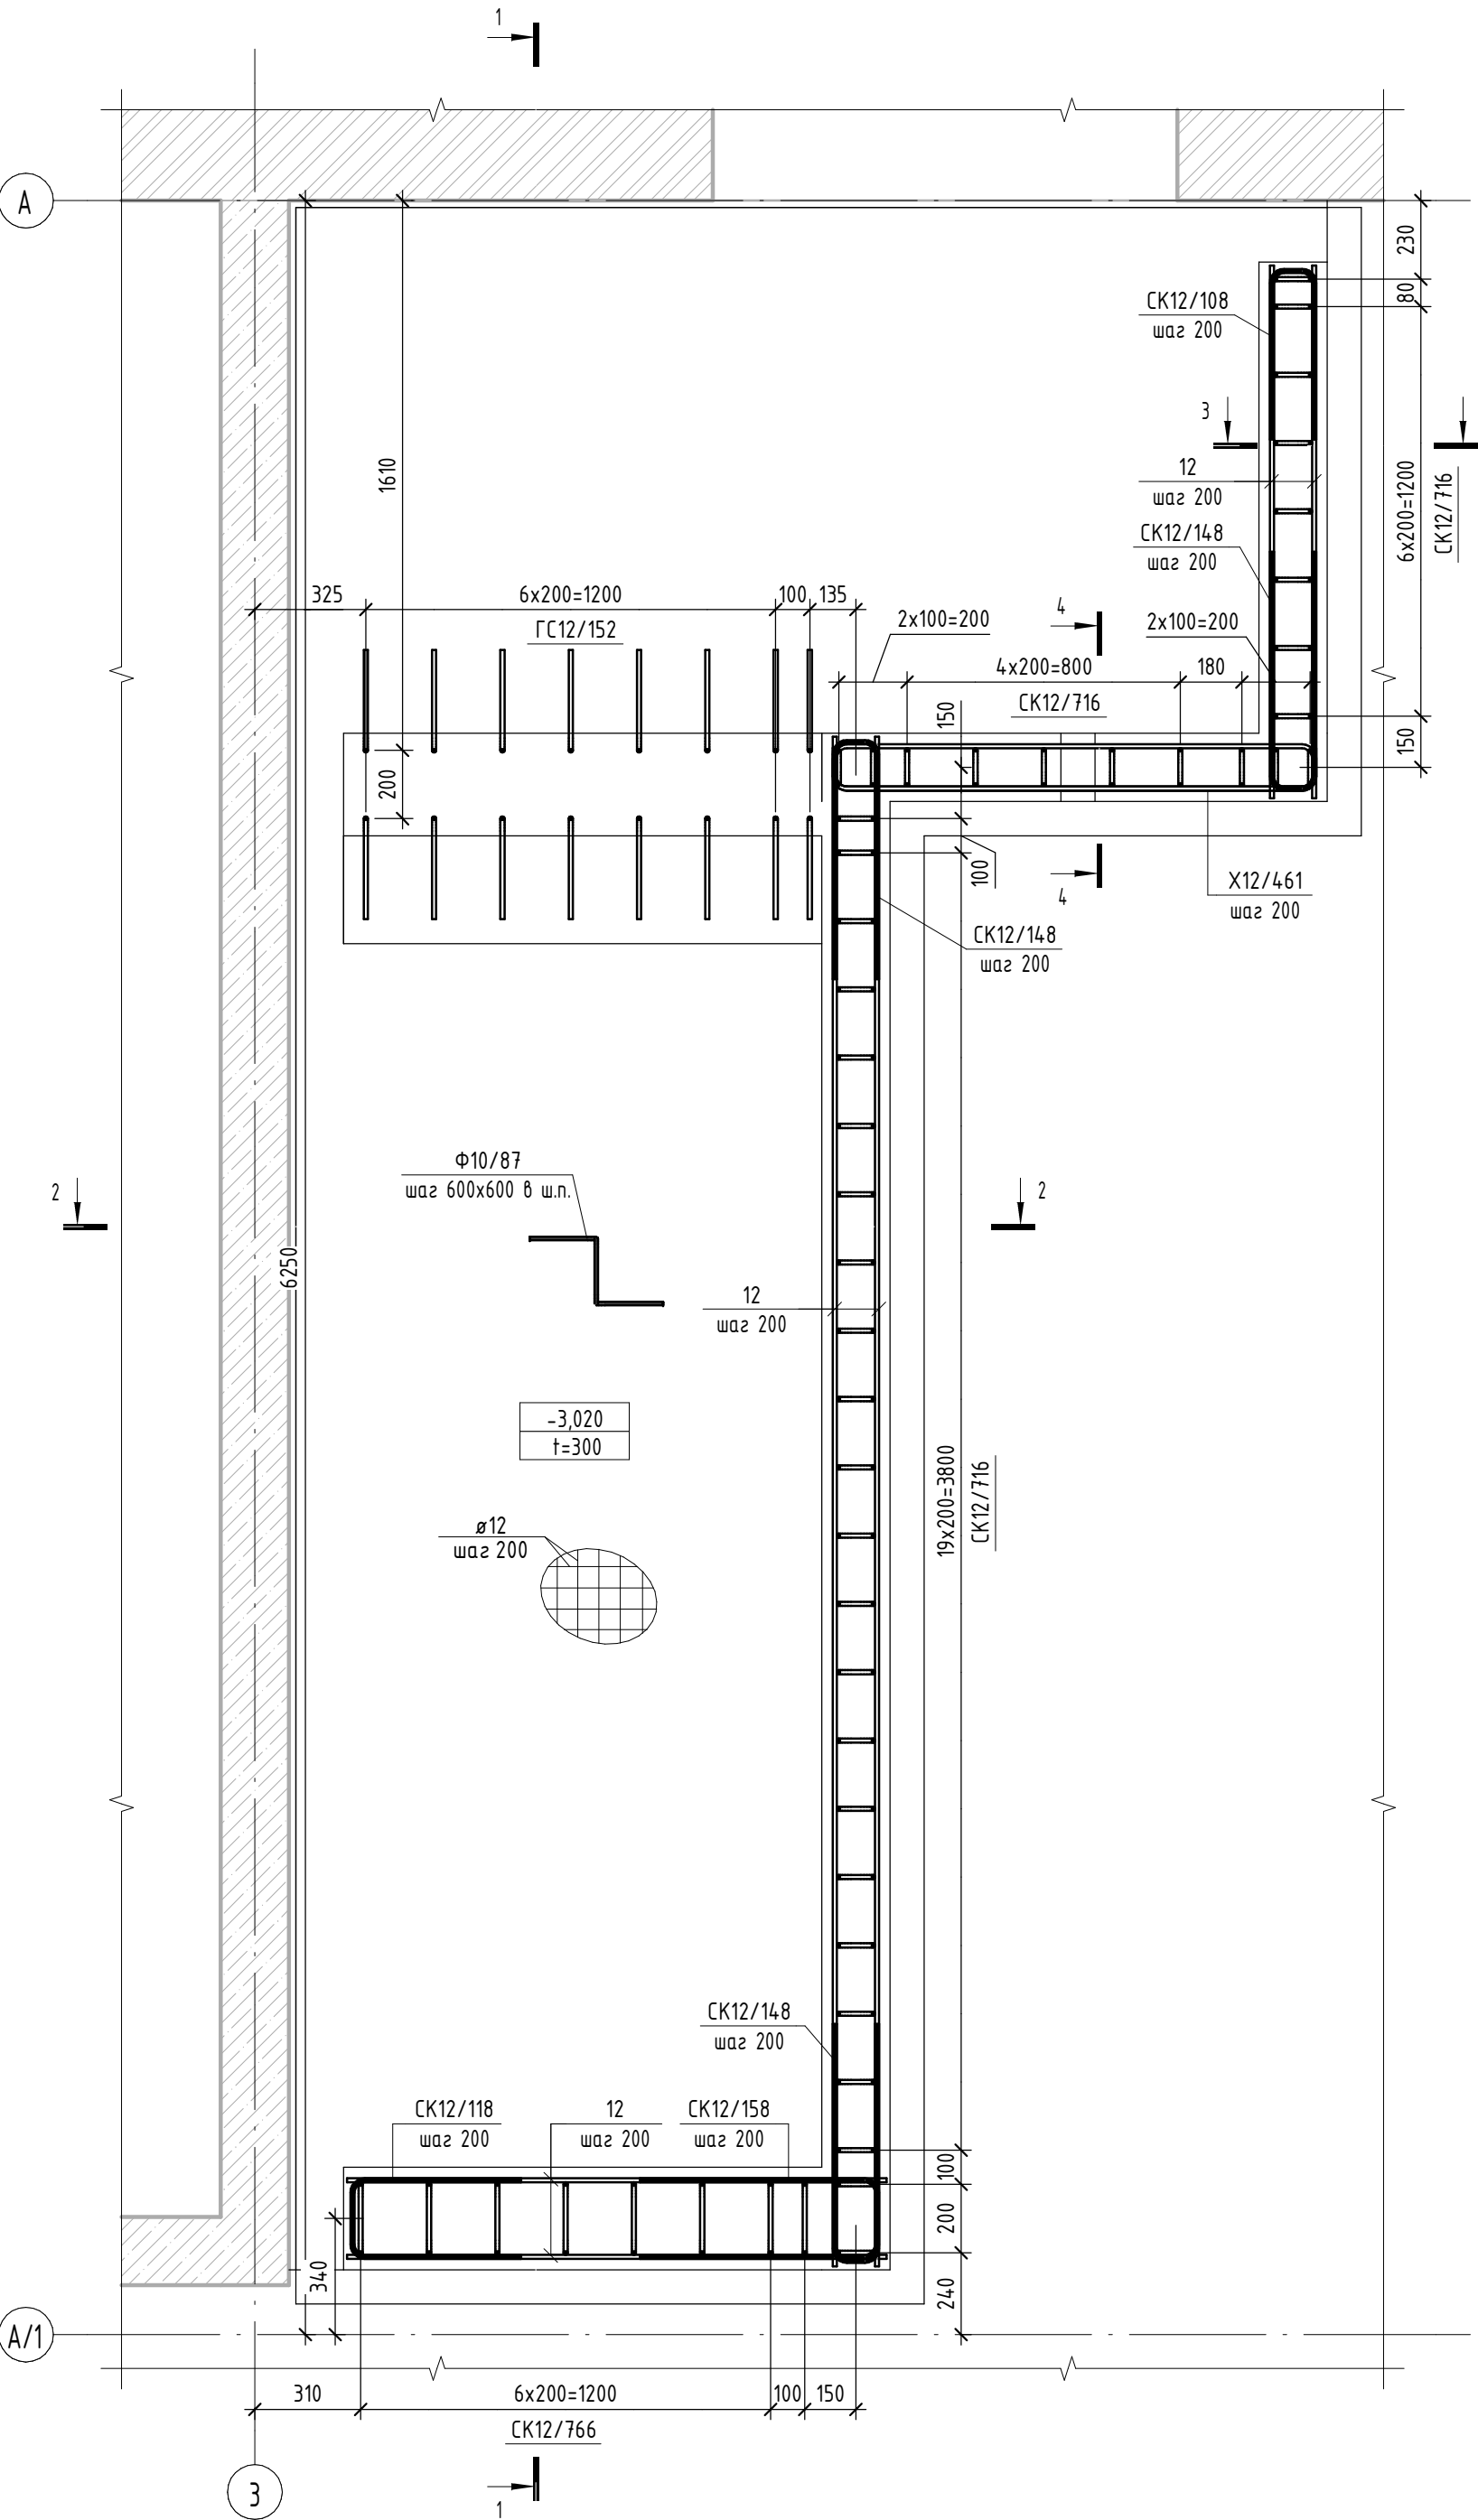


Схема расположения  
фиксаторов Ф10





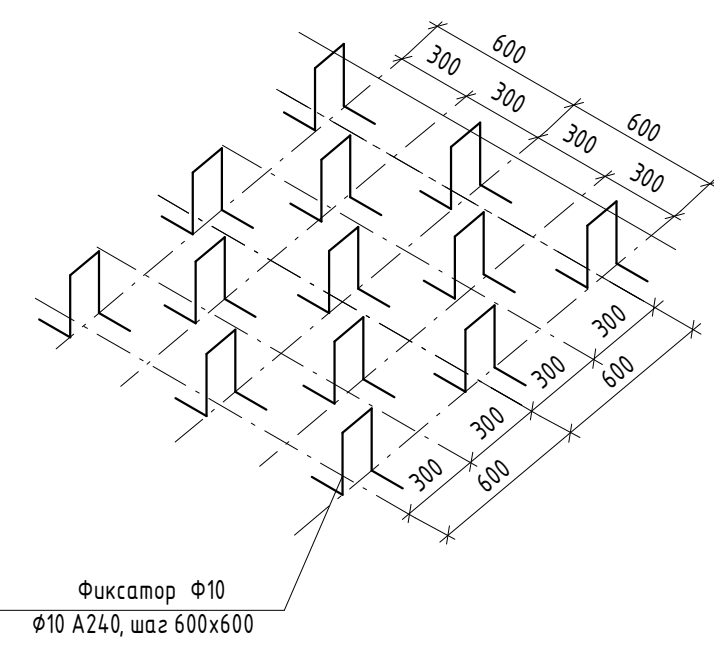



Схема расположения шпилек  
с шагом 400x400  
в шахматном порядке

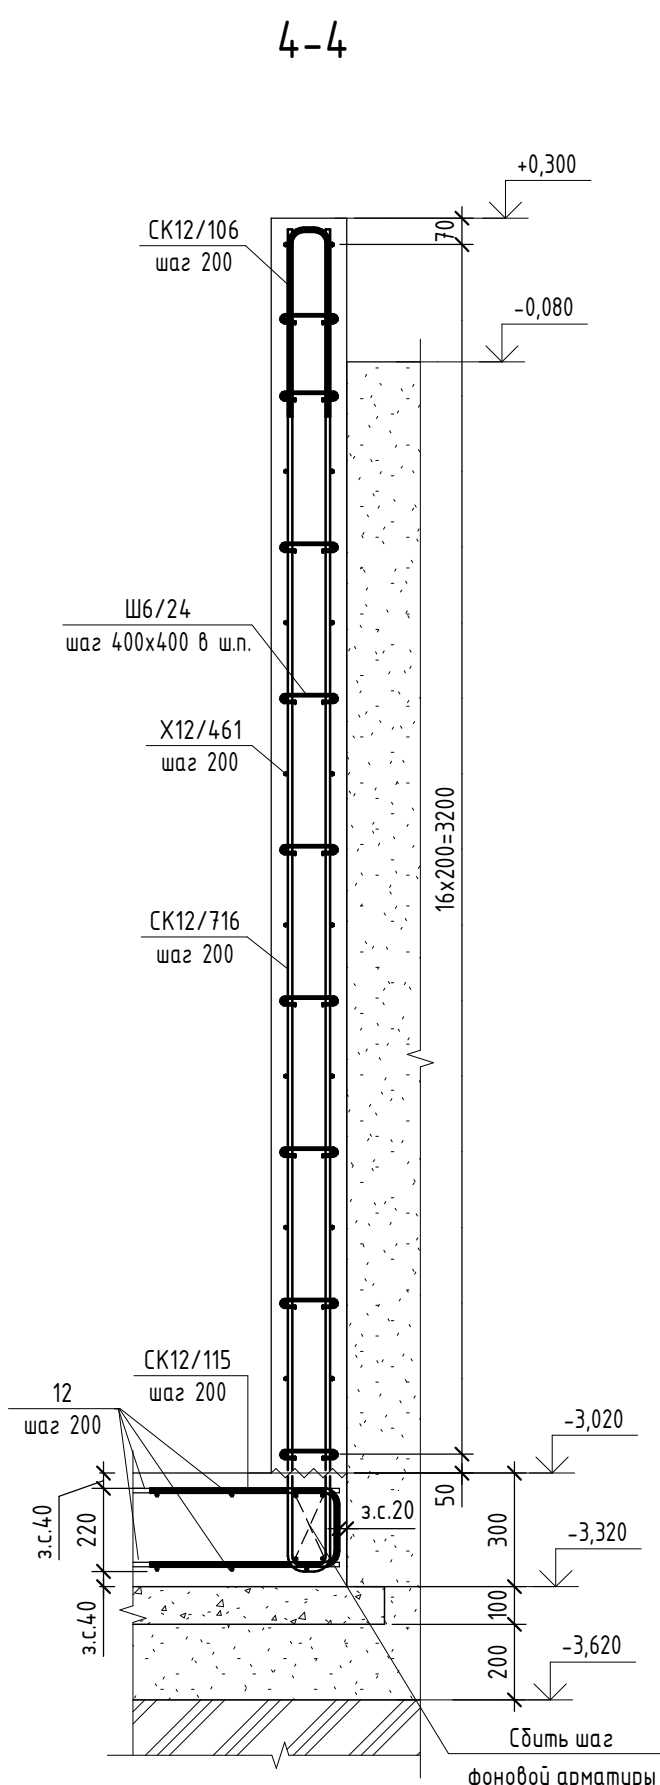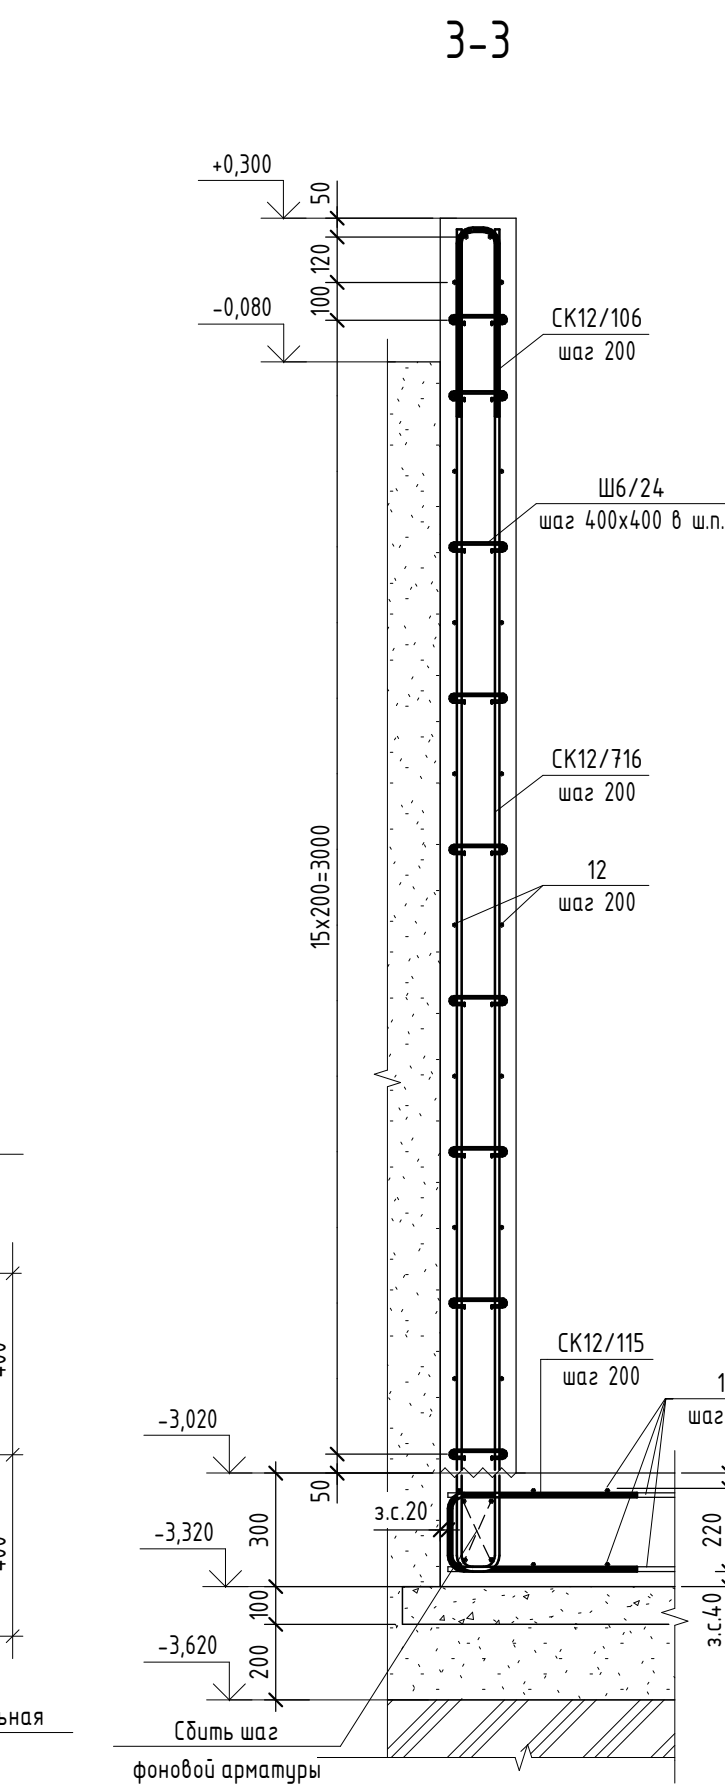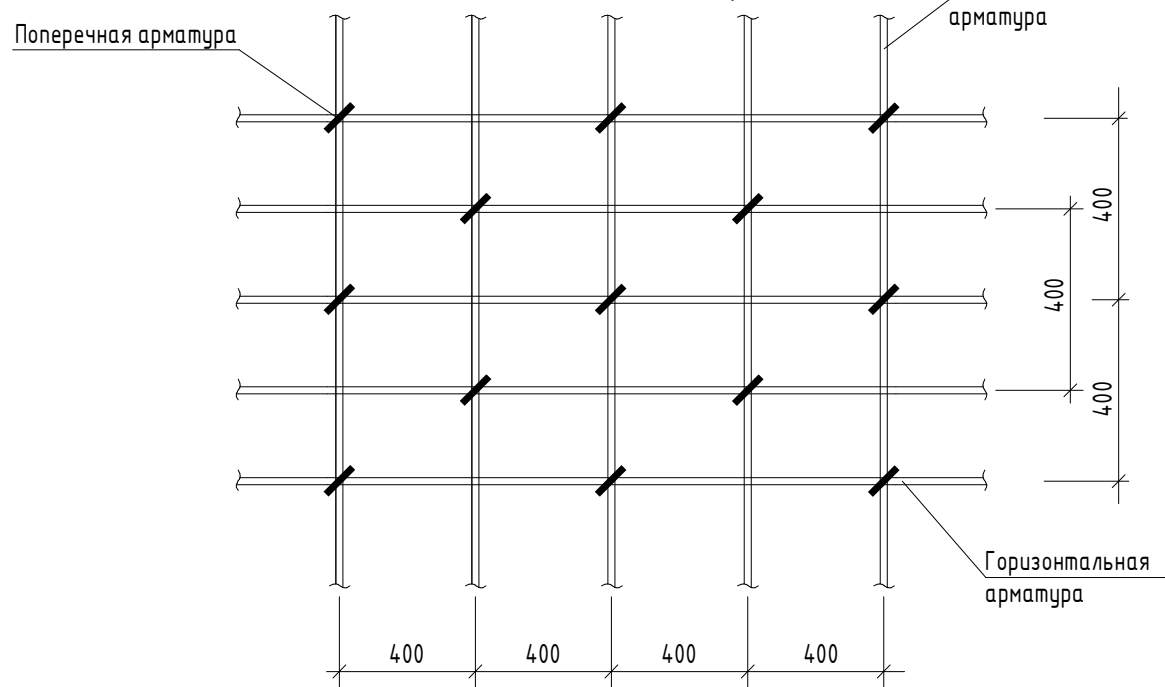


Типовой узел расположения  
арматурных стержней в  
торце стены

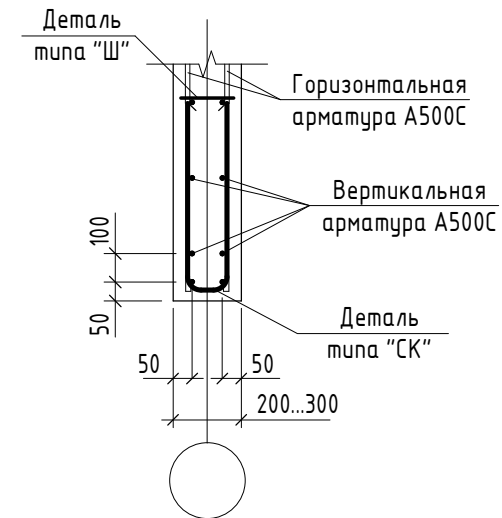


Узел Г-образного соединения стен

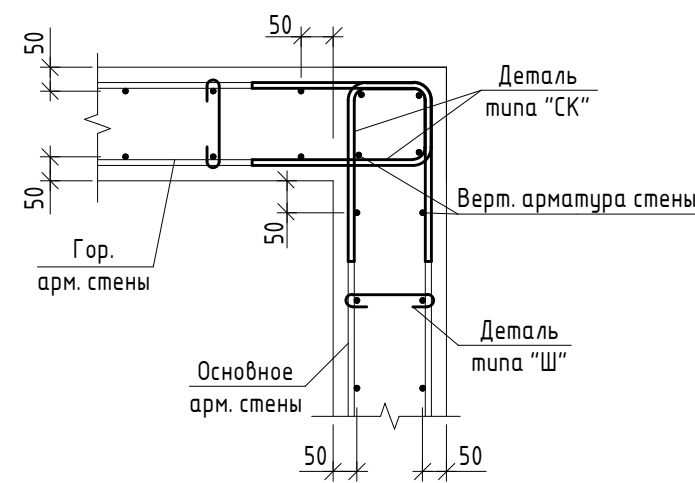

Маркировка позиций арматуры

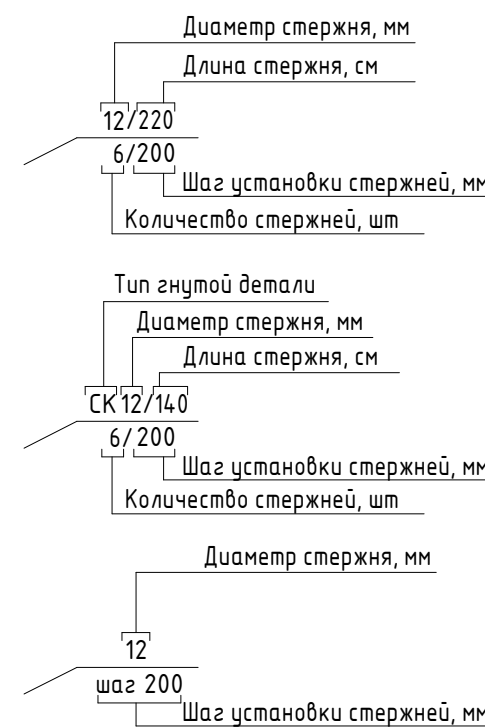


Условные обозначения

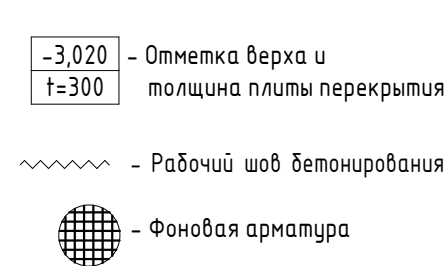

- Общие данные см. л. 1.
- Опалубочные схемы см. л. 2.
- Схему расположения металлического настила см. л. 3.
- Отмеченные позиции заармировать с 2-х сторон деталями СК (см. сечение а-а).

Схема стыка арматурных стержней  
А500С (перепуск стержней без сварки)

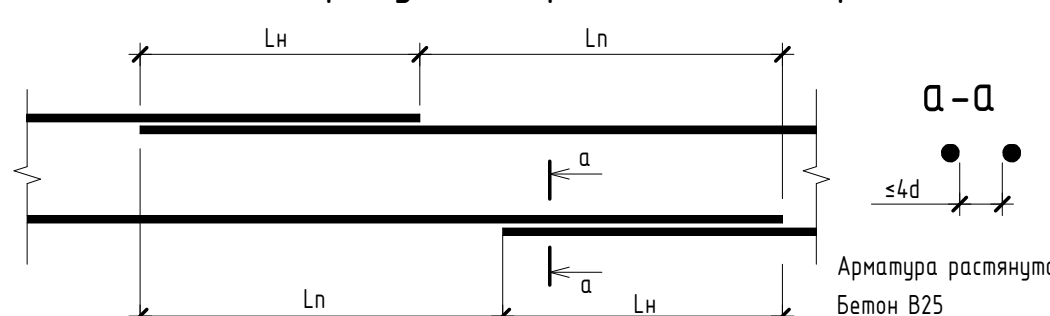

| Диаметр, мм | Длина нахлеста L <sub>н</sub> , мм | Смещение нахлеста L <sub>п</sub> , мм |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 12          | 600                                | 800                                   |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Согласовано  |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
|              |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|              |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

| Спецификация элементов армирования входной группы |                 |                        |       |                 |            |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------|
| Поз.                                              | Обозначение     | Наименование           | Кол.  | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|                                                   |                 | Монолитные конструкции |       |                 |            |
|                                                   |                 | Детали                 |       |                 |            |
| 12                                                | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L, поз.м     | 550,8 | 0,888           | 489,12     |
| 8/135                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1350       | 56    | 0,534           | 29,82      |
| 12/533                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 5330      | 8     | 4,734           | 37,87      |
| 12/505                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 5045      | 8     | 4,48            | 35,84      |
| 12/135                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1350      | 51    | 1,199           | 61,15      |
| ГС8/83                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 830        | 130   | 0,328           | 42,64      |
| ГС8/70                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 700        | 10    | 0,277           | 2,77       |
| ГС12/152                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1525      | 16    | 1,355           | 21,68      |
| СК12/766                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 7655      | 8     | 6,798           | 54,38      |
| СК12/716                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 7155      | 41    | 6,354           | 260,51     |
| СК12/198                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1975      | 8     | 1,754           | 14,03      |
| СК12/158                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1580      | 17    | 1,404           | 23,87      |
| СК12/148                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1480      | 51    | 1,315           | 67,08      |
| СК12/146                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1465      | 25    | 1,301           | 32,53      |
| СК12/118                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1180      | 17    | 1,048           | 17,81      |
| СК12/115                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1155      | 96    | 1,026           | 98,50      |
| СК12/108                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1080      | 17    | 0,96            | 16,32      |
| СК12/106                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1065      | 25    | 0,946           | 23,65      |
| СК12/106                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1055      | 41    | 0,937           | 38,41      |
| X12/461                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4605      | 17    | 4,09            | 69,53      |
| Ш6/34                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 340         | 44    | 0,076           | 3,34       |
| Ш6/24                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 240         | 286   | 0,054           | 15,44      |
| Ф10/87                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 870       | 18    | 0,537           | 9,67       |
| Ф10/74                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 735       | 9     | 0,454           | 4,09       |

| Ведомость расхода стали, кг |                    |       |                 |      |        |        |        |       |
|-----------------------------|--------------------|-------|-----------------|------|--------|--------|--------|-------|
| Марка<br>конструкции        | Изделия арматурные |       |                 |      |        |        |        | Всего |
|                             | Арматура класса    |       |                 |      |        |        |        |       |
|                             | A240               |       | A500C           |      |        |        |        |       |
|                             | ГОСТ 34028-2016    |       | ГОСТ 34028-2016 |      |        |        |        |       |
|                             | Ø6                 | Итого | Ø8              | Ø10  | Ø12    | Итого  |        |       |
|                             |                    |       |                 |      |        |        |        |       |
| Лестничный марш             | 0                  | 0     | 75,2            | 4,1  | 191    | 270,4  | 270,4  |       |
| Стены монолитные            | 18,8               | 18,8  | 0               | 0    | 488,1  | 488,1  | 506,8  |       |
| Фундаментная плита          | 0                  | 0     | 0               | 9,7  | 683,2  | 692,9  | 692,9  |       |
| Общий расход                | 18,8               | 18,8  | 75,2            | 13,8 | 1362,3 | 1451,3 | 1470,1 |       |

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/83   |       |
| ГС8/70   |       |
| ГС12/152 |       |
| СК12/766 |       |
| СК12/716 |       |
| СК12/198 |       |
| СК12/158 |       |
| СК12/148 |       |
| СК12/146 |       |
| СК12/118 |       |

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/115 |       |
| СК12/108 |       |
| СК12/106 |       |
| СК12/106 |       |
| X12/461  |       |
| Ш6/34    |       |
| Ш6/24    |       |
| Ф10/87   |       |
| Ф10/74   |       |

|          |               |      |        |         |       |                                                                                                     |                                                                                                                                  |        |      |        |
|----------|---------------|------|--------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|          |               |      |        |         |       |                                                                                                     | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                    |        |      |        |
|          |               |      |        |         |       |                                                                                                     | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14 |        |      |        |
| Изм.     | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись | Дата  | Конструктивные решения                                                                              |                                                                                                                                  | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб.  | Иванова       |      |        |         | 06.26 |                                                                                                     |                                                                                                                                  | Р      | 4    |        |
| Проверил | Дидык         |      |        |         | 06.26 | Спецификация к схема армирования монолитных конструкций входной группы в/о А/1-А/3-5 на отм. -3,020 |                                                                                                                                  |        |      |        |
|          |               |      |        |         |       |                                                                                                     |                                                                                                                                  |        |      |        |
| Н.контр. | Губарева Е.В. |      |        |         | 06.26 |                                                                                                     |                                                                                                                                  |        |      |        |
| ГИП      | Маркова       |      |        |         | 06.26 |                                                                                                     |                                                                                                                                  |        |      |        |

Схема расположения стоек и пластин металлического навеса

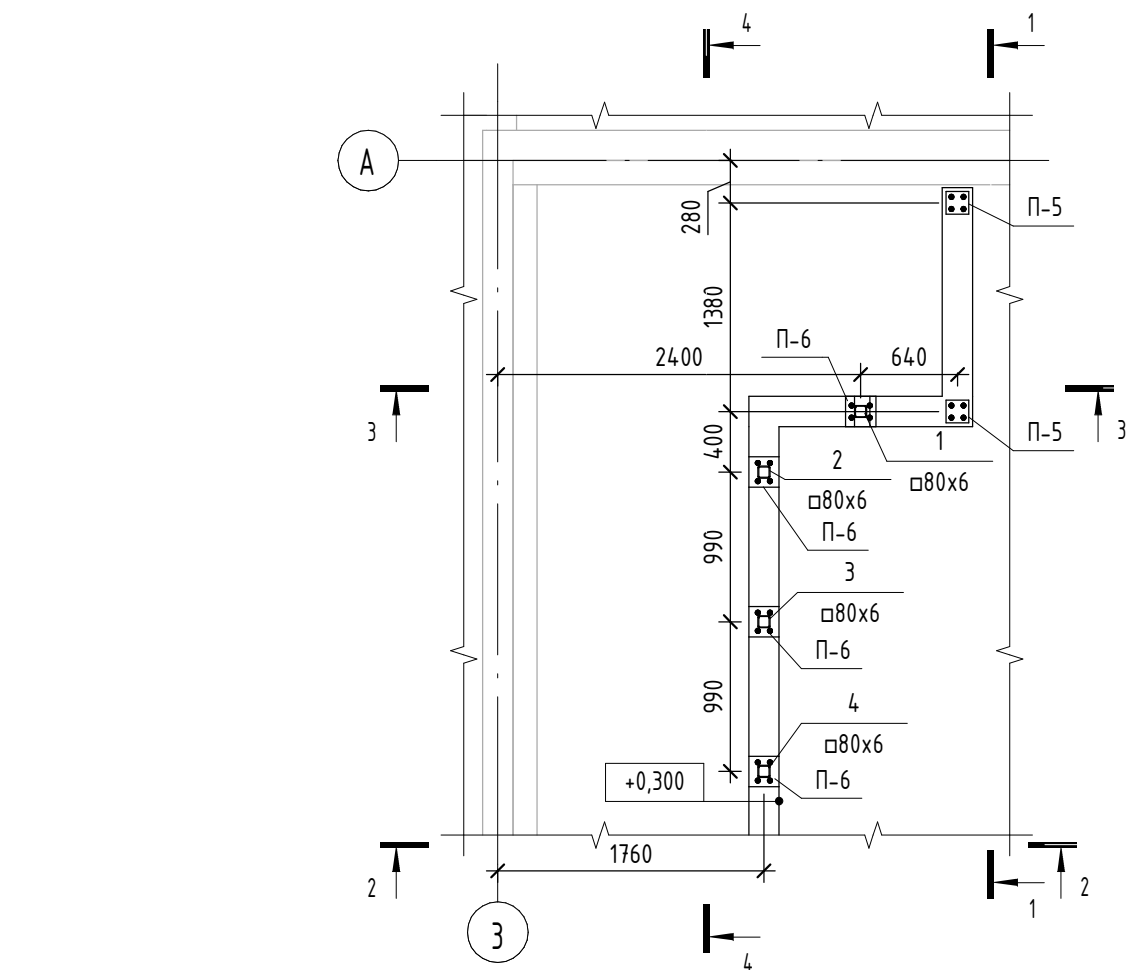


Схема расположения балок металлического навеса

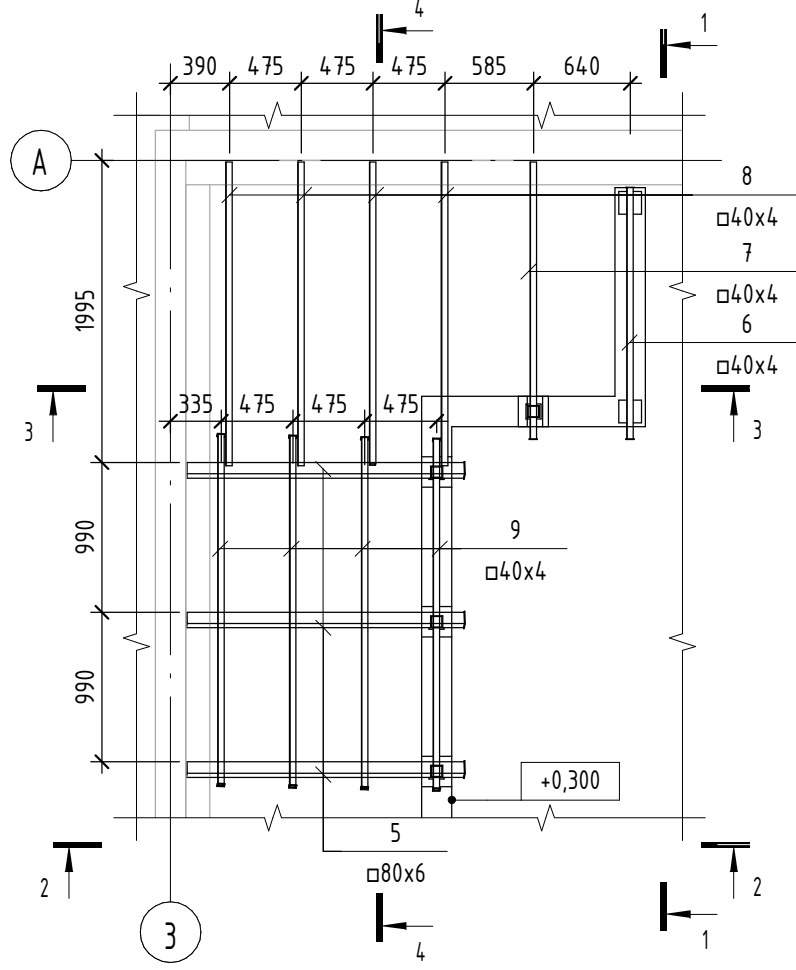


Схема расположения профилированного листа металлического навеса

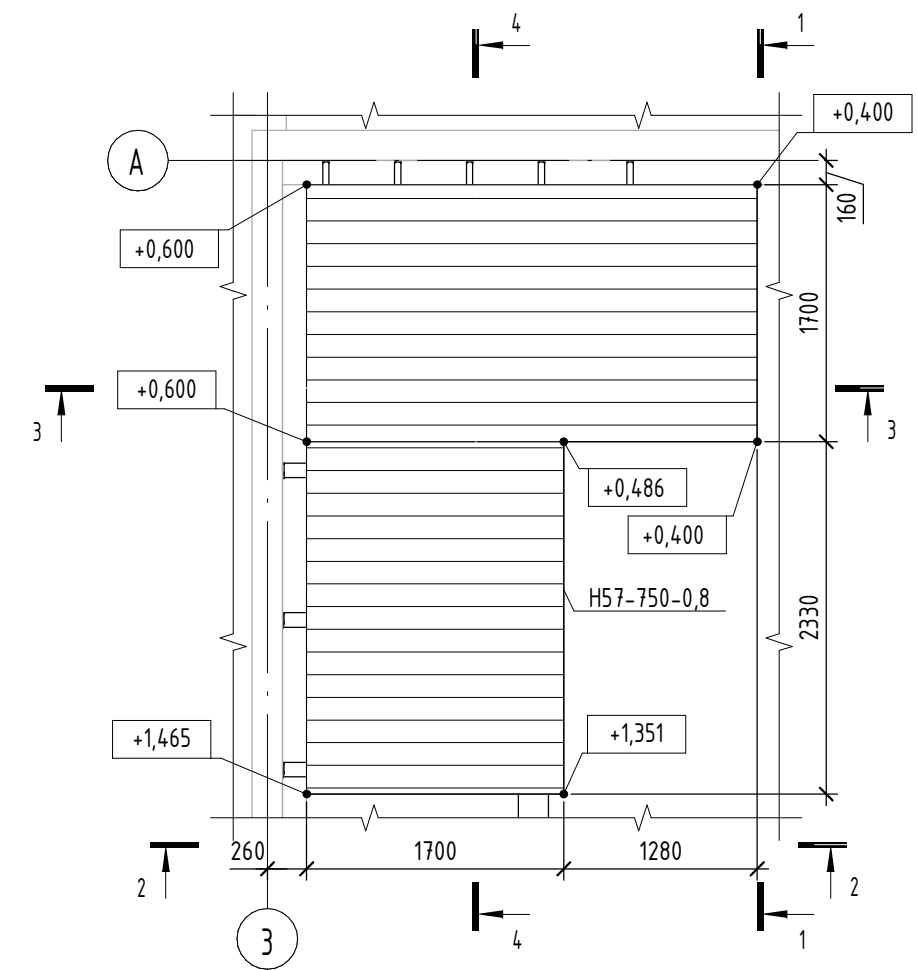


Схема расположения анкеров в пластине П-5


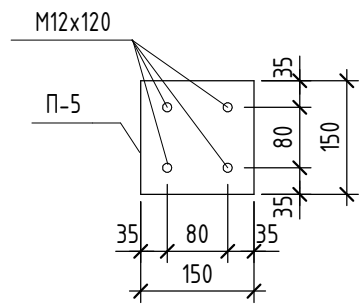


Схема расположения анкеров в пластине П-6

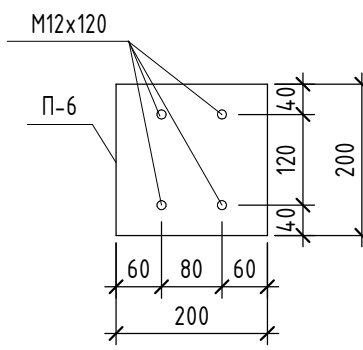

Спецификация на металлический навес

| Поз. | Обозначение     | Наименование    | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|
| 1    | ГОСТ 30245-2003 | □ 80x6 L= 45    | 1      | 0,34         | 0,34       |
| 2    | ГОСТ 30245-2003 | □ 80x6 L= 65    | 1      | 0,50         | 0,50       |
| 3    | ГОСТ 30245-2003 | □ 80x6 L= 430   | 1      | 3,50         | 3,50       |
| 4    | ГОСТ 30245-2003 | □ 80x6 L= 800   | 1      | 6,50         | 6,50       |
| 5    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1840  | 3      | 17,37        | 52,11      |
| 6    | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 1665  | 1      | 15,69        | 15,69      |
| 7    | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 1835  | 1      | 17,29        | 17,29      |
| 8    | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 2010  | 4      | 18,98        | 75,92      |
| 9    | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 2465  | 4      | 23,28        | 93,12      |
| П-1  | ГОСТ 19903-2015 | — 4x50 L= 50    | 11     | 0,08         | 0,88       |
| П-2  | ГОСТ 19903-2015 | — 4x90 L= 90    | 3      | 0,25         | 0,75       |
| П-3  | ГОСТ 19903-2015 | — 6x100 L= 100  | 4      | 0,47         | 1,88       |
| П-4  | ГОСТ 19903-2015 | — 10x150 L= 150 | 5      | 1,77         | 8,85       |
| П-5  | ГОСТ 19903-2015 | — 15x150 L= 150 | 2      | 2,65         | 5,30       |
| П-6  | ГОСТ 19903-2015 | — 10x200 L= 200 | 7      | 3,14         | 21,98      |








1. Площади профнастила H57-750-0,8 – 9,3 м².

Спецификация на клиновые анкера









| Поз. | Обозначение       | Наименование                          | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-------------------|---------------------------------------|--------|--------------|------------|
|      | ГОСТ Р 56731-2015 | Анкер клиновой с гайкой 12x120M12x120 | 56     | 0,156        | 8,736      |
|      | ГОСТ 11371-78     | Шайба 12 класса точности А            | 56     | 0,007        | 0,392      |

Спецификация крепежа для профлиста

| Поз. | Обозначение     | Наименование       | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|--------------------|--------|--------------|------------|
|      | ГОСТ 10510-2013 | Саморез кровельный | 80     | 0,005        | 0,4        |

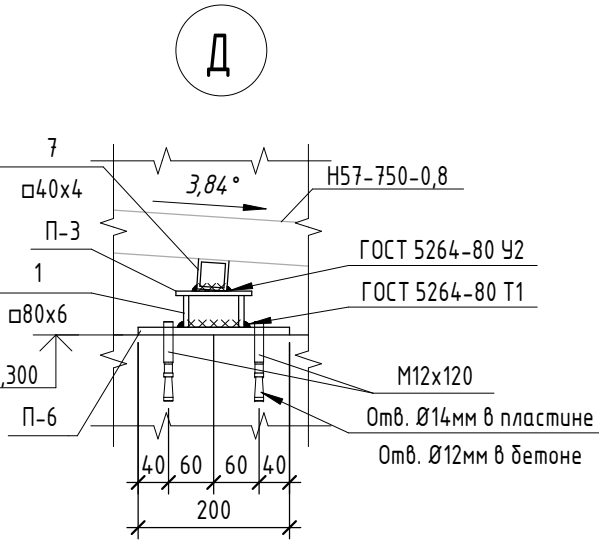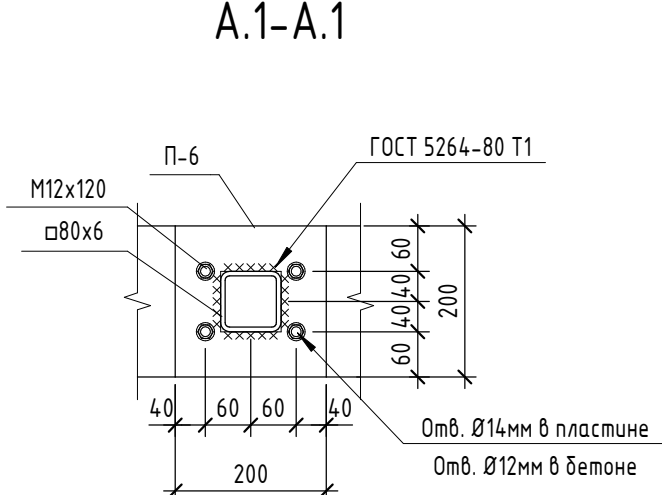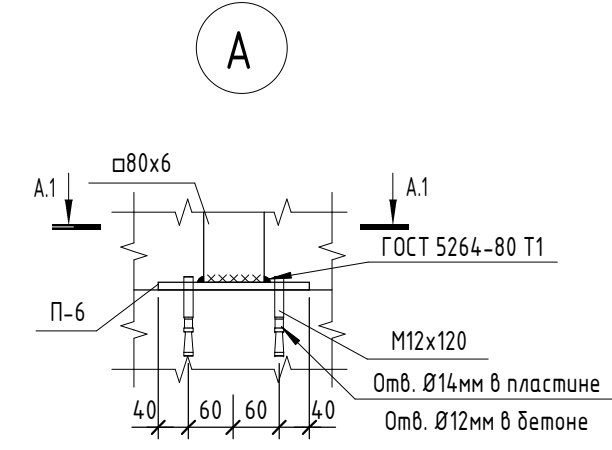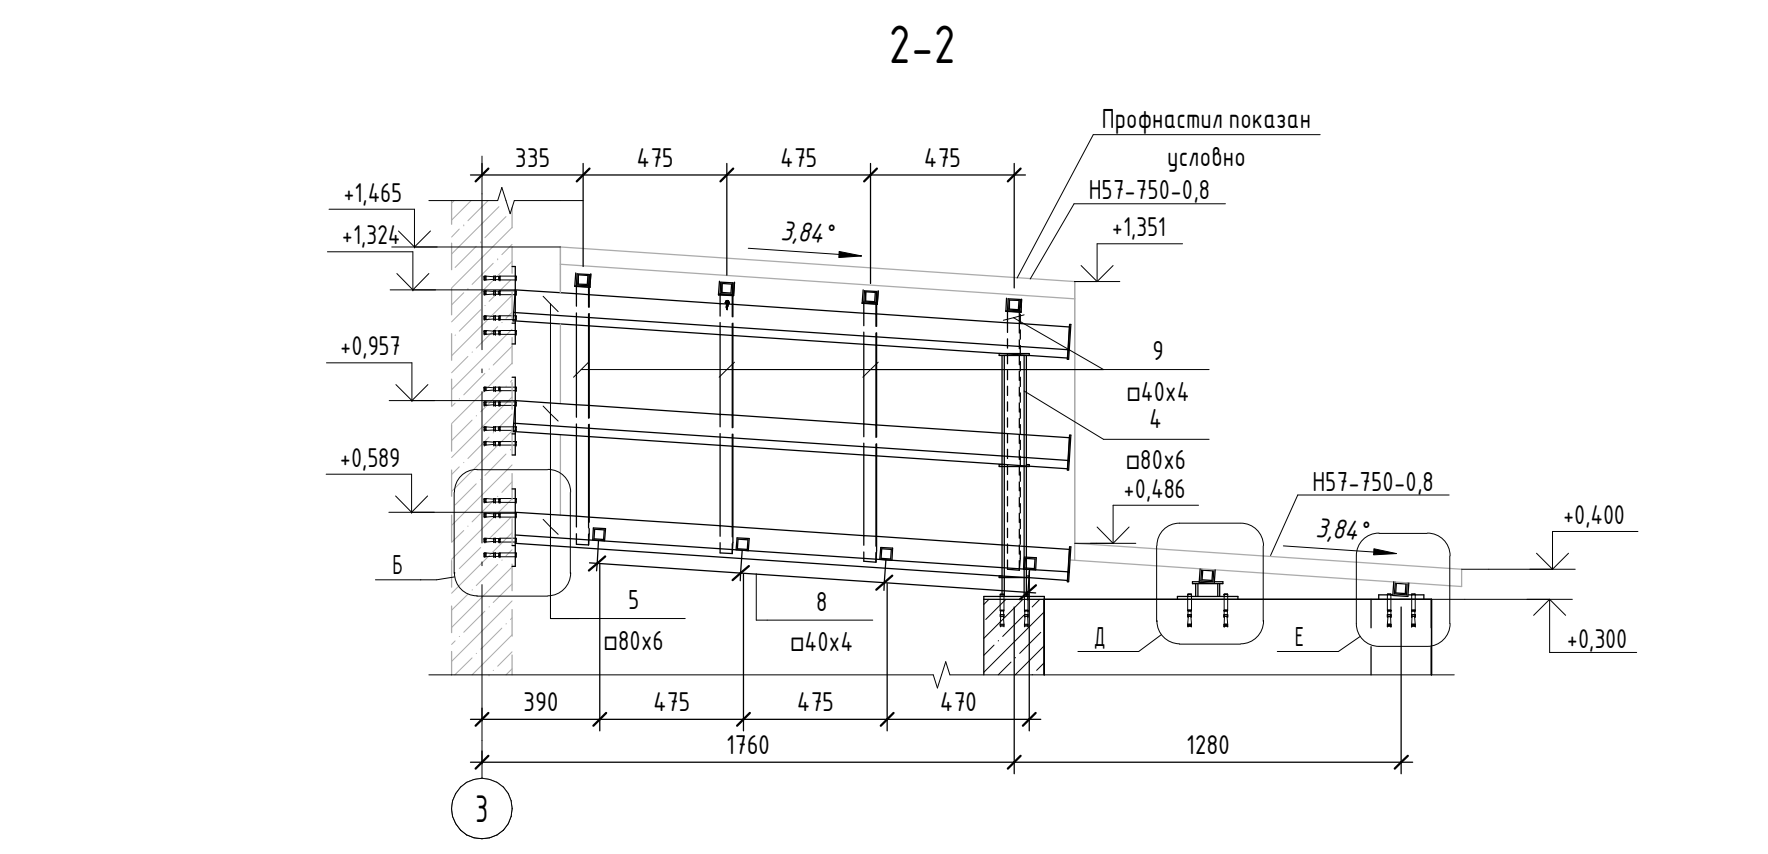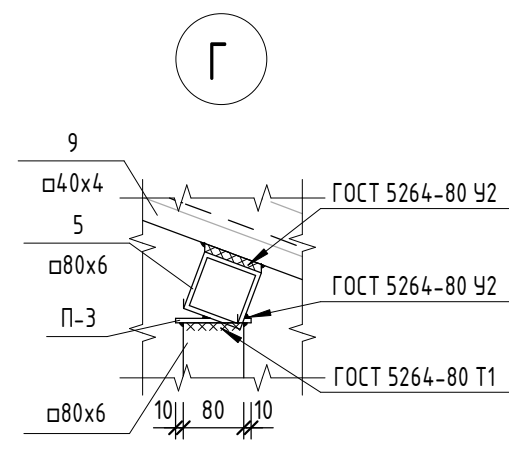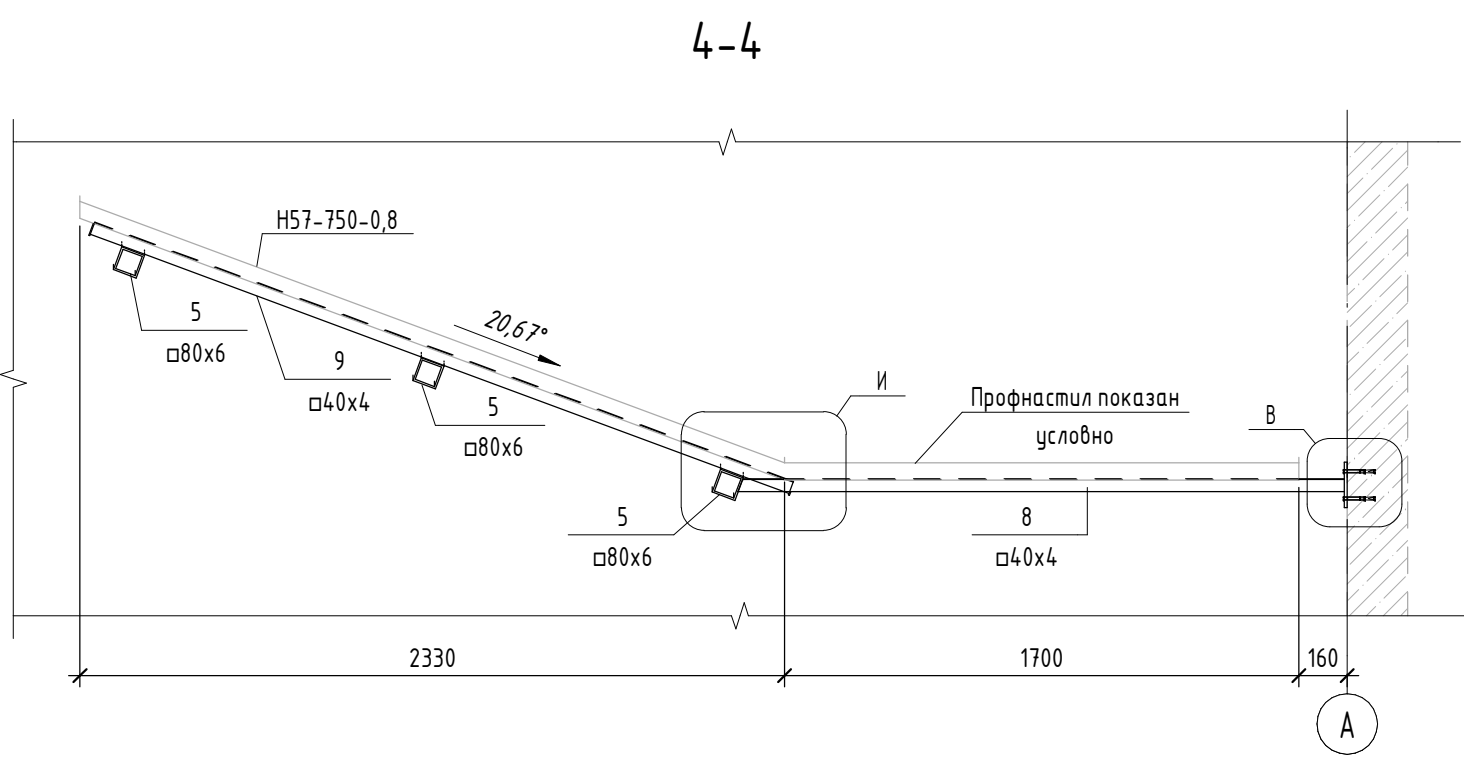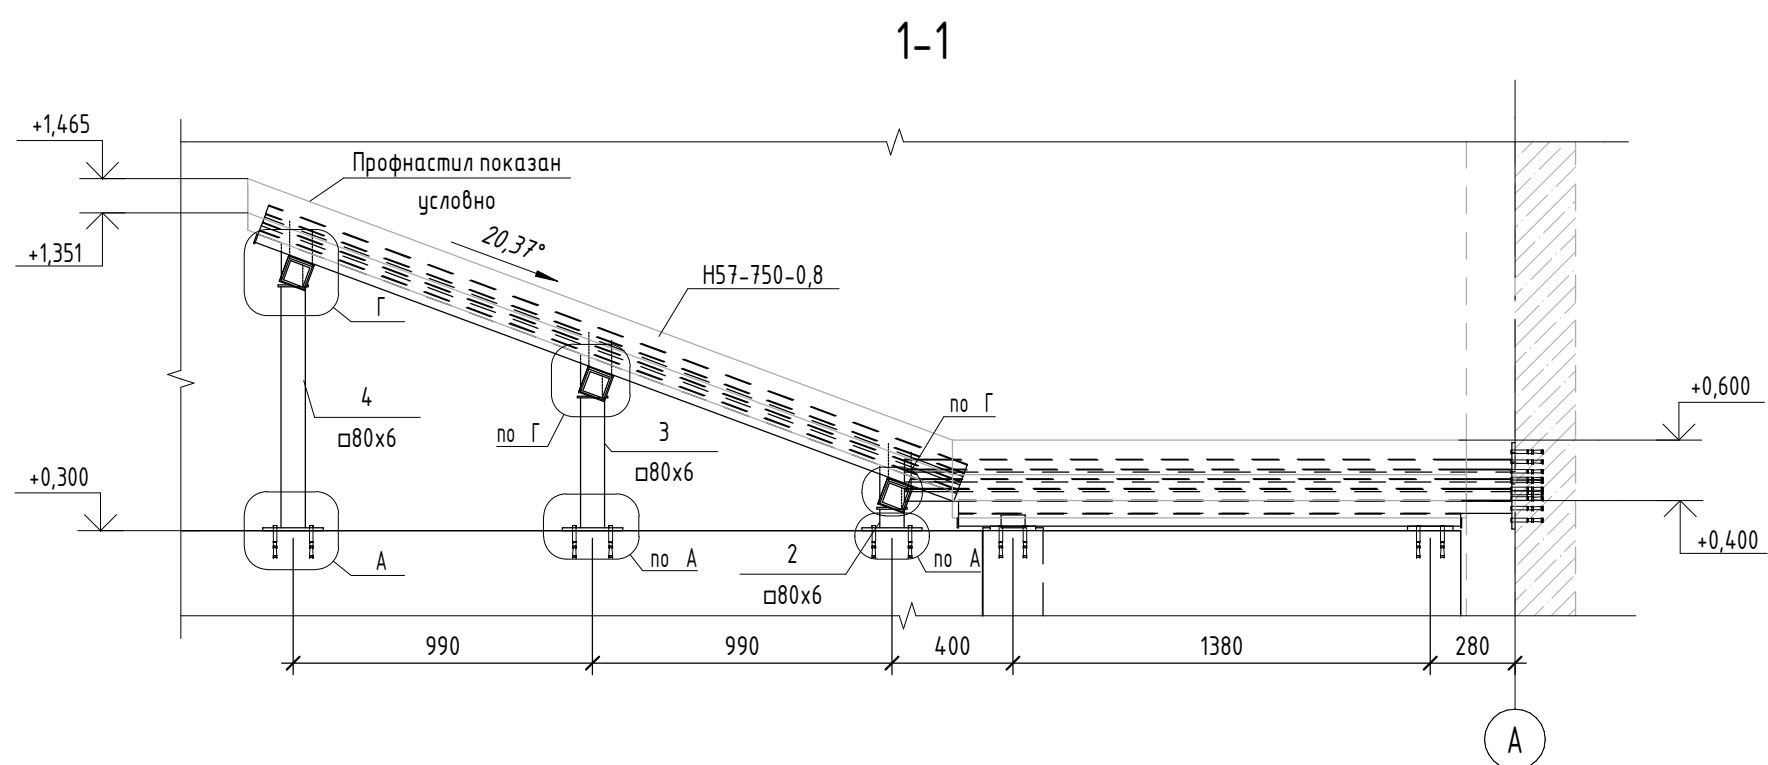

Узел крепления профнастила к прогонам

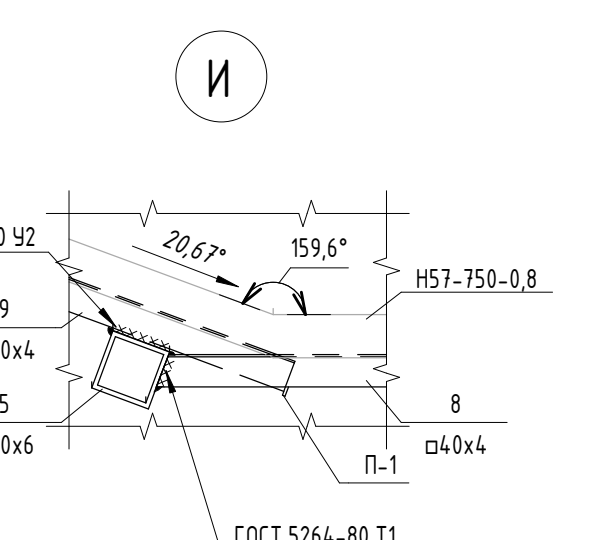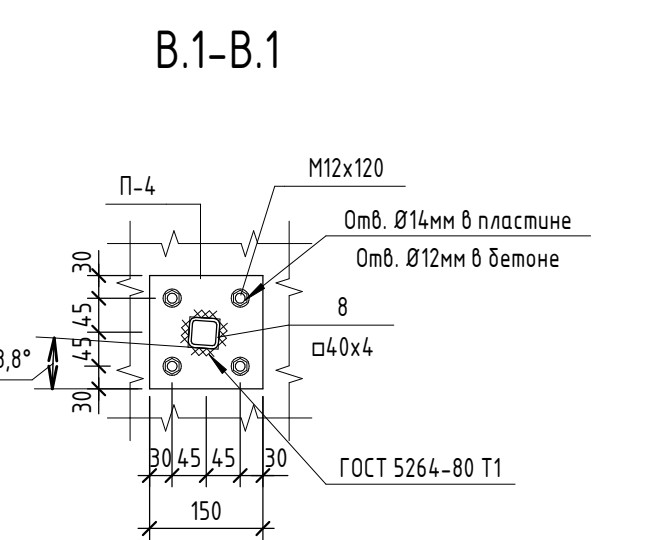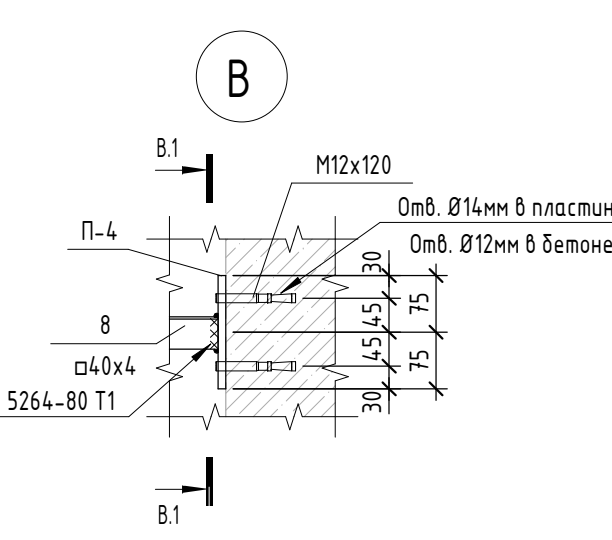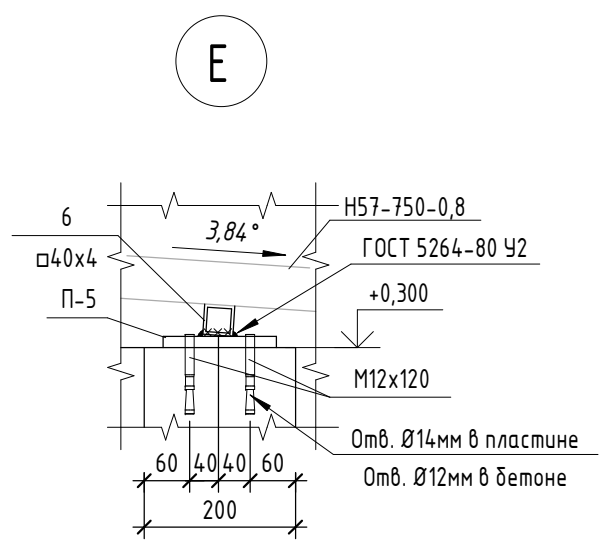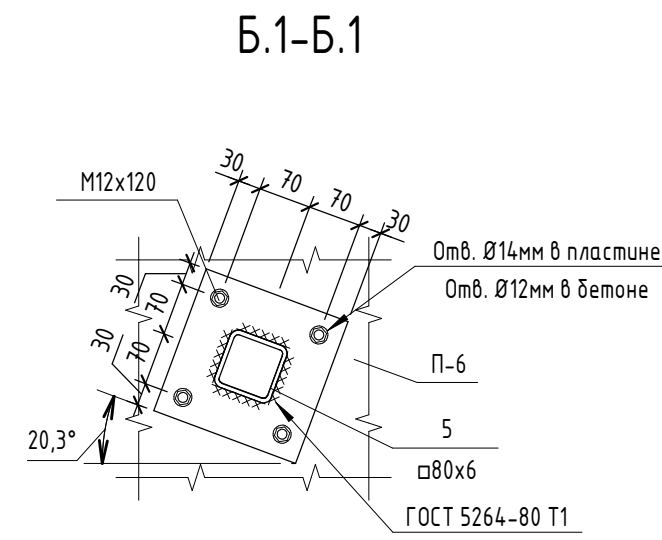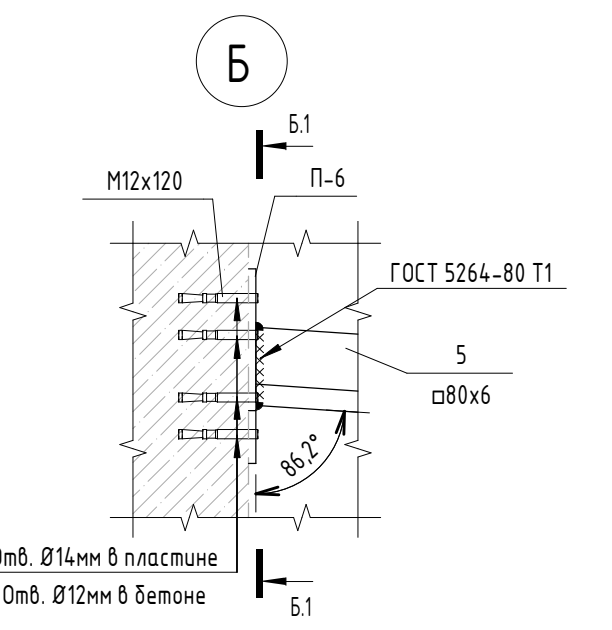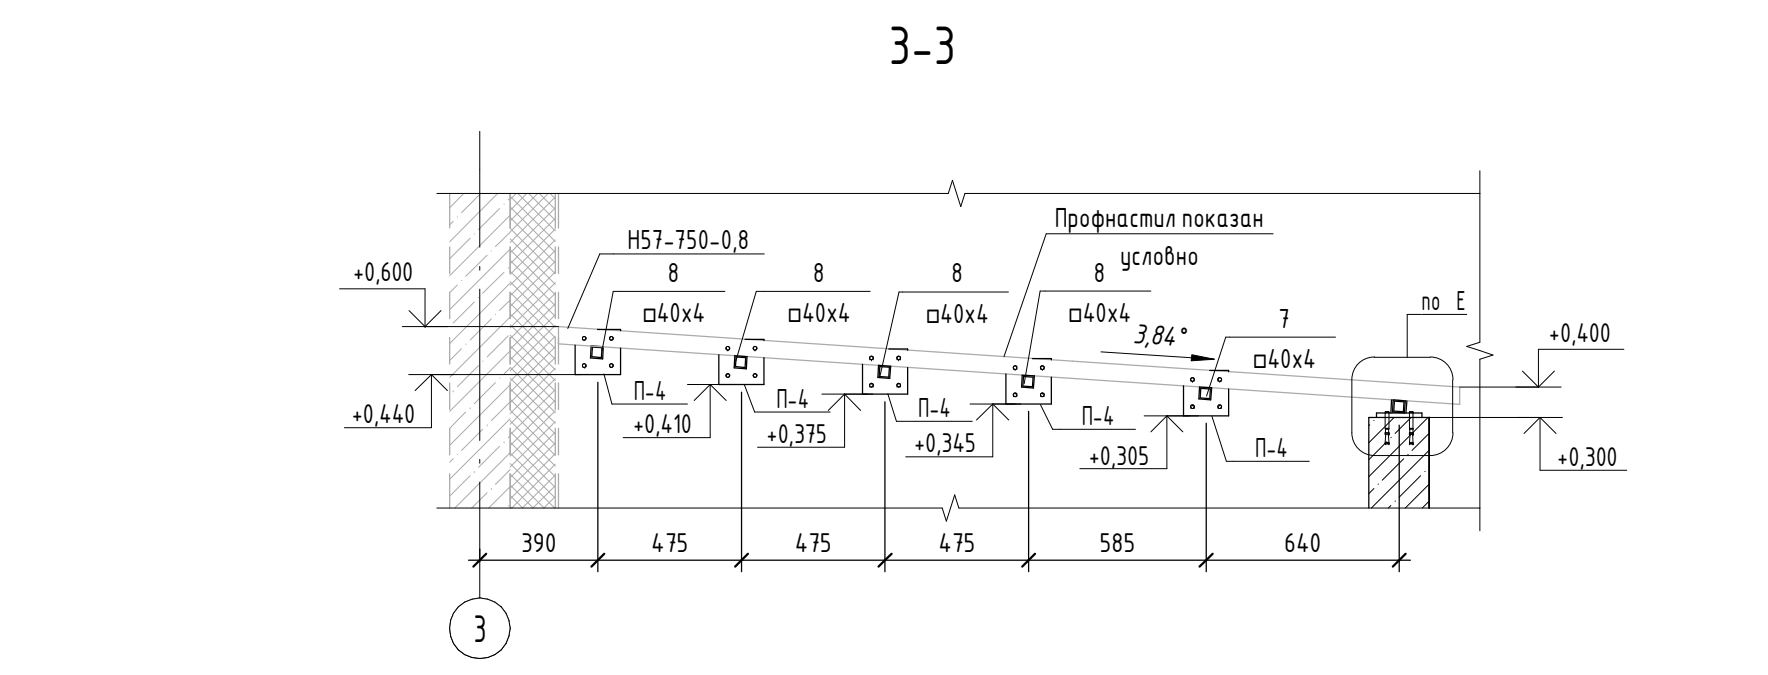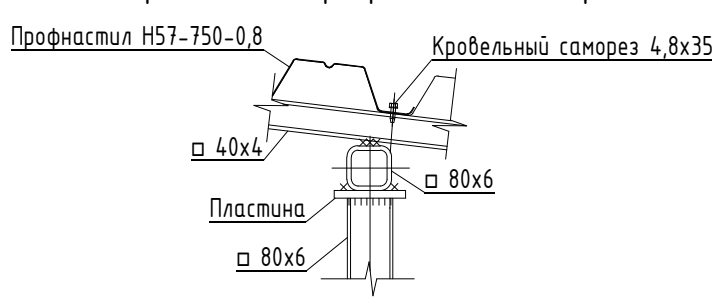

- Общие указания см. л. 1.
- Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа З-46 или З-46А по ГОСТ 9467-75. Высоту швов нерасчетных соединений принимать h=6 мм по катету, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов. Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:
  - Визуальный и измерительный – 100% швов;
  - Ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 – 5% швов.
- После монтажа металлоконструкции огрунтовать арматурой типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Все замкнутые профили на концах закрывать пластинами (заглушками):
  - для профиля 80x6 использовать в качестве заглушки пластину П-2;
  - для профиля 40x4 использовать в качестве заглушки пластину П-1.

|          |               |            |       |         |      |                                                                                                                                  |
|----------|---------------|------------|-------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               |            |       |         |      | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                    |
|          |               |            |       |         |      | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сокольной Горы 5-я, д. 14 |
| Изм.     | Кол-во        | Лист       | № док | Подпись | Дата | Конструктивные решения                                                                                                           |
| Разраб.  | Иванова       | 06.07.2026 |       |         |      | Стадия                                                                                                                           |
| Проверил | Дидж          | 06.07.2026 |       |         |      | Лист                                                                                                                             |
|          |               |            |       |         |      | Листов                                                                                                                           |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | 06.07.2026 |       |         |      | Схема устройства металлического навеса                                                                                           |
| ГИП      | Маркова       | 06.07.2026 |       |         |      | Входной группы в/а А/1-А/3-5                                                                                                     |