

Схема расположения фундаментной плиты на отм. -2,720 в осях А.1-Б.1/12



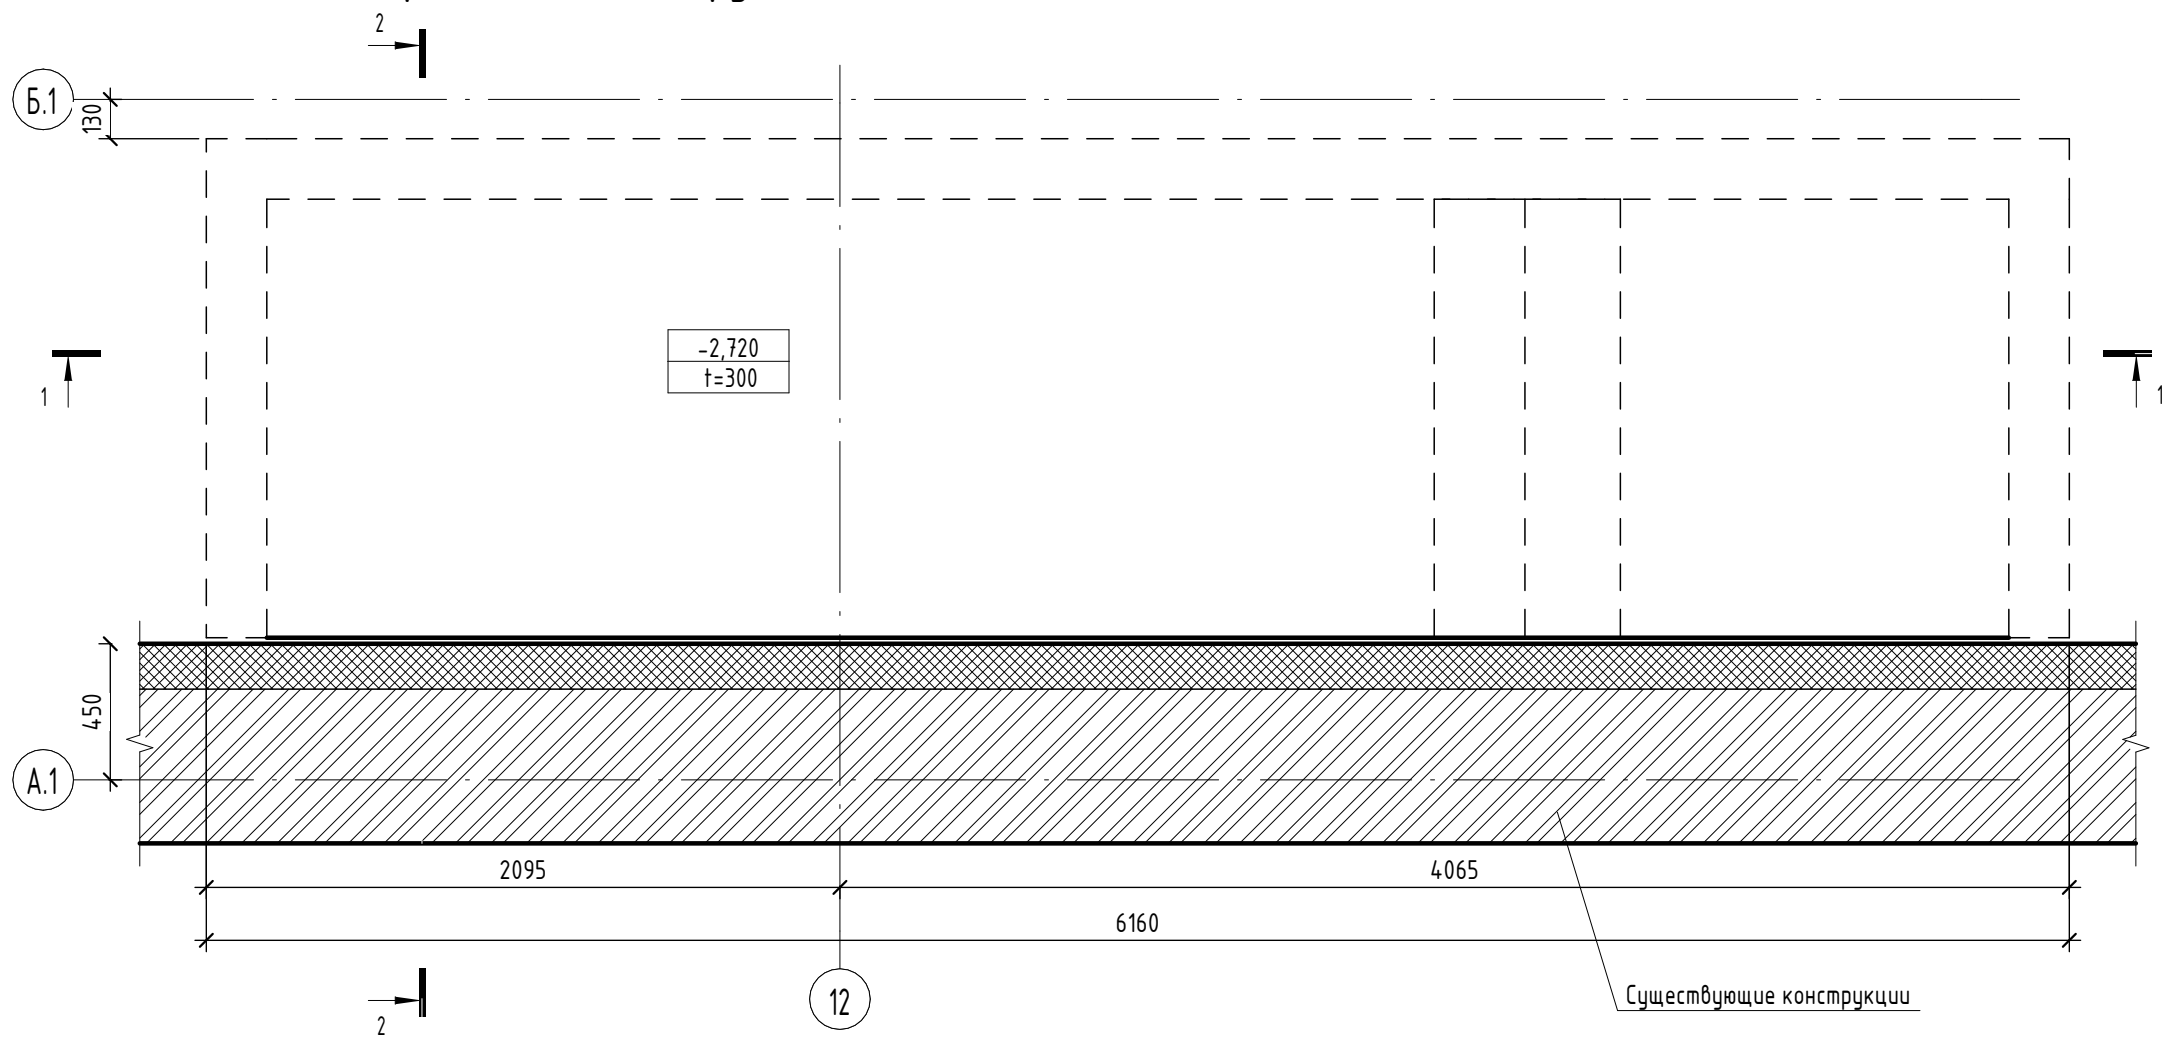



Схема расположения вертикальных конструкций и лестницы на отм. -2,720 в осях А.1-Б.1/12

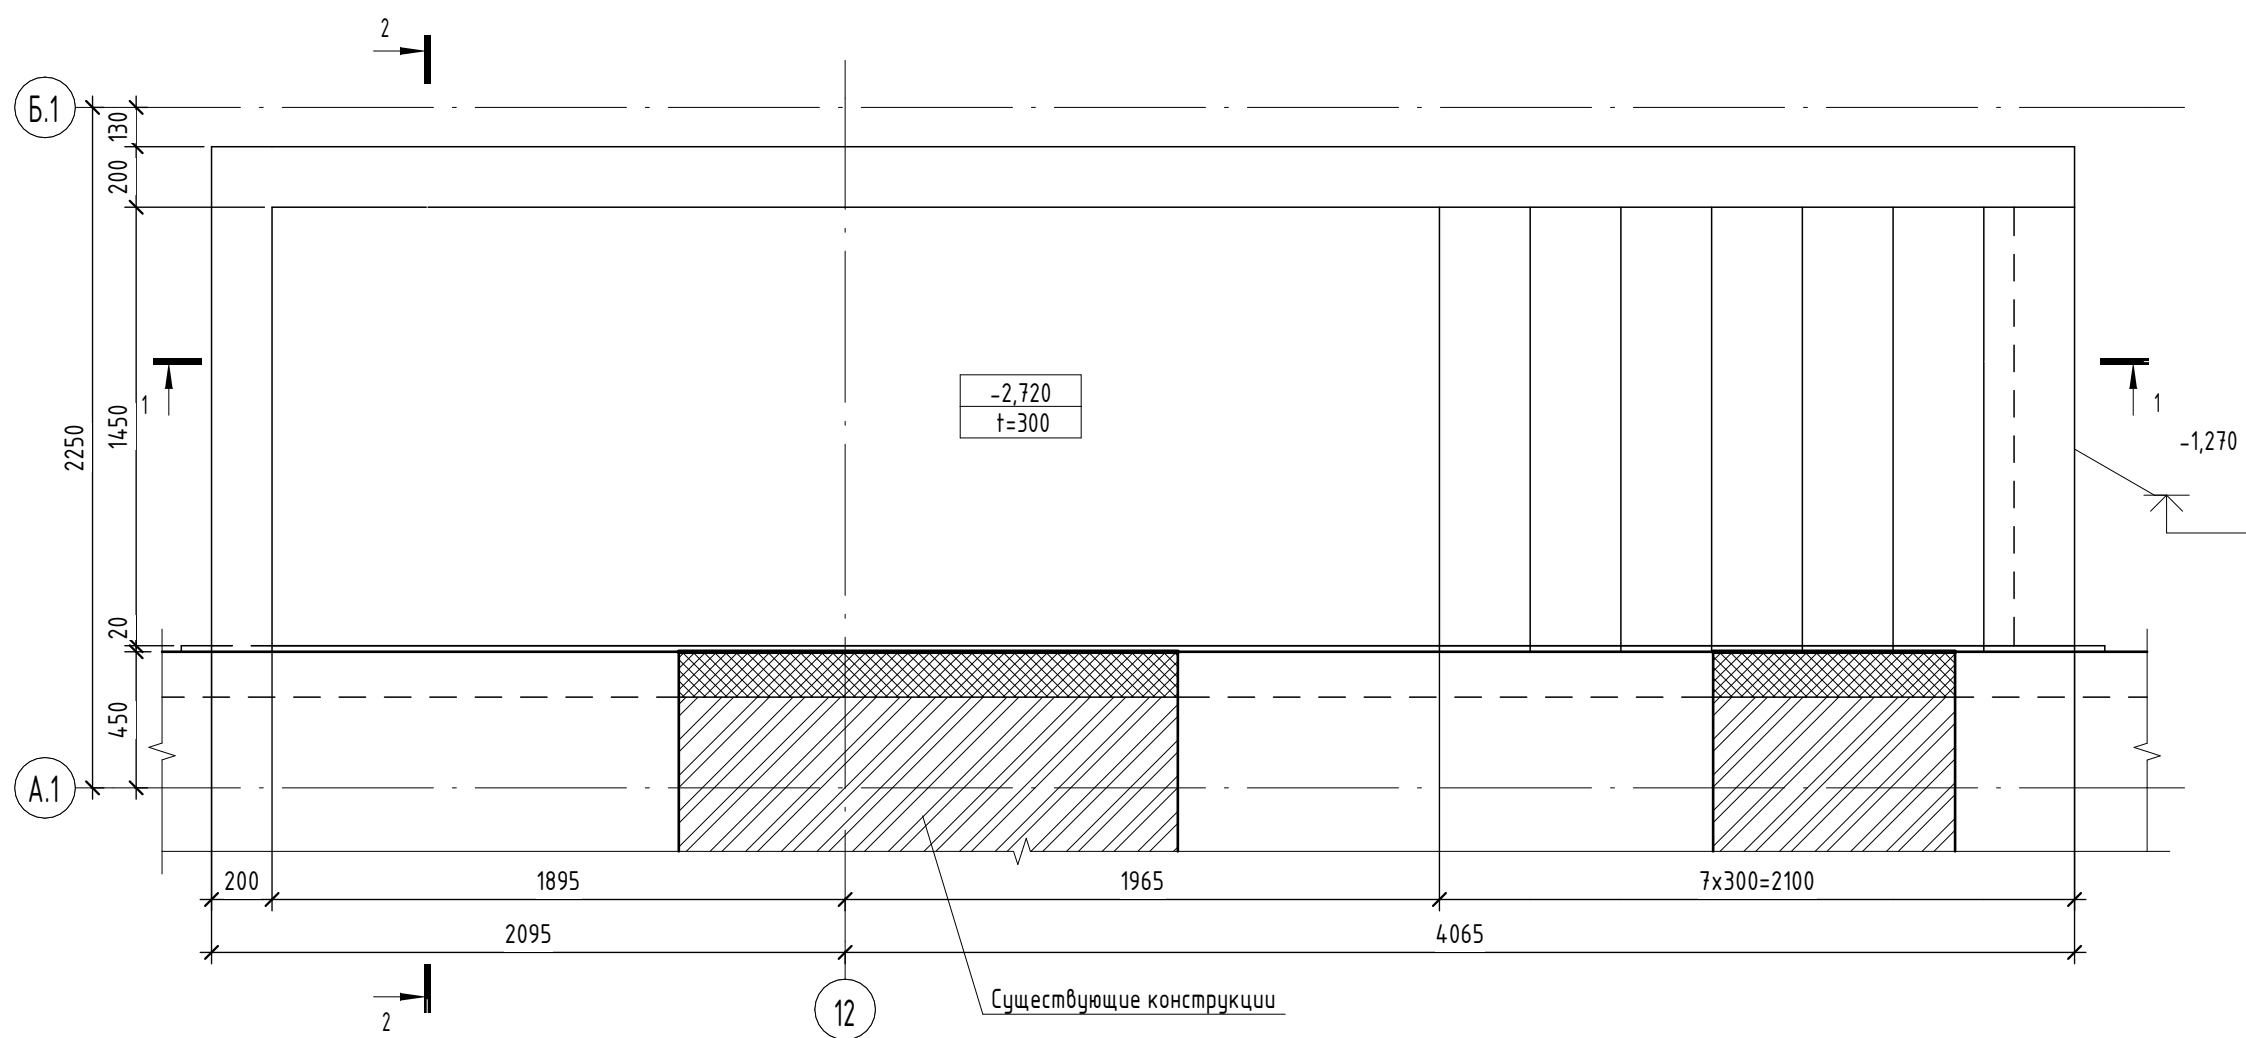

1-1
Опалубка

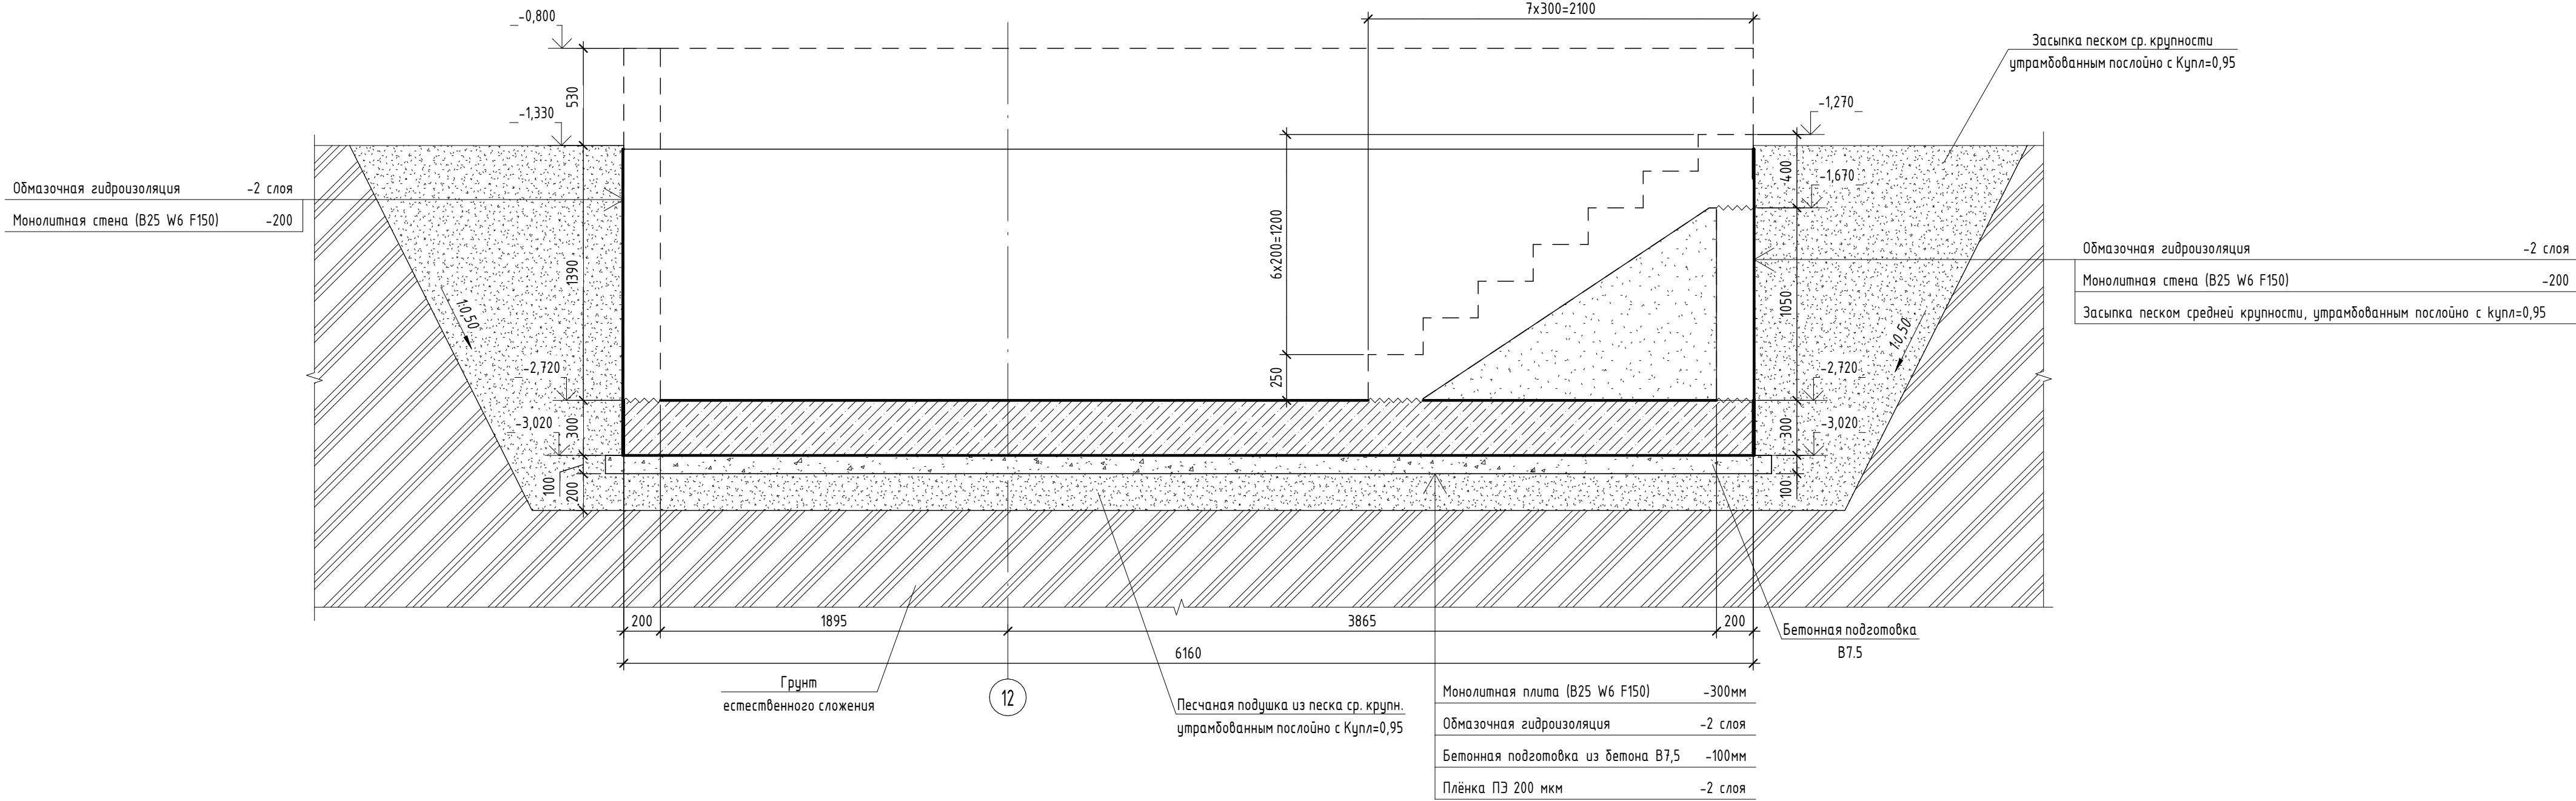

2-2
Опалубка

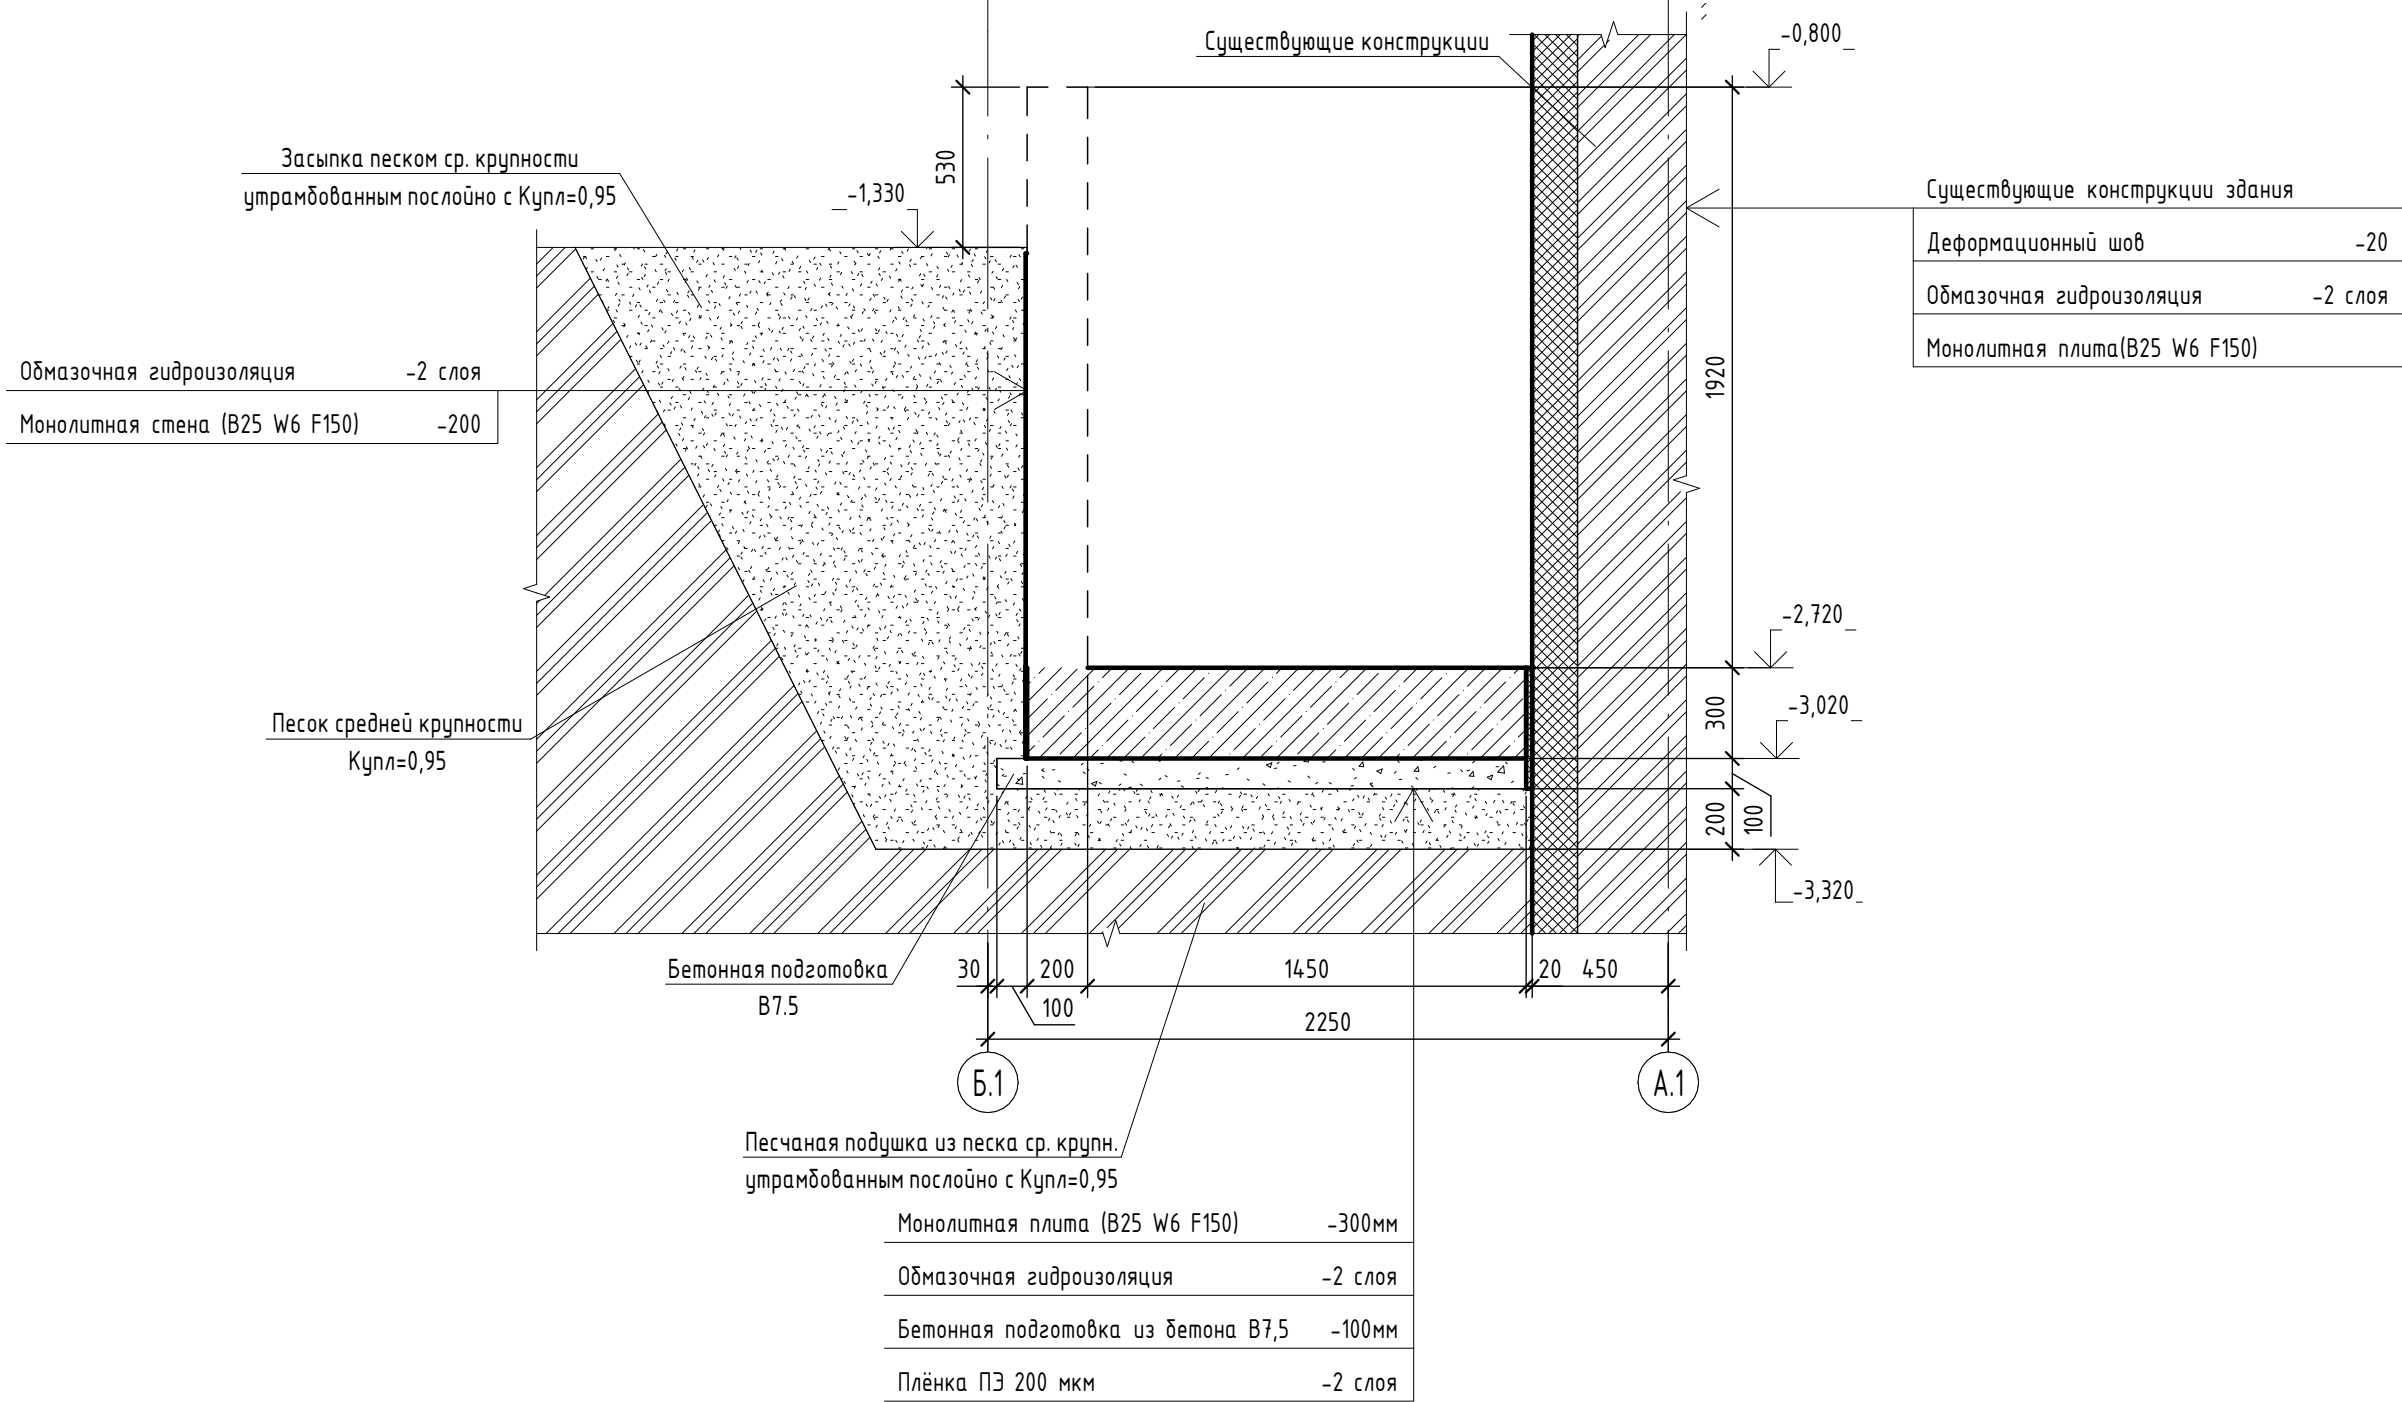

Ведомость расхода бетона, м³

Конструкция	Бетон класса		
	ГОСТ 26633-2015		
	В7,5	В25 F150 W6 гравий	Итого
Монолитные ж.б. стены	0	3,25	3,25
Монолитный ж.б. лестничный марш	0	1	1
Фундаментная плита	1,11	3,05	4,16
Всего	1,11	7,3	8,41

Ведомость расхода стали, кг

Марка конструкции	Изделия арматурные					
	Арматура класса					
	A240			A500С		
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 34028-2016		
	Ø6	Ø10	Итого	Ø8	Ø12	Итого
Монолитные ж.б. стены	10	0	10	0	292,8	292,8
Монолитный ж.б. лестничный марш	0	5	5	33,5	53,8	87,3
Фундаментная плита	0	47,5	47,5	0	503,1	550,6
Общий расход	10	52,4	62,4	33,5	849,8	883,2

Ведомость расхода материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Материалы			
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верт.)			15,87 м²
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.)			0,01 м²
	ГОСТ 8736-2014	Песок средней крупности (подушка)			1,26 м³
	Пароизоляция пленка полиэтиленовая s0,2мм ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая 0,2 мм (1 слой)			11,13 м²
	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н57-750-0,8			10,97 м²
	СТО 72746455-33.1-2012	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ (CARBON ECO (век. шов)			14,16 м³

- Общие данные см. лист 1.
- Армирование входной группы см. лист 3.
- Все конструкции, соприкасающиеся с грунтом гидроизолировать 2 слоями обмазочной гидроизоляции на битумной основе по 2 слоям битумного праймера.

Условные обозначения:
з.с. - Защитный слой бетона
~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

Technical drawing showing a rectangular plate with dimensions and coordinate system.

- Dimensions:**
  - Width: 30/200
  - Height: 7/200
  - Radius: R12/608
  - Small dimension: 3C. 40
- Coordinate System:**
  - X-axis labeled "X" at the top left corner.
  - Y-axis labeled "Y" at the bottom center.
- Labels:**
  - "B.1" in a circle at the top left.
  - "A.1" in a circle at the bottom center.
  - "12" in a circle at the bottom right.

Technical drawing of a reinforced concrete slab (Армирование) showing reinforcement layout. The drawing includes dimensions for the slab (18x200=3600, 7x200=1400), reinforcement spacing (6x200=1200, 500/50), and reinforcement types (CK12/431, CK12/501, CK12/335). It also shows a section line 1-1 and a level marker -2.720.

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/51   |       |
| ГС12/120 |       |
| СК12/501 |       |
| СК12/431 |       |
| СК12/335 |       |
| СК12/116 |       |

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/110 |       |
| СК12/107 |       |
| Х8/124   |       |
| Ш6/24    |       |
| Ф10/116  |       |
| Ф10/101  |       |

| Поз.     | Обозначение     | Наименование                           | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|----------|-----------------|----------------------------------------|------|-----------------|------------|
|          |                 | Входная группа в осях А.1-5-1/12 тип 8 |      |                 |            |
|          |                 | Детали                                 |      |                 |            |
| 8/143    | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1430                       | 35   | 0,565           | 19,81      |
| 12/612   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 6120                      | 22   | 5,435           | 119,58     |
| 12/608   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 6080                      | 18   | 5,4             | 97,20      |
| 12/161   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1610                      | 16   | 1,43            | 22,88      |
| 12/161   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1605                      | 22   | 1,426           | 31,38      |
| 12/157   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1570                      | 64   | 1,395           | 89,30      |
| 12/143   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1430                      | 24   | 1,27            | 30,48      |
| ГС8/51   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 510                        | 48   | 0,202           | 9,72       |
| ГС12/120 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1195                      | 57   | 1,062           | 60,54      |
| СК12/501 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 5015                      | 9    | 4,454           | 40,09      |
| СК12/431 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4315                      | 44   | 3,832           | 168,61     |
| СК12/335 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3355                      | 9    | 2,98            | 26,82      |
| СК12/116 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1165                      | 78   | 1,035           | 81,12      |
| СК12/110 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1095                      | 41   | 0,973           | 39,90      |
| СК12/107 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1070                      | 44   | 0,951           | 41,85      |
| Х8/124   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1245                       | 8    | 0,452           | 3,94       |
| Ш6/24    | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 240                         | 185  | 0,094           | 10,00      |
| Ф10/116  | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 1165                       | 66   | 0,719           | 47,45      |
| Ф10/101  | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 1005                       | 8    | 0,621           | 4,97       |

Условные обозначения:  
з.с. – Защитный слой бетона  
ш.п. – Расстановка арматуры в шахматном порядке  
~~~~~ – Рабочий шов бетонирования

[illegible]

| Имя, № посл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласовано | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| | | | | |
| | | | | |