


Согласовано					
Изм. № подл.		Взам. инв. №			
		Подп. и дата			
		Изм. № подл.			




						16-25//Г-Р-СДС		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д. 14		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система двусторонней связи	Стадия	Лист
Разраб.	Сошников	06.26					Р	5
Проверил	Поляков	06.26						
Н. контр.	Воробьев	06.26				Схема принципиальная		
ГИП	Маркова	06.26						
						Копировал		
						Формат А1		

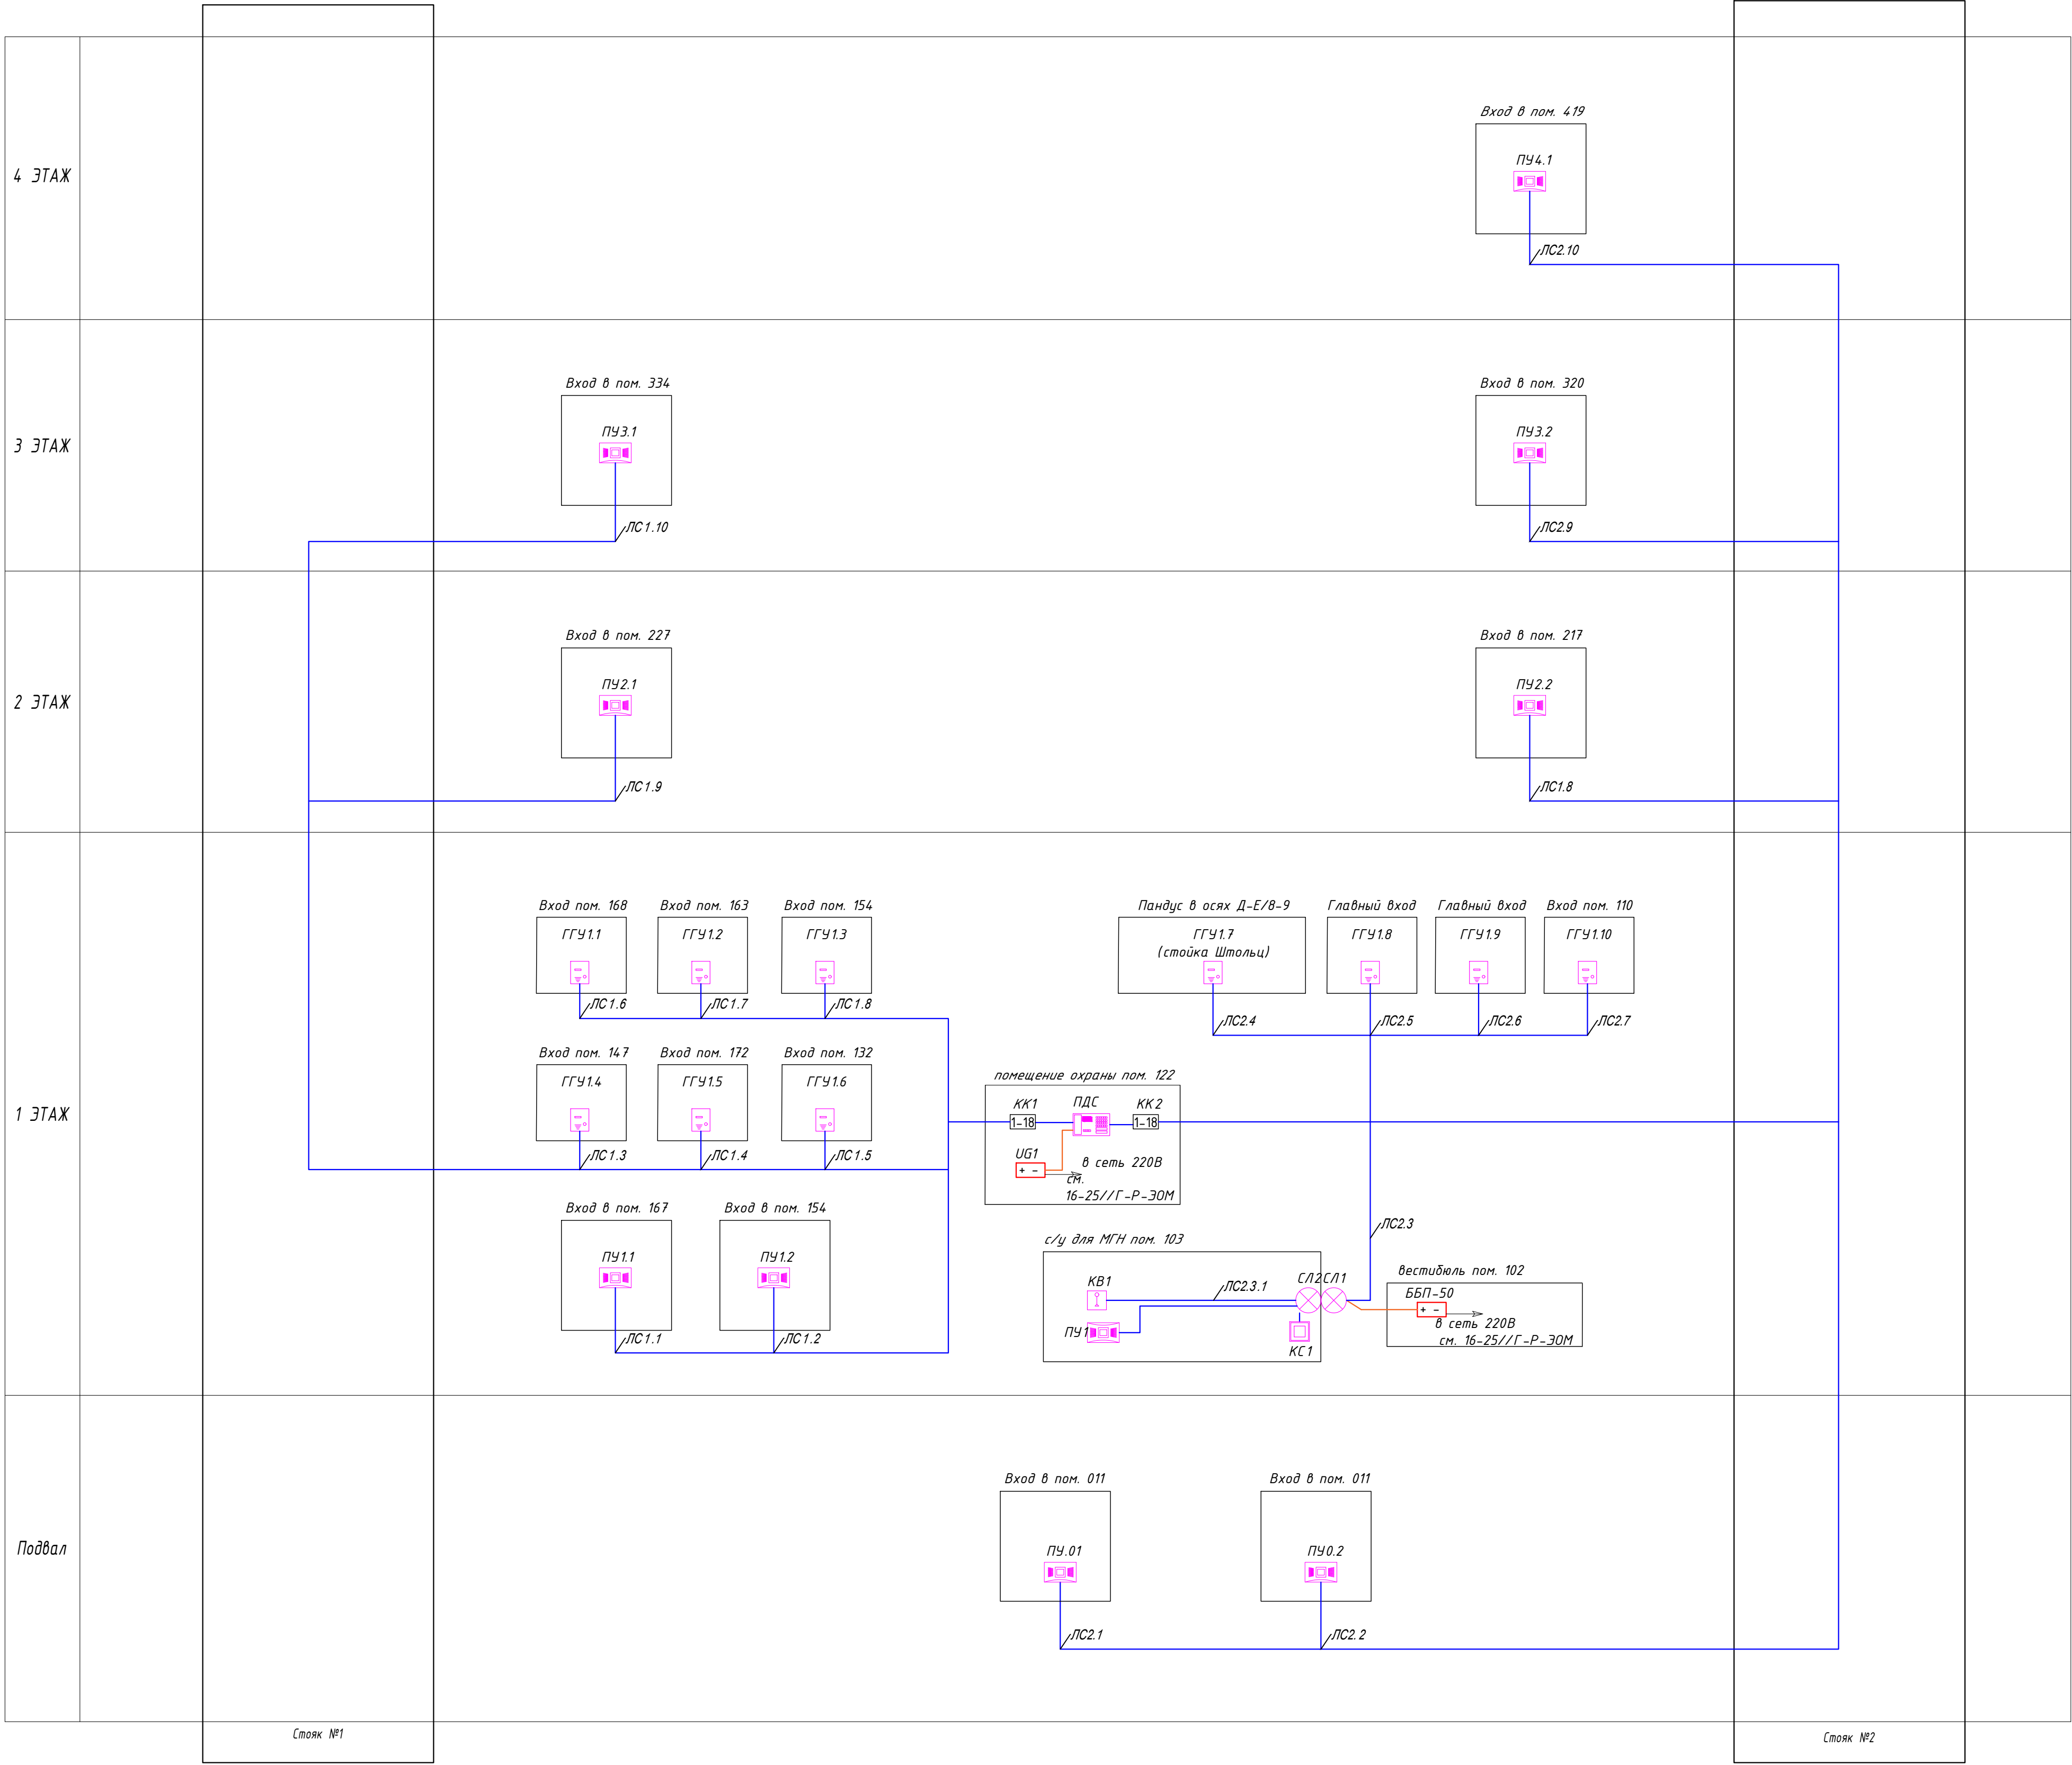


Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


Эскиз расположения кнопки сброса
М 1:5

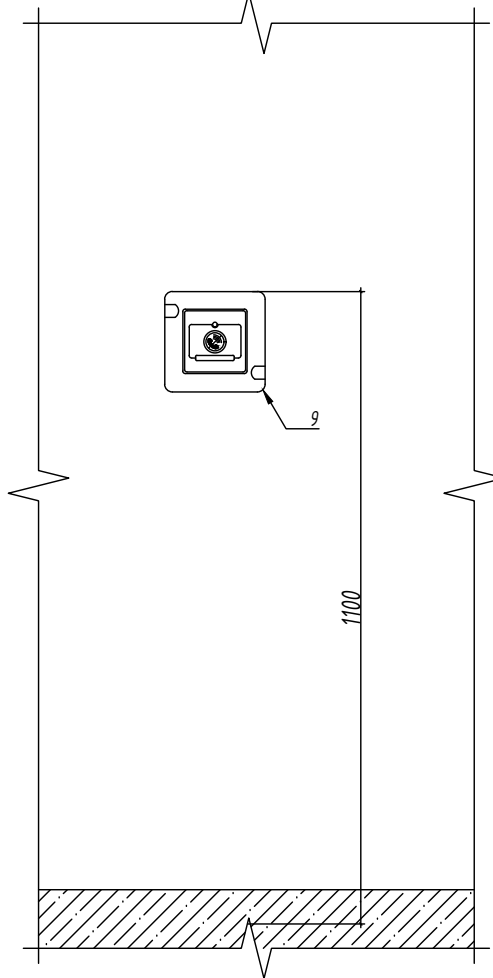

Эскиз расположения кнопки вызова проводной
М 1:5

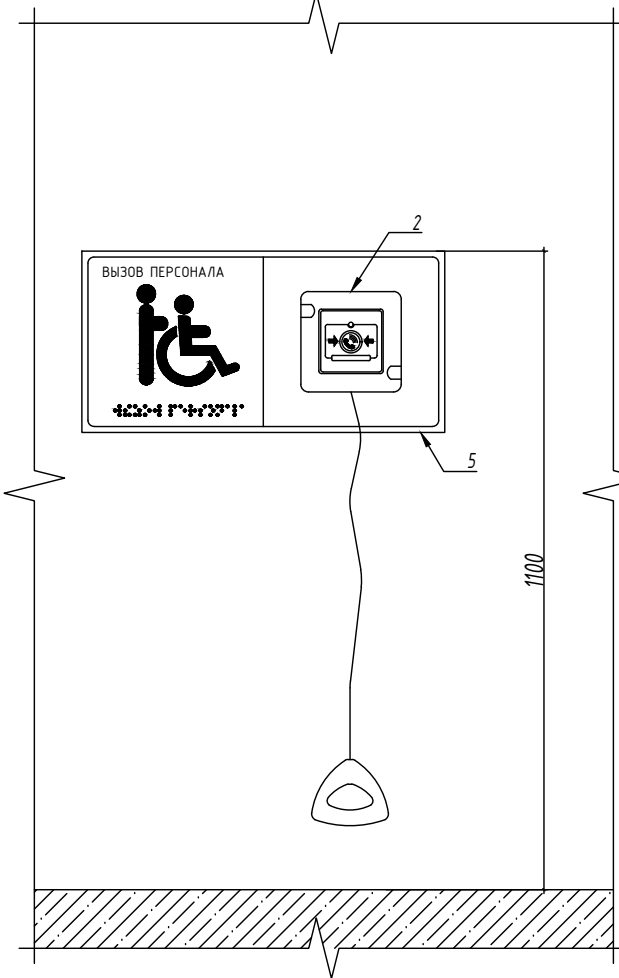

Эскиз расположения абонентского устройства
громкой связи
М 1:5

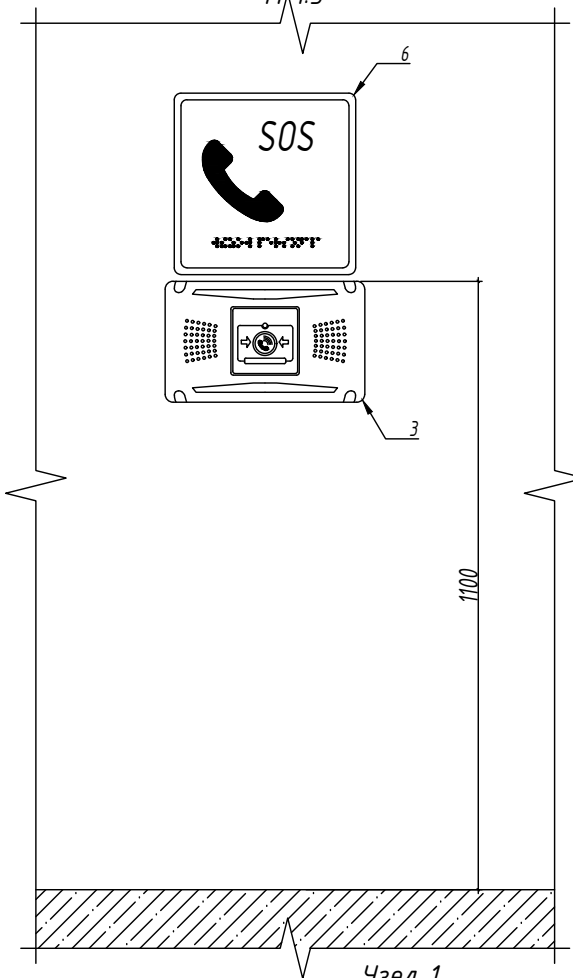

Эскиз расположения лампы сигнальной
М 1:20


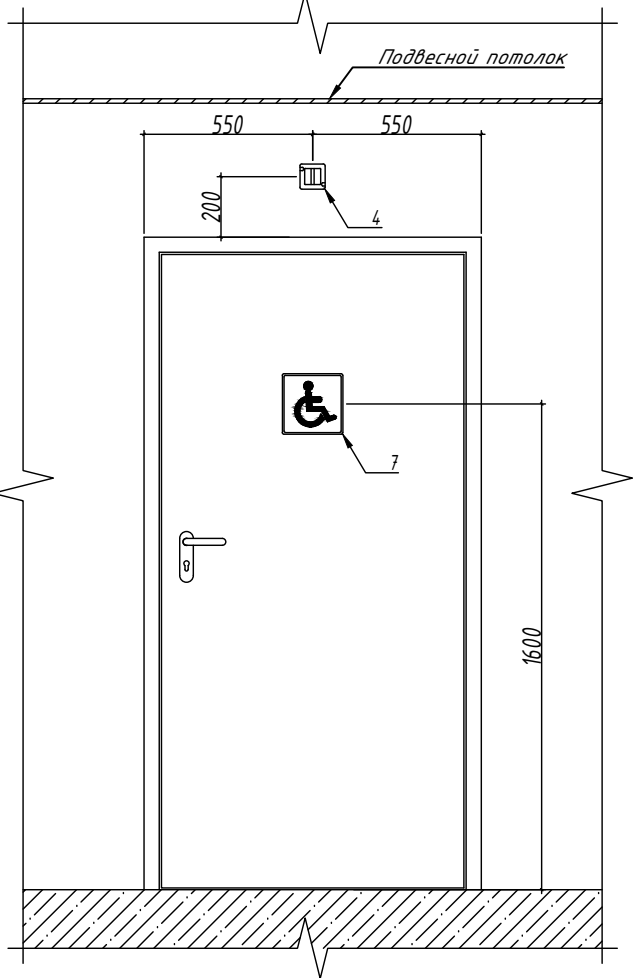



Таблица распределения оборудования

Поз.	Наименование	Ед. измерения	Кол-во	Примечание
1	Кнопка сброса	шт.	1	
2	Кнопка вызова проводная	шт.	2	
3	Абонентское устройство громкой связи	шт.	1	
4	Лампа сигнальная	шт.	1	
5	Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" (150x300мм)	шт.	1	
6	Табличка тактильная с пиктограммой "SOS с трубкой" (150x150мм)	шт.	1	
7	Табличка (200x200) "Доступность для инвалидов в креслах-колясках"	шт.	1	

Узел 1

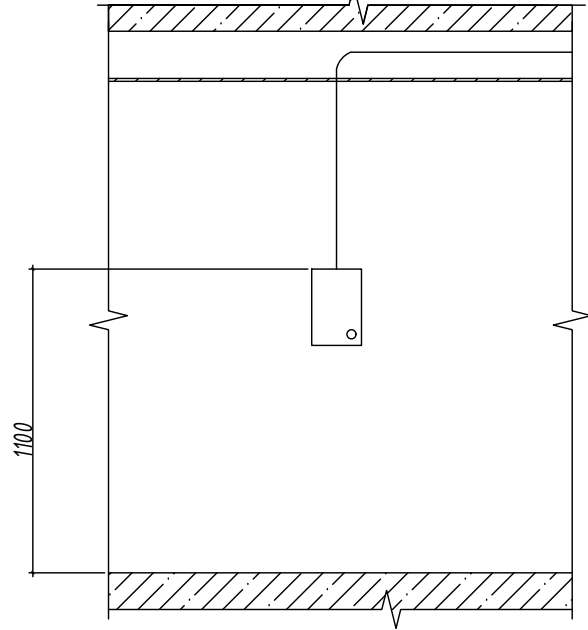

Эскиз крепления кабельной трассы
М 1:1

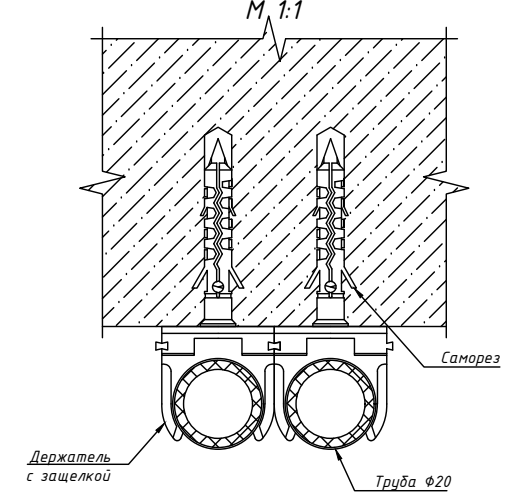

						16-25//Г-Р-СДС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"). расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д. 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Система двухсторонней связи	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Сошников			СШ	06.26		Р	4	
Проверил	Поляков			П	06.26				
						Типовые эскизы размещения и монтажа оборудования			
Н. контр.	Воробьев			ВВ	06.26				
ГИП	Маркова			М	06.26				

Копировал

Формат А3

Экспликация помещений подвала


Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
001	ИТП	66.06	Д
002	Венткамера с форкамерой	71.36	ВЗ
004	Водомерный узел и насосная	31.10	Д
005	Венткамера	28.40	ВЗ
006	Венткамера	198.07	ВЗ
007	Венткамера	138.94	ВЗ
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	ВЗ
009	Венткамера	64.68	ВЗ
010	Венткамера	64.96	ВЗ
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	51.08	
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	ВЗ
017	Коридор	39.60	
Всего		2847.4	


Перечень материалов и оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Переоборудованное устройство (ПГУ) с указанием порядкового номера	ГС-2001W3	2	шт.	

Примечания:
1. Места размещения оборудования системы двусторонней связи показаны условно. Точное местоположение оборудования определить при монтаже с учетом архитектурных решений, расстановки оборудования, фактических зон доступности МТН и удобства эксплуатации.
2. Громкоговорящее переоборудованное устройство ГС-2001W4 и ГС-2001W3 устанавливать в местах вызова персонала согласно архитектурной части проекта.
3. Работы и оборудование выполнять строго за стеновыми материалами или в гофрированной трубе. Прокладку в кабель-канале выполнять только при отсутствии возможности скрытой прокладки, например по штукатурным, кирпичным или бетонным стенам и при согласовании с Заказчиком.

						16-25/17-Р-СДС		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429") расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы, д. 14		
Изм.	Кол. в лист	Лист	Монтаж	Лист	Дата			
Разработчик		Семинский			06.26			
Проектировщик		Павлов			06.26			
						Система двусторонней связи		
						Страница	Лист	Листов
						Р	6	
Н. инж.		Воробьев			06.26	План расположения оборудования и кабельных трасс в подвале.		
Ген.пр.		Маркова			06.26			
						 AZURIT		

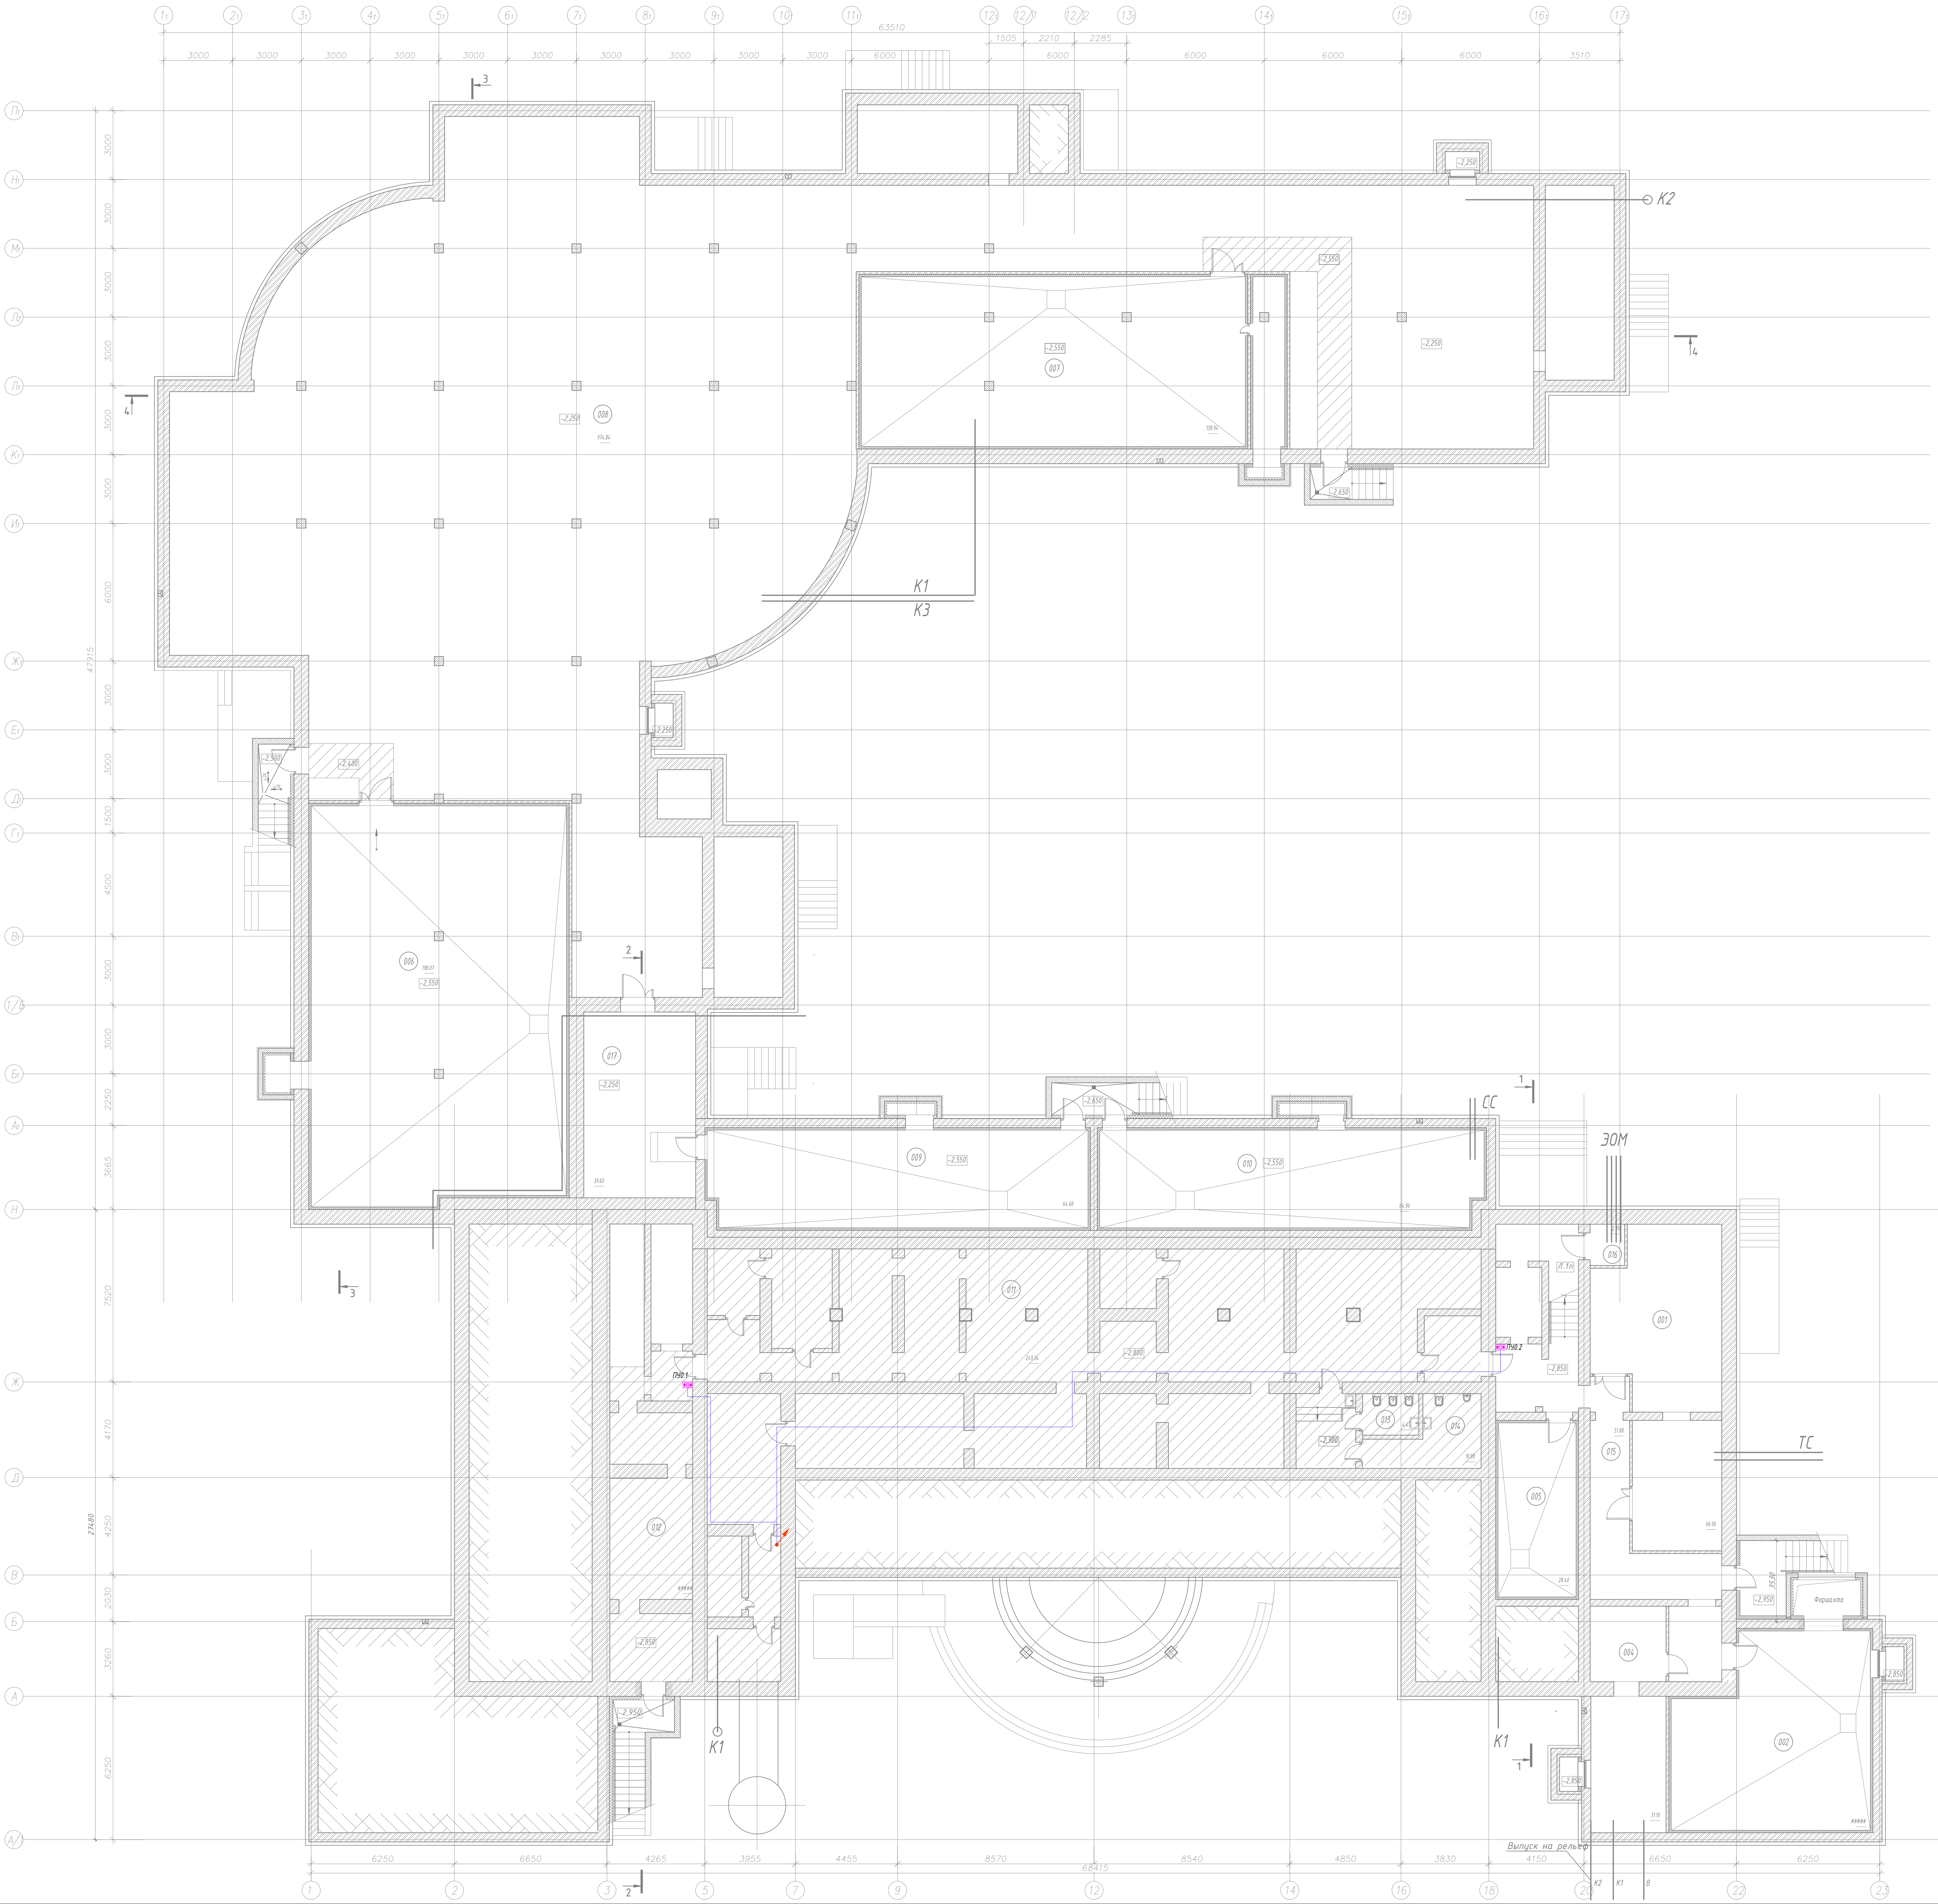

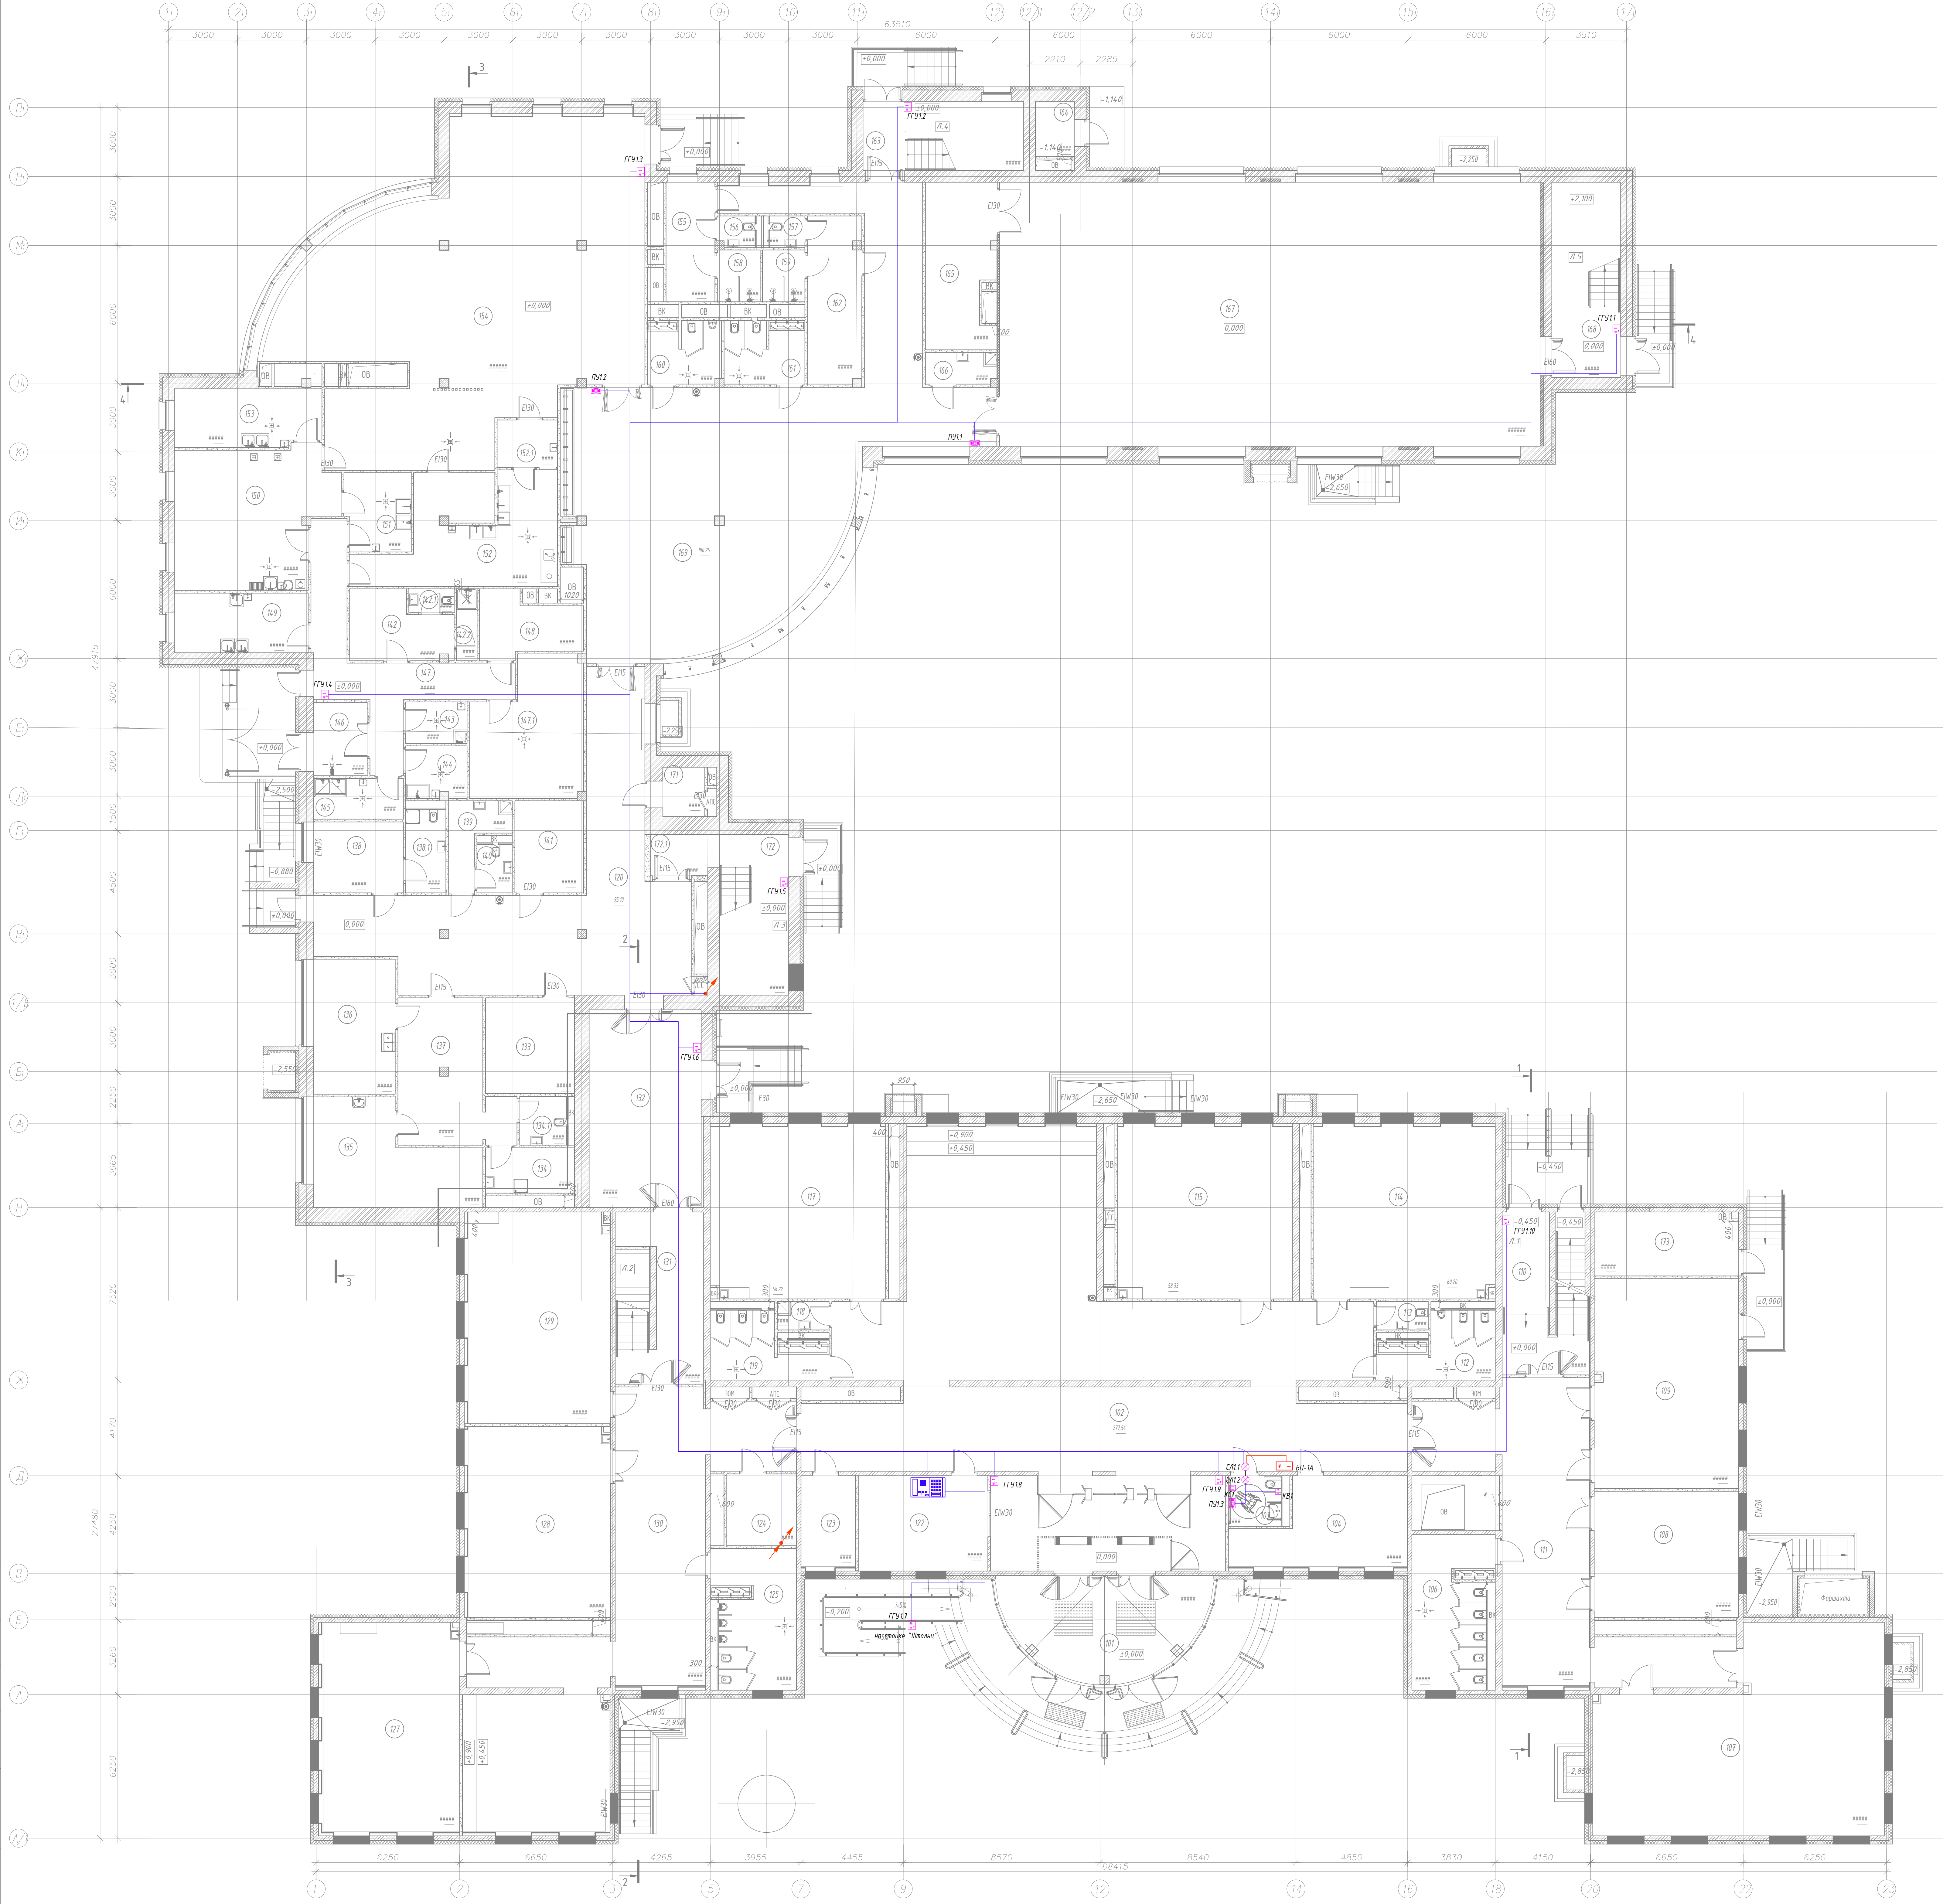

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м.кв.	Кат. помещ. по назначению
101	Танбур	35,02	
102	Коридор с рекреацией	277,54	
103	Санузел для МПН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,49	
110	Лестничная клетка (ЛП)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санузел для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПЧИ	2,78	В.4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95,10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86	
124	Помещение связи	9,47	В.4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	117,57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27,18	
132	Вестибиль	42,02	
133	Электрощитовая	16,16	В.3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений надвещного назначения	7,64	В.4
134.1	Туалет медблока	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,63	
138	Комната инструктора	12,07	
138.1	Санузел с душем	7,03	
139	ПЧИ	6,79	В.4
140	Санузел для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	В.3
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Санузел для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,82	
143	ПЧИ	4,85	В.4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	В.4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,92	В.4
146	Загрузочный цех	7,45	В.4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	В.3
148	Кладовая сухих продуктов	10,93	В.3
149	Догоготовочный цех	15,16	В.3
150	Горячий цех	39,25	В.3
151	Моечная для кухонной посуды	9,75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34,78	Д
152.1	Предмоечная	5,48	Д
153	Холодный цех	15,96	В.3
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальная	11,10	
156	Санузел	2,40	
157	Санузел	2,48	
158	Душевые	4,15	
159	Душевые	4,16	
160	Санузел для мальчиков	8,71	
161	Санузел для девочек	9,76	
162	Раздевальная	17,10	
163	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	В.4


165	Снарядная	21,21	В.3
166	ПЧИ	4,30	В.4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,93	В.4
172	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
172.1	Танбур	4,48	
173	Электрощитовая	17,34	В.3
Всего		2668,9	

Перечень материалов и оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
1	Переборное устройство (ПГУ) с указанием порядкового номера	ГС-2001W3	1	шт.	
2	Громкоговорящее переборное устройство (ПГУ) с указанием порядкового номера	ГС-2001P4	10	шт.	
3	Путь диспетчерской связи на 24 абонентов (ПДС)	ГС-1036F6	1	шт.	
4	Сигнальная лампа (СЛ) с указанием порядкового номера	ГС-061W4	2	шт.	
5	Кнопка сброса (КС) с указанием порядкового номера	ГС-0421W1	1	шт.	
6	Кнопка вызова со шнуром (КВ) с указанием порядкового номера	ГС-0423W1	1	шт.	
7	Блок питания (БП-50)	БП-50	1	шт.	

Примечания:

- Места размещения оборудования системы двухсторонней связи показаны условно. Точное местоположение оборудования определить при монтаже с учетом архитектурных решений, расстояний, удобства эксплуатации.
- Путь диспетчерской связи ГС-1036F6 установить на рабочем месте дежурного персонала или диспетчера.
- Громкоговорящее переборное устройство ГС-2001P4 и ГС-2001W3 устанавливать в местах вызова помощи согласно графической части проекта.
- Сигнальную лампу ГС-061W4 устанавливать снаружи обслуживаемого помещения над дверью.
- Кнопку вызова со шнуром ГС-0423W1 устанавливать внутри обслуживаемого помещения в зоне доступности МПН. Шнур вызова должен быть доступен из положения сидя и при нахождении человека на полу.
- Кнопку сброса ГС-0421W1 устанавливать внутри обслуживаемого помещения у входа или в месте, удобном для персонала, выполняющего проверку и сброс вызова.
- Кнопку вызова ГС-0423W1 и кнопку сброса ГС-0421W1 подключить к сигнальной лампе ГС-061W4. Подключение выполнить с соблюдением полярности согласно паспорту оборудования.

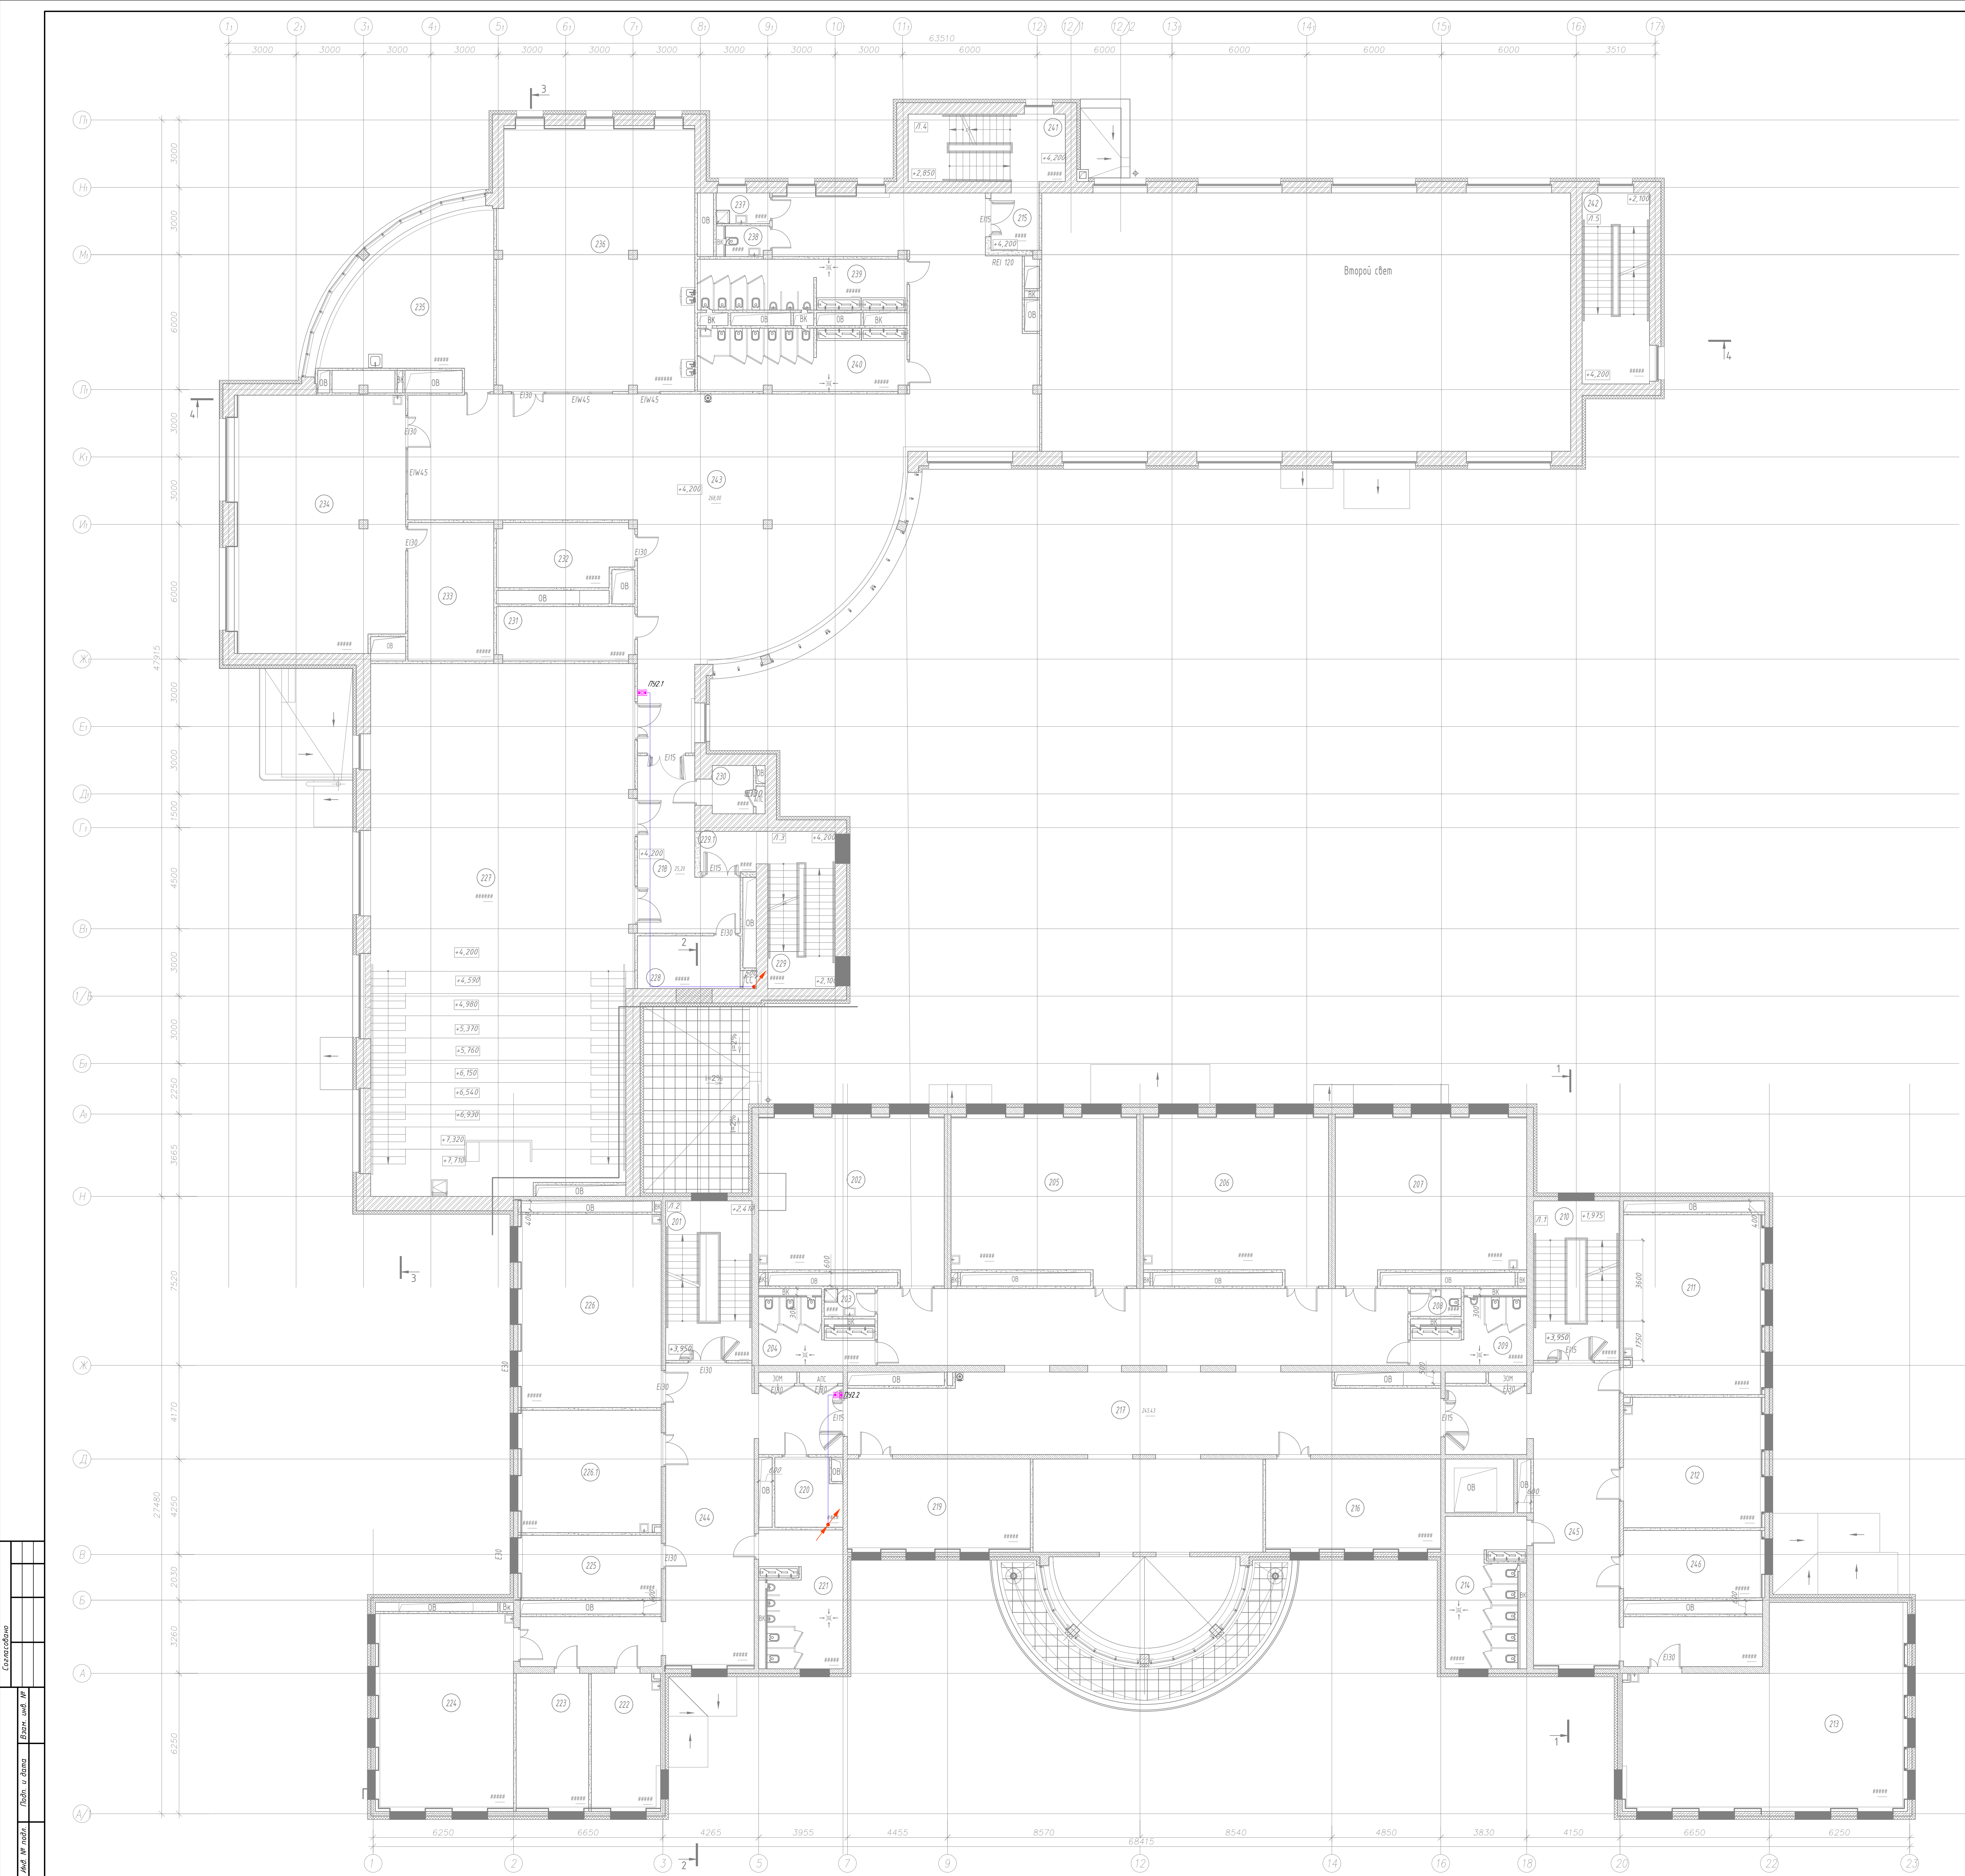

Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
202	Чувственные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	ПУИ	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Чувственные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Чувственные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Чувственные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
211	Чувственные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тип 1	97,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Тамбур	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Чувственные кабинеты (начальная школа)	54,17	
225	Кабинет инвентаря творческой мастерской	17,75	В3
226	Творческая мастерская	54,82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	272,39	
228	Коридор	10,72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
229.1	Тамбур	4,48	
230	Тех. помещение	3,93	В4
231	Архитектурная	14,75	
232	Кабинет инвентаря	16,65	В3
233	Кабинет кабинета материальной технологии	23,55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86,25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102,78	В3
237	ПУИ	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,56	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	
Всего		2145,1	


Перечень материалов и оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
1	Перевозочное устройство (ПУ) с указанием порядкового номера	БС-2001W3	2	шт.	

Примечания:

1. Места размещения оборудования системы двусторонней связи показаны условно. Точное местонахождение оборудования определить при монтаже с учетом архитектурных решений, расстановки оборудования, дверных проемов, зон доступности ИТН и удобства эксплуатации.
2. Громкоговорящие перевозочные устройства БС-2001P4 и БС-2001W3 устанавливать в местах вызова по указанию составителя технической части проекта.
3. Оптики и оборудование выполнять скрыто за отделочными материалами или в заводской трубе. Прокладку в кабель-канале выполнять только при отсутствии возможности скрытой прокладки, например по штукатуренным, кирпичным или бетонным стенам, и при согласовании с Заказчиком.

				16-25/17-Р-СДС		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Сокольниковой Горы, д. 14.		
Изм.	Кол. в лист	Итого	Лист	Дата	Страниц	Листов
Разработчик	Составитель	Проверка	Получатель	06.26	06.26	06.26
И. инт.	Водитель	Гендир.	Маркова	06.26	06.26	06.26
План расположения оборудования и кабельных трасс на 2 этаже				АЗУРИТ		
Копировать				Формат А0		

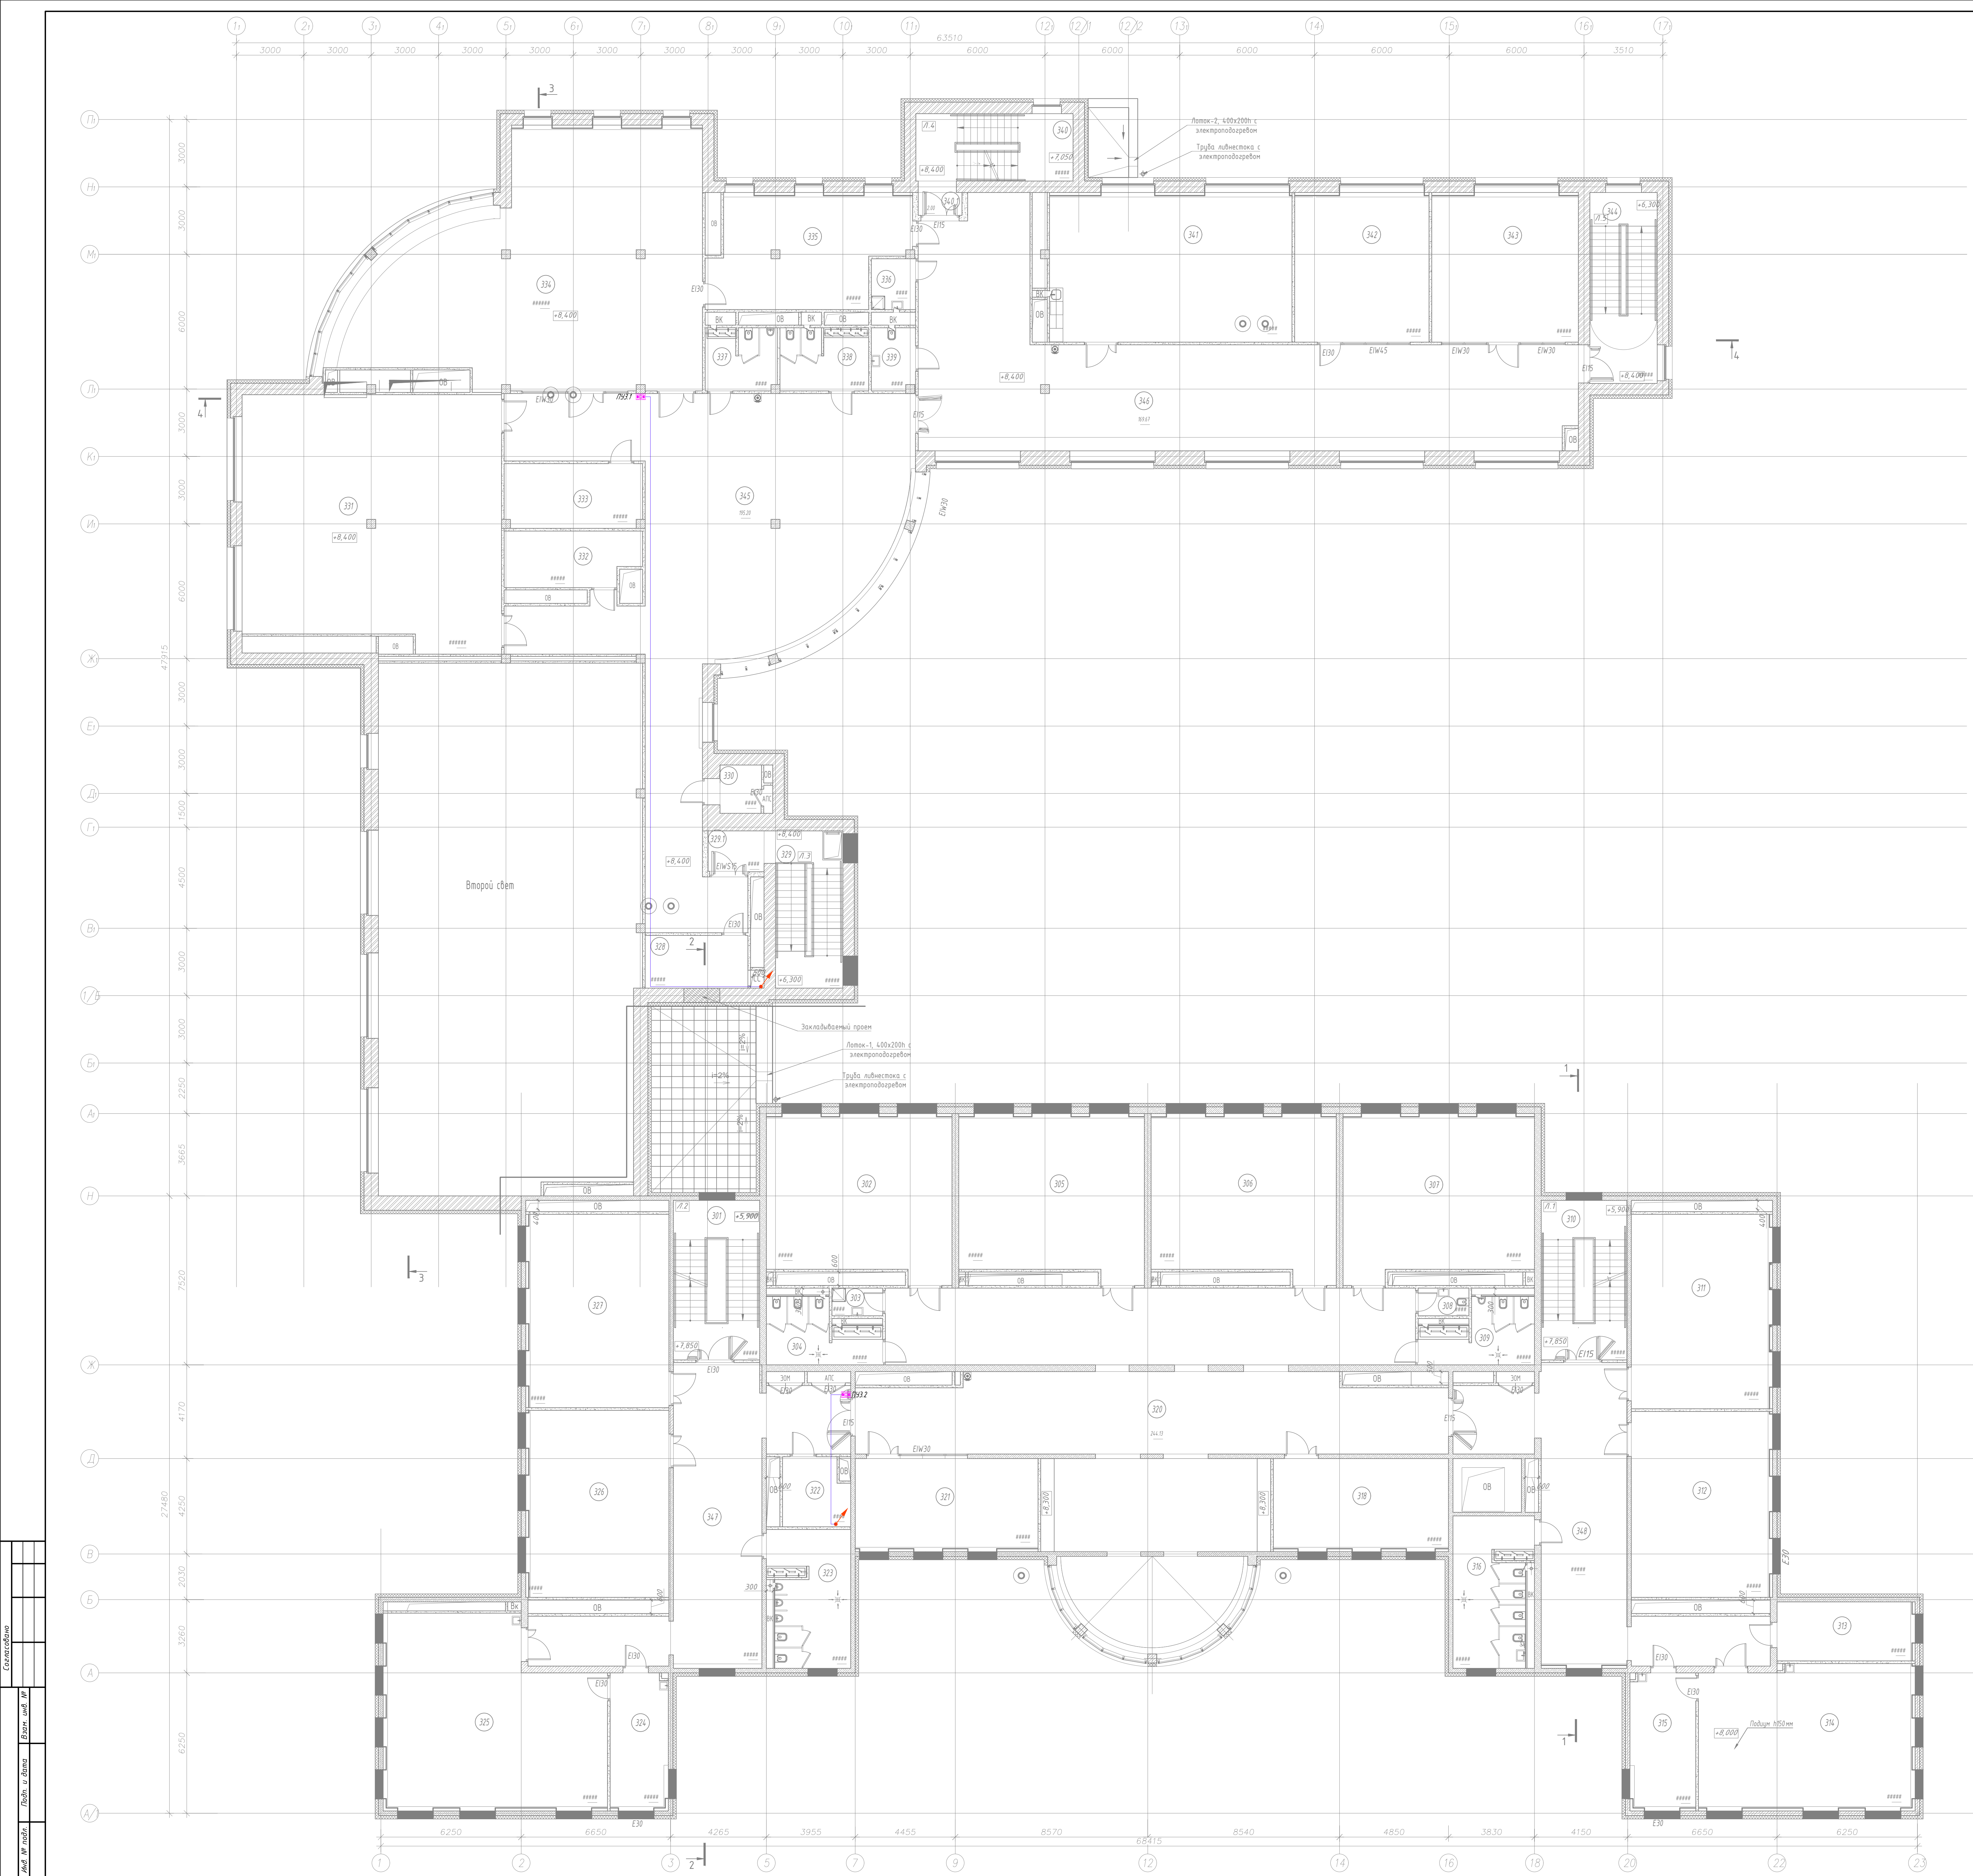

Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м2	Кат. помеще-ния
301	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПУИ	2,78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	61,36	
315	Лаборантская кабинета физики	18,02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лаборантская кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук: биология + ОБЭР	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Красовая	10,72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
329.1	Тамбур	4,48	
330	Тех. помещение	3,93	
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	125,19	
332	Раздевальная	16,45	
333	Раздевальная	17,63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение закрытого фонда) и выдачи книги	41,15	В3
336	ПУИ	4,44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санузел для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
340.1	Тамбур	2,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиациентра	39,84	В3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	169,67	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
	Всего	2247,8	


Перечень материалов и оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Перегоревное устройство (ПГУ) с указанием порядкового номера	ГС-2001М3	2	шт.	

Примечания:

- Места размещения оборудования системы двухсторонней связи показаны условно. Точное местоположение оборудования определить при монтаже с учетом архитектурных решений, расстановки оборудования, дверных проемов, зон доступности МРП и удобства эксплуатации.
- Громкоговорящие перегоревные устройства ГС-2001М4 и ГС-2001М3 устанавливать в местах выхода помехи согласно эскизической части проекта.
- Открытые «оборудования» выполнять скрыто за отделочными материалами или в гофрированной трубе. Прокладку в кабель-канале выполнять только при отсутствии возможности скрытой прокладки, например по штукатурным, кирпичным или бетонным стенам, и при согласовании с Заказчиком.

					16-25/17-Р-СДС		
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы, д. 14		
Изм.	Кол. изм.	Лист	Мод.	Дата			
Разработ	Смешков	2	06.26	06.26			
Проектиров	Поляков	2	06.26	06.26	Система двухсторонней связи		
И. контр.	Ворождей	2	06.26	06.26	План расположения оборудования и кабельных трасс на 3 этаже		
ГМП	Моркова	2	06.26	06.26			
					Страница	Лист	Листов
					Р	9	9
					АЗУРИТ		
					Формат А0		

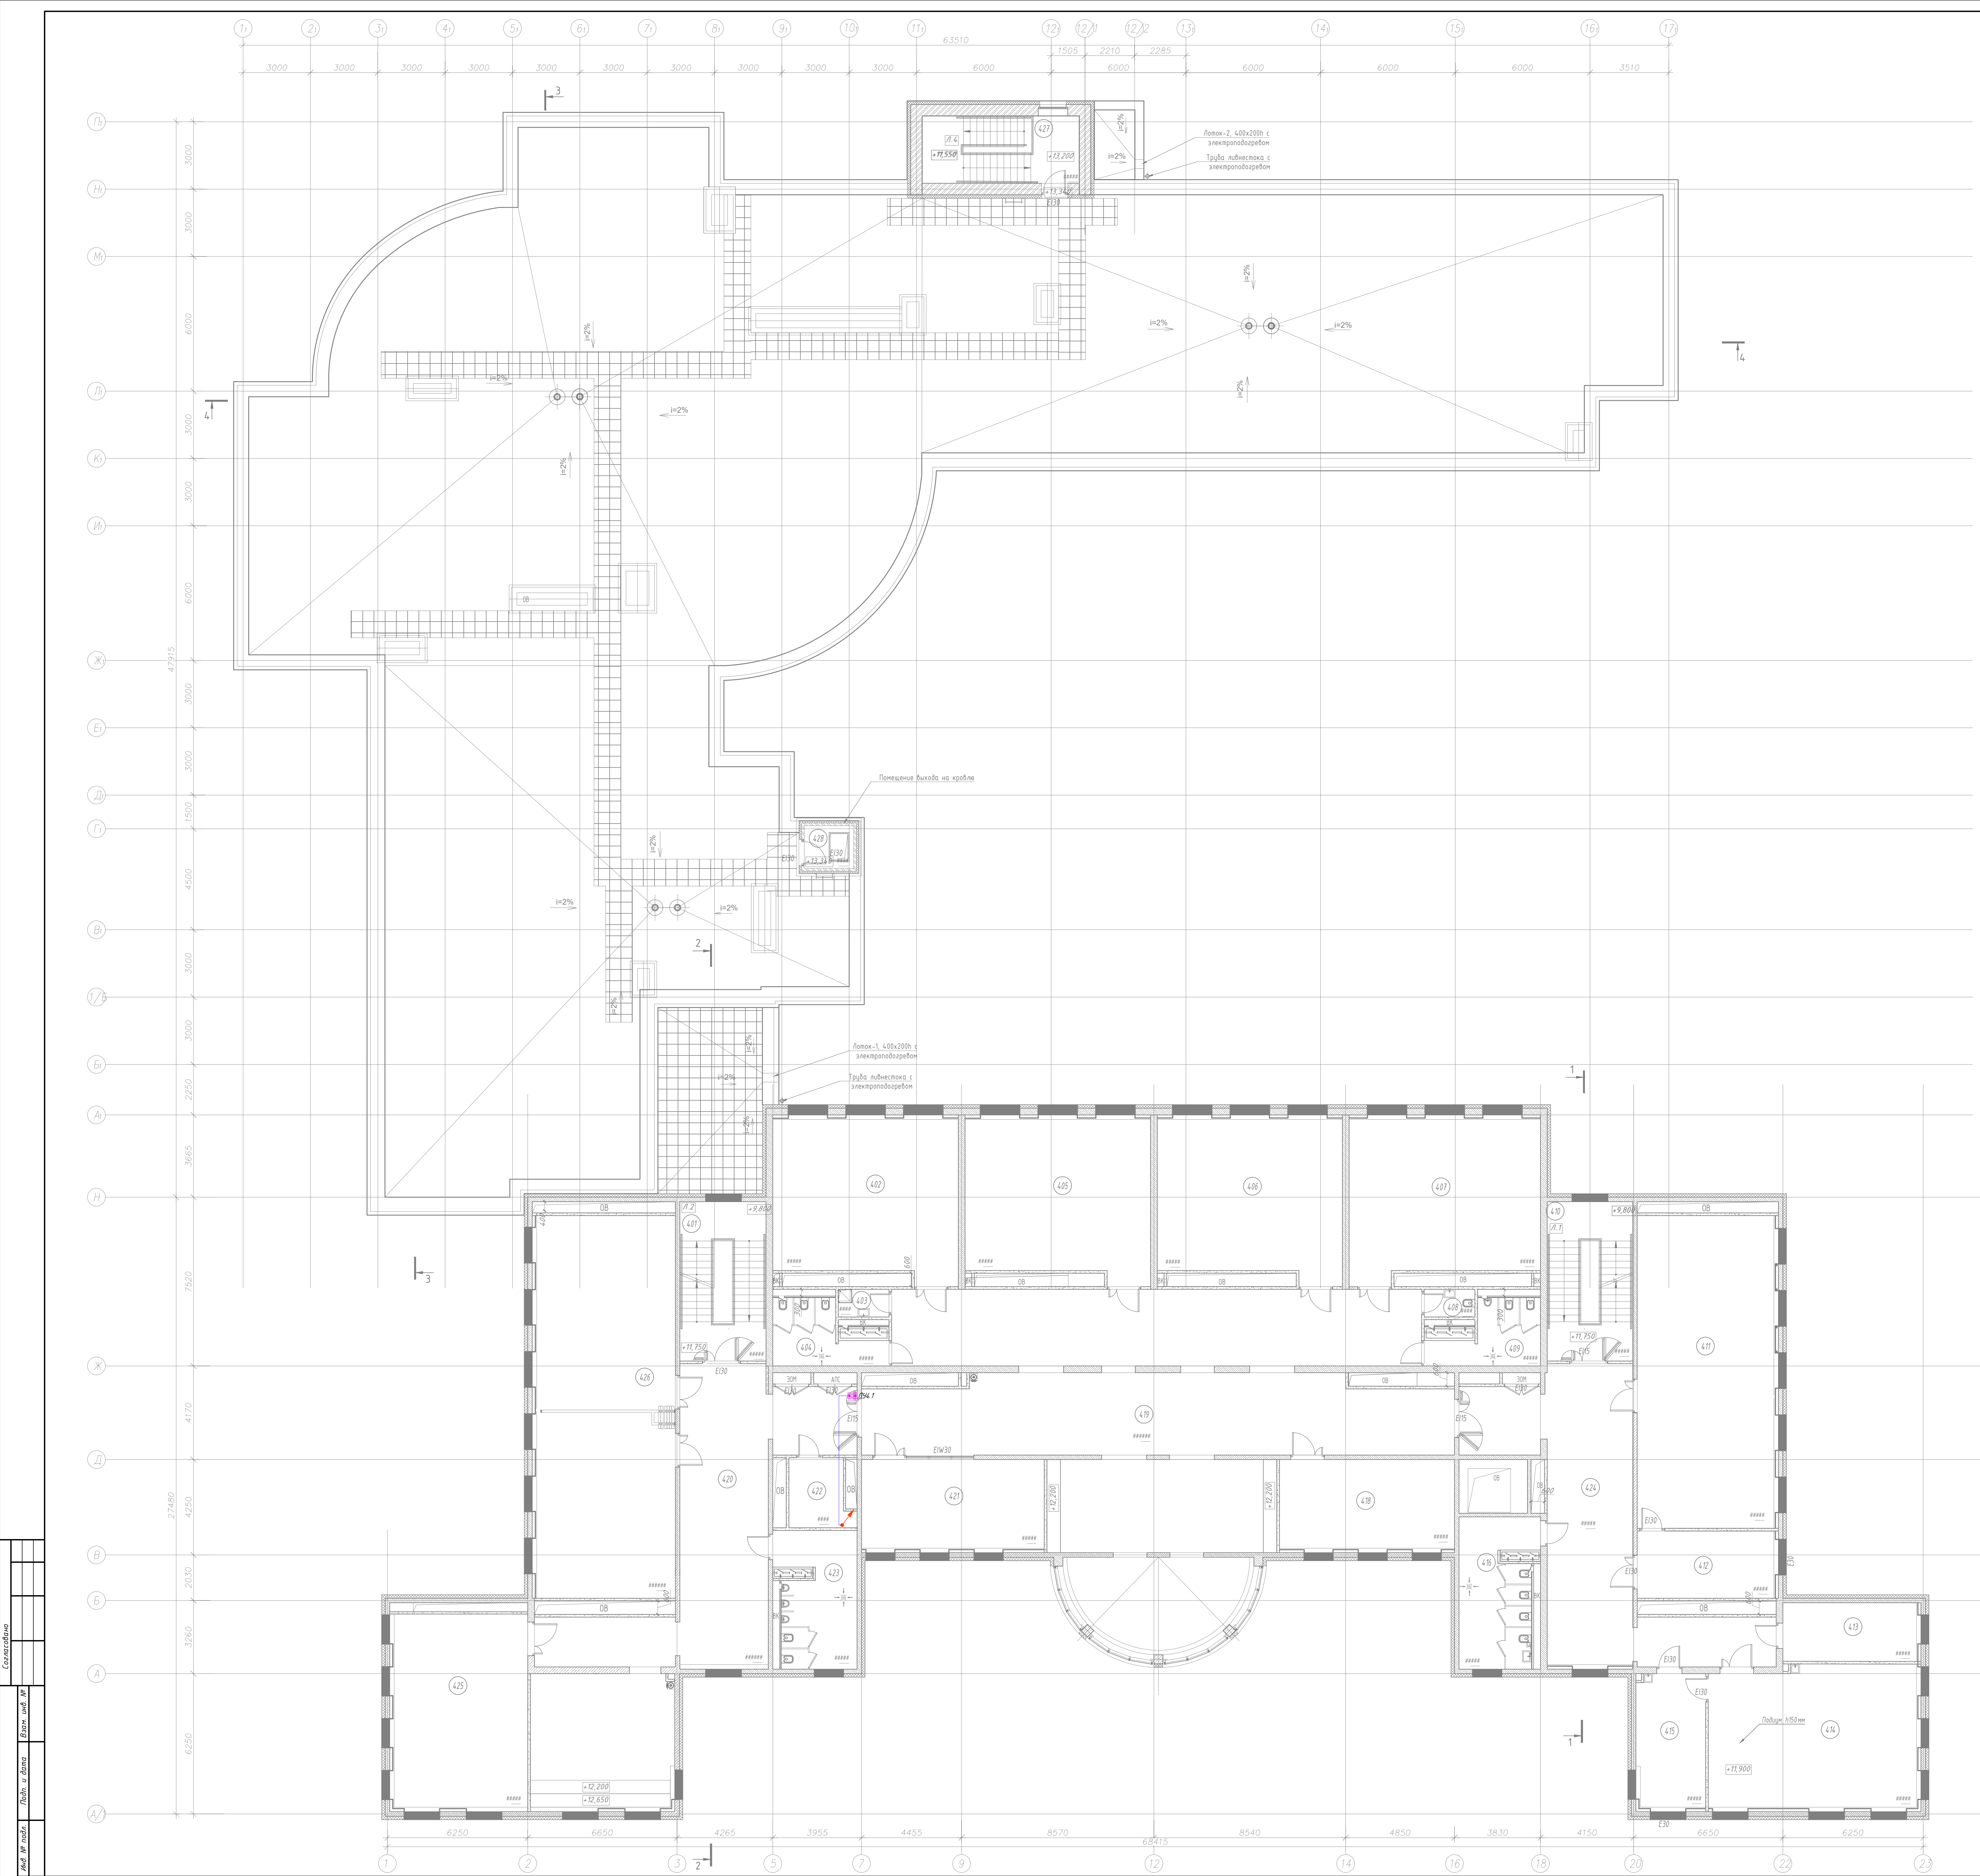

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	В4
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПМ	2.78	
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	В3
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	В4
410	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при каюте информационных технологий	18.84	
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	В3
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	
416	Санузел для девочек с канатной личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	В4
422	Помещение связи	8.02	
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	В3
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
428	Помещение выхода на крышу	4.18	
		Всего	1216.5

Перечень материалов и оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
1	Перегорочное устройство (ПГУ) с указанием порядкового номера	БС-2001М3	1	шт.	

Примечания:

1. Места размещения оборудования системы двусторонней связи показаны условно. Точное местонахождение оборудования определить при монтаже с учетом архитектурных решений, расстояний, оборудования, формы помещений, зон доступности МРЧ и удобства эксплуатации.
2. Громкоговорящее переговорное устройство БС-2001М3 и БС-2001М3 устанавливать в местах выхода помехи согласно графической части проекта.
3. Оптики и оборудование выполнять согласно на утвержденным материалам или в соответствии с требованиями. Прокладку в кабель-канале выполнять только при отсутствии возможности скрытой прокладки, например по штукатурке, кирпичной или бетонной стене, и при согласовании с Заказчиком.

					16-25/Г-Р-СДС		
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429", расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы, д. 14)		
Изм.	Кол. в лист	Итого	Лист	Дата			
Разработчик	Составитель	Проверил	Получил	06.26	Статус	Лист	Листов
Проверил	Получил			06.26	Р	10	
					Система двухсторонней связи		
И. н. инт.	Воробьев	Морозов	06.26	06.26	План расположения оборудования и кабельных трасс на 4 этаже		
Гендир.	Морозов		06.26	06.26			
					 АЗУРИТ		
					Формат А0		

Согласовано			
Взам. инв. №			
Инв. № подл.			

Марки- ровка кабеля	Трасса		Кабель					
	Начало	Конец	по проекту			проложен		
			Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
ЛС1.1	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К1	Уровень 1 этажа, Переговорное устройство ПУ1.1	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	90			
ЛС1.2	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К1	Уровень 1 этажа, Переговорное устройство ПУ1.2	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	70			
ЛС1.3	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К1	Уровень 1 этажа, Громкоговорящее переговорное устройств ГГУ1.4	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	70			
ЛС1.4	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К1	Уровень 1 этажа, Громкоговорящее переговорное устройств ГГУ1.5	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	60			
ЛС1.5	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К1	Уровень 1 этажа, Громкоговорящее переговорное устройств ГГУ1.6	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	40			
ЛС1.6	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К1	Уровень 1 этажа, Громкоговорящее переговорное устройств ГГУ1.1	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	120			
ЛС1.7	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К1	Уровень 1 этажа, Громкоговорящее переговорное устройств ГГУ1.2	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	100			
ЛС1.8	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К1	Уровень 1 этажа, Громкоговорящее переговорное устройств ГГУ1.3	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	80			
ЛС1.9	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К1	Уровень 2 этажа, Переговорное устройство ПУ2.1	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	70			
ЛС1.10	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К1	Уровень 3 этажа, Переговорное устройство ПУ3.1	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	80			
ЛС2.1	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К2	Уровень подвала, Громкоговорящее переговорное устройств ГГУ0.1	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	30			
ЛС2.2	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К2	Уровень подвала, Громкоговорящее переговорное устройств ГГУ0.2	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	60			
ЛС2.3	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К2	Уровень 1 этажа, Сигнальная лампа СЛ1	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	25			
ЛС2.4	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К2	Уровень 1 этажа, Громкоговорящее переговорное устройств ГГУ1.7	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	20			
ЛС2.5	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К2	Уровень 1 этажа, Громкоговорящее переговорное устройств ГГУ1.8	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	10			
ЛС2.6	Уровень 1 этажа, Клеммная коробка, К2	Уровень 1 этажа, Громкоговорящее переговорное устройств ГГУ1.9	КПСнз(А)-FRL SL Tx	1х2х0,5	20			

						16-25//Г-Р-СДС				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"). расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д. 14				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Система двухсторонней связи		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Сошников		СШ	06.26			Р	1	
Проверил		Поляков		ПШ	06.26					
						Кабельный журнал				
Н. контр.		Воробьев				06.26				
ГИП		Маркова				06.26				

