



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ
«Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

**«Структурированные кабельные системы. Локально-
вычислительные сети», «Система телефонной связи»**

1 этап

16-25//Г-Р – СКС-ЛВС.ТФ

Том

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ
«Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

**«Структурированные кабельные системы. Локально-
вычислительные сети», «Система телефонной связи»**

1 этап

16-25//Г-Р – СКС-ЛВС.ТФ

Том

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	Wп	- Порт RJ45 для подключения точки доступа Wi-Fi
	Еп	- Порт RJ45, категория 5е, одинарный
	Еп	- Порт RJ45, категория 5е, двойной
	ВКп	- IP-камера видеонаблюдения RVi-2NCD2489 (2.8-12)
	ИПп	- Порт RJ45 для подключения интерактивной панели
	Нп	- Порт HDMI
	Up	- Порт USB
	ТФп	- IP-телефон Eltex VP-15P
	ШИп	- Двойной порт RJ45 для подключения школьного информационного табло
		- расположение оборудования в лючке
		- межэтажные проходки



Таблица условно-графических обозначений кабельных линий


Граф. обозначение	Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи
		Ввод 220В, 50Гц см. 30М	
		кабели USB и HDMI	- Подключение USB и HDMI оборудования
	UTPп	Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	- Кабельные линии подсистемы СКС до портов RJ45
	ВОКп	ОБР-В-нз(A)-LSLTx 12 G.651-400H (ОМ3)	- Волоконно-оптические линии магистральной подсистемы СКС между телекоммуникационными шкафами
	ВОКп	ДПТс-нз(A)-HF-12У (1x12)2,7кН	- Кабельная линия внешнего ввода ВОЛС в здание школы
		- Лоток 200x50	
		- Лоток 400x50	

16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	«Структурированные кабельные системы. Локально-вычислительные сети», «Система телефонной связи»	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Силантьев			06.26		Р	2	
Проверил		Поляков			06.26				
Н. контр.		Воробьев			06.26	Условно графические обозначения			
ГИП		Маркова			06.26				

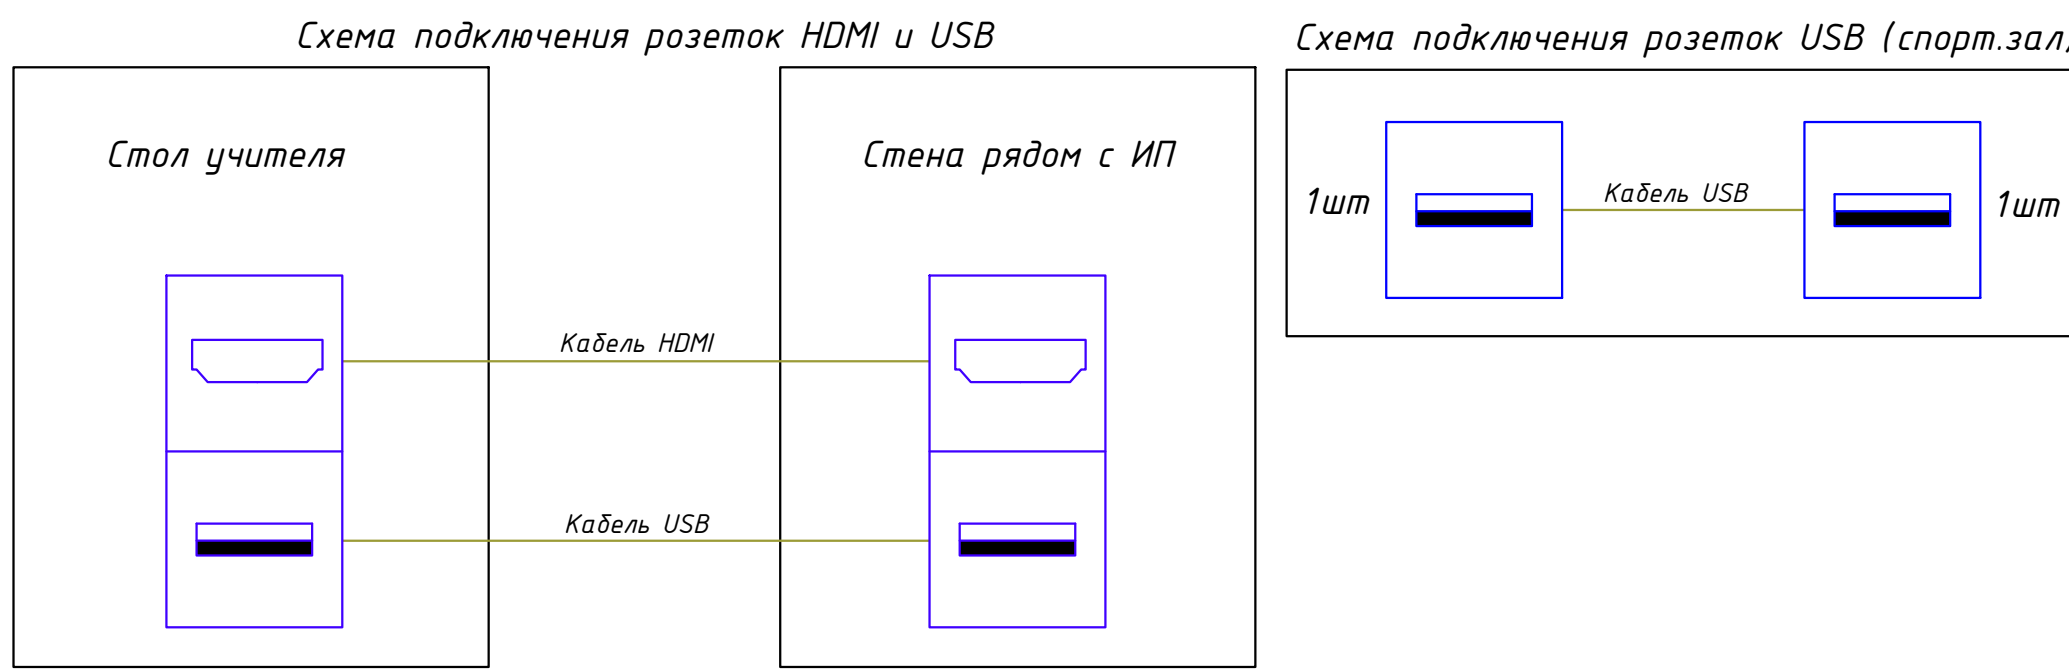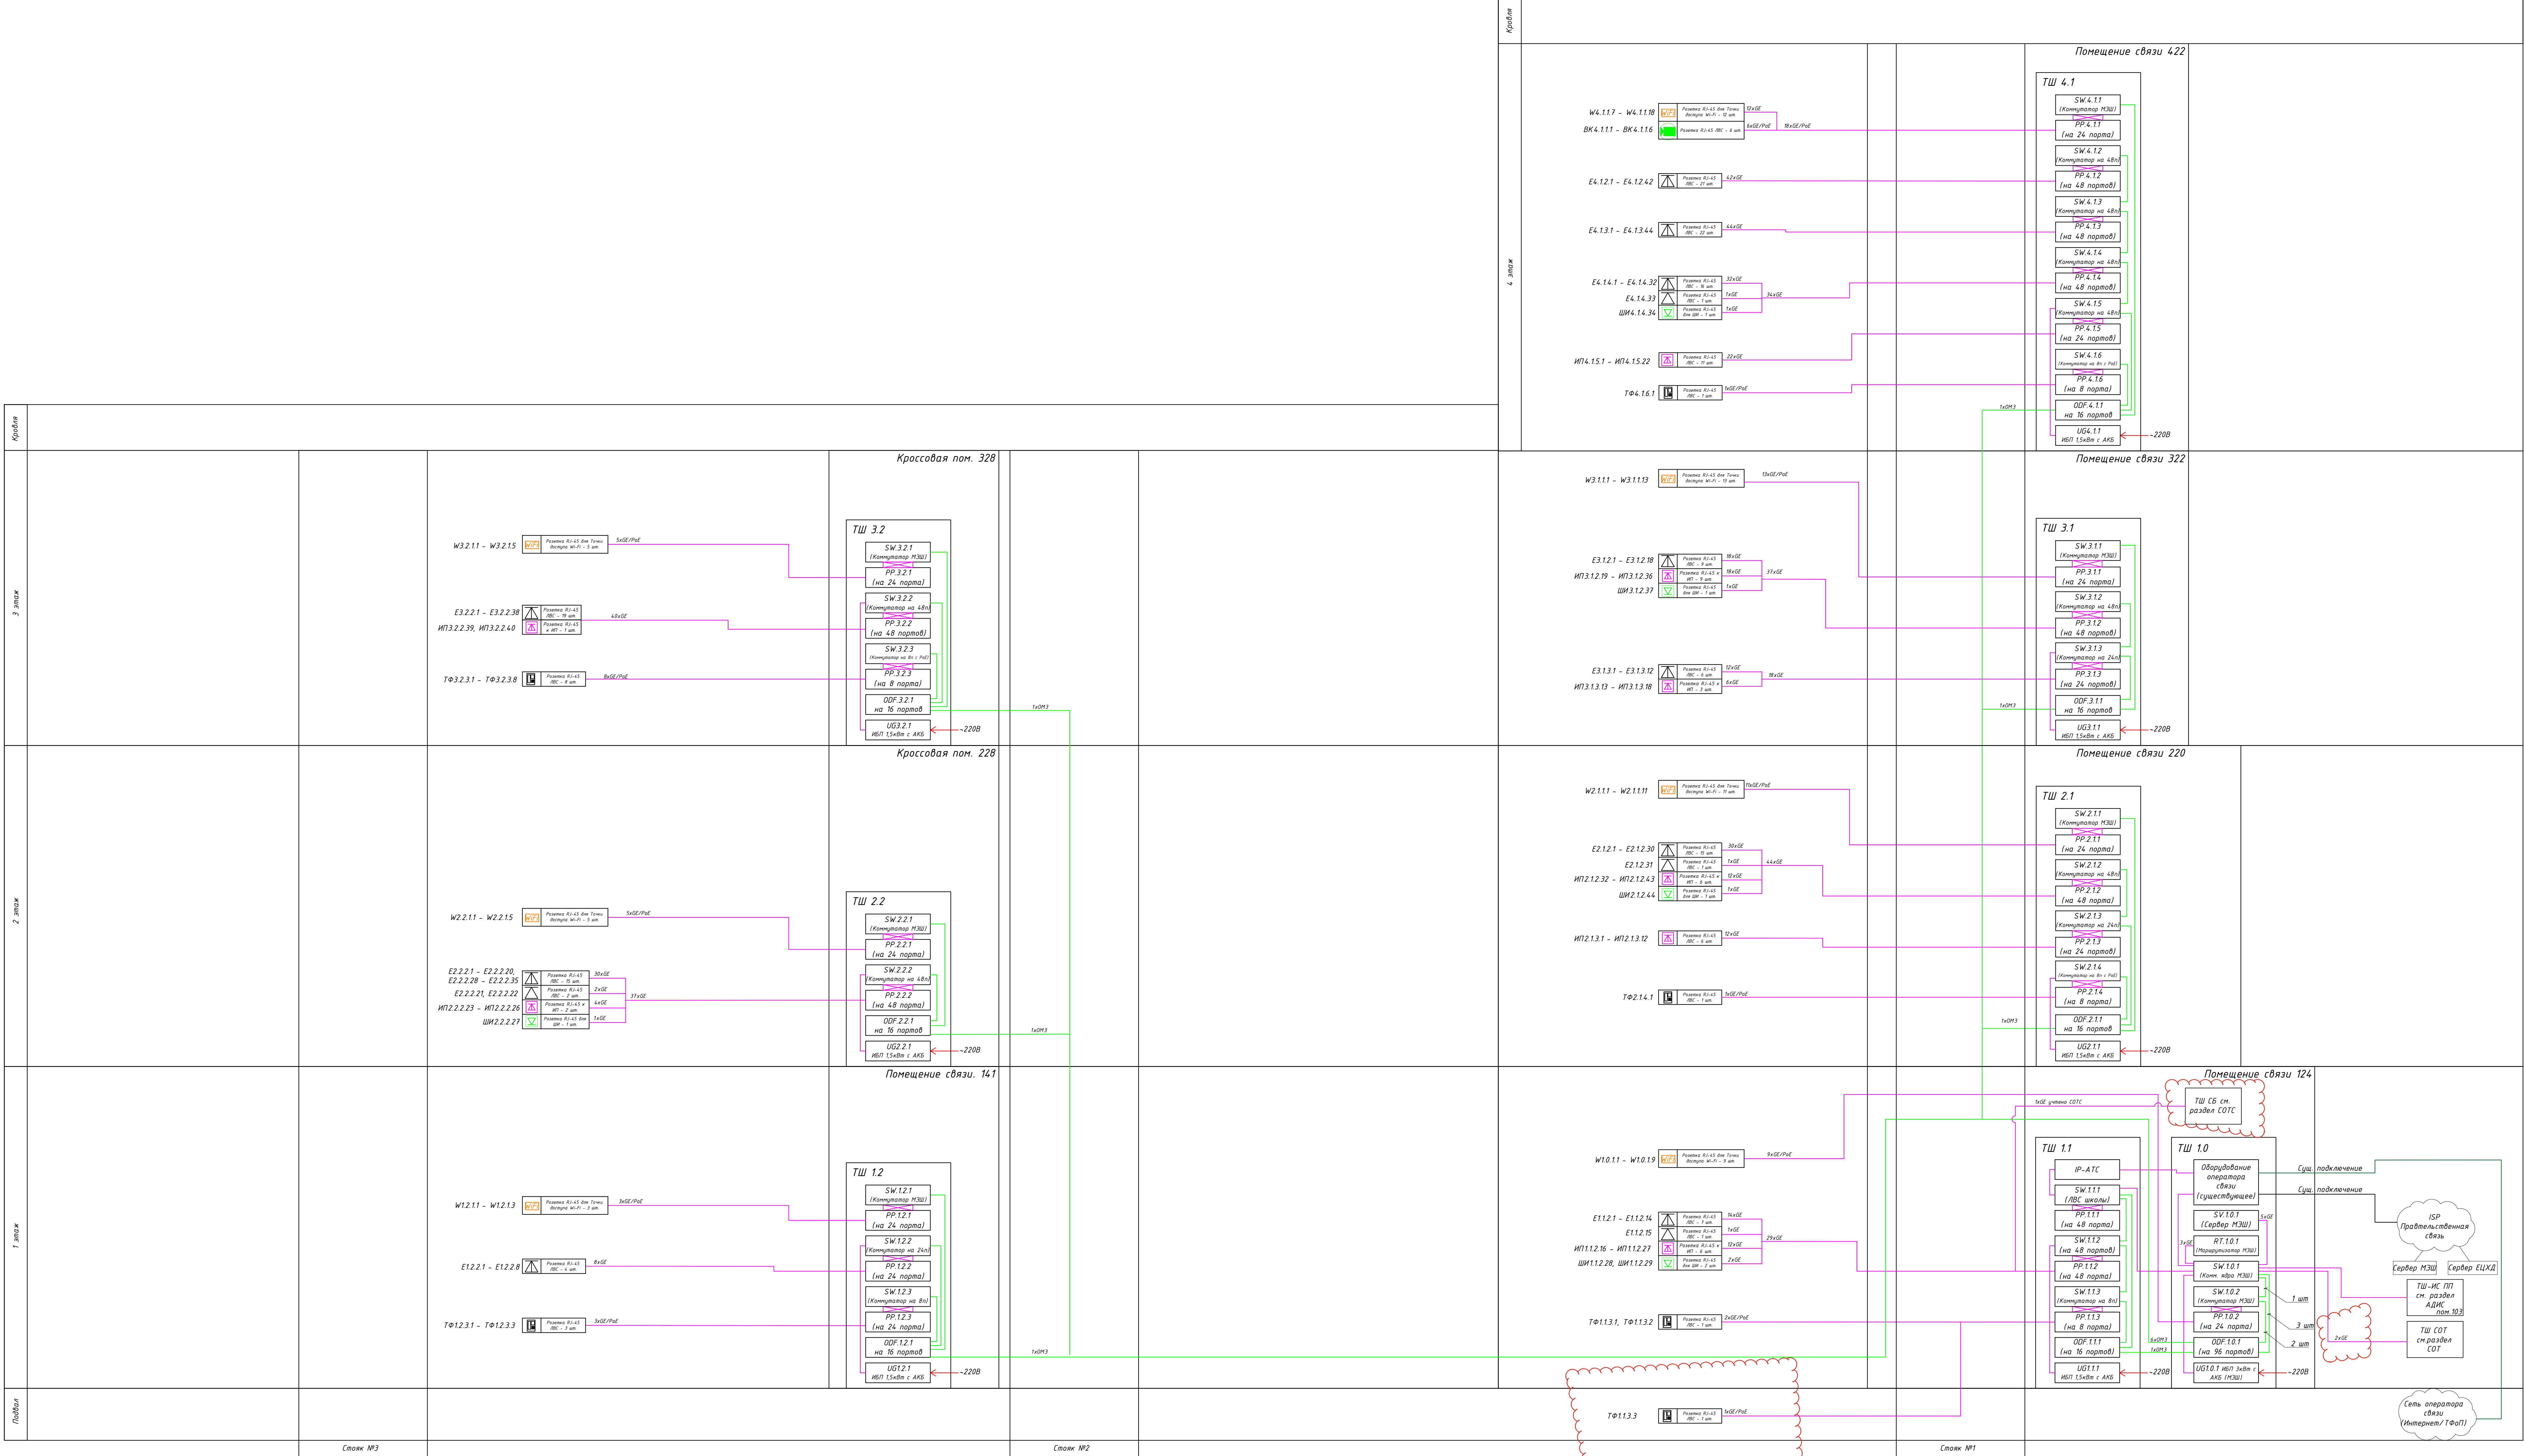

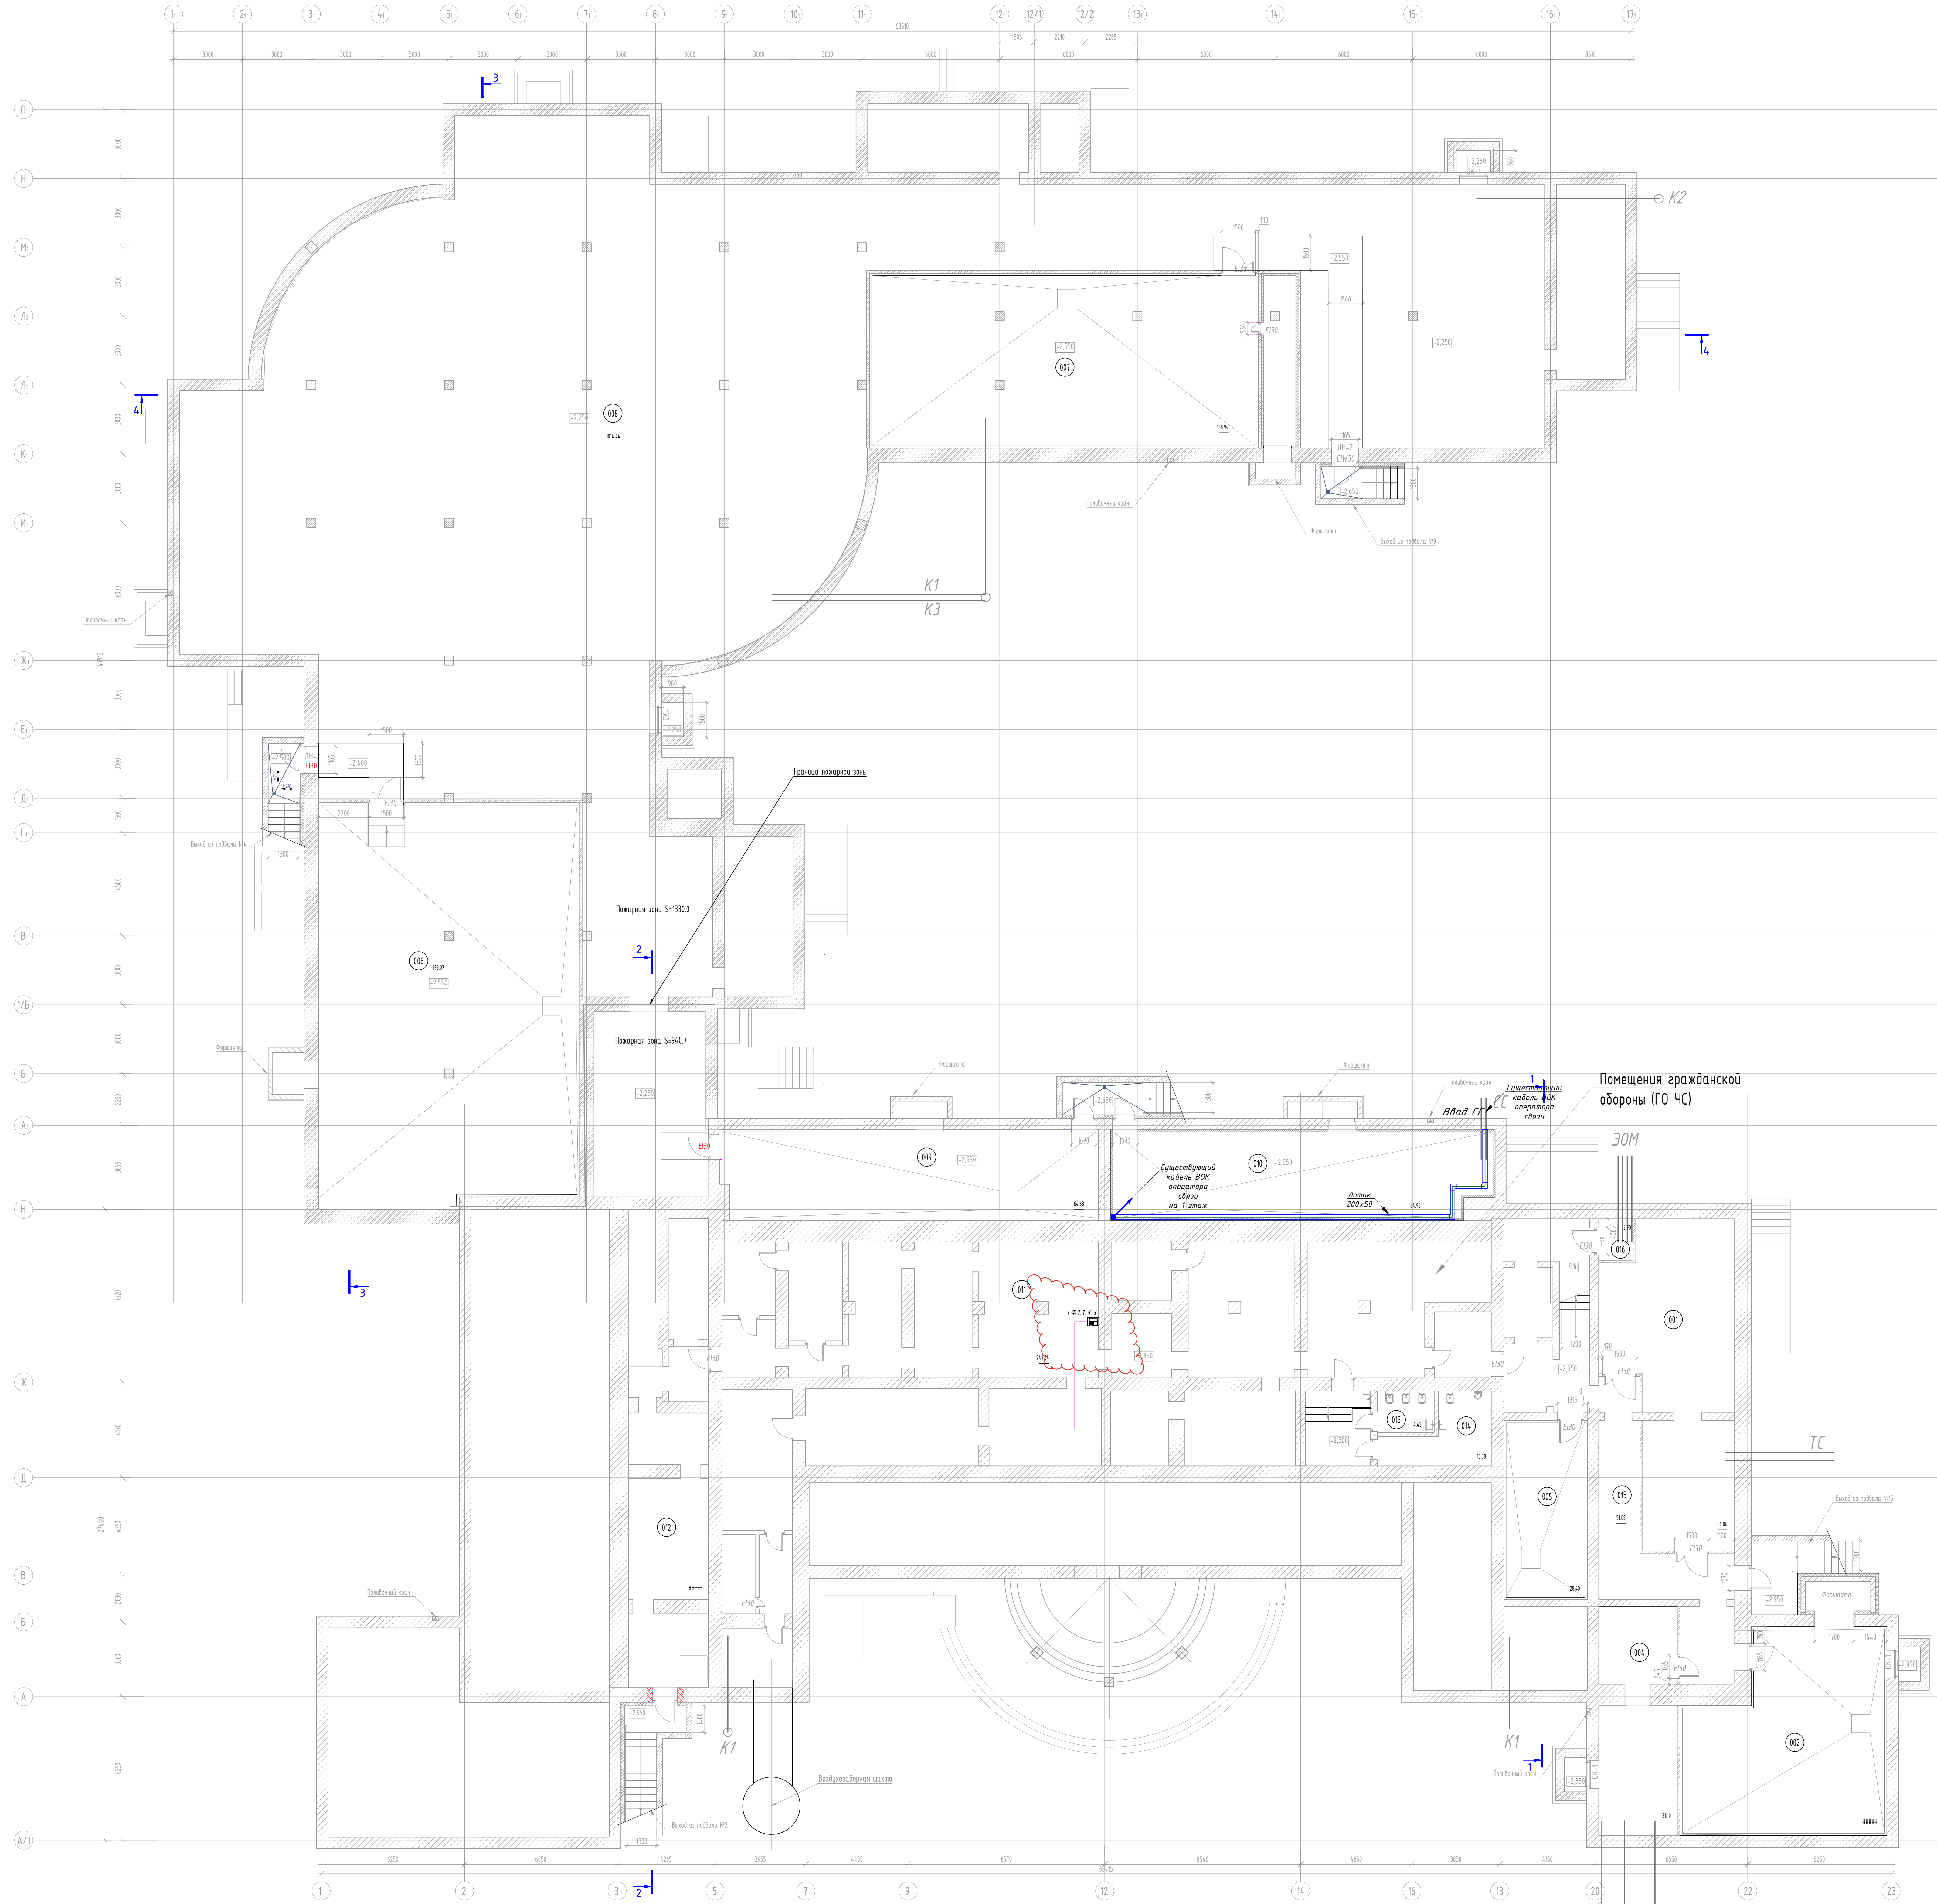


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Класс помещения
001	ИТП	66,06	Д
002	Вентилятора с формерами	31,36	Д
004	Водомерный узел и насосная	11,0	Б3
005	Вентиляторы	28,40	Б3
006	Вентиляторы	198,07	Б3
007	Вентиляторы	138,94	Б3
008	Техническое помещение для хранения универсальных комплектаций	101,44	Б3
009	Вентиляторы	64,68	Б3
010	Вентиляторы	64,96	Б3
011	Защитное помещение гражданской обороны	242,63	Б3
012	Крышор	56,95	
013	Санузел женский	10,88	
014	Санузел мужской	4,45	
015	Вход	51,08	
016	Узел ввода электрических сетей	2,70	
Всего		2047,4	


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. ке	Прим. - чипин
1	Порт RJ45, категория 5e, одноканальный	Розетка RJ-45 одноканальная (8 винтов) (8 штук)	1	шт.	
2	IP-телефон	Eltex VP-15P	1	шт.	

[illegible]

						№-25//Г-Р - КНС - АБС ТФ					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенное по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Лосиной Гари д/п 1 шт.					
Изн.	Кол-ч	Лист	Множ	Подп.	Дата	Структурирование кабельных систем Покраска электрических сетей, «Система телефонии» (Звук)			Стадия	Лист	Листов
Разработчик		Силин							Р	6	
Проверил		Поляков			06.26						
Н. контр.		Ворова			06.26	Подвал. План расположения оборудования и проводок					
ГИП		Маркова			06.26				 АЗУРИТ		

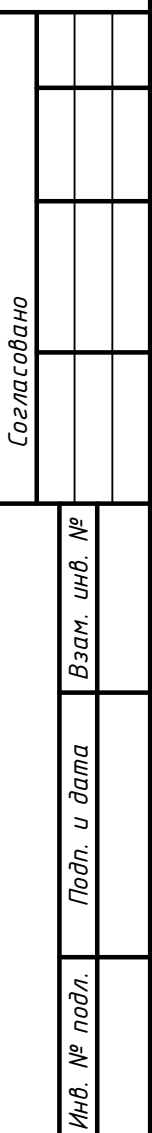

										16:25/Г-Р - СКС-АВС.ТО	
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа № 429», расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Сосновкой Горы д.16 1-эта											
Изм.	Кол.уч.	Изм.	Мдкв.	Подп.	Дата	«Структурированные кабельные системы, Локально-вычислительные сети», «Система телефонной связи»				Станд.	Лист
Разраб.	Силин				06.26					Р	5
Проверил	Полов				06.26						
И. контр.	Ворова				06.26	1 этаж. План расположения оборудования и проводок					
ГМ	Марава				06.26						

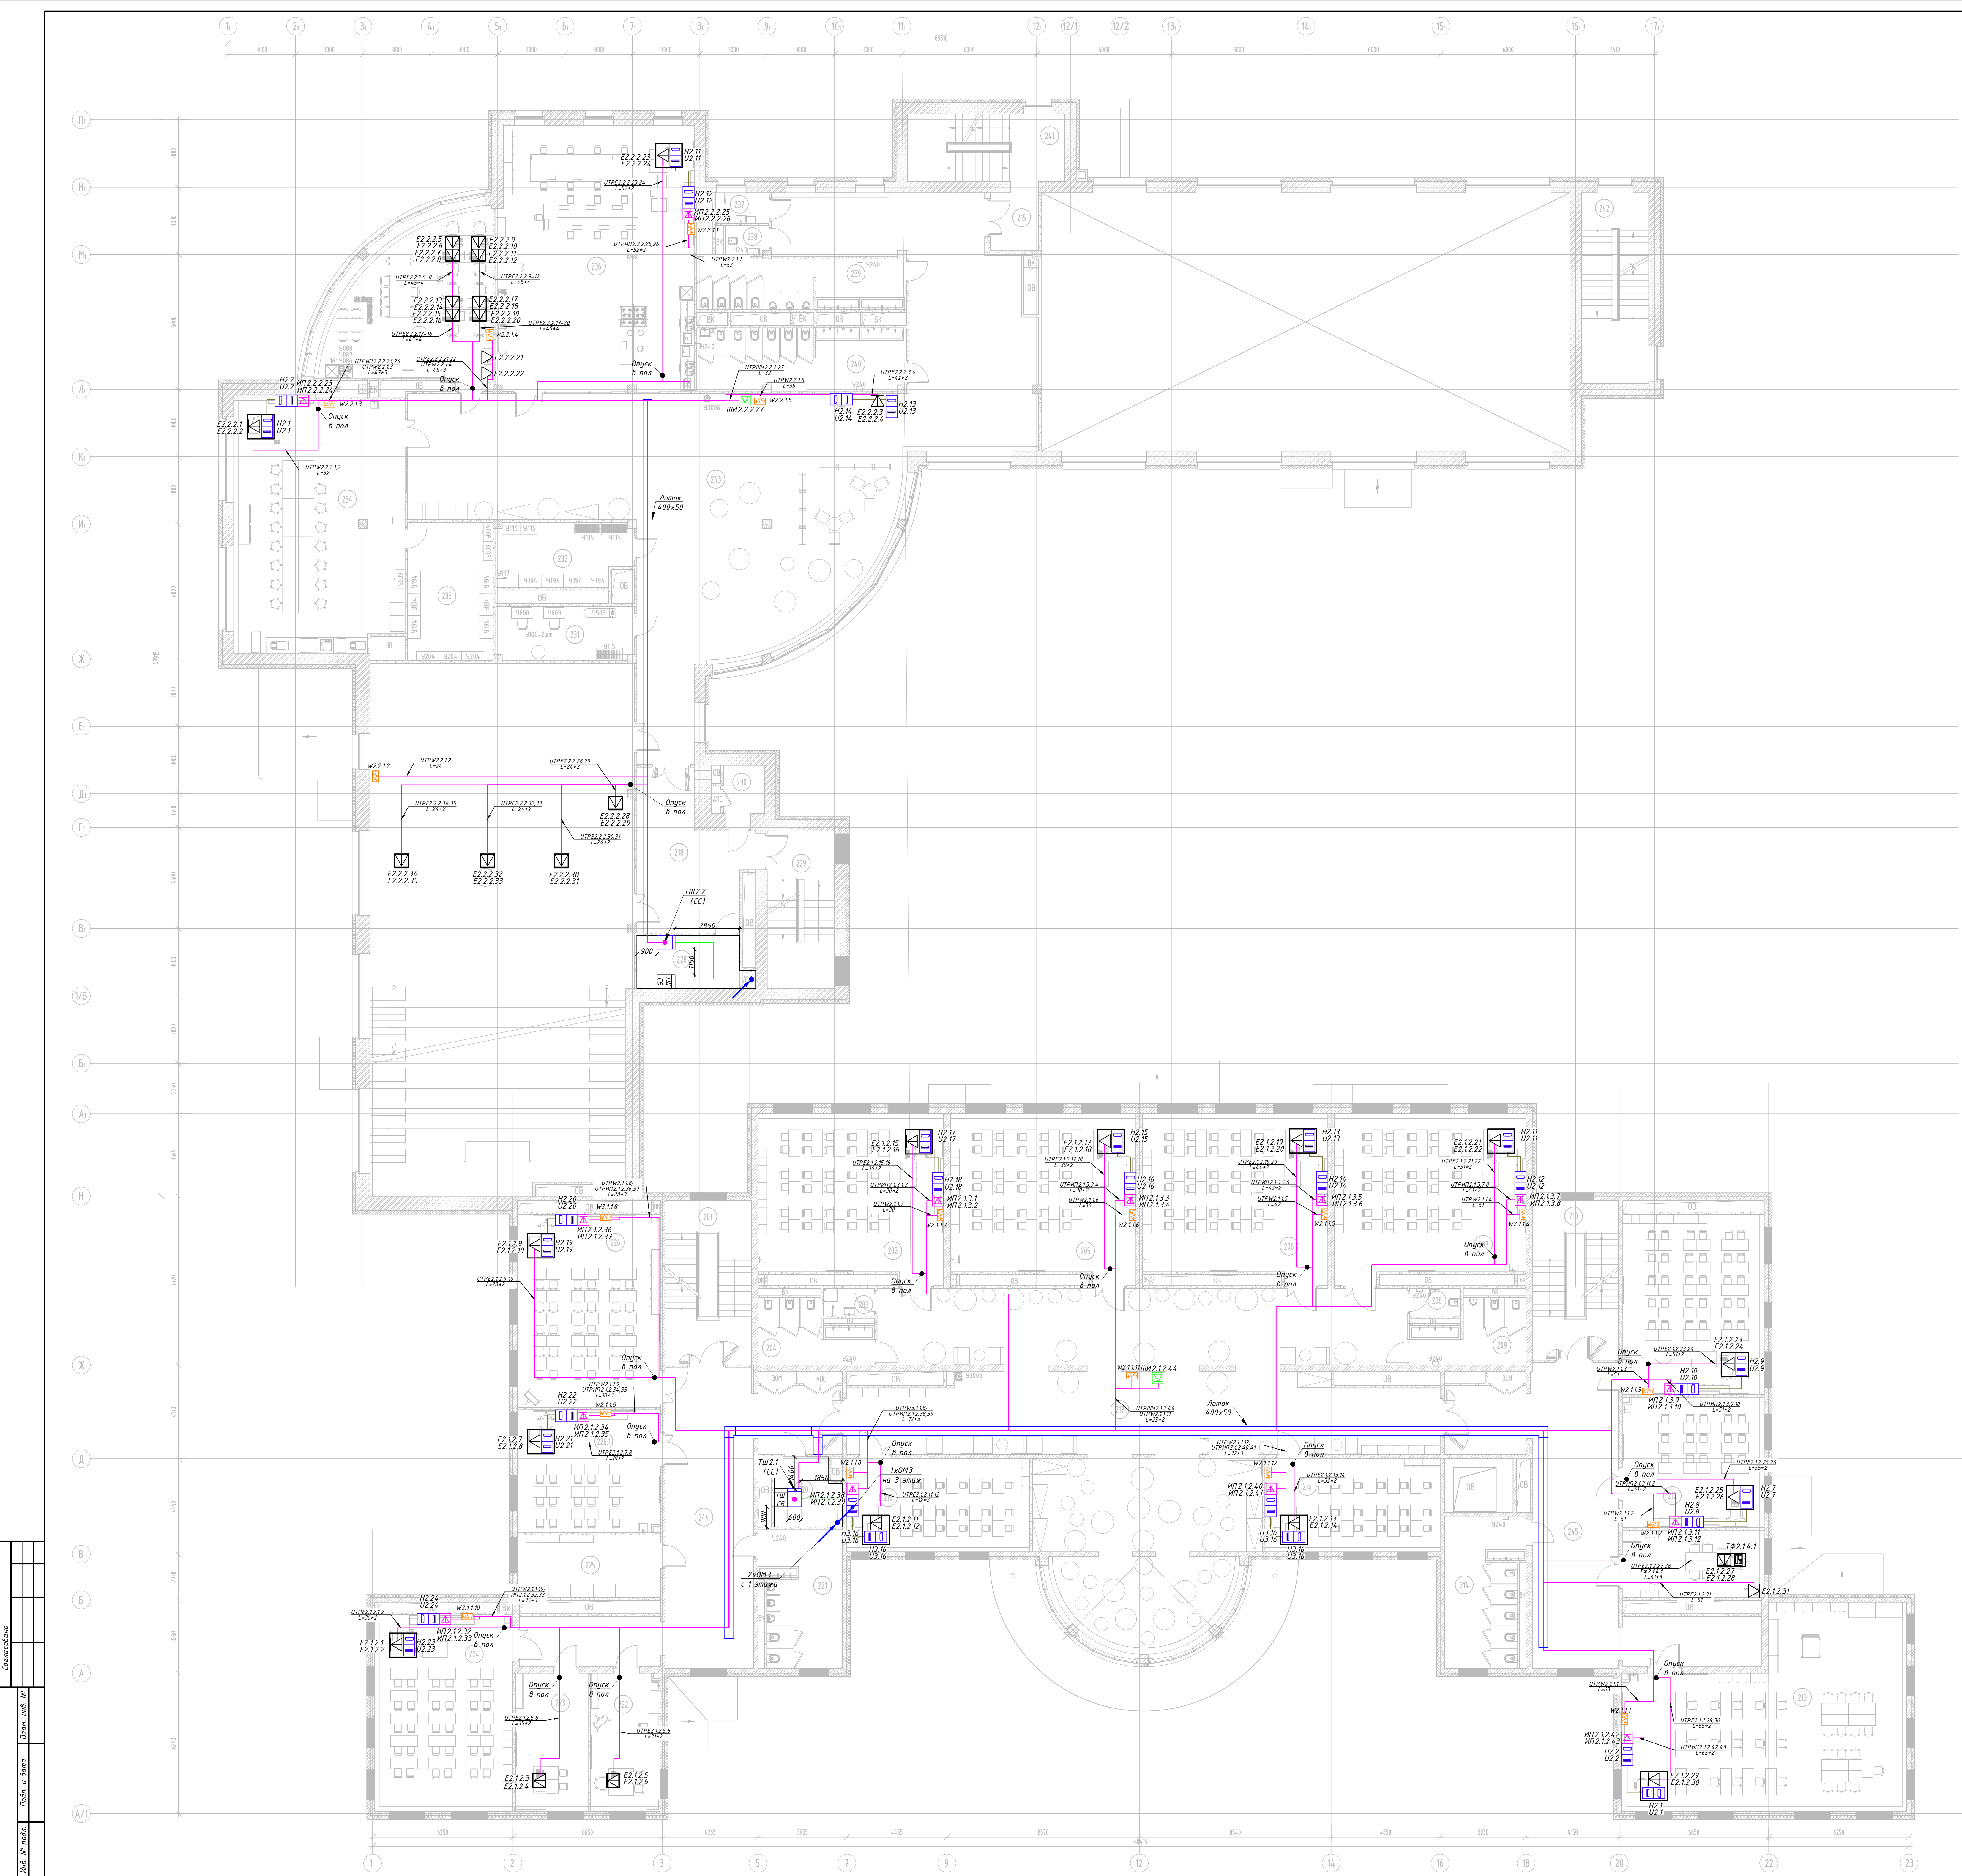

Перечень оборудования, изделий и материалов СКС, ЛВС и телефонной связи 2 этажа


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ТШ2.1 (СС)		1	шт.	
2	ТШ2.2 (СС)		1	шт.	
3	Порт RJ45 для подключения точки доступа Wi-Fi	Розетка RJ-45 однопортовая White порт.5Е белый (в стену)	18	шт.	
4	Двойной порт RJ45 для подключения школьного информационного стола	Розетка RJ-45 двойная White 5е порт. 10А/250В, белый (в стену)	14	шт.	
5	Порт RJ45 для подключения интерактивной панели	Розетка RJ-45 однопортовая White порт.5Е белый (в стену)	2	шт.	
6	Порт RJ45, категория 5е, однопортовый	Компьютерная розетка RJ-45 без шпорок модульная, порт.5е, А-А, белое обложка, 1 модуль (в левую)	59	шт.	
7	Порт RJ45, категория 5е, однопортовый	Розетка RJ-45 однопортовая White порт.5Е белый (в стену)	3	шт.	
8	Порт RJ45, категория 5е, двойной	Розетка RJ-45 двойная White 5е порт. 10А/250В, белый (в стену)	1	шт.	
9	Порт HDMI	HDMI розетка однопортовая в стену, тип А-А, Avant!, белое обложка	15	шт.	
10	Порт USB	USB 3.0 розетка однопортовая в стену, тип А-А, Avant!, белое обложка	15	шт.	
11	Порт HDMI	HDMI розетка модульная, тип А-А, Avant!, белое обложка, 1 модуль (в левую)	15	шт.	
12	Порт USB	USB 3.0 розетка модульная, тип А-А, Avant!, белое обложка, 1 модуль (в левую)	15	шт.	
13	IP-телефон	Eltex VP-TSP	1	шт.	

Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
201	Лестничная клетка (тип Н2)	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
203	ПЗН	2,78	Б4
204	Сенсор для веб-камеры (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,32	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,18	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	61,11	
208	Сенсор для персонала	2,79	
209	Сенсор для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (ЛП)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-наблюдательный комплекс для изучения иностранных языков	91,02	
214	Сенсор для веб-камеры (начальная школа)	23,25	
215	Трансформатор	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,76	
218	Коридор	28,63	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	Б4
221	Сенсор для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в п.ч. с коррекционным кабинетом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в п.ч. с коррекционным кабинетом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,78	
225	Клавиатура интерактивной доски	17,75	Б3
226	Творческая мастерская с возможностями раздаточной интерактивной доски	54,82	
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Информационные пространства с функцией вывода фото и видео в графическом формате	272,39	
228	Коридор	10,72	Б3
229	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
230	Электрощитовая	3,93	Б4
231	Артистическая	14,75	
232	Клавиатура интерактивной	16,65	Б3
233	Клавиатура интерактивной	23,55	Б3
234	Кабинет материальной педагогики	85,15	Б3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	48,47	
236	Кабинет материальной педагогики тип 1	102,78	Б3
237	ПЗН	3,24	Б4
238	Сенсор для персонала	2,56	
239	Сенсор для мальчиков (искольная и старшая школа)	20,92	
240	Сенсор для веб-камеры с камерой личной гигиены (искольная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
242	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
243	Коридор и рекреация (искольная и старшая школа)	271,10	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	

1. Кабельные линии СКС по коридорам прокладывают в кабельных лотках согласно графической части проекта. От лотка до оконечного оборудования кабели прокладывают в ПВХ гофрированной трубе по подвесным потокам. Опуски кабелей к информационным розеткам выполняются скрыто в штробах стен, в конструкциях пола или за гипсокартонной обшивкой стен. Точные места установки информационных розеток допускается уточнять при монтаже, кроме случаев, единично оговоренных на чертежах.
2. Кабели слаботочных систем прокладывают отдельно от силовых и осветительных кабелей. При параллельной прокладке расстояние между кабелями СКС и силовыми/осветительными кабелями принимать не менее 200 мм, при возможности - 300 мм. Пересечения с силовыми и осветительными кабелями выполнять под углом 90 градусов.
3. Минимальный радиус изгиба кабелей на основе витой пары при монтаже принимать не менее в наружных изгибах кабелей, если в технической документации производителя указывается на указанный более жесткие требования. Для волоконно-оптических кабелей радиус изгиба принимать согласно технической документации производителя-изготовителя.
4. Провод и отверстия в стенах и перекрытиях после прокладки труб и кабелей заделывать негорючим материалом. Прокладку кабелей через стены и перегородки выполнять в штробах или штробах стальных труб. При пересечении противопожарного преграды выполнять сменную кабельную проходку с применением термостойких материалов ОГНЗА-ТРМ и противопожарного термостойкого герметика ОГНЗА-ГТ. Предел огнестойкости кабельной проходки должен быть не ниже предела огнестойкости пересеченной строительной конструкции.
5. Концы коробов, крышек, труб, лотков и иных кабельных конструкций должны быть защищены от засорения и повреждения кабельных линий.
6. Информационные розетки рабочих мест, предусмотренные в полу, установить в напольных лотках согласно графической части проекта.
7. Розетки 220 В предусматриваются комплектом 30М. Розетки 220 В для подключения оборудования размещать подальше от розеток СКС RJ45, на одной высоте с ними, на расстоянии не более 1 м, если иное не указано в графической части проекта.
8. Высоту установки информационных розеток для школьного информационного стола принимать 2000 мм от уровня чистого пола. Высоту установки информационных розеток для точек доступа Wi-Fi принимать не ниже 2450 мм от уровня чистого пола и не ниже 150 мм от уровня подвесного потолка, если иное не указано в графической части проекта.
9. В соответствии с ГОСТ Р 53246-2008 при монтаже предусмотреть запас кабеля:
 - в телекоммуникационном шкафу: кабель на основе витой пары - 3 м;
 - в телекоммуникационном шкафу: волоконно-оптический кабель - 3 м;
 - на рабочем месте: кабель на основе витой пары - 0,5 м;
 - на рабочем месте: волоконно-оптический кабель - 1 м.
10. Все кабели должны быть промаркированы. Кабели горизонтальной и напольной подсистем маркировать с двух концов. На концах кабелей нанести идентификаторы, соответствующие позициям коммуникационного оборудования в принципиальной схеме. Маркировку кабелей выполнять согласно требованиям раздела 9 ГОСТ Р 53246-2008.

				16-25/11-Р - СКС-ЛВС.ТФ			
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (БОУ) «Школа № 429», расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д.14, 1 этаж			
Мин. Кол. Лист	М/Мом	Лист	Дата	Разработчик	Составитель	Проверка	Дата
Н. контр.	Воробей	Вет	06.26	Р	А	З	06.26
ГМП	Маркова	Вет	06.26	2 этаж. План расположения оборудования и проводок			
				АЗУРИТ			

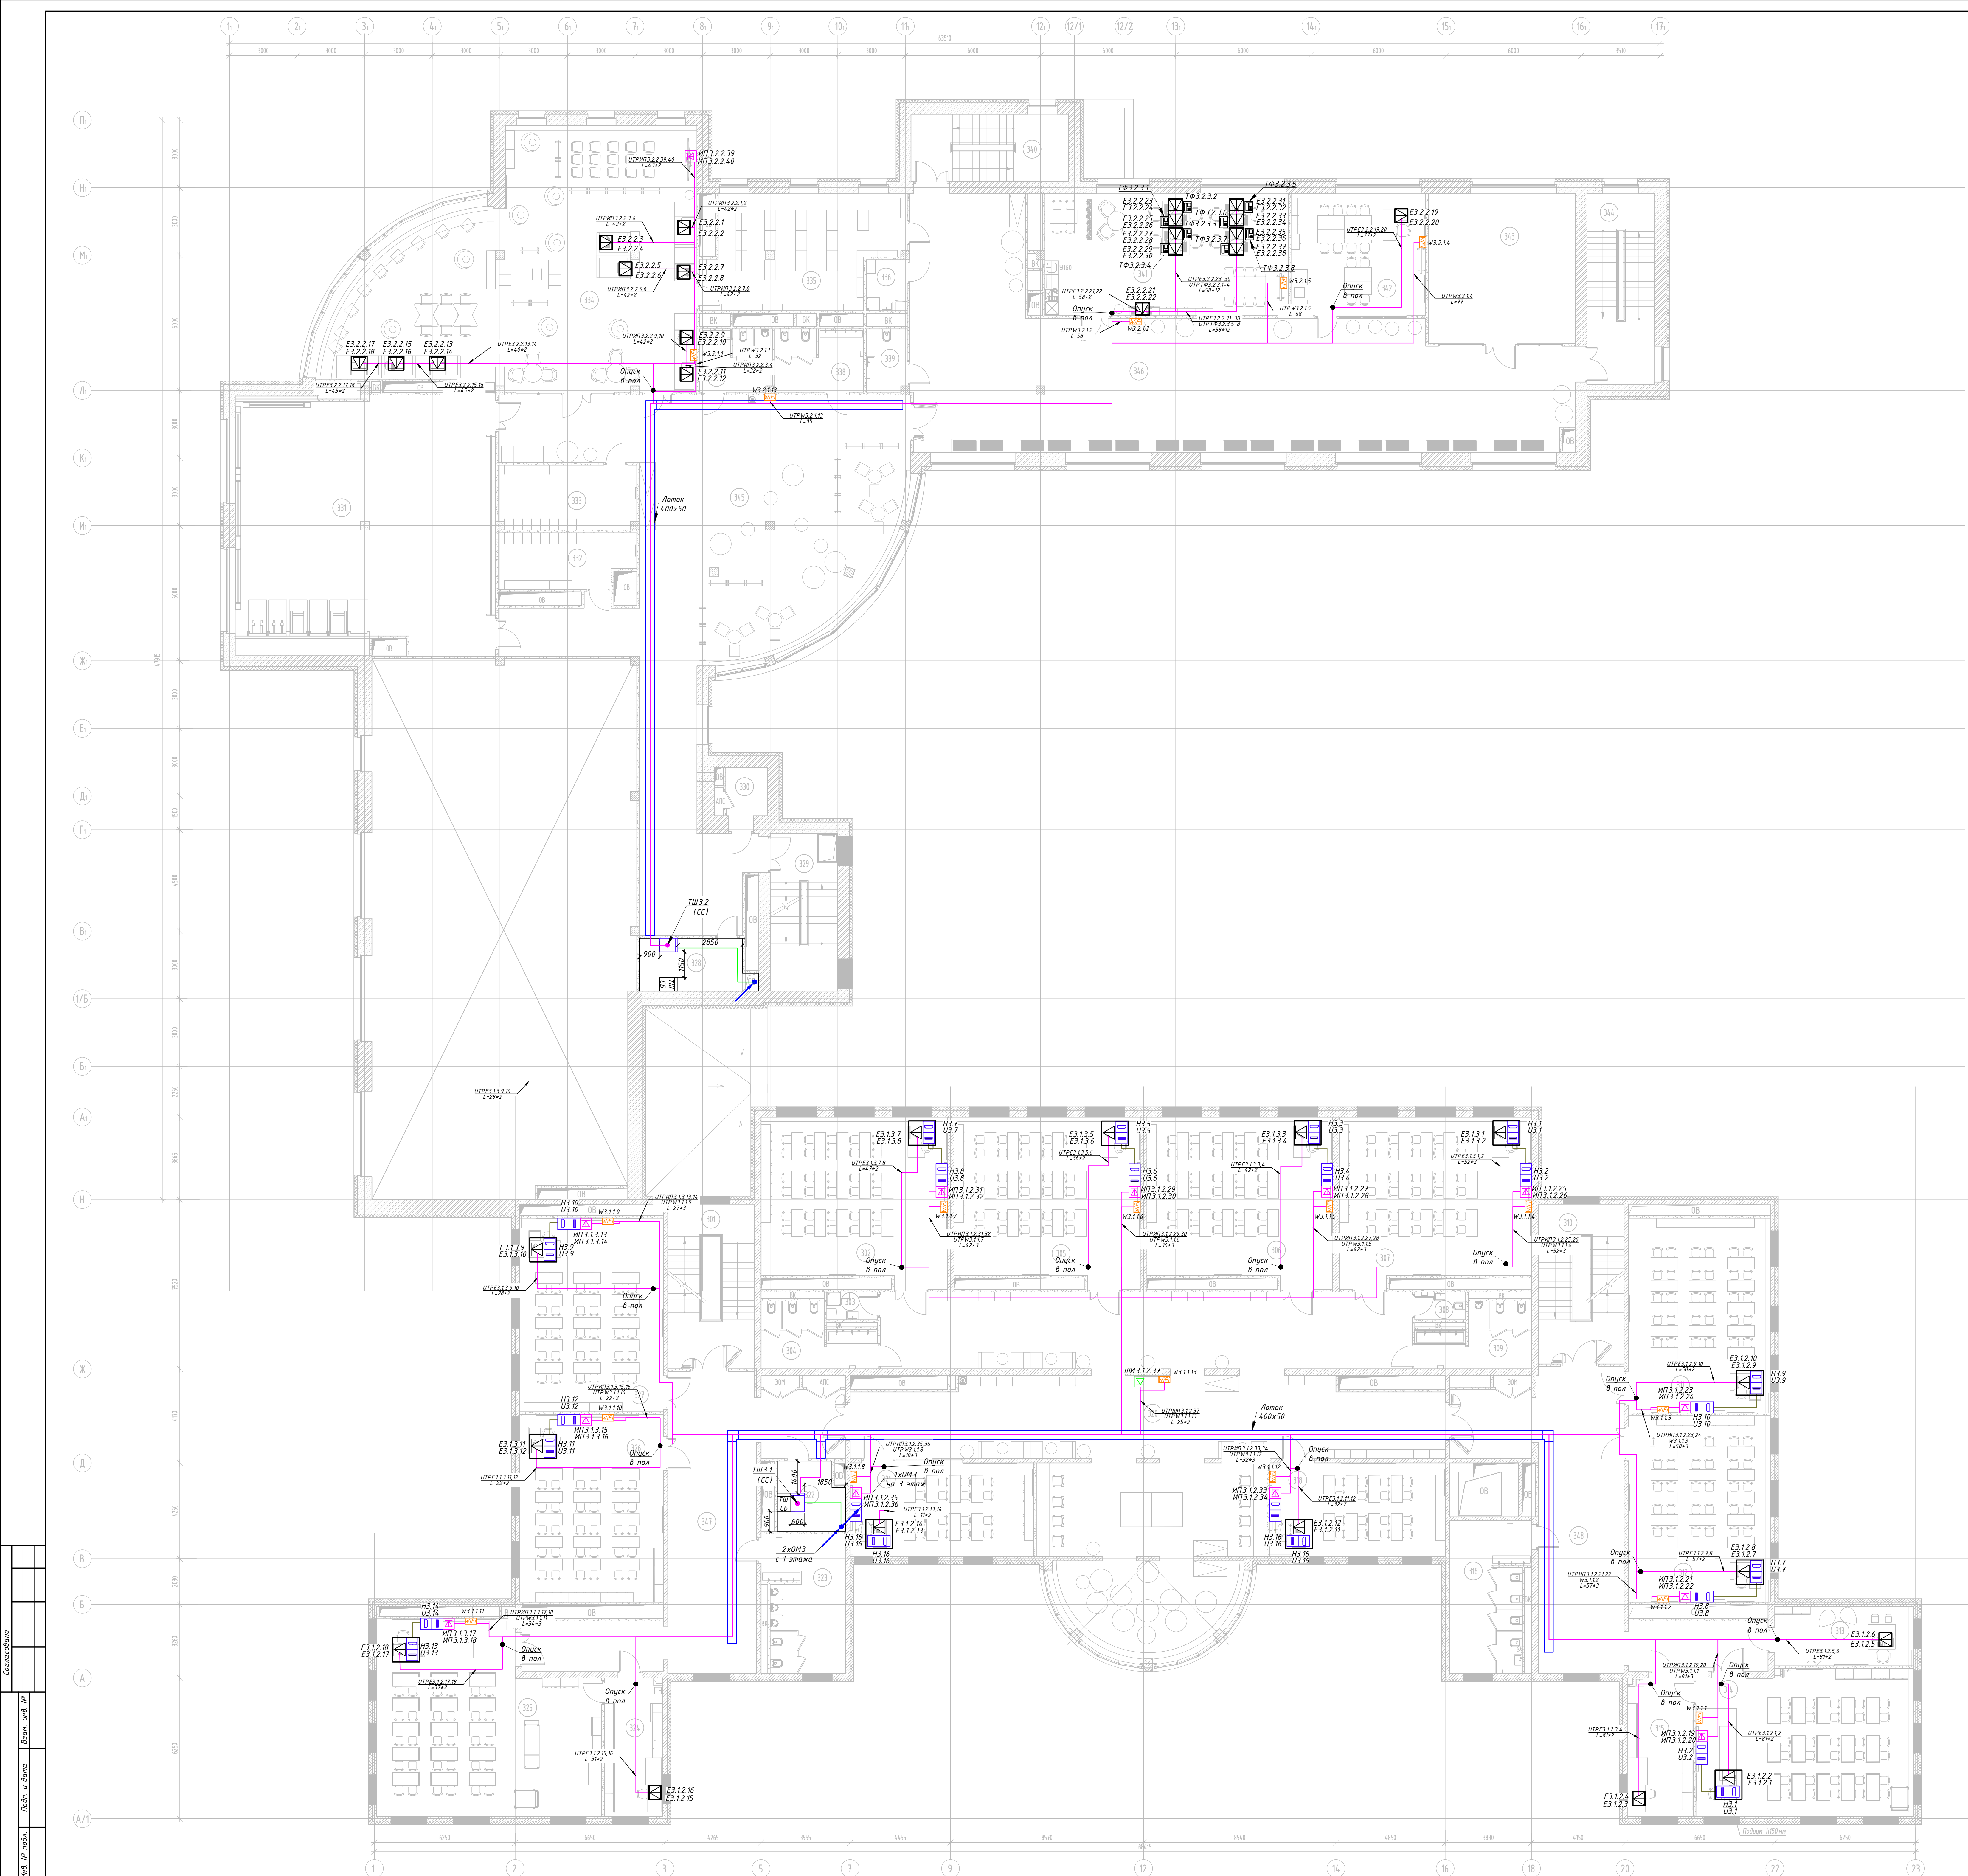


Перечень оборудования, изделий и материалов СКС, ЛВС и телефонной связи 3-го этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. изм.	Прим. замеч.
1	ТШЗ.1 (СС)		1	шт.	
2	ТШЗ.2 (СС)		1	шт.	
3	Порт RJ45 для подключения точки доступа Wi-Fi	Розетка RJ-45 однопортовая White cat.5E белый (в стену)	18	шт.	
4	Двойной порт RJ45 для подключения школьного информационного табло	Розетка RJ-45 двойная White 5e cat. 5E/250B, белый (в стену)	13	шт.	
5	Порт RJ45 для подключения интерактивной панели	Розетка RJ-45 однопортовая White cat.5E белый (в стену)	1	шт.	
6	Порт RJ45, категория 5e, однопортовый	Конфигурация розетки RJ-45 без штекера, тип А, белый, белое облако, 1 модуль (в стену)	76	шт.	
7	Порт HDMI	HDMI розетка однопортовая в стену, тип А-А, Adapt, белое облако	12		
8	Порт USB	USB 3.0 розетка однопортовая в стену, тип А-А, Adapt, белое облако, 1 модуль (в стену)	12		
9	Порт HDMI	HDMI розетка однопортовая, тип А-А, Adapt, белое облако, 1 модуль (в стену)	12		
10	Порт USB	USB 3.0 розетка однопортовая, тип А-А, Adapt, белое облако, 1 модуль (в стену)	12		
11	IP-телефон	Eiex VP-25P	8		

Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Ком. помещ.
301	Лестничная клетка Тип И2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	59,58	
303	ПМ	2,78	В4
304	Санитарный кабинет (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	59,56	
306	Кабинет математики	59,42	
307	Кабинет математики	61,24	
308	Санитарный кабинет	2,75	
309	Санитарный кабинет (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (И1)	27,05	
311	Кабинет акварели	55,07	
312	Универсальное учебное кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,36	
315	Лаборатория кабинета физики	18,02	В3
316	Санитарный кабинет (основная и старшая школа)	23,25	
317	Подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
319	Коридор с рекреацией	244,13	
320	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,38	
321	Помещение связи	8,75	В4
322	Санитарный кабинет (основная и старшая школа)	21,73	
323	Лаборатория кабинета биологии	15,93	В3
324	Учебный кабинет для изучения естественных наук	77,80	
325	Универсальное учебное кабинет	53,07	
326	Кабинет истории тип 1	56,86	
327	Коридор	15,72	В3
328	Лестничная клетка (И1)	27,00	
329	Электрощитовая	3,96	В4
330	Универсальное помещение с возможностью организации административного зала	131,09	
331	Роздевальня	14,45	
332	Роздевальня	17,63	
333	Миниинформационный информационный образовательный центр с залом для индивидуальных занятий	152,15	
334	Миниинформационный информационный образовательный центр (зрительный зал) и учебный кабинет	40,76	В3
335	ПМ	4,09	В4
336	Санитарный кабинет (основная и старшая школа)	8,84	
337	Санитарный кабинет (основная и старшая школа)	16,97	
338	Санитарный кабинет	5,01	
339	Лестничная клетка (И1)	27,00	
340	Кабинет с рабочим пространством для учителя Тип 1 (основная и старшая школа)	58,69	
341	Универсальное помещение с возможностью организации Мультимедиа	32,51	В3
342	Помещение музея	43,49	
343	Лестничная клетка (И1)	25,50	
344	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	199,76	
345	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	195,64	
346	Коридор	78,72	
347	Коридор	77,66	

1. Кабельные линии СКС по коридорам прокладывают в кабельных лотках согласно графической части проекта. От точки до окончания оборудования кабели прокладывают в ПВХ гофрированной трубе на подвесном потолке. Опуски кабелей к информационным розеткам выполнять скрыто в штробах стен, в конструкциях пола или за гипсокартонной обшивкой стен. Точные места установки информационных розеток допускается уточнять при монтаже, кроме случаев, однозначно определенных на чертежах.
2. Кабели слаботочных систем прокладывать отдельно от силовых и осветительных кабелей. При параллельной прокладке расстояние между кабелями СКС и силовыми/осветительными кабелями принимать не менее 200 мм, при возможности - 300 мм. Пересечение с силовыми и осветительными кабелями выполнять под углом 90 градусов.
3. Минимальный радиус изгиба кабелей на основе витой пары при монтаже принимать не менее в наружных кабельных каналах, если в технической документации предприятия-изготовителя не указаны более жесткие требования. Для волоконно-оптических кабелей радиус изгиба принимать согласно технической документации предприятия-изготовителя.
4. Провести и отвести в стенах и перекрытиях после прокладки труб и кабелей задатки негорючим материалом. Проходы кабелей через стены и перегородки выполнять в втулках или опрессованных кабельных гильзах. При пересечении противопожарных преград выполнять огнестойкие кабельные проходки с применением термостойких материалов ОГНЕСА-ТРМ и противопожарного термостойкого герметика ОГНЕСА-Т. Предел огнестойкости кабельных проходок должен быть не ниже предела огнестойкости перекрывающей строительной конструкции.
5. Концы коробов, крышек, труб, лотков и иных кабельных конструкций должны быть защищены от заусенцев и повреждения кабельных жил.
6. Информационные розетки рабочих мест, предусмотренные в полу, установить в напольных лотках согласно графической части проекта.
7. Розетки 220 В предусматриваются комплектом 30м. Розетки 220 В для подключения оборудования размещать подальше от розеток СКС RJ45, на высоте 1,5 м, на расстоянии не более 1 м, если иное не указано в графической части проекта.
8. Высоту установки информационных розеток для школьного информационного табло принимать 2000 мм от уровня чистого пола. Высоту установки информационных розеток для точек доступа Wi-Fi принимать не ниже 2450 мм от уровня чистого пола и не ниже 150 мм от уровня подвесного потолка, если иное не указано в графической части проекта.
9. В соответствии с ГОСТ Р 52466-2008 при монтаже предусмотреть запас кабелей:
 - в телекоммуникационной шкафу: кабель на основе витой пары - 3 м;
 - в телекоммуникационной шкафу: волоконно-оптический кабель - 3 м;
 - на рабочем месте: кабель на основе витой пары - 0,5 м;
 - на рабочем месте: волоконно-оптический кабель - 1 м.
10. Все кабели должны быть промаркированы. Кабели горизонтальной и магистральной систем маркировать с двух концов. На концах кабелей нанести идентификаторы, соответствующие позициям контактного оборудования и принципиальной схеме. Маркировку кабелей выполнять согласно требованиям раздела 9 ГОСТ Р 52466-2008.

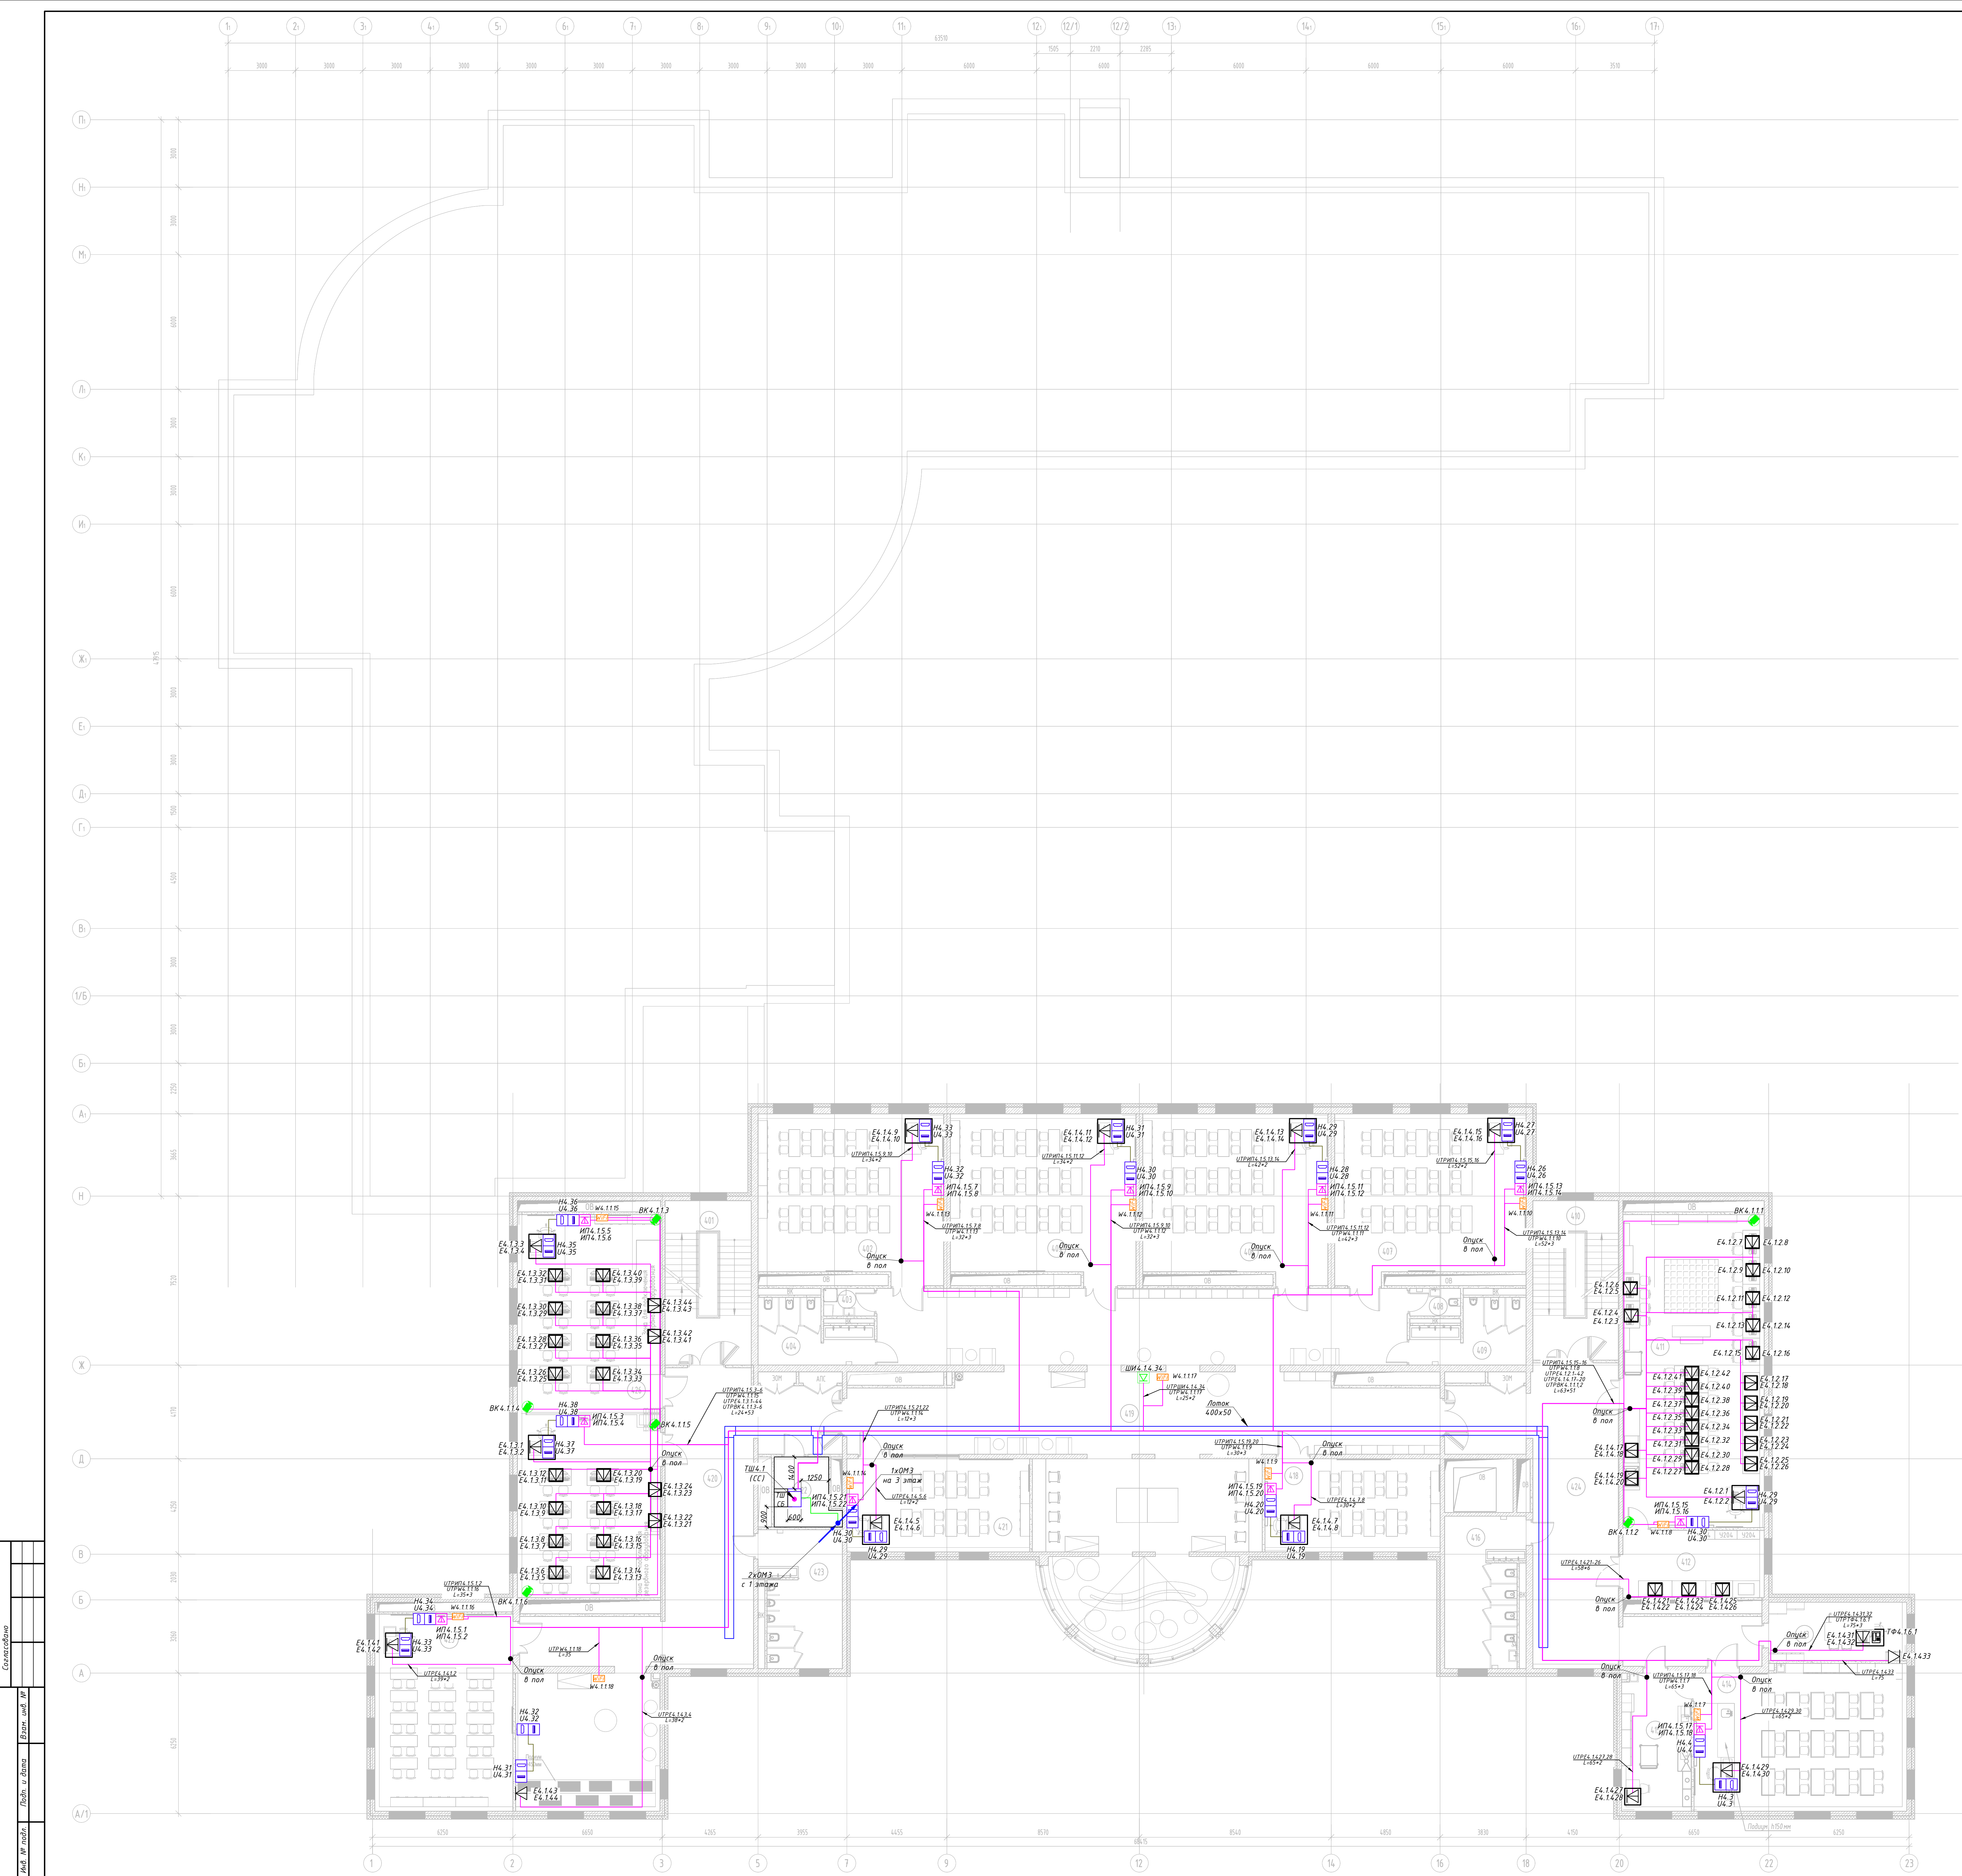

Перечень оборудования, изделий и материалов СКС, ЛВС и телефонной связи 4 этажа


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ТШ4.1 (СС)		1	шт.	
2	IP-камера видеонаблюдения	RVi-2MCD2489 (2.8-12)	6	шт.	
3	Порт RJ45 для подключения точки доступа Wi-Fi	Разетка RJ-45 однопортовая White cat.5E белый (в стену)	12	шт.	
4	Двойной порт RJ45 для подключения школьного информационного стола	Разетка RJ-45 двойная White 5e cat. 10A/2500, белый (в стену)	11	шт.	
5	Порт RJ45 для подключения интерактивной панели	Разетка RJ-45 однопортовая White cat.5E белый (в стену)	1	шт.	
6	Порт RJ45, категория 5e, одиночный	Компьютерная разетка RJ-45 без штекера модульная, cat.5e, Avant!, белое облако, 1 модуль (в панель)	117	шт.	
7	Порт RJ45, категория 5e, одиночный	Разетка RJ-45 однопортовая White cat.5E белый (в стену)	8	шт.	
8	Порт RJ45, категория 5e, двойной	Разетка RJ-45 двойная White 5e cat. 10A/2500, белый (в стену)	1	шт.	
9	Порт HDMI	HDMI разетка однопортовая в стену, тип А-А, Avant!, белое облако	13	шт.	
10	Порт USB	USB 3.0 разетка однопортовая в стену, тип А-А, Avant!, белое облако	12	шт.	
11	Порт HDMI	HDMI разетка модульная, тип А-А, Avant!, белое облако, 1 модуль (в панель)	11	шт.	
12	Порт USB	USB 3.0 разетка модульная, тип А-А, Avant!, белое облако, 1 модуль (в панель)	11	шт.	
13	IP-телефон	Eltex VP-TSP	1	шт.	

Экспликация помещений 4-20 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	59.57	
403	ПМ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.73	
405	Кабинет русского языка и литературы	59.56	
406	Кабинет математики	59.42	
407	Кабинет математики	61.24	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
410	Лестничная клетка (П)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборатория при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	66.75	
415	Лаборатория кабинета химии	18.96	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобные помещения	1.38	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	198.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.13	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	108.69	

1. Кабельные линии СКС по коридорам проложить в кабельных лотках согласно графической части проекта. От точки до оконечного оборудования кабели проложить в ПВХ гофрированной трубе по подвесным потокам. Опуски кабелей к информационным розеткам выполнять скрыто в штробах стен, в конструкции пола или за гипсокартонной обшивкой стен. Точные места установки информационных розеток допускается уточнять при монтаже, кроме случаев, однозначно определенных на чертежах.
2. Кабели слаботочных систем прокладывать отдельно от силовых и осветительных кабелей. При параллельной прокладке расстояние между кабелями СКС и силовыми/осветительными кабелями принимать не менее 200 мм, при возможности - 300 мм. Пересечения с силовыми и осветительными кабелями выполнять под углом 90 градусов.
3. Минимальный радиус изгиба кабелей на основе витой пары при монтаже принимать не менее в наружных диаметрах кабеля, если в технической документации предприятия-изготовителя не указаны более жесткие требования. Для волоконно-оптических кабелей радиус изгиба принимать согласно технической документации предприятия-изготовителя.
4. Провести и закрепить в стенах и перекрытиях после прокладки труб и кабелей задатки негорючий материал. Прокладку кабелей через стены и перегородки выполнять в гильзах или штробах стальных труб. При пересечении противопожарных преград выполнять сепарацию кабельных проходки с применением термостойких материалов ОГНЗА-ТРМ и противопожарного термостойкого герметика ОГНЗА-ГТ. Предел огнестойкости кабельной проходки должен быть не ниже предела огнестойкости пересеченной стальной конструкции.
5. Концы коробов, крышек, труб, лотков и иных кабельных конструкций должны быть защищены от засорения и повреждения кабельных линий.
6. Информационные розетки рабочих мест, предусматриваемые в полу, установить в напольных лотках согласно графической части проекта.
7. Розетки 220 В предусматриваются комплектом 30М. Розетки 220 В для подключения оборудования размещать подальше от розеток СКС RJ45, на одной высоте с ними, на расстоянии не более 1 м, если иное не указано в графической части проекта.
8. Высоту установки информационных розеток для школьного информационного стола принять 2000 мм от уровня чистого пола. Высоту установки информационных розеток для точек доступа Wi-Fi принять не ниже 2450 мм от уровня чистого пола и не ниже 150 мм от уровня подвесного потолка, если иное не указано в графической части проекта.
9. В соответствии с ГОСТ Р 53246-2008 при монтаже предусмотреть запас кабеля:
 - в телекоммуникационном шкафу: кабель на основе витой пары - 3 м;
 - в телекоммуникационном шкафу: волоконно-оптический кабель - 3 м;
 - на рабочих местах: кабель на основе витой пары - 0.5 м;
 - на рабочих местах: волоконно-оптический кабель - 1 м.
10. Все кабели должны быть протравированы. Кабели горизонтальной и напольной подсистем маркировать с двух концов. На концах кабелей нанести идентификаторы, соответствующие позициям коммуникационного оборудования и принципиальной схеме. Маркировку кабелей выполнять согласно требованиям раздела 9 ГОСТ Р 53246-2008.


				16-25/11-Р - СКС-ЛВС.ТФ			
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (БОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы, д.14/1 этаж			
Мин. Кол. Лист	М.В.Мон.	Лист	Датум	Страница	Лист	Лист	Лист
Разработчик	Составитель	Проверка	Дата	06.25	06.25	06.25	06.25
И. контр.	Вардольев	Морозов	Ветров	4 этаж. План расположения оборудования и проводок	А	8	АЗУРИТ
ГМП	Морозов	Морозов	Морозов	Формат А0			

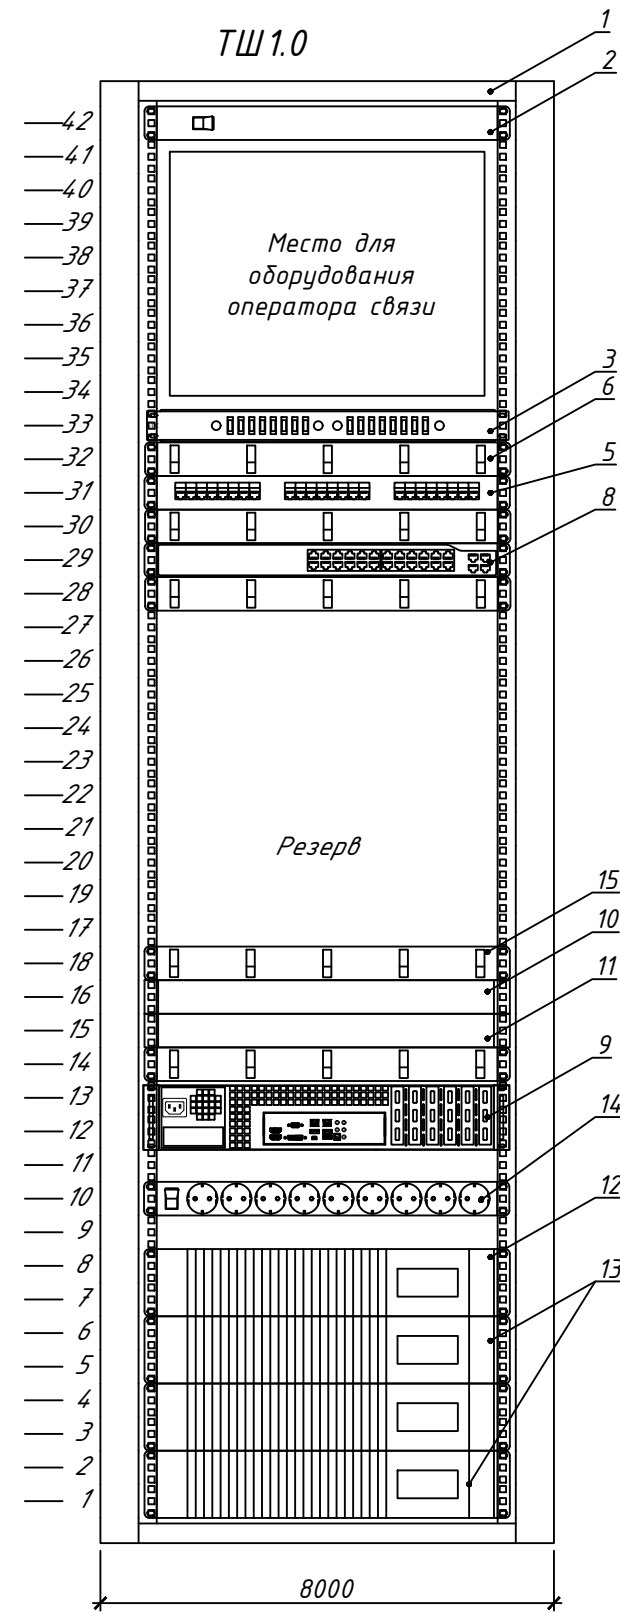

Поз. обозначени я	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф телекоммуникационный 19", TFR-426060-GMMM-R-BK, 42U	1	
2	Модуль вентиляторный TLK-FAN4-TERM-BK	1	
3	Кросс оптический 19" стоечный 1U на 16 портов LC/UPC duplex 9/125мкм предсобранный (пигтейл LC 9/125-32шт, розетка DLC-16шт, сплайс кассета, КДЗС-32шт)	1	КСп-19-1U-16-DLC/UPC-9/125
5	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, незранированная	1	
8	POE-коммутатор на 24 порта	1	поставка ДИТ
9	Сервер МЭШ	1	поставка ДИТ
10	Коммутатор ядра	1	поставка ДИТ
11	Маршрутизатор МЭШ	1	поставка ДИТ
12	Источник бесперебойного питания.	1	поставка ДИТ
13	Батарейный блок для ИБП	3	поставка ДИТ
14	Блок розеток R-16-9S-I-440, 1U	1	
15	Кабельный органайзер ГКО-4.62-9005	5	

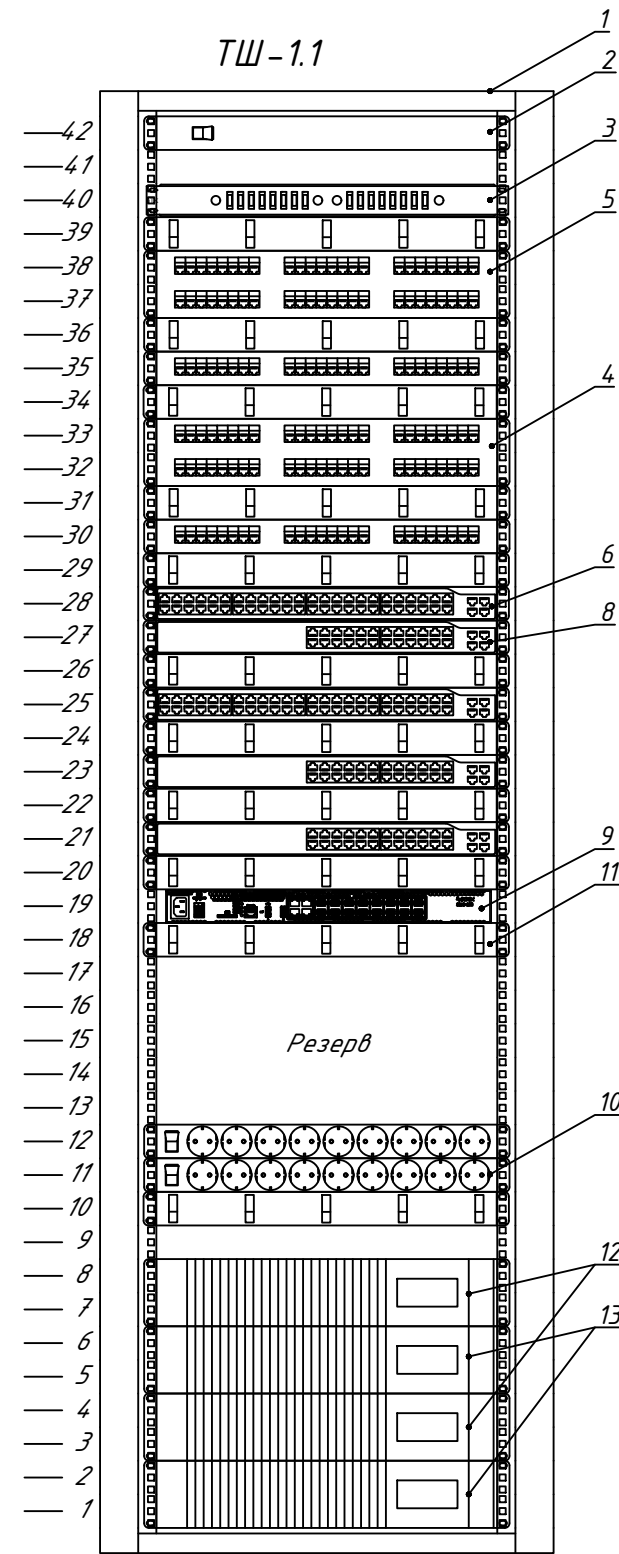


Поз. обозначени я	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф телекоммуникационный 19", TFR-426060-GMMM-R-BK, 42U	1	
2	Модуль вентиляторный R-FAN-6K, 1U	1	
3	Кросс оптический 19" стоечный 1U на 16 портов LC/UPC duplex 9/125мкм предсобранный (пигтейл LC 9/125-32шт, розетка DLC-16шт, сплайс кассета, КДЗС-32шт)	1	КСп-19-1U-16-DLC/UPC-9/125
4	Патч-панель 19", 2U, CAT5E, 48 модуля RJ45, незранированная	2	
5	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, незранированная	3	
6	Коммутатор Eltex 48 порта 1G, 4 порта 10G (SFP+)	2	MES2348B
8	Коммутатор Eltex 24 порта 1G, 4 порта 10G (SFP+)	3	MES2324B
9	IP-ATC	1	
10	Блок розеток R-16-9S-I-440, 1U	2	
11	Кабельный органайзер ГКО-4.62-9005	11	
12	Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 6xIECC13,EP0, USB, RS-232, Rack 2U, з/у 6А, без АКБ	1	SMALLR1A0PI
13	Батарейный блок для ИБП ДКС SMALLR1A0, Rack 2U, 6x9Ач, 36В	1	BPSMLR1-36V

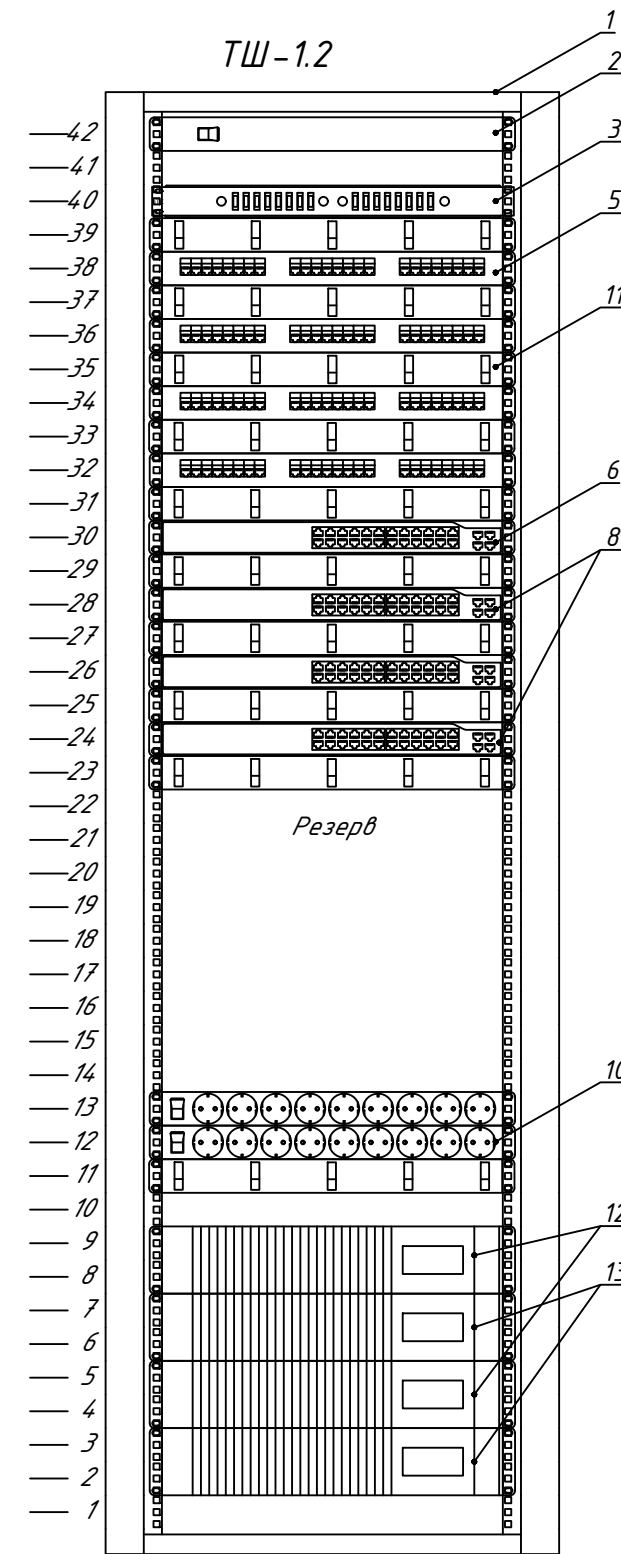


Поз. обозначени я	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф телекоммуникационный 19", TFR-426060-GMMM-R-BK? 42U	1	
2	Модуль вентиляторный R-FAN-6K, 1U	1	
3	Кросс оптический 19" стоечный 1U на 16 портов LC/UPC duplex 9/125мкм предсобранный (пигтейл LC 9/125-32шт, розетка DLC-16шт, сплайс кассета, КДЗС-32шт)	1	КСп-19-1U-16-DLC/UPC-9/125
5	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, незранированная	3	
6	POE-коммутатор на 24 порта	1	поставка ДИТ
8	Коммутатор Eltex 24 порта 1G, 4 порта 10G (SFP+)	3	MES2324B
10	Блок розеток R-16-9S-I-440, 1U	2	
11	Кабельный органайзер ГКО-4.62-9005	10	
12	Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 6xIECC13,EP0, USB, RS-232, Rack 2U, з/у 6А, без АКБ	1	SMALLR1A0PI
13	Батарейный блок для ИБП ДКС SMALLR1A0, Rack 2U, 6x9Ач, 36В	1	BPSMLR1-36V

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

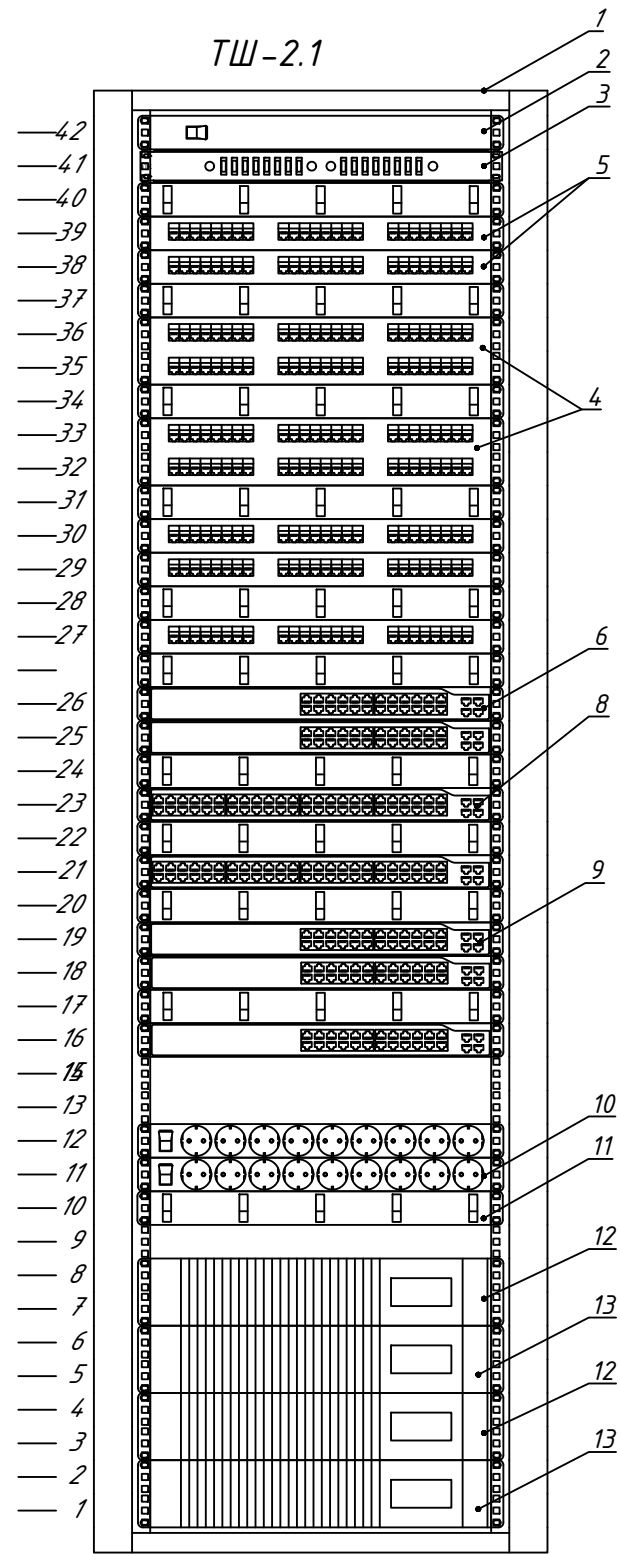


Поз. обозначени я	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф телекоммуникационный 19", TFR-426060-GMMM-R-BK, 42U	1	
2	Модуль вентиляторный R-FAN-6K, 1U	1	
3	Кросс оптический 19" стоечный 1U на 8 портов LC/UPC duplex 9/125ммкм предпочтительный (пигтейл LC 9/125-16шт, розетка DLC-8шт, сплайс кассета, КДЗС-16шт)	1	КСп-19-1U-8-DLC/UPC-9/125
4	Патч-панель 19", 2U, CAT5E, 48 модуля RJ45, незранированная	2	
5	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, незранированная	4	
6	POE-коммутатор на 24 порта	1	поставка ДИТ
8	Коммутатор Eltex 48 портов 1G, 4 порта 10G (SFP+)	2	MES2348B
9	Коммутатор Eltex 24 порта 1G, 4 порта 10G (SFP+)	4	MES2324B
10	Блок розеток R-16-9S-I-440, 1U	2	
11	Кабельный органайзер ГКО-4.62-9005	11	
12	Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 6хIECC13,EPO, USB, RS-232, Rack 2U, з/у 6А, без АКБ	1	SMALLR1A0PI
13	Батарейный блок для ИБП ДКС SMALLR1A0, Rack 2U, 6х9Ач, 36В	1	BPSMLR1-36V

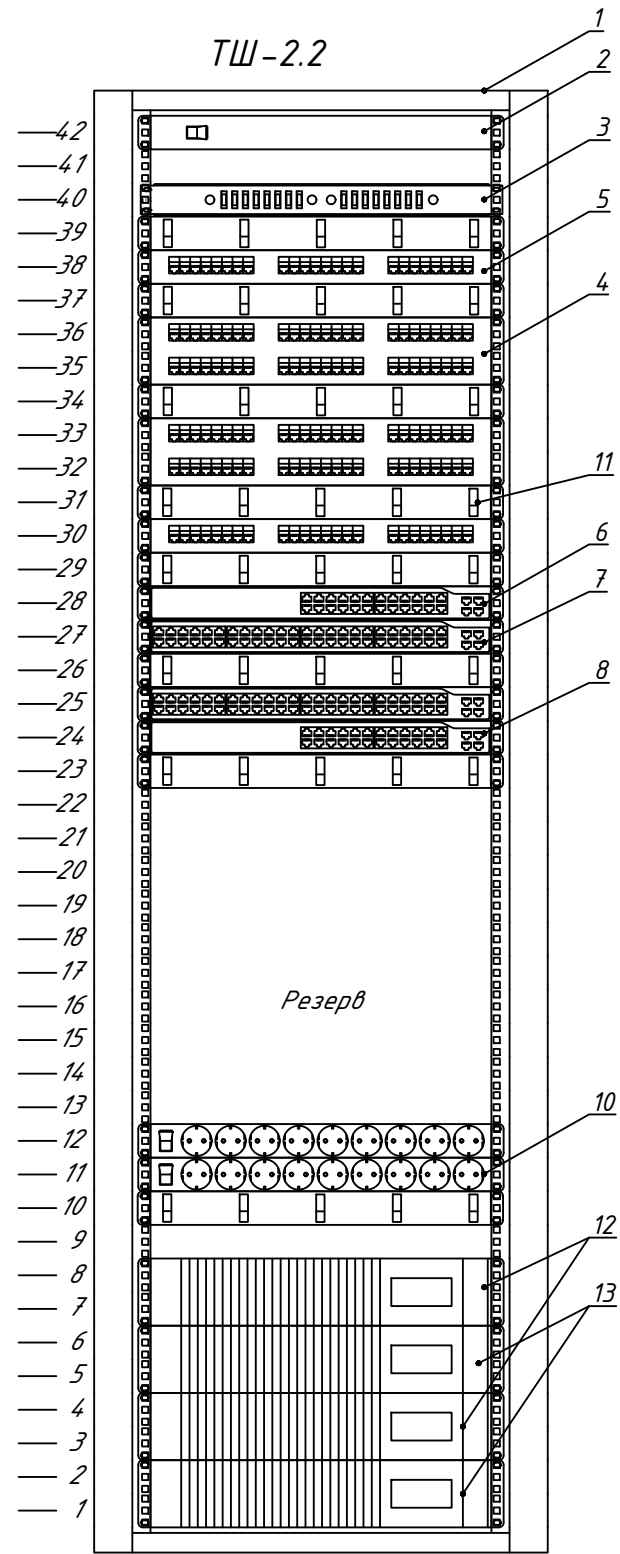


Поз. обозначени я	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф телекоммуникационный 19", TFR-426060-GMMM-R-BK, 42U	1	
2	Модуль вентиляторный R-FAN-6K, 1U	1	
3	Кросс оптический 19" стоечный 1U на 16 портов LC/UPC duplex 9/125ммкм предпочтительный (пигтейл LC 9/125-32шт, розетка DLC-16шт, сплайс кассета, КДЗС-32шт)	1	КСп-19-1U-16-DLC/UPC-9/125
4	Патч-панель 19", 2U, CAT5E, 48 модуля RJ45, незранированная	2	
5	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, незранированная	2	
6	POE-коммутатор на 24 порта	1	поставка ДИТ
7	Коммутатор Eltex 48 порта 1G, 4 порта 10G (SFP+)	2	MES2348B
8	Коммутатор Eltex 24 порта 1G, 4 порта 10G (SFP+)	1	MES2324B
10	Блок розеток R-16-9S-I-440, 1U	2	
11	Кабельный органайзер ГКО-4.62-9005	8	
12	Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 6хIECC13,EPO, USB, RS-232, Rack 2U, з/у 6А, без АКБ	1	SMALLR1A0PI
13	Батарейный блок для ИБП ДКС SMALLR1A0, Rack 2U, 6х9Ач, 36В	1	BPSMLR1-36V

						16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	«Структурированные кабельные системы. Локально-вычислительные сети», «Система телефонной связи»	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Силантьев				06.26		Р	10	
Проверил	Поляков				06.26				
						Фасады ТШ-2.1, ТШ-2.2			
Н. контр.	Вородьев				06.26				
ГИП	Маркова				06.26				

Согласовано				
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

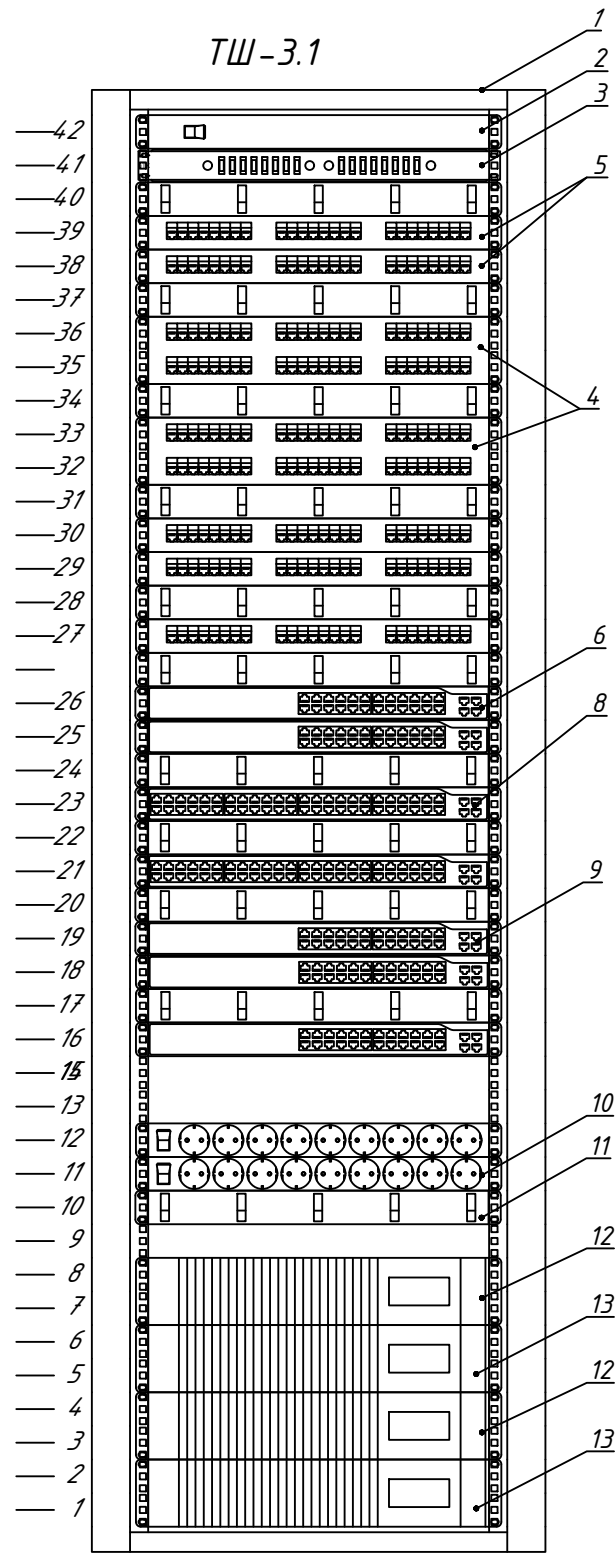

Поз. обозначени я	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф телекоммуникационный 19", TFR-426060-GMMM-R-BK, 42U	1	
2	Модуль вентиляторный R-FAN-6K, 1U	1	
3	Кросс оптический 19" стойечный 1U на 8 портов LC/UPC duplex 9/125мкм предсобранный (пигтейл LC 9/125-16шт, розетка DLC-8шт, сплайс кассета, КДЗС-16шт)	1	КСп-19-1U-8-DLC/UPC-9/125
4	Патч-панель 19", 2U, CAT5E, 48 модуля RJ45, незранированная	2	
5	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, незранированная	4	
6	POE-коммутатор на 24 порта	1	поставка ДИТ
8	Коммутатор Eltex 48 портов 1G, 4 порта 10G (SFP+)	2	MES2348B
9	Коммутатор Eltex 24 порта 1G, 4 порта 10G (SFP+)	4	MES2324B
10	Блок розеток R-16-9S-I-440, 1U	2	
11	Кабельный органайзер ГКО-4.62-9005	11	
12	Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 6хIECC13,EPO, USB, RS-232, Rack 2U, з/у 6А, без АКБ	1	SMALLR1A0PI
13	Батарейный блок для ИБП ДКС SMALLR1A0, Rack 2U, 6х9Ач, 36В	1	BPSMLR1-36V

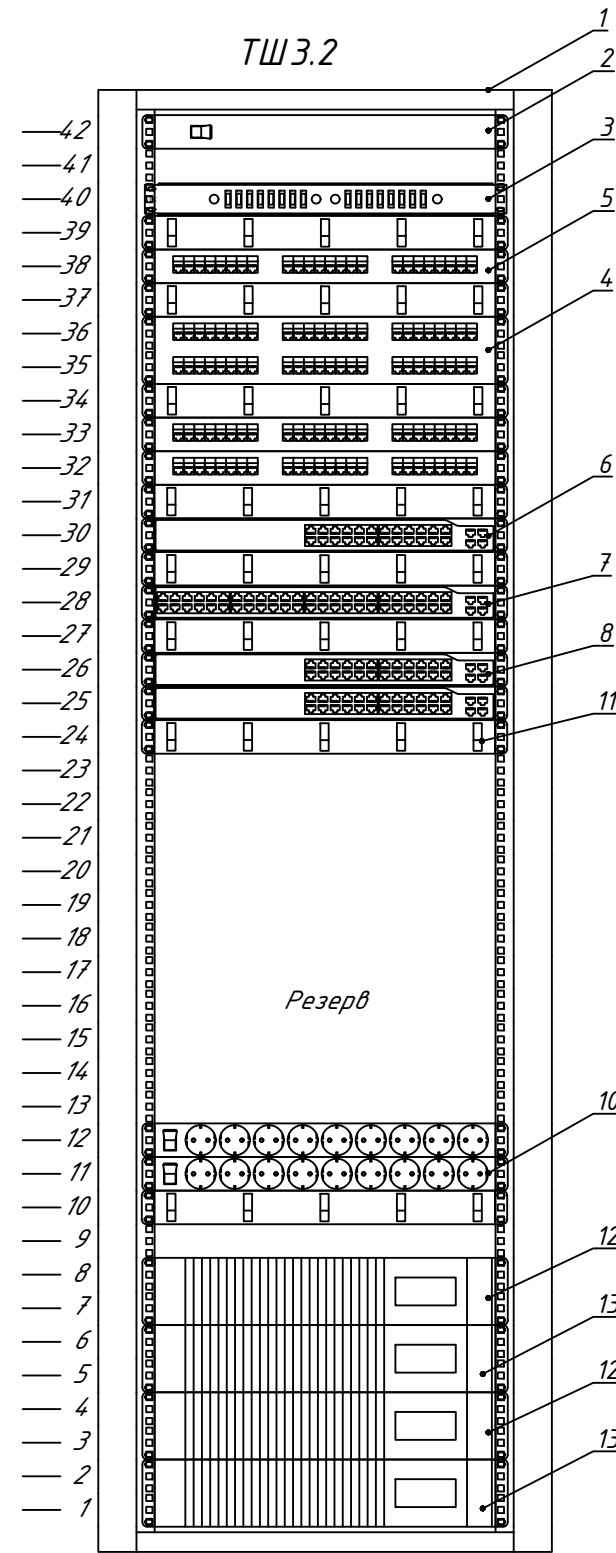

Поз. обозначени я	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф телекоммуникационный 19", TFR-426060-GMMM-R-BK, 42U	1	
2	Модуль вентиляторный R-FAN-6K, 1U	1	
3	Кросс оптический 19" стойечный 1U на 16 портов LC/UPC duplex 9/125мкм предсобранный (пигтейл LC 9/125-32шт, розетка DLC-16шт, сплайс кассета, КДЗС-32шт)	1	КСп-19-1U-16-DLC/UPC-9/125
4	Патч-панель 19", 2U, CAT5E, 48 модуля RJ45, незранированная		
5	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, незранированная	6	
6	POE-коммутатор на 24 порта	1	поставка ДИТ
7	Коммутатор Eltex 48 порта 1G, 4 порта 10G (SFP+)	1	MES2348B
8	Коммутатор Eltex 24 порта 1G, 4 порта 10G (SFP+)	2	MES2324B
10	Блок розеток R-16-9S-I-440, 1U	2	
11	Кабельный органайзер ГКО-4.62-9005	8	
12	Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 6хIECC13,EPO, USB, RS-232, Rack 2U, з/у 6А, без АКБ	1	SMALLR1A0PI
13	Батарейный блок для ИБП ДКС SMALLR1A0, Rack 2U, 6х9Ач, 36В	1	BPSMLR1-36V


						16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	«Структурированные кабельные системы. Локально-вычислительные сети», «Система телефонной связи»	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Силантьев	06.26					Р	11	
Проверил	Поляков	06.26							
Н. контр.	Вородьев	06.26				Фасады ТШ-3.1, ТШ3-2			
ГИП	Маркова	06.26							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

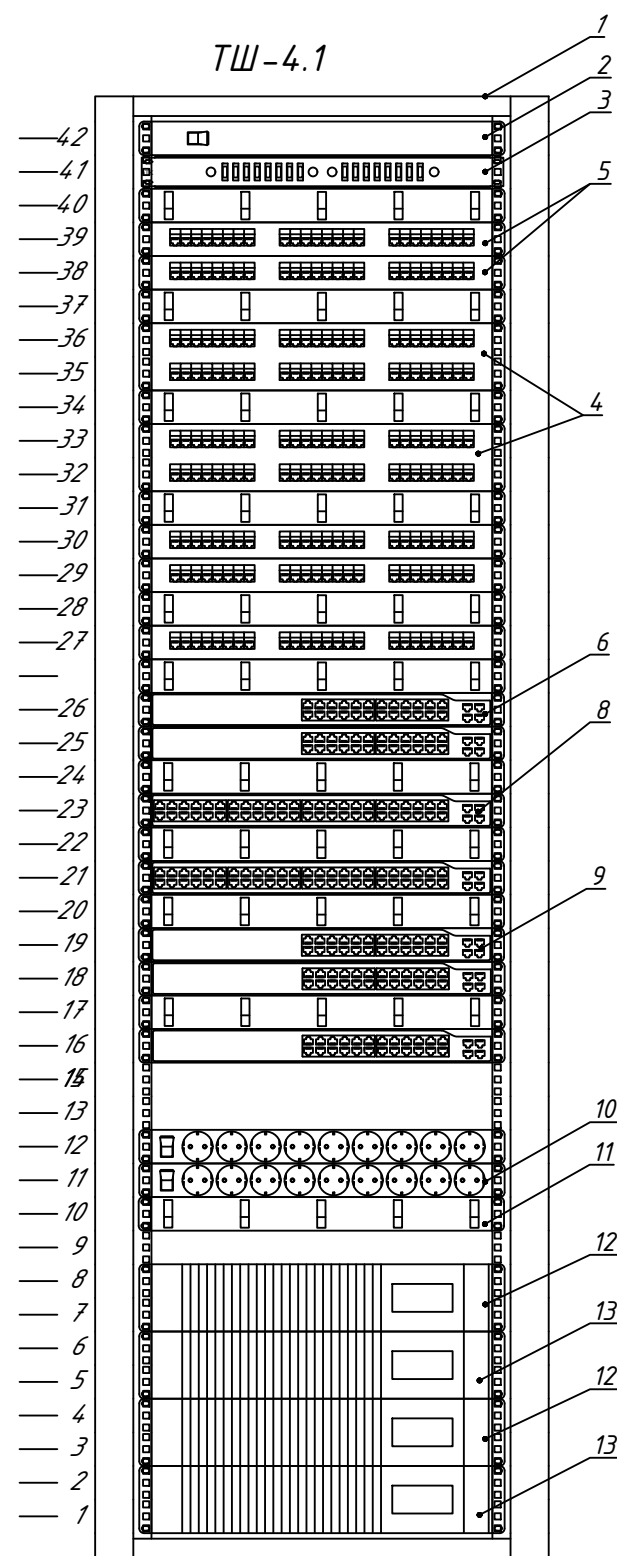

Поз. обозначени я	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф телекоммуникационный 19', TFR-426060-GMMM-R-BK, 42U	1	
2	Модуль вентиляторный R-FAN-6K, 1U	1	
3	Кросс оптический 19" стойный 1U на 8 портов LC/UPC duplex 9/125мкм предсобранный (пигтейл LC 9/125-16шт, розетка DLC-8шт, сплайс кассета, КДЗС-16шт)	1	КСп-19-1U-8-DLC/UPC-9/125
4	Патч-панель 19", 2U, CAT5E, 48 модуля RJ45, незранированная	2	
5	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, незранированная	4	
6	POE-коммутатор на 24 порта	1	поставка ДИТ
8	Коммутатор Eltex 48 портов 1G, 4 порта 10G (SFP+)	2	MES2348B
9	Коммутатор Eltex 24 порта 1G, 4 порта 10G (SFP+)	4	MES2324B
10	Блок розеток R-16-9S-I-440, 1U	2	
11	Кабельный органайзер ГКО-4.62-9005	11	
12	Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 6xIECC13,EP0, USB, RS-232, Rack 2U, з/у 6А, без АКБ	1	SMALLR1A0PI
13	Батарейный блок для ИБП ДКС SMALLR1A0, Rack 2U, 6x9Ач, 36В	1	BPSMLR1-36V

						16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этаж			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	«Структурированные кабельные системы, Локально-вычислительные сети», «Система телефонной связи»	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Силантьев			06.26		Р	12	
Проверил		Поляков			06.26				
Н. контр.		Воробьев			06.26	Фасады ТШ-4.1	 АЗУРИТ		
ГИП		Маркова			06.26				

Копировал


Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

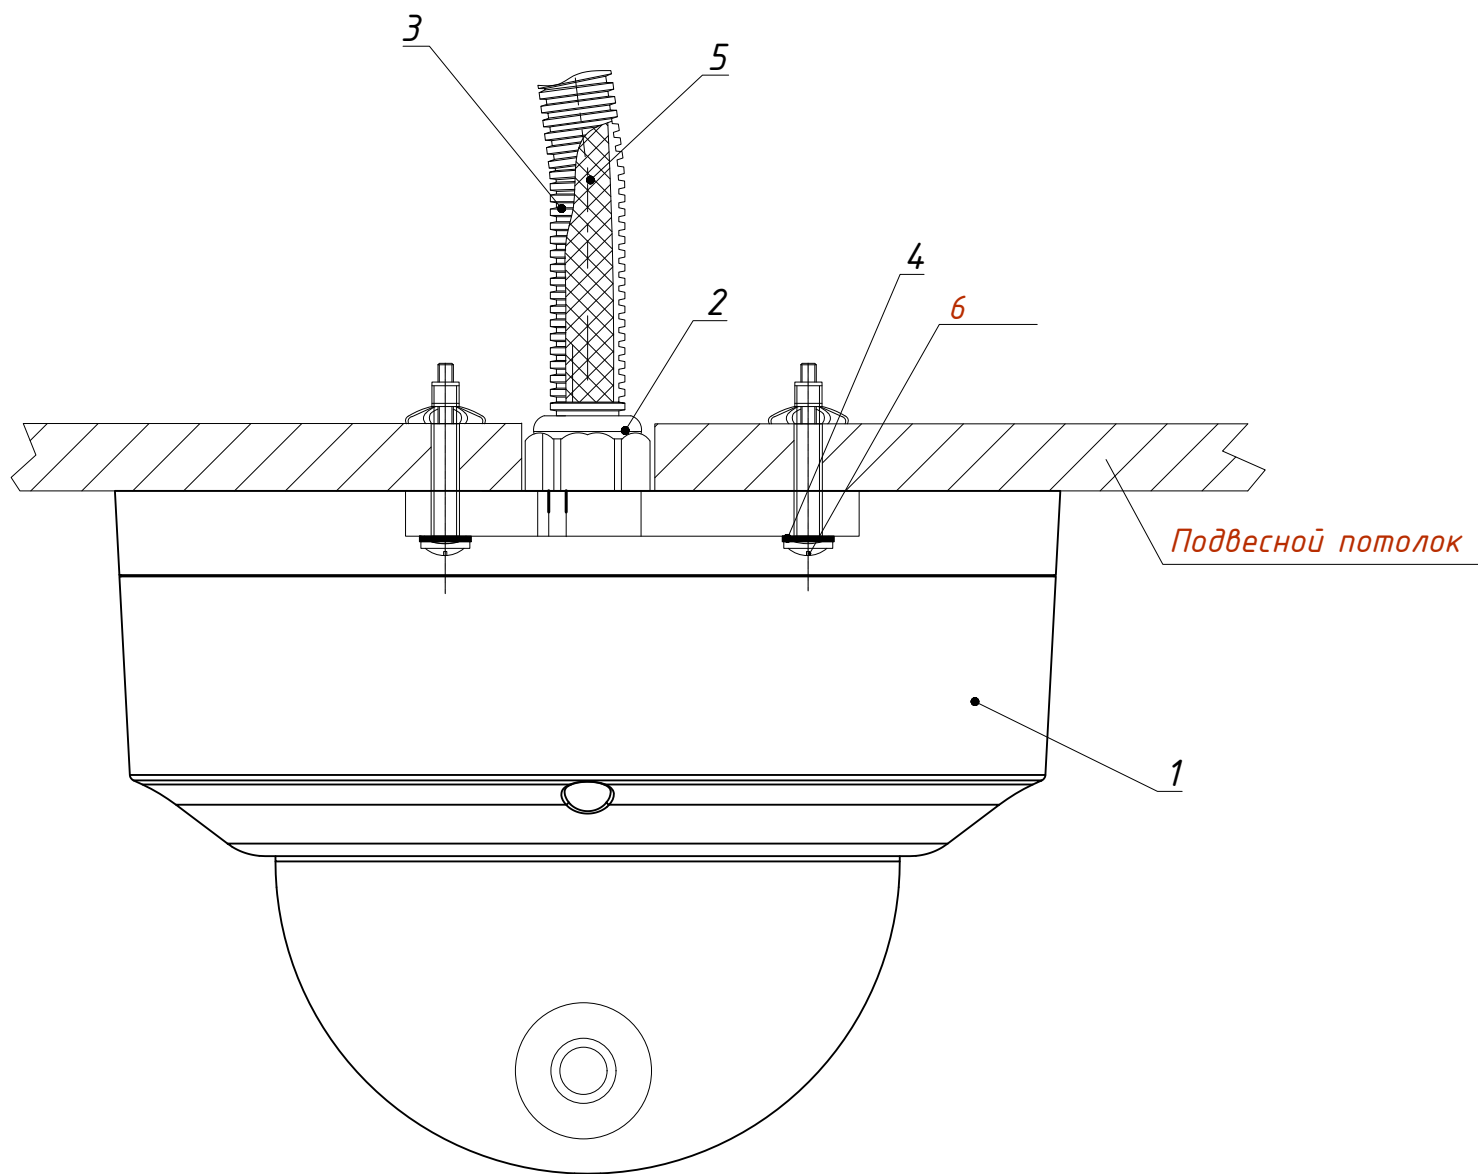

- Примечания:
- 1 Внешний вид оборудования может отличаться. Приведено для справки.
 - 2 Оставить запас кабеля на разделку не менее 0,5 м.
 - 3 Выполнить маркировку кабеля согласно кабельного журнала.
 - 4 Применять герметик кабельных вводов при температуре окружающей среды от -10 град С.
 5. Закрепить используя все четыре штатные отверстия для крепления.


Поз. обозначения	Наименование
1	Сетевая камера "RVi-2NCD2179 (2.8-12) white"
2	Сальник "PGA21L-19"
3	Труба гофрированная ПНД с зондом Ø 20
4	Резиновая прокладка 14x8 (под накладную гайку 3/8")
5	Герметик кабельных вводов "Storaq FN 2100"
6	Винт

						16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	«Структурированные кабельные системы, Локально-вычислительные сети», «Система телефонной связи»	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Силантьев				06.26		Р	13	
Проверил	Поляков				06.26				
Н. контр.	Воробьев				06.26	Типовой монтаж камеры			
ГИП	Маркова				06.26				


Копировал

Формат А3



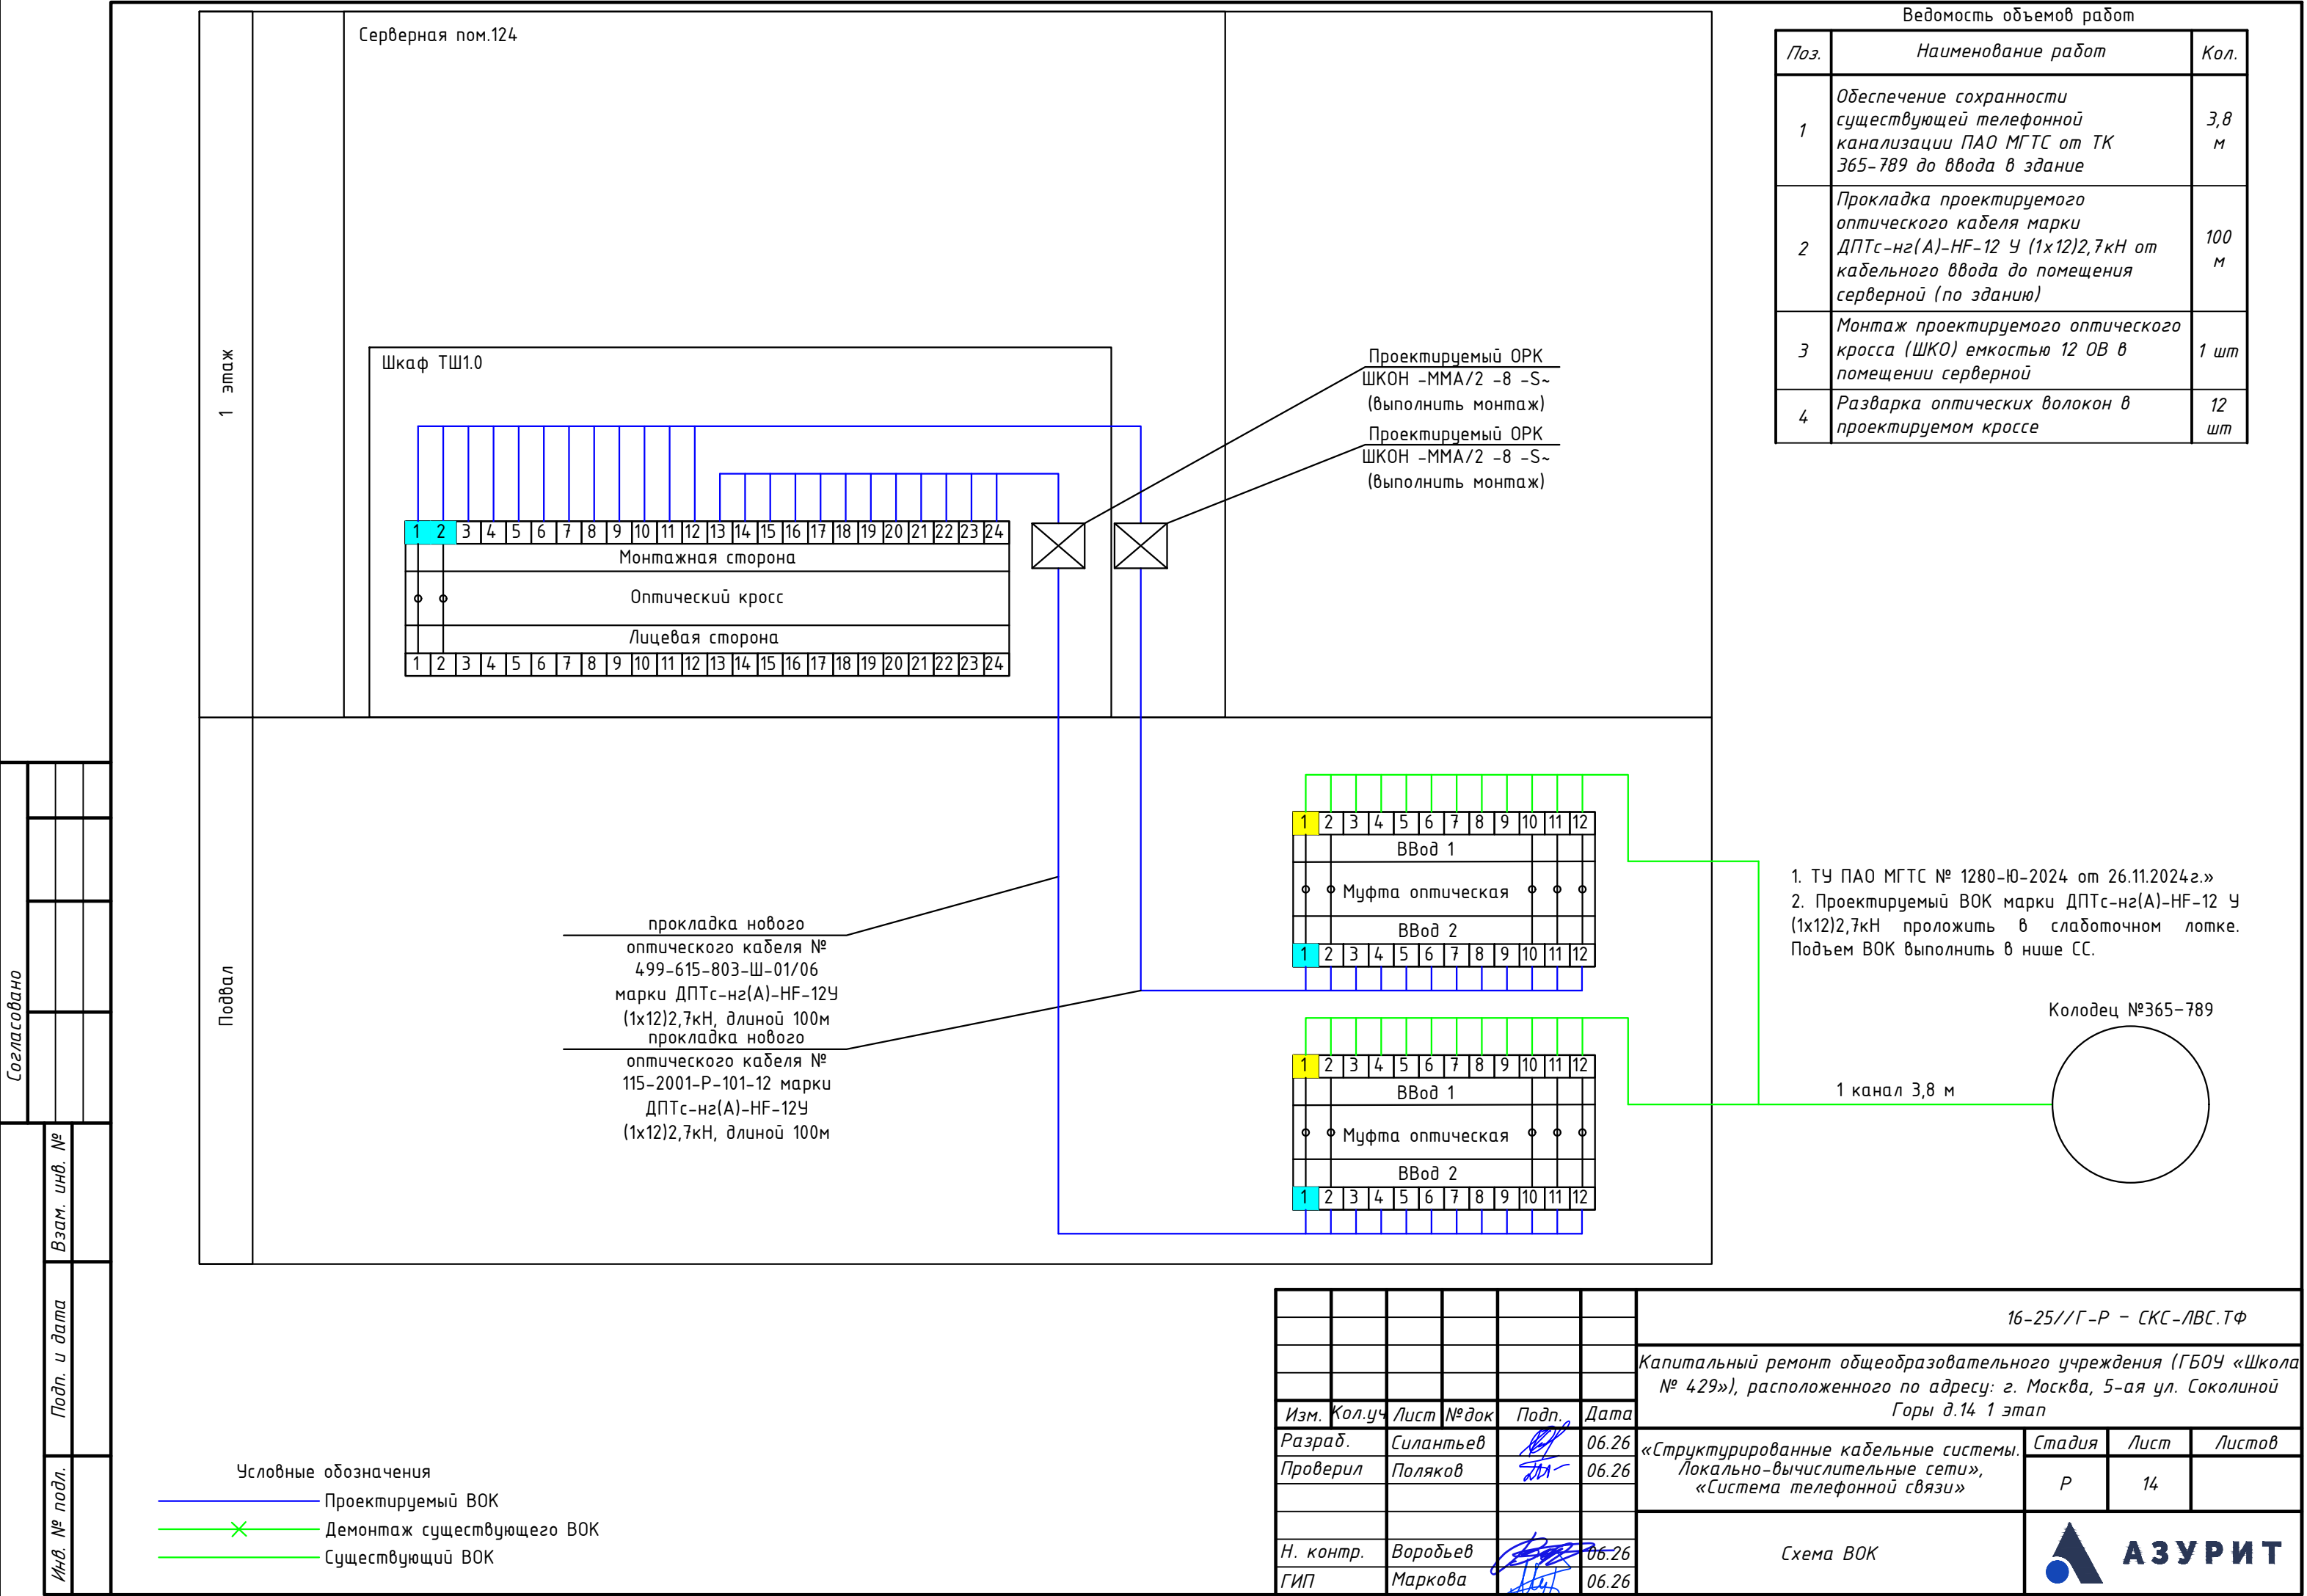


Порты розетки СКС на патч-панели

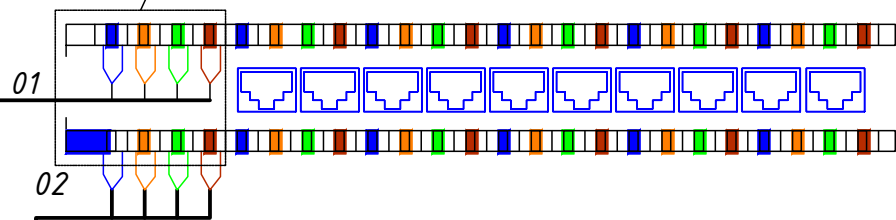


синий
оранжев.
зеленый
коричнев.


Розетка RJ-45 female
Расположение контактов



Розетка rj45

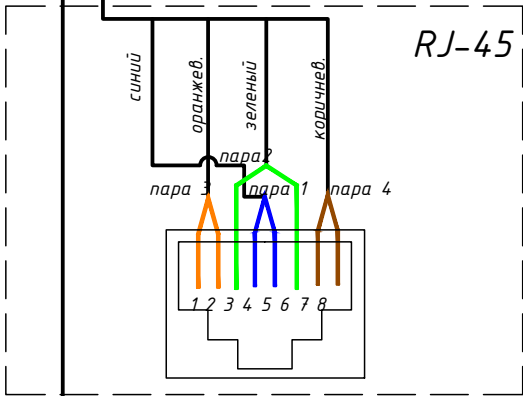

Розетка rj45

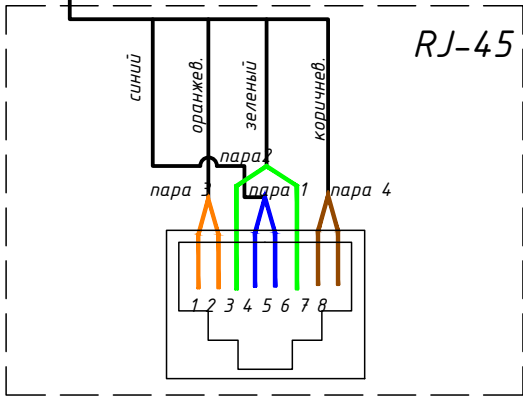

Коннектор RJ-45 male

Провод	Конт.
Бел./оранжевый	1
Оранжевый	2
Бел./зеленый	3
Синий	4
Бел./синий	5
Зеленый	6
Бел./коричневый	7
Коричневый	8

16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап

«Структурированные кабельные системы,
Локально-вычислительные сети»,
«Система телефонной связи»

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Схема витой пары



Расчет источника бесперебойного питания
Расчет ИБП выполняется по формуле:
 $Q(Aч) = Pp/U \cdot t \cdot 1,2$
где Pp – потребляемая мощность, Вт
 U – напряжения аккумулятора, В
 t – требуемое время работы, ч
 $1,2$ – коэффициент запаса мощности.

Потребители электроэнергии шкафа ТШ1.0				
Поз. обозначены	Наименование	Кол.	Потребляемая мощность, Вт	Суммарная потребляемая мощность, Вт
1	Коммутатор ядра МЭШ	1	50	50
2	Маршрутизатор МЭШ	1	200	200
3	Сервер МЭШ	1	700	700
4	Коммутатор 24 порта (МЭШ)	1	370	370
	ИТОГО			1865

Необходимая емкость аккумуляторов напряжением 96В составляет:
 $Q = 1865 / (96 \cdot 1 \cdot 1,2) = 16,2$ Ач.
Согласно расчетам выбираем ИБП мощностью не менее 2000 ВА и аккумуляторным блоком 96В не менее 16.2 Ач.
ИБП поставляется ДИТ.

ИБП для коммутатора МЭШ в шкафах ТШ1.2, ТШ2.1, ТШ2.2, ТШ2.1, ТШ3.2
Необходимая емкость аккумуляторов напряжением 36В составляет:
 $Q = 370 / (36 \cdot 1 \cdot 1,2) = 6,5$ Ач.
Согласно расчетам выбираем ИБП мощностью не более 1000 ВА и аккумуляторным блоком 36В не менее 9 Ач.

Потребители электроэнергии шкафа ТШ1.1				
Поз. обозначены	Наименование	Кол.	Потребляемая мощность, Вт	Суммарная потребляемая мощность, Вт
1	Коммутатор 48 порта (СКС)	2	89	178
2	Коммутатор 24 порта (СКС)	3	45	135
3	IP-АТС	1	40	40
	ИТОГО			353

Необходимая емкость аккумуляторов напряжением 36 В составляет:
 $Q = 353 / (36 \cdot 1 \cdot 1,2) = 8,2$ Ач.
Согласно расчетам выбираем ИБП мощностью не более 1000 ВА и аккумуляторным блоком 36 В не менее 9 Ач.

Потребители электроэнергии шкафа ТШ4.1				
Поз. обозначены	Наименование	Кол.	Потребляемая мощность, Вт	Суммарная потребляемая мощность, Вт
1	Коммутатор 24 порта (СКС)	2	45	90
2	Коммутатор 48 портов (СКС)	1	89	178
	ИТОГО			268

Необходимая емкость аккумуляторов напряжением 36В составляет:
 $Q = 268 / (36 \cdot 1 \cdot 1,2) = 6,2$ Ач.
Согласно расчетам выбираем ИБП мощностью не более 1000 ВА и аккумуляторным блоком 36В не менее 7Ач.

Потребители электроэнергии шкафа ТШ1.2, ТШ2.2				
Поз. обозначены	Наименование	Кол.	Потребляемая мощность, Вт	Суммарная потребляемая мощность, Вт
1	Коммутатор 24 порта (СКС)	3	45	135
	ИТОГО			135

Необходимая емкость аккумуляторов напряжением 36В составляет:
 $Q = 135 / (36 \cdot 1 \cdot 1,2) = 3,1$ Ач.
Согласно расчетам выбираем ИБП мощностью не более 1000 ВА и аккумуляторным блоком 36В не

мен

Потребители электроэнергии шкафа ТШ2.1				
Поз. обозначены	Наименование	Кол.	Потребляемая мощность, Вт	Суммарная потребляемая мощность, Вт
1	Коммутатор 24 порта (СКС)	1	45	45
2	Коммутатор 48 порта (СКС)	2	89	178
	ИТОГО			223

Необходимая емкость аккумуляторов напряжением 36В составляет:
 $Q = 223 / (36 \cdot 1 \cdot 1,2) = 5,2$ Ач.
Согласно расчетам выбираем ИБП мощностью не более 1000 ВА и аккумуляторным блоком 36В не менее 7 Ач.

Потребители электроэнергии шкафа ТШ3.1				
Поз. обозначены	Наименование	Кол.	Потребляемая мощность, Вт	Суммарная потребляемая мощность, Вт
1	Коммутатор 24 порта (СКС)	4	45	135
2	Коммутатор 48 портов (СКС)	2	89	178
	ИТОГО			313

Необходимая емкость аккумуляторов напряжением 36В составляет:
 $Q = 313 / (36 \cdot 1 \cdot 1,2) = 7,2$ Ач.
Согласно расчетам выбираем ИБП мощностью не более 1000 ВА и аккумуляторным блоком 36В не менее 9Ач.


Потребители электроэнергии шкафа ТШ3.2				
Поз. обозначены	Наименование	Кол.	Потребляемая мощность, Вт	Суммарная потребляемая мощность, Вт
1	Коммутатор 24 порта (СКС)	2	45	90
2	Коммутатор 48 портов (СКС)	1	89	178
	ИТОГО			268

Необходимая емкость аккумуляторов напряжением 36В составляет:
 $Q = 268 / (36 \cdot 1 \cdot 1,2) = 6,2$ Ач.
Согласно расчетам выбираем ИБП мощностью не более 1000 ВА и аккумуляторным блоком 36В не менее 7Ач.

Согласовано			
Инд. № подл.	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		

							16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ			
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата					
Разраб.	Силантьев	06.26				«Структурированные кабельные системы, Локально-вычислительные сети», «Система телефонной связи»	Стадия	Лист	Листов	
Проверил	Поляков	06.26					Р	16		
Н. контр.	Вородьев	06.26				Расчет РИП				
ГИП	Маркова	06.26								


Лоток ДКС листовой 200х50мм , крепление к потолку

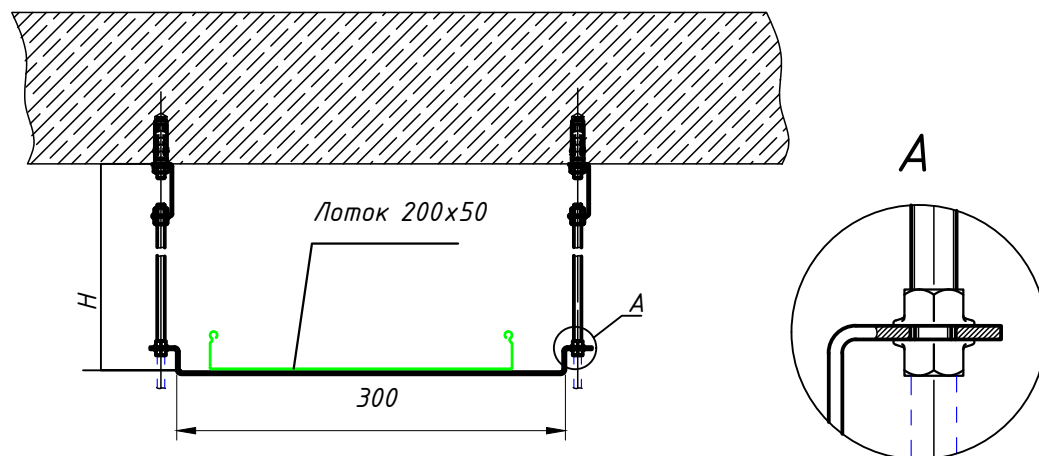


- Лоток ДКС листовой 200х50мм , крепление к потолку
- Лоток ДКС листовой 400х50мм , крепление к потолку
- Вертикальный лестничный лоток 200х50

При прокладке лотков обеспечить свободное пространство 300мм для доступа над лотками от элементов и конструкций других систем.
Заполняемость лотков не превышает 50% по всей длине кабельных лотков

Кабельная проходка

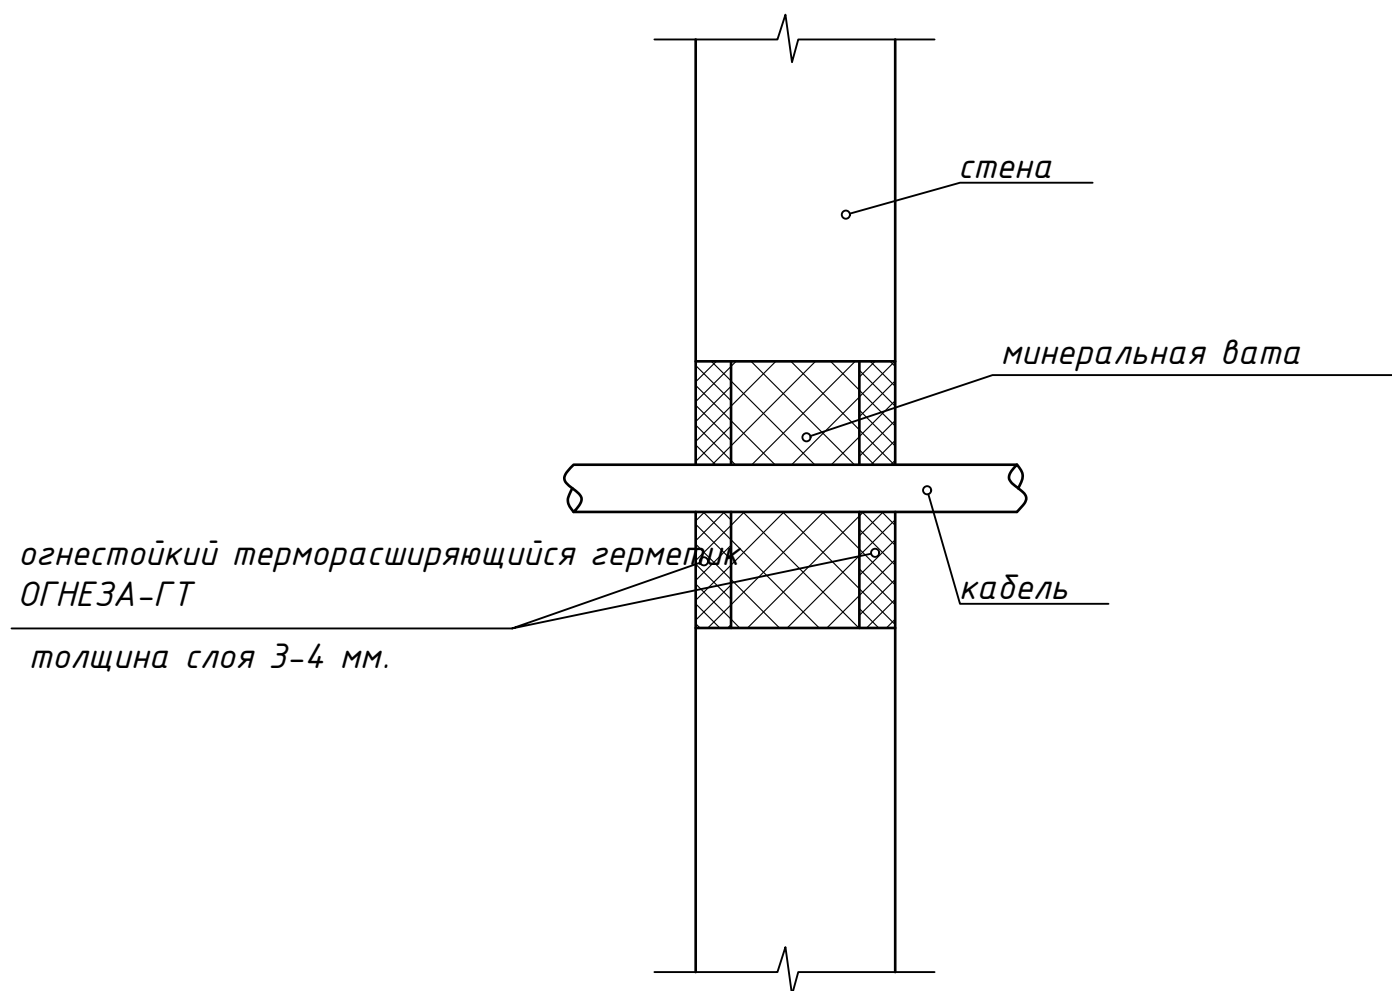

Узел прокладки кабелей к внутрипольным лючкам

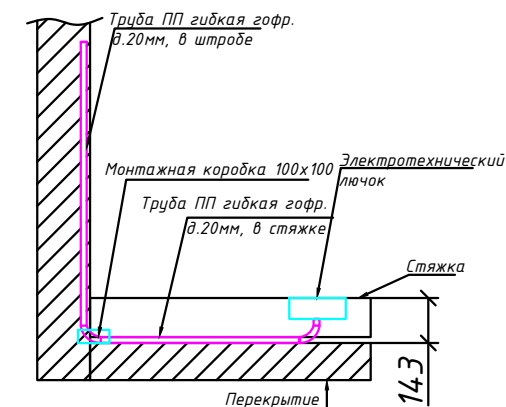

						16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ						
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этаж						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата					Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Силантьев			06.26	«Структурированные кабельные системы, Локально-вычислительные сети», «Система телефонной связи»				Р	17	
Проверил		Поляков			06.26							
Н. контр.		Воробьев			06.26	Кабель несущие систмемы				 АЗУРИТ		
ГИП		Маркова			06.26							

Копировал

Формат А3

				Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод			
					Начало	Конец		По проекту		Проложен	
								Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м
Согласовано				УТРW1.0.1.1	ТШ1.0, РР.1.0.2	порт W1.0.1.1	-	U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	26		
				УТРW1.0.1.2	ТШ1.0, РР.1.0.2	порт W1.0.1.2	-	U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	16		
				УТРW1.0.1.3	ТШ1.0, РР.1.0.2	порт W1.0.1.3	-	U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	32		
				УТРW1.0.1.4	ТШ1.0, РР.1.0.2	порт W1.0.1.4	-	U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	28		
				УТРW1.0.1.5	ТШ1.0, РР.1.0.2	порт W1.0.1.5	-	U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	22		
				УТРW1.0.1.6	ТШ1.0, РР.1.0.2	порт W1.0.1.6	-	U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	22		
				УТРW1.0.1.7	ТШ1.0, РР.1.0.2	порт W1.0.1.7	-	U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	23		
				УТРW1.0.1.8	ТШ1.0, РР.1.0.2	порт W1.0.1.8	-	U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	54		
				УТРW1.0.1.9	ТШ1.0, РР.1.0.2	порт W1.0.1.9	-	U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	38		
				УТРЕ1.1.2.1	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.1	-	U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	33		
				УТРЕ1.1.2.2	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.2	-	U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	33		
				УТРЕ1.1.2.3	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.3	-	U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	17		
				УТРЕ1.1.2.4	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.4	-	U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	17		
				УТРЕ1.1.2.5	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	27		
				УТРЕ1.1.2.6	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	27		
Взам. инв. №				УТРЕ1.1.2.7	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	22		
				УТРЕ1.1.2.8	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	22		
				УТРЕ1.1.2.9	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.9		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	55		
				УТРЕ1.1.2.10	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.10		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	55		
				УТРЕ1.1.2.11	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.11		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	51		
				УТРЕ1.1.2.12	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.12		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	51		
				УТРЕ1.1.2.13	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.13		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	38		
				УТРЕ1.1.2.14	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.14		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	38		
				УТРЕ1.1.2.15	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт E1.1.2.15		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52	33		
	Инв. № подл.	Подп. и дата									

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ				
Разраб.		Силантьев			06.26	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап				
Проверил		Поляков			06.26	«Структурированные кабельные системы. Локально-вычислительные сети», «Система телефонной связи»		Стадия	Лист	Листов
								Р	1	19
Н. контр.		Воробьев			06.26	Кабельный журнал				
ГИП		Маркова			06.26					

Копировал

Формат А3

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод							
			Начало	Конец		По проекту		Проложен					
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м				
		УТРИП1.1.2.16	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт ИП1.1.2.16		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32						
		УТРИП1.1.2.17	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт ИП1.1.2.17		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32						
		УТРИП1.1.2.18	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт ИП1.1.2.18		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	17						
		УТРИП1.1.2.19	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт ИП1.1.2.19		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	17						
		УТРИП1.1.2.20	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт ИП1.1.2.20		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	26						
		УТРИП1.1.2.21	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт ИП1.1.2.21		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	26						
		УТРИП1.1.2.22	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт ИП1.1.2.22		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	22						
		УТРИП1.1.2.23	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт ИП1.1.2.23		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	22						
		УТРИП1.1.2.24	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт ИП1.1.2.24		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	54						
		УТРИП1.1.2.25	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт ИП1.1.2.25		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	54						
		УТРИП1.1.2.26	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт ИП1.1.2.26		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	38						
		УТРИП1.1.2.27	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт ИП1.1.2.27		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	38						
		УТРШИ1.1.2.28	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт ШИ1.1.2.28		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	22						
		УТРШИ1.1.2.29	ТШ1.1, РР.1.1.2	порт ШИ1.1.2.29		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24						
		УТРТФ1.1.3.1	ТШ1.1, РР.1.1.3	порт ТФ1.1.3.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	17						
		УТРТФ1.1.3.2	ТШ1.1, РР.1.1.3	порт ТФ1.1.3.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	38						
		УТРW1.2.1.1	ТШ1.2, РР.1.2.1	порт W1.2.1.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30						
		УТРW1.2.1.2	ТШ1.2, РР.1.2.1	порт W1.2.1.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	21						
		УТРW1.2.1.3	ТШ1.2, РР.1.2.1	порт W1.2.1.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	11						
		УТРЕ1.2.2.1	ТШ1.2, РР.1.2.2	порт Е1.2.2.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	17						
		УТРЕ1.2.2.2	ТШ1.2, РР.1.2.2	порт Е1.2.2.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	17						
	УТРЕ1.2.2.3	ТШ1.2, РР.1.2.2	порт Е1.2.2.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	17							
	УТРЕ1.2.2.4	ТШ1.2, РР.1.2.2	порт Е1.2.2.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	17							
	УТРТФ1.2.3.1	ТШ1.2, РР.1.2.3	порт ТФ1.2.3.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	17							
	Взам. инв. №	Подп. и дата								Лист			
			16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ										
Инв. № подл.							Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод				
			Начало	Конец		По проекту		Проложен		
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	
		УТРТФ1.2.3.2	ТШ1.2, РР.1.2.3	порт ТФ1.2.3.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	17			
		УТРЕ1.2.2.5	ТШ1.2, РР.1.2.2	порт Е1.2.2.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24			
		УТРЕ1.2.2.6	ТШ1.2, РР.1.2.2	порт Е1.2.2.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24			
		УТРЕ1.2.2.7	ТШ1.2, РР.1.2.2	порт Е1.2.2.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	29			
		УТРЕ1.2.2.8	ТШ1.2, РР.1.2.2	порт Е1.2.2.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	29			
		УТРТФ1.2.3.3	ТШ1.2, РР.1.2.3	порт ТФ1.2.3.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	29			
		УТРW2.1.1.1	ТШ2.1, РР.2.1.1	порт W2.1.1.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63			
		УТРW2.1.1.2	ТШ2.1, РР.2.1.1	порт W2.1.1.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	51			
		УТРW2.1.1.3	ТШ2.1, РР.2.1.1	порт W2.1.1.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	51			
		УТРW2.1.1.4	ТШ2.1, РР.2.1.1	порт W2.1.1.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	51			
		УТРW2.1.1.5	ТШ2.1, РР.2.1.1	порт W2.1.1.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42			
		УТРW2.1.1.6	ТШ2.1, РР.2.1.1	порт W2.1.1.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30			
		УТРW2.1.1.7	ТШ2.1, РР.2.1.1	порт W2.1.1.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30			
		УТРW2.1.1.8	ТШ2.1, РР.2.1.1	порт W2.1.1.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	12			
		УТРW2.1.1.9	ТШ2.1, РР.2.1.1	порт W2.1.1.9		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	18			
		УТРW2.1.1.10	ТШ2.1, РР.2.1.1	порт W2.1.1.10		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	35			
		УТРW2.1.1.11	ТШ2.1, РР.2.1.1	порт W2.1.1.11		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	25			
		УТРЕ2.1.2.1	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт Е2.1.2.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	36			
		УТРЕ2.1.2.2	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт Е2.1.2.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	36			
		УТРЕ2.1.2.3	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт Е2.1.2.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	35			
		УТРЕ2.1.2.4	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт Е2.1.2.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	35			
УТРЕ2.1.2.5	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт Е2.1.2.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	31					
УТРЕ2.1.2.6	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт Е2.1.2.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	31					
УТРЕ2.1.2.7	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт Е2.1.2.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	18					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата								Лист
			16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
			Начало	Конец		По проекту		Проложен			
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м		
И нв.	№	UTPE2.1.2.8	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	18				
		UTPE2.1.2.9	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.9		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	28				
		UTPE2.1.2.10	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.10		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	28				
		UTPE2.1.2.11	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.11		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	12				
		UTPE2.1.2.12	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.12		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	12				
		UTPE2.1.2.13	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.13		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32				
		UTPE2.1.2.14	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.14		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32				
		UTPE2.1.2.15	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.15		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30				
		UTPE2.1.2.16	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.16		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30				
		UTPE2.1.2.17	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.17		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30				
		UTPE2.1.2.18	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.18		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30				
		UTPE2.1.2.19	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.19		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	44				
		UTPE2.1.2.20	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.20		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	44				
		UTPE2.1.2.21	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.21		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	51				
		UTPE2.1.2.22	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.22		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	51				
		UTPE2.1.2.23	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.23		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	51				
		UTPE2.1.2.24	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.24		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	51				
		UTPE2.1.2.25	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.25		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	55				
		UTPE2.1.2.26	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.26		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	55				
		UTPE2.1.2.27	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.27		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	61				
		UTPE2.1.2.28	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.28		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	61				
		UTPE2.1.2.29	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.29		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	65				
		UTPE2.1.2.30	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.30		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	65				
		UTPE2.1.2.31	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт E2.1.2.31		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	61				

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод				
			Начало	Конец		По проекту		Проложен		
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	
		УТРИП2.1.2.32	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт ИП2.1.2.32		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	35			
		УТРИП2.1.2.33	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт ИП2.1.2.33		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	35			
		УТРИП2.1.2.34	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт ИП2.1.2.34		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	18			
		УТРИП2.1.2.35	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт ИП2.1.2.35		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	18			
		УТРИП2.1.2.36	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт ИП2.1.2.36		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	28			
		УТРИП2.1.2.37	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт ИП2.1.2.37		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	28			
		УТРИП2.1.2.38	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт ИП2.1.2.38		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	12			
		УТРИП2.1.2.39	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт ИП2.1.2.39		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	12			
		УТРИП2.1.2.40	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт ИП2.1.2.40		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32			
		УТРИП2.1.2.41	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт ИП2.1.2.41		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32			
		УТРИП2.1.2.42	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт ИП2.1.2.42		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	65			
		УТРИП2.1.2.43	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт ИП2.1.2.43		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	65			
		УТРИП2.1.2.44	ТШ2.1, РР.2.1.2	порт ИП2.1.2.44		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	25			
			УТРИП2.1.3.1	ТШ2.1, РР.2.1.3	порт ИП2.1.3.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30		
			УТРИП2.1.3.2	ТШ2.1, РР.2.1.3	порт ИП2.1.3.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30		
			УТРИП2.1.3.3	ТШ2.1, РР.2.1.3	порт ИП2.1.3.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30		
			УТРИП2.1.3.4	ТШ2.1, РР.2.1.3	порт ИП2.1.3.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30		
			УТРИП2.1.3.5	ТШ2.1, РР.2.1.3	порт ИП2.1.3.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42		
			УТРИП2.1.3.6	ТШ2.1, РР.2.1.3	порт ИП2.1.3.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42		
			УТРИП2.1.3.7	ТШ2.1, РР.2.1.3	порт ИП2.1.3.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	51		
			УТРИП2.1.3.8	ТШ2.1, РР.2.1.3	порт ИП2.1.3.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	51		
	Инв.	№	УТРИП2.1.3.9	ТШ2.1, РР.2.1.3	порт ИП2.1.3.9		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	51		
			УТРИП2.1.3.10	ТШ2.1, РР.2.1.3	порт ИП2.1.3.10		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	51		
			УТРИП2.1.3.11	ТШ2.1, РР.2.1.3	порт ИП2.1.3.11		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	51		

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод				
			Начало	Конец		По проекту		Проложен		
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	
		УТРИП2.1.3.12	ТШ2.1, РР.2.1.3	порт ИП2.1.3.12		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	51			
		УТРТФ2.1.4.1	ТШ2.1, РР.2.1.4	порт ТФ2.1.4.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	61			
		УТРW2.2.1.1	ТШ2.2, РР.2.2.1	порт W2.2.1.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52			
		УТРW2.2.1.2	ТШ2.2, РР.2.2.1	порт W2.2.1.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24			
		УТРW2.2.1.3	ТШ2.2, РР.2.2.1	порт W2.2.1.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	47			
		УТРW2.2.1.4	ТШ2.2, РР.2.2.1	порт W2.2.1.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45			
		УТРW2.2.1.5	ТШ2.2, РР.2.2.1	порт W2.2.1.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	35			
		УТРЕ2.2.2.1	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52			
		УТРЕ2.2.2.2	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52			
		УТРЕ2.2.2.3	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42			
		УТРЕ2.2.2.4	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42			
		УТРЕ2.2.2.5	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45			
		УТРЕ2.2.2.6	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45			
		УТРЕ2.2.2.7	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45			
		УТРЕ2.2.2.8	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45			
		УТРЕ2.2.2.9	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.9		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45			
				УТРЕ2.2.2.10	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.10		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45	
		УТРЕ2.2.2.11	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.11		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45			
		УТРЕ2.2.2.12	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.12		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45			
		УТРЕ2.2.2.13	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.13		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45			
		УТРЕ2.2.2.14	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.14		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45			
		УТРЕ2.2.2.15	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.15		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45			
		УТРЕ2.2.2.16	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.16		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45			
		УТРЕ2.2.2.17	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.17		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45			
Инв. № подл	№	Взам. инв.	Подп. и дата							Лист
				16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					6

				Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод			
					Начало	Конец		По проекту		Проложен	
								Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м
Согласовано				УТРЕ2.2.2.18	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.18		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45		
				УТРЕ2.2.2.19	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.19		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45		
				УТРЕ2.2.2.20	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.20		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45		
				УТРЕ2.2.2.21	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.21		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45		
				УТРЕ2.2.2.22	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.22		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45		
				УТРЕ2.2.2.23	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.23		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52		
				УТРЕ2.2.2.24	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.24		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52		
				УТРИП2.2.2.23	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт ИП2.2.2.23		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	47		
				УТРИП2.2.2.24	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт ИП2.2.2.24		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	47		
				УТРИП2.2.2.25	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт ИП2.2.2.25		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52		
				УТРИП2.2.2.26	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт ИП2.2.2.26		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52		
				УТРШИ2.2.2.27	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт ШИ2.2.2.27		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32		
				УТРЕ2.2.2.28	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.28		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
				УТРЕ2.2.2.29	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.29		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
				УТРЕ2.2.2.30	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.30		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
				УТРЕ2.2.2.31	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.31		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
				УТРЕ2.2.2.32	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.32		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
				УТРЕ2.2.2.33	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.33		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
				УТРЕ2.2.2.34	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.34		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
				УТРЕ2.2.2.35	ТШ2.2, РР.2.2.2	порт E2.2.2.35		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
Инва. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		УТРW3.1.1.1	ТШ3.1, РР.3.1.1	порт W3.1.1.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	81		
				УТРW3.1.1.2	ТШ3.1, РР.3.1.1	порт W3.1.1.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	57		
				УТРW3.1.1.3	ТШ3.1, РР.3.1.1	порт W3.1.1.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	50		
				УТРW3.1.1.4	ТШ3.1, РР.3.1.1	порт W3.1.1.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52		
								16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ			Лист
											7
								Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
								Подп.	Дата		
								Копировал		Формат А3	

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод			
			Начало	Конец		По проекту		Проложен	
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м
		UTPW3.1.1.5	ТШЗ.1, РР.3.1.1	порт W3.1.1.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42		
		UTPW3.1.1.6	ТШЗ.1, РР.3.1.1	порт W3.1.1.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	36		
		UTPW3.1.1.7	ТШЗ.1, РР.3.1.1	порт W3.1.1.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42		
		UTPW3.1.1.8	ТШЗ.1, РР.3.1.1	порт W3.1.1.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	10		
		UTPW3.1.1.9	ТШЗ.1, РР.3.1.1	порт W3.1.1.9		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	27		
		UTPW3.1.1.10	ТШЗ.1, РР.3.1.1	порт W3.1.1.10		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	22		
		UTPW3.1.1.11	ТШЗ.1, РР.3.1.1	порт W3.1.1.11		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	34		
		UTPW3.1.1.12	ТШЗ.1, РР.3.1.1	порт W3.1.1.12		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32		
		UTPW3.1.1.13	ТШЗ.1, РР.3.1.1	порт W3.1.1.13		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	25		
		UTPE3.1.2.1	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	81		
		UTPE3.1.2.2	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	81		
		UTPE3.1.2.3	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	81		
		UTPE3.1.2.4	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	81		
		UTPE3.1.2.5	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	81		
		UTPE3.1.2.6	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	81		
UTPE3.1.2.7	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	57				
UTPE3.1.2.8	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	57				
UTPE3.1.2.9	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.9		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	50				
UTPE3.1.2.10	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.10		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	50				
UTPE3.1.2.11	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.11		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32				
UTPE3.1.2.12	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.12		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32				
UTPE3.1.2.13	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.13		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	11				
UTPE3.1.2.14	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.14		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	11				
UTPE3.1.2.15	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт E3.1.2.15		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	31				
Инв. № подл.	Подп. и дата								

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
			Начало	Конец		По проекту		Проложен			
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м		
И нв.	№	Взам. инв.	Подп. и дата	УТРЕЗ.1.2.16	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ЕЗ.1.2.16		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	31		
				УТРЕЗ.1.2.17	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ЕЗ.1.2.17		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	37		
				УТРЕЗ.1.2.18	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ЕЗ.1.2.18		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	37		
				УТРИПЗ.1.2.19	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.19		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	81		
				УТРИПЗ.1.2.20	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.20		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	81		
				УТРИПЗ.1.2.21	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.21		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	57		
				УТРИПЗ.1.2.22	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.22		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	57		
				УТРИПЗ.1.2.23	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.23		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	50		
				УТРИПЗ.1.2.24	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.24		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	50		
				УТРИПЗ.1.2.25	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.25		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52		
				УТРИПЗ.1.2.26	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.26		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52		
				УТРИПЗ.1.2.27	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.27		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42		
				УТРИПЗ.1.2.28	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.28		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42		
				УТРИПЗ.1.2.29	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.29		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	36		
				УТРИПЗ.1.2.30	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.30		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	36		
				УТРИПЗ.1.2.31	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.31		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42		
				УТРИПЗ.1.2.32	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.32		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42		
				УТРИПЗ.1.2.33	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.33		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32		
				УТРИПЗ.1.2.34	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.34		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32		
				УТРИПЗ.1.2.35	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.35		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	10		
				УТРИПЗ.1.2.36	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ИПЗ.1.2.36		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	10		
	УТРИШИЗ.1.2.37	ТШЗ.1, РР.3.1.2	порт ШИЗ.1.2.37		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	25					
	УТРЕЗ.1.3.1	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ЕЗ.1.3.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52					
	УТРЕЗ.1.3.2	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ЕЗ.1.3.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52					

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
			Начало	Конец		По проекту		Проложен			
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м		
		УТРЕЗ.1.3.3	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ЕЗ.1.3.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42				
		УТРЕЗ.1.3.4	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ЕЗ.1.3.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42				
		УТРЕЗ.1.3.5	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ЕЗ.1.3.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	36				
		УТРЕЗ.1.3.6	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ЕЗ.1.3.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	36				
		УТРЕЗ.1.3.7	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ЕЗ.1.3.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	47				
		УТРЕЗ.1.3.8	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ЕЗ.1.3.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	47				
		УТРЕЗ.1.3.9	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ЕЗ.1.3.9		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	28				
		УТРЕЗ.1.3.10	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ЕЗ.1.3.10		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	28				
		УТРЕЗ.1.3.11	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ЕЗ.1.3.11		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	22				
		УТРЕЗ.1.3.12	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ЕЗ.1.3.12		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	22				
		УТРИПЗ.1.3.13	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ИПЗ.1.3.13		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	27				
		УТРИПЗ.1.3.14	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ИПЗ.1.3.14		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	27				
		УТРИПЗ.1.3.15	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ИПЗ.1.3.15		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	22				
		УТРИПЗ.1.3.16	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ИПЗ.1.3.16		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	22				
		УТРИПЗ.1.3.17	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ИПЗ.1.3.17		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	34				
		УТРИПЗ.1.3.18	ТШЗ.1, РР.3.1.3	порт ИПЗ.1.3.18		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	34				
				УТРWЗ.2.1.1	ТШЗ.2, РР.3.2.1	порт WЗ.2.1.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32		
				УТРWЗ.2.1.2	ТШЗ.2, РР.3.2.1	порт WЗ.2.1.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
УТРWЗ.2.1.3	ТШЗ.2, РР.3.2.1			порт WЗ.2.1.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	35				
УТРWЗ.2.1.4	ТШЗ.2, РР.3.2.1			порт WЗ.2.1.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	77				
УТРWЗ.2.1.5	ТШЗ.2, РР.3.2.1			порт WЗ.2.1.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	68				
Взам. инв.	№	УТРЕЗ.2.2.1	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ЕЗ.2.2.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42				
		УТРЕЗ.2.2.2	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ЕЗ.2.2.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42				
		УТРЕЗ.2.2.3	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ЕЗ.2.2.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42				
Инв. № подл	Подп. и дата										
						16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ				Лист	
										10	

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод												
			Начало	Конец		По проекту		Проложен										
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м									
И нв.	№	Взам. инв.	УТПЕ3.2.2.4	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42										
			УТПЕ3.2.2.5	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42										
			УТПЕ3.2.2.6	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42										
			УТПЕ3.2.2.7	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42										
			УТПЕ3.2.2.8	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42										
			УТПЕ3.2.2.9	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.9		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42										
			УТПЕ3.2.2.10	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.10		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42										
			УТПЕ3.2.2.11	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.11		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32										
			УТПЕ3.2.2.12	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.12		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32										
			УТПЕ3.2.2.13	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.13		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	40										
			УТПЕ3.2.2.14	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.14		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	40										
			УТПЕ3.2.2.15	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.15		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45										
			УТПЕ3.2.2.16	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.16		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45										
			УТПЕ3.2.2.17	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.17		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45										
			УТПЕ3.2.2.18	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.18		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	45										
			УТПЕ3.2.2.19	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.19		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	77										
			УТПЕ3.2.2.20	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.20		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	77										
			УТПЕ3.2.2.21	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.21		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58										
			УТПЕ3.2.2.22	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.22		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58										
			УТПЕ3.2.2.23	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.23		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58										
			УТПЕ3.2.2.24	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.24		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58										
			УТПЕ3.2.2.25	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.25		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58										
			УТПЕ3.2.2.26	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.26		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58										
			УТПЕ3.2.2.27	ТШ3.2, РР.3.2.2	порт Е3.2.2.27		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58										
			Изм.		Кол.уч		Лист		№ док.		Подп.		Дата		16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ		Лист	
																	11	

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод			
			Начало	Конец		По проекту		Проложен	
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м
		УТПЕЗ.2.2.28	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ЕЗ.2.2.28		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТПЕЗ.2.2.29	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ЕЗ.2.2.29		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТПЕЗ.2.2.30	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ЕЗ.2.2.30		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТПЕЗ.2.2.31	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ЕЗ.2.2.31		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТПЕЗ.2.2.32	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ЕЗ.2.2.32		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТПЕЗ.2.2.33	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ЕЗ.2.2.33		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТПЕЗ.2.2.34	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ЕЗ.2.2.34		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТПЕЗ.2.2.35	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ЕЗ.2.2.35		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТПЕЗ.2.2.36	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ЕЗ.2.2.36		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТПЕЗ.2.2.37	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ЕЗ.2.2.37		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТПЕЗ.2.2.38	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ЕЗ.2.2.38		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТРИПЗ.2.2.39	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ИПЗ.2.2.39		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	43		
		УТРИПЗ.2.2.40	ТШЗ.2, РР.3.2.2	порт ИПЗ.2.2.40		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	43		
		УТРТФЗ.2.3.1	ТШЗ.2, РР.3.2.3	порт ТФЗ.2.3.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТРТФЗ.2.3.2	ТШЗ.2, РР.3.2.3	порт ТФЗ.2.3.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТРТФЗ.2.3.3	ТШЗ.2, РР.3.2.3	порт ТФЗ.2.3.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТРТФЗ.2.3.4	ТШЗ.2, РР.3.2.3	порт ТФЗ.2.3.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТРТФЗ.2.3.5	ТШЗ.2, РР.3.2.3	порт ТФЗ.2.3.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТРТФЗ.2.3.6	ТШЗ.2, РР.3.2.3	порт ТФЗ.2.3.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТРТФЗ.2.3.7	ТШЗ.2, РР.3.2.3	порт ТФЗ.2.3.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТРТФЗ.2.3.8	ТШЗ.2, РР.3.2.3	порт ТФЗ.2.3.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
Взам. инв.	№	УТРW4.1.1.7	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт W4.1.1.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	65		
		УТРW4.1.1.8	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт W4.1.1.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63		
		УТРW4.1.1.9	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт W4.1.1.9		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30		
Инв. № подл	Подп. и дата								
						16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ			
						Лист			
						12			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Согласовано

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод										
	Начало	Конец		По проекту		Проложен								
				Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м							
UTPW4.1.1.10	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт W4.1.1.10		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52									
UTPW4.1.1.11	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт W4.1.1.11		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42									
UTPW4.1.1.12	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт W4.1.1.12		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32									
UTPW4.1.1.13	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт W4.1.1.13		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32									
UTPW4.1.1.14	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт W4.1.1.14		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	12									
UTPW4.1.1.15	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт W4.1.1.15		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24									
UTPW4.1.1.16	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт W4.1.1.16		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	35									
UTPW4.1.1.17	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт W4.1.1.17		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	25									
UTPW4.1.1.18	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт W4.1.1.18		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	35									
UTPBK4.1.1.1	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт BK4.1.1.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63									
UTPBK4.1.1.2	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт BK4.1.1.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63									
UTPBK4.1.1.3	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт BK4.1.1.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24									
UTPBK4.1.1.4	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт BK4.1.1.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24									
UTPBK4.1.1.5	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт BK4.1.1.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24									
UTPBK4.1.1.6	ТШ4.1, РР.4.1.1	порт BK4.1.1.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24									
UTPE4.1.2.1	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт E4.1.2.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63									
UTPE4.1.2.2	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт E4.1.2.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63									
UTPE4.1.2.3	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт E4.1.2.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63									
UTPE4.1.2.4	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт E4.1.2.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63									
UTPE4.1.2.5	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт E4.1.2.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63									
UTPE4.1.2.6	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт E4.1.2.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63									
UTPE4.1.2.7	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт E4.1.2.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63									
UTPE4.1.2.8	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт E4.1.2.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63									
UTPE4.1.2.9	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт E4.1.2.9		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63									
UTPE4.1.2.10	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт E4.1.2.10		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63									
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ	Лист						
Взам. инв. №								13						

				Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод									
					Начало	Конец		По проекту		Проложен							
								Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м						
Согласовано				УТПЕ4.1.2.11	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.11		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.12	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.12		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.13	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.13		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.14	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.14		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.15	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.15		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.16	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.16		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.17	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.17		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.18	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.18		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.19	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.19		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.20	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.20		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.21	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.21		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.22	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.22		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.23	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.23		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.24	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.24		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.25	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.25		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.26	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.26		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.27	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.27		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.28	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.28		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.29	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.29		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.30	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.30		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.31	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.31		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.32	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.32		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
	Взам. инв.	№		УТПЕ4.1.2.33	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.33		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.34	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.34		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
				УТПЕ4.1.2.35	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.35		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63								
	Инв. № подл.	Подп. и дата															
									Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ		Лист
																	14

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод						
			Начало	Конец		По проекту		Проложен				
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м			
		УТРЕ4.1.2.36	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.36		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63					
		УТРЕ4.1.2.37	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.37		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63					
		УТРЕ4.1.2.38	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.38		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63					
		УТРЕ4.1.2.39	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.39		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63					
		УТРЕ4.1.2.40	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.40		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63					
		УТРЕ4.1.2.41	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.41		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63					
		УТРЕ4.1.2.42	ТШ4.1, РР.4.1.2	порт Е4.1.2.42		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63					
		УТРЕ4.1.3.1	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24					
		УТРЕ4.1.3.2	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24					
		УТРЕ4.1.3.3	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24					
		УТРЕ4.1.3.4	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24					
		УТРЕ4.1.3.5	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24					
		УТРЕ4.1.3.6	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24					
		УТРЕ4.1.3.7	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24					
		УТРЕ4.1.3.8	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24					
		УТРЕ4.1.3.9	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.9		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24					
		УТРЕ4.1.3.10	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.10		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24					
		УТРЕ4.1.3.11	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.11		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24					
УТРЕ4.1.3.12	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.12		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24							
УТРЕ4.1.3.13	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.13		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24							
УТРЕ4.1.3.14	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.14		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24							
УТРЕ4.1.3.15	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.15		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24							
УТРЕ4.1.3.16	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.16		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24							
УТРЕ4.1.3.17	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.17		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24							
УТРЕ4.1.3.18	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.18		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24							
Инв. № подл	№	Взам. инв.	Подп. и дата							Лист		
										15		
										16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ		

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод			
			Начало	Конец		По проекту		Проложен	
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м
		УТПЕ4.1.3.19	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.19		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.20	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.20		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.21	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.21		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.22	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.22		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.23	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.23		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.24	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.24		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.25	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.25		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.26	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.26		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.27	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.27		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.28	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.28		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.29	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.29		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.30	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.30		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.31	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.31		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.32	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.32		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.33	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.33		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.34	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.34		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.35	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.35		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.36	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.36		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.37	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.37		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.38	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.38		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.39	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.39		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
Взам. инв.	№	УТПЕ4.1.3.40	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.40		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.41	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.41		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТПЕ4.1.3.42	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.42		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
Инв. № подл.	Подп. и дата	УТПЕ4.1.3.43	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.43		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		

						16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ	Лист
							16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод				
			Начало	Конец		По проекту		Проложен		
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	
		УТРЕ4.1.3.44	ТШ4.1, РР.4.1.3	порт Е4.1.3.44		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24			
		УТРЕ4.1.4.1	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.1		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	39			
		УТРЕ4.1.4.2	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.2		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	39			
		УТРЕ4.1.4.3	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.3		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	38			
		УТРЕ4.1.4.4	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.4		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	38			
		УТРЕ4.1.4.5	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.5		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	12			
		УТРЕ4.1.4.6	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.6		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	12			
		УТРЕ4.1.4.7	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.7		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30			
		УТРЕ4.1.4.8	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.8		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30			
		УТРЕ4.1.4.9	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.9		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	34			
		УТРЕ4.1.4.10	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.10		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	34			
		УТРЕ4.1.4.11	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.11		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	34			
		УТРЕ4.1.4.12	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.12		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	34			
		УТРЕ4.1.4.13	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.13		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42			
		УТРЕ4.1.4.14	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.14		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42			
		УТРЕ4.1.4.15	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.15		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52			
		УТРЕ4.1.4.16	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.16		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52			
		УТРЕ4.1.4.17	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.17		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63			
		УТРЕ4.1.4.18	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.18		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63			
		УТРЕ4.1.4.19	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.19		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63			
		УТРЕ4.1.4.20	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.20		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63			
		УТРЕ4.1.4.21	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.21		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58			
		УТРЕ4.1.4.22	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.22		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58			
		УТРЕ4.1.4.23	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.23		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58			
УТРЕ4.1.4.24	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.24		U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58					
Изм. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата								Лист
			16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ							17

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод			
			Начало	Конец		По проекту		Проложен	
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м
		УТРЕ4.1.4.25	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.25		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТРЕ4.1.4.26	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.26		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	58		
		УТРЕ4.1.4.27	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.27		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	65		
		УТРЕ4.1.4.28	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.28		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	65		
		УТРЕ4.1.4.29	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.29		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	65		
		УТРЕ4.1.4.30	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.30		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	65		
		УТРЕ4.1.4.31	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.31		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	75		
		УТРЕ4.1.4.32	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.32		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	75		
		УТРЕ4.1.4.33	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт Е4.1.4.33		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	75		
		УТРИП4.1.5.1	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	35		
		УТРИП4.1.5.2	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.2		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	35		
		УТРИП4.1.5.3	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.3		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТРИП4.1.5.4	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.4		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТРИП4.1.5.5	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.5		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТРИП4.1.5.6	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.6		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	24		
		УТРИП4.1.5.7	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.7		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32		
УТРИП4.1.5.8	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.8		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32				
УТРИП4.1.5.9	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.9		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32				
УТРИП4.1.5.10	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.10		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	32				
УТРИП4.1.5.11	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.11		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42				
УТРИП4.1.5.12	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.12		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	42				
УТРИП4.1.5.13	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.13		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52				
УТРИП4.1.5.14	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.14		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	52				
УТРИП4.1.5.15	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.15		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63				
УТРИП4.1.5.16	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.16		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	63				
Взам. инв.	№								
Подп. и дата									
Инв. № подл.									
						16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ			Лист
									18
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод			
	Начало	Конец		По проекту		Проложен	
				Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м
УТРИП4.1.5.17	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.17		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	65		
УТРИП4.1.5.18	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.18		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	65		
УТРИП4.1.5.19	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.19		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30		
УТРИП4.1.5.20	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.20		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	30		
УТРИП4.1.5.21	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.21		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	12		
УТРИП4.1.5.22	ТШ4.1, РР.4.1.5	порт ИП4.1.5.22		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	12		
УТРШИ4.1.4.34	ТШ4.1, РР.4.1.4	порт ШИ4.1.4.34		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	25		
УТРТФ4.1.6.1	ТШ4.1, РР.4.1.6	порт ТФ4.1.6.1		U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSL Tx 4x2x0,52	75		

						16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-КЖ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		19

Согласовано	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед. кг	Примечание	
		Оборудование								
	1.	Коммутатор доступа стекируемый L3: 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), RS-232/RJ-45, разъем 12V DC для подключения резервной АКБ	MES2348B		Eltex	шт.	10			
	2.	Коммутатор доступа стекируемый L3: 24х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), RS-232/RJ-45. Разъем 12V DC для подключения резервной АКБ.	MES2324B		Eltex	шт.	3			
	3.	Коммутатор, 8 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 2 порта 100Base-FX/1000Base-X (SFP), 220V AC	MES2408P		Eltex	шт.	5			
	4.	SFP+ 10G модуль, 2 волокна, 850 нм, LC, DDM	FH-SP851TCDL03		Eltex	шт.	12			
	5.	ИБП 1,5кВА/1,5кВт, в составе комплекта:	C711015V36/SP1		AKEL	компл.	7			
	6.	ИБП 3,0кВА/3,0кВт, в составе комплекта:	C71103V72/SP1		AKEL	компл.	1			
	7.	Внешний батарейный модуль 36В 18Ач, для ИБП исполнение Rack, высота 2U	УВБМ-BAT-36V		AKEL	шт.	7			
	8.	Внешний батарейный модуль 72В 18Ач, для ИБП исполнение Rack, высота 2U	УВБМ-BAT-72V		AKEL	шт.	1			
	9.	Внутренний адаптер для удаленного мониторинга и управления по протоколу SNMP ИБП серий C711, N711, C733, R733 и C5-RM с портом Ethernet и возможностью подключения датчика NTFL-711v3 (установка во внутренний слот)	WEBCard-711v3		AKEL	шт.	8			
	10.	Комплект телескопических направляющих 450-700 мм для установки ИБП высотой 2U в 19" стойку (не более 80 кг)	RailKit-711v1		AKEL	шт.	16			
	11.	Шкаф напольный 42U 800х1200мм дверь передняя перфорированная задняя распашная перфорированная черный RAL9005	LN05-42U82-P2P-SBZ		ITK	шт.	1			
	12.	Шкаф напольный 42U 600х800мм укомплектованный дверь передняя перфорированная задняя распашная перфорированная черный RAL9005	LN05-42U68-P2P-SBZ		ITK	шт.	7			
	13.	Модуль вентиляторный 1U с цифровым термостатом 4 вентилятора черный	FM05-1U4TS-R		ITK	шт.	8			
	14.	Кольцо кабельное 70х88мм черное (4шт/компл)	CR05-7088		ITK	компл.	8			
	15.	Щеточный кабельный ввод 390х115мм черный	BE05-390-115M		ITK	шт.	8			
	16.	Панель электрораспределительная с вырезом 19" 3U с DIN-рейкой черная	EDPM05-3U22M		ITK	шт.	8			
	Взам. инв. №	17.	Организер кабельный вертикальный 150х12мм 42U черный	CO05-15042-R		ITK	шт.	16		
18.		Шина заземления 483х25х3мм медь ШИМТ М1 12 точек подключения М6	ER-12-325-M1		ITK	шт.	8			
19.		Комплект проводов заземления (50см - 6шт; 80см - 3шт)	ER12-6568		ITK	шт.	8			
Подп. и дата										
Инв. № подл.										

						16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-СО					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этаж					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	«Структурированные кабельные системы, Локально-вычислительные сети», «Система телефонной связи»			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Силантьев			06.26				Р	1	4
Проверил		Поляков			06.26						
						Спецификация оборудования, изделий и материалов					
Н. контр.		Воробьев			06.26						
ГИП		Маркова			06.26						
Копировал											
Формат А3											

Согласовано					Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед. кг	Примечание																	
						Материалы																								
					43.	Лоток перфорированный 400х50 L3000		35266	ДКС	м	400																			
					44.	Крышка с заземлением на лоток осн.400 L3000		35526	ДКС	м	400																			
					45.	Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 400х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36126K	ДКС	шт.	9																			
					46.	Крышка на ответвитель DPT T-образный горизонтальный осн.400 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38046K	ДКС	шт.	9																			
					47.	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36006K	ДКС	шт.	4																			
					48.	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.400 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38006K	ДКС	шт.	4																			
					49.	Шпилька М6		SCM20602	ДКС	м	1200																			
					50.	Лоток перфорированный 200х50 L3000 толщина 1,0 мм		3526410	ДКС	м	235																			
					51.	Крышка с заземлением на лоток осн.200 L3000		35524	ДКС	м	235																			
					52.	Угол горизонтальный 90 градусов 50х200, 1,2 мм, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		SDN520K	ДКС	шт.	2																			
					53.	Крышка на угол горизонтальный 90 градусов 200, 1,2 мм, в комплекте с крепежными элементами необходимыми для монтажа		SKDN200K	ДКС	шт.	2																			
					54.	Ответвитель универсальный 50х200, 1,2 мм, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		SFN520K	ДКС	шт.	3																			
					55.	Крышка на ответвитель универсальный с основанием 200, 1,2 мм, в комплекте с крепежными элементами необходимыми для монтажа		SKFN200K	ДКС	шт.	3																			
					56.	Траверса для подвеса лотка шириной до 400 мм		BST4140	ДКС	шт.	520																			
					57.	Лестничный лоток 50х400, L3000, горячеоцинкованный (для стояков СС)		LL5040HDZ	ДКС	м	30																			
					58.	Пластина монтажная вертикальная, цинк-ламельная		LP3000HDZL	ДКС	шт.	100																			
Взам. инв. №				59.	Проволочный лоток 100х400 L3000 (для серверных)		FC1040	ДКС	м	90																				
				60.	Безвинтовое крепление для проволочного лотка		FC37304	ДКС	шт.	50																				
				61.	Консоль потолочная ВВА с осн.400 мм		BBA2040	ДКС	шт.	50																				
				62.	Анкер забивной			Россия	шт.	1700																				
Подп. и дата																														
Инв. № подл.																														
										<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25//Г-Р - СКС-ЛВС.ТФ-СО		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																									
												3																		
										Копировал		Формат А3																		

[illegible]